

CAPONAGO

BRATE

Via Damiano Chiesa


PLANIMETRIA GENERALE D'INQUADRAMENTO CON UBICAZIONE PUNTI LUCE

Scala 1:5000


LEGENDA	
DE-GL.	ARMADIO IN VETRORESINA CONTENENTE ALIMENTATORI 48VDC IN 1 ALIMENTATORE OGNI 18 APPARECCHI ILLUMINANTI (OVERO 32m) E DIMMER DALI PER REGOLAZIONE
OS-AN.	ARMADIO IN VETRORESINA CONTENENTE QUADRO ELETTRICO ANTINEBBIA DI SVINCOLO
	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE STRADALE A LED PER BASSE ALTEZZE ADATTO PER L'INSTALLAZIONE SU BARRIERE STRADALI COMPOSTO DA APPARECCHI ILLUMINANTI (lunghezza zinc cassetto) COLLEGABILI IN SERIE CON CORPORA POLIURETANO INTEGRALE SEMIRIGIDO. GUIDA ESTERNA IN PVC, STRIP LED INTEGRATA CON POTENZA 24W/m. FLUSSO LUMINOSO 1300 lumen, TEMPERATURA DI COLORE 4000 K, CRI > 90, GRADO DI PROTEZIONE IP68.

NOTA BENE

- TUTTE LE DERIVAZIONI DELLE LINEE PRINCIPALI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE CON MULTIFLE E RINANTE IN GEL DIELETTRICO IP68 IN ESSECUZIONE DOPPIO ISOLAMENTO.
- L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SARA' REALIZZATO CON COMPONENTI IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
- PER LE VIE CAVO DI SVINCOLO PARE' INFERIMENTO AGLI ELABORATI PLANIMETRIA BENTE ALIMENTAZIONI.

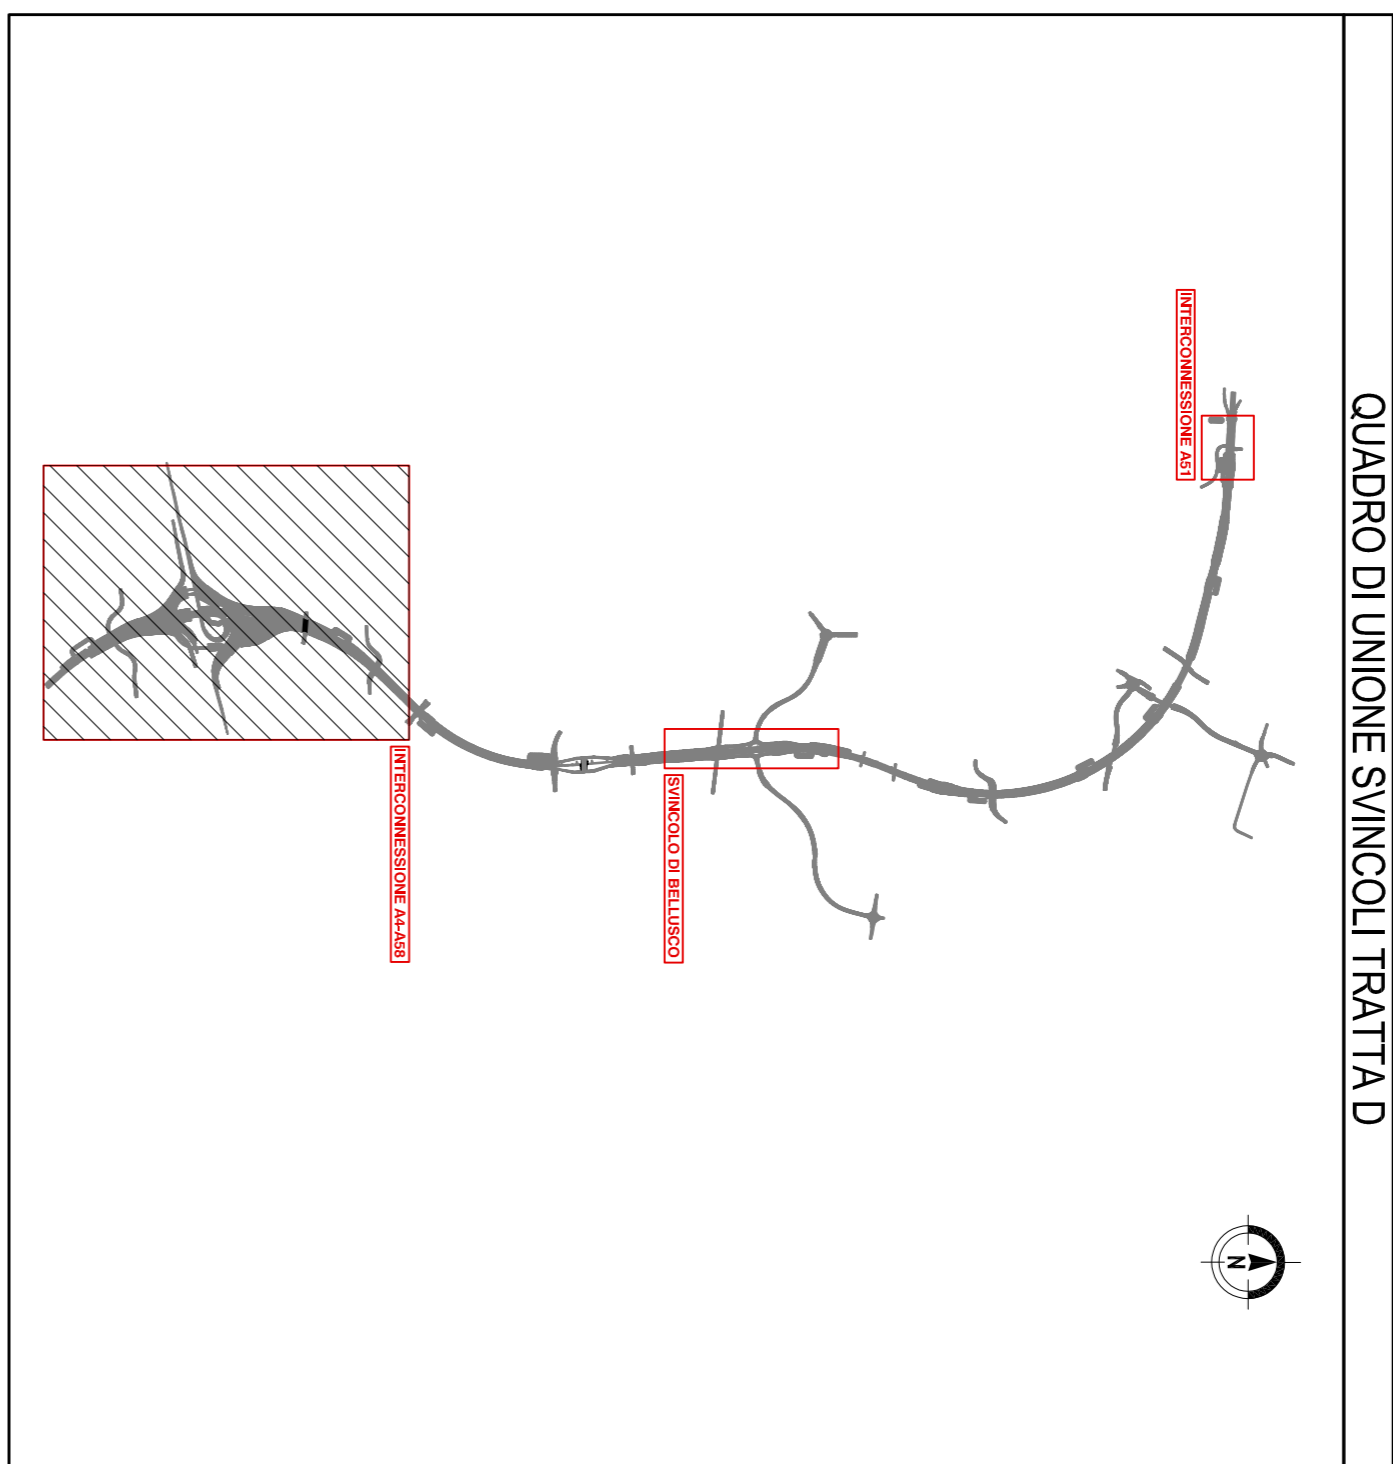

QUADRO DI UNIONE SVINCOLI TRATTATA D

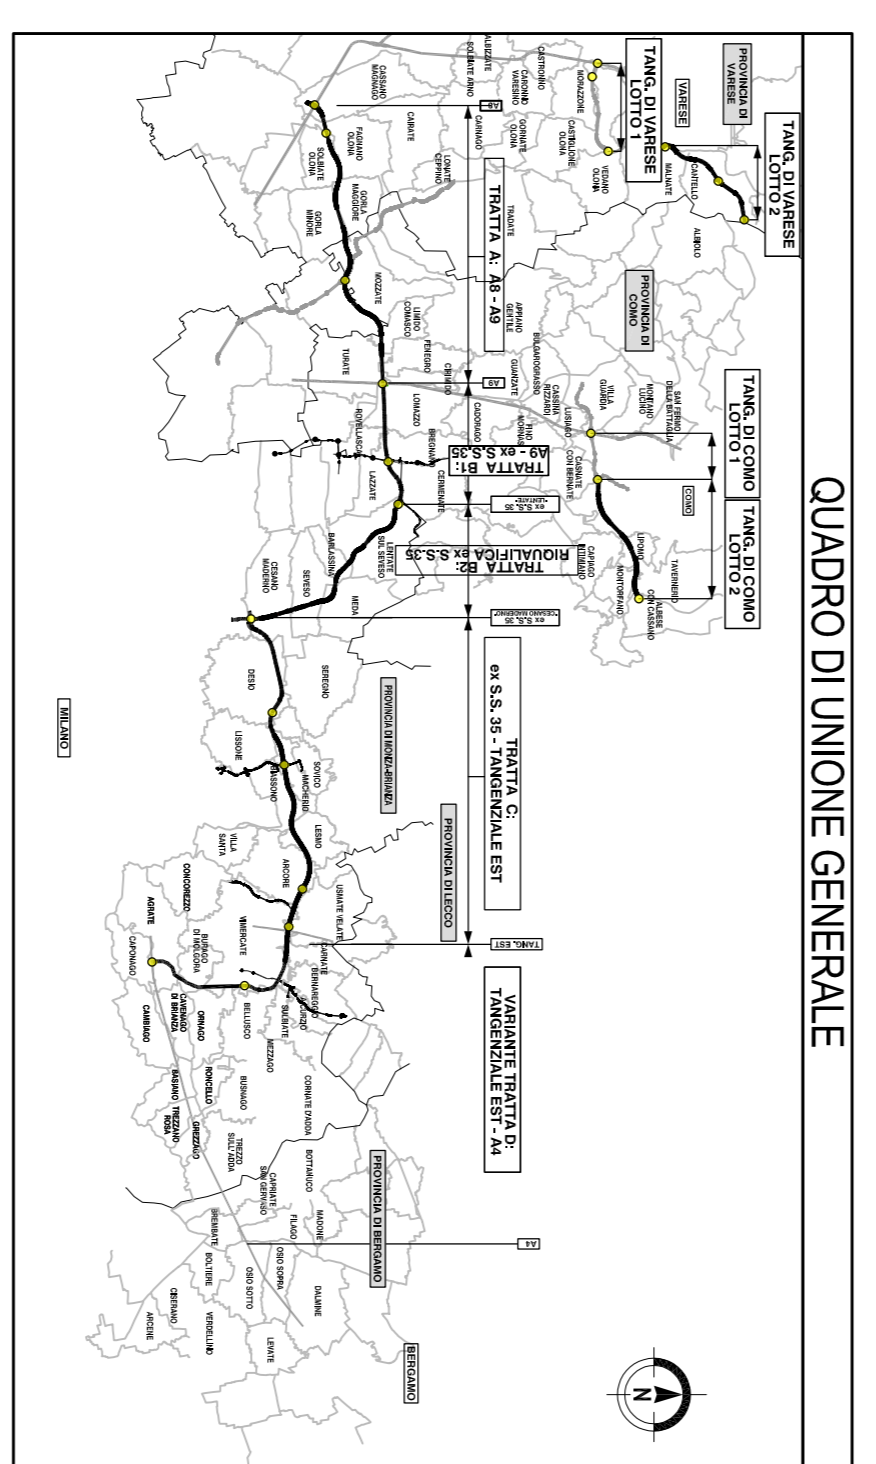

QUADRO DI UNIONE GENERALE



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DAL LINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLIO E OPERE AD ESSO CONNESSE CONCESSIONE COLT 17/000000000	
PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTATA D	
INTERCONNESSIONE AA-458	
PLANIMETRIA GENERALE D'INQUADRAMENTO CON UBICAZIONE PUNTI LUCE	
IDENTIFICAZIONE ELABORATO	PROIEZIONI
FASE PROGETTUALE AMBITO TRATTA CATEGORIA OPERA PARTE DI OPERA TIPO ELABORATO PROGRESSIVA REVISIONE ESTERNA	DATA REVISIONE ELABORAZIONE PROGETTUALE
CONCEDENTE CONCESSIONE CONCESSIONARI VERIFICA E VALIDAZIONE	Autostreda Pedemontana Elaborazione progettale Verifica e validazione

CONCESSIONARI

VERIFICA E VALIDAZIONE

Autostreda

Pedemontana

Elaborazione progettale

Verifica e validazione

Autostreda

Pedemontana

Elaborazione progettale

Verifica e validazione