



I radi frammenti fittili non permettono di delineare potenzialmente un rischio alto per la zona

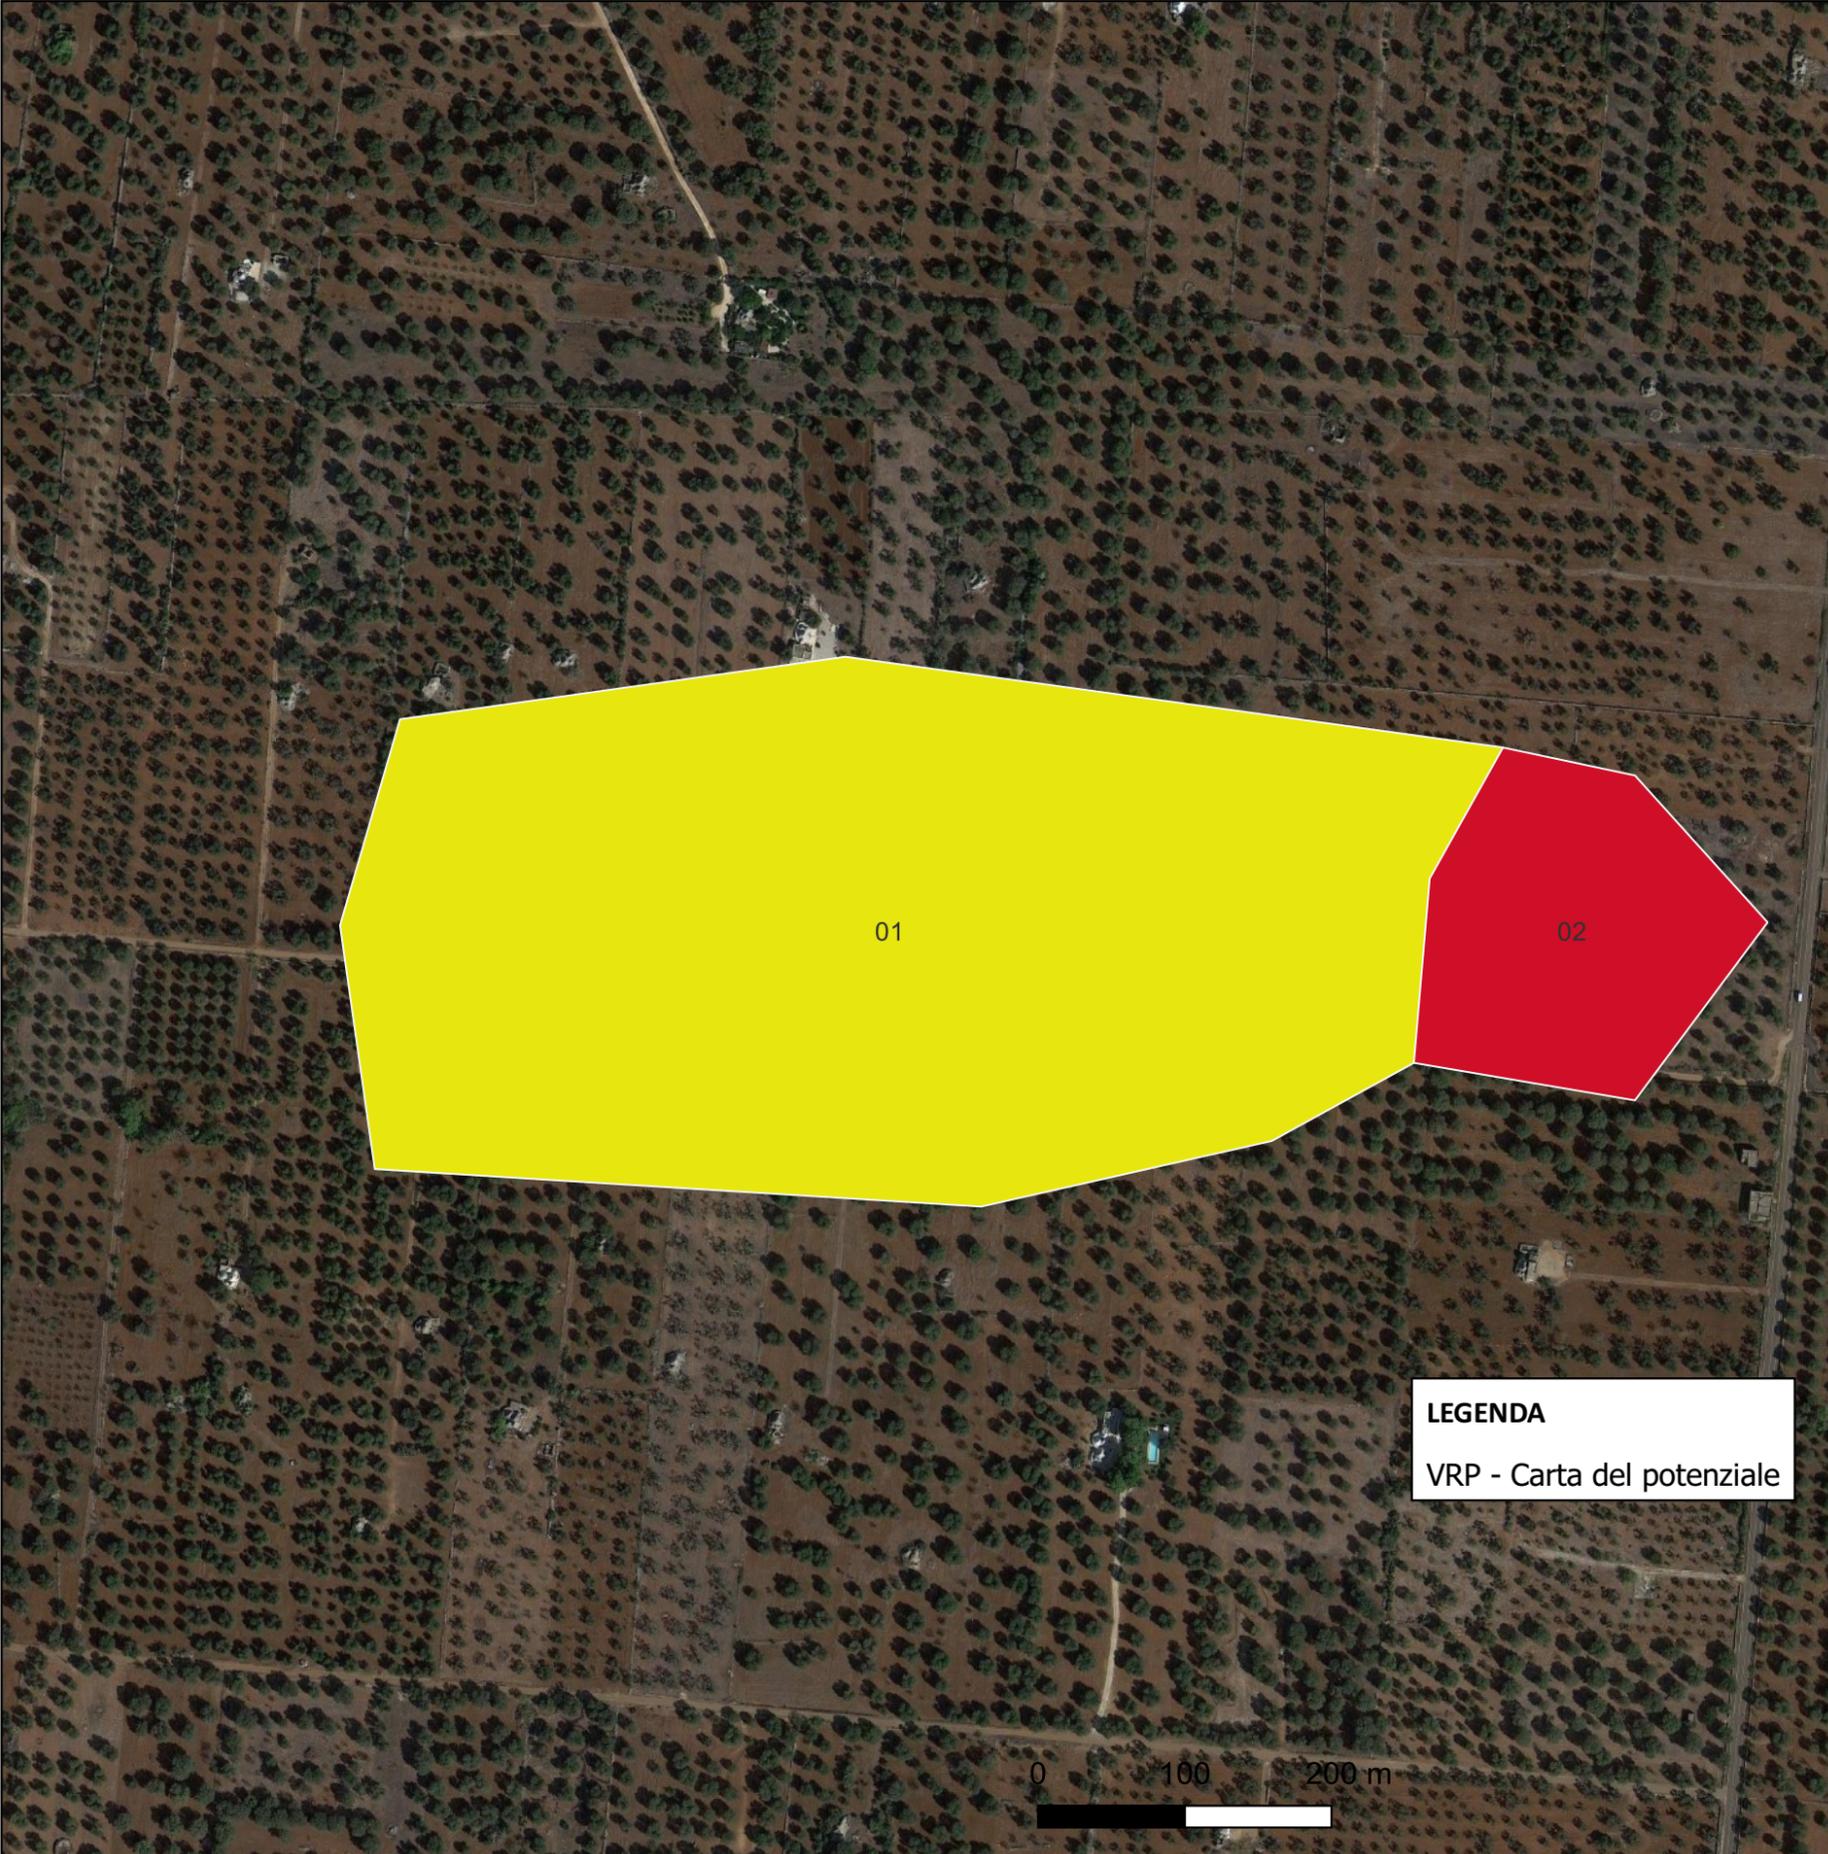

LEGENDA
VRP - Carta del potenziale


0 100 200 m

i ruderi dell'edificio si trovano proprio presso il perimetro dell'elettrodotto

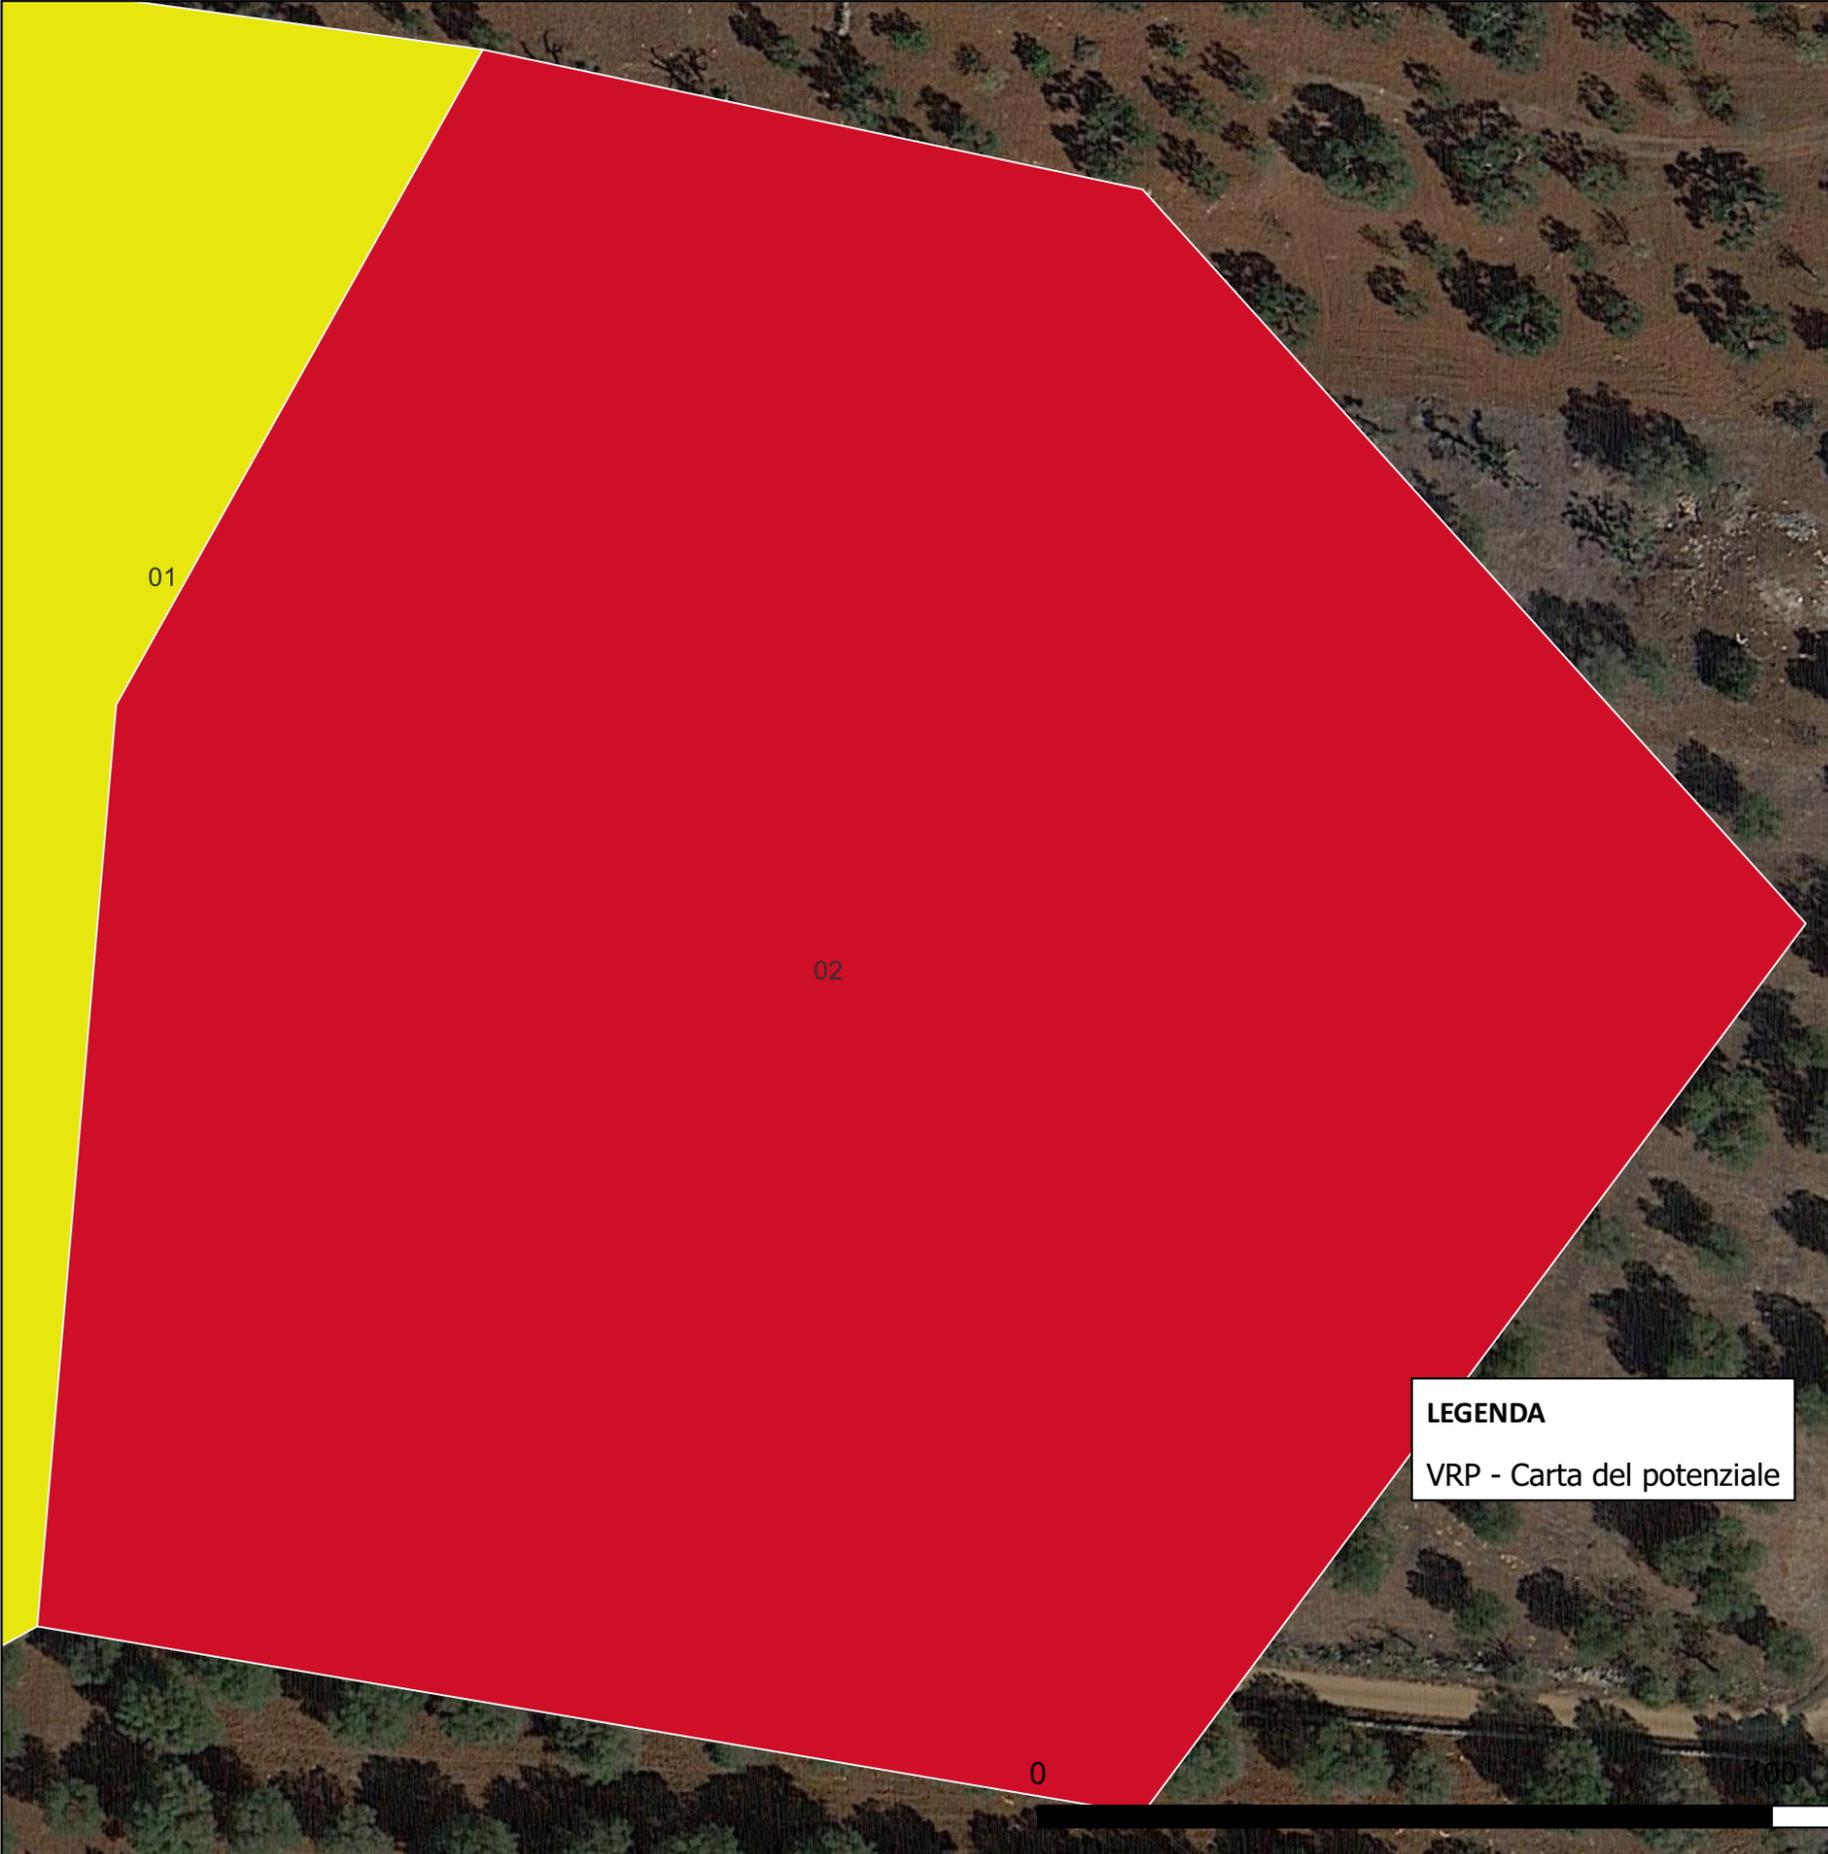


LEGENDA
VRP - Carta del potenziale

L'alto numero di frammenti fittili, al limite della SP 46, costituisce un potenziale di rischio alto per la zona

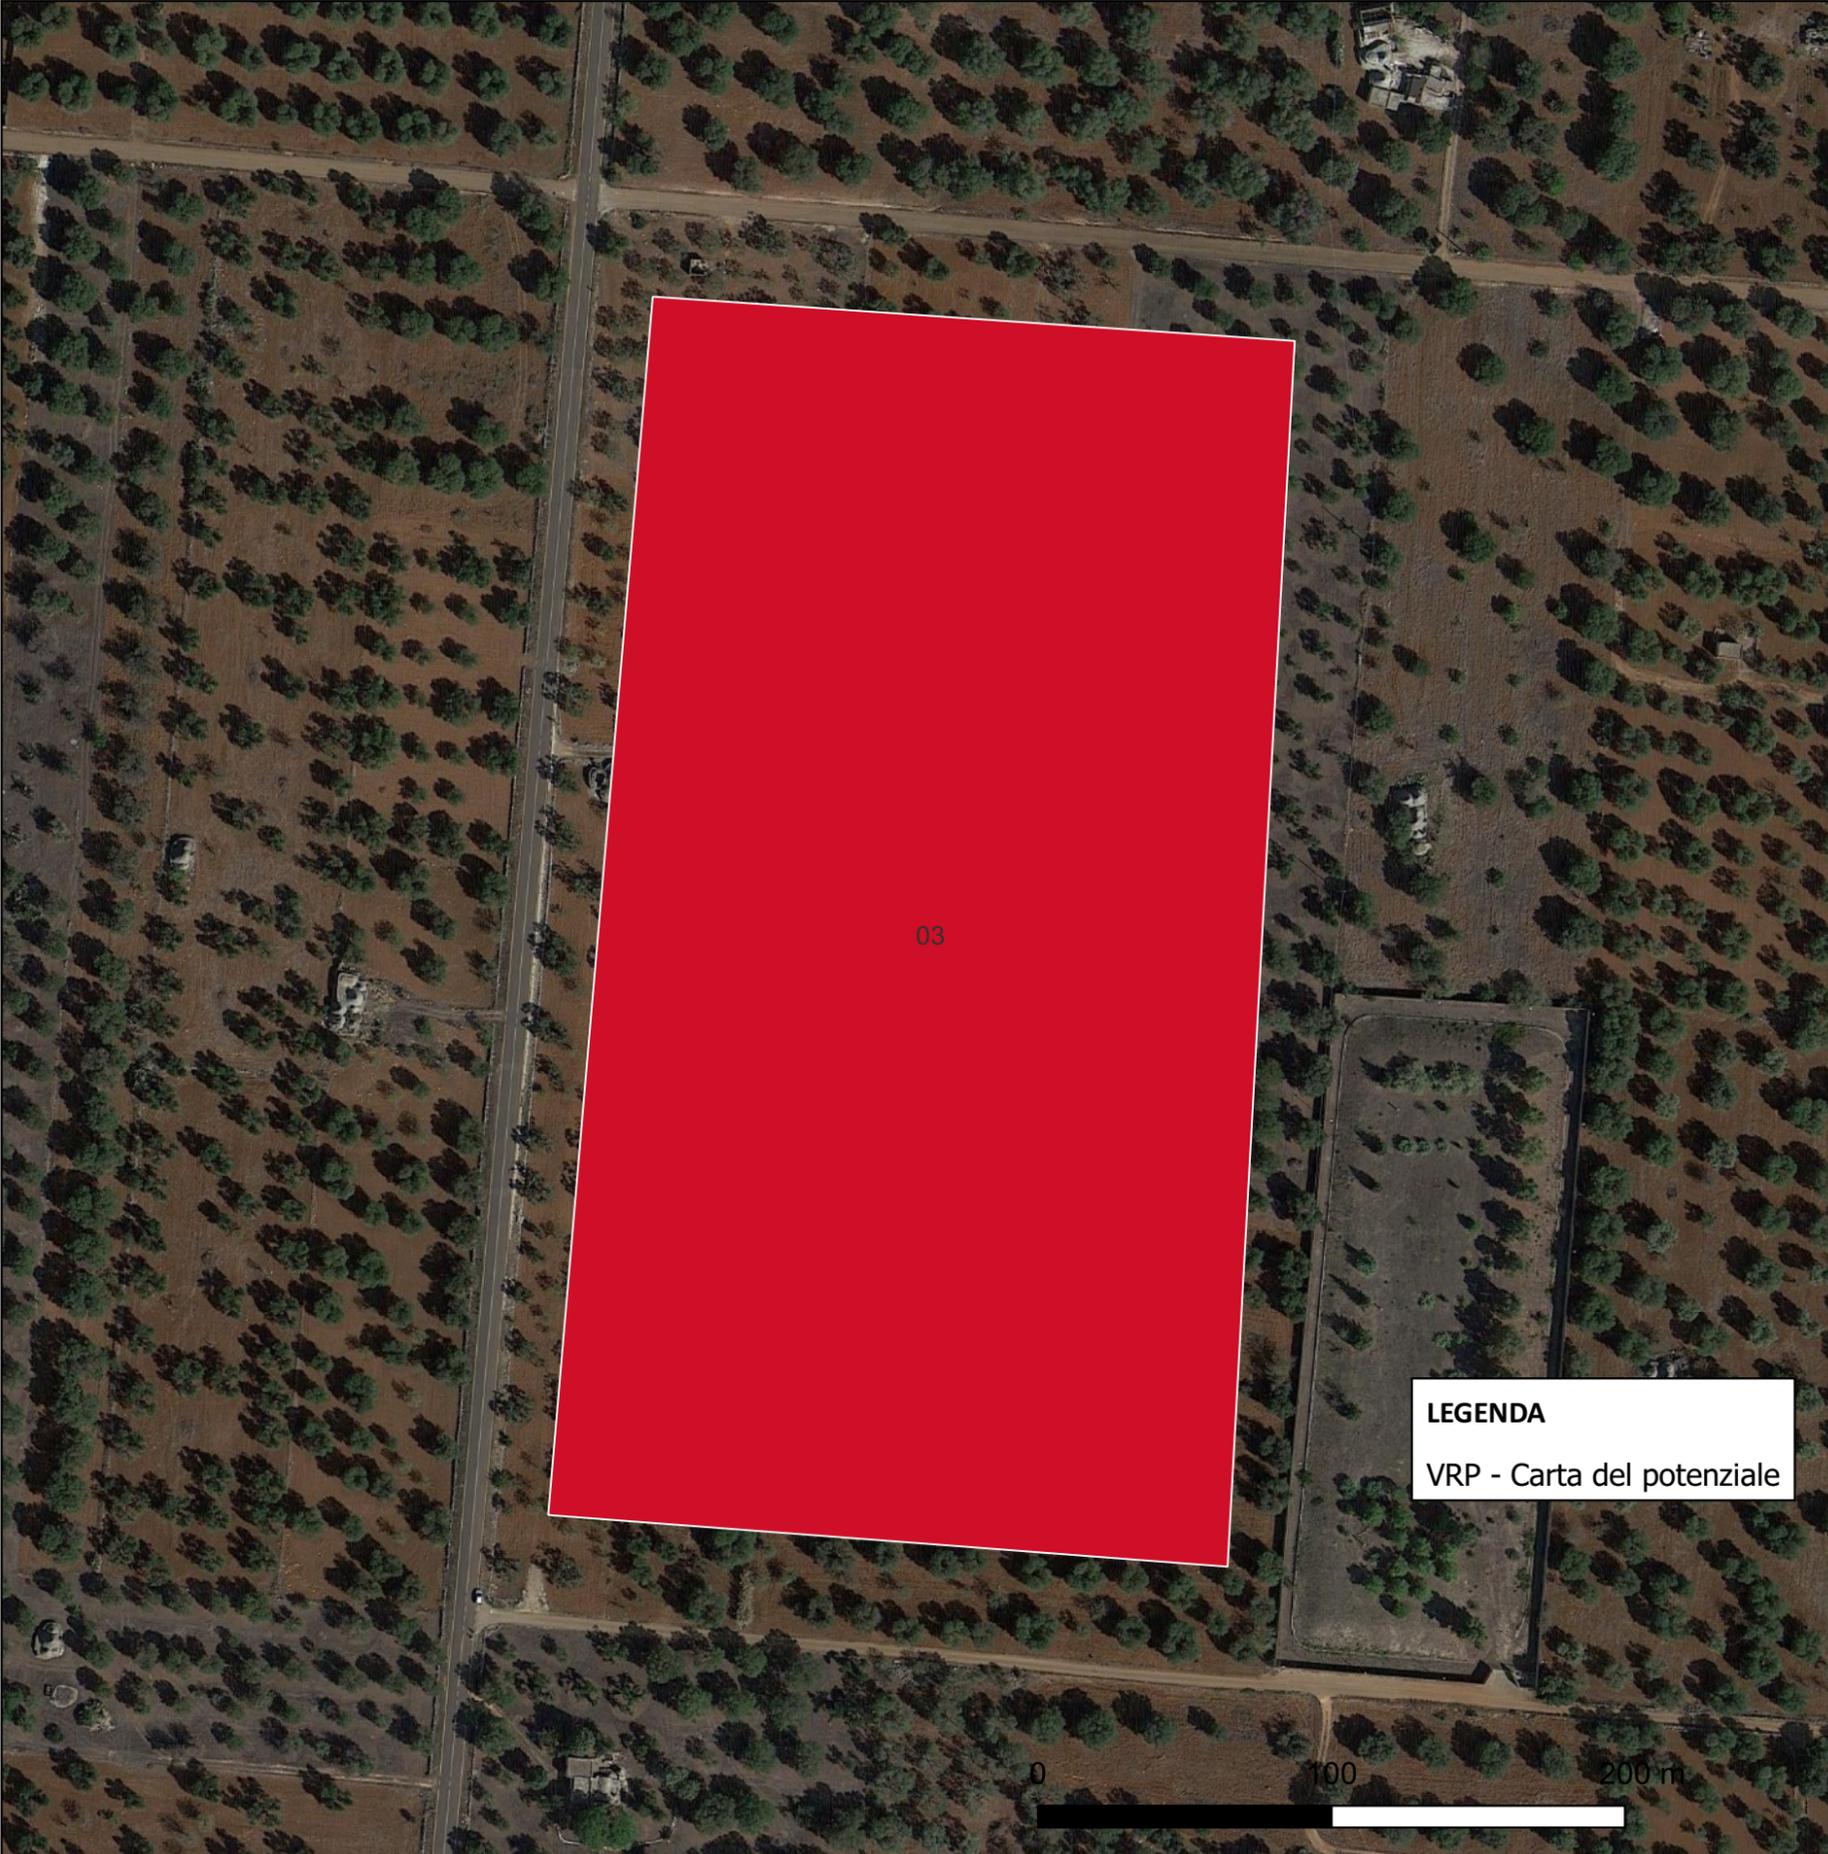


Se pur insediamento rupestre, non si trova nei limiti immediati del progetto

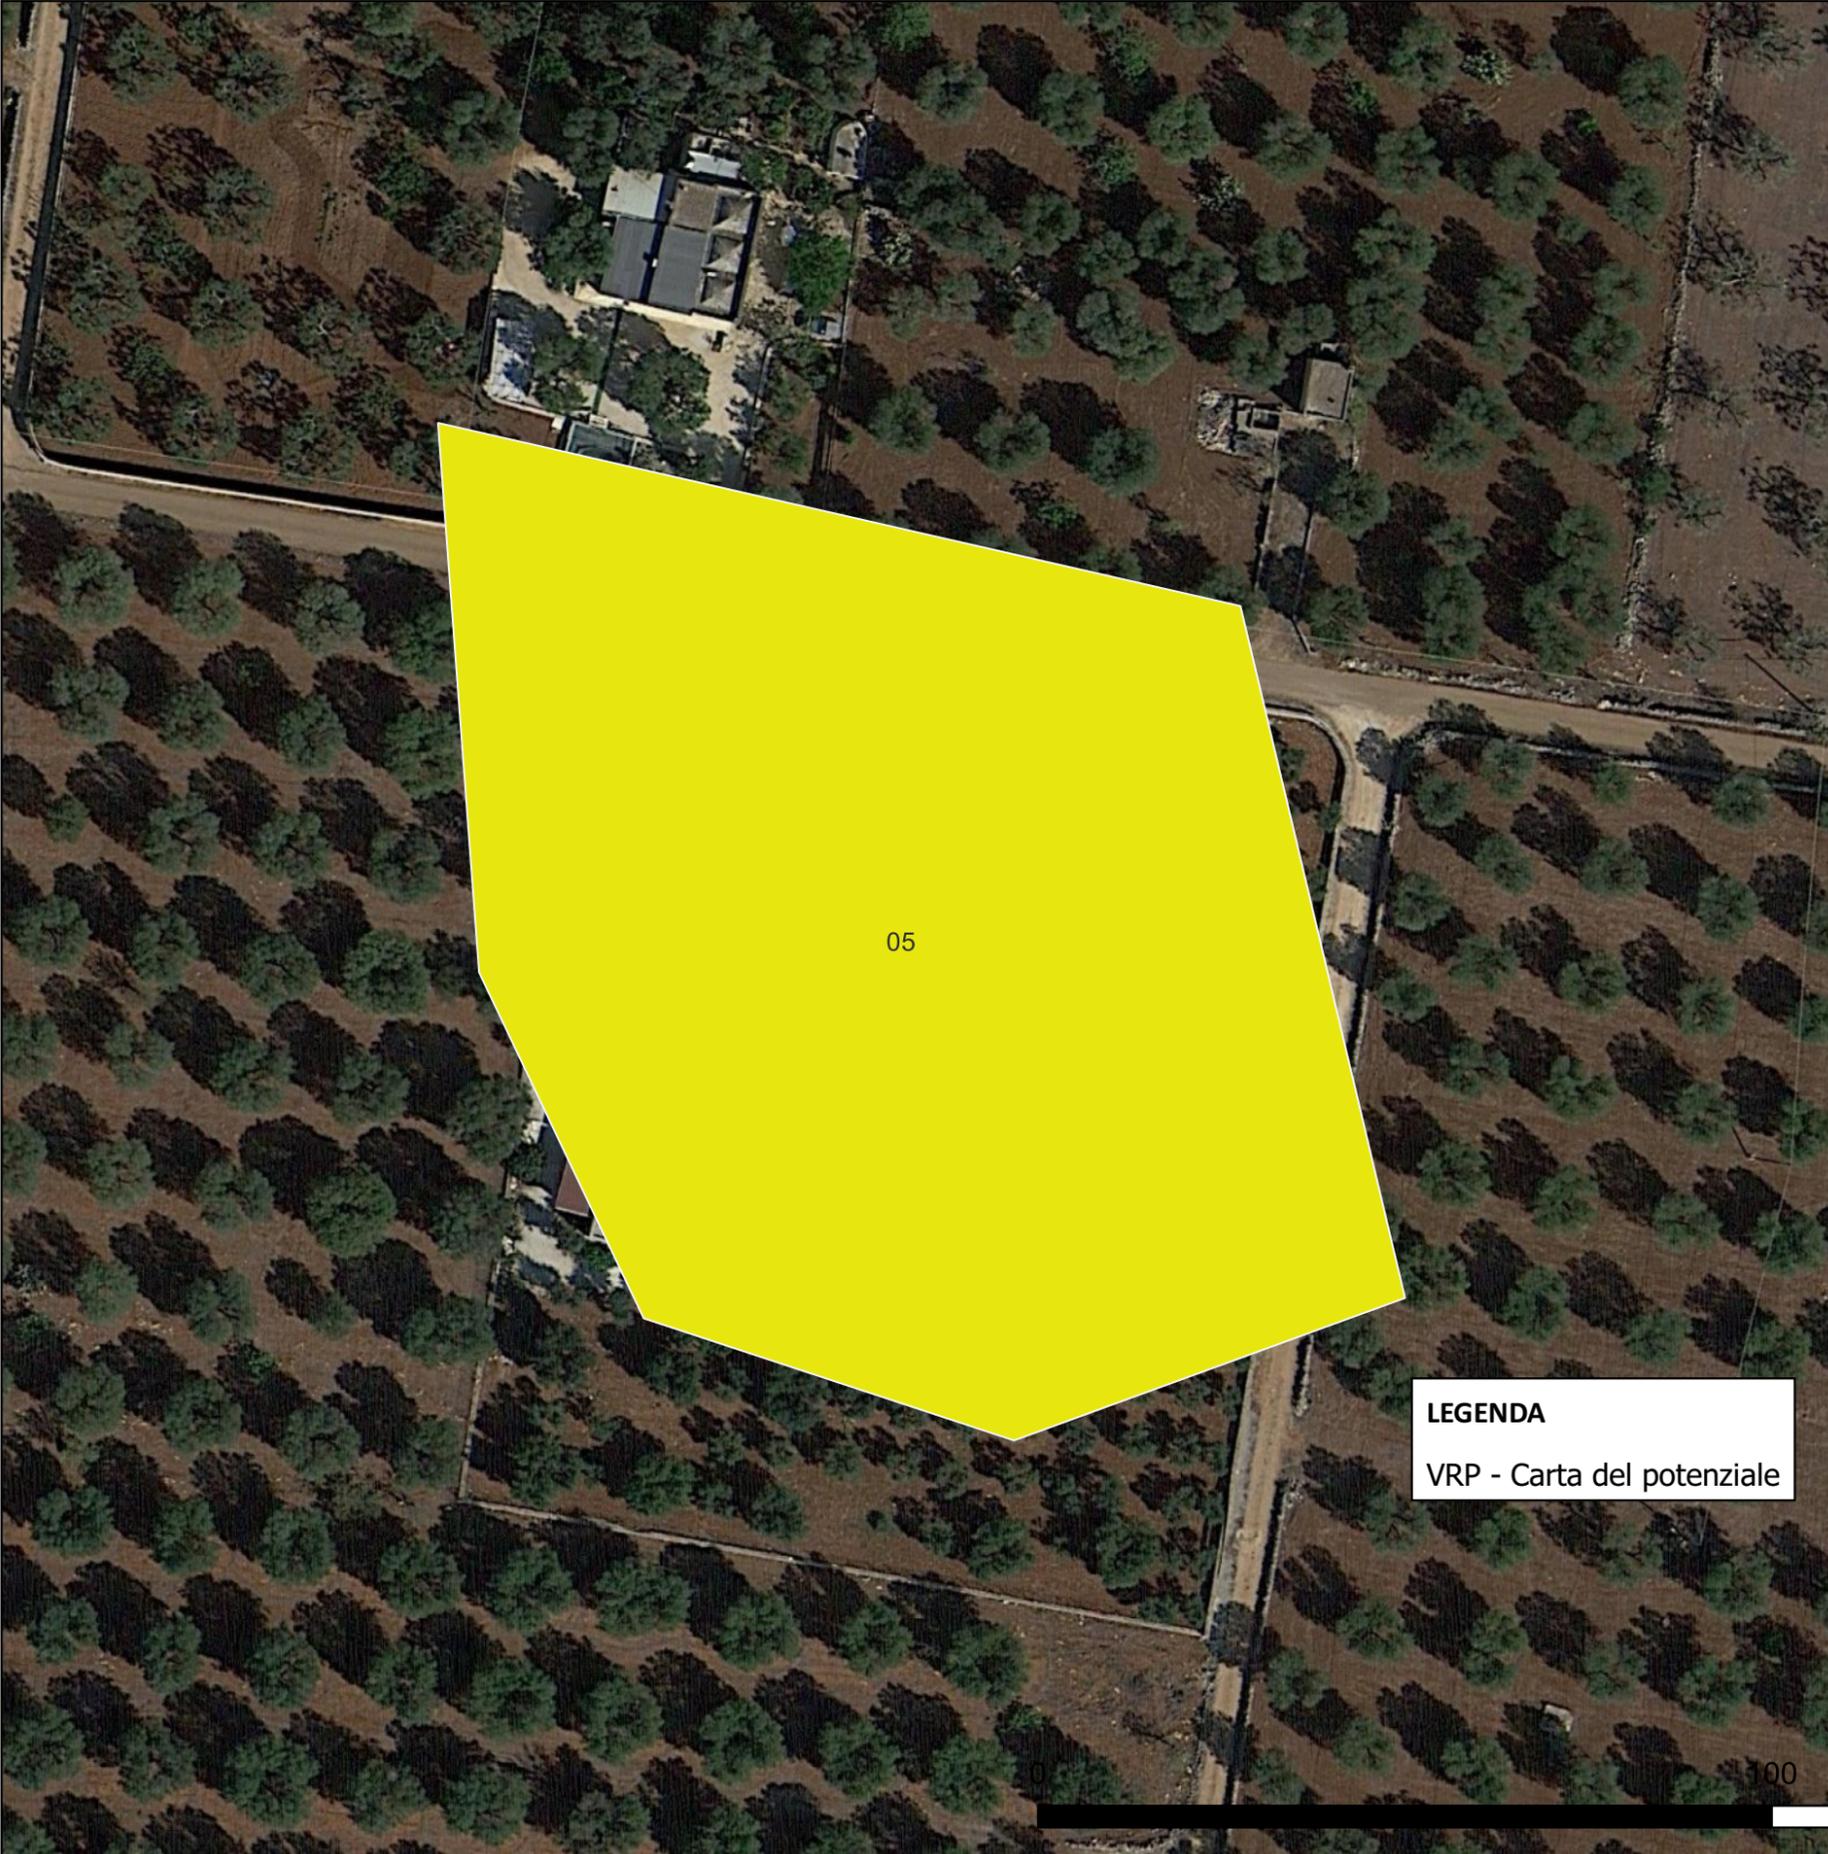


LEGENDA
VRP - Carta del potenziale

I frammenti fittili rinvenuti sono sporadici e, anche se al limite del percorso dell'elettrodotto, non costituiscono potenzialmente un rischio per il progetto

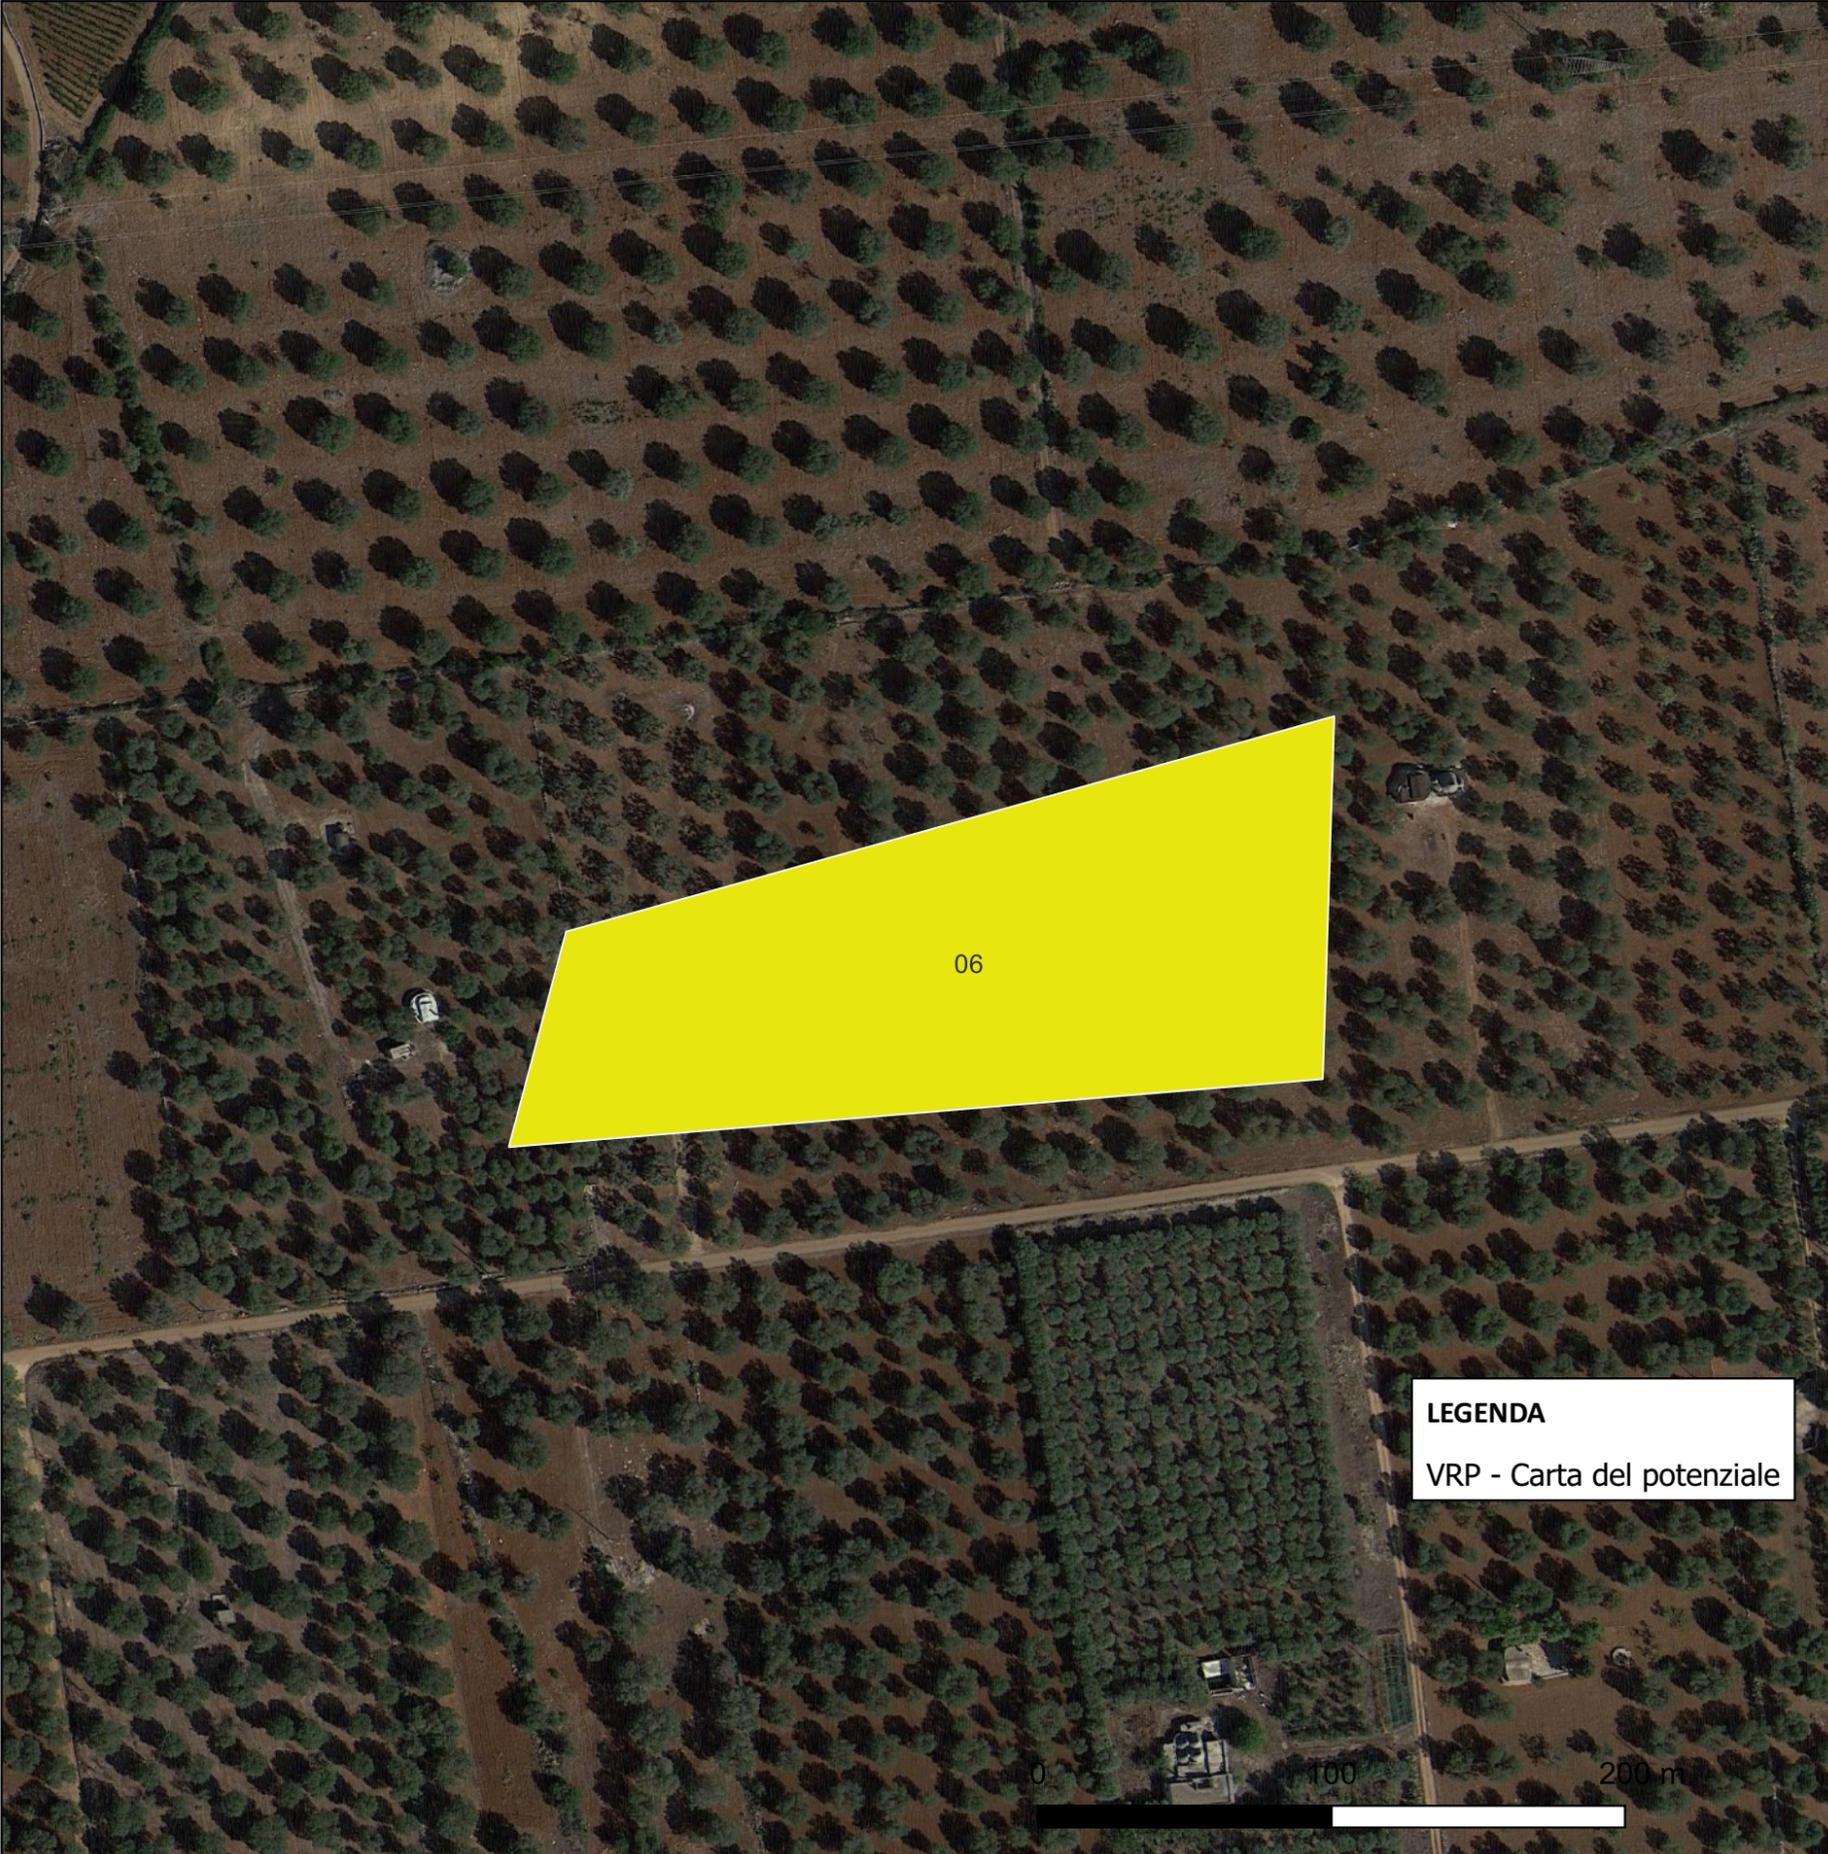


L'insediamento è citato come rupestre ma non ci sono resti immediati che palesino potenzialmente un pericolo per il progetto

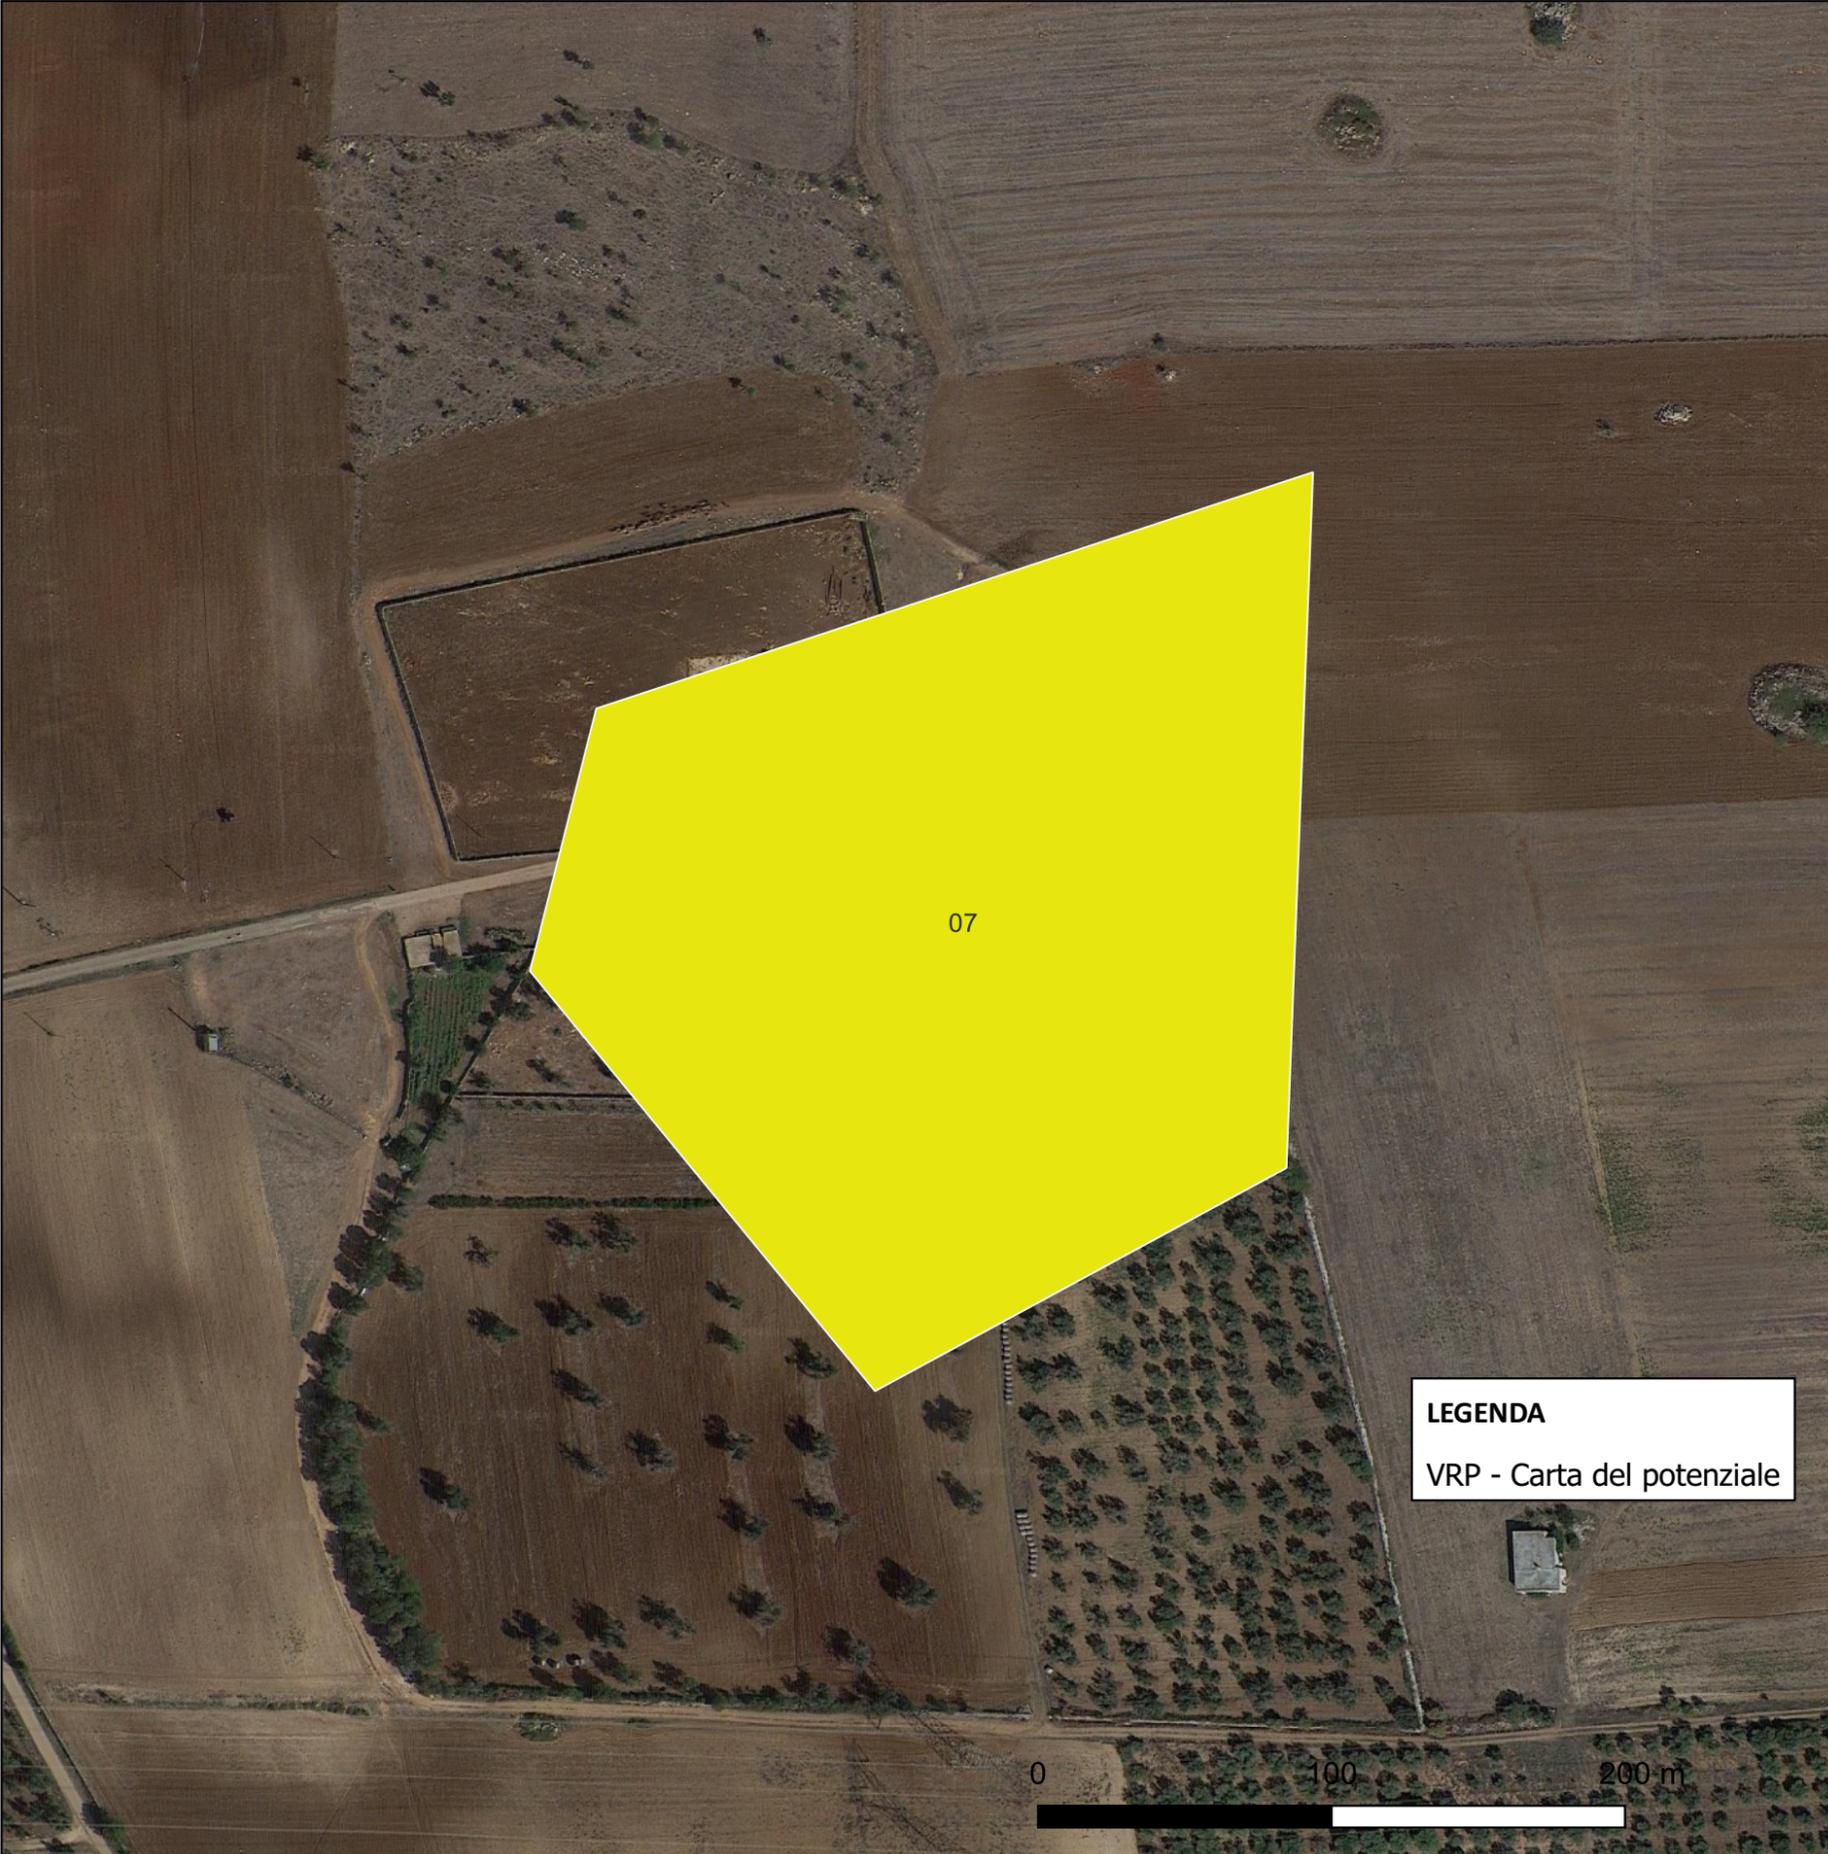

Rischio nullo perché lontano dalla linea di progetto



LEGENDA
VRP - Carta del potenziale

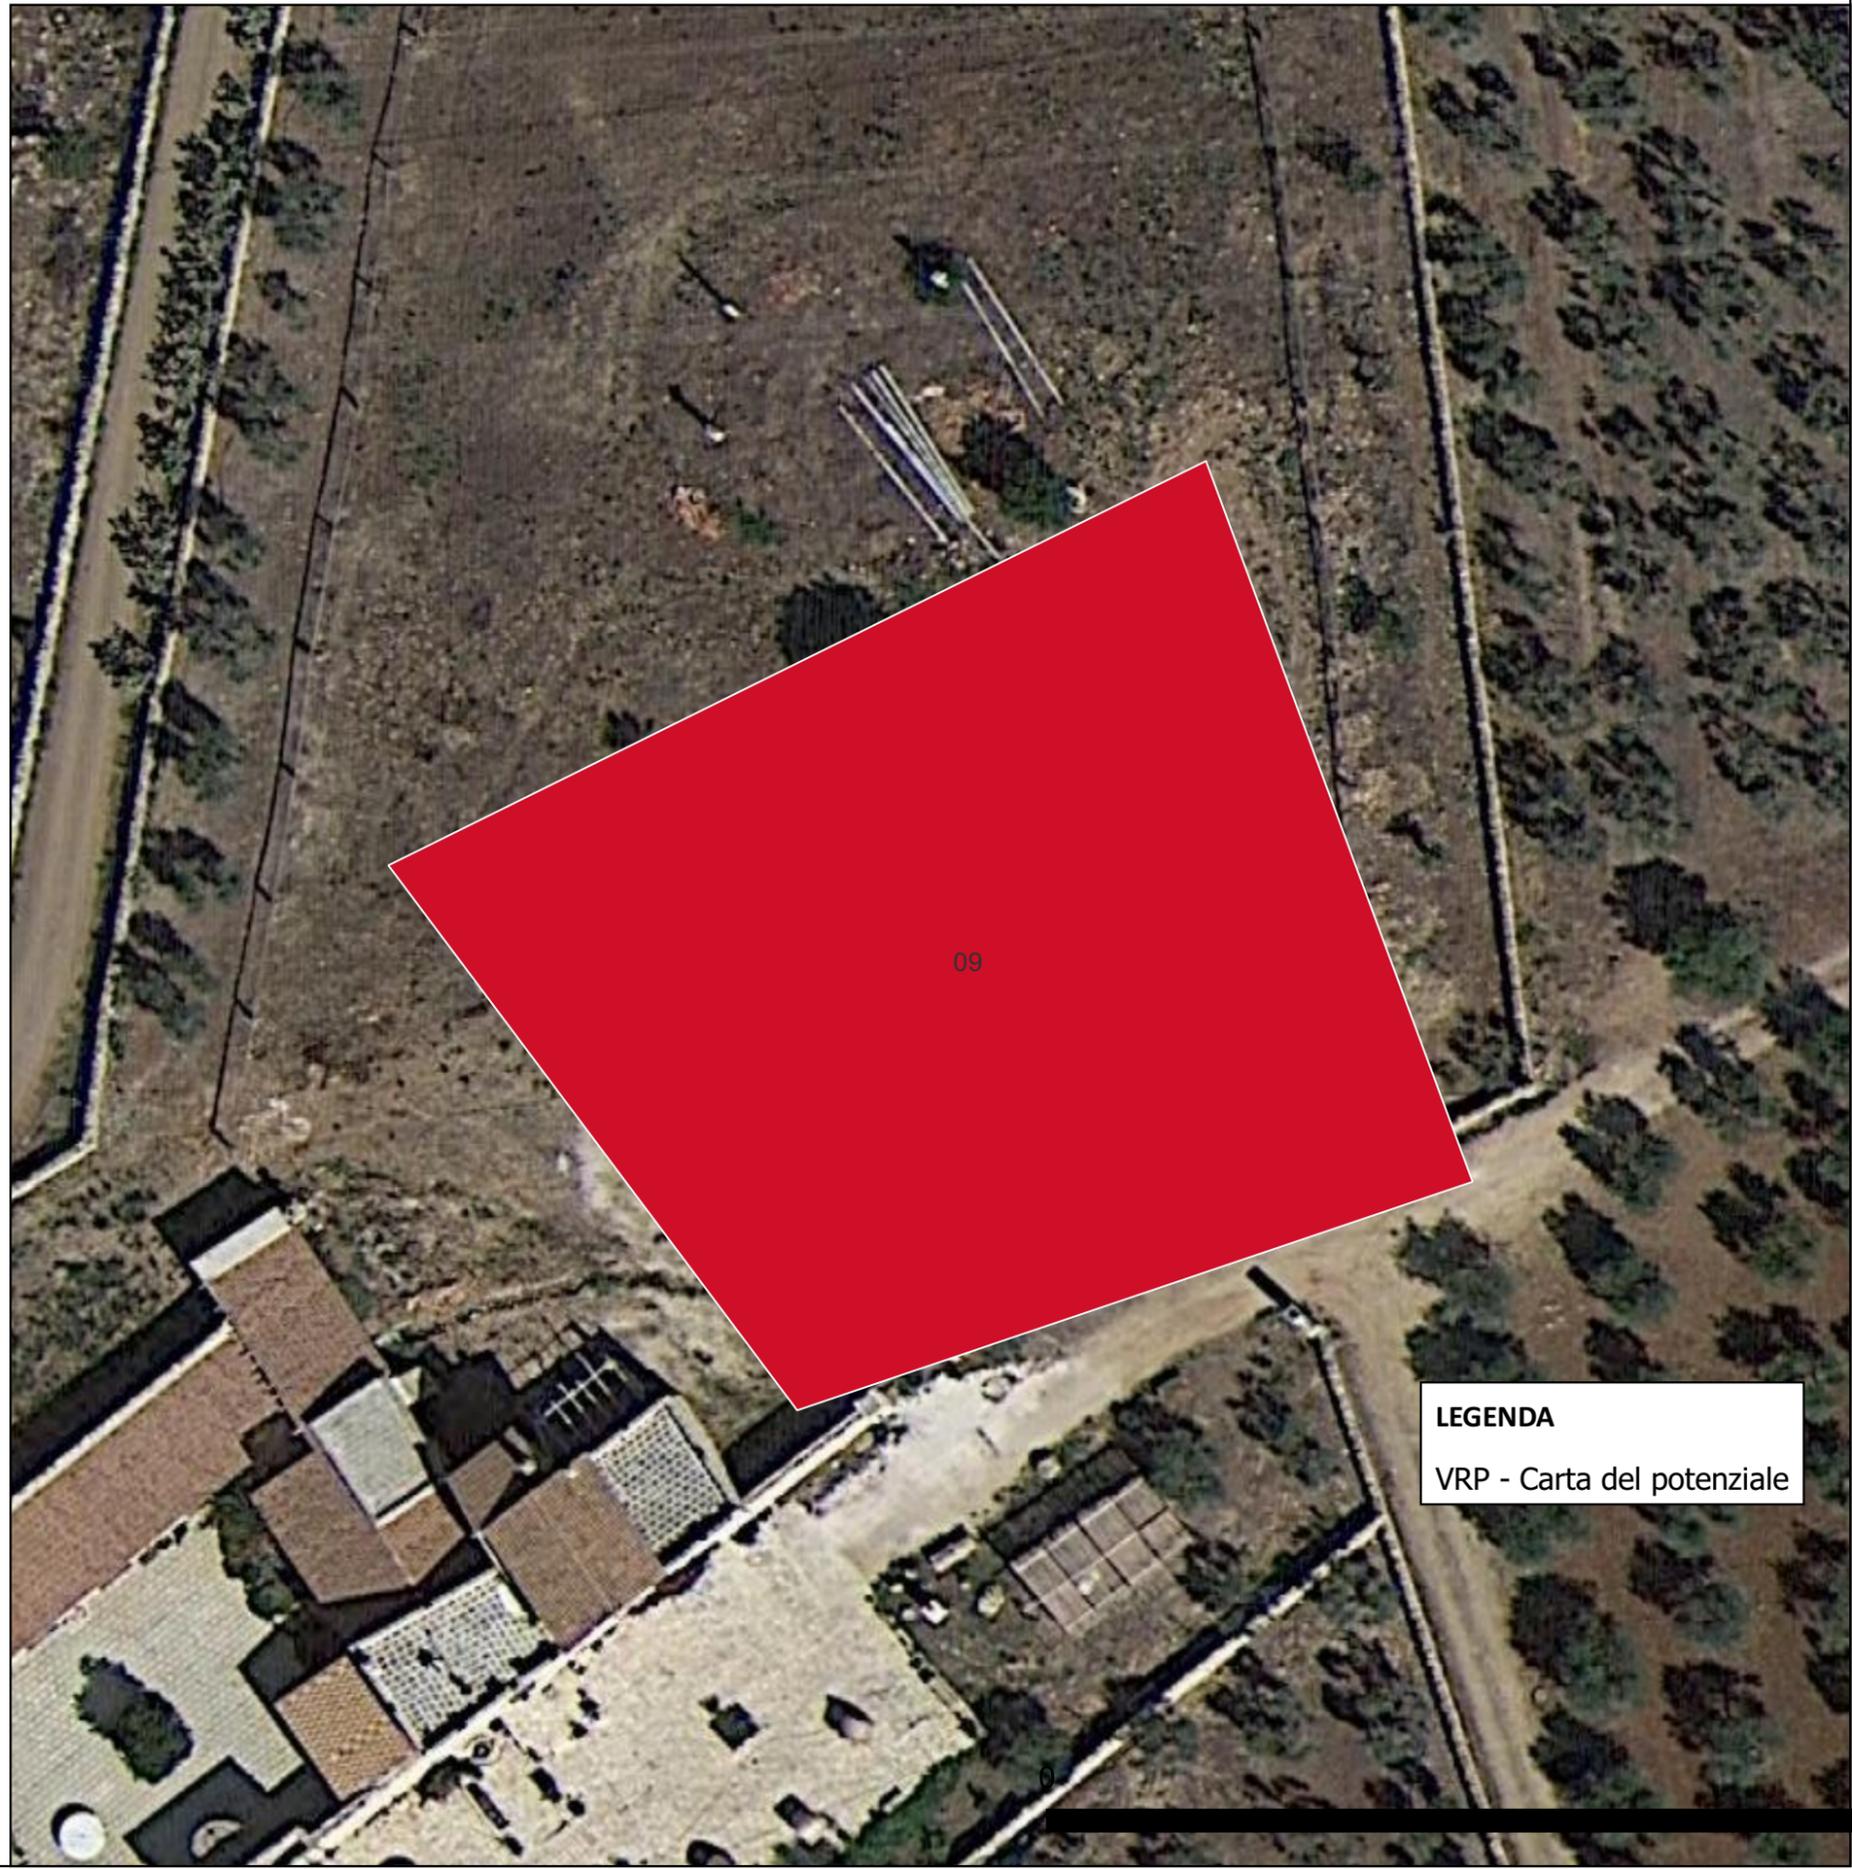


LEGENDA
VRP - Carta del potenziale

CARTA DEL POTENZIALE - W1XCY9 - area 1_ potenziale alto - affidabilità ottima

muretti a secco e trullo




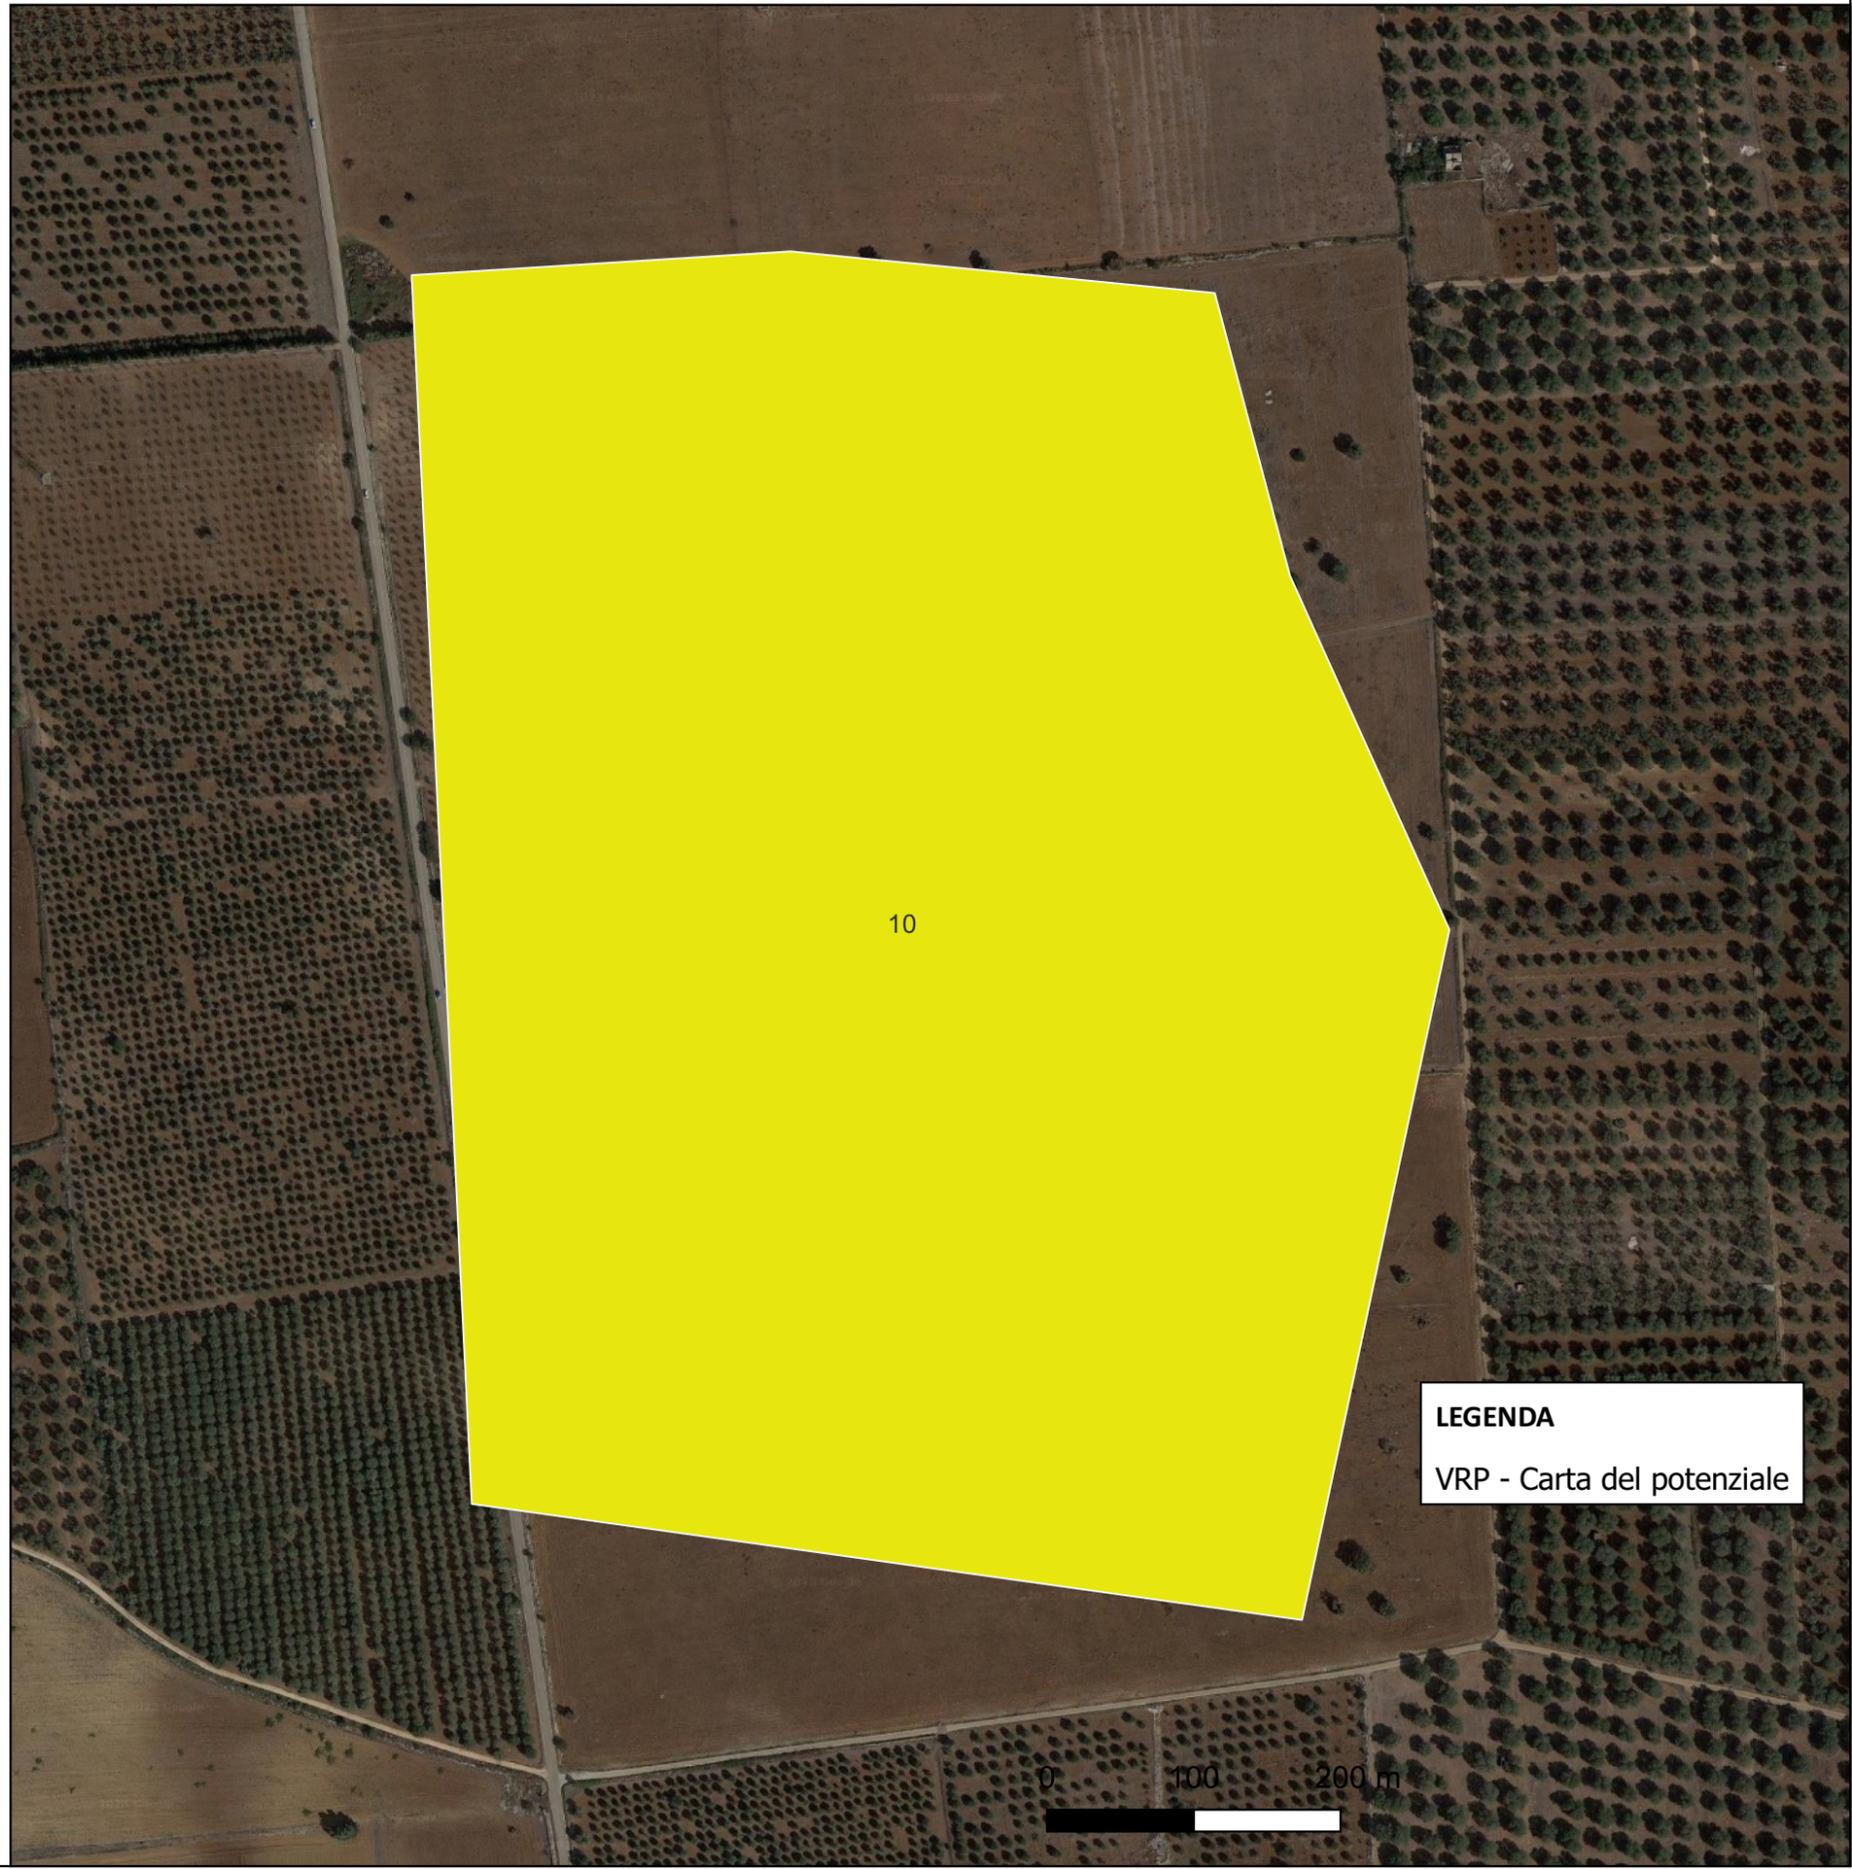

10

LEGENDA
VRP - Carta del potenziale

0 100 200 m

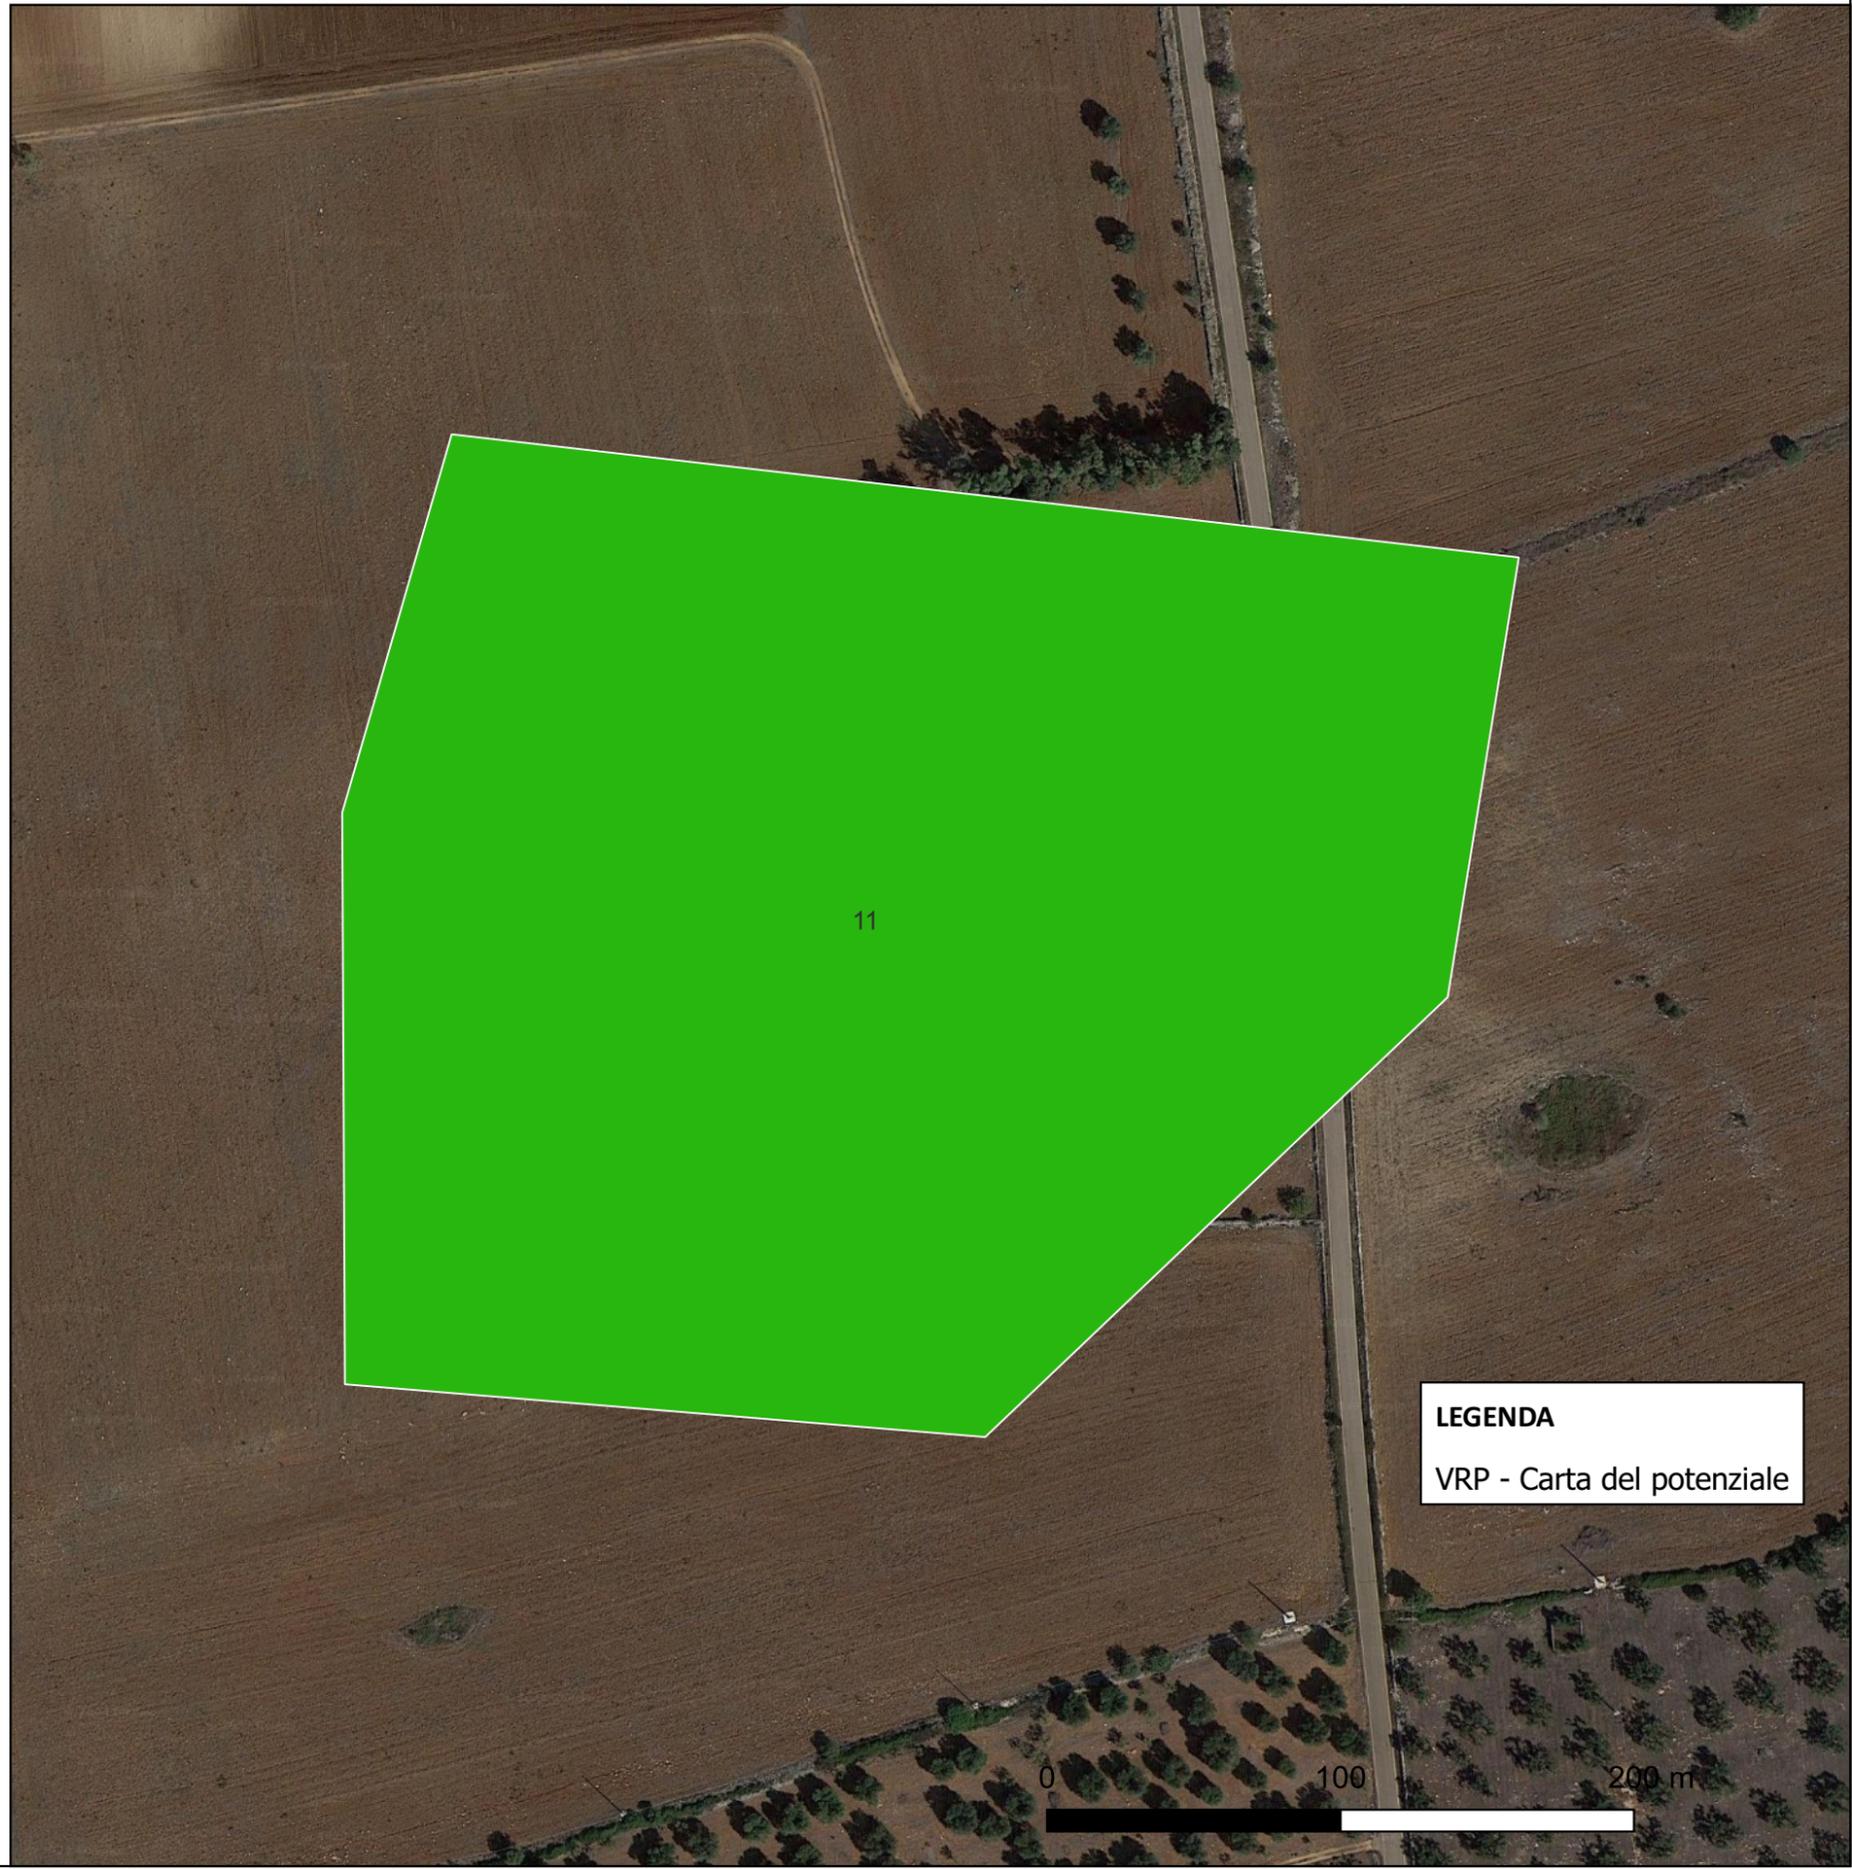


LEGENDA


VRP - Carta del potenziale

0 100 200 m

Perché distante dall'opera

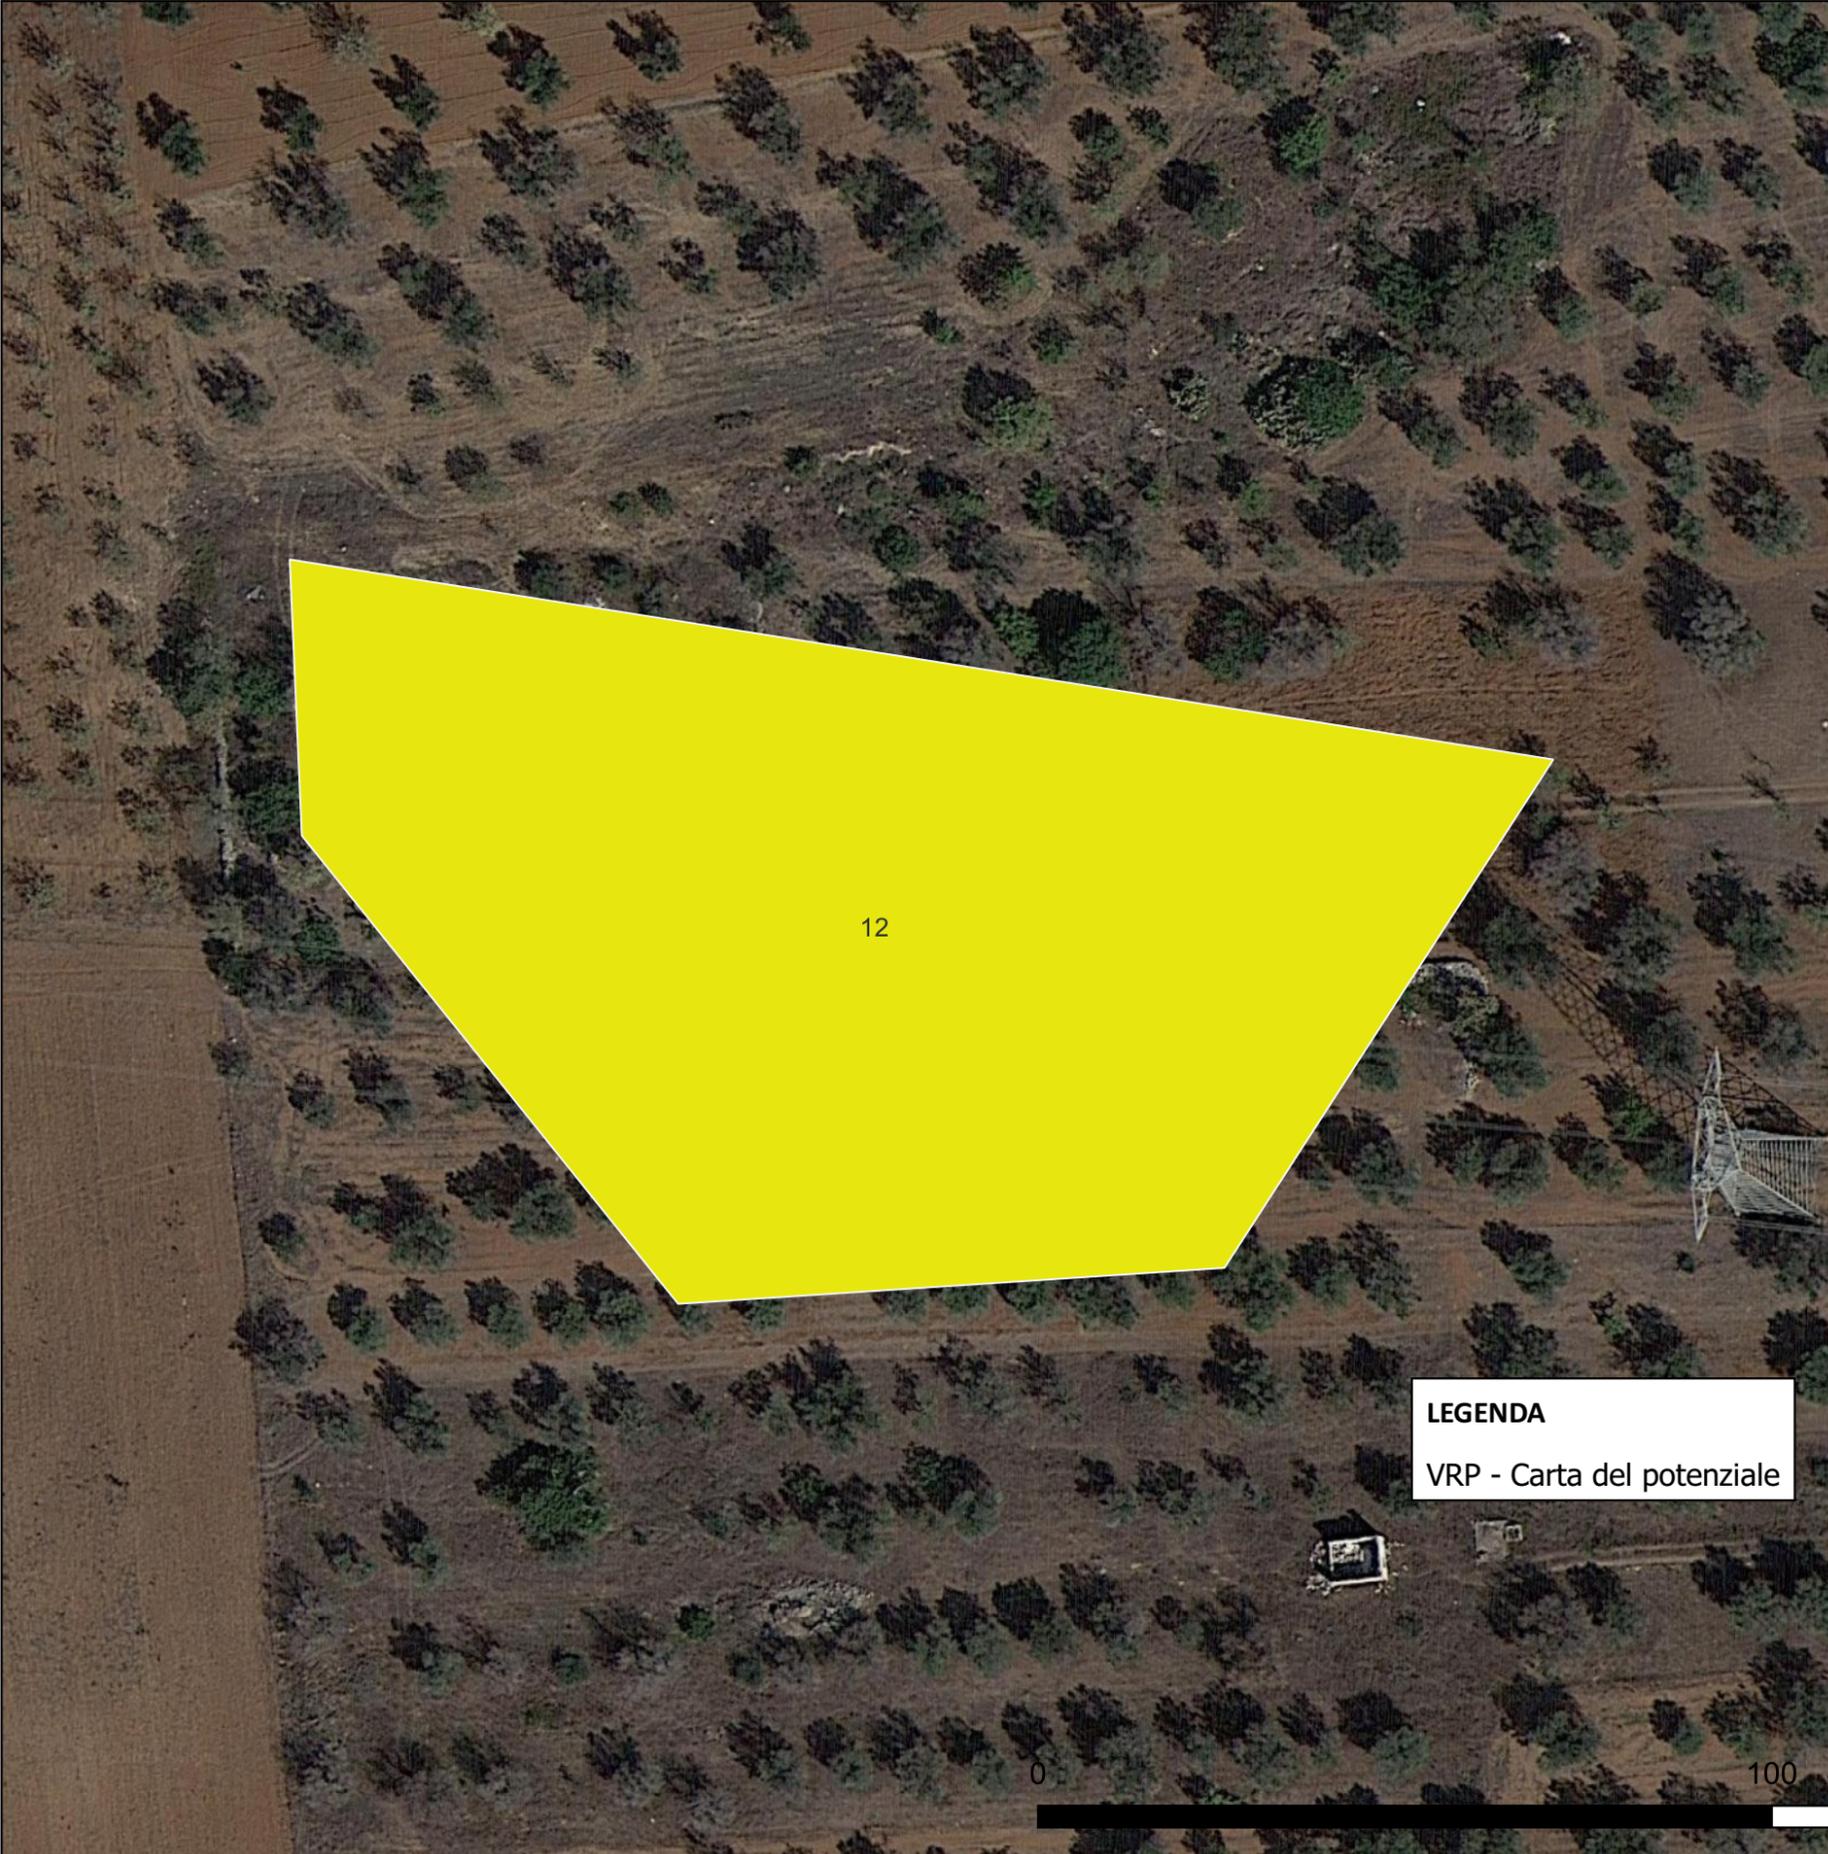

insediamento rupestre e cisterna ma senza abbastanza dati per delineare un potenziale e concreto rischio

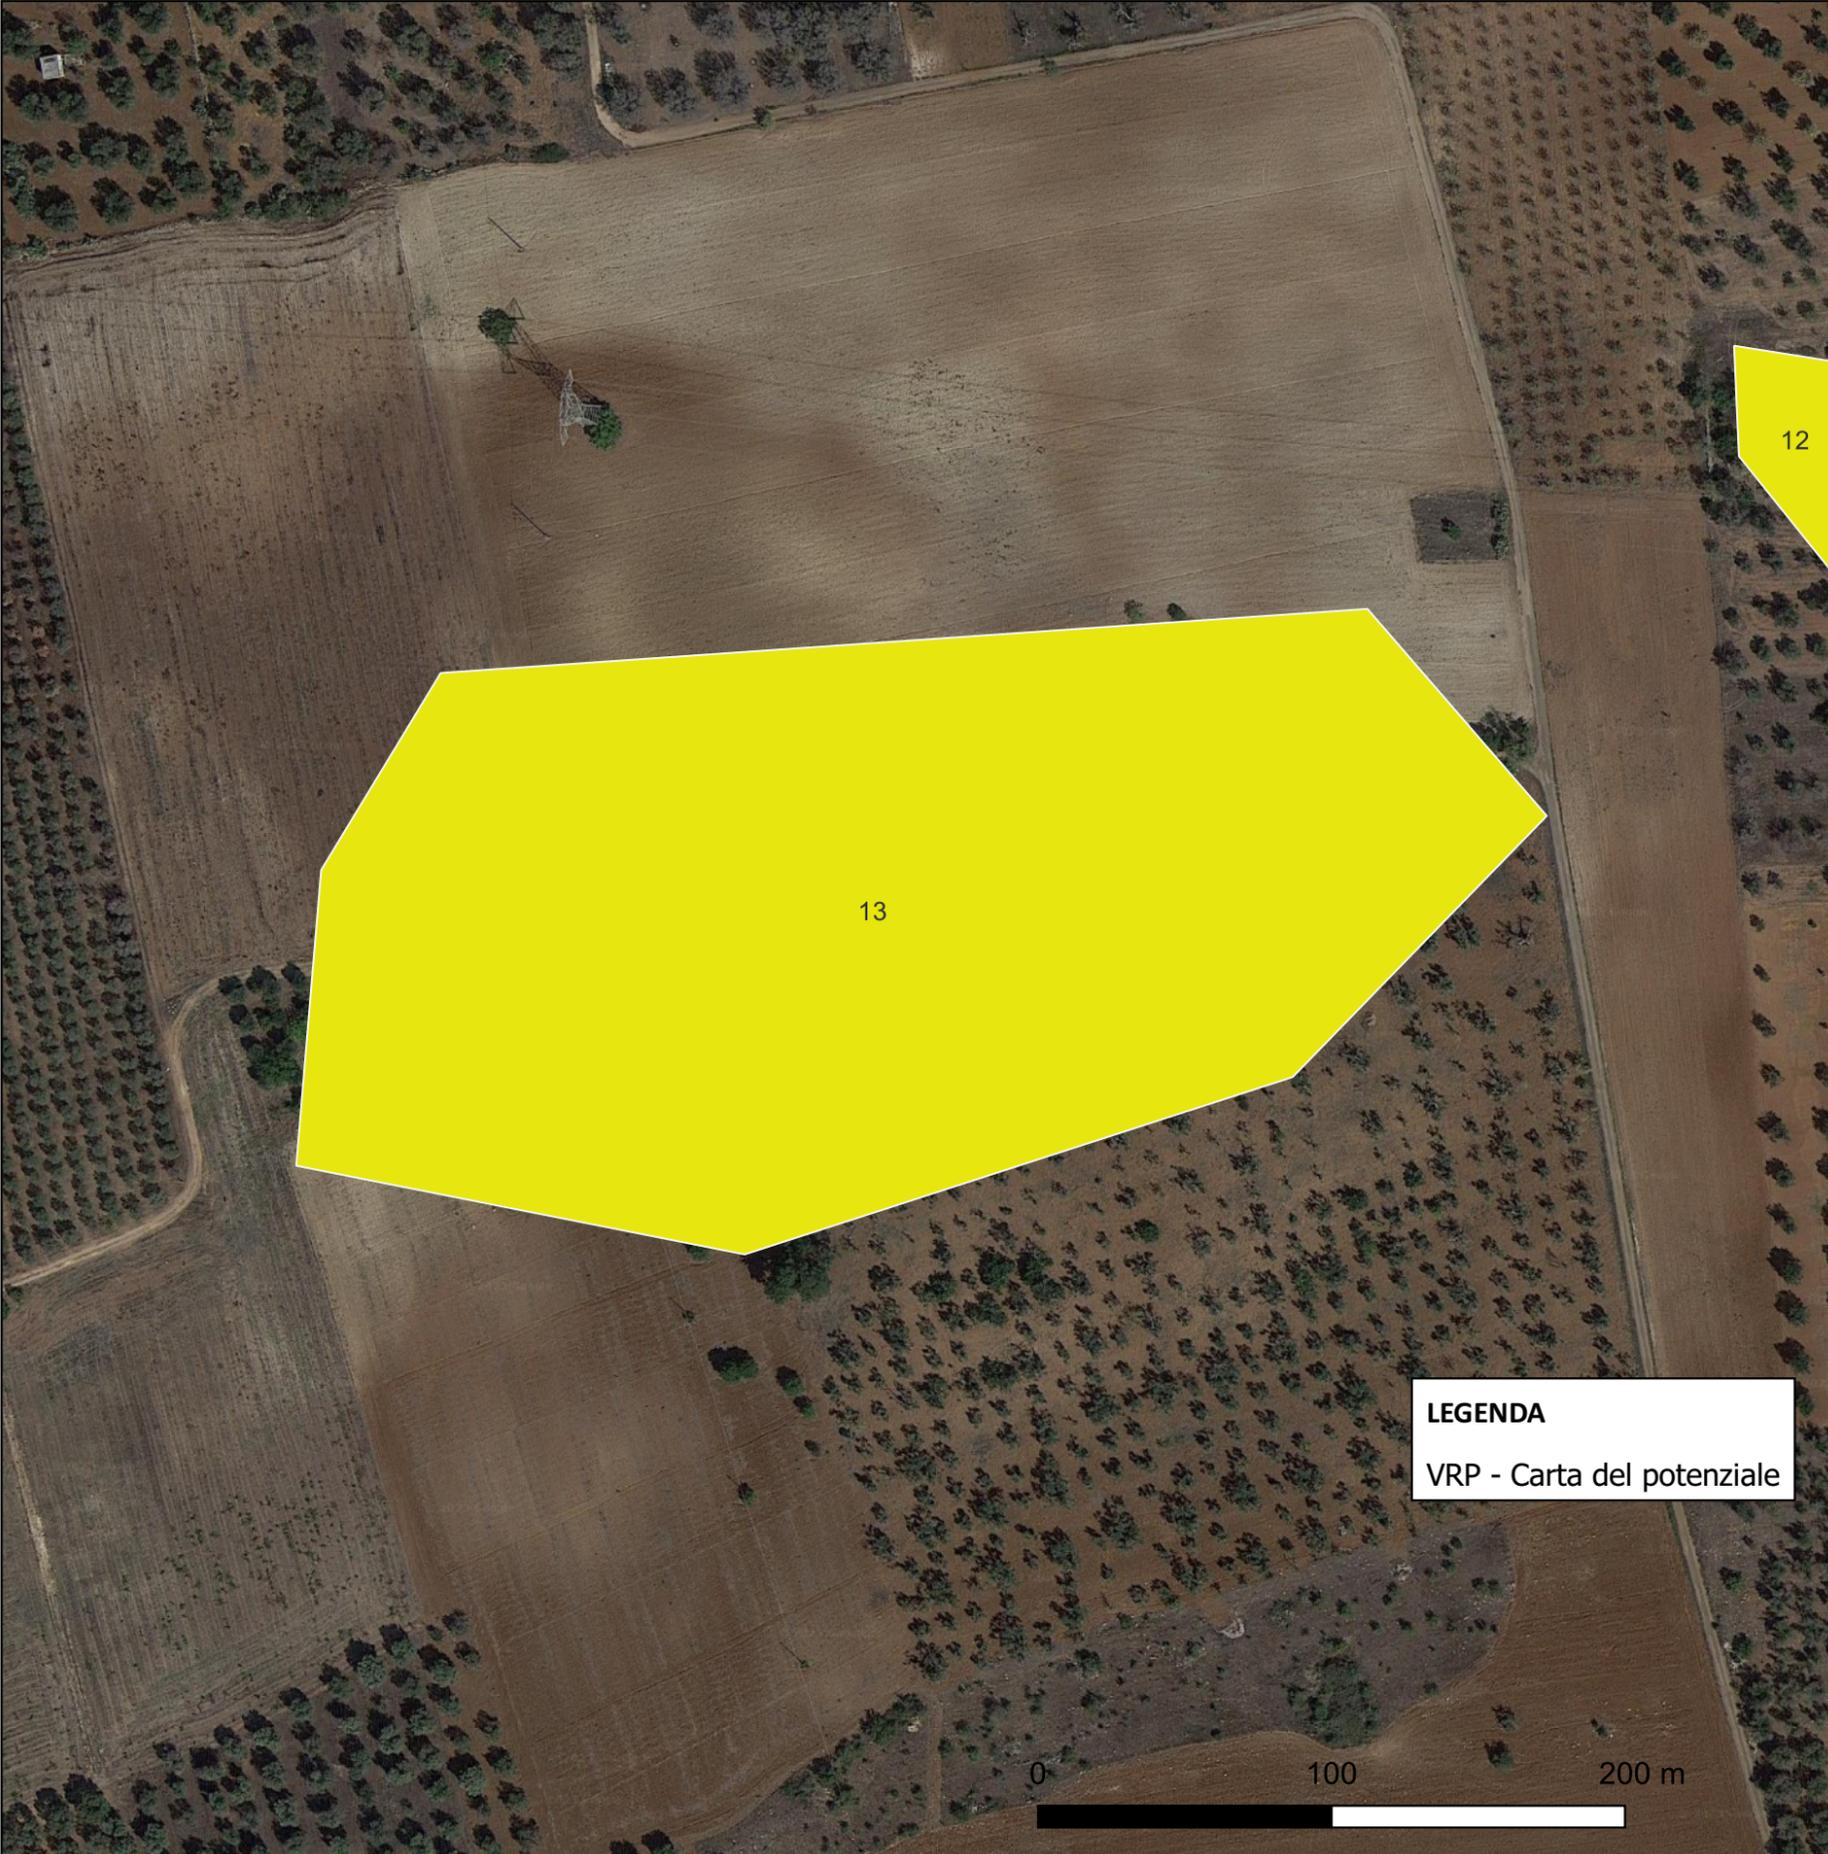

LEGENDA
VRP - Carta del potenziale

0 100 200 m

15

14

LEGENDA
VRP - Carta del potenziale



la presenza di frammenti fittili e di specchie, muri a secco e forse una torre di vedetta non sono elementi sufficienti per delineare un rischio alto ma neanche basso

