




















TABELLA CAVI

DA	A	TRATTA		PROFONDITA' SCAVO (m)	N° TERNE	FORMAZIONE CAVO
		LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)			
GG 01	N01	4414	0,47	1,1	1	3x(1x15)
GG 06	N01	15	0,79	1,1	2	3x(1x15) + 3x(1x30)
N01	N02	656	0,47	1,1	1	3x(1x30)
GG 11	N03	1341	0,47	1,1		
GG 12	N03	1546	0,79	1,1		
N03	N02	1144	0,47	1,1		
GG 13	N04	980	0,79	1,1		
N02	N04	76	0,79	1,1	1	3x(1x30)
N04	N05	1060	0,79	1,1	1	3x(1x30)
GG 07	N05	40	0,79	1,1	2	3x(1x30) + 3x(1x30)
N05	N06	743	0,79	1,1	1	3x(1x30)
GG 02	N07	1355	0,47	1,1		
GG 08	N06	39	0,79	1,1		
N07	N06	9	1,43	1,1	1	3x(1x30)
N07	N08	778	1,11	1,1	1	3x(1x30)
GG 09	N08	39	0,79	1,1		
N08	N09	106	1,11	1,1	1	3x(1x30)
GG 18	N10	383	0,47	1,1	1	3x(1x30)
GG 17	N10	39	0,79	1,1		
N10	N11	503	0,47	1,1		
GG 16	N11	40	0,79	1,1	1	3x(1x30)
N11	N12	843	0,47	1,1		
GG 15	N12	39	0,47	1,1		
N12	N13	2064	0,79	1,1		
GG 14	N14	788	0,47	1,1		
GG 10	N13	39	1,11	1,1		
N14	N14	367	1,11	1,1	1	3x(1x30)
N14	N15	390	0,79	1,1		
GG 05	N15	1805	0,47	1,1		
N15	N09	435	1,11	1,1	1	3x(1x30)
N09	N16	226	2,07	1,1	1	3x(1x30)
GG 03	N17	702	0,47	1,1		
GG 04	N17	307	1,11	1,1		
N17	N16	443	0,79	1,1		
N16	SEU 150/33 kV	16	2,07	1,1	1	3x(1x30)

LEGENDA

-  Piazzola contenente l'aerogeneratore e relativo ingombro
-  Circuito A: GG 01 - GG 06 - GG 07
-  Circuito B: GG 11 - GG 12 - GG 13
-  Circuito C: GG 02 - GG 08 - GG 09
-  Circuito D: GG 05 - GG 03 - GG 04
-  Circuito E: GG 15 - GG 14 - GG 10
-  Circuito F: GG 18 - GG 17 - GG 16
-  Linea BESS - SEU
-  Linea BESS AUX - SEU
-  Nodi NXX
-  Stazione Elettrica Utente (SEU) 150/33 kV
-  Impianto Battery Energy System Storage (BESS)
-  Linea 150 kV SEU 150/33 kV - Stazione Elettrica Condivisa (SEC)
-  Linea 150 kV Stazione Elettrica Condivisa - futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Linee entra-esce 150 kV futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano - SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stazione Elettrica Condivisa
-  Area futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stallo produttori del futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Area della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/150 kV di Genzano



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI A 33 kV SU ORTOFOTO (PER CIRCUITI)




















SS	PD	GD	Prima emissione	04/08/23	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPONENTE</p>  <p>LUCANIA PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p>  <p>GE.CO.D'OR. S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	--

TABELLA CAVI

DA	A	TRATTA			N. TERMI	FORMAZIONE CAVO
		LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	PROFONDITA' SCAVO (m)		
GG 01	N01	4434	0,47	1,1		
GG 06	N01	85	0,79	1,1		
N01	N02	656	0,47	1,1		
GG 13	N03	1341	0,47	1,1	1	3x1(1x1x1)
GG 12	N03	566	0,79	1,1	2	3x1(1x1x1) + 3x1(1x1x1)
N03	N02	1144	0,47	1,1	1	3x1(1x1x1)
GG 13	N04	980	0,79	1,1	2	3x1(1x1x1) + 3x1(1x1x1)
N02	N04	76	0,79	1,1	1	3x1(1x1x1)
N04	N05	1000	0,79	1,1	1	3x1(1x1x1)
GG 07	N05	40	0,79	1,1		
N05	N06	742	0,79	1,1	1	3x1(1x1x1)
GG 02	N07	1355	0,47	1,1		
GG 08	N06	39	0,79	1,1		
N07	N06	9	1,43	1,1	1	3x1(1x1x1)
N07	N08	778	1,13	1,1	1	3x1(1x1x1)
GG 09	N08	39	0,79	1,1		
N08	N09	326	1,13	1,1	1	3x1(1x1x1)
GG 18	N10	983	0,47	1,1		
GG 17	N10	39	0,79	1,1		
N10	N11	913	0,47	1,1		
GG 16	N11	40	0,79	1,1		
N11	N12	843	0,47	1,1		
GG 15	N12	39	0,47	1,1		
N12	N13	2064	0,79	1,1		
GG 14	N14	788	0,47	1,1		
GG 10	N13	39	1,13	1,1		
N13	N14	807	1,13	1,1		
N14	N15	990	0,79	1,1		
GG 05	N15	1805	0,47	1,1		
N15	N09	825	1,13	1,1		
N09	N16	226	2,07	1,1	1	3x1(1x1x1)
GG 03	N17	702	0,47	1,1		
GG 04	N17	707	1,13	1,1		
N17	N16	443	0,79	1,1		
N16	SEU 150/33 KV	56	2,07	1,1	1	3x1(1x1x1)

LEGENDA

-  Piazzola contenente l'aerogeneratore e relativo ingombro
-  Circuito A: GG 01 - GG 06 - GG 07
-  Circuito B: GG 11 - GG 12 - GG 13
-  Circuito C: GG 02 - GG 08 - GG 09
-  Circuito D: GG 05 - GG 03 - GG 04
-  Circuito E: GG 15 - GG 14 - GG 10
-  Circuito F: GG 18 - GG 17 - GG 16
-  Linea BESS - SEU
-  Linea BESS AUX - SEU
-  Nodi NXX
-  Stazione Elettrica Utente (SEU) 150/33 kV
-  Impianto Battery Energy System Storage (BESS)
-  Linea 150 kV SEU 150/33 kV - Stazione Elettrica Condivisa (SEC)
-  Linea 150 kV Stazione Elettrica Condivisa - futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Linee entra-esce 150 kV futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano - SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stazione Elettrica Condivisa
-  Area futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stallo produttori del futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Area della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/150 kV di Genzano



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI
A 33 kV SU ORTOFOTO (PER CIRCUITI)




















SS	PD	GD	Prima emissione	04/08/23	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPONENTE</p>  <p>LUCANIA PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p>  <p>GE.CO.D'OR. S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	--

TABELLA CAVI

DA	A	TRATTA			N. TERNE	SPALZATO C
		LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	PROFONDITA' SCAVO (m)		
GG 01	N01	4414	0,47	3,3		
GG 06	N01	91	0,79	3,3		
N01	N02	616	0,47	3,3		
GG 11	N03	1341	0,47	3,3		
GG 12	N03	146	0,79	3,3		
N03	N02	1144	0,47	3,3		
GG 13	N04	990	0,79	3,3		
N02	N04	76	0,79	3,3		
N04	N05	1060	0,79	3,3		
GG 07	N05	40	0,79	3,3		
N05	N06	743	0,79	3,3		
GG 02	N07	1355	0,47	3,3	1	3x(1x185)
GG 08	N06	39	0,79	3,3	2	3x(1x185) + 3x(1x300)
N07	N06	9	1,43	3,3	2	3x(1x185) + 3x(1x300)
N07	N08	778	1,11	3,3	1	3x(1x300)
GG 09	N09	39	0,79	3,3	2	3x(1x300) + 3x(1x300)
N09	N09	206	1,11	3,3	1	3x(1x300)
GG 18	N10	983	0,47	3,3	1	3x(1x300)
GG 17	N10	39	0,79	3,3		
N10	N11	913	0,47	3,3		
GG 16	N11	60	0,79	3,3		
N11	N12	843	0,47	3,3		
GG 15	N12	39	0,47	3,3		
N12	N13	2044	0,79	3,3		
GG 14	N14	788	0,47	3,3		
GG 10	N13	39	1,11	3,3		
N13	N14	907	1,11	3,3		
N14	N15	590	0,79	3,3		
GG 05	N15	1805	0,47	3,3		
N15	N09	812	1,11	3,3		
N09	N16	226	2,07	3,3	1	3x(1x300)
GG 03	N17	702	0,47	3,3		
GG 04	N17	907	1,11	3,3		
N17	N16	443	0,79	3,3		
N16	SEU 150/33 KV	76	2,07	3,3	1	3x(1x300)

LEGENDA

-  Piazzola contenente l'aerogeneratore e relativo ingombro
-  Circuito A: GG 01 - GG 06 - GG 07
-  Circuito B: GG 11 - GG 12 - GG 13
-  Circuito C: GG 02 - GG 08 - GG 09
-  Circuito D: GG 05 - GG 03 - GG 04
-  Circuito E: GG 15 - GG 14 - GG 10
-  Circuito F: GG 18 - GG 17 - GG 16
-  Linea BESS - SEU
-  Linea BESS AUX - SEU
-  Nodi NXX
-  Stazione Elettrica Utente (SEU) 150/33 kV
-  Impianto Battery Energy System Storage (BESS)
-  Linea 150 kV SEU 150/33 kV - Stazione Elettrica Condivisa (SEC)
-  Linea 150 kV Stazione Elettrica Condivisa - futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Linee entra-esce 150 kV futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano - SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stazione Elettrica Condivisa
-  Area futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stallo produttori del futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Area della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/150 kV di Genzano



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003




**PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO GENZANO**

Titolo elaborato:
**PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI
A 33 KV SU ORTOFOTO (PER CIRCUITI)**

SS	PD	GD	Prima emissione	04/08/23	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



LUCANIA PRIME S.R.L.
Via A. De Gasperi n.8
74023 Grottaglie (TA)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via A. De Gasperi n.8
74023 Grottaglie (TA)




















PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice GEOE069	Formato A0	Scala 1:15000	Foglio 3/6
-------------------	---------------	------------------	---------------

TABELLA CAVI


DA	A	TRATTA			CIRCUITO	
		LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	PROFONDITA' SCAVO (m)	N. TERNE	FORMAZIONE CAVO
GG 01	N01	4434	0,47	1,1		
GG 06	N01	15	0,79	1,1		
N01	N02	656	0,47	1,1		
GG 11	N03	1343	0,47	1,1		
GG 12	N03	1546	0,79	1,1		
N03	N04	1144	0,47	1,1		
GG 13	N04	980	0,79	1,1		
N04	N05	76	0,79	1,1		
N04	N05	1060	0,79	1,1		
GG 07	N05	40	0,79	1,1		
N05	N06	743	0,79	1,1		
GG 02	N07	1355	0,47	1,1		
GG 08	N06	39	0,79	1,1		
N07	N08	9	1,45	1,1		
N07	N08	778	1,11	1,1		
GG 09	N08	39	0,79	1,1		
N08	N09	326	1,11	1,1		
GG 18	N10	393	0,47	1,1		
GG 17	N10	39	0,79	1,1		
N10	N11	915	0,47	1,1		
GG 16	N11	40	0,79	1,1		
N11	N12	843	0,47	1,1		
GG 15	N12	39	0,47	1,1		
N12	N13	2044	0,79	1,1		
GG 14	N14	788	0,47	1,1		
GG 10	N13	39	1,11	1,1		
N14	N15	167	1,11	1,1		
N14	N15	390	0,79	1,1		
GG 05	N15	1807	0,47	1,1	1	3x(1x185)
N15	N09	125	1,11	1,1	1	3x(1x185)
N09	N16	226	2,07	1,1	1	3x(1x185)
GG 03	N17	702	0,47	1,1	1	3x(1x185)
GG 04	N17	107	1,11	1,1	2	2x(3x(1x185)) + 3x(1x185/90)
N17	N16	443	0,79	1,1	2	3x(1x185) + 3x(1x185/90)
N16	SEU 150/33 kV	56	2,07	1,1	1	3x(1x185/90)

LEGENDA

-  Piazzola contenente l'aerogeneratore e relativo ingombro
-  Circuito A: GG 01 - GG 06 - GG 07
-  Circuito B: GG 11 - GG 12 - GG 13
-  Circuito C: GG 02 - GG 08 - GG 09
-  Circuito D: GG 05 - GG 03 - GG 04
-  Circuito E: GG 15 - GG 14 - GG 10
-  Circuito F: GG 18 - GG 17 - GG 16
-  Linea BESS - SEU
-  Linea BESS AUX - SEU
-  Nodi NXX
-  Stazione Elettrica Utente (SEU) 150/33 kV
-  Impianto Battery Energy System Storage (BESS)
-  Linea 150 kV SEU 150/33 kV - Stazione Elettrica Condivisa (SEC)
-  Linea 150 kV Stazione Elettrica Condivisa - futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Linee entra-esce 150 kV futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano - SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stazione Elettrica Condivisa
-  Area futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stallo produttori del futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Area della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/150 kV di Genzano



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

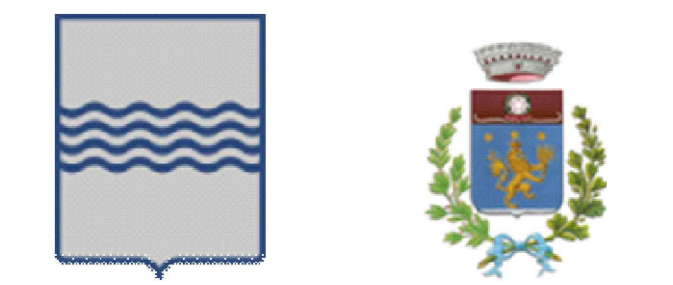

PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO GENZANO

Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI
A 33 kV SU ORTOFOTO (PER CIRCUITI)


SS	PD	GD	Prima emissione	04/08/23	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV


<p>PROPONENTE</p>  <p>LUCANIA PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p>  <p>GE.CO.D'OR. S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	--

TABELLA CAVI

DA	A	TRATTA			ST. TERME	CIRCUITO E	FORMAZIONE CAVO
		LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	PROFONDITA' SCAVO (m)			
CG 01	N01	4414	0,47	1,1			
CG 06	N01	915	0,79	1,1			
N01	N02	656	0,47	1,1			
CG 11	N03	1343	0,47	1,1			
CG 12	N03	546	0,79	1,1			
N03	N02	1144	0,47	1,1			
CG 13	N04	990	0,79	1,1			
N02	N04	76	0,79	1,1			
N04	N05	1060	0,79	1,1			
CG 07	N05	40	0,79	1,1			
N05	N06	243	0,79	1,1			
CG 02	N07	1353	0,47	1,1			
CG 08	N06	39	0,79	1,1			
N07	N06	9	1,65	1,1			
N07	N08	778	1,11	1,1			
CG 09	N08	39	0,79	1,1			
N09	N09	236	1,11	1,1			
CG 18	N10	983	0,47	1,1			
CG 17	N10	39	0,79	1,1			
N10	N11	933	0,47	1,1			
CG 16	N11	40	0,79	1,1			
N11	N12	843	0,47	1,1			
CG 15	N12	39	0,47	1,1	1	3x(1x185)	
N12	N13	2044	0,79	1,1	1	3x(1x185)	
CG 14	N14	788	0,47	1,1	1	3x(1x185)	
CG 10	N13	39	1,11	1,1	3	2x3x(1x185) + 3x(1x185/30)	
N13	N14	567	1,11	1,1	2	3x(1x185) + 3x(1x185/30)	
N14	N15	590	0,79	1,1	1	3x(1x185/30)	
CG 05	N15	1803	0,47	1,1			
N15	N09	812	1,11	1,1	1	3x(1x185/30)	
N09	N16	226	2,07	1,1	1	3x(1x185/30)	
CG 03	N17	702	0,47	1,1			
CG 04	N17	307	1,11	1,1			
N17	N16	443	0,79	1,1			
N16	SE11 150/33 KV	56	2,07	1,1	1	3x(1x185/30)	

LEGENDA

-  Piazzola contenente l'aerogeneratore e relativo ingombro
-  Circuito A: GG 01 - GG 06 - GG 07
-  Circuito B: GG 11 - GG 12 - GG 13
-  Circuito C: GG 02 - GG 08 - GG 09
-  Circuito D: GG 05 - GG 03 - GG 04
-  Circuito E: GG 15 - GG 14 - GG 10
-  Circuito F: GG 18 - GG 17 - GG 16
-  Linea BESS - SEU
-  Linea BESS AUX - SEU
-  Nodi NXX
-  Stazione Elettrica Utente (SEU) 150/33 kV
-  Impianto Battery Energy System Storage (BESS)
-  Linea 150 kV SEU 150/33 kV - Stazione Elettrica Condivisa (SEC)
-  Linea 150 kV Stazione Elettrica Condivisa - futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Linee entra-esce 150 kV futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano - SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stazione Elettrica Condivisa
-  Area futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stallo produttori del futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Area della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/150 kV di Genzano

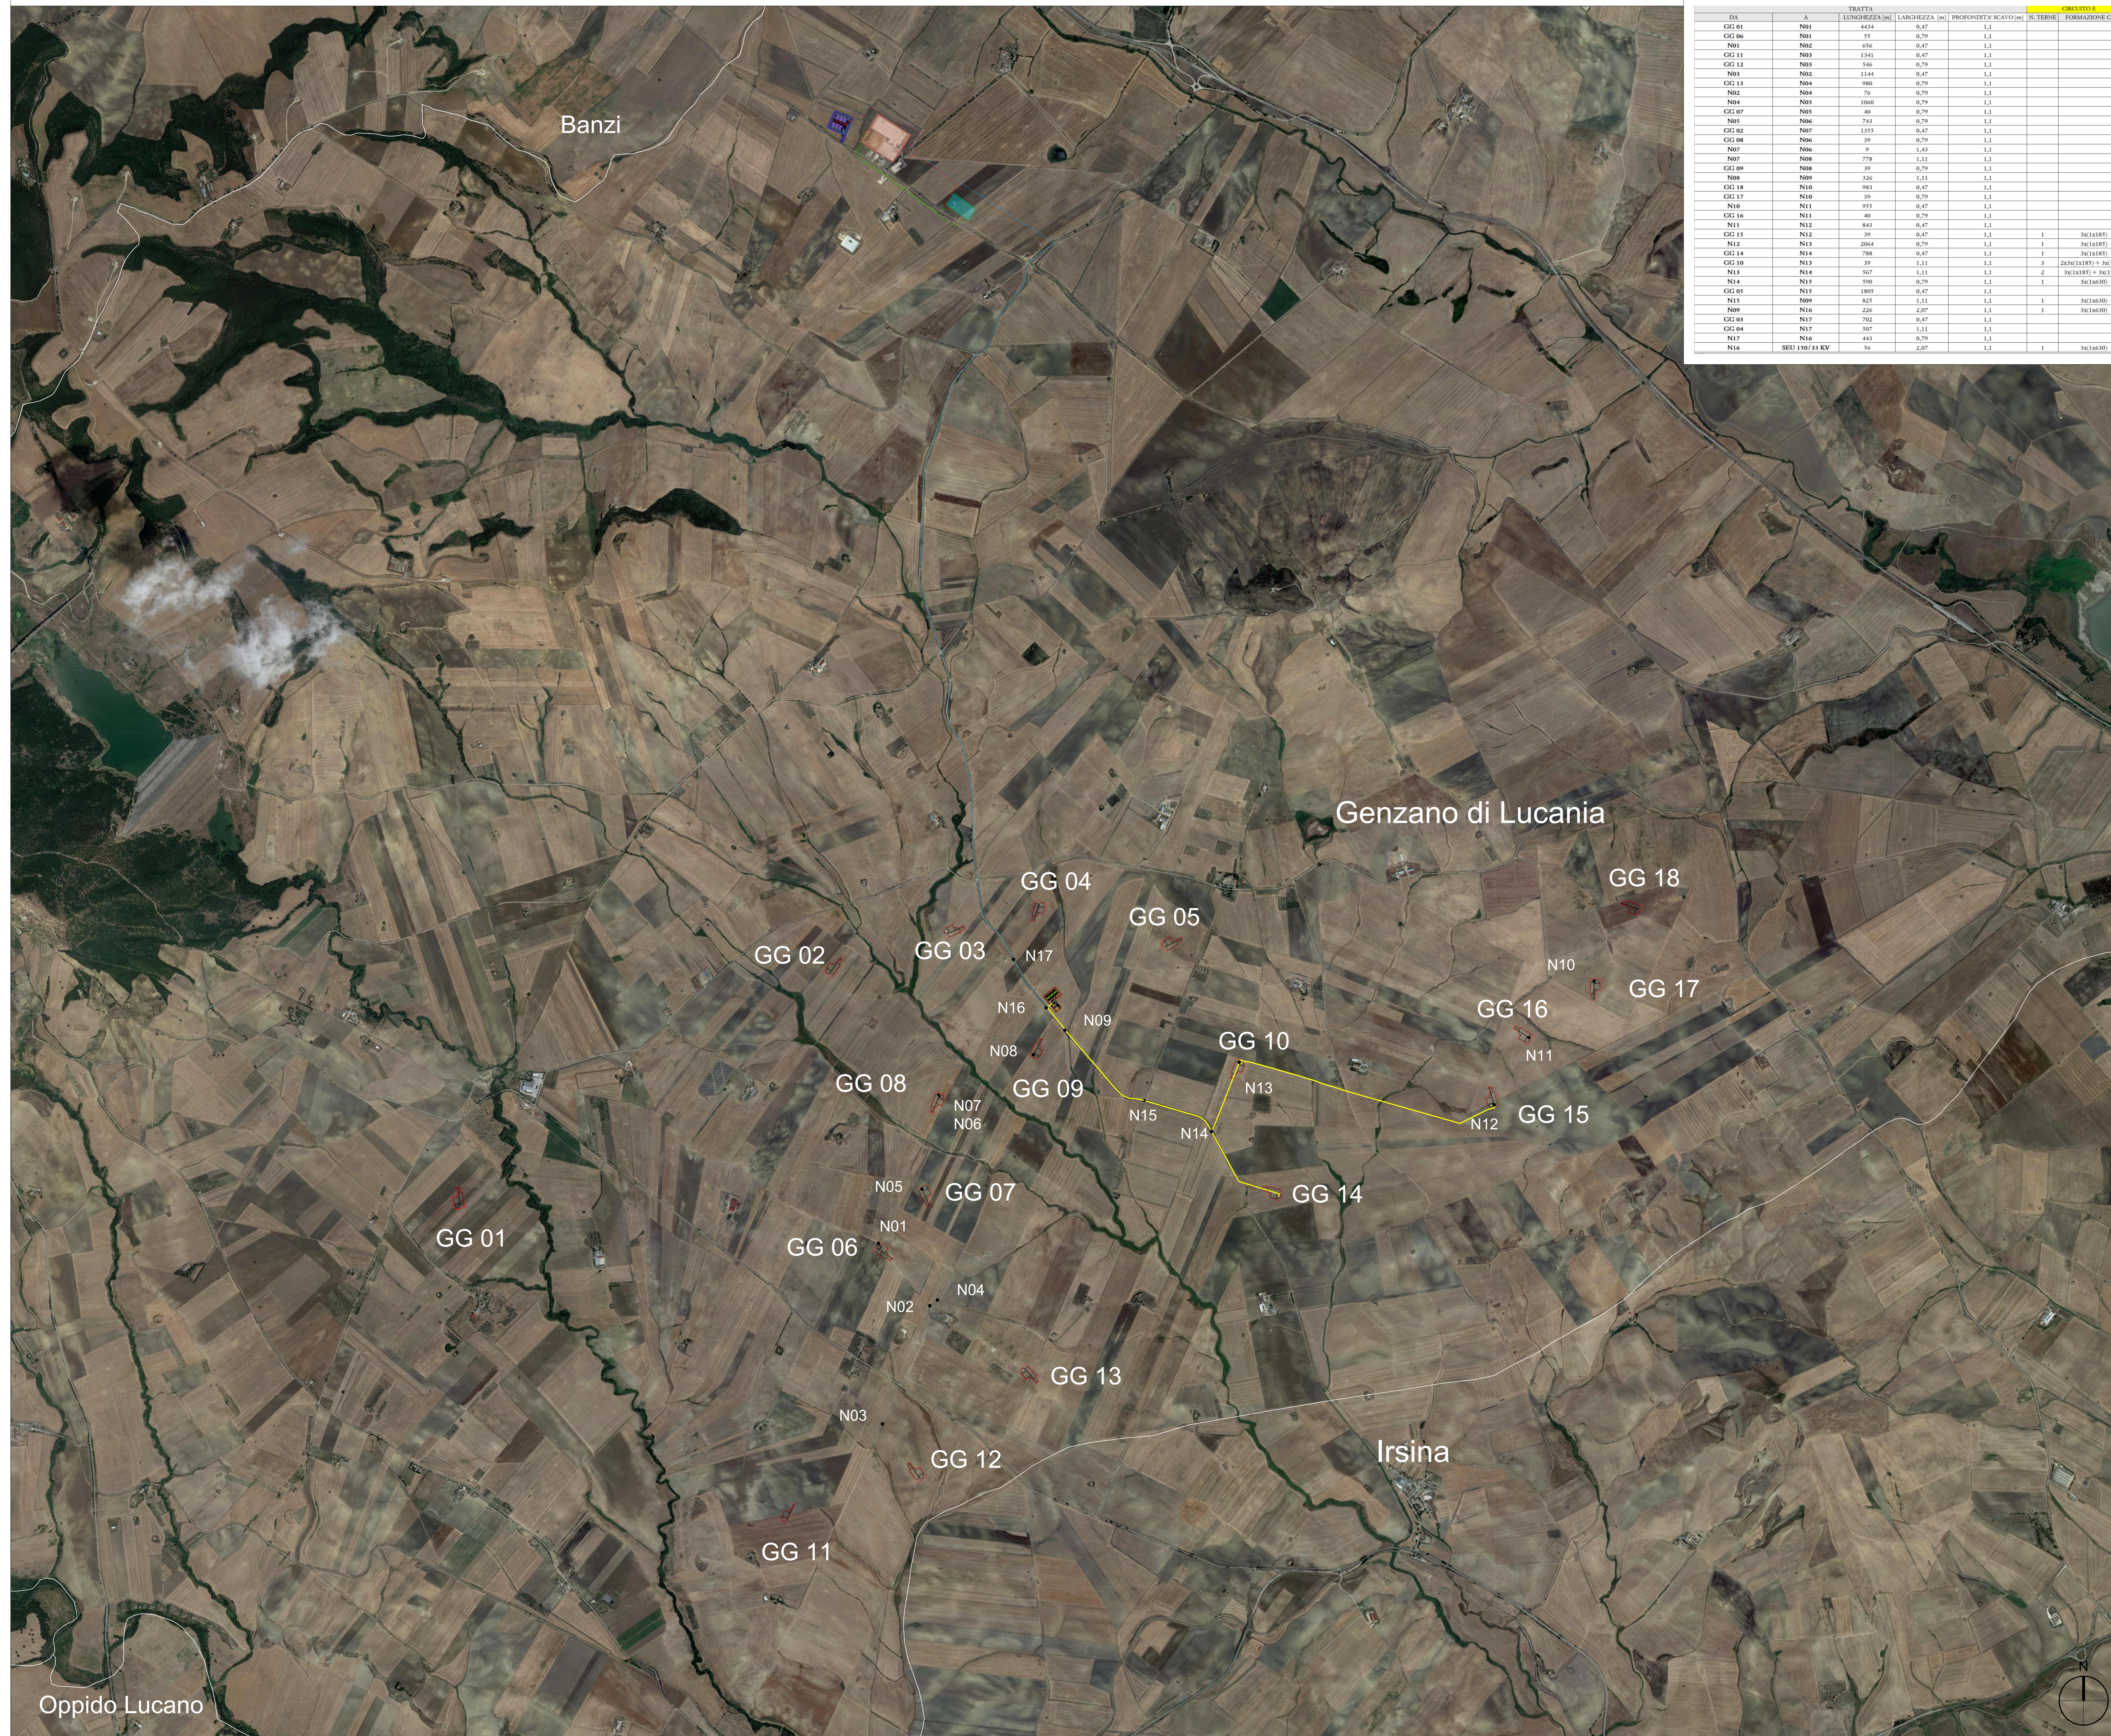

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI A 33 KV SU ORTOFOTO (PER CIRCUITI)




















SS	PD	GD	Prima emissione	04/08/23	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPONENTE</p>  <p>LUCANIA PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p>  <p>GE.CO.D'OR. S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	--

TABELLA CAVI


DA	A	TRATTA			CIRCUITO F	
		LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	PROFONDITA' SCAVO (m)	N. TERNE	FORMAZIONE CAVO
GG 01	N01	4434	0,47	1,1		
GG 06	N01	15	0,79	1,1		
N01	N02	656	0,47	1,1		
GG 11	N03	1341	0,47	1,1		
GG 12	N03	1566	0,79	1,1		
N03	N02	1144	0,47	1,1		
GG 13	N04	980	0,79	1,1		
N02	N04	76	0,79	1,1		
N04	N05	1060	0,79	1,1		
GG 07	N05	40	0,79	1,1		
N05	N06	743	0,79	1,1		
GG 02	N07	1355	0,47	1,1		
GG 08	N06	39	0,79	1,1		
N07	N06	9	1,43	1,1		
N07	N08	778	1,11	1,1		
GG 09	N08	39	0,79	1,1		
N08	N09	226	1,11	1,1		
GG 18	N10	983	0,47	1,1	1	3x(1x185)
GG 17	N10	39	0,79	1,1	2	3x(1x185) + 3x(1x1500)
N10	N11	915	0,47	1,1	1	3x(1x1500)
GG 14	N11	40	0,79	1,1	2	3x(1x1500) + 3x(1x1500)
N11	N12	843	0,47	1,1	1	3x(1x1500)
GG 15	N12	39	0,47	1,1		
N12	N13	2044	0,79	1,1	1	3x(1x1500)
GG 14	N14	788	0,47	1,1		
GG 10	N13	39	1,11	1,1		
N13	N14	567	1,11	1,1	1	3x(1x1500)
N14	N15	390	0,79	1,1	1	3x(1x1500)
GG 05	N15	1805	0,47	1,1		
N15	N09	825	1,11	1,1	1	3x(1x1500)
N09	N16	226	2,07	1,1	1	3x(1x1500)
GG 03	N17	702	0,47	1,1		
GG 04	N17	907	1,11	1,1		
N17	N16	443	0,79	1,1		
N16	SEU 150/33 KV	56	2,07	1,1	1	3x(1x1500)

LEGENDA

-  Piazzola contenente l'aerogeneratore e relativo ingombro
-  Circuito A: GG 01 - GG 06 - GG 07
-  Circuito B: GG 11 - GG 12 - GG 13
-  Circuito C: GG 02 - GG 08 - GG 09
-  Circuito D: GG 05 - GG 03 - GG 04
-  Circuito E: GG 15 - GG 14 - GG 10
-  Circuito F: GG 18 - GG 17 - GG 16
-  Linea BESS - SEU
-  Linea BESS AUX - SEU
-  Nodi NXX
-  Stazione Elettrica Utente (SEU) 150/33 kV
-  Impianto Battery Energy System Storage (BESS)
-  Linea 150 kV SEU 150/33 kV - Stazione Elettrica Condivisa (SEC)
-  Linea 150 kV Stazione Elettrica Condivisa - futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Linee entra-esce 150 kV futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano - SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stazione Elettrica Condivisa
-  Area futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Stallo produttori del futuro ampliamento 150 kV della SE RTN 380/150 kV di Genzano
-  Area della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/150 kV di Genzano



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003




PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO GENZANO

Titolo elaborato:

PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI
A 33 kV SU ORTOFOTO (PER CIRCUITI)

SS	PD	GD	Prima emissione	04/08/23	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

PROPONENTE



LUCANIA PRIME S.R.L.
Via A. De Gasperi n.8
74023 Grottaglie (TA)

CONSULENZA



GE.CO.D'OR. S.R.L.
Via A. De Gasperi n.8
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA
Ing. Gaetano D'Oronzio
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

Codice
GEOE069

Formato
A0

Scala
1:15000

Foglio
6/6