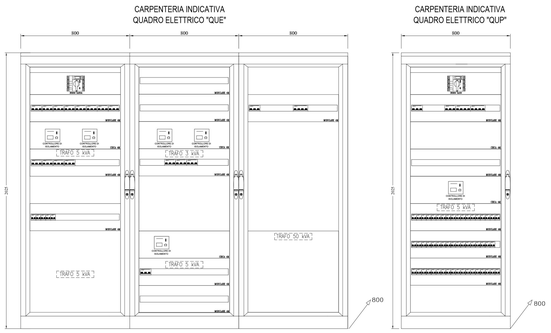

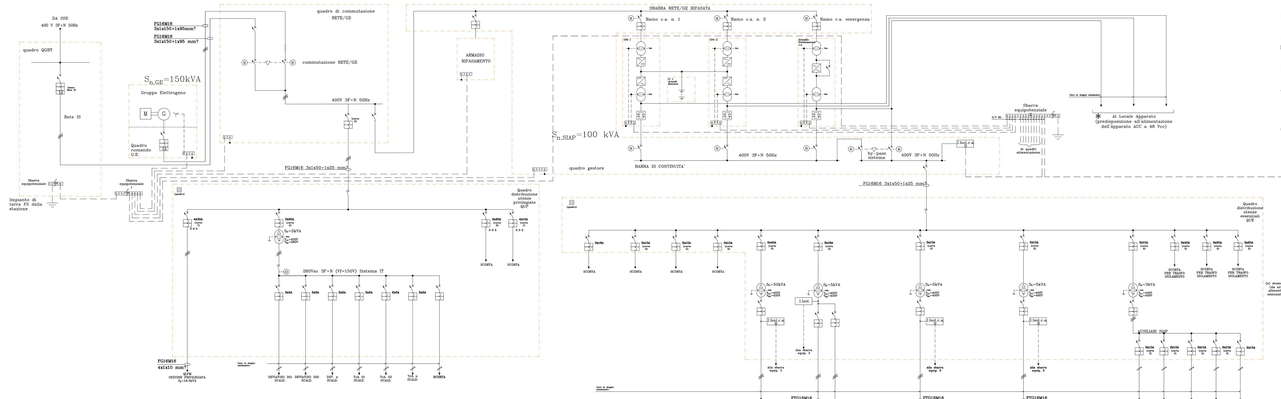
Da MSE
400 V 3F+N 50Hz
quadro QGBT
Rete IS
Gruppo Elettrogeno
Quadro Generale G.E.
quadro di commutazione RETE/GE
commutazione RETE/GE
400V 3F+N 50Hz
ARMADIO RIFASAMENTO
SBARRA RETE/GE RIFASATA
Sbarra c.a. n. 1
Sbarra c.a. n. 2
Sbarra c.a. emergenza
Sbarra equipotenziale
Al Locale Apparato (predisposizione alimentazione dell'Apparato ACC e AB Voz)
Sbarra equipotenziale
Impianto di terra della stazione
Quadro distribuzione principale QGP
Quadro distribuzione secondario essenziali QGS
BARRA DI CONTINUITA'
quadro gestore
400V 3F+N 50Hz
400V 3F+N 50Hz
Sbarra equipotenziale
Sbarra equipotenziale
Quadro distribuzione secondario essenziali QGS
Al locale tecnico (in attesa alimentazione definitiva)
Sbarra equipotenziale
Sbarra equipotenziale
Sbarra equipotenziale