TABELLA CARICHI E CAVI ALIM. TRAFO RED ZONA NORD

SIGLA	NO. DESIGNO	NO. PRINCIPI DI SAM	NO. PRINCIPI DI AUT	CONG. NO. ADT	NO. ADT	LUNGHEZZA DI CONTRIB. m	NO. CONTRIBO	NO. CONTRIBO	NO. CONTRIBO	NO. CONTRIBO	NO. CAVO	FORMAZIONE	LUNGHEZZA m
D1	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	190
D2-1/2	L 630/M / 1Y /FL/12	2	10	8	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	140
D4	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	85
D5	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	115
D6	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	80
D7-1/D8	L 630/M / 1Y /FL/12	2	10	8	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	70
D9	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	50
D10-1/1	L 630/M / 1Y /FL/12	2	10	8	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	85
D12	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	150
D13	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	110
D14	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	150
D15	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	150
D16-1/1	L 630/M / 1Y /FL/12	2	10	8	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	120

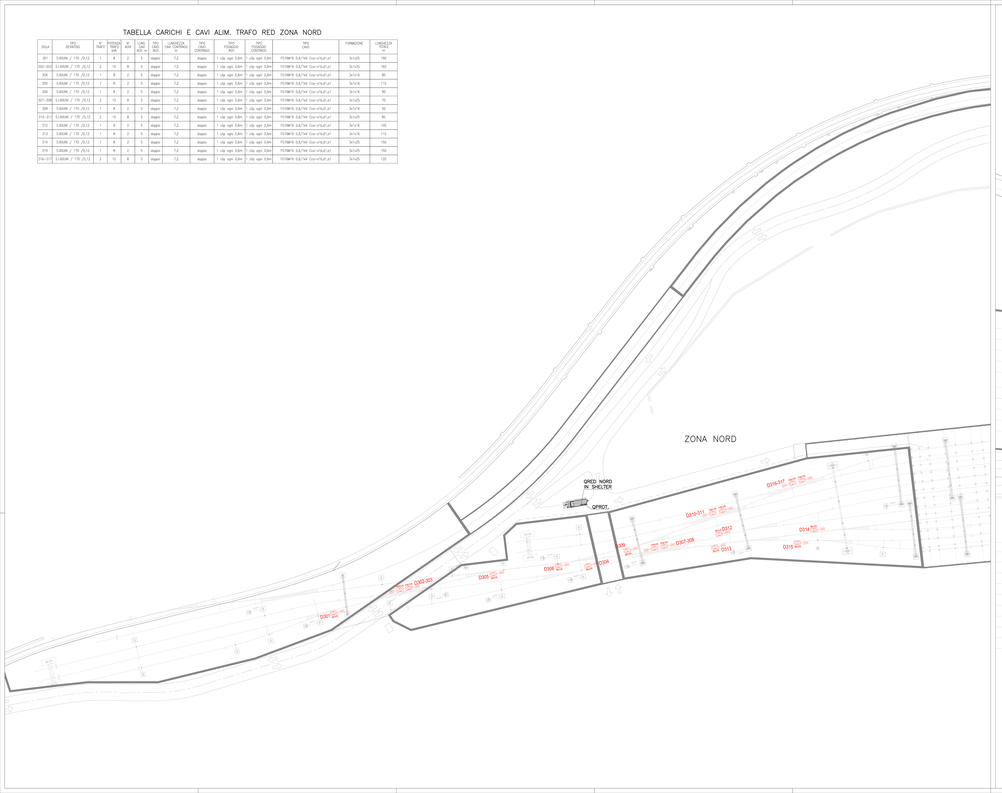

TABELLA CARICHI E CAVI ALIM. TRAFO RED ZONA SUD
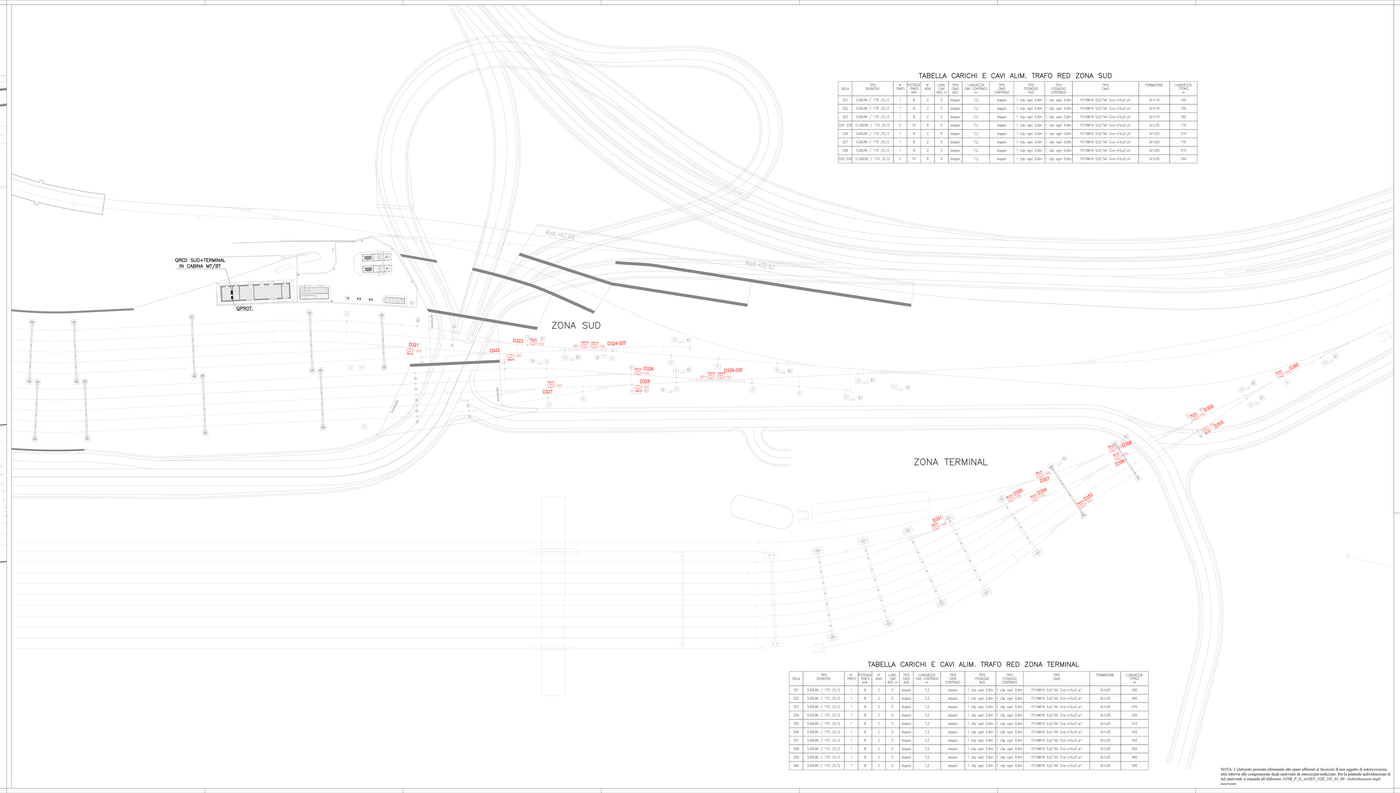
SIGLA	NO. DESIGNO	NO. PRINCIPI DI SAM	NO. PRINCIPI DI AUT	CONG. NO. ADT	NO. ADT	LUNGHEZZA DI CONTRIB. m	NO. CONTRIBO	NO. CONTRIBO	NO. CONTRIBO	NO. CONTRIBO	NO. CAVO	FORMAZIONE	LUNGHEZZA m
D1	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	105
D2	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	150
D3	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x4	160
D4-1/D5	L 630/M / 1Y /FL/12	2	10	8	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	170
D6	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	210
D7	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	170
D8	L 630/M / 1Y /FL/12	1	8	2	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	210
D9-1/D	L 630/M / 1Y /FL/12	2	10	8	5	dopo	7,2	dopo	1 clp sgn 0,8m	2 clp sgn 0,8m	FE/M/E 0,6/1kV Cor-n/Sol/Fol	3x1x25	240