



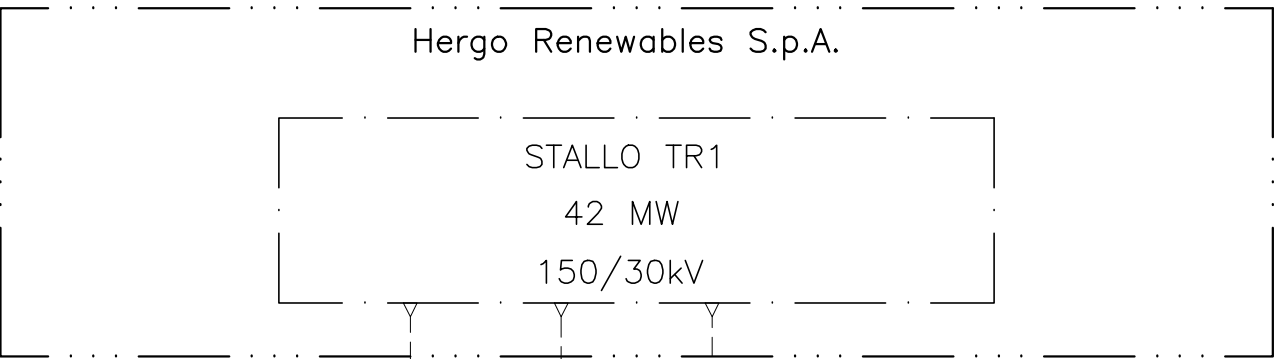


PARCO EOLICO DI "BUDDUSO"
POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 42,0 MW
CODICE PRATICA: 202001854
POTENZA TOTALE IMPIANTO EOLICO: 42,0 MW




LINEA-1: Cavi AL-ARG7H1RNR 18/30kV - 1x(1x3x240mm²)
L=5,960m

LINEA-2: Cavi AL-ARG7H1RNR 18/30kV - 1x(1x3x400mm²)
L=5,844m

LINEA-3: Cavi AL-ARG7H1RNR 18/30kV - 1x(1x3x240mm²)
L=8,325m

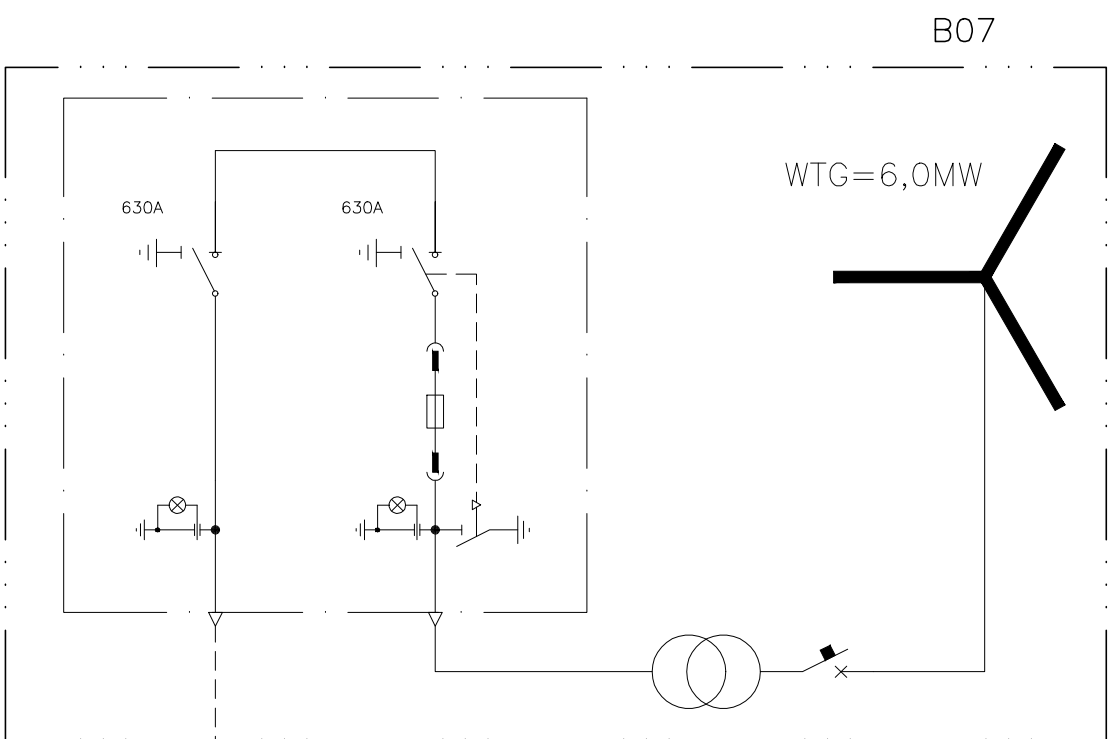
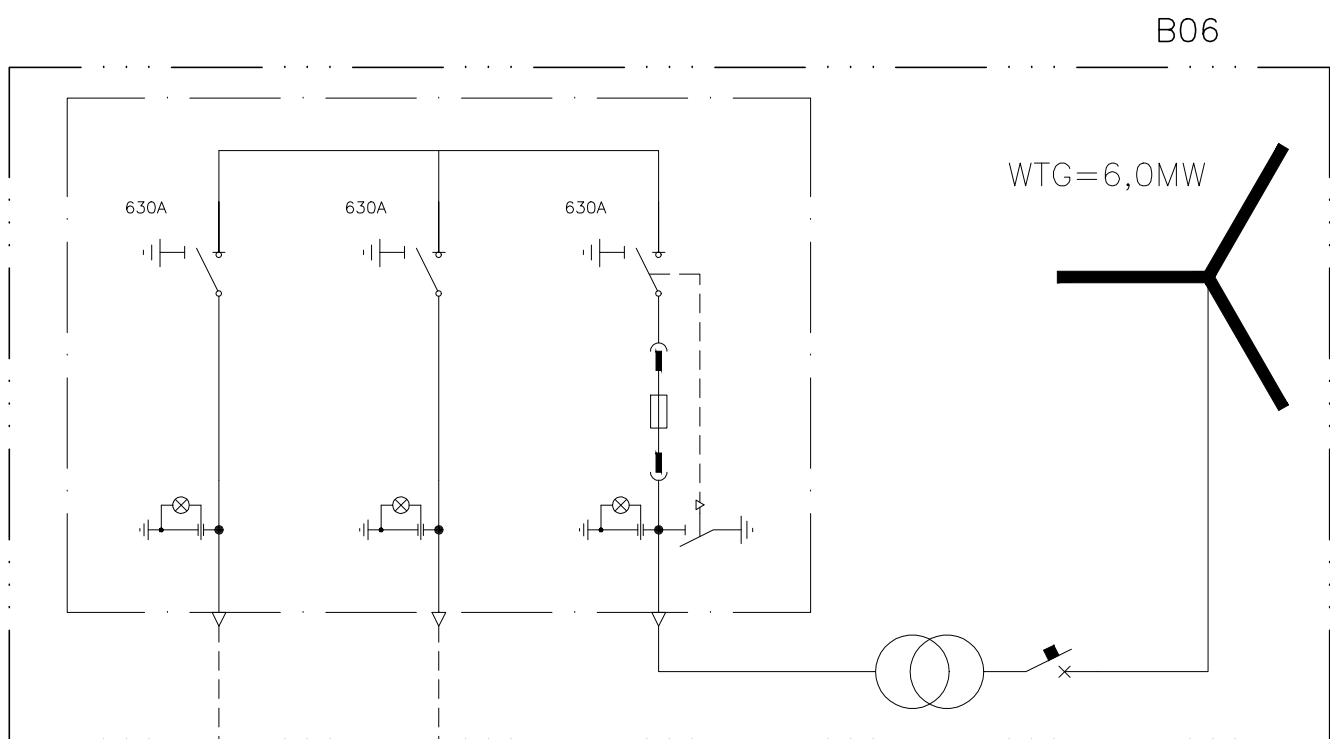


Cavi AL-ARG7H1RNR 18/30kV - 1x(1x3x185mm²)
L=3,949m

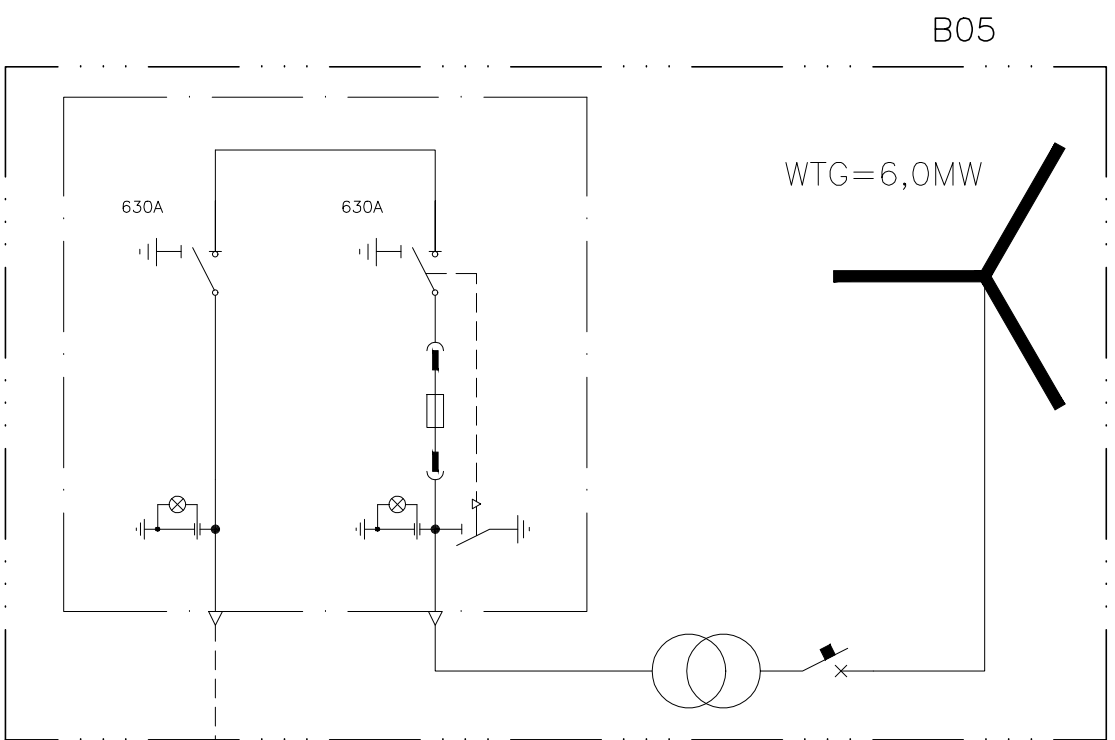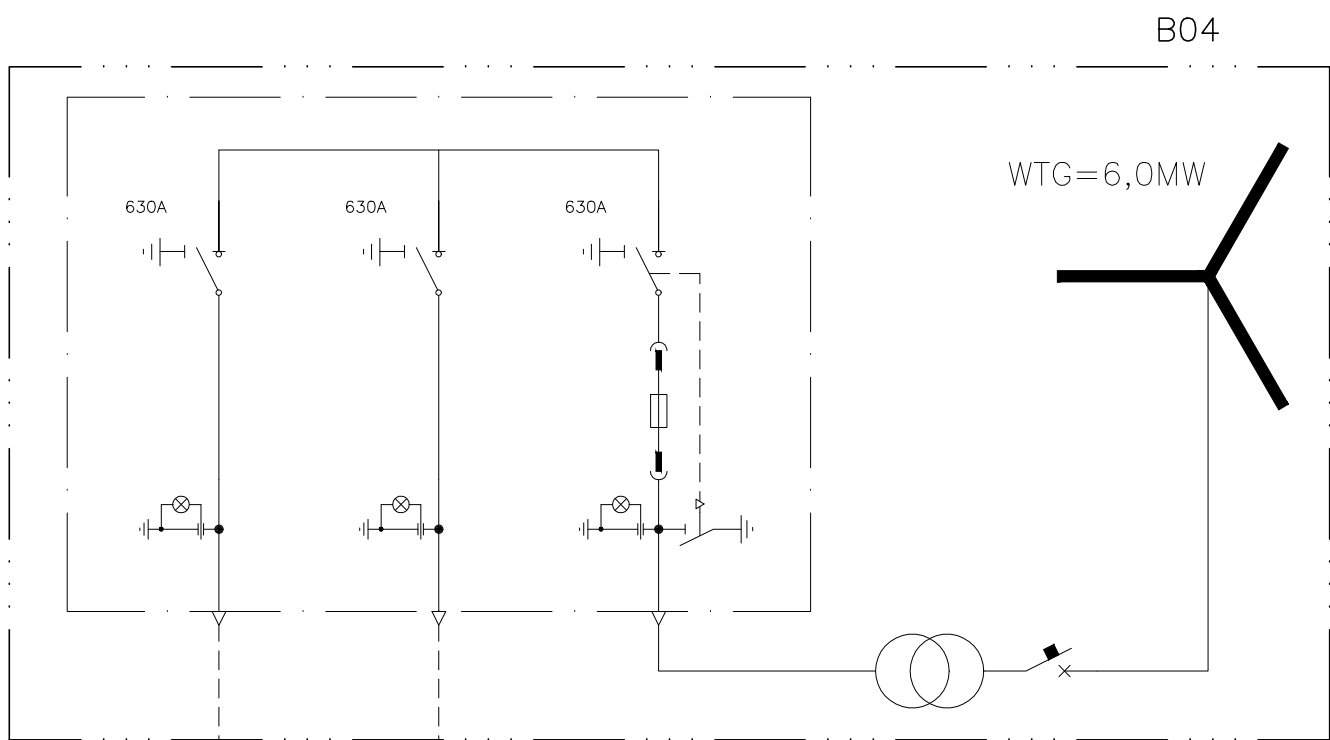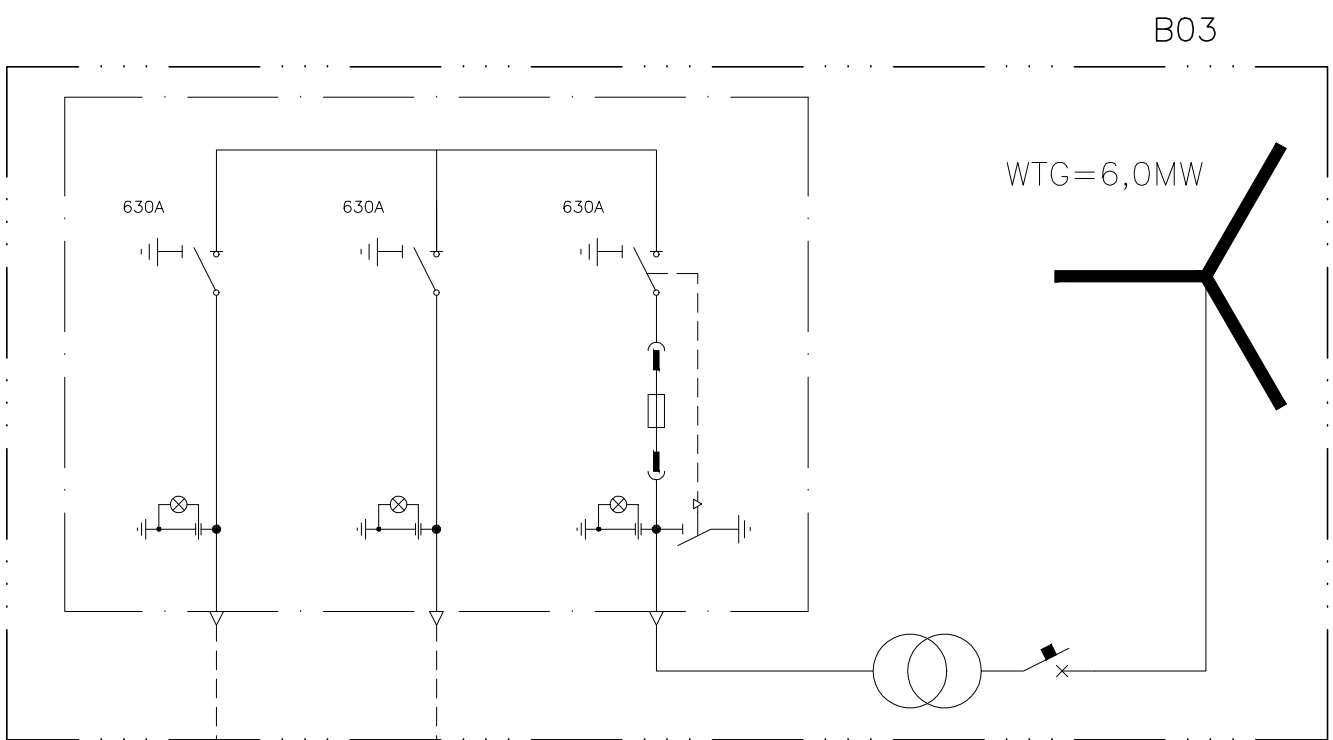

Cavi AL-ARG7H1RNR 18/30kV - 1x(1x3x240mm²)
L=2,125m

Cavi AL-ARG7H1RNR 18/30kV - 1x(1x3x120mm²)
L=2,286m

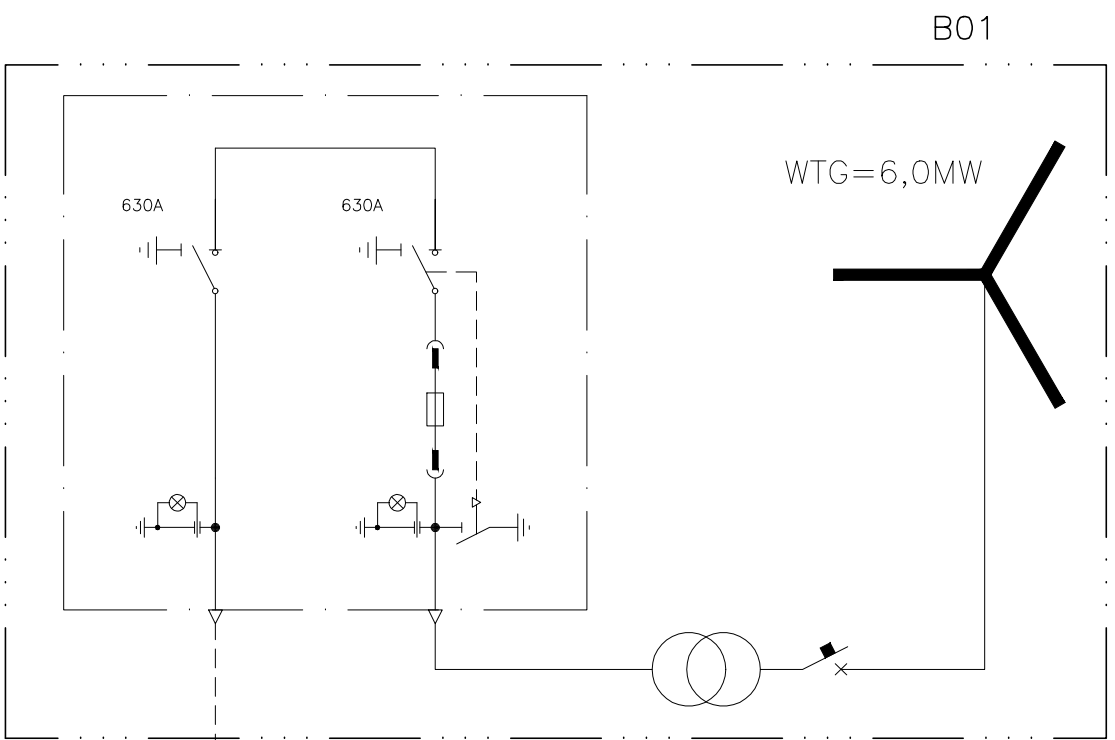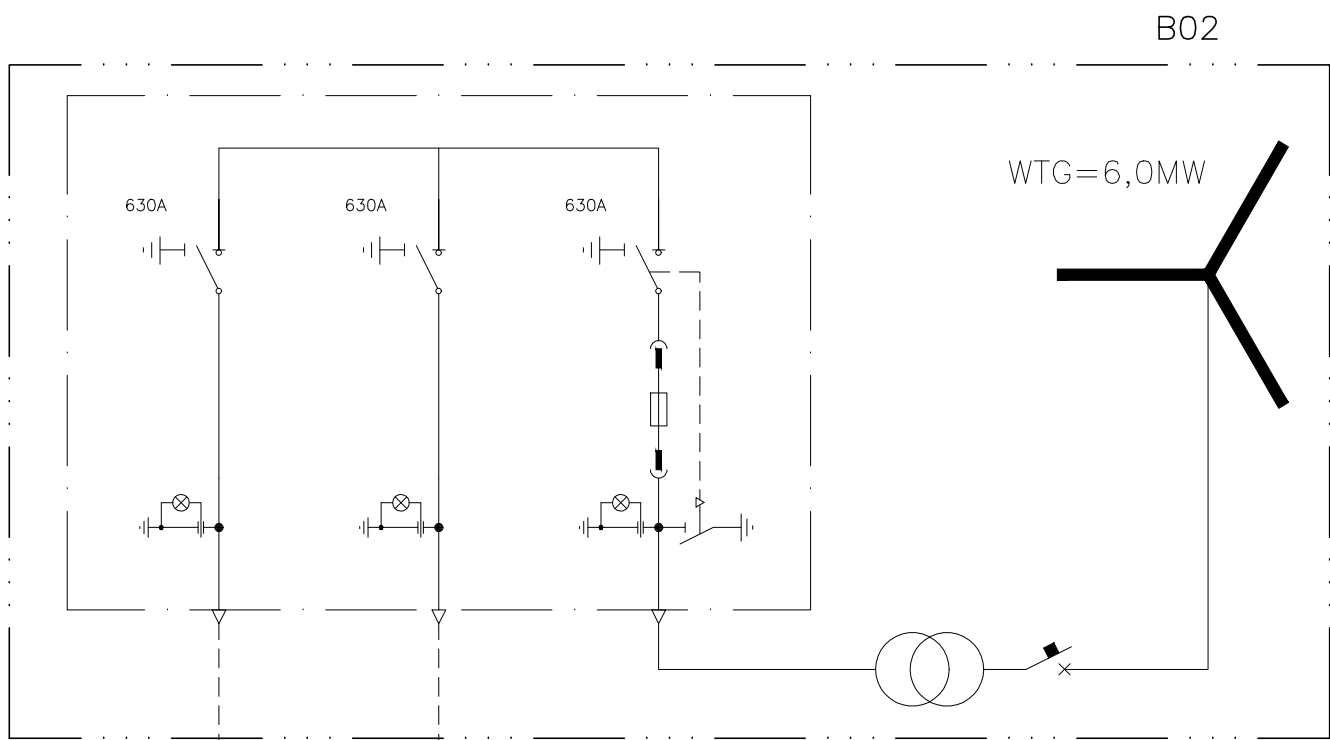

Cavi AL-ARG7H1RNR 18/30kV - 1x(1x3x120mm²)
L=1,380m

REGIONE SARDEGNA
Provincia del Nord-Est Sardegna

COMUNE DI BUDDUSO'



2	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI MC	30/06/21	DONORELLO A.	FURNO C.	LOMBARDI A.
1	EMISSIONE PER ENTI ESTERNA	13/10/21	ANTEX	FURNO C.	NASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	10/09/21	ANTEX	FURNO C.	NASTASI A.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

Committe:

Hergo Renewables S.p.A.

Via Privata Maria Teresa, 8 - 20123 Milano (MI)
P.IVA: 10416240965; R.E.A. n.2529863

Società di Progettazione:

Antex group

Via Juncica, 16 - Loc. Belvedere - 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409
web: www.antexgroup.it e-mail: info@antexgroup.it

Progetto:

PARCO EOLICO DI "BUDDUSO"

Tavola:

— IMPIANTO UTENTE —
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE MT

Scale:

Nome DIS./FILE: C20025S05-PD-EE-31-02
Allegato: 1/1
F.to: A0

Livello:

DEFINITIVO

Progettista Elettrico:
Dott. Ing. Antonio Signorello
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania
n° 6105 sez. A

Progettista Resp. Tecnico:
Dott. Ing. Cesare Furno
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania
n° 6130 sez. A

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
E' vietata la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della società.
Gli accordi sulla i propri diritti e regole di legge.

Ing. Antonio Signorello
Dott. Ing. Cesare Furno