Firmato digitalmente da
FRANCESCO CHIRI
CN = CHIRFNC70T13G273H/7420115200154519
./HdT5RIVR5BQqRKeNPbiw6aLAXE=
C = IT

...i 220 kV
...220 kV esistente Partanna-Fulgatore
...Approvvigionamento (48A)
...egno 220 kV n. XX
XX Sostegno 220 kV esistente n. XX
XX Sostegno 220 kV autorizzato con Decreto D.A. 156/GAB del 28/06/2022
XX Sostegno 220 kV esistente n. XX da demolire

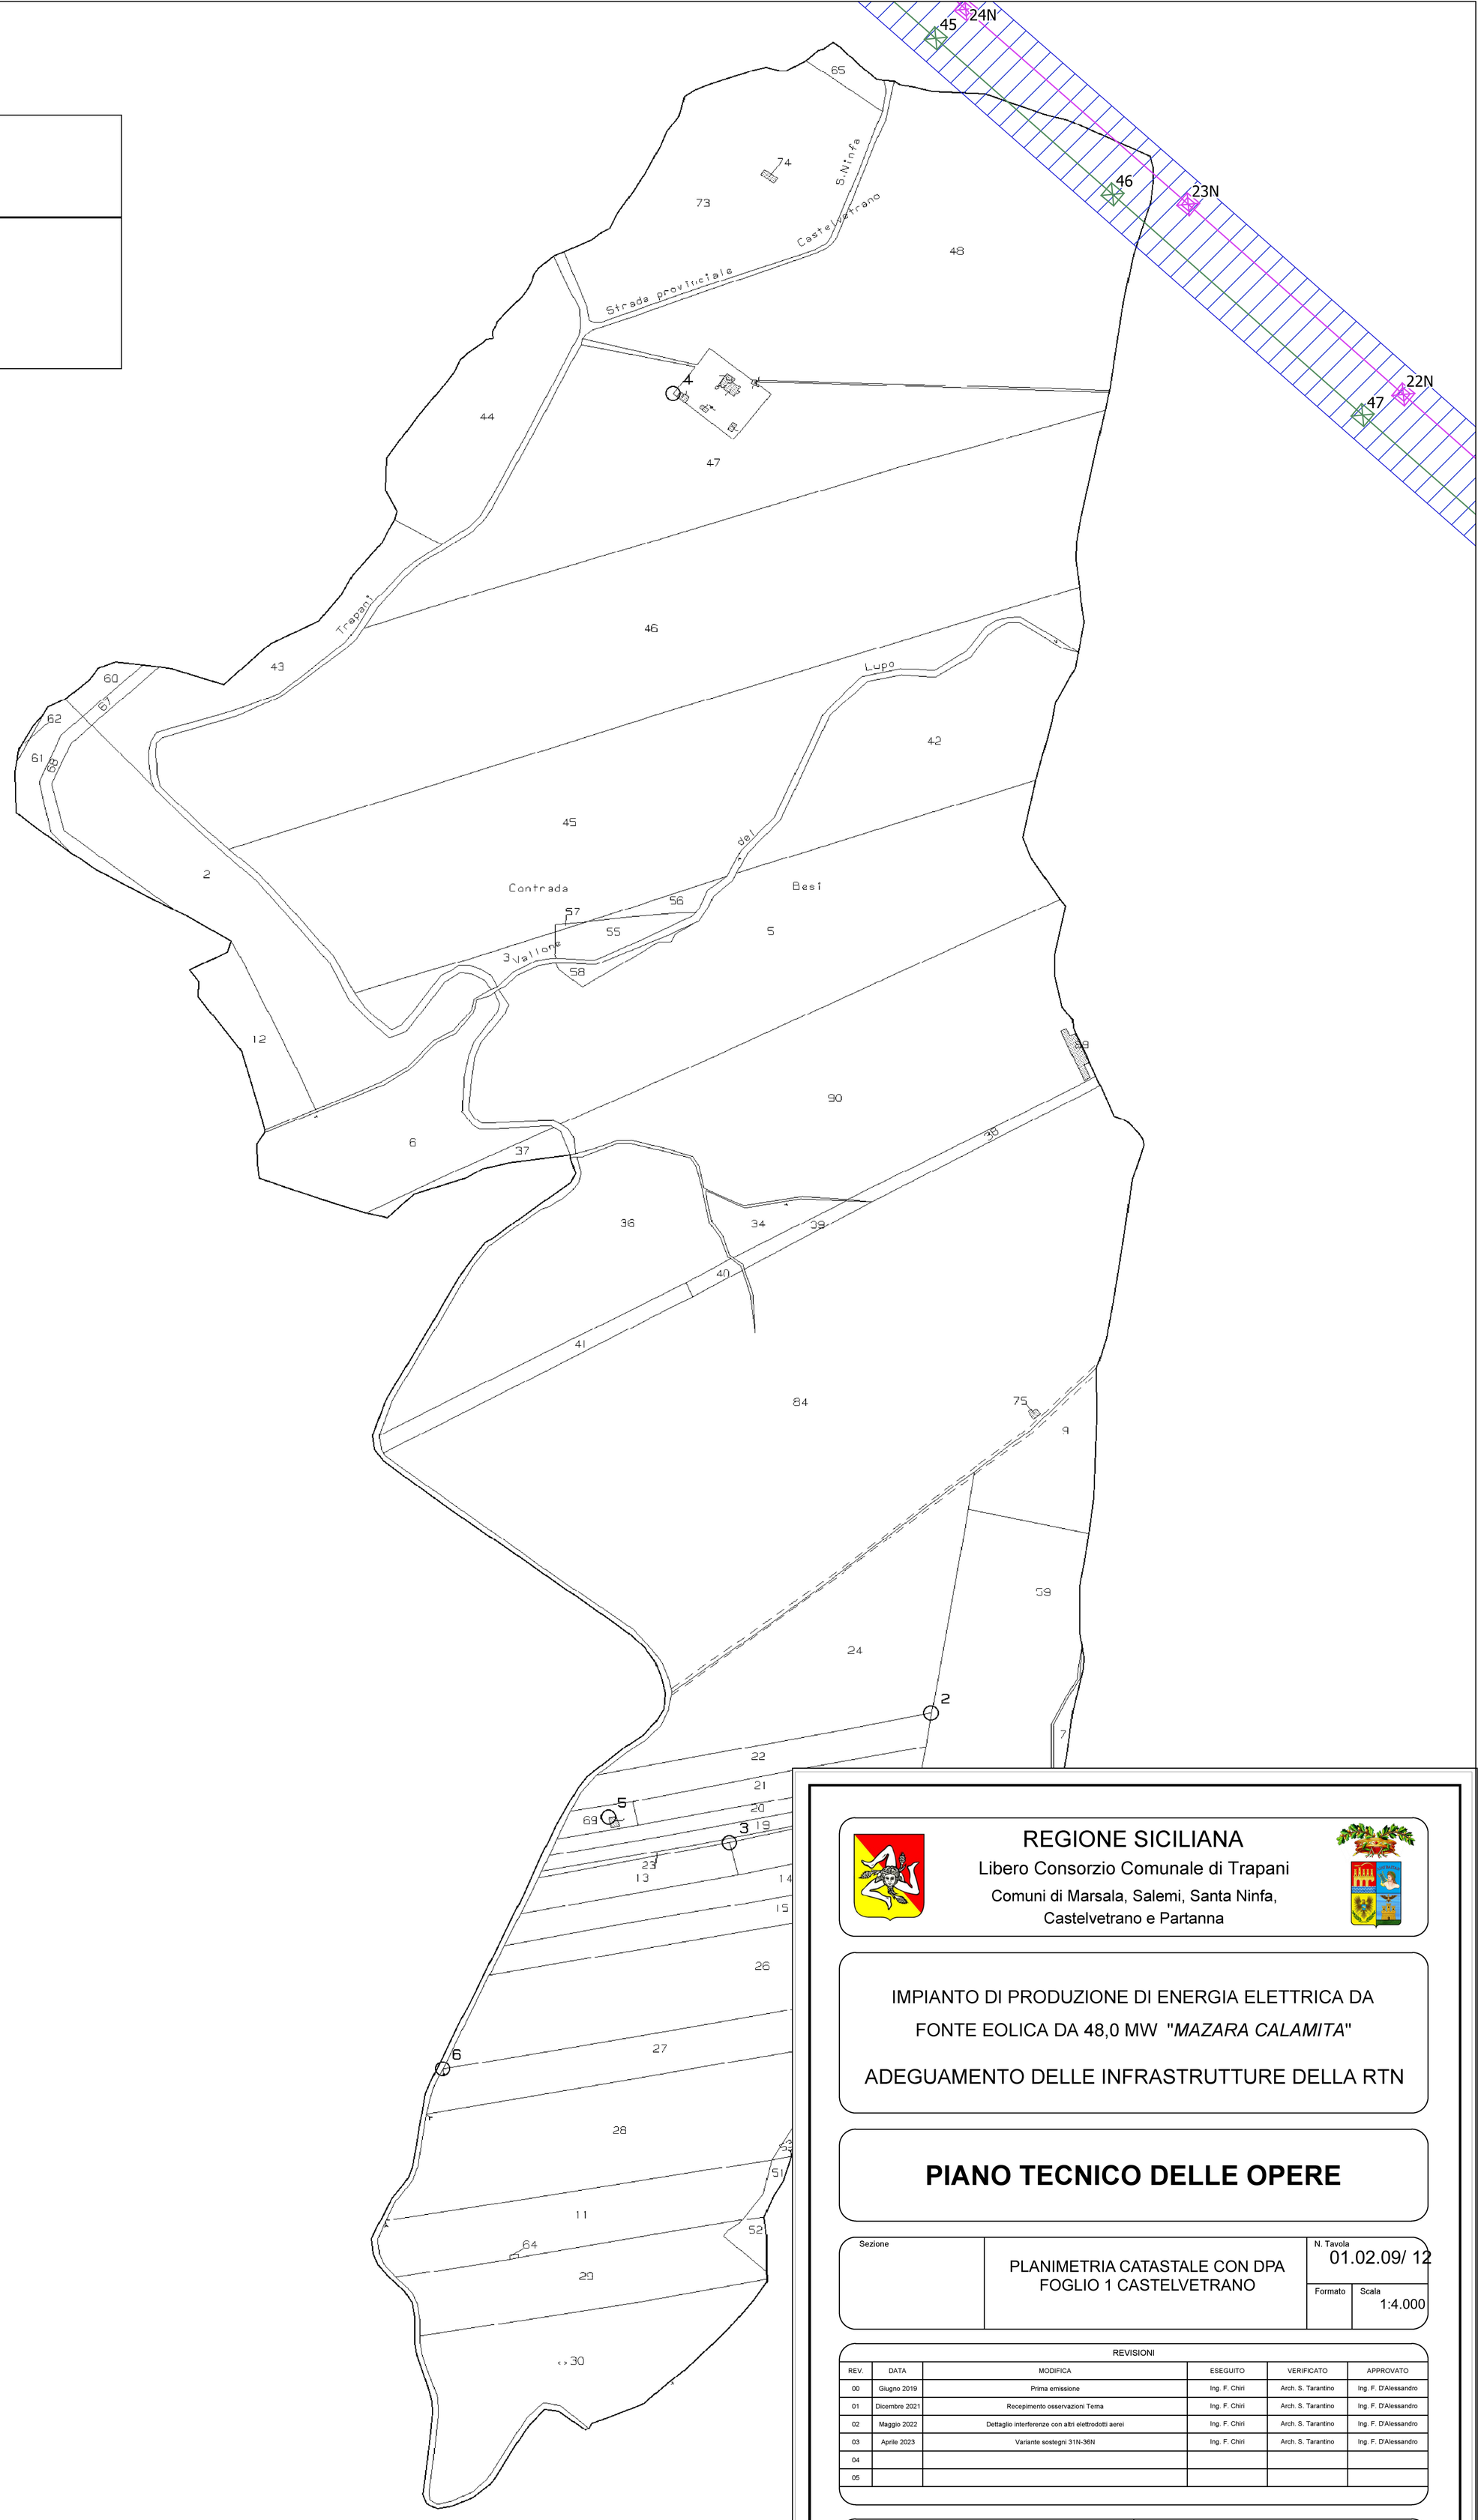

REGIONE SICILIANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Comuni di Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DA 48,0 MW "*MAZARA CALAMITA*"

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RTN

PIANO TECNICO DELLE OPERE

Sezione	PLANIMETRIA CATASTALE CON DPA FOGLIO 1 CASTELVETRANO	N. Tavola 01.02.09/ 12	
		Formato	Scala 1:4.000

REVISIONI

REV.	DATA	MODIFICA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Giugno 2019	Prima emissione	Ing. F. Chiri	Arch. S. Tarantino	Ing. F. D'Alessandro
01	Dicembre 2021	Recepimento osservazioni Terna	Ing. F. Chiri	Arch. S. Tarantino	Ing. F. D'Alessandro
02	Maggio 2022	Dettaglio interferenze con altri elettrodotti aerei	Ing. F. Chiri	Arch. S. Tarantino	Ing. F. D'Alessandro
03	Aprile 2023	Variante sostegni 31N-36N	Ing. F. Chiri	Arch. S. Tarantino	Ing. F. D'Alessandro
04					
05					

PROFESSIONISTA INCARICATO:
Ing. Francesco Chiri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Ing. Francesco CHIRI n. 5963

COMMITTENTE:
Edison Rinnovabili S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

GESTORE RETE:
TERNA S.p.A.

Studio Tecnico Ing. Francesco Chiri *- Via Marco Tullio Cicerone n°23 - 90147 Palermo*
Tel: +39 091 6195726 - Fax: +39 091 7481009 - email: info@studiochiri.it - pec: francesco.chiri@postacertificata.org

Comune: CASTELVETRANO
Foglio: 1

Scala originale: 1:4000
Dimensione cornice: 3492.000 x 2484.0