



TRANSIZIONE ECOLOGICA



REGIONE SICILIA



COMUNE DI RAMACCA



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

NOME PROGETTO:

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaico avente potenza in immissione pari a ~~240,500~~ 205,490MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA".

ID. PROGETTO DEL MITE: ID_VIP 8434


PROCEDURA:

Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

PROPONENTE:



INE FICURINIA S.R.L.
Piazza Walther Von Vogelweide 8,
Bolzano (BZ) 39100
pec: ineficuriniasrl@legalmail.it
RESPONSABILE PROGETTO:
Ing. Jury Mancinelli

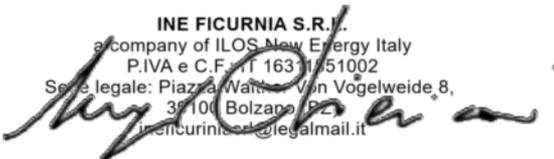


INE FICURINIA S.R.L.
a company of ILOS New Energy Italy
P.IVA e C.F. n° 16311951002
Sede legale: Piazza Walther Von Vogelweide 8,
39100 Bolzano (BZ)
ineficuriniasrl@legalmail.it

Legale rappresentante: Ing. Sergio Chiericoni

ELABORATO REDATTO DA:

Dott. Ing. Giada Stella BOLIGNANO
Iscrizione all'Albo n° A 2508
alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)
- Settore civile e ambientale
- Settore industriale
- Settore dell'informazione



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO



Arato SRL
Dott. Ing. Giada Stella Maria Bolignano
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Reggio Calabria, n. A 2508
Via Diaz, 74 - 74023 Grottaglie (TA)
info@aratosrl.com

OPERE ELETTRICHE



Studio Tecnico BFP SRL
Dott. Ing. Danilo Pomponio
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Bari, n. A6222
Via Degli Arredatori, 8 - 70026 Modugno (BA)
info@bfpgroup.net

ACUSTICA




Dott. Ing. Marcello Lanza
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Taranto, n. A2166
via Costa 25/b - 74027 S. Giorgio Jonico (TA)
marcellolanza@gmail.com

ARCHEOLOGIA



GeA Archeologia Preventiva
Dott. Archeologa Ghiselda Pennisi, Abilitazione MIBACT 2192
Via De Gasperi, 4 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)
info@aratosrl.com

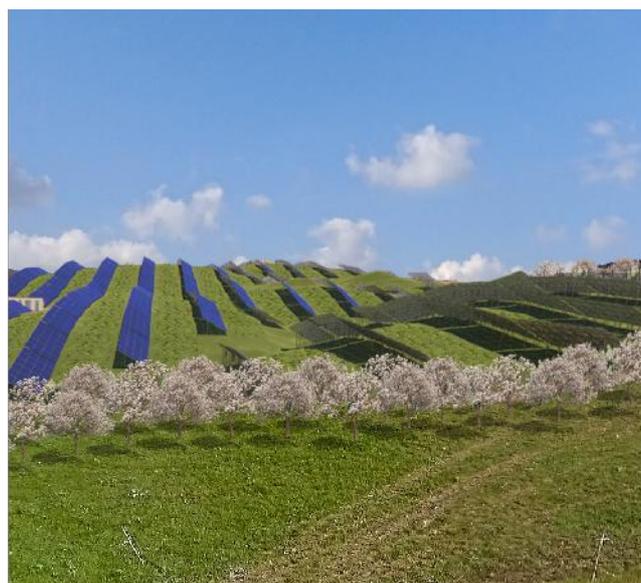

IDENTIFICATORE ELABORATO:

RS06EPD161A0

CARTELLA:

VIA_16

TITOLO ELABORATO:

Fotosimulazioni da POI - 1 di 2

SCALA:

-

GEOLOGIA E IDROLOGIA



Dott. Geol. Domenico Boso
Ordine dei Geologi della Sicilia, n. 1005
Gecexpert di Maria Rita Arcidiacono
via Panebianco, 10
95024 Acireale (CT)

IDRAULICA



I3 Ingegneria S.r.l.
Dott. Ing. Alfredo Foti
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A2333
via Galermo, 306 - 95123 Catania (CT)
i3ingegneria@gmail.com

STUDIO PEDO-AGRONOMICO



Dott. Agr. Arturo Urso
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali,
Prov. di Catania, n. 1280
Via Pulverenti, 10
95131 Catania (CT)
arturo.urso@gmail.com


STRUTTURE ED OPERE CIVILI



Dott. Ing. Giuseppe Furnari
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A6223
Viale del Rotolo, 44
95126 Catania (CT)
sep.furnari@gmail.com


N. REV.	DATA	REVISIONE	ELABORATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	sett-23	Integrazioni con modifica sostanziale del progetto in riscontro a richiesta MASE prot. m_amlc.ctva. REGISTRO UFFICIALE.U.0006731.01-06-2023	Ing. Baldaconi/Ing. D'Clia	Ing. Bolignano	INE FICURINIA S.R.L.

- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

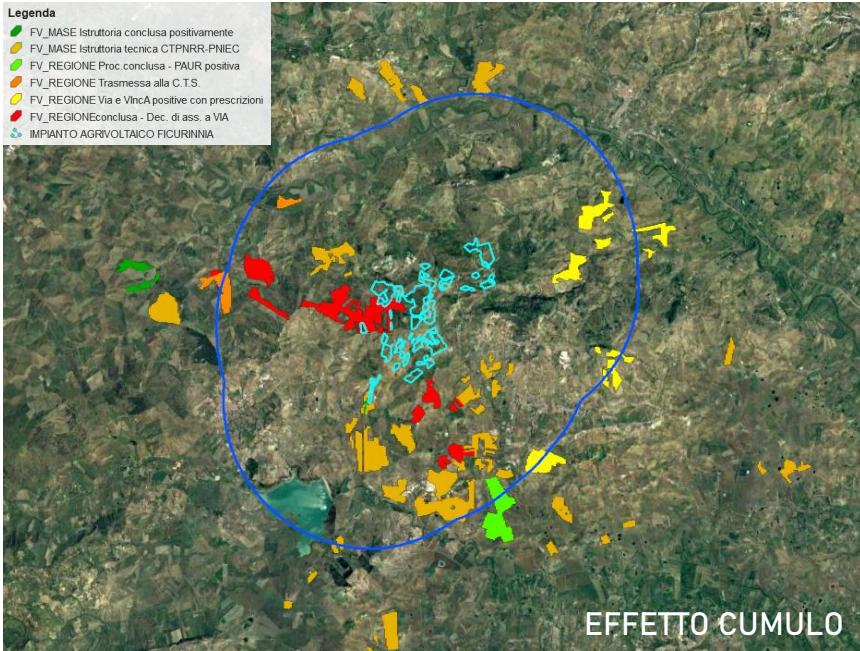


EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

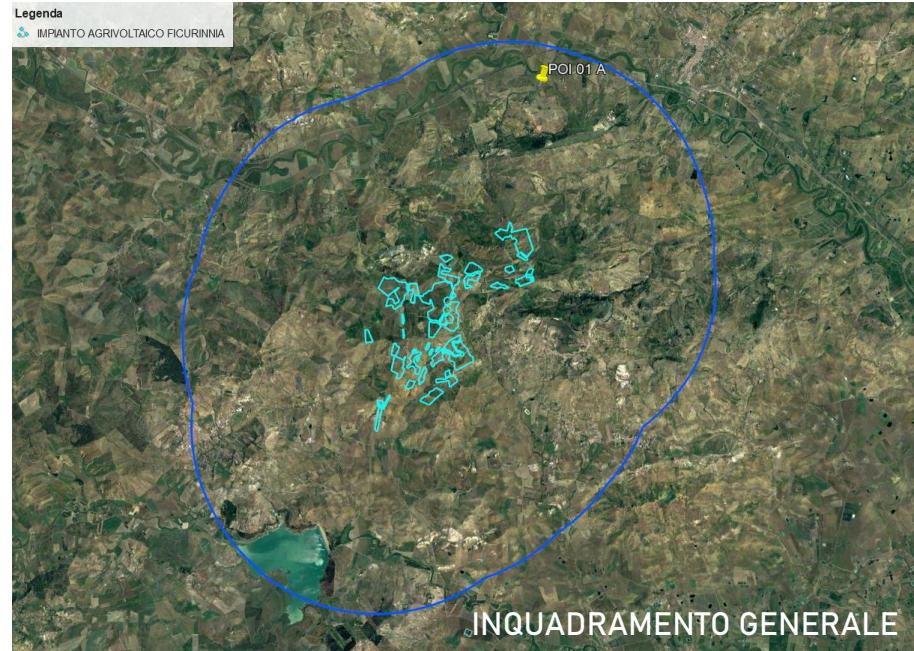

INQUADRAMENTO GENERALE

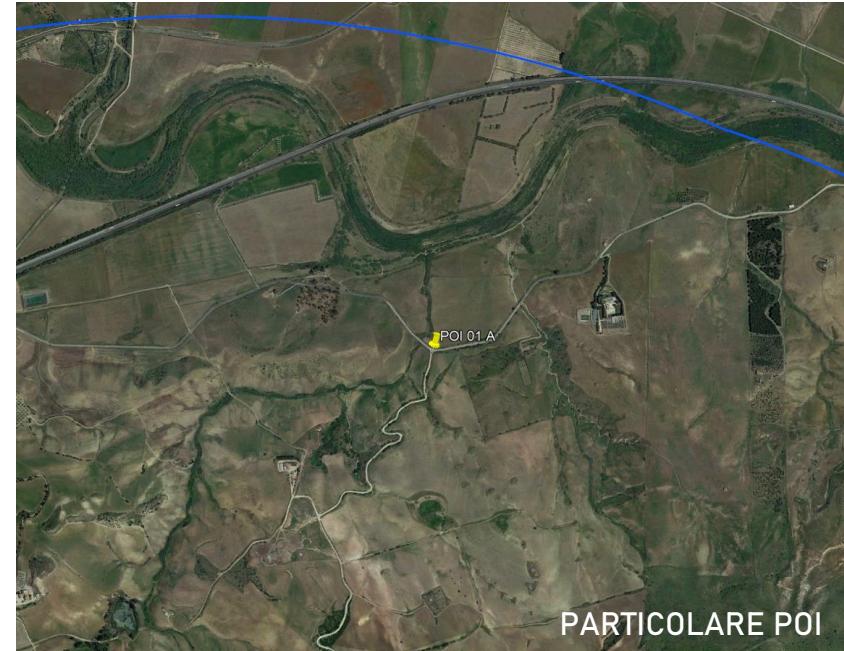


PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 01**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

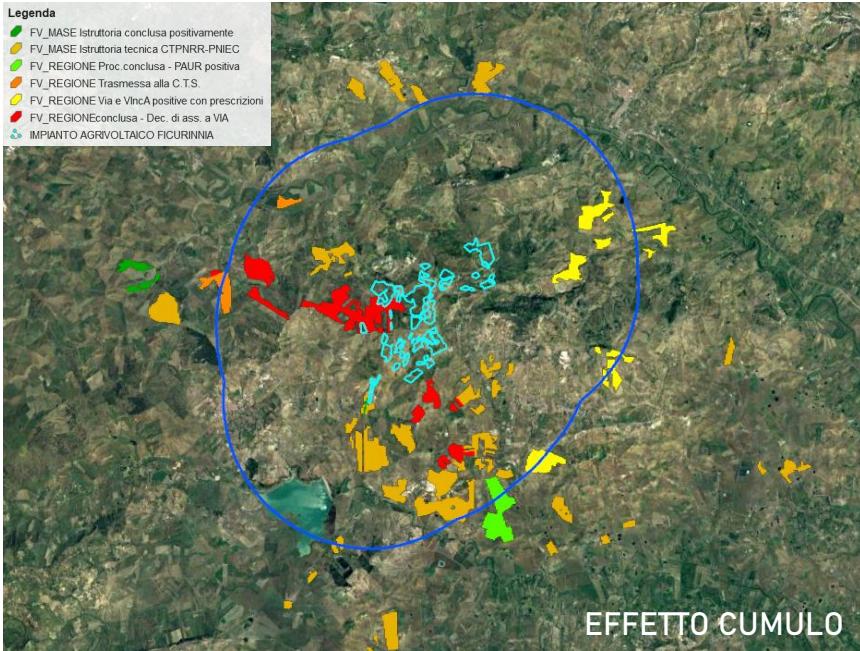

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

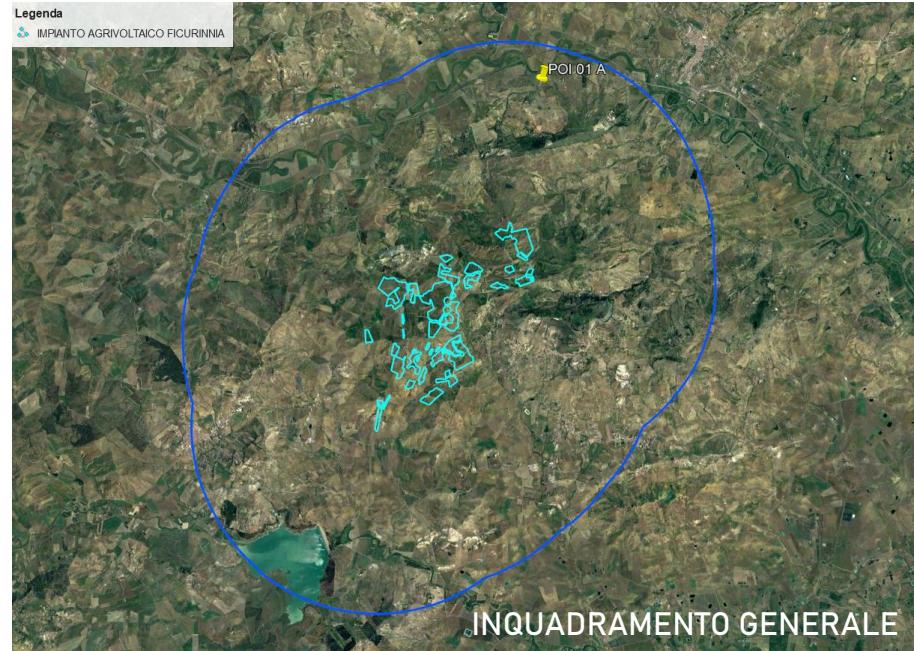

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 01**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc.conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

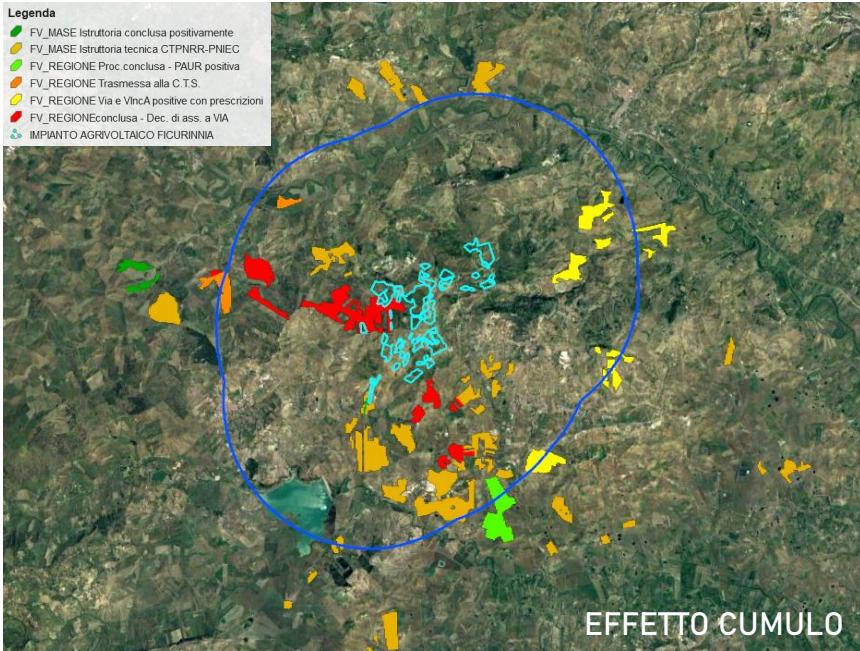

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

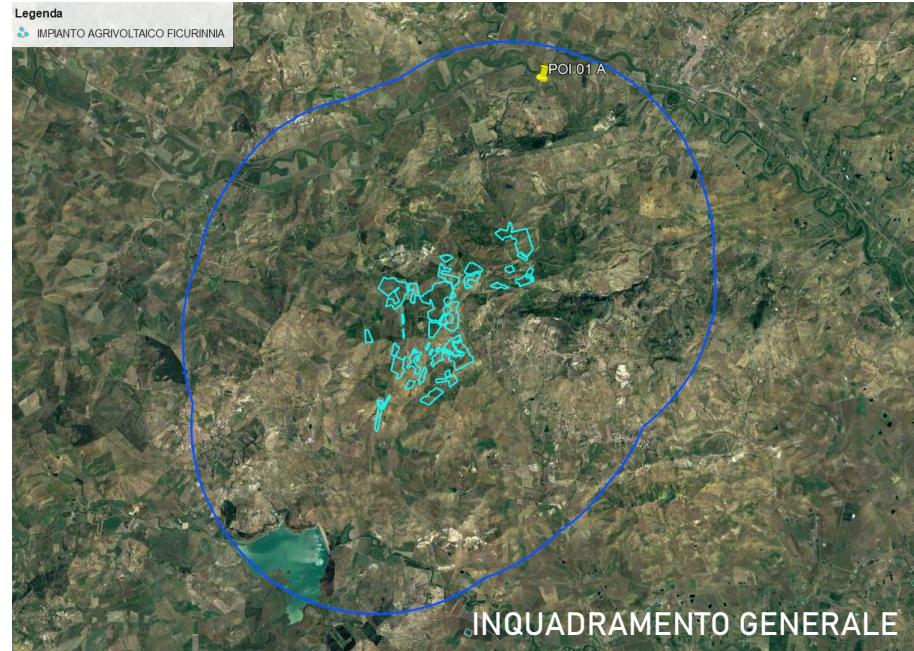

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 01*




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

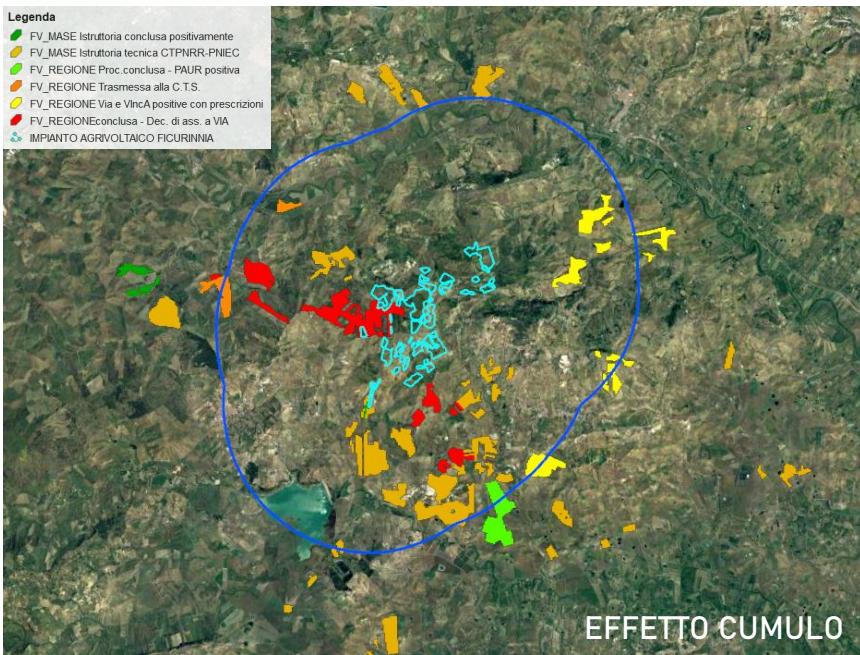

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

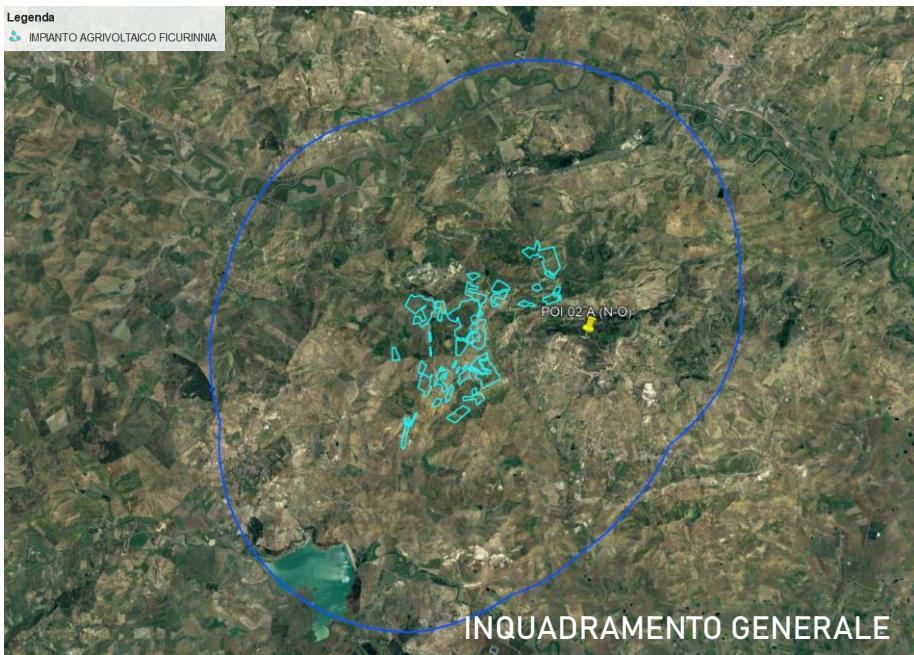

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 02**




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

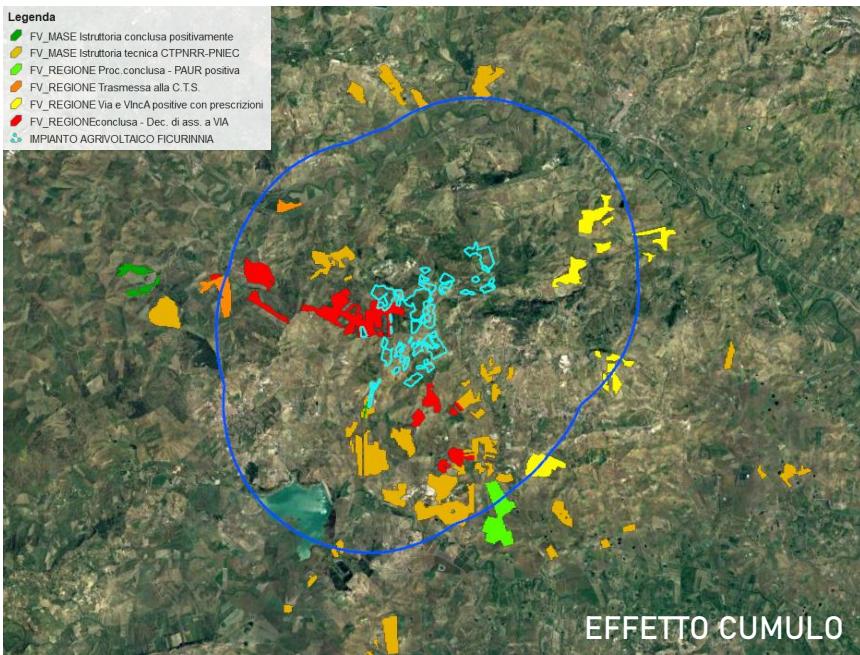

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

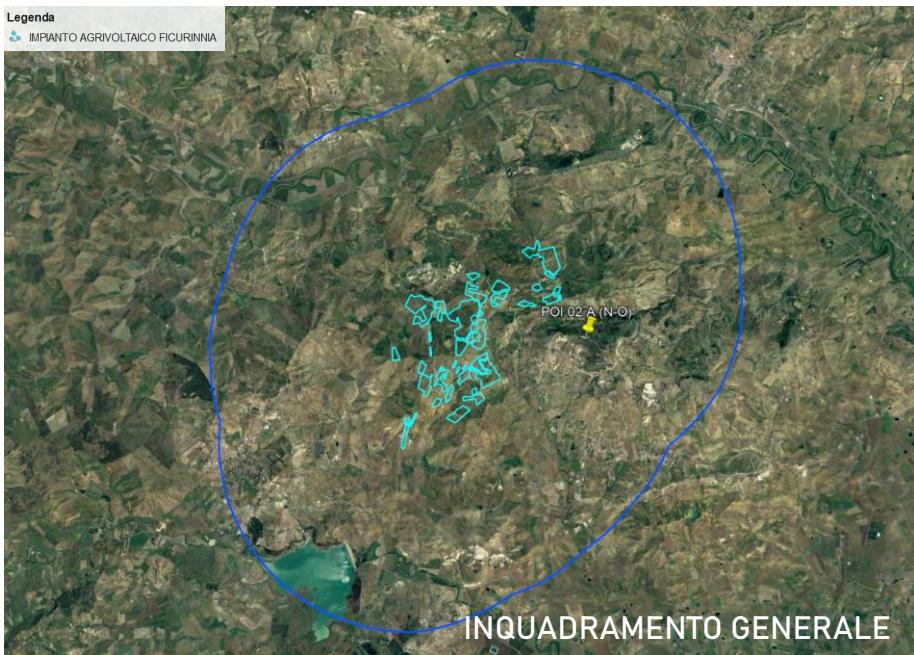

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 02**




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

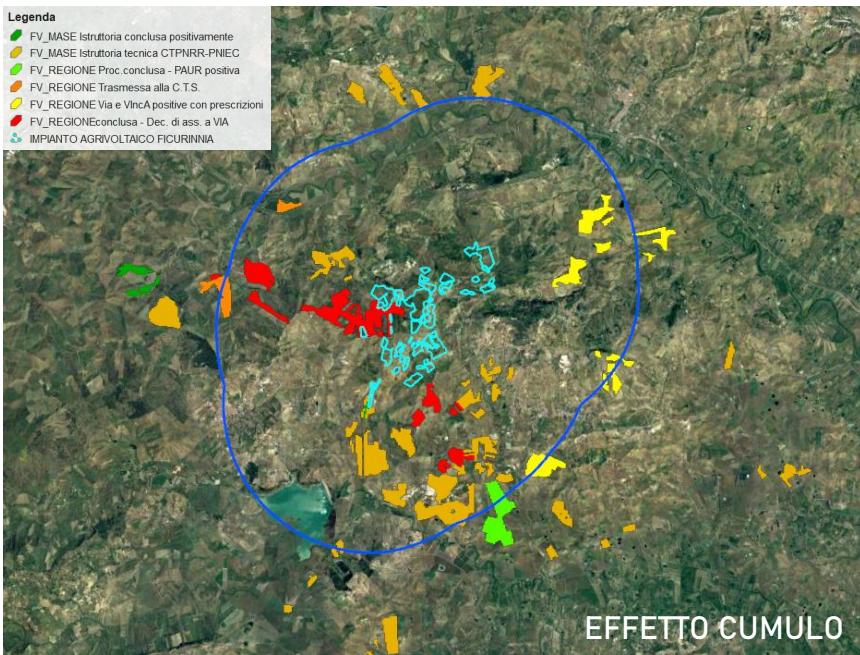

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

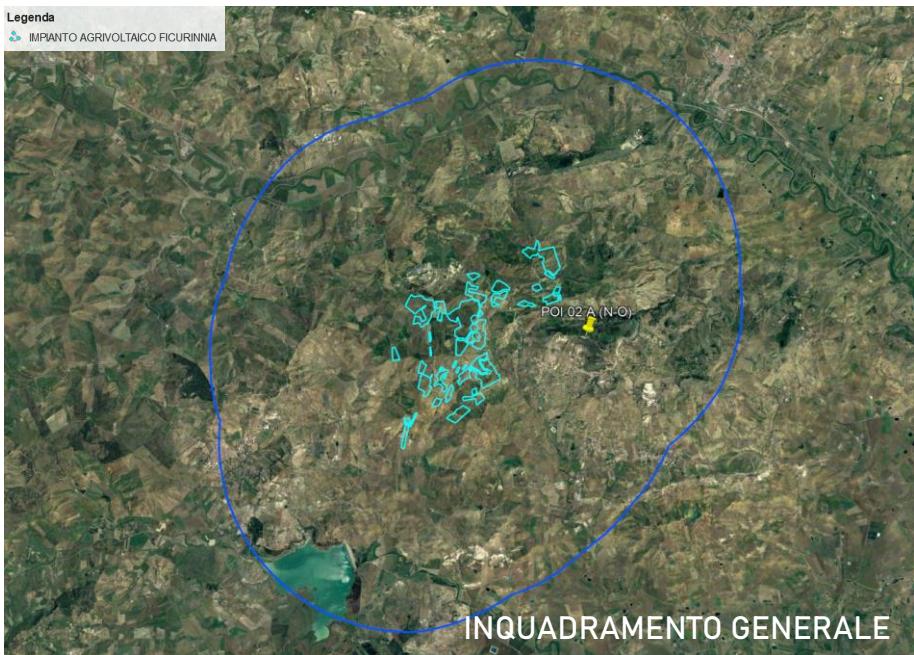

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**SI MITIGAZIONE
POI 02**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

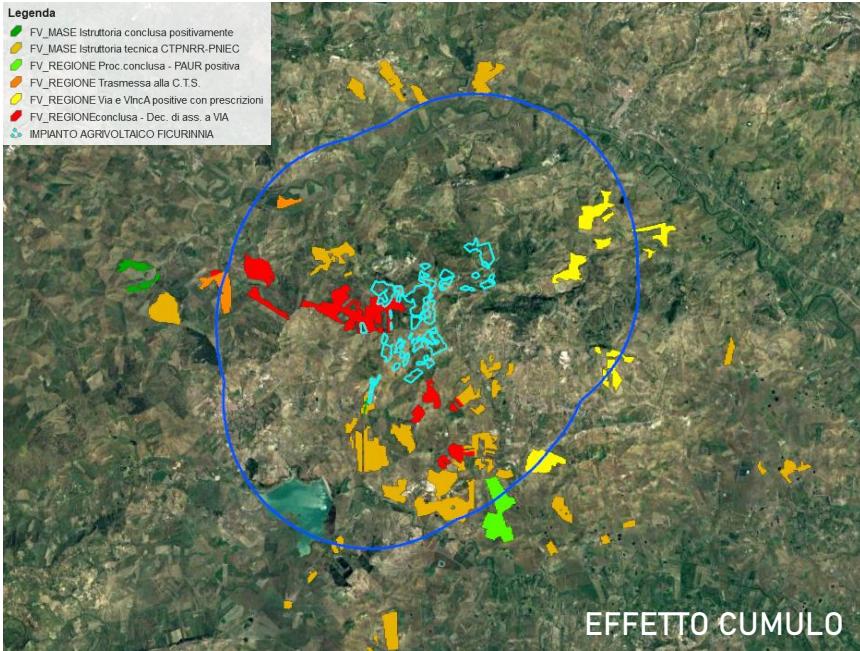

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

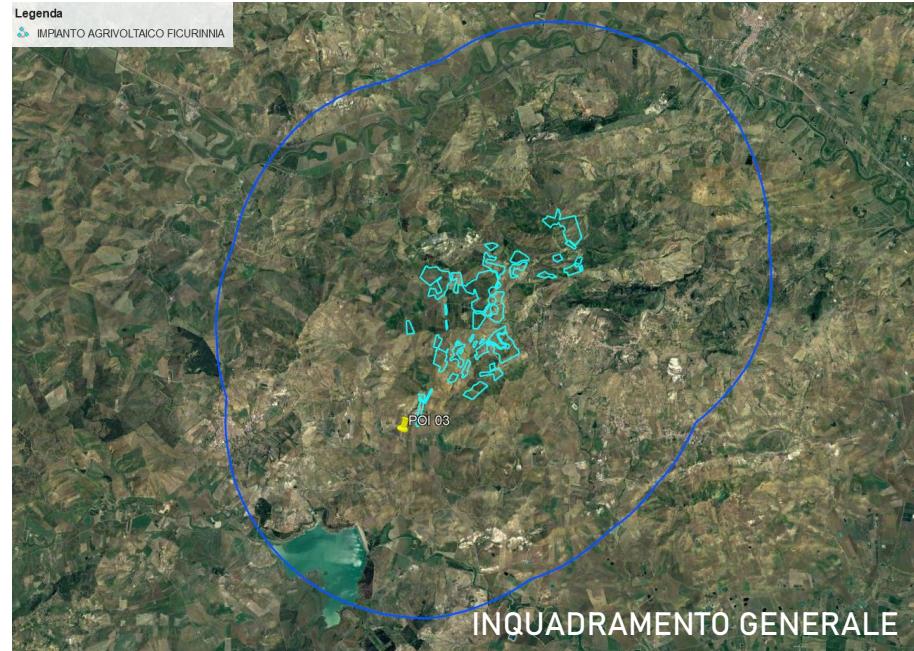

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 03**




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

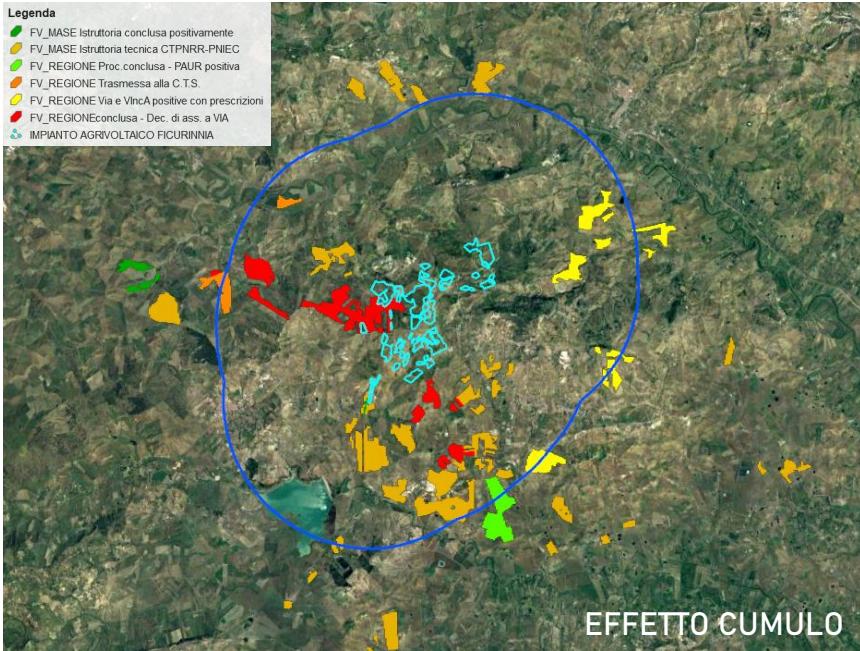

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

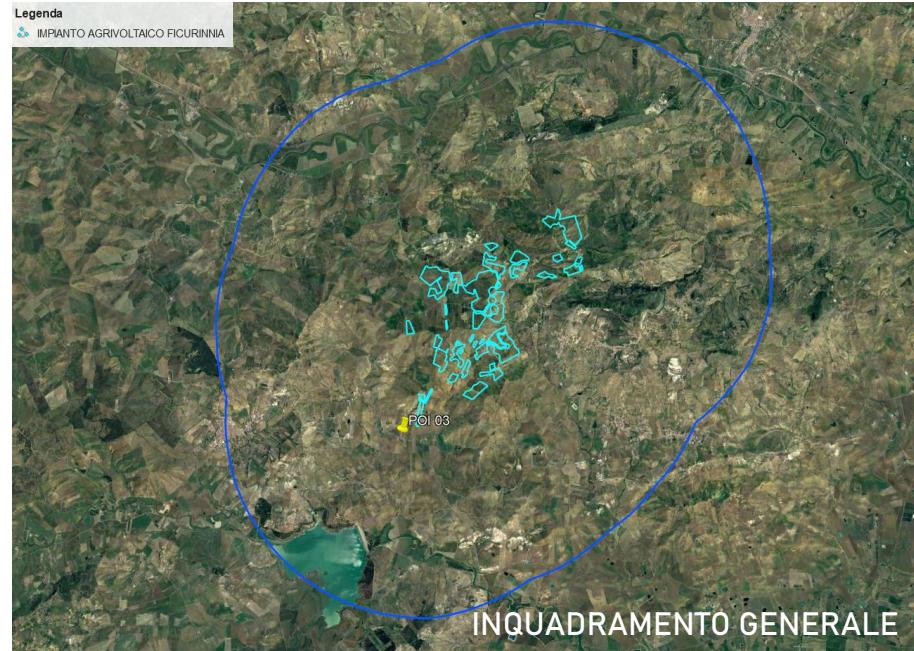


INQUADRAMENTO GENERALE



PARTICOLARE POI


**NO MITIGAZIONE
POI 03**

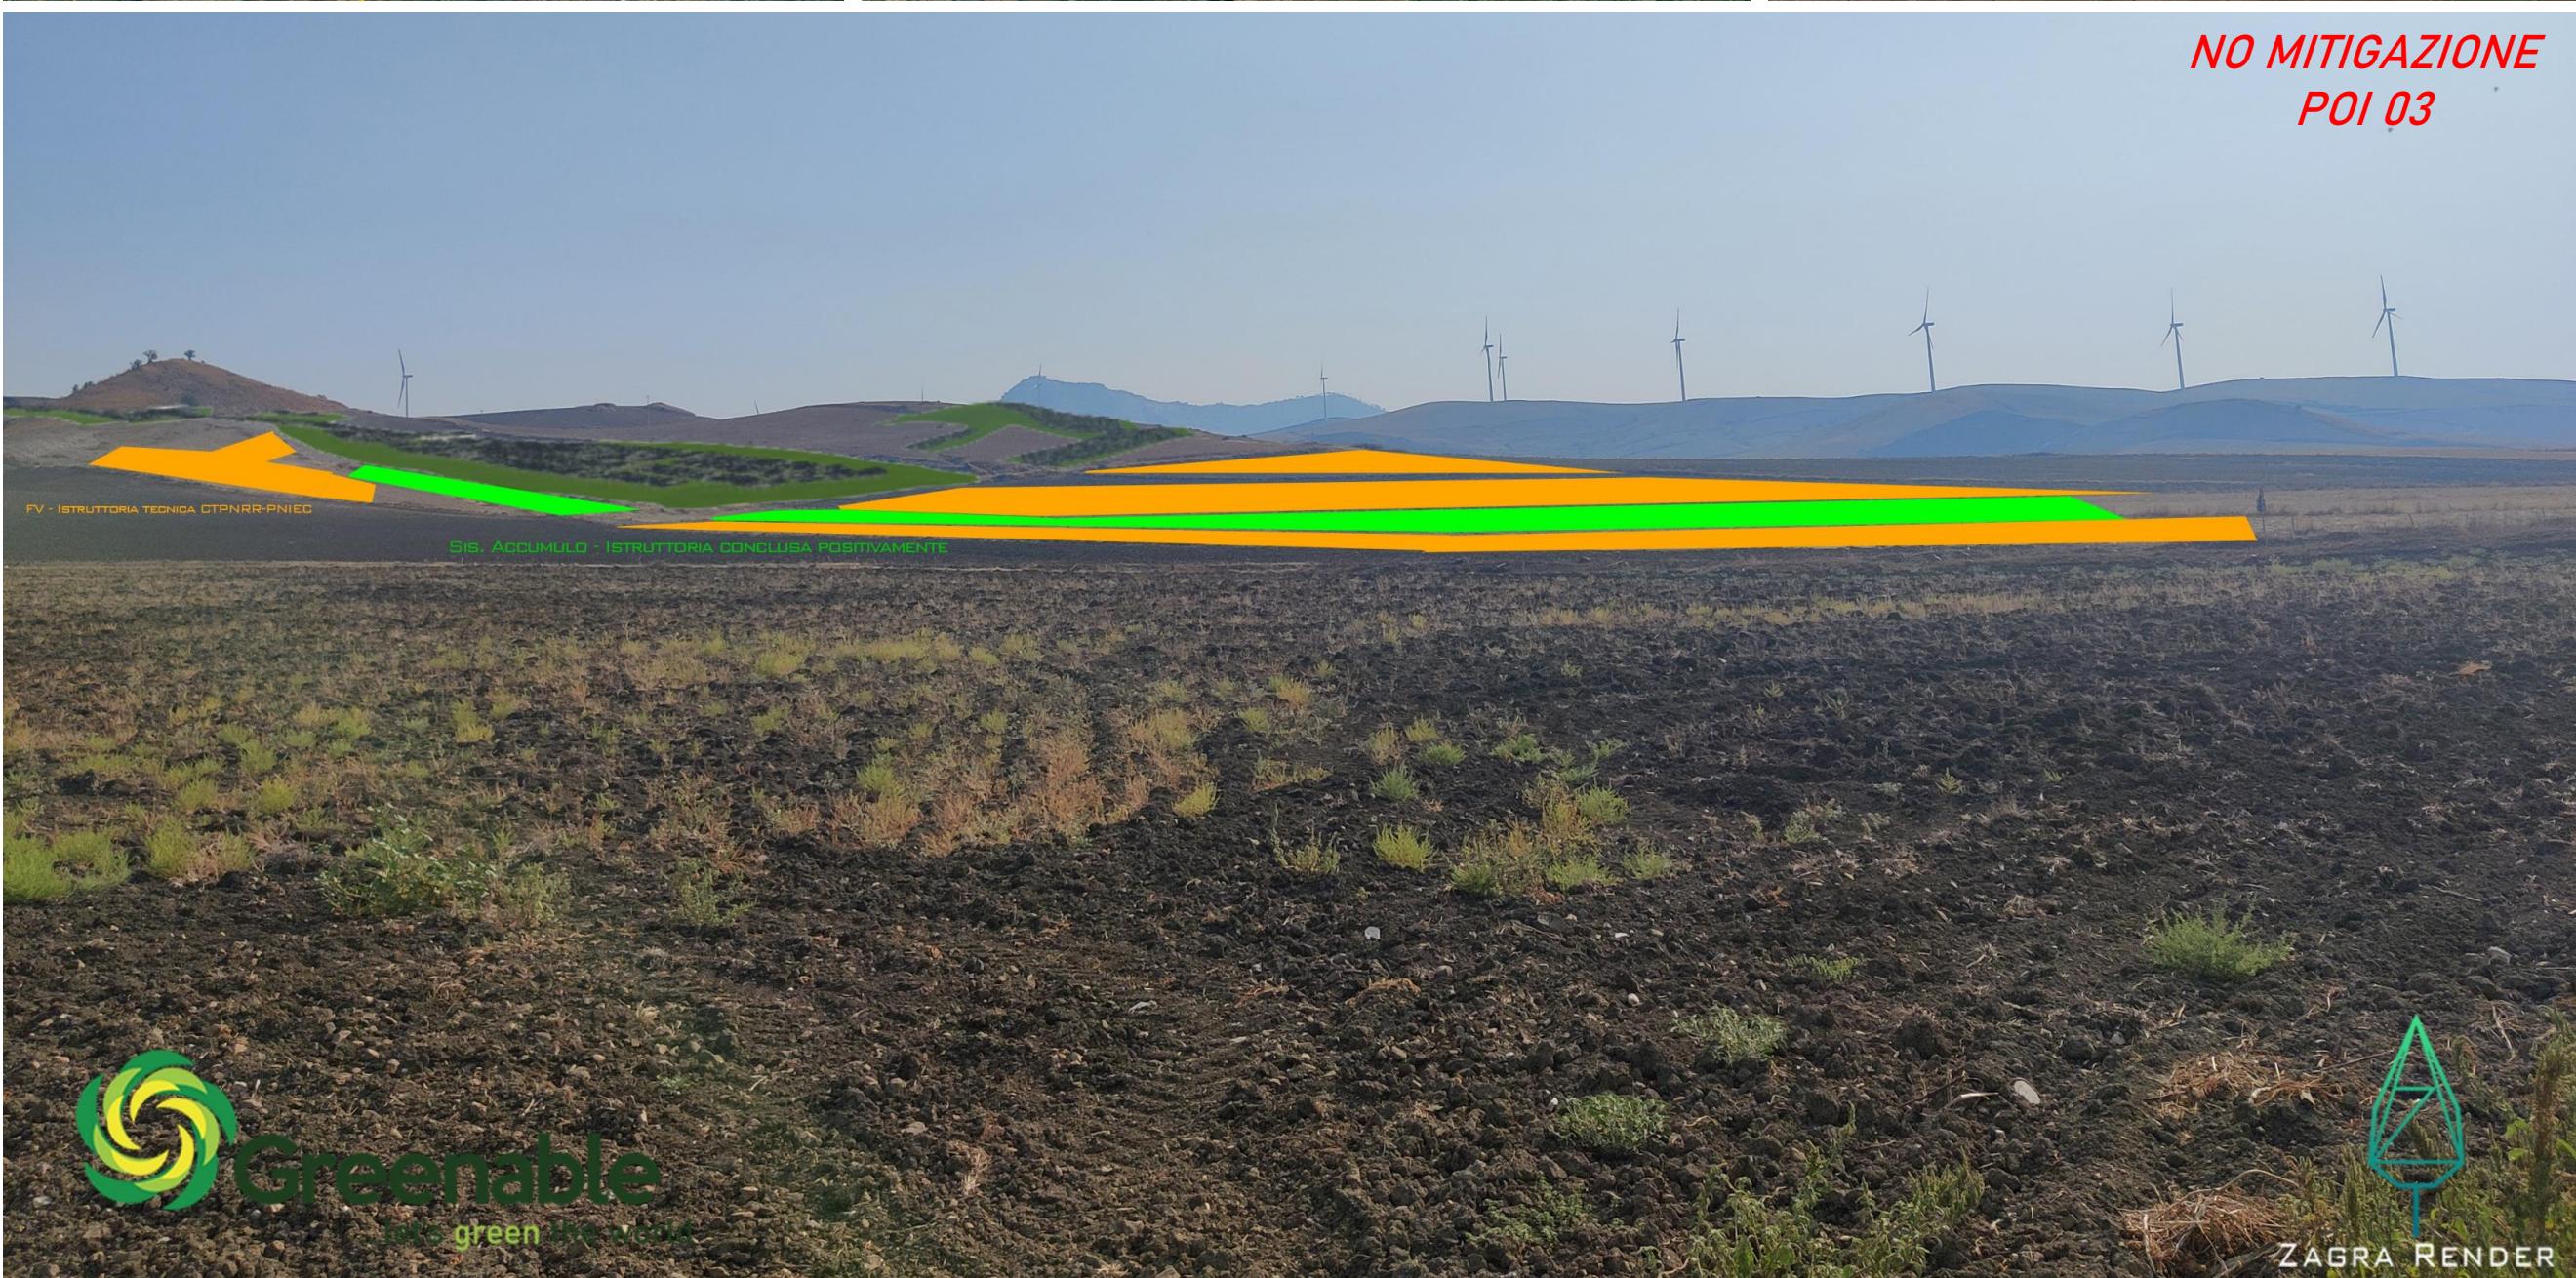

FV - ISTRUTTORIA TECNICA CTPNRR-PNIEC


SIS. ACCUMULO - ISTRUTTORIA CONCLUSA POSITIVAMENTE

- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

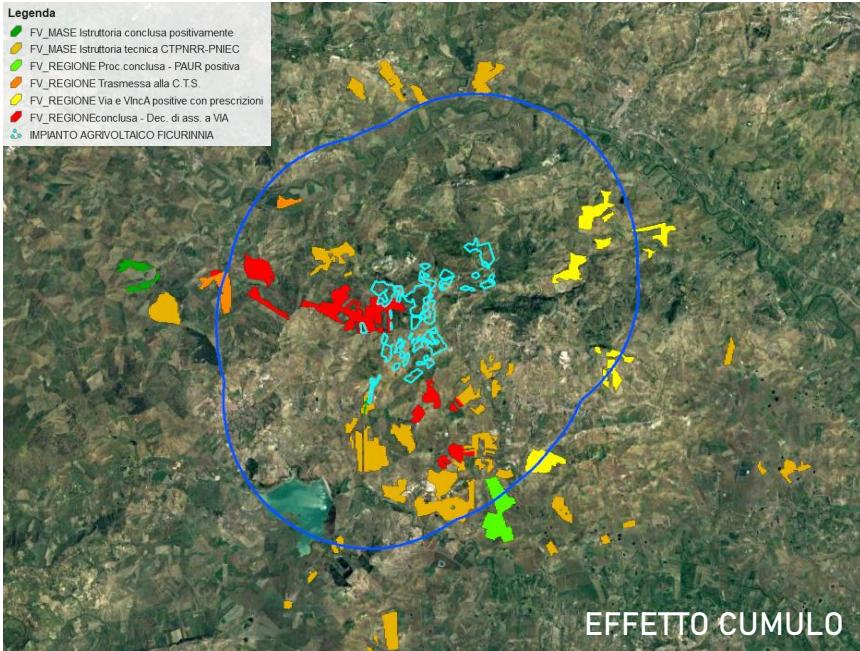

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

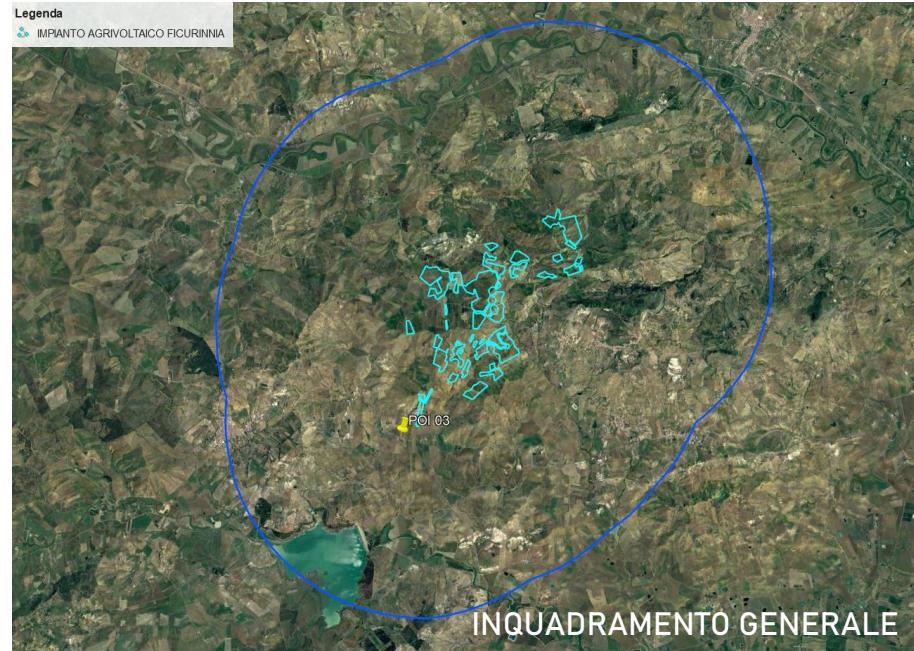

INQUADRAMENTO GENERALE



PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 03*





FV - ISTRUTTORIA TECNICA CTPNRR-PNIEC

SIS. ACCUMULO - ISTRUTTORIA CONCLUSA POSITIVAMENTE



ZAGRA RENDER


- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

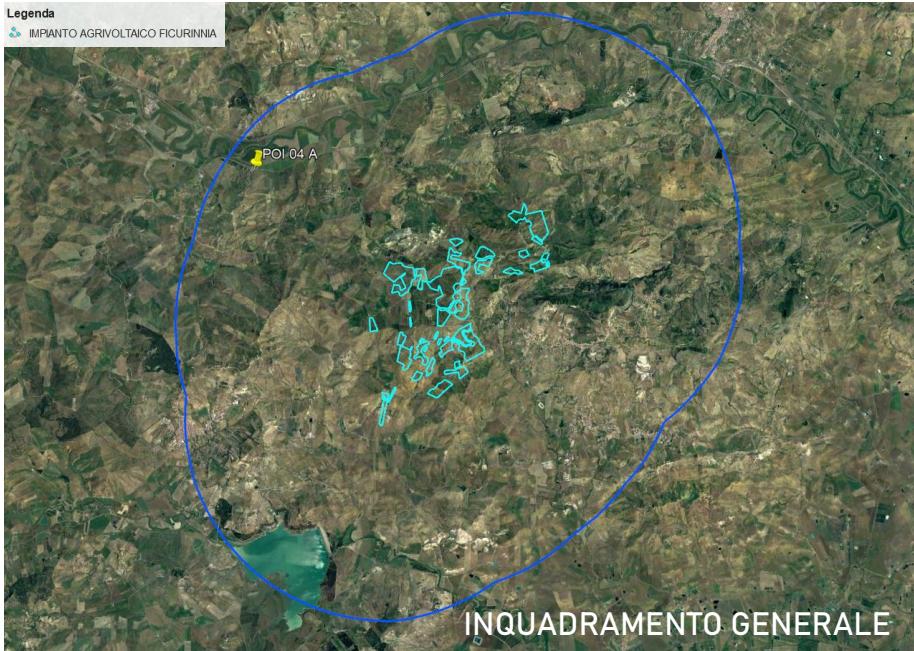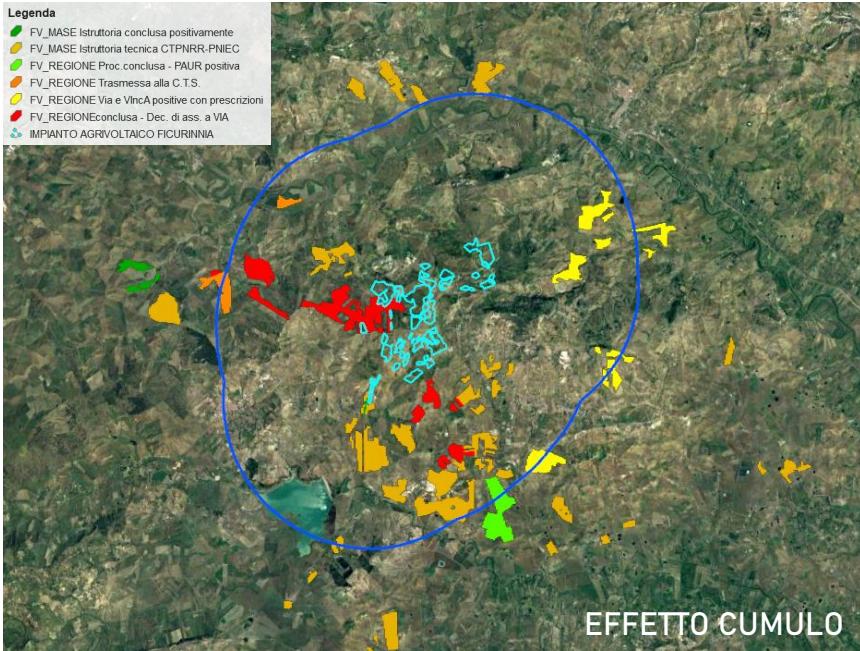

**STATO DI FATTO
POI 04**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc.conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

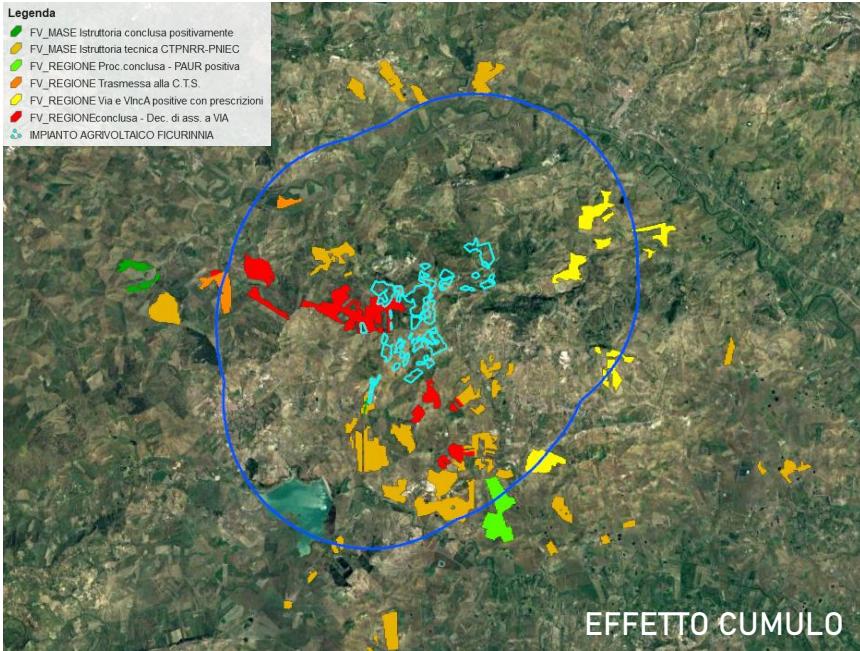

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

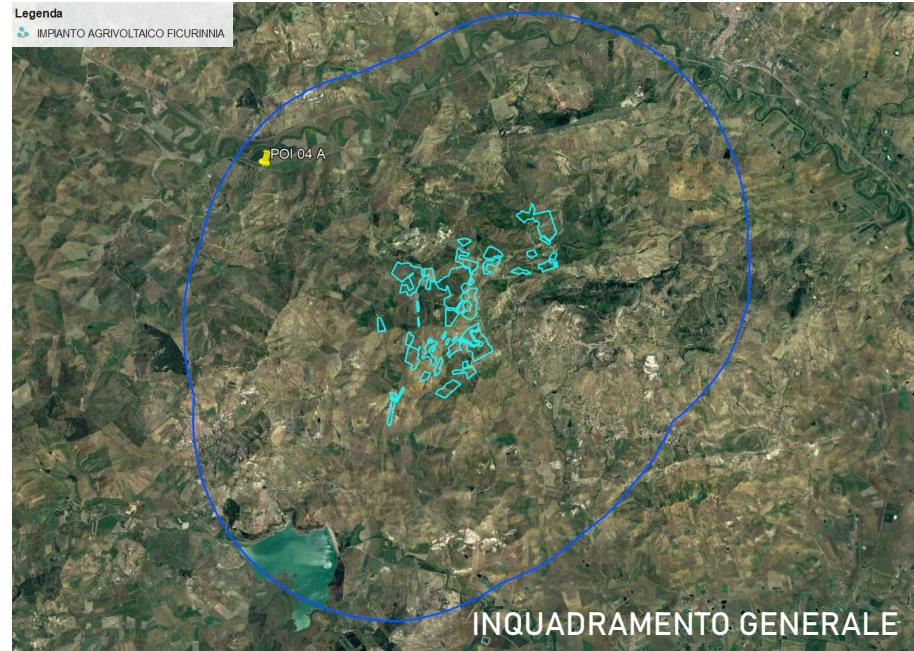

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 04**




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

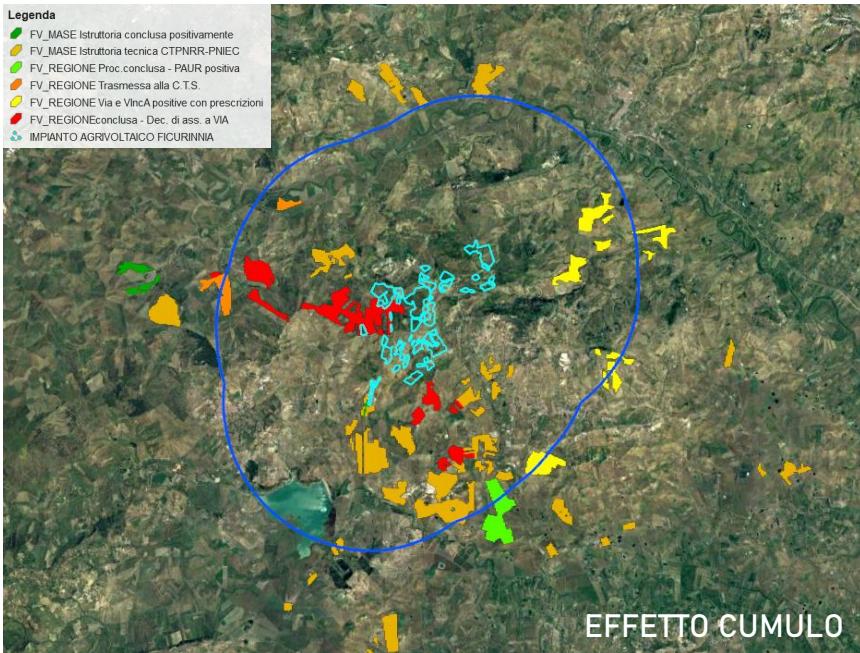

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

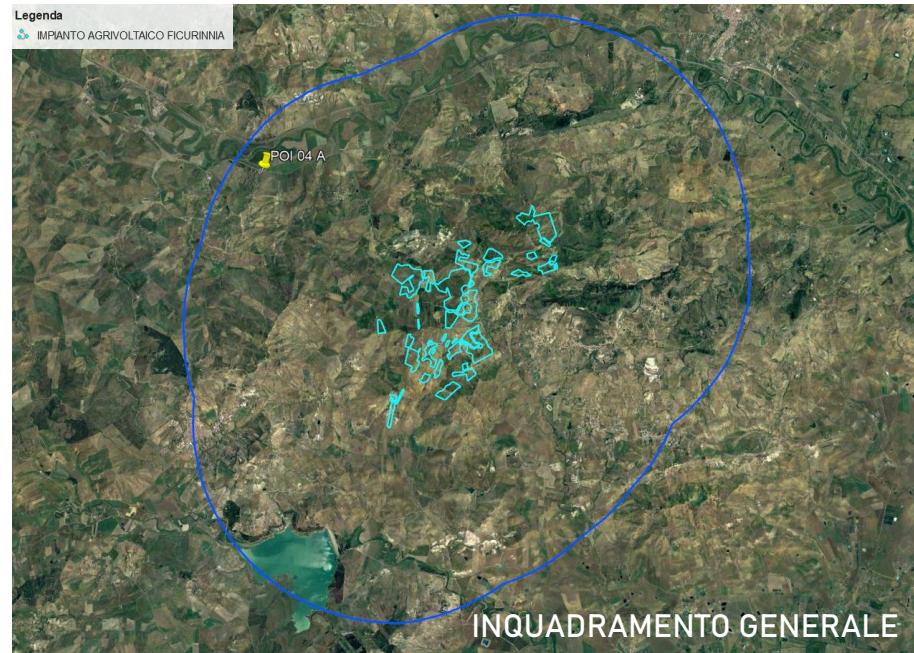

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 04*




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

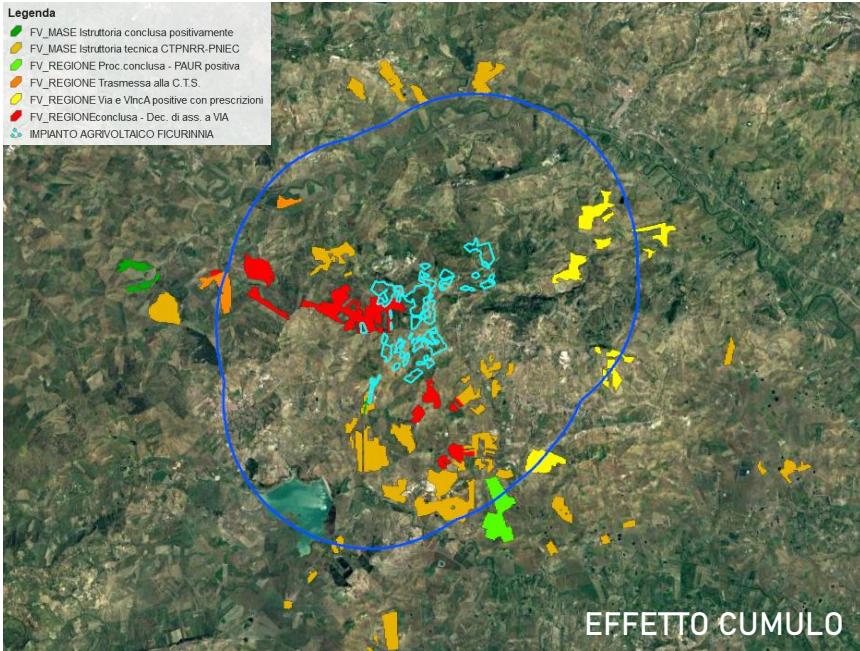


EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

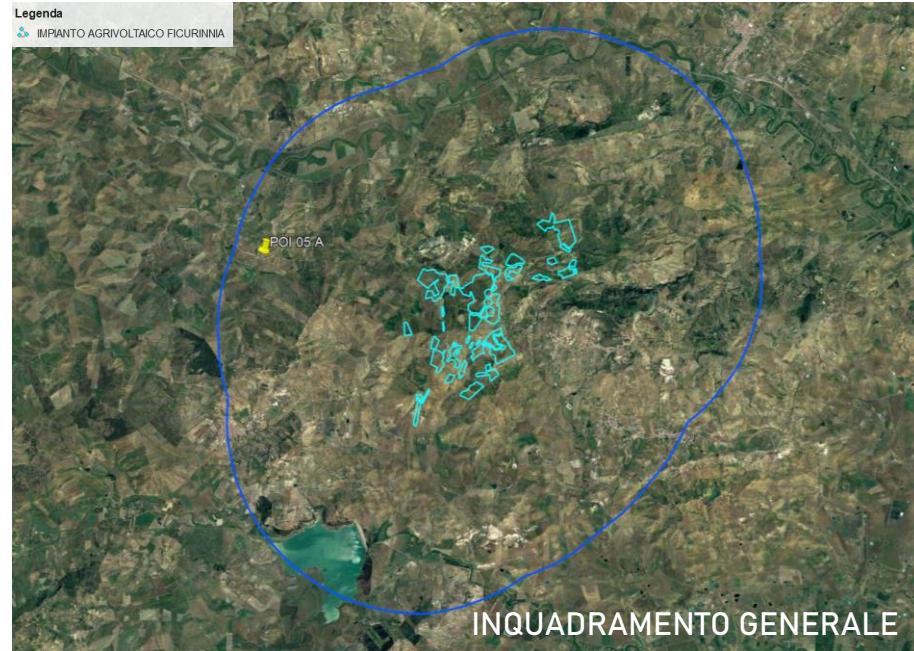

INQUADRAMENTO GENERALE

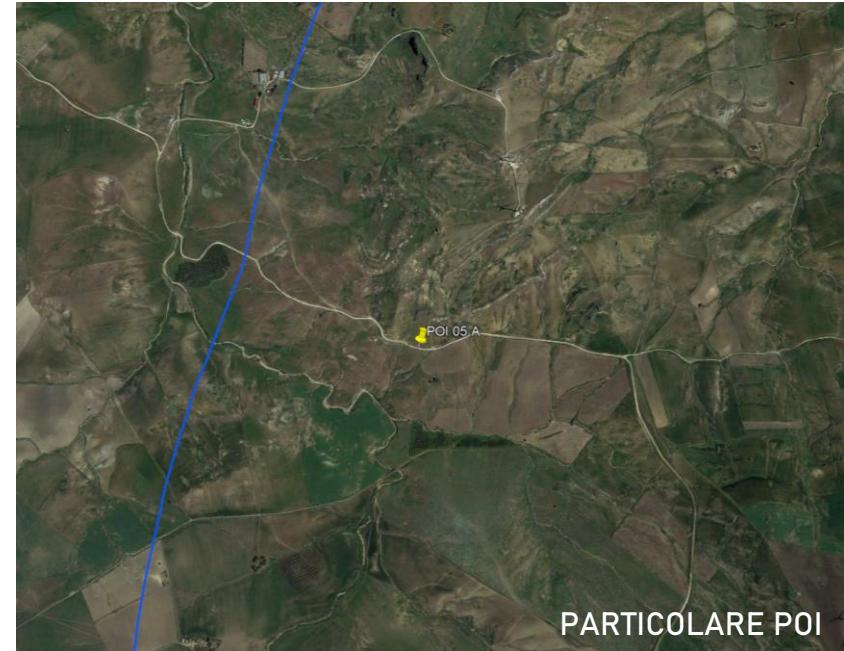


PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 05**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc.conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

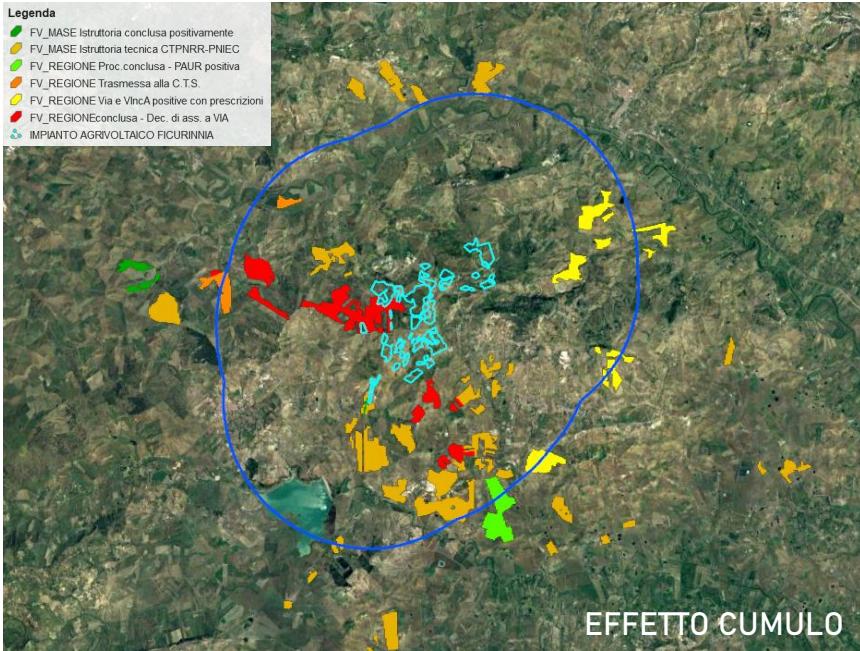


EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

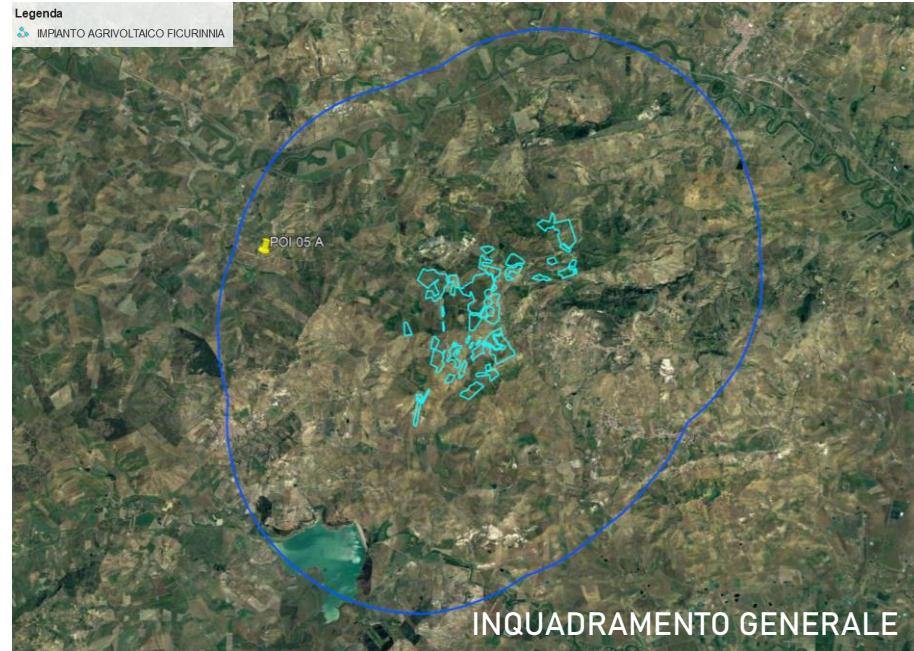

INQUADRAMENTO GENERALE

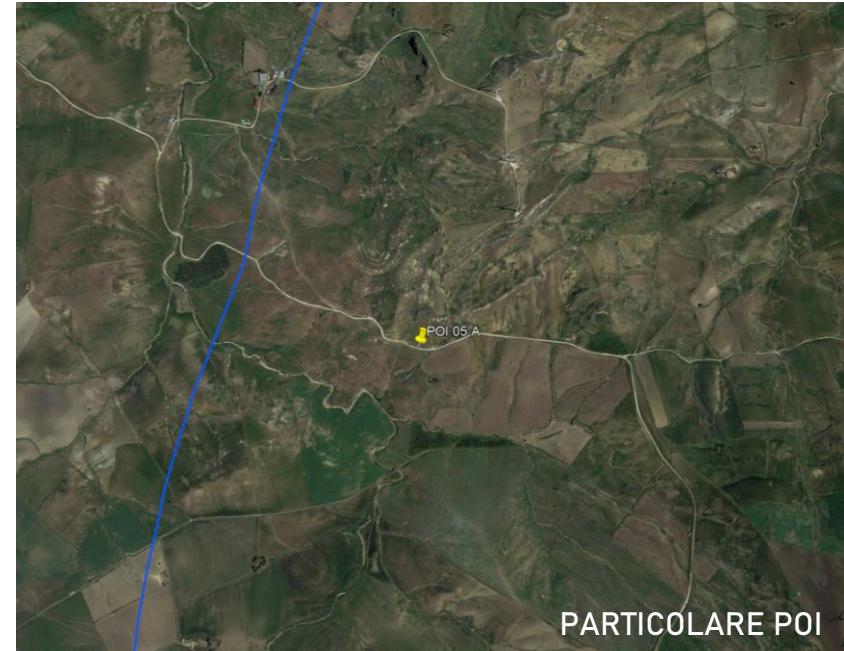


PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 05**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc.conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

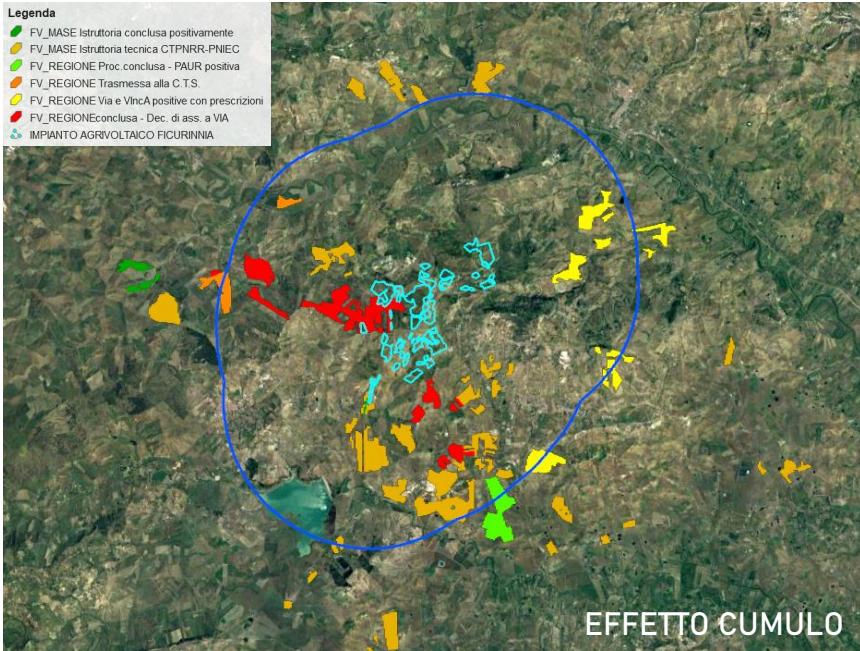

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

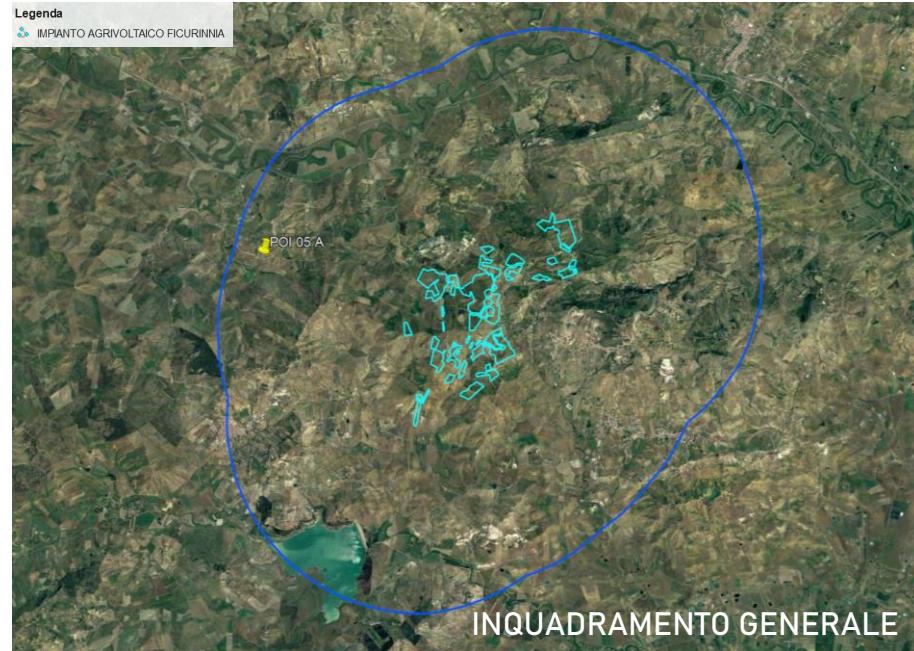

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 05*




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

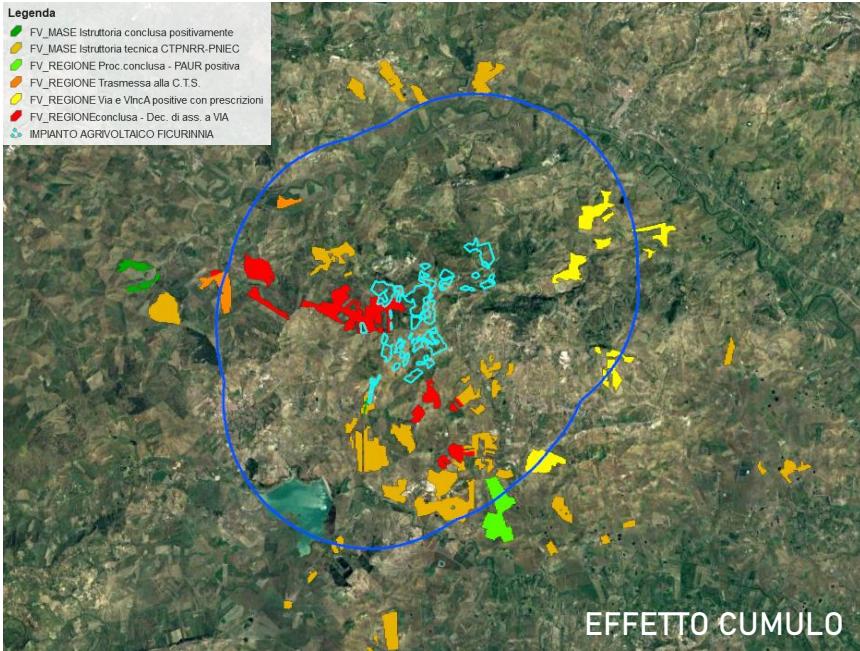

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

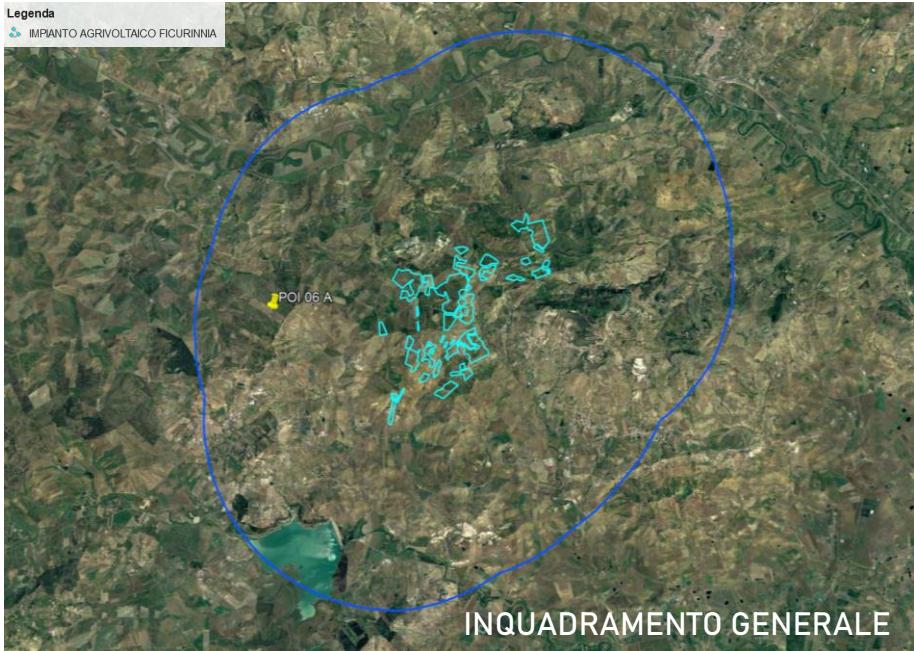

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 06**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc.conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

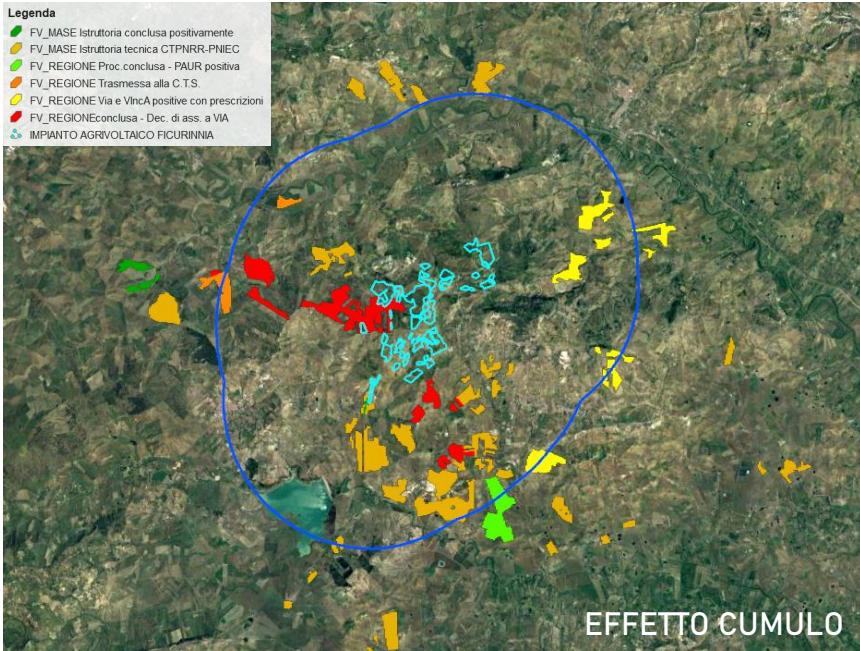

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

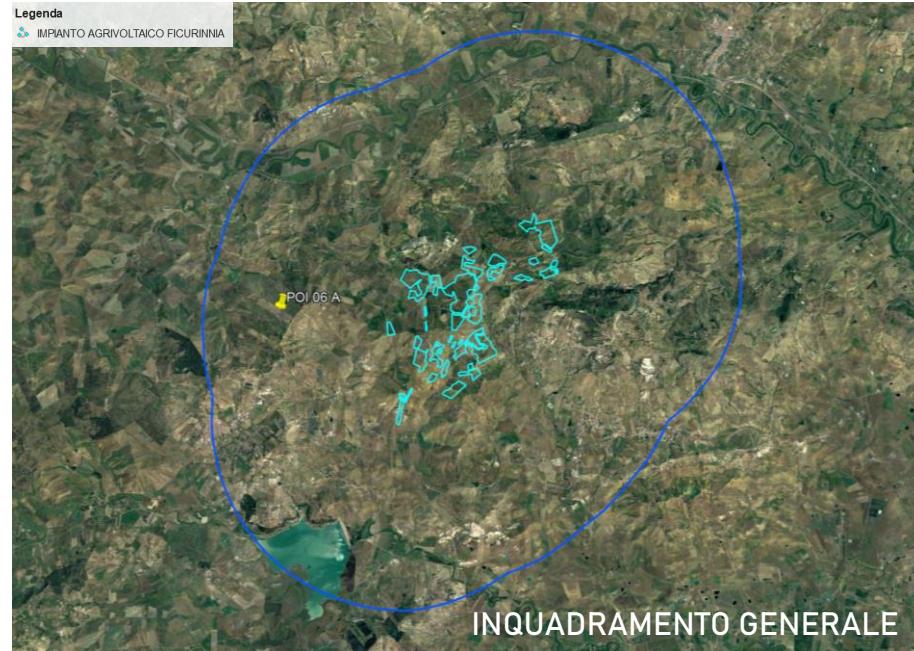

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 06**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc.conclusa - PAURR-positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

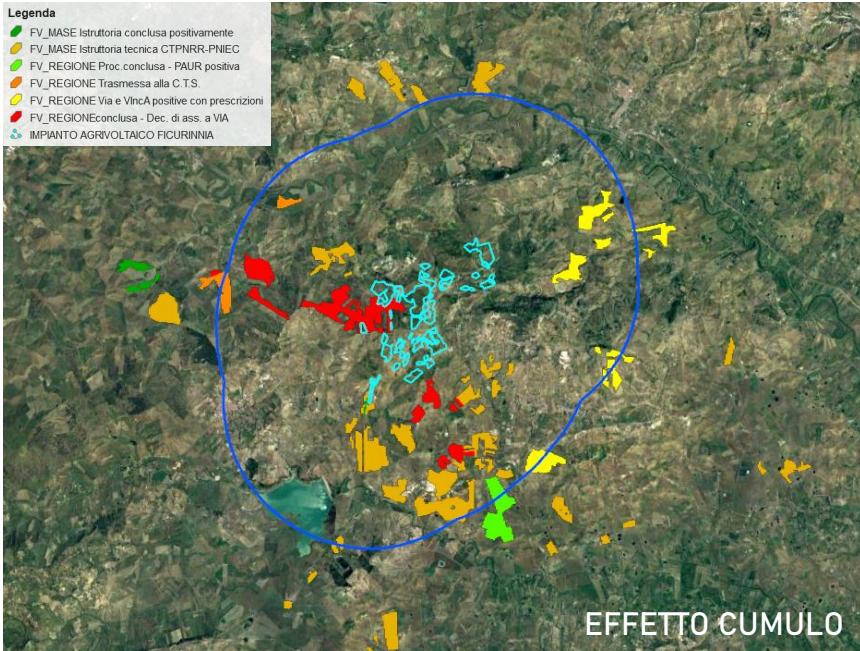

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

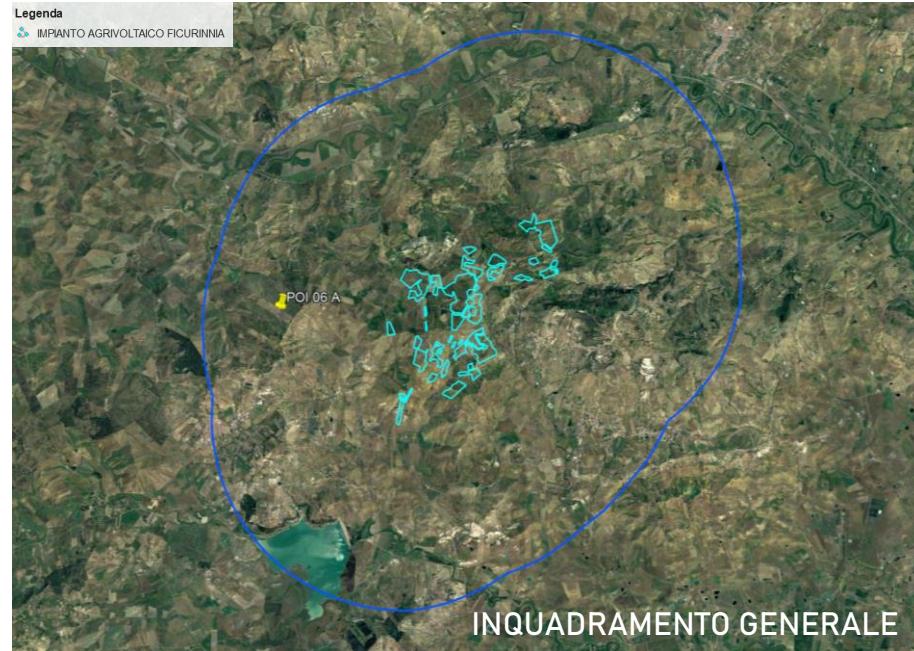

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 06*




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

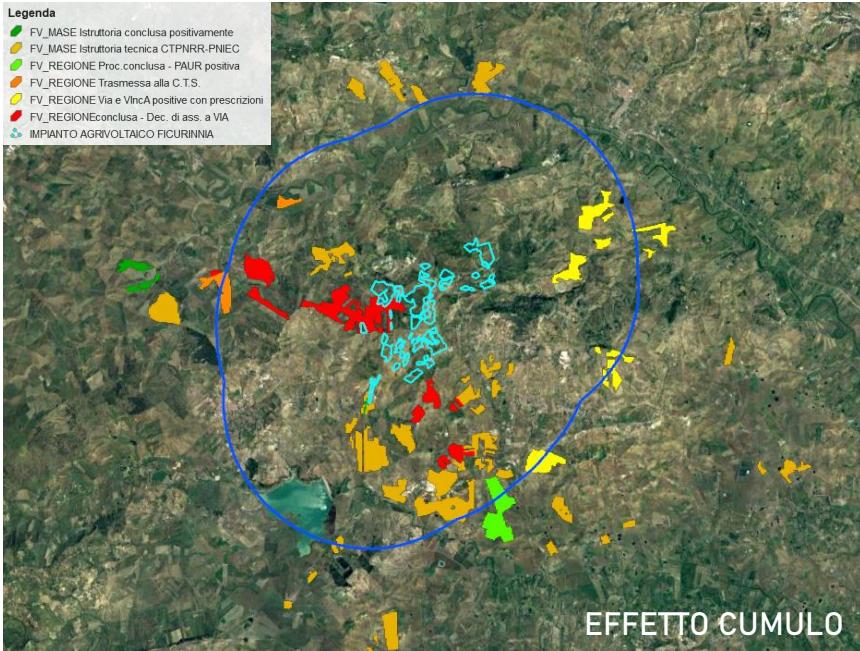

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNIA

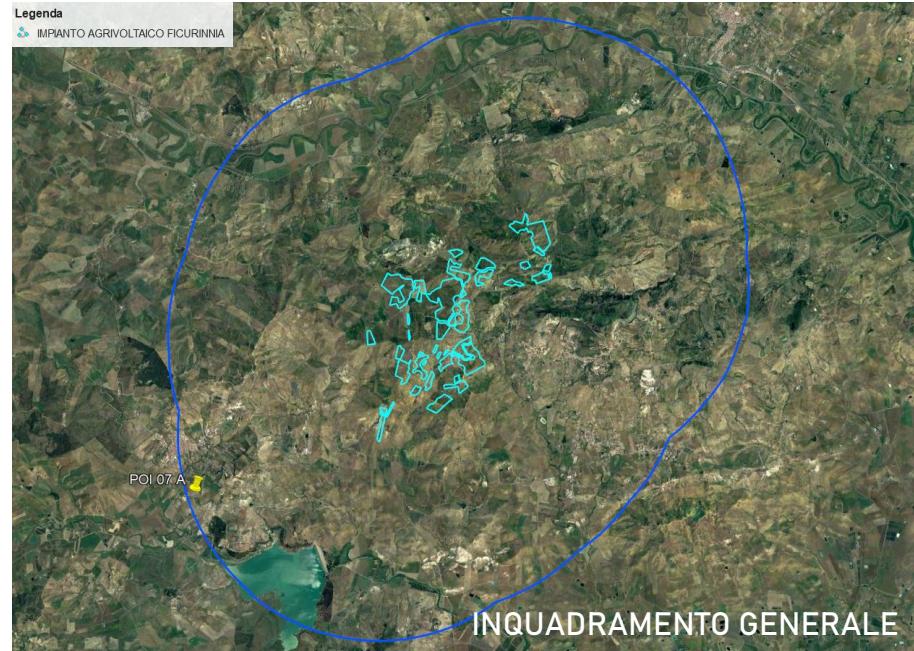

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 07**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

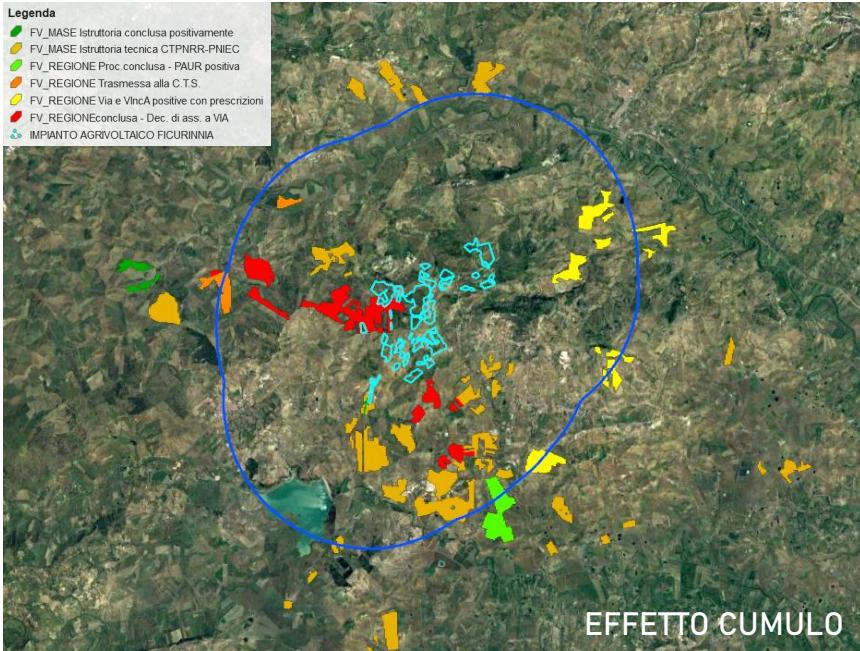

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

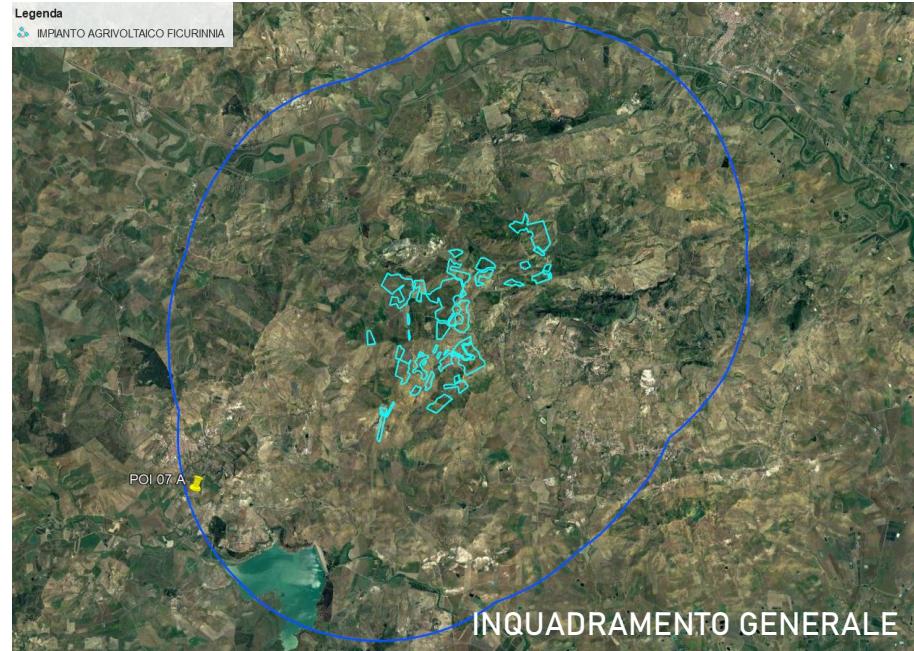

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 07**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

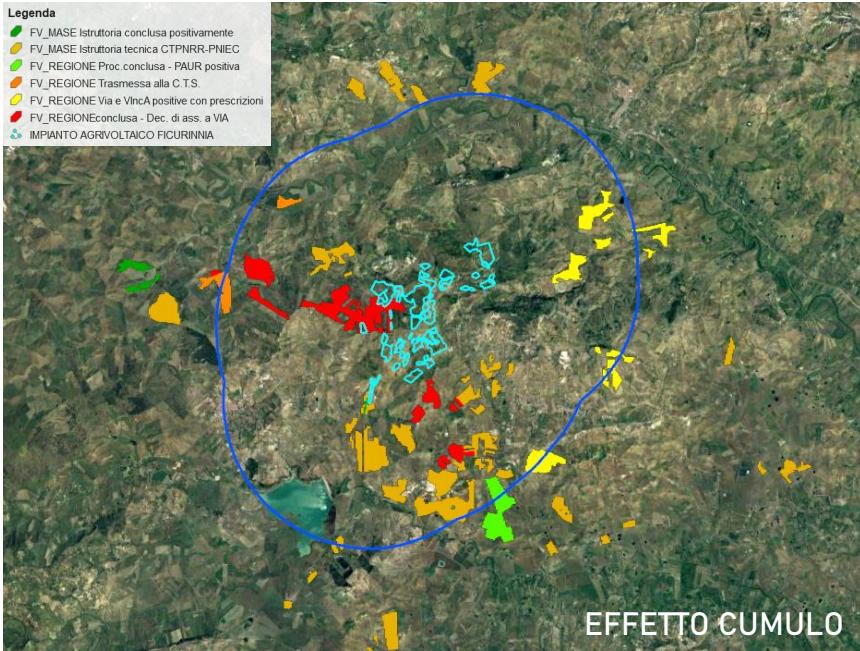

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

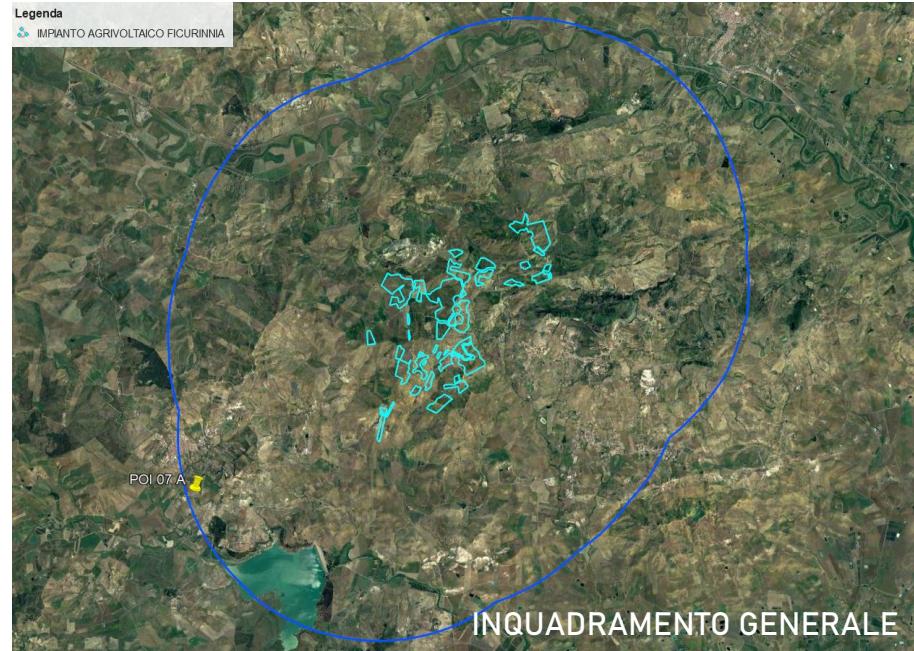

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 07*




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

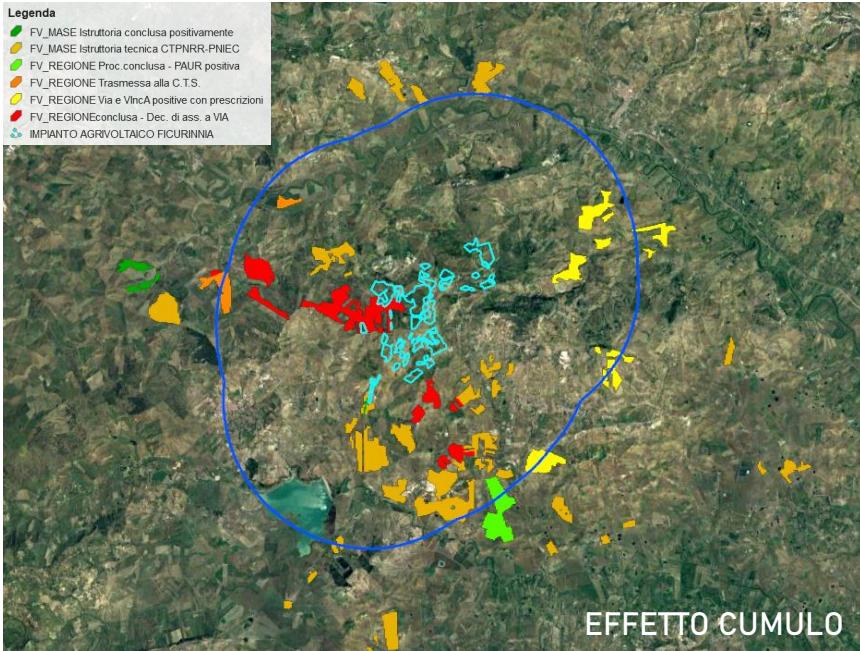

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

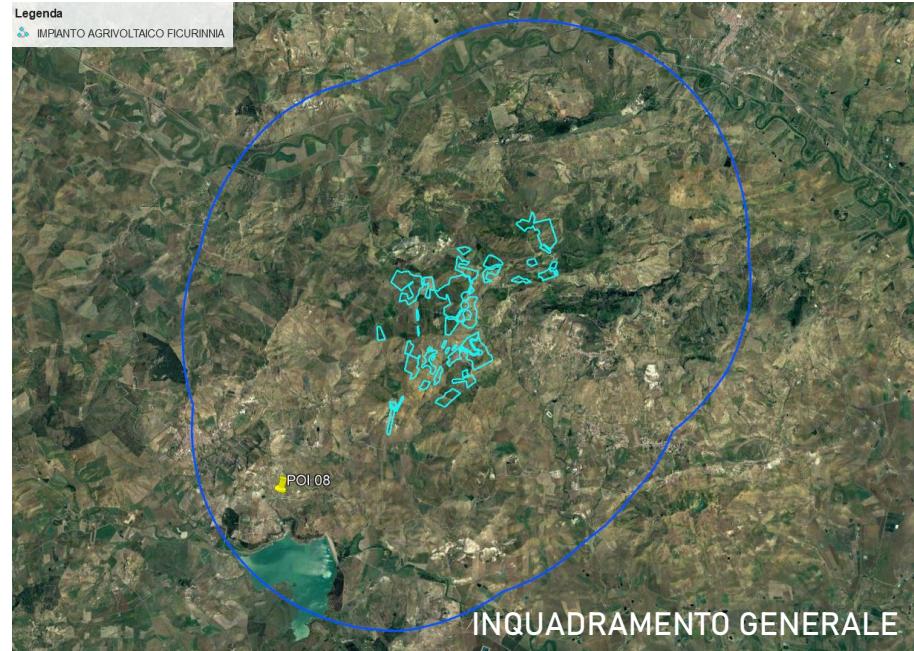

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 08**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc.conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

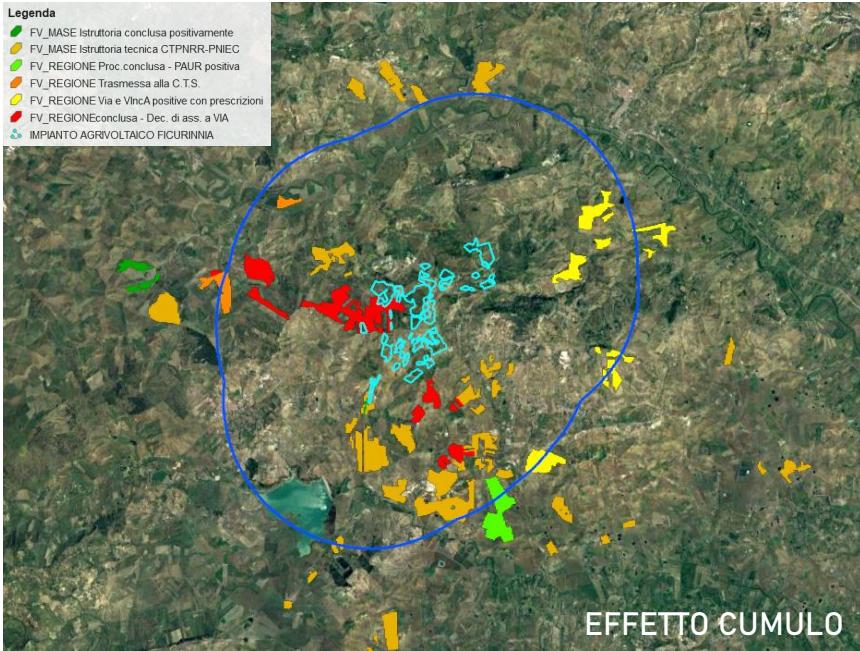

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

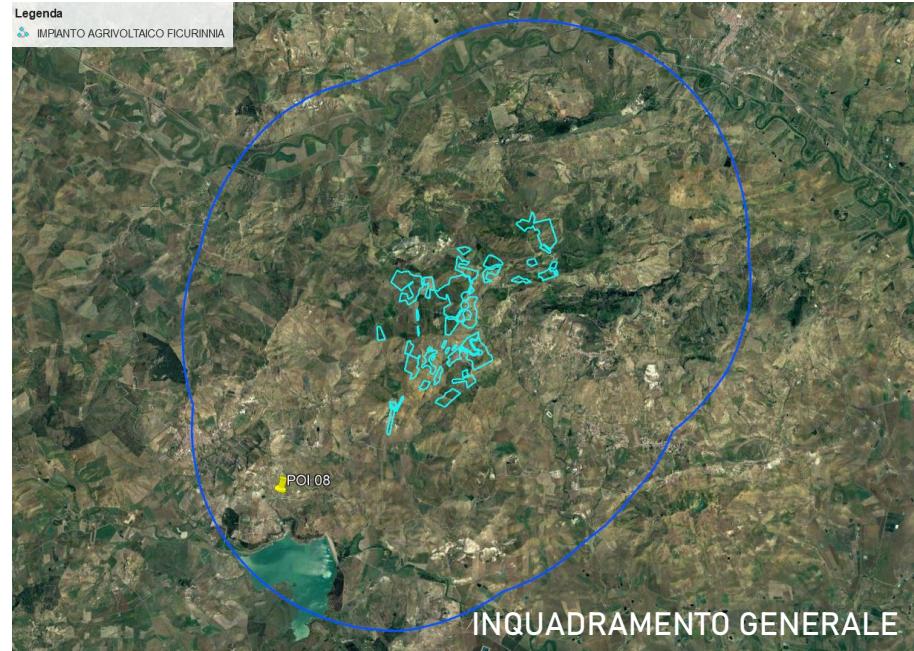

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 08**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

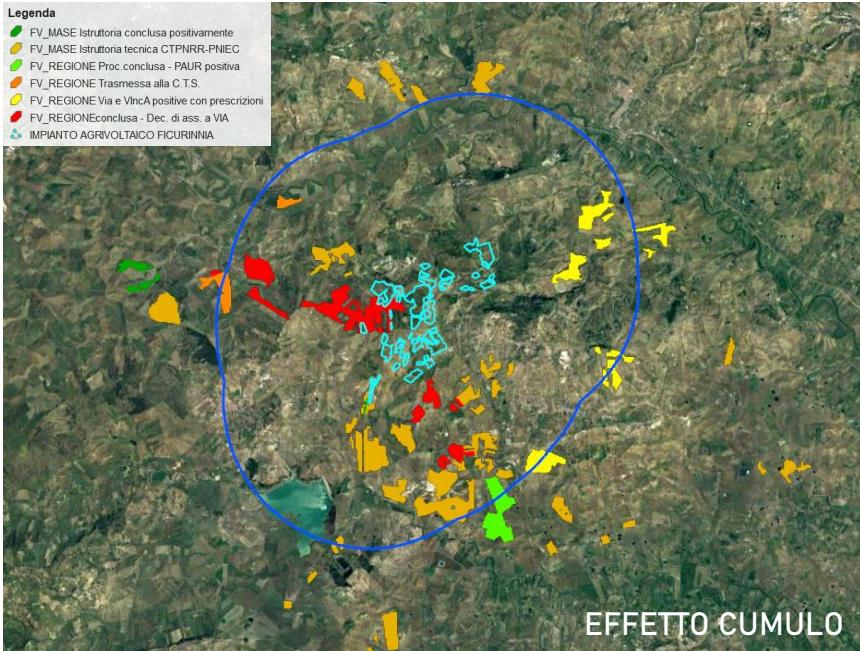

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

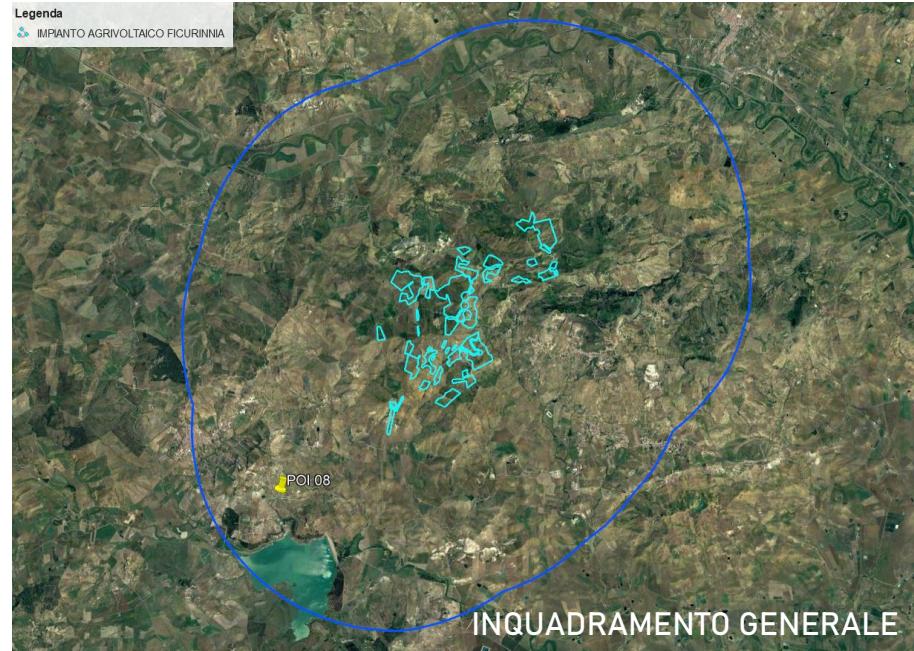

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 08*




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

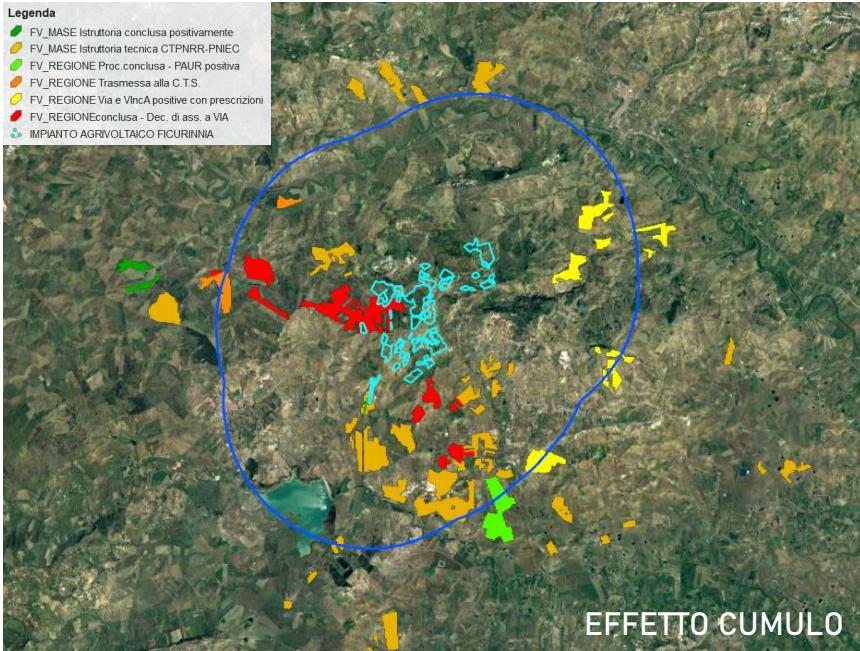


EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

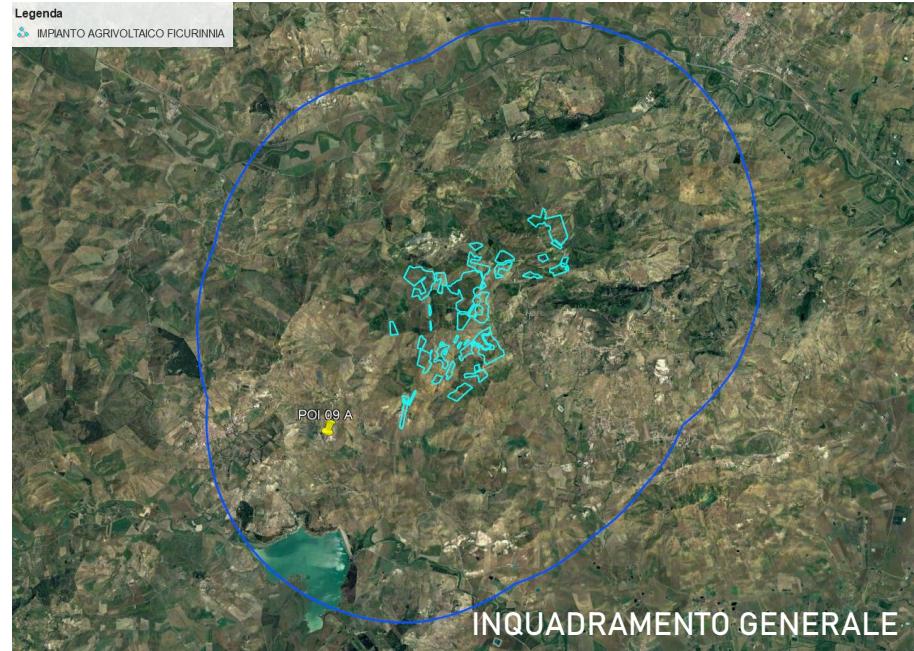

INQUADRAMENTO GENERALE

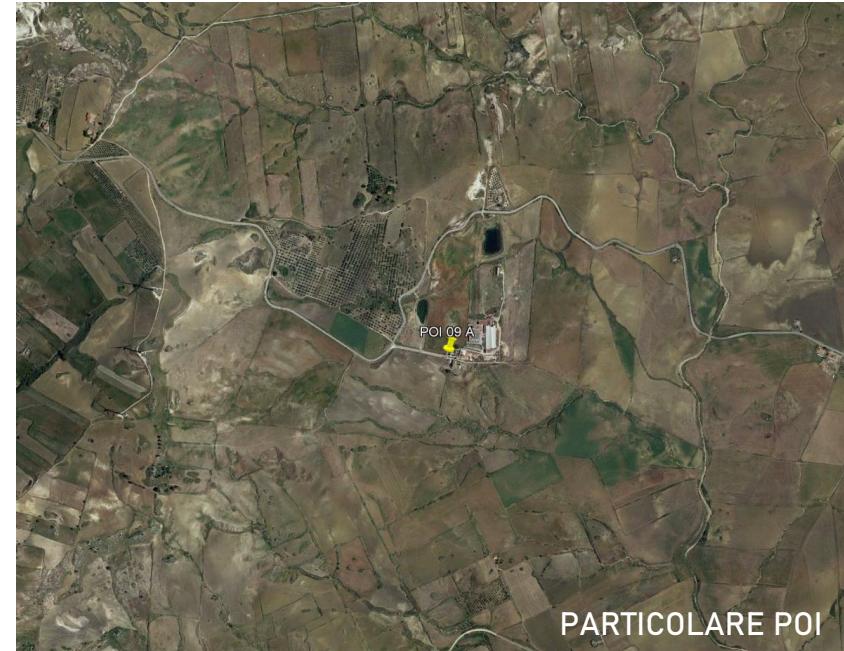


PARTICOLARE POI

STATO DI FATTO
POI 09




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

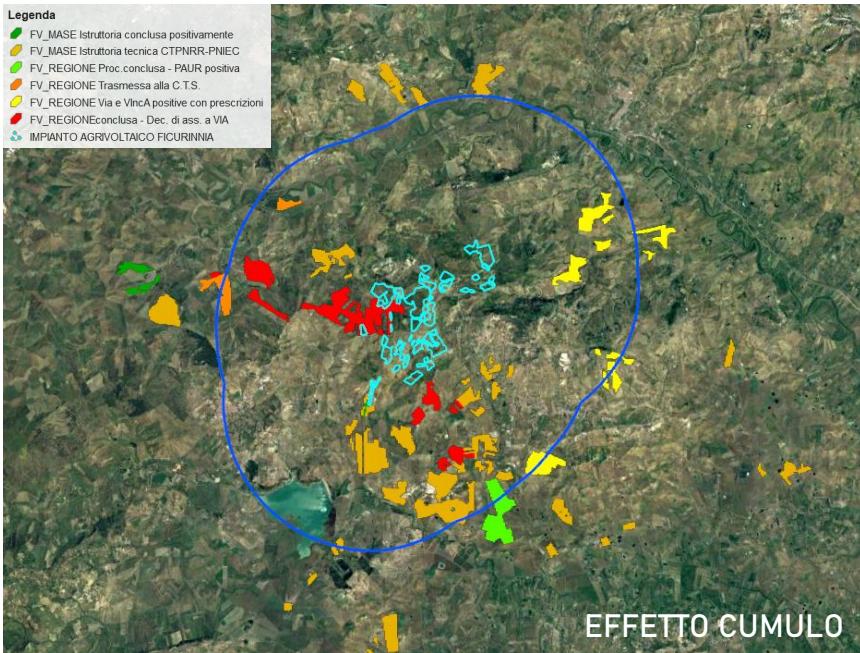

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

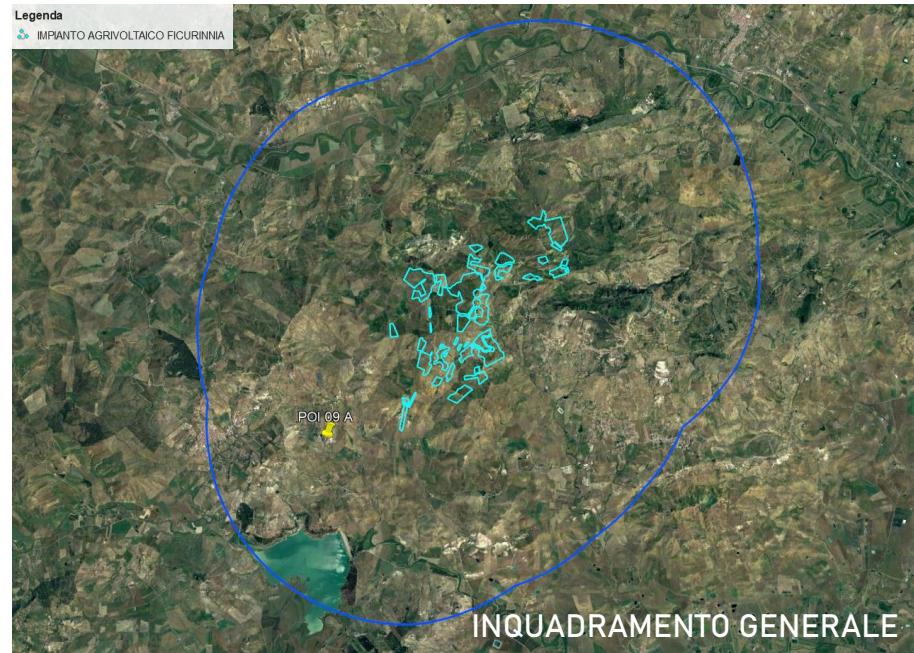

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 09**




- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAURR-positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

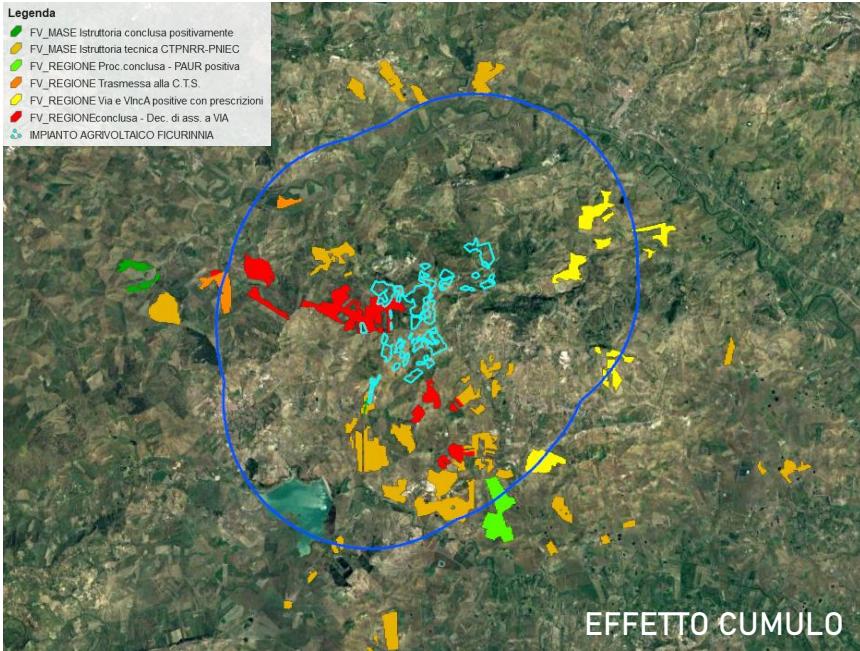


EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

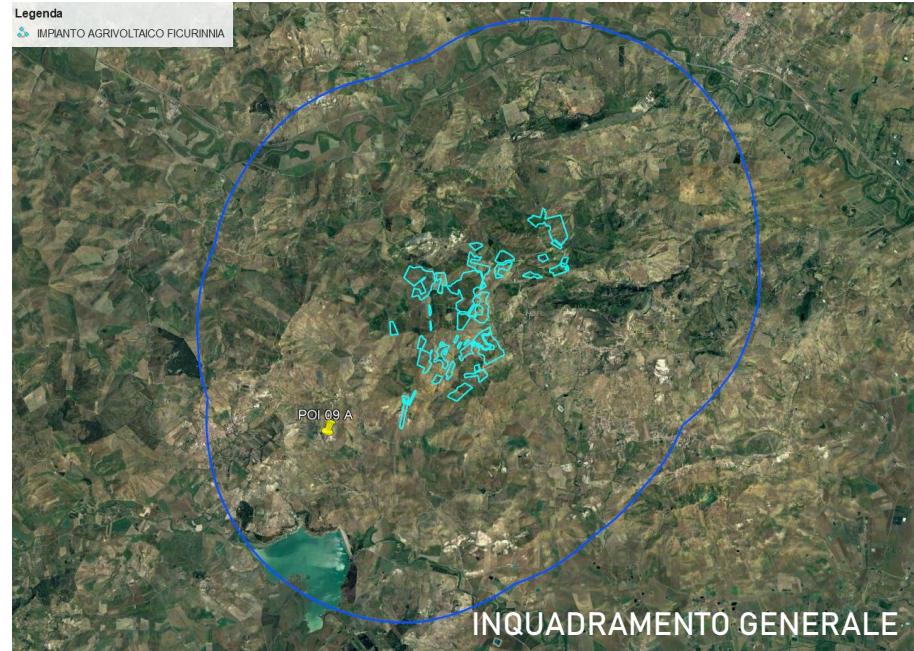

INQUADRAMENTO GENERALE

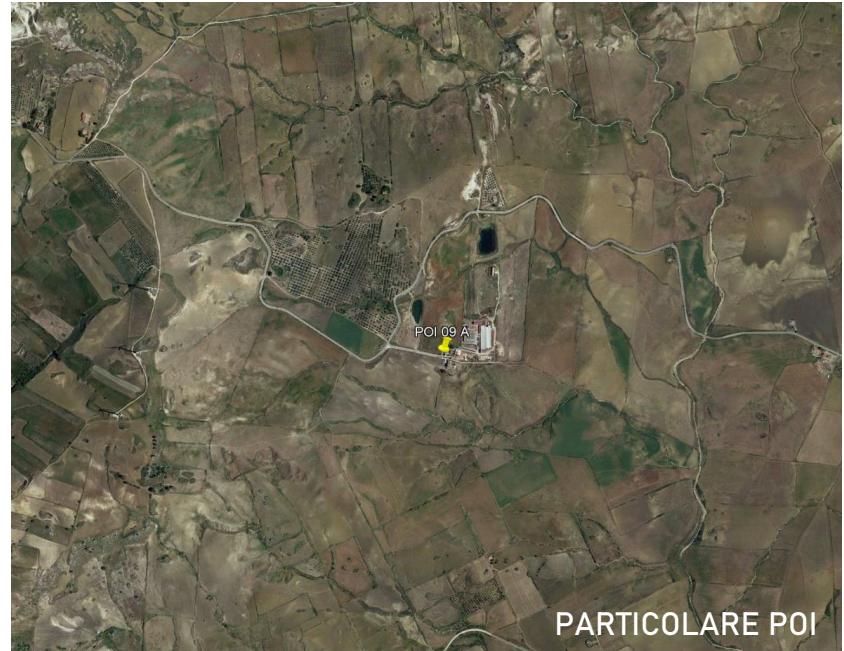


PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 09*




ZAGRA RENDER

- Legenda**
- FV_MASE Istrutoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istrutoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

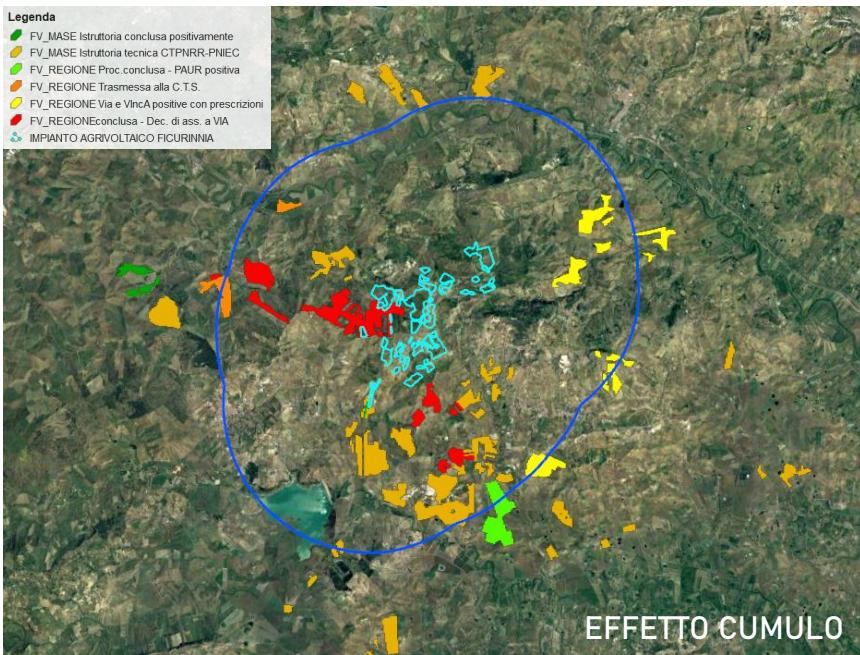


EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

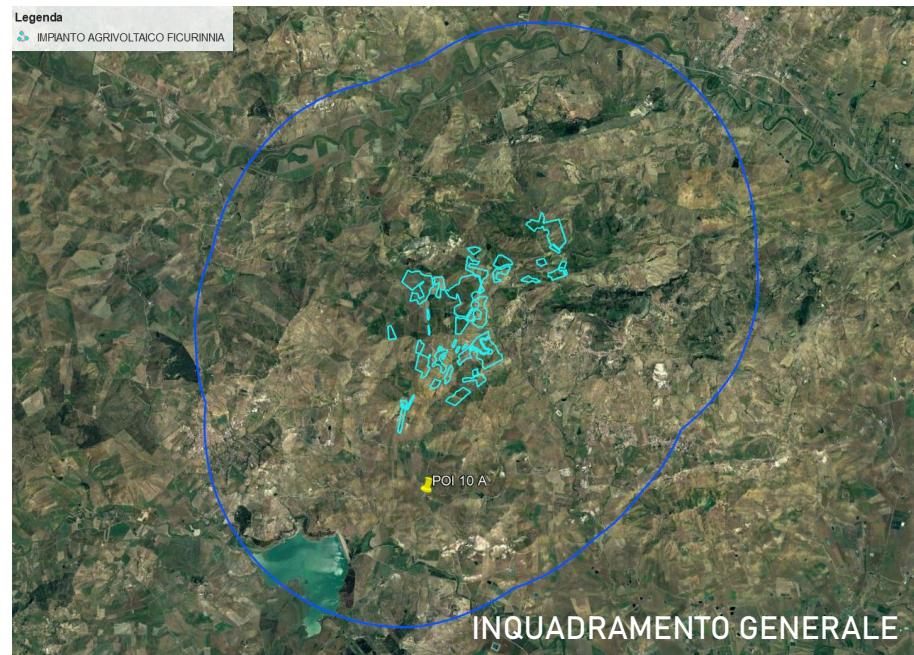

INQUADRAMENTO GENERALE

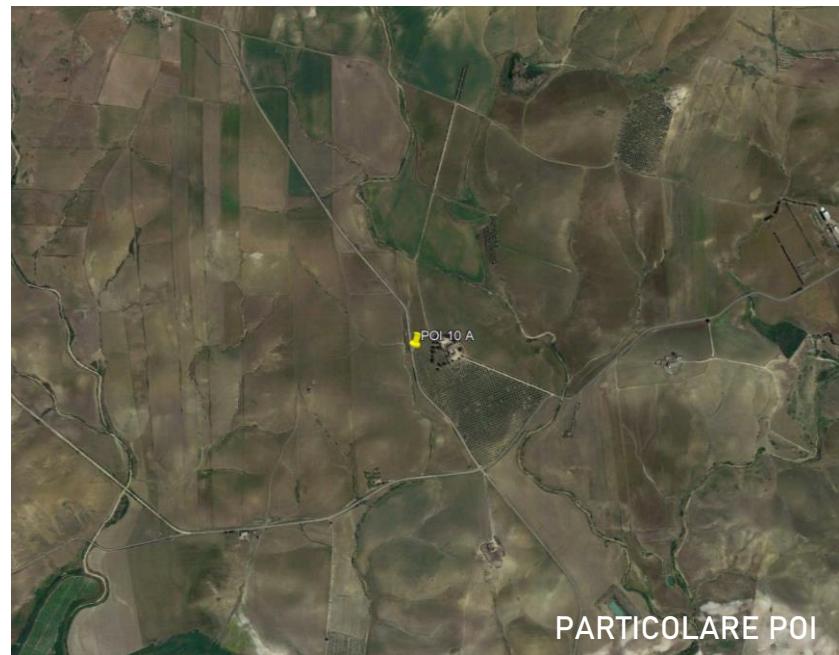


PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 10**




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

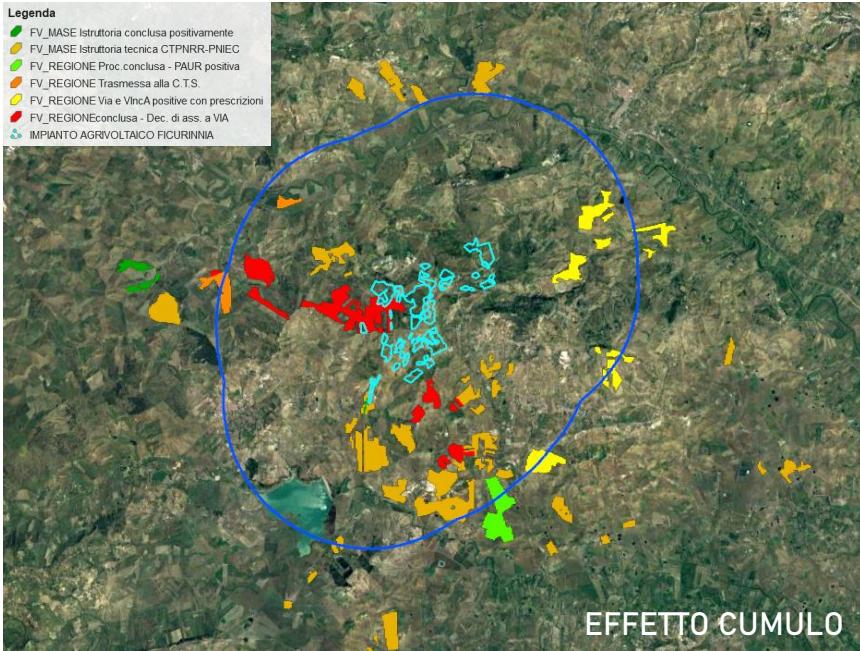

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

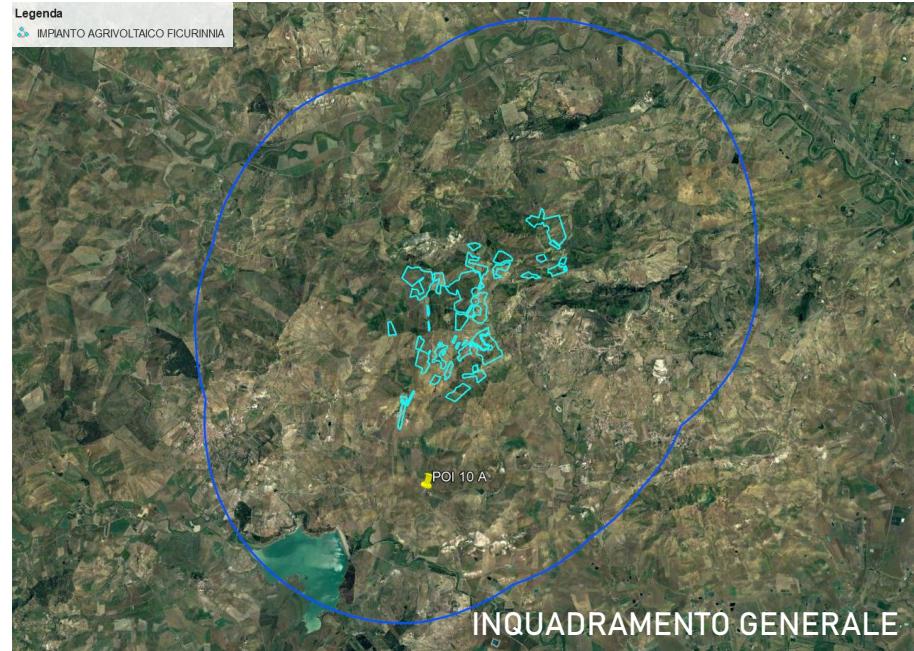

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 10**

FV - ISTRUTTORIA TECNICA CTPNRR-PNIEC




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

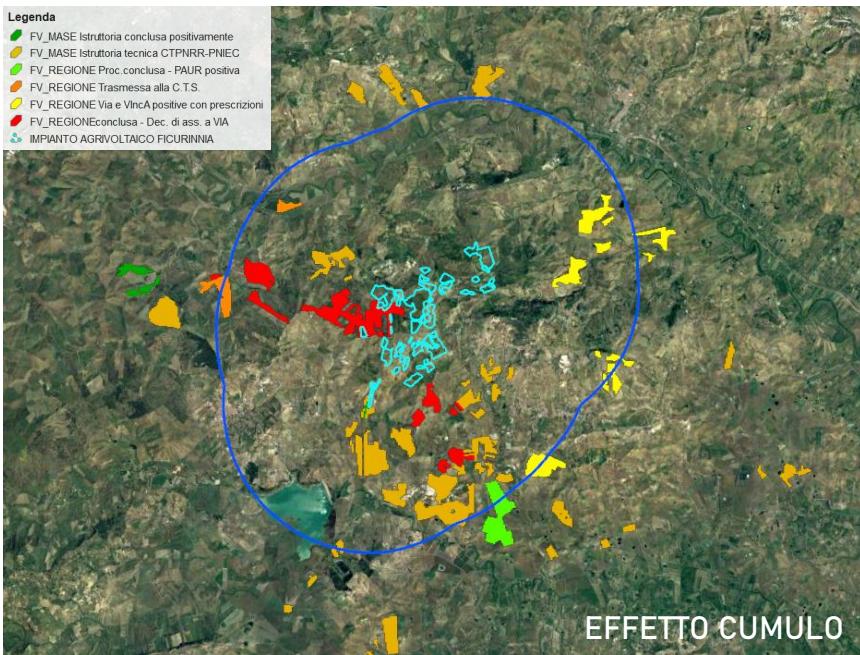

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

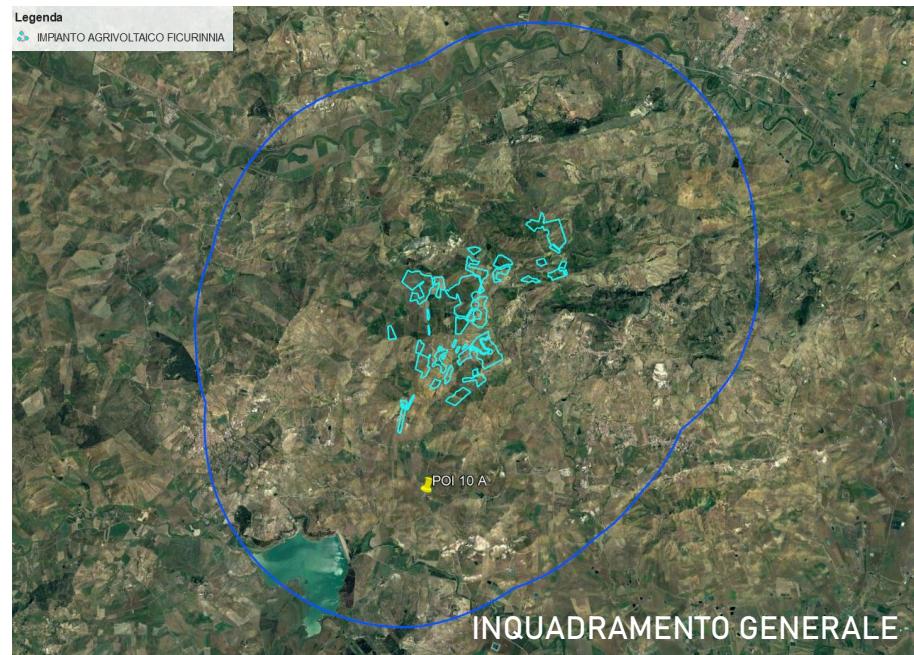

INQUADRAMENTO GENERALE



PARTICOLARE POI


*SI MITIGAZIONE
POI 10*

FV - ISTRUTTORIA TECNICA CTPNRR-PNIEC




ZAGRA RENDER

- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

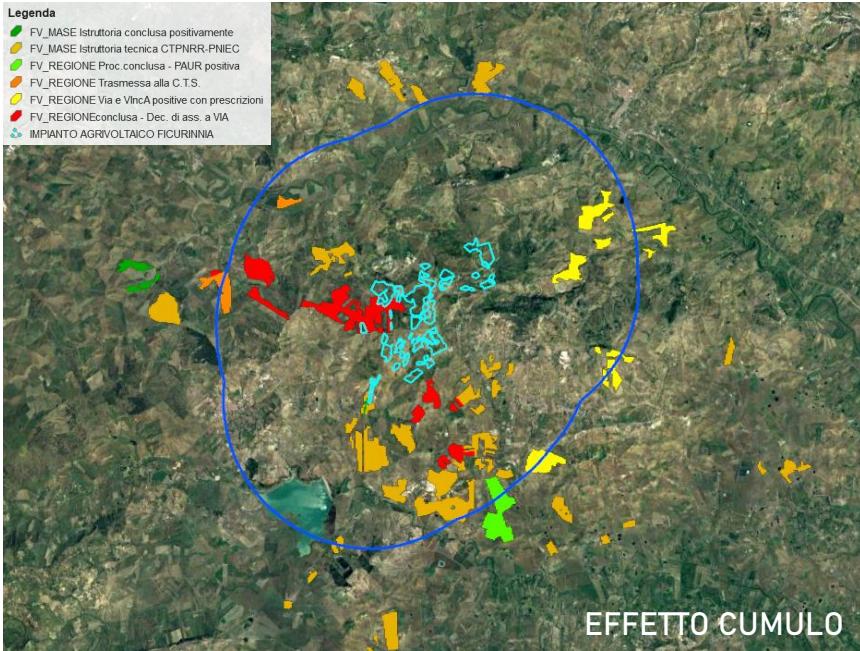

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

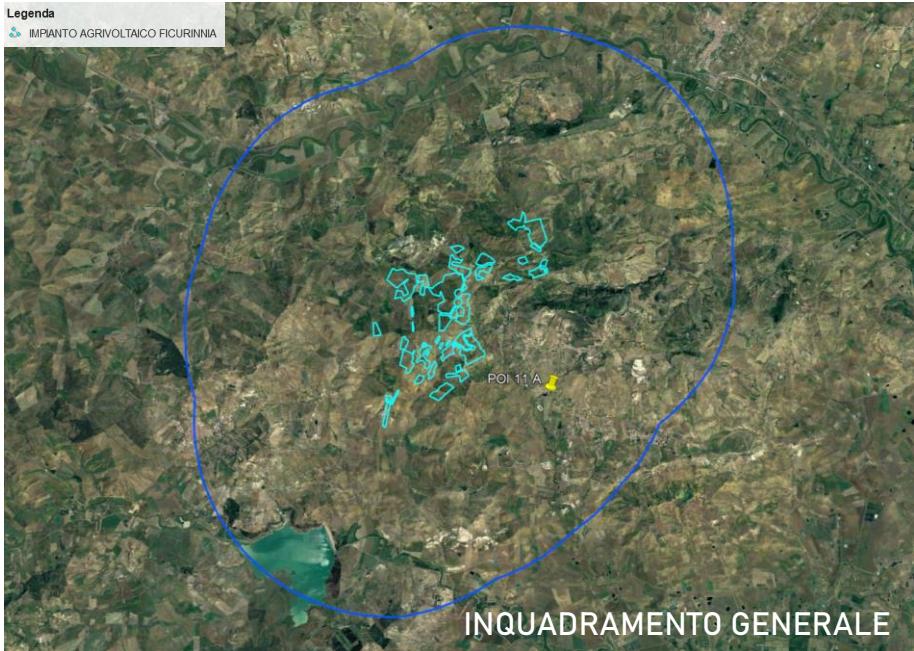

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**STATO DI FATTO
POI 11**




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

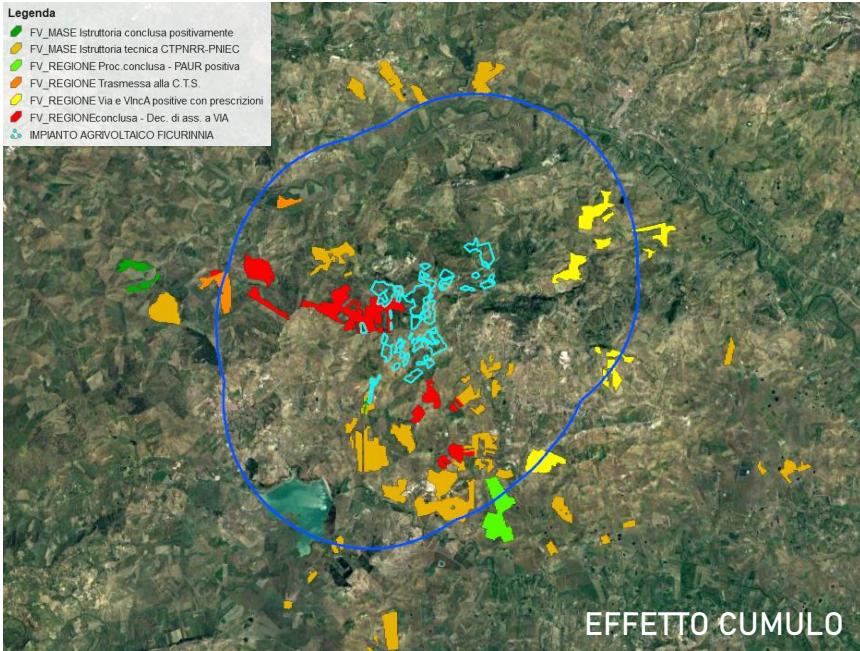

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

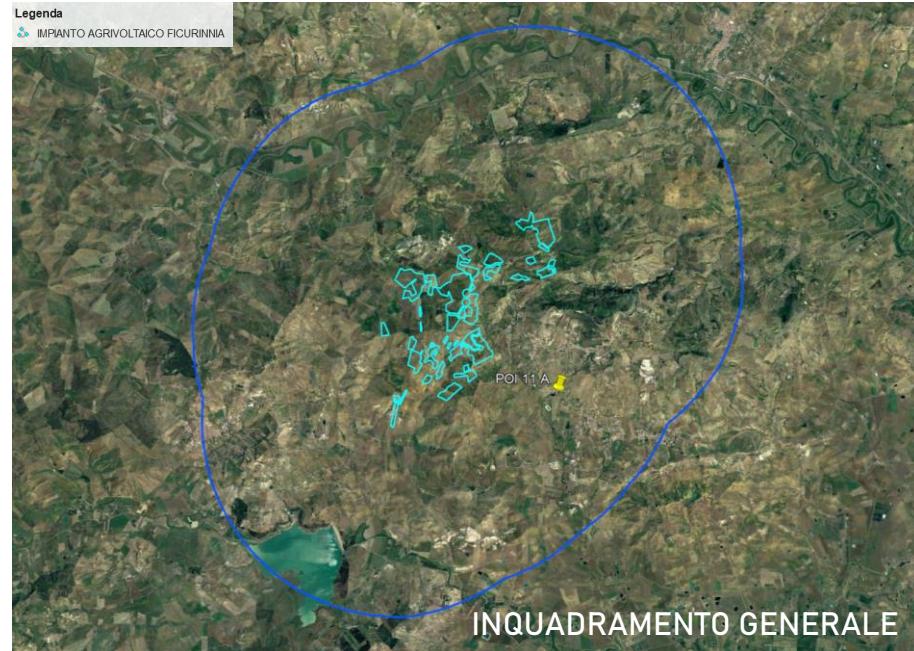

INQUADRAMENTO GENERALE




PARTICOLARE POI

**NO MITIGAZIONE
POI 11**




- Legenda**
- FV_MASE Istruttoria conclusa positivamente
 - FV_MASE Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
 - FV_REGIONE Proc. conclusa - PAUR positiva
 - FV_REGIONE Trasmessa alla C.T.S.
 - FV_REGIONE Via e VincA positive con prescrizioni
 - FV_REGIONE conclusa - Dec. di ass. a VIA
 - IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

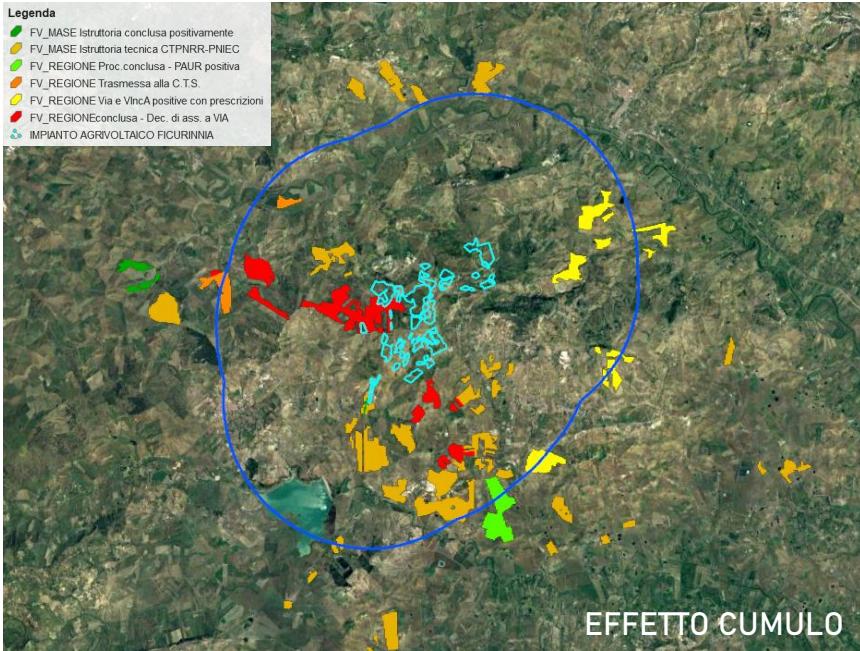

EFFETTO CUMULO

- Legenda**
- IMPIANTO AGRIVOLTAICO FIGURINNA

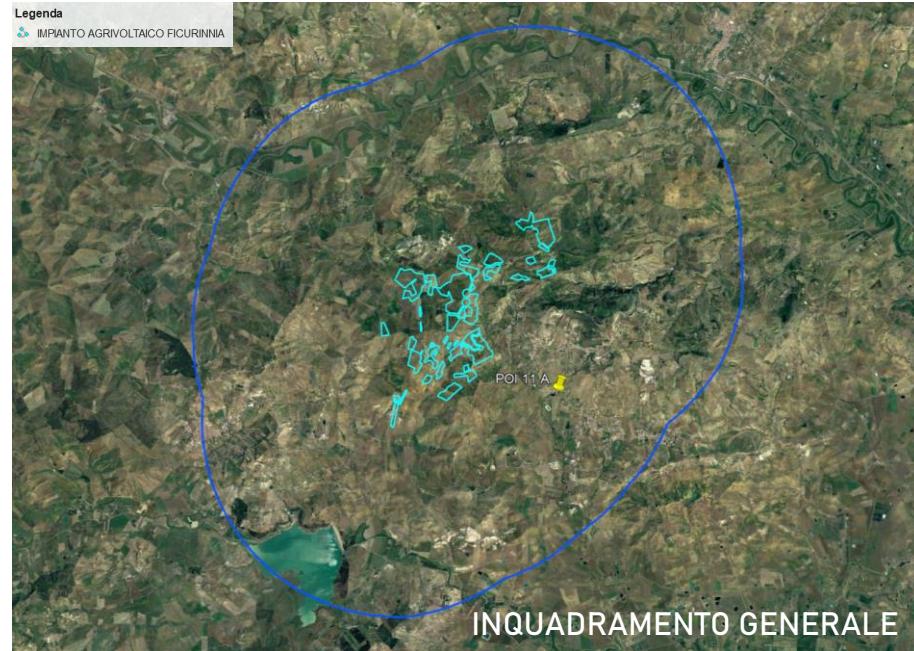

INQUADRAMENTO GENERALE



PARTICOLARE POI

*SI MITIGAZIONE
POI 11*



FV - ISTRUTTORIA TECNICA CTPNRR-PNIEC

