



# CARTA DEI DISPOSITIVI DI TUTELA AMBIENTALE - AREALE DI MASSIMA ATTENZIONE 1:10.000

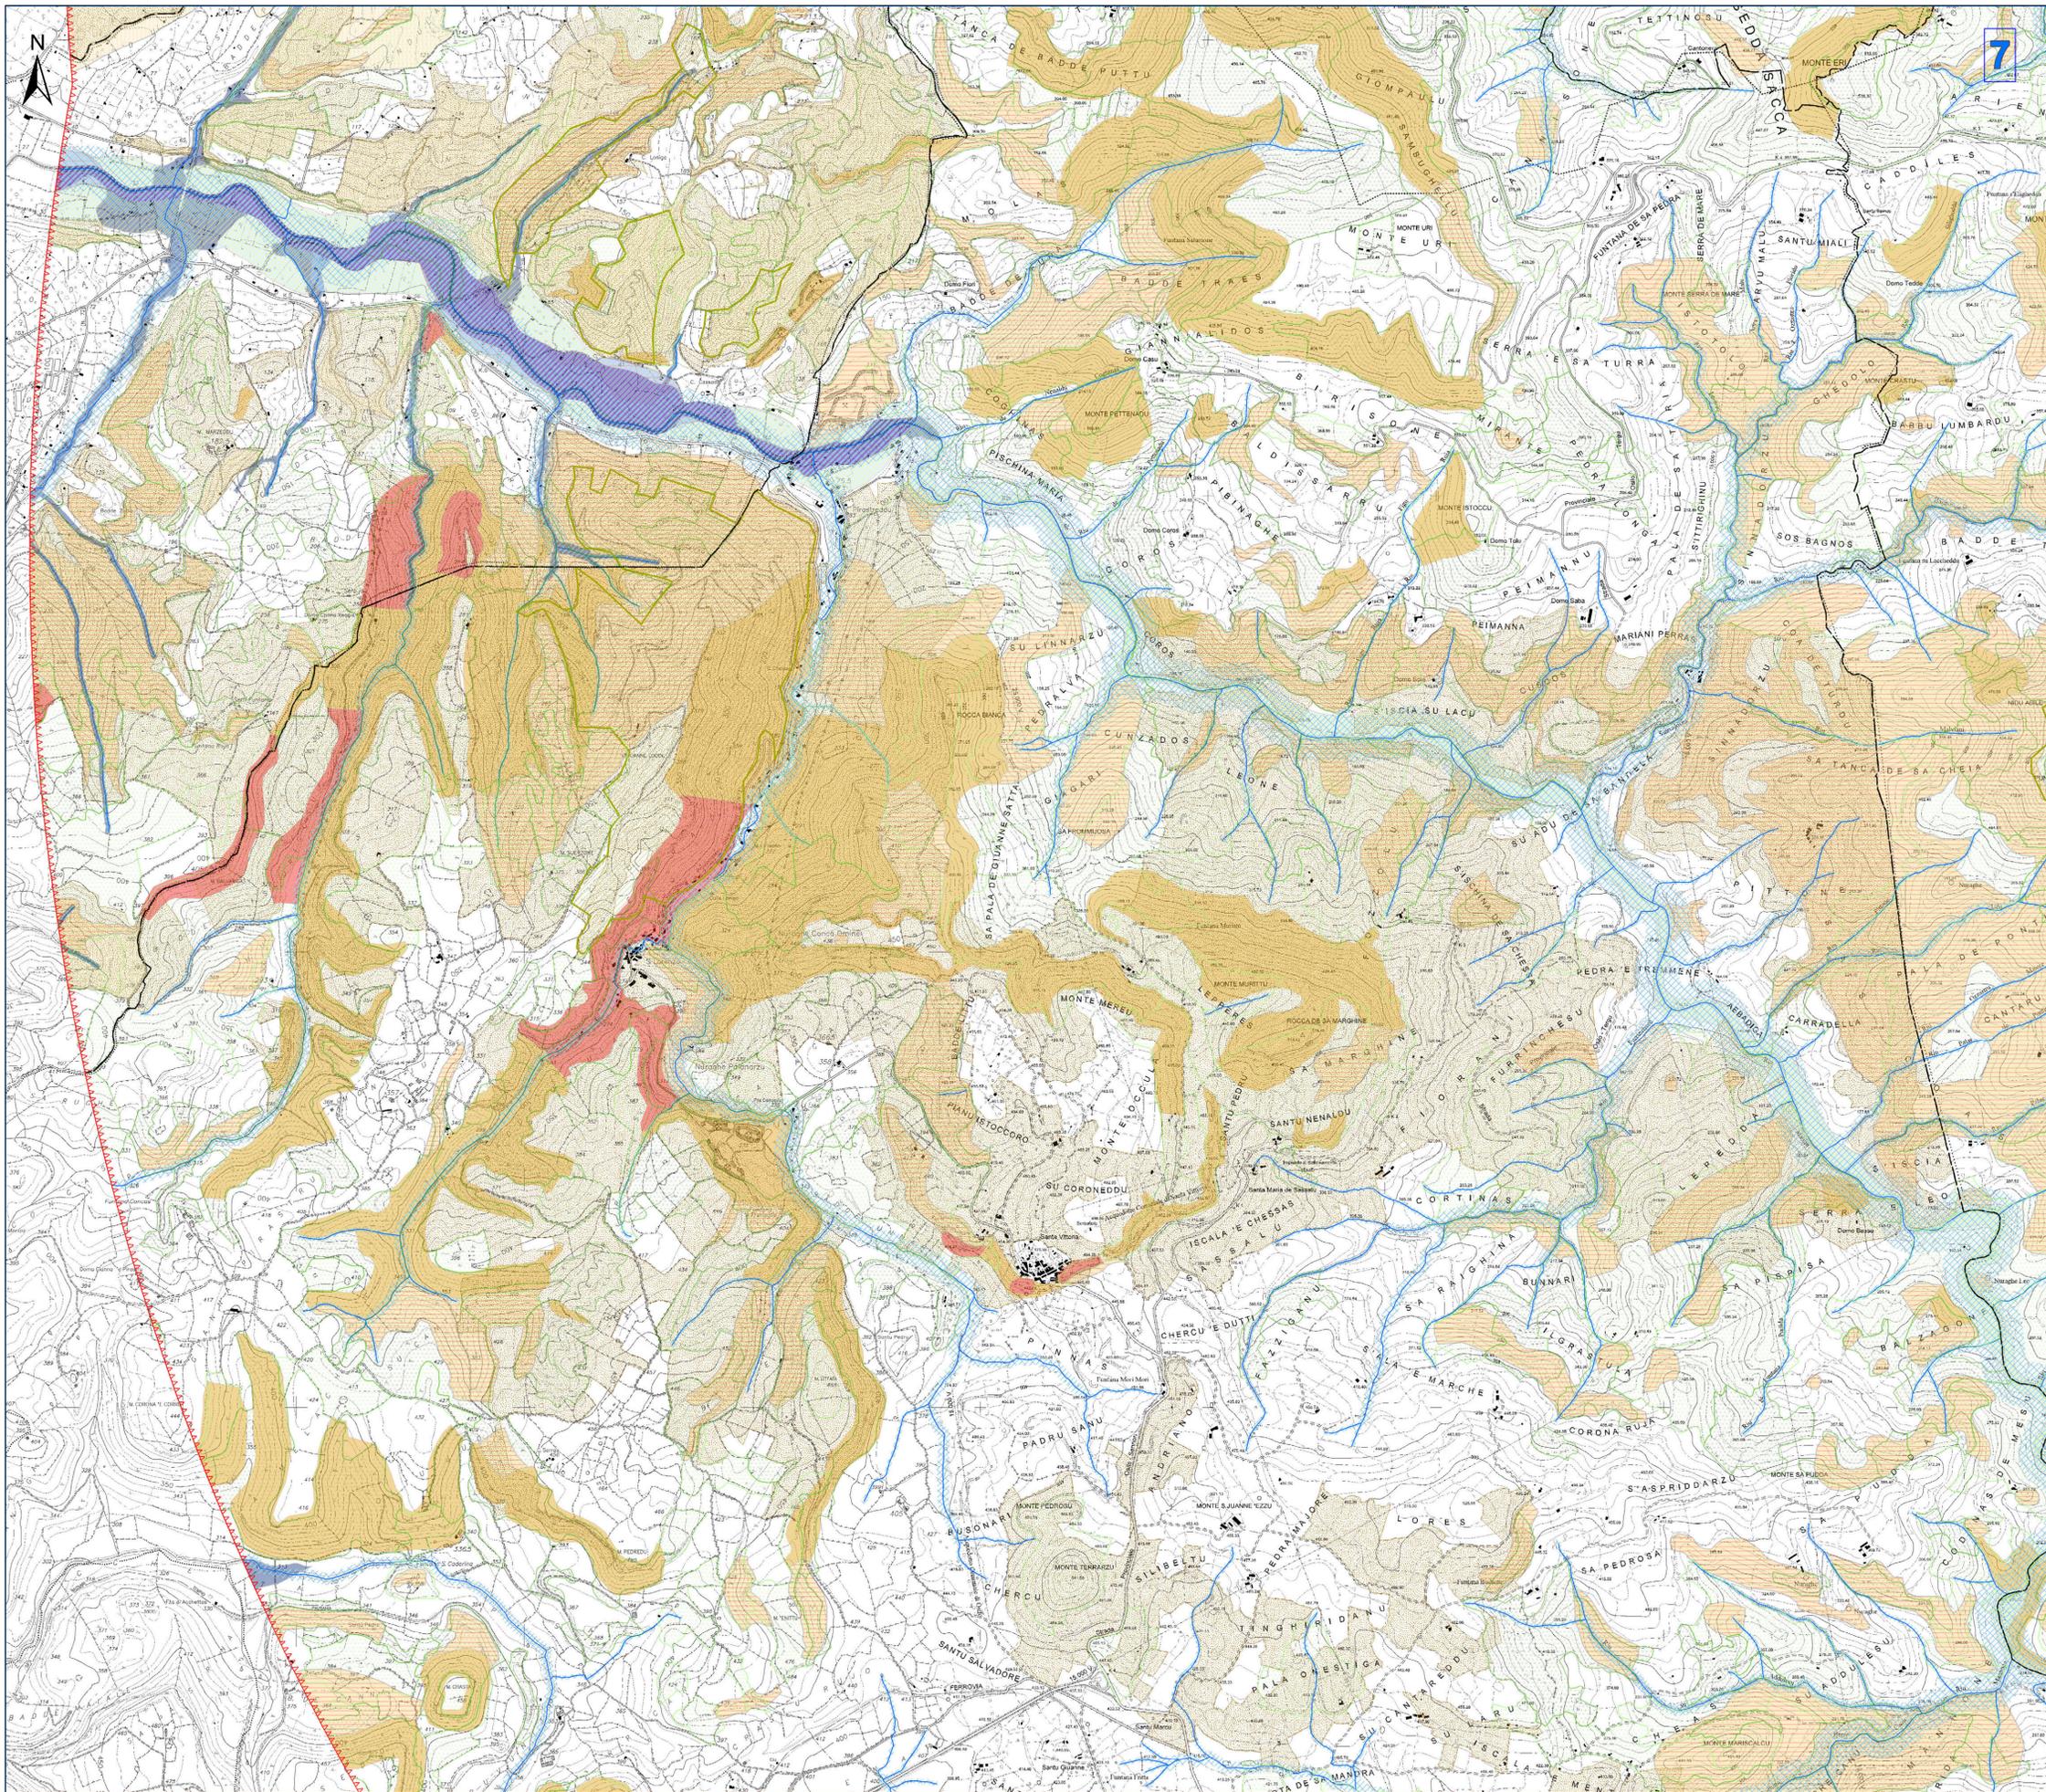

### Legenda


- Aerogeneratori
- Opere in Progetto
- Opere in Progetto
- Futura SE RTN 150/36 kV
- Area di massima attenzione - 11,05 km
- Limiti amministrativi comunali
- Tipologia aree incendiate (Bosco) dal 2008 al 2022
- Siti della Chirotterofauna
- SIC e ZSC CEE 92/43 (artt. 33, 34 N.T.A. PPR)
- ZPS CEE 79/409 (artt. 33, 34 N.T.A. PPR)
- Important Bird Areas
- Oasi permanenti di protezione faunistica (artt. 33,37 N.T.A. PPR)
- Aree con presenza di specie animali tutelate da convenzioni internazionali
- Aree Naturali e Subnaturali (artt. 22,23,24 N.T.A. PPR)
- AreeSeminaturali (artt. 25,26,27 N.T.A. PPR)
- Sistema regionale dei parchi, delle riserve, e dei monumenti naturali L.R. 31/89 (artt 33,36 N.T.A. PPR)
- Aree gestite dall'Ente Foreste (artt.33,37 N.T.A. PPR)
- Vincolo idrogeologico RDL 3267/23 (art. 1-9-18)
- Vincolo Idrogeologico\_Sardegna Art.53
- Elementi idrici
- art. 30 TER PAI
- Piano stralcio fasce fluviali - classe fascia**
- A2 - (H14 - Tempo di ritorno Tr = 2 anni)
- A50 - (H14 - Tempo di ritorno Tr = 50 anni)
- B100 - (H3 - Tempo di ritorno Tr = 100 anni)
- B200 - (H2 - Tempo di ritorno Tr = 200 anni)
- C - (H1 - Tempo di ritorno Tr= 500 anni)
- Aree a pericolosità idraulica cartografate dal PAI e Art.8 e PGRA**
- H1
- H2
- H3
- H4
- Aree a pericolosità da frana cartografate dal PAI e Art.8**
- Hg1
- Hg2
- Hg3
- Hg4

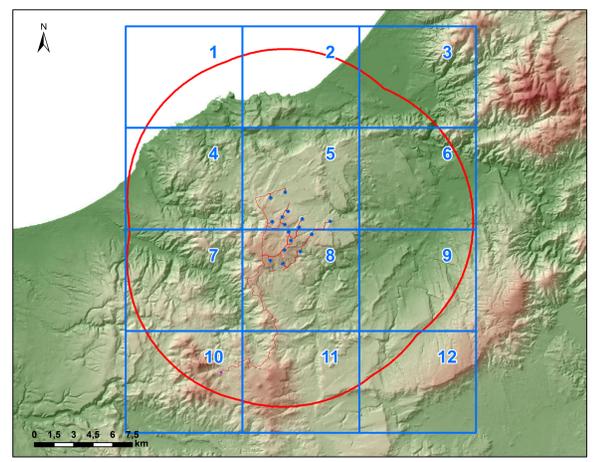

**ORDINE INGEGNERI PROFESSIONISTI CAGLIARI**  
N. 3453 Dott. Ing. Giuseppe Frongia

0	09/2023	EMISSIONE PER PROCEDURA DI VIA	TAT	GF	QR
Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Appr.
PROGETTAZIONE E SIA		INCARICATO	COMMITTENTE		
		Qualifica Professionista: Ing. Data: 15/11/2023 Indirizzo: Via S. Maria Maddalena 18 09100 Cagliari (CA)	Pagine: 04/11 Via S. Maria Maddalena 18 09100 Cagliari (CA)		
PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 99,2 MW DENOMINATO "ORLA" DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI NULVISSI E SEDINI (SS) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ELETTRICHE					
- CARTA DEI DISPOSITIVI DI TUTELA AMBIENTALE - AREALE DI MASSIMA ATTENZIONE 1:10.000 -				Commissa n° 2022/0352	
				Dis. n° WIND002-RAS-2c	
				Revisione: 0	
				Scala: 1:10.000	
				Sostituisce il:	
Nome documento: WIND002-RAS-2c_Carta dei dispositivi di tutela ambientale - Areale di massima attenzione 1:10.000				Sostituito dal:	

# CARTA DEI DISPOSITIVI DI TUTELA AMBIENTALE - AREALE DI MASSIMA ATTENZIONE 1:10.000

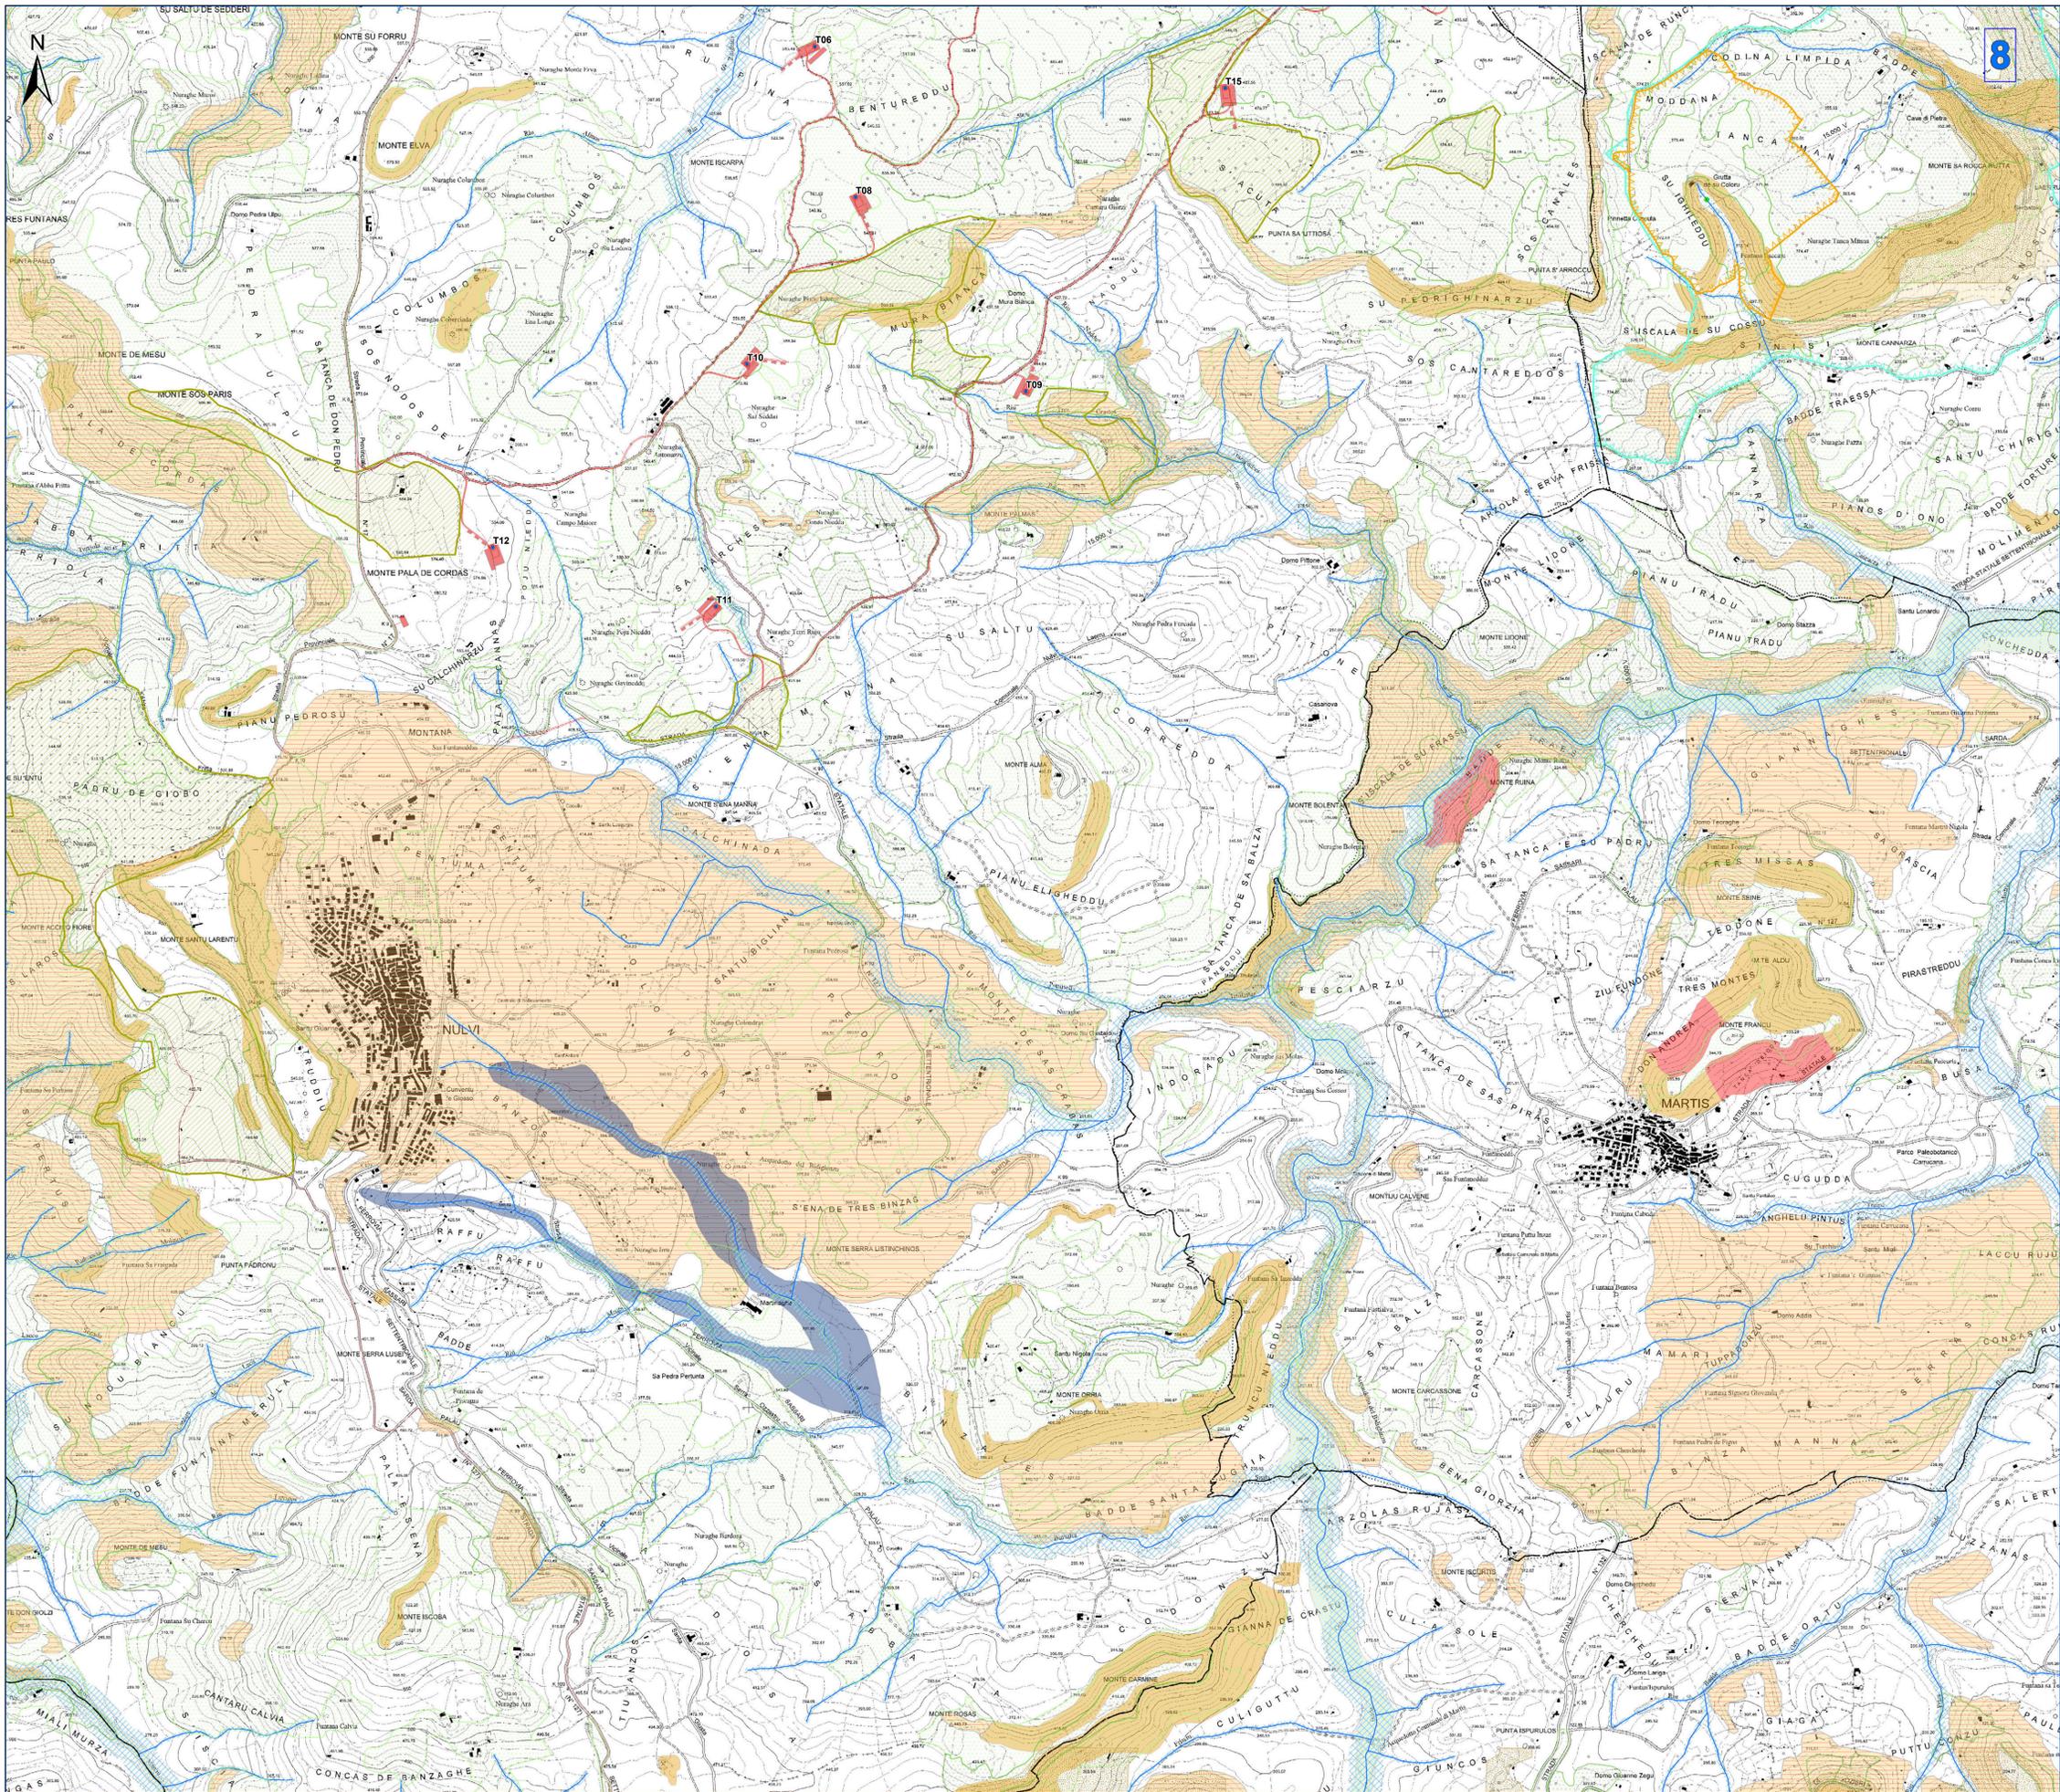

### Legenda

- Aerogeneratori
- Opere in Progetto
- Futura SE RTN 150/36 kV
- Area di massima attenzione - 11,05 km
- Limiti amministrativi comunali
- Tipologia aree incendiate (Bosco) dal 2008 al 2022
- Siti della Chirottofauna
- SIC e ZSC CEE 92/43 (artt. 33, 34 N.T.A. PPR)
- ZPS CEE 79/409 (artt. 33, 34 N.T.A. PPR)
- Important Bird Areas
- Oasi permanenti di protezione faunistica (artt. 33,37 N.T.A. PPR)
- Aree con presenza di specie animali tutelate da convenzioni internazionali
- Aree Naturali e Subnaturali (artt. 22,23,24 N.T.A. PPR)
- Aree Seminali (artt. 25,26,27 N.T.A. PPR)
- Sistema regionale dei parchi, delle riserve, e dei monumenti naturali L.R. 31/89 (artt 33,36 N.T.A. PPR)
- Aree gestite dall'Ente Foreste (artt.33,37 N.T.A. PPR)
- Vincolo idrogeologico RDL 3267/23 (art. 1-9-18)
- Vincolo Idrogeologico\_Sardegna Art.53
- Elementi idrici
- art. 30 TER PAI

#### Piano stralcio fasce fluviali - classe fascia


- A2 - (H14 - Tempo di ritorno Tr = 2 anni)
- A50 - (H14 - Tempo di ritorno Tr = 50 anni)
- B100 - (H13 - Tempo di ritorno Tr = 100 anni)
- B200 - (H12 - Tempo di ritorno Tr = 200 anni)
- C - (H11 - Tempo di ritorno Tr= 500 anni)

#### Aree a pericolosità idraulica cartografate dal PAI e Art.8 e PGRA

- H1
- H2
- H3
- H4

#### Aree a pericolosità da frana cartografate dal PAI e Art.8


- Hg1
- Hg2
- Hg3
- Hg4

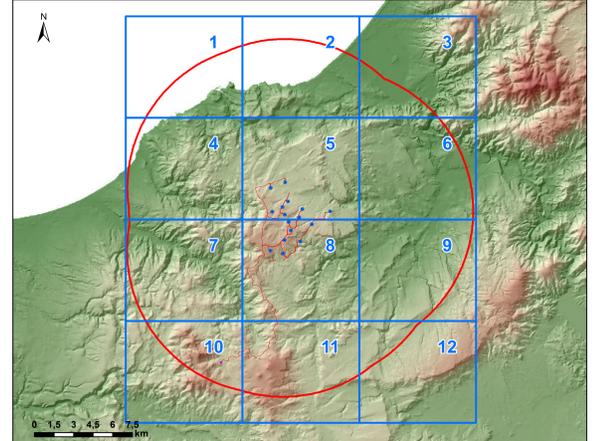

ORDINE INGEGNERI PROFESSIONALISTI  
N. 3453 Dott. Ing. Giuseppe Frongia


0	09/2023	EMISSIONE PER PROCEDURA DI VIA	IAT	GF	QR
Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Appr.
PROGETTAZIONE E SIA		INCARICATO	COMMITENTE		
		Qualifica Professionista: Ing. Data: 15/11/2023 Indirizzo: Via M. S. Maria Maddalena, 10 09100 Cagliari (CA)	Regione Autonoma della Sardegna Via Michele Meloni 10 09100 Cagliari (CA)		
PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 99,2 MW DENOMINATO "ORSA" DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI NULVI E SEDI (SS) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ELETTRICHE					
- CARTA DEI DISPOSITIVI DI TUTELA AMBIENTALE - AREALE DI MASSIMA ATTENZIONE 1:10.000 -					Commessa n° 2022/0352 Dis. n° WIND002-RAS-2c
Revisione: 0 Scala: 1:10.000 Sostituisce il:					Sostituito dal:
Nome documento: WIND002-RAS-2c_Carta dei dispositivi di tutela ambientale - Areale di massima attenzione 1:10.000					

**CARTA DEI DISPOSITIVI DI TUTELA AMBIENTALE - AREALE DI MASSIMA ATTENZIONE 1:10.000**

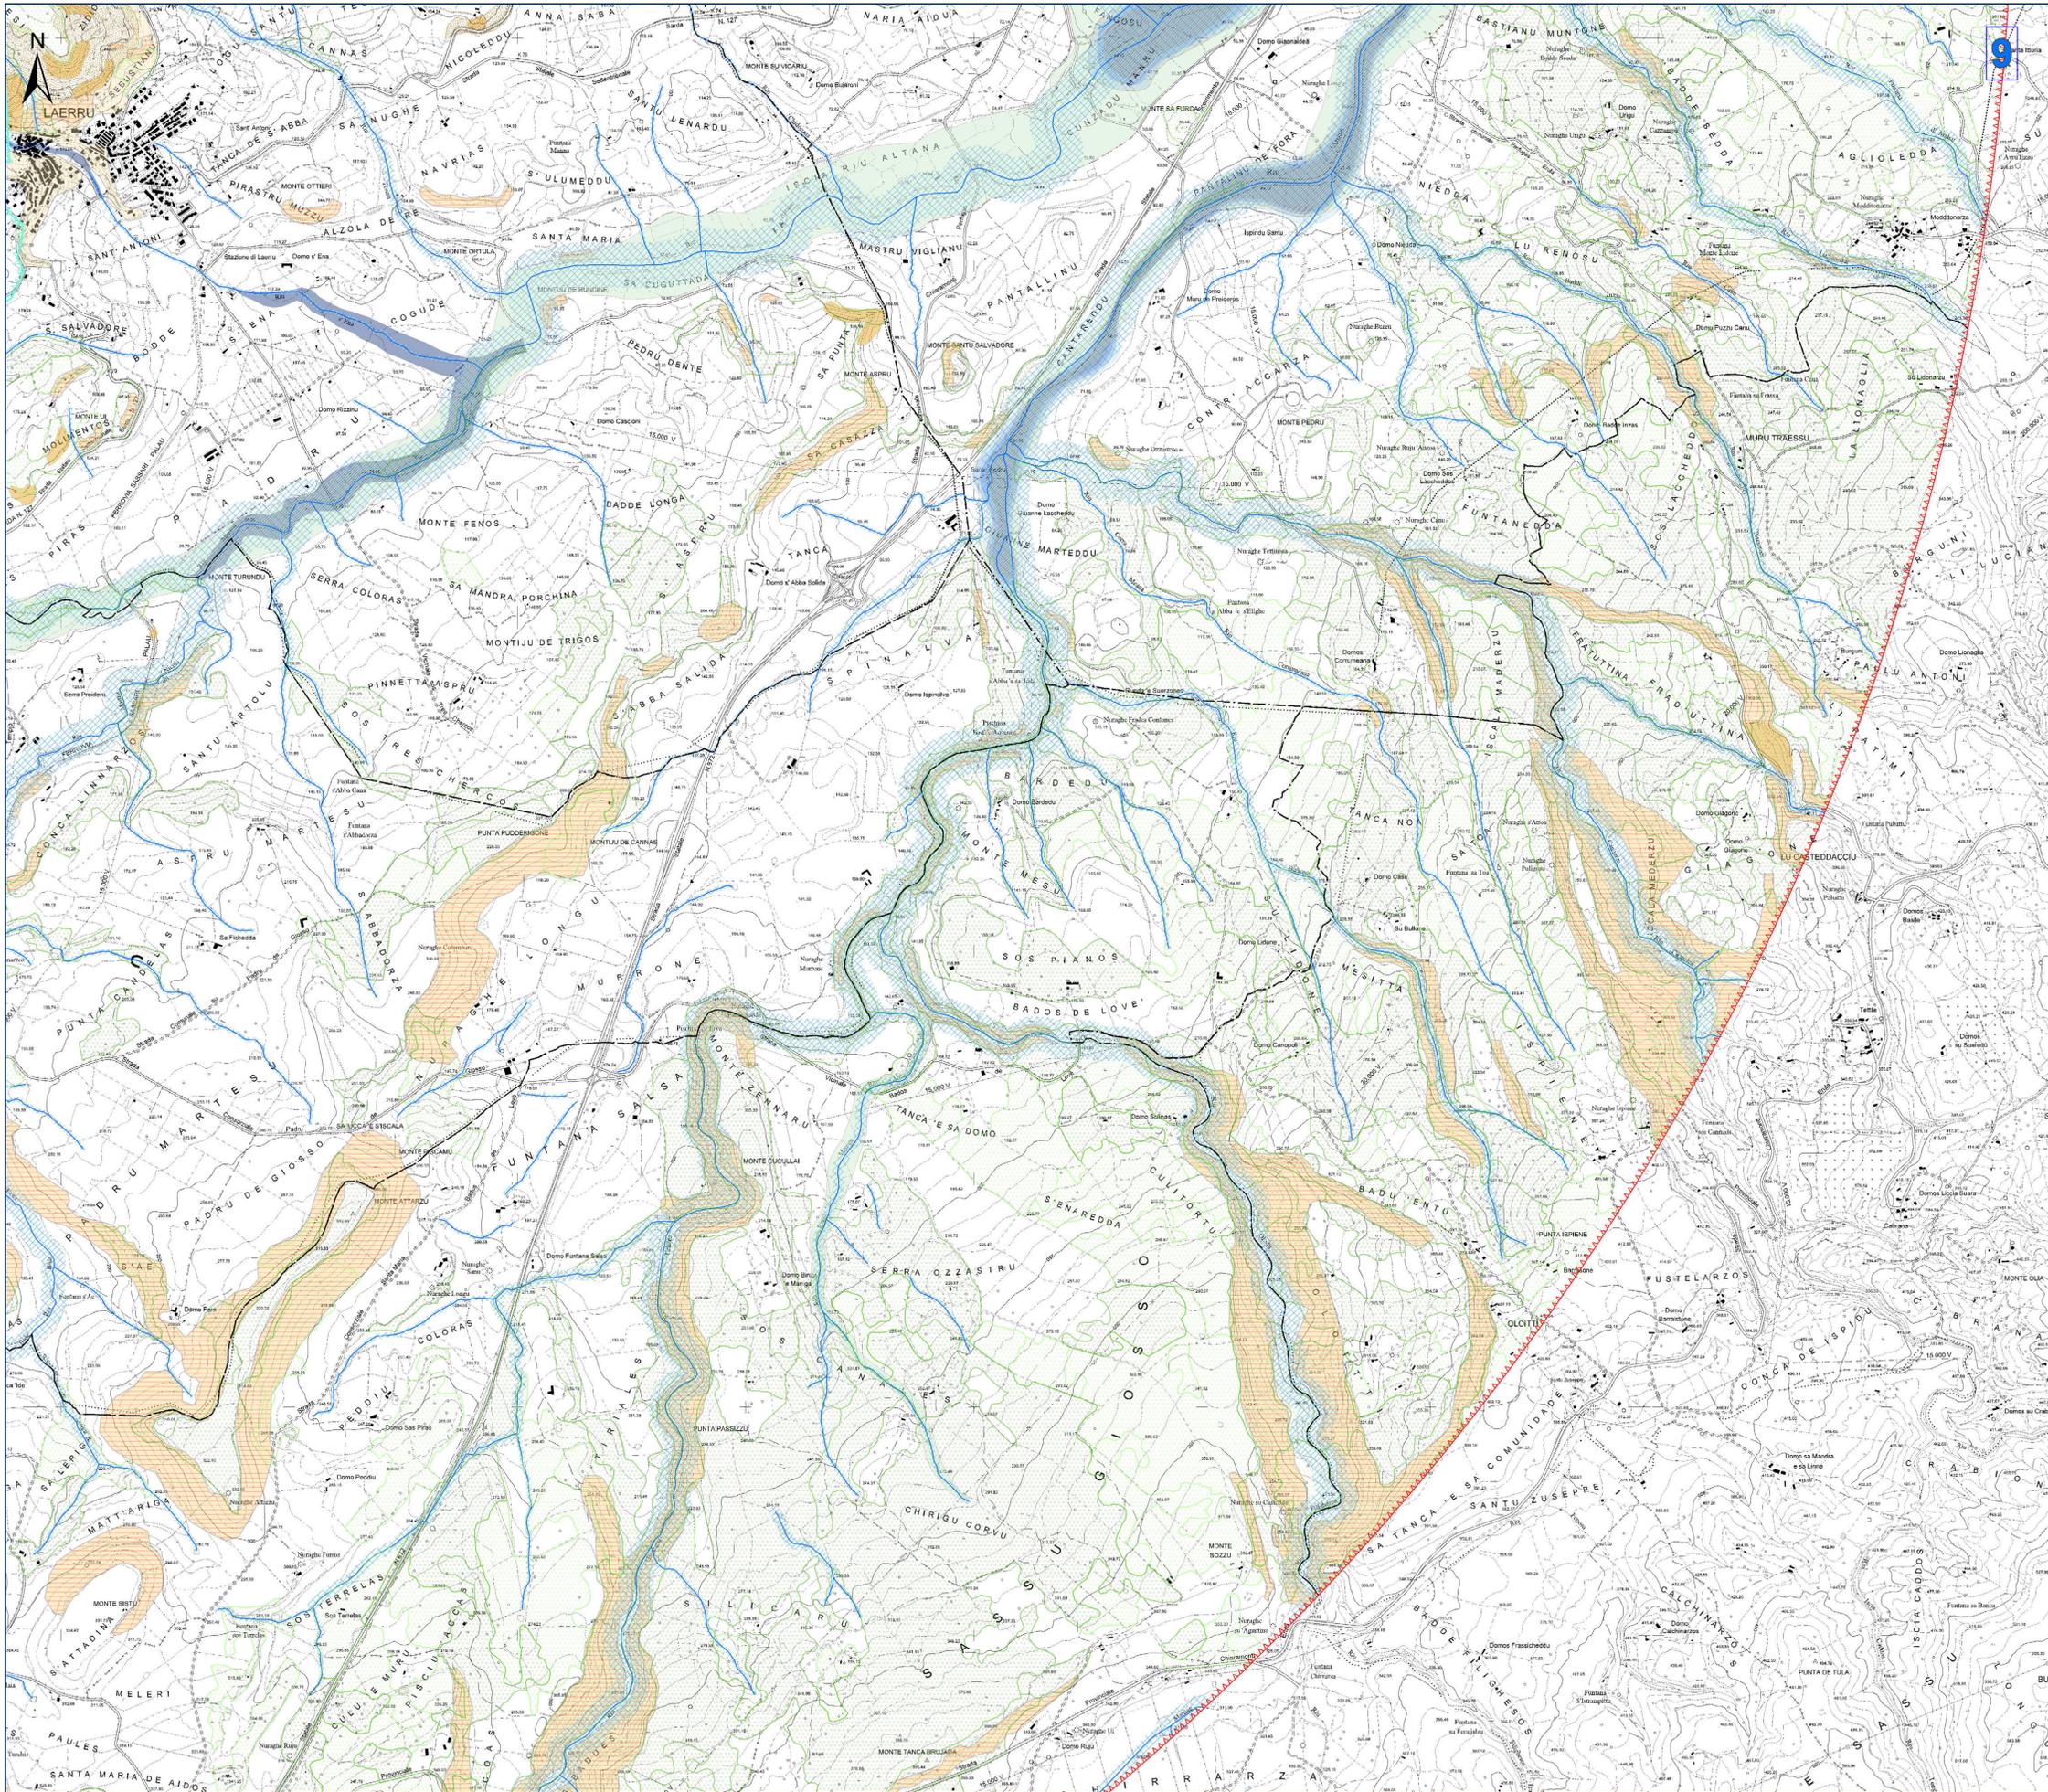

**Legenda**

- Aerogeneratori
- Opere in Progetto
- Opere in Progetto
- Futura SE RTN 150/36 kV
- Area di massima attenzione - 11,05 km
- Limiti amministrativi comunali
- Tipologia aree incendiate (Bosco) dal 2008 al 2022
- Siti della Chirotterofauna
- SIC e ZSC CEE 92/43 (artt. 33, 34 N.T.A. PPR)
- ZPS CEE 79/409 (artt. 33, 34 N.T.A. PPR)
- Important Bird Areas
- Oasi permanenti di protezione faunistica (artt. 33,37 N.T.A. PPR)
- Aree con presenza di specie animali tutelate da convenzioni internazionali
- Aree Naturali e Subnaturali (artt. 22,23,24 N.T.A. PPR)
- AreeSeminaturali (artt. 25,26,27 N.T.A. PPR)
- Sistema regionale dei parchi, delle riserve, e dei monumenti naturali L.R. 31/89 (artt 33,36 N.T.A. PPR)
- Aree gestite dall'Ente Foreste (artt.33,37 N.T.A. PPR)
- Vincolo idrogeologico RD.L 3267/23 (artt. 1-9-18)
- Vincolo Idrogeologico\_Sardegna Art.53
- Elementi idrici
- art. 30 TER PAI
- Piano stralcio fasce fluviali - classe fascia**
- A2 - (H14 - Tempo di ritorno Tr = 2 anni)
- A50 - (H14 - Tempo di ritorno Tr = 50 anni)
- B100 - (H3 - Tempo di ritorno Tr = 100 anni)
- B200 - (H2 - Tempo di ritorno Tr = 200 anni)
- C - (H1 - Tempo di ritorno Tr= 500 anni)
- Aree a pericolosità idraulica cartografate dal PAI e Art.8 e PGRA**
- H1
- H2
- H3
- H4
- Aree a pericolosità da frana cartografate dal PAI e Art.8**
- Hg1
- Hg2
- Hg3
- Hg4

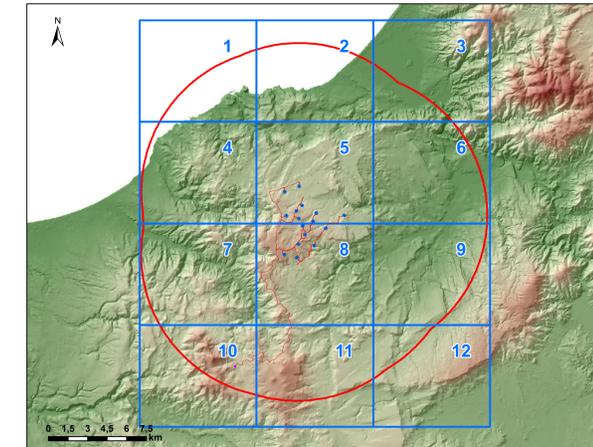

ORDINE INGEGNERI  
PROFESSIONE CAGLIARI  
N. 3453 Dott. Ing. Giuseppe Frongia

0	09/2023	EMISSIONE PER PROCEDURA DI VIA	IAT	GF	QR
Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Appr.
PROGETTAZIONE E SPA	INGEGNARICO	Comune: Nuoro, SS	COMMITTENTE		
			Impianto EOLICO DELLA POTENZA DI 99,2 MW DENOMINATO "ORBI" DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI NULVISSI E SEDINI (SS) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ELETTRICHE		
- CARTA DEI DISPOSITIVI DI TUTELA AMBIENTALE - AREALE DI MASSIM ATTENZIONE 1:10.000 -					Commessa n° 2022/0352 Dis. n° WIND002-RAS-2c Revisione: 0 Scala: 1:10.000 Sostituisce il: Sostituito dal:
Nome documento: WIND002-RAS-2c_Carta dei dispositivi di tutela ambientale - Areale di massima attenzione 1:10.000					