


**Legenda**

	Aerogeneratori		Mappatura delle ombre
	Ricettori sensibili		0-15 h/y
			15-30 h/y
			30.0000
			50.0000
			75.0000
			>100 h/y

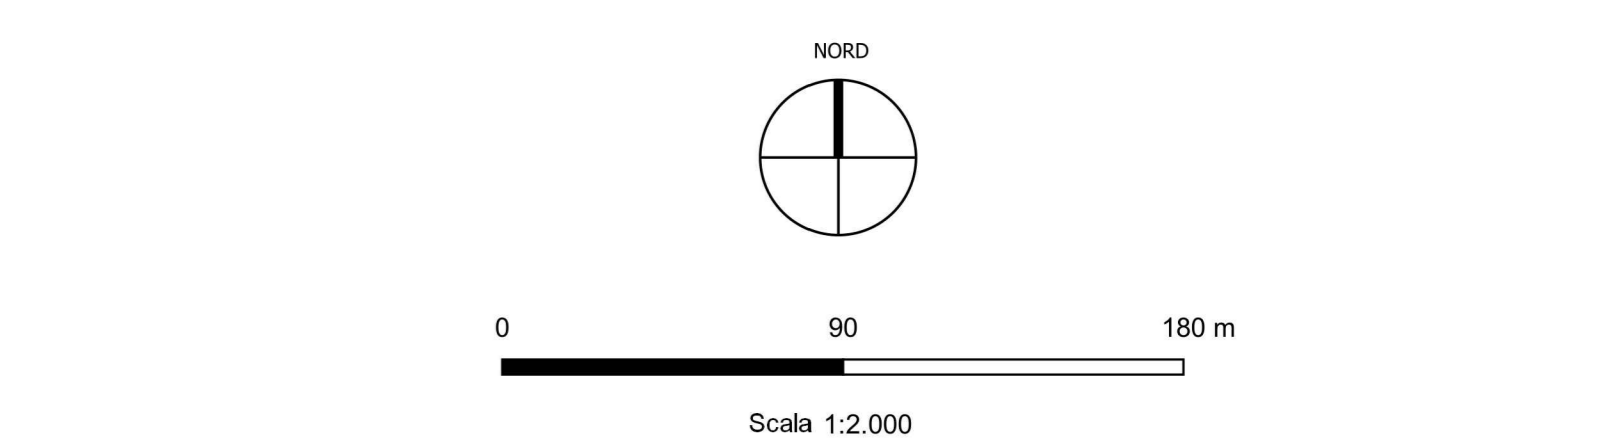

Ricettori	WGS84 UTM33N x (m)	WGS84 UTM33N y (m)	Fg	P/lla	Comune	Classe	WTG più prossima	D (m)
R143	718391.5	4495711.86	31	66	Francavilla fontana	N/A	04	568.44
R144	718398.05	4495509.79	31	109	Francavilla fontana	A/2	04	494.07
R145	718420.14	4495512.65	31	108	Francavilla fontana	A/2	04	467.10
R146	718463.39	4495512.41	N/A	N/A	Francavilla fontana	N/A	04	434.39
R147	718498.27	4495512.8	N/A	N/A	Francavilla fontana	N/A	04	480.05
R148	718880.52	4495194.39	50	74	Francavilla fontana	N/A	04	22.49
R149	719007.74	4494997.04	50	19	Francavilla fontana	N/A	04	439.95
R150	719254.9	4494942.3	51	195	Francavilla fontana	N/A	04	597.87
R151	719100.3	4495195.8	51	165	Francavilla fontana	F/2	04	338.41
R152	719105.2	4495122.7	51	165	Francavilla fontana	N/A	04	516.76
R153	719294	4495378	31	47	Francavilla fontana	F/2	04	217.21
R154	719290.3	4495380.4	31	5	Francavilla fontana	N/A	04	411.68
R155	719022.38	4495901.89	31	132	Francavilla fontana	F/2	04	235.81
R156	719062.67	4495585.32	31	111	Francavilla fontana	F/2	04	263.44
R157	719115.74	4495570.14	31	40	Francavilla fontana	C/2	04	276.84
R158	719157.45	4495586.24	31	113	Francavilla fontana	C/2	04	325.89
R159	718962.892	4495736.146	31	85	Francavilla fontana	N/A	04	345.04
R160	718986.316	4495735.916	31	106	Francavilla fontana	N/A	04	339.70
R161	719076.74	4495976.67	31	127	Francavilla fontana	C/2	04	332.38
R162	719095.38	4495775.75	31	103	Francavilla fontana	A/4	04	421.61
R163	718963.08	4495953.01	31	25	Francavilla fontana	N/A	04	545.17
R164	718966.99	4495970.72	31	129	Francavilla fontana	F/2	04	563.44
R165	719297.53	4495994.07	31	26	Francavilla fontana	N/A	04	608.77
R166	719146.201	4495984.334	31	29	Francavilla fontana	A/4	04	593.23
R167	719272.78	4495937.2	33	202	Francavilla fontana	F/2	04	411.42
R168	719451.22	4495488.71	33	44	Francavilla fontana	N/A	04	582.92
R169	719457.95	4495541.69	33	42	Francavilla fontana	N/A	04	596.37
R170	719237.83	4495651.7	33	210	Francavilla fontana	F/2	04	425.87
R171	719236.35	4495794.07	33	171	Francavilla fontana	N/A	04	522.24
R172	719283.03	4495792.89	33	172	Francavilla fontana	A/4	04	538.59
R173	719265.1	4495775.78	33	144	Francavilla fontana	N/A	04	629.58
R174	719276.84	4495771.81	33	144	Francavilla fontana	N/A	04	529.50

<p><b>OGGETTO:</b> Progetto dell'impianto edico con storage denominato "Capace" della potenza complessiva di 66 MW con storage da 20 MW da realizzare nei Comuni di Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e Latiano (BR).</p>		<p><b>COMMITTENTE:</b> <b>BROWN ENERGY S.r.l.</b> Z.I. Lotto n.31 74020 San Marzano di S.G. (TA)</p>	
<p><b>TITOLO:</b> R3UEQM4_Carta dell'evoluzione dell'ombra giornaliera-Riquadro 4</p>		<p><b>PROGETTO engineering s.r.l.</b> società d'ingegneria</p> <p><b>direttore tecnico</b> Ph.D. Ing. LEONARDO FILOTICO</p>	
<p>Scale: 1:2.000</p> <p>Elab: 05D</p>		<p>Scale: 1:2.000</p> <p>Elab: 05D</p>	