






Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica    Regione Calabria    Comune di Scandale

Provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 per la "Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva pari a 25,1085 Mw, da ubicare nel comune di Scandale (KR) in località Colatina e località Fola e relative opere di connessione"

PROponente	MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 5 S.R.L. Piazza Fontana 6 - 20122 Milano (MI) Pec: mytdevelopment5srl@legalmail.it	
TAVOLE	Inquadramento su ortofoto- vincolo rete natura 2000-zona ZPS e zona SIC	SCALA 1:50.000
PROGETTAZIONE:	TECNICO:	
<p>Ing. Nicola Fiorino Via Carrizo 88837 Fiumefreddo Bruzio (KR) e-mail: n.fiorino@mytdevelopment5srl.it cell. 333.715291</p> <p>Ing. Annibale Morra Via Vittorio Emanuele II, 240 88836 Catroni (KR) e-mail: ingannibalemorra@libero.it cell. 339.2294510</p>		
Numero	Data	Motivo
Rev. 0	Giugno 2023	Provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL DISEGNO E' VIETATA.

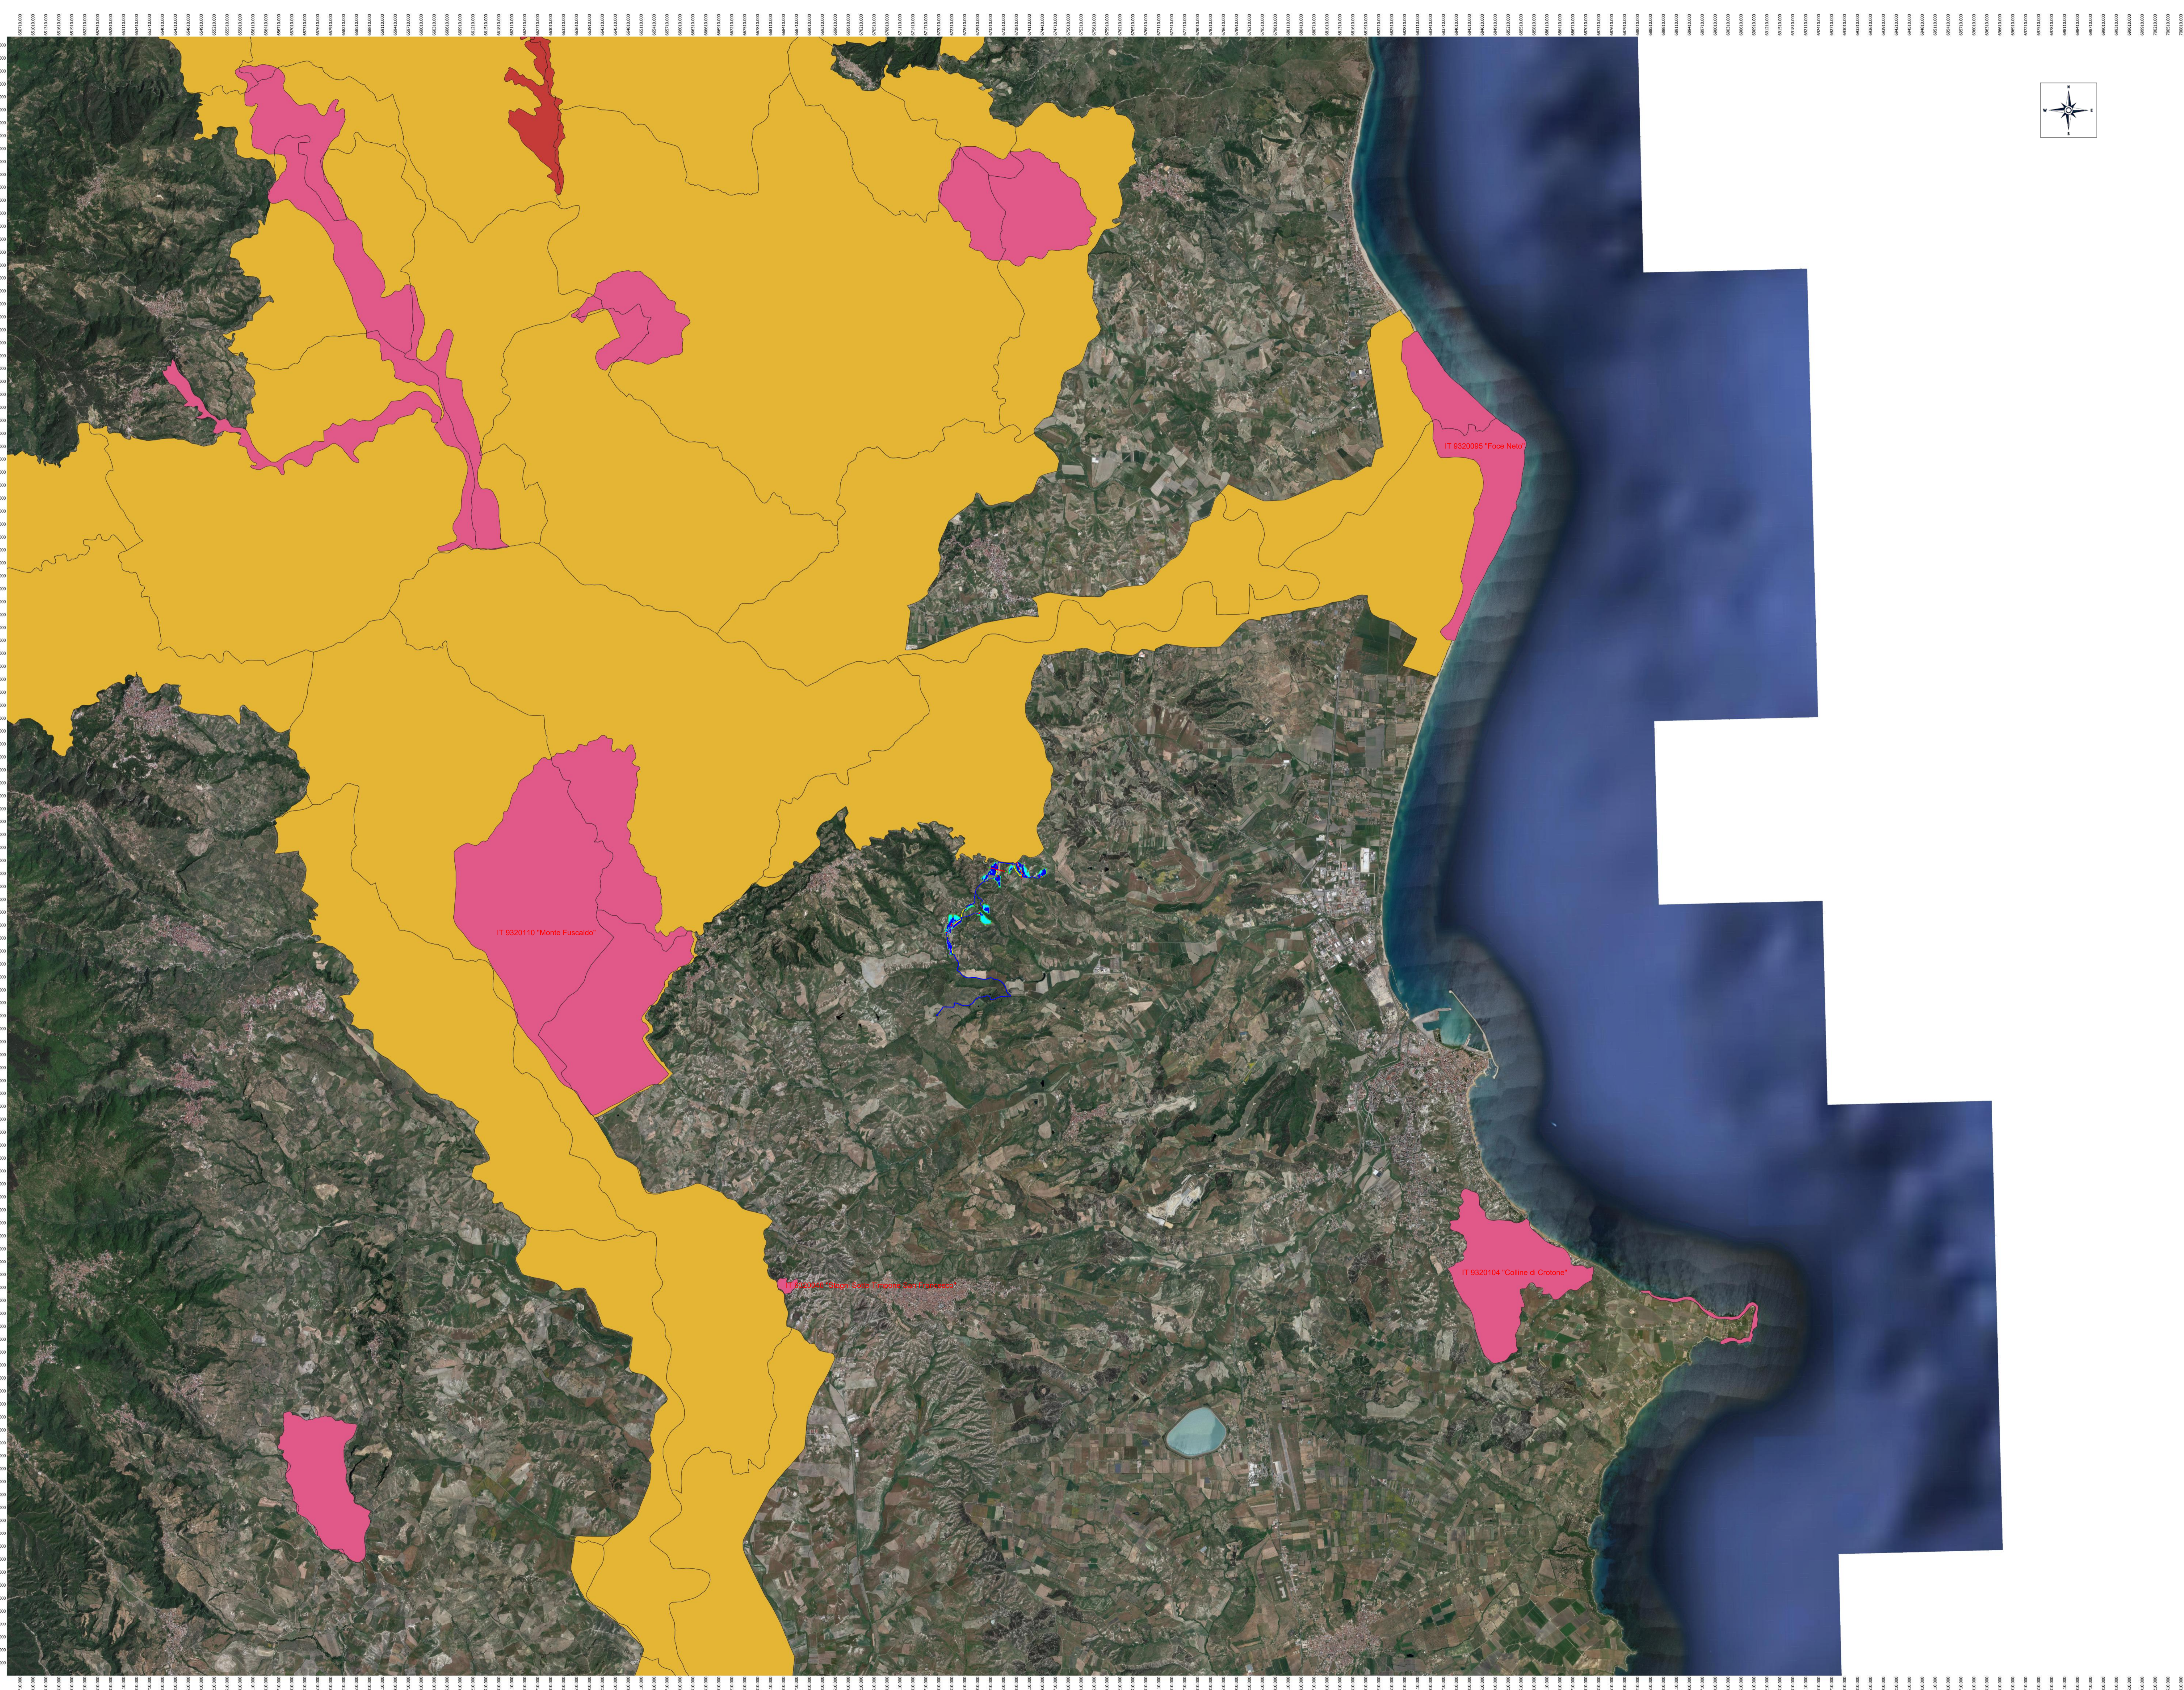

- RETE NATURA 2000 - ZONA ZPS IT 9320302 "Marchesato e Fiume Neto"
- RETE NATURA 2000 - ZONA SIC  
IT 9320104 "Colatina di Crotona"  
IT 9320095 "Foca Neto"  
IT 9320110 "Monte Fuscaldo"  
IT 9320046 "Staglie Sotto Timpono San Francesco"
- | Tracker fotovoltaico da 78 moduli Pn:570watt-n-435
- | Tracker fotovoltaico da 40 moduli Pn:570watt-n-448
- Interasse Tracker: 10 metri
- Potenza nominale impianto: 25,108,5 Kw
- Receptione meteo
- Strada interna
- elettrodotti
- traliccio
- del cantiere
- Foglio n. 13 - Part. 176
- Foglio n. 14 - Part. 1-93-6-16-78-90-92-95
- Foglio n. 10 - Part. 37-39-110
- Foglio n. 17 - Part. 75
- Tracciato cavi elettrici
- Cabina inverter
- locale delle MITST
- locale sala AT
- Coordinate: WGS 84/Utm zone 33