


- LEGENDA**
- 1: Scaricatore
  - 2: Sezionatore
  - 3: Trasformatore di corrente
  - 4: Interruttore
  - 5: Trasformatore di tensione induttivo
  - 6: Cavalletti di ingresso cavi AT interrati
  - 7: Locale batterie
  - 8: Locale quadri
  - 9: Locale contatori
  - 10: Locale servizi igienici
  - 11: Locale SCADA

**RIFERIMENTI**

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione degli utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle Imprese distributrici di energia elettrica

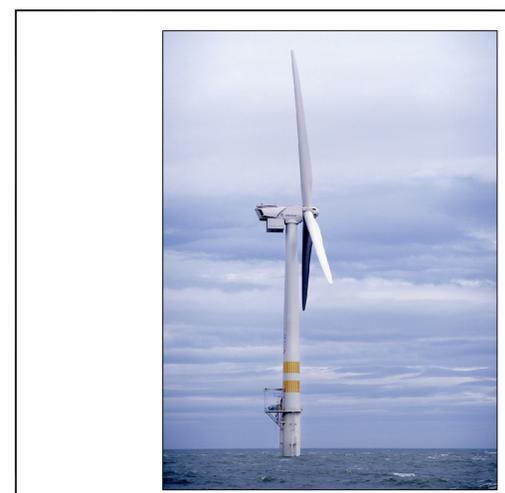

02	11/03/13	R	REVISIONE CAVI	INGLESE		VOLI	SAMMARTANO
REV.	DATA EMISSIONE	CODICE (MISSIONE)	DESCRIZIONE REVISIONE	PREPARATO DA	CONTROLLATO DA	APPROVATO DA	
				AUTORIZZAZIONE EMISSIONE			
<b>PARCO EOLICO OFFSHORE DI GELA</b>							
CLIENTE W MEDITERRANEAN WIND OFFSHORE				TITOLO LAYOUT SOTTOSTAZIONE DI CONSEGNA			
<b>TM.E. S.p.A.</b> <small>Termomeccanica Ecologia</small>		PREVENTIVO 97758	EMESSE DA PEE	FORMATO A1	SCALA 1:100		
DOCUMENTO N° 97758TMEE017				FOGLIO 1	DI 1		
INFORMAZIONI RISERVATE. DA NON UTILIZZARE PER SCOPPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE						NOME FILE 97758TMEE017R00-001d001-A1	
STAMPARE A COLORI						STAMPARE IN B/N	