



COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA



REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



COMUNE DI
AGLIENTU

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE EOLICA DENOMINATO
"PARCO EOLICO BASSACUTENA",
DELLA POTENZA DI 61,2 MW, LOCALIZZATO
NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
E DELLE SOLE OPERE ED INFRASTRUTTURE
CONNESSE PER IL COLLEGAMENTO
IN ANTENNA 36 KV CON UNA NUOVA
STAZIONE ELETTRICA (SE) DELLA RTN
A 150 KV/36KV DA INSERIRE IN ENTRA-ESCE
ALLA LINEA RTN A 150 KV "AGLIENTU
S.TERESA", SITA NEL COMUNE DI AGLIENTU

PROPONENTE

MYT EOLO 1 S.R.L.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 Vicenza (VI)
P.IVA 04436470241
REGISTRO IMPRESE VI-397007

PROGETTISTI

ING. CARLO PERUZZI
Via Pallone 6
37121 Verona (VR)
P.IVA 03555350234
PEC: carlo.peruzzi@ingpec.eu

DR.SSA GEOL.NICOLETTA TOFFALETTI
viale G. Marconi 20
37042 Caldiero (VR)
P.IVA: 03016450235
PEC: geonito@pec.epap.it

DOTT. GEOL. DAVIDE DAL DEGAN
Via Strà n. 116
37042 Caldiero(vr)
P.IVA: 03197760238
PEC: davidedaldegan@pec.epap.it

RENX ITALIA S.R.L.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 Vicenza (VI)
P.IVA 04339940241
PEC: renx-italia@pec.it




DATA	REVISIONE

ELABORATO

SCGG.EG03

Studio di compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera
Tav. 5A, Tav. 5B, Tav. 5C - Carta della Pericolosità Idraulica
Tav. 6A, Tav. 6B, Tav. 6C - Carta del Danno potenziale

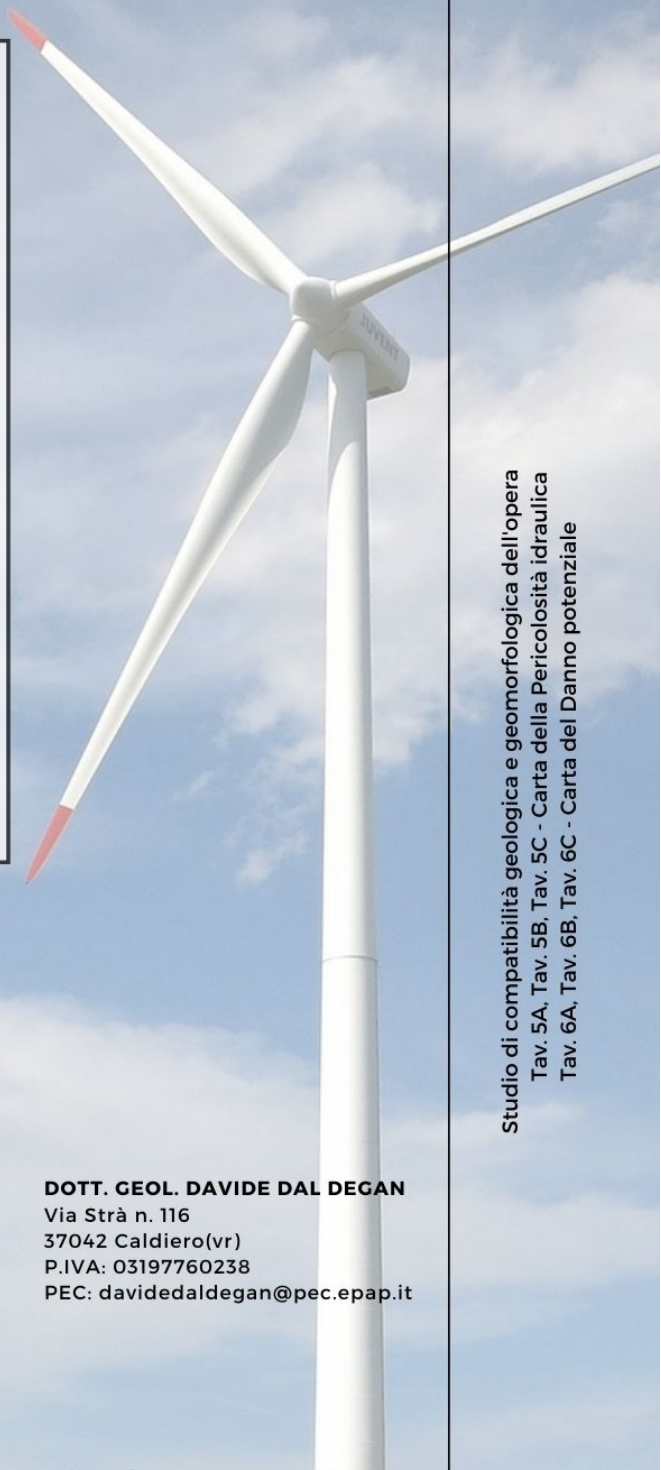











Elaborato SCGG.EG03



Tav. 5A, Tav. 5B, Tav. 5C - Carta della Pericolosità idraulica


Tav. 6A, Tav. 6B, Tav. 6C - Carta del Danno potenziale

TAV. 5A - CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA



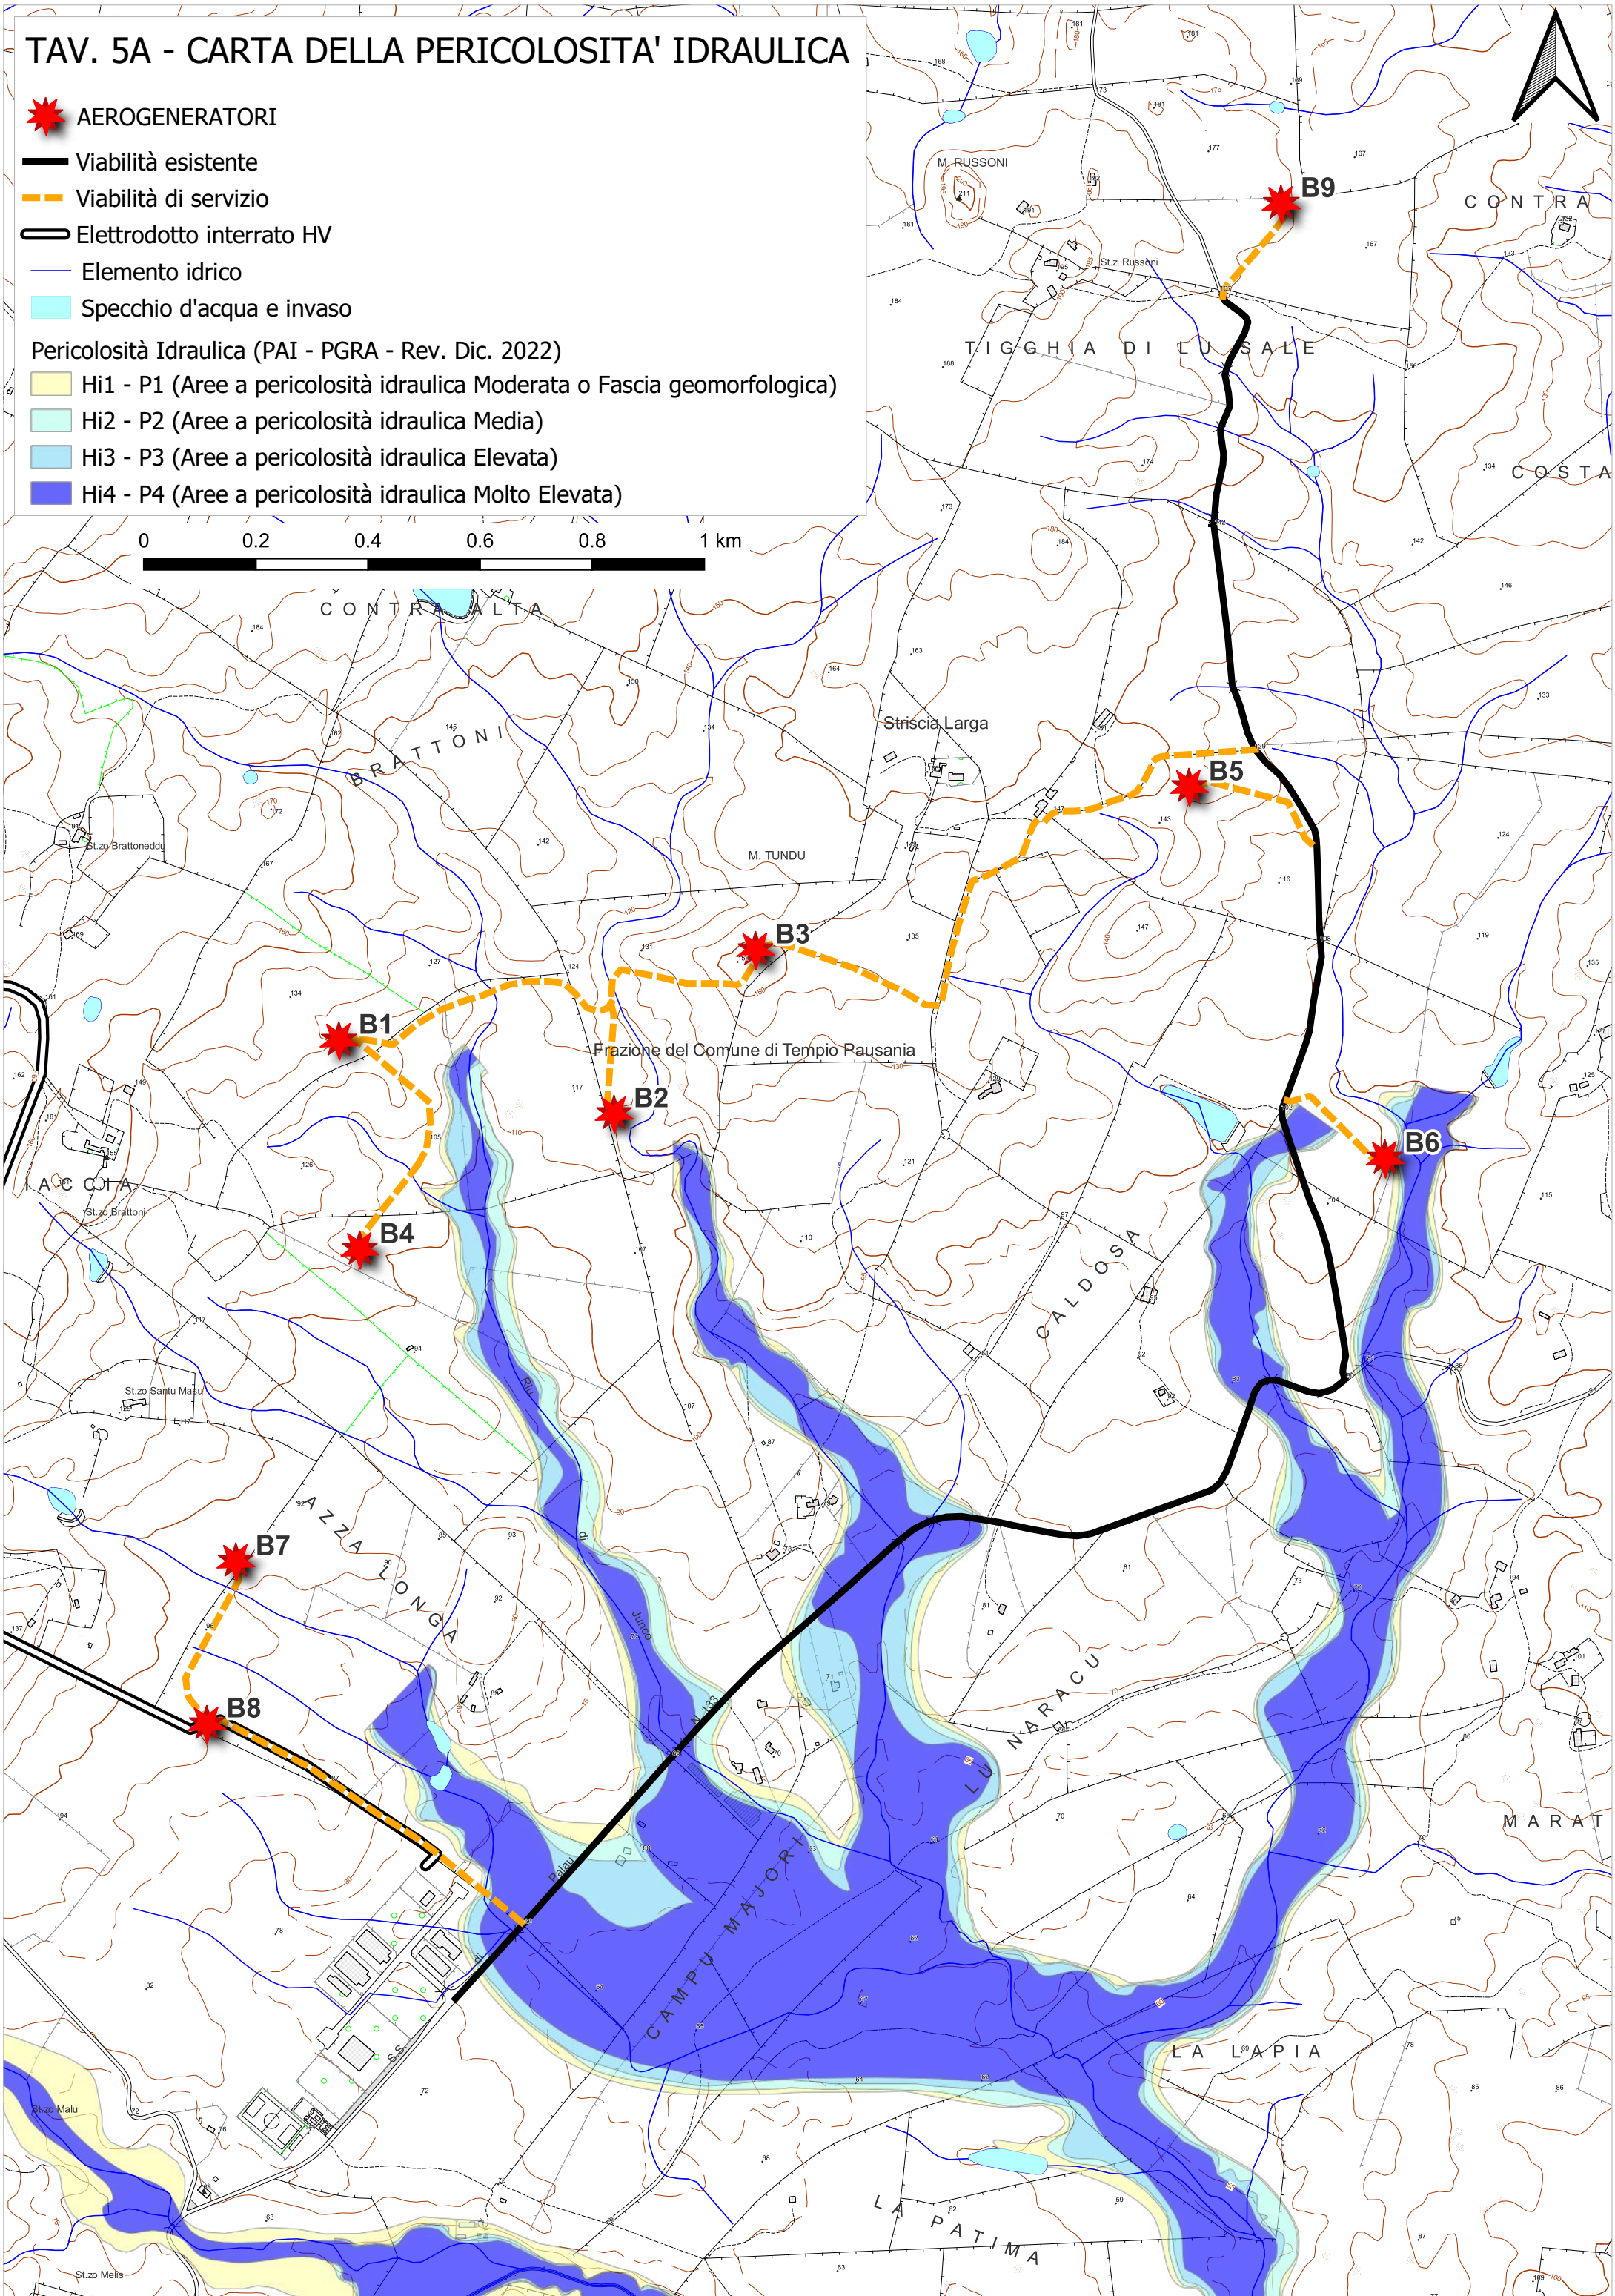


-  AEROGENERATORI
-  Viabilità esistente
-  Viabilità di servizio
-  Elettrodotto interrato HV
-  Elemento idrico
-  Specchio d'acqua e invaso

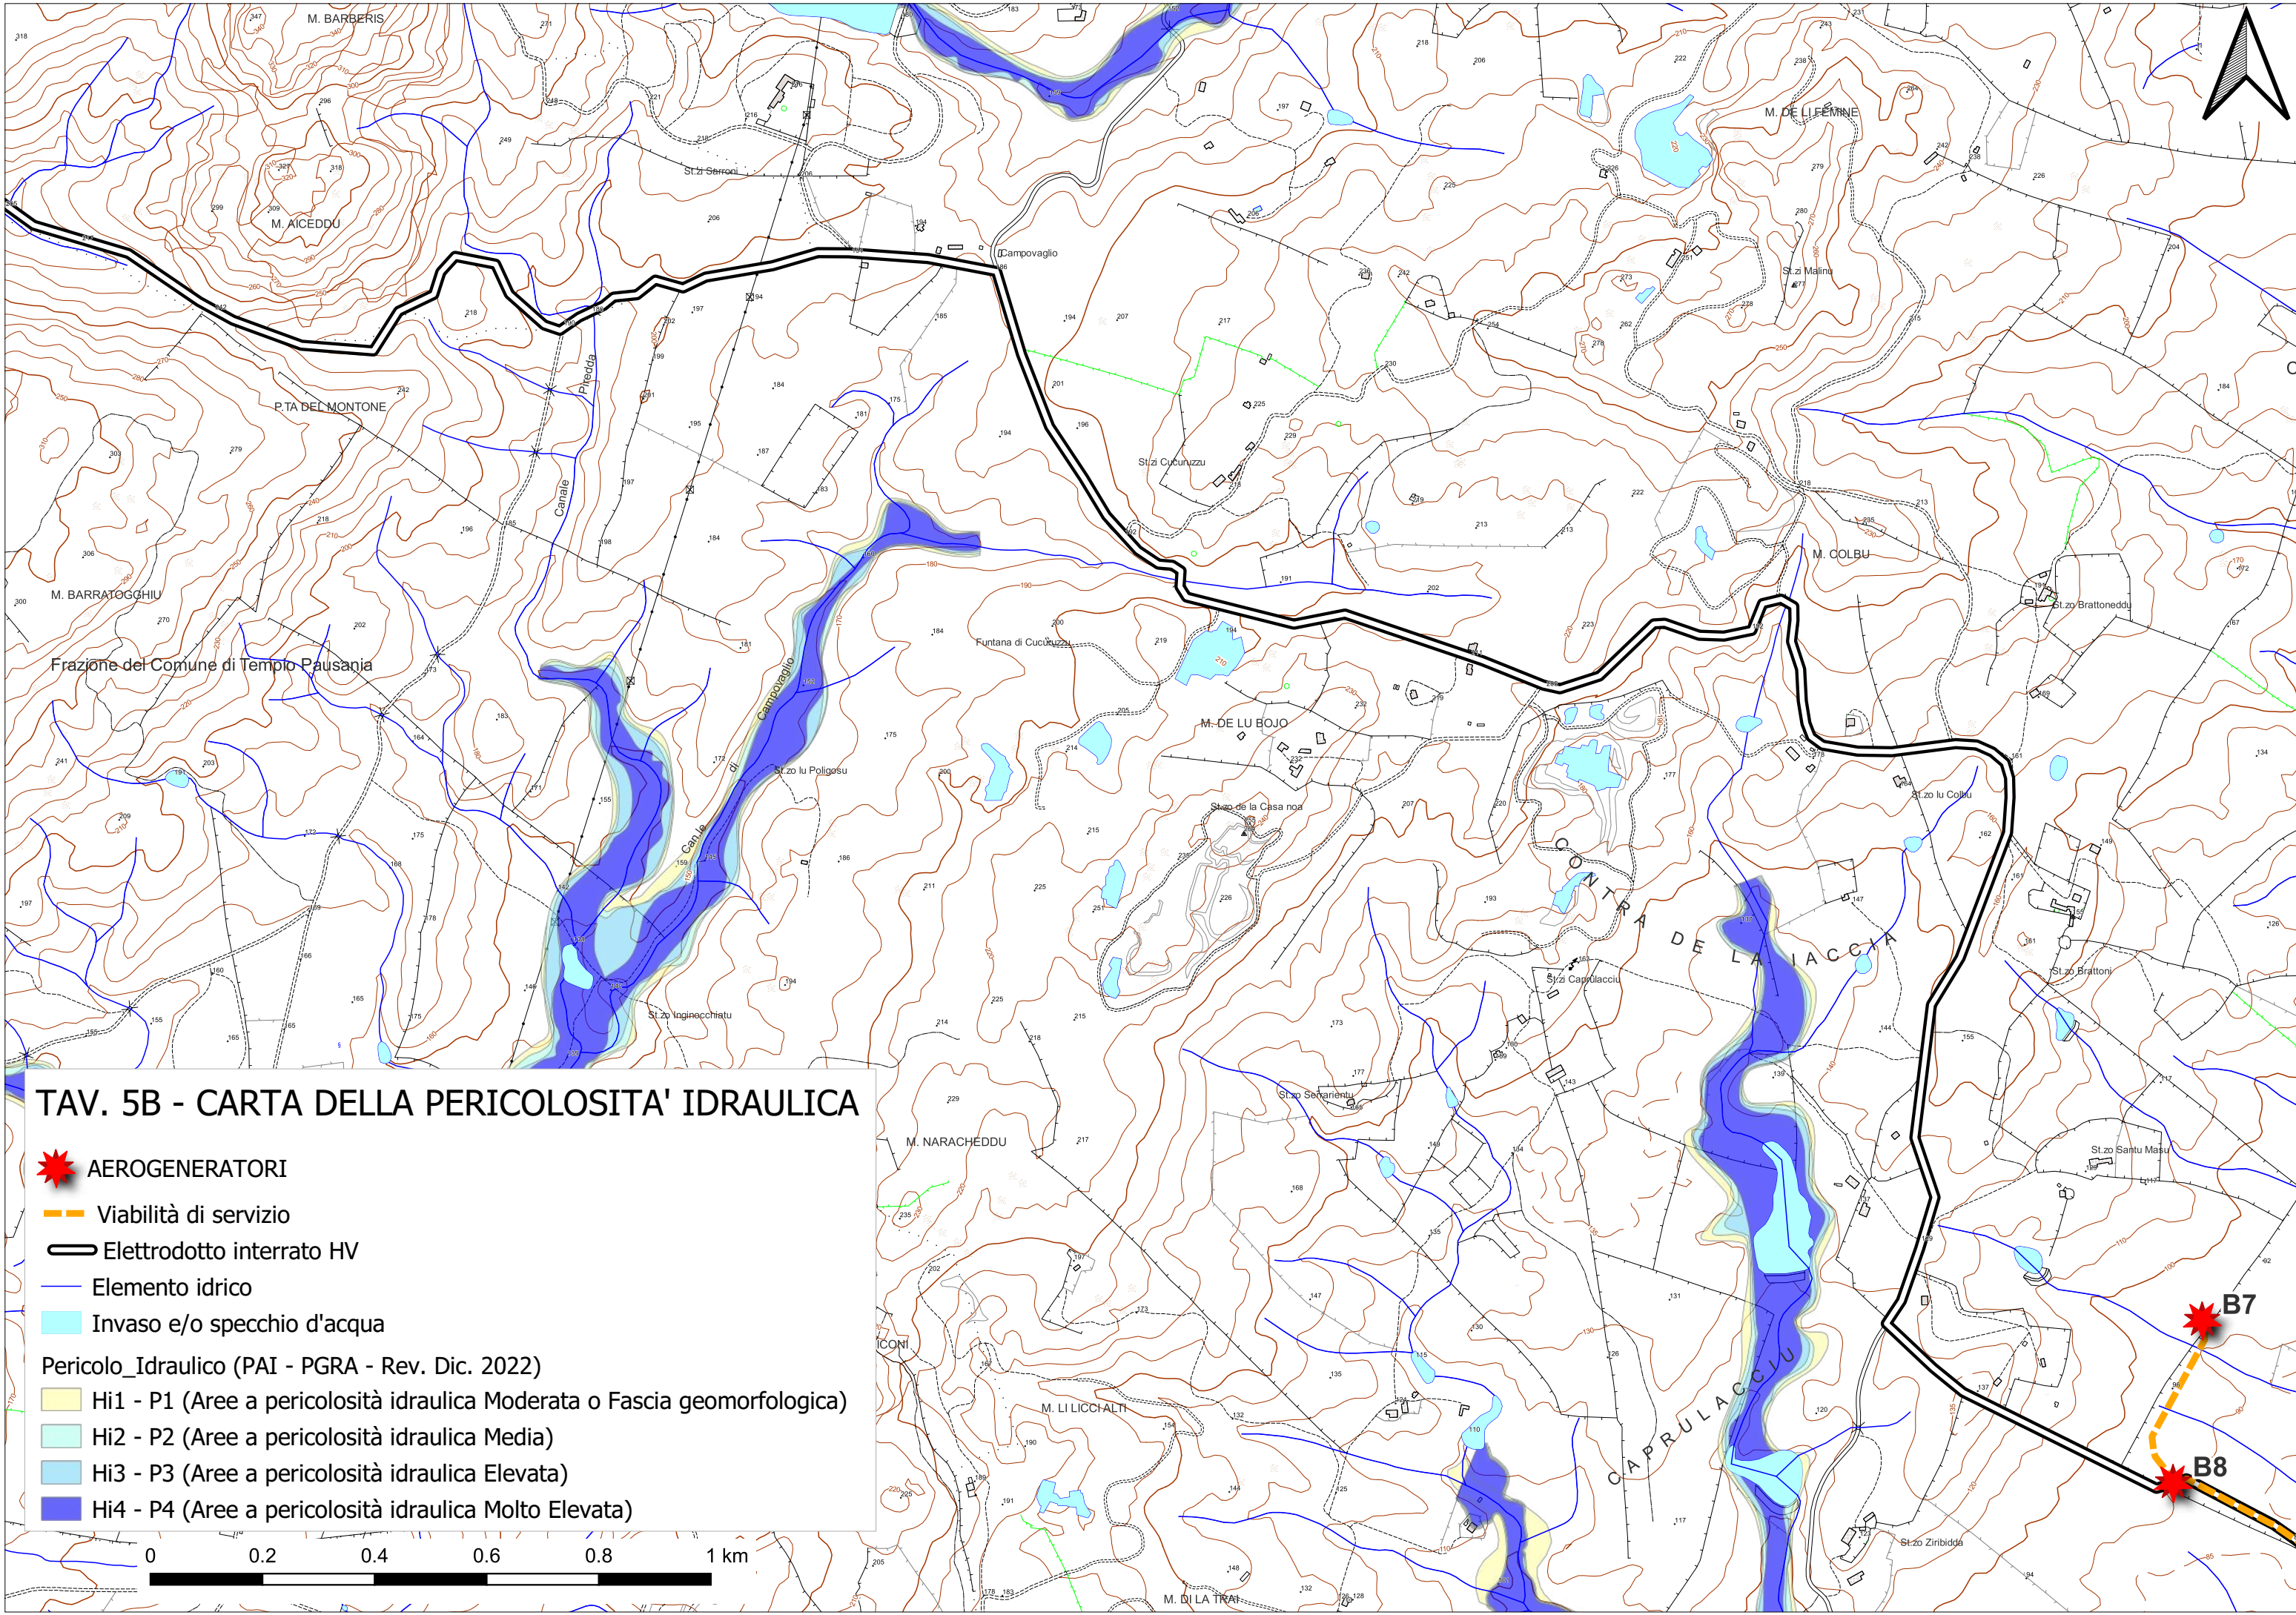



- Pericolosità Idraulica (PAI - PGRA - Rev. Dic. 2022)
-  Hi1 - P1 (Aree a pericolosità idraulica Moderata o Fascia geomorfologica)
 -  Hi2 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Media)
 -  Hi3 - P3 (Aree a pericolosità idraulica Elevata)
 -  Hi4 - P4 (Aree a pericolosità idraulica Molto Elevata)







TAV. 5B - CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA




-  AEROGENERATORI
-  Viabilità di servizio
-  Elettrodotto interrato HV
-  Elemento idrico
-  Invaso e/o specchio d'acqua

- Pericolo_Idraulico (PAI - PGRA - Rev. Dic. 2022)
-  Hi1 - P1 (Aree a pericolosità idraulica Moderata o Fascia geomorfologica)
 -  Hi2 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Media)
 -  Hi3 - P3 (Aree a pericolosità idraulica Elevata)
 -  Hi4 - P4 (Aree a pericolosità idraulica Molto Elevata)

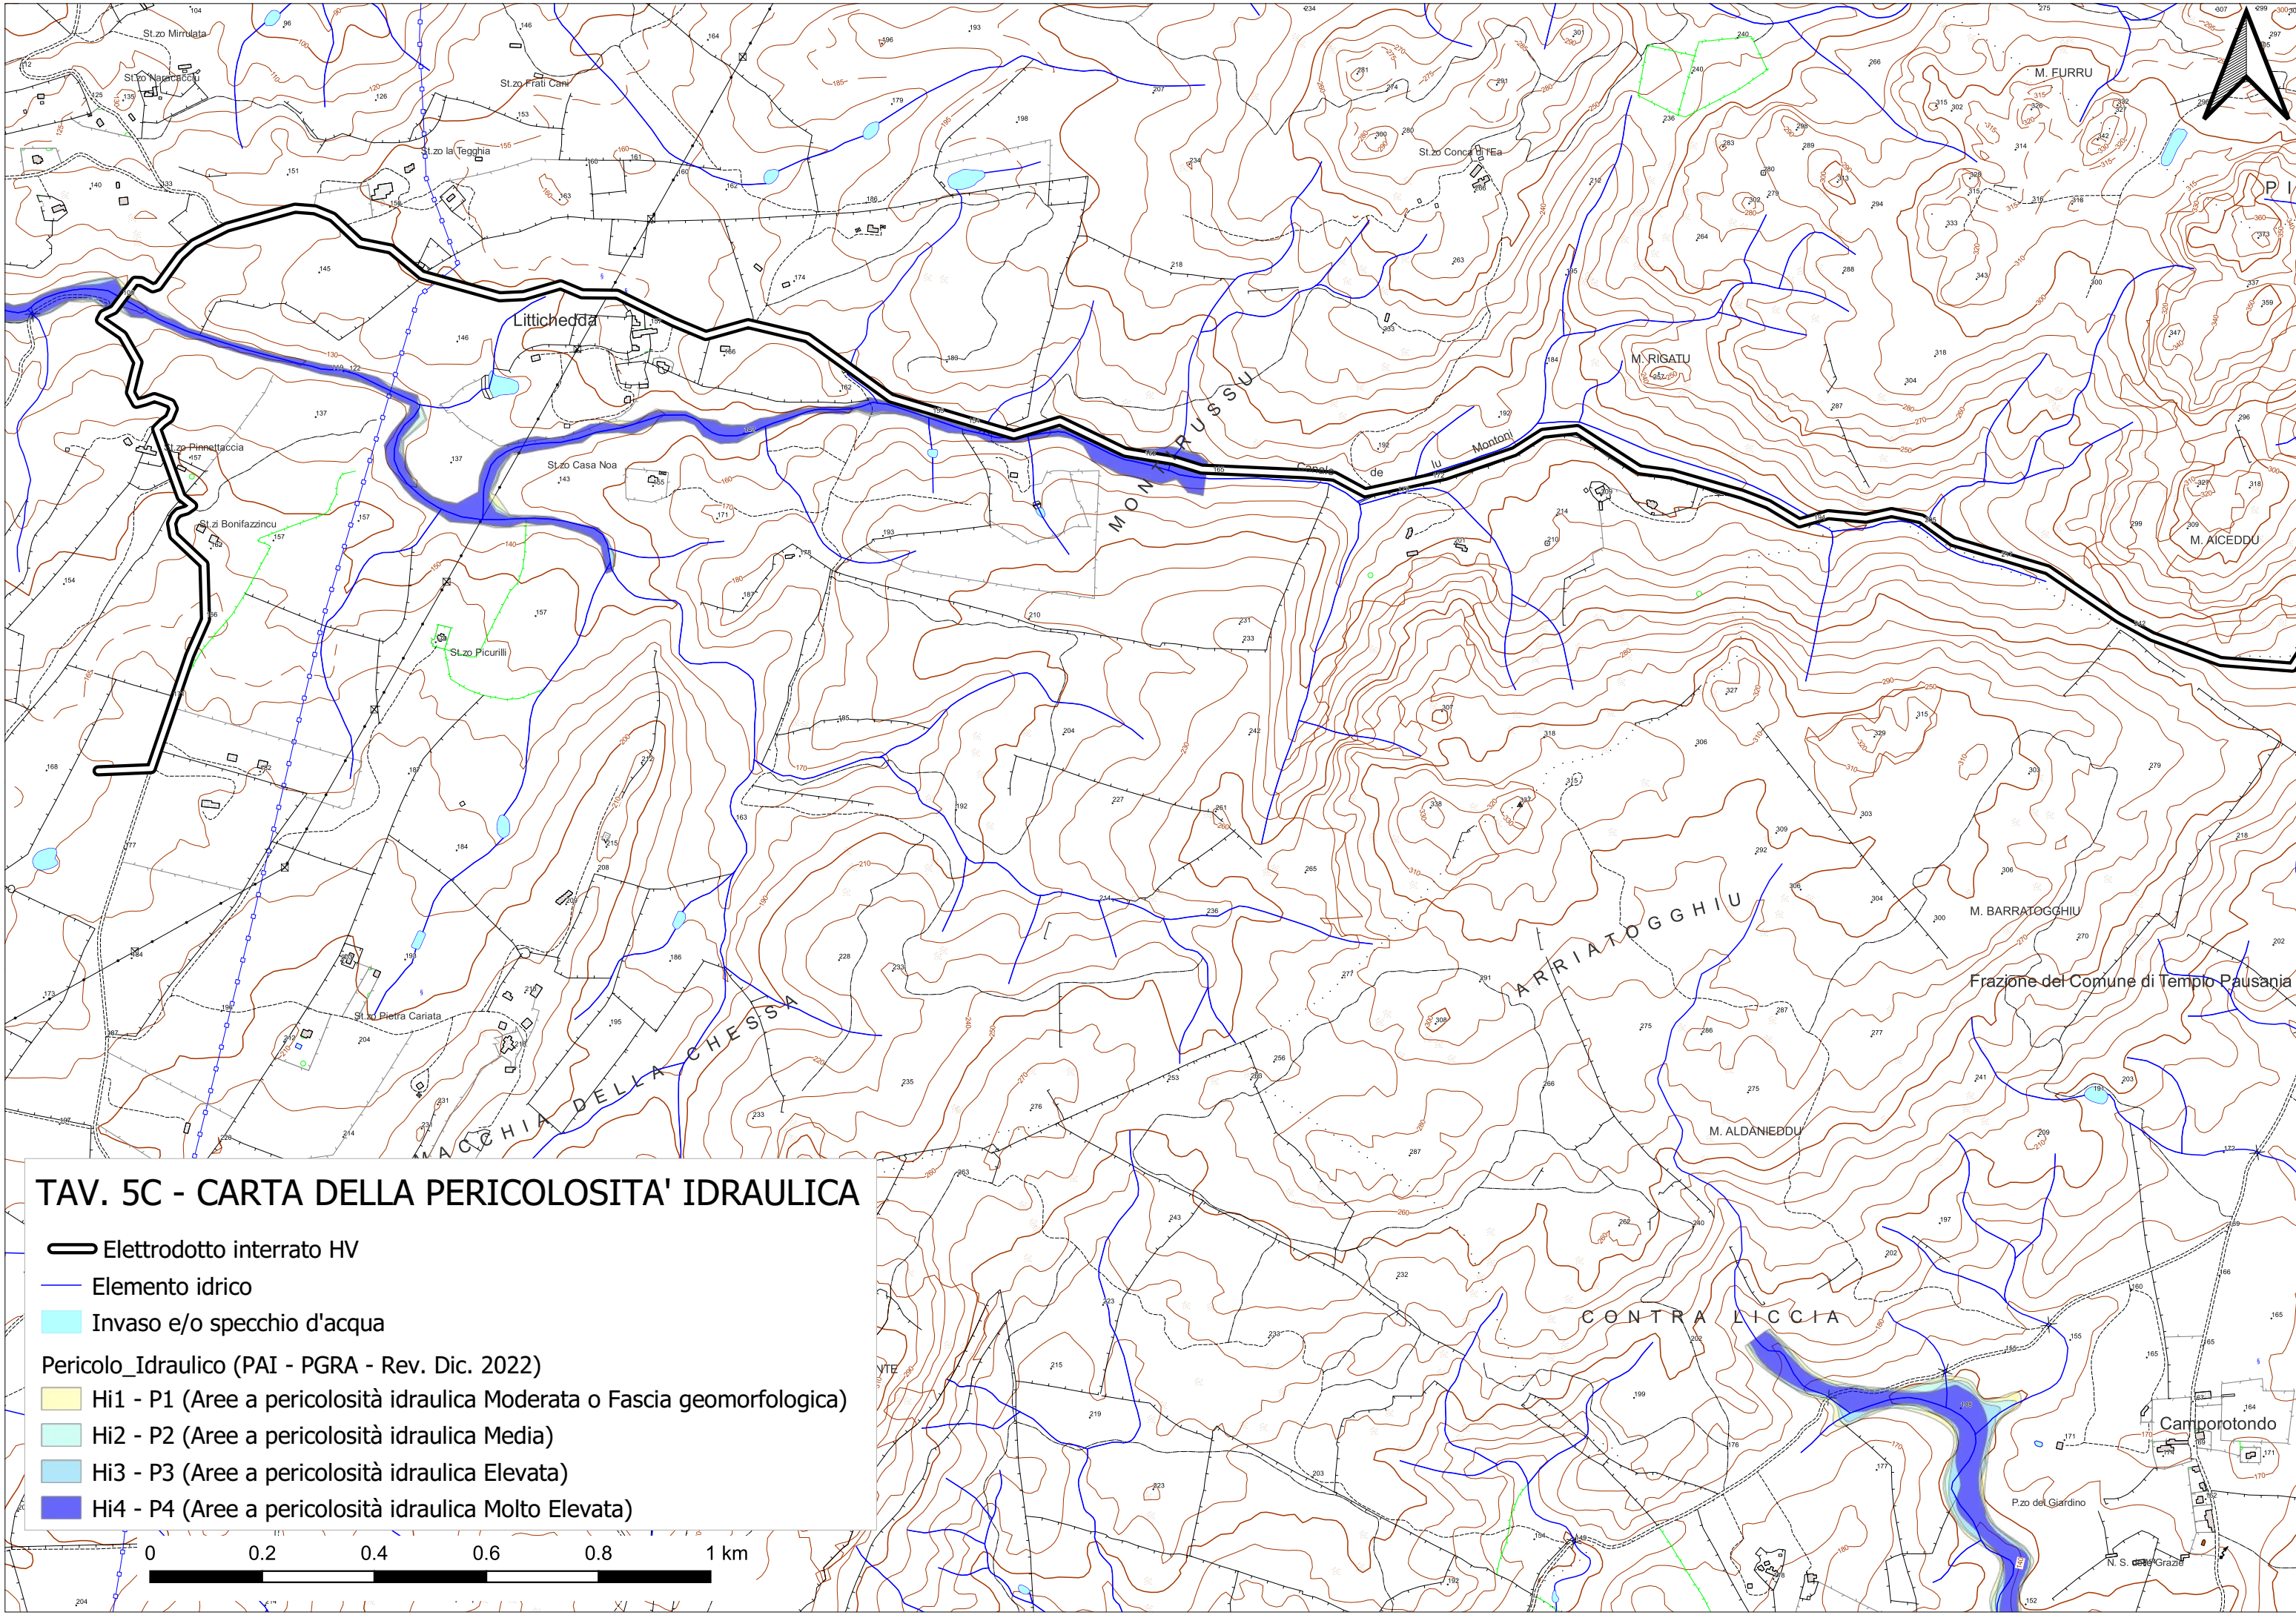







TAV. 5C - CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA







-  Elettrodotto interrato HV
-  Elemento idrico
-  Invaso e/o specchio d'acqua

Pericolo_Idraulico (PAI - PGRA - Rev. Dic. 2022)



-  Hi1 - P1 (Aree a pericolosità idraulica Moderata o Fascia geomorfologica)
-  Hi2 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Media)
-  Hi3 - P3 (Aree a pericolosità idraulica Elevata)
-  Hi4 - P4 (Aree a pericolosità idraulica Molto Elevata)




TAV. 6A - CARTA DEL DANNO POTENZIALE


-  AEROGENERATORI
-  Viabilità esistente
-  Viabilità di servizio
-  Elettrodotto interrato HV
-  Elemento idrico
-  Specchio d'acqua e invaso

Danno Potenziale (PAI - PGR - Rev. Dic. 2022)

-  D1
-  D2
-  D3
-  D4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 km

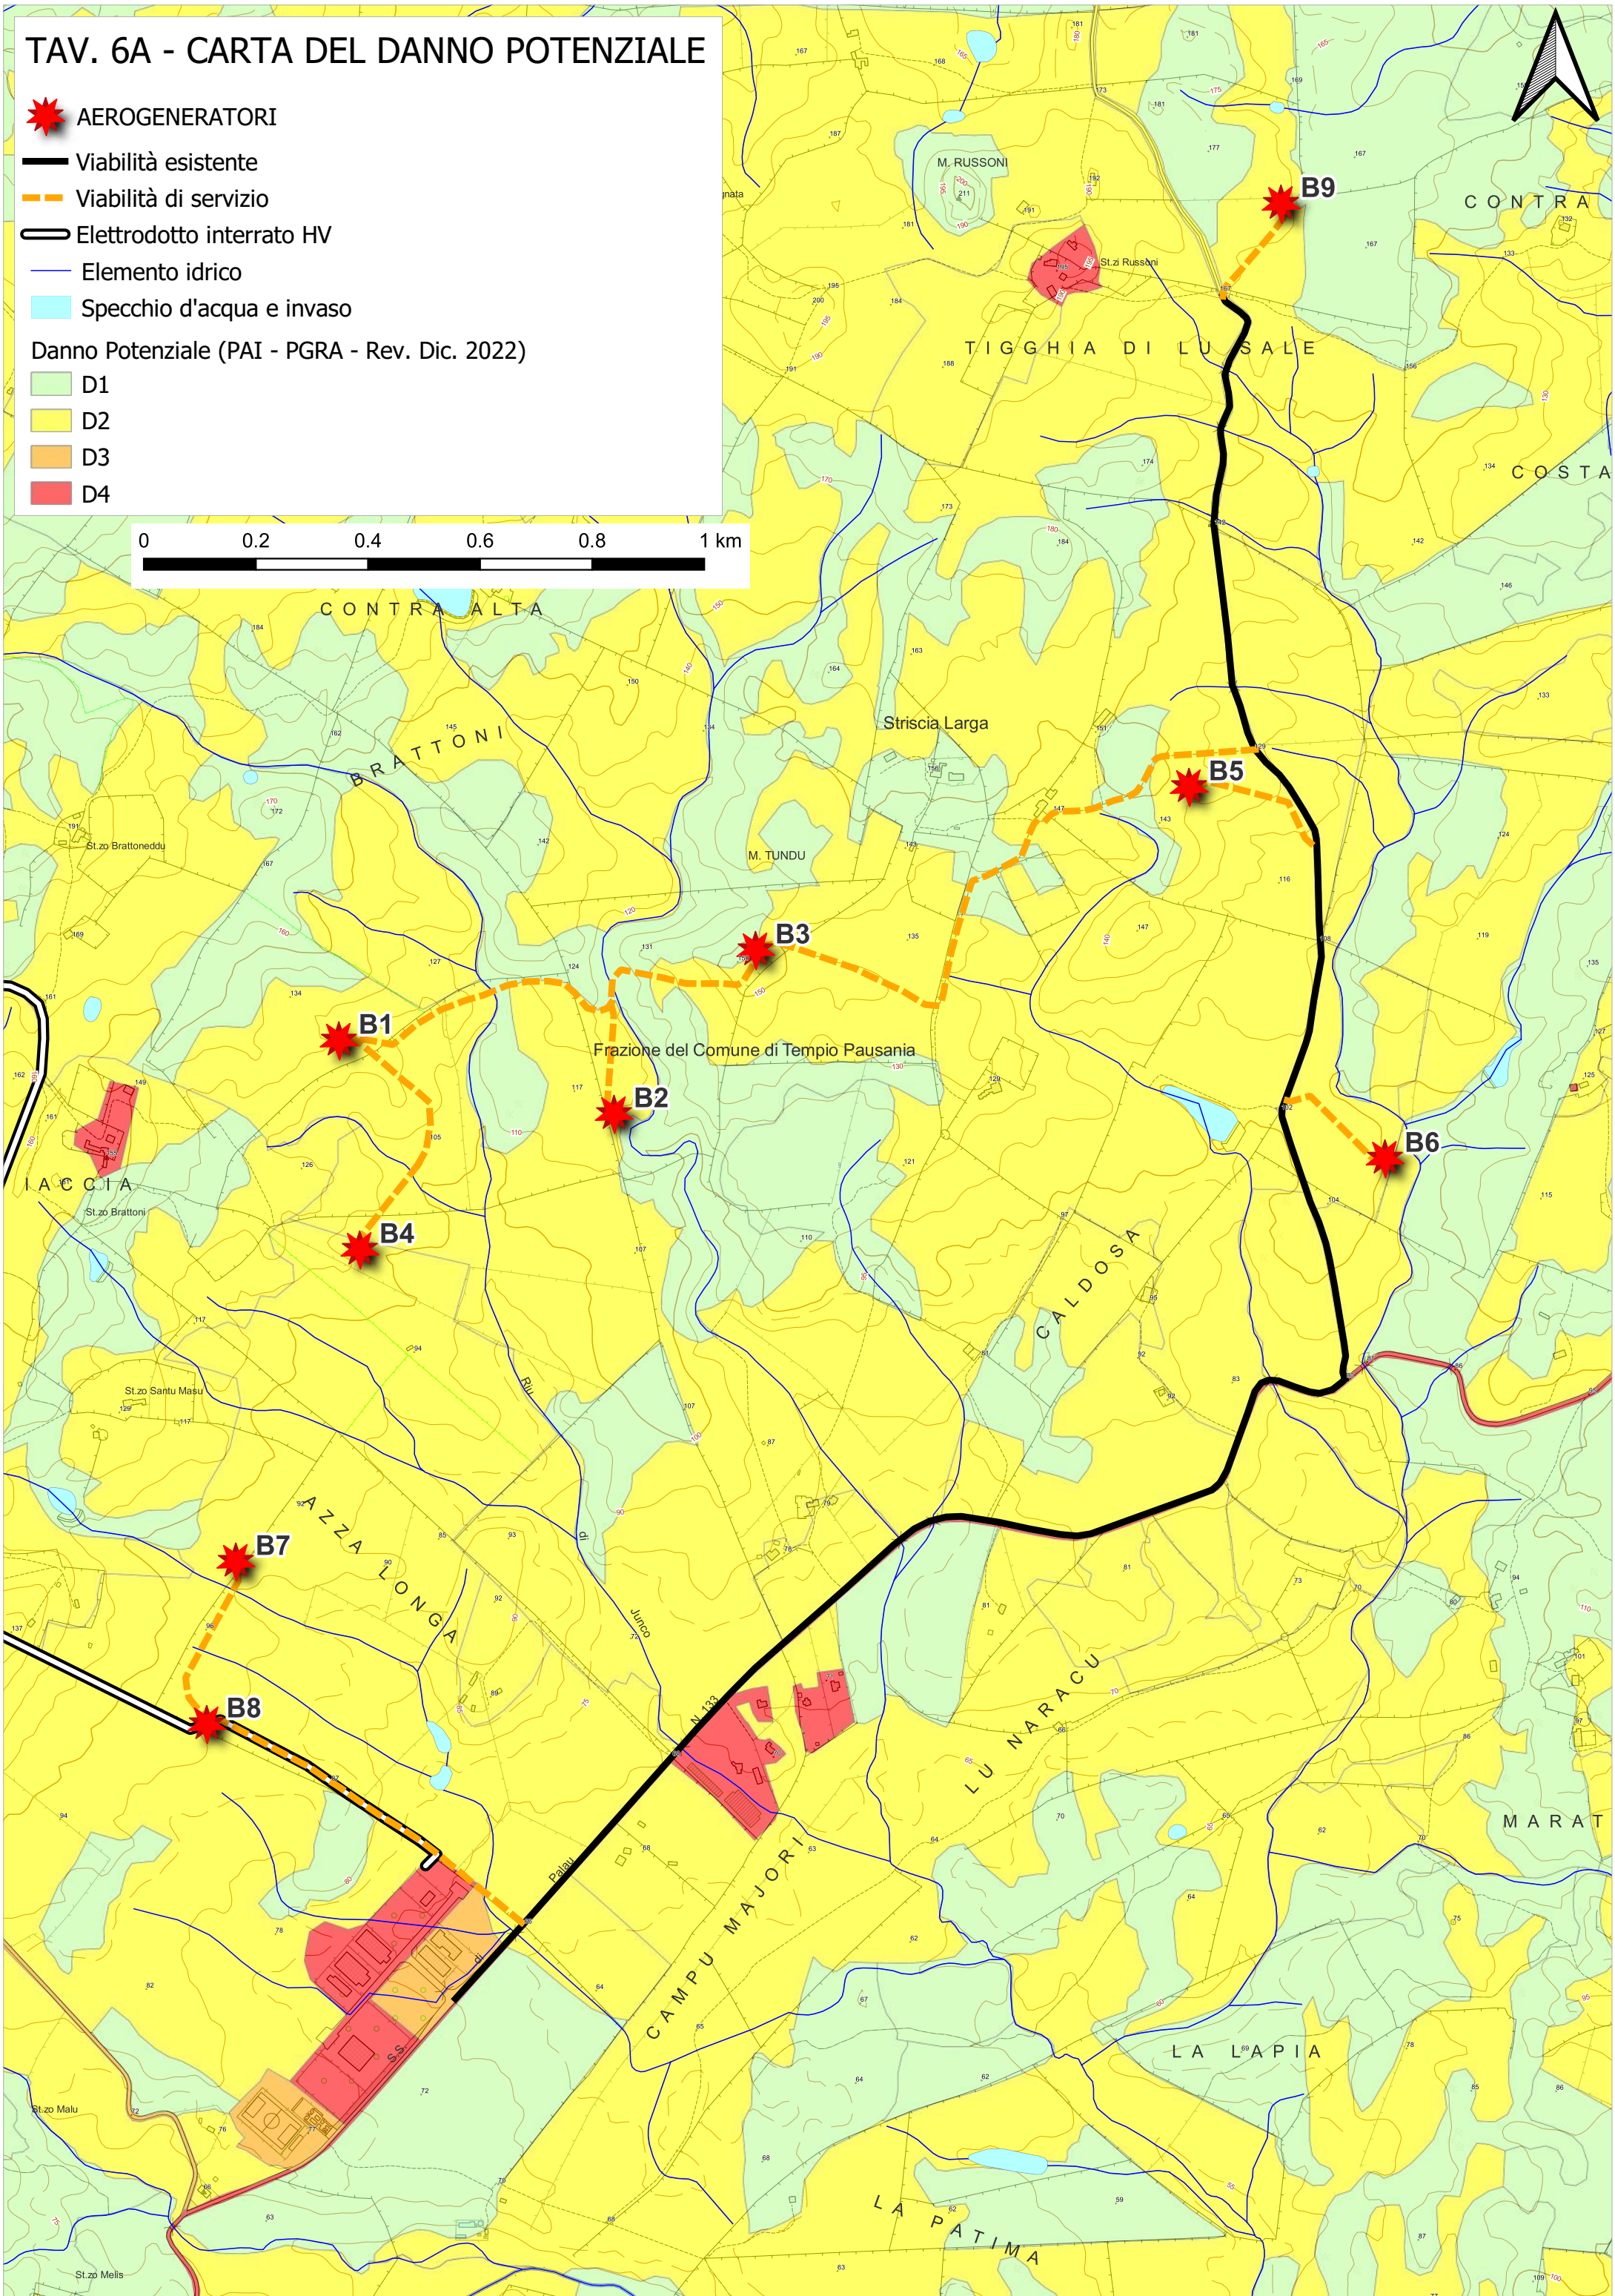

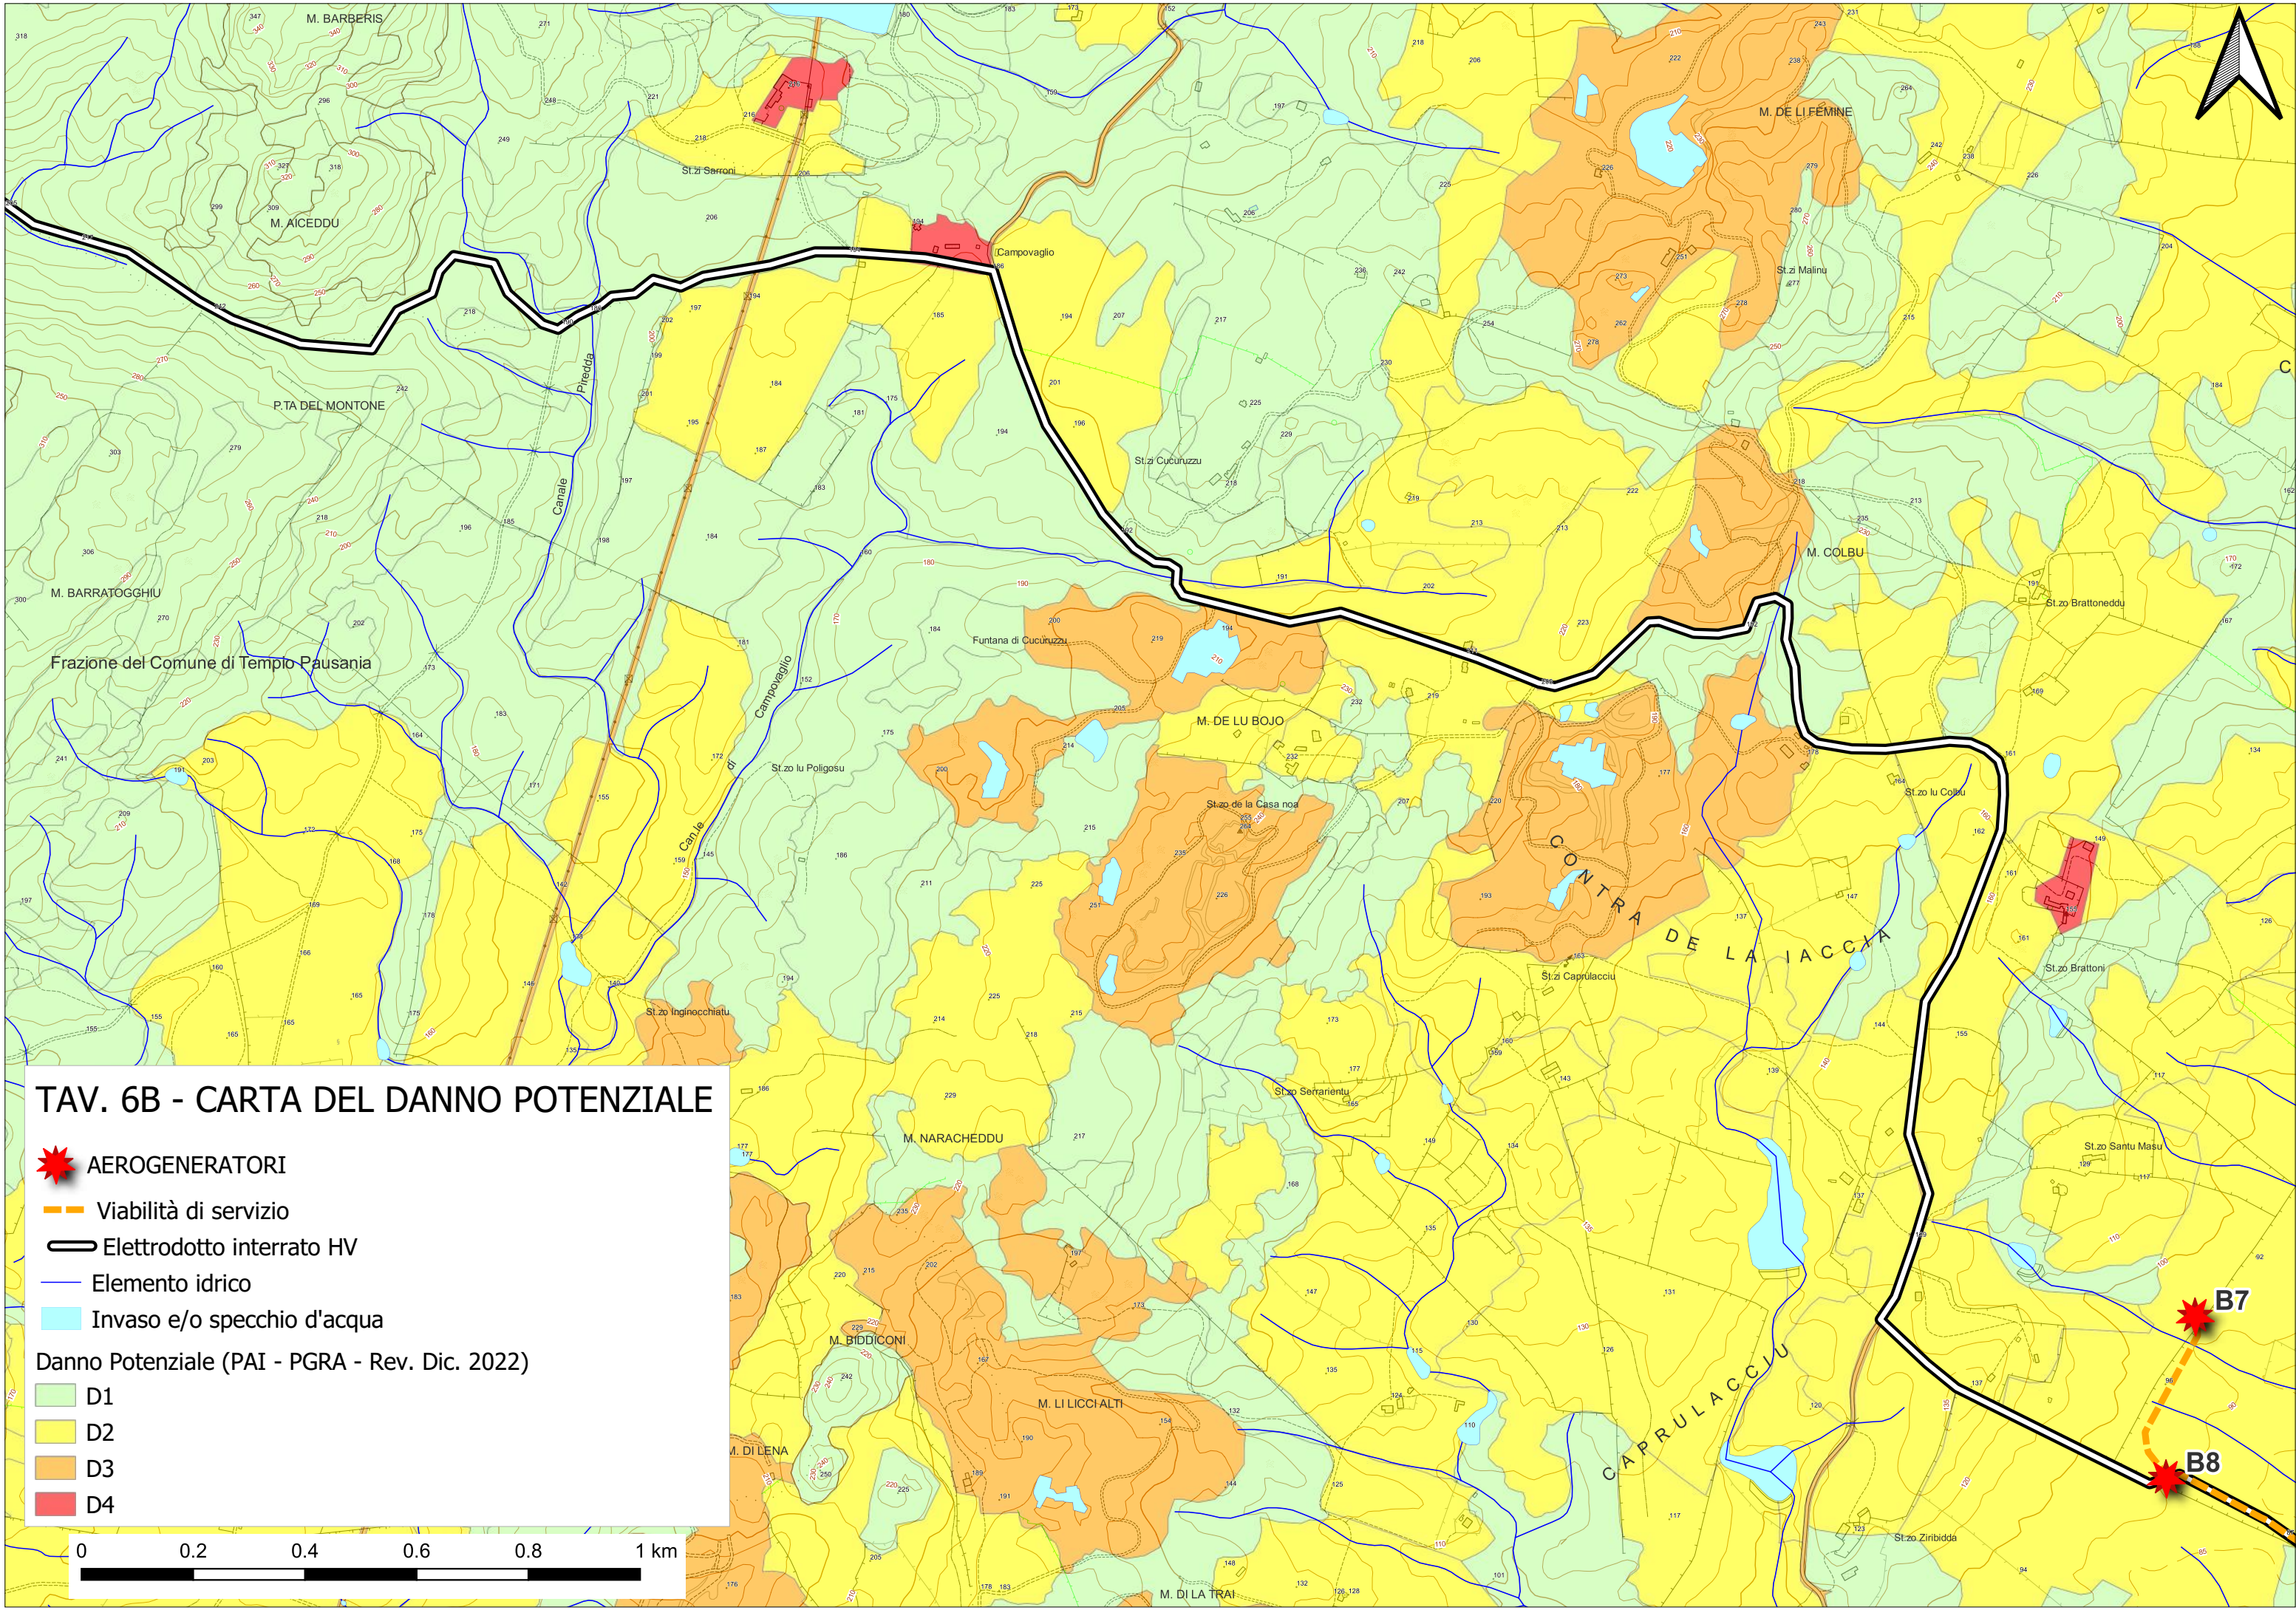


TAV. 6B - CARTA DEL DANNO POTENZIALE

- AEROGENERATORI
- Viabilità di servizio
- Elettrodotto interrato HV
- Elemento idrico
- Invaso e/o specchio d'acqua

Danno Potenziale (PAI - PGRA - Rev. Dic. 2022)

- D1
- D2
- D3
- D4



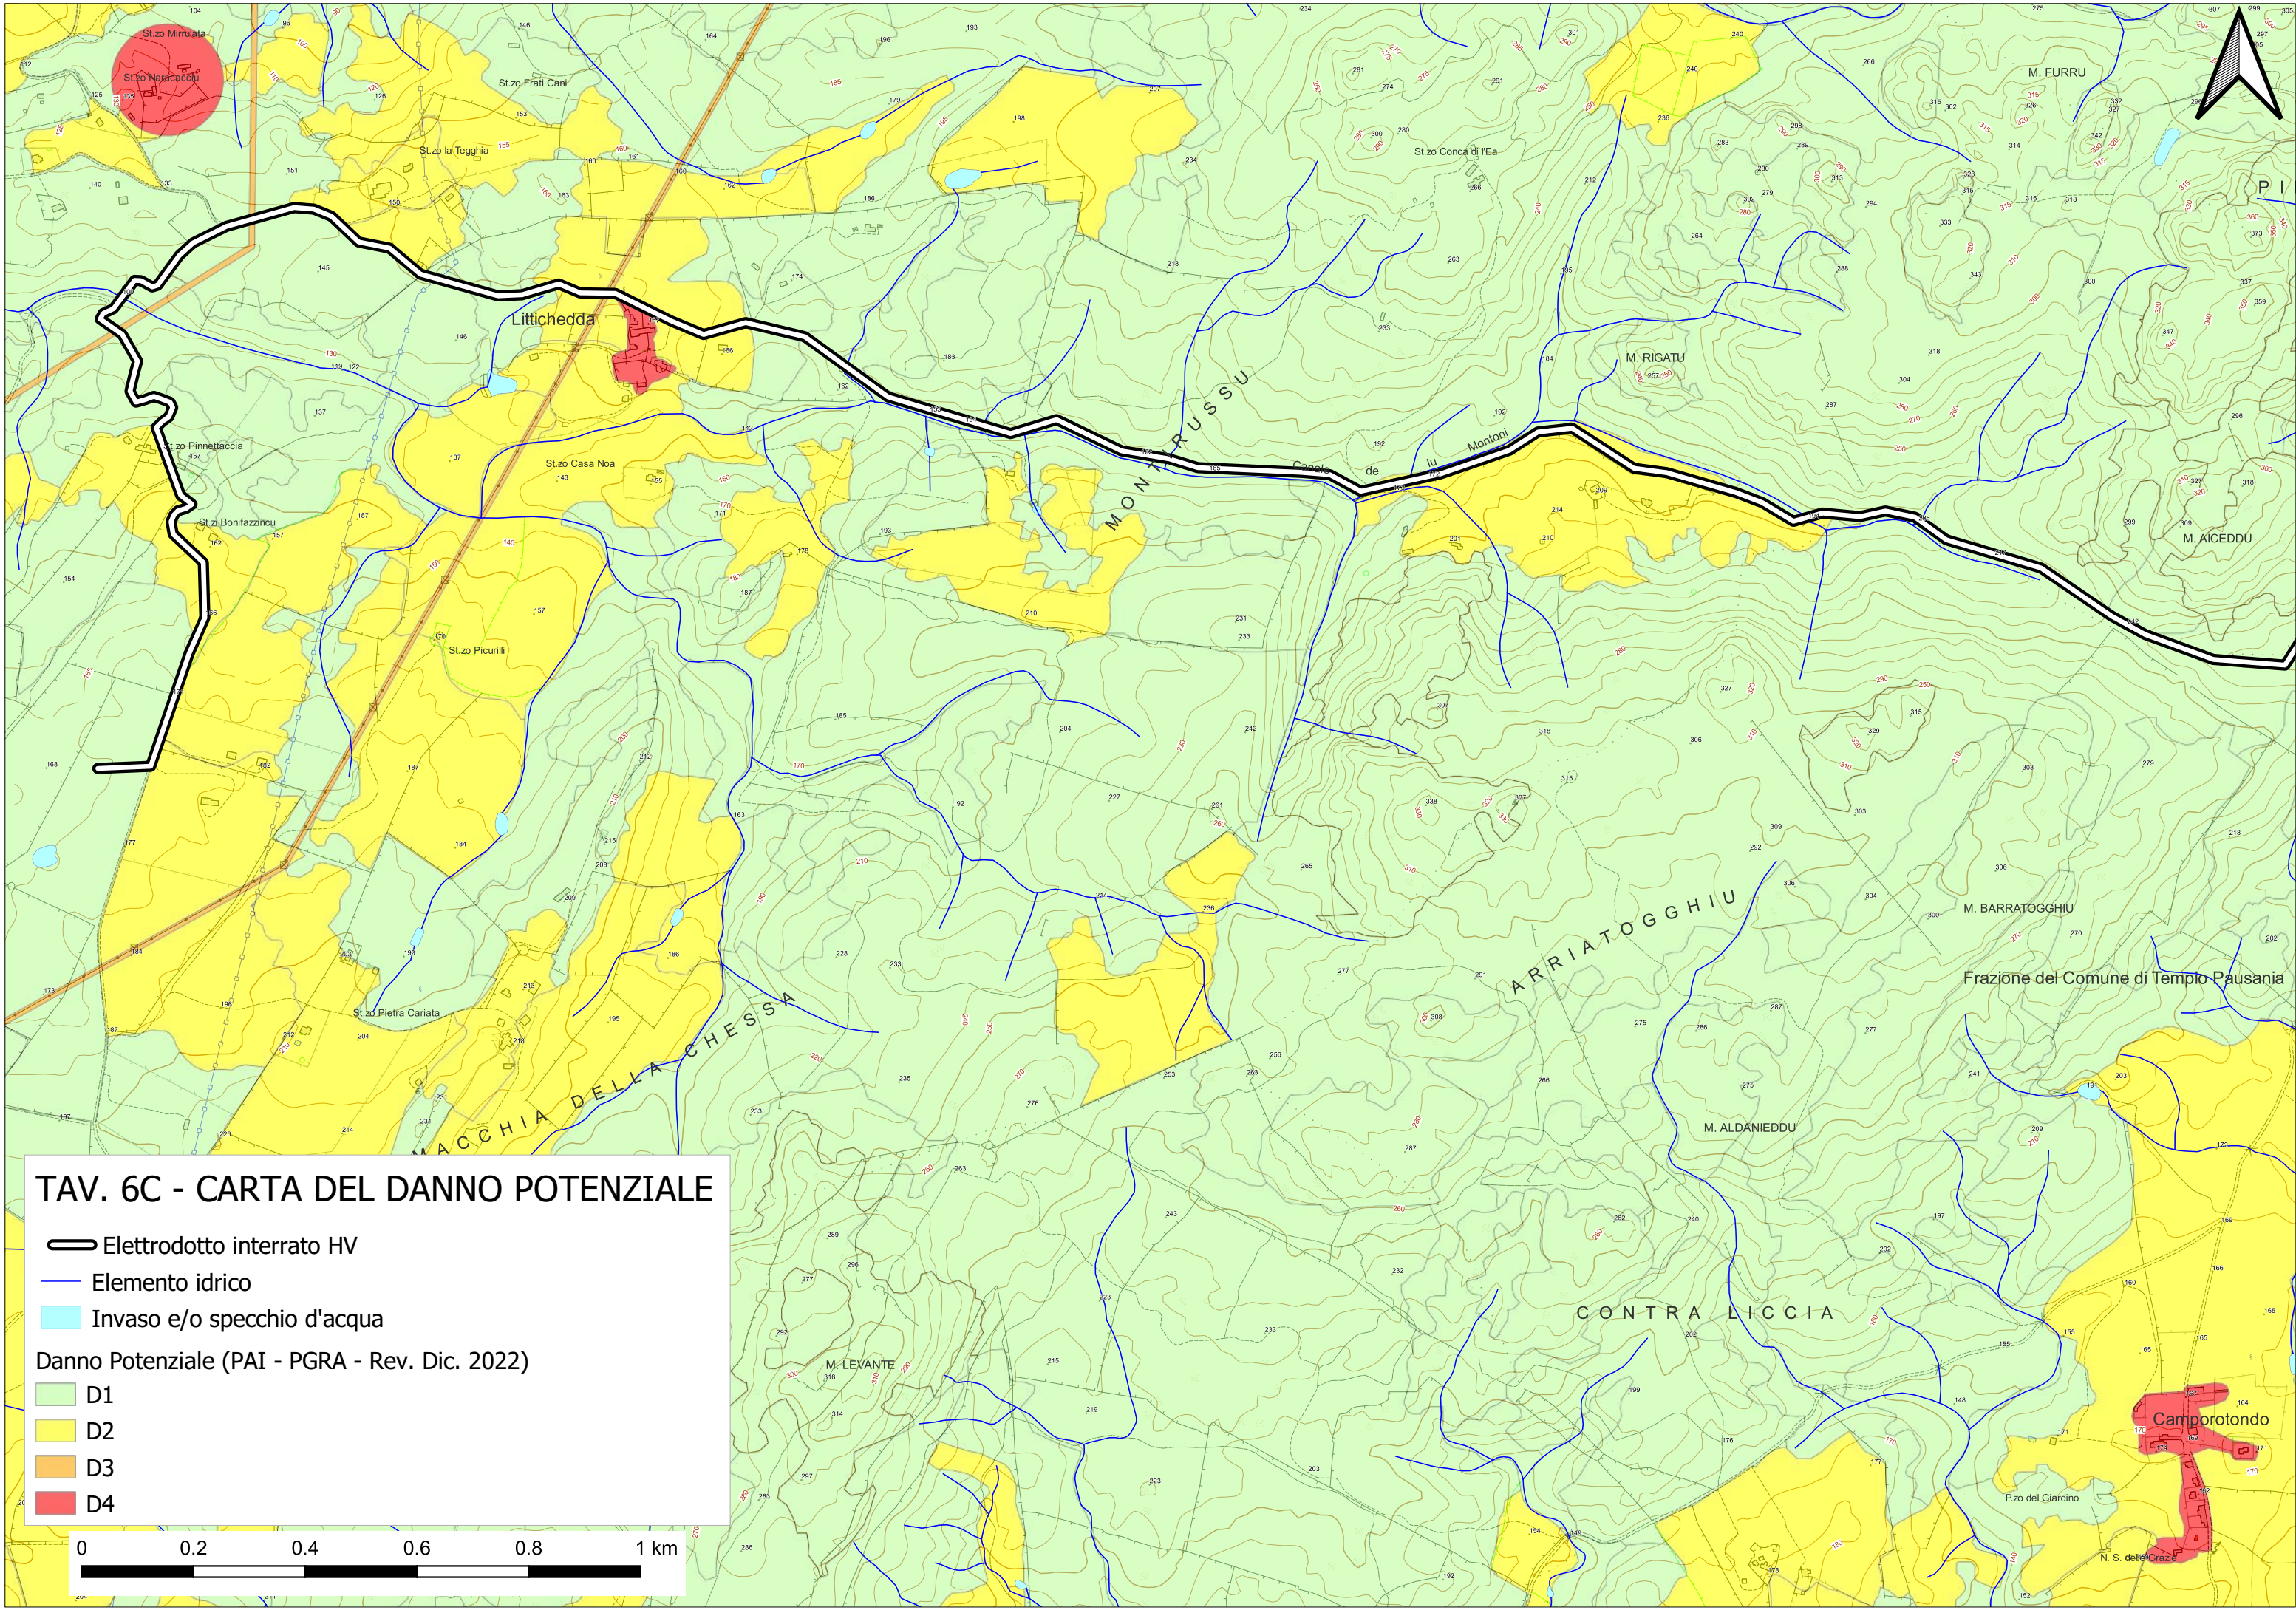

TAV. 6C - CARTA DEL DANNO POTENZIALE

- Elettrodotto interrato HV
- Elemento idrico
- Invaso e/o specchio d'acqua

Danno Potenziale (PAI - PGRA - Rev. Dic. 2022)

- D1
- D2
- D3
- D4

