EVENT NAME	DATA REF	DESCRIPTION	FAILURE RATE	Trep Ttest	PROB	Type
S-XV103	S-XV	INTERVENTO SPURIO VALVOLA DI BLOCCO	2,50E-03	1,40E-02	3,50E-05	Revealed
PDXT-110	PT	GUASTO TRASMETTITORE DI PRESSIONE	1,80E-02	1,40E-02	2,52E-04	Revealed
TDC-110	TDC	GUASTO REGOLAZIONE COMPUTERIZZATA	4,60E-02	1,40E-02	6,44E-04	Revealed
PDXAH110	PDAH	MANC. INTERV. ALLARME ALTA PRESSIONE DIFFERENZIALE	1,00E-02	1,00E+00	4,98E-03	Unreveald
MIOA	MIOA	MANC. INTERV. OPERATIVO SU ALLARME			1,00E-03	Probab'ty

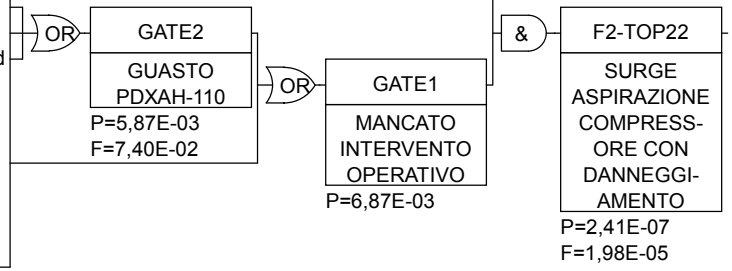

Logan Fault and Event Tree Analysis Version 7.1.4
Date (dd-mm-yy):18-06-13 Time: 15.40.27
Fault Tree File: Z:\Documenti\70000\70977 APS Alfonsine RDSP\Guasto\Fase 2\TOP22\70977-Fase2-TOP22
Cutset Order: 6 Evaluation Method: Upper limit
Proof Tests: Simultaneous

FIGURE . FAULT TREE FOR SURGE ASPIRAZIONE COMPRESSORE CON DANNEGGIAMENTO