

ANNESSO TECNICO 4.

Alberi degli eventi


TRR S.r.l.

Il Direttore Generale

Ing. Alfredo Romano



SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 1 : Rottura completa tubazioni di testa pozzo (tubazione 8")

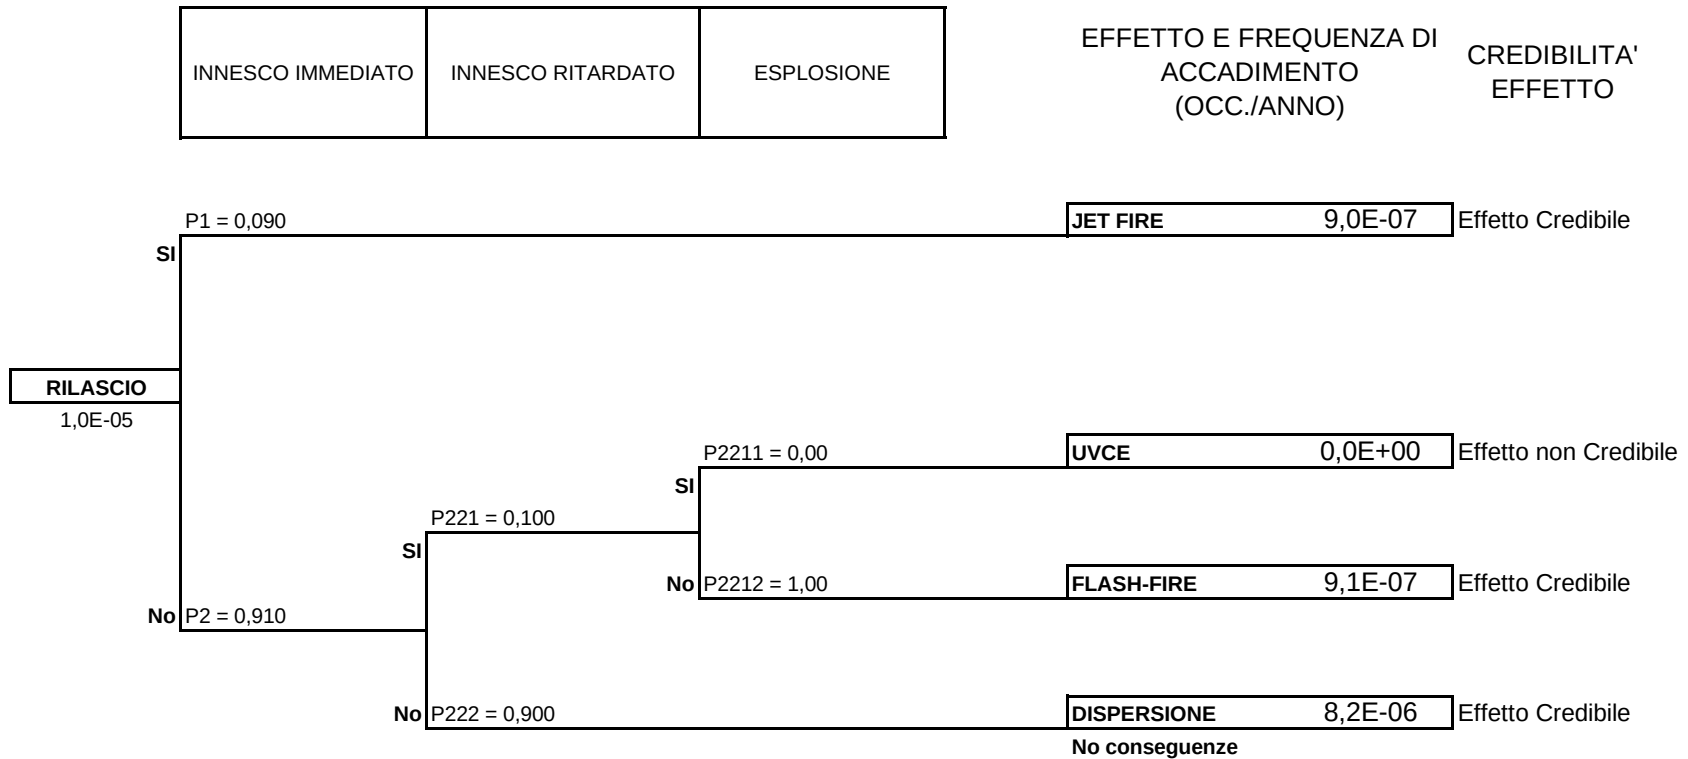


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 2 : Danneggiamento dei separatori di testa pozzo

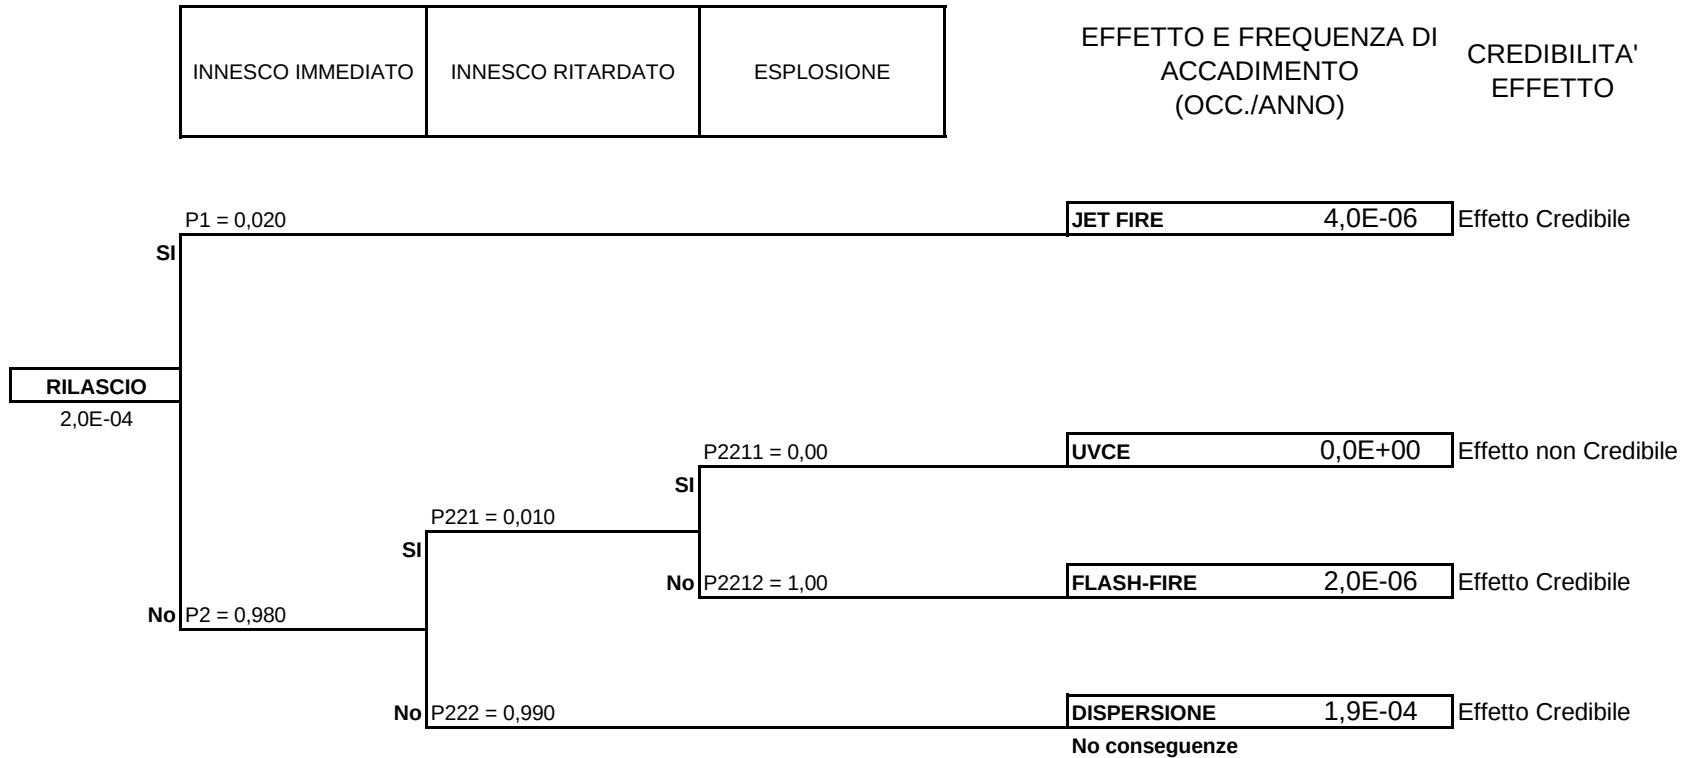


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 3 : Perdita di livello separatore testa pozzo con invio gas metano a circuito

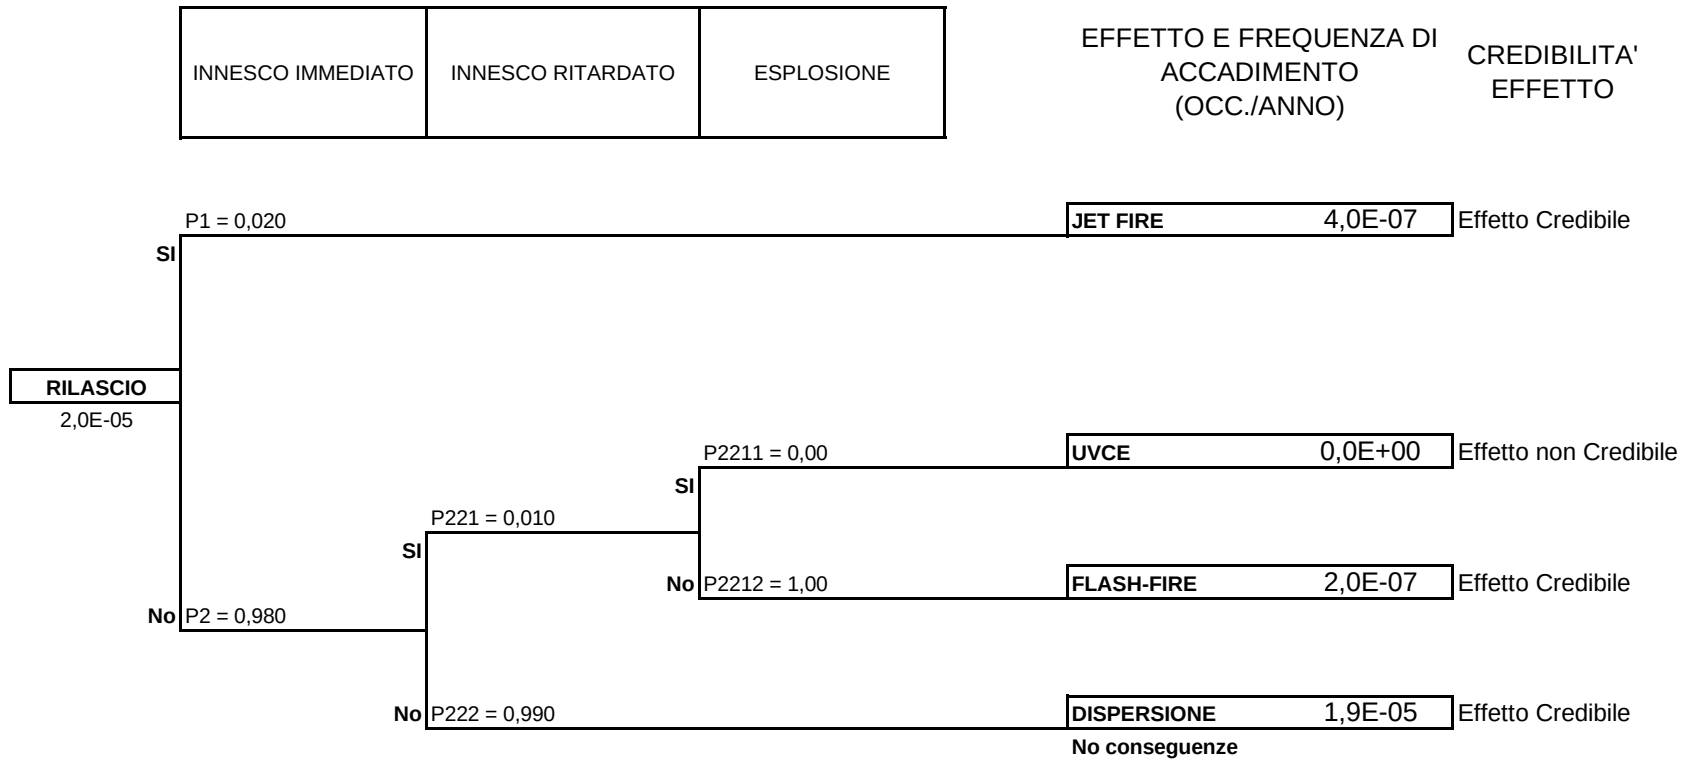


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 6 : Danneggiamento del separatore di produzione

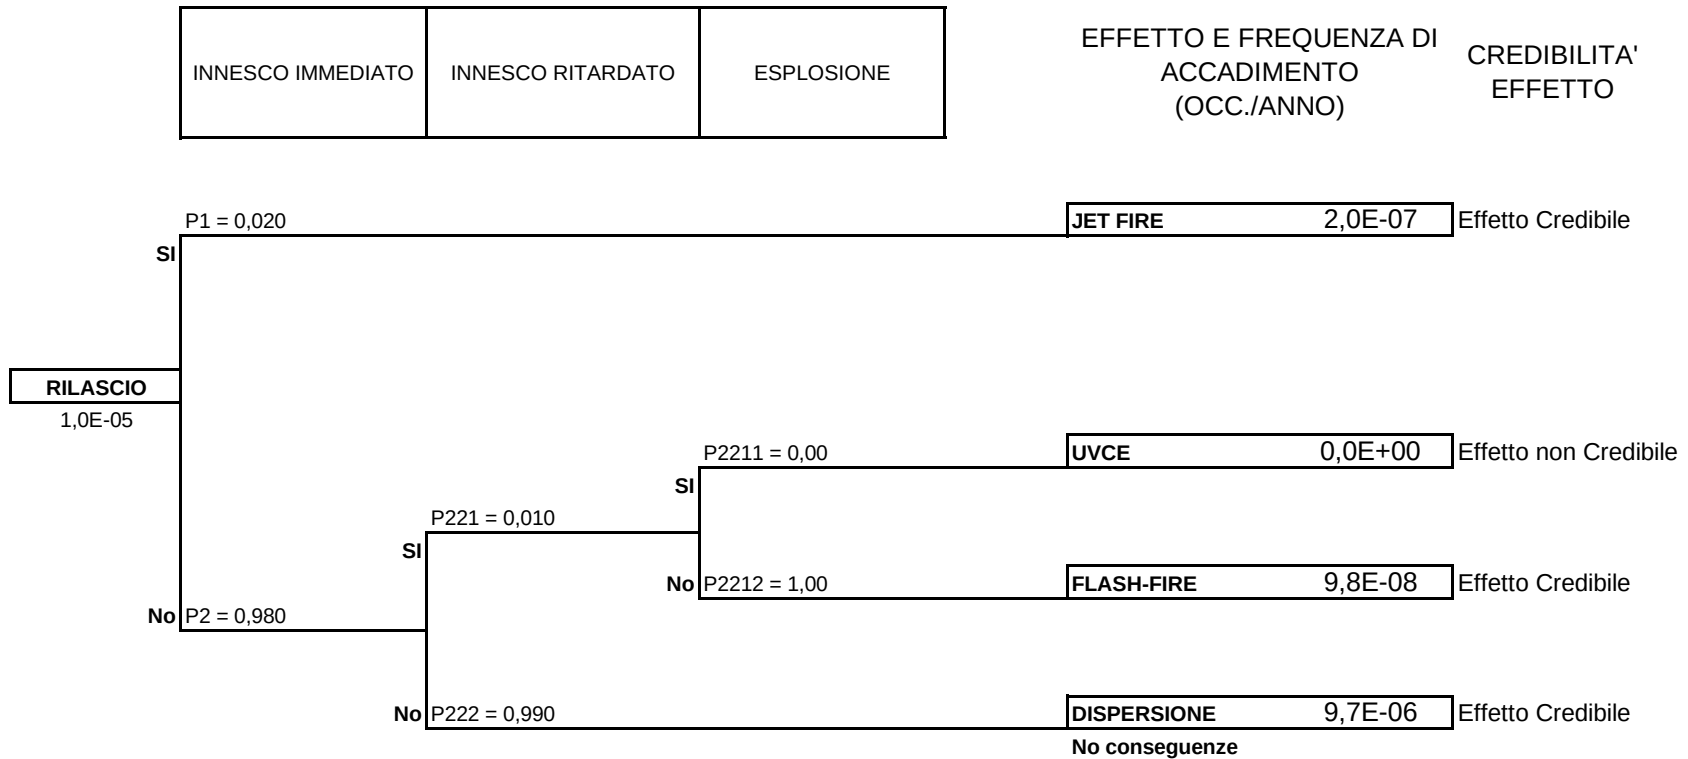


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 7 : Sovrappressione nel separatore di produzione

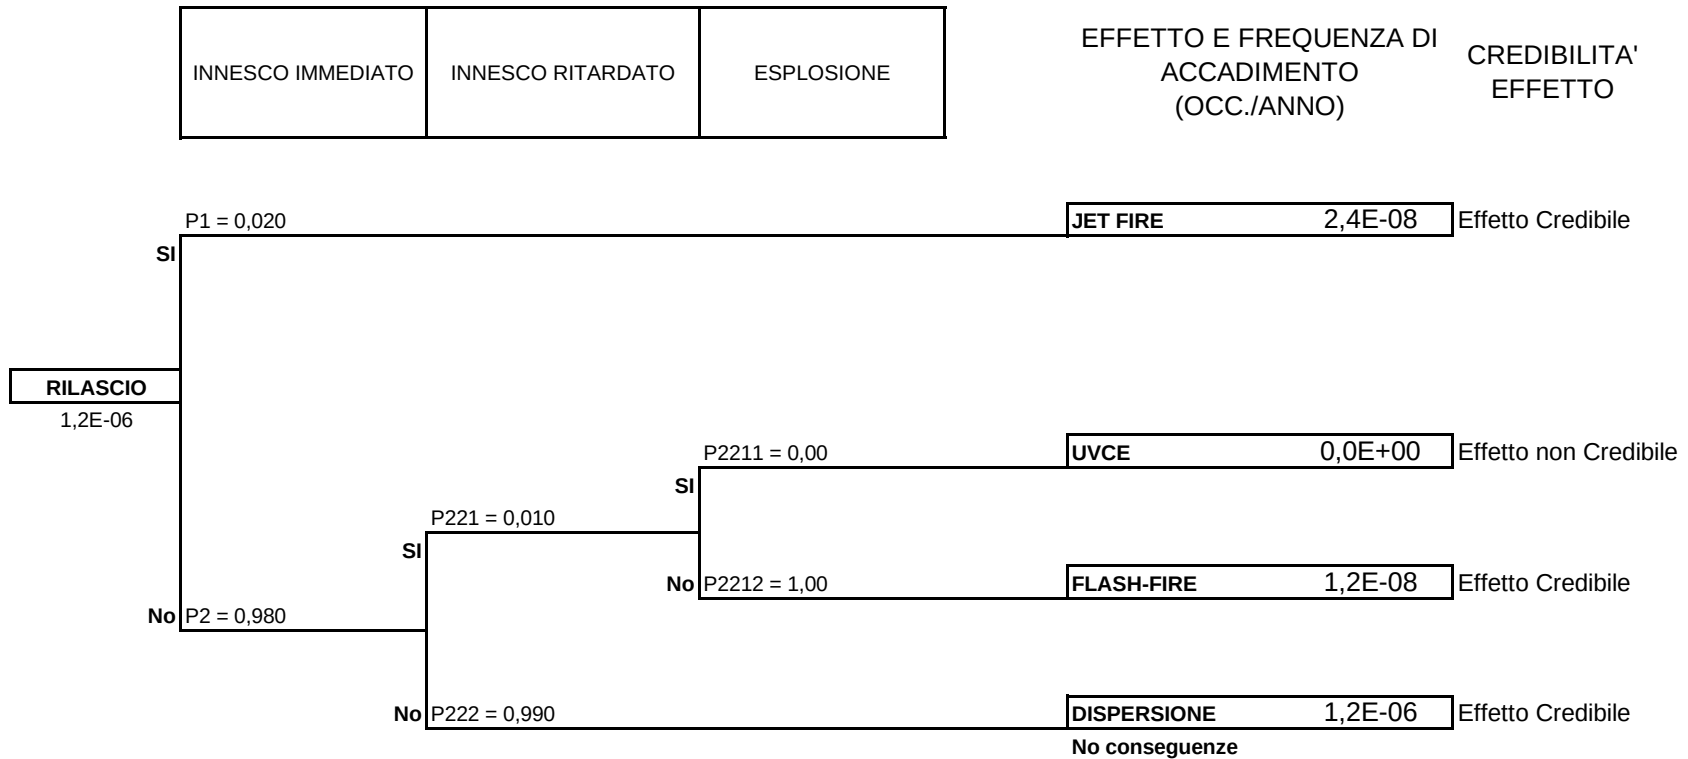


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 8 : Danneggiamento dello scambiatore di preriscaldamento gas

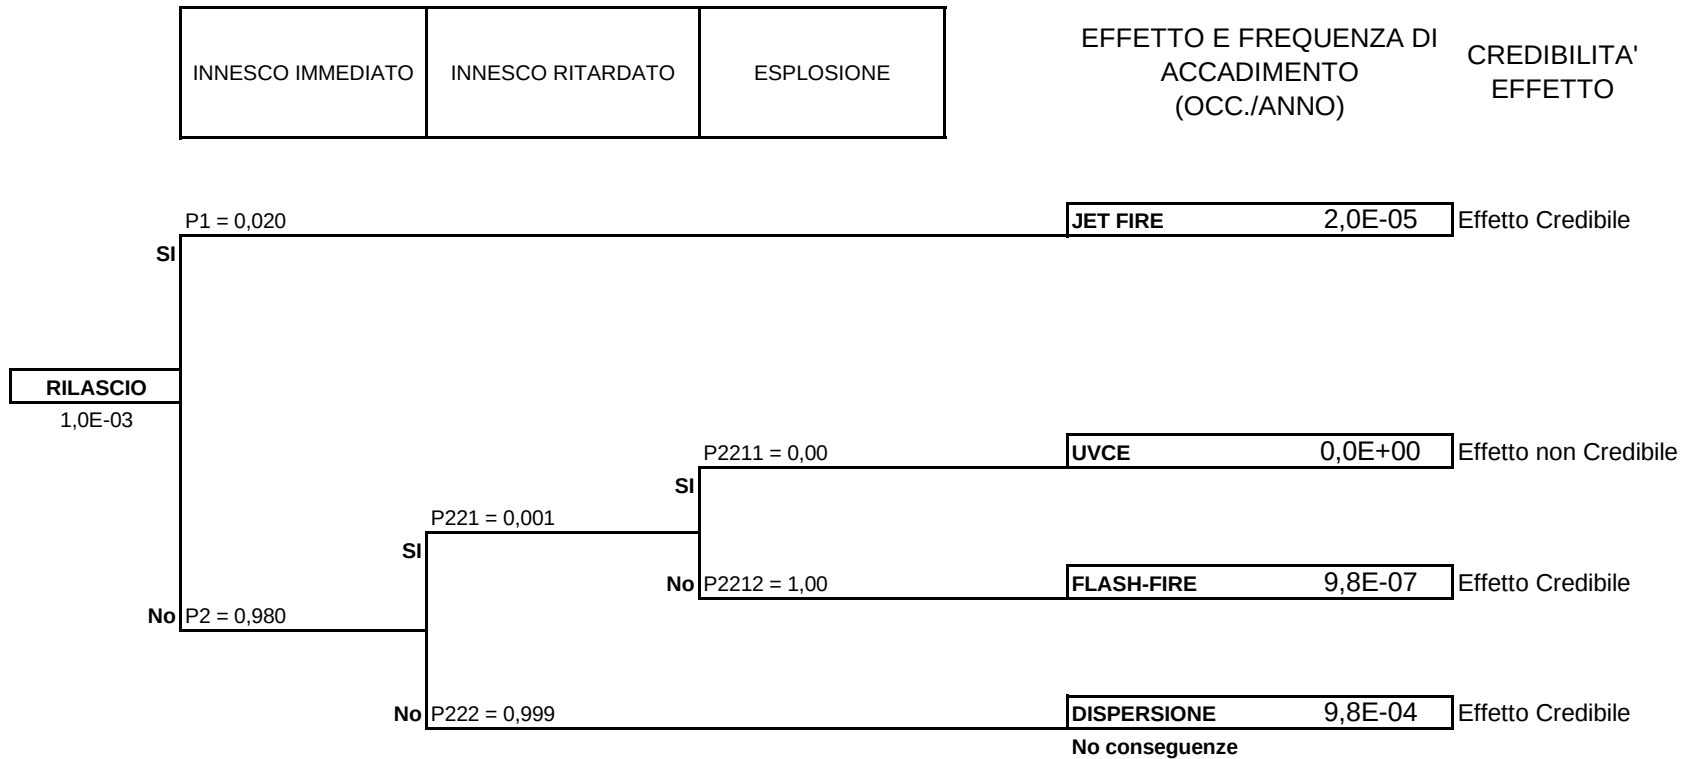


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 9 : Rottura parziale della tubazione di alimentazione del separatore di prod

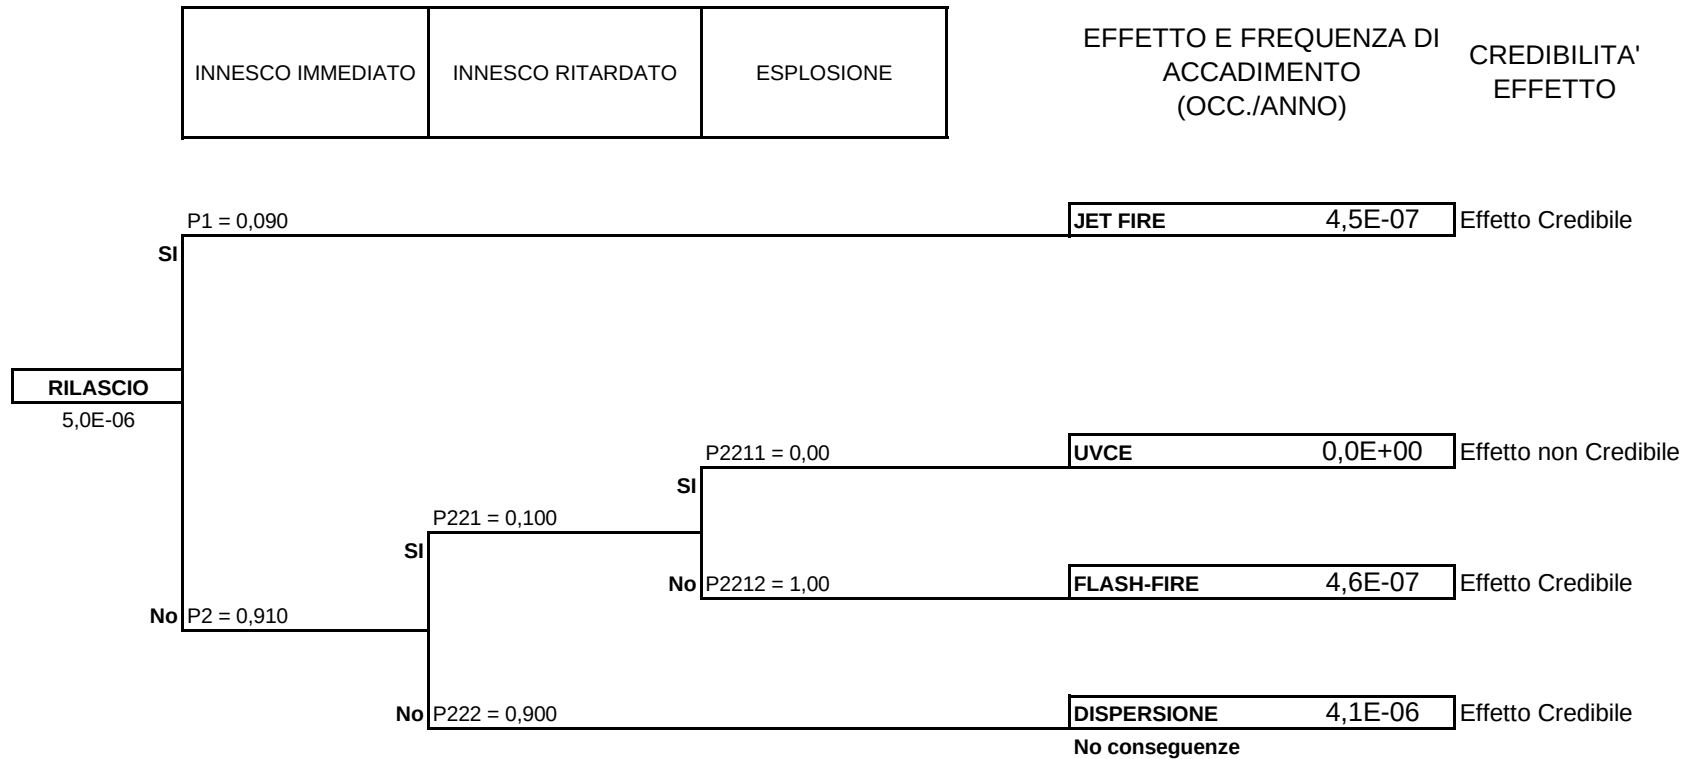


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 10 : Danneggiamento delle colonne di disidratazione

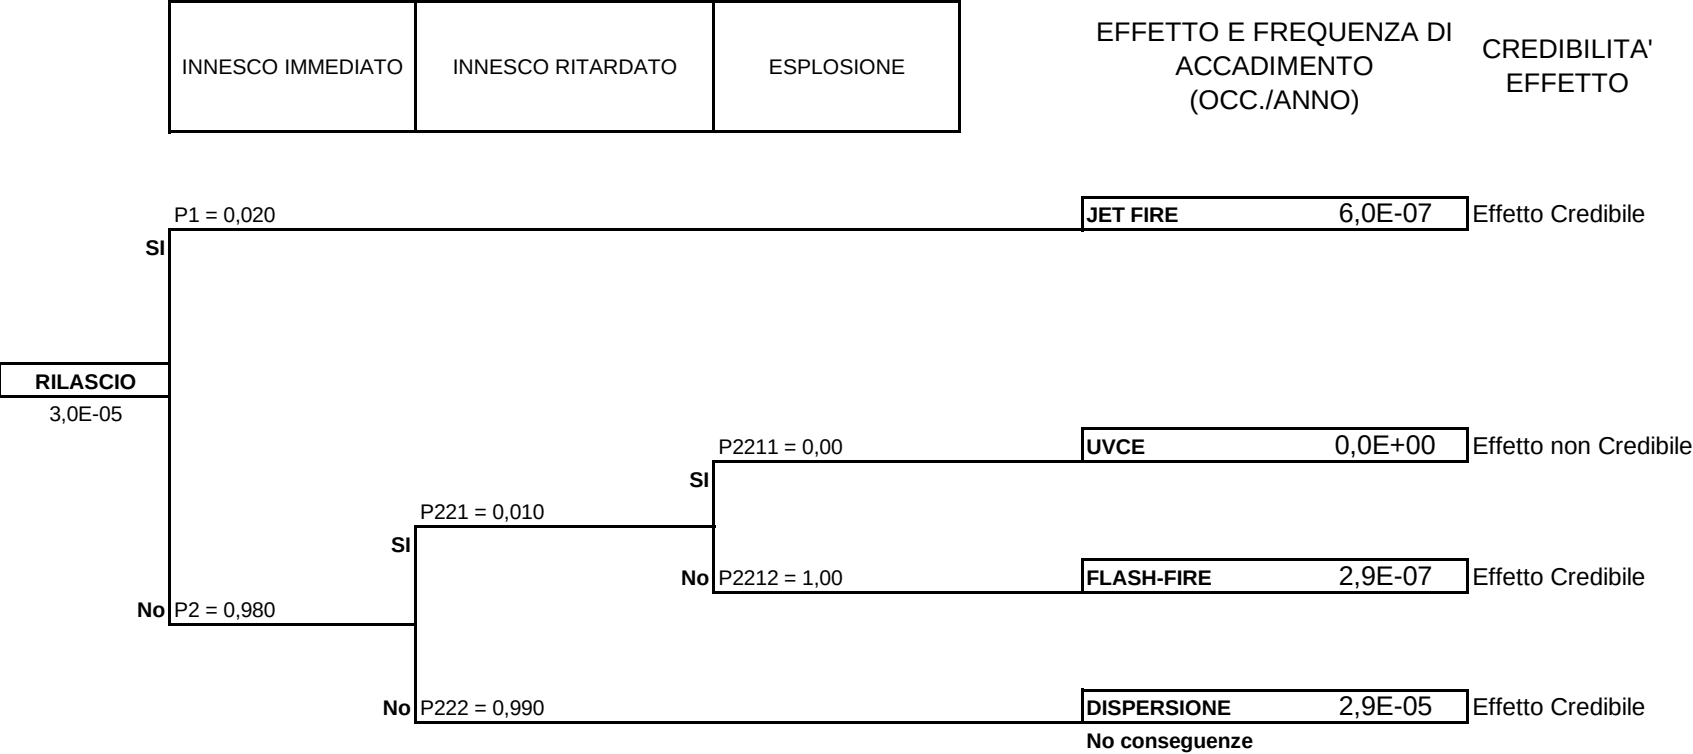


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 11 : Sovrappressione nelle colonne di disidratazione

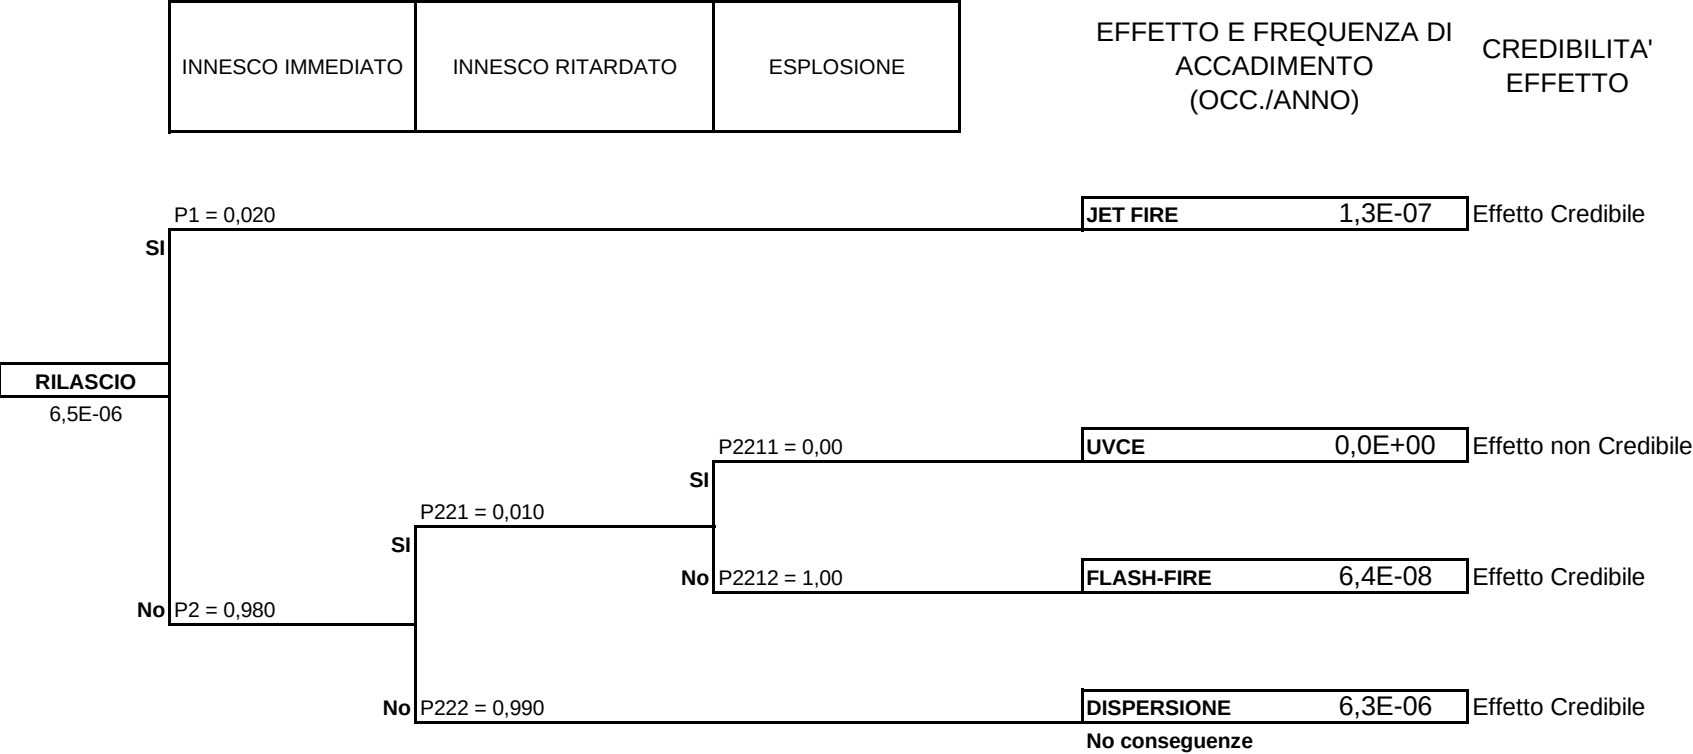


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 12 : Perdita di livello delle colonne di disidratazione con possibile trafilame

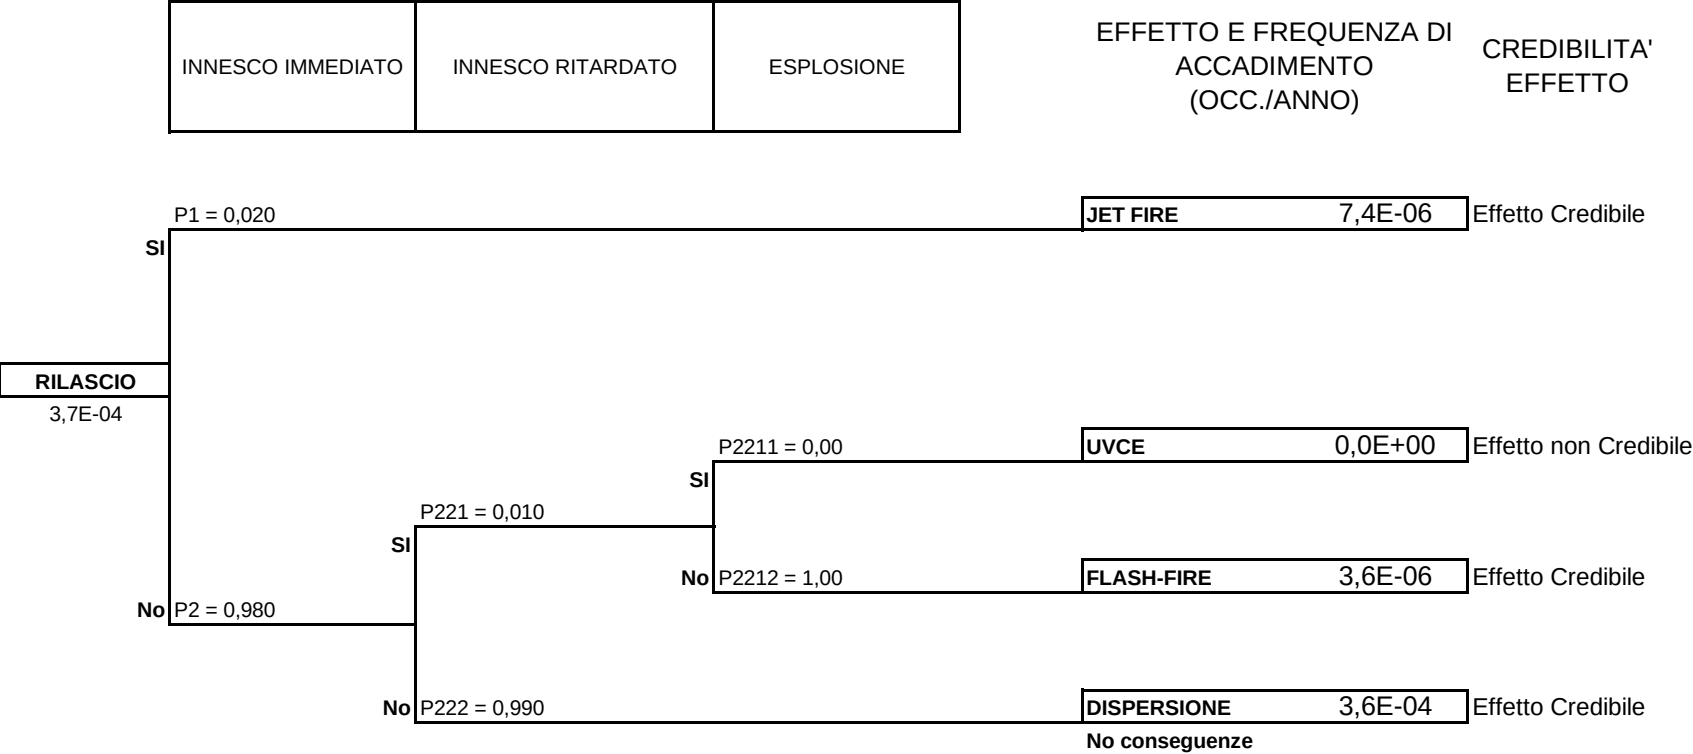


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 13 : Danneggiamento degli scambiatori di calore TEG/GAS

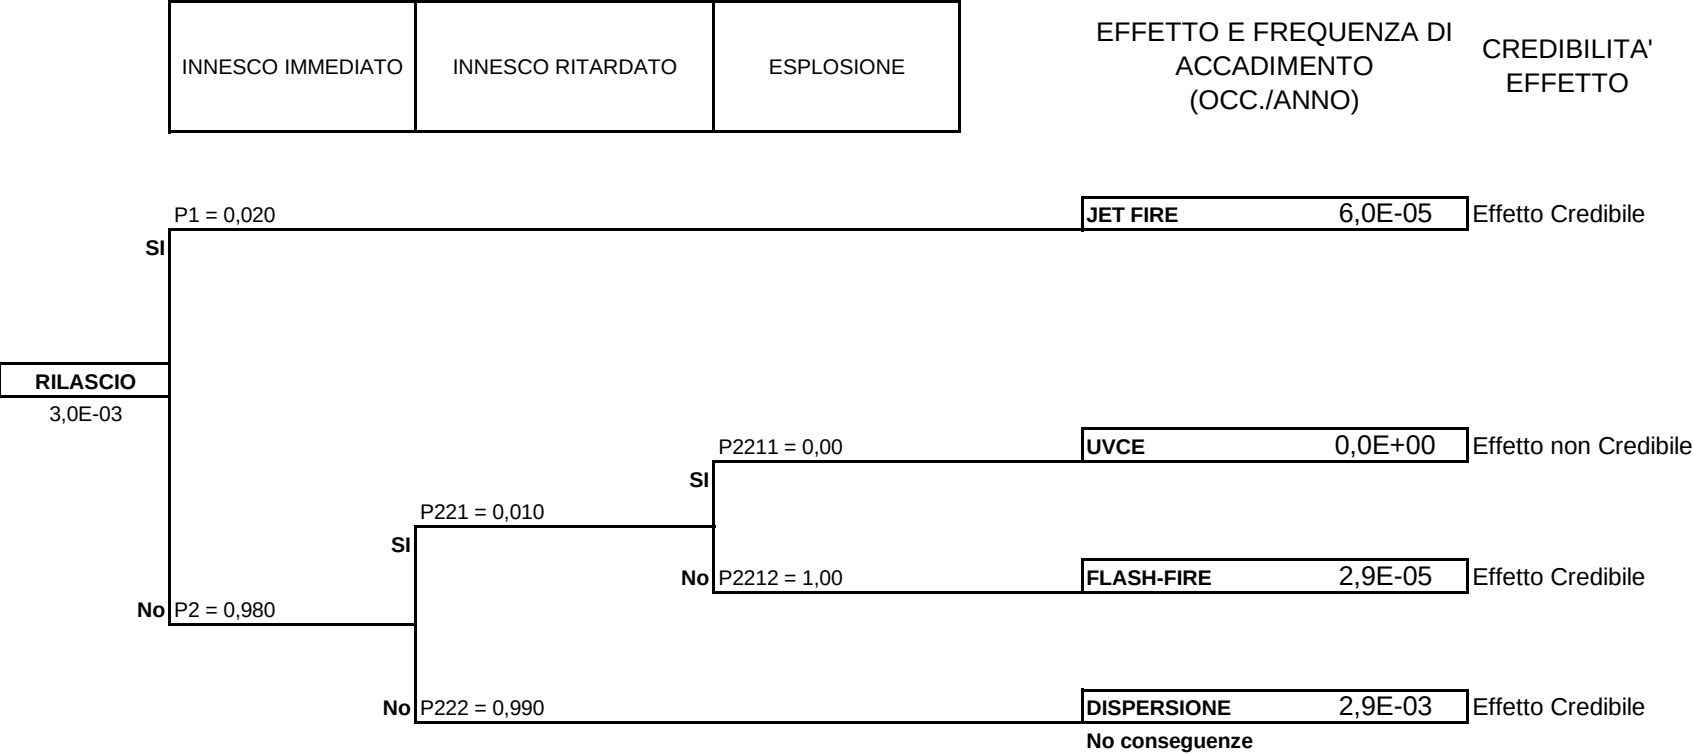


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 14 : Rottura parziale del collettore di uscita delle colonne di disidratazione (

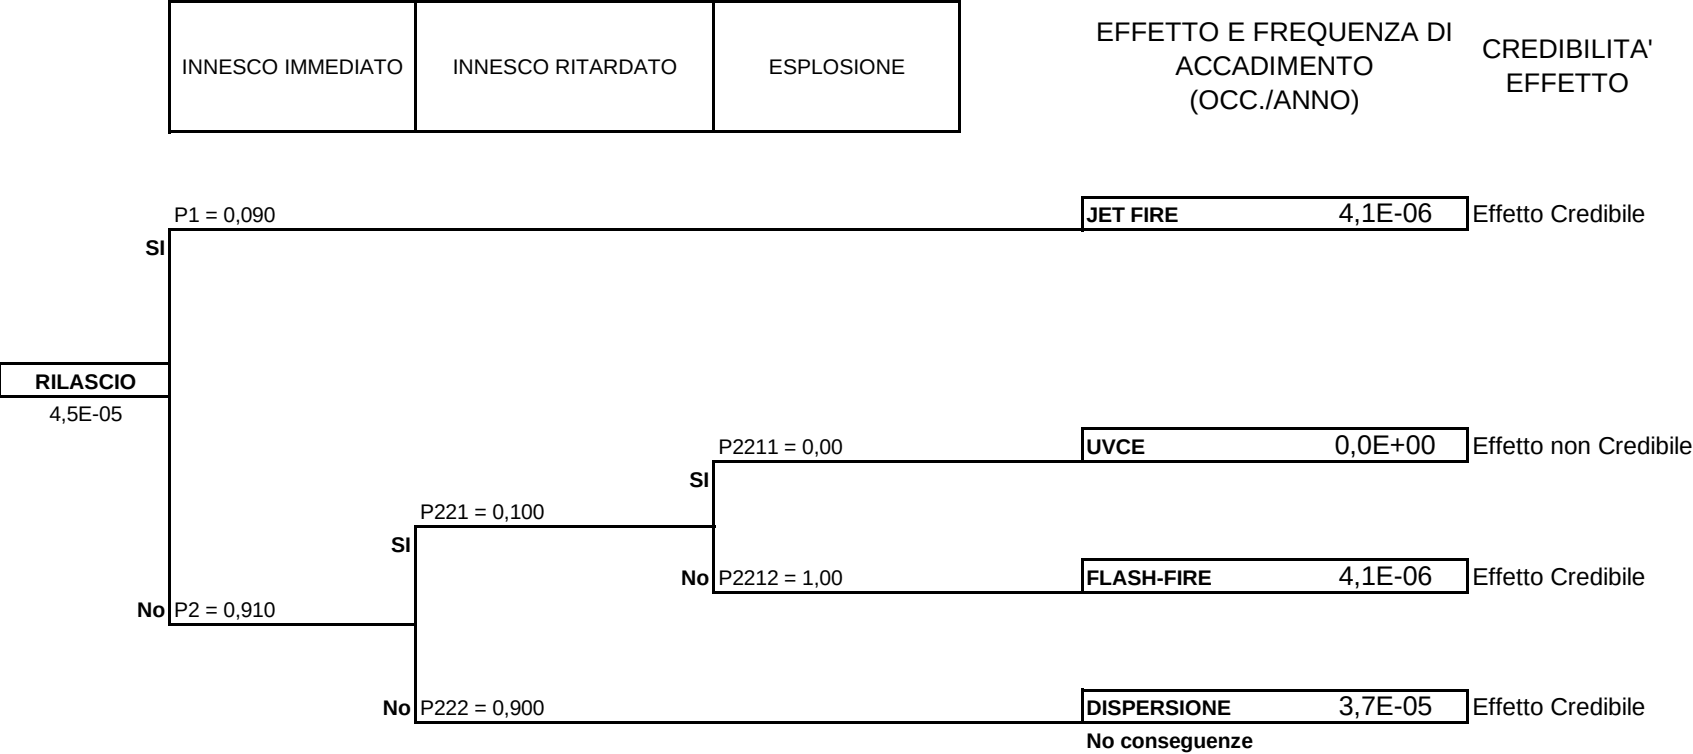


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 15 : Rottura parziale della linea di misura fiscale in fase di erogazione (tuba:

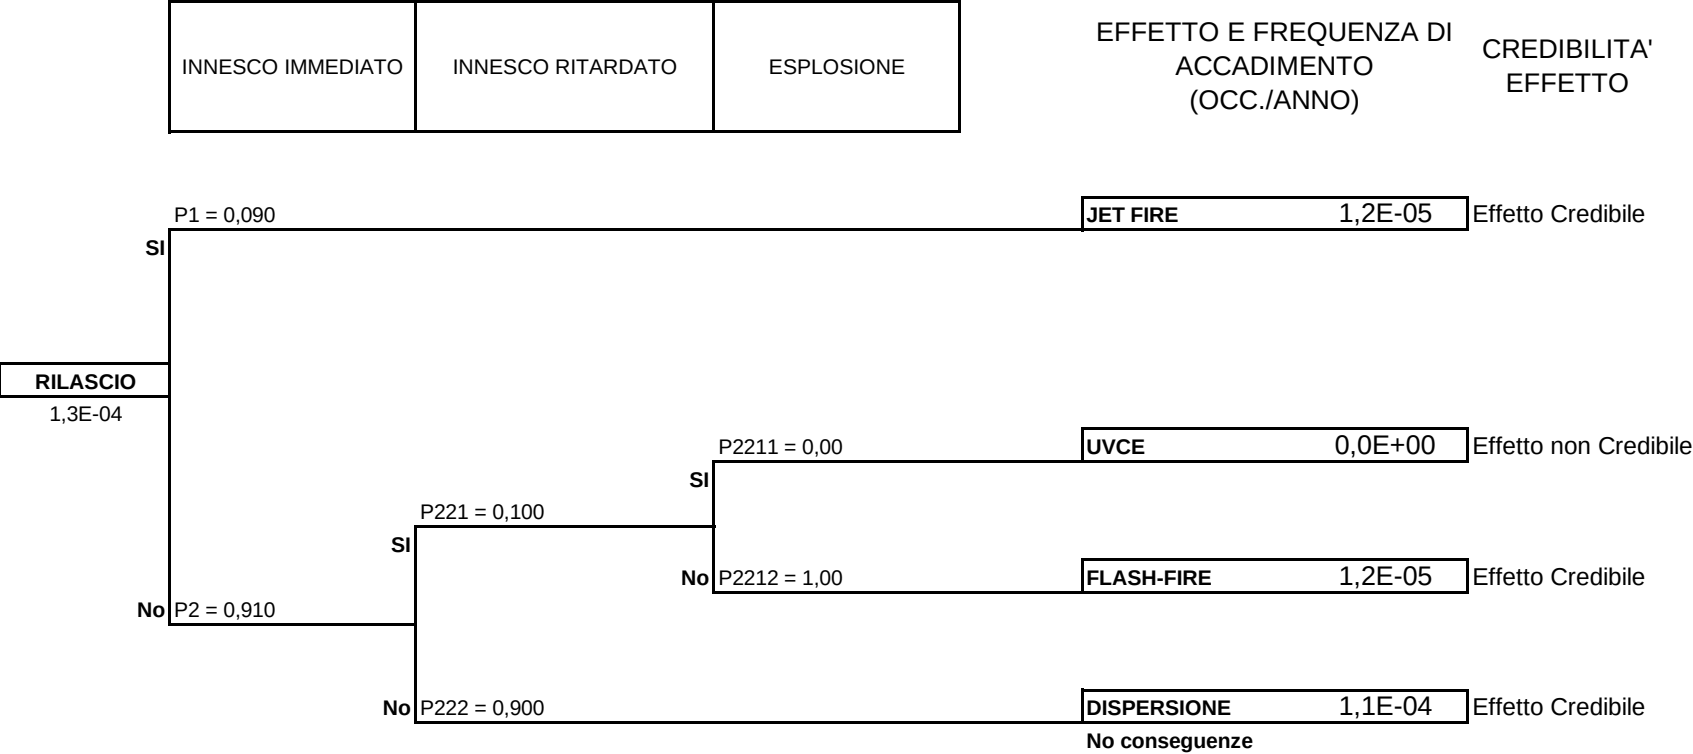


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 16 : Rottura parziale della linea di misura fiscale in fase di iniezione (tubazio

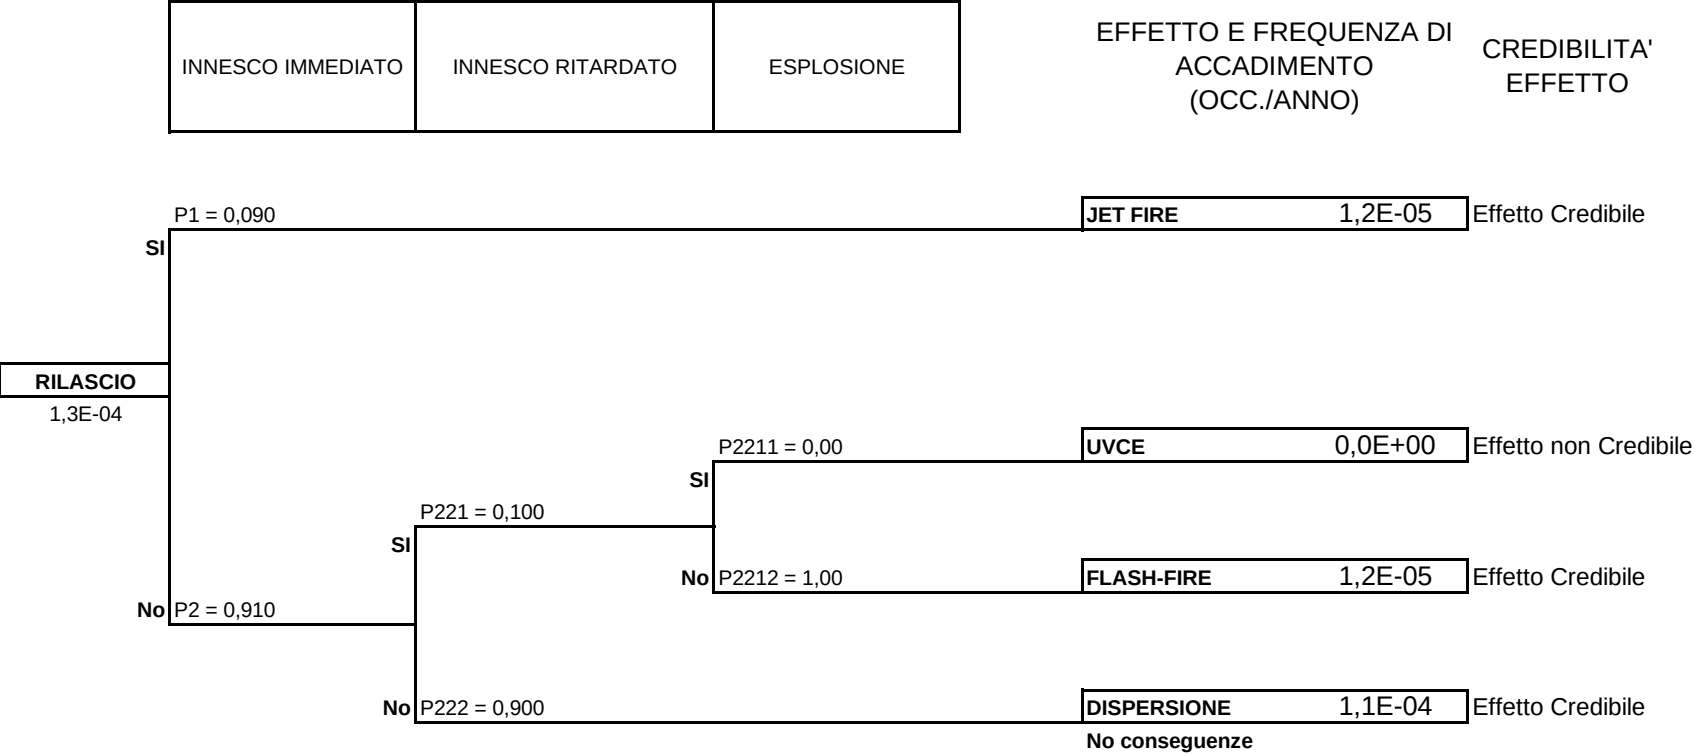


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 17 : Rottura parziale della linea di collegamento con la Rete SNAM in fase di

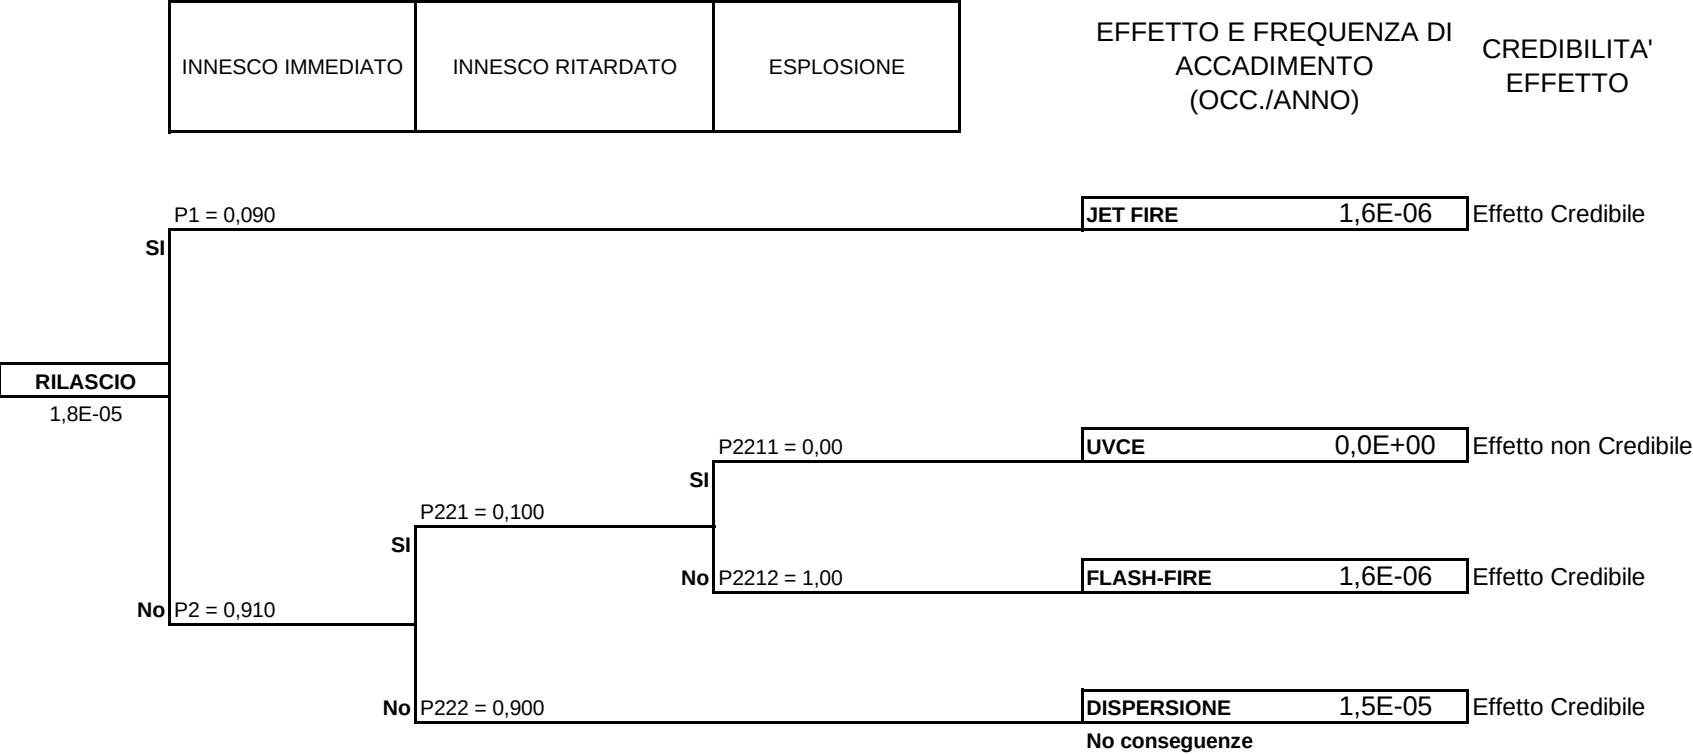


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 18 : Rottura parziale della linea di collegamento con la Rete SNAM in fase di

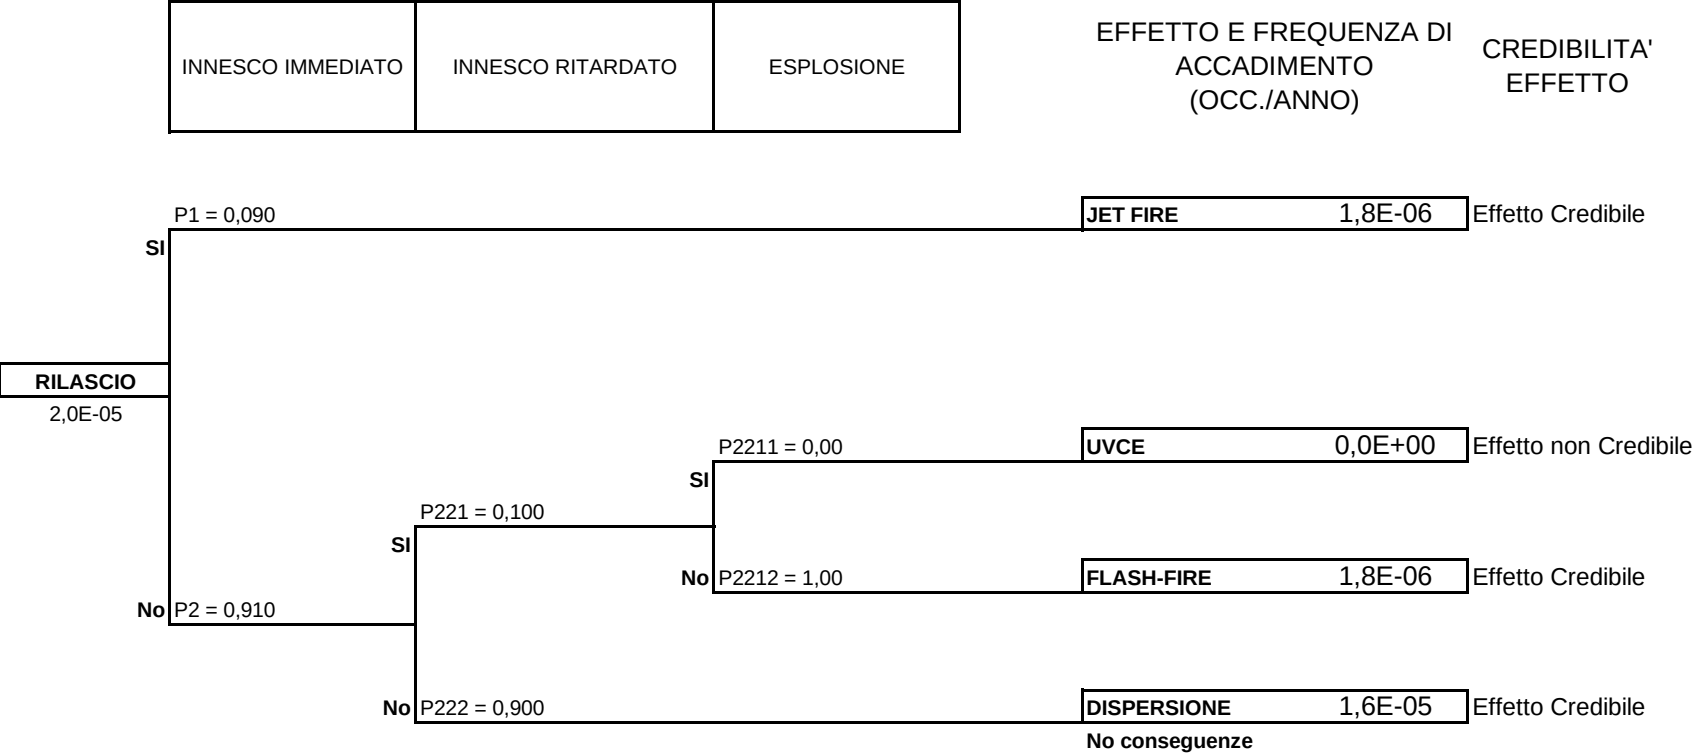


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 19 : Danneggiamento dei filtri di aspirazione dei turbocompressori

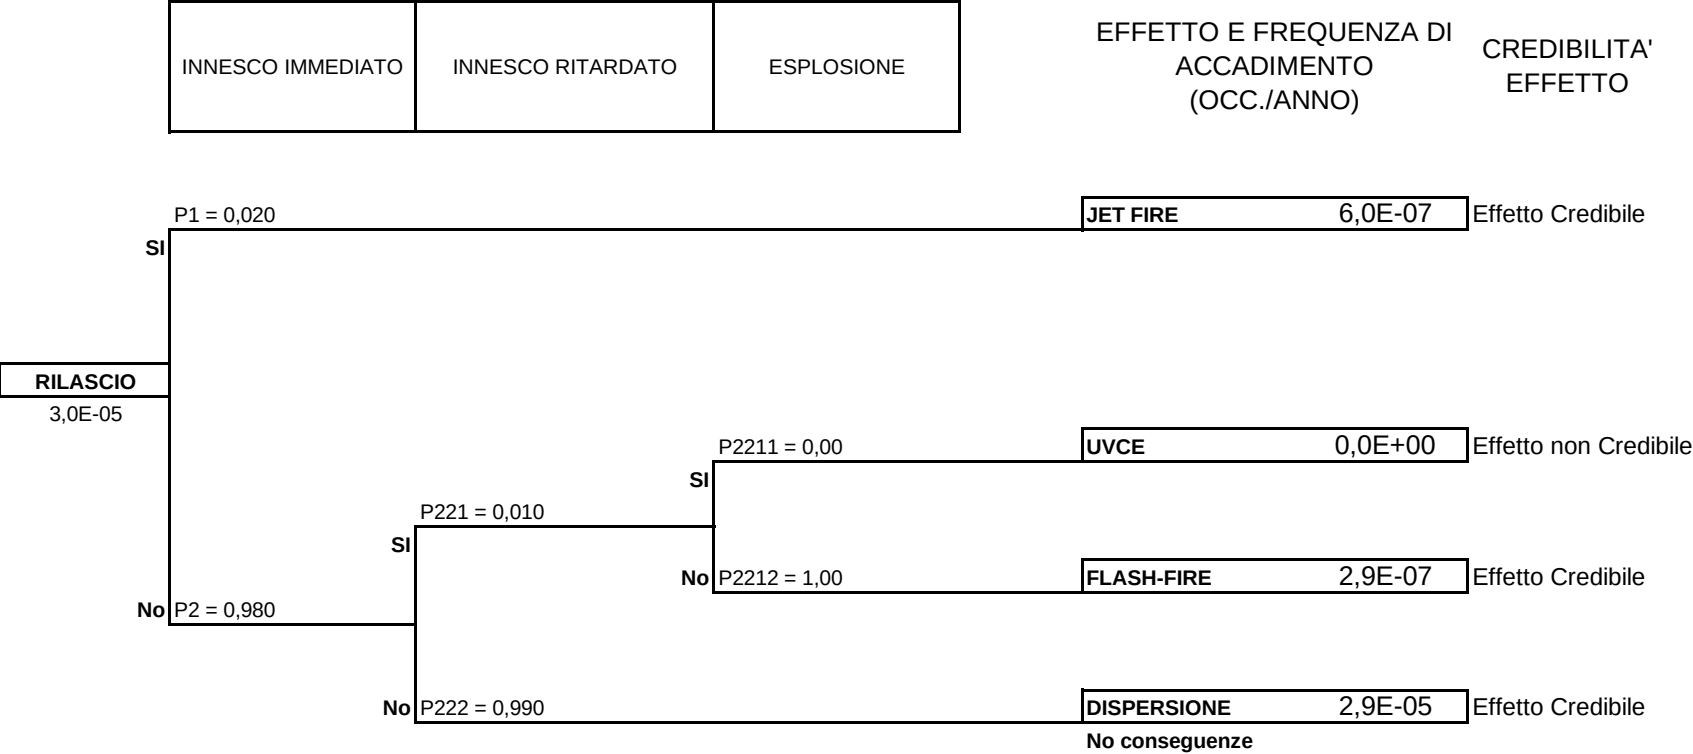


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 20 : Sovrariempimento dei filtri di aspirazione con trascinamento di liquido

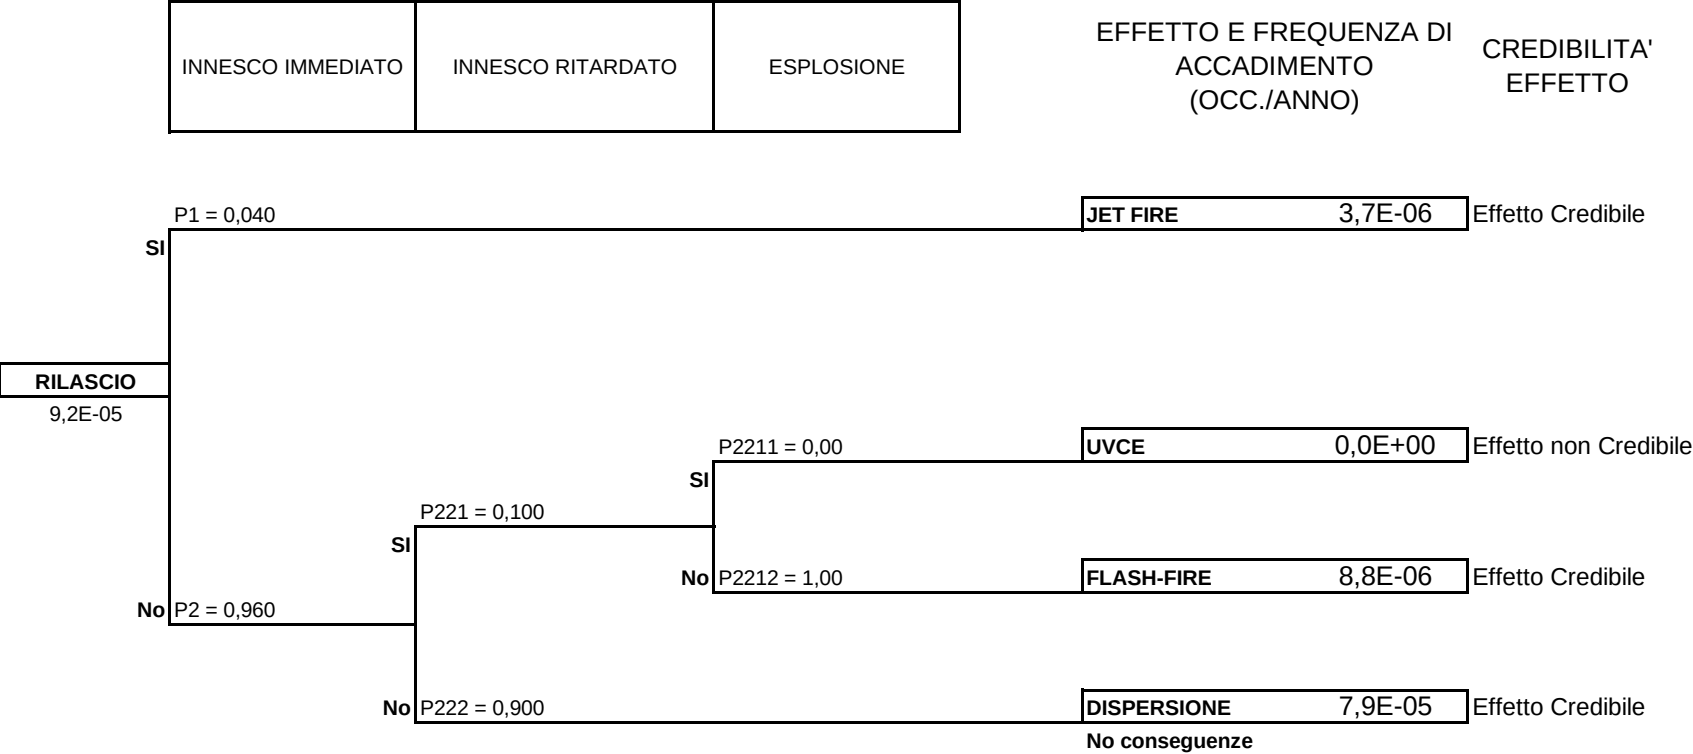


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 22 : Bassa pressione aspirazione con problemi di surge ai compressori e da

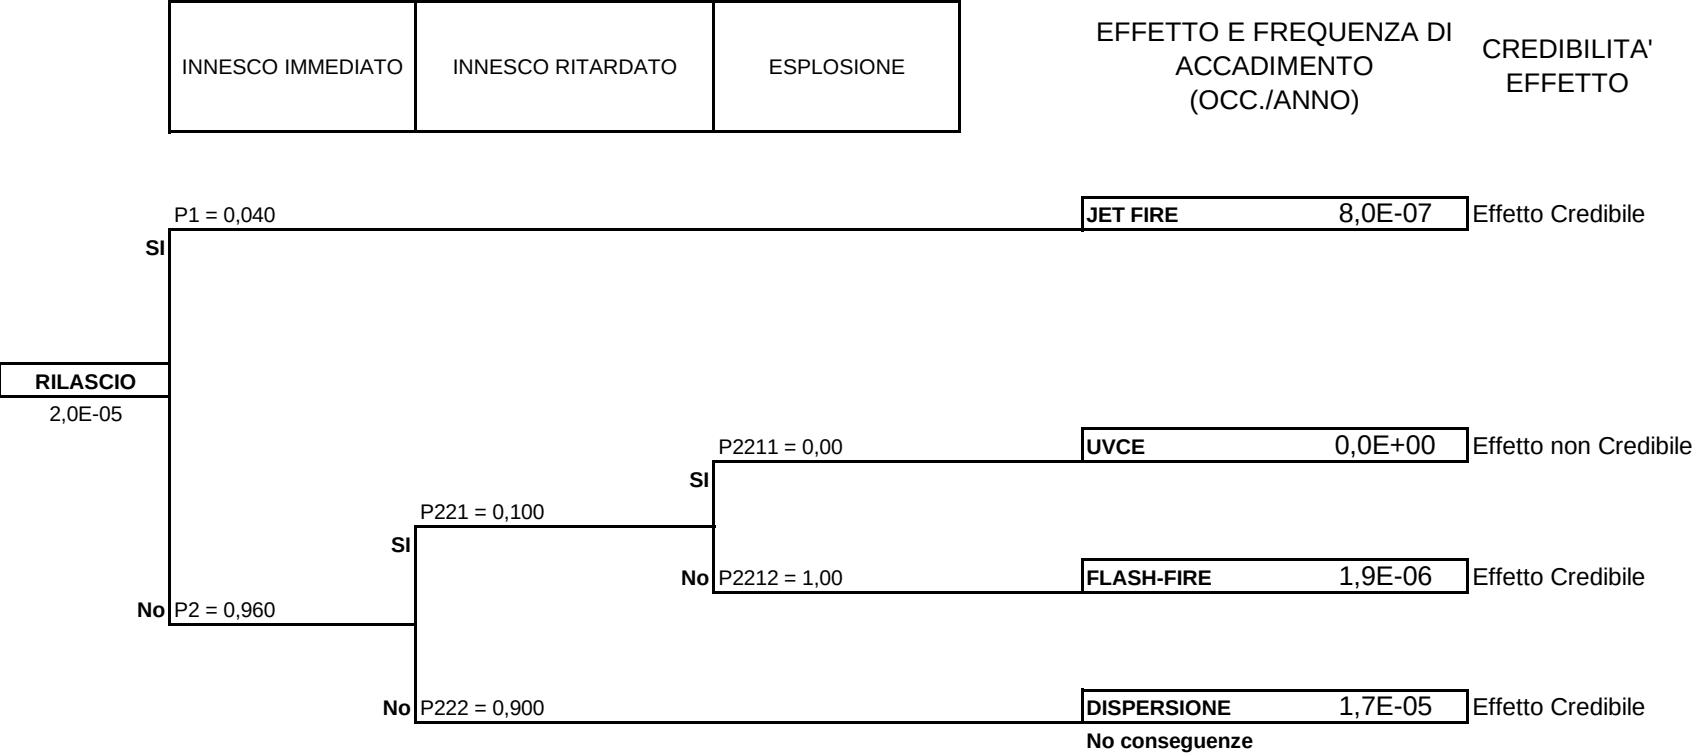


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 23 : Danneggiamento dei compressori

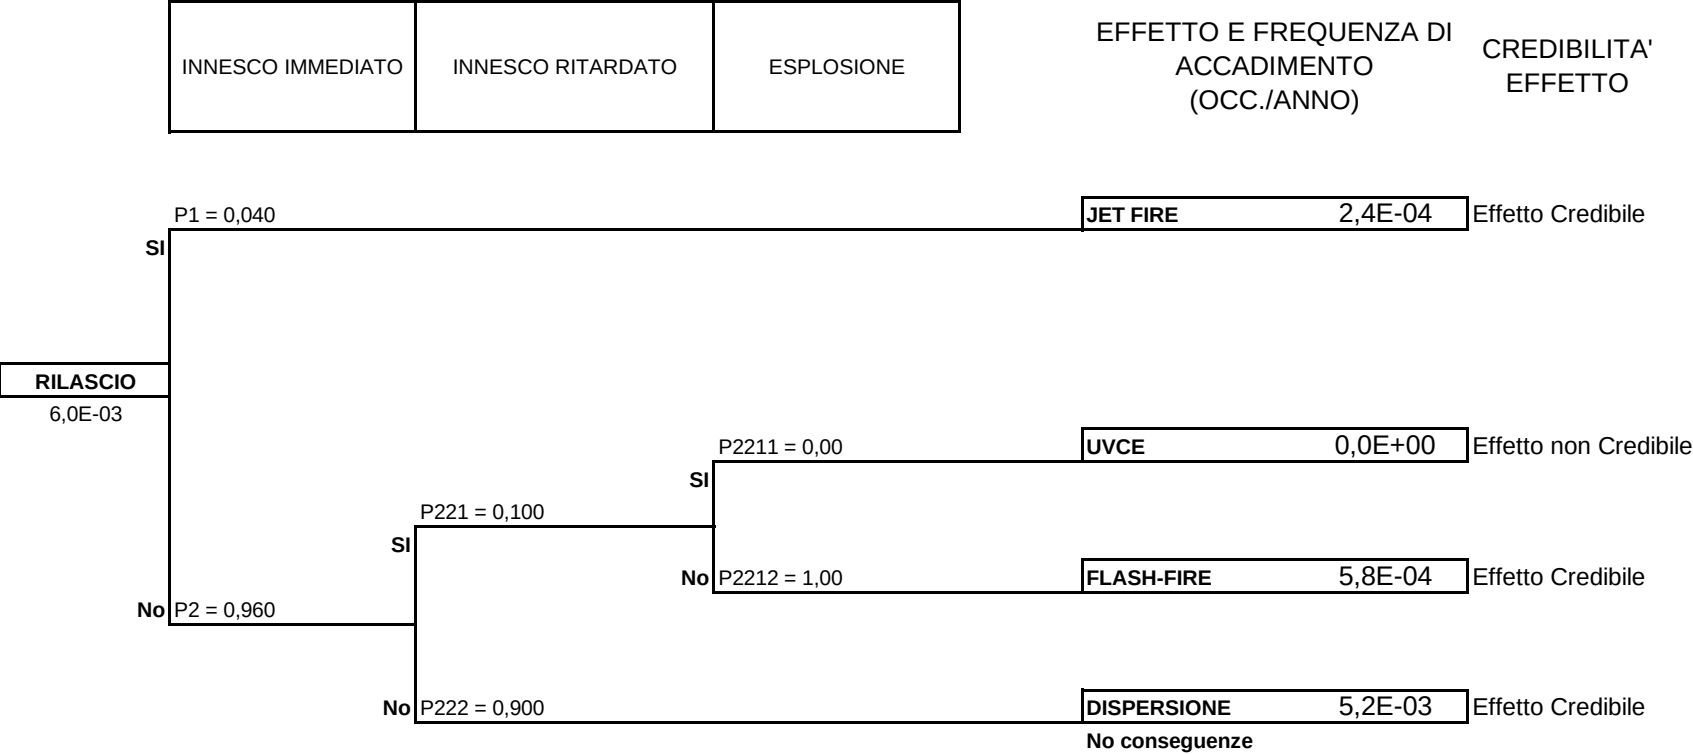


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 24 : Danneggiamento degli air-cooler

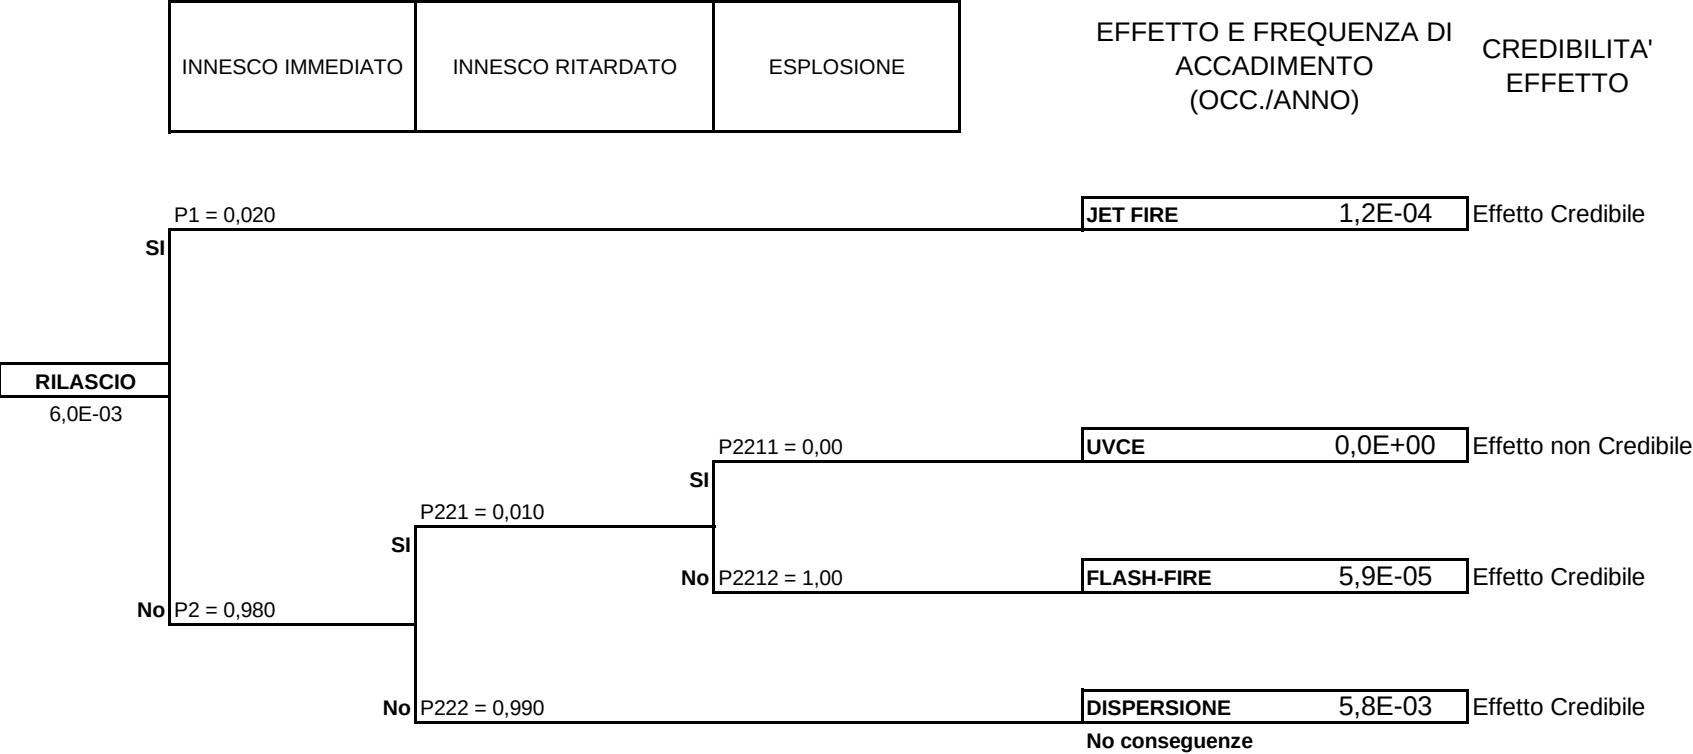


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 26 : Danneggiamento dei filtri del gas combustibile

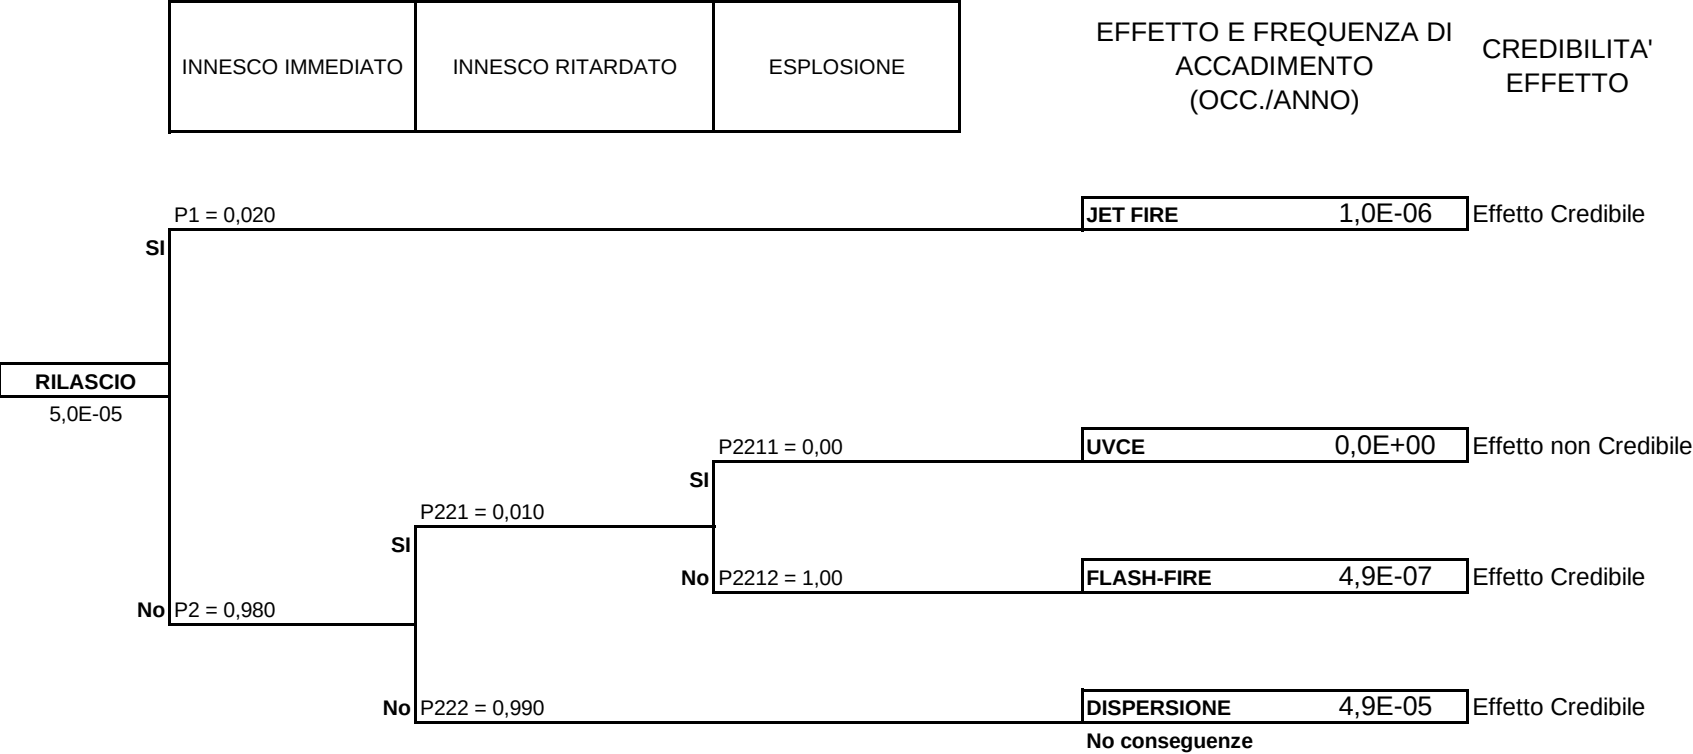


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 27 : Danneggiamento dei preriscaldatori del gas combustibile

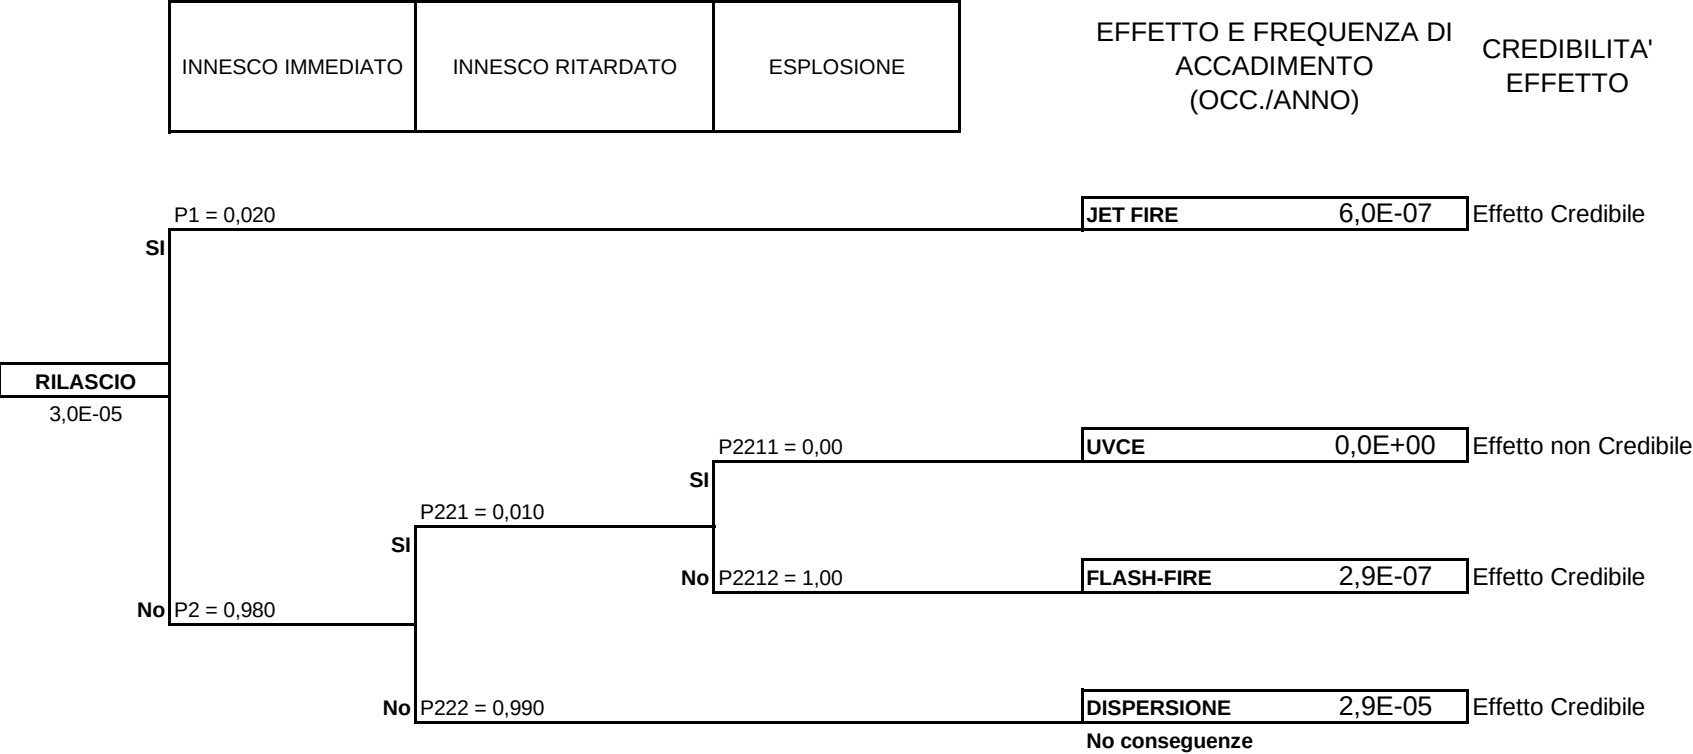


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 29 : Danneggiamento del serbatoio di stoccaggio del metanolo

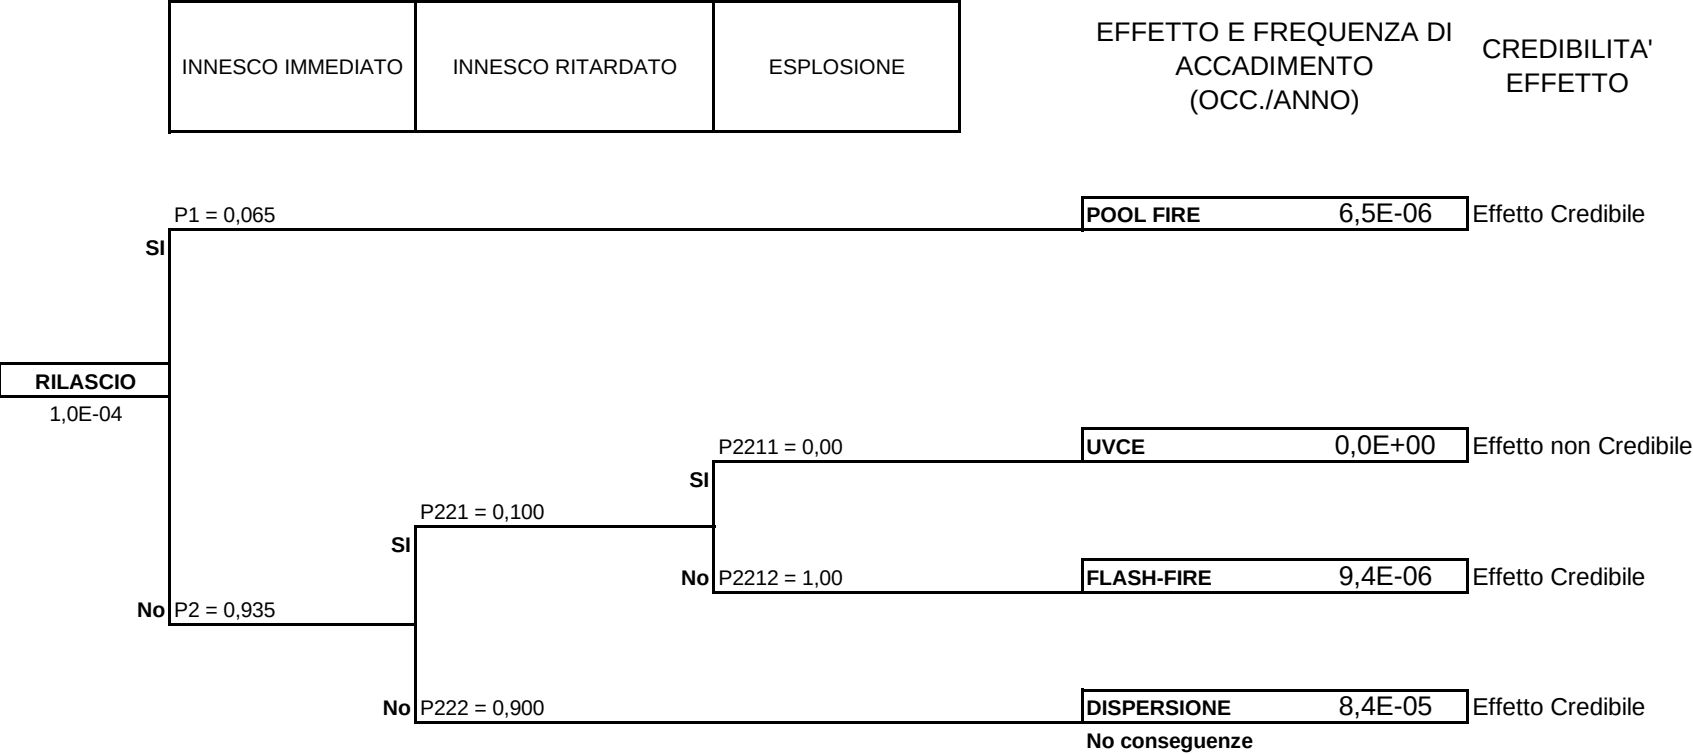


SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 30 : Danneggiamento delle pompe di inizione del metanolo

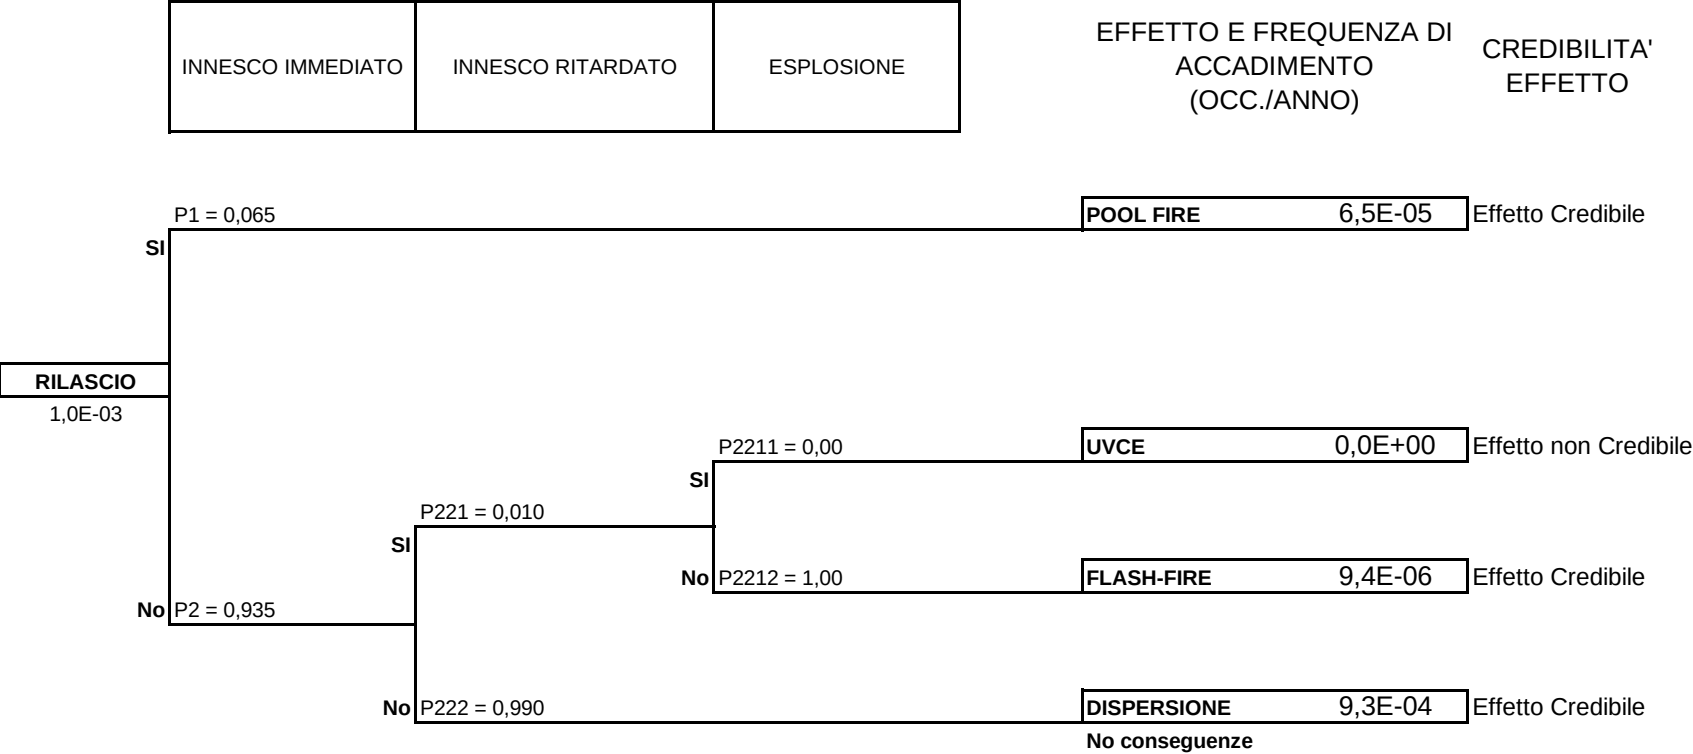

SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 31 : Rottura completa della tubazione di mandata delle pompe del metanolo

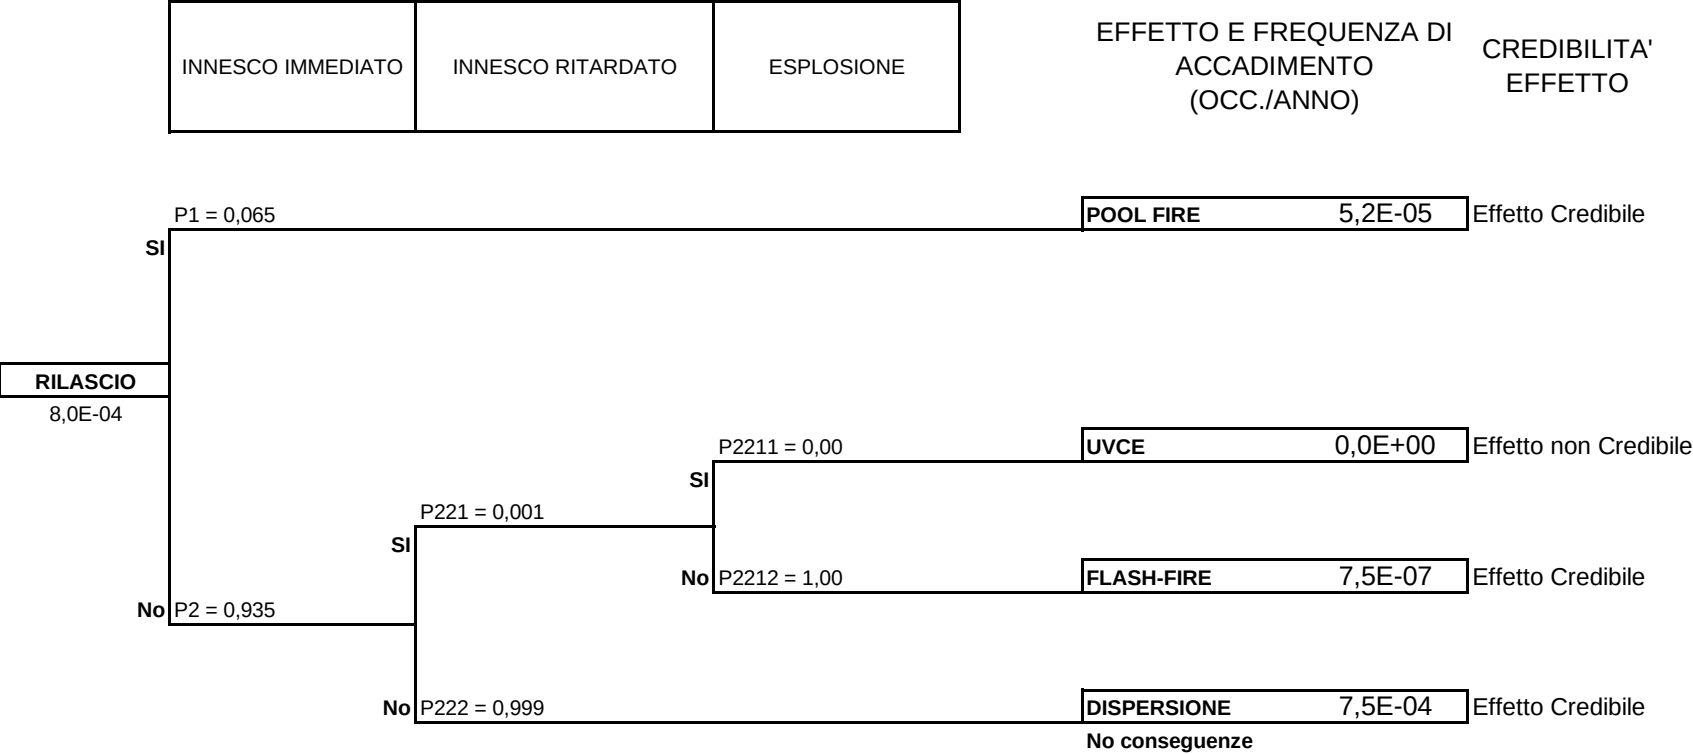

SOCIETA'
IMPIANTO
IPOTESI

STOGIT
Centrale stoccaggio gas di Alfonsine (RA) - Fase 2
Ipotesi n° 32 : Rottura completa della manichetta di carico del metanolo nel serbaotio

