


LEGENDA

- LINEE IN CAVO 36KV CERIGNOLA 30.3 - AMPLIAMENTO 36KV SE MELFI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE DI RACCOLTA FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE FV CERIGNOLA 30.3
- CABINA UTENTE
- STRADA ACCESSO CU



Giuseppe Restelli

C	21.9.2023	107	013	093	Revisione come da commenti cliente
B	21.9.2023	107	013	093	Revisione per modifica tracciato cavi e aree FV
A	13.9.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE					IMPIANTO
Cerignola Solar Park Srl Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					CERIGNOLA 30.3
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
BRULLI Trasmismissione					INQUADRAMENTO CTR
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 5.000	A1	1 / 8	4 1 7 2 3 2 C		

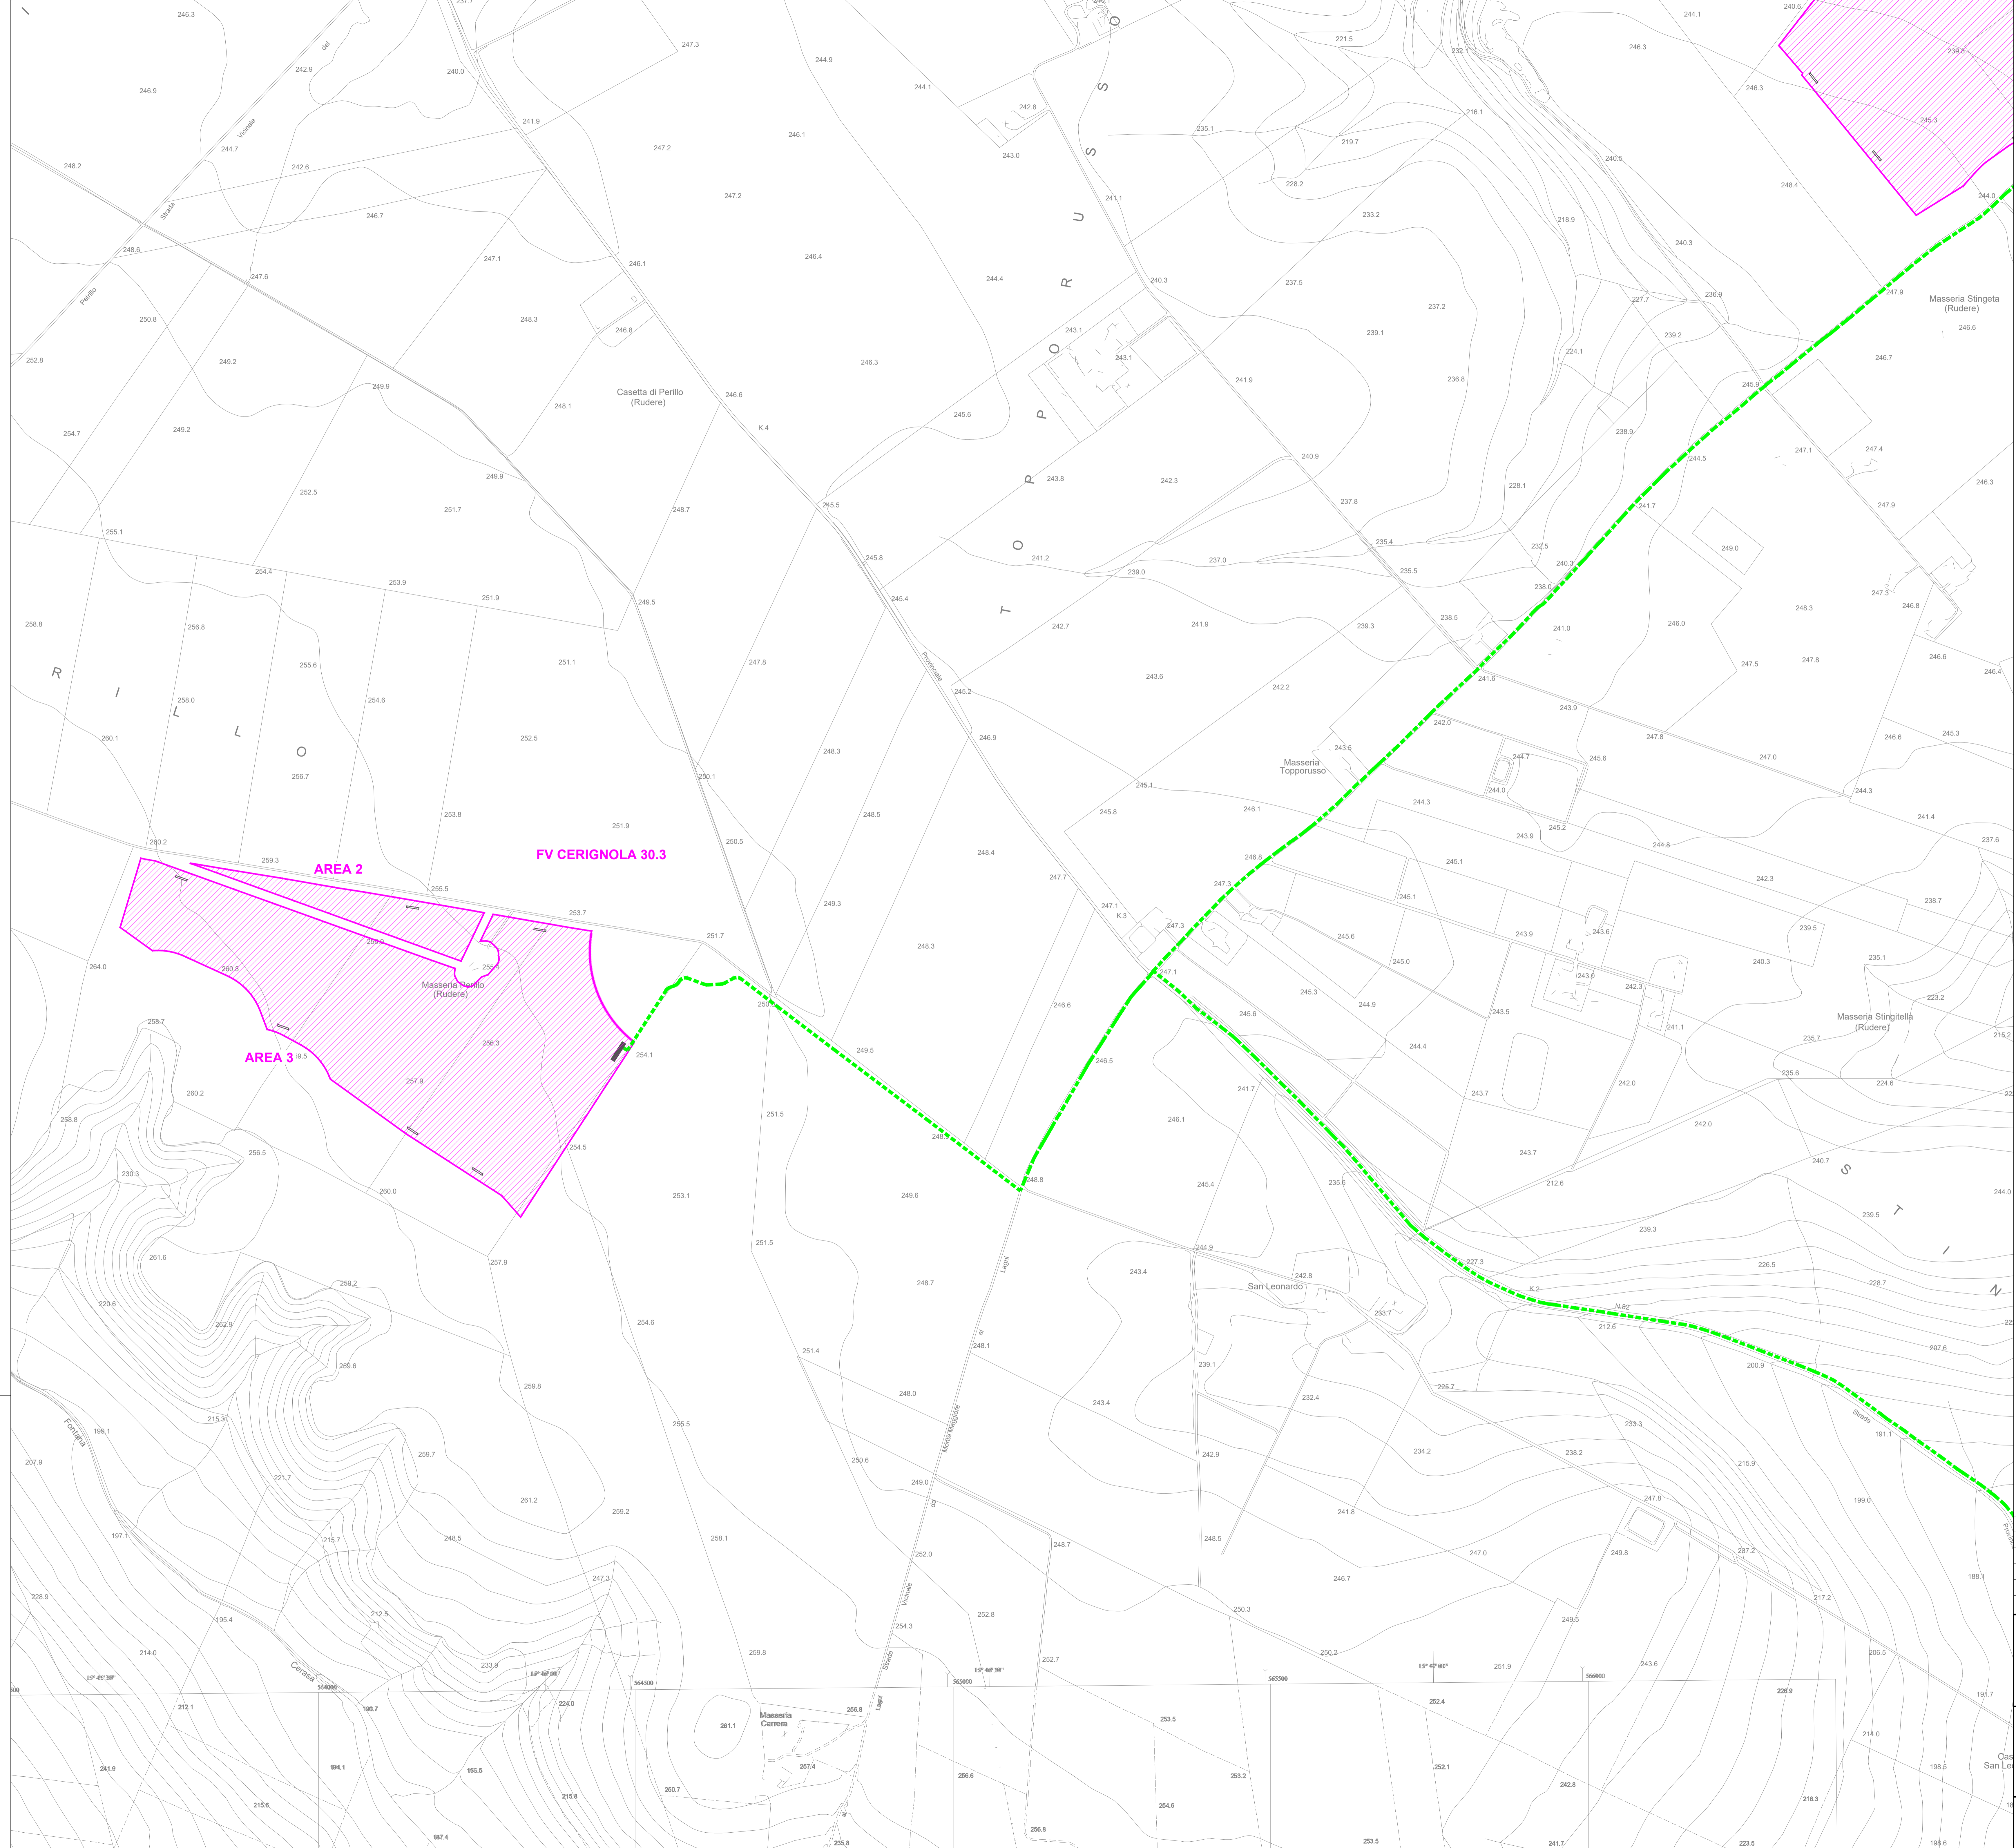


LEGENDA

- LINEE IN CAVO 36KV CERIGNOLA 30.3 - AMPLIAMENTO 36KV SE MELFI
- AREA IMPIANTO FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE DI RACCOLTA FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE FV CERIGNOLA 30.3
- CABINA UTENTE
- STRADA ACCESSO CU



Giuseppe Brulli

	<i>Giuseppe Brulli</i>				
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
C	21.9.2023	107	013	093	Revisione come da commenti cliente
B	21.9.2023	107	013	093	Revisione per modifica tracciato cavi e aree FV
A	13.9.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
COMITENTE		CERIGNOLA 30.3			TITOLO
CERIGNOLA Solar Park Srl Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)		INQUADRAMENTO CTR			N. DOCUMENTO
SCALA		FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO	
1 : 5.000		A1	2 / 8	4 1 7 2 3 2 C	

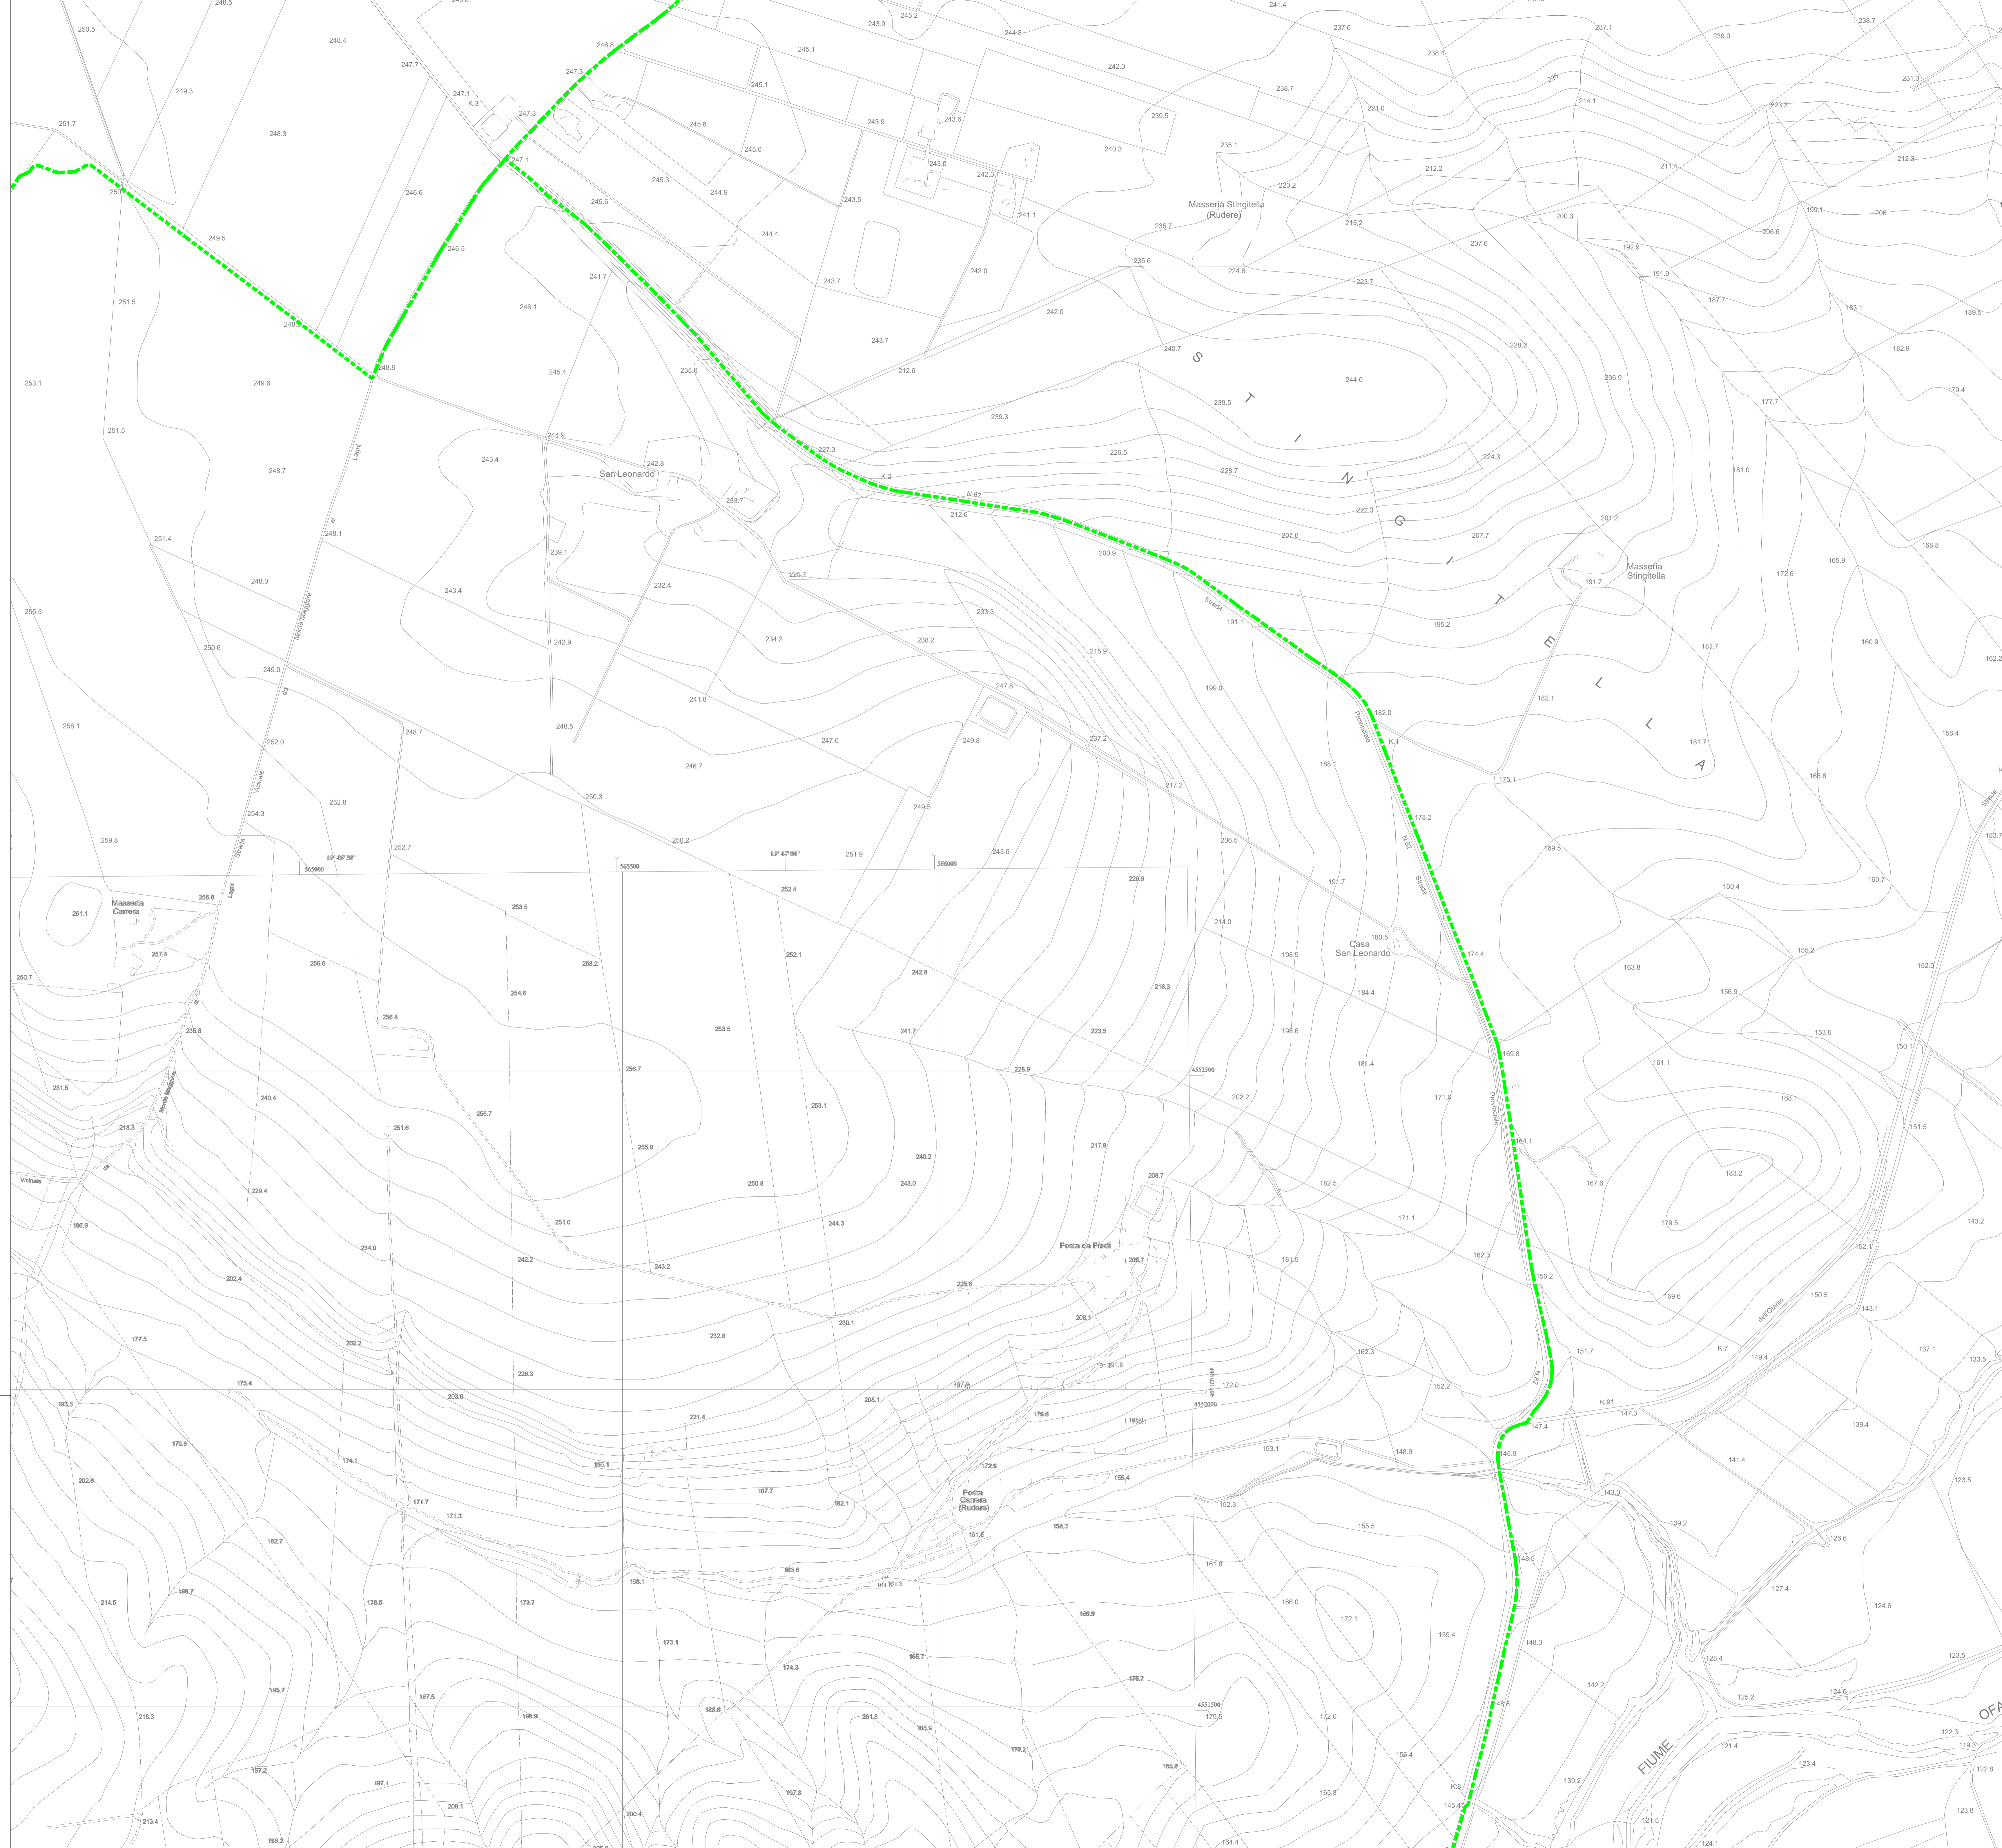


LEGENDA

- LINEE IN CAVO 36KV CERIGNOLA 30.3 - AMPLIAMENTO 36KV SE MELFI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE DI RACCOLTA FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE FV CERIGNOLA 30.3
- CABINA UTENTE
- STRADA ACCESSO CU



Giuseppe Bianchi

	<i>Giuseppe Bianchi</i>				
C	21.9.2023	107	013	093	Revisione come da commenti cliente
B	21.9.2023	107	013	093	Revisione per modifica tracciato cavi e aree FV
A	13.9.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE					IMPIANTO
Cerignola Solar Park Srl Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					CERIGNOLA 30.3
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
BRULLI ltrasmissione					INQUADRAMENTO CTR
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 5.000	A1	3 / 8	4 1 7 2 3 2 C		

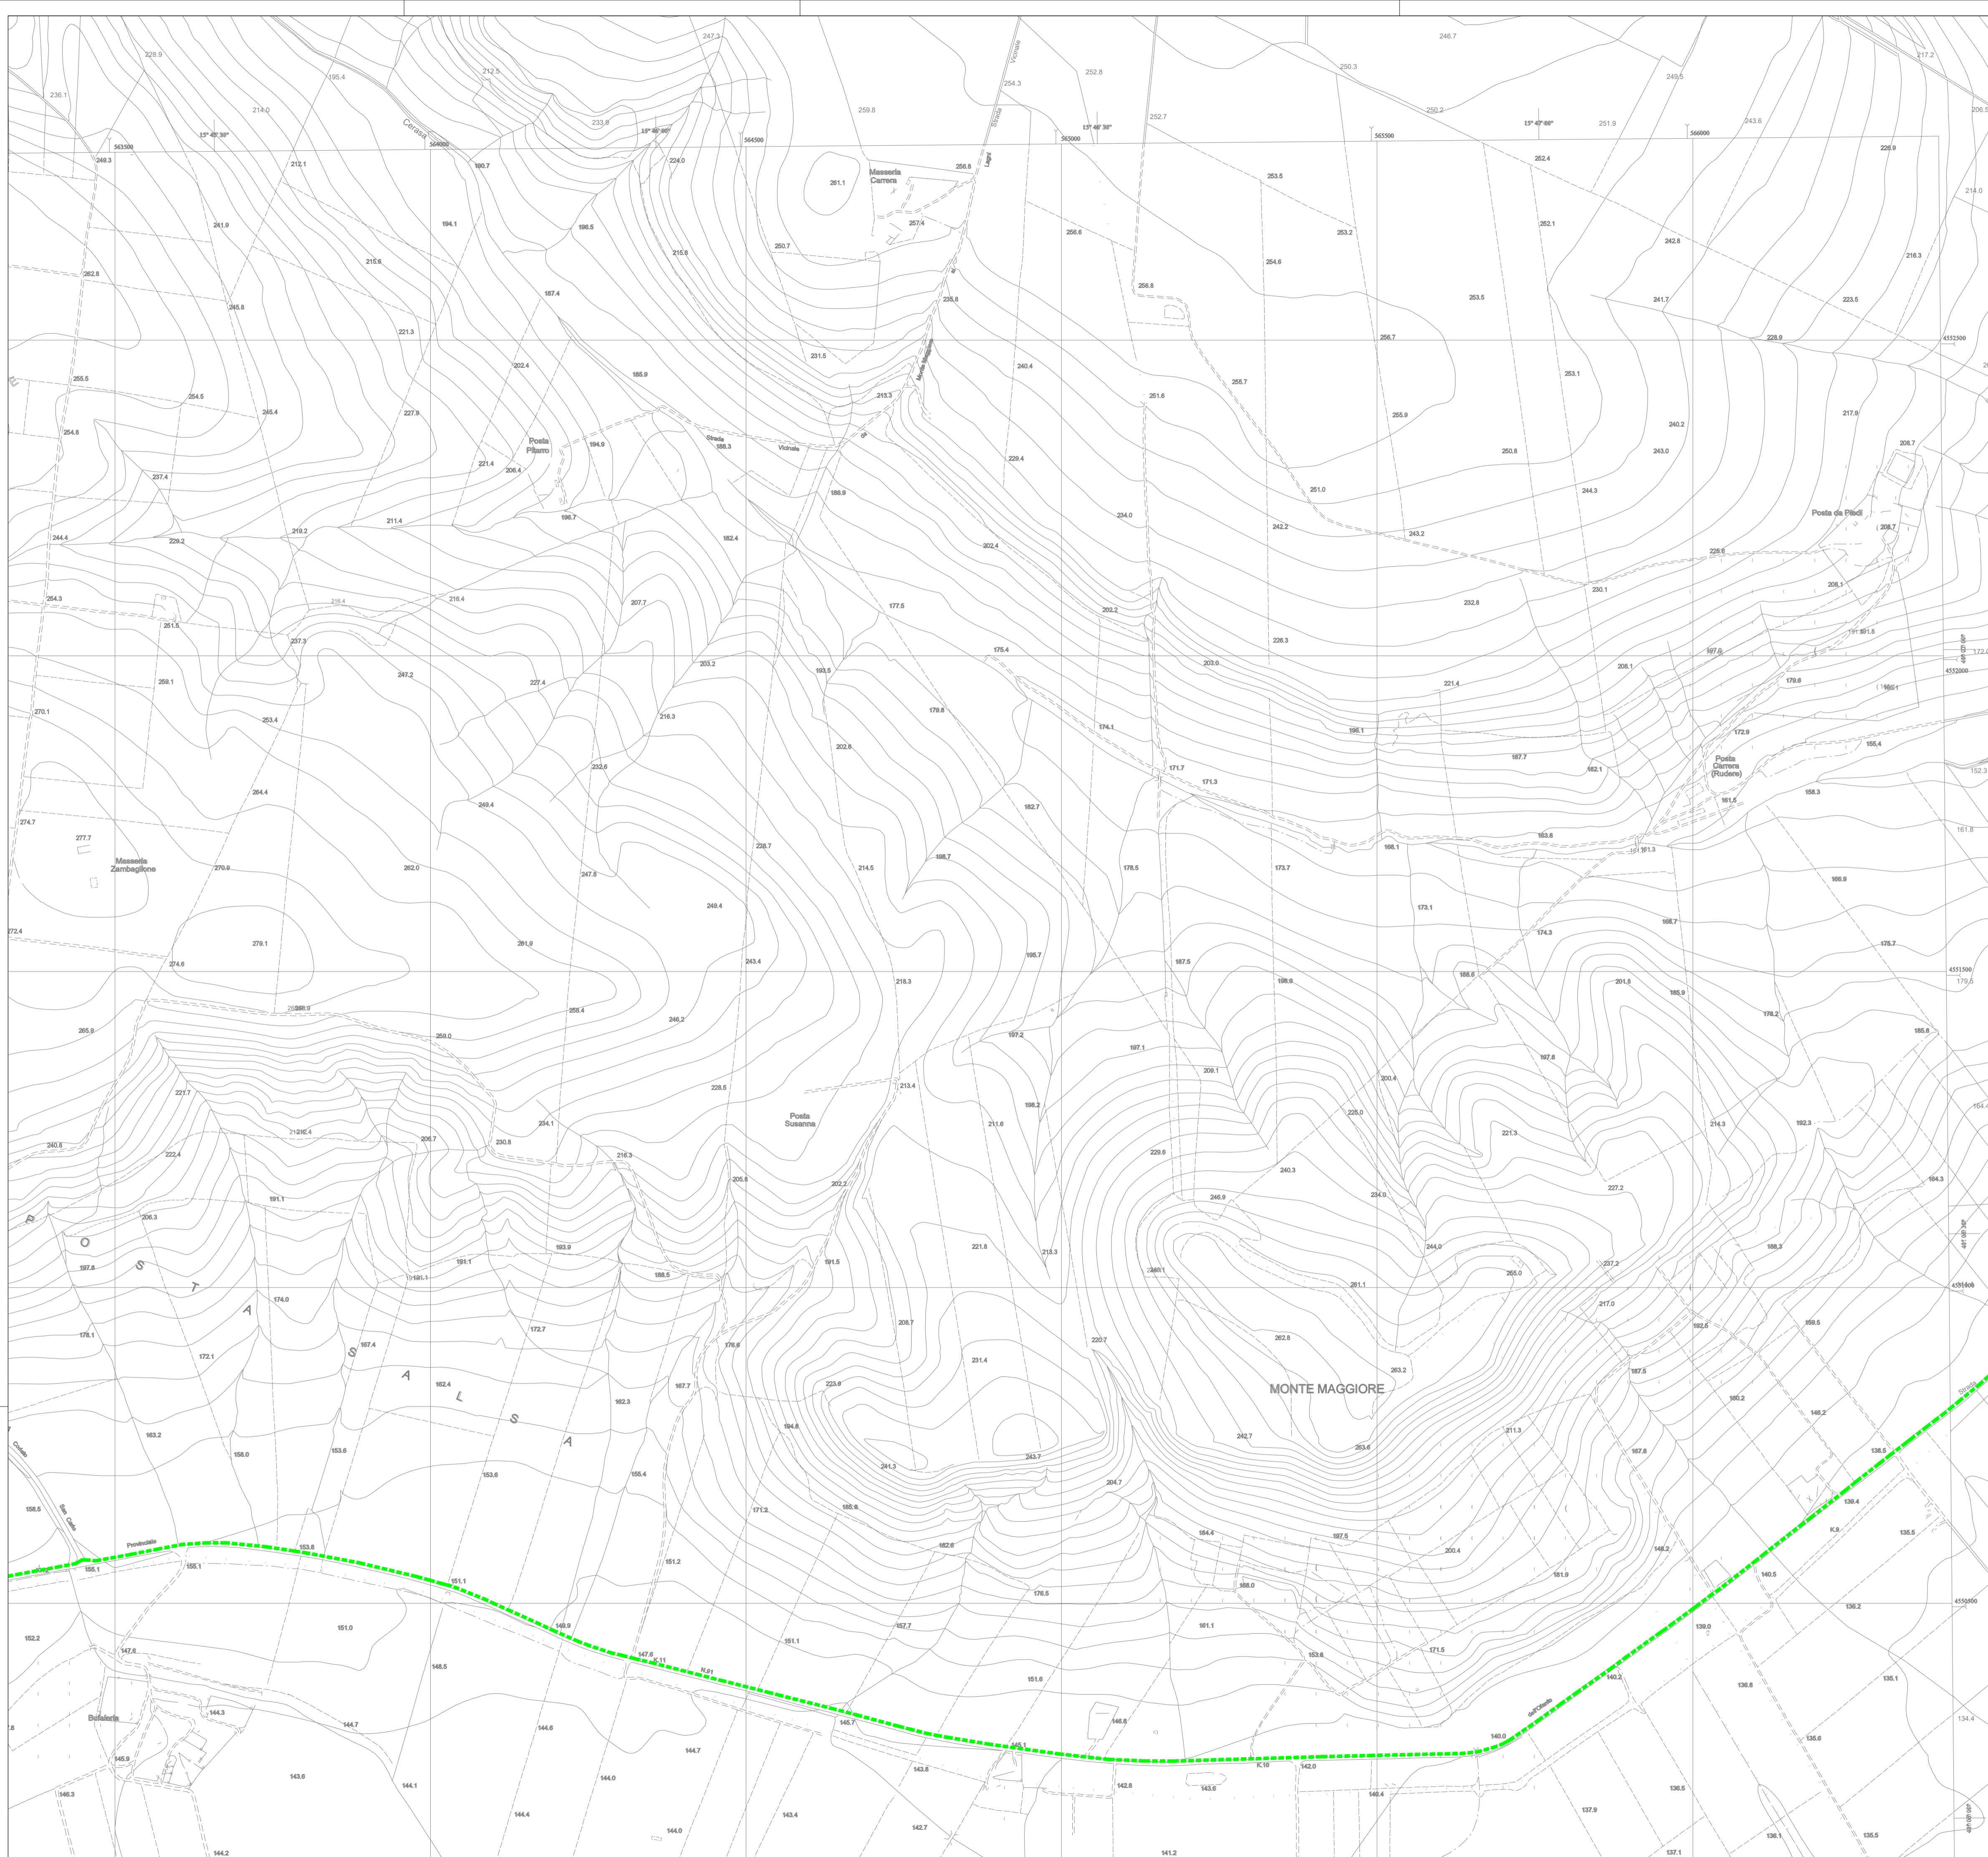

LEGENDA

- LINEE IN CAVO 36KV CERIGNOLA 30.3 - AMPLIAMENTO 36KV SE MELFI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE DI RACCOLTA FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE FV CERIGNOLA 30.3
- CABINA UTENTE
- STRADA ACCESSO CU



Giulio Brulli

	C	21.9.2023	107	013	093	Revisione come da commenti cliente
	B	21.9.2023	107	013	093	Revisione per modifica tracciato cavi e aree FV
	A	13.9.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE	
COMMITTENTE						INVIATO
Cerignola Solar Park Srl Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)						CERIGNOLA 30.3
INGEGNERIA & COSTRUZIONI						TITOLO
BRULLI Itrasmissione						INQUADRAMENTO CTR
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO			
1 : 5.000	A1	4 / 8	4 1 7 2 3 2 C			



LEGENDA

- LINEE IN CAVO 36KV CERIGNOLA 30.3 - AMPLIAMENTO 36KV SE MELFI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE DI RACCOLTA FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE FV CERIGNOLA 30.3
- CABINA UTENTE
- STRADA ACCESSO CU



	<i>Giuseppe Bruno</i>				
C	21.9.2023	107	013	093	Revisione come da commenti cliente
B	21.9.2023	107	013	093	Revisione per modifica tracciato cavi e aree FV
A	13.9.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE					IMPIANTO
Cerignola Solar Park Srl Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					CERIGNOLA 30.3
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
BRULLI Itrasmissione					INQUADRAMENTO CTR
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 5.000	A1	5 / 8	4 1 7 2 3 2 C		




LEGENDA

- LINEE IN CAVO 36KV CERIGNOLA 30.3 - AMPLIAMENTO 36KV SE MELFI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE DI RACCOLTA FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE FV CERIGNOLA 30.3
- CABINA UTENTE
- STRADA ACCESSO CU



Giuseppe Brulli

	<i>Giuseppe Brulli</i>				
C	21.9.2023	107	013	093	Revisione come da commenti cliente
B	21.9.2023	107	013	093	Revisione per modifica tracciato cavi e aree FV
A	13.9.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
Cerignola Solar Park Srl Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					CERIGNOLA 30.3
BRULLI Trasmissione					INQUADRAMENTO CTR
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 5.000	A1	6 / 8	4 1 7 2 3 2 C		

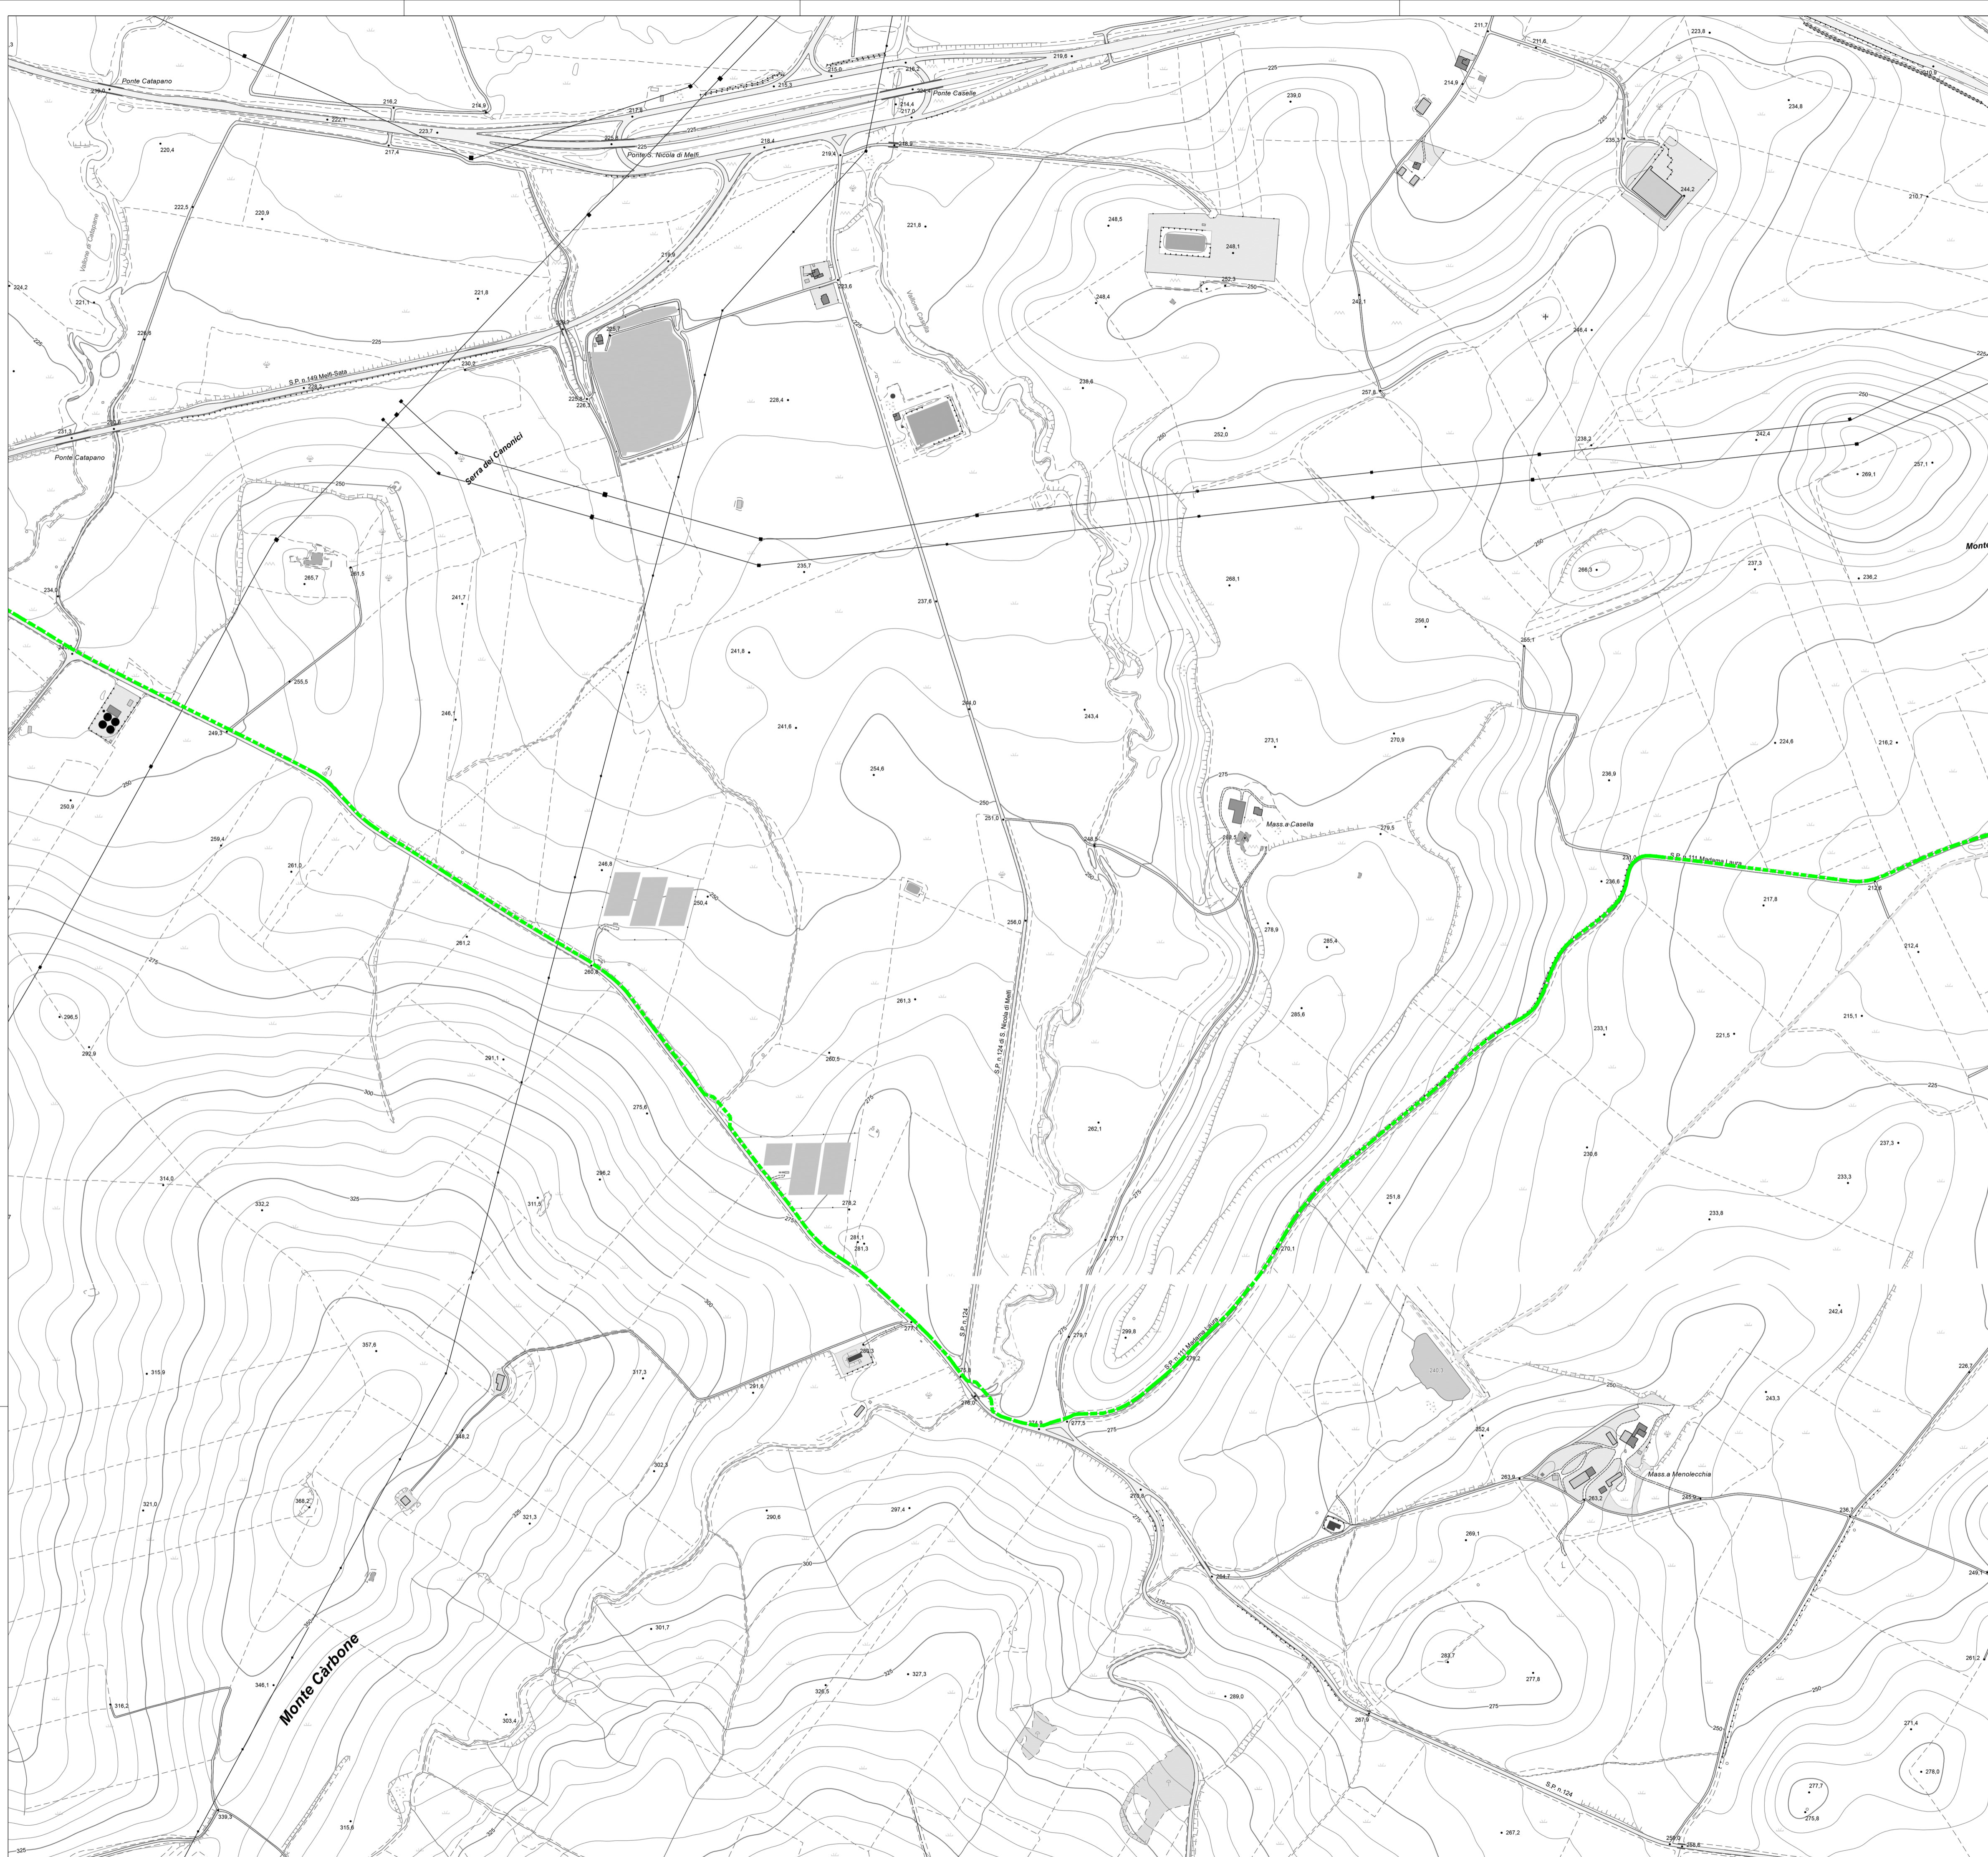


LEGENDA

- LINEE IN CAVO 36KV CERIGNOLA 30.3 - AMPLIAMENTO 36KV SE MELFI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE DI RACCOLTA FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE FV CERIGNOLA 30.3
- CABINA UTENTE
- STRADA ACCESSO CU



Giacca Baccini

	<i>Giacca Baccini</i>				
C	21.9.2023	107	013	093	Revisione come da commenti cliente
B	21.9.2023	107	013	093	Revisione per modifica tracciato cavi e aree FV
A	13.9.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE					IMPIANTO
Cerignola Solar Park Srl Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					CERIGNOLA 30.3
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
BRULLI Itrasmissione					INQUADRAMENTO CTR
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 5.000	A1	7 / 8	4 1 7 2 3 2 C		

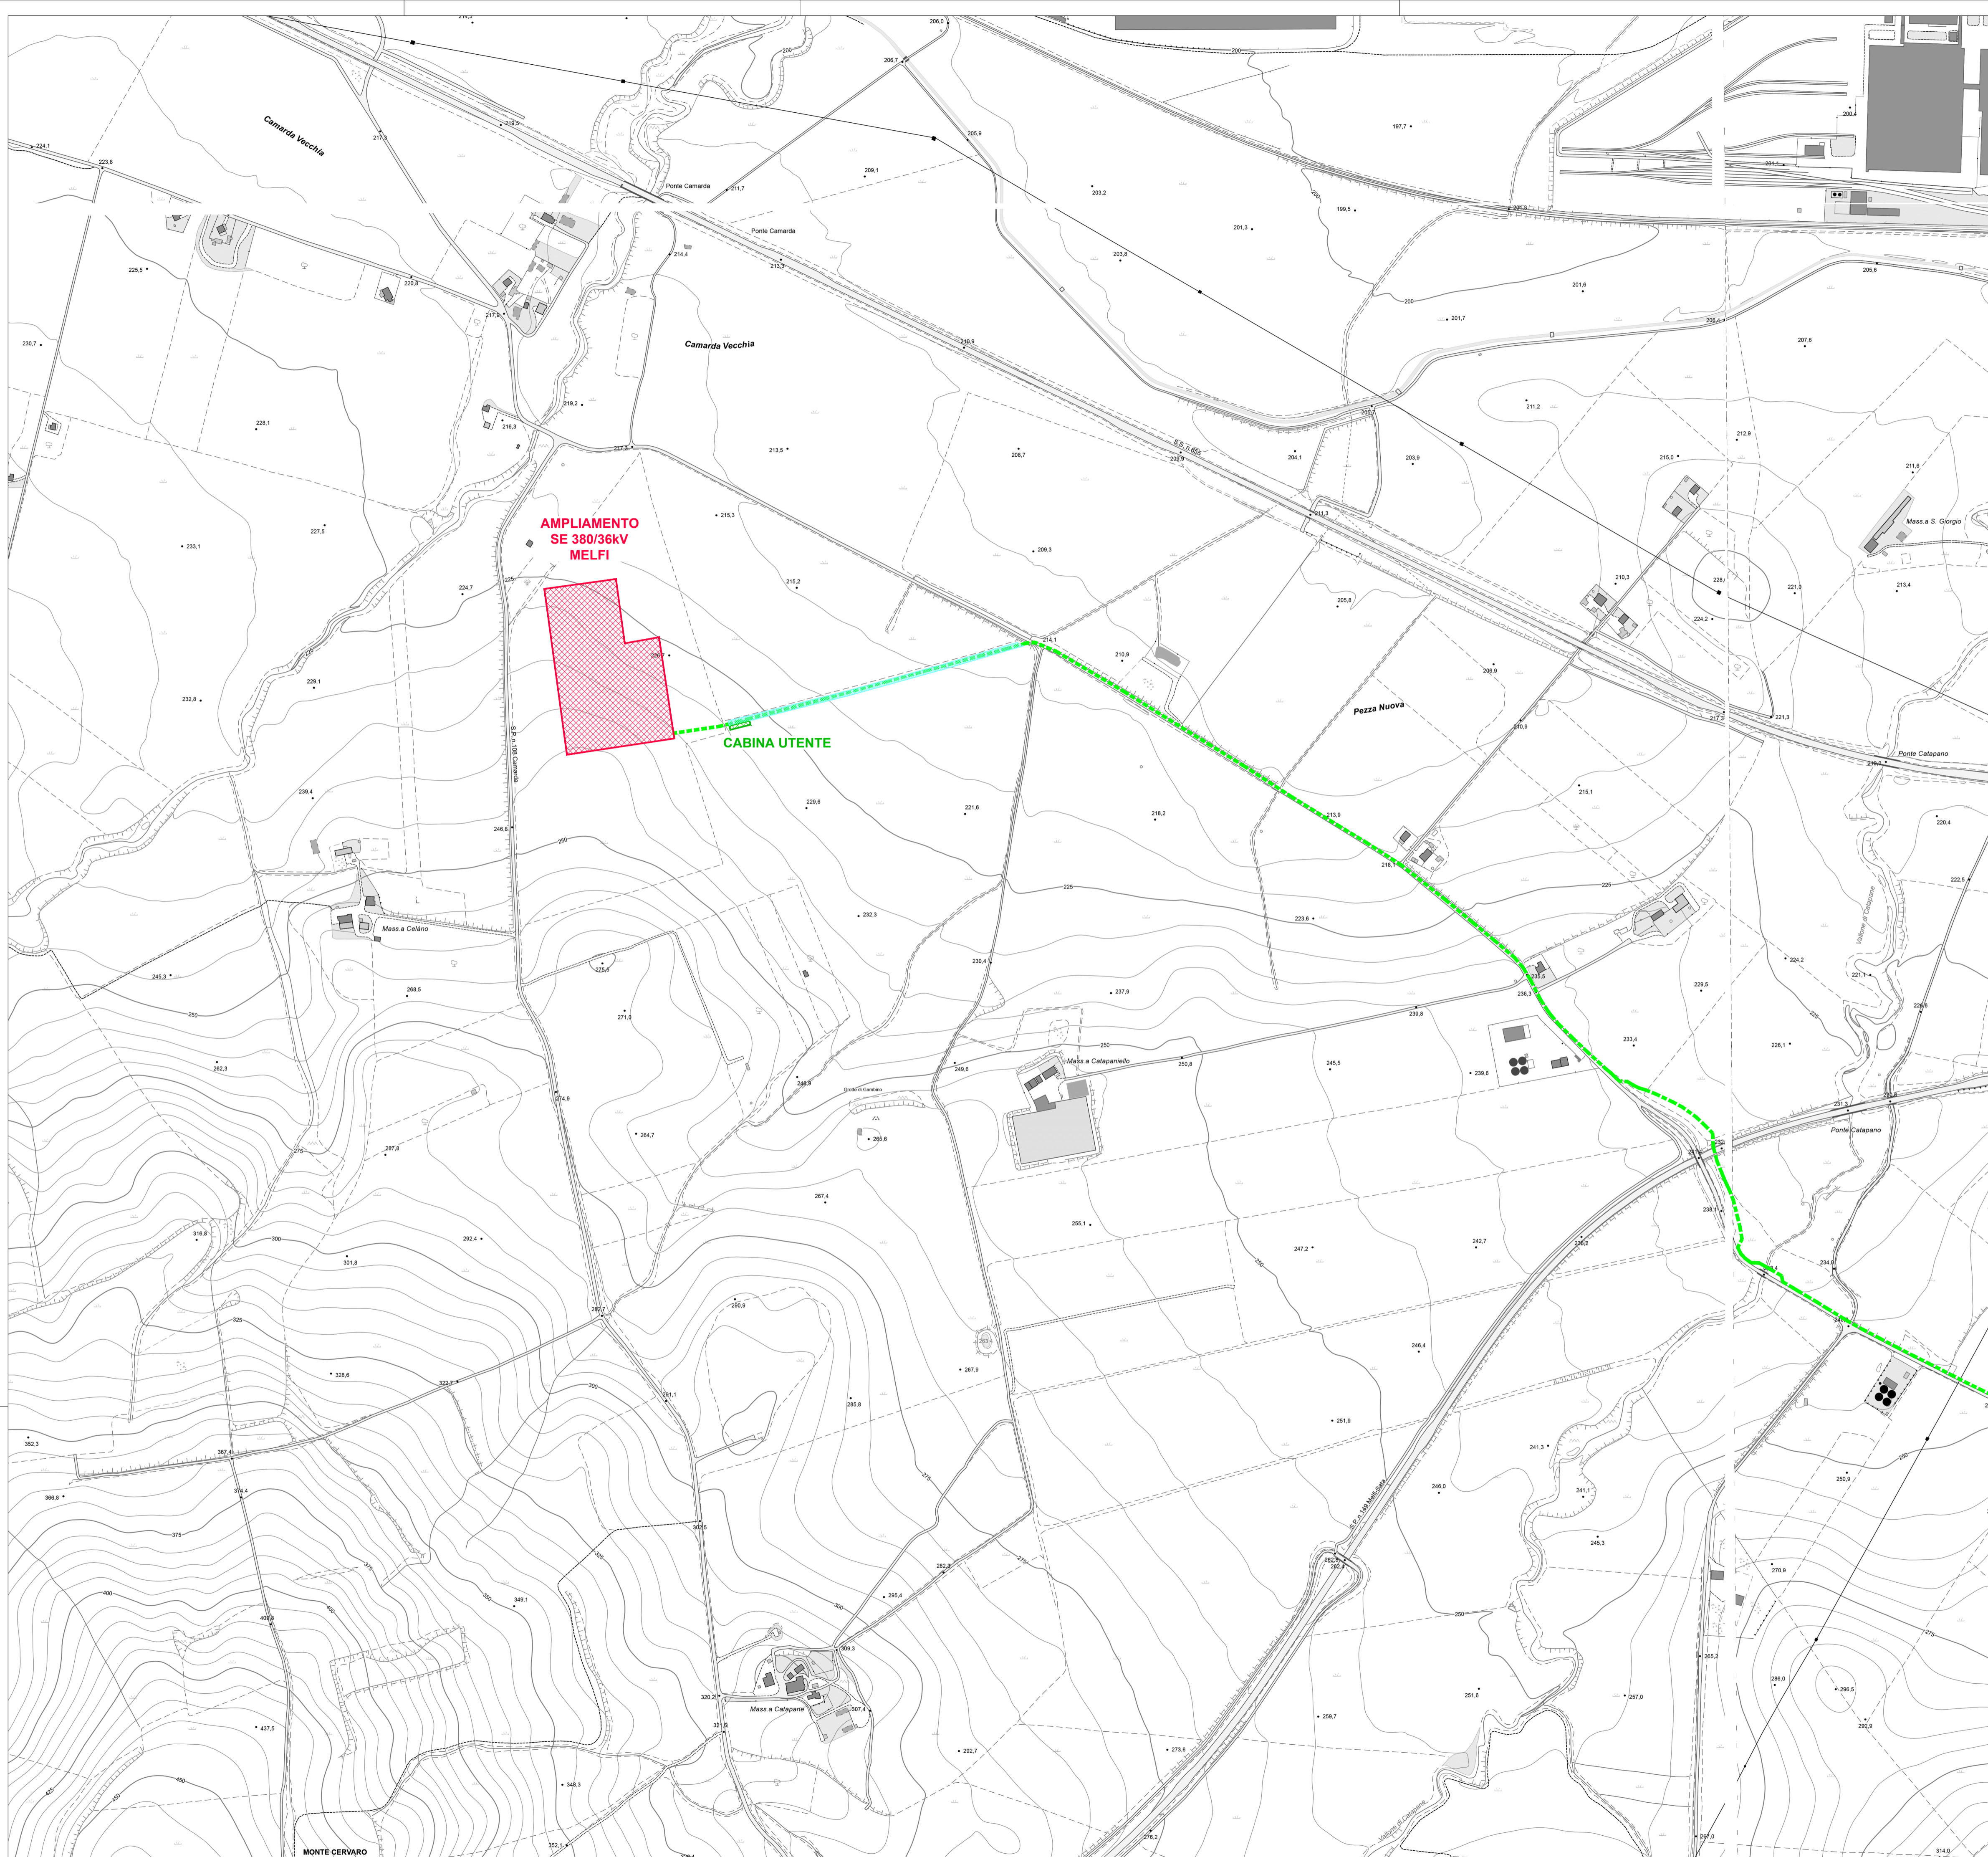

LEGENDA

- LINEE IN CAVO 36kV CERIGNOLA 30.3 - AMPLIAMENTO 36kV SE MELFI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA IMPIANTO FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE DI RACCOLTA FV CERIGNOLA 30.3
- CABINE FV CERIGNOLA 30.3
- CABINA UTENTE
- STRADA ACCESSO CU

**AMPLIAMENTO
SE 380/36kV
MELFI**

CABINA UTENTE



Giuseppe Baccari

	<i>Giuseppe Baccari</i>			
C	21.9.2023	107	013	093
B	21.9.2023	107	013	093
A	13.9.2023	107	013	093
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
DESCRIZIONE				
Cerignola Solar Park Srl Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)				CERIGNOLA 30.3
BRULLI Trasmismissione				INQUADRAMENTO CTR
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO	
1 : 5.000	A1	8 / 8	4 1 7 2 3 2 C	