


Raccordi 150 KV "S. E. Troia - Celle San Vito/Faeto"

 Nuova linea 150 KV

Sostegno



REVISIONI	
N	DATA
00	20/07/2013
PRIMA EMISSIONE	
DESCRIZIONE	
ELABORATO	Aut. F. Zaccaria Data gara P. Lorenzini
VERIFICATO	Gi. Luzzi Michele Cava
APPROVATO	N. Balzano Michele Cava


TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	TERNA Rete Italia
PLANIMETRIA	DEFRR10017BASA00260_03.1	
PROGETTO	TITOLO	
Raccordi 150 KV "S. E. Troia - Celle San Vito/Faeto"		
<p style="text-align: center;">RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE CARTA DEL PIANO STRALCIO ADB PUGLIA</p>		
RICAVATO DAL DOC. TERNA		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DEFRR10017BASA00260_03.1.PDF	1 unità = CAD	A1	1:10.000	1/2

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma S.p.A.
 The document contains information proprietary to Terma S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terma S.p.A. is prohibited.

VINCOLI PAI - AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA
 AREE A PERICOLOSITA' MORFOLOGICA

-  PG3 (Area a Pericolosità geomorfologica molto elevata)
-  PG2 (Area a Pericolosità geomorfologica elevata)
-  PG1 (Area a Pericolosità geomorfologica media e moderata)

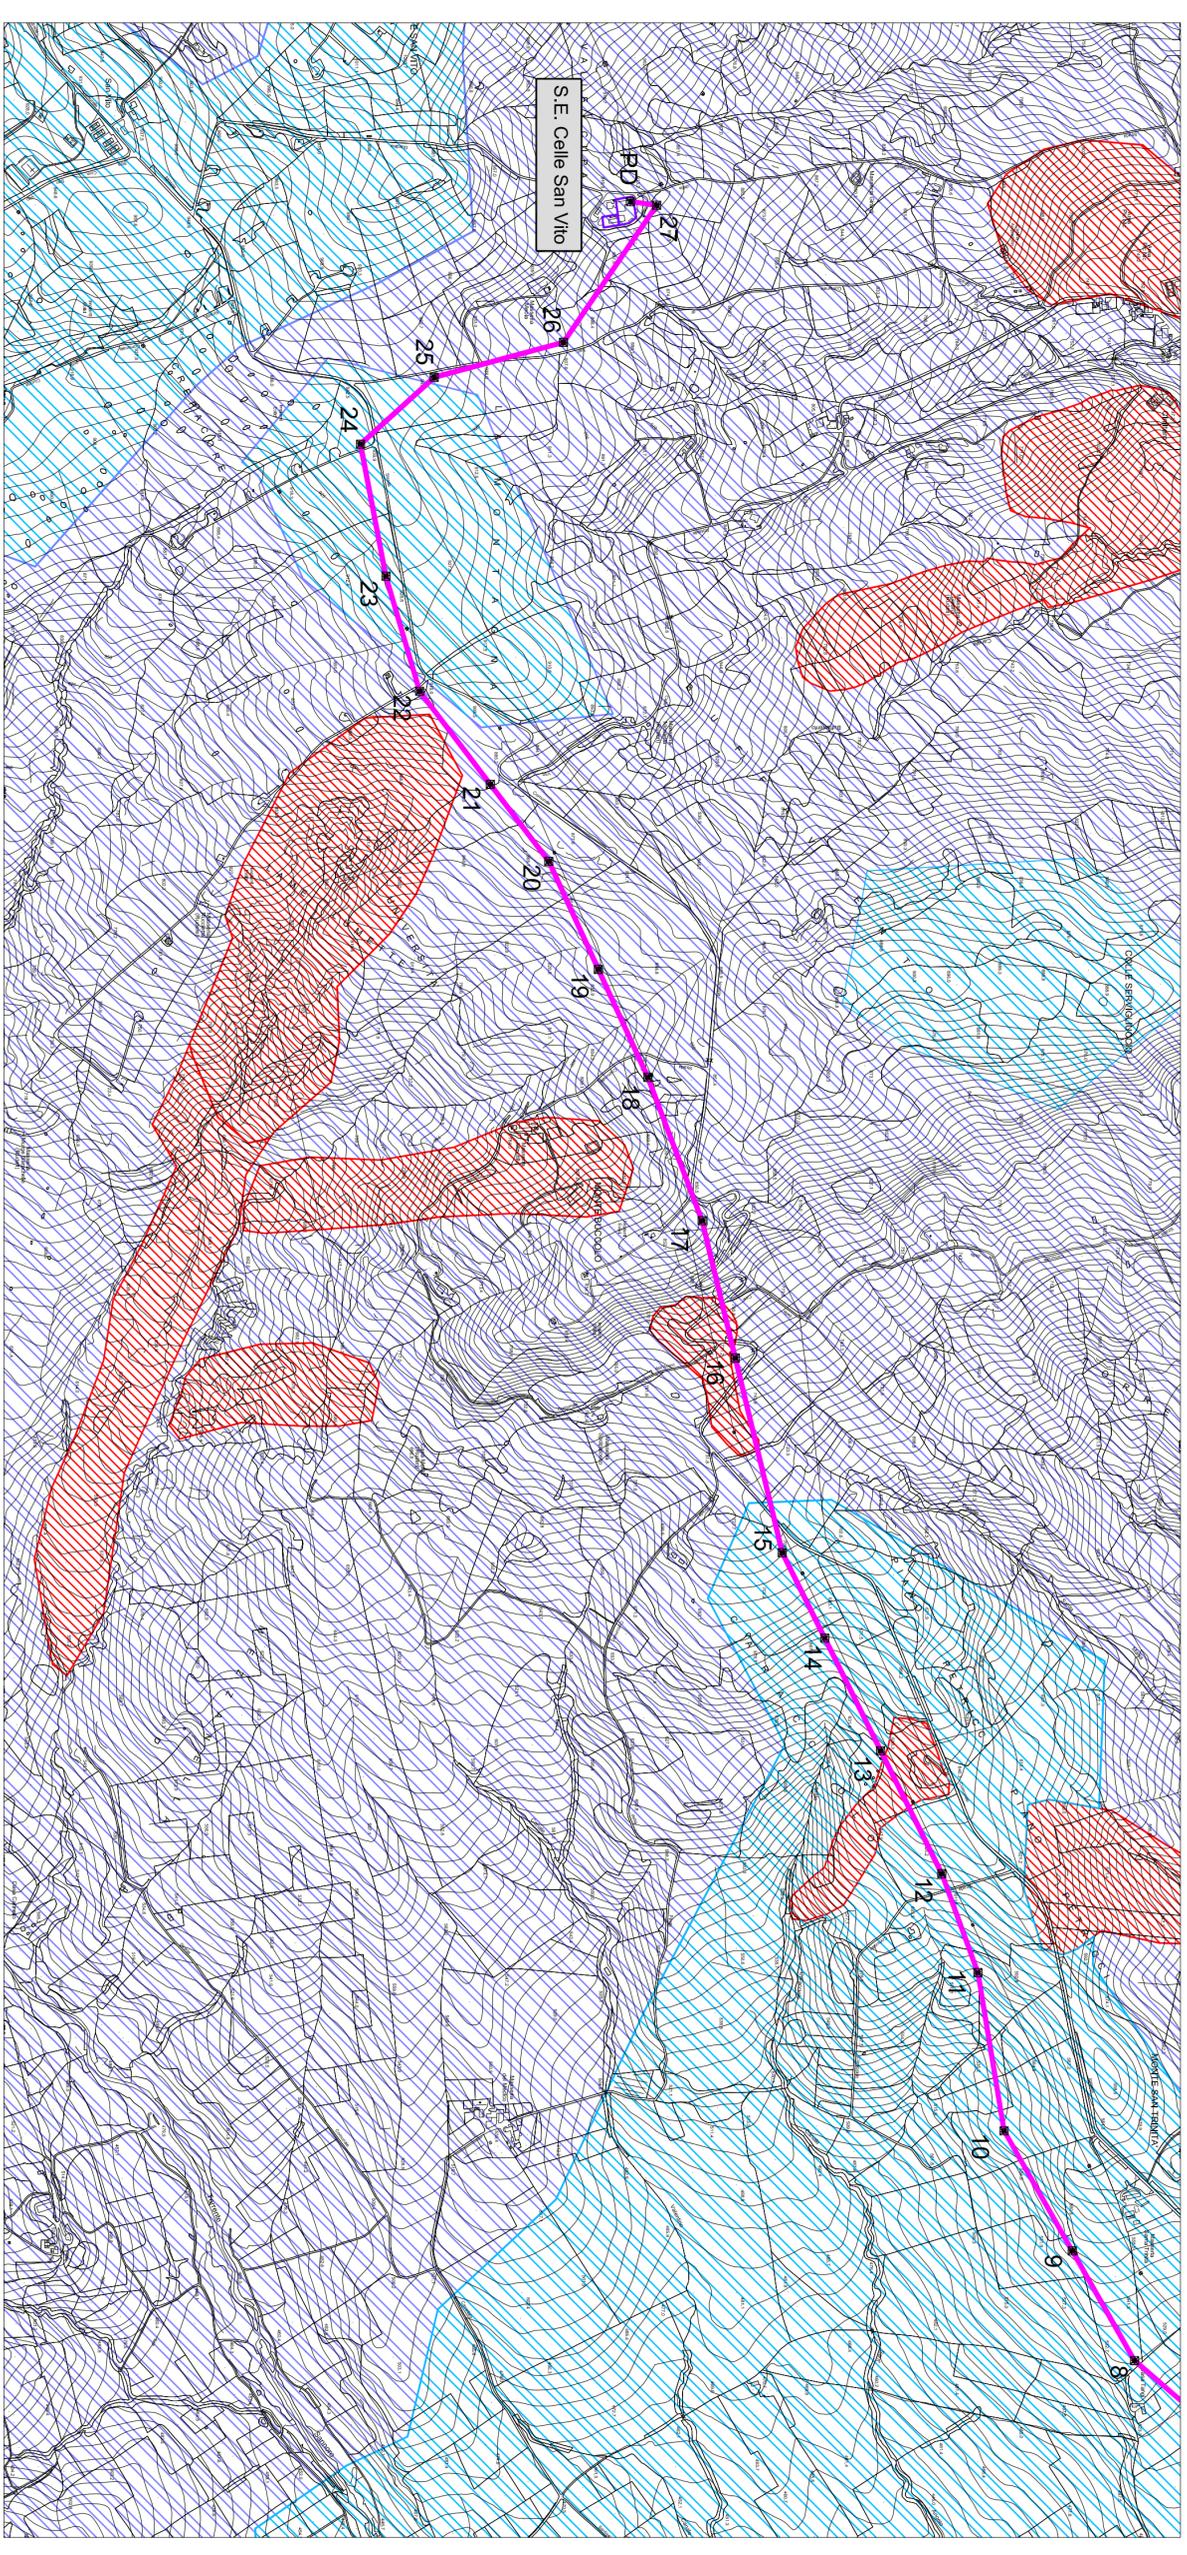

SOURCE: Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino della Puglia

STUDIO DI GEOLOGIA
 doc. geol. Pietro Lorenzini - Aut. F. Zaccaria
 Telefono 07711800511 - cell. 347402044
 email: pietro.lorenzini@tin.it