


Raccordi 150 KV "S. E. Troia - Celle San Vito/Faeto"


 Nuova linea 150 KV

Sostegno

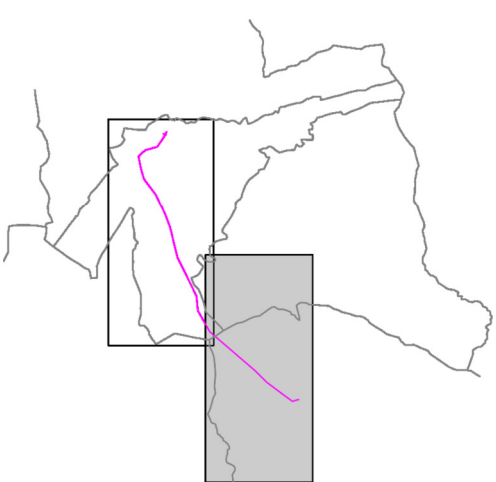

REVISIONI	
00	20/07/2013
N	DATA




PRIMA EMISSIONE	Aut. F. Zaccaria	di. Lorenzini	NEBIALENA INCORPORATA
DESCRIZIONE	DATA PER IL LAVORO	VERIFICATA	APPROVATA
ELABORATO			


TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
PLANIMETRIA	DEFRR10017BASA00260_03.2	TERNI A G R O U P
PROGETTO	TITOLO	
	Raccordi 150 KV "S. E. Troia - Celle San Vito/Faeto"	
RICAVATO DAL DOC. TERNA	RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE	
	CARTA DEL PIANO STRALCIO ADB PUGLIA	
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOLIO
DEFRR10017BASA00260_03.2.PDF	1 unità = CAD	A1	1:10.000	2/2

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terma S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terma S.p.A. is prohibited.

VINCOLI PAI - AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA
 AREE A PERICOLOSITA' MORFOLOGICA

-  PG3 (Area a Pericolosità geomorfologica molto elevata)
-  PG2 (Area a Pericolosità geomorfologica elevata)
-  PG1 (Area a Pericolosità geomorfologica media e moderata)

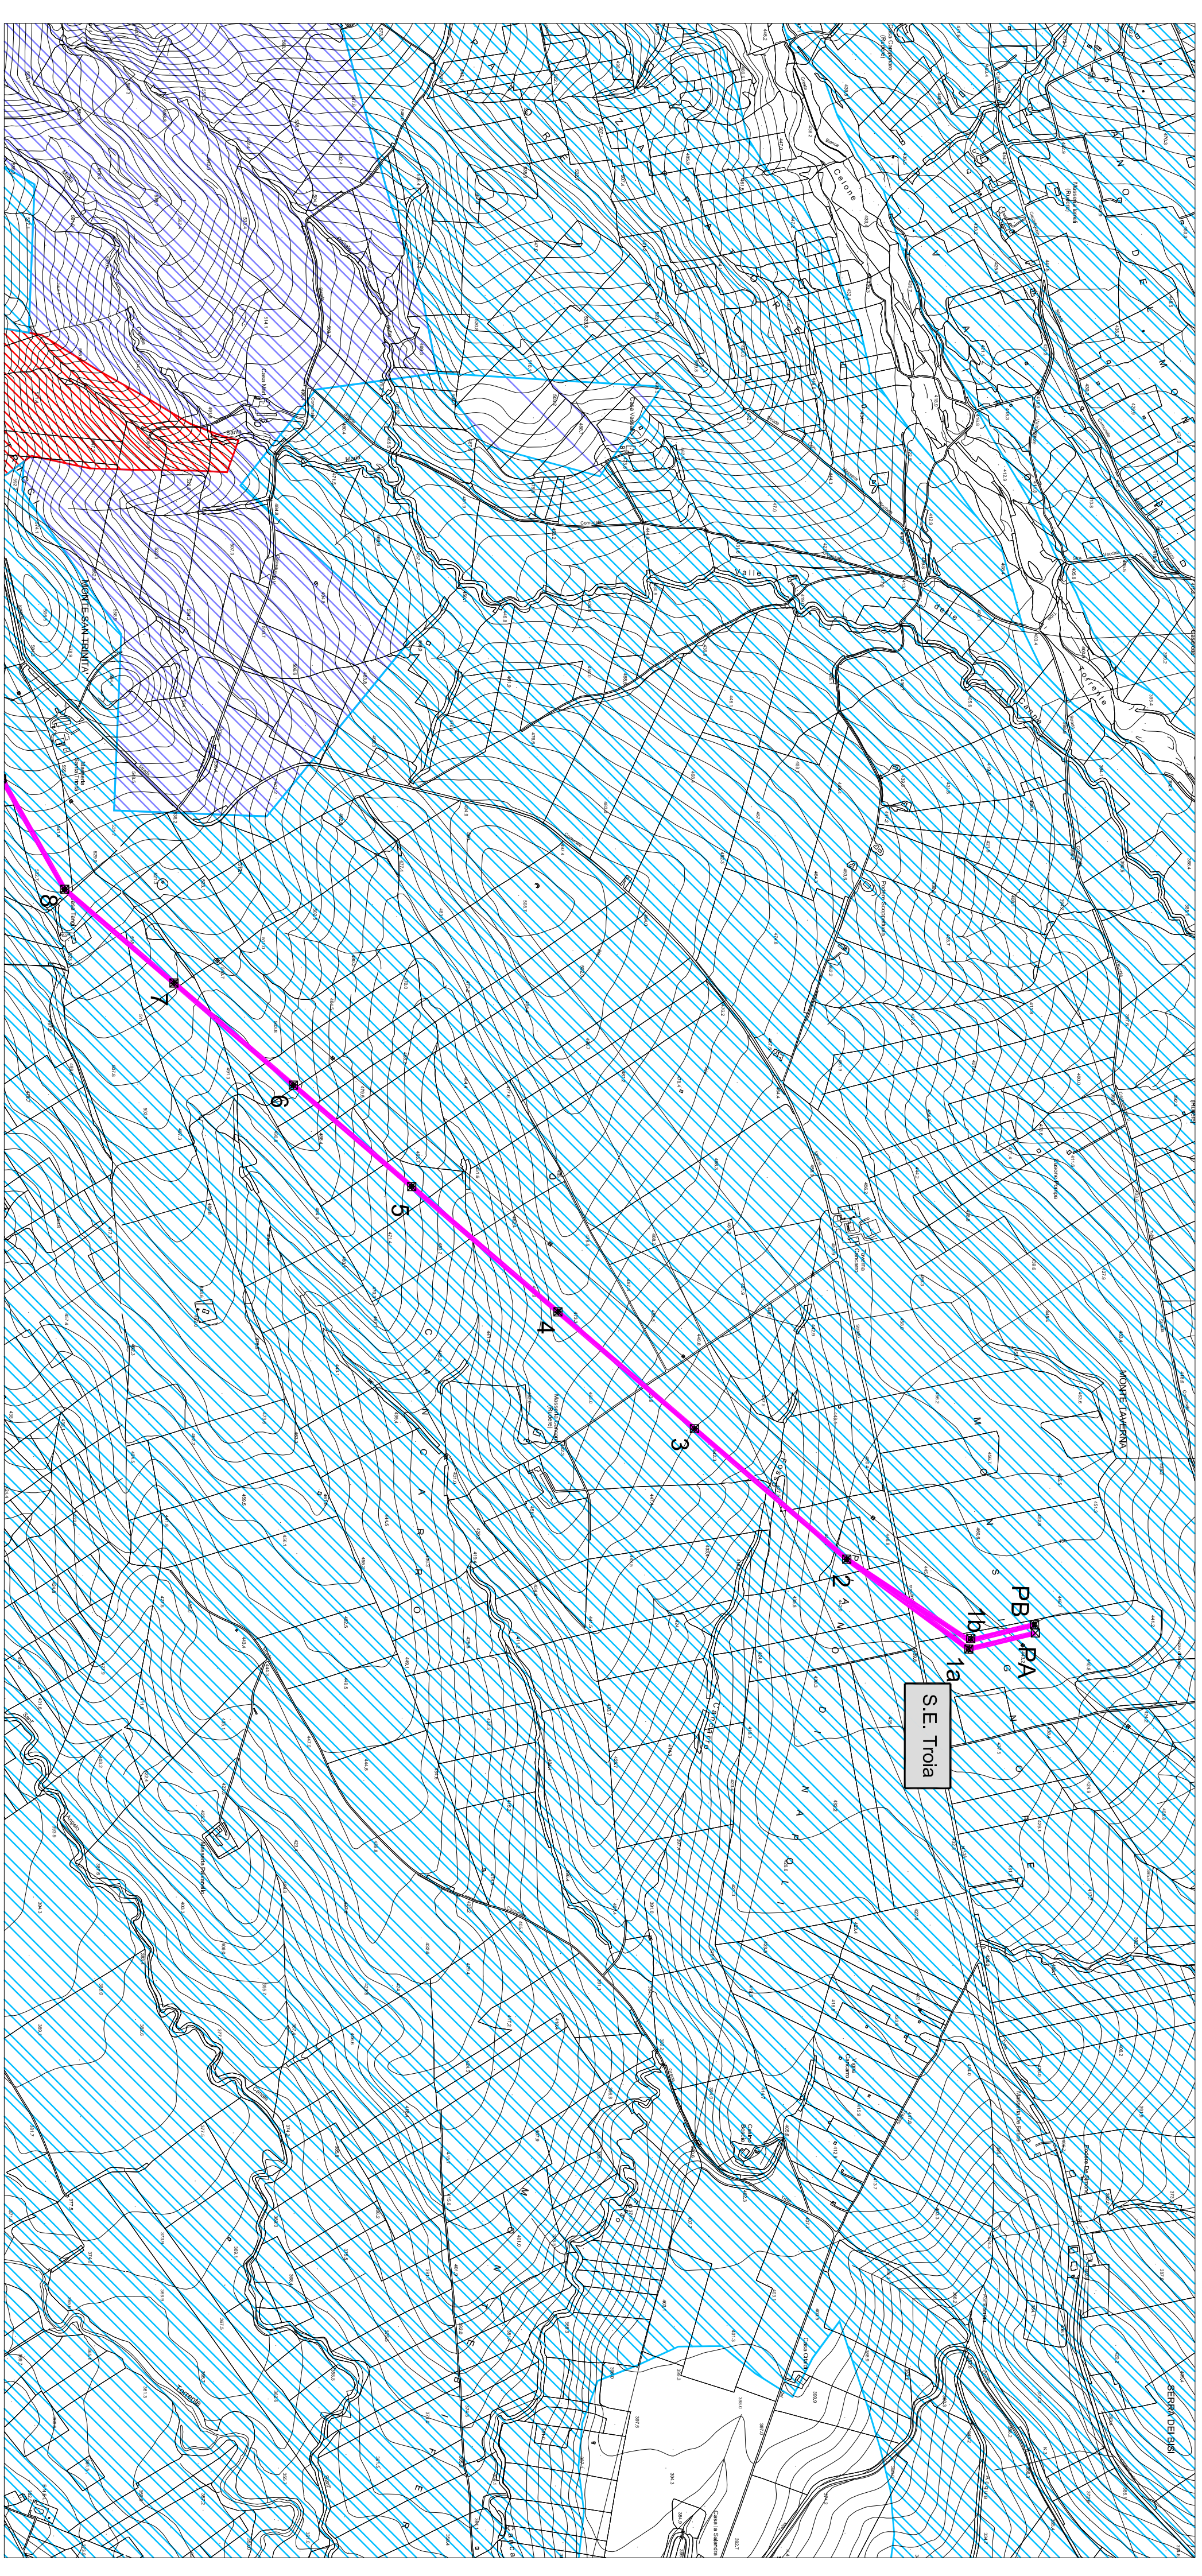

FONTI: Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino della Puglia

STUDIO IN GEOLOGIA
 doc. geol. Pietro LORENZINI
 Telefono 07711800571 - cell. 347402044
 email: pietro_lorenzini@tin.it