


CARTA DEL POTENZIALE

0 250 500 m



Scala 1: 9.000

- Recinzione
- CP Narbolia
- VRP_multipolygon [11]
- potenziale alto [0]
- potenziale medio [0]
- potenziale basso [10]
- potenziale nullo [0]
- potenziale non valutabile [1]

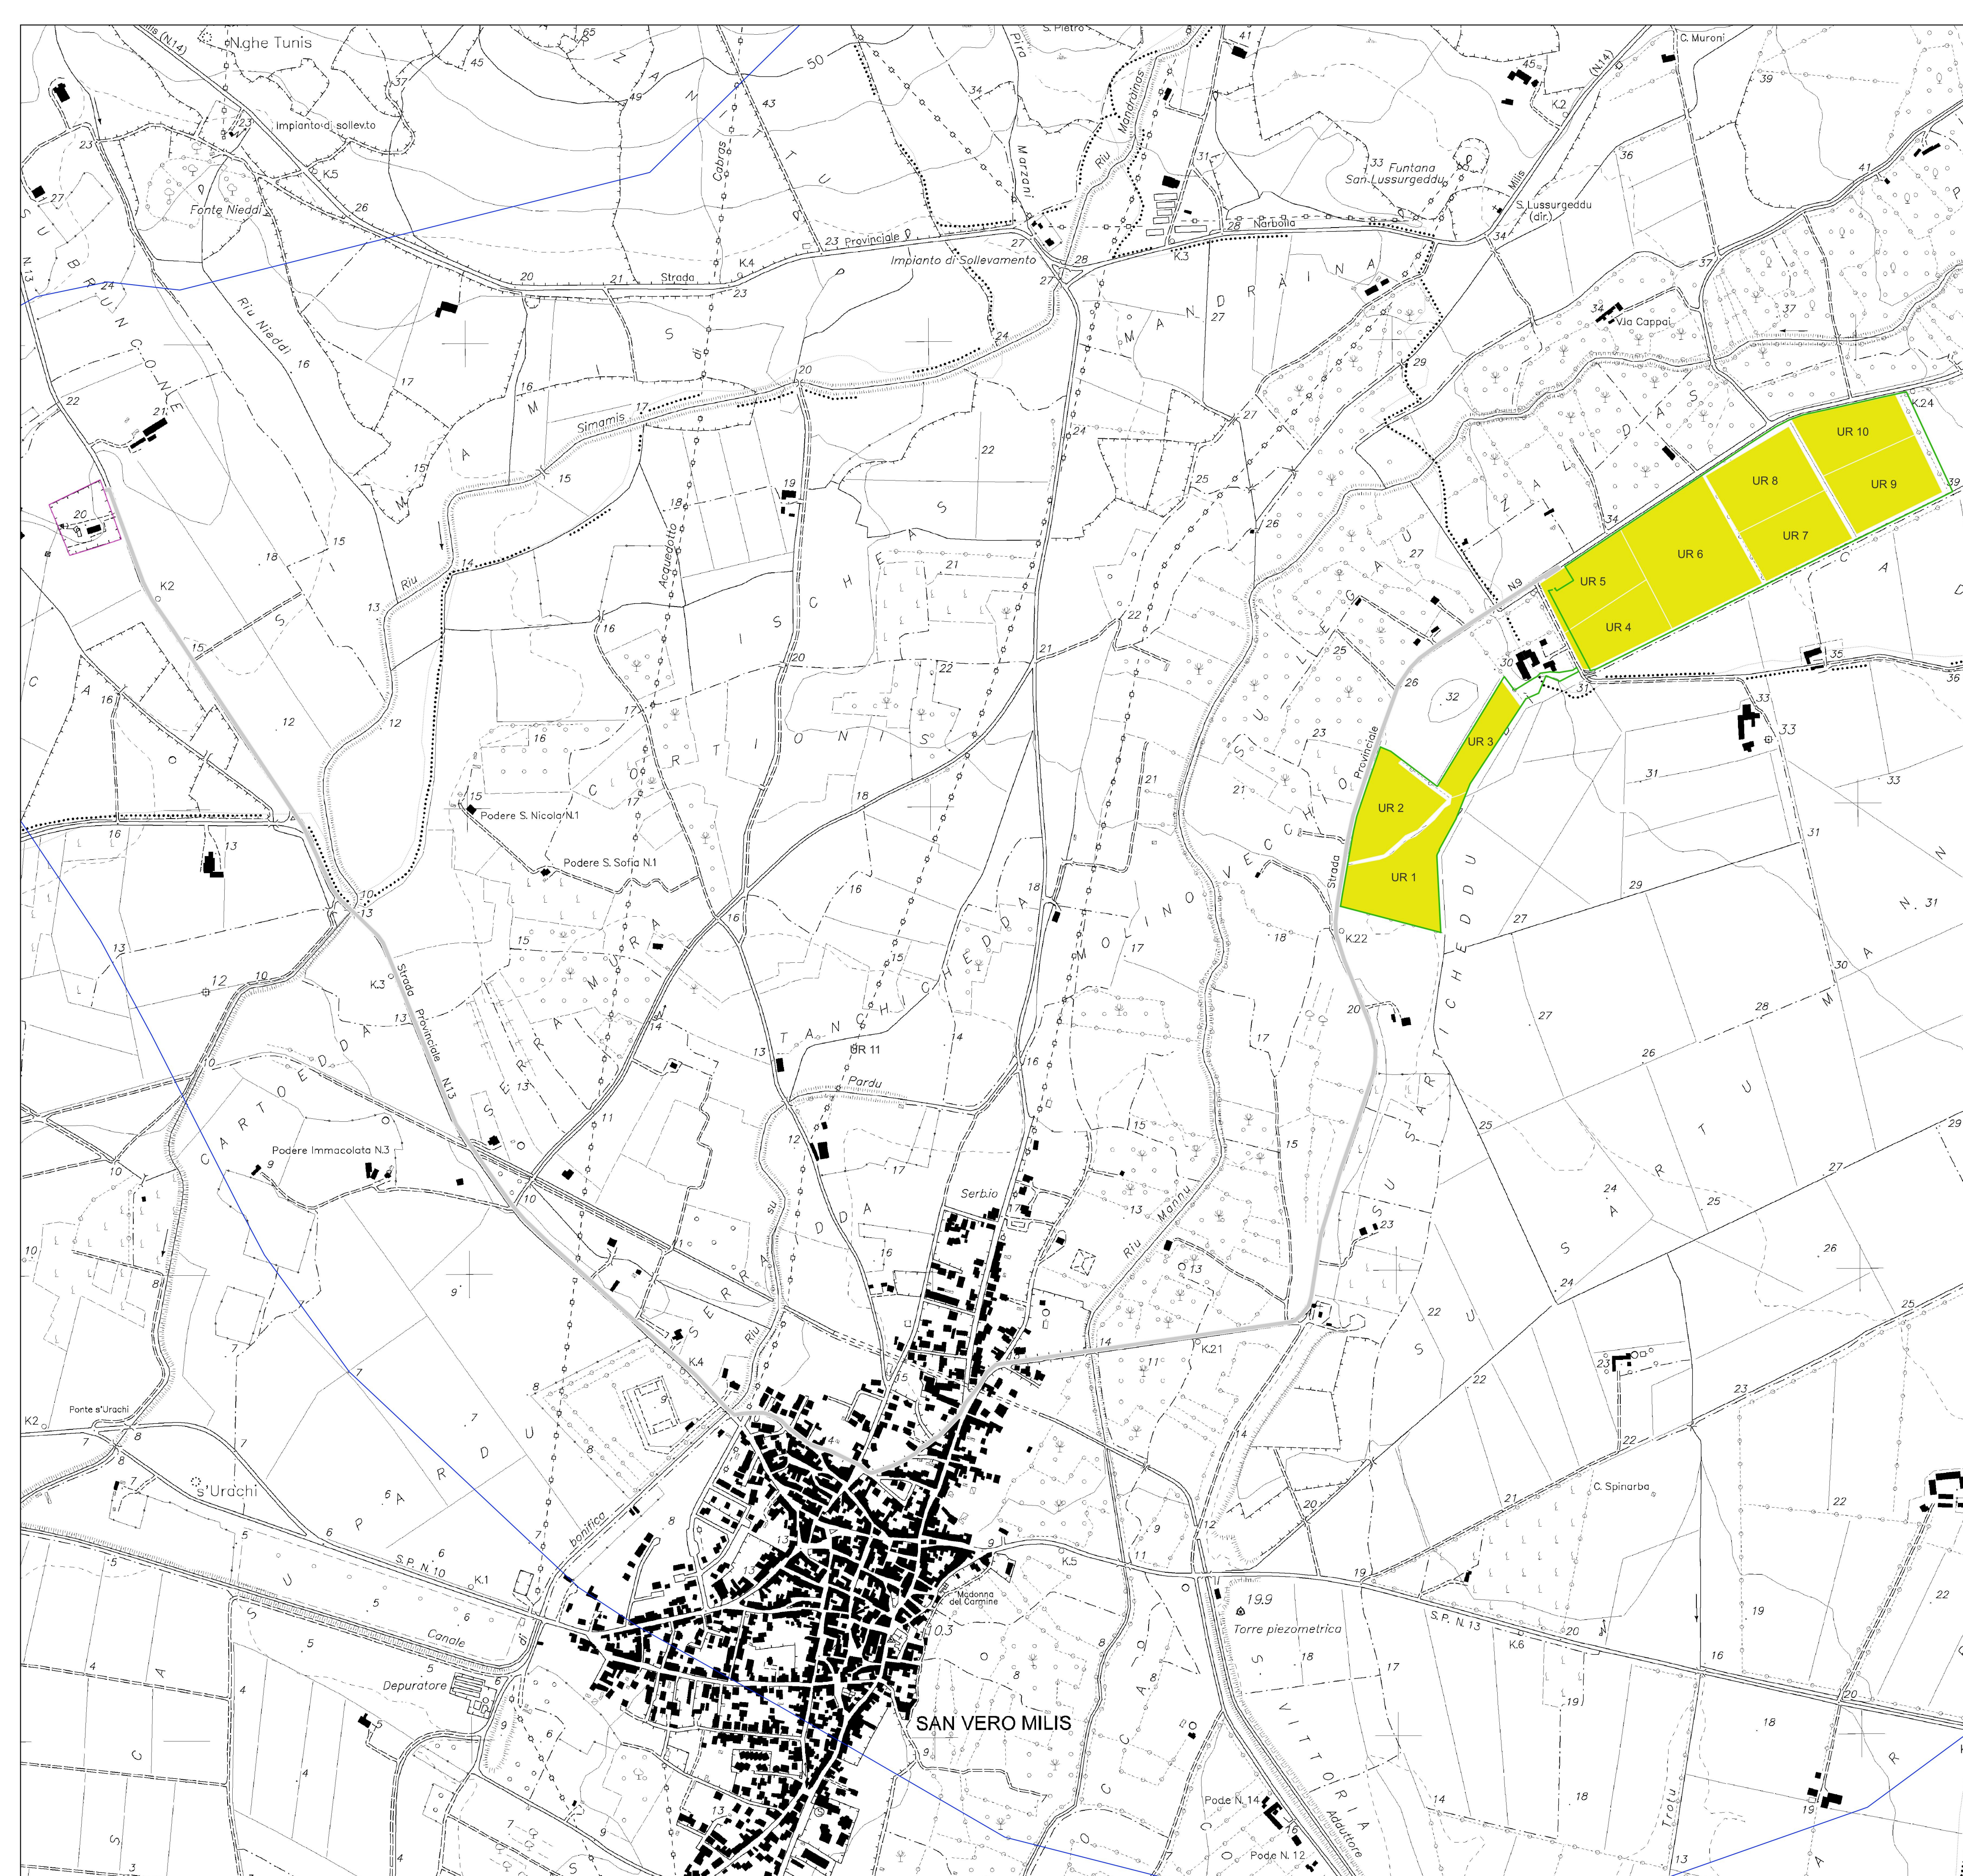

IMPIANTO AGRIVOLTAICO SAS MURTAS COMUNI DI SAN VERO MILIS E MILIS

PROPONENTE
Sardegna Green 11 s.r.l.
Traversa Bacchileddu, n. 22
07100 SASSARI (SS)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
OGGETTO:
Carta del potenziale archeologico

CODICE ELABORATO

VIA TAV 26

COORDINAMENTO
bm! Studio Tecnico Dott. Ing Bruno Manca

GRUPPO DI LAVORO S.I.A.
Dott. Geol. Giovanni Cella
Fiat System Srl
Dott. Giulio Casu
Dott. Arch. Fabrizio Delussu
Dott.ssa Ing. Silvia Exame
Dott.ssa Ing. Maria Giovagnolo
Dott. Giorgio Lai
Dott. Federico Lottici
Dott. Giovanni Lovigu
Dott. Ing. Bruno Manca
Dott.ssa Ing. Alessandra Scailas
Dott. Nat. Vincenzo Ferra
Dott. Agr. Giuseppe Puggioni
Federica Zaccardo

REDATTORE
Dott. Arch. Fabrizio Delussu

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
01	Settembre 2023	Prima emissione

FORMATO
ISO A3 - 1199 x 841

Sardegna Green 11 srl - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE