



Sezione Longitudinale - Stallo linea 220 kV diritta con portale

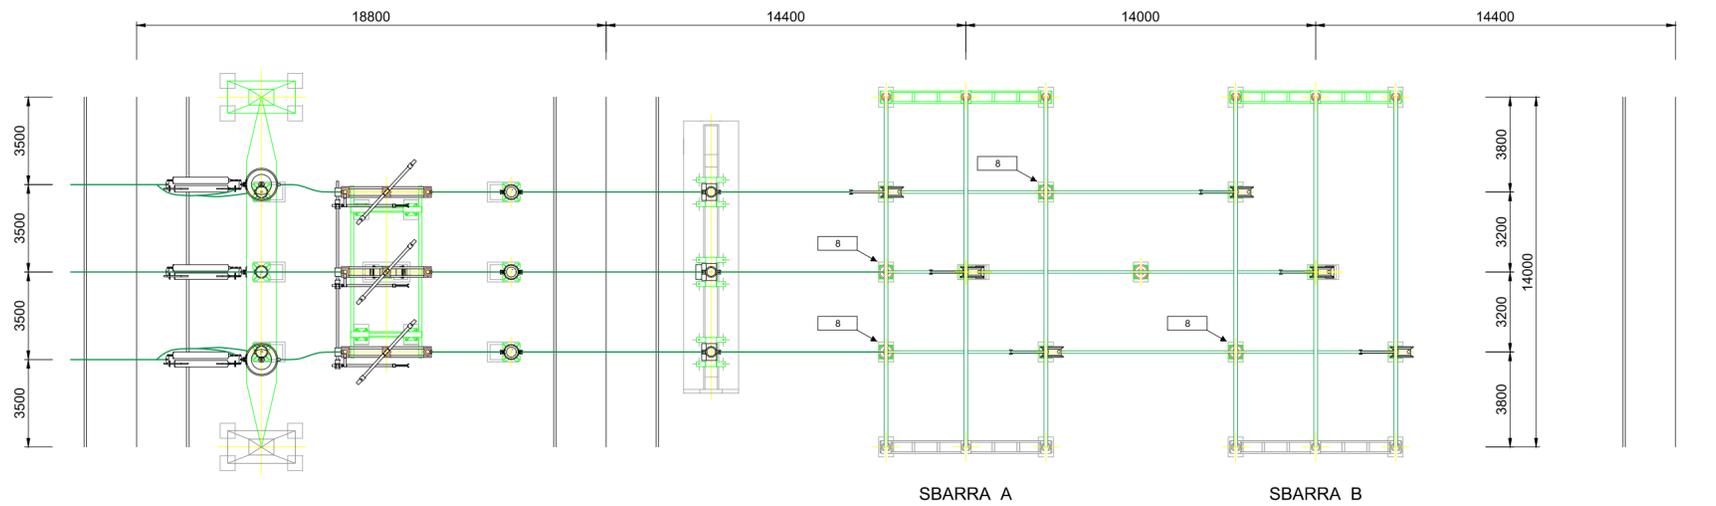

| Elenco componenti |        |   |          | Elenco componenti |        |  |          |
|-------------------|--------|---|----------|-------------------|--------|--|----------|
| rif.              | codice | descrizione                               | quantità | rif.              | codice | descrizione                                  | quantità |
| 1                 | S5415  | Sostegno TA - TV                          | 6        | 5                 | Y2     | Interruttore                                 | 1        |
| 2                 | Y43    | TVC                                       | 3        | 6                 | Y61    | Bobina di sbarramento onde convogliate (BOC) | 3        |
| 3                 | Y26    | Sezionatore orizzontale con lame di terra | 1        | 7                 | Y27/2  | Sezionatore verticale                        | 2        |
| 4                 | T33    | TA ad affidabilità incrementata           | 3        | 8                 | S5416  | Sostegno isolatore portante                  | 5        |

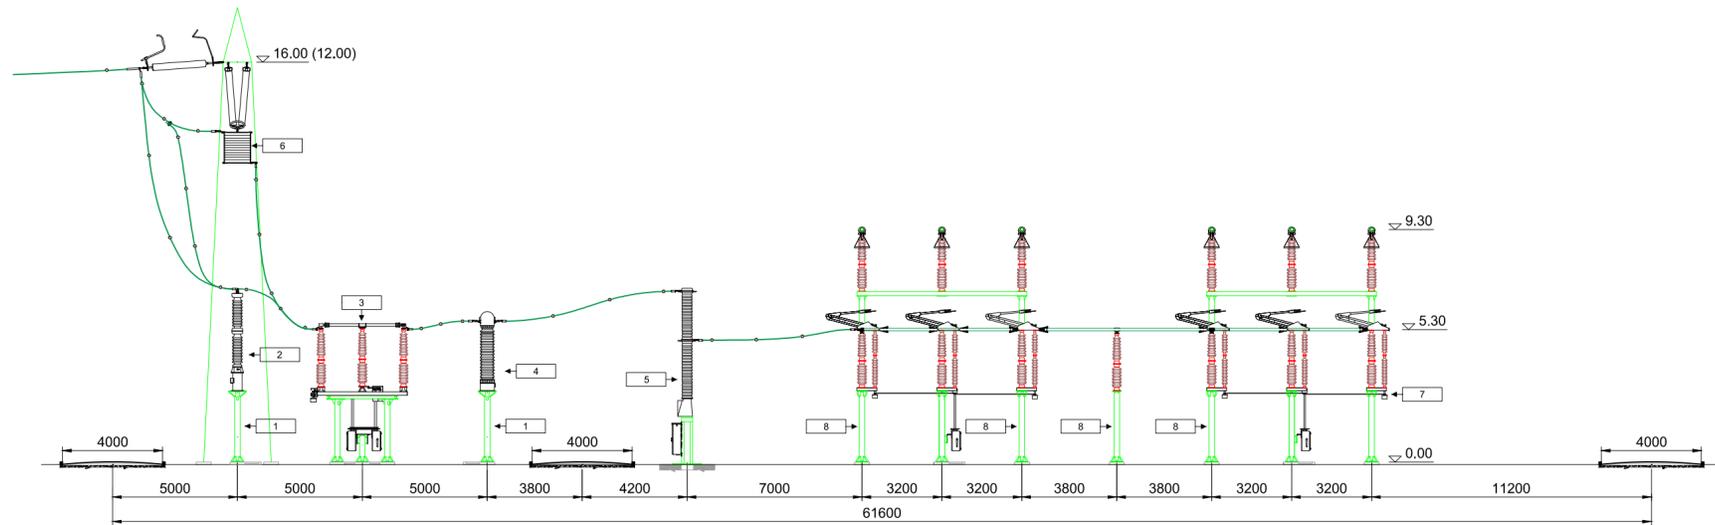

REGIONE SICILIANA  
Libero Consorzio Comunale di Trapani  
Comune di Trapani



IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DA 28,5 MW "PIANA BORROMEIA WIND"  
ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RTN

PIANO TECNICO DELLE OPERE

|                          |   |           |          |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| Sezione                  | 2   | N. Tavola | 02.03.02 |
| AMPLIAMENTO SE FULGATORE | SEZIONE ELETTROMECCANICA NUOVO STALLO IN SE FULGATORE | Formato   | Scala    |
|                          |   | A2        | 1:200    |

| REVISIONI |             |                 |               |                            |                   |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| REV.      | DATA        | MODIFICA        | ESEGUITO      | VERIFICATO                 | APPROVATO         |
| 00        | Maggio 2022 | Prima emissione | Ing. F. Chiri | Ing. F.sco Paolo Giangreco | Ing. M. Diliberto |
| 01        |             |                 |               |                            |                   |
| 02        |             |                 |               |                            |                   |
| 03        |             |                 |               |                            |                   |
| 04        |             |                 |               |                            |                   |
| 05        |             |                 |               |                            |                   |

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Ing. Francesco Chiri



COMMITTENTE:

Parco Borromea S.r.l.  
Via Durini, 9  
20122 Milano  
Tel: +39 02 50043159  
PEC: parcoborromea@legalmail.it



GESTORE RETE:

TERNA S.p.A.