


LEGENDA

- Piazzola Aerogeneratore
- Stazione di Utenza condivisa 30/150kV
- Cavidotto interrato MT 30kV
- Cavo interrato AT Condiviso 150kV
- Confine Comunale
- Ingombro ombra eolica
- Zone sottoposte al vincolo della legge n° 431/85. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con regio decreto 11/12/1933 n° 1775 e le relative sponde o poede degli argini per una fascia di mt 150 ciascuna.
- Area d'Interesse Archeologico
- Vincolo Paesaggistico
- Vincolo Idrogeologico
- Carta Forestale LR 16/96 - Territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento.

**PROVINCIA DI PALERMO E CALTANISSETTA
COMUNI DI POLIZZI GENEROSA - CASTELLANA SICULA -
SCLAFANI BAGNI - VALLELUNGA PRATAMENO E VILLALBA**

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI POLIZZI GENEROSA, CASTELLANA SICULA, SCLAFANI BAGNI (PA), VALLELUNGA PRATAMENO, VILLALBA (CL) COMPOSTO DA 11 AEROGENERATORI DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 66 MW

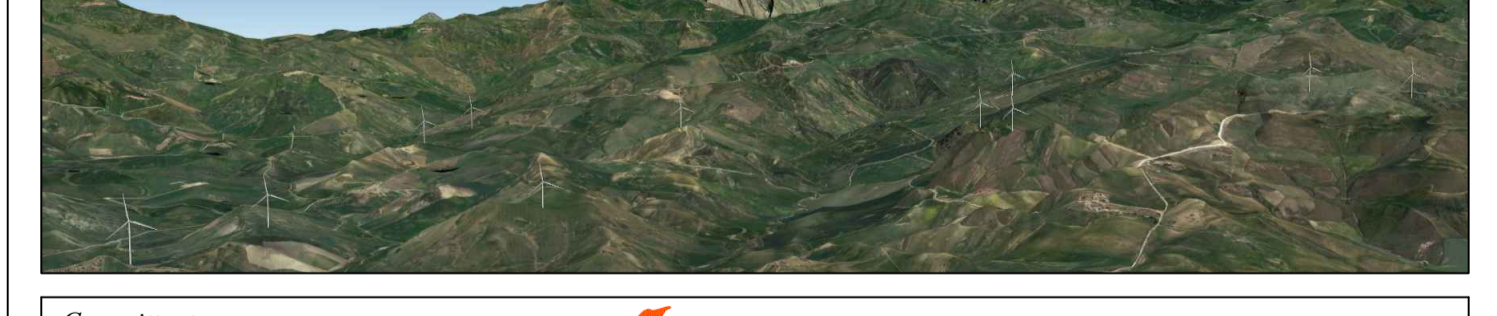

Comitente
Edison Rinnovabili S.p.A.
Via Salaria, 21
00137 Milano



Elaborazione: DCC s.r.l. - Via Edmondo De Amicis, 15 - 90143 Palermo (PA)
Cap. Soc. € 10.000,00 I.R. Registro Imprese CCIAA Palermo n° 025155
C.F. e P.IVA 04648790922 - email: dccc@dccsrl.com - tel: +39 966069133

Progettista: **Ing. Leonardo Trubia**
Via Leone XIII, 20 - 90020 Castellana Sicula
Tel. 0921 962456
C.F. e P.IVA 04648790922 - email: leonardo@trubia.it

TAVOLA: **PAESDW0002** OGGETTO: **Layout d'impianto con stralcio dei Vincoli su CTR**

SCALA: 1:10.000 NOME FILE: PAESDW0002 - Layout d'impianto con stralcio dei Vincoli su CTR DATA: 06/09/2023

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE	06/09/2023	Ing. Leonardo Trubia	DCC S.r.l.	Edison Rinnovabili S.p.A.

Nuova Stazione RTN 380/150 kV "Caltanissetta"
Nuovo tratto linea interrata 150 kV "Mussomeli - Marianopoli"

Altri produttori
Prolungamento sbarre altri produttori
Stallo condiviso dell'impianto di Utenza 150 kV
Cavidotto AT 150 kV

Nuovi Raccordi 380 kV
Modifica tratto di linea in progetto 380 kV "Chiaramonte Gulfi - Ciminna"

Nuovi raccordi 150 kV