

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CT_2023_00433-AD_0025 - area UURR 1-4



LEGENDA

Gradi di rischio [7]

- rischio alto [1]
- rischio medio [2]
- rischio basso [3]
- rischio nullo [1]

MOSI_multipoint

- area di materiale mobile
- luogo con ritrovamento sporadico
- struttura di fortificazione
- Area di materiale litico
- - - viabilità storica
- aree archeologiche art142

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
UURR 1-4	rischio basso	Le ricognizioni non hanno riscontrato indicatori di interesse archeologico. Il parco solare è ubicato ad una distanza adeguata dall'area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. m del D.Lgs 42/2004 di Perriere Sottano (sito n. 1) e dalle recenti segnalazioni (siti nn. 2-4)

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CT_2023_00433-AD_0025 - area UURR 1-4



LEGENDA

Gradi di rischio [7]

- rischio alto [1]
- rischio medio [2]
- rischio basso [3]
- rischio nullo [1]

MOSI_multipoint

- area di materiale mobile
- luogo con ritrovamento sporadico
- struttura di fortificazione
- Area di materiale litico
- - - viabilità storica
- aree archeologiche art142

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
UURR 1-4	rischio basso	Le ricognizioni non hanno riscontrato indicatori di interesse archeologico. Il parco solare è ubicato ad una distanza adeguata dall'area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. m del D.Lgs 42/2004 di Perriere Sottano (sito n. 1) e dalle recenti segnalazioni (siti nn. 2-4)

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CT_2023_00433-AD_0025 - area CV



LEGENDA

Gradi di rischio [7]


- rischio alto [1]
- rischio medio [2]
- rischio basso [3]
- rischio nullo [1]

MOSI_multipoint

- area di materiale mobile
- luogo con ritrovamento sporadico
- struttura di fortificazione
- Area di materiale litico
- - - viabilità storica
- aree archeologiche art142

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
CV	rischio basso	Le ricognizioni non hanno riscontrato indicatori di interesse archeologico. Il cavidotto è ubicato ad una distanza adeguata dall'area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. m del D.Lgs 42/2004 di Perriere Sottano (sito n. 1) e dalle recenti segnalazioni (siti nn. 2-4)

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CT_2023_00433-AD_0025 - area UR 5 Est

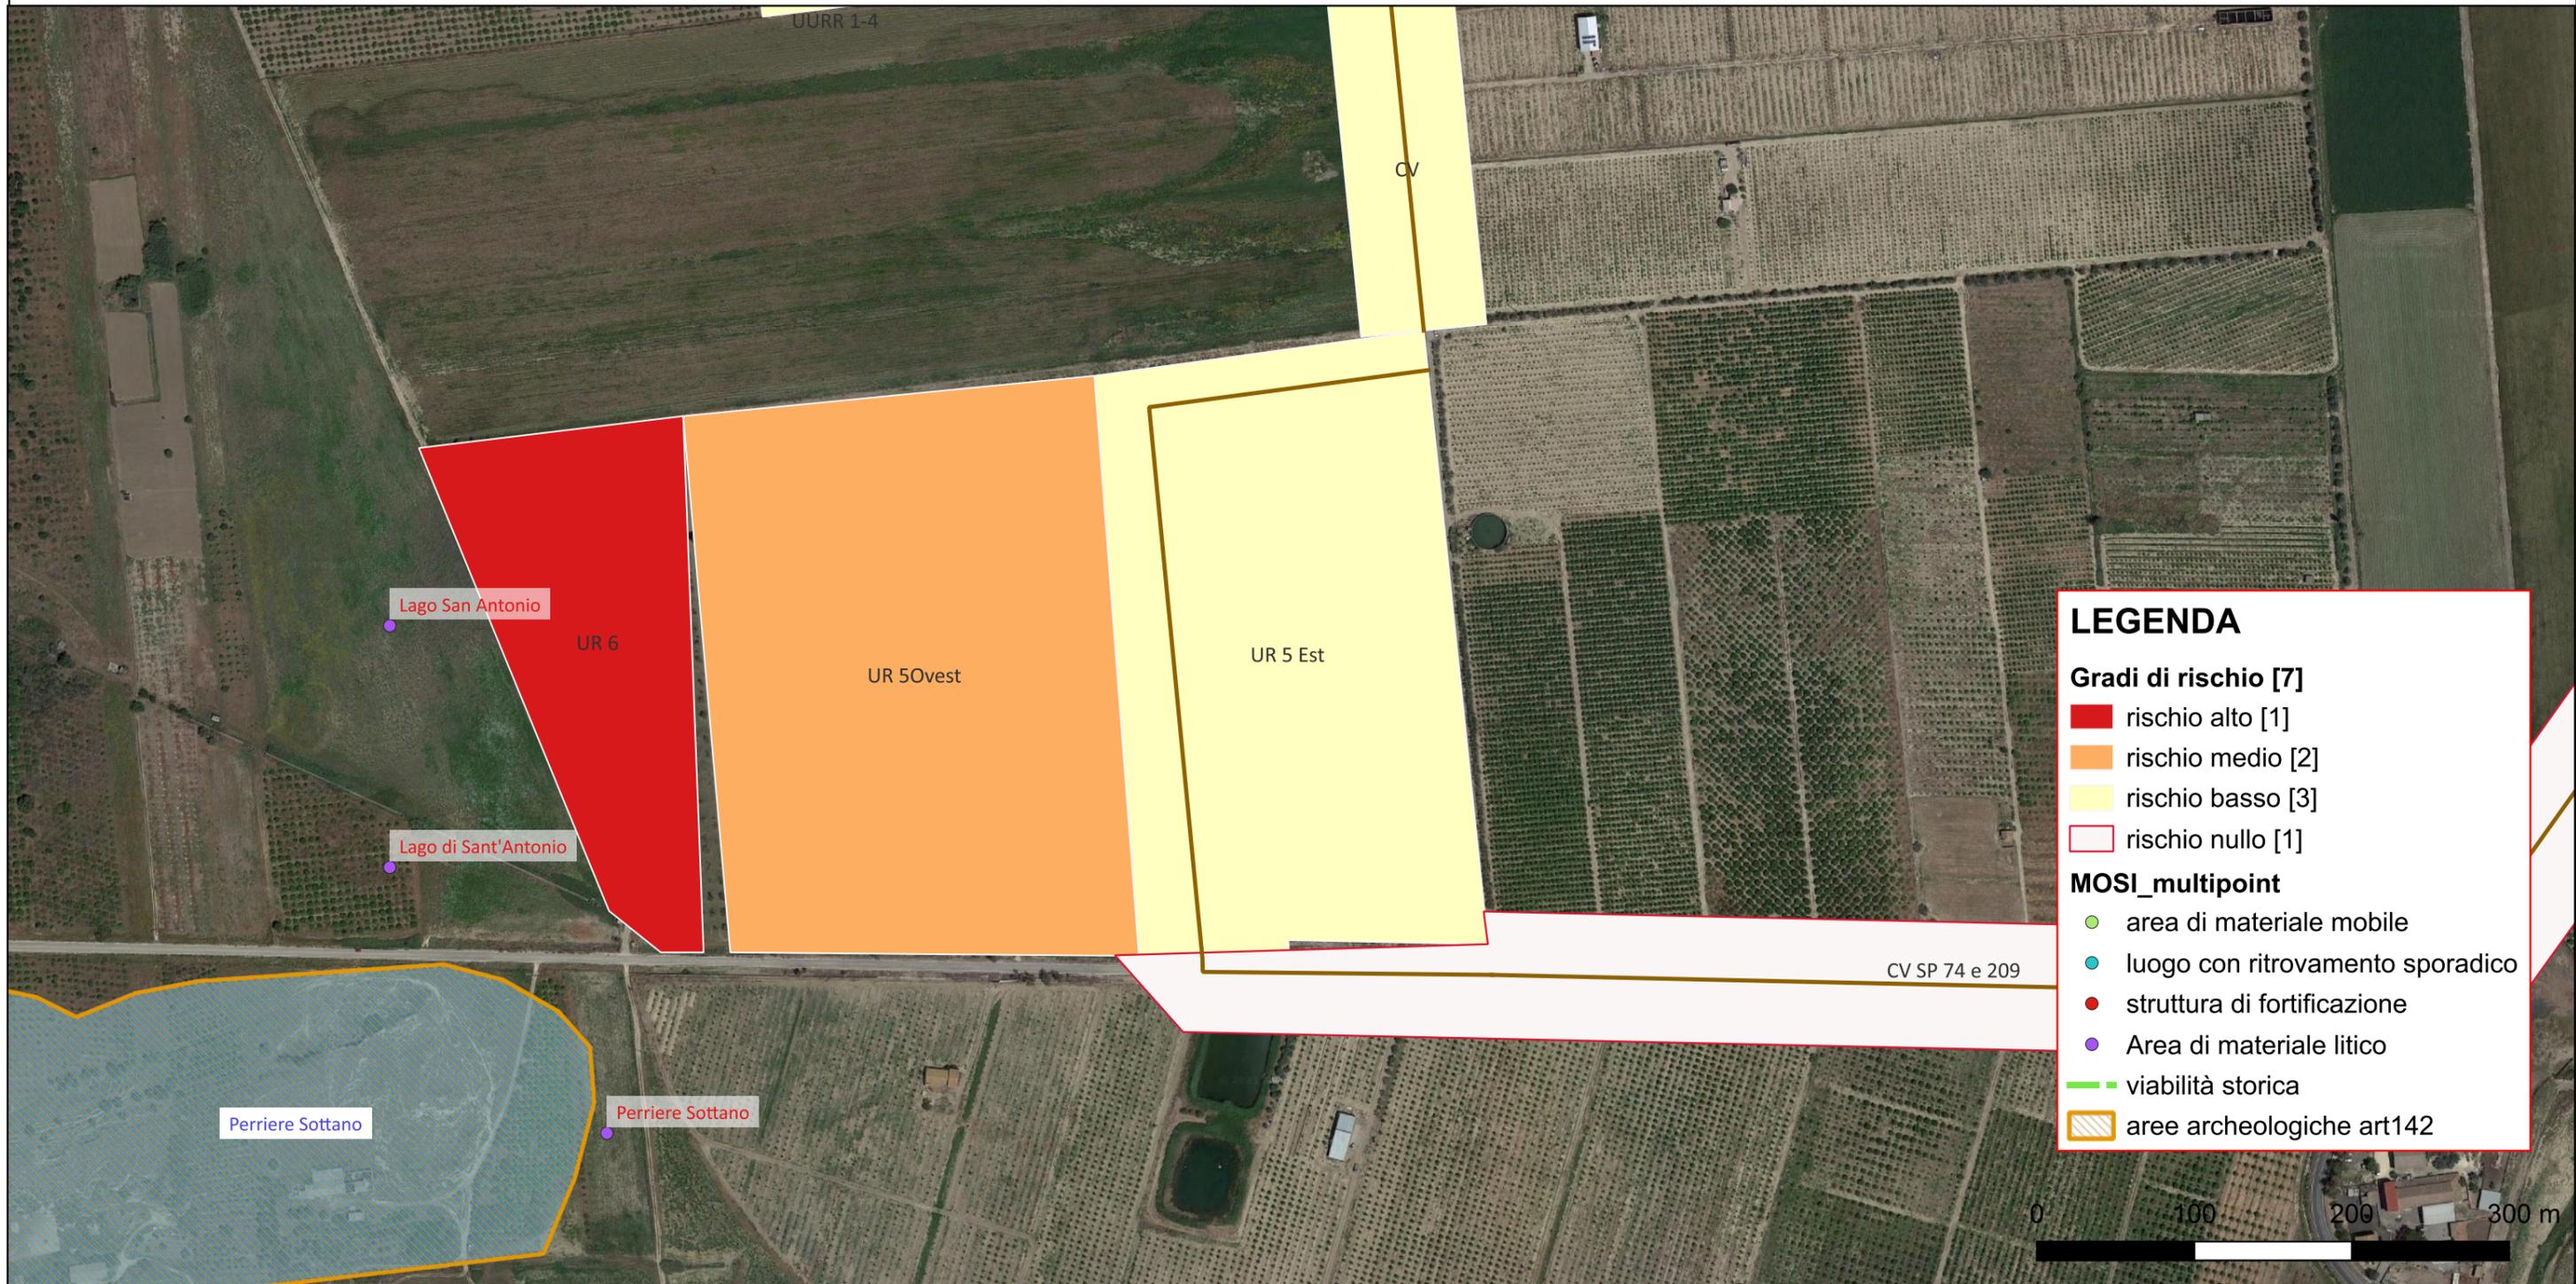

LEGENDA

Gradi di rischio [7]


- rischio alto [1]
- rischio medio [2]
- rischio basso [3]
- rischio nullo [1]

MOSI_multipoint

- area di materiale mobile
- luogo con ritrovamento sporadico
- struttura di fortificazione
- Area di materiale litico
- - - viabilità storica
- aree archeologiche art142

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
UR 5 Est	rischio basso	Le ricognizioni non hanno riscontrato indicatori di interesse archeologico. Il parco solare è ubicato ad una distanza adeguata dall'area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. m del D.Lgs 42/2004 di Perriere Sottano (sito n. 1) e dalle recenti segnalazioni (siti nn. 2-4)

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CT_2023_00433-AD_0025 - area UR 5Ovest

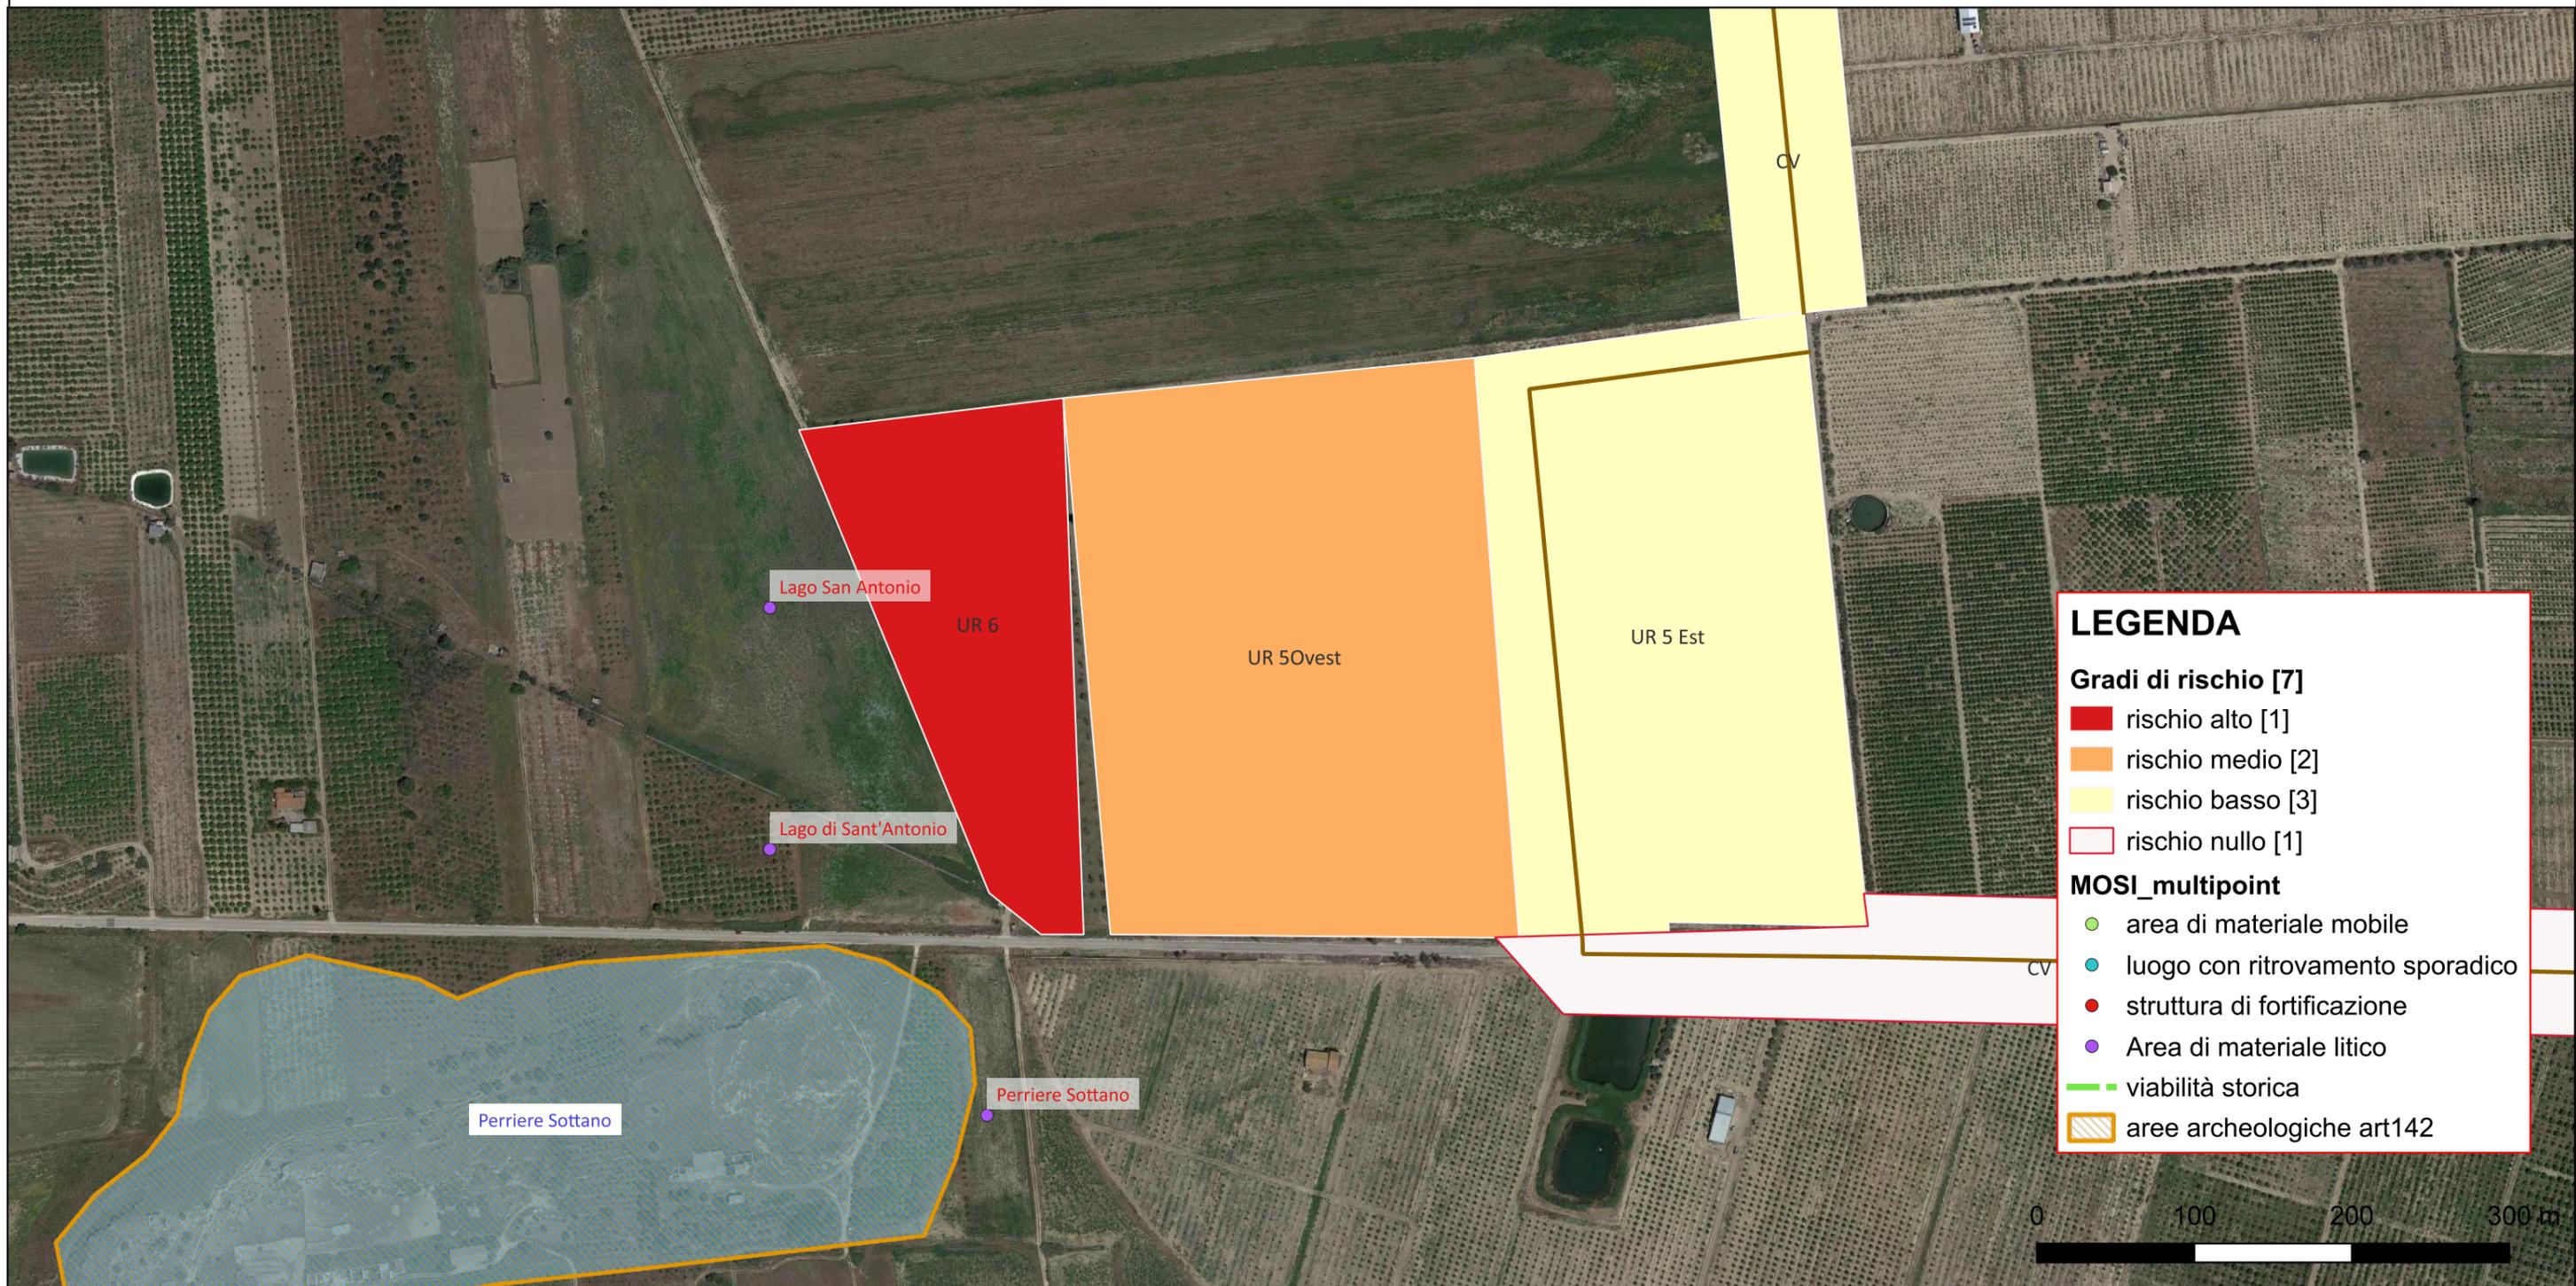

LEGENDA

Gradi di rischio [7]


- rischio alto [1]
- rischio medio [2]
- rischio basso [3]
- rischio nullo [1]

MOSI_multipoint

- area di materiale mobile
- luogo con ritrovamento sporadico
- struttura di fortificazione
- Area di materiale litico
- viabilità storica
- aree archeologiche art142

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
UR 5Ovest	rischio medio	In presenza di contesti archeologici di età preistorica e in aree alluvionali, eventuali depositi archeologici potrebbero non palesarsi in superficie, ma essere coperti da coltri detritiche.

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CT_2023_00433-AD_0025 - area UR 6

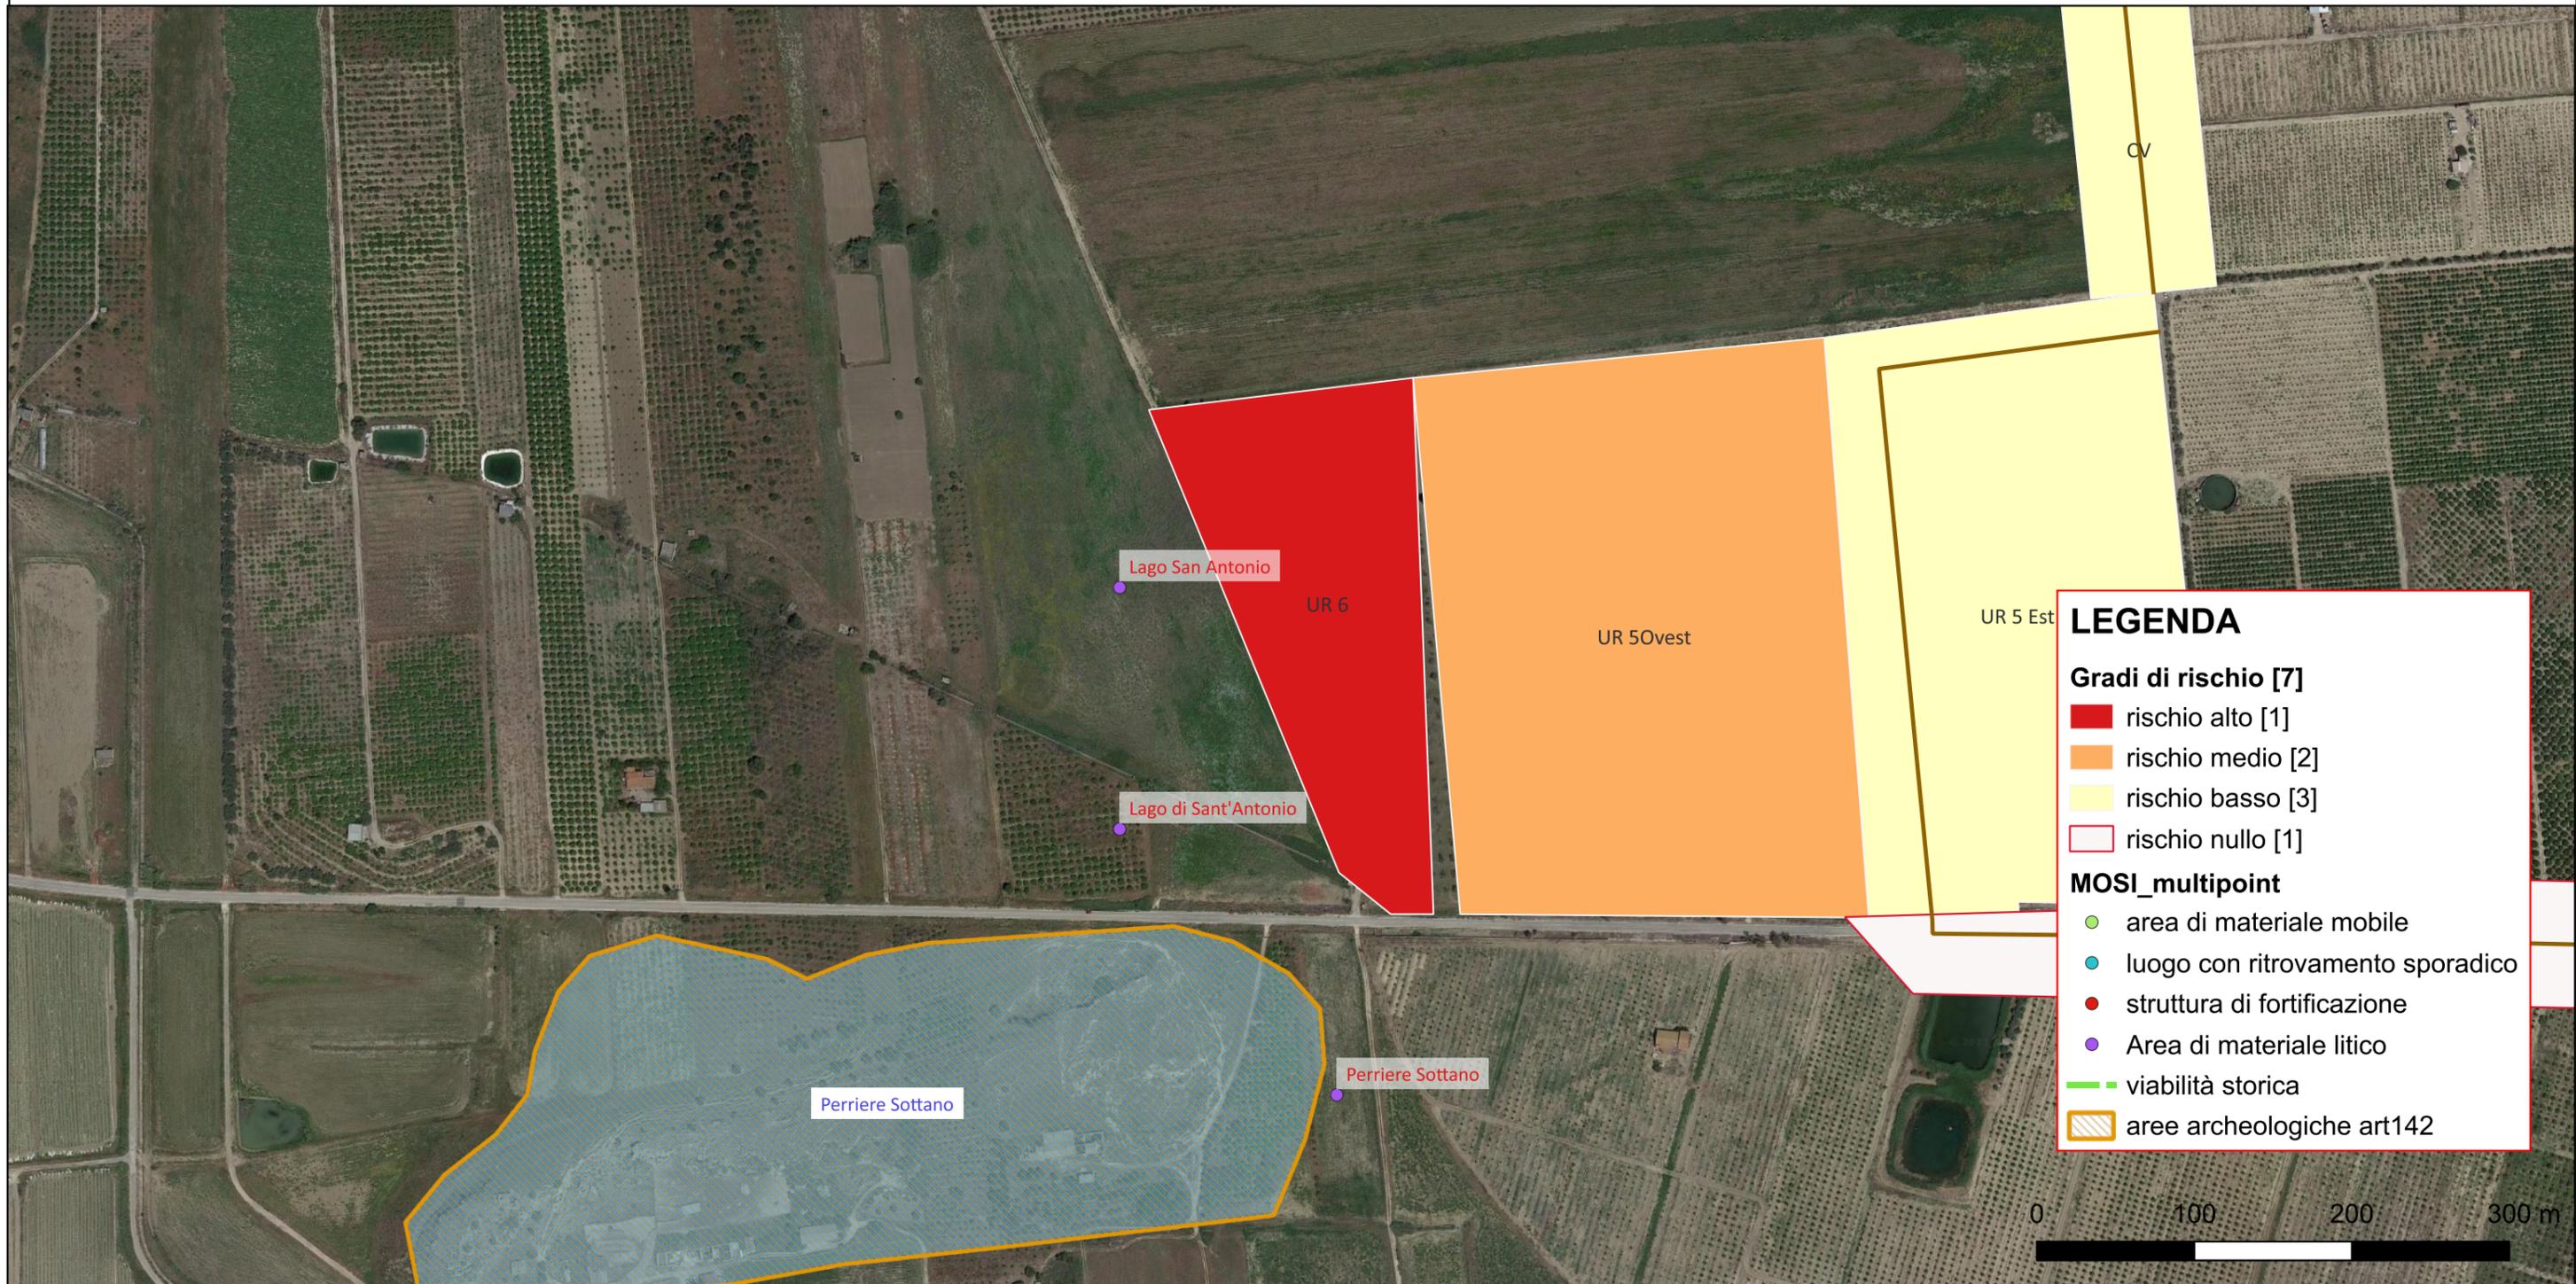

LEGENDA

Gradi di rischio [7]

- rischio alto [1]
- rischio medio [2]
- rischio basso [3]
- rischio nullo [1]

MOSI_multipoint

- area di materiale mobile
- luogo con ritrovamento sporadico
- struttura di fortificazione
- Area di materiale litico
- viabilità storica
- aree archeologiche art142

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
UR 6	rischio alto	In presenza di contesti archeologici di età preistorica e in aree alluvionali, eventuali depositi archeologici potrebbero non palesarsi in superficie, ma essere coperti da coltri detritiche. L'area circostante ad UR 6 ha dato esito positivo (siti nn. 1-4)

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CT_2023_00433-AD_0025 - area CV SP 74 e 209



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
CV SP 74 e 209	rischio nullo	La strada è costruita su rilevato e ad una quota dal piano di campagna circostante nettamente più alta. L'infrastruttura è inoltre delimitata da fossi di guardia

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-CT_2023_00433-AD_0025 - area CV_



LEGENDA

Gradi di rischio [7]

- rischio alto [1]
- rischio medio [2]
- rischio basso [3]
- rischio nullo [1]

MOSI_multipoint

- area di materiale mobile
- luogo con ritrovamento sporadico
- struttura di fortificazione
- Area di materiale litico
- - viabilità storica
- aree archeologiche art142



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
CV_	rischio medio	Area interessata dal cavidotto MT/AT che conduce alla Stazione Elettrica. L'area risulta inaccessibile causa diniego di accesso da parte di un proprietario. La SE Terna non rientra nella valutazione di questo progetto