
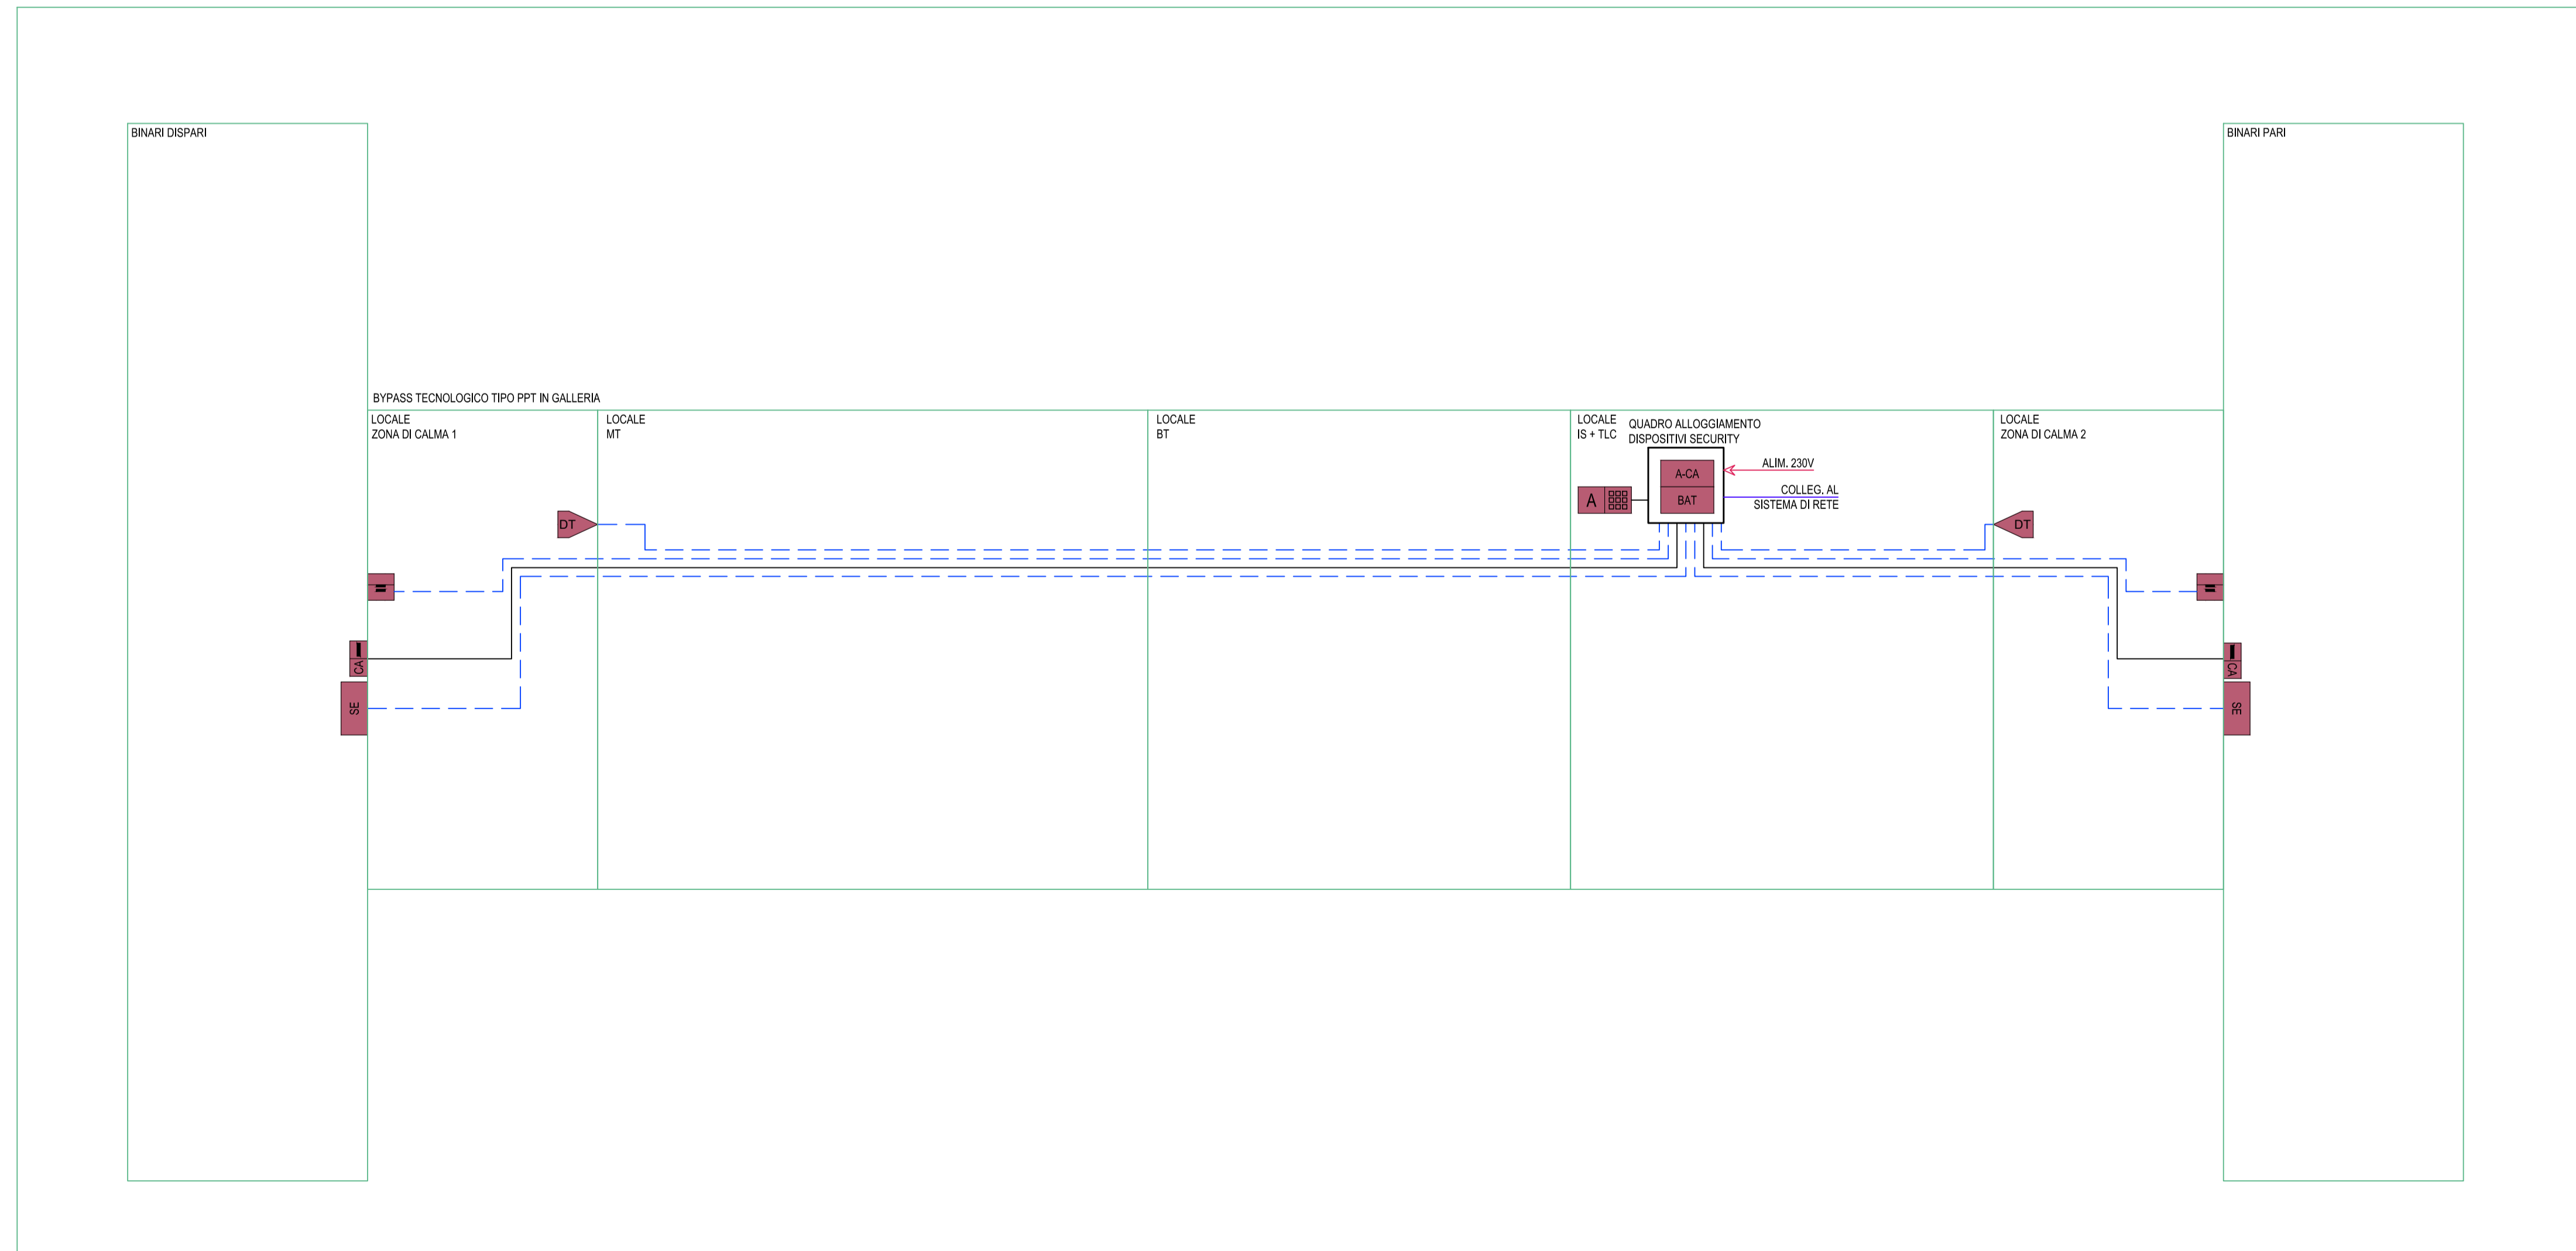


| LEGENDA APPARECCHIATURE ANTINTRUSIONE / CONTROLLO ACCESSI | |
|--|---|
| | CAVO BUS RS485 (B2ca-s1b,d1,a1) - BUS SECURITY |
| | CAVO BUS RS485 (B2ca-s1b,d1,a1) - COLLEGAMENTO LETTORE ACCESSO |
| | CAVO FM90HM1 4x0.22+2x0.75mmq - SENSORI / 4x0.22mmq - MAGNETI (B2ca-s1a,d0,a1) |
| | CAVO UTP CAT. 6 (B2ca-s1a,d1,a1) |
| | CAVO FTG180M16 0.6/1 KV 3x1.5 mmq (B2ca-s1a,d1,a1) - LINEE DI DISTRIBUZIONE BT DI SICUREZZA DA ALIMENTAZIONE NO-BREAK |
| | CONTROLLORE ALLARMI ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI |
| | ALIMENTATORE INTELLIGENTE - BATTERIA 7Ah/12V |
| | MODULO ESPANSIONE 2 VARCHI |
| | PUNTO ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/PROGRAMMAZIONE ALLARME CON TASTIERA |
| | LETTORE ACCESSO CON SCHEDA |
| | RIVELATORE A TRIPLA TECNOLOGIA (MICRONDE ED INFRAROSSI) |
| | RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO A TRIPLO BILANCIAMENTO |
| | SIRENA PER ESTERNO AUTOALIMENTATA CON BATTERIA |

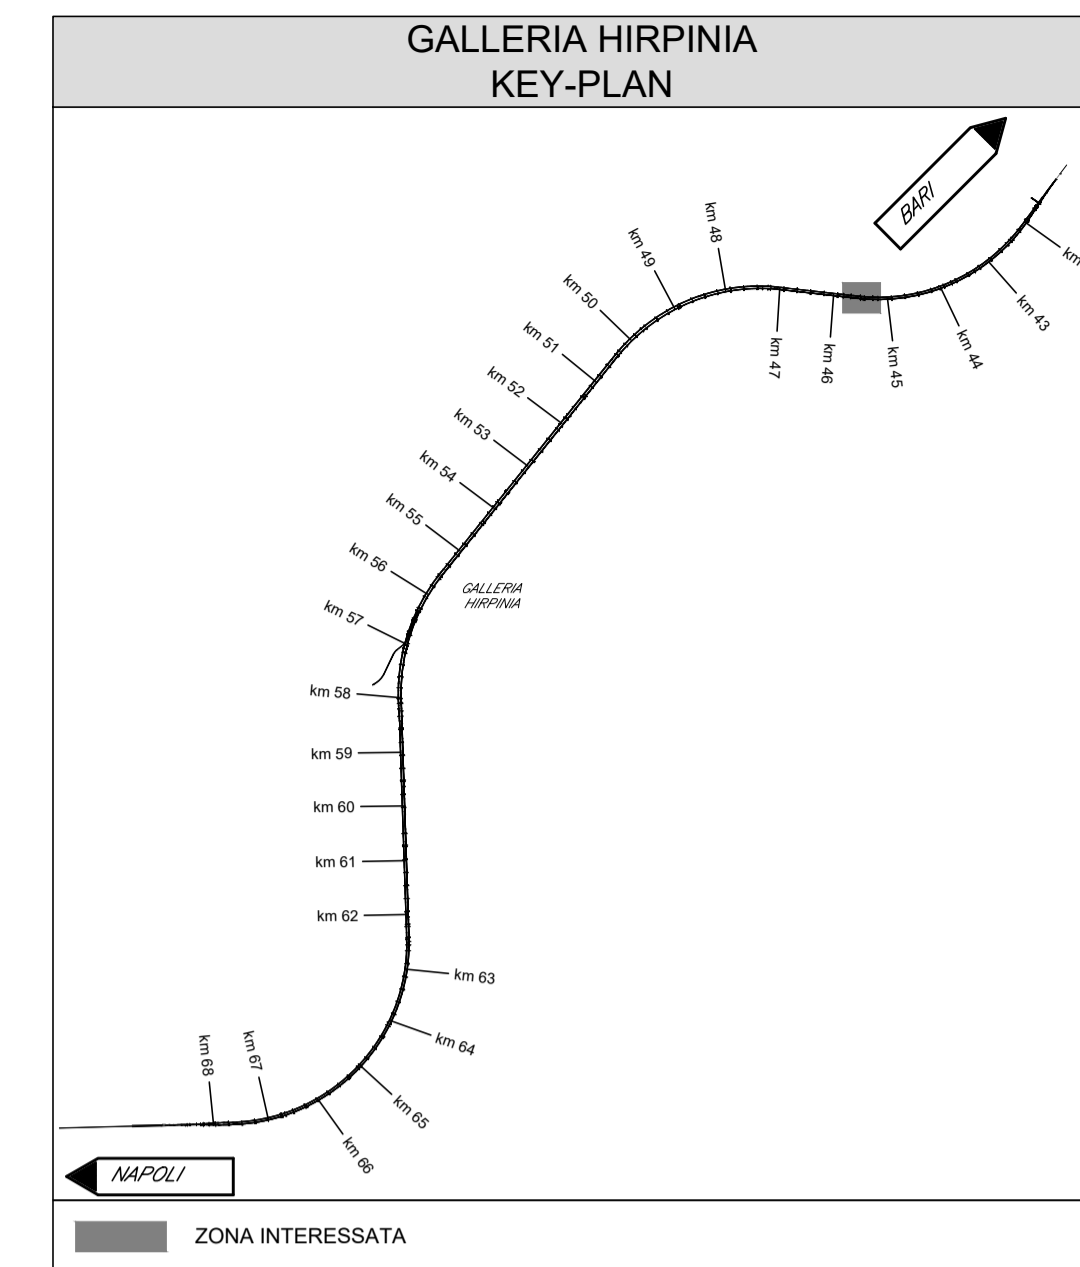

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
 CONSORZIO: **HIRPINIA - ORSARA AV**
 SOCI: **webuild Italia** **PIZZAROTTI**
 SINCE 1918

PROGETTAZIONE:
 MANDATARIA: **ROKSOUL** S.p.A. **NETENGINEERING** **OPINI** ITALIA **GPF** **ELETTRICI-PER**

PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
 IMPIANTI INDUSTRIALI
 IM24 - PPT 15 pk 45+506
 ANTINTRUSIONE
 Schema a blocchi funzionale

| | | |
|--|--|--|
| APPALTATORE Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvechio 08/06/2022 | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani | PROGETTISTA NETENGINEERING Ing. V. Moro |
|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|--------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA: |
| IF3A | 02 | E | ZZ | DX | AN2403 | 001 | B | - |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------|
| A | C 08.00 - Emissione 180gg | N. Di Stefano | 08/02/2022 | C. Piccardo | 08/02/2022 | V. Moro | 08/02/2022 | Ing. S. Eandi |
| B | C 08.01 - A valle del contraddittorio | N. Di Stefano | 08/06/2022 | C. Piccardo | 08/06/2022 | V. Moro | 08/06/2022 | |