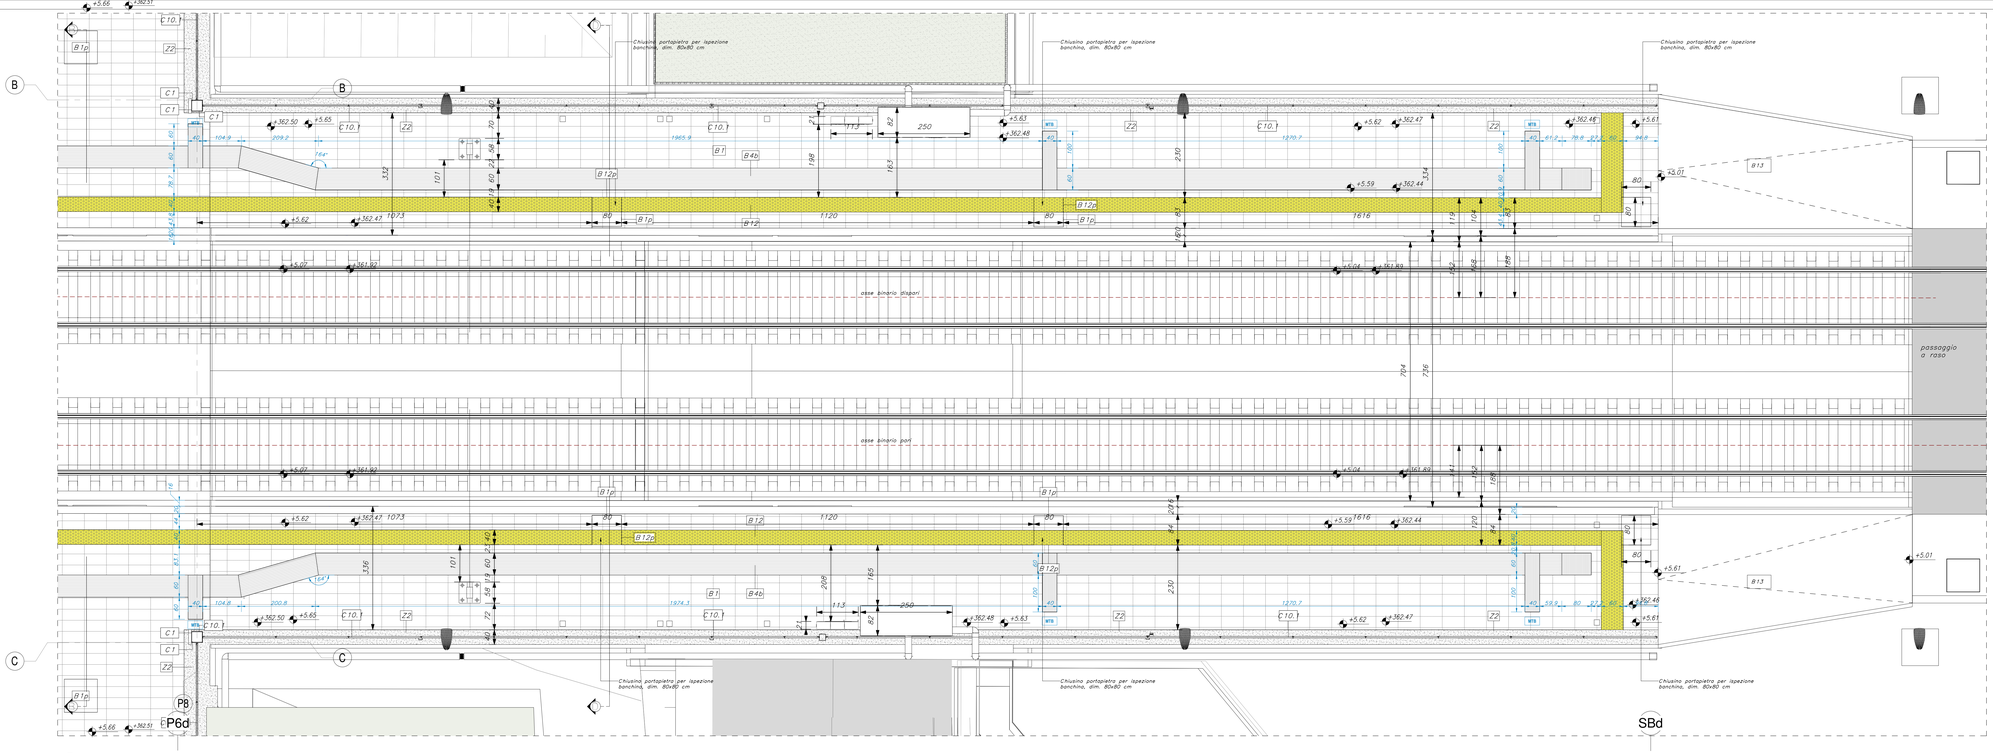

2 Pianta Piano Banchina 2/4

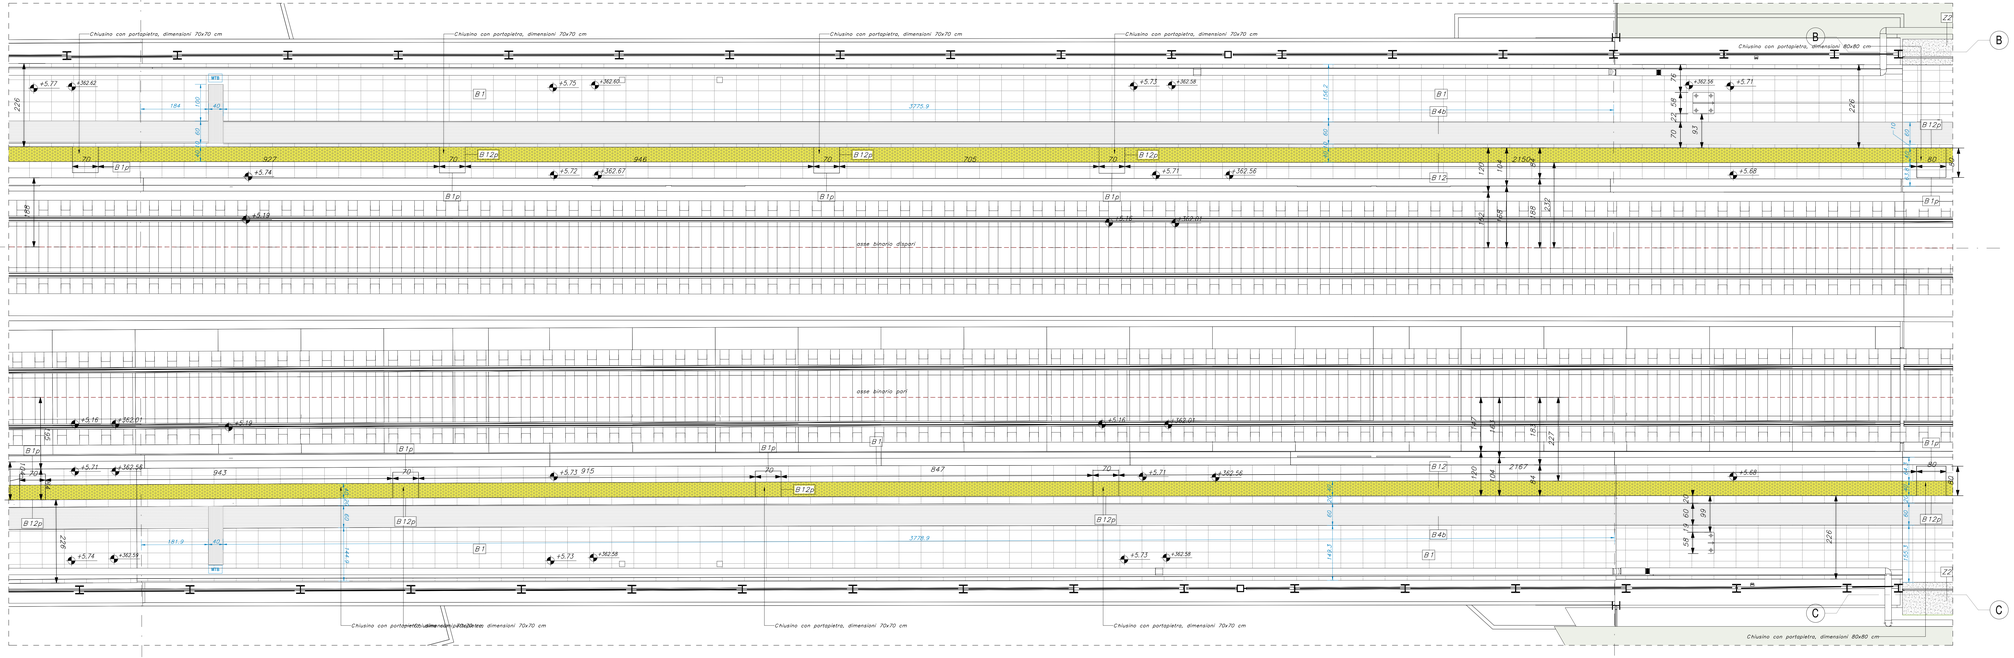

3 Pianta Piano Banchina 3/4

P6p



LEGENDA SIMBOLOGIA GENERALE

ASSE STRUTTURALE

QUOTE ALTIMETRICHE — grezzo — finito

PERIMETRO D'INTERVENTO

CODICE LOCALE — XXXX — h.m.n.m. m.s.m.m. m/f — altezza netta — superficie

QUOTE TRACCIAMENTI

QUOTE TRACCIAMENTI LOGES

PANNELLI IN CALCESTRUZZO G.F.R.C.

Pannello sp. 12–15 mm

PENDENZA

ELEMENTI STRUTTURALI

LASTRE IN CEMENTO COMPOSITO ECOLOGICO

Lastra sp. 8 mm

Lastra sp. 12 mm

LEGENDA STATIGRAFIE ORIZZONTALI

CODICE	DESCRIZIONE
B1	Pavimentazione in gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, dim. 30x60x2 cm; malta di allettamento sp. 1,6 cm, massetto in sabbia e cemento pendenzato
B1.2	Pavimentazione in gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, dim. 60x60x2 cm; malta di allettamento sp. 2 cm, massetto di sottofondo in conglomerato cementizio con miscela di argilla espansa o perlite, getto collaborante in cls con rete elettrosaldata sp. 10 cm e vespaio con casseri a perdere h 30 cm
B1.3	Pavimentazione in gres fine porcellanato smaltato e non assorbente, dim. 60x60x1,4 cm, posata con sistema a secco; massetto di sottofondo in conglomerato cementizio con miscela di argilla espansa o perlite e cemento, massetto di sottofondo in conglomerato cementizio con miscela di argilla espansa o perlite, getto collaborante in cls con rete elettrosaldata sp. 10 cm e vespaio con casseri a perdere h 30 cm
B1e	Pavimentazione per esterni costituita da calcestruzzo magro ben lisciato sp. 8 cm; massetto di sottofondo in cls sp. 12 cm con rete elettrosaldata ø 8 20x20; malta di allettamento sp. 5 cm e pavimento in pietra ricostruita, dim. 100x50 cm e sp. 5 cm
B1m	Pavimentazione per esterni a giunti aperti costituita da sottofondo in misto stabilizzato sp. 30 cm; massetto INT. allettamento con sabbia sp. 4 cm e pavimento in pietra ricostruita, dim. 100x50 cm e sp. 5 cm
B1p	Pavimentazione su chiusino portapietra in gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, dim. 30x60x2 cm; malta di allettamento sp. 1,6 cm
B2	Pavimento sopraelevato (10000 N/mq) in lastre autoportanti di materiale lapideo ad alta resistenza meccanica, dim 60x60x2 cm
B4a	Pavimentazione in gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, dim. 60x60x2 cm; malta di allettamento sp. 2 cm, massetto di sottofondo in conglomerato cementizio con miscela di argilla espansa o perlite, getto collaborante in cls con rete elettrosaldata sp. 10 cm e vespaio con casseri a perdere h 40 cm. la finitura di pavimentazione prevede TAC – RFID ogni 60 cm per la formazione del percorso LVE
B4b	Pavimentazione per formazione di idoneo percorso LVE in cls, sp. 2 cm, con malta di allettamento, massetto in sabbia e cemento pendenzato e TAC – RFID ogni 60 cm
B4e	Pavimentazione per esterni costituita da calcestruzzo magro ben lisciato sp. 8 cm; massetto di sottofondo in cls sp. 12 cm con rete elettrosaldata ø 8 20x20; malta di allettamento sp. 5 cm; la finitura di pavimentazione prevede TAC – RFID ogni 60 cm per la formazione del percorso LVE
B12	Pavimentazione per formazione di stacco giallo di arresto/pericolo in cls, sp. 2 cm, con malta di allettamento, massetto in sabbia e cemento pendenzato.
B12p	Pavimentazione su chiusino portapietra per la formazione del percorso LVE; malta di allettamento sp. 1,6 cm.

NOTE GENERALI

1. LA QUOTA RELATIVA A 0.00 DI PROGETTO È RIFERITA ALLA QUOTA DEL PAVIMENTO FINITO DEL FABBRICATO VIAGGIATORI CON LA QUOTA ASSOLUTA COINCIDENTE CON 356.85 m s.l.m.
2. LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI.
3. LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI PER SCALA DI DETTAGLIO INFERIORE A 1:100, IN CENTIMETRI PER SCALA DI DETTAGLIO COMPRESA TRA 1:50 E 1:10, IN MILLIMETRI PER SCALA DI DETTAGLIO DA 1:1 A 1:1.

ELABORATI DI RIFERIMENTO

ELABORATI GRAFICI:

·	Tracciamenti e finiture	IF3A02EZZPBFV0109000C – 012C
·	Sezioni architettoniche	IF3A02EZZPBFV0100006C – 007C
·	Abachi di dettaglio	IF3A02EZZPBZY0109000C – 002C
·		IF3A02EZZBZYV0108000C
·		IF3A02EZZBZYV0107000C
·		IF3A02EZZBZYV0100001C

MODELLI BIM:

·	Modello architettonico Stazione Orsara	IF3A02ENETM3YV01ARC001
·	Modello strutturale Stazione Hirpinia	IF3A02ENETM3YV01STR001
·	Modello ventilazione/climatizzazione	IF3A02ENETM3YV01MVC001
·	Modello impianti idrico sanitari/rete idranti	IF3A02ENETM3YV01MID001
·	Modello impianti elettrici	IF3A02ENETM3YV01IFM001
·	Modello trazione elettrica	IF3A02ENETM3YV01TME001
·	Modello strutture tecnologiche V01	IF3A02ENETM3YV01STT001
·	Modello idraulico smaltimento FV01	IF3A02ENETM3YV01SD001
·	Modello idraulico smaltimento V01	IF3A02ENETM3YV01DR001

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO:
HIRPINIA- ORSARA AV

SOCI:
webuild Italia
PIZZAROTTI SINCE 1938

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:
Rocksoil S.p.A.

MANDANTI:
NET ENGINEERING
PINI GROUP
GCF
IGE ELETTRO-PER

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
FV - STAZIONI E FERMATE

FV01 - STAZIONE ORSARA

ELABORATI ARCHITETTONICI

Tracciamenti e Finiture - Pianta quota banchina 2/4

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio (data/data)	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani (data/data)	NET ENGINEERING Ing. R. Zanon

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF3A	02	E	ZZ	PB	FV0109	008	C	1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 06.00 - Emissione 100gg	M. Mizzoni	06/05/2022	R.Gallo	06/05/2022	C. Vanali	06/05/2022	Ing. R. Zanon
B	C 06.01 - A valle dei contraddittorio	M. Mizzoni	30/09/2022	C.Castagna	30/09/2022	C. Vanali	30/09/2022	
C	C 06.03 - A valle dei contraddittorio	M. Mizzoni	30/09/2022	C.Castagna	30/09/2022	C. Vanali	30/09/2022	
								30/09/2022

File: IF3A02EZZPBFV0109008C.dwg

n.Elab.: