

Perdaxius

Tratalias

Villaperuccio

San Giovanni Suergiu

Piscinas

Giba

VP1

VP2

VP3

VP6

VP7


VP4

VP5

VP8

VP9

VP10

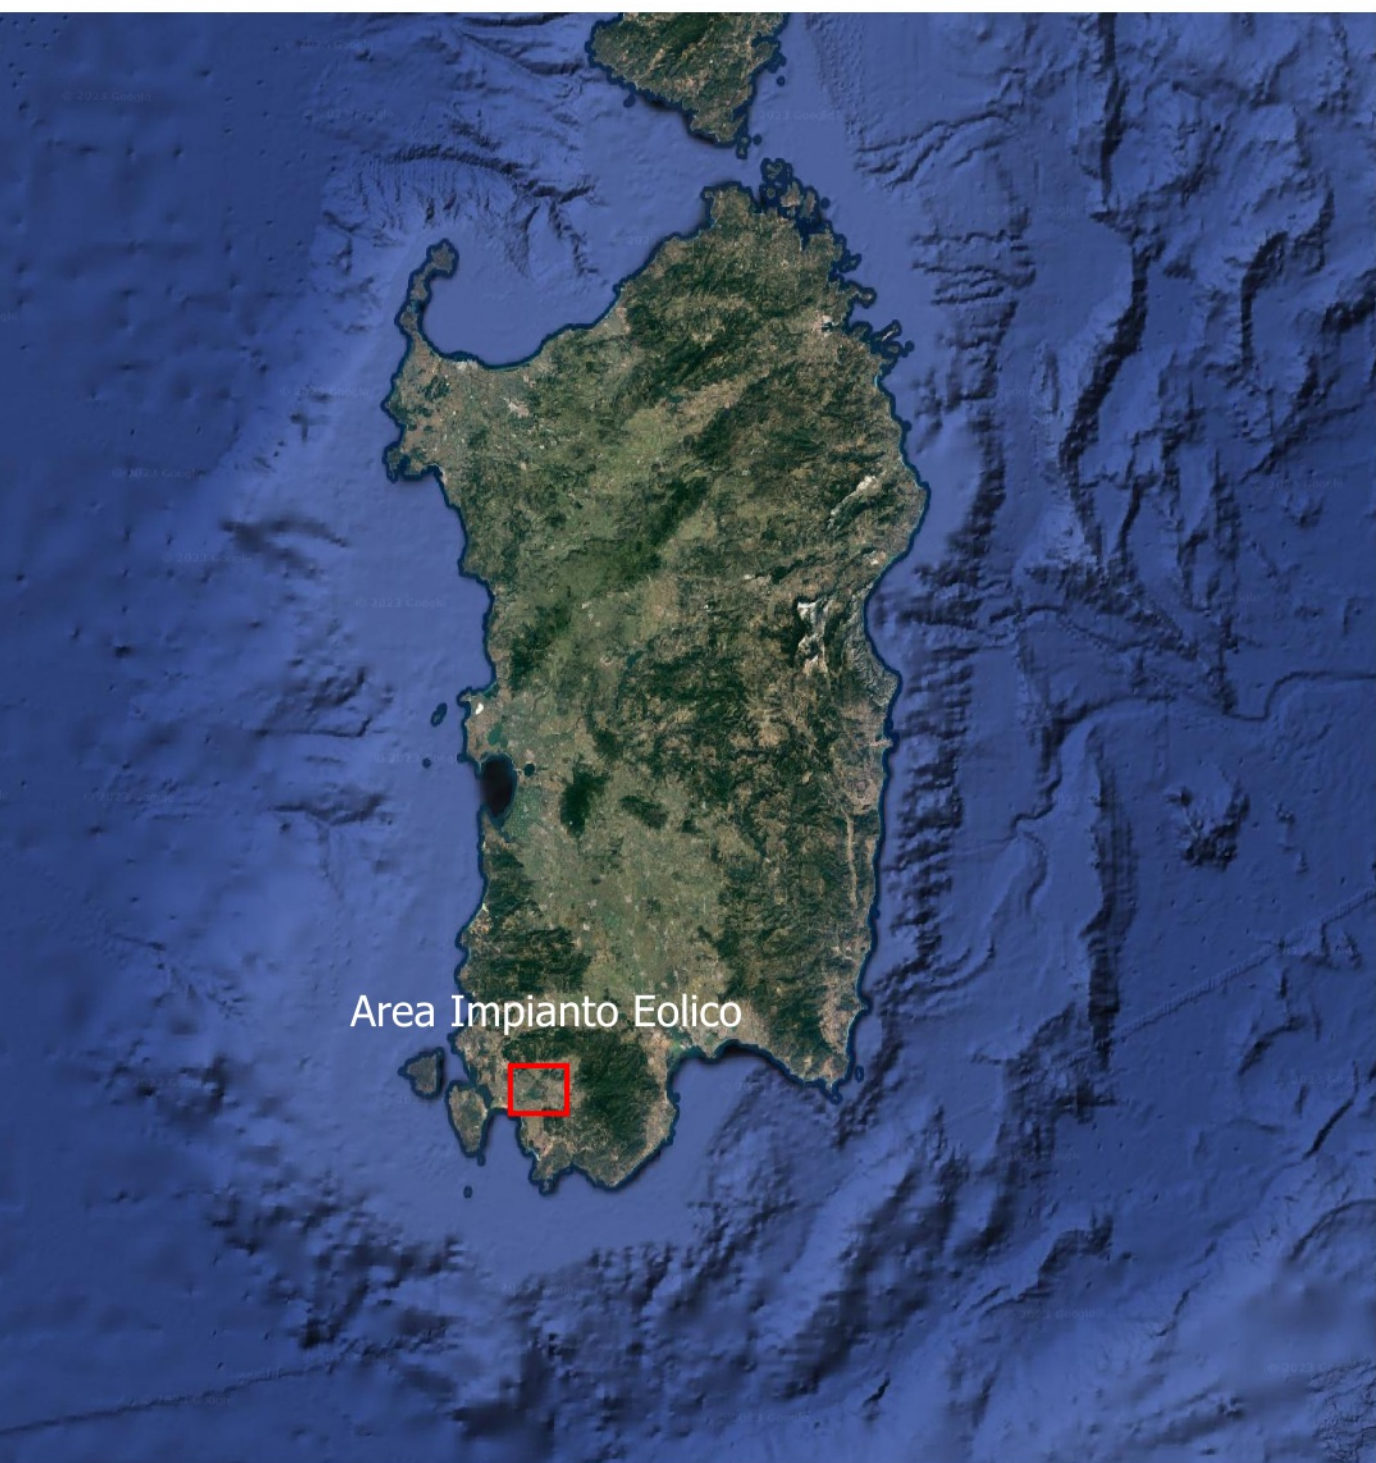

Legenda

- Strada di nuova realizzazione
- Strada da riadattare
- Antenometri
- Cable di raccolta
- Condotti
- Linee EHV - 150 kV
- Iniziali opere civili
- Piccola dell'isola
- Site Camp
- Site Camp - Iniziali

Classificazione sismica dei comuni italiani al 2012

- Zona 1 - Livello di pericolosità elevato
- Zona 1 - Livello di pericolosità elevato / Sottozona 2A
- Zona 2 - Livello di pericolosità medio
- Sottozona 2A
- Sottozona 2A/Sottozona 2B
- Sottozona 2B
- Sottozona 2B/Sottozona 3A
- Sottozona 2B/Sottozona 3A/Sottozona 3B
- Zona 3 - Livello di pericolosità basso
- Zona 3s
- Sottozona 3A
- Sottozona 3A/Sottozona 3B
- Sottozona 3B
- Zona 3 - Livello di pericolosità basso / Zona 4 - Livello di pe
- Sottozona 3B

Impianto eolico "Monte Pranu"

Oggetto:

VIL.065 - Inquadramento opere sulla carta di zonizzazione sismica

Proponente:



Sardeolica Srl
Sede Strada Ovest
09048 Uta, 21 Maschiarreddu
Italy

Progettista:



Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2
Palazzo Canova - 20090 Segrate
(Milano)
Tel: +39 02 9475420
www.stantec.com

00		M. Ruffini		D. Mani		F. Pinielli		04/09/2023	
Revisione		Descrizione		Redatto		Controllato		Approvato	
Fase del Progetto: Definitivo		Formato: A0						Scala: 1:8000	

