



VISTA DA OVEST

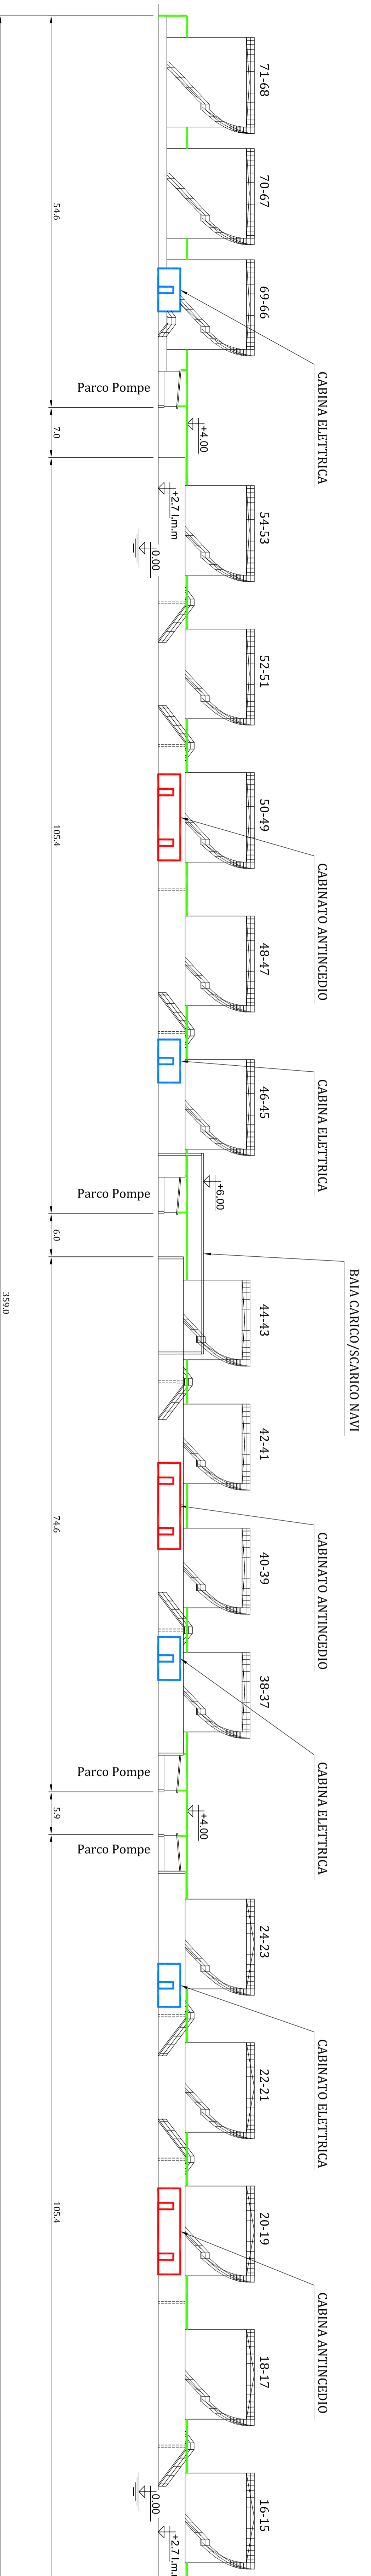

VISTA DA EST

- LEGENDA**
- CABINA ELETTRICA
 - CABINATO ANTINCENDIO
 - PIPE RACK
- DIMENSIONI IN M SALVO DIVERSAMENTE INDICATO

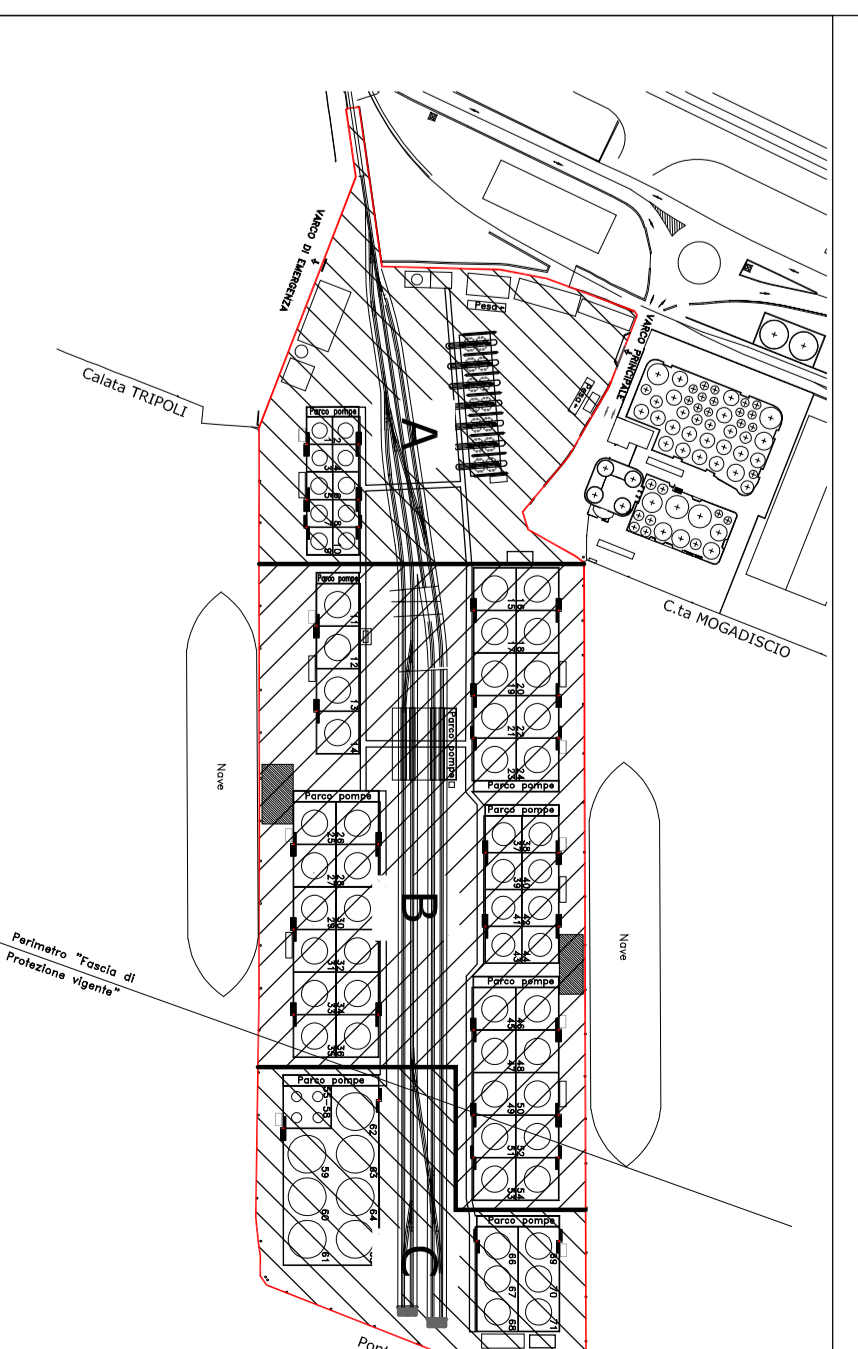


PIANTA CHIAVE

NOTE GENERALI

- ALTEZZA PARETI BACINI VEDI DOCUMENTI:
- C0119-CIV-D-005 - Planimetria zona A nord
- C0119-CIV-D-006 - Planimetria zona B
- C0119-CIV-D-007 - Planimetria zona C sud
- ALTEZZA LIBERA MINIMA PER PIPE-RACK 4,00 m
- ALTEZZA LIBERA MINIMA PER BALIA CARICO/SCARICO NAVI 6,00 m
- DISTANZA MINIMA TRA CABINE ELETTRICHE E PARCO POMPE 6,00 m TIPICO

SIGLA	DIAMETRO (m)	ALTEZZA (m)	MATERIALE	TIPO	CATEGORIA	SERBENTINO	COIBENTAZIONE
114	1.40	11.40	INOX 316L	A - LANCE SCUMMA	INOX 316L	NO	NO
5-6	8.00	11.40	INOX 316L	A - LANCE SCUMMA	INOX 316L	NO	NO
7-10	8.00	11.40	INOX 316L	A - LANCE SCUMMA	INOX 316L	NO	NO
11-14	12.50	11.40	INOX 304	A - LANCE SCUMMA	INOX 304	NO	NO
15-18	12.50	12.00	INOX 316L	TETTO FISSO	A - LANCE SCUMMA	NO	NO
19	12.50	12.00	INOX 316L	TETTO FISSO	A - LANCE SCUMMA	NO	NO
20-24	12.50	12.00	INOX 316L	TETTO FISSO	A - LANCE SCUMMA	NO	NO
45	12.50	12.00	INOX 316L	TETTO FISSO	A - LANCE SCUMMA	NO	NO
46	12.50	12.00	INOX 316L	TETTO FISSO	A - LANCE SCUMMA	NO	NO



Delocalizzazione in Ponte Somalia

Gruppo di Progettazione:

PROGORA

PARESA

Il COMMITTENTE:

SUPERBA

Il PROGETTISTA:

CCMI

0	15/12/22	Emesso per autorizzazione	PROGORA	SUPERBA
REV.	DATA	DESCRIZIONE	RENTITO	APPROVATO
		C0119-CIV-D-008	Scale: 1:350	