




INCROCI TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI GAS NATURALE CON PRESSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 5 BAR NON DRENATE

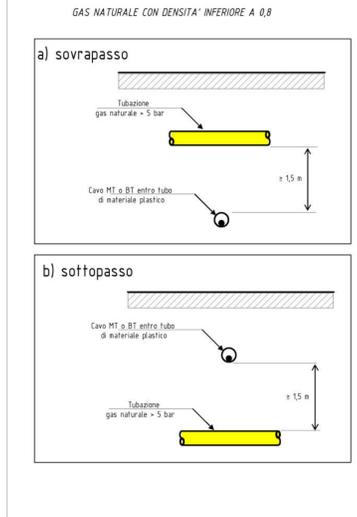

INCROCI TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI GAS NATURALE CON PRESSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 5 BAR NON DRENATE

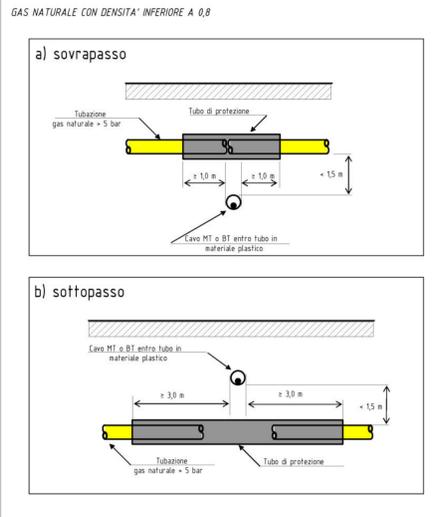


PARALLELISMI TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI GAS NATURALE CON PRESSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 5 BAR NON DRENATE

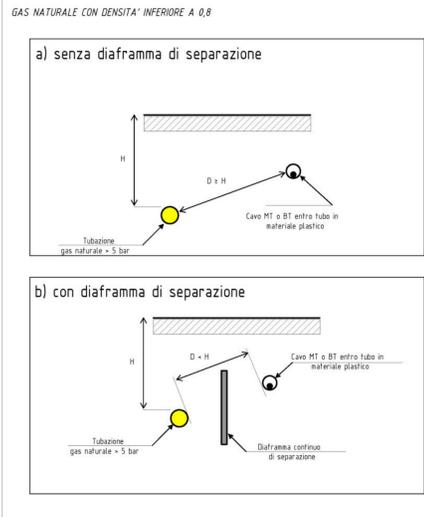


INCROCI TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI GAS NATURALE CON PRESSIONE DI ESERCIZIO MINORE O UGUALE DI 5 BAR NON DRENATE

INCROCIO TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI DEL GAS METANO DI 4" E 5" SPECIE (± 5 BARI) A UNA DISTANZA ≥ 0,5 m
GAS NATURALE CON DENSITA' INFERIORE A 0,8

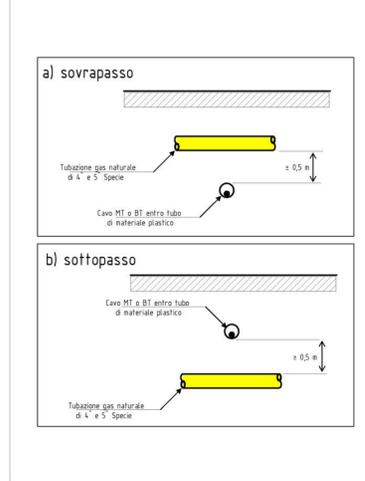


INCROCI TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI GAS NATURALE IN PRESSIONE DI ESERCIZIO MINORE O UGUALE DI 5 BAR NON DRENATE

INCROCIO TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI DEL GAS METANO DI 4" E 5" SPECIE (± 5 BARI) A UNA DISTANZA ≥ 0,5 m
GAS NATURALE CON DENSITA' INFERIORE A 0,8

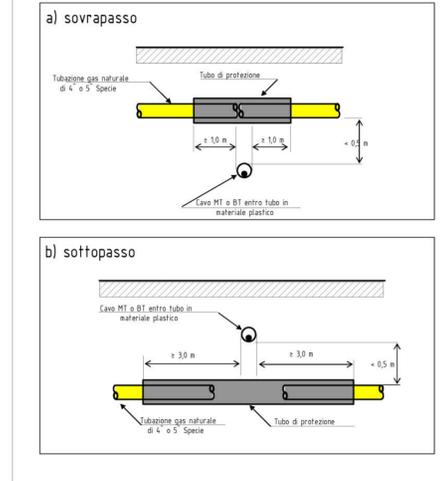









PARALLELISMI TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI GAS NATURALE IN PRESSIONE DI ESERCIZIO MINORE O UGUALE DI 5 BAR NON DRENATE

GAS NATURALE CON DENSITA' INFERIORE A 0,8

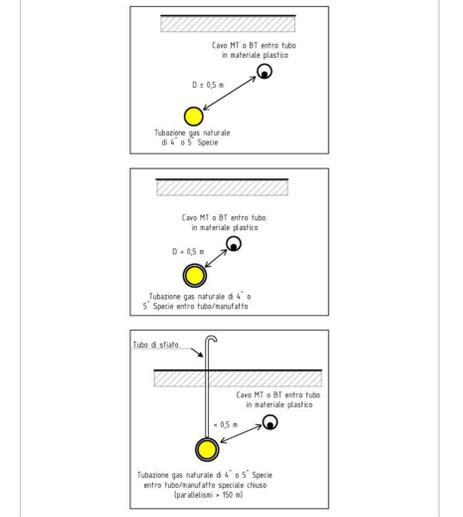




INCROCI, PARALLELISMI E COESISTENZE TRA CAVIDOTTI MT-BT E TUBAZIONI GAS NATURALE

INCROCI, PARALLELISMI E COESISTENZE TRA CAVIDOTTI MT-BT E LINEE TELECOMUNICAZIONI TT

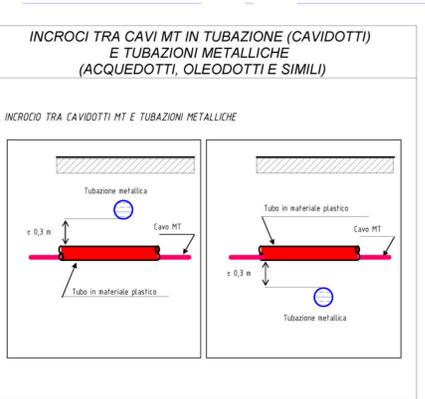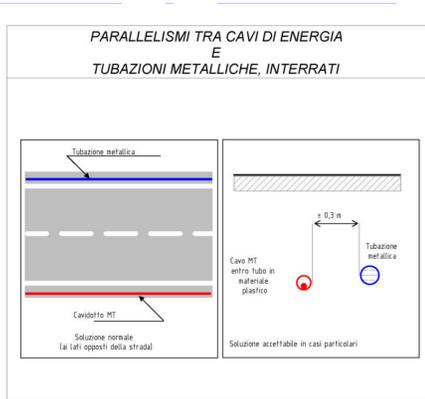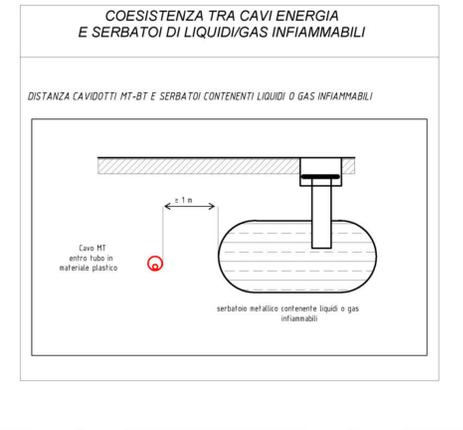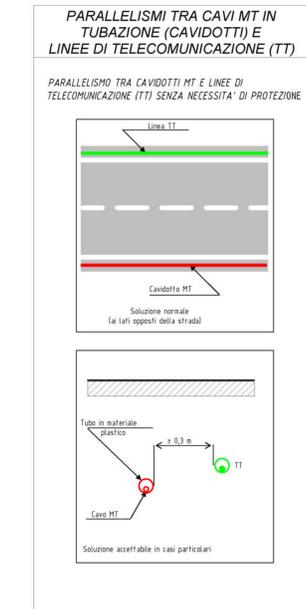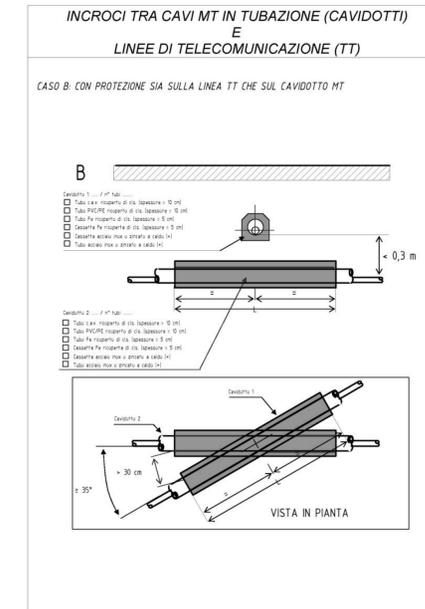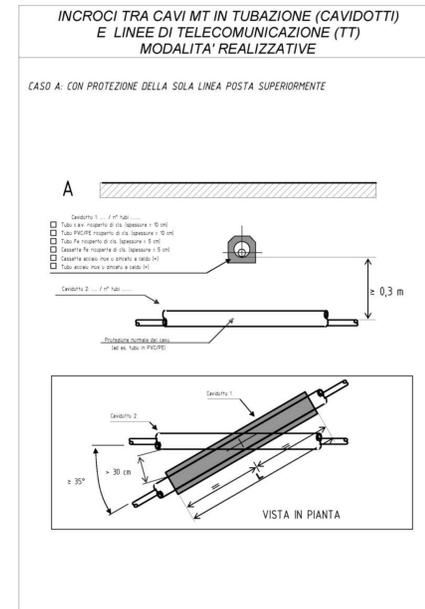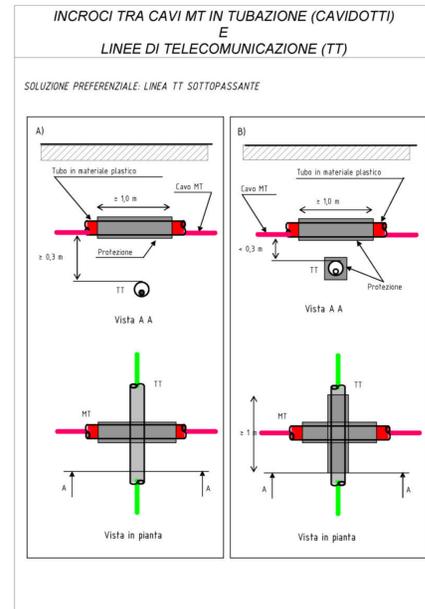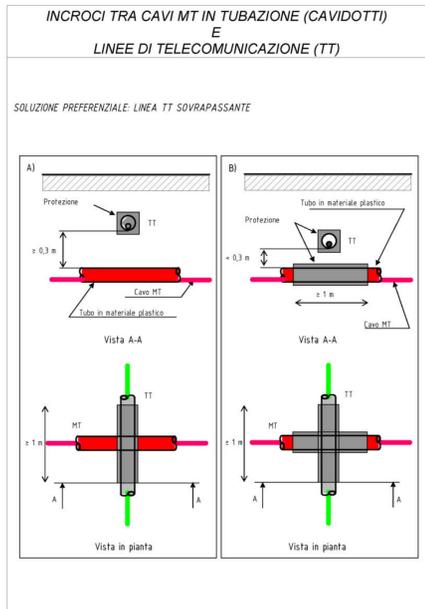

INCROCI, PARALLELISMI E COESISTENZE TRA CAVIDOTTI MT E TUBAZIONI METALLICHE

INDICAZIONI, GENERALI DI POSA DEI CAVIDOTTI MT

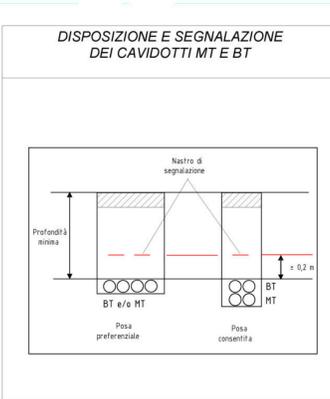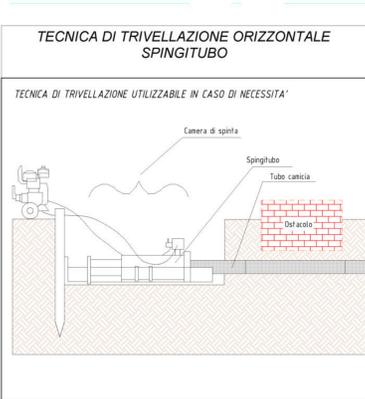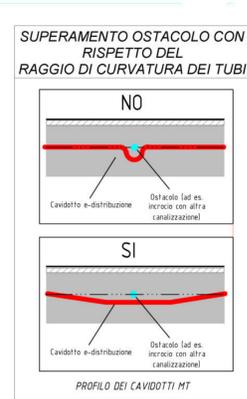

COMUNE GRUMENTO NOVA REGIONE BASILICATA COMUNE VIGGIANO

PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione di n. 2 impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare in Grumento Nova (PZ) alla località Traversiti, denominati "Grumento 1" e "Grumento 2", aventi ognuno potenza in immissione pari a 5.920,00 kW

24/03/2023	QUINTA EMISSIONE	S.C.	I.P.
09/05/2021	QUARTA EMISSIONE	S.C.	I.P.
08/02/2021	TERZA EMISSIONE	S.C.	I.P.
30/09/2021	SECONDA EMISSIONE	S.C.	I.P.
25/09/2021	PRIMA EMISSIONE	S.C.	I.P.
DATA:	DESCRIZIONE	DIS.	VERIF.

PROGETTISTA: **ING. IZZO PASQUALE**
Via Armando Diaz n. 58
84019 Scanno - Salerno - Italia
Email: pasquale.izzo@ingimta.it
Telefono: +39 081 440627

CLIENTE: **VOLTALIA ITALIA S.r.l.**
Viale Montenero n. 32 - 20135 Milano - Italia
Email pec: vonta@italia.pec.it - Telefono: +39 02 8905269

TITOLO PROGETTO:
• GRUMENTO 1 (Codice Rintracciabilità 242657368);
• GRUMENTO 2 (Codice Rintracciabilità 242657576 - Impianto capofila)

TITOLO ELABORATO:
DETTAGLI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO MT

DISEGNATO: Ing. Carmine Schettino VERIFICATO: Ing. Pasquale Izzo

DATA: **24/07/2023** TAVOLA: **A.5.d.** VERSIONE: **04** N.9 ELABORATO: **ALLEGATO 9** REVISIONE: **04**

E' vietata la copia anche parziale del presente elaborato