
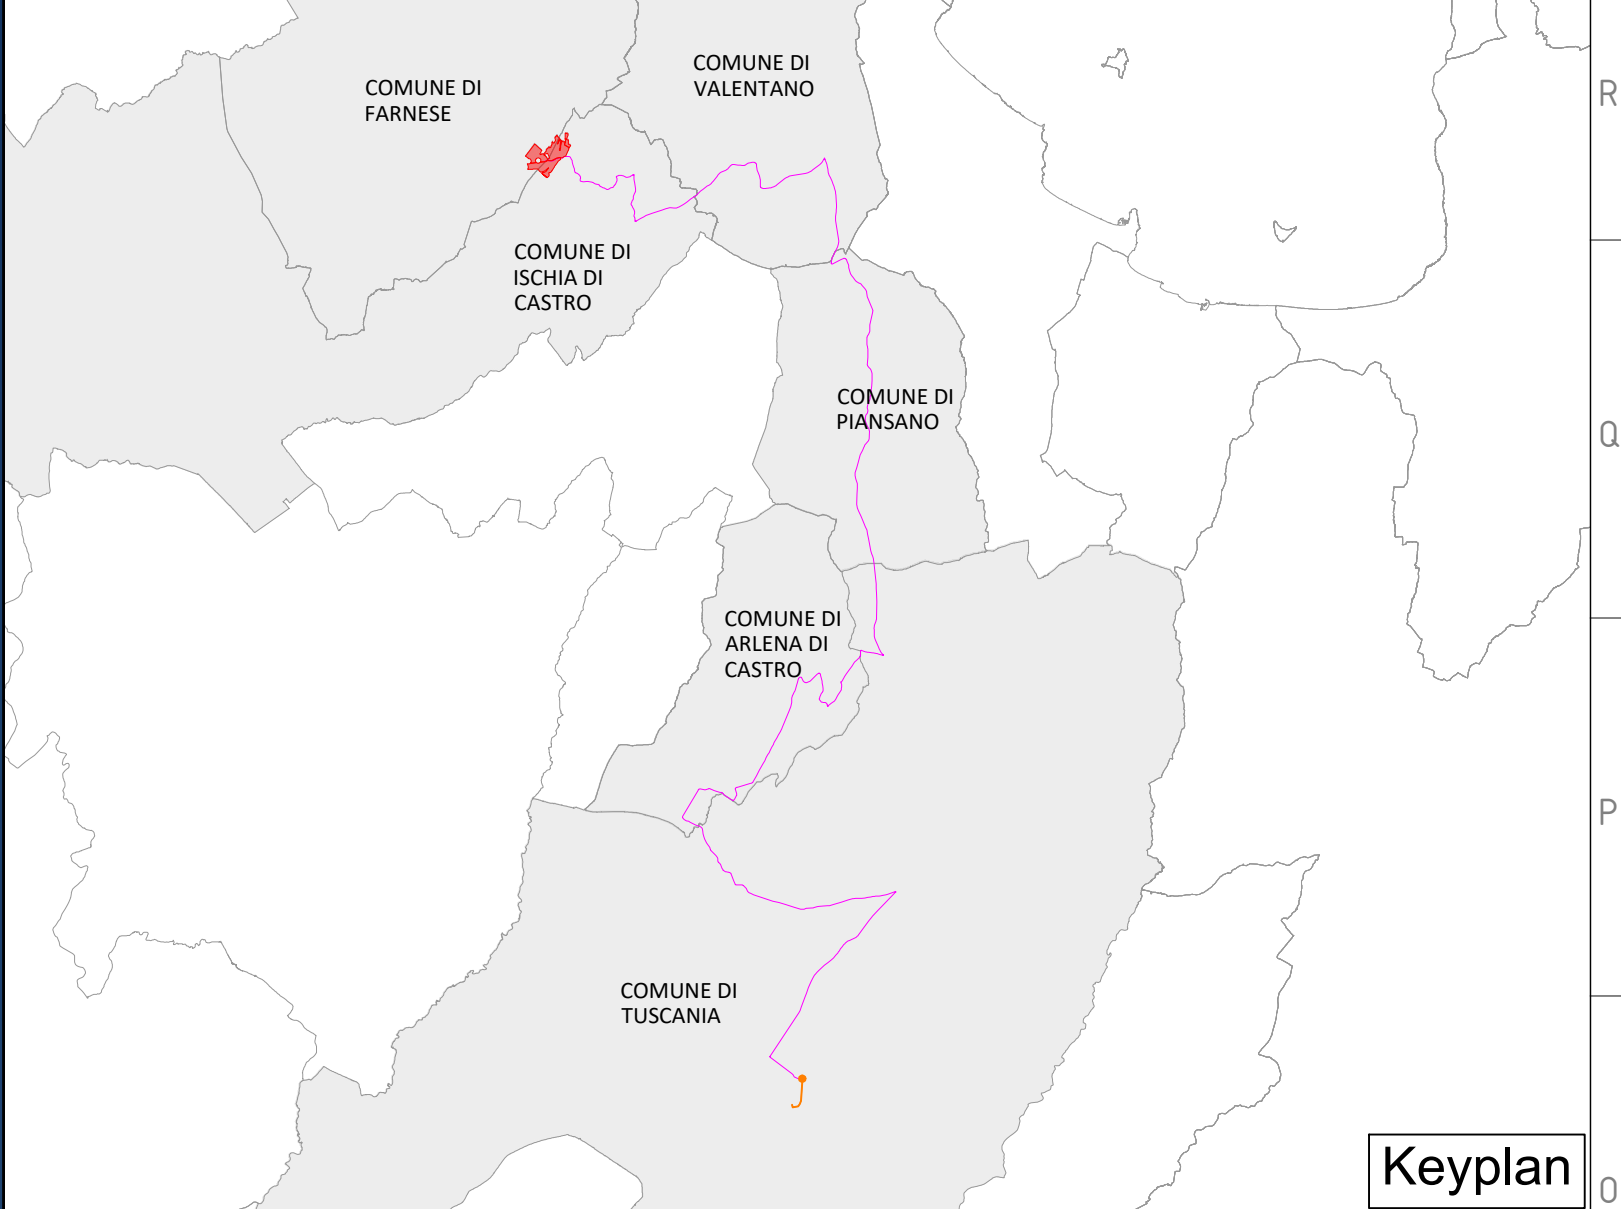


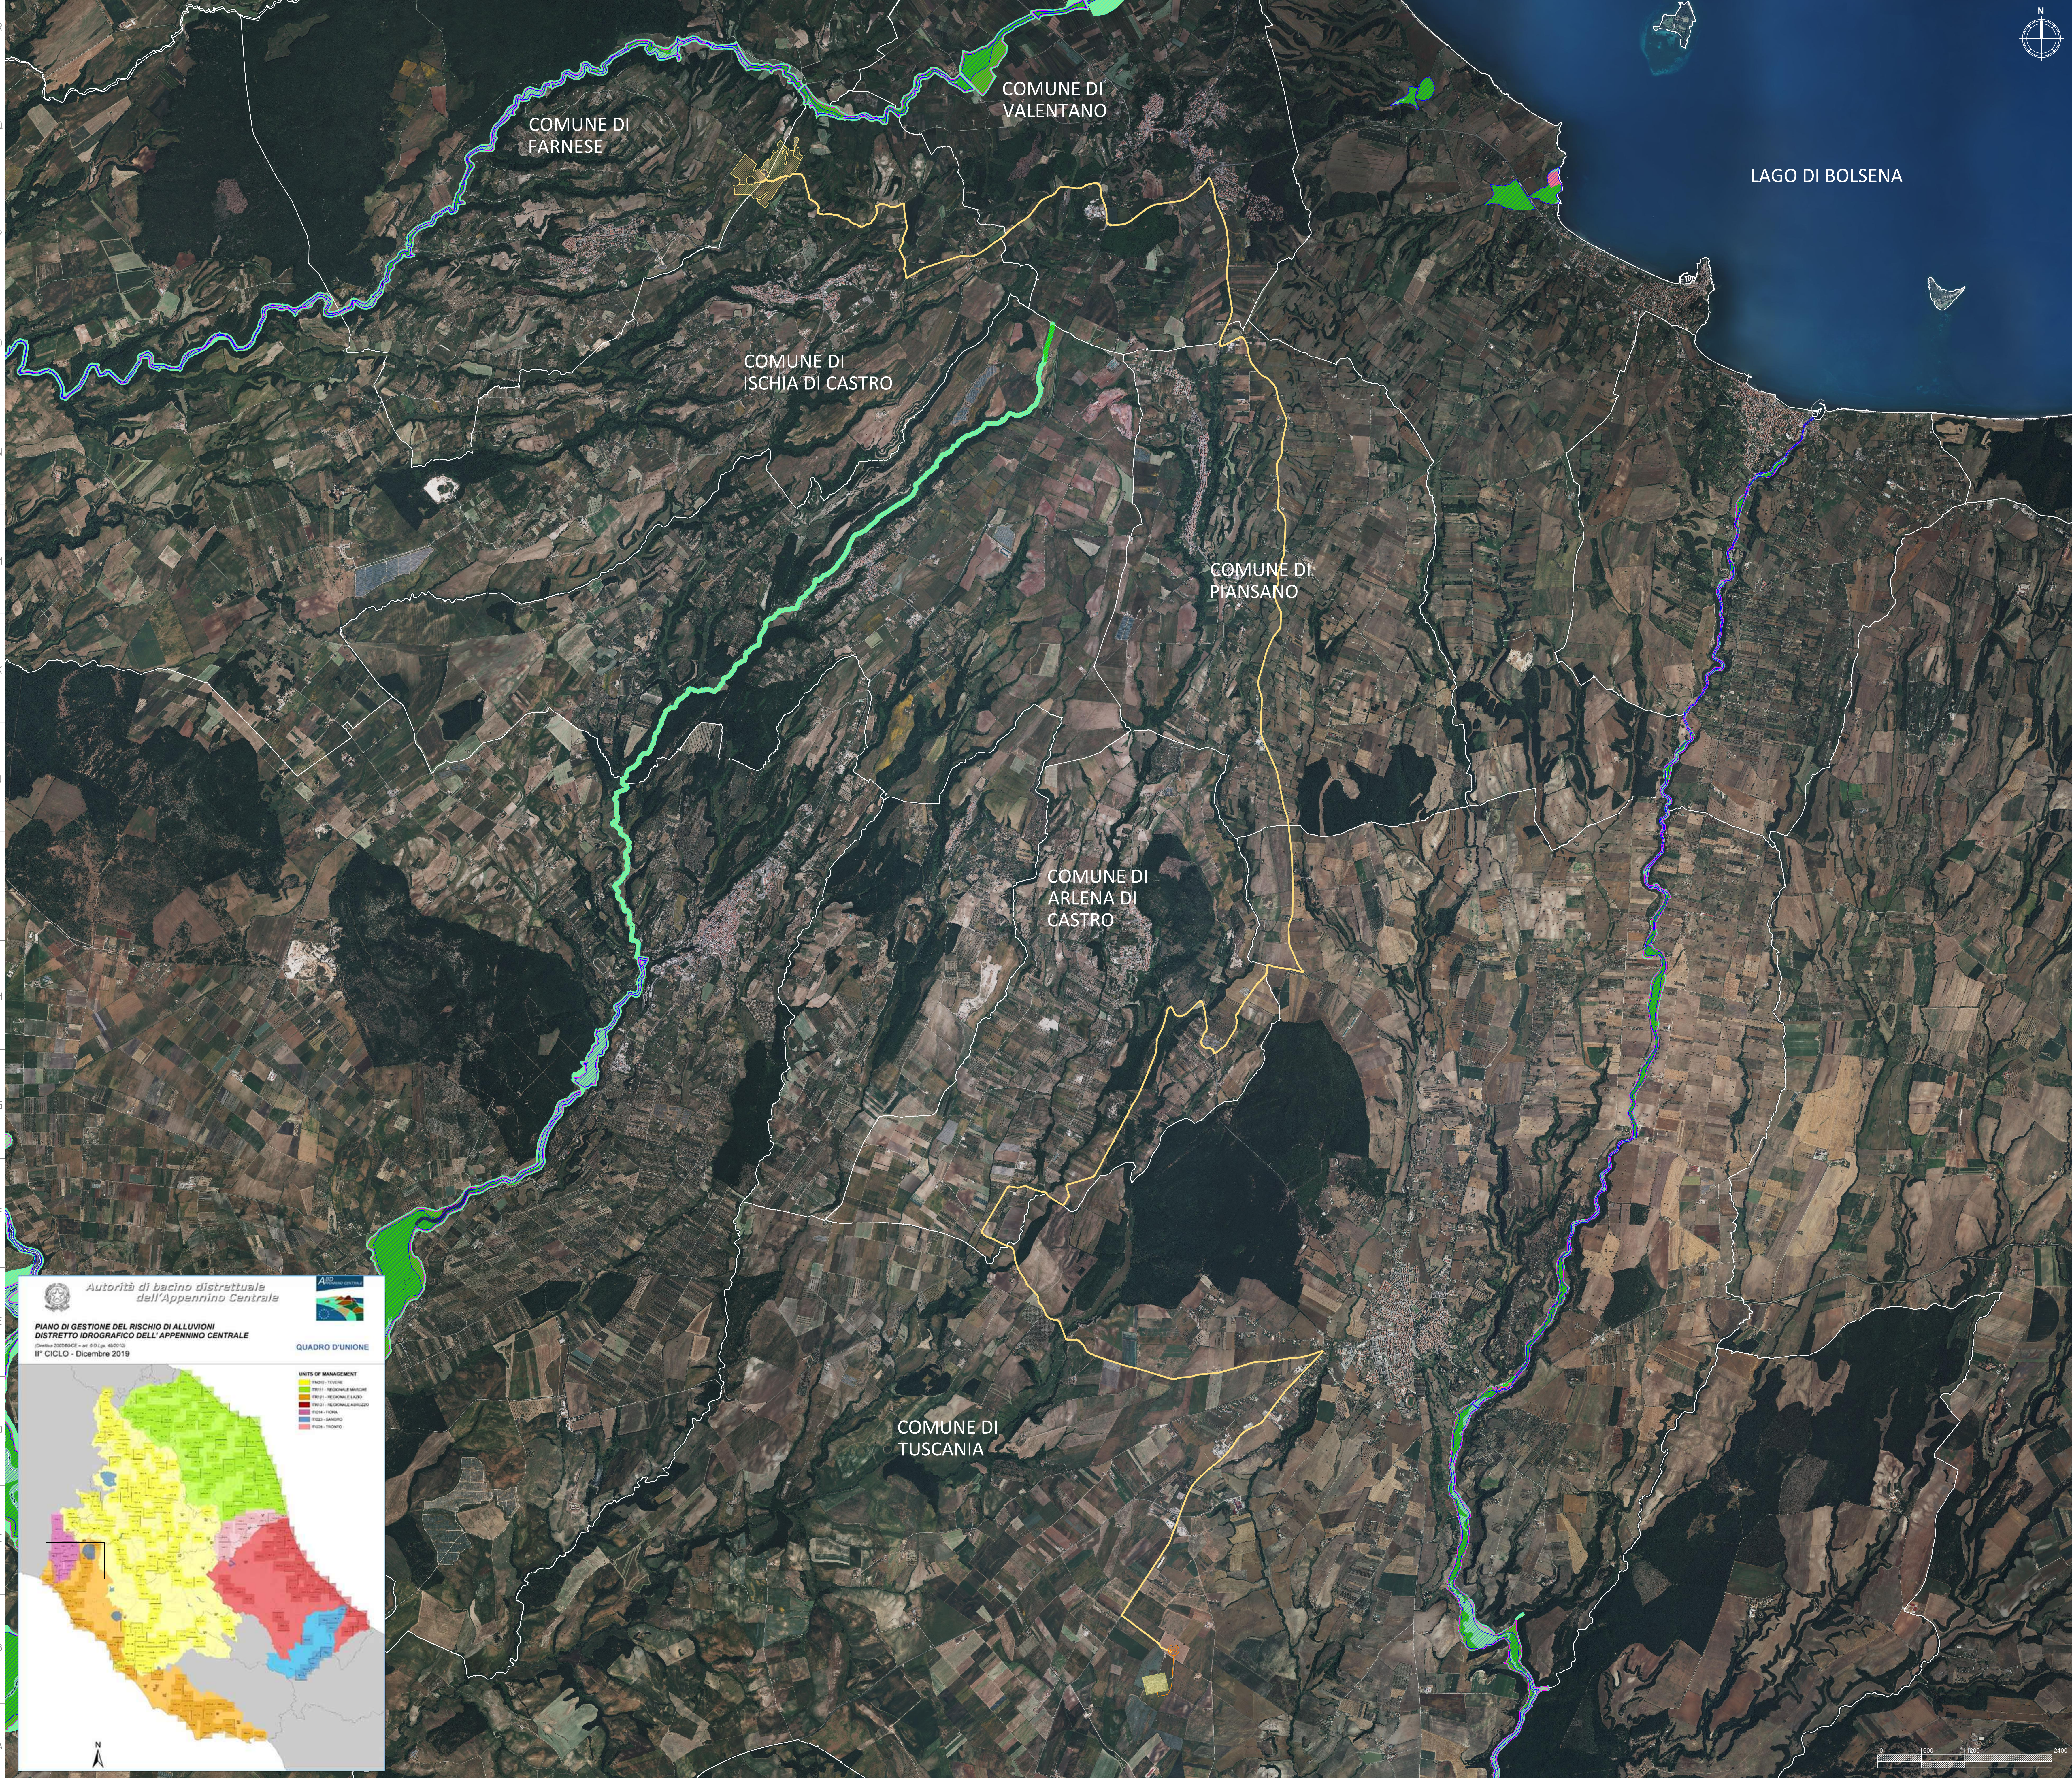

LEGENDA

- Area impianto
- Stazione Elettrica (SE) 380/150 kV Toscana
- Futuro ampliamento (SE) 38 kV Toscana
- Cavidotto AT (36 kV) di collegamento alla RTN
- Confini Comuni

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE
Direttiva 2007/60/CE - art. 6 D.Lgs. 48/2010 - II CICLO - DELIBERA C.I.P. 27/2021
fonte: <https://www.autoridadistrettoac.it/pianificazione/pianificazione-distribuzione-graacc>


Unit of Management ITR21 - Regionale Lazio
Unit of Management IT014 - Fiora

MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ

- P3 - elevata probabilità (alluvioni frequenti)
- P2 - media probabilità (alluvioni poco frequenti)
- P1 - bassa probabilità (alluvioni rare di estrema intensità)

MAPPA DEL RISCHIO

- R4 - Rischio molto elevato
- R3 - Rischio elevato
- R2 - Rischio medio
- R1 - Rischio moderato o nullo

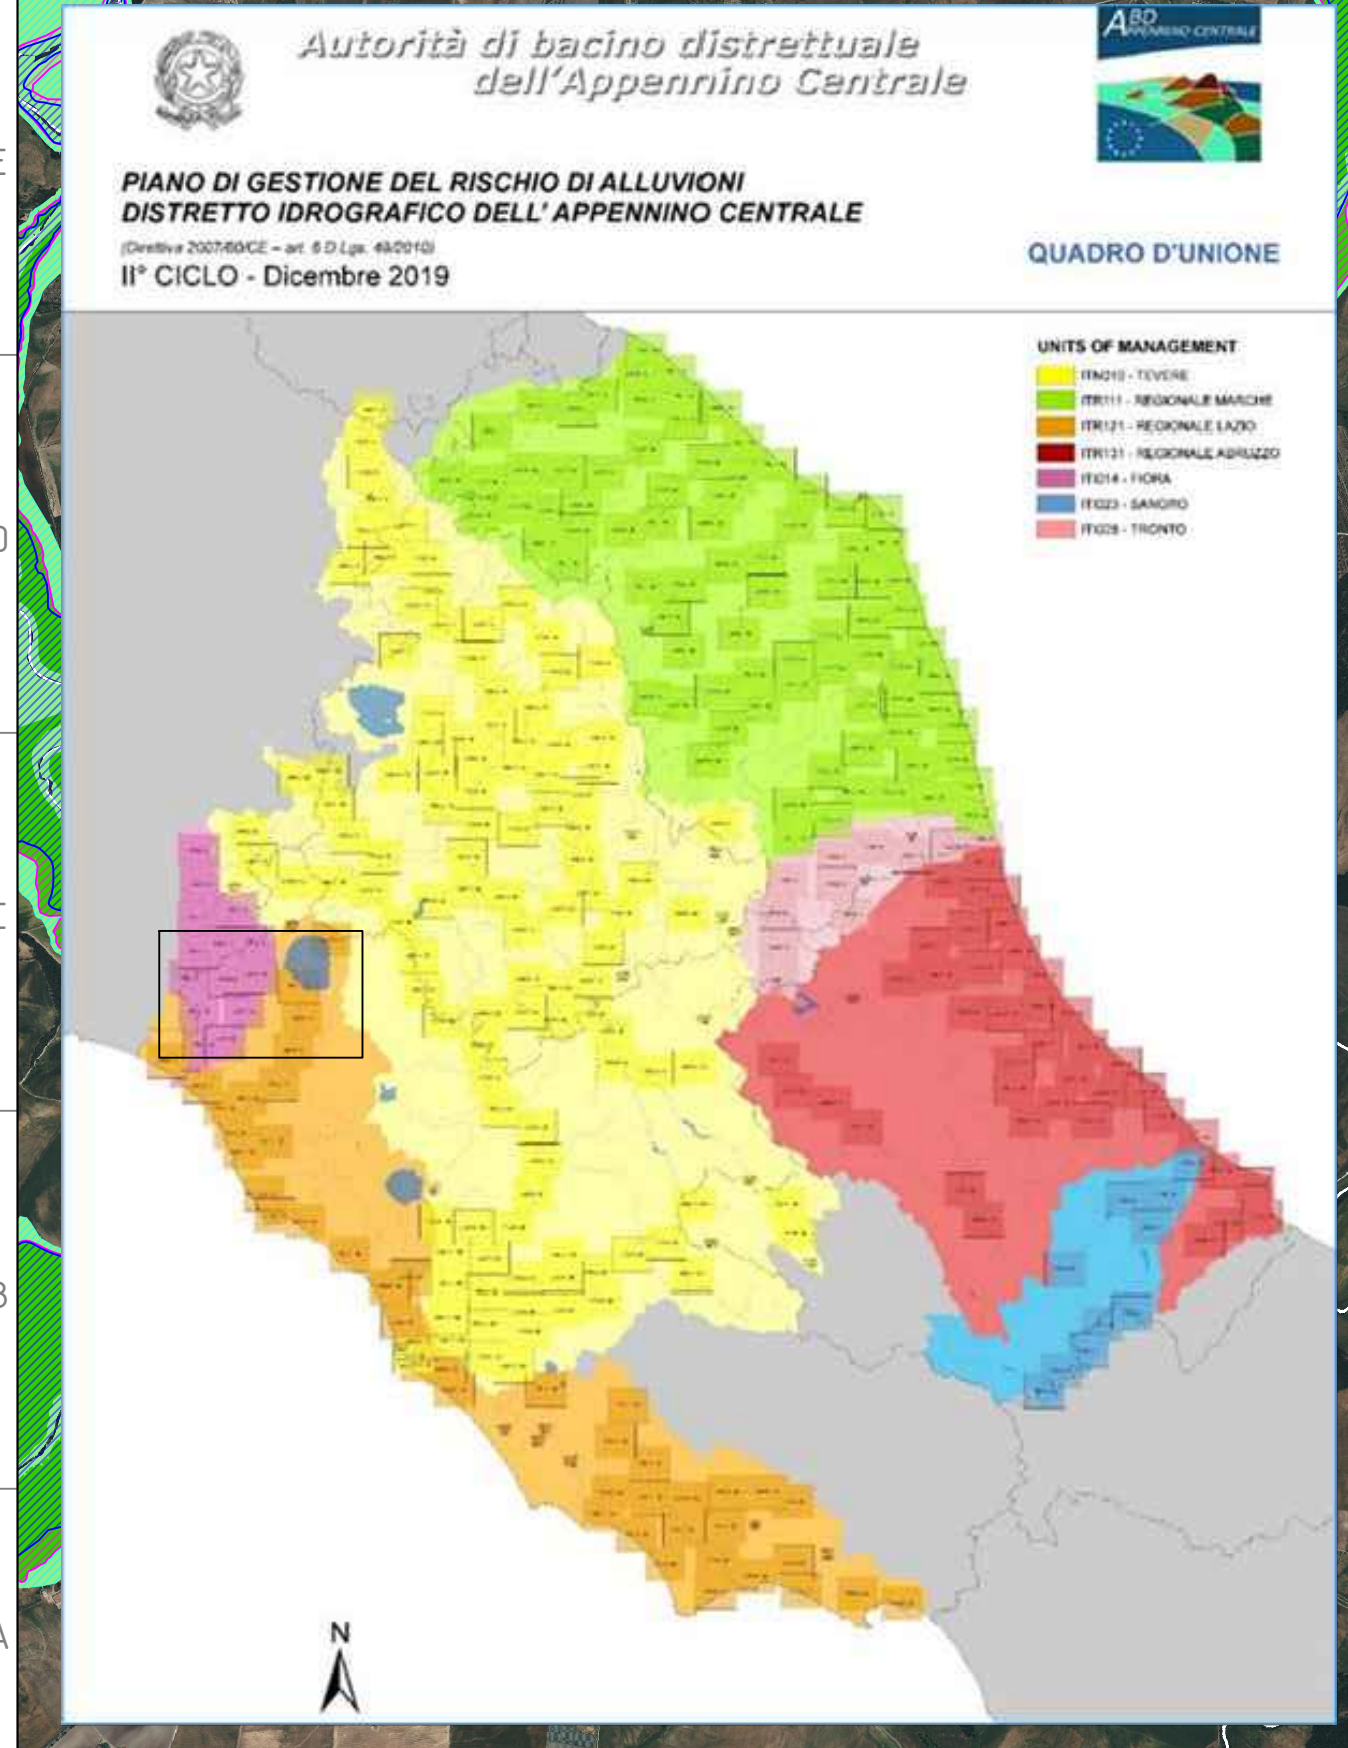

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI VITERBO
COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
COMUNE DI FARNESE

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "AGRICASTRO", DI POTENZA DI PICCO DI 25,641 MWp E POTENZA NOMINALE DI 24,42 MWac, INTEGRATO CON UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 20MW, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO E FARNESE.

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Società proponente

ICA REN ACT SRL
Via Giorgio Prisco, 7
00177 Roma (Italia)
C.F. / P.IVA 16948651001

Codice	Scala	Titolo elaborato			
ICA_154_TAV21	1:30.000	Inquadramento dell'opera sul Piano Gestione Rischio Alluvioni - PGRA			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
0.0	30/10/2023	Prima emissione per procedura di VIA	AC	CS	DLP

Le informazioni incluse in questo documento sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.