

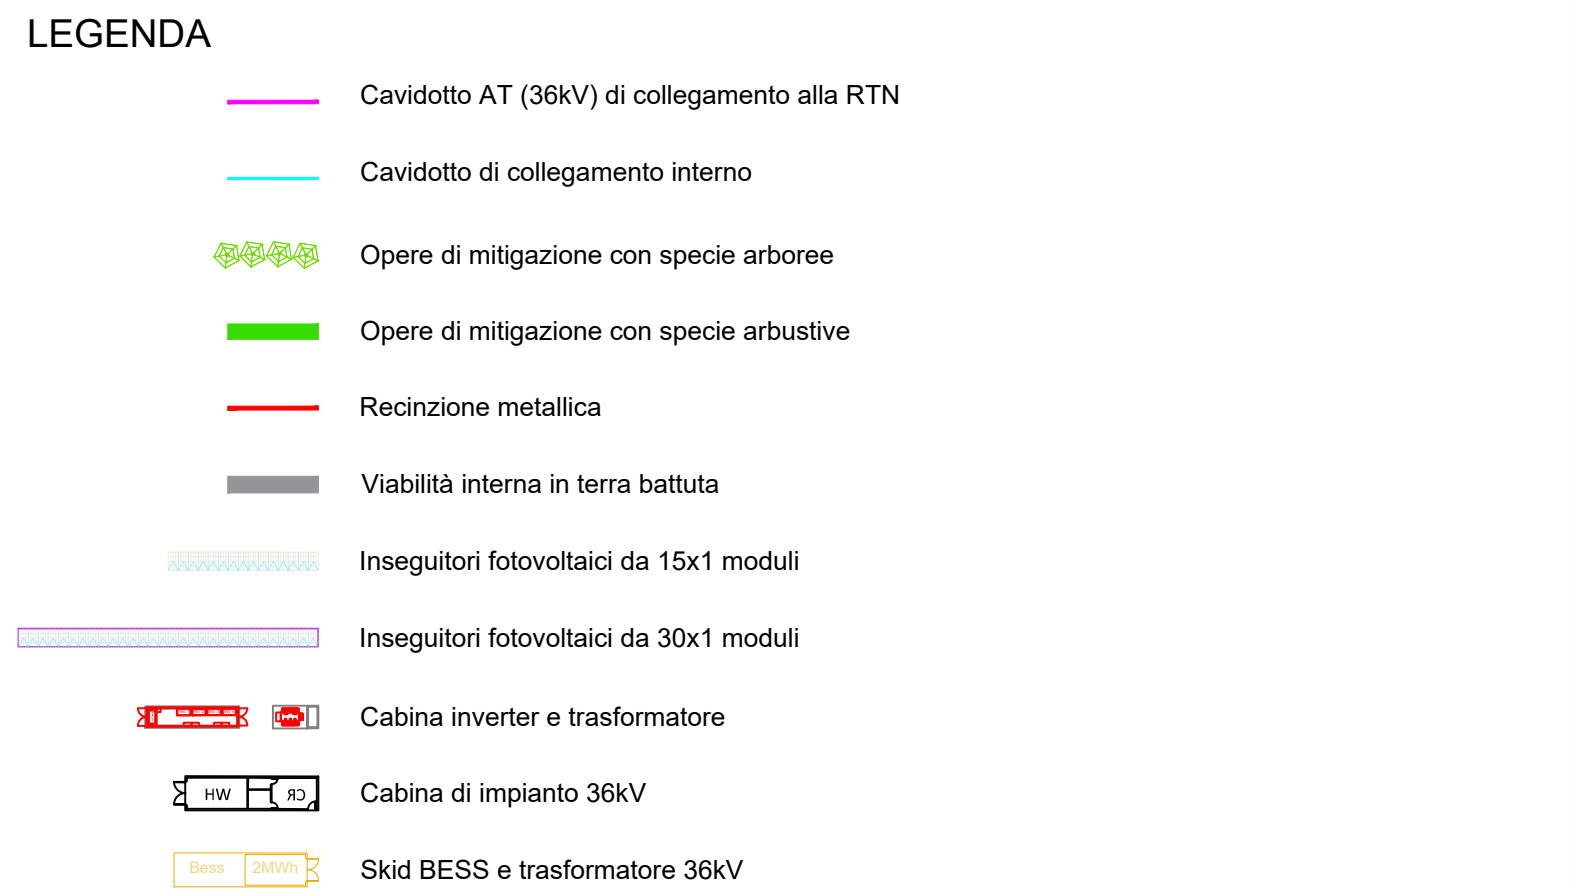
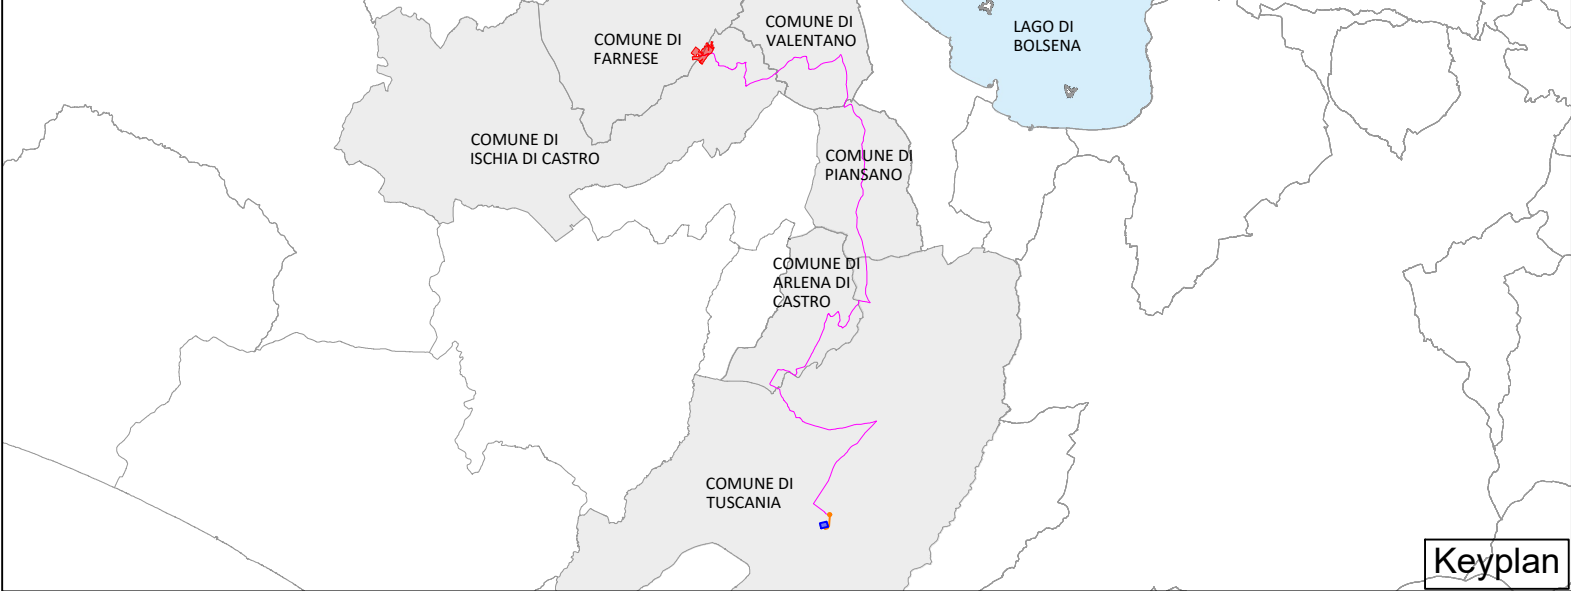
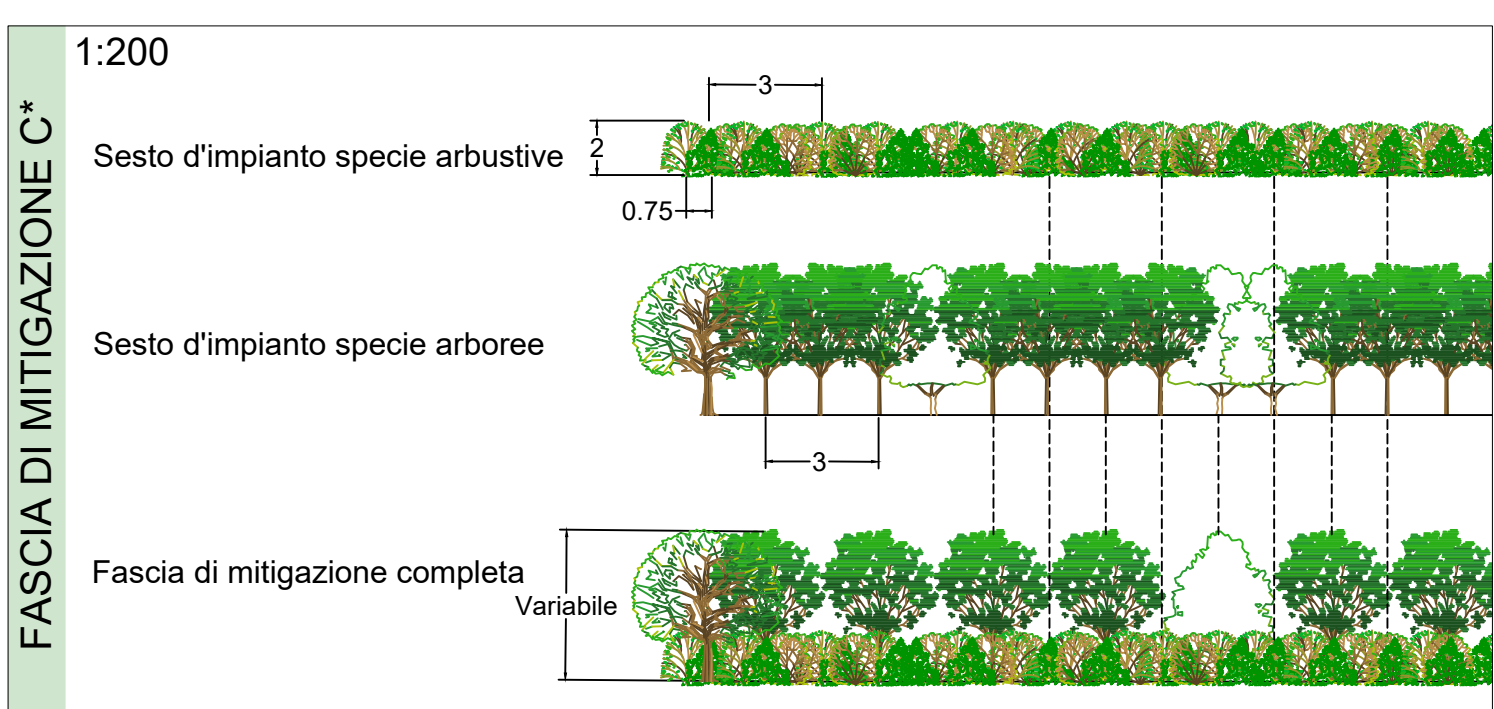
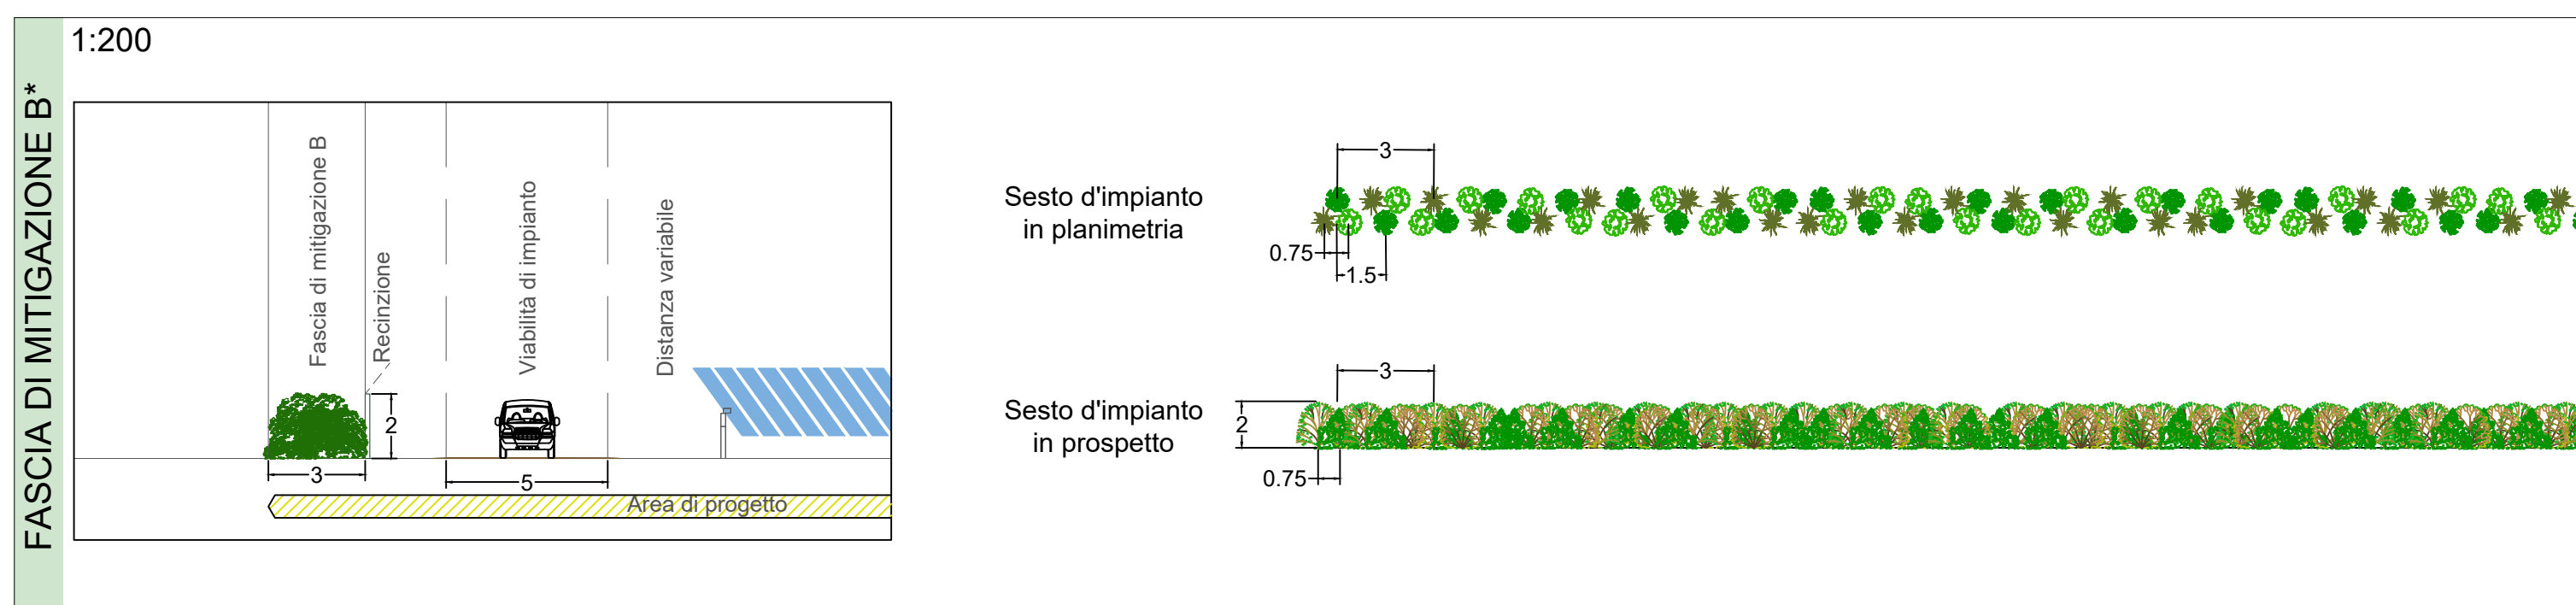
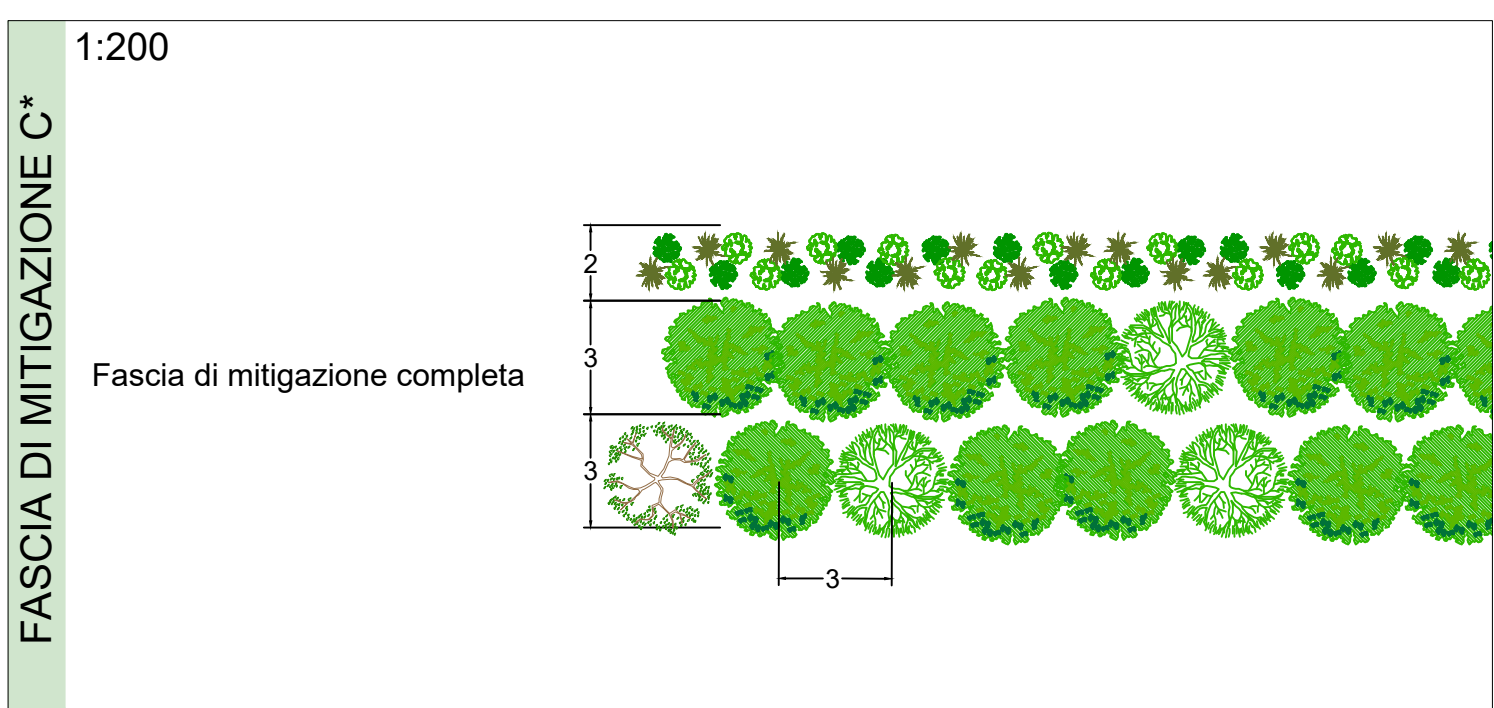
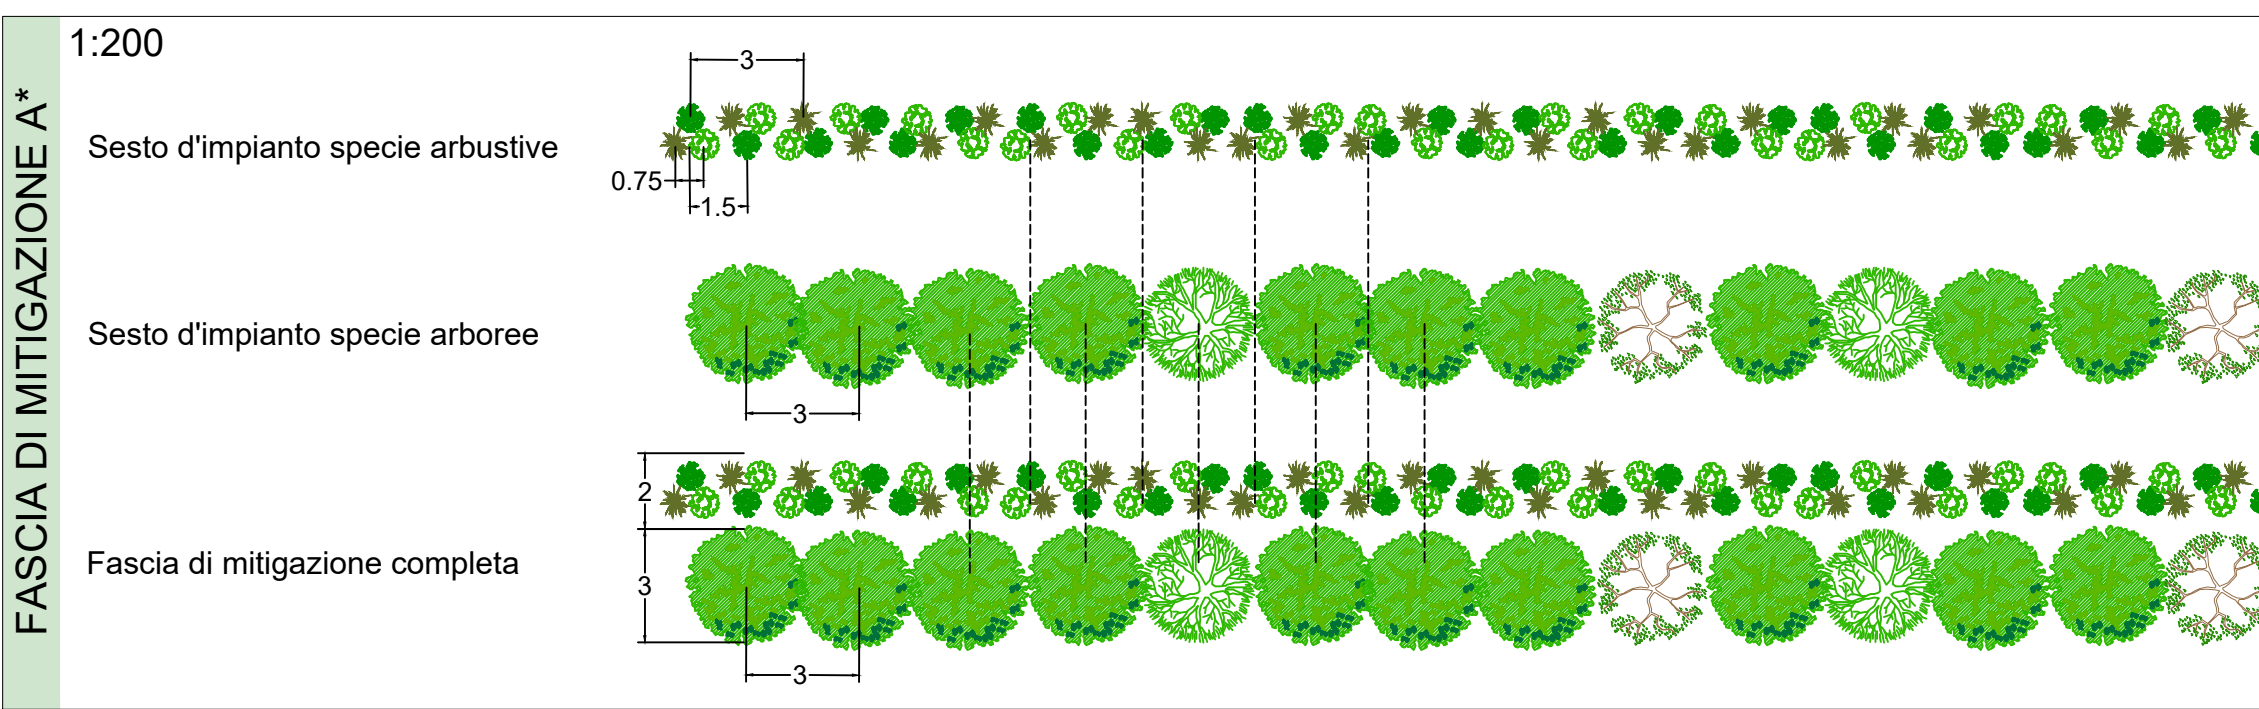
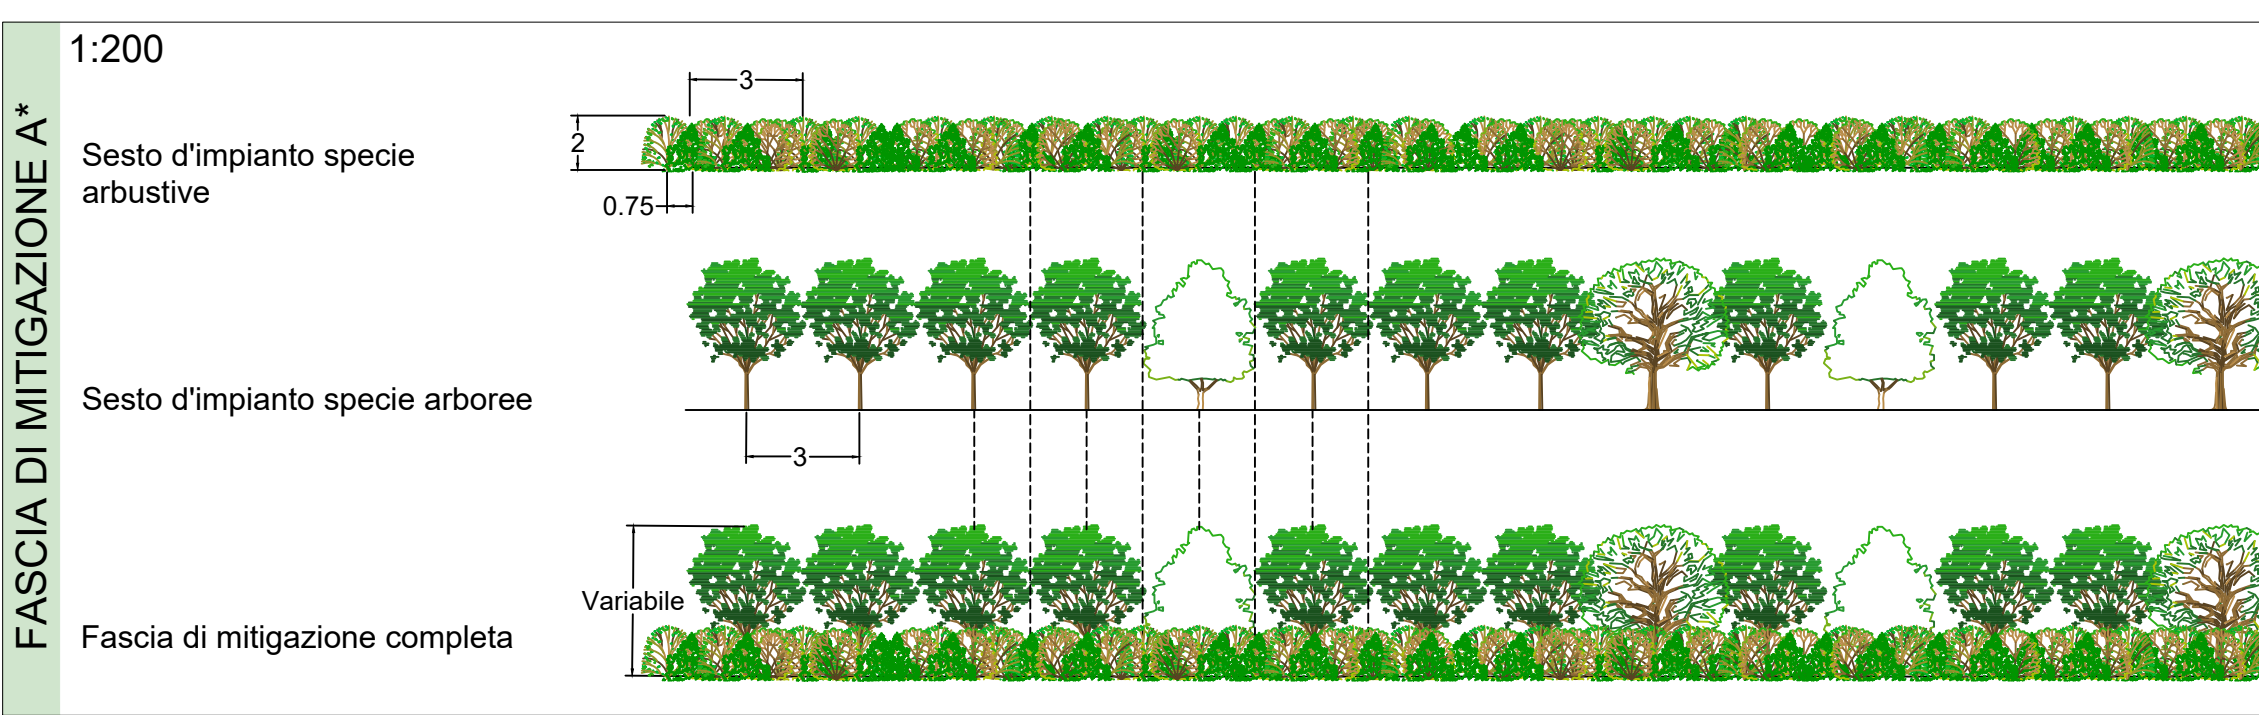
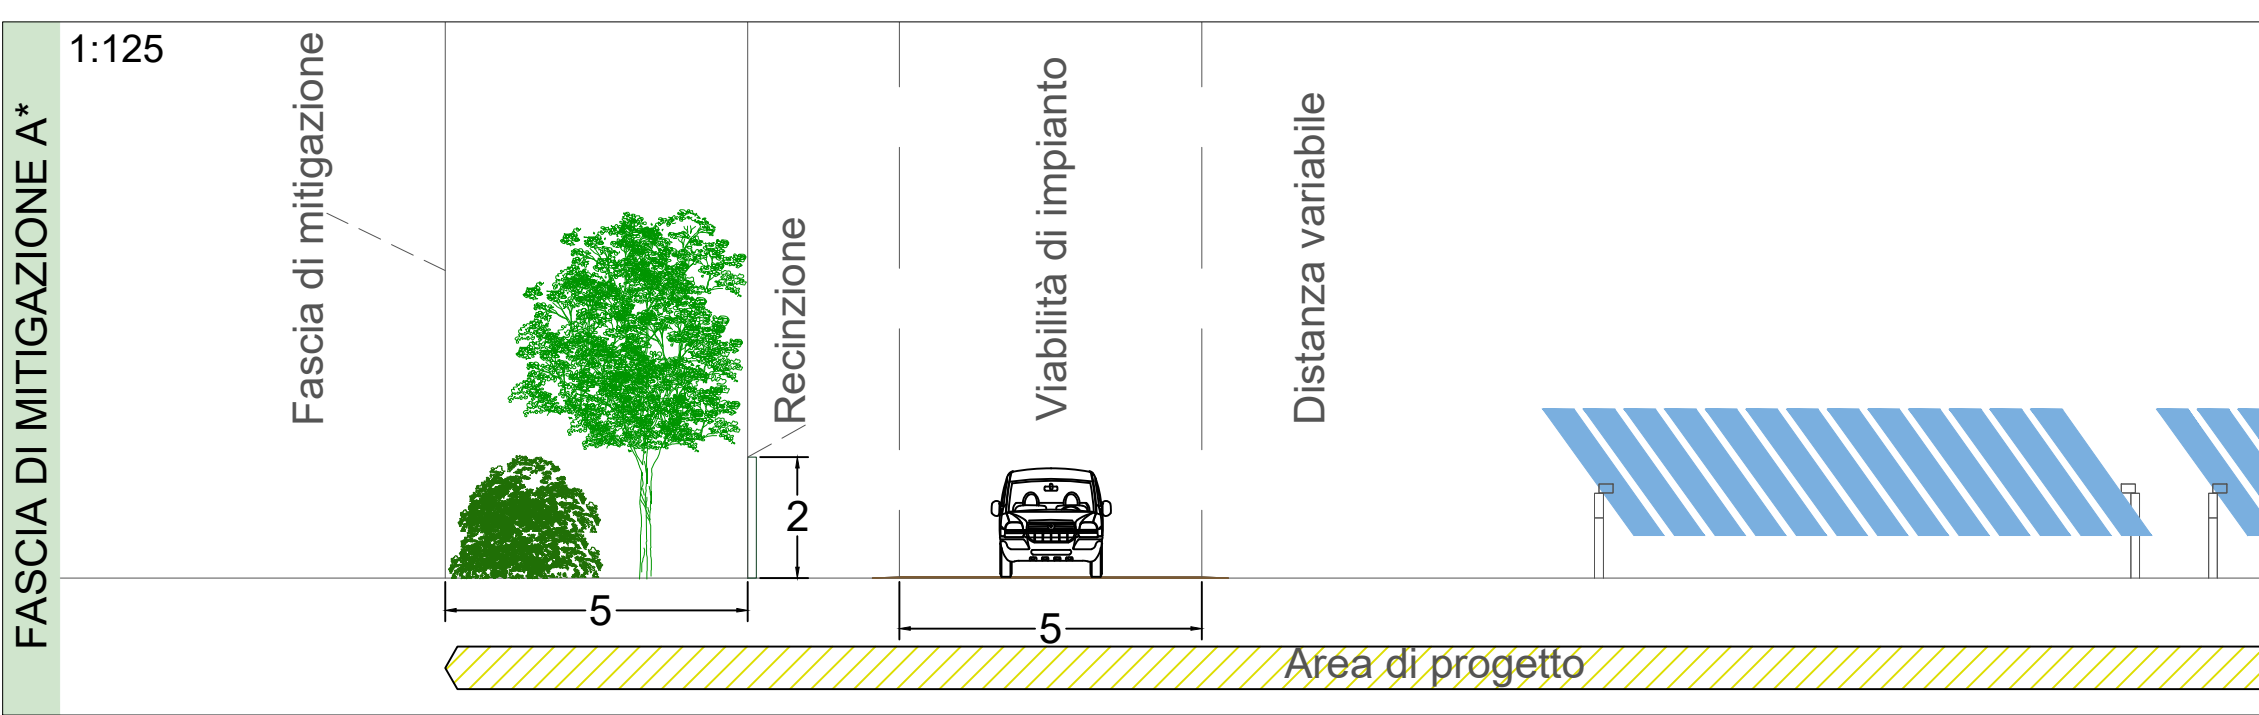


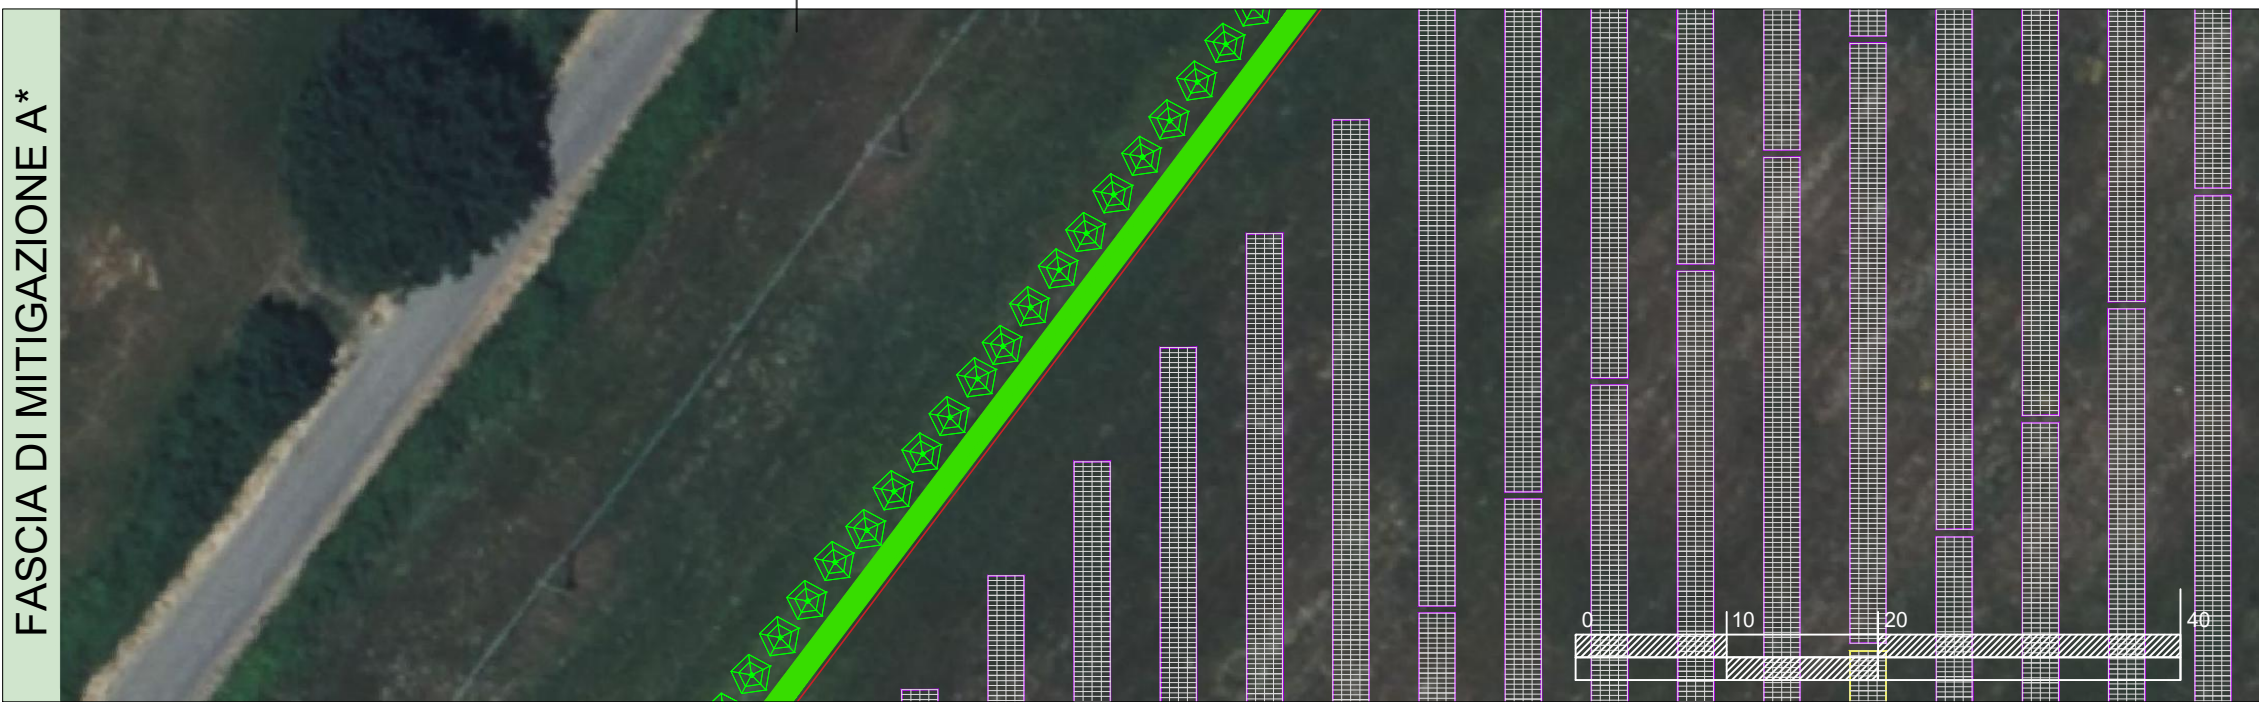


*La fascia verde di mitigazione sarà suddivisa in due tipologie:

- Fascia A costituita da 1 fila di alberi e 2 file di arbusti autoctoni (distribuiti a quinconce), da realizzare nei perimetri divisorii tra proprietà, per una profondità di 5m;
- Fascia B costituita da 2 file di arbusti autoctoni, piantati a quinconce, per una profondità di 3m.
- Fascia C costituita da 2 file di alberi (a quinconce) e 2 file di arbusti autoctoni (sempre a quinconce), per una profondità di 8m.

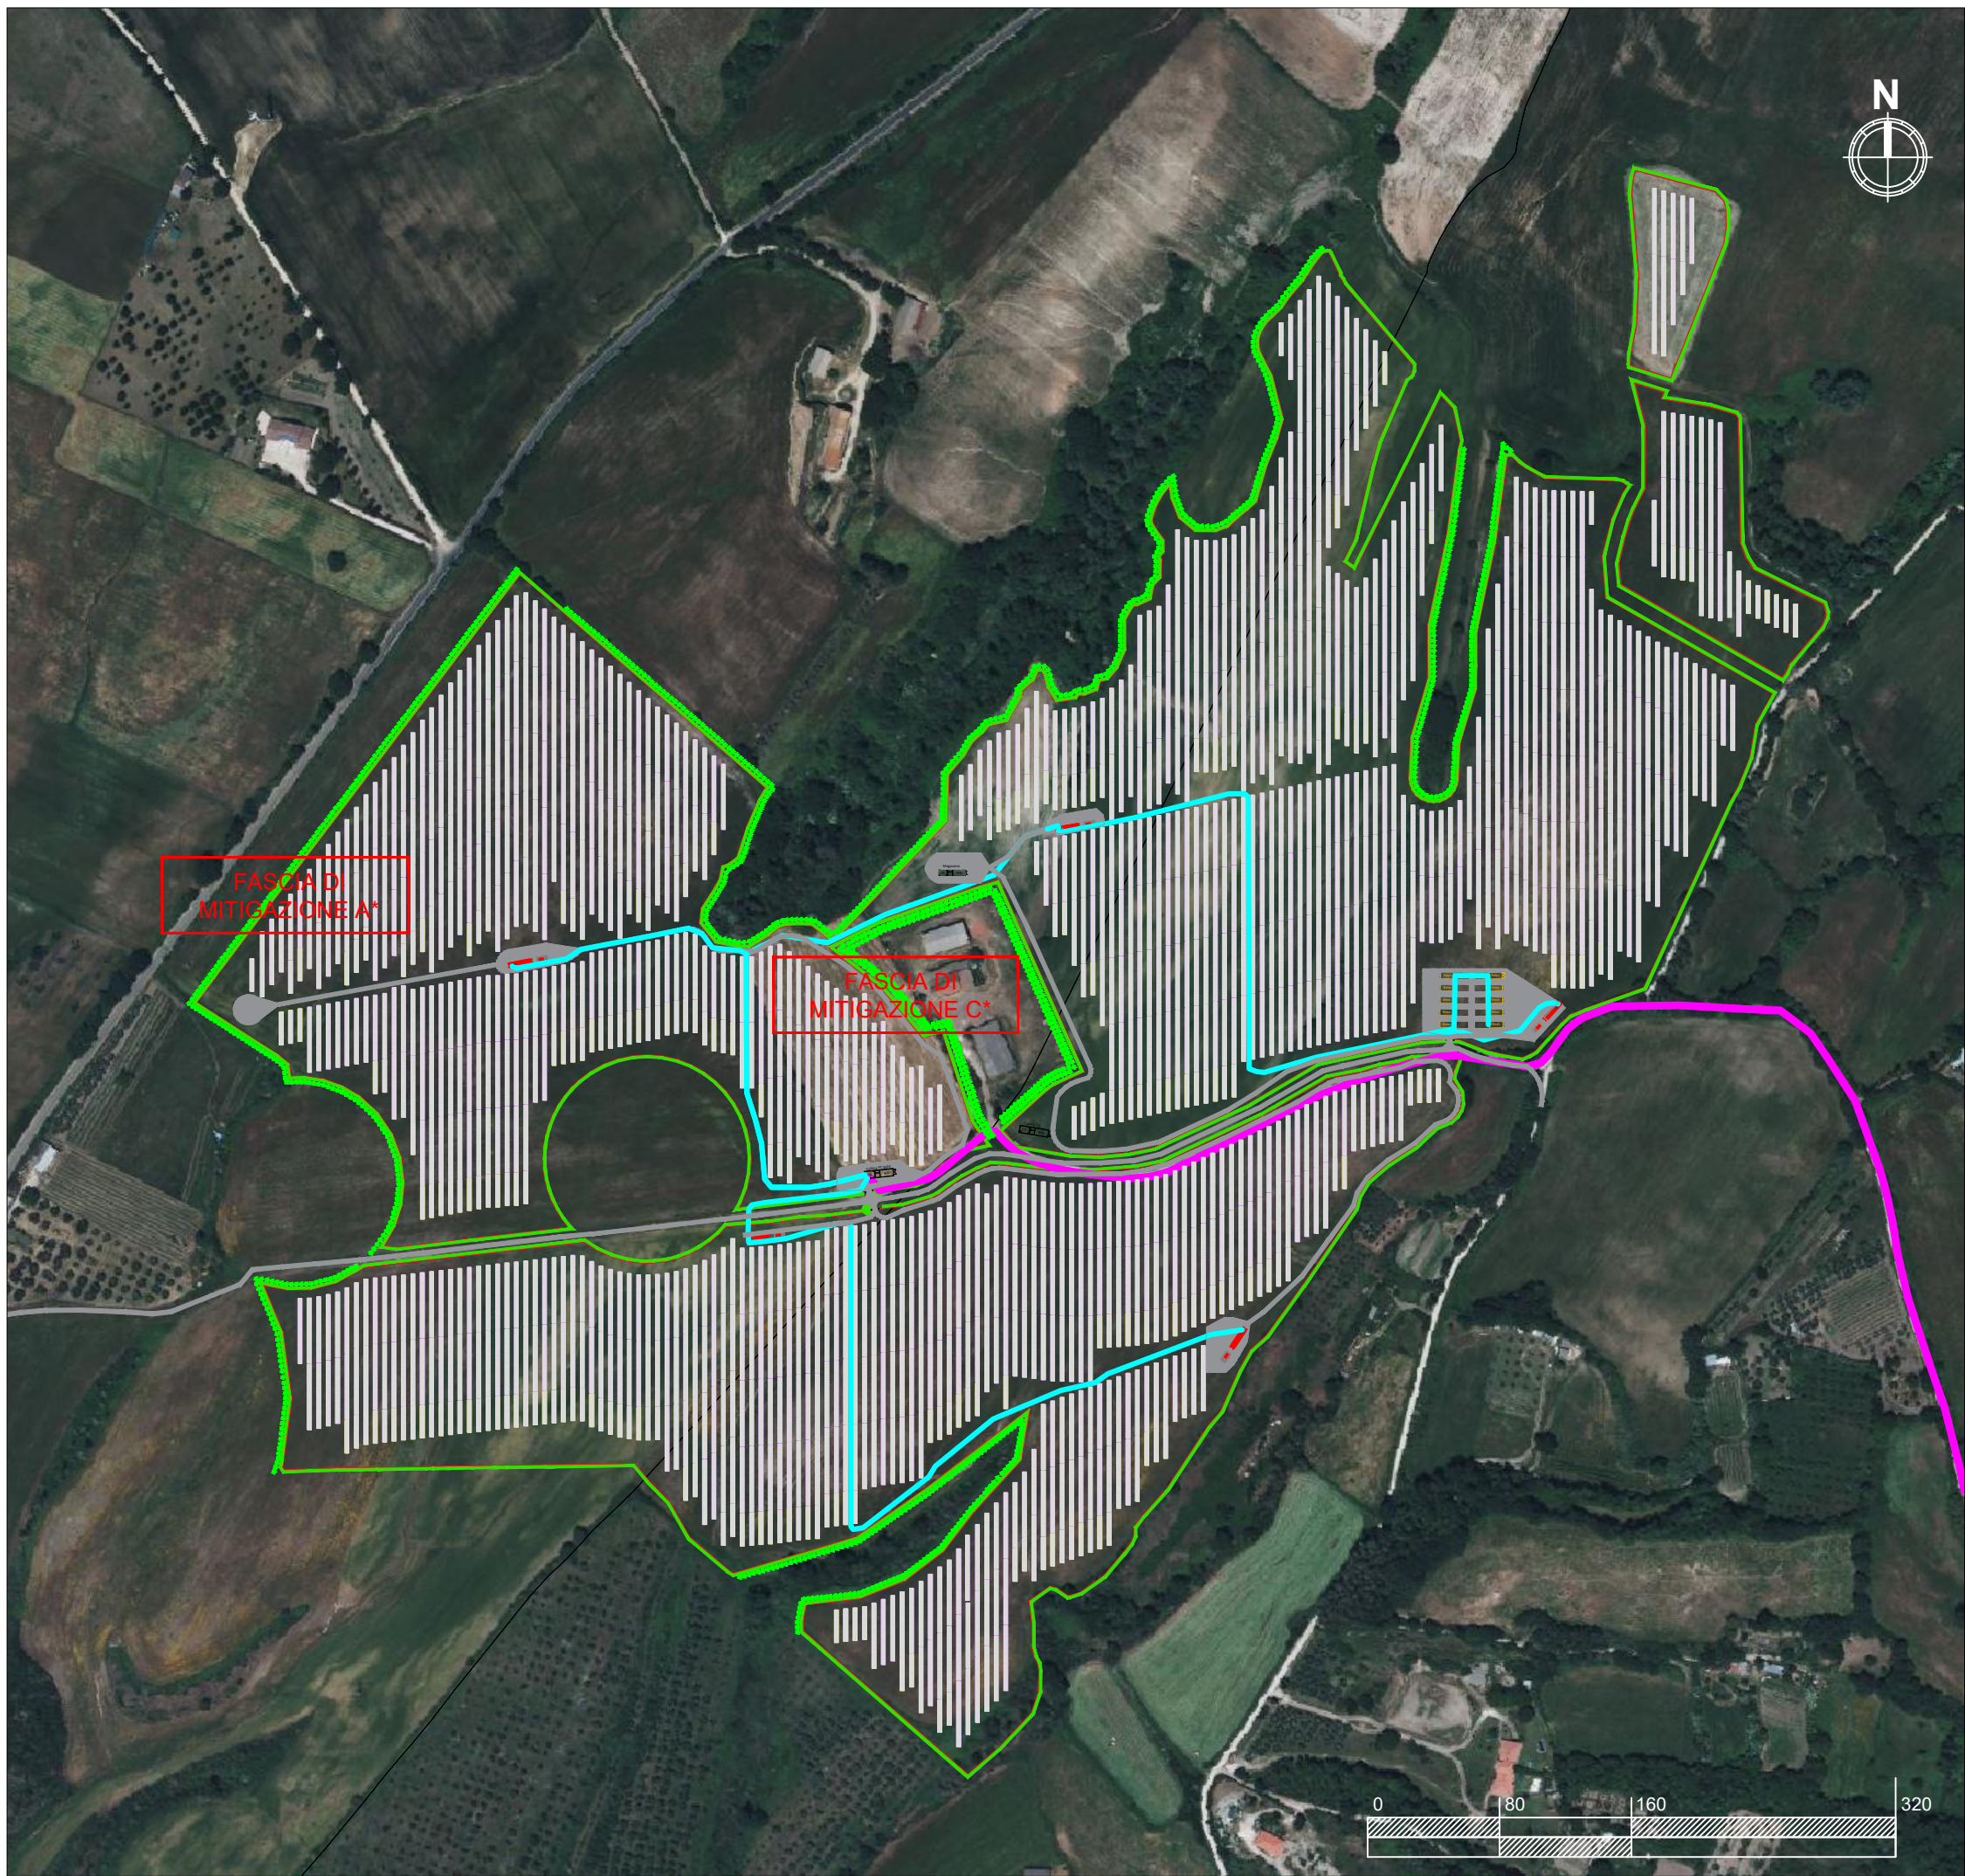

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI VITERBO
COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
COMUNE DI FARNESE



**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO
DENOMINATO "AGRICASTRO",
DI POTENZA DI PICCO DI 25,641 MWp E POTENZA
NOMINALE DI 24,42 MWac, INTEGRATO CON UN SISTEMA
DI ACCUMULO DA 20MW,
DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO E
FARNESE.**



**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Società proponente



Via Giorgio Pitacco, 7
00177 Roma (Italia)
C.F. / P.IVA 16948651001



Codice	Scala	Titolo elaborato			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
0.0	24/10/2023	Prima emissione per procedura di VIA	AC	CS	DLP

Le informazioni incluse in questo documento sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.