
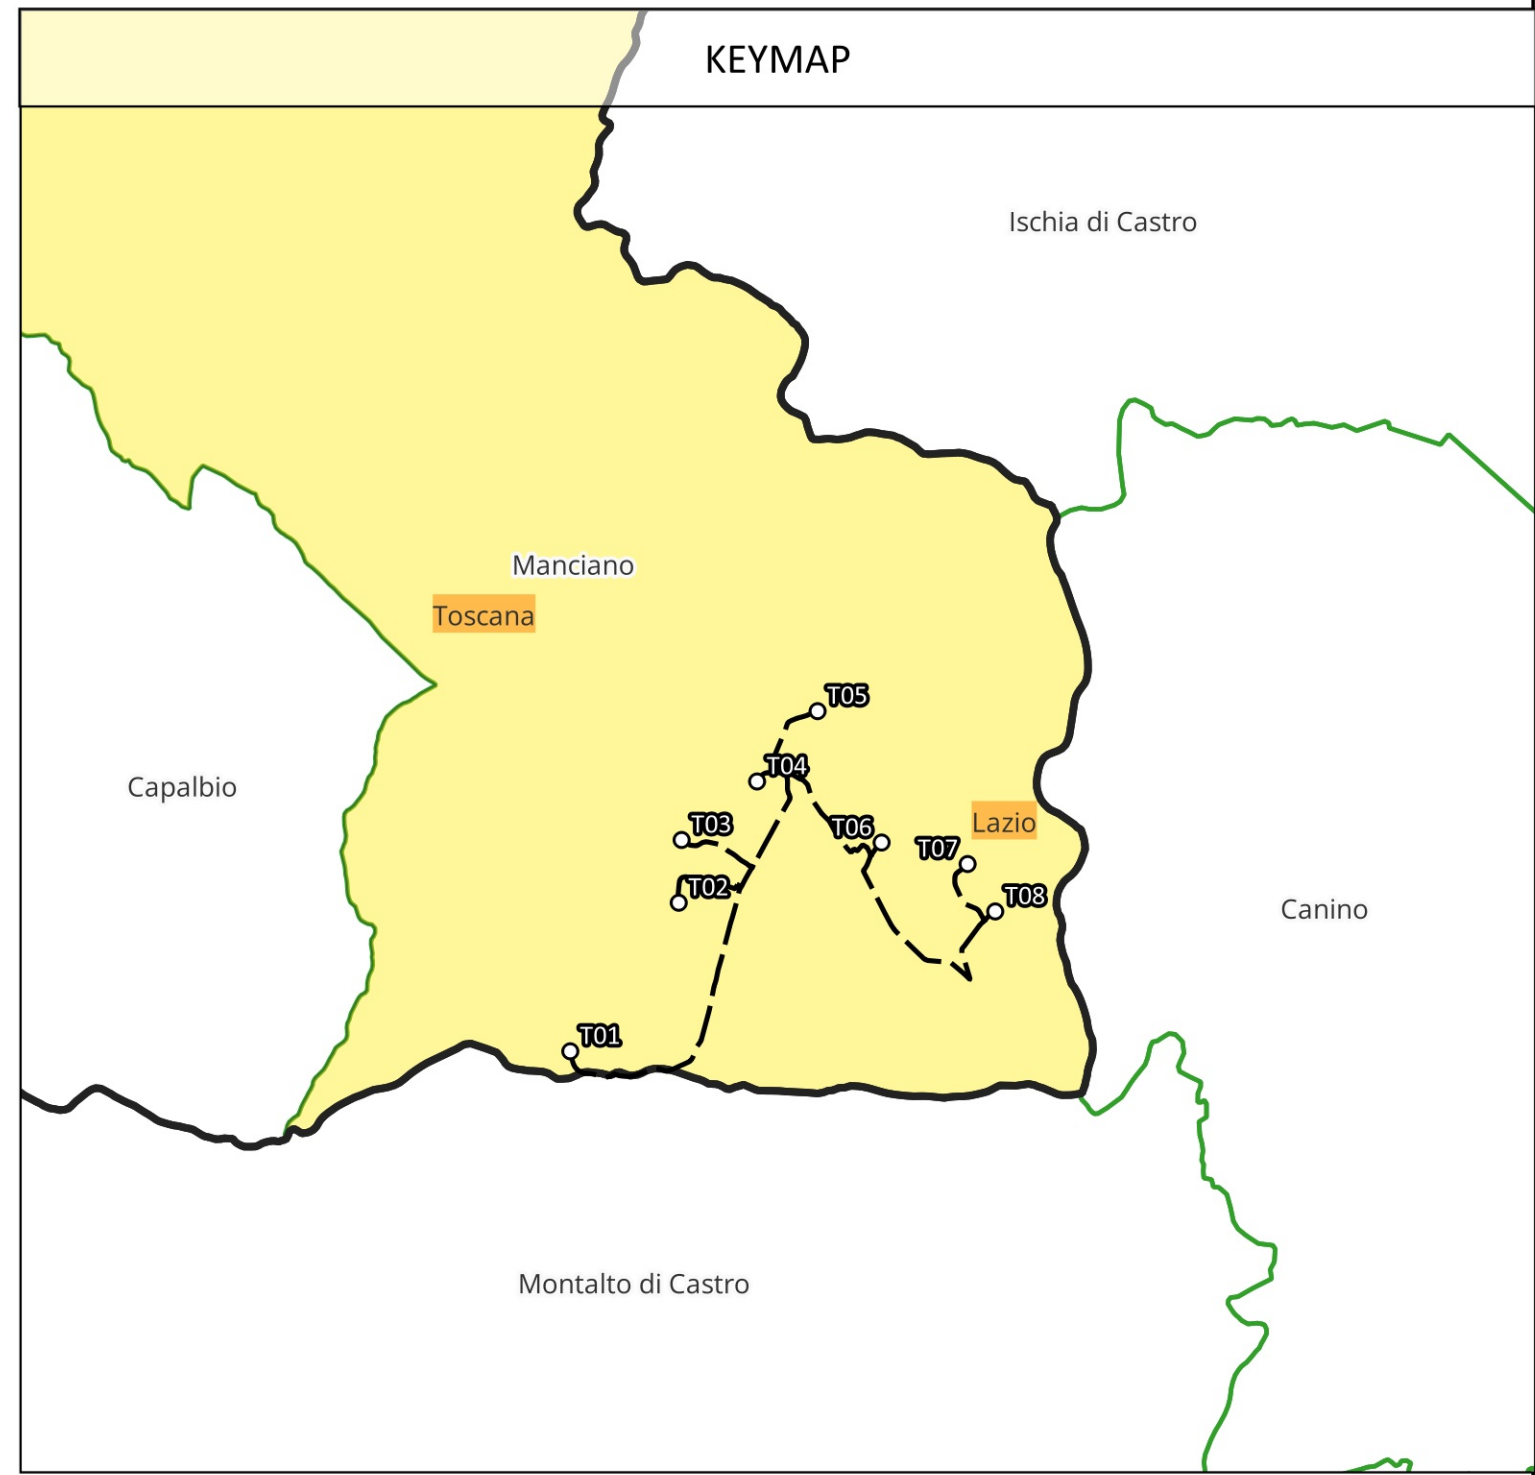


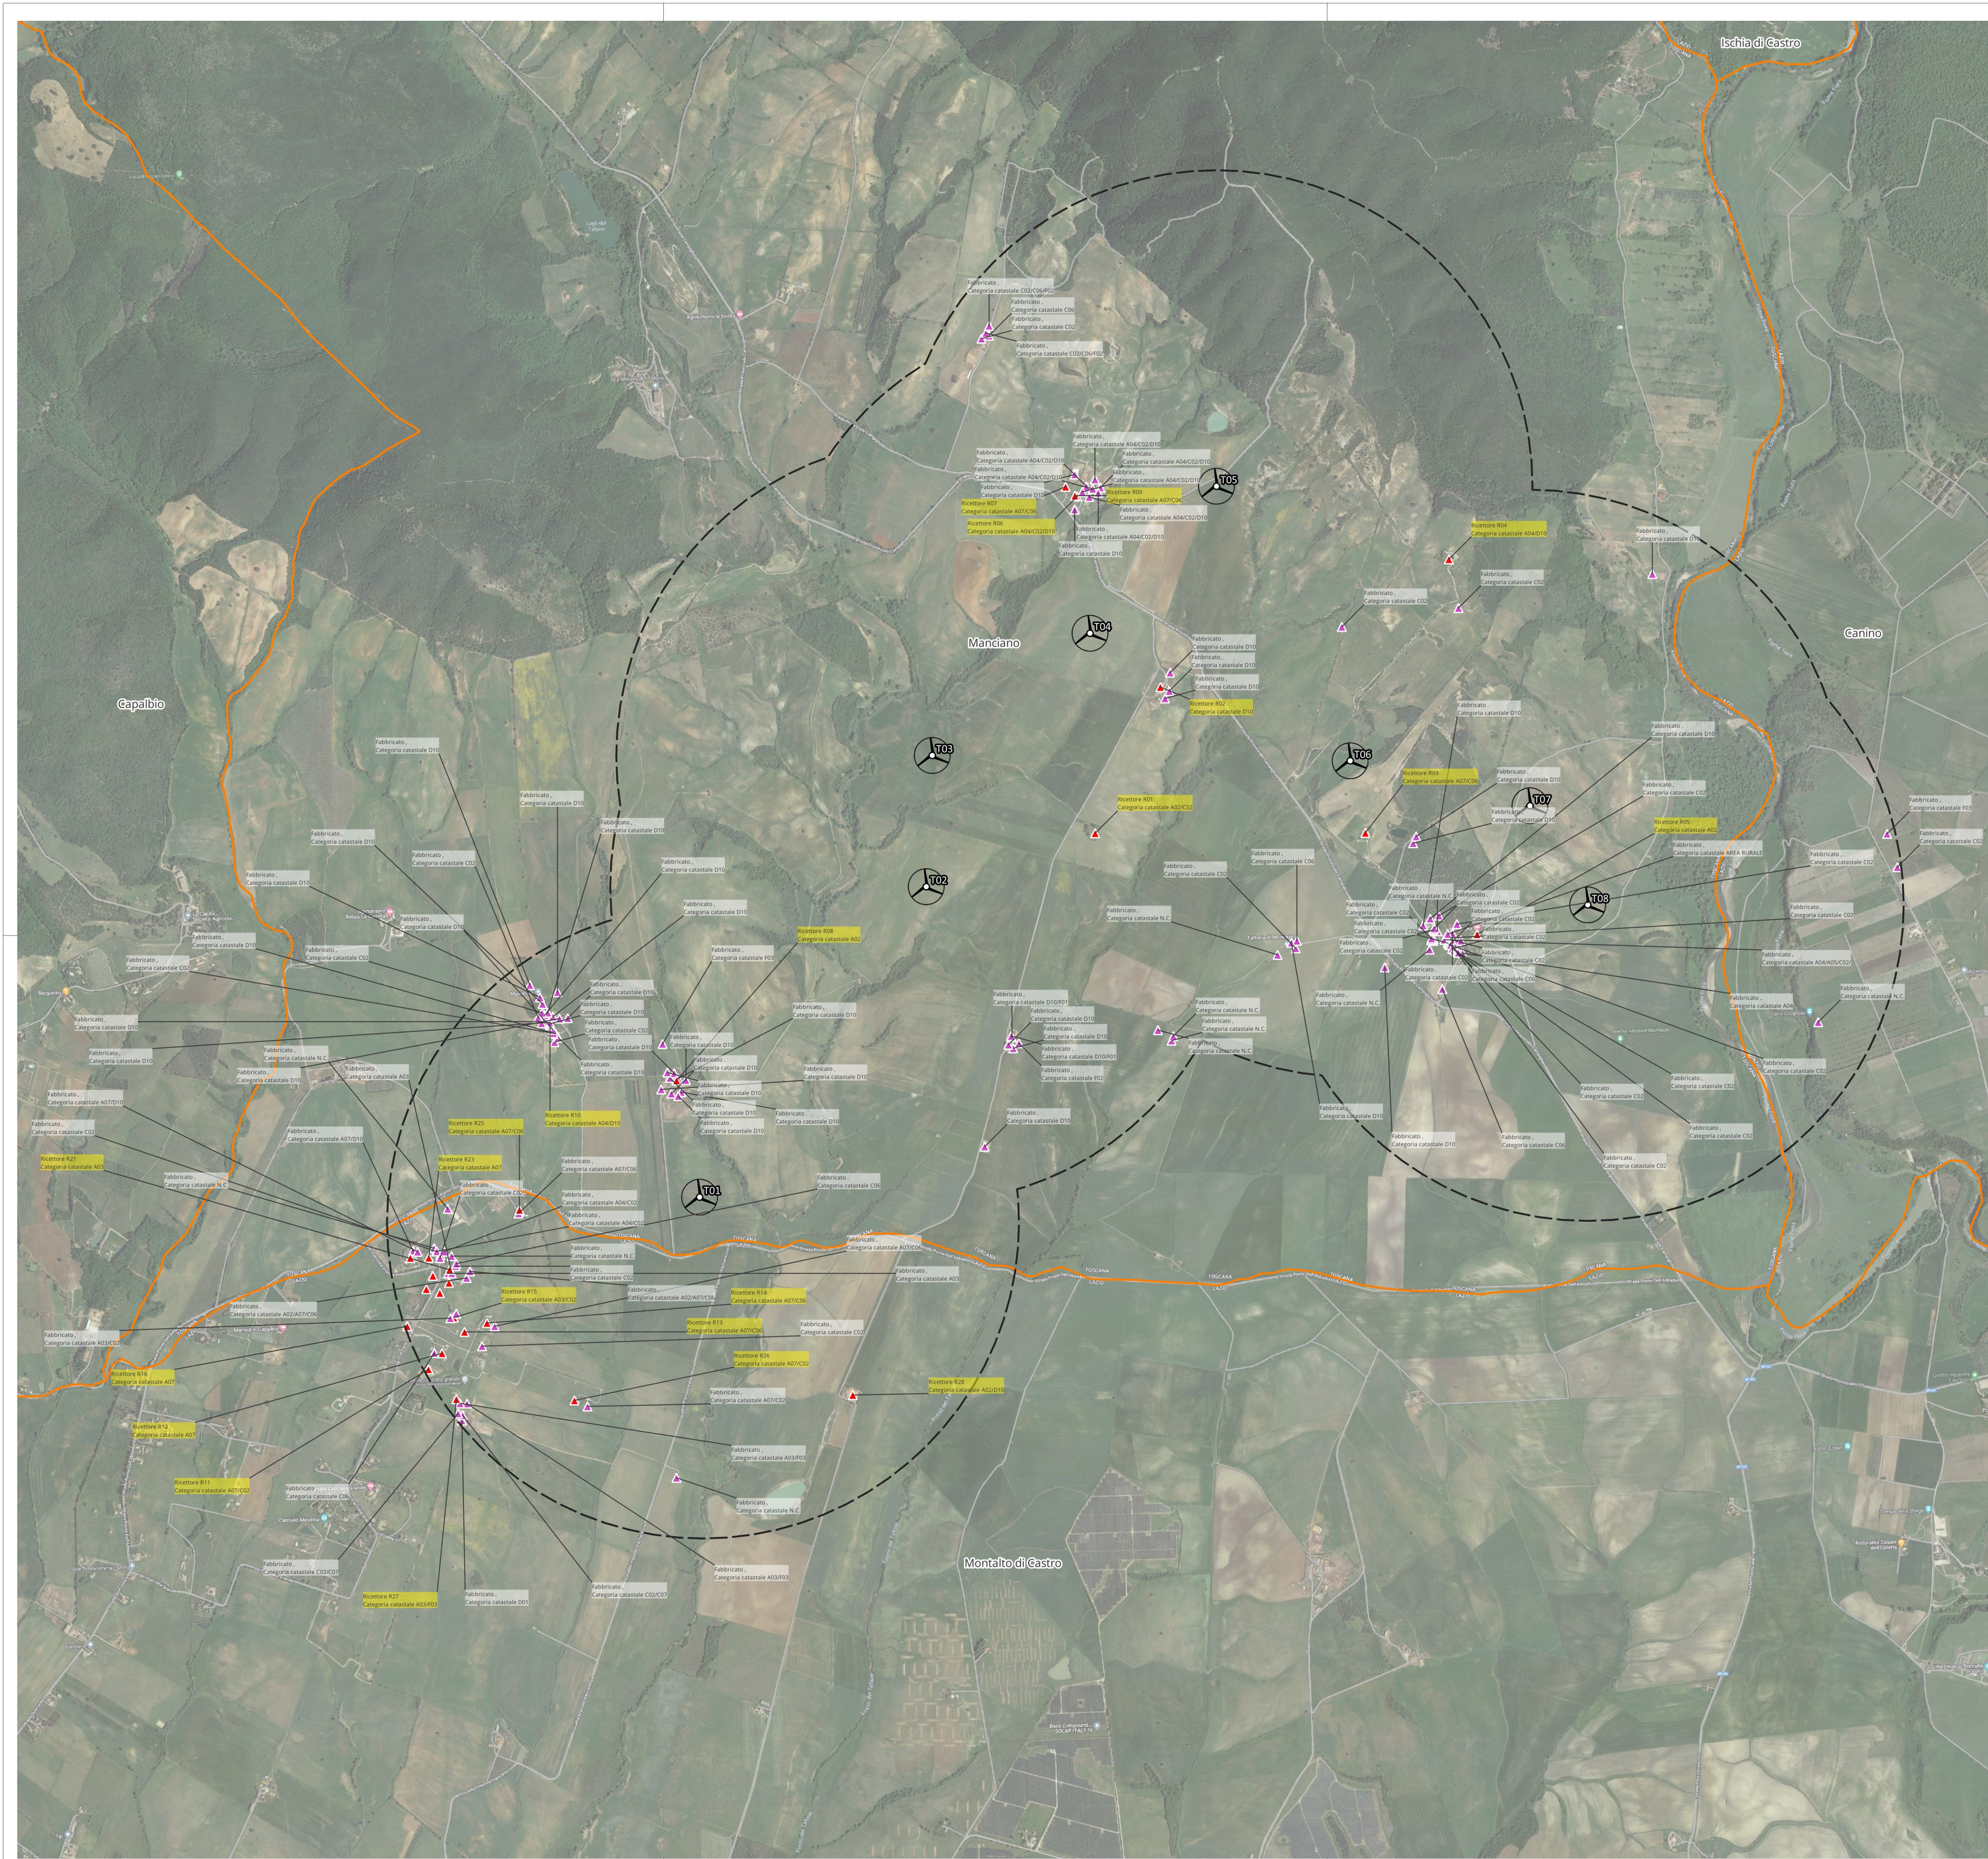

Legenda

- Buffer
Buffer 1500m
- Elementi di progetto
Layout
- Aerogeneratori
Pala
Sovrilo
Ricettori
Ricettore
Fabbricato
- Limiti
Limiti comunali
Base
Google Satellite Hybrid

La distanza massima di caduta di frammenti di pala è pari a 250.49. Per ulteriori informazioni fare riferimento all'elaborato 'F0612AR04A - Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti'

REGIONE
TOSCANA

COMUNE DI
MANCIANO

PROVINCIA DI
GROSSETO

PROGETTO DEFINITIVO

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Fiora" di potenza in immissione pari a 52.8 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Manciano (GR)

Titolo elaborato

Planimetria dei ricettori sensibili

Codice elaborato

F0612AT12A

Scala

1:15.000

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

F4 Ingegneria srl
Via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(Ing. Giovanni Di SANTO)

AENOR
Certified according to UNI-EN ISO 9001:2015 and UNI-EN ISO 14001:2015 for the provision of services of engineering in the sectors: civil, industrial, acoustic, energy, environment (sector IAF: 34).

Gruppo di lavoro
Dott. For. Luigi ZUCCARO
Ing. Giuseppe MANZI
Ing. Monica COIRO
Ing. Jr. Flavio Gerardo TRIANI
Ing. Gerardo Giuseppe SCAVONE
Ing. Manuela NARDOLLA
Ing. Angelo CORRADO
Arch. Gaia TELESKA

Consulenze specialistiche:

Committente

Apollo Wind S.r.l.
Via della Stazione, 7
39100 Bolzano (BZ)

Amministratore unico

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Dicembre 2023	Prima emissione	FTR	FTR	GMA

File sorgente: F0612AT12A - Planimetria dei ricettori sensibili