
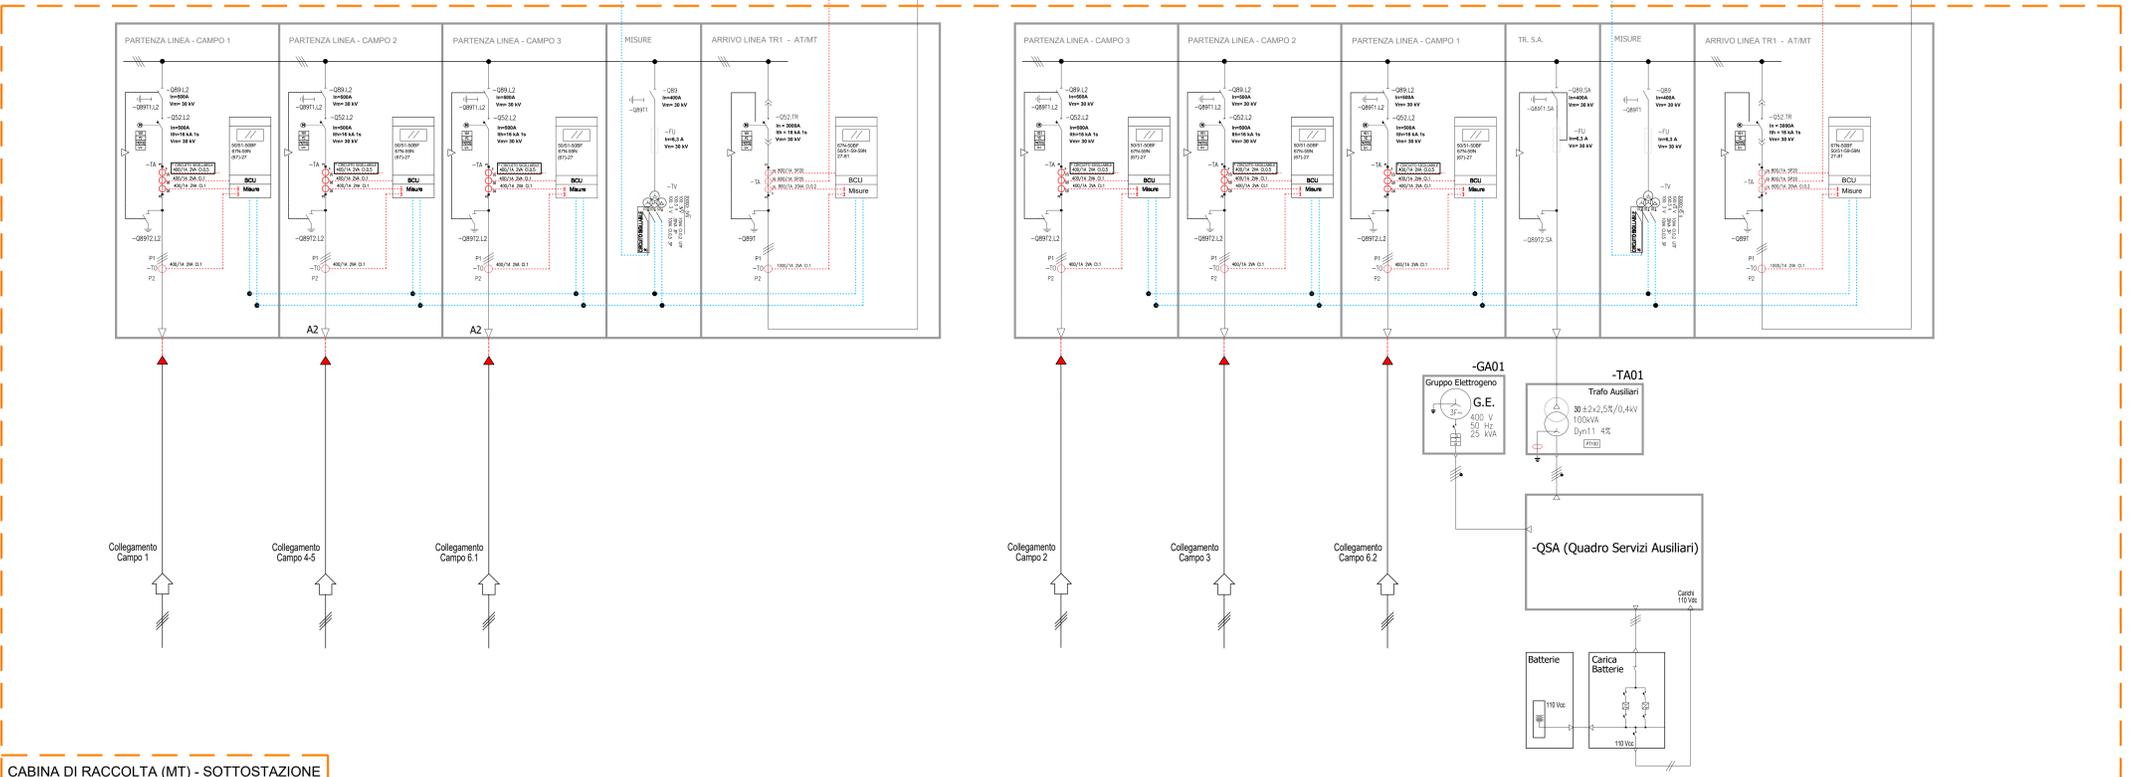
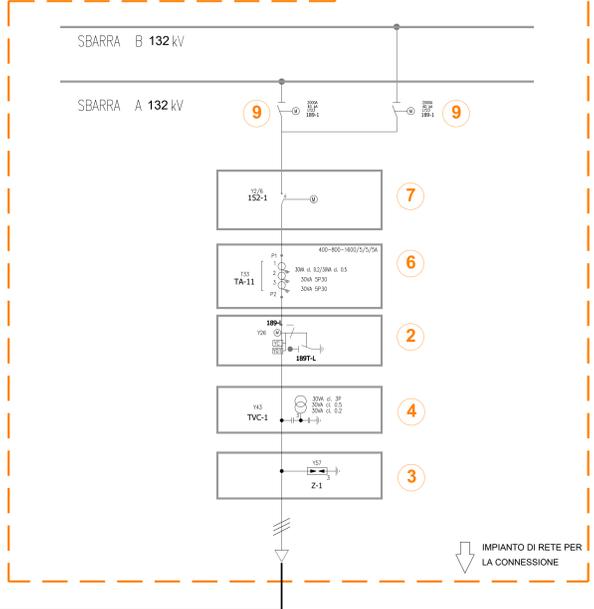


SOTTOSTAZIONE - LATO UTENTE

SOTTOSTAZIONE - LATO TERNA

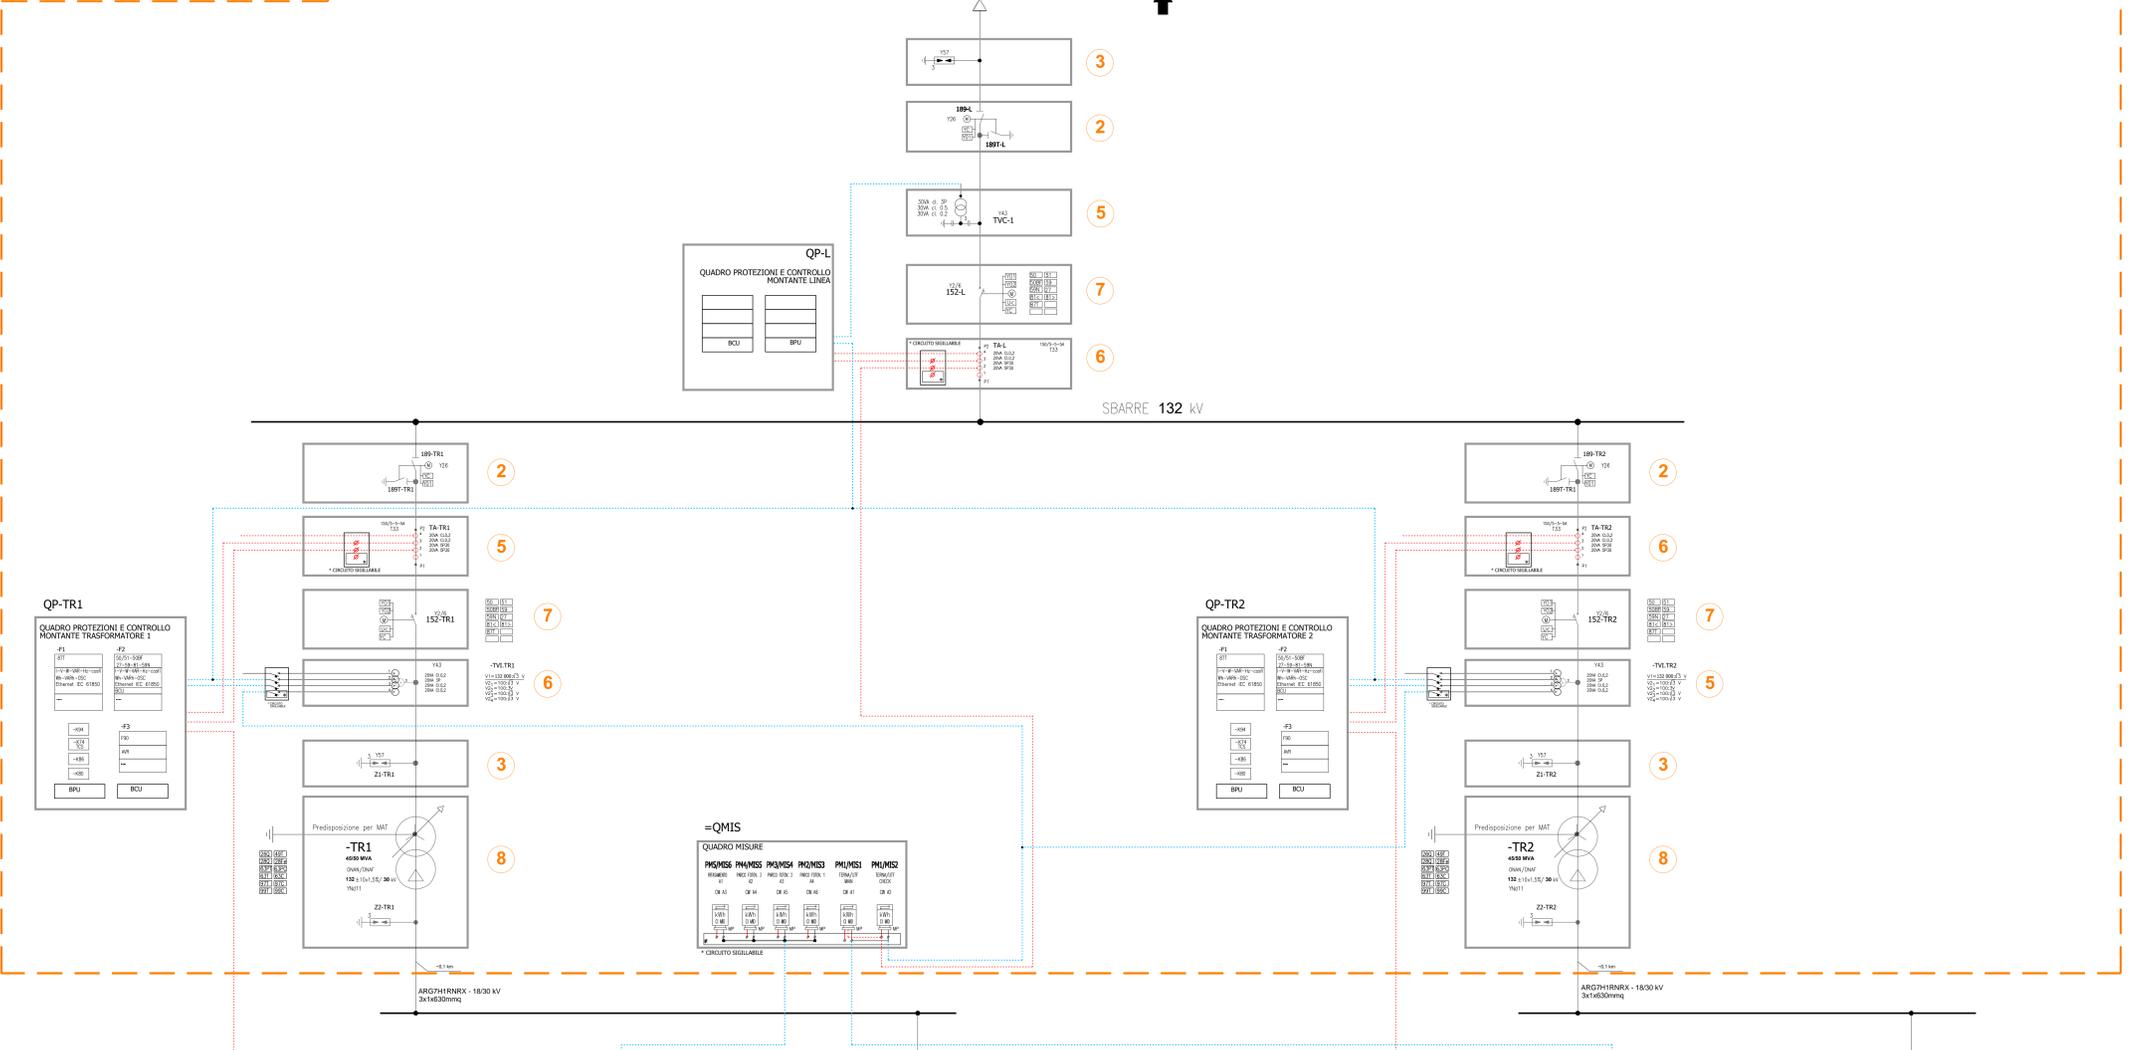

POS.	SIGLA	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA
1	189	SEZIONATORE ORIZZONTALE
2	189	SEZIONATORE ORIZZONTALE CON LAME DI TERRA
3	Z	SCARICATORE A ZIG
4	TVC	TV CAPACITIVO 150 kV
5	TVC	TV INDUTTIVO 150 kV
6	TA	TA ISOLATO IN SF6 132 kV
7	TR	TRASFORMATORE 150 / 30 kV
8	189	SEZIONATORE VERTICALE

CODICE	FUNZIONE PROTEZIONE
91T	MAXIMIN LIVELLO OLIO
91T	BUCIROLZ
61T	VALVOLA A SCOPPIO
61PT	RELE SOVAPPRESSIONE
2R2	TERMOSTATO A GARANTIRE TEMP. OLIO
81T	DIAGNOSTICA TERMICA TEMP. AVVOLGIMENTI
91C1	MAXIMIN LIVELLO OLIO CSC
81C	RELE ALUSSO OLIO CSC
81C	VALVOLA A SCOPPIO CSC
61PC	RELE SOVAPPRESSIONE CSC
28C	TERMOSTATIZZAZIONE NUCLEO
28C	TERMOSTATO TEMP. OLIO
26	MAXIMIN TEMP. TR SA

CODICE	FUNZIONE PROTEZIONE
50 S1	MASSIMA CORRENTE
50BF	MANCATA APERTURA INTERRUPTORE
27	MINIMA TENSIONE
59	TENSIONE
59N	MASSIMA TENSIONE ONDOPOLARE
81	MASSIMA/MINIMA FREQUENZA
67N	MASSIMA CORRENTE DI TERRA DIREZIONALE
51N	MASSIMA CORRENTE DI TERRA
87B	DIFFERENZIALE BARBA
87C	DIFFERENZIALE CAVO
87T	DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
F7A1(C)	CONTROLLO CONTINUITA' BOBINA APERTURA
ATS	TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEL CARICO
F80	CONTROLLO ALIMENTAZIONE SERVIZI AUX. DC
F86	RELE BLOCCO RISTABILIBILE
F94	RELE SCATTO VELOCE MONOSTABILE

01/12/2023	0	Emissione per gli enti	A. Borelli	Pharos srl	Pharos srl
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE	INCARICATO	VERIFICATO	APPROVATO
		ID Documento Committente Cod059_FV_BEU_0006_L00	IMPIANTO: AQUILEIA (UD)		
		ID Documento Appaltatore EG_08.05	TITOLO: SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE AT_MT - IMPIANTO DI CONNESSIONE		
FOLGIO	SEQUE	DI	FORMATO		
		AO	DIS. N	scala:	
NOME FILE:					