
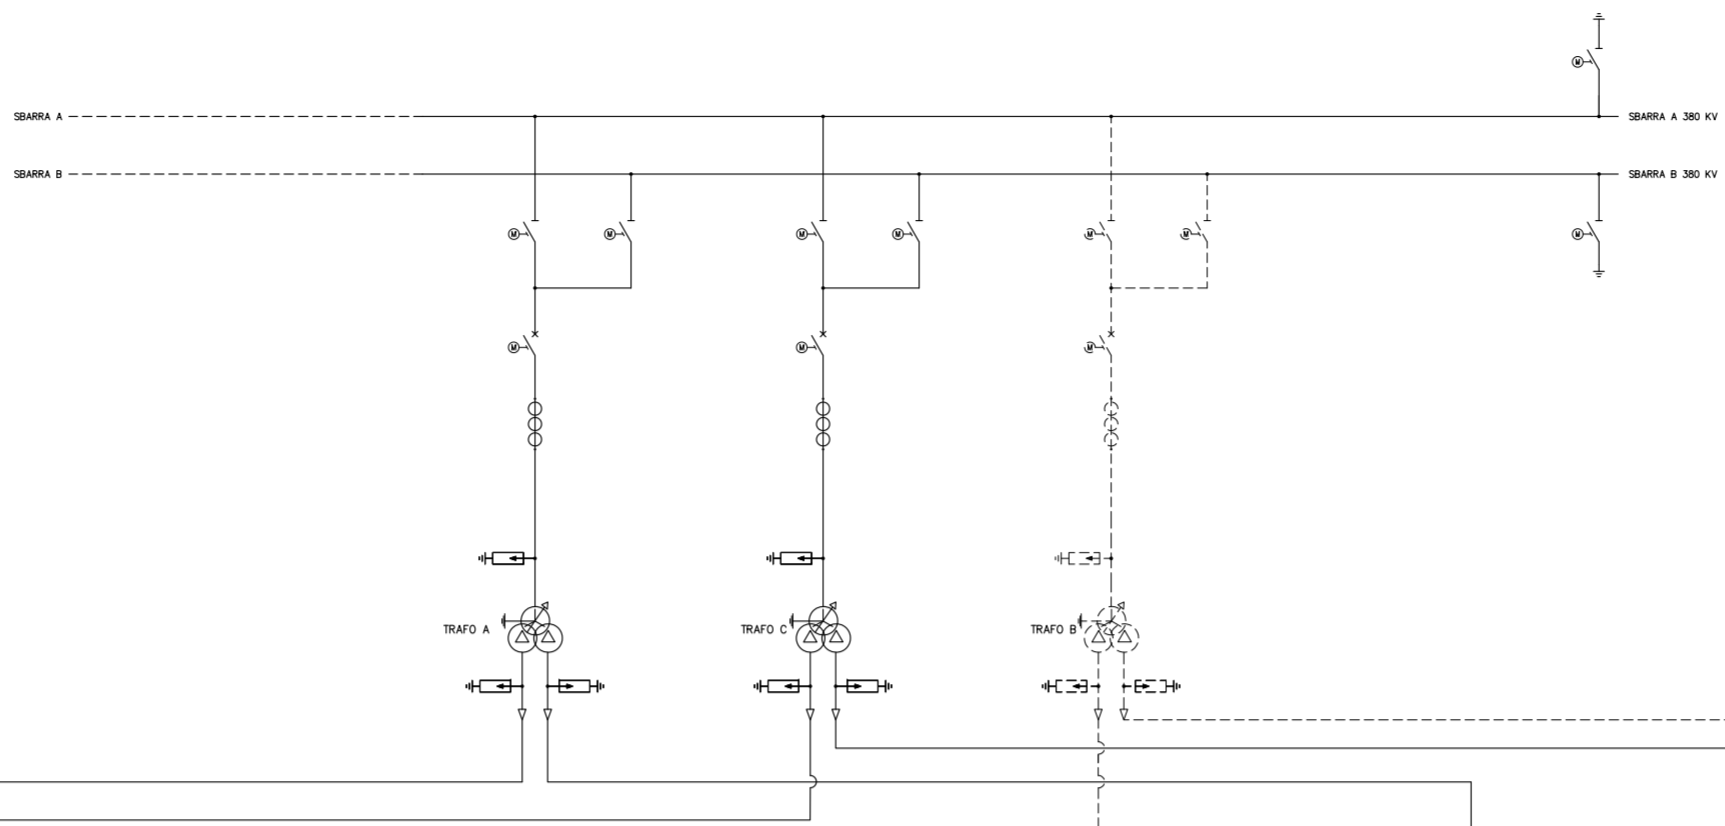
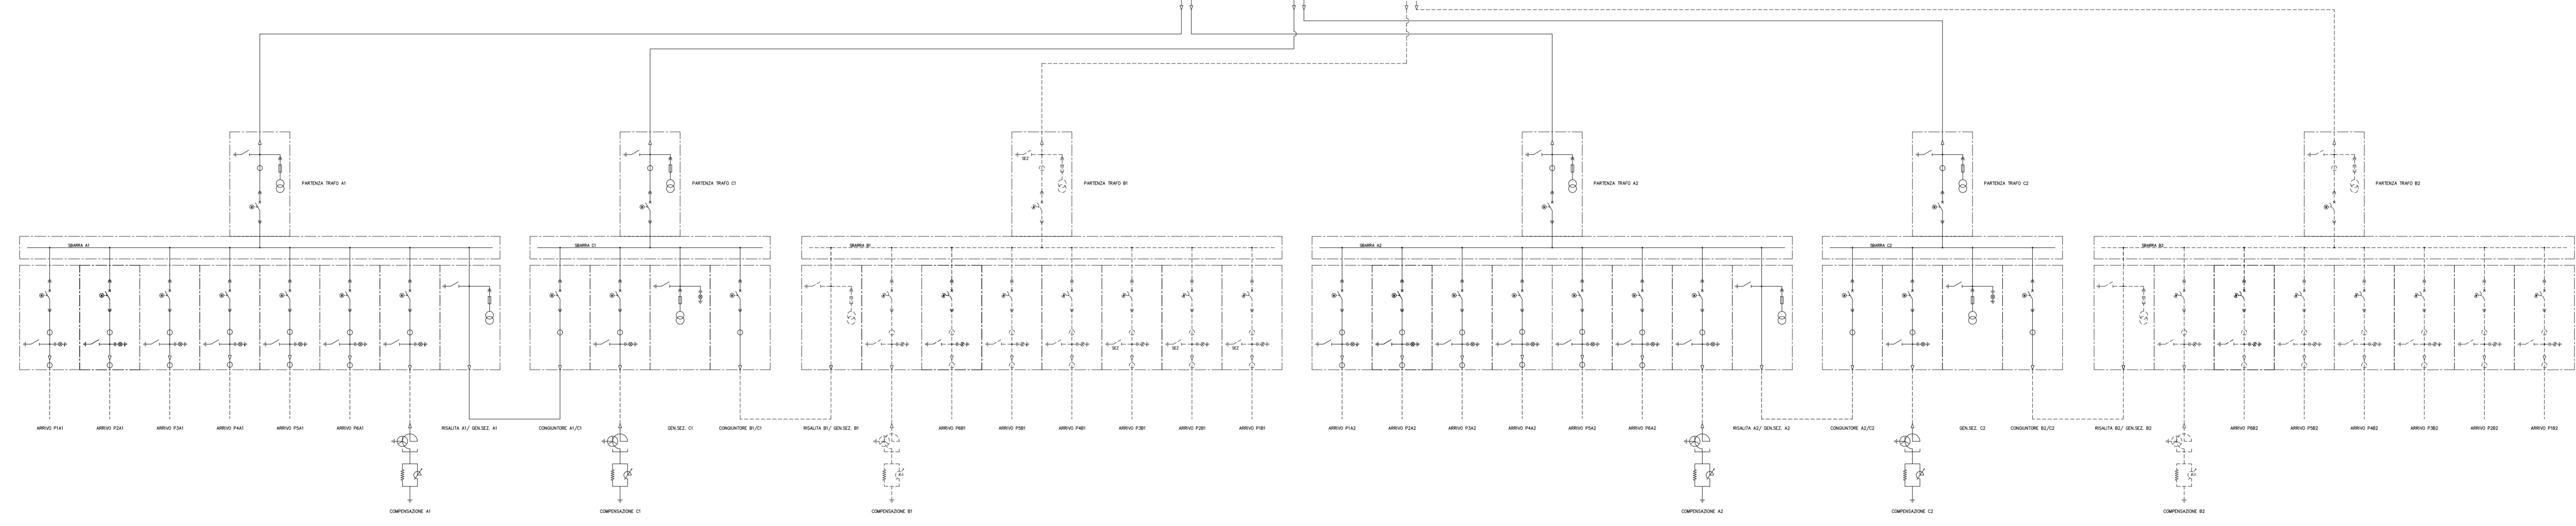



  
 [Signature]

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
					SE 380132/36 kV PORTOMAGGIORE
<b>BRULLI</b> Trasmissione					SCHEMA UNIFILARE AT
SCALA	FORMATO	FUSO / N°	N° DOCUMENTO		
-	A0	1 / 2	4 8 4 5 1 B		



LEGENDA ELEMENTI 36 kV	
	TRASFORMATORE TORNANTE IN NEUTRO (TN)
	RESISTENZA IN NEUTRO (RN)
	SEGNALE DI PERICOLO (SP)
	RECHINTELE ESTERNA AUTOMATICA
	RECHINTELE PERICOLO FUSIONE
	FUSO CON CAVALE
	SECCAZIONE
	SEGNALE DI TERRA
	SEGNALE CAVALE



*Autore: B. B. / data*

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESEGNAZIONE
1	18.11.22	Carlini	Brulli	Brulli	Elaborazione con da Lorenzi - data 18.11.2022
2	24.12	Carlini	Brulli	Brulli	Elaborazione per presentazione

enfinity SE 380132/36 kV PORTOMAGGIORE

**BRULLI** TRASMISSIONE SCHEMA UNIFILARE AT