

# wood.

**ORO RINNOVABILE S.r.l**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)


**Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1"  
con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed  
infrastrutture indispensabili**

Comuni di Argenta e Portomaggiore (FE)

---

**Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam**

---

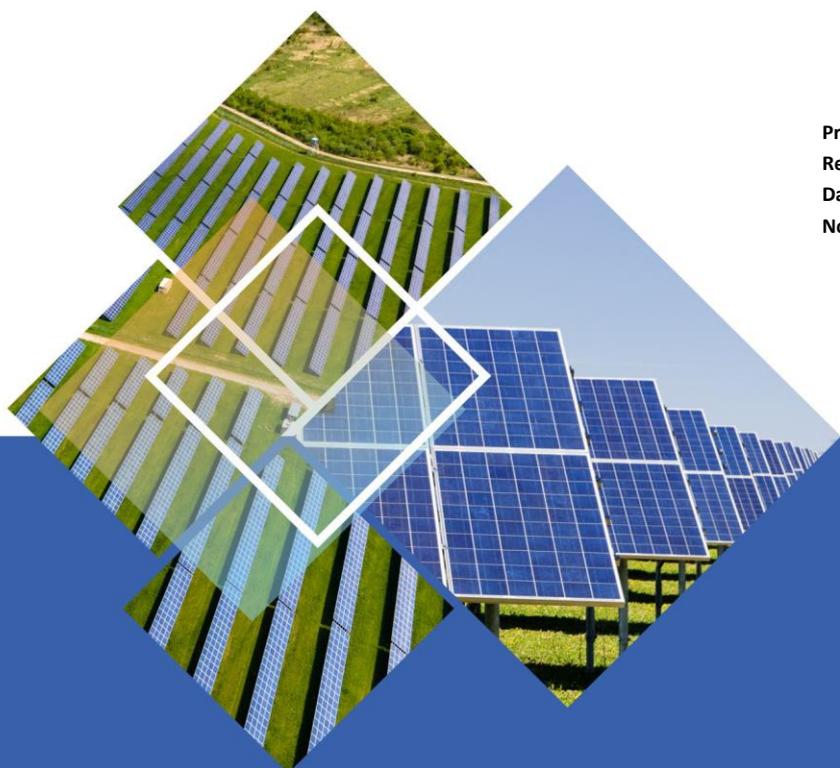

**Progetto n.** 235711  
**Revisione:** 00  
**Data:** Ottobre 2023  
**Nome File:** Allegato\_3\_indagine\_fonometrica\_Rev.0.docx

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 2 di 26
--	----------------------	--------------------	-------------------

**INDICE**

INTRODUZIONE ..... 3

1. DATI GENERALI ..... 4

    1.1 Definizioni ..... 4

    1.2 Normativa di riferimento ..... 5

    1.3 Limiti di legge da rispettare ..... 6

2. DESCRIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO E INQUADRAMENTO GENERALE ..... 8

3. INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI ..... 10

    3.1 Criteri per l'individuazione dei ricettori ..... 10

**INDICE FIGURE**

*Figura 1 – Zonizzazione acustica Unione comuni Valli e Delizie ..... 7*

*Figura 2 – Inquadramento aree di inserimento ..... 9*

*Figura 3 – Ricettori più prossimi individuati nei pressi dell'impianto agrivoltaico ..... 11*

*Figura 4 – Ubicazione potenziali ricettori nei pressi della nuova SE RTN "Portomaggiore" ..... 12*

*Figura 5 – Ubicazione punti di misura ..... 14*

*Figura 6 – Ubicazione punti di misura nei pressi futura Stazione RTN ..... 15*

*Figura 7 – punto di misura M1 ..... 16*

*Figura 8 – punto di misura M2 ..... 17*

*Figura 9 – punto di misura M3 ..... 18*

*Figura 10 – punto di misura M4 ..... 19*

*Figura 11 – punto di misura M5 ..... 20*

*Figura 12 – punto di misura M6 ..... 21*

**INDICE ALLEGATI**

**Appendice 1** Certificati di taratura della strumentazione (fonometro e calibratore)

**Appendice 2** Report delle misure

Questo documento è di proprietà di Oro Rinnovabile S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente. Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Oro Rinnovabile S.r.l.

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 kWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 3 di 26
--	----------------------	--------------------	-------------------

**INTRODUZIONE**

Il presente documento costituisce la caratterizzazione ante operam del clima acustico dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico che si intende realizzare nel comune di Argenta e le relative opere connesse (Cabina Utente e futura stazione RTN "Portomaggiore") necessarie per la connessione alla rete elettrica nazionale, che saranno ubicate nel comune di Portomaggiore.

L'indagine fonometrica, di cui si riportano i risultati nel presente studio, è stata incentrata:

- sull'area della Stazione RTN "Portomaggiore";
- sulle aree di inserimento dell'impianto agrivoltaico.

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 kWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 4 di 26
--	----------------------	--------------------	-------------------

**1. DATI GENERALI****1.1 Definizioni**

Facendo riferimento alla Legge 26 ottobre 1995, n°447 "legge quadro sull'inquinamento acustico", al D.M. 16 Marzo 1998 "tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico", Allegati A e B, si riportano le seguenti definizioni.

**Valori limite di emissione**

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

**Valori limite di immissione**

Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

**Livello di rumore ambientale ( $L_A$ )**

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

**Tempo di riferimento ( $T_R$ )**

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 5 di 26
--	----------------------	--------------------	-------------------

## 1.2 Normativa di riferimento

L'indagine fonometrica è stata effettuata tenendo conto delle seguenti principali normative nazionali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico:

Normativa di riferimento
<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991</b> Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</p>
<p><b>Legge 26 ottobre, 1995</b> Legge quadro sull'inquinamento acustico</p>
<p><b>Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996</b> Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo</p>
<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997</b> Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</p>
<p><b>Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998</b> Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico</p>
<p><b>Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio</b> Interpretazioni in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali</p>
<p><b>D.G.R. 14/04/2004 n. 673</b> Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico'.</p>

**Tabella 1 -Riferimenti Normativi**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 6 di 26
--	----------------------	--------------------	-------------------

### 1.3 Limiti di legge da rispettare

La Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC), che costituisce parte integrante del Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato dal Consiglio dell'Unione dei comuni Valli e Delizie con giusta delibera di CU n. 36 del 29.09.2022, interessa i territori dei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio Comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite, nella Tabella A del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, in funzione della destinazione d'uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare. Le classi risultano così suddivise.

Classi della zonizzazione acustica comunale (in accordo al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997)	
<b>Classe I</b>	<i>Aree particolarmente protette:</i> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>Classe II</b>	<i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</i> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
<b>Classe III</b>	<i>Aree di tipo misto:</i> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<b>Classe IV</b>	<i>Aree di intensa attività umana:</i> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>Classe V</b>	<i>Aree prevalentemente industriali:</i> Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>Classe VI</b>	<i>Aree esclusivamente industriali:</i> Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**Tabella 2 - Classi di zonizzazione acustica**

Le aree interessate dal progetto in studio ricadono interamente in area di Classe III (Aree di tipo misto).

Per ciascuna classe vengono poi fissati i limiti massimi di esposizione al rumore, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona i seguenti limiti di immissione e di emissione, suddivisi ulteriormente in relazione al periodo considerato nell'arco della giornata: *periodo diurno* e *periodo notturno*. In tabella vengono riportati i limiti della Classe III in cui ricade il progetto in esame.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Limite di immissione [dB(A)]		Limite di emissione [dB(A)]	
	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe III - Aree di tipo misto	60	50	55	45

**Tabella 3 - Limiti di immissione ed emissione (DPCM 14/11/1997)**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
7 di 26

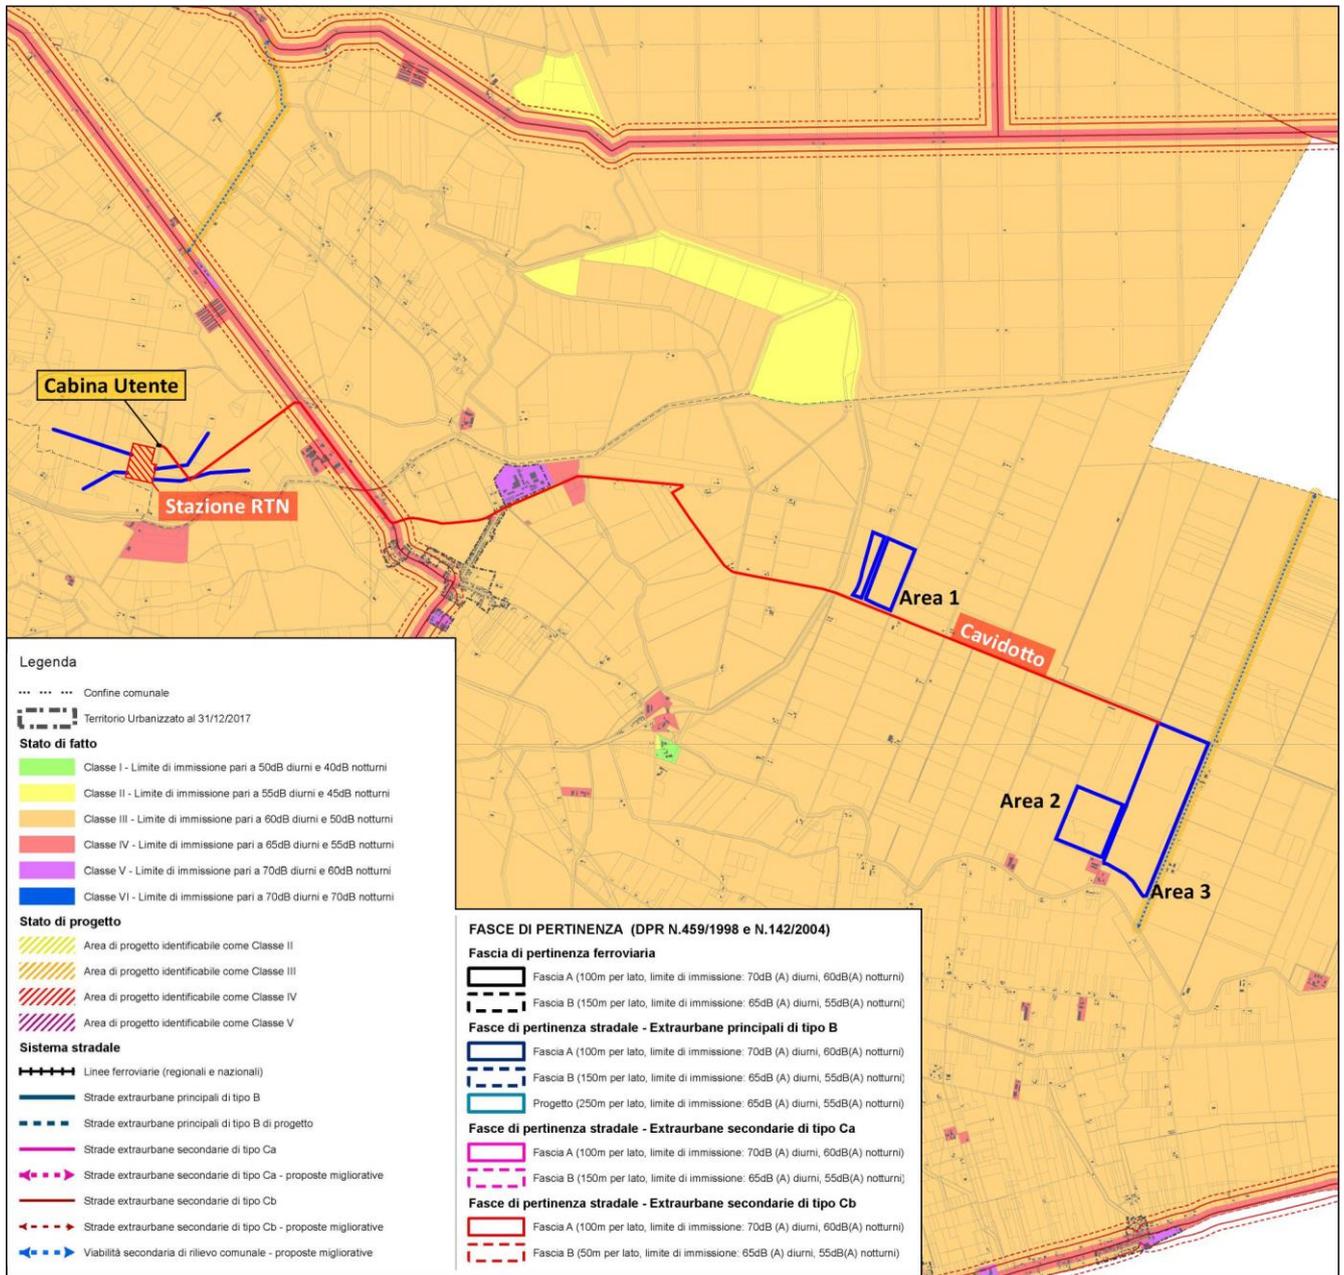


Figura 1 – Zonizzazione acustica Unione comuni Valli e Delizie

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 8 di 26
--	----------------------	--------------------	-------------------

## 2. DESCRIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO E INQUADRAMENTO GENERALE

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico si estende su una superficie di circa 118 ha ed è situata nel territorio del comune di Argenta (FE).

L'impianto agrivoltaico è suddivisibile in N. 3 aree, evidenziate nella figura seguente:

- L'Area 1 è delimitata:
  - a sud dallo Scolo Gramigne;
  - ad ovest dalla Canaletta di Bando;
  - a nord da altre particelle esterne al progetto
  - ad est dallo Scolo Campello.

L'Area 1 è stata suddivisa a sua volta in due sub-aree: 1a e 1b, separate dalla Canaletta Gramigne sinistra.

- L'Area 2 è delimitata:
  - a nord da altra particella esterna al progetto;
  - ad ovest dallo Scolo Pioppa;
  - a sud da una strada carrozzabile
  - ad est dalla Canaletta Gramigne destra.
- L'Area 3 è delimitata;
  - a nord dallo Scolo Gramigne;
  - ad ovest dalla Canaletta Gramigne destra;
  - a sud dal Canale dominante Gramigne
  - ad est dalla Strada Comunale Via Mantello.

La nuova Stazione RTN "Portomaggiore" sarà ubicata nel comune di Portomaggiore a circa 2 km dalla frazione di Bando, in una porzione di terreno agricolo facilmente raggiungibile dalla strada Via Portoni Bandissolo.

Le zone interessate dagli interventi sono collocate in un'area rurale, l'uso del suolo è prevalentemente agricolo, con nuclei abitativi ed insediamenti sparsi tipici degli ambienti rurali.

Il nucleo abitato più vicino è la frazione "La Fiorana" nel comune di Argenta, ubicato circa 1,7 km a sud-ovest rispetto all'area dove sorgerà l'impianto agrovoltaico.

Analogamente le aree dove verranno realizzate le opere di connessione (Stazione RTN "Portomaggiore" e cabina Utente) appartengono ad un'area rurale con pochi insediamenti riconducibili ad uso residenziale e nuclei e insediamenti adibiti ad attività agricole e/o ricovero degli animali.

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 kWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
9 di 26

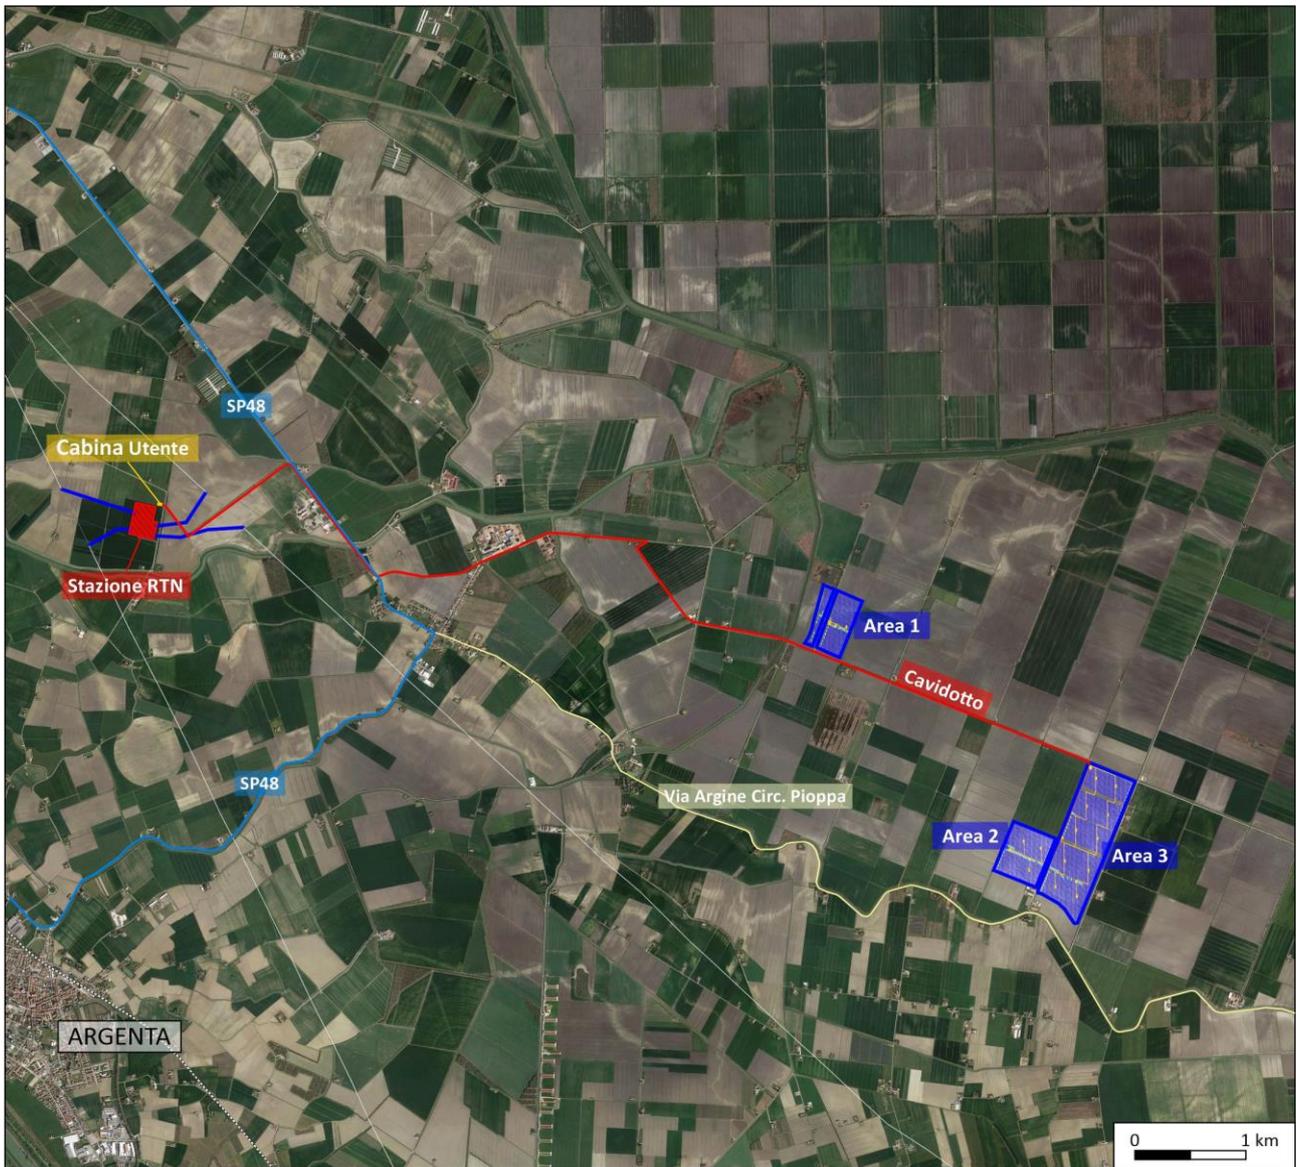


Figura 2 – Inquadramento aree di inserimento

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 10 di 26
--	----------------------	--------------------	--------------------

### 3. INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI

#### 3.1 Criteri per l'individuazione dei ricettori

Al fine di individuare i ricettori potenzialmente influenzati dall'intervento in oggetto, vista la natura delle sorgenti previste (trasformatori di potenza) si è assunta cautelativamente un'area di influenza pari ad alcune centinaia di metri dalle sorgenti stesse.

Successivamente allo scopo di effettuare il confronto con i valori limite applicabili agli interventi in progetto, si sono individuati, all'interno dell'area di influenza, ricettori eventualmente presenti, costituiti da strutture di tipo abitativo, presso le quali effettuare la verifica del rispetto dei limiti applicabili, nonché del criterio differenziale (ove applicabile) nell'ambito della simulazione di impatto acustico.

L'area di influenza è stata individuata anche per le opere di rete.

Di seguito si riporta la mappa contenente l'identificazione dell'area e dei ricettori considerati.

Per i nuclei riconducibili ad uso residenziale è stato scelto come rappresentativo di tutti gli altri, il ricettore più prossimo all'intervento.

Ricettore	Tipologia
R1	Casolare rurale con annessi agricoli
R2	Casolare rurale, potenzialmente frequentato saltuariamente /o stagionalmente con annessi agricoli
R3	Casolare rurale con annessi agricoli all'apparenza non abitato e non frequentato
R4	Casolare rurale non più abitato e in stato di abbandono
R5	Fabbricato adibito ad abitazione con annessi agricoli
R6	Casolare rurale con annessi agricoli all'apparenza
R7	Fabbricato adibito ad abitazione (potenzialmente abitato)
R8	Fabbricato adibito ad abitazione
R9	Fabbricato adibito ad abitazione con annessi agricoli
R10	Fabbricato adibito ad abitazione con annessi agricoli

**Tabella 4 – Individuazione ricettori**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 kWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
11 di 26

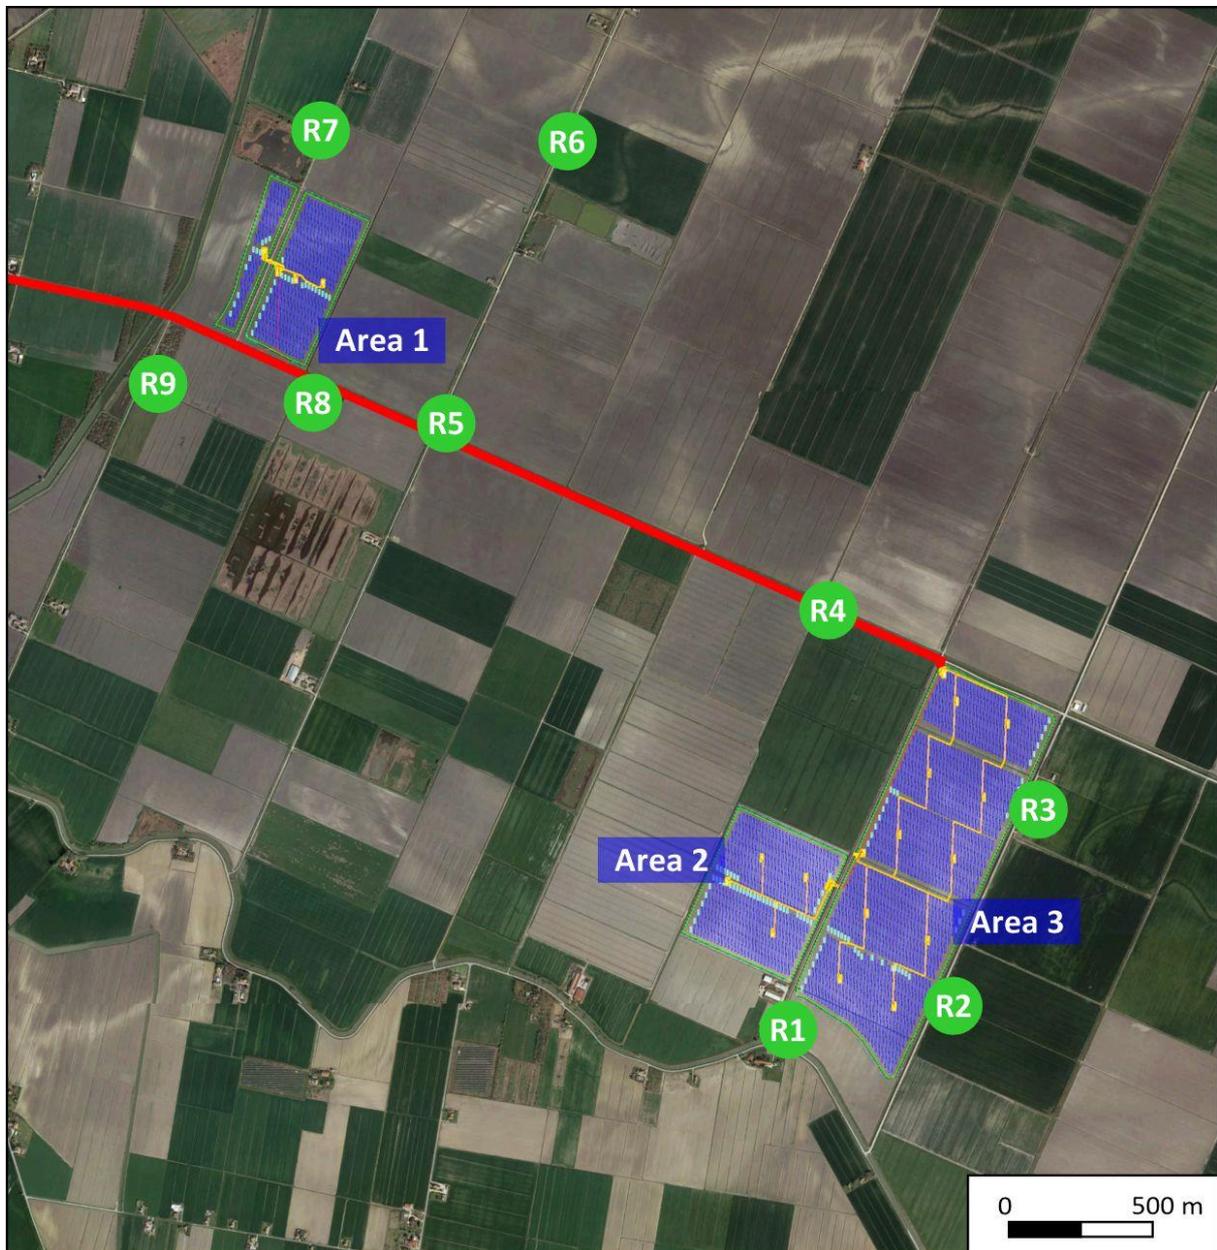


Figura 3 – Recettori più prossimi individuati nei pressi dell’impianto agrivoltaico

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
12 di 26

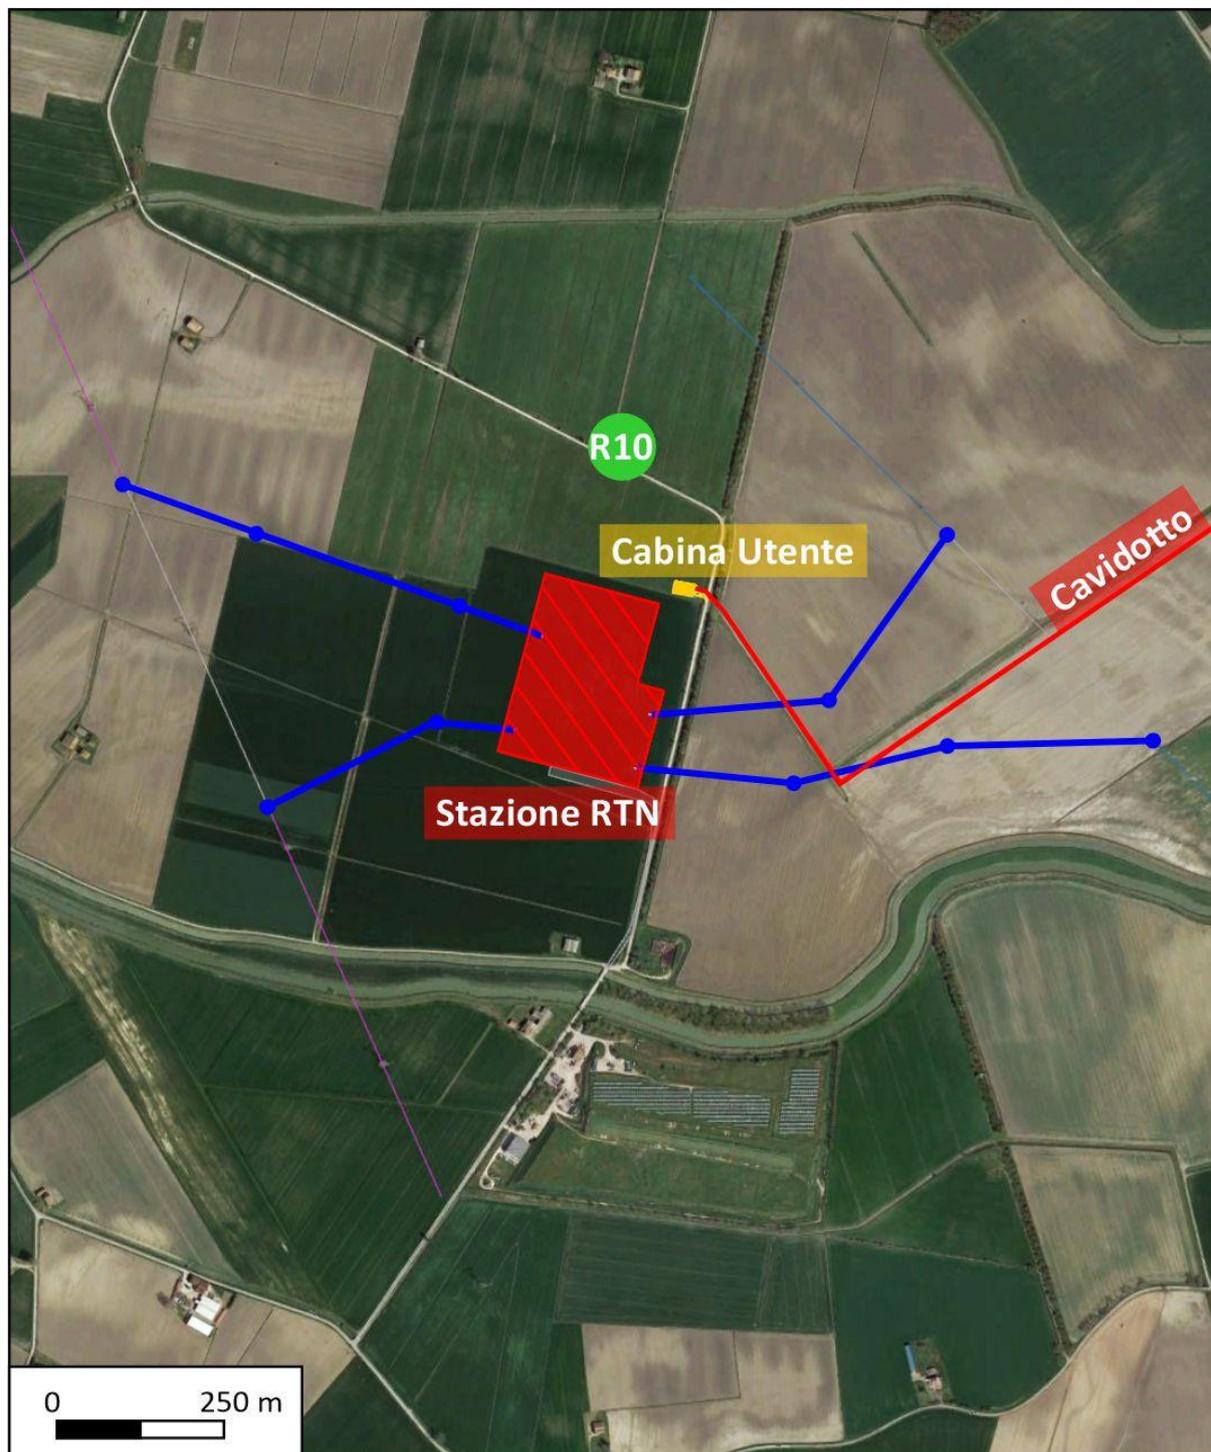


Figura 4 – Ubicazione potenziali ricettori nei pressi della nuova SE RTN "Portomaggiore"

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 13 di 26
--	----------------------	--------------------	--------------------

**3.2.1 Coordinate dei punti di misura**

In base ai principali ricettori oggetto di studio sono stati scelti durante il sopralluogo dei punti in cui è stata effettuata la misura per rappresentare il clima acustico ante operam dello specifico ricettore.

Le misure effettuate presso questi punti sono rappresentative anche degli eventuali ricettori posti nelle immediate vicinanze e/o in posizioni leggermente più arretrate.

Si riportano di seguito le coordinate geografiche dei punti di misura individuati.

Punto di monitoraggio	COORDINATE UTM		Ricettore di riferimento
M1	734147.49 m E	4944972.21 m N	<b>R1, R2</b>
M2	734232.60 m E	4946413.80 m N	<b>R3, R4</b>
M3	733282.15 m E	4948037.16 m N	<b>R6, R7</b>
M4	731813.65 m E	4947102.83 m N	<b>R9</b>
M5	732464.81 m E	4947132.01 m N	<b>R5, R8</b>
M6	726147.91 m E	4948818.45 m N	<b>R10</b>

**Tabella 5 – Coordinate Punti di Misura**

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 kWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
14 di 26

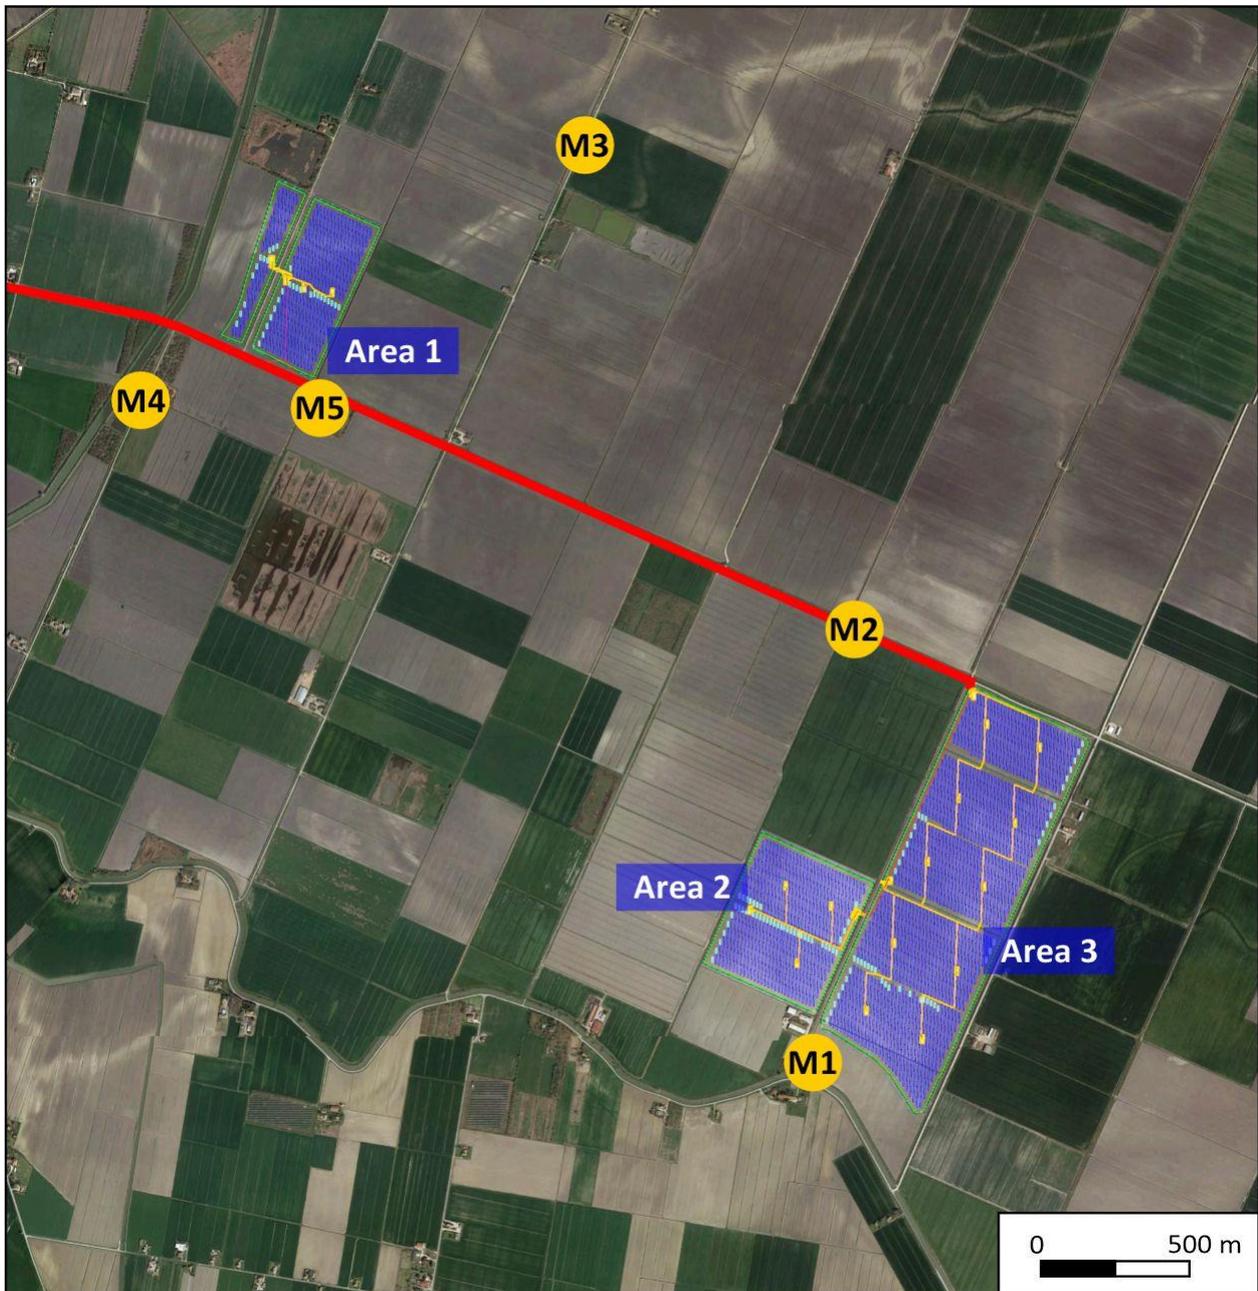


Figura 5 – Ubicazione punti di misura

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
15 di 26

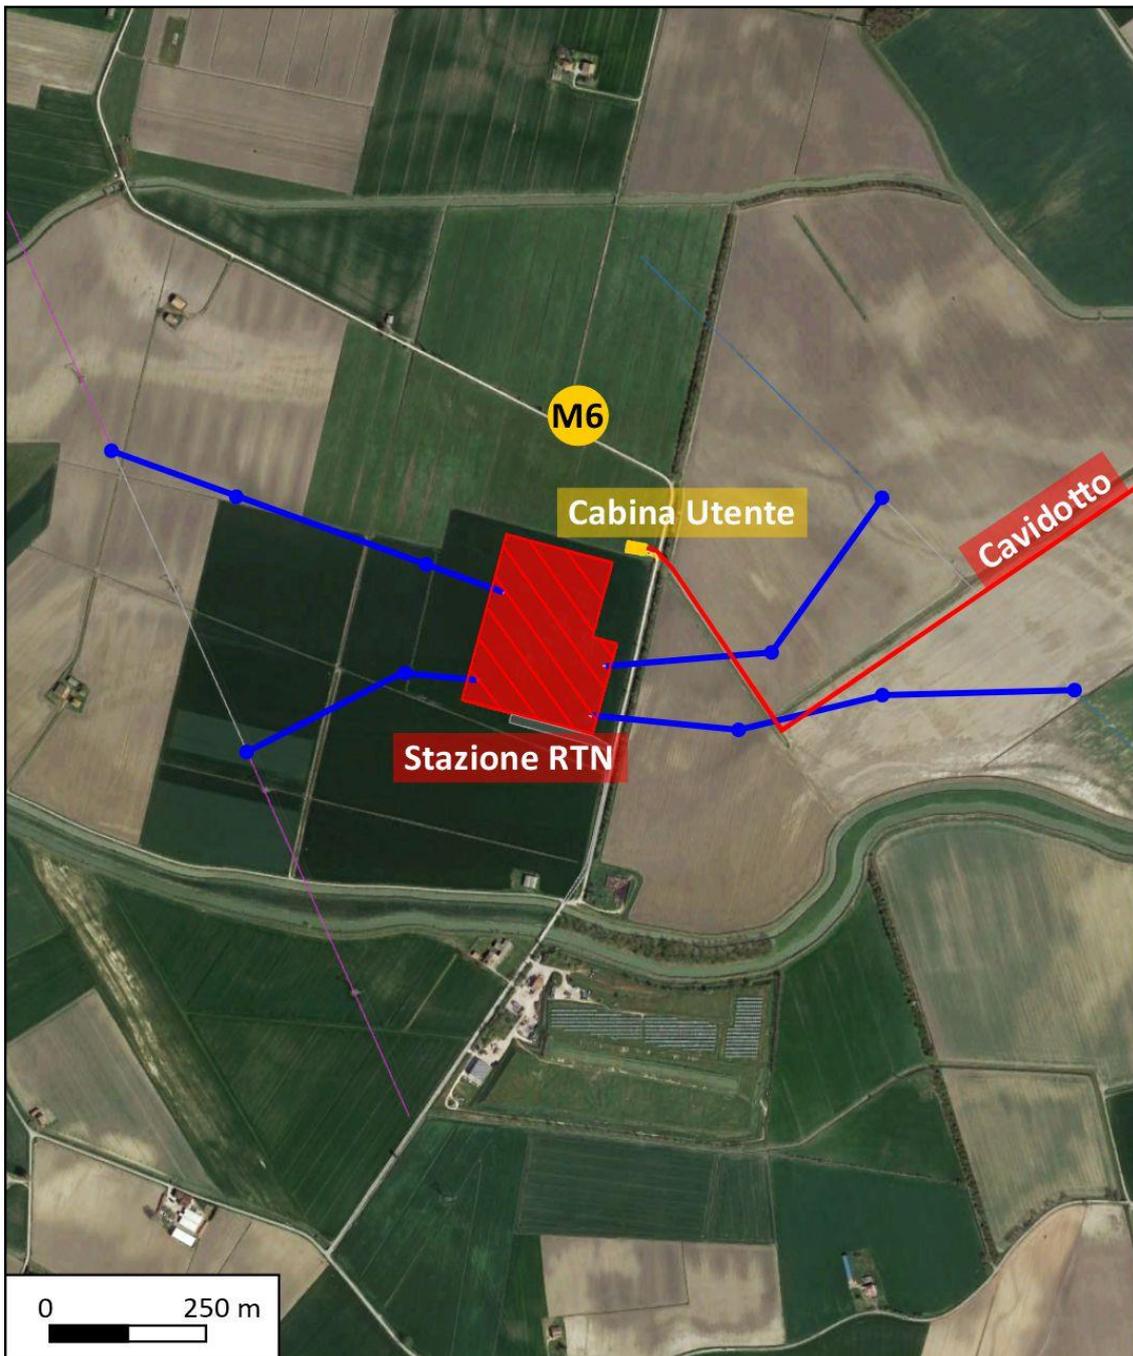


Figura 6 – Ubicazione punti di misura nei pressi futura Stazione RTN

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 16 di 26
--	----------------------	--------------------	--------------------

**3.2.2 Descrizione del punto di misura**

Di seguito si riportano le immagini scattate durante il monitoraggio del rumore nei pressi dei punti di misura individuati.

**M1:** il punto è ubicato nei pressi della strada "Via Argine Pioppa", all'interno delle proprietà che comprendono anche le aree n.2 e n.3. Il punto di misura è stato preso nei pressi del ricettore R1 costituito da una serie di capannoni e annessi utilizzati per le attività agricola/zootecnica, nonché di fabbricati potenzialmente ad uso abitativo.

Si assume che la misura presa presso il punto M1 sia rappresentativa del clima acustico ante operam anche per il ricettore R2, non essendo presenti nelle immediate vicinanze altre sorgenti di rumore.



**Figura 7 – punto di misura M1**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 kWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA

Ottobre 2023

PROGETTO

23571I

PAGINA

17 di 26

**M2:** il punto di misura è posto lungo la strada via Val Gramigna, strada in sterrato frequentata essenzialmente da mezzi agricoli. Il punto è stato preso nei pressi del ricettore R4, fabbricato rurale che attualmente non pare abitato e in stato di abbandono.

Si assume che la misura effettuata presso M2 sia rappresentativa anche del ricettore R3



Figura 8 – punto di misura M2

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 18 di 26
--	----------------------	--------------------	--------------------

**M3:** tale punto di misura è posto nei pressi di un casolare, identificato come ricettore R6, potenzialmente assimilabile ad uso abitativo ma in base a quanto è stato possibile constatare in fase di sopralluogo, non abitato. Essendo un contesto prettamente agricolo le uniche sorgenti di rumore derivano dalle lavorazioni dei terreni (mezzi agricoli) oppure dagli allevamenti zootecnici distribuiti nell'area.

Tale punto di misura è assunto come rappresentativo anche del ricettore R7.



Figura 9 – punto di misura M3

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA

Ottobre 2023

PROGETTO

23571I

PAGINA

19 di 26

**M4:** il punto di misura risulta ubicato nei pressi di Via Rosolo a ridosso del ricettore R9; fabbricato che risulta abitato.

Come già evidenziato essendo il contesto puramente rurale e scarsamente abitato, le uniche sorgenti presenti sono quelle assimilabili al traffico dei mezzi agricoli.



Figura 10 – punto di misura M4

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 kWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
20 di 26

**M5:** il punto di misura risulta ubicato nei pressi della Val Gramigna a ridosso dell'ingresso di un complesso di fabbricati potenzialmente abitati e identificati come ricettore R8.

Si assume che tale punto di misura sia rappresentativo anche del ricettore R5.



Figura 11 – punto di misura M5

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 kWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023PROGETTO  
23571IPAGINA  
21 di 26

**M6:** il punto di misura risulta ubicato nei pressi di via Portoni Bandissolo, presso il ricettore R10, unico presente nell'area dove sorgerà la nuova Stazione RTN "Portomaggiore".

In base a quanto è stato possibile constatare durante il sopralluogo il ricettore è abitato.



Figura 12 – punto di misura M6

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 22 di 26
--	----------------------	--------------------	--------------------

## 4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI MISURA

### 4.1 Strumentazione utilizzata

#### Fonometro

Per il rilievo è stato utilizzato un fonometro con la supervisione di due tecnici incaricati delle misure.

Le caratteristiche del fonometro sono:

- **Analizzatore sonoro di precisione BRUEL&KJAER modello 2250 G-4** conforme alle normative IEC 84 classe 1, alle relative sezioni della IEC 651 classe 1, IEC 1260, ANSI S1.4 (1983) classe 1. ANSI S 1.43-199x classe 1, ANSI S 1.11.1986 Banda 1/3 d'ottava, ordine 4, classe 0-B gamma.
- **Microfono di precisione a condensatore BRUEL&KJAER modello 4189** prepolarizzato ½" intercambiabile con sensibilità nominale  $-26 \text{ dB} \pm 0,2 \text{ dB}$  rif 1/Vpa – capacità 14,3 pF (a 251,2 Hz).
- **Calibratore acustico BRUEL&KJAER modello 4231.**
- **Accessori** costituiti da cavalletto e cuffia antivento.

Nell' **Appendice 1** si riportano i certificati di taratura del fonometro e del calibratore utilizzato.

### 4.2 Modalità di esecuzione delle misure

Prima dell'esecuzione e al termine delle misure fonometriche, l'intera catena di misura (fonometro, prolunga e microfono) è stata sottoposta a calibrazione mediante calibratore certificato.

Il microfono, dotato di cuffia antivento, è stato posizionato su cavalletto ad un'altezza pari a 1,5 metri e sufficientemente lontano da superfici riflettenti o ostacoli naturali / antropici.

Il tecnico si è tenuto a debita distanza al fine di non perturbare il campo acustico nei pressi dello strumento ed ha presenziato nell'intero tempo di misura la postazione al fine di registrare eventuali condizioni anomale che potevano influenzare la misura.

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
23 di 26

**5. RISULTATI DELLE MISURE**

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con i risultati dei rilievi, il tempo di misura e le condizioni meteo. Per ogni punto di misura è stata effettuata anche l'analisi spettrale del Leq e Lmin. I risultati di dettagli, unitamente ai dati meteo, sono riportati in **Appendice 2**.

Si precisa che i risultati riportati risultano già corretti in relazione agli eventi anomali occorsi durante la misura, come dettagliato in seguito.

Si evidenzia infine che durante il monitoraggio, in particolare durante il periodo notturno, le misure sono state fortemente influenzate dalla fauna locale e dagli insetti (grilli e cicale). ha rappresentato una componente molto rilevante.

Punto di misura	Periodo	Proj.	Tempo avvio - arresto	Tempo di misura T <sub>M</sub> effettivo	L <sub>AEq</sub> , L <sub>A90</sub> , L <sub>A50</sub> , L <sub>A10</sub> [dB(A)]				Condizioni meteo medie
M1	Diurno	Project5	10/08/2023 11:21-11:41	00:18:45	39,1	32,	36,5	42,6	Cielo sereno, T = 18/31°C, Umidità pari a 45-60%, Vento debole o assente Pressione media pari a 1015 mbar
	Notturmo	Project12	10/08/2023 22:40-22:57	00:16:52	44,4	42,7	43,9	46,2	
M2	Diurno	Project06	10/08/2023 12:09-12:30	00:20:20	55,5	32,9	56,2	58,3	
	Notturmo	Project14	10/08/2023 23:35-23:54	00:14:53	34,4	31,7	34	36,3	
M3	Diurno	Project10	10/08/2023 15:48-16:10	00:18:00	35,8	30,7	34,7	38,3	
	Notturmo	Project13	10/08/2023 23:09-23:28	00:19:36	49,1	41,2	47,7	52,7	
M4	Diurno	Project01	09/08/2023 18:26-18:45	00:17:23	41,9	38,5	41	43,9	
	Notturmo	Project02	09/08/2023 22:18-22:38	00:20:12	53,8	50,8	53,8	55,7	
M5	Diurno	Project08	10/08/2023 13:06-13:26	00:19:10	53,8	51,7	53,3	55,7	
	Notturmo	Project02	09/08/2023 23:11-23:31	00:20:04	44,6	37,1	42,9	47,7	
M6	Diurno	Project11	10/08/2023 16:48-17:11	00:20:35	52,9	44,1	52,3	53,6	
	Notturmo	Project15	11/08/2023 00:42-01:00	00:13:33	37	34,9	36,4	38,8	

**Tabella 6 – valori misurati durante le singole sessioni di rilievo**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
24 di 26

## 6. ELABORAZIONE DEI RISULTATI

### 6.1 Individuazione di periodi affetti da condizioni meteo avverse e periodi anomali

Con riferimento alla tabella dei risultati riportata al capitolo precedente, non sono stati scartati periodi di misura affetti da condizioni meteorologiche avverse in quanto la velocità del vento in prossimità della postazione fonometrica è stata sempre molto bassa inferiore a 2 m/s e le condizioni meteorologiche sono sempre state favorevoli (assenza di precipitazioni, nebbia, neve, ecc.).

Per quanto attiene gli eventi anomali, si segnalano alcuni eventi occorsi durante le misure che sono stati mascherati, assieme ai periodi iniziali e finali (in media circa 20-30 secondi) di ciascuna misura affetti dalla presenza dell'operatore. I valori sopra presentati sono corretti in funzione del mascheramento dei citati eventi.

Nell'**Appendice 2** si riportano i grafici dell'andamento temporale con l'indicazione dei periodi mascherati e non considerati nel calcolo del LAeq progressivo.

Punto di misura	Periodo	Proj.	Tipo di evento	Durata evento T <sub>ev</sub>
M1	Diurno	Project05	n.3 eventi dovuti al traffico (passaggio trattori)	2' circa complessivi per tutti gli eventi
	Notturmo	Project16	n.2 eventi dovuti al traffico	5' circa complessivi per tutti gli eventi
M2	Notturmo	Project14	n.2 eventi dovuti al traffico	5' circa complessivi per tutti gli eventi
M3	Diurno	Project10	n.2 eventi dovuti al traffico aereo	4' circa complessivi per tutti gli eventi
M4	Diurno	Project01	n.3 eventi dovuti al traffico	2' circa complessivi per tutti gli eventi
M6	Diurno	Project11	n.1 eventi dovuti al latrato di cani	4' circa complessivi per tutti gli eventi
	Notturmo	Project15	n.5 eventi dovuti al traffico	7' circa complessivi per tutti gli eventi

**Tabella 7 – periodi anomali misurati**

Si vedano grafici in **Appendice 2** con indicati gli eventi anomali evidenziati in rosso (*Exclude*).

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili

DATA  
Ottobre 2023

PROGETTO  
23571I

PAGINA  
25 di 26

## 7. CONFRONTO CON I LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Come citato al capitolo 1.3, nella zona oggetto della valutazione si è fatto riferimento ai seguenti limiti

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite di immissione [dB(A)]	
	Diurno	Notturmo
Classe III - Aree di tipo misto	60	50

Tabella 8 – limiti normativi per la classe d'uso di riferimento

Nella tabella seguente si riporta il confronto con i risultati delle misure e i valori limiti di immissione imposti dalla zonizzazione comunale ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/1997

Punto di misura	Periodo	L <sub>AEq</sub> [dB(A)]	Classe	Limite diurno (di immissione)	Limite Notturmo (di immissione)	Confronto
M1	Diurno	39,1	III	60	-	Verificato
	Notturmo	44,4 (*)	III	-	50	Verificato
M2	Diurno	55,5	III	60	-	Verificato
	Notturmo	34,4	III	-	50	Verificato
M3	Diurno	35,8	III	60	-	Verificato
	Notturmo	49,1 (*)	III	-	50	Verificato
M4	Diurno	41,9	III	60	-	Verificato
	Notturmo	53,8 (*)	III	-	50	Non Verificato
M5	Diurno	53,8	III	60	-	Verificato
	Notturmo	44,6	III	-	50	Verificato
M6	Diurno	52,9	III	60	-	Verificato
	Notturmo	37	III	-	50	Verificato

(\*) Si ritiene rappresentativa la relativa misura durante il periodo diurno a causa dell'intensità dell'attività notturna di grilli e cicale presso i terreni limitrofi

Tabella 9 – verifica rispetto limiti normativi

L'indagine fonometrica mostra il pieno rispetto dei valori limite di immissione per la classe acustica di riferimento, presso tutti i punti considerati per il periodo diurno, mentre per il periodo notturno il solo punto M4 non verifica i limiti normativi; inoltre il valore misurato presso M3 è quasi prossimo al limite.

A tal riguardo, come già evidenziato in precedenza, le misure notturne di gran parte dei punti, come M4, M1, M3, sono state influenzate dall'attività notturna di grilli e cicale, presenti in gran quantità nei campi limitrofi durante la stagione estiva.

Per i punti M1, M3, M4 si è ritenuto assumere come rappresentativa anche per il periodo notturno, la misura effettuata durante il periodo diurno, caratterizzata da un valore più basso di LAeq, [dB(A)], dovuto ad una minor attività di tali insetti.

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1" con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed infrastrutture indispensabili	DATA Ottobre 2023	PROGETTO 23571I	PAGINA 26 di 26
--	----------------------	--------------------	--------------------

**8. CONCLUSIONI**

Sulla base delle misure effettuate si rileva che risulta verificato il rispetto dei valori di immissione applicabili, nelle condizioni ante operam, sia nel periodo diurno che notturno, ad eccezione del punto M4 nel periodo notturno in cui il potenziale superamento è dovuto all'intensa attività di grilli e cicale, tipico dei contesti rurali durante la stagione estiva.

Tale evidenza è visibile anche presso i punti M1 ed M3 dove a fronte del rispetto dei limiti normativi per il periodo notturno, i valori misurati sono superiori a quelli riscontrati durante il periodo diurno.

Il tecnico competente in acustica

Alessandro Eugeni

Iscrizione Elenco Nazionale tecnici competenti  
in acustica ex art. 21 D.Lgs.42/17:

n° 391 pubblicazione del 10/12/2018

# wood.

**ORO RINNOVABILE S.r.l**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1"  
con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed  
infrastrutture indispensabili**


Comuni di Argenta e Portomaggiore (FE)

---

**Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam**

---

**Appendice n.1 – Certificati di calibratura fonometro**

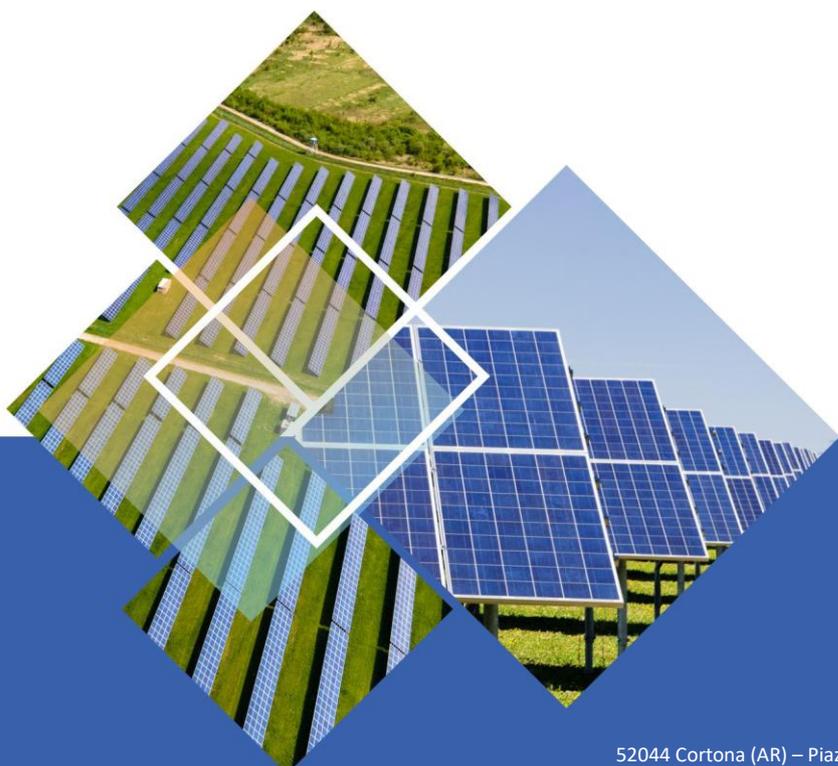



Laboratorio di Sanita' Pubblica  
Area Vasta Toscana Sud Est  
U.O. Igiene Industriale  
Laboratorio Agenti Fisici  
☒ Strada del Ruffolo - 53100 Siena  
☎ Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

LAT 164

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition, Agreements

Pagina 1 di 4  
Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 C1231\_22  
Certificate of Calibration

- data di emissione **07/07/2022**  
*date of issue*

- cliente **ICARO SRL**  
*customer*  
**Via P. Duomo, 1**  
**52044 Cortona (AR)**

- destinatario **c.s.**  
*receiver*

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 164 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a  
*referring to*

- oggetto **Calibratore**  
*item*

- costruttore **Brüel & Kjaer**  
*manufacturer*

- modello **4231**  
*model*

- matricola **1839066**  
*serial number*

- data di ricevimento oggetto **04/07/2022**  
*date of receipt of item*

- data delle misure **07/07/2022**  
*date of measurements*

- registro di laboratorio **1481**  
*laboratory reference*

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 164, granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.  
*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.  
*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to ISO/IEC guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

☞ Direzione tecnica  
(Approving Officer)



Laboratorio di Sanità Pubblica  
Area Vasta Toscana Sud Est  
U.O. Igiene Industriale  
Laboratorio Agenti Fisici  
Strada del Ruffolo - 53100 Siena  
Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

LAT 164

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition, Agreements

Pagina 2 di 4  
Page 2 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 C1231\_22  
Certificate of Calibration

Di seguito, vengono riportate le seguenti informazioni:

*In the following, information is reported about:*

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);  
*description of the item to be calibrated (if necessary);*

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;  
*technical procedures used for calibration performed;*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure N. Macro Processo 02 Taratura Rev1 – PR003\_Calibratori acustici rev10

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures N. N. Macro Processo 02 Taratura Rev1 – PR003\_Calibratori acustici rev10*

- una dichiarazione che identifichi in quale modo le misure sono metrologicamente riferibili;  
*a statement identifying how the measurements are metrologically traceable;*

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di riferimento PL\_1 Keysight 34401A sn.SG53001544 – PL\_2 B&K4228 sn.1798921 – PL\_3 B&K4180 sn. 1863691

*Traceability is through reference standards. PL\_1 Keysight 34401A sn. SG53001544 – PL\_2 B&K4228 sn.1798921 – PL\_3 B&K4180 sn. 1863691*  
muniti di certificati validi di taratura rispettivamente PL\_1 1-1471823792-1 – PL\_2 21-0639-02 – PL\_3 21-0639-01  
*validated by certificates of calibration PL\_1 1-1471823792-1 – PL\_2 21-0639-02 – PL\_3 21-0639-01*

- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);  
*site of calibration (if different from the Laboratory);*

Non previsto

- le condizioni ambientali e di taratura;  
*calibration and environmental conditions;*

Temperatura: 24,8 °C ± 0,3 °C

Umidità: 53,7 % ± 2,5 %

Pressione: 994,80 hPa ± 0,15 hPa

VERIFICA DELLA TARATURA DEL CALIBRATORE

**Procedimento di prova**

Le misure sono state eseguite con riferimento alla seguente normativa:

- Pubblicazione CEI EN 60942 (2004)

**Strumenti di misura impiegati**

**Le misure sono state effettuate con le seguenti apparecchiature:**

- Voltmetro campione Keysight tipo 34401A sn. SG53001544
- Pistonofono Brüel & Kjær tipo 4228 sn. 2541524
- Microfoni di taratura Brüel & Kjær tipo 4180 sn. 1863691
- Sintetizzatore di frequenza Stanford Research System DS 360 sn. 61258
- Scheda National tipo PCI 4451 sn. HA1878581
- Calibratore Multifunzione Brüel & Kjær tipo 4226 sn.1899881
- Barometro di precisione DRUCK tipo 141 sn. 14100966



CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 C1231\_22  
Certificate of Calibration

Misure eseguite:

1. Misura della frequenza del segnale generato

La frequenza generata dal calibratore in prova è stata misurata con la capsula microfonica campione tipo B&K 4180; e il segnale microfonico preamplificato, misurato con il multimetro campione Keysight 34401A, è risultato essere di frequenza pari a:

Livello nominale dB	Frequenza nominale Hz	Valori rilevati Hz	Differenza %	Tolleranze Tipo 2 %	Incertezza %
94	1000	999,84	-0,016	2,0	0,01
114	1000	999,84	-0,016	2,0	0,01

2. Misura della distorsione totale del segnale generato

La distorsione armonica della pressione acustica generata dal calibratore in prova è stata misurata con la capsula microfonica campione tipo B&K 4180, ed inviando il segnale microfonico preamplificato ad una scheda National PCI 4451, la distorsione armonica totale è risultata essere pari a:

Livello nominale dB	Frequenza nominale Hz	Valori rilevati %	Tolleranze Tipo 2 %	Incertezza %
94	1000	0,28	004,0	0,3
114	1000	0,25	004,0	0,3

3. Misura del livello di pressione acustica del segnale generato

Il livello di pressione acustica del segnale generato dal calibratore in prova è stato misurato con il metodo dell'insertion voltage, che consente una valutazione dell'effettivo livello generato, indipendentemente dalla catena di misura.

Il rilievo del livello della pressione acustica è stato eseguito con la capsula microfonica campione B&K tipo 4180, ed è risultato pari a:

Livello nominale dB	Frequenza nominale Hz	Valori rilevati dB	Differenza dB	Tolleranze Tipo 2 dB	Incertezza dB
94	1000	93,99	-0,01	0,4	0,14
114	1000	113,99	-0,01	0,4	0,14



Centro di Taratura LAT 164  
Calibration Centre  
Laboratorio Accreditato di Taratura  
Accredited Calibration Laboratory



Laboratorio di Sanita' Pubblica  
Area Vasta Toscana Sud Est  
U.O. Igiene Industriale  
Laboratorio Agenti Fisici  
Strada del Ruffolo - 53100 Siena  
Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

LAT 164

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition, Agreements

Pagina 4 di 4  
Page 4 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 C1231\_22  
Certificate of Calibration

I test periodici sono stati effettuati in accordo con le procedure stabilite dalla norma CEI EN 60942: 2004

Il calibratore sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe **I** della CEI EN 60942: 2004, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poichè è disponibile la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la CEI EN 60942: 2004, per dimostrare che il modello di calibratore è risultato completamente conforme alle prescrizioni della CEI EN 60942: 2004, il calibratore sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe **I** della CEI EN 60942: 2004.

Il calibratore sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe **I** della CEI EN 60942: 2004, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Tuttavia, nessuna dichiarazione o conclusione generale può essere fatta sulla conformità del calibratore a tutte le prescrizioni della CEI EN 60942: 2004 poichè non è pubblicamente disponibile la prova, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di calibratore è risultato completamente conforme alle prescrizioni della CEI EN 60942: 2004 e perchè le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo una parte limitata delle specifiche della CEI EN 60942: 2004."

Lo Sperimentatore

Direzione tecnica

(Approving Officer)



Laboratorio di Sanita' Pubblica  
Area Vasta Toscana Sud Est  
U.O. Igiene Industriale  
Laboratorio Agenti Fisici  
Strada del Ruffolo - 53100 Siena  
Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

LAT 164

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF ad ILAC  
Mutual Recognition, Agreements

Pagina 1 di 10  
Page 1 of 10

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
Certificate of Calibration

- data di emissione **07/07/2022**  
*date of issue*

- cliente **ICARO SRL**  
*customer*  
**Via P. Duomo, 1**  
**52044 Cortona (AR)**

- destinatario **c.s.**  
*receiver*

Si riferisce a  
*referring to*

- oggetto **Fonometro**  
*item*

- costruttore **Brüel & Kjaer**  
*manufacturer*

- modello **2250**  
*model*

- matricola **3027902**  
*serial number*

- data di ricevimento oggetto **04/07/2022**  
*date of receipt of item*

- data delle misure **07/07/2022**  
*date of measurements*

- registro di laboratorio **1481**  
*laboratory reference*

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 164 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espresa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 164, granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.  
*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.  
*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to ISO/IEC guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

☞ Direzione tecnica  
(Approving Officer)

Laboratorio di Sanita' Pubblica  
Area Vasta Toscana Sud Est  
U.O. Igiene Industriale  
Laboratorio Agenti Fisici  
Strada del Ruffolo - 53100 Siena  
Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

LAT 164

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition, Agreements

Pagina 2 di 10  
Page 2 of 10

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
Certificate of Calibration

Di seguito, vengono riportate le seguenti informazioni:

*In the following, information is reported about:*

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);  
*description of the item to be calibrated (if necessary);*

Oggetto:	<b>Fonometro</b>			Costruttore:	<b>Brüel &amp; Kjaer</b>		
Modello:	<b>2250</b>			N. Serie:	<b>3027902</b>		
Canale oggetto del Test:	<b>1</b>			Versione del Firmware:	<b>BZ7222 Versione 4.7.6.</b>		
Oggetto:	<b>Microfono</b>			Costruttore:	<b>Brüel &amp; Kjaer</b>		
Modello:	<b>4989</b>			N. Serie:	<b>3196043</b>		
Preamplificatore	Costruttore:	<b>Brüel &amp; Kjaer</b>	Modello:	<b>ZC0032</b>	Matricola:	<b>28935</b>	
Manuale di Istruzioni:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>a corredo strumento</b>			Data Pubblicazione:	<b>Italian BE1721-19 - Novembre 2009</b>		
<input type="checkbox"/> da sito web:				Data Download:			
Calibratore utilizzato:	Costruttore:	<b>Brüel &amp; Kjaer</b>	Modello:	<b>4231</b>	Matricola:	<b>1839066</b>	
Estremi certificato di taratura n.	<b>LAT164 C1231_22</b>					Data: <b>07/07/2022</b>	

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;  
*technical procedures used for calibration performed;*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure N.Macro Processo 02 Taratura Rev1 - PR0A1\_Fonometri IEC 61672 ed 1\_rev5

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures N. N.Macro Processo 02 Taratura Rev1 - PR0A1\_Fonometri IEC 61672 ed 1\_rev5*

- una dichiarazione che identifichi in quale modo le misure sono metrologicamente riferibili;  
*a statement identifying how the measurements are metrologically traceable;*

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di riferimento PL\_1 Keysight 34401A sn.SG53001544 - PL\_2 B&K4228 sn.1798921 - PL\_3B&K4180 sn. 1863691

*Traceability is through reference standards. PL\_1 Keysight 34401A sn. SG53001544 - PL\_2 B&K4228 sn.1798921 - PL\_4 B&K4226 sn. 1899881*

*muniti di certificati validi di taratura rispettivamente PL\_1 1-1471823792-1 - PL\_2 21-0639-02 - PL\_4 21-0639-03*

*validated by certificates of calibration PL\_1 1-1471823792-1 - PL\_2 21-0639-02 - PL\_4 21-0639-03*

- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);

*site of calibration (if different from the Laboratory);*

Non previsto

- le condizioni ambientali e di taratura;

*calibration and environmental conditions;*

Temperatura: 24,8 °C ± 0,3 °C  
Umidità: 53,7 % ± 2,5 %  
Pressione: 994,80 hPa ± 0,15 hPa



CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
*Certificate of Calibration*

VERIFICA DELLA TARATURA DEL MISURATORE DI LIVELLO SONORO

**Procedimento di prova**

Le misure sono state eseguite con riferimento alla seguente normativa:

- Pubblicazione CEI EN 61672-3-2007 misuratori di livello sonoro;

**Strumenti di misura impiegati**

**Le misure sono state effettuate con le seguenti apparecchiature:**

- Voltmetro campione Keysight tipo 34401A sn. SG53001544
- Pistonofono Brüel & Kjær tipo 4228 sn. 1798921
- Microfoni di taratura Brüel & Kjær tipi 4180 sn. 1863691
- Sintetizzatore di frequenza Stanford Research System DS 360 sn. 61258
- Calibratore Multifunzione Brüel & Kjær tipo 4226 sn.1899881
- Barometro di precisione DRUCK tipo 141 sn.14100966
- Termoigrometro Delta Ohm HD 206-1 sn.07018030

**Misure eseguite**

Il campo scala di riferimento, rilevato dal manuale dello strumento, risulta essere di **25dB-140dB**, con una dinamica aggiuntiva di dB.

Sul fonometro in esame sono state eseguite misure:

- per via acustica,
- per via elettrica.

**Prove Acustiche**

**1. Prove Acustiche – Verifica della risposta acustica alla frequenza di calibrazione, livello di pressione sonora con calibratore fornito dal cliente**

Il calibratore è stato accoppiato alla catena fonometrica in prova. La sensibilità del fonometro è stata regolata in accordo alle istruzioni fornite dal costruttore. Nel caso di impiego del calibratore B&K 4228 il valore relativo al livello di pressione sonora nominale generata del calibratore stesso è opportunamente corretto in funzione della pressione barometrica locale, del volume di accoppiamento e dell'umidità relativa.

Valore rilevato sul fonometro	<b>93,9 dB</b>	Valore livello di pressione dopo la regolazione	<b>93,9 dB</b>	Incertezza
				<b>0,16 dB</b>

**2. Prove Acustiche – Verifica della risposta acustica in frequenza**

La verifica è stata eseguita inviando al microfono segnali sinusoidali di frequenza variabile ad ottave tra 31,5 Hz e 16 kHz e di ampiezza tale da produrre l'indicazione del livello di 104 dB. I segnali vengono generati dal calibratore multifunzione Bruel & Kjaer 4226.

In Tabella 1 è riportata la risposta del microfono in dotazione al fonometro in prova.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
Certificate of Calibration

Tabella 1

Frequenza Hz	Valore misurato dB	Scarto dB	Massima tolleranza ammessa dB cl.1	Incertezza dB
31,5	94,20	0,10	2,0	0,53
63	94,14	0,04	1,5	0,52
125	94,08	-0,02	1,5	0,52
250	94,01	-0,09	1,4	0,52
500	94,03	-0,07	1,4	0,52
1000	94,10	0,00	1,1	0,52
2000	94,04	-0,06	1,6	0,52
4000	94,03	-0,07	1,6	0,53
8000	93,84	-0,26	2,1; - 3,1	0,74
12500	93,35	-0,75	3,0; - 6	1,04
16000	92,82	-1,28	3,5; - 17,0	1,07

### 3. Rumore autogenerato con microfono installato

Viene misurato il livello del rumore di fondo generato dal fonometro in prova, con il microfono installato ponendo il sistema all'interno di un box insonorizzato; la prova, è eseguita nel fondo scala più sensibile per la pesatura 'A', ha dato i seguenti risultati:

Livello di rumore autogenerato dichiarato	Pesatura 'A': dB(A)	Incertezza
14,5	27,0	2,0

### Prove elettriche del fonometro in prova

Le misure per via elettrica, effettuate sostituendo la capsula microfonica del fonometro con un adattatore capacitivo di impedenza elettrica equivalente a quella della capsula microfonica, sono state le seguenti:

### 4. Rumore autogenerato

Viene misurato il livello del rumore elettrico generato dal fonometro in prova, con il microfono sostituito da una impedenza equivalente (adattatore capacitivo posto in cortocircuito); la prova, eseguita per le due pesature 'A', 'C' e 'Lin', ha dato i seguenti risultati:

Pesatura 'A': dB(A)	Pesatura 'C': dB(C)	Pesatura 'Lin': dB	Incertezza
12,6	12,5	17,5	1,02

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
Certificate of Calibration

## 5. Verifica delle ponderazioni in frequenza

Scopo della prova è la verifica delle risposte in frequenza delle curve di ponderazione "A", "C" (se disponibile) e Lin (se disponibile). La prova è effettuata applicando un segnale la cui ampiezza varia in modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione in esame per ciascuna frequenza, in modo da avere una lettura costante; è stato assunto come livello di riferimento il valore di 40 dB meno il campo di lavoro superiore primario; gli scarti rispetto a tale valore, per le varie frequenze di centro ottava tra 63 Hz e 12,5 kHz, sono riportati in Tabella 2; i segnali di prova sono continui e con una incertezza di livello minore di 0,15 dB.

Tabella 2

Frequenza	Curva A Scarto rispetto ad 1 kHz dB	Curva C Scarto rispetto ad 1 kHz dB	Curva Lin Scarto rispetto ad 1kHz dB	Scarto max ammesso dB	Incertezza dB
63	0,0	0,0	0,0	1,5	0,10
125	0,0	0,0	0,0	1,5	0,11
250	0,0	0,0	0,0	1,4	0,10
500	0,0	0,0	0,0	1,4	0,12
1000	0,0	0,0	0,0	1,1	0,14
2000	0,0	0,0	0,0	1,6	0,11
4000	0,0	0,0	0,0	1,6	0,11
8000	0,0	0,0	0,0	+ 2,1; - 2,6	0,13
16000	-0,9	-0,9	-0,9	+ 3,5; - 17,0	0,11

## 6. Ponderazioni in frequenza e temporali a 1 KHz

Viene applicato al fonometro un segnale continuo sinusoidale a 1 KHz nell'intervallo di riferimento e di ampiezza pari al livello di riferimento con ponderazione in frequenza A. Si esaminano le risposte A, Lin, Flat e C.

	Scarto LC - LA	Scarto LZ - LA	Scarto LFlat - LA
Scarto Rilevato + incertezza	0,0	0,0	n.d.
Tolleranza	0,4 dB	0,4 dB	0,4 dB
Incertezza	0,1 dB	0,1 dB	0,1 dB

	Scarto LASlow-LAFast	Scarto LAE - LAFast
Scarto Rilevato + incertezza	0,0	0,0
Tolleranza	0,3 dB	0,3 dB
Incertezza	0,1 dB	0,1 dB

## 7. Verifica della linearità di livello nel fondo scala di riferimento

Scopo della prova è la verifica la linearità di risposta del fonometro nel range di riferimento.

Il fonometro in prova è verificato per la linearità differenziale ed assoluta riferita al livello di pressione sonora di riferimento, nel range di riferimento. La linearità è verificata inviando segnali sinusoidali costanti di frequenza 8000 Hz e di ampiezza variabile in passi di 5 dB, ad eccezione del primo e dell' ultimo passo di 5 dB, per i quali la

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
Certificate of Calibration

variazione dei livelli avviene per passi di 1 dB. Lo scarto massimo ammesso è di  $\pm 1,1$  dB per il campo di indicazione primario.

Valore di misura iniziale dichiarato dal produttore	<b>94,0 dB</b>
---	----------------

Tabella 3

Livello dB	Scarto dB SPL	Tolleranza dB	Incertezza dB
94,0	0,0	1,1	0,18
99,0	0,0	1,1	0,18
104,0	0,0	1,1	0,18
114,0	0,1	1,1	0,18
119,0	0,1	1,1	0,18
124,0	0,1	1,1	0,18
129,0	0,1	1,1	0,18
134,0	0,1	1,1	0,18
135,0	0,1	1,1	0,18
136,0	0,1	1,1	0,18
137,0	0,1	1,1	0,18
138,0	0,1	1,1	0,18
139,0	0,1	1,1	0,18
140,0	0,1	1,1	0,18
141,0	-0,2 [Overload]	1,1	0,18
94,0	0,0	1,1	0,18
89,0	0,0	1,1	0,18
84,0	0,0	1,1	0,18
79,0	0,0	1,1	0,18
74,0	0,0	1,1	0,18
69,0	0,0	1,1	0,18
64,0	0,0	1,1	0,18
59,0	0,0	1,1	0,18
54,0	0,0	1,1	0,18
49,0	0,0	1,1	0,18
44,0	0,0	1,1	0,18
39,0	0,1	1,1	0,18

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
Certificate of Calibration

Tabella 3

Livello dB	Scarto dB SPL	Tolleranza dB	Incertezza dB
34,0	0,1	1,1	0,18
33,0	0,1	1,1	0,18
32,0	0,1	1,1	0,18
31,0	0,1	1,1	0,18
30,0	0,1	1,1	0,18
29,0	0,2	1,1	0,18
28,0	0,2	1,1	0,18
27,0	0,2	1,1	0,18
26,0	0,3	1,1	0,18
25,0	0,3	1,1	0,18
24,0	0,3	1,1	0,18
23,0	0,5	1,1	0,18
22,0	0,5	1,1	0,18
21,0	0,7	1,1	0,18
20,0	0,8		
19,0	1,0[Underagne]	1,1	0,18

## 8. Verifica della linearità con differenti campi di misura

### Prova del selettore campo di misura

Questa prova è effettuata per fonometri che hanno più di un campo di misura.

Scopo della prova è la verifica della linearità della risposta del fonometro al livello di pressione sonora di riferimento, con differenti fondo scala. Il livello inviato è pari a 94 dB alla frequenza di 1 kHz. Lo scarto tra l'indicazione del fonometro e il valore nominale in tutti i campi di misura che comprendono tale valore è riportato in tabella 4, insieme alle tolleranze ammesse per la prova.

Tabella 4

Fondo scala nominale del campo di indicazione dB]	Scarto rilevato Lq dB	Tolleranza ammessa cl. 1 dB	Incertezza dB
25-140	0,0	1,1	0,14

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
Certificate of Calibration

## 9. Risposta in regime impulsivo

Scopo della prova è determinare la risposta del fonometro in regime impulsivo per segnali di breve durata.

Per ciascuna impostazione del fonometro (Ponderazione A, LASmax, LaFmax, SEL), il segnale di riferimento è una sinusoide continua di frequenza pari a 4000 Hz. L'ampiezza è tale da produrre un'indicazione sullo strumento di 3 dB inferiore al limite superiore indicato nel manuale di istruzioni per il range lineare a 4000Hz, nel range di riferimento. I segnali di test sono costituiti da singoli bursts formati da sinusoidi a 4000 Hz, di ampiezza uguale al segnale di riferimento e le cui durate sono rappresentate nella tabella che segue (Tabella 6).

Nella terza colonna della Tabella 6 sono date per ogni segnale di riferimento utilizzato, le differenze fra il valore ottenuto con il segnale di riferimento e quello ottenuto con il segnale di prova.

Gli scarti da queste differenze devono essere contenuti entro le tolleranze date nella quinta colonna di Tabella 6.

Tabella 6

Caratteristica dinamica	Durata del segnale di prova treni d'onda sinusoidale ms	Risposta massima riferita al segnale continuo dB	Valore rilevato sul fonometro in esame dB	Tolleranza della risposta massima classe 1 dB	Incertezza dB
F	200	- 1,0	<b>0,0</b>	0,8	0,18
F	2	-18,0	<b>-0,1</b>	1,3 ; -1,8	0,18
F	0,25	-27,0	<b>-0,2</b>	1,3 ; -3,3	0,18
S	200	- 7,4	<b>-0,1</b>	0,8	0,18
S	2	-27,0	<b>-0,1</b>	1,3 ; -3,3	0,18
LAE	200	- 7,0	<b>-0,1</b>	0,8	0,18
LAE	2	-27	<b>-0,1</b>	1,3 ; -1,8	0,18
LAE	0,25	-36	<b>-0,2</b>	1,3; -3,3	0,18

## 10. Livello di Picco C

Scopo della prova è la verifica della accuratezza della misura del Livello di Picco (Peak) con ponderazione C con segnali impulsivi.

La prova è divisa in 3 parti.

Il primo segnale di riferimento è un segnale continuo costituito da una sinusoide a 8 KHz di ampiezza tale che lo strumento con pesatura C e costante di tempo Fast indichi un livello di 8 dB inferiore al limite superiore dichiarato nel manuale di istruzioni per l'intervallo del picco a 8 KHz nella scala meno sensibile. Il segnale di prova è costituito da un singolo ciclo completo di una sinusoide a 8 KHz che parte e finisce per il livello 0 ed ampiezza pari al segnale di riferimento. Nella misura dell'impulso non si deve verificare la condizione di OVERLOAD.

Il secondo segnale di riferimento è costituito da una sinusoide di frequenza pari a 500Hz di ampiezza tale che lo strumento con pesatura C e costante di tempo Fast indichi un livello di 8 dB inferiore al limite superiore dichiarato

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
Certificate of Calibration

nel manuale di istruzioni per l'intervallo del picco nella scala meno sensibile. Da questo segnale di riferimento vengono estratti i due segnali di prova: una semionda positiva ed una semionda negativa che iniziano e terminano entrambi nel livello 0. Durante la misura di ciascun segnale di prova; non si deve verificare la condizione di OVERLOAD. Per ogni prova gli scarti dalle differenze fra le indicazioni di picco ponderato con la curva C e le corrispondenti risposte ai segnali continui, riportate nella terza colonna della tabella 7, devono essere entro le tolleranze riportate nella quinta colonna della stessa tabella.

Valore di fondo scala superiori di Picco dichiarato dal produttore	<b>143 dB</b>
--	---------------

Tabella 7

Numero di cicli nel segnale di prova	Frequenza del segnale di prova Hz	Differenza teorica fra segnale continuo e impulso dB	Differenza rilevata dB	Tolleranza dB	Incertezza dB
1 ciclo	8000	3,4	<b>0,0</b>	2,4	0,18
Mezzo ciclo positivo	500	2,4	<b>-0,3</b>	1,4	0,18
Mezzo ciclo negativo	500	2,4	<b>-0,3</b>	1,4	0,18

## 11. Indicatore di sovraccarico

La prova di indicazione di sovraccarico viene eseguita con lo strumento configurato nella scala meno sensibile, lettura LAeq. I segnali di prova sono costituiti da semionde positive e negative estratte da una sinusoide con frequenza pari a 4000 Hz.

Il segnale di prova di partenza è una sinusoide continua a 4000 Hz ed ampiezza tale da fornire un'indicazione sullo strumento inferiore di 1 dB al limite superiore specificato per il range lineare a 4KHz. Il livello della semionda positiva deve essere incrementato a passi di 0,5dB fino al livello precedente alla prima indicazione di OVERLOAD. Il livello del segnale viene quindi incrementato a passi di 0,1 dB fino al livello corrispondente alla prima indicazione di OVERLOAD. La stessa procedura viene seguita sostituendo alla semionda positiva una semionda negativa. La differenza fra i livelli di OVERLOAD ottenuti con le semionde positiva e negativa aumentati di 0,2dB per tener conto dell'incertezza estesa non deve superare 1,8dB.

Si verifica che l'indicazione di sovraccarico permanga fino a quando i risultati della misura non sono azzerati

Differenza tra i livelli di OVERLOAD con semionda + e - dB	Tolleranza dB	Incertezza dB
<b>0,3</b>	1,8	0,18



Laboratorio di Sanita' Pubblica  
 Area Vasta Toscana Sud Est  
 U.O. Igiene Industriale  
 Laboratorio Agenti Fisici  
 Strada del Ruffolo - 53100 Siena  
 Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

LAT 164

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF ad ILAC  
 Mutual Recognition, Agreements

Pagina 10 di 10  
 Page 10 of 10

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 FA1618\_22  
 Certificate of Calibration

I test periodici sono stati effettuati in accordo con le procedure stabilite dalla norma CEI EN 61672-3:2007	
<input checked="" type="checkbox"/> Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe <input type="checkbox"/> della IEC 61672-3:2006, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poichè è disponibile la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2003, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe <input type="checkbox"/> della IEC 61672-1:2002.;	<input type="checkbox"/> Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe <input type="checkbox"/> della IEC 61672-3:2006, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Tuttavia, nessuna dichiarazione o conclusione generale può essere fatta sulla conformità del fonometro a tutte le prescrizioni della IEC 61672-1:2002 poichè non è pubblicamente disponibile la prova, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002 e perchè le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo una parte limitata delle specifiche della IEC 61672-1:2002."
Valori dei fattori correttivi applicati per la conversione tra sensibilità in pressione e sensibilità in campo libero per il microfono oggetto del test	<input checked="" type="checkbox"/> forniti dal costruttore manuale [rif] <input type="checkbox"/> forniti dal sito web. [rif] <input type="checkbox"/> forniti dal manuale B&K 4226

Lo Sperimentatore

Direzione tecnica  
 (Approving Officer)

**ORO RINNOVABILE S.r.l**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 1"  
con potenza di 68.309,3 KWp opere connesse ed  
infrastrutture indispensabili**


Comuni di Argenta e Portomaggiore (FE)

---

**Allegato 3 - Indagine fonometrica ante-operam**


---

**Appendice n.2 - Report Misura**

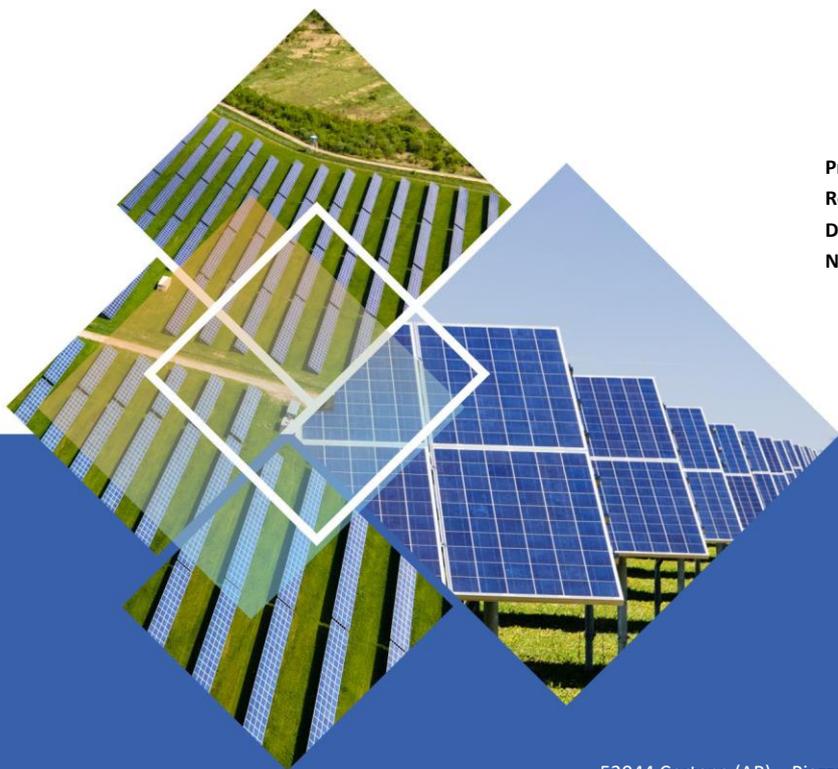


**Progetto n.** 235711  
**Revisione:** 0  
**Data:** Ottobre 2023  
**Nome File:** All.3 App 2 report misura\_00.docx


DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

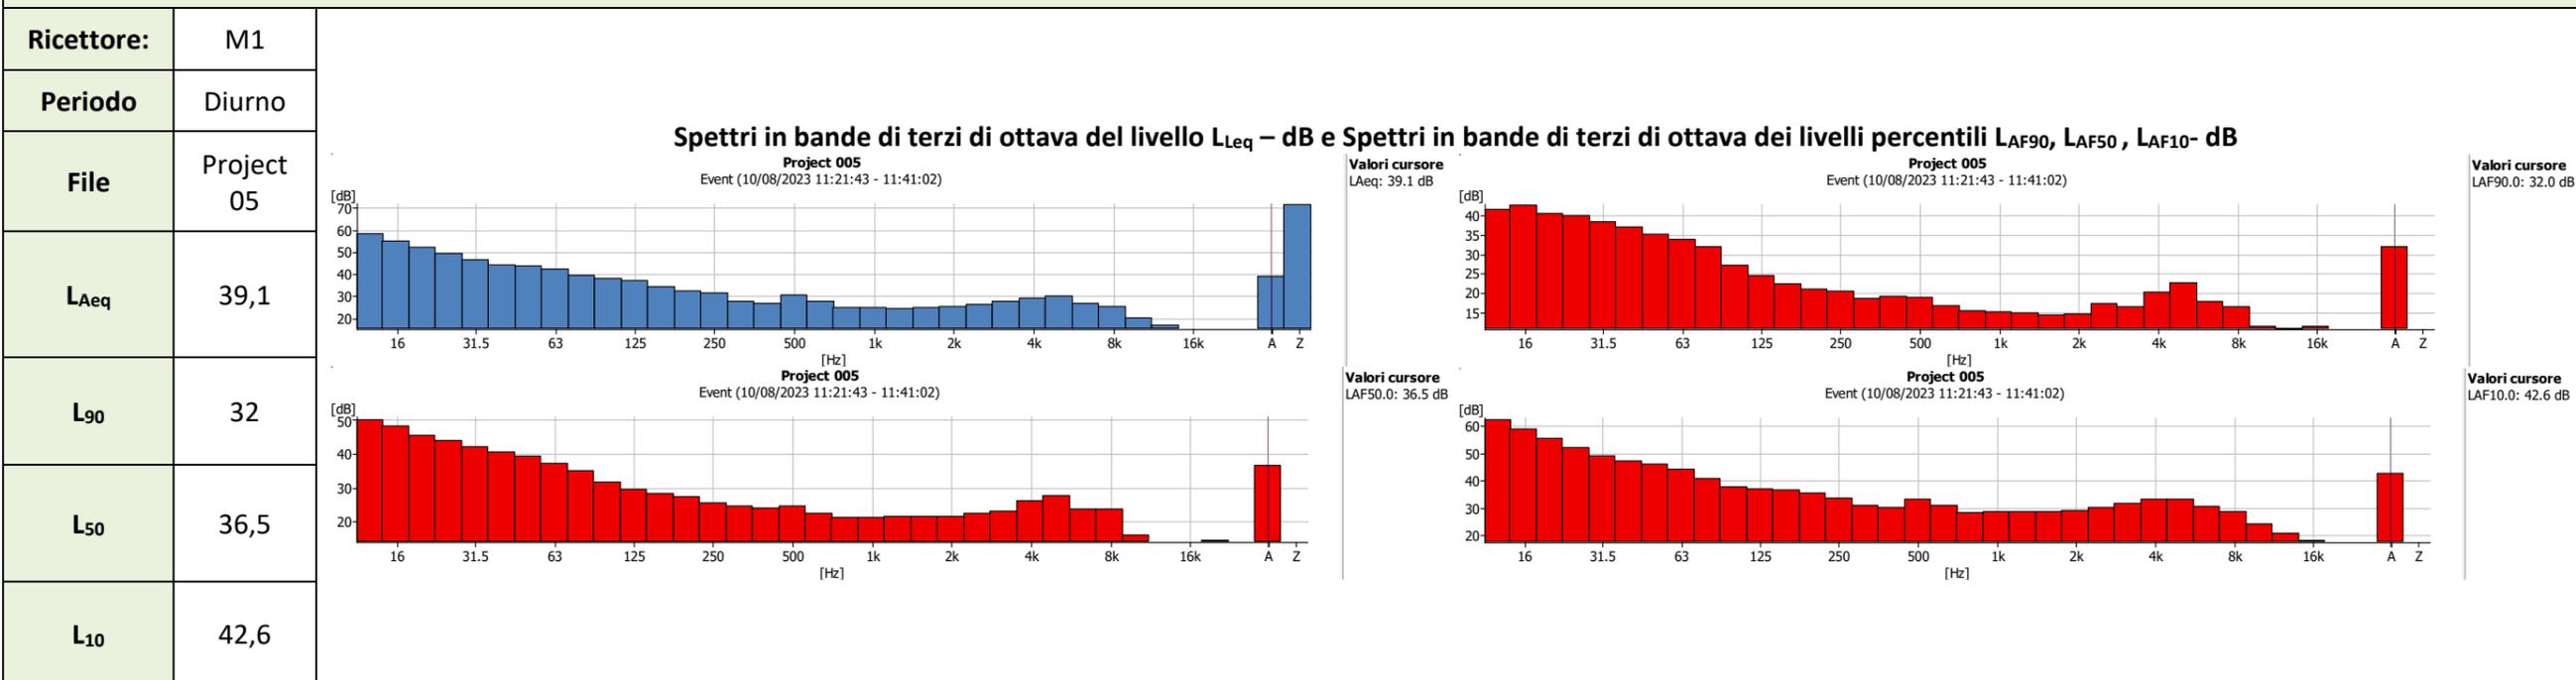


Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)  
Project 005

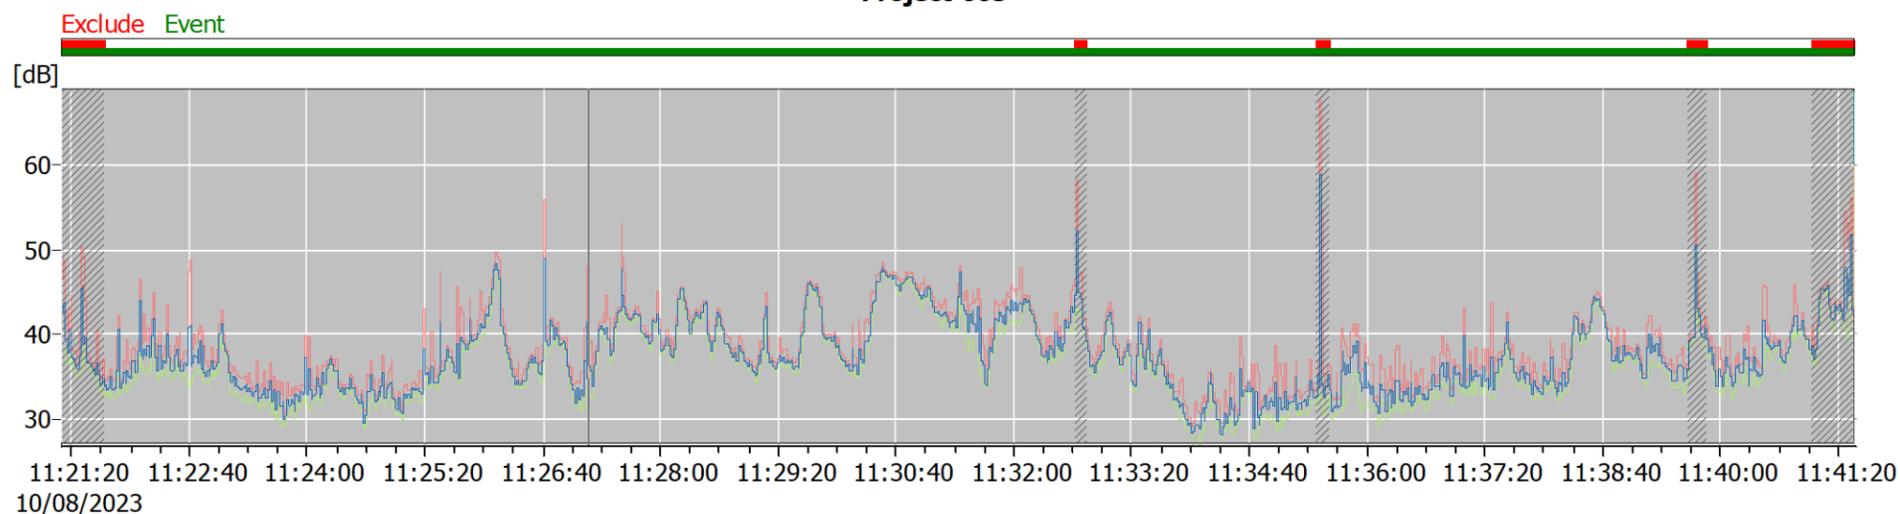


DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

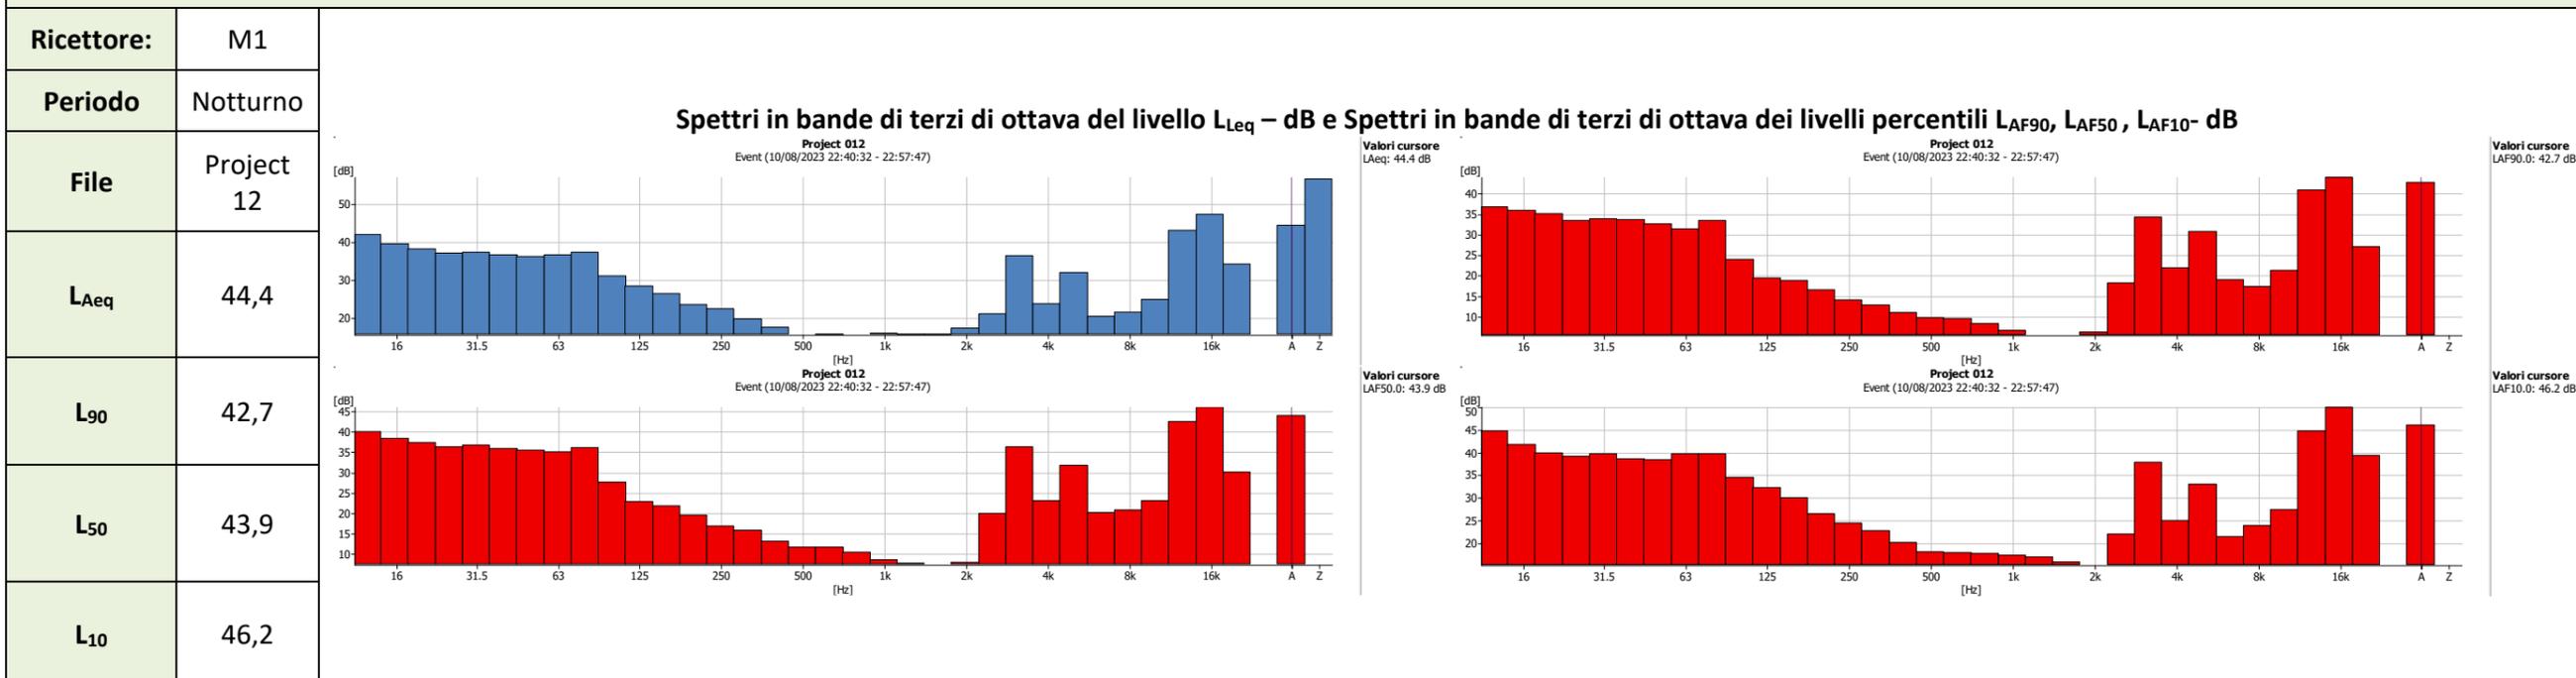


Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)

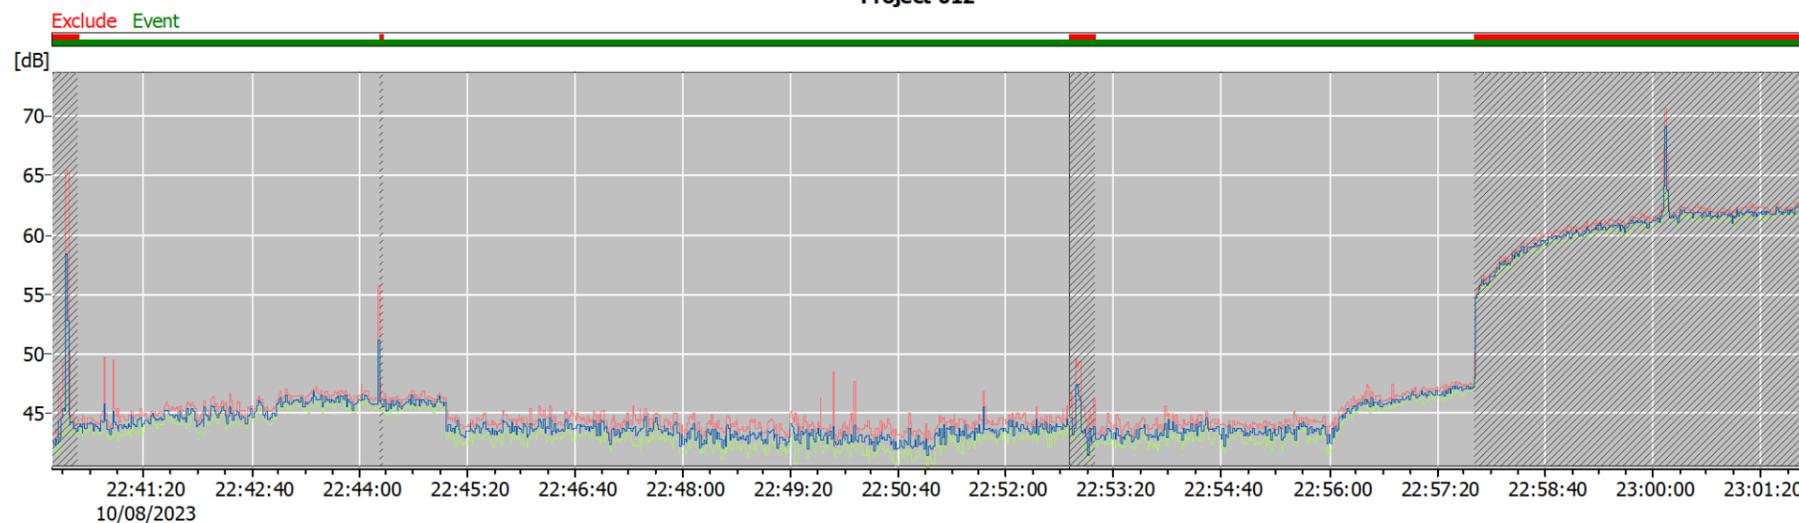


DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

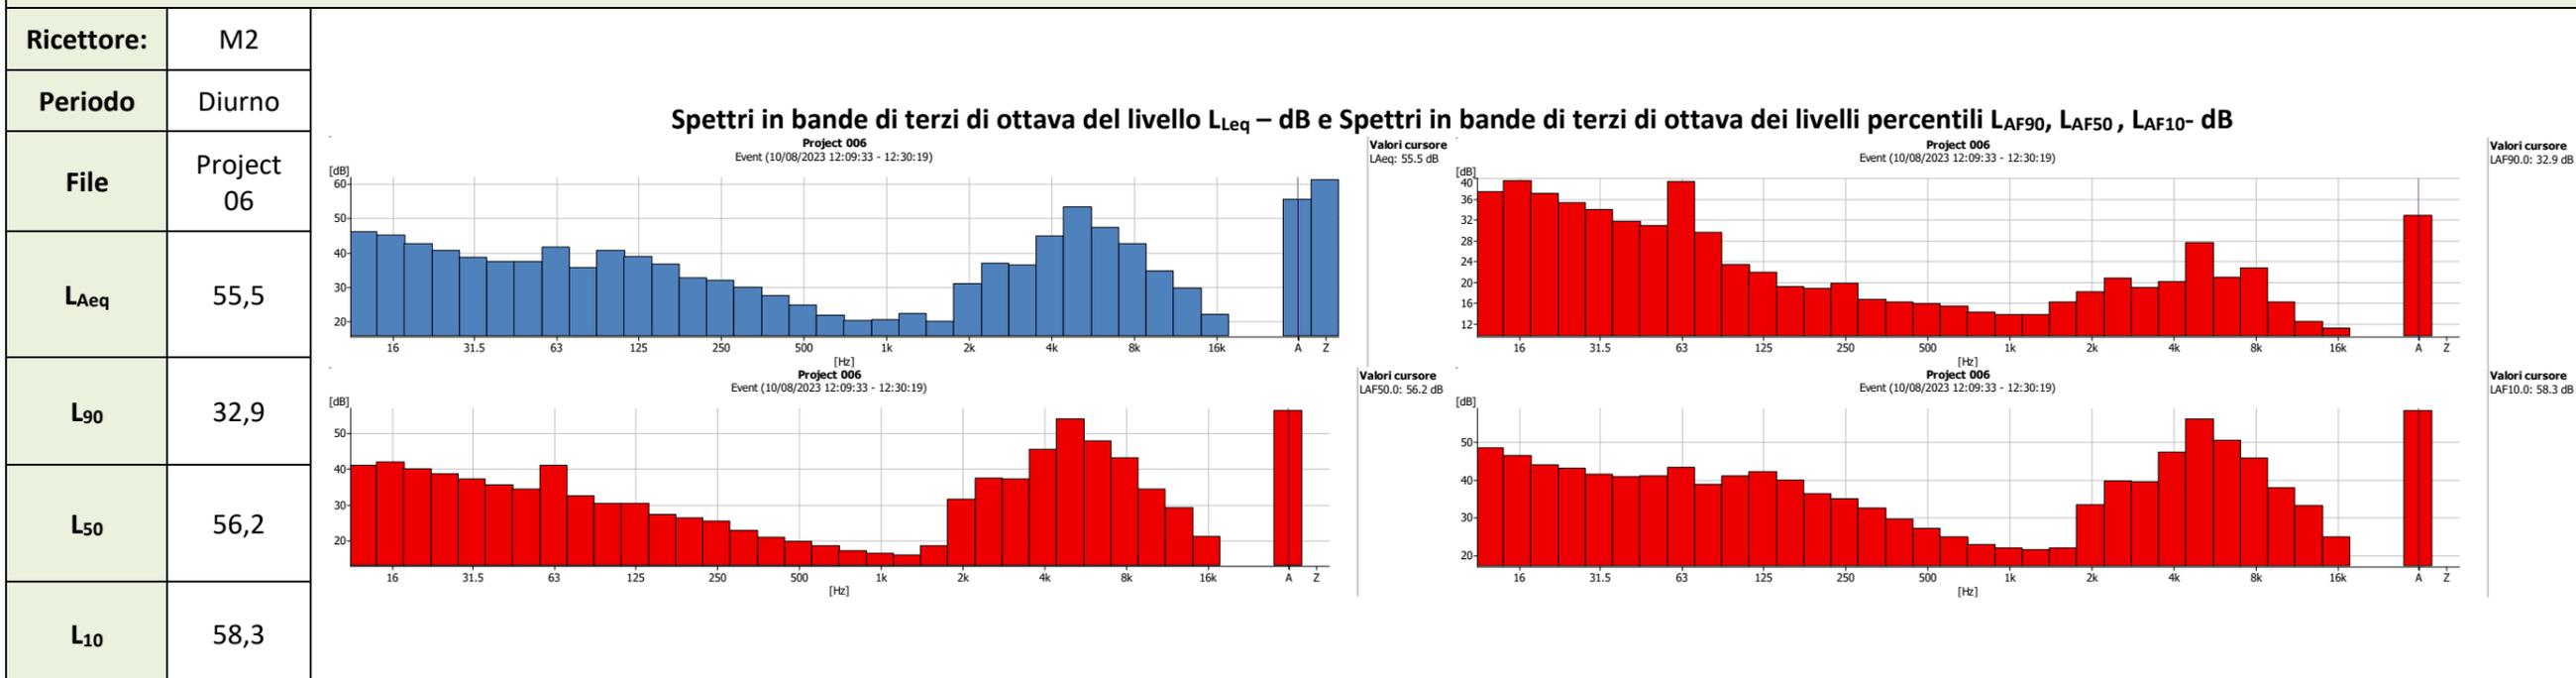


Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)  
Project 006

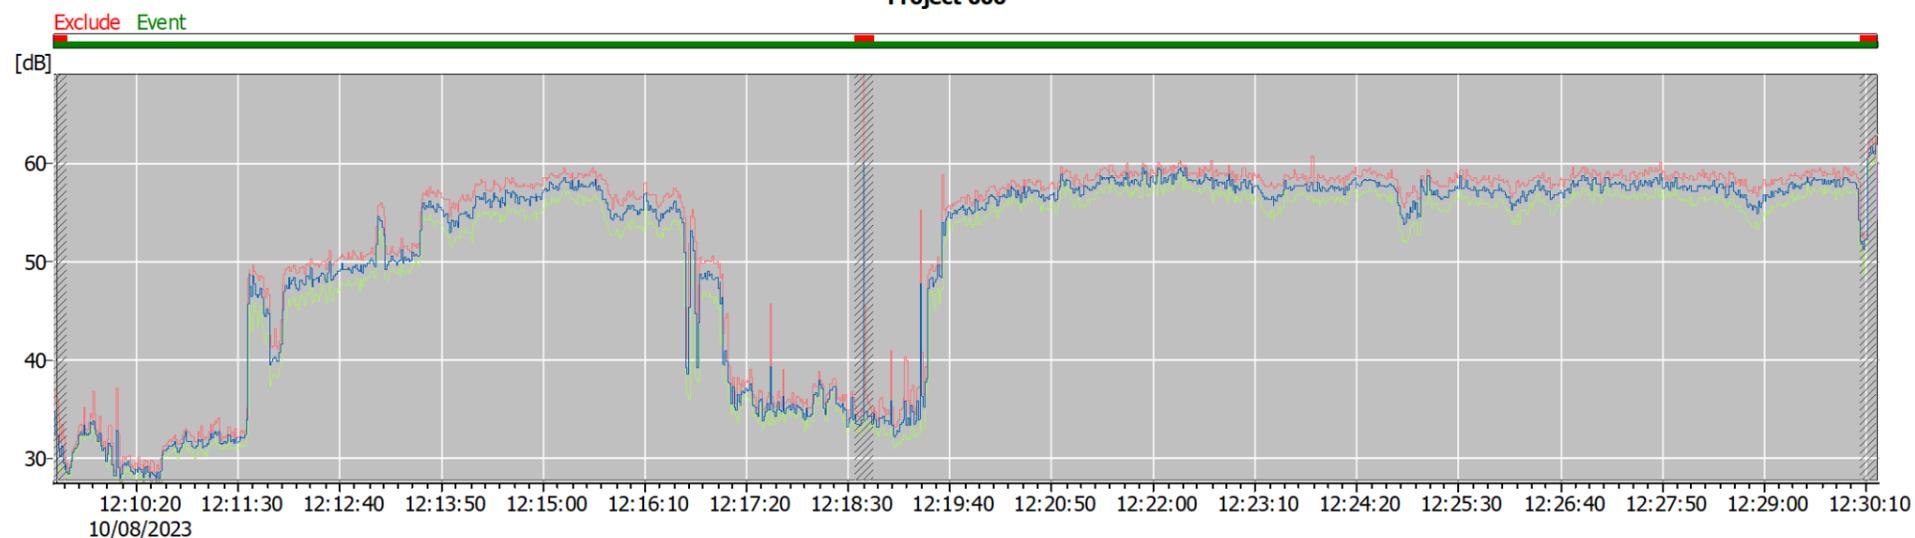


DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

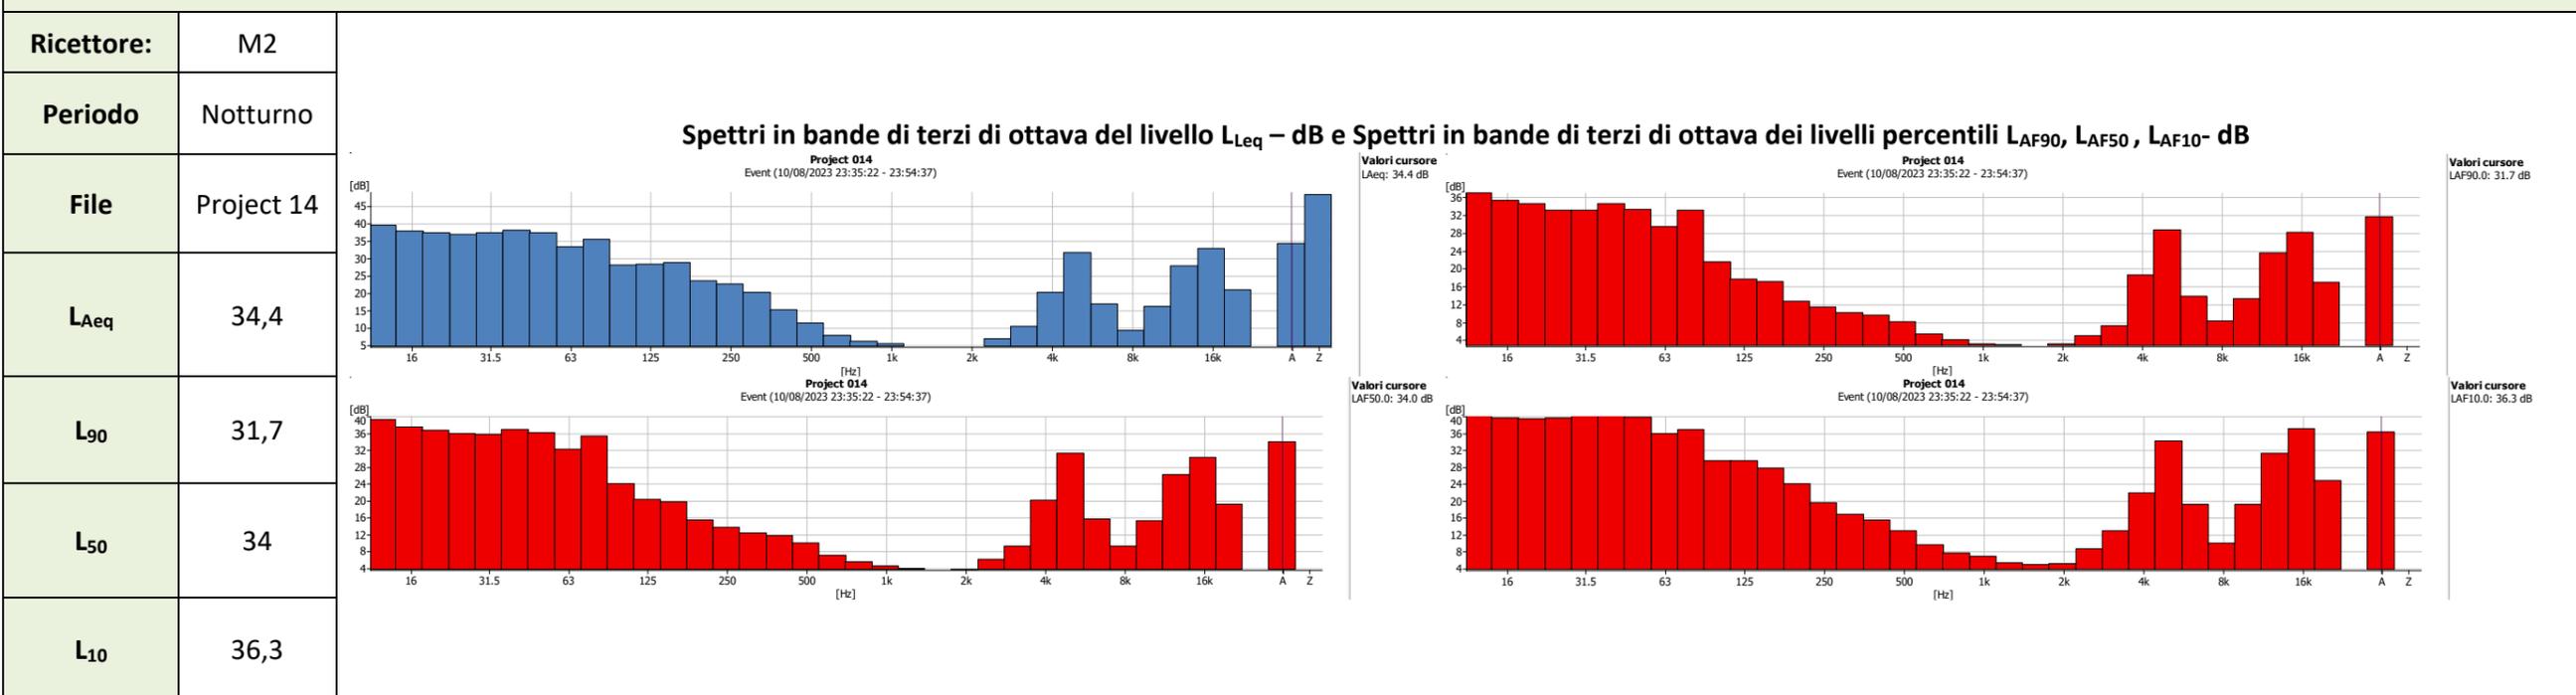


Andamento temporale Livelli minimi e massimi ( $L_{min}$  e  $L_{max}$ ) e livello equivalente ponderato in A ( $L_{Aeq}$ )  
Project 014

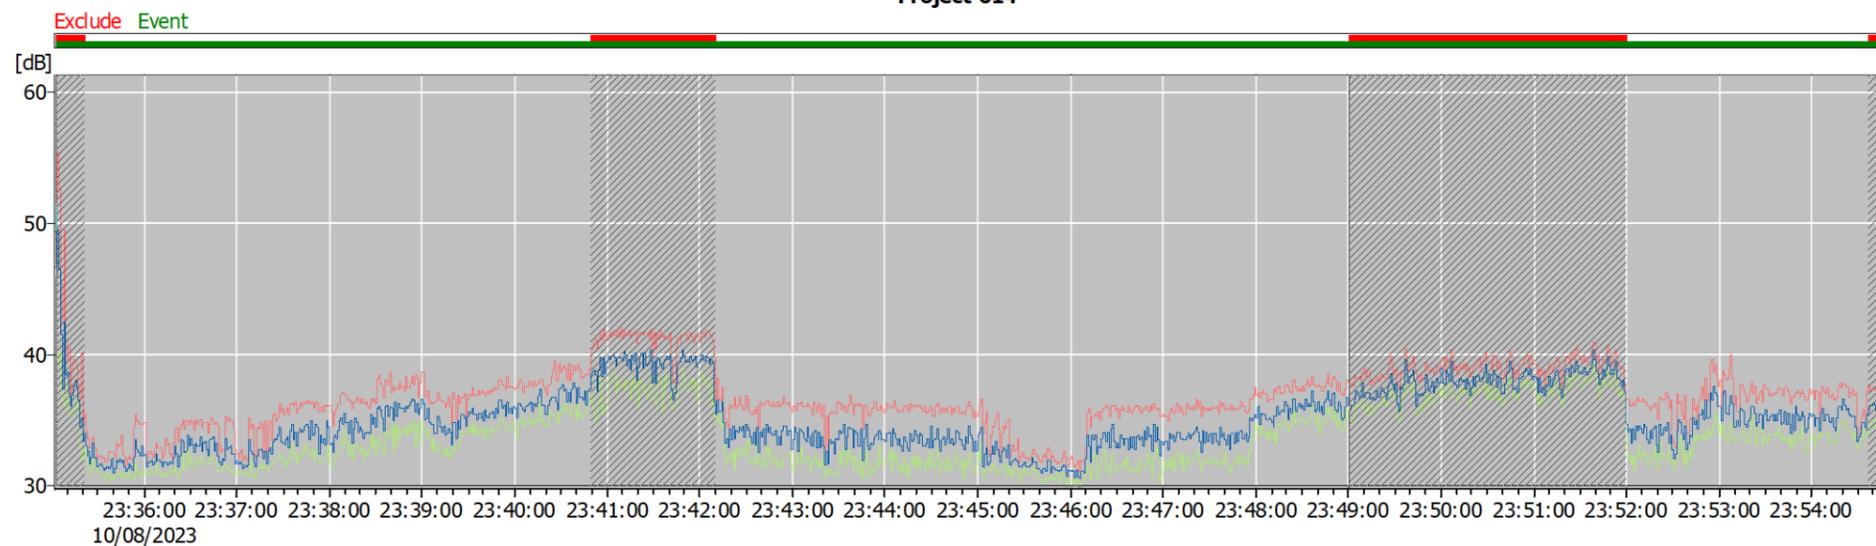

DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

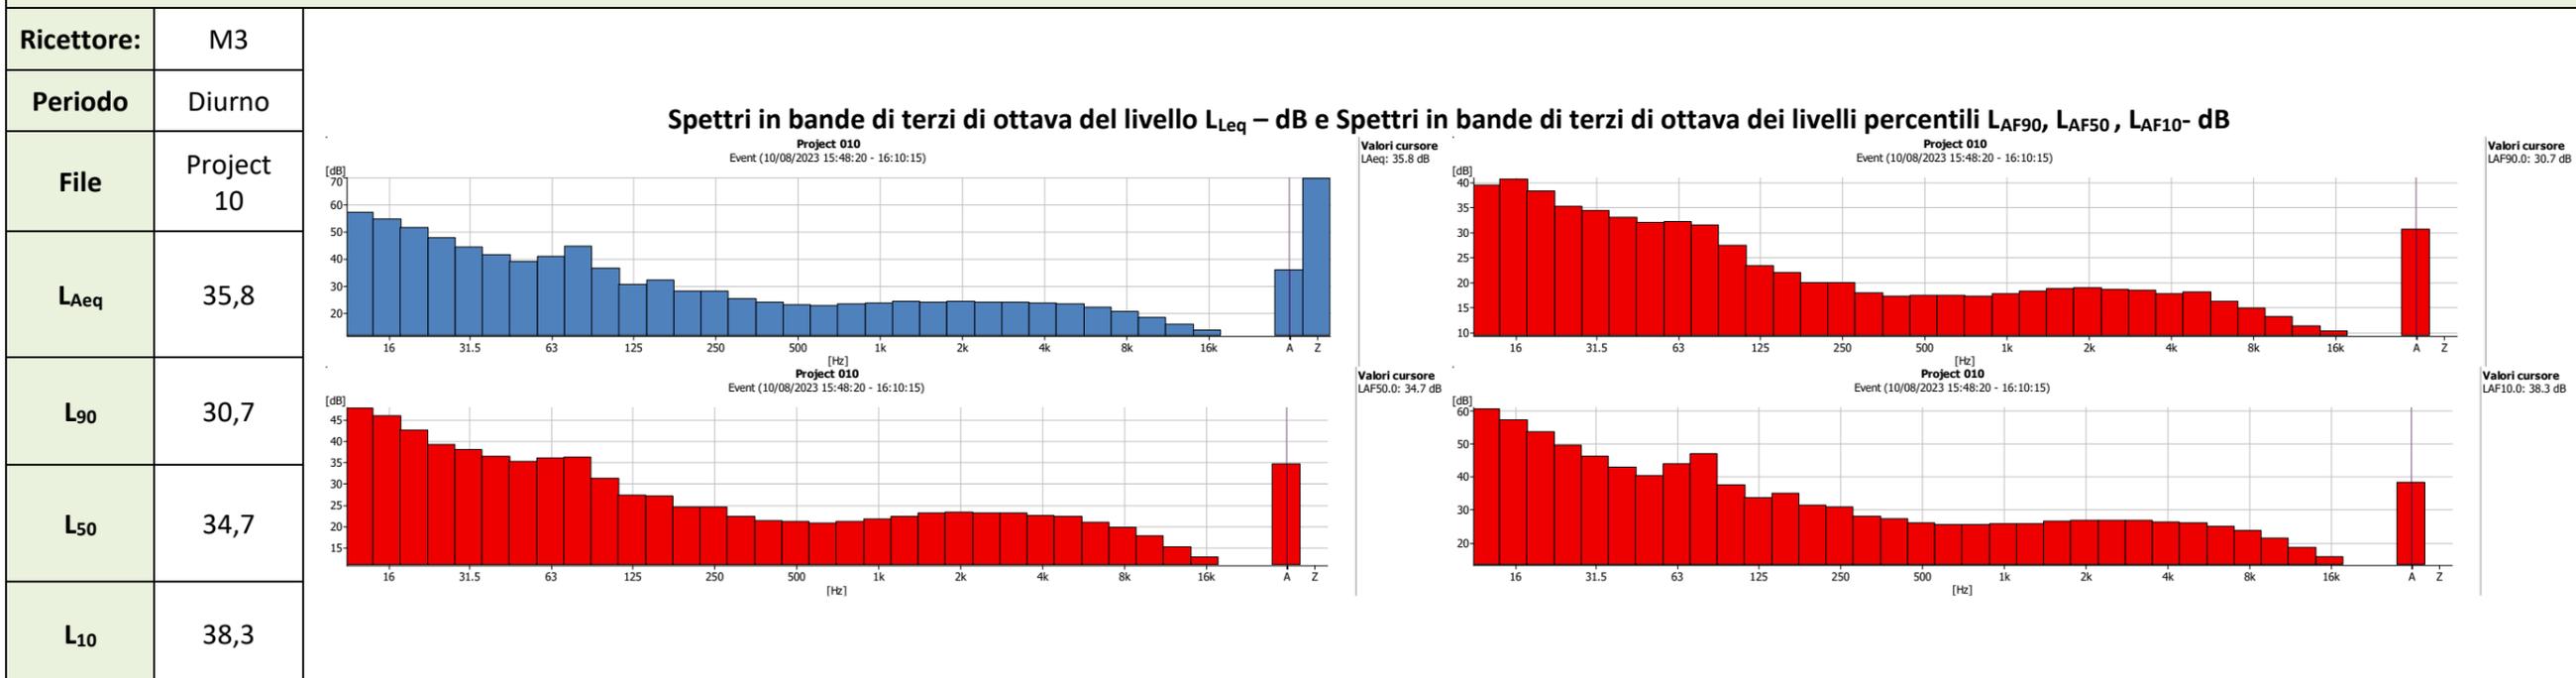


Andamento temporale Livelli minimi e massimi ( $L_{min}$  e  $L_{max}$ ) e livello equivalente ponderato in A ( $L_{Aeq}$ )  
Project 010

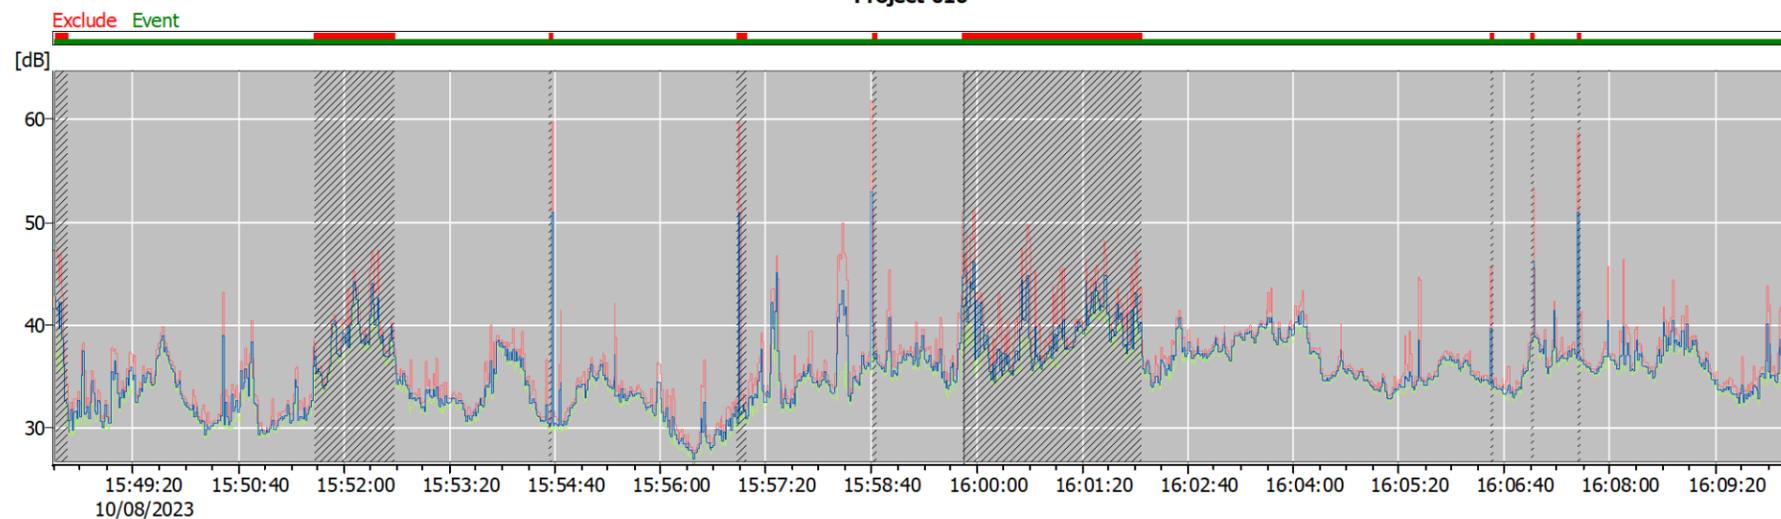


DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA


Ricettore:	M3
Periodo	Notturmo
File	Project 13
L <sub>Aeq</sub>	49,1
L <sub>90</sub>	41,2
L <sub>50</sub>	47,7
L <sub>10</sub>	52,7

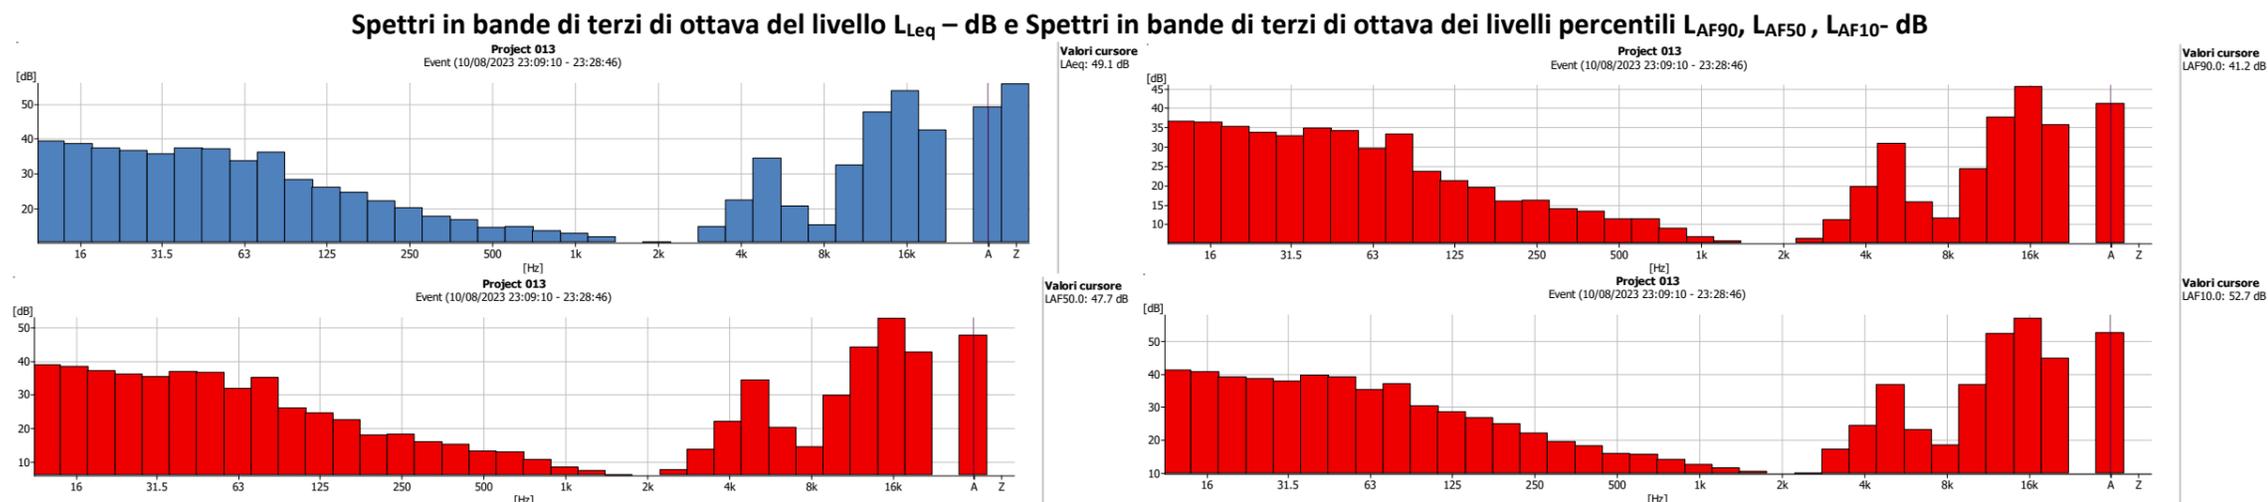


Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)

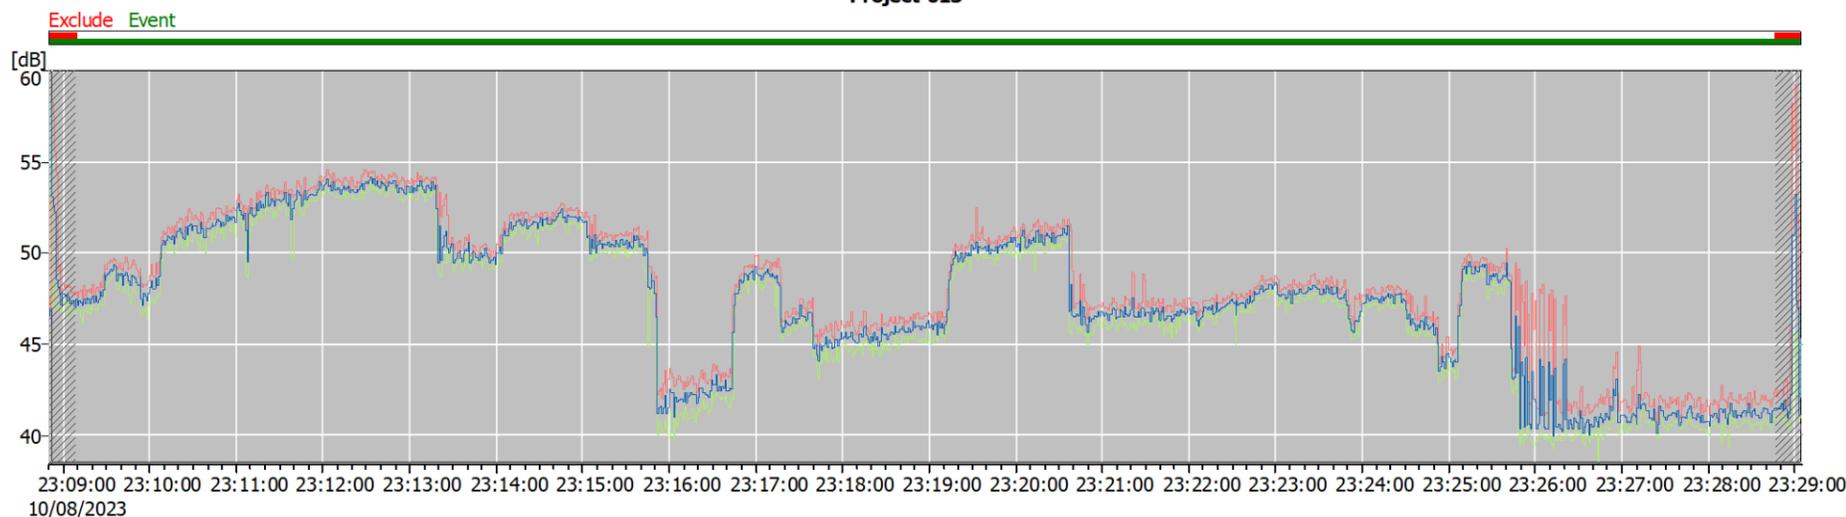


DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

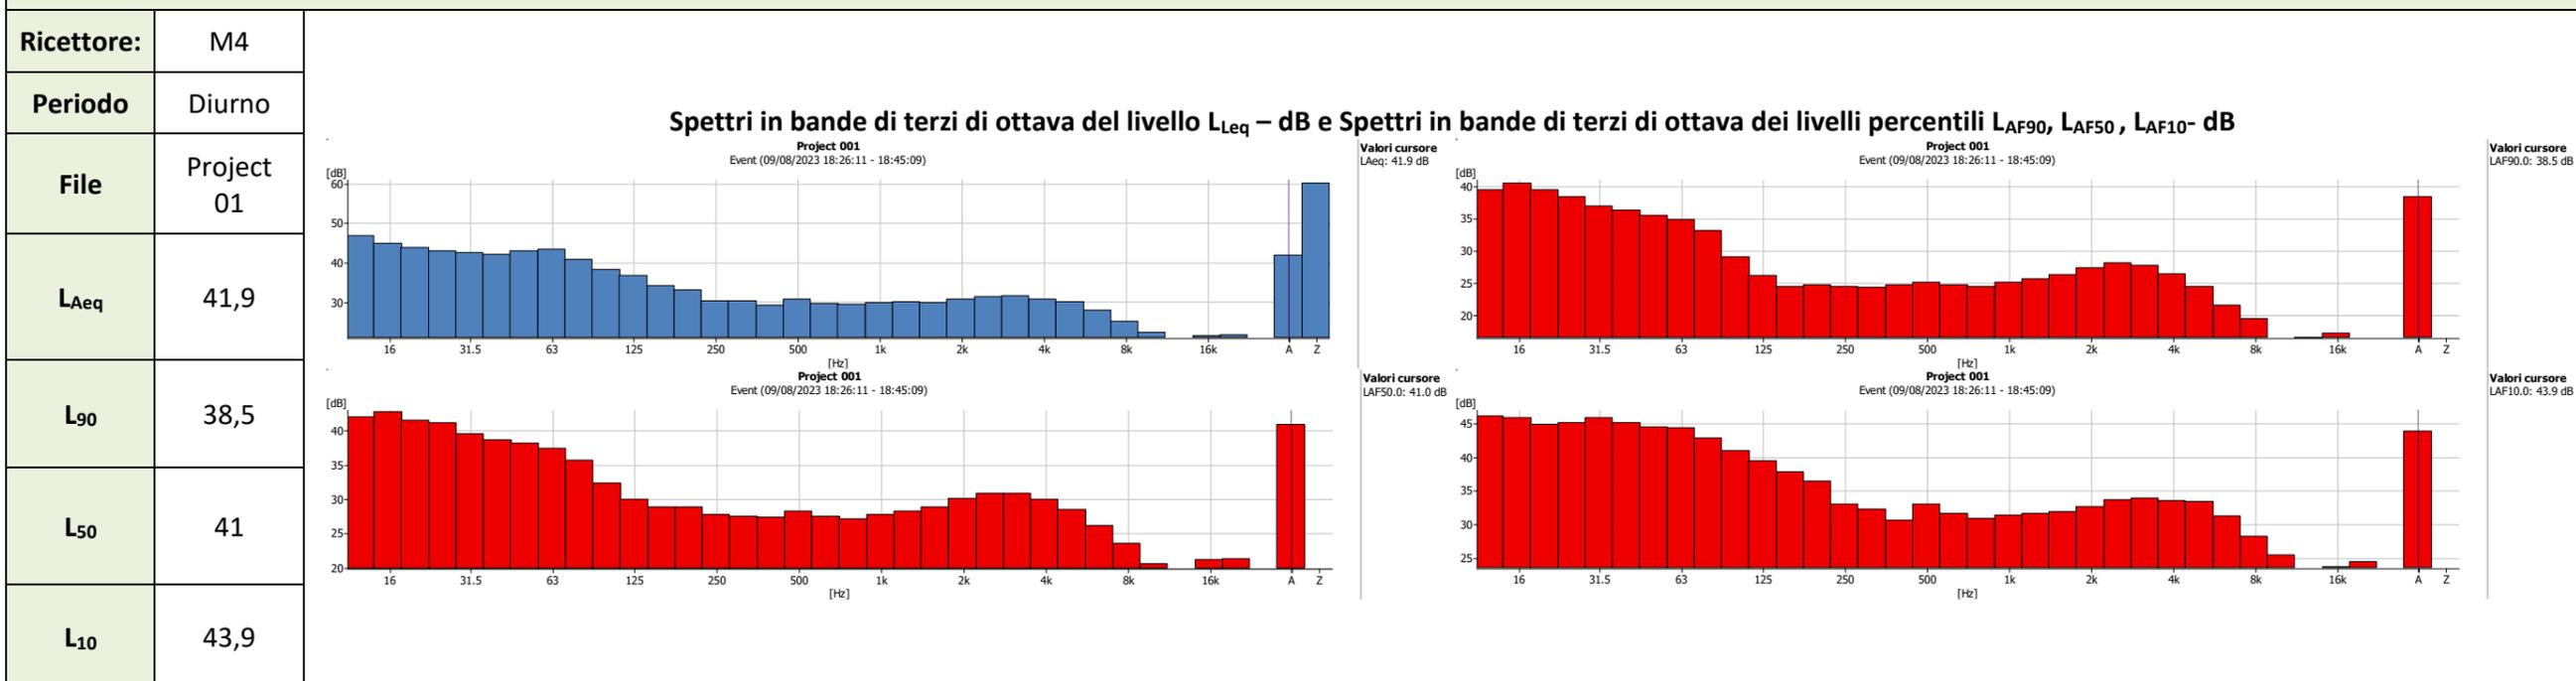


Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)

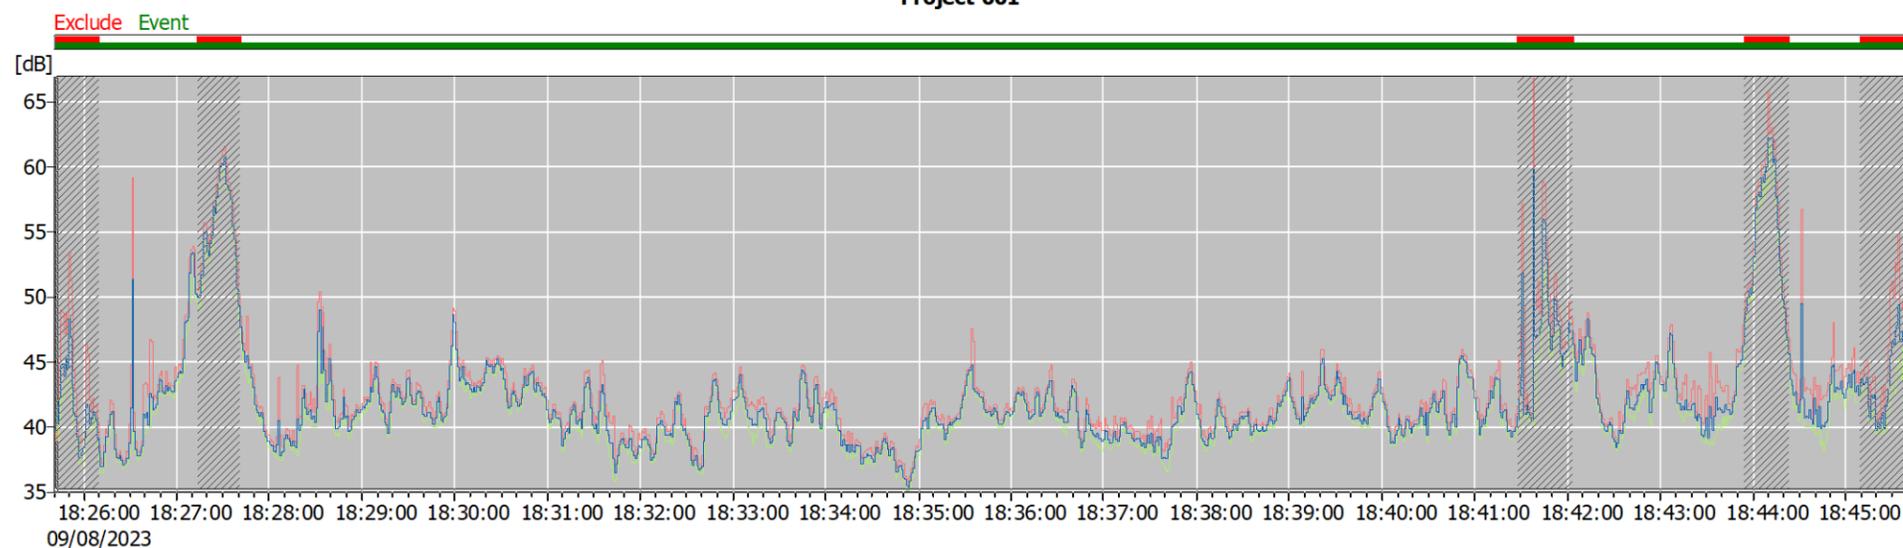


DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

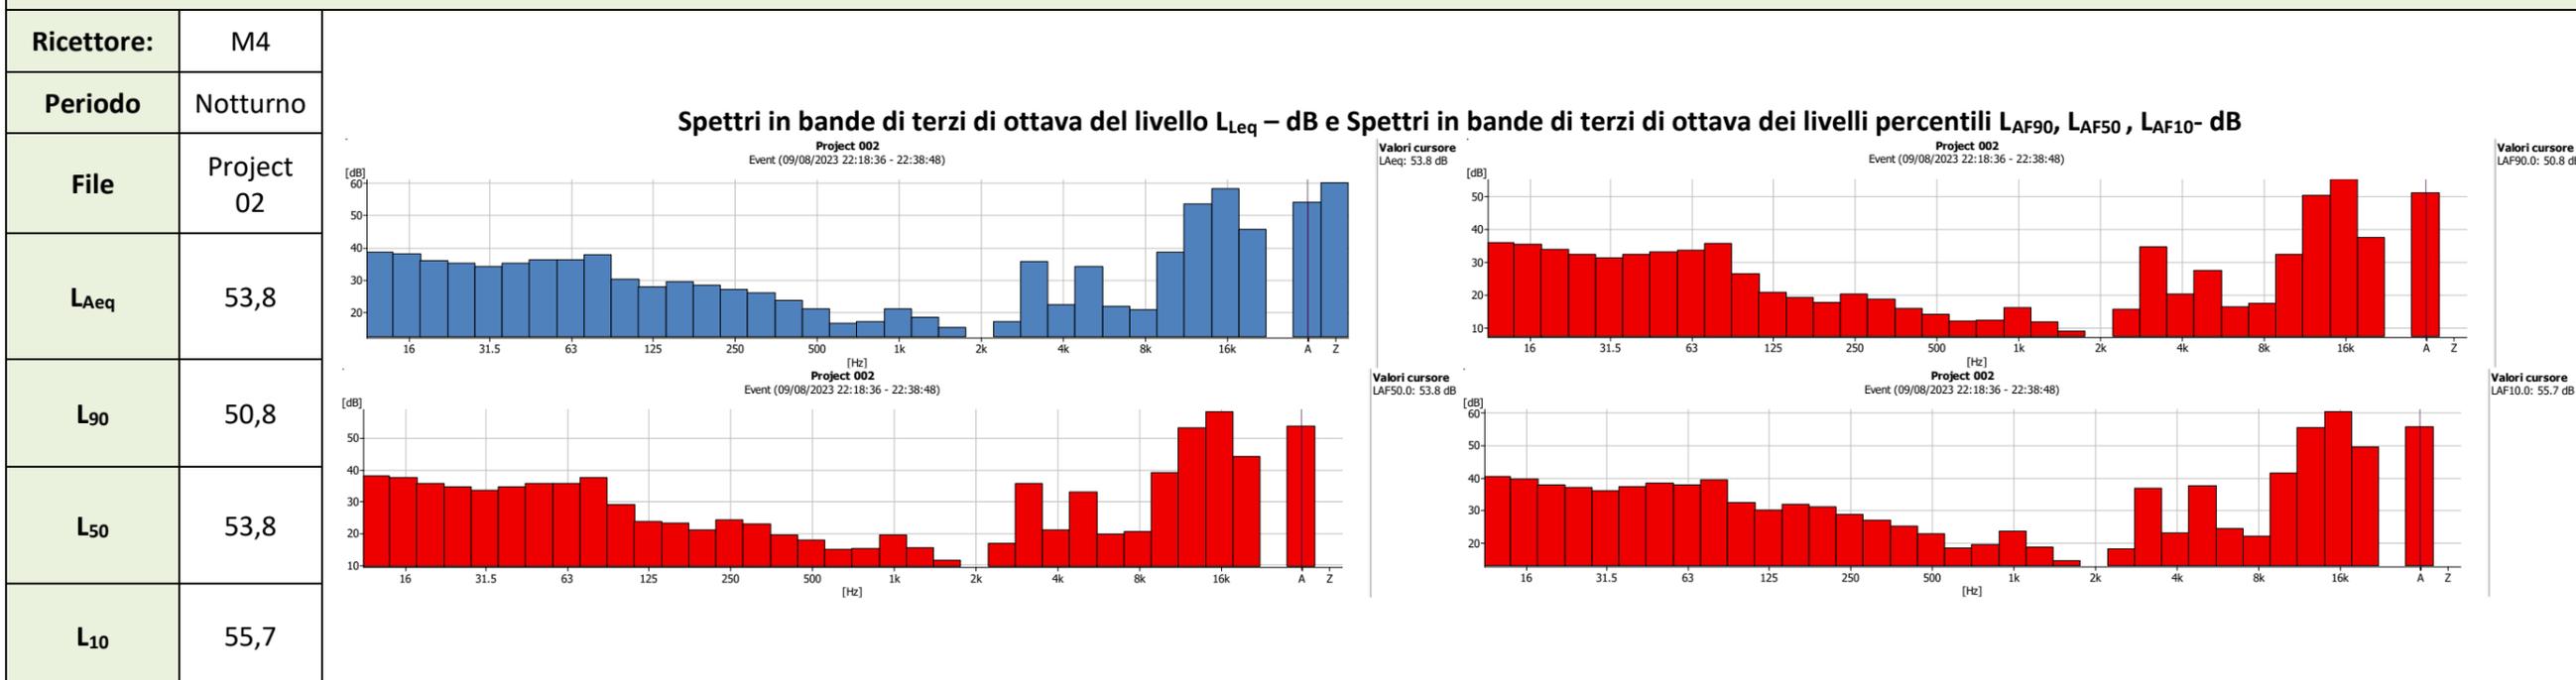


Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)  
Project 002

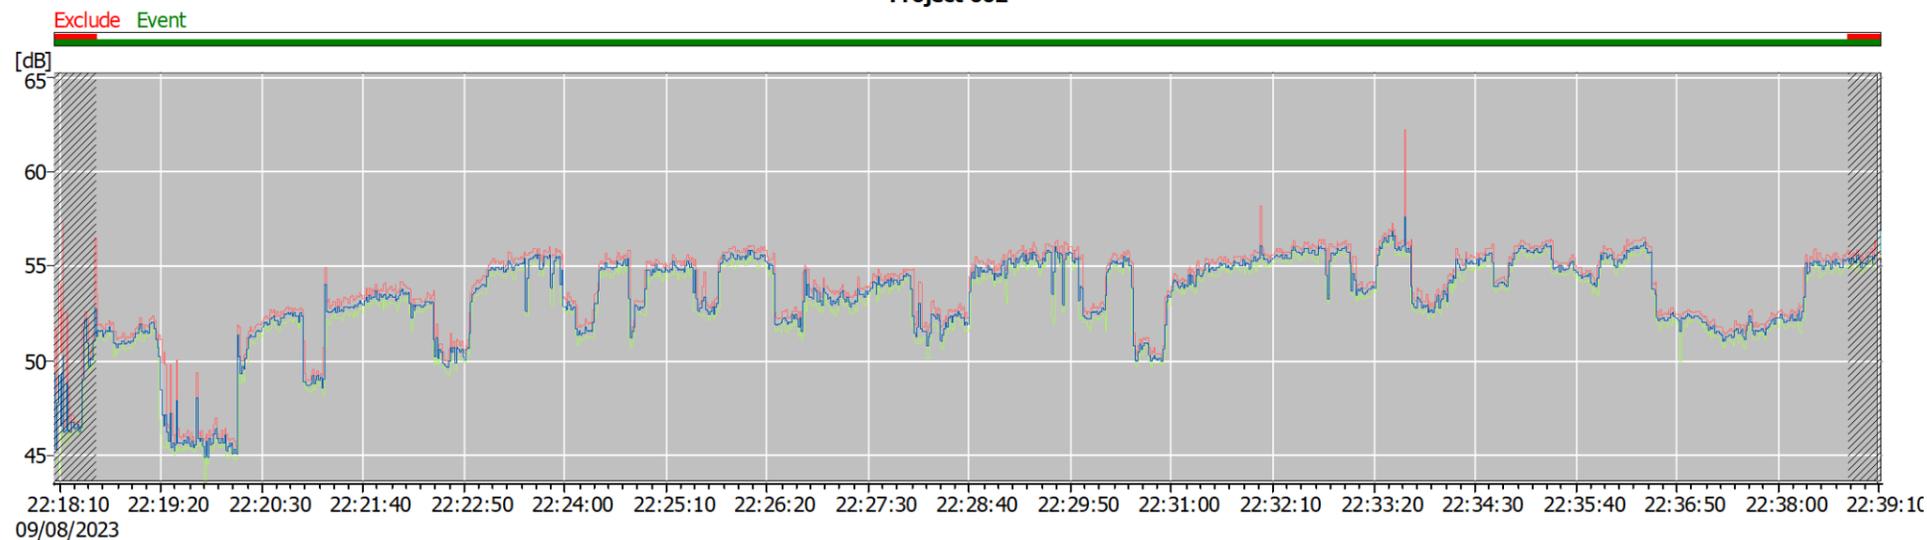

DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

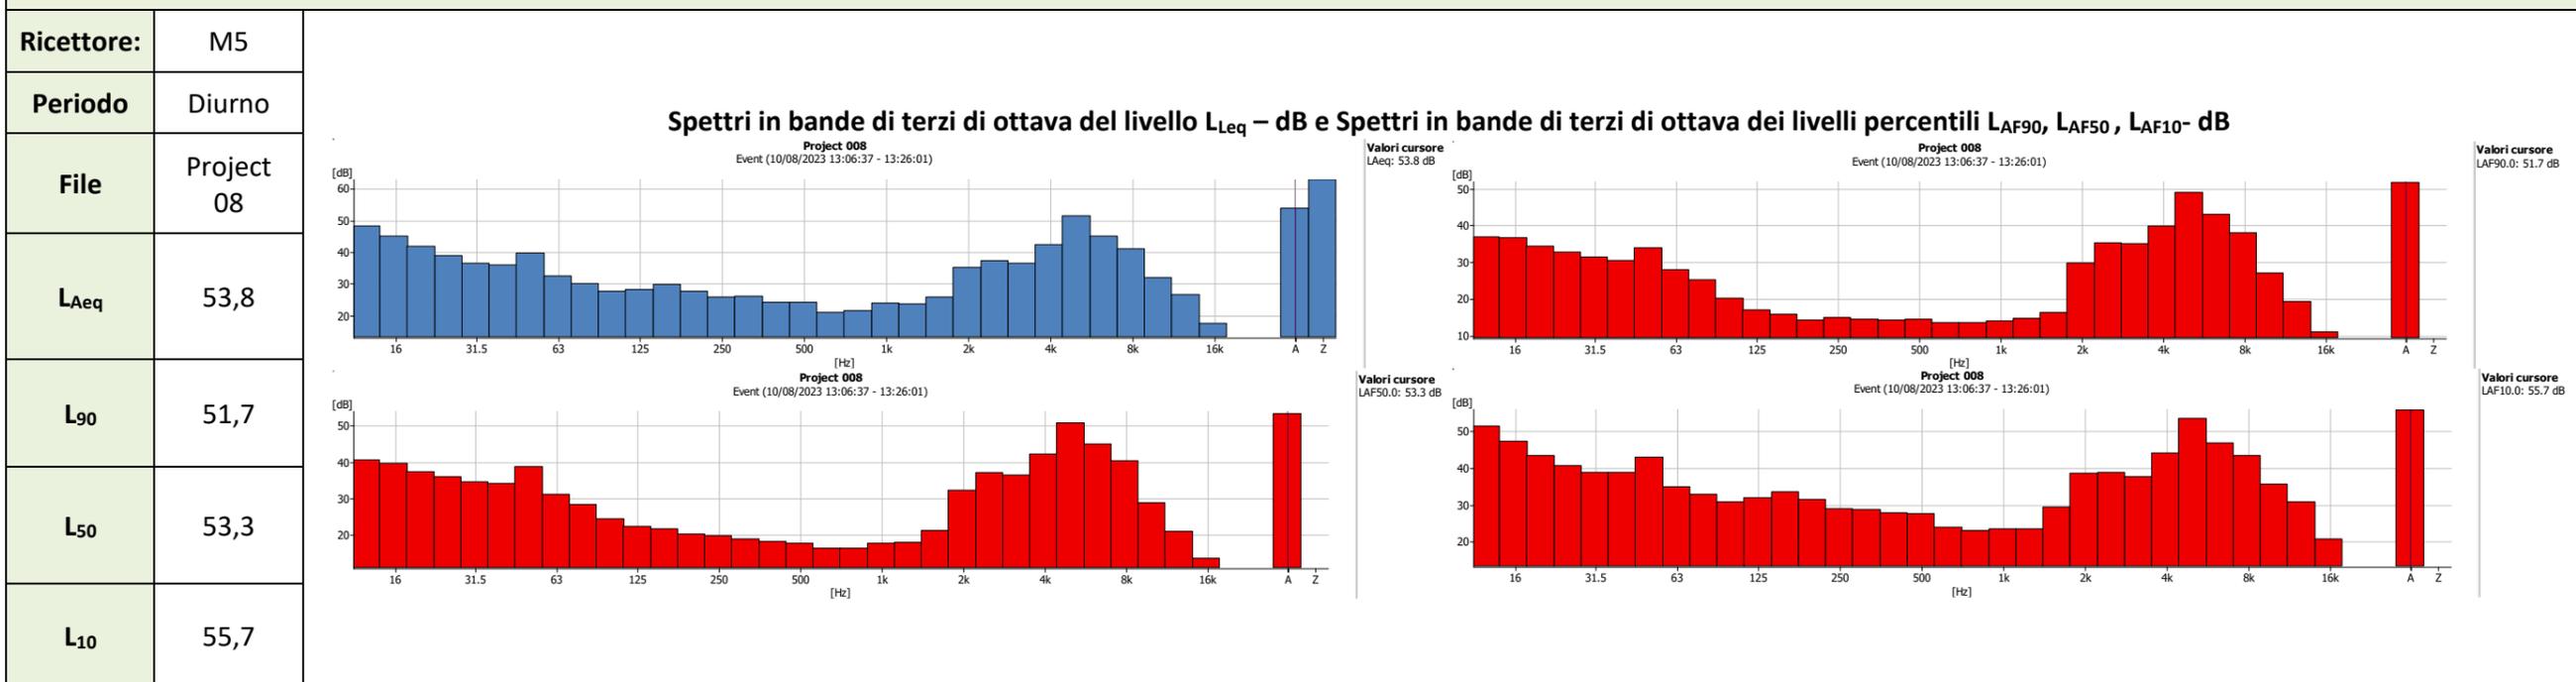


Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)

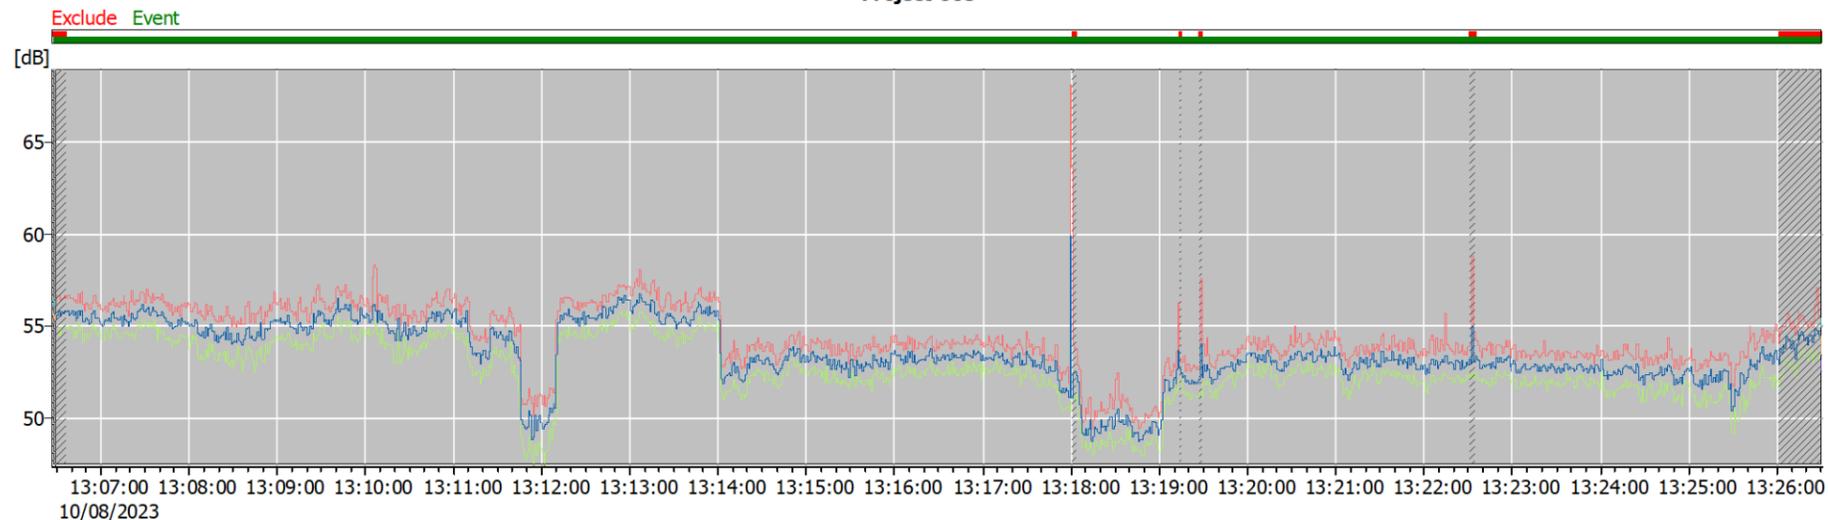


DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA


Ricettore:	M5
Periodo	Notturmo
File	Project 04
L <sub>Aeq</sub>	44,6
L <sub>90</sub>	37,1
L <sub>50</sub>	42,9
L <sub>10</sub>	47,7

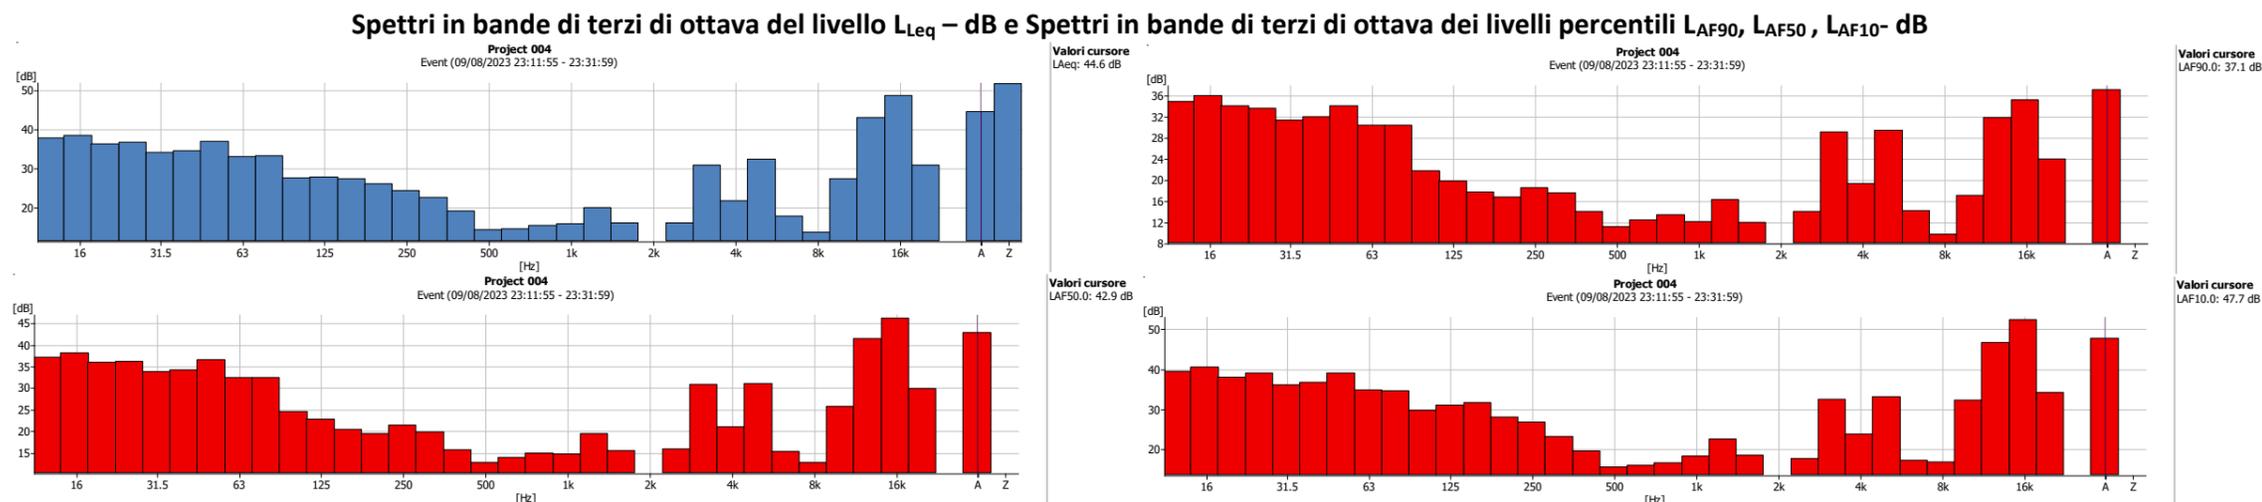


**Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)**  
Project 004

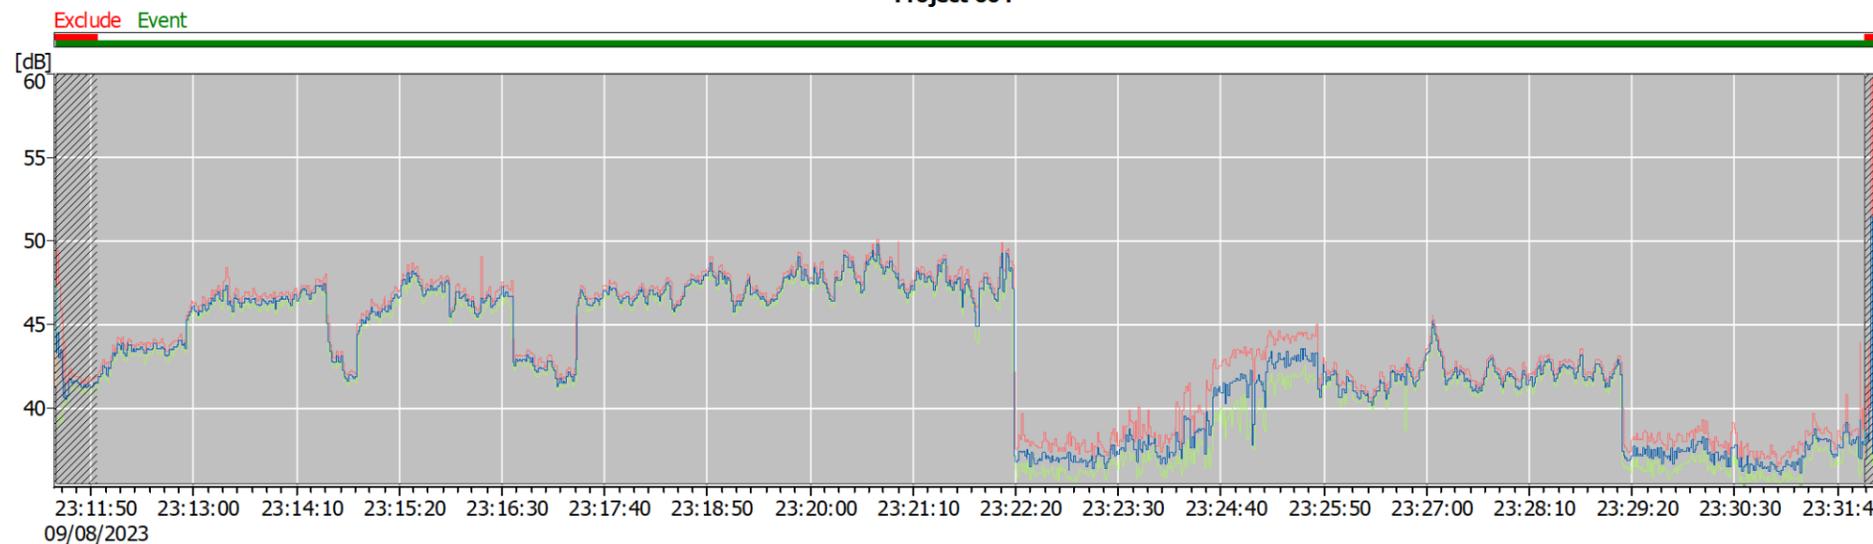

DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

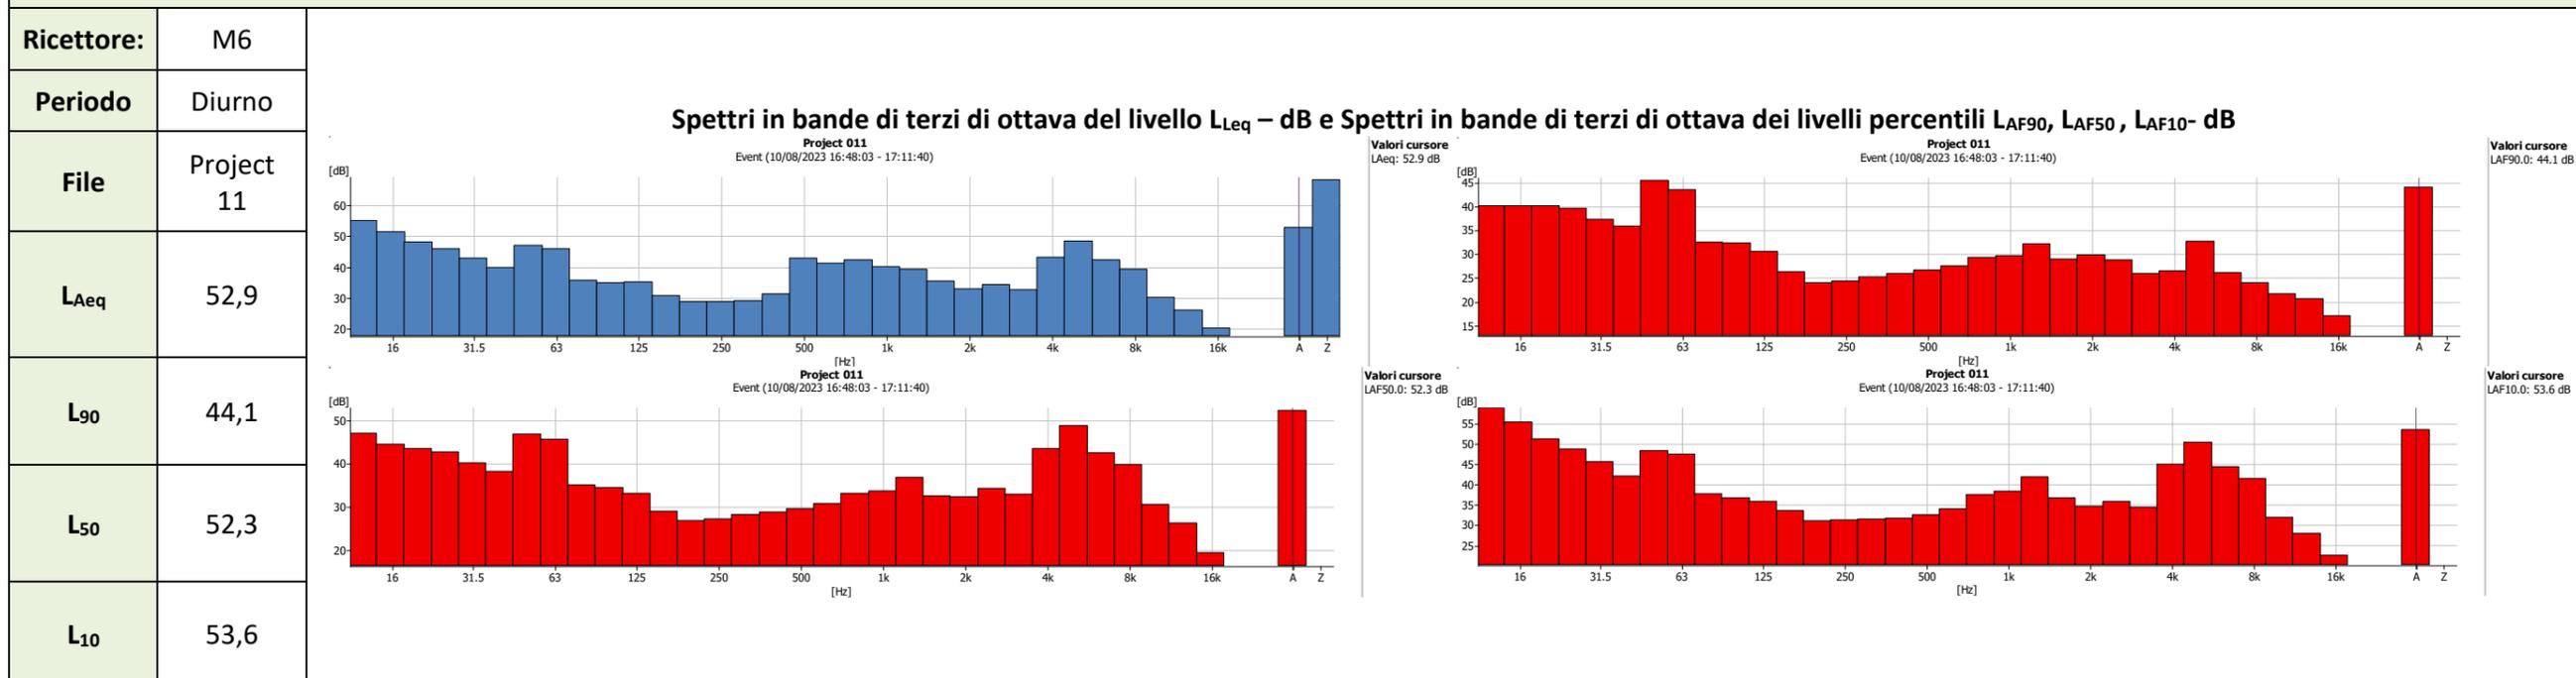


Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)  
Project 011

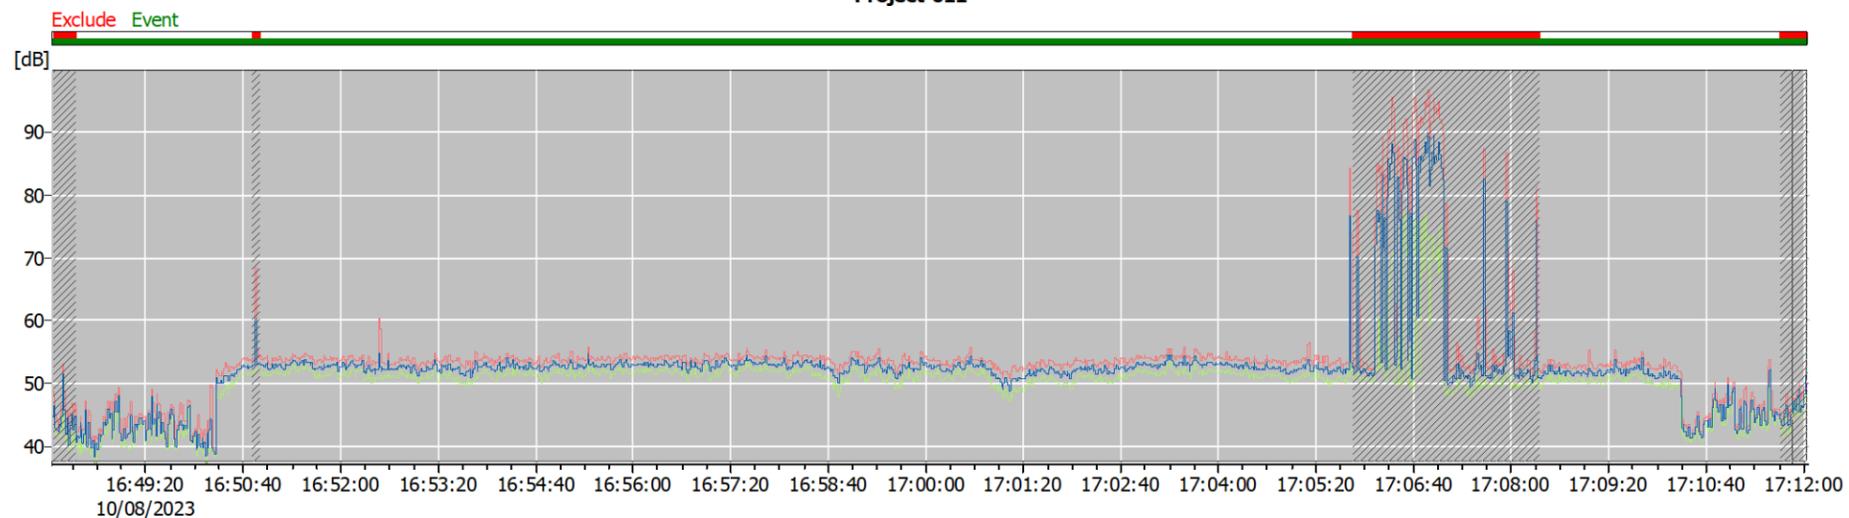

DIAGRAMMI. LIVELLI DI RUMORE PONDERATI E SPETTRI DI FREQUENZA

Ricettore:	M6
Periodo	Notturmo
File	Project 15
L <sub>Aeq</sub>	37
L <sub>90</sub>	34,9
L <sub>50</sub>	36,4
L <sub>10</sub>	38,8

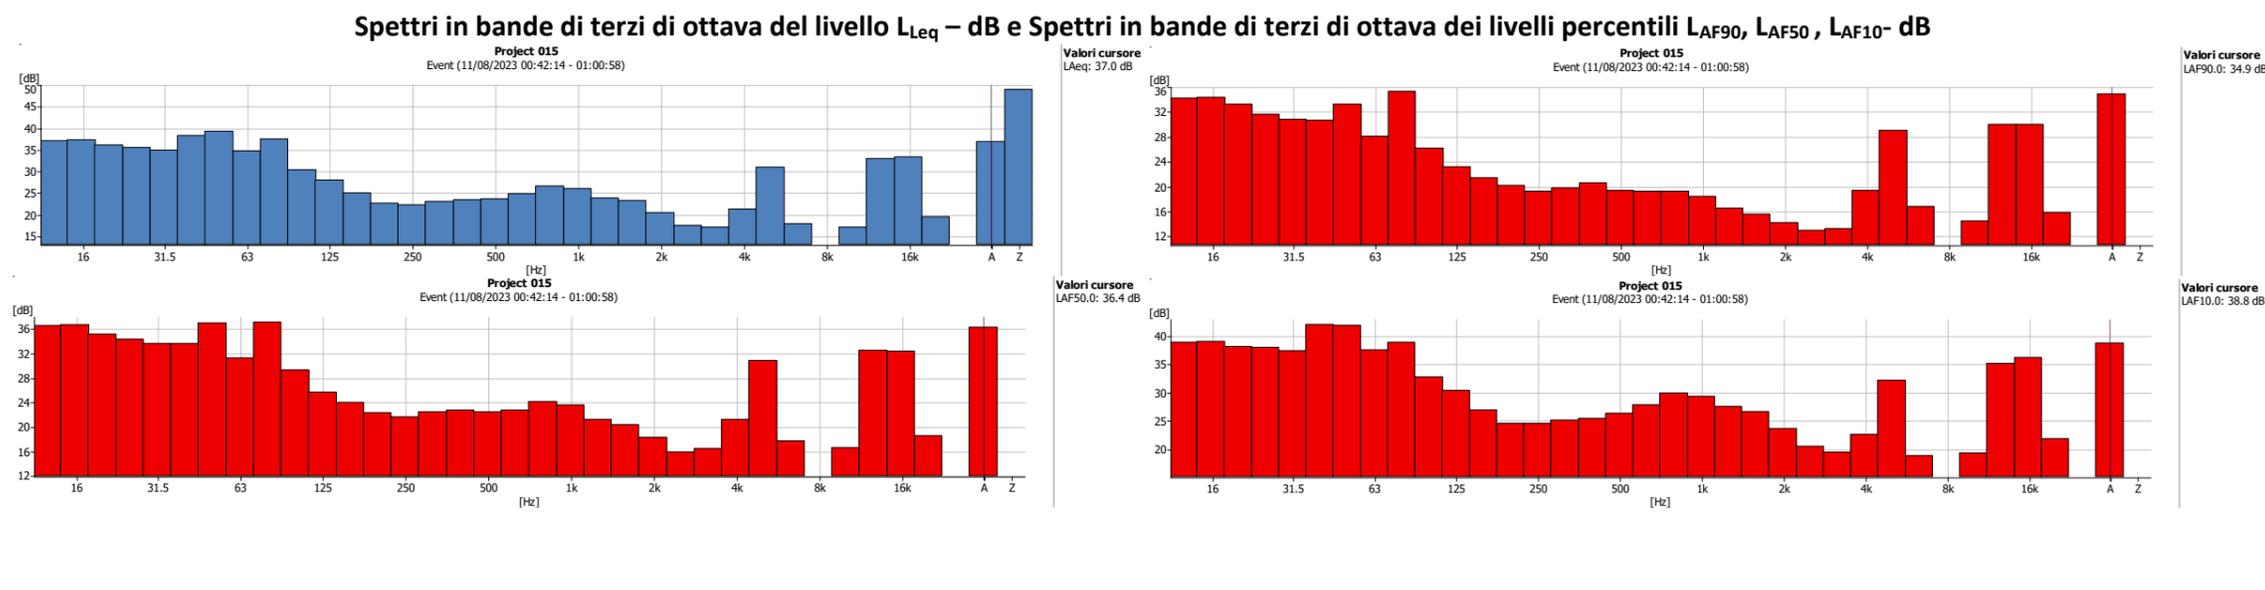

**Andamento temporale Livelli minimi e massimi (L<sub>min</sub> e L<sub>max</sub>) e livello equivalente ponderato in A (L<sub>Aeq</sub>)**

