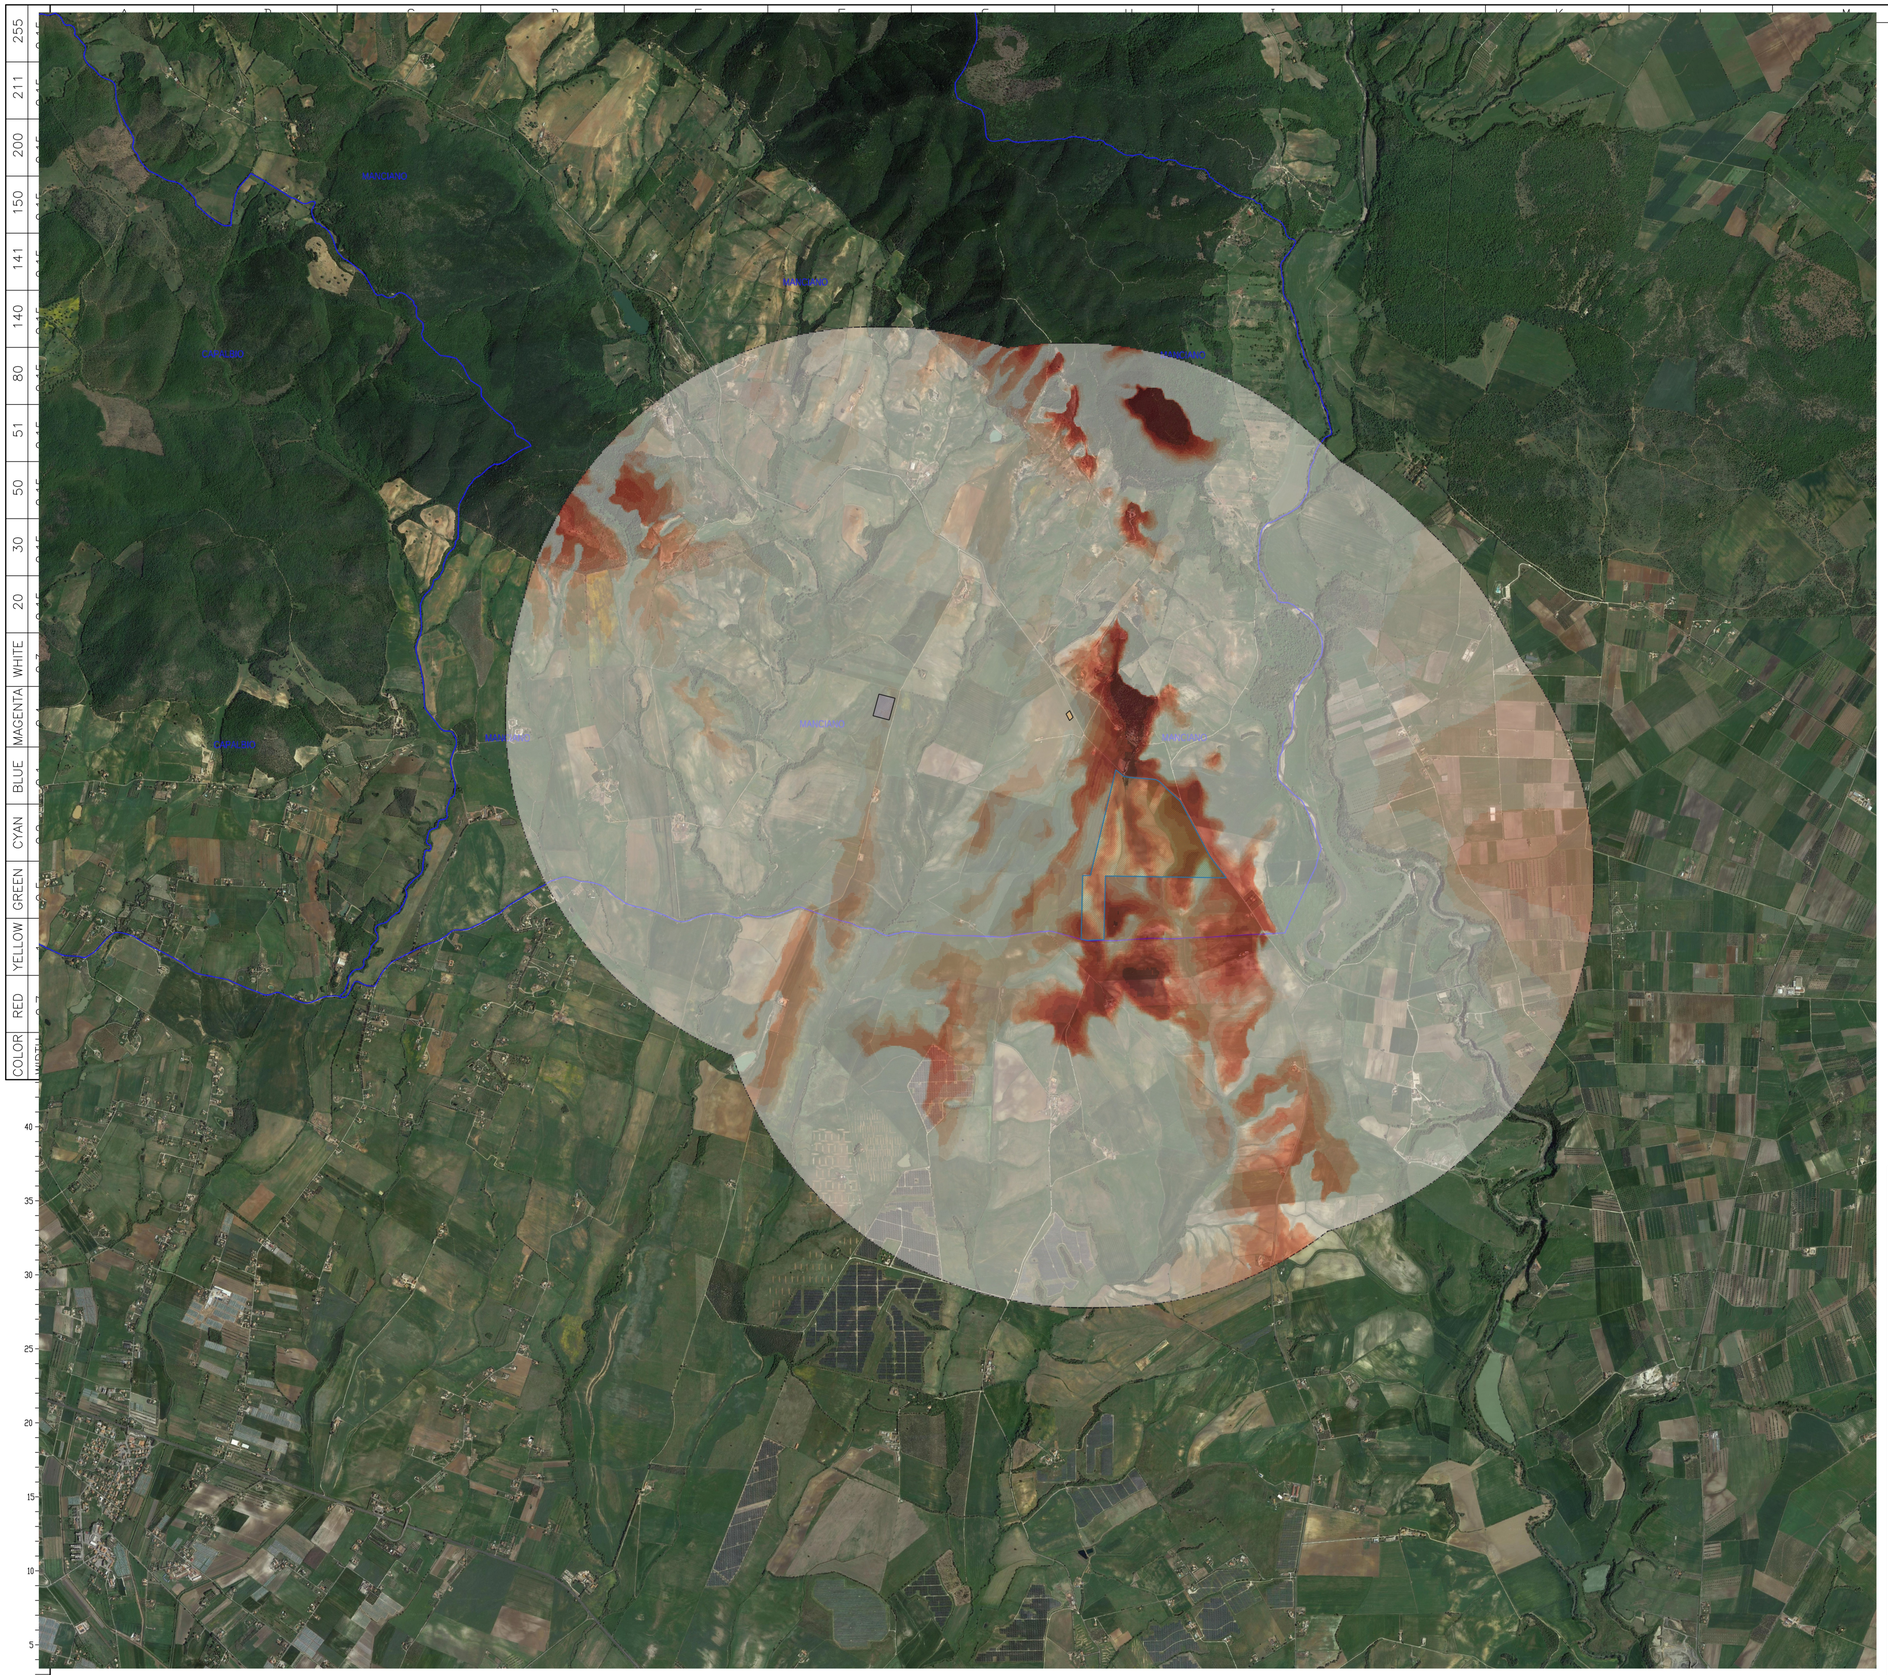

LEGENDA:

Opere in Progetto
- Sottostazione Utente
- Sottostazione Terna
- Area Impianto

Buffer
- Buffer 3 km totale

Intervisibilità
visibilità percentuale
- <= 10%
- 10 - 20%
- 20 - 30%
- 30 - 40%
- 40 - 50%
- 50 - 60%
- 60 - 70%
- 70 - 80%
- 80 - 90%
- > 90%

Comuni areali

N

0 1 2 km

Scala 1:25.000

NOTE

1) L'analisi di visibilità è stata condotta con la funzione denominata "VIESHED" di QGIS;

2) La mappa individua la visibilità relativa all'impianto di progetto, ovvero l'area da cui è visibile l'impianto anche parzialmente.
L'ordine di grandezza (o magnitudo) di visibilità è data dalla percentuale di visibilità: questa esprime la percentuale di area pannellata visibile da ogni punto per quanto riguarda le aree di impianto, mentre per quanto riguarda la sottostazione esprime la percentuale di visibilità egli elementi che la compongono.

DISEGNI DI RIFERIMENTO

CODIFICA LOGOS REN	CODIFICA CLIENTE	DESCRIZIONE
.		.

NOTE

Duccio
Montemaggi
14.12.2023
14:38:40
GMT+01:00

Rev.	Descrizione–Description	Preparato	Controllato	Approvato	Data
A	Prima emissione	SINTECNICA	D.Barbarigo	E.Sonno	08/11/2023

INDICE DELLE REVISIONI

logosREN srl energia

SINTECNICA

Impianto: PASOLO SOLARE MACCABOVE

Cliente: edp Renewables

Titolo tavola: Carta della intervisibilità

Commessa	N° Documento	Nome file	Formato	Rev.	Scala	Foglio
6201	AV.MAN.DE.CI.D.029	AV.MAN.DE.CI.D.029_A	A1	A	1/25000	1 di 1

DOCUMENTO DI PROPRIETA' LOGOS REN srl – RIPRODUZIONE VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE