Firmato digitalmente da
Paolo Basile
CN = Basile Paolo
C = IT

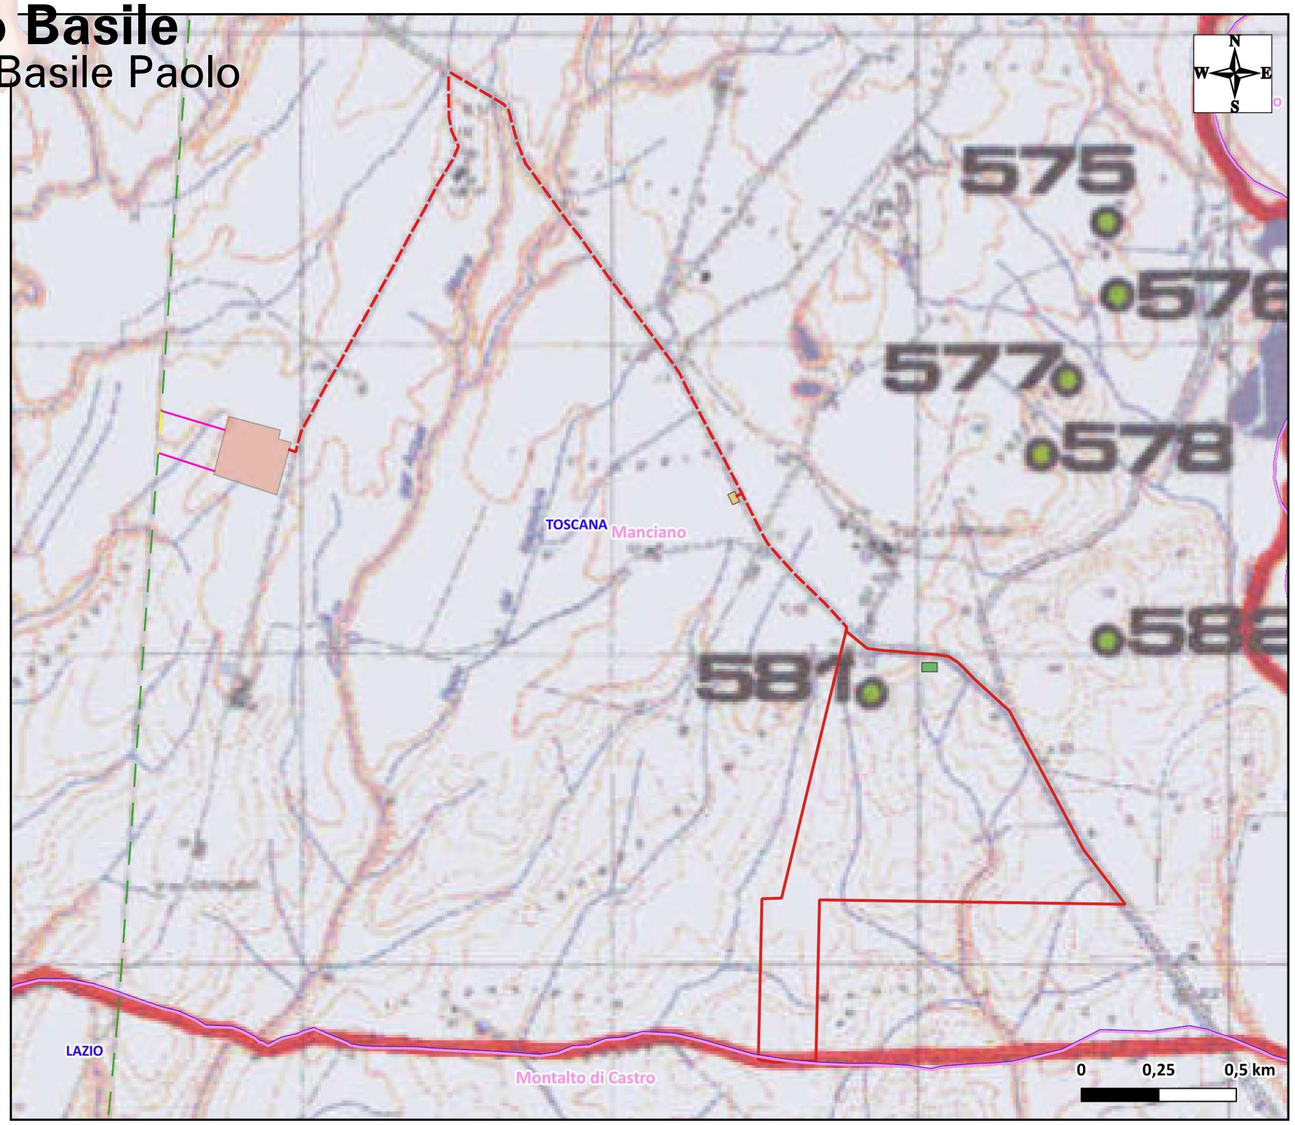

LEGENDA

- Area Impianto Agrivoltaico
- Cavidotto interrato MT/AT
- Sottostazione di trasformazione utente
- Sistema di accumulo a batteria
- Nuova SE RTN
- Nuovi raccordi AAT
- Elettrodotto 380 kV "Montalto - Suvereto"
- Elettrodotto 380 kV da dismettere
- Confine Regionale
- Confine Comunale

RISCHIO ARCHEOLOGICO

- Rischio Basso

DISEGNI DI RIFERIMENTO		
CODIFICA		DESCRIZIONE
LOGOS REN	CLIENTE	

NOTE

Rev.	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato	Data
A	Prima emissione	SINTECNICA	D.Barbarigo	E.Sonno	25/10/2023

INDICE DELLE REVISIONI

logosREN srl energia

SINTECNICA

Impianto	PASCOLO SOLARE MACCABOVE
Cliente	edp Renewables
Titolo	Estratto della Tavola 8h "Carta rischio archeologico" e ubicazione del sito archeologico 581 (Piano Strutturale del Comune di Manciano)

Commessa	N° documento	Nome file	REV
6201	AV.MAN.DE.AM.R.068	AV.MAN.DE.AM.R.068_Carta rischio archeologico del P.S. Comune Manciano_A	A

DOCUMENTO DI PROPRIETA' LOGOS REN srl - RIPRODUZIONE VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE