
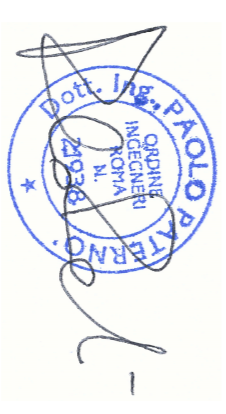
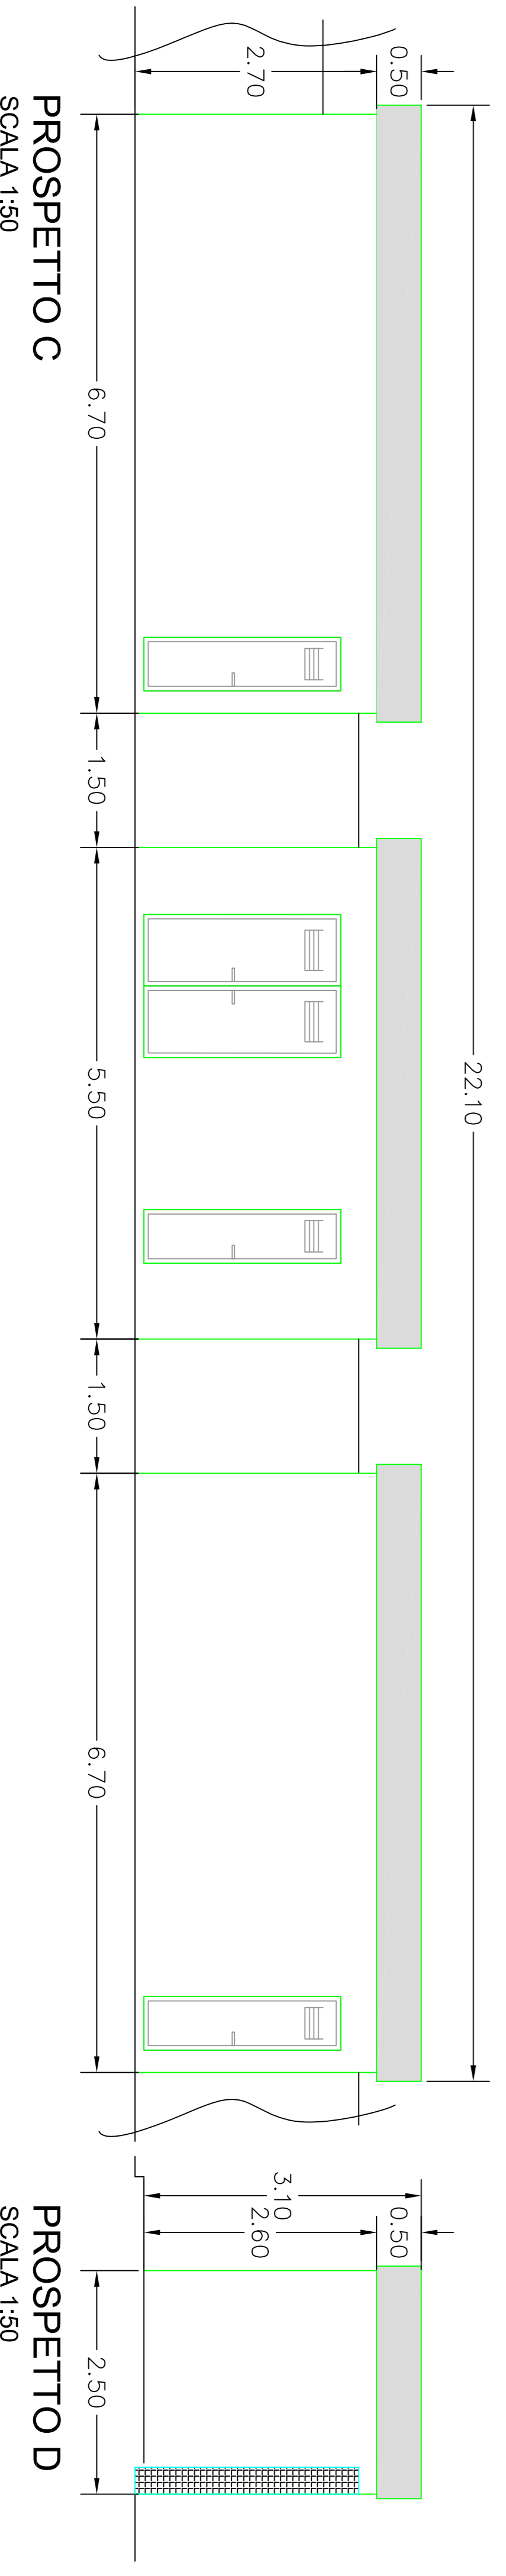


PIANTA
SCALA 1:50

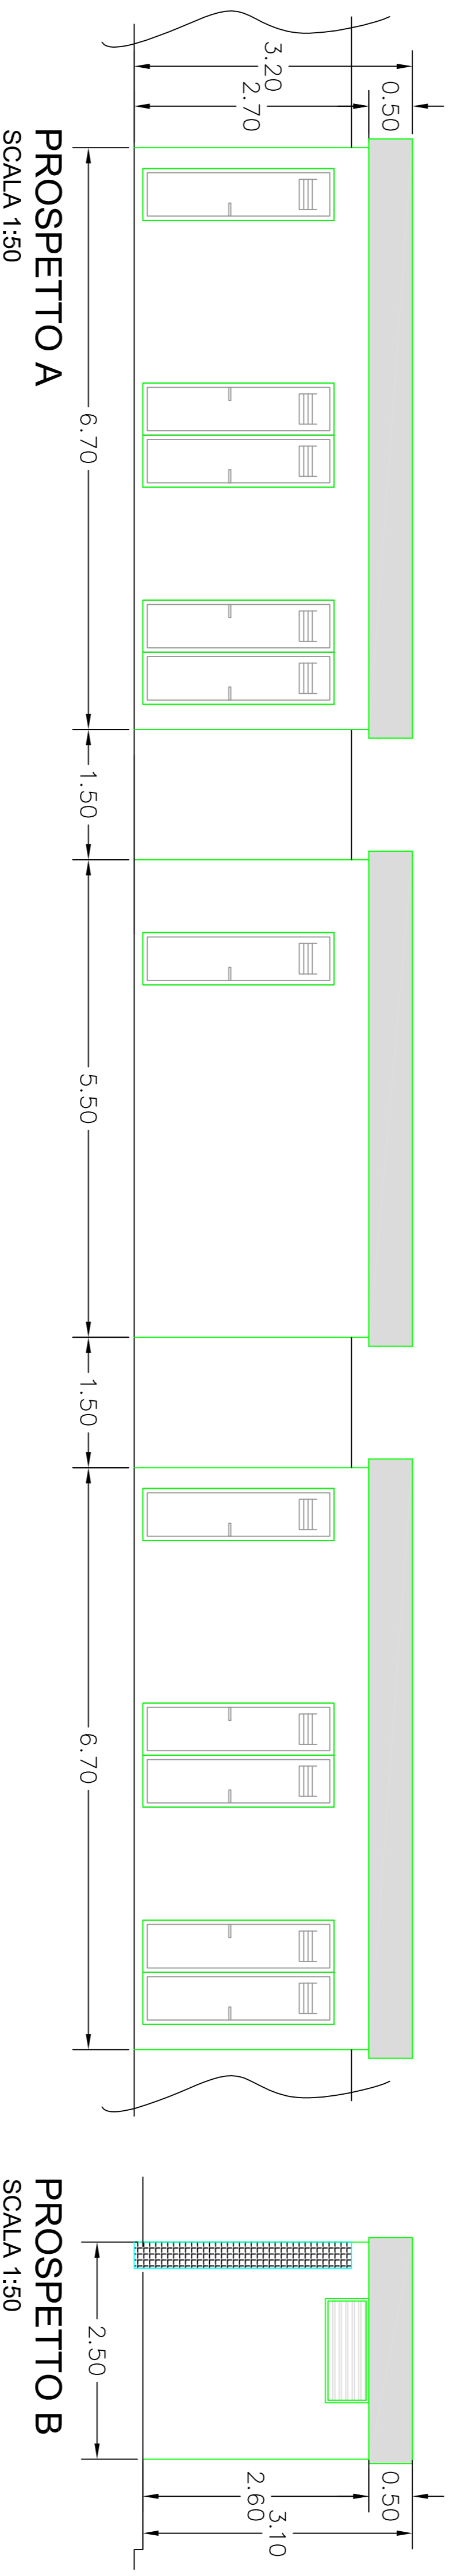

REVISIONI		RISORSE	
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO
00	03/10/2012	PROVA ESERCIZIO	ELABORATO
		ESERCIZIO	VERIFICATO
		ESERCIZIO	APPROVATO

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO		COEFFICIENTE DELL'INTERVENTO	
P.L. MINIMETRIA		DEGR11010BGL00110	
PROGETTO		TITOLO	
TE-GR-11-010		Nuova SE 380V/10KV di Vizzini con raccordi aerei 380V-150KV alle RTN ed opere connesse PTO-INTERVENTO1 Punto di Consegna MT e TLC - Pianta e prospetti	
RICAVATO DAL DOC. TERMA		TERMA ITALIA	
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		TERMA ITALIA	
NOME DEL FILE		SCALACAD	FORMATO
DEGR11010BGL00110.dwg		1 unità = 1	A1
		FORMATO	SCALA
		A1	1:50
		FOGLIO	01 / 01

Questo documento contiene informazioni proprietarie di Terni Rete Idrica S.p.A. e Terni Servizi Reti e Infrastrutture S.p.A. e non deve essere copiato, ristampato, distribuito o altrimenti divulgato senza permesso scritto dalla Terni Rete Idrica S.p.A. e Terni Servizi Reti e Infrastrutture S.p.A. This document contains information proprietary to Terni Rete Idrica S.p.A. and Terni Servizi Reti e Infrastrutture S.p.A. and it will have to be used exclusively for the projects for which it has been linked. Any other use of this document is prohibited without the written permission of Terni Rete Idrica S.p.A. or Terni Servizi Reti e Infrastrutture S.p.A.