


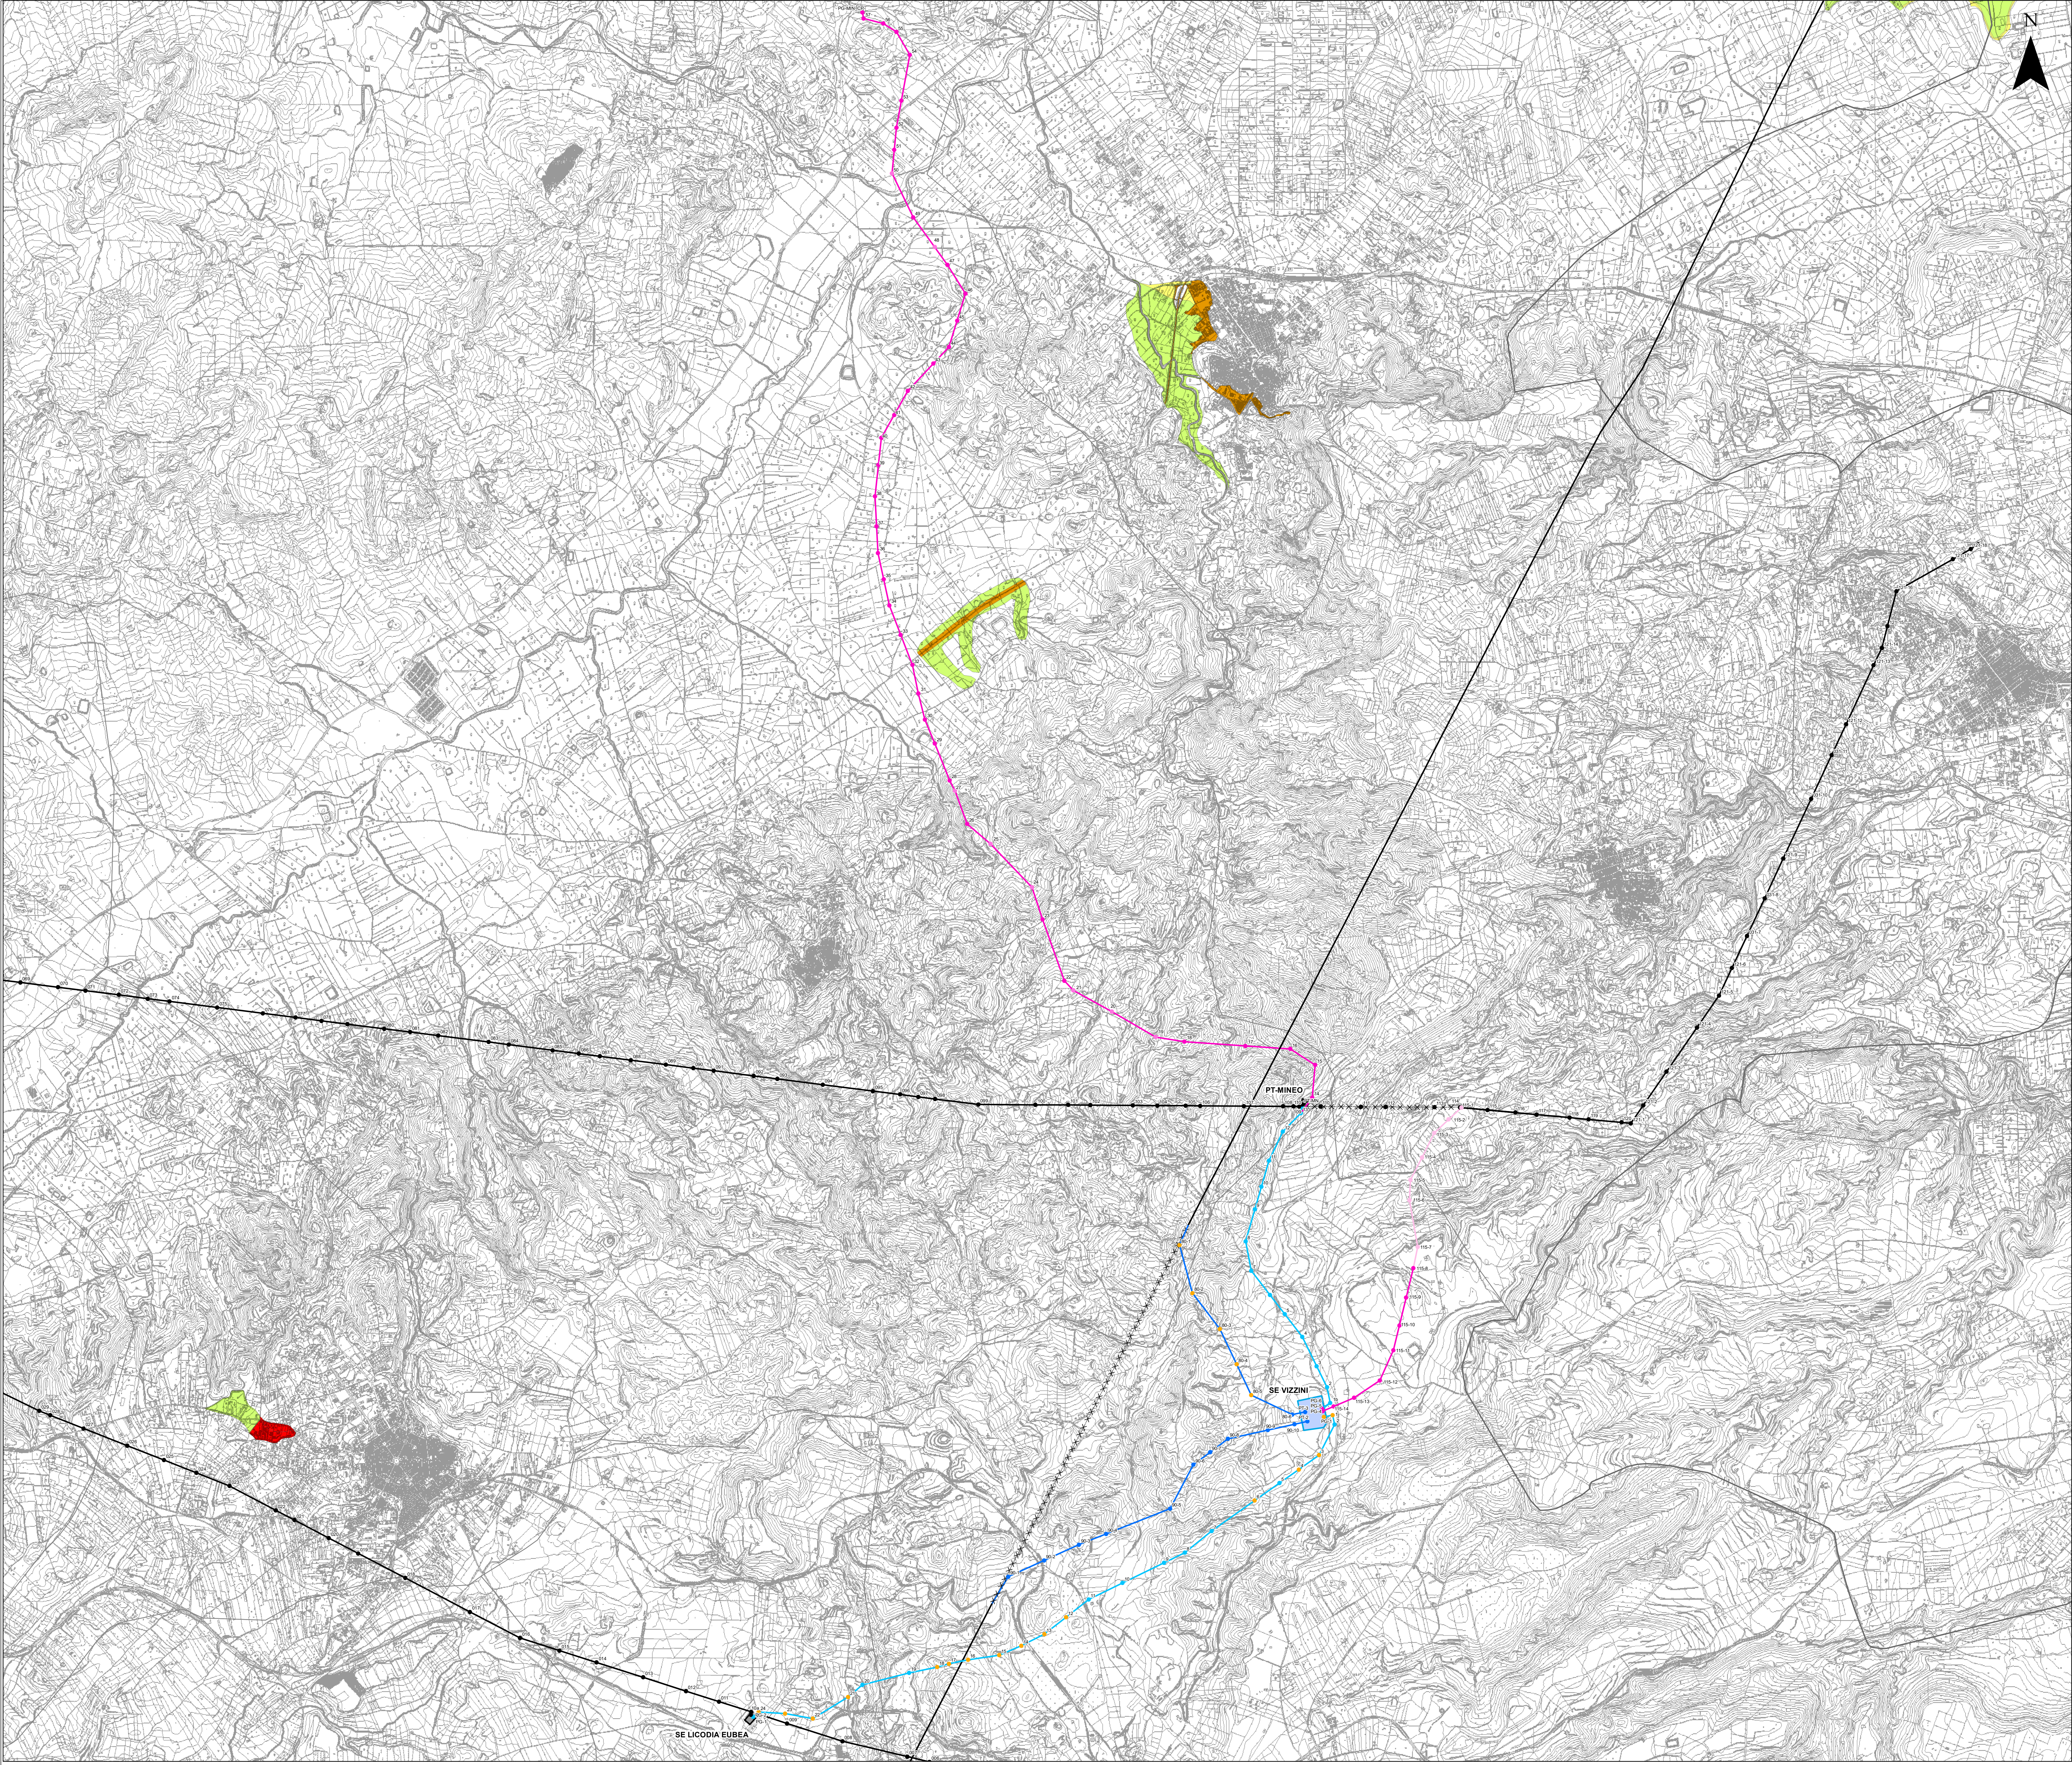

LEGENDA

Opere realizzate

- Elettrodotti 380 kV
- Sostegni 380 kV
- Elettrodotti 150 kV
- Sostegni 150 kV
- Sostegni VNL
- SE Vizzini

Opere esistenti

- Elettrodotti
- × × × Elettrodotti da demolire
- Sostegni
- SE/CP/PT

Opere da realizzare

- Elettrodotti 150 kV
- Sostegni 150 kV
- Sostegni VNL 150 kV
- Elettrodotti VL 150 kV
- Sostegni VL 150 kV

- Confini comunali
- Confini provinciali

N.B. Il sostegno rappresentato nella Tavola è da intendersi come un simbolo necessario solamente all'individuazione del centro picchetto; non rappresenta pertanto l'effettiva area in ingombro.

Rischio idraulico (PAI)

- R1
- R2
- R3
- R4

0 250 500 1.000 1.500 2.000 2.500 metri

REVISIONI					
CO	16/10/2023	Prima emissione	CESI S.p.A.	8 fogli DIP-SAL-SACS	A. Sestini DIP-SAL-SACS
N	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		CODIFICAZIONE ELABORATO DEGR11010B3005002			
PROGETTO		TITOLO			
RICAVATO DAL DOC. TERNA		NUOVA SE 380/150 kV DI VIZZINI CON RACCORDI AEREI 380/150 kV ALLA RTN ED OPERE CONNESSE			
CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA		CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO			
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DEGR11010B3005002.pdf		-	A0	1:25000	Foglio 1 di 1
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dai destinatari in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma Rete Italia S.p.A. This document contains information proprietary to Terma Rete Italia S.p.A. and it shall have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terma Rete Italia S.p.A. is prohibited.					
					