


UNITA' 250

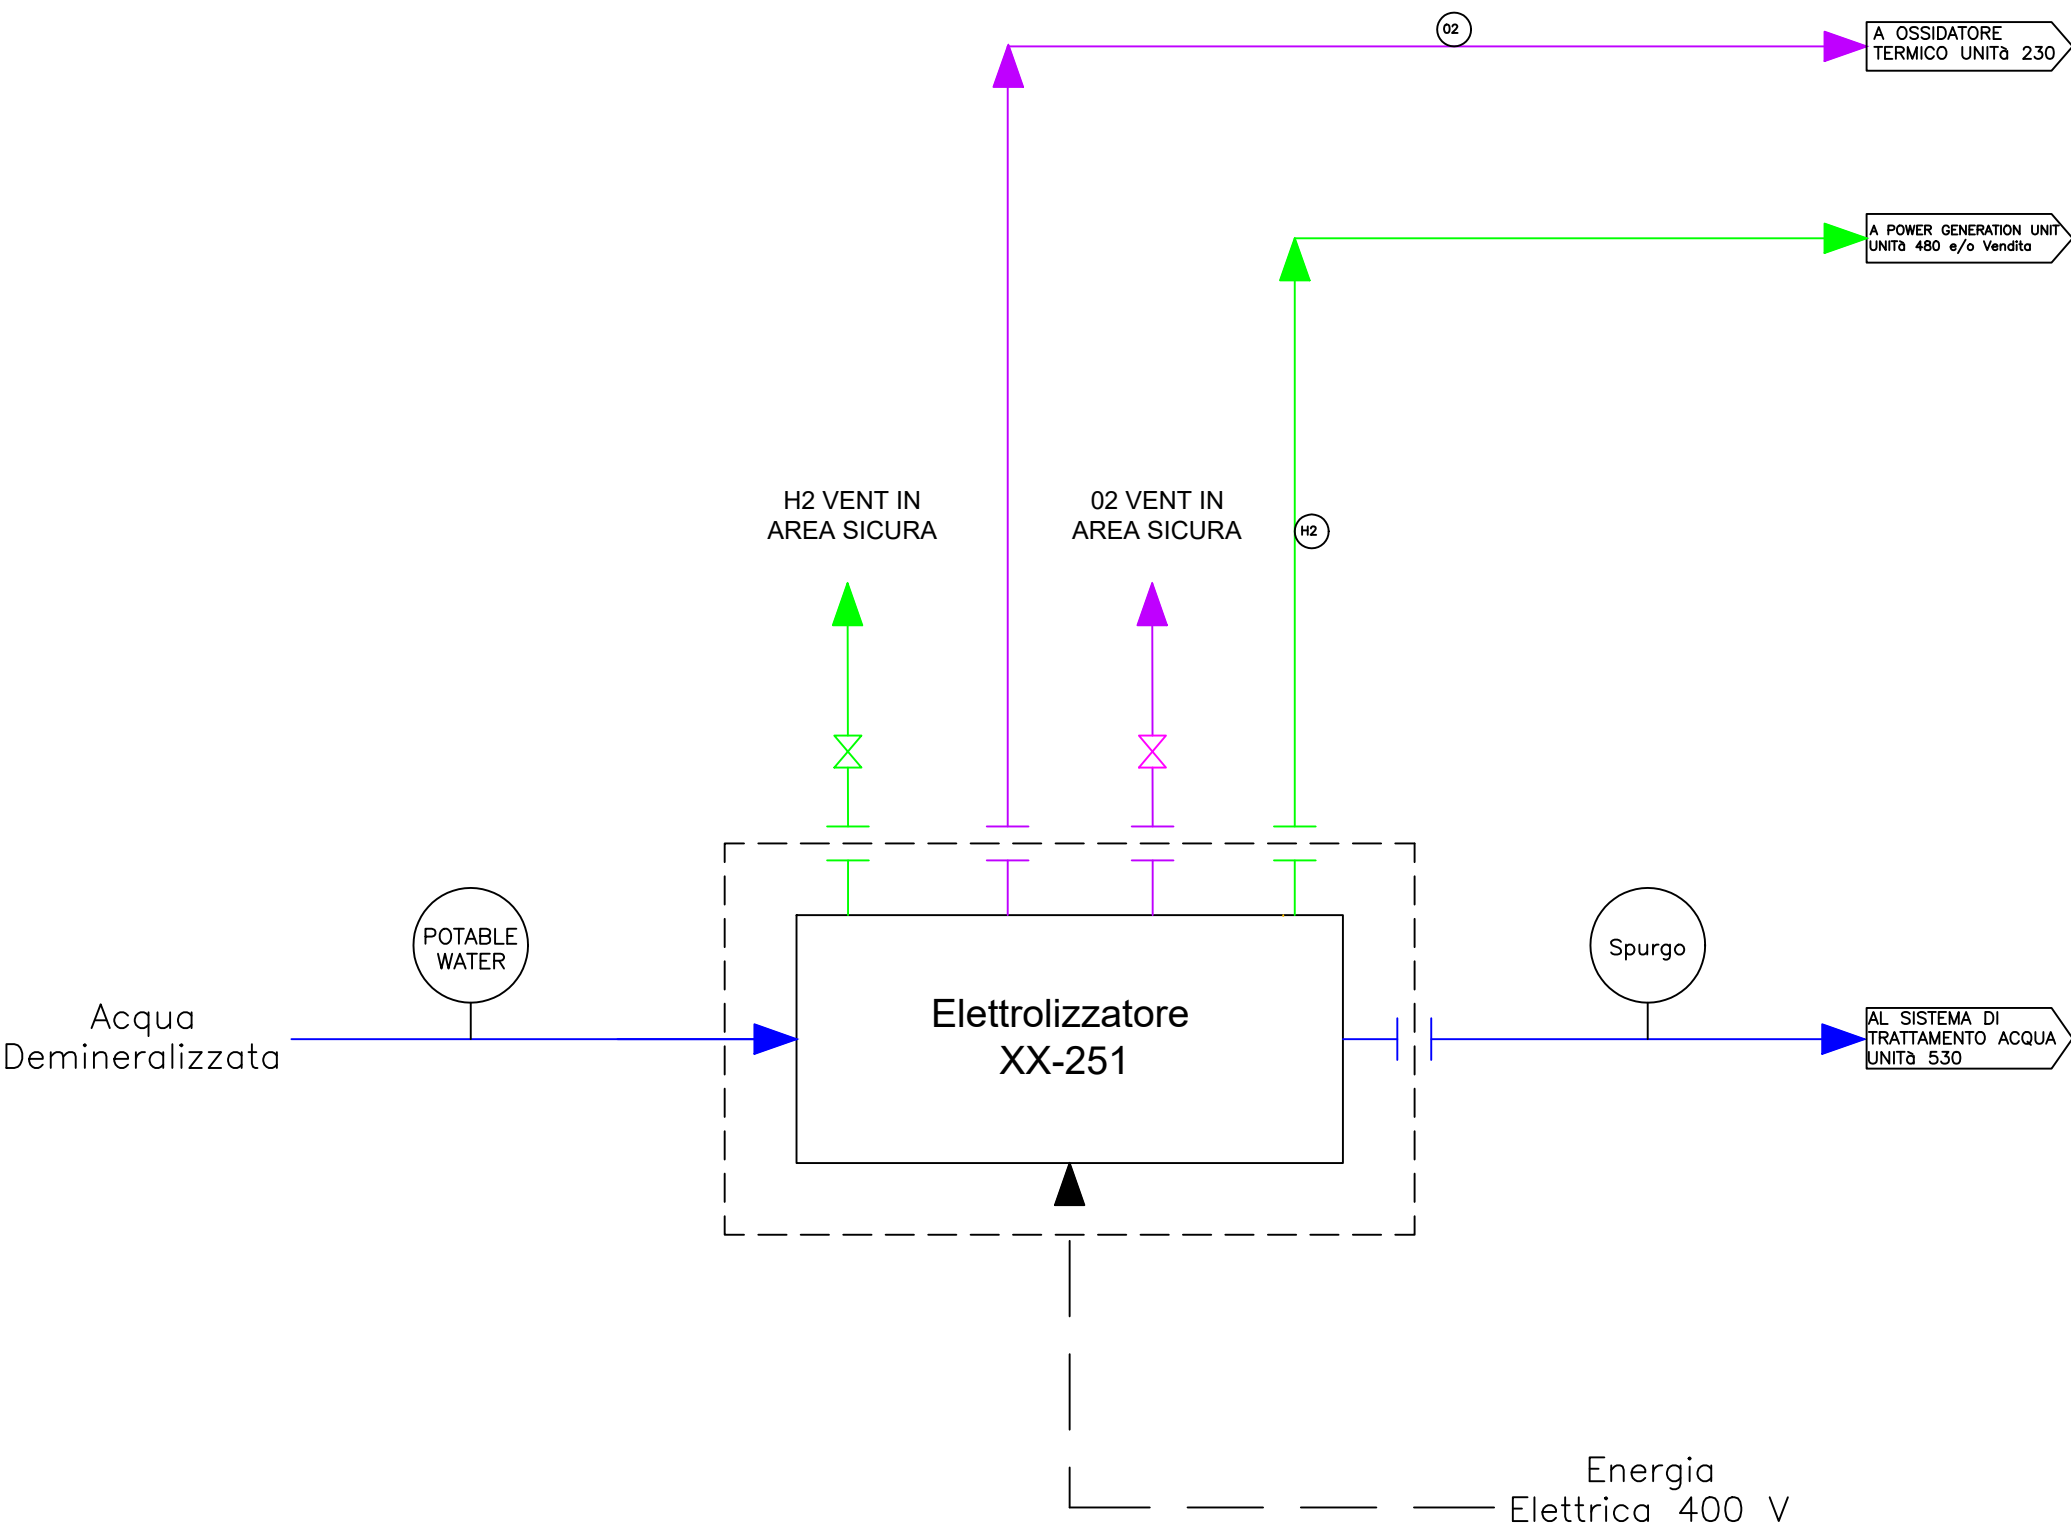

NOTE GENERALI:

- Funzionamento annuale previsto per 8000 ore
- H2 prodotto ricircolato al blocco GTU per migliorare le prestazioni della Turbina elettrica ancorchè essere destinato a vendita/fornitura utilizzatore come commodities

LISTA FLUIDI

	CONDENSATI		PSV
	GAS		REFRIGERANTE (AMMONIACA)
	ACQUA DI PROCESSO		LINEA STRUMENTALE
	AMMONIACA		DIESEL
	HOT OIL		GAS INERTE
	LNG		MR REFRIGERANTE MULTICOMPONENTE
	H2		O2

01	13-11-2023	EMISSIONE PER ENTI	DG Impianti	ITF Cosmep	ITF Cosmep
00	05-10-2023	EMISSIONE PER ENTI	DG Impianti	ITF Cosmep	ITF Cosmep
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato

Cliente			—		
LNENERGY LNEnergy					
Contrattore					
ENGEA Engea Consulting			—		
DG Impianti			—		
ITALFLUID COSMEP			—		

TITOLO:			OGGETTO: SCHEMA DI PROCESSO — ELETTROLIZZATORE (Unità 250)		
SMALL SCALE LNG PLANT Collesanto gas field					
TIPO	SCALA	DENOMINAZIONE FILE:	POSIZIONE DOCUMENTO:	FOGLIO/01	
A0	XX	—	PFD 12	1/1	