


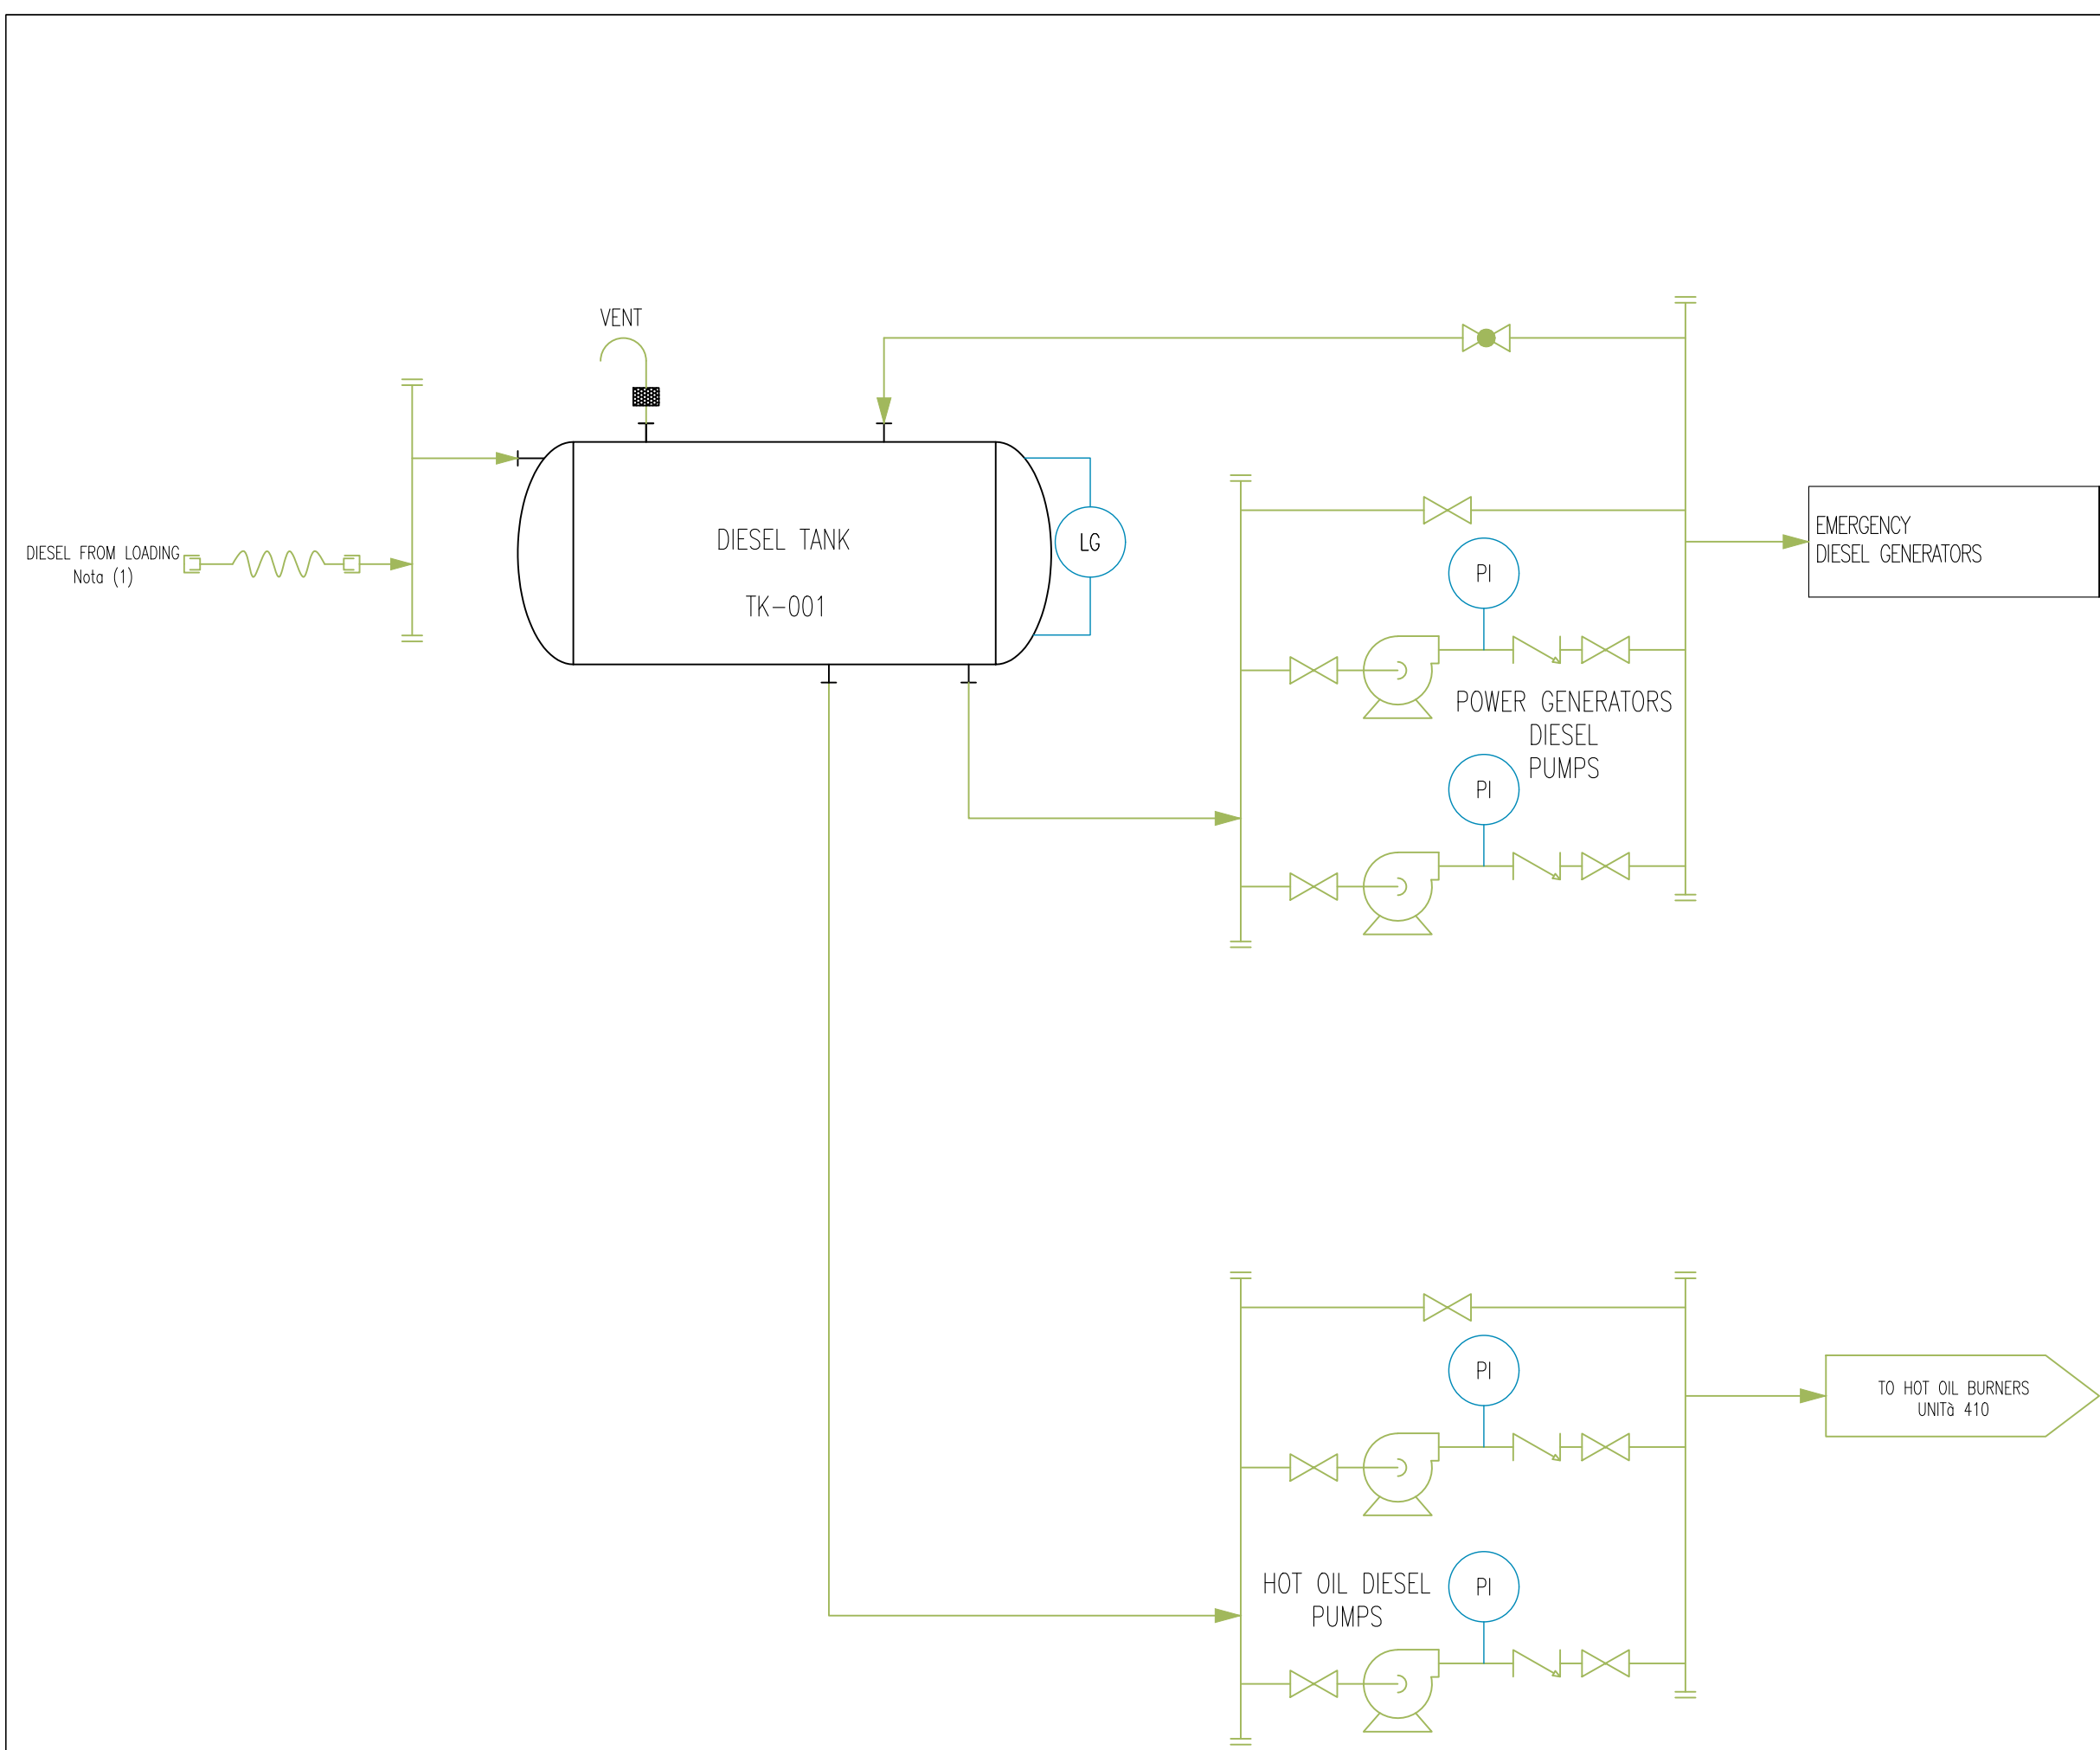

CONFIDENZIALE

NOTE GENERALI:

- Funzionamento annuale previsto per 8000 ore
- Diesel usato solo per emergenza e avviamento dell'impianto, caricato da cisterna.

LISTA FLUIDI

	CONDENSATI		PSV
	GAS		REFRIGERANTE (AMMONIACA)
	ACQUA DI PROCESSO		LINEA STRUMENTALE
	AMMONIACA		DIESEL
	HOT OIL		GAS INERTE
	LNG		MR REFRIGERANTE MULTICOMPONENTE

01	13-11-2023	EMISSIONE PER ENTI	DG Impianti	ITF Cosmep	ITF Cosmep
00	05-10-2023	EMISSIONE PER ENTI	DG Impianti	ITF Cosmep	ITF Cosmep
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
Cliente					
 LNEnergy			—		
Contrattore					
 Engea Consulting			—		
 DG Impianti			—		
 ITALFLUID COSMEP			—		
TITOLO:			OGGETTO: SCHEMA DI PROCESSO -		
SMALL SCALE LNG PLANT			UNITÀ DIESEL (Solo per Start-up)		
Collesanto gas field			(Unità 480)		
TPO	SCALA	DENOMINAZIONE FILE:	POSIZIONE DOCUMENTO:	FOGLIO/01	
A0	XX	—	PFD 14	1/1	