

STUDIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA


Modello delle emissioni durante la fase di esercizio per
la realizzazione dell'impianto Small Scale LNG

APPENDICE B DEL SIA


IMPIANTO SMALL SCALE LNG PLANT

Collesanto gas field


-	01	01/12/2023	EMISSIONE PER ENTI	Engea Consulting srl	DG Impianti	ITF Cosmep
-	00	23/11/2023	EMISSIONE PER COMMENTI	Engea Consulting srl	DG Impianti	ITF Cosmep
Status	Rev. n.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato

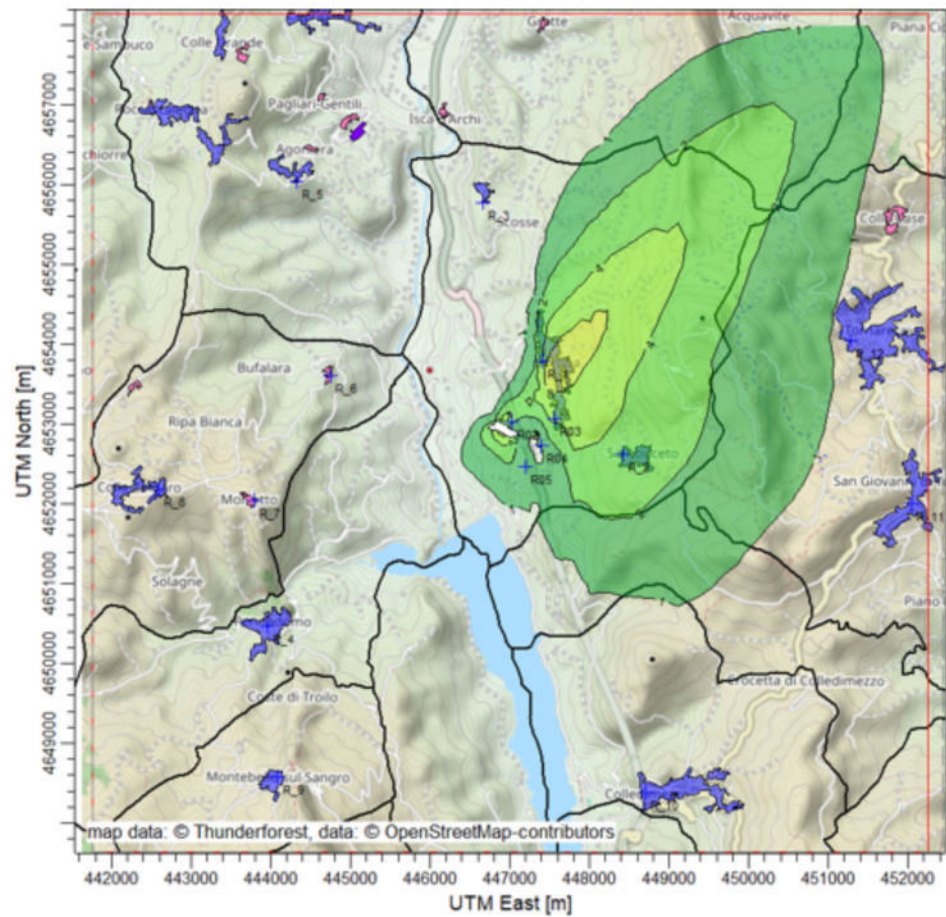


NO2 – medie annuali
VL = 40 ug/m3

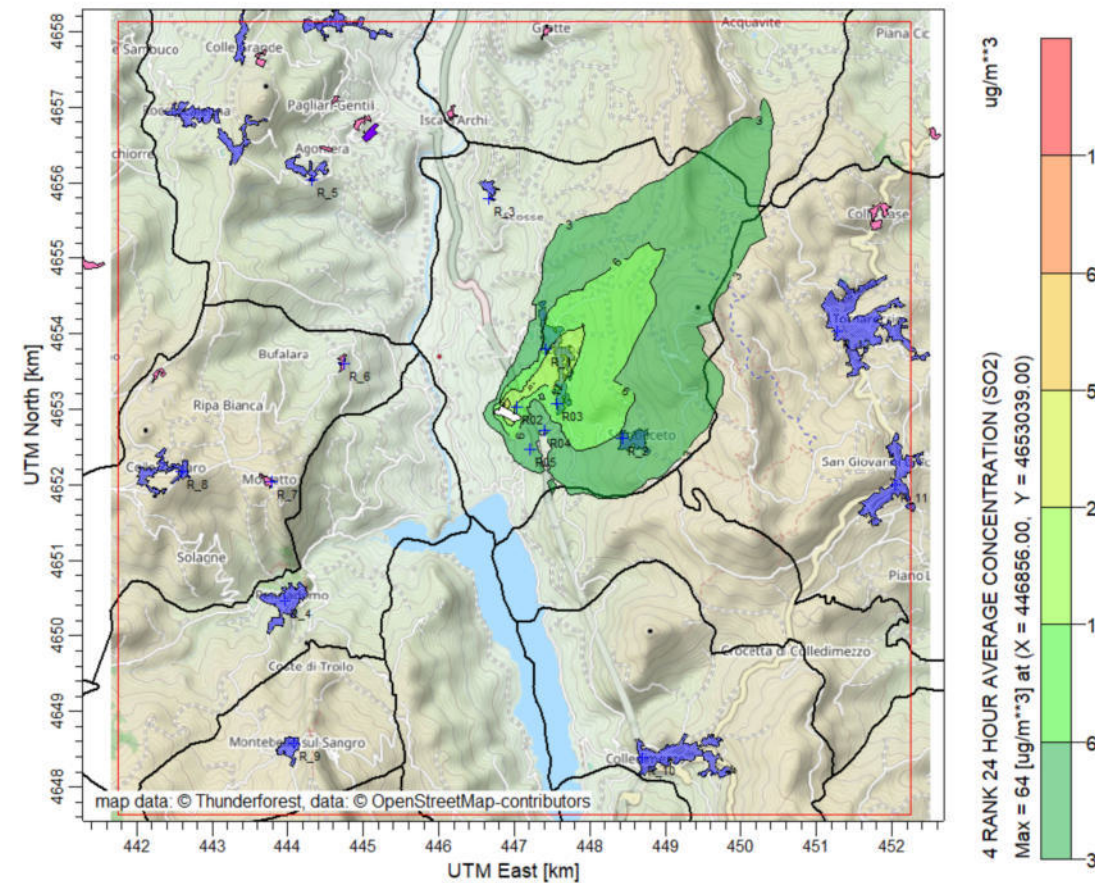

SO2 - 4° Valore
massimo delle
medie giornaliere
VL = 125 ug/m3

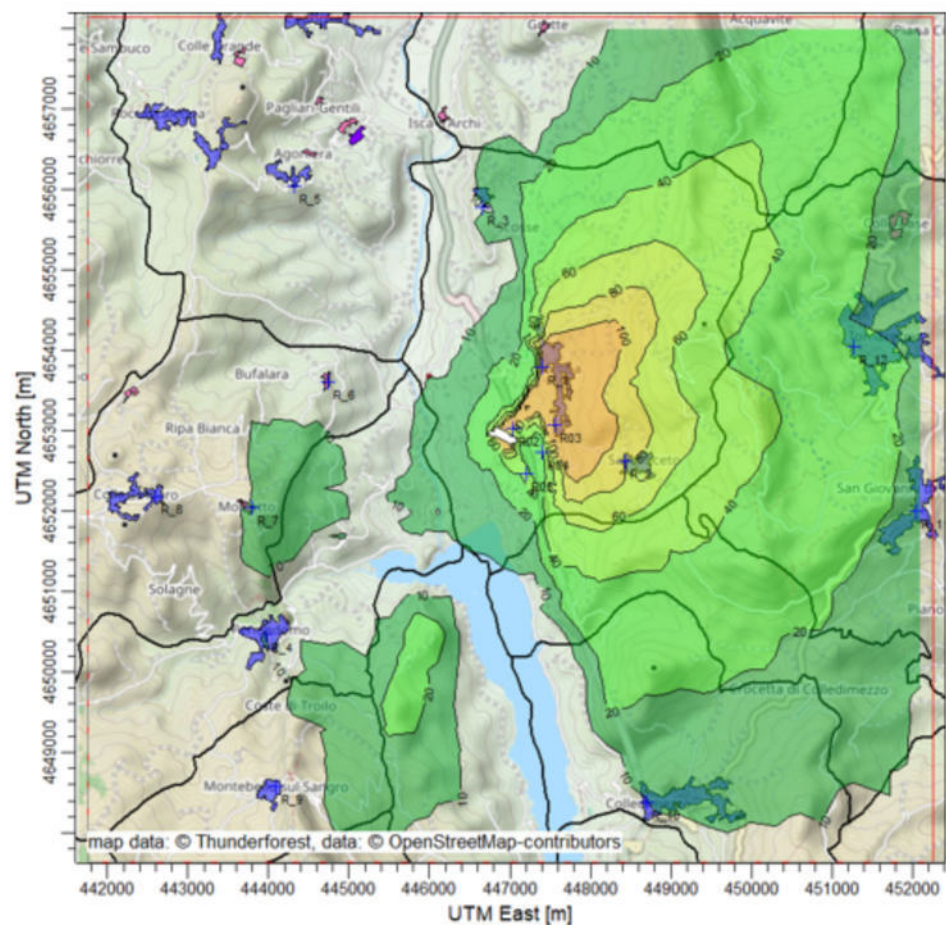

NO2 - 19° Valore
massimo delle
medie orarie
VL = 200 ug/m3

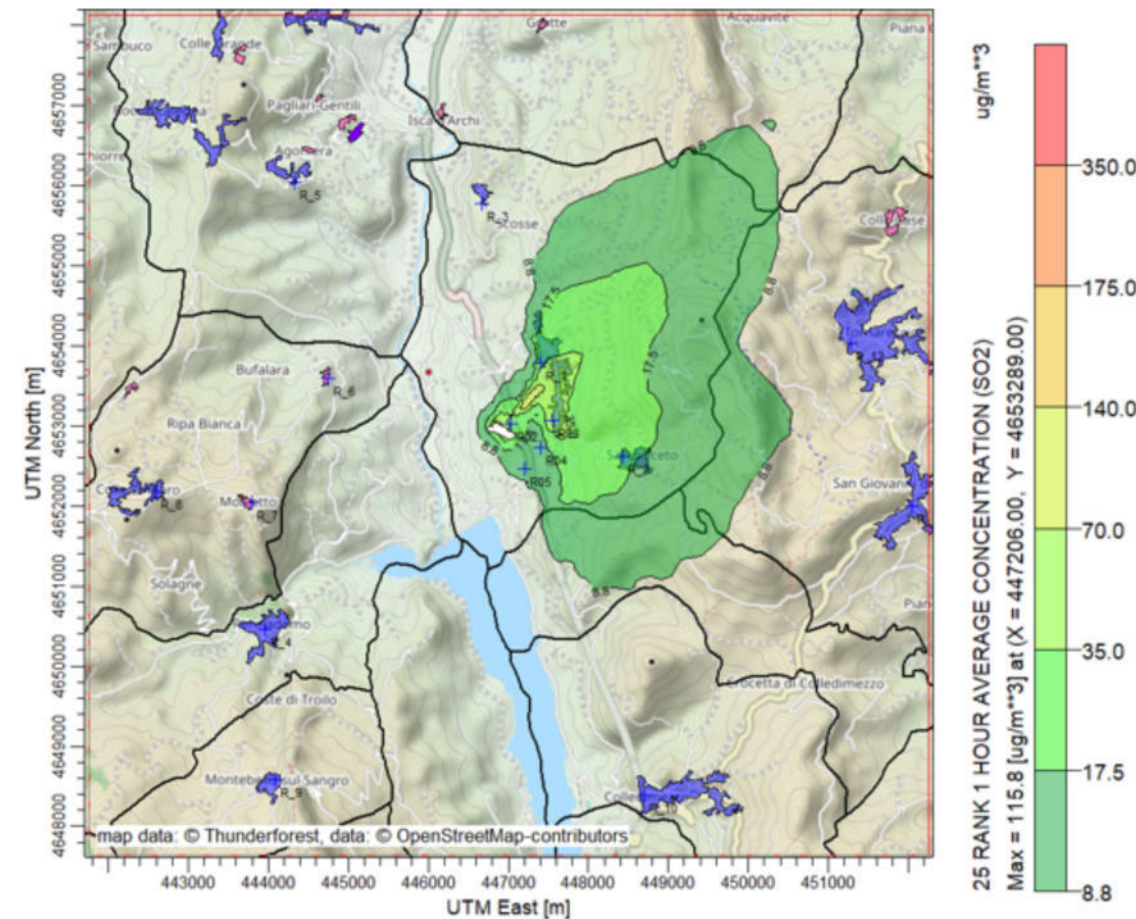

SO2 - 25° Valore
massimo delle
medie orarie
VL = 350 ug/m3



PROGETTO

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
SMALL SCALE LNG PLANT
COLLESANTO GAS FIELD

TITOLO



APPENDICE B
STUDIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Modello delle emissioni durante la fase di
esercizio dell'impianto Small Scale LNG

TAVOLA

2A



00	11/2023	EMISSIONE PER ENTI	LLO	LFI	LSA	DGMP23518.qgs	APPB	GRAFICA
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA

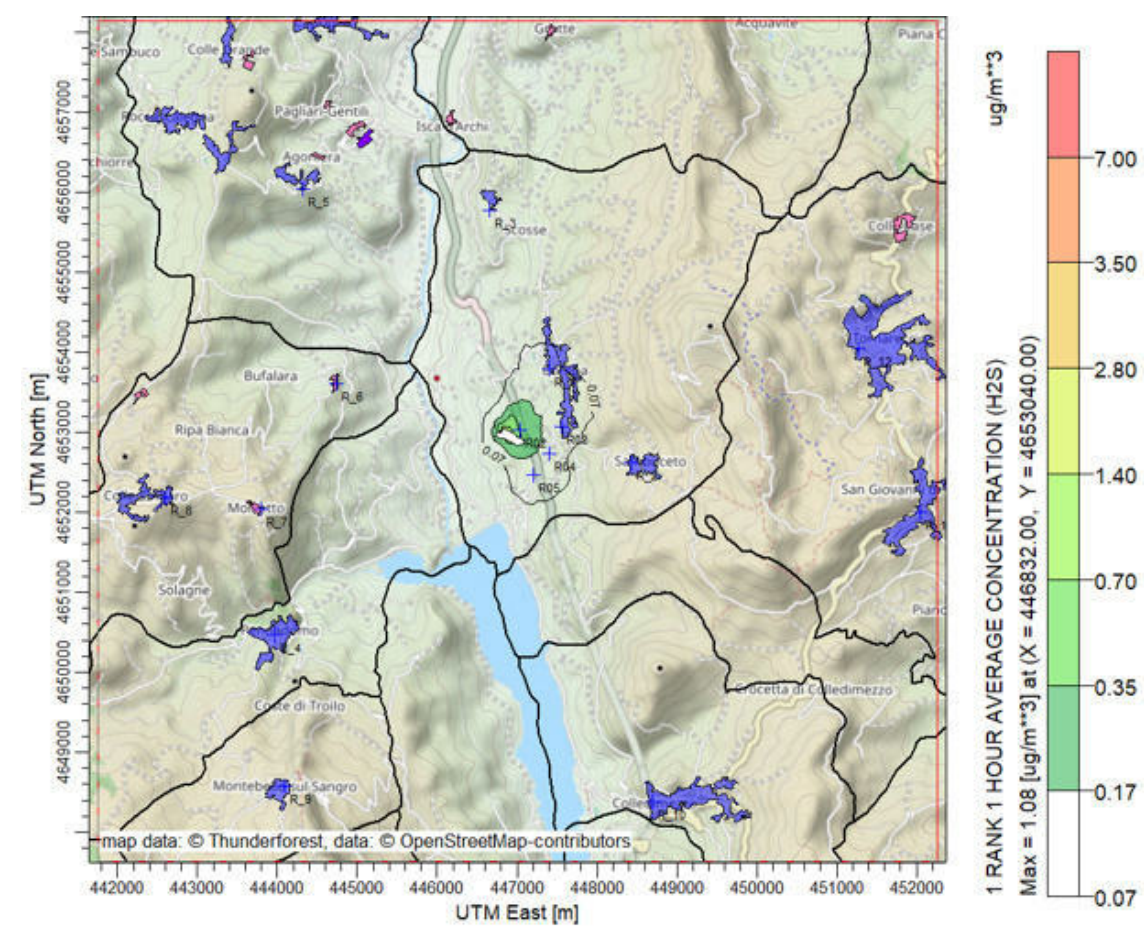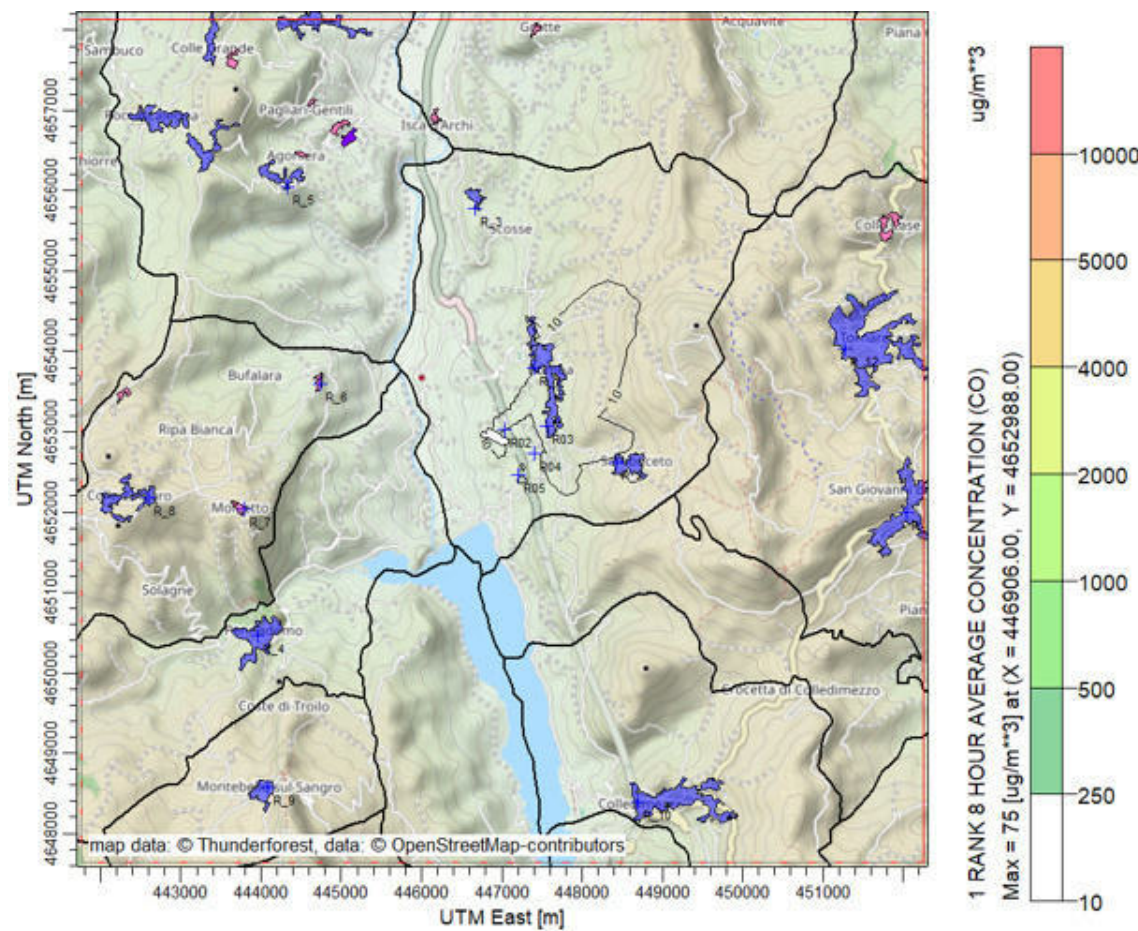

Livelli critici per la protezione della vegetazione (SO₂ ed NO_x)