

Legenda

Interventi in progetto

Linea aerea doppia terna 150 kV

Sostegni

Impianti esistenti

Linee aeree

Stazione 380kV RTN

Stazione 150kV RTN

Cabina Utente

Centrale Eolica

Stazione non RTN e Cabina Primaria

Centrale Termoelettrica

Stazione di Deliceto

Area di studio


Limiti comunali

Rischio archeologico

Basso rischio

Medio rischio

Alto rischio

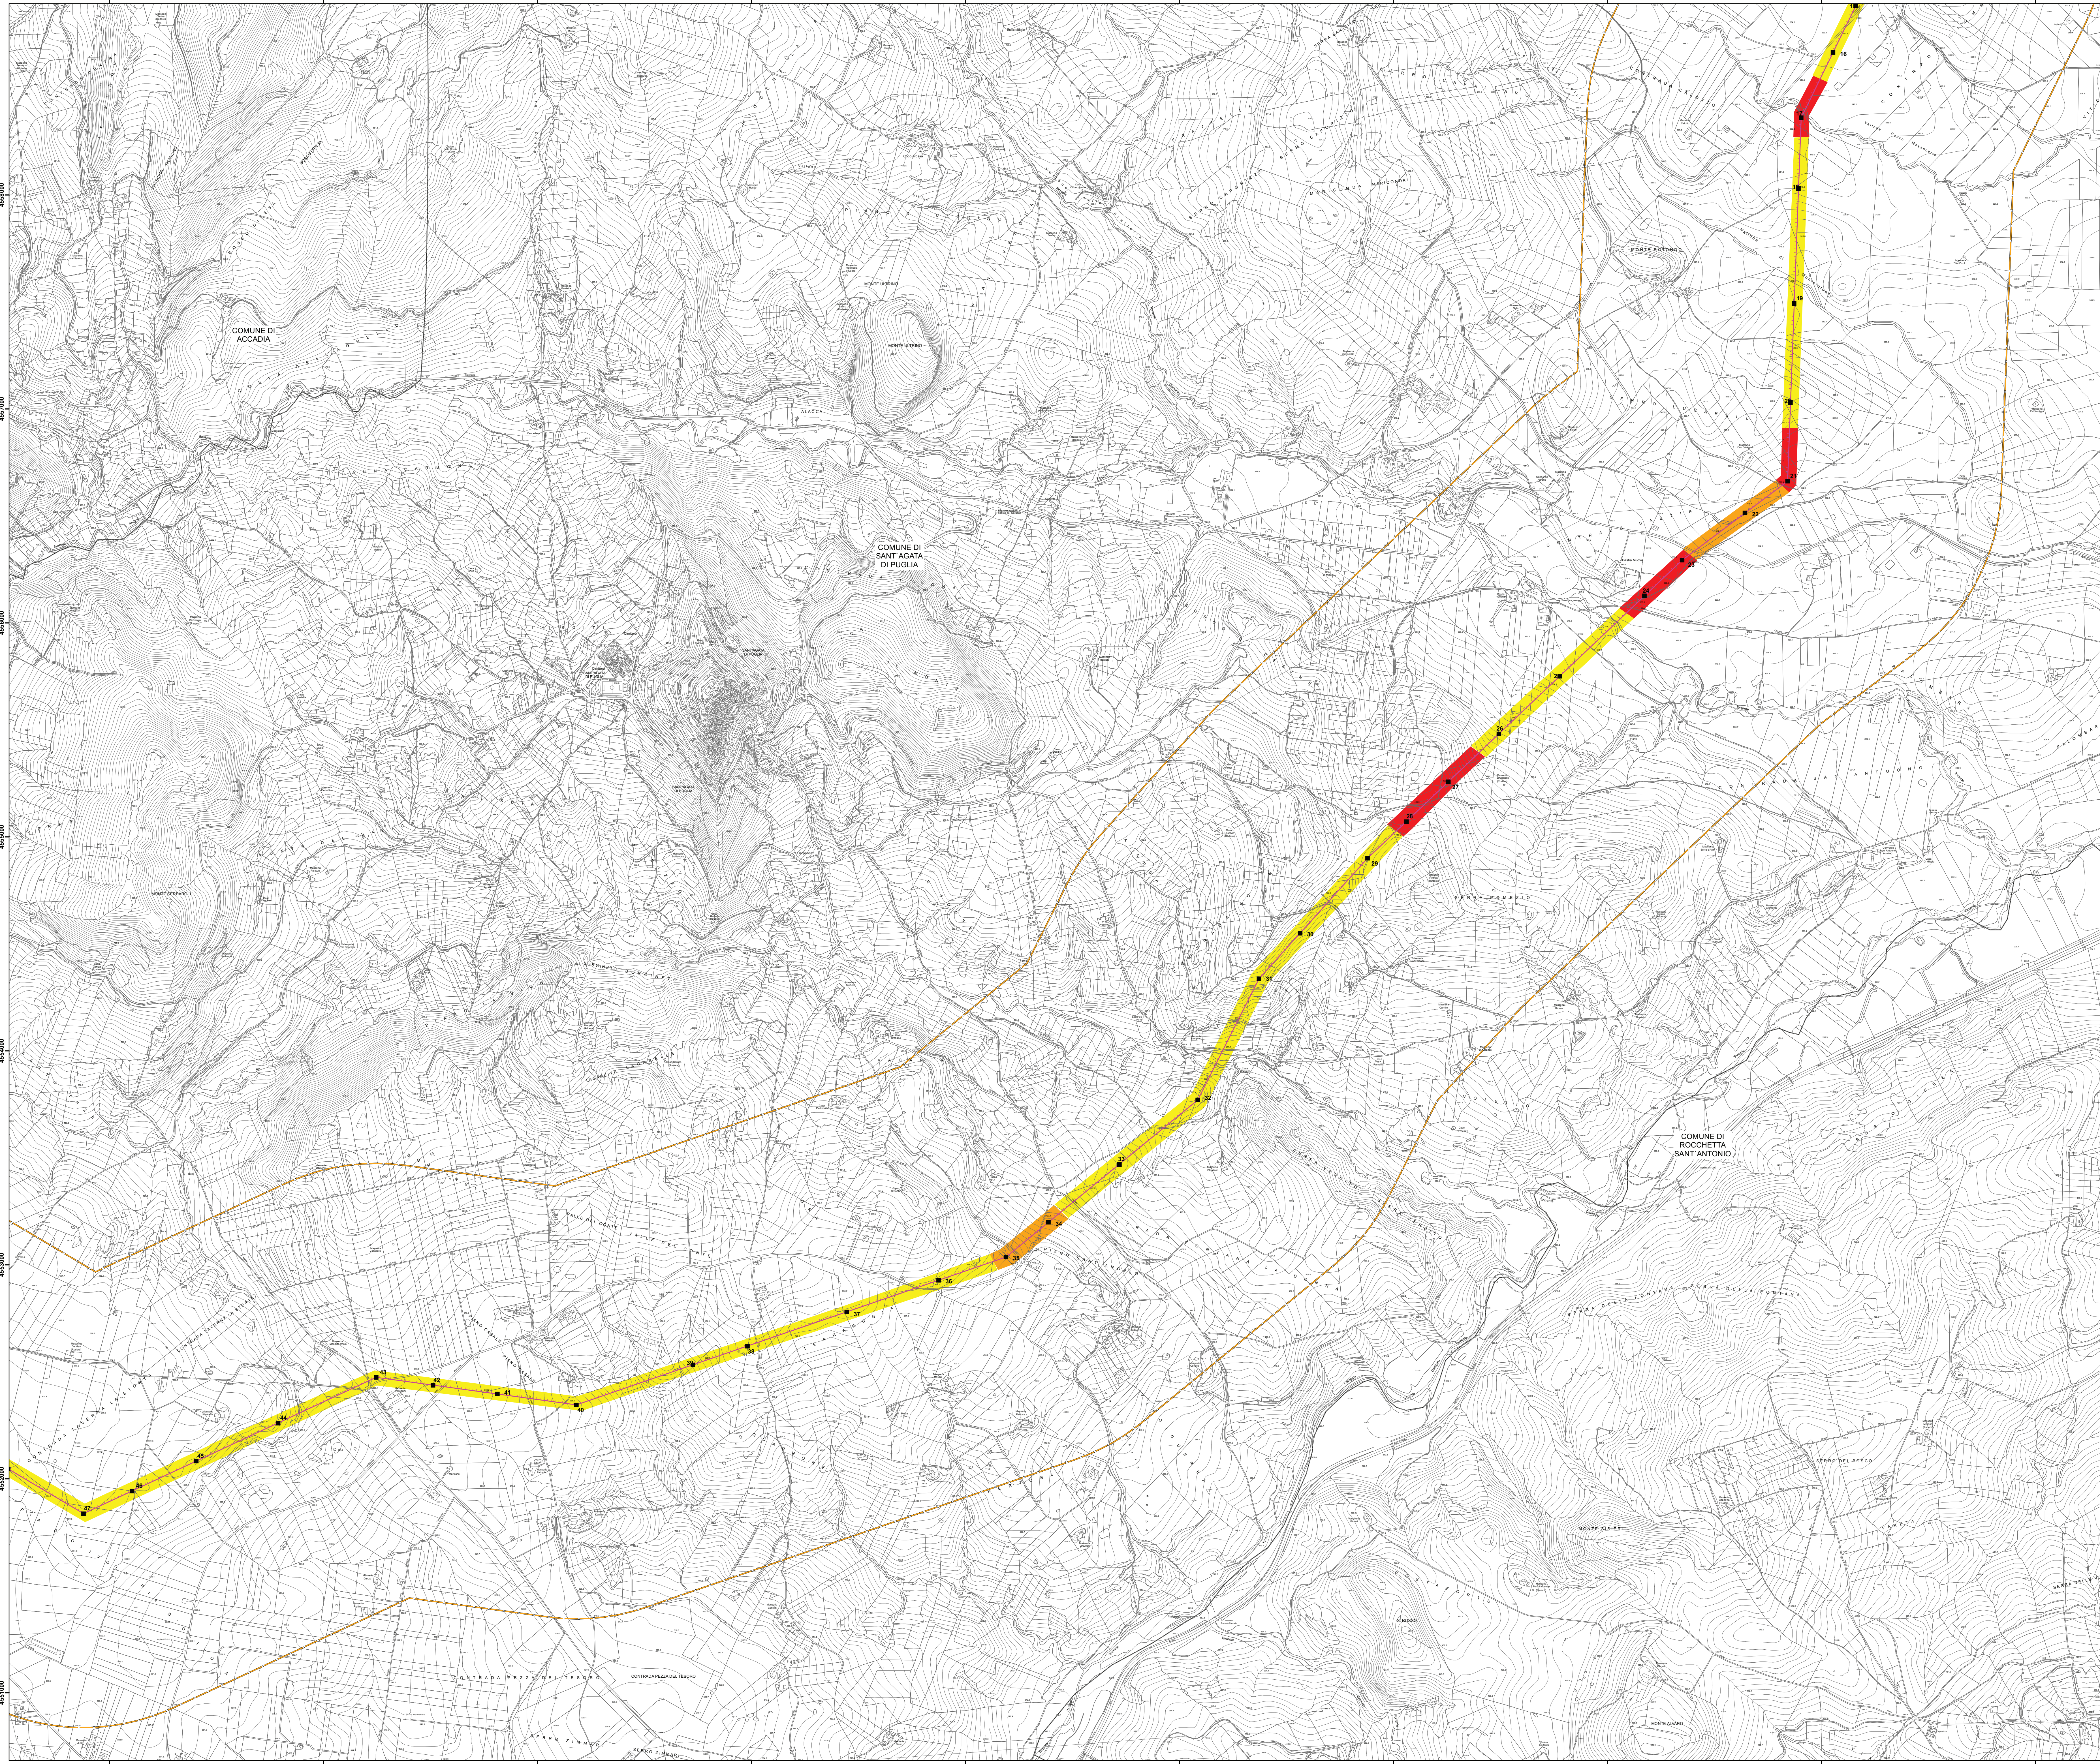

Archepros S.r.l.
Sede: Foggia Via Sirente, 13
61026 PVEZZANO (FG)
Foggia IVA: 01364410860



REVISIONI		CODICE DELL'LABORATORIO			
NO	24/06/2011	PRIMA EMISSIONE	PROGETT. S.P.A.	L. DI TULLIO	N. RIVARENE
N	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
PROGETTO		RACCORDI IN DOPPIA TERNA DELLA SE DI DELICETO ALLA LINEA ESISTENTE A 150KV "ACCADIA - VALLESACCARDA"			
RICORDO DALLA DOC. TERNA		RELAZIONE ARCHEOLOGICA Carta del Rischio Archeologico			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA					
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
DEFR10001BASA00040_03-2.pdf		AD	1:10.000	2/3	
<small>Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicita consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.</small>					