


	CORDA DI RAME NUDO 50 mmq Ø 9.0
	CONNETTORI CORDA DI RAME/TONDINO


LA CORDA DI RAME DELL'IMPIANTO DI TERRA VA POGGIATA SUI FERRI DELL'ARMATURA E CONNESSA CON MORSETTI IN PIU' PUNTI ALMENO OGNI 5 METRI. UGUALMENTE, L'IMPIANTO DI TERRA VA CONNESSO ALLA GABBIA D'ARMATURA DEI PALI DI FONDAZIONE, OVE PRESENTI. INTEGRARE I PUNTI DI CONNESSIONE CON LEGATURE IN FILO DI FERRO.

SI PRECISA CHE LA MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA E' DA EFFETTUARSI PRIMA DEI RINTERRI.

DISPOSIZIONE ANCHOR CAGE
SCALA 1:100

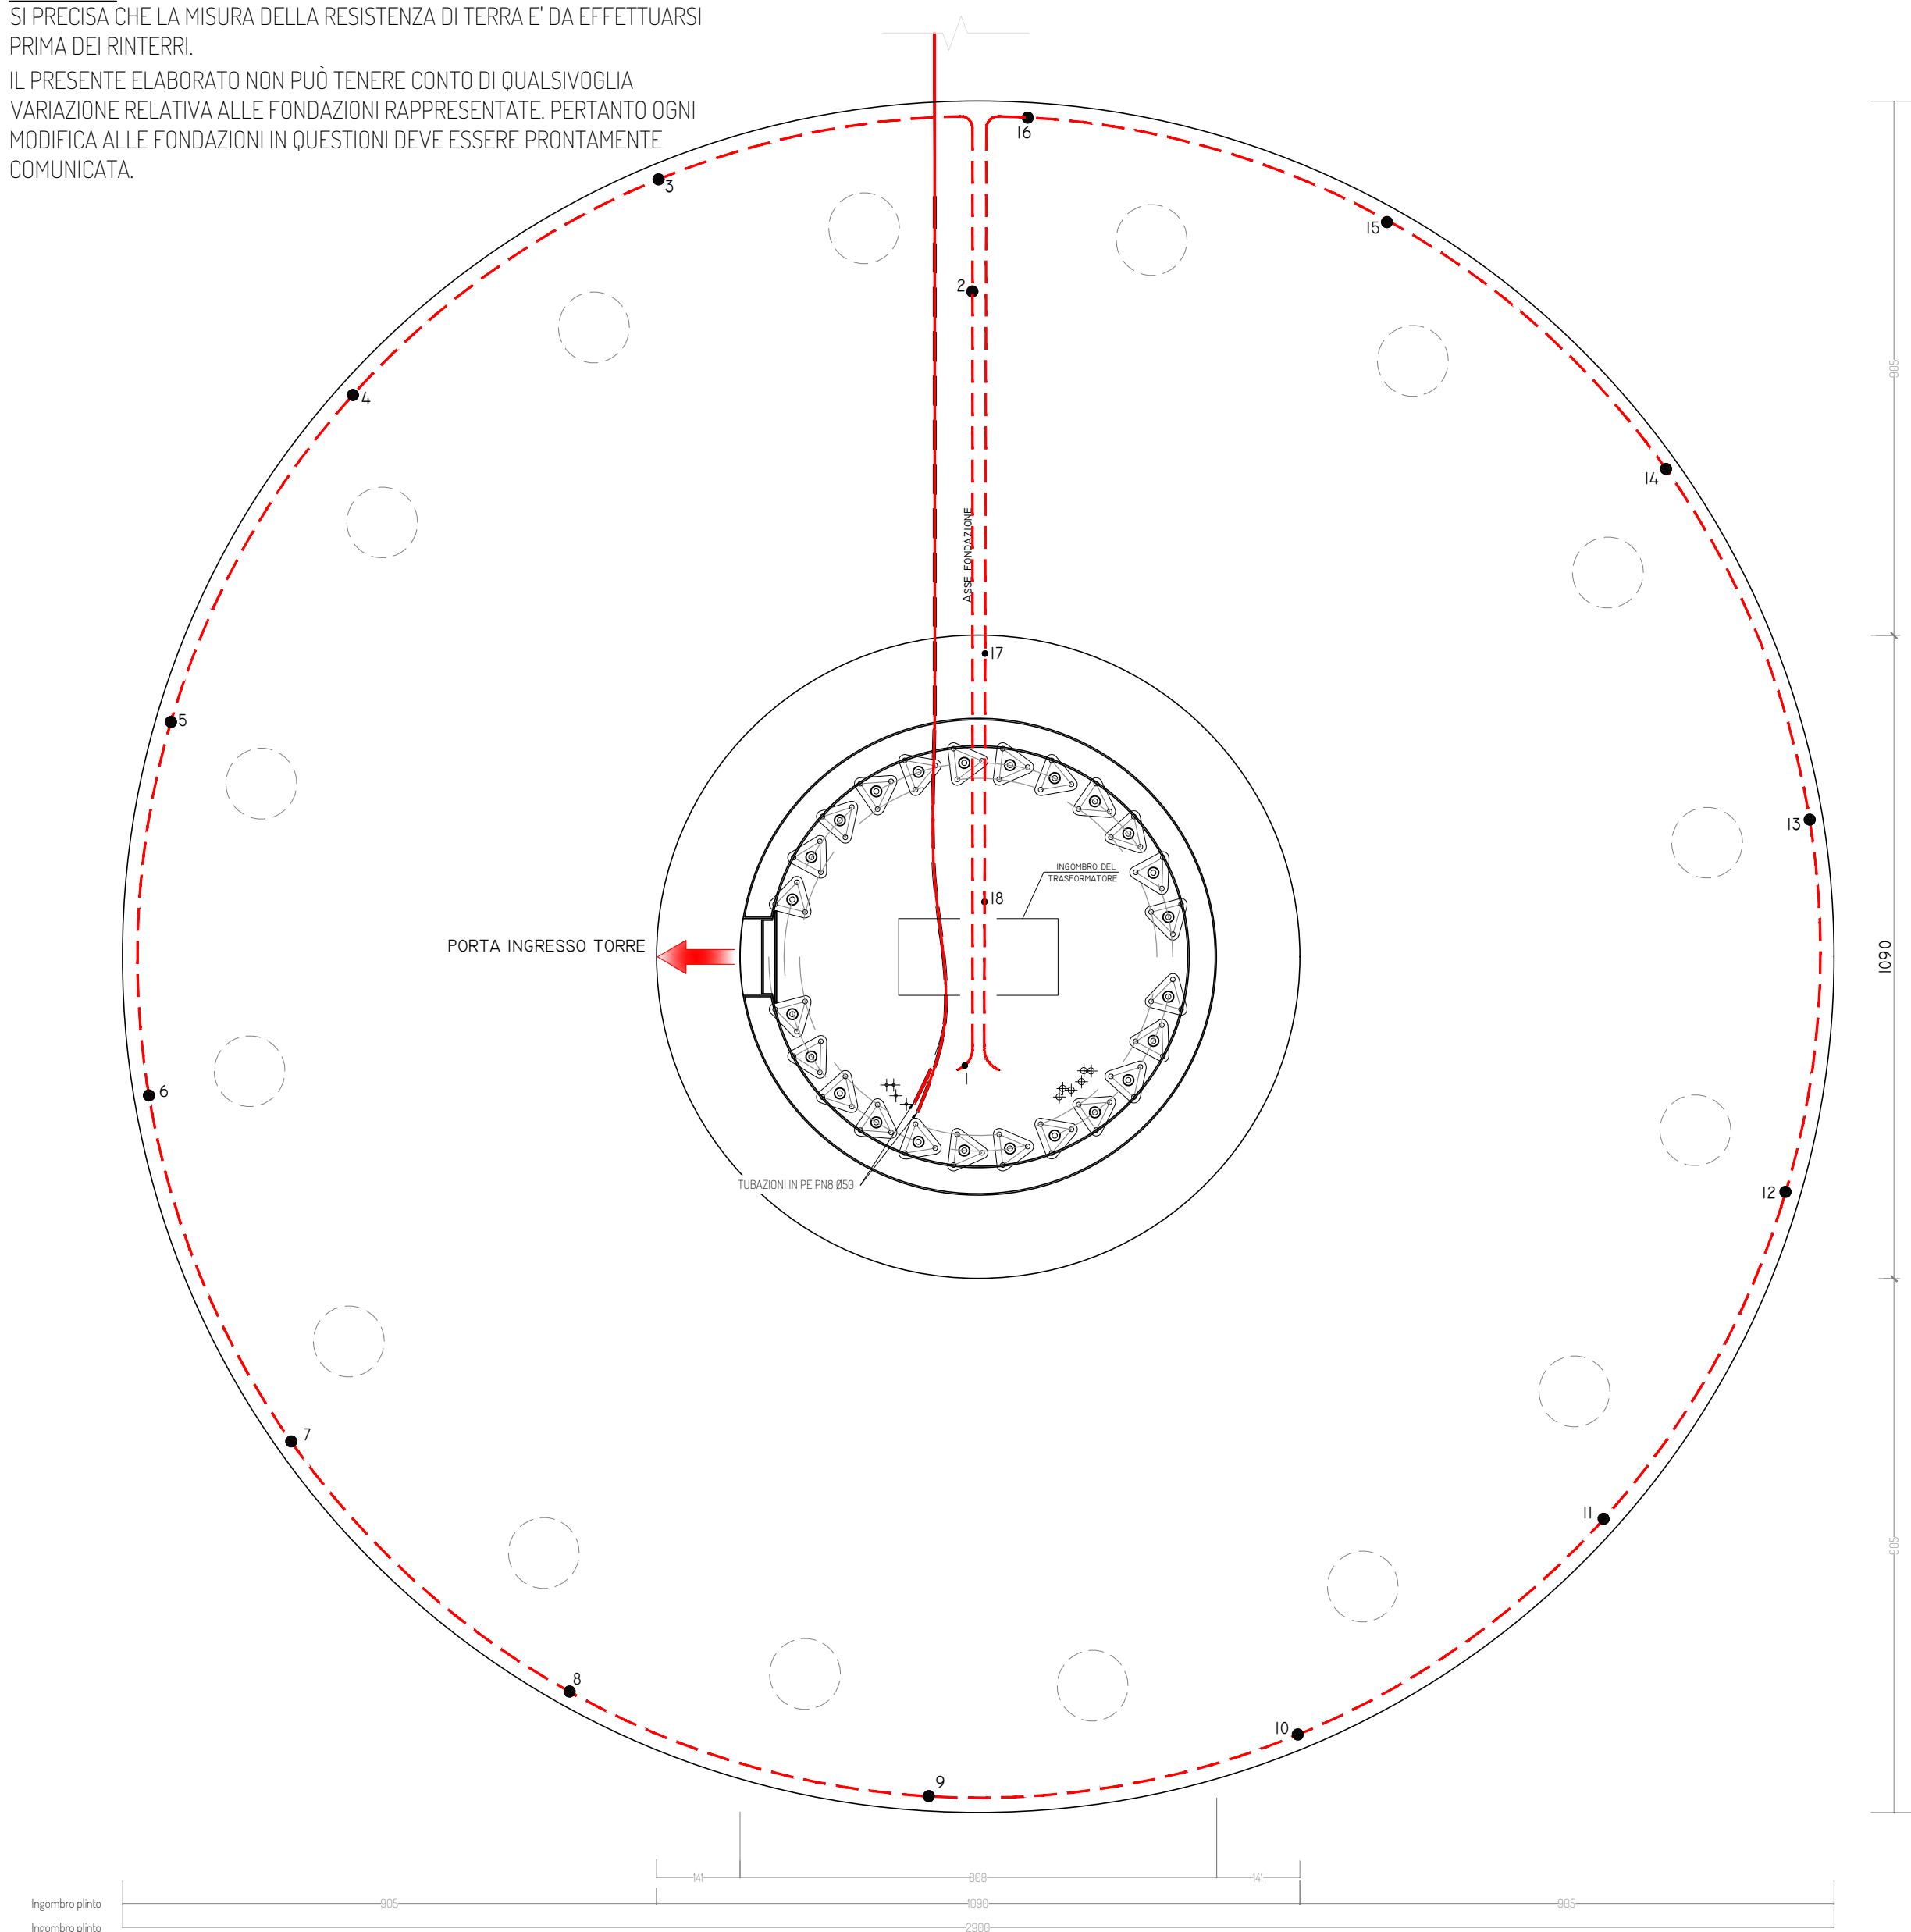

SCALA 1/100

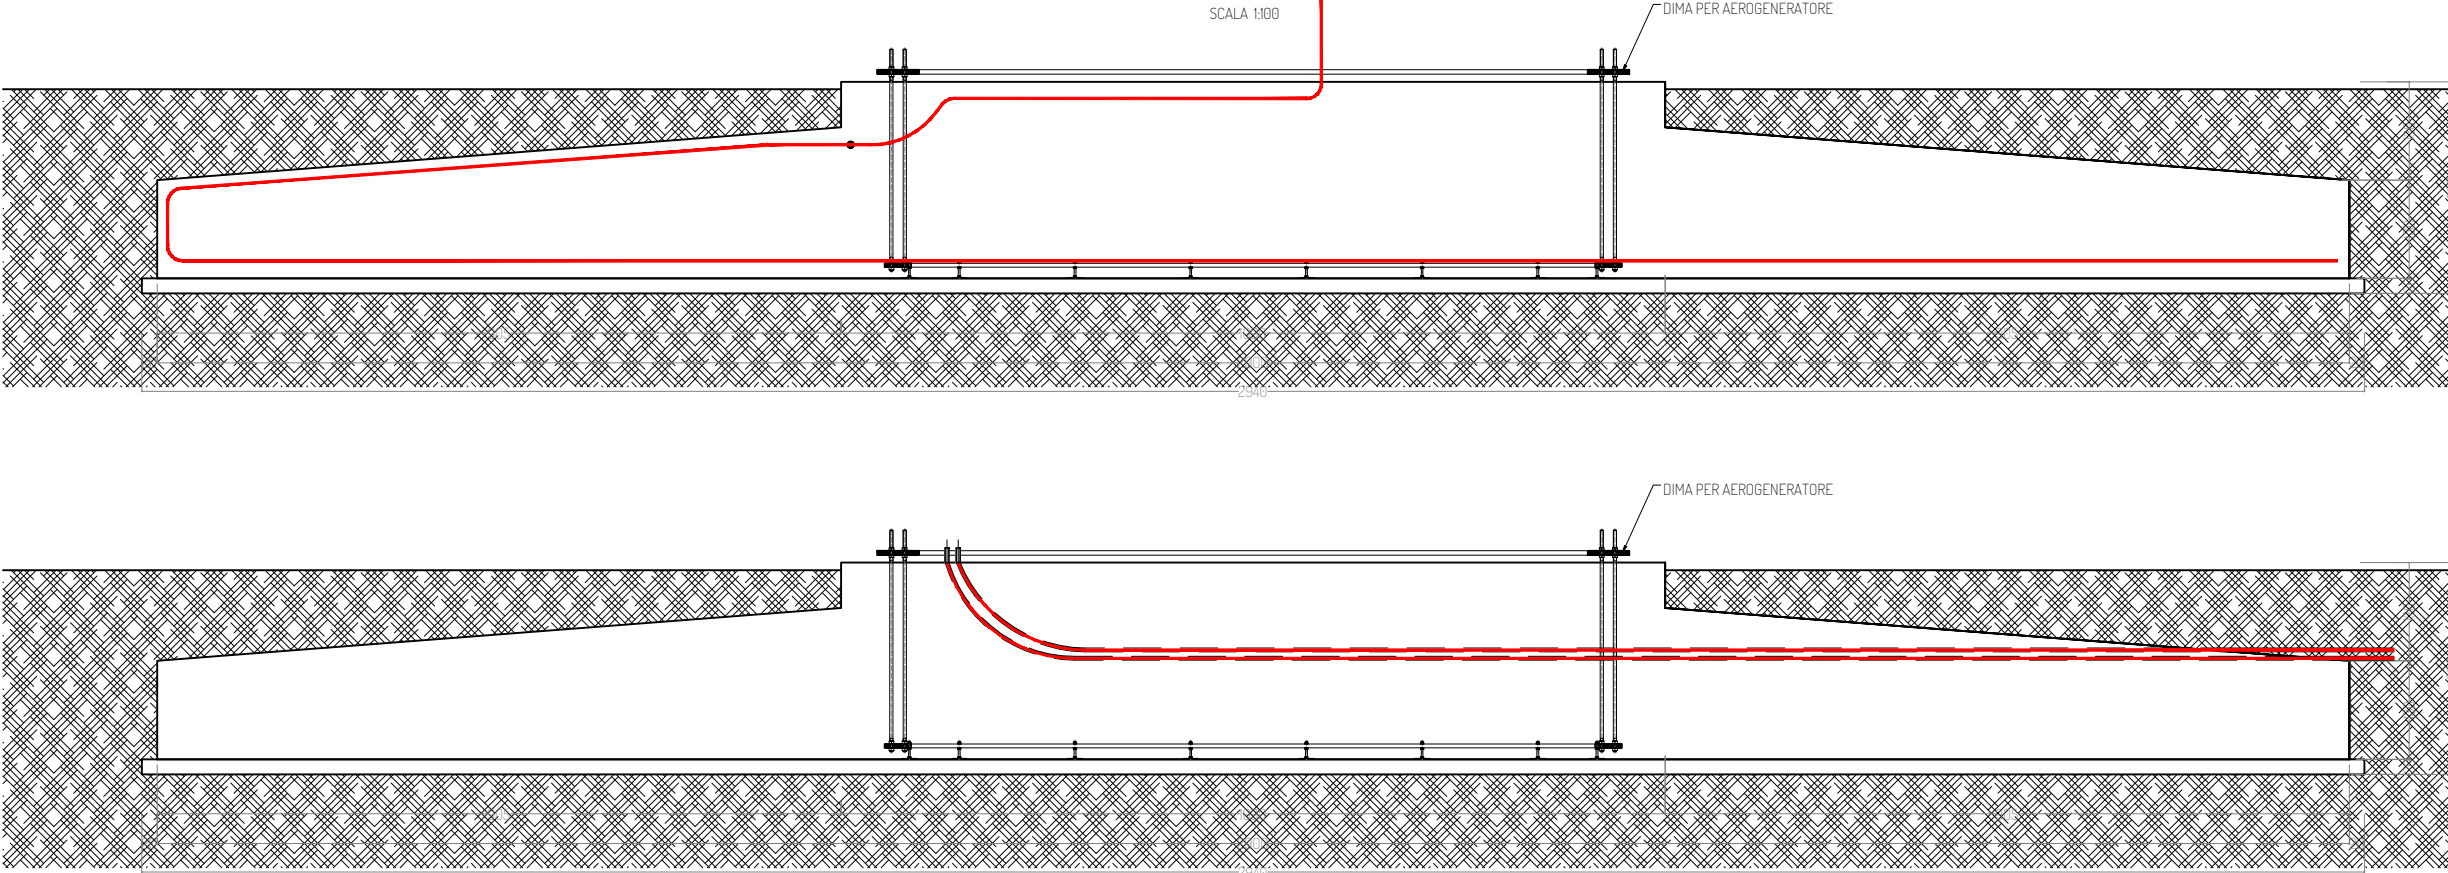


VEDI PARTICOLARE 1

BARRA EQUIPOTENZIALE

COLLEGAMENTO AD IMPIANTO DI TERRA DI TORRE

INGOMBRO DEL TRASFORMATORE

COLLEGAMENTO A SISTEMA DI ATTERRAMENTO DI PARCO

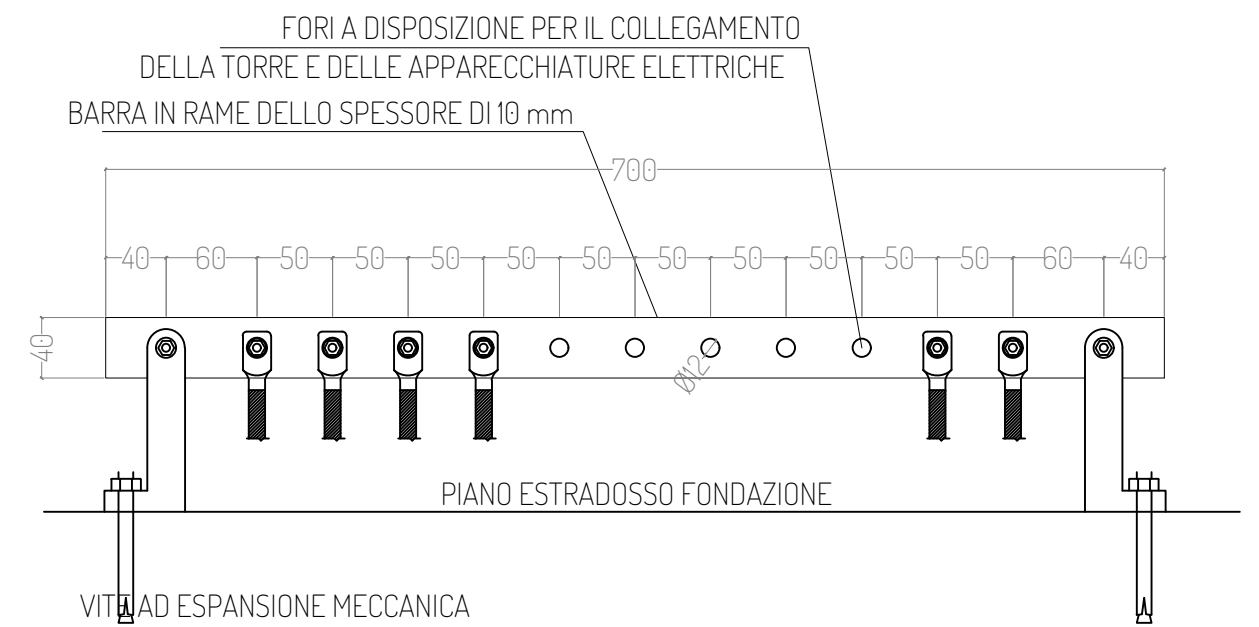**PROGETTO DEFINITIVO - SIA**

ing. Fabio PACCAPELO
ing. Andrea ANGELINI
ing. Antonella Laura GIORDANO
ing. Francesca SACCAROLA
COLLABORATORI
ing. Giulia MONTRONE
geom. Rosa CONTINI

GEOLOGIA
geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA
ing. Sabrina SCARAMUZZI

STUDIO FAUNISTICO
dott. nat. Fabio MASTROPASQUA

VINCA, STUDIO BOTANICO VEGETAZIONALE
E PEDO-AGRONOMICO
dr.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA
dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

arch. Gaetano FORNARELLI
arch. Andrea GIUFFRIDA

Scala 1:100

REV.	DATA	DESCRIZIONE

