

## REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 62,00 MW, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (FG) IN LOCALITÀ ZANCARDI



Via Degli Arredatori, 8  
70026 Modugno (BA) - Italy  
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net  
tel (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

**Tecnico**

SE.ARCH.  
SRL

Via del Vigneto, 21 – 39100 Bolzano  
info@serviziarcheologia.com

SOA OS25 class. II attestazione n. 27608/16/00 del 04/07/2023

Dr. Stefano Di Stefano



(Nr. 4421 elenco MiC Archeologo Fascia I abilitato redazione VIArch)

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
<b>V27d</b>		<b>VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO POTENZIALE E RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>	<b>23048</b>	<b>D</b>		
			CODICE ELABORATO			
			<b>DC23048D-V27d</b>			
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l. e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	<b>SOSTITUISCE</b>	<b>SOSTITUITO DA</b>		
<b>00</b>			-	-		
			NOME FILE		PAGINE	
			<b>DC23048D-V27d.doc</b>		<b>76 + copertina</b>	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato	
00	27/10/23	Emissione	Di Stefano	Miglionico	Pomponio	
01						
02						
03						
04						
05						
06						

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP001

## potenziale basso - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

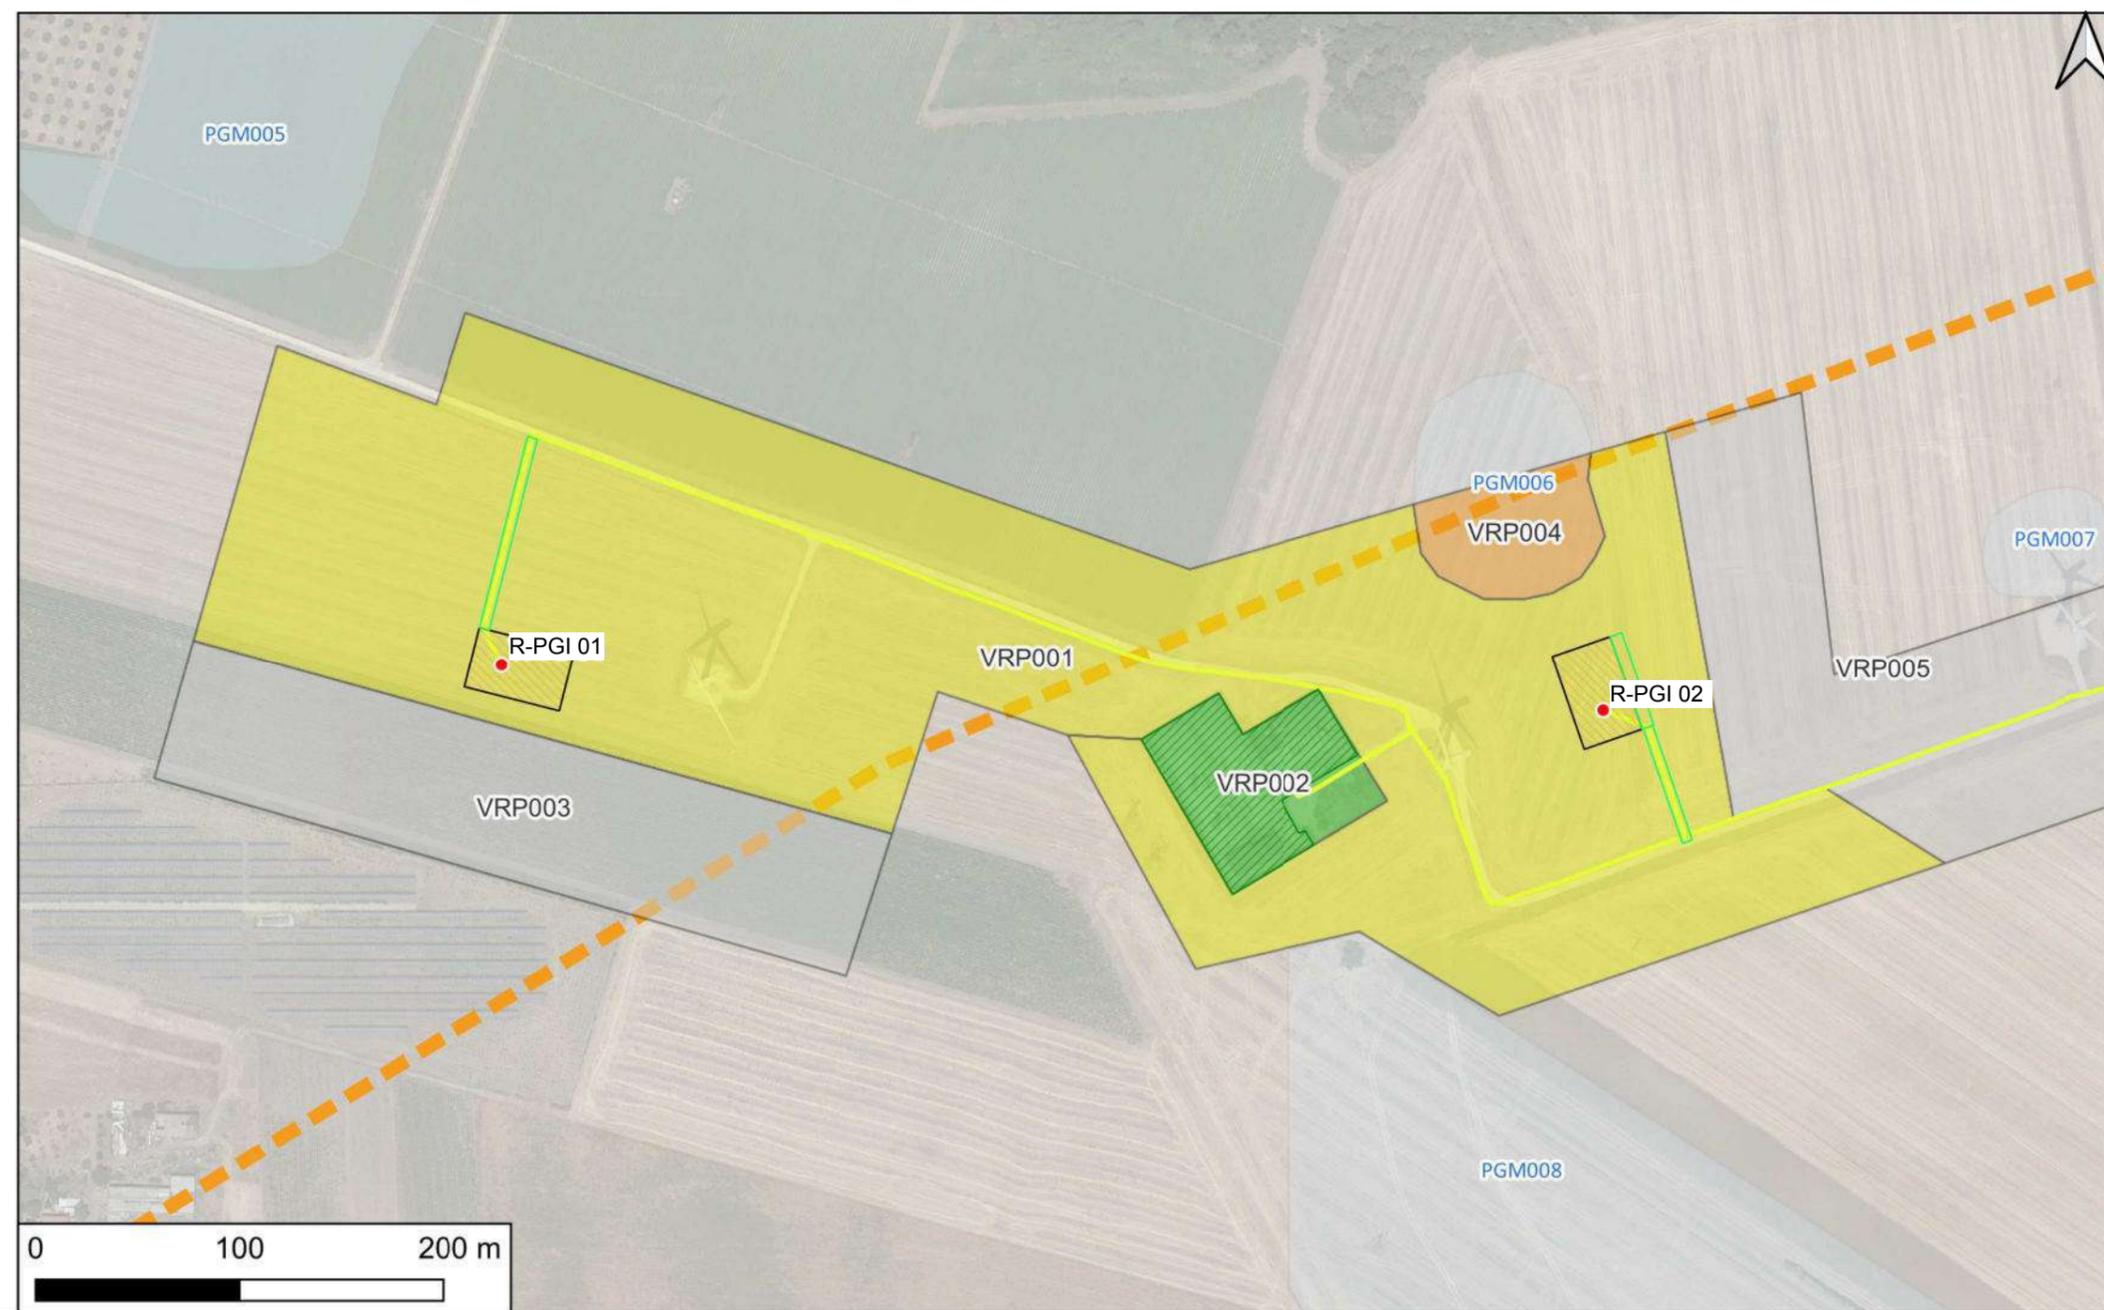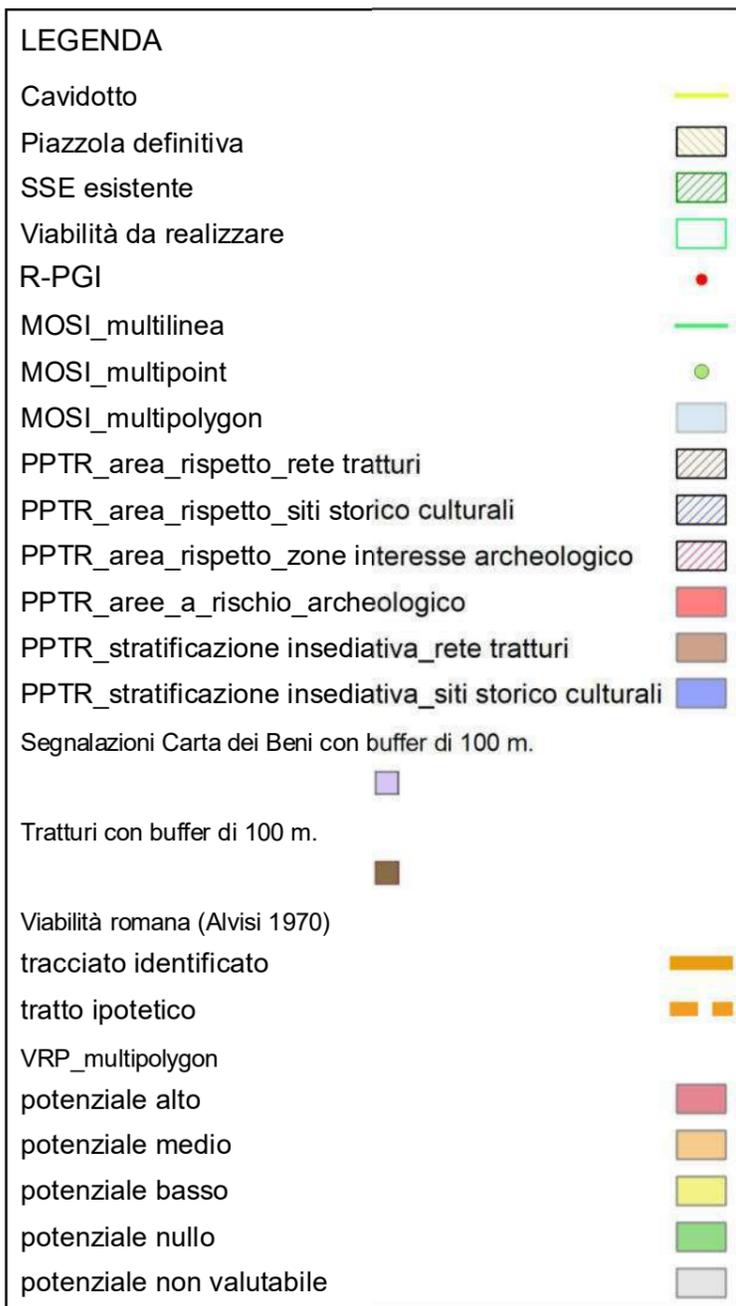

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP002

## potenziale nullo - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale nullo, poichè si tratta dell'area in cui è presente una Stazione Elettrica e vi è dunque "Certezza che le trasformazioni naturali o antropiche dell'età post antica abbiano asportato totalmente l'eventuale stratificazione archeologica preesistente." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

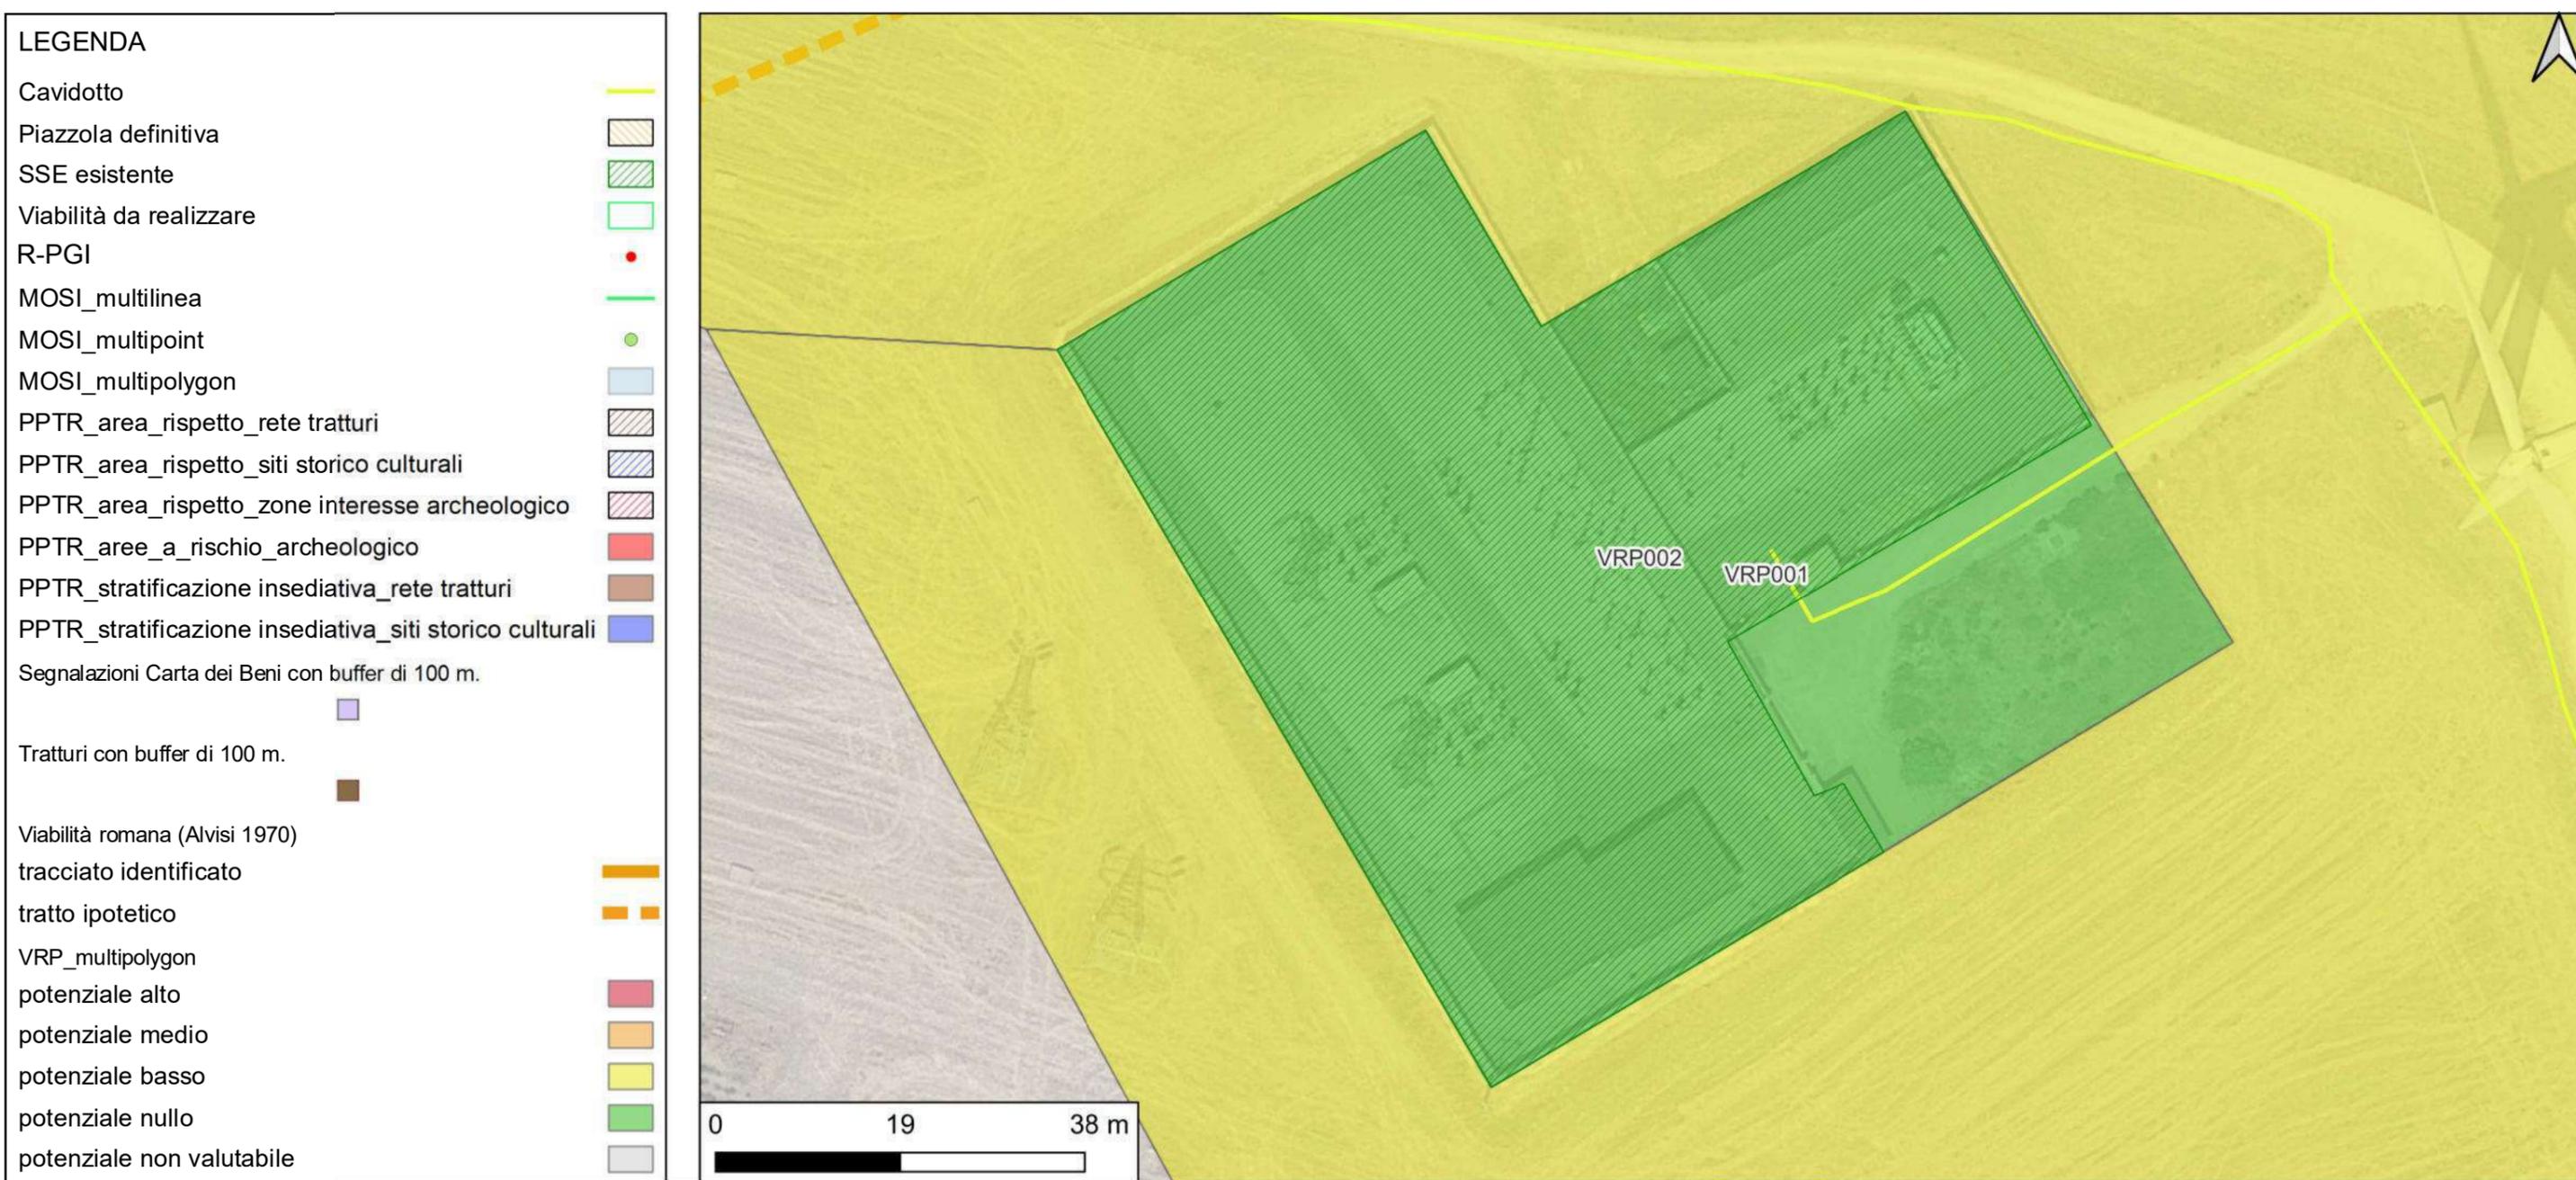

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP003

## potenziale non valutabile - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

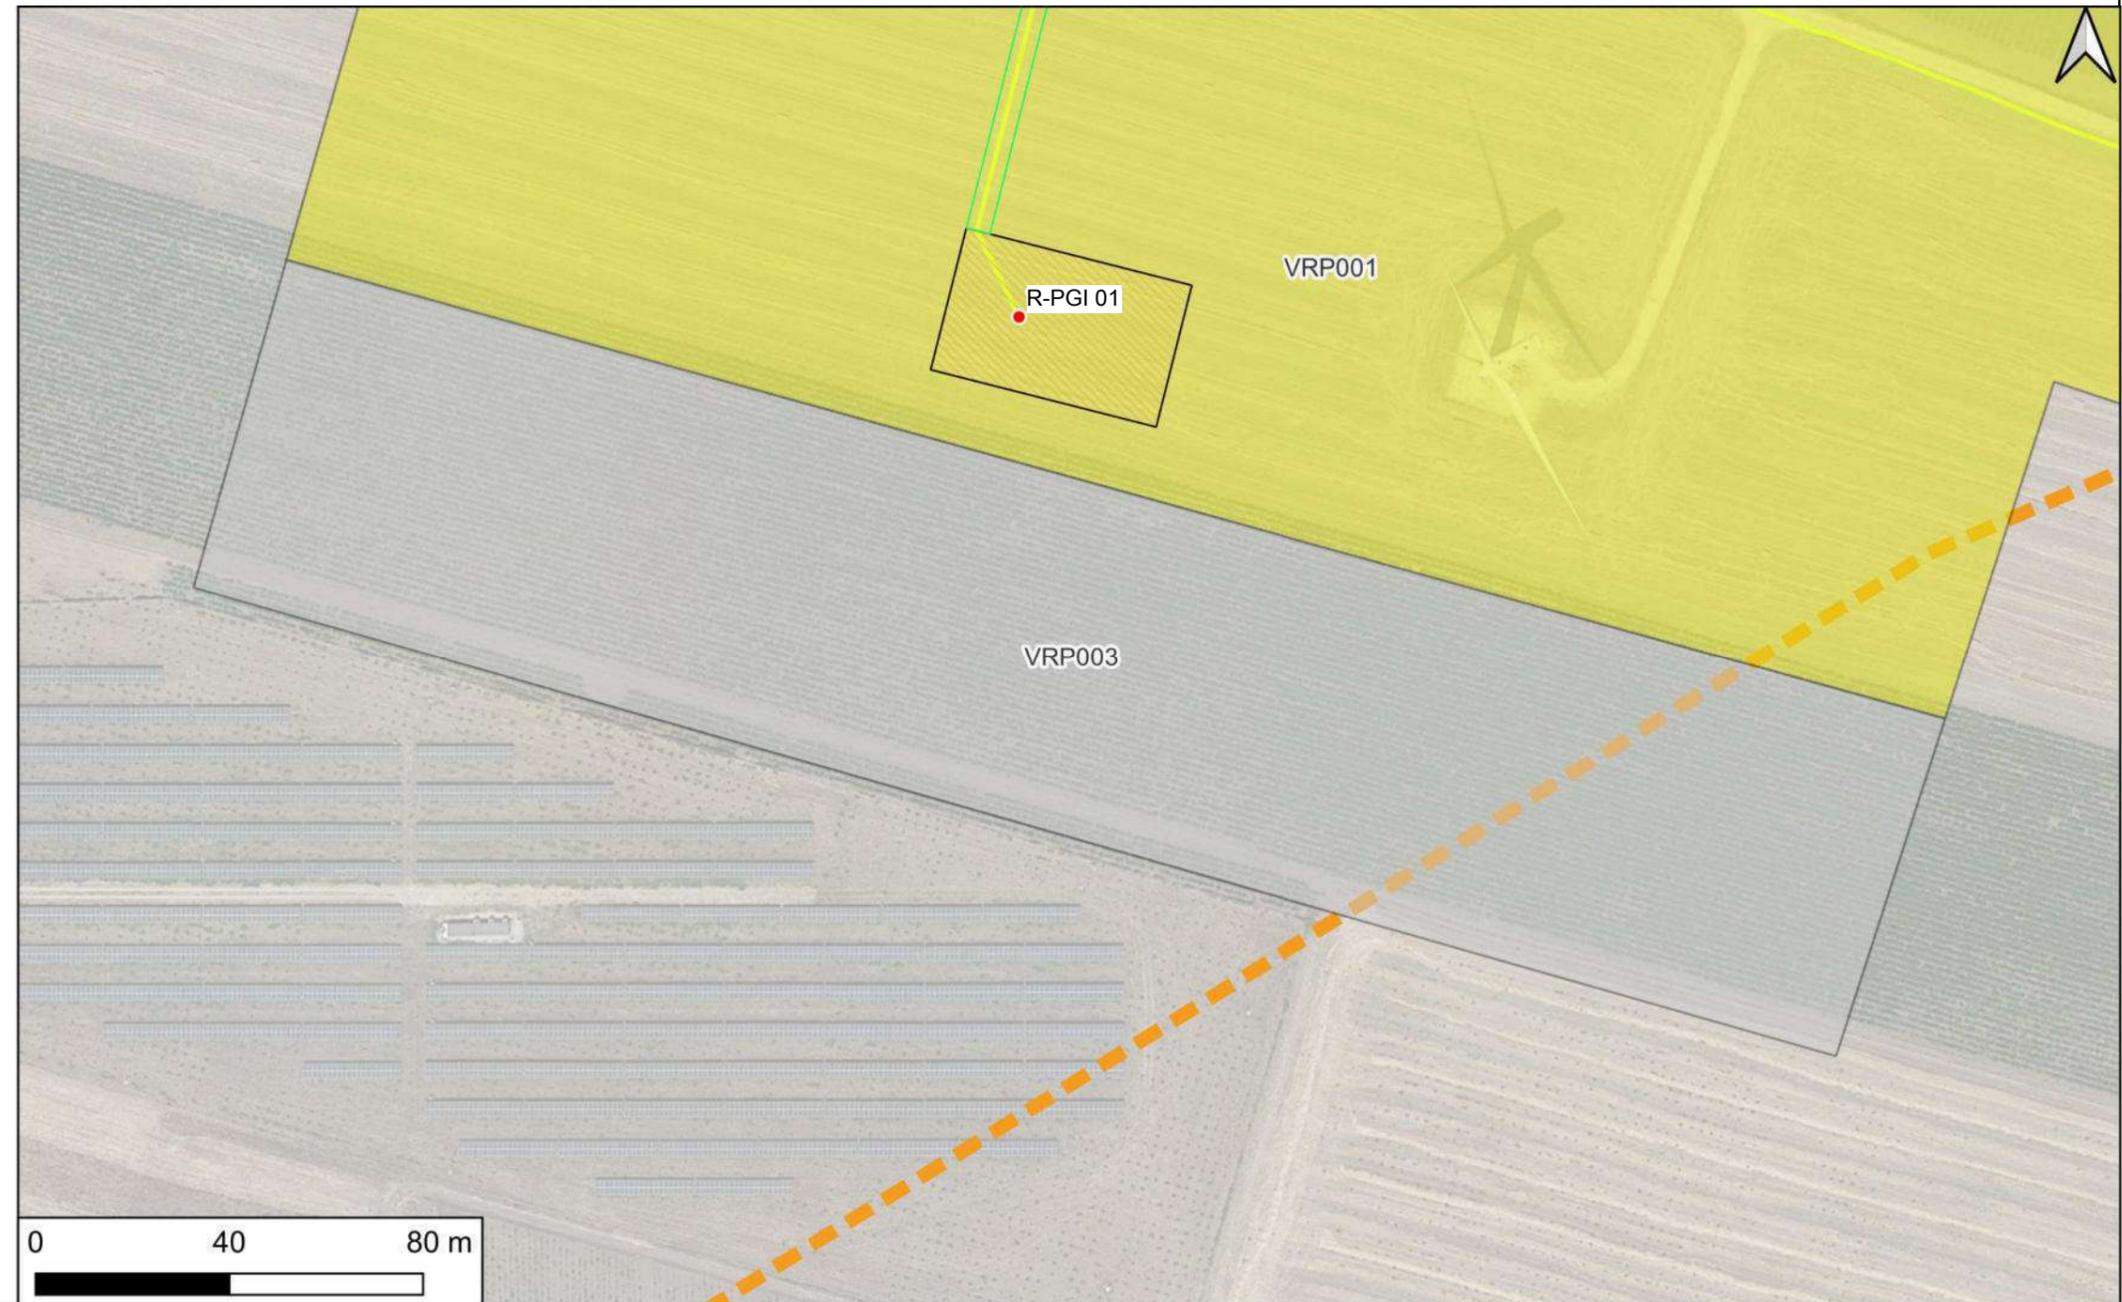


# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP004

## potenziale medio - affidabilità buona

Quest'area è interessata dalla presenza di un'area di frammenti (sito noto PGM006) individuata nel corso delle indagini di superficie realizzate dall'Se.Arch. S.r.l. finalizzate alla redazione di una VPIA relativa ad un parco fotovoltaico e denominata Sporadico 1, è stata individuata nel territorio comunale di Poggio Imperiale, in località Masseria dei Frati Minori/Pozzilli, a m 30 circa a NW dell'aerogeneratore R-PGI 02. L'area, di forma circolare, ha dimensioni pari a m 110x85 circa; essa si colloca a m 150 a S del Fosso Fontana, a m 730 a E di Masseria dei Frati Minori, a m 860 a ENE della SS 16, a m 670 circa a SW di Casa San Nazzario e a circa km 1,09 a ESE di Casa San Michele. L'area è caratterizzata dalla presenza di alcuni frammenti di laterizi di piccole dimensioni ed alcuni frammenti di ceramica comune acroma che non consentono di avanzare ipotesi circa l'arco cronologico di riferimento. Non si esclude la possibilità che l'area possa estendersi verso E considerando la presenza, in tale direzione, di un seminato con visibilità nulla che non ha permesso di verificare la reale estensione dell'area che potrebbe ipoteticamente svilupparsi in direzione del sito noto PGM007 (Sporadico 2) dal quale dista m 150 circa; in via ipotetica, lo Sporadico 1 e lo Sporadico 2 dunque potrebbero costituire le due estremità di un'unica area la cui porzione centrale non è stato possibile indagare. L'area è stata valutata con un grado di potenziale medio, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

### LEGENDA


Cavidotto	
Piazzola definitiva	
SSE esistente	
Viabilità da realizzare	
R-PGI	
MOSI_multilinea	
MOSI_multipoint	
MOSI_multipolygon	
PPTR_area_rispetto_rete tratturi	
PPTR_area_rispetto_siti storico culturali	
PPTR_area_rispetto_zone interesse archeologico	
PPTR_aree_a_rischio_archeologico	
PPTR_stratificazione insediativa_rete tratturi	
PPTR_stratificazione insediativa_siti storico culturali	
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.	
Tratturi con buffer di 100 m.	
Viabilità romana (Alvisi 1970)	
tracciato identificato	
tratto ipotetico	
VRP_multipolygon	
potenziale alto	
potenziale medio	
potenziale basso	
potenziale nullo	
potenziale non valutabile	

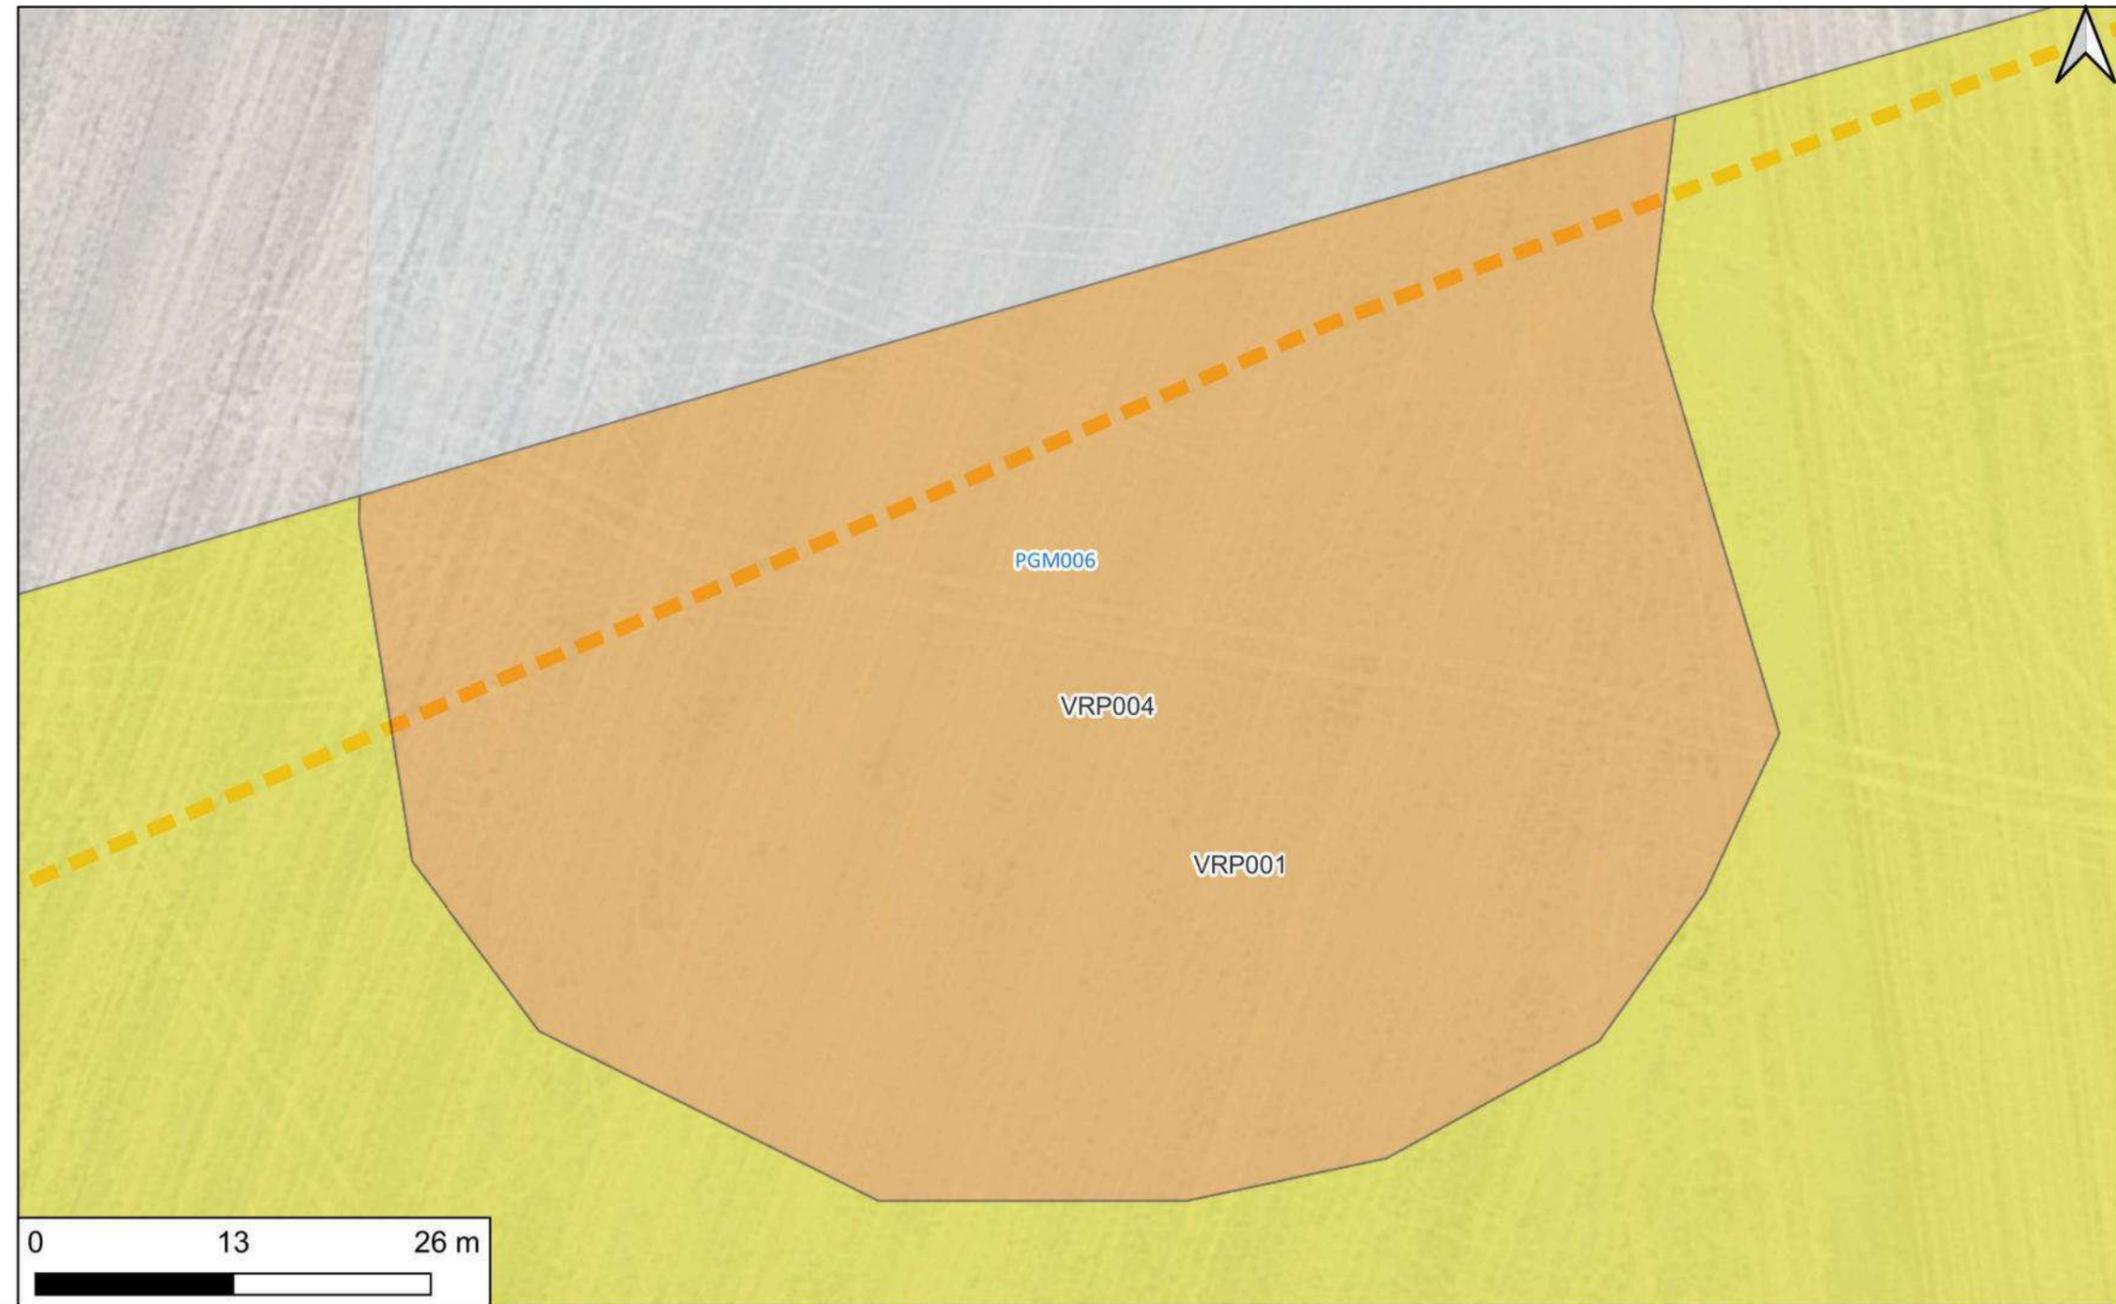

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP005

## potenziale non valutabile - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

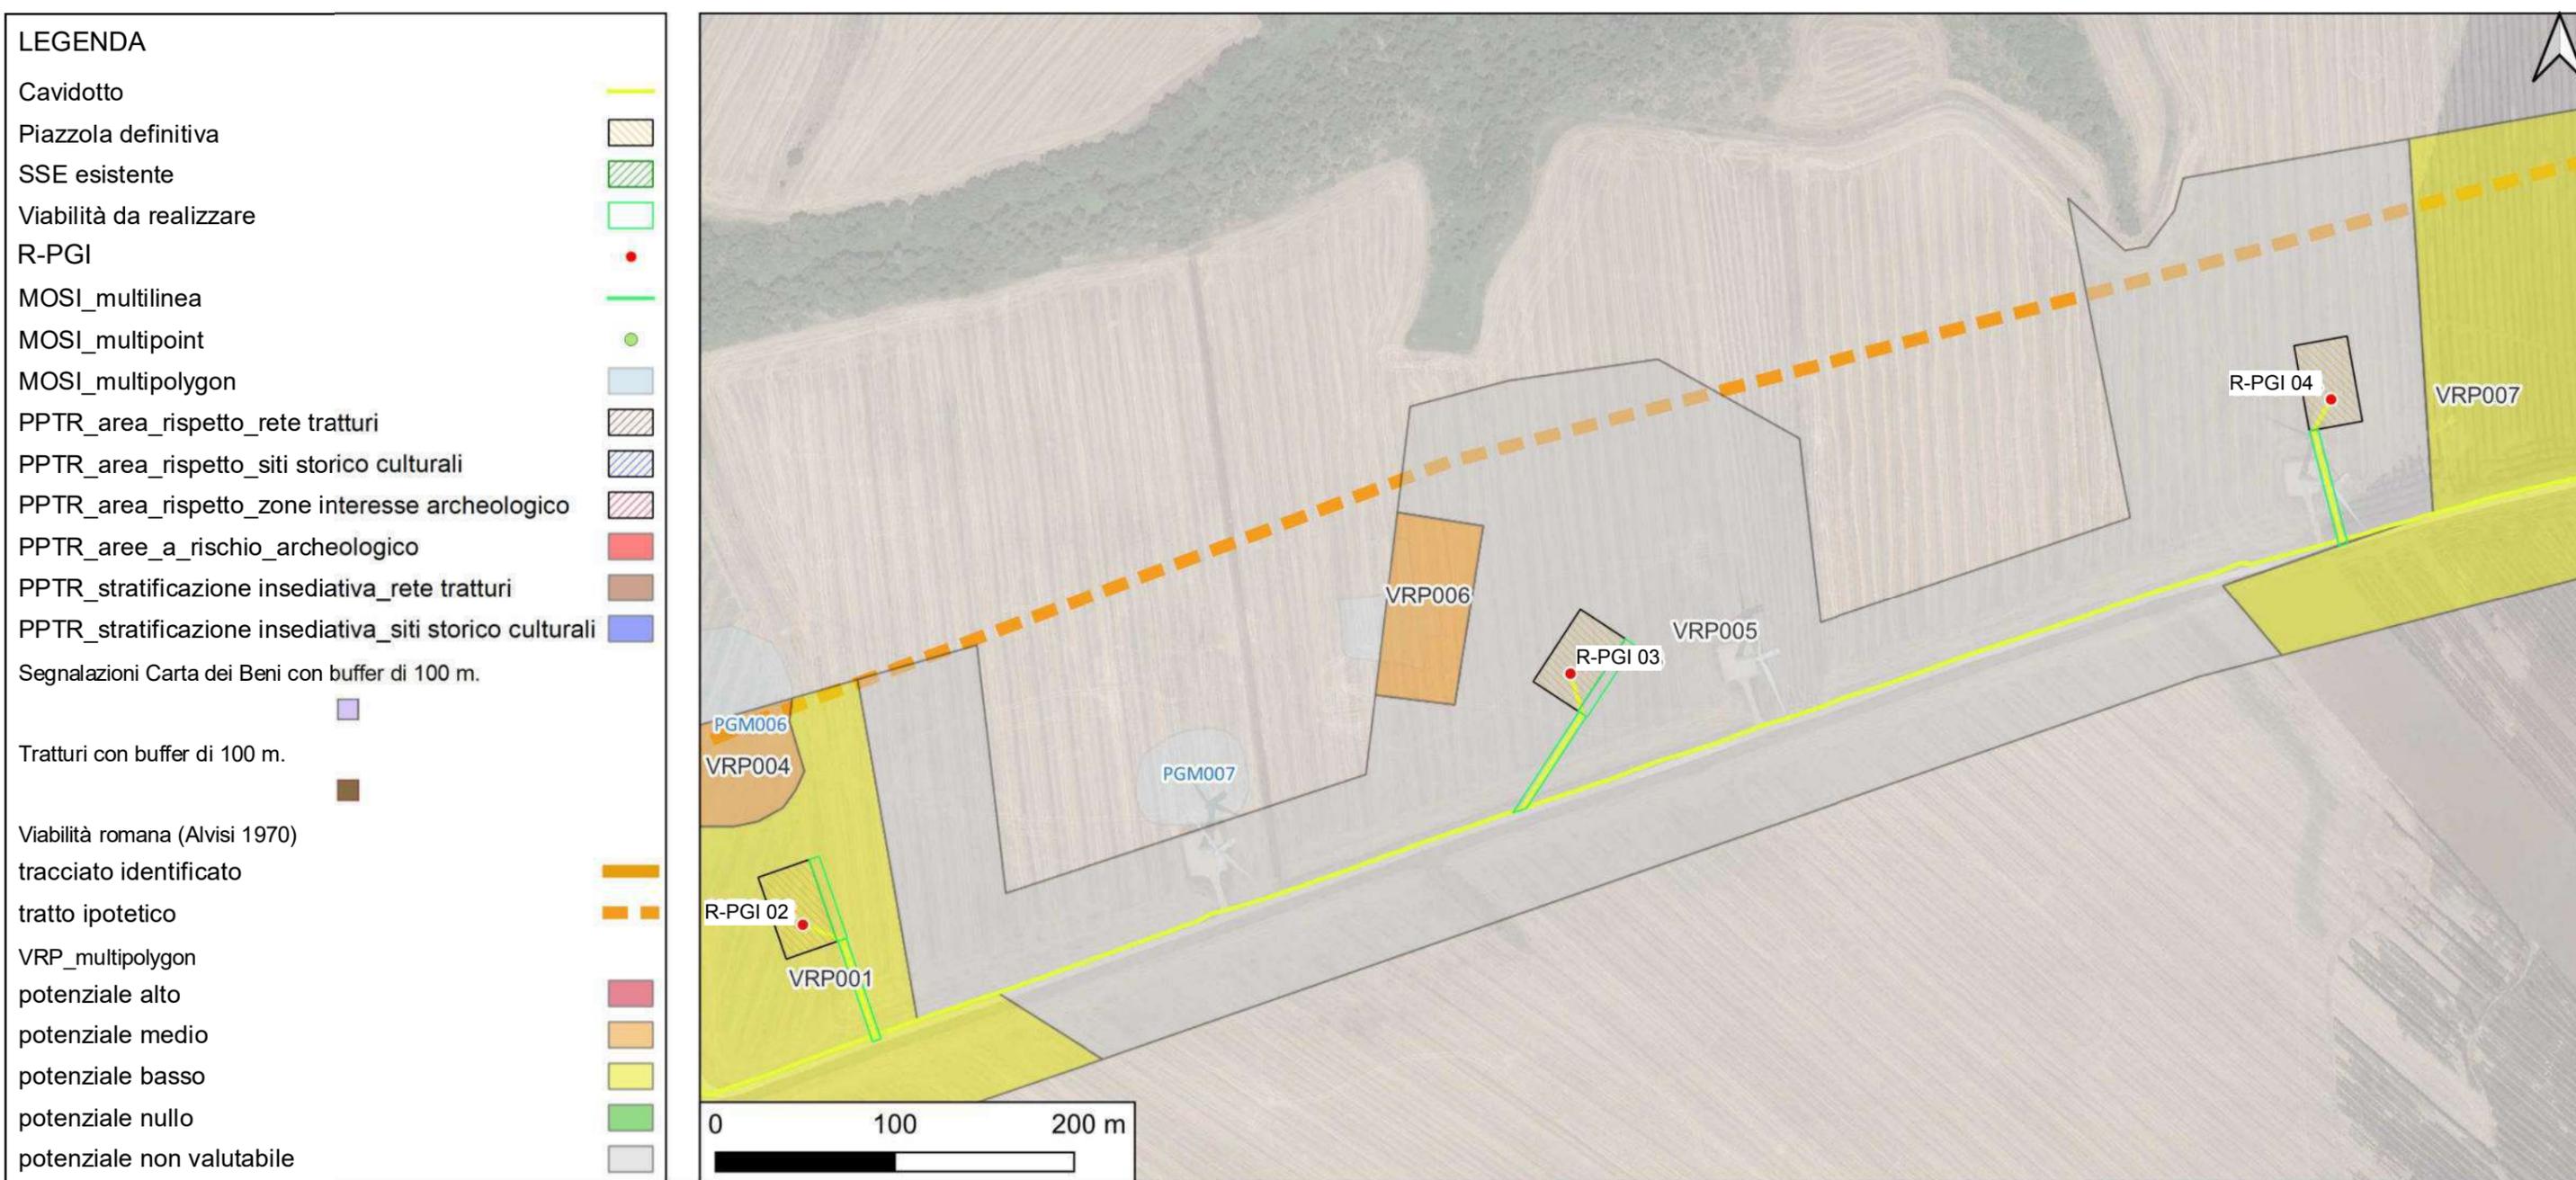


# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP006

## potenziale medio - affidabilità buona

Quest'area è interessata dalla presenza di una serie di anomalie individuate grazie all'analisi delle fotografie aeree effettuata nel settembre 2023 dalla Se.Arch. S.r.l. nell'ambito della redazione di una VPIA relativa ad un parco fotovoltaico. E' stato possibile individuare anomalie (denominate anomalia 2) presumibilmente pertinenti ad una grande struttura la cui cronologia, allo stato attuale delle conoscenze, non è definibile. La loro conformazione restituisce parzialmente la planimetria di una complessa e articolata struttura di forma regolare ed interessano un'area complessiva di circa m 55 x m 76. L'area interessata dall'anomalia si colloca a circa m 4000 a SW dell'abitato di Poggio Imperiale, a circa m 1100 a E di Masseria dei Frati Minori e a circa m 890 a NW di Masseria Beccherini. L'area è stata valutata con un grado di potenziale medio, poichè si tratta di "Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi probabile, anche sulla base dello stato di conoscenze nelle aree limitrofe o in presenza di dubbi sulla esatta collocazione dei resti." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.



LEGENDA	
Cavidotto	
Piazzola definitiva	
SSE esistente	
Viabilità da realizzare	
R-PGI	
MOSI_multilinea	
MOSI_multipoint	
MOSI_multipolygon	
PPTR_area_rispetto_rete tratturi	
PPTR_area_rispetto_siti storico culturali	
PPTR_area_rispetto_zone interesse archeologico	
PPTR_aree_a_rischio_archeologico	
PPTR_stratificazione insediativa_rete tratturi	
PPTR_stratificazione insediativa_siti storico culturali	
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.	
Tratturi con buffer di 100 m.	
Viabilità romana (Alvisi 1970)	
tracciato identificato	
tratto ipotetico	
VRP_multipolygon	
potenziale alto	
potenziale medio	
potenziale basso	
potenziale nullo	
potenziale non valutabile	

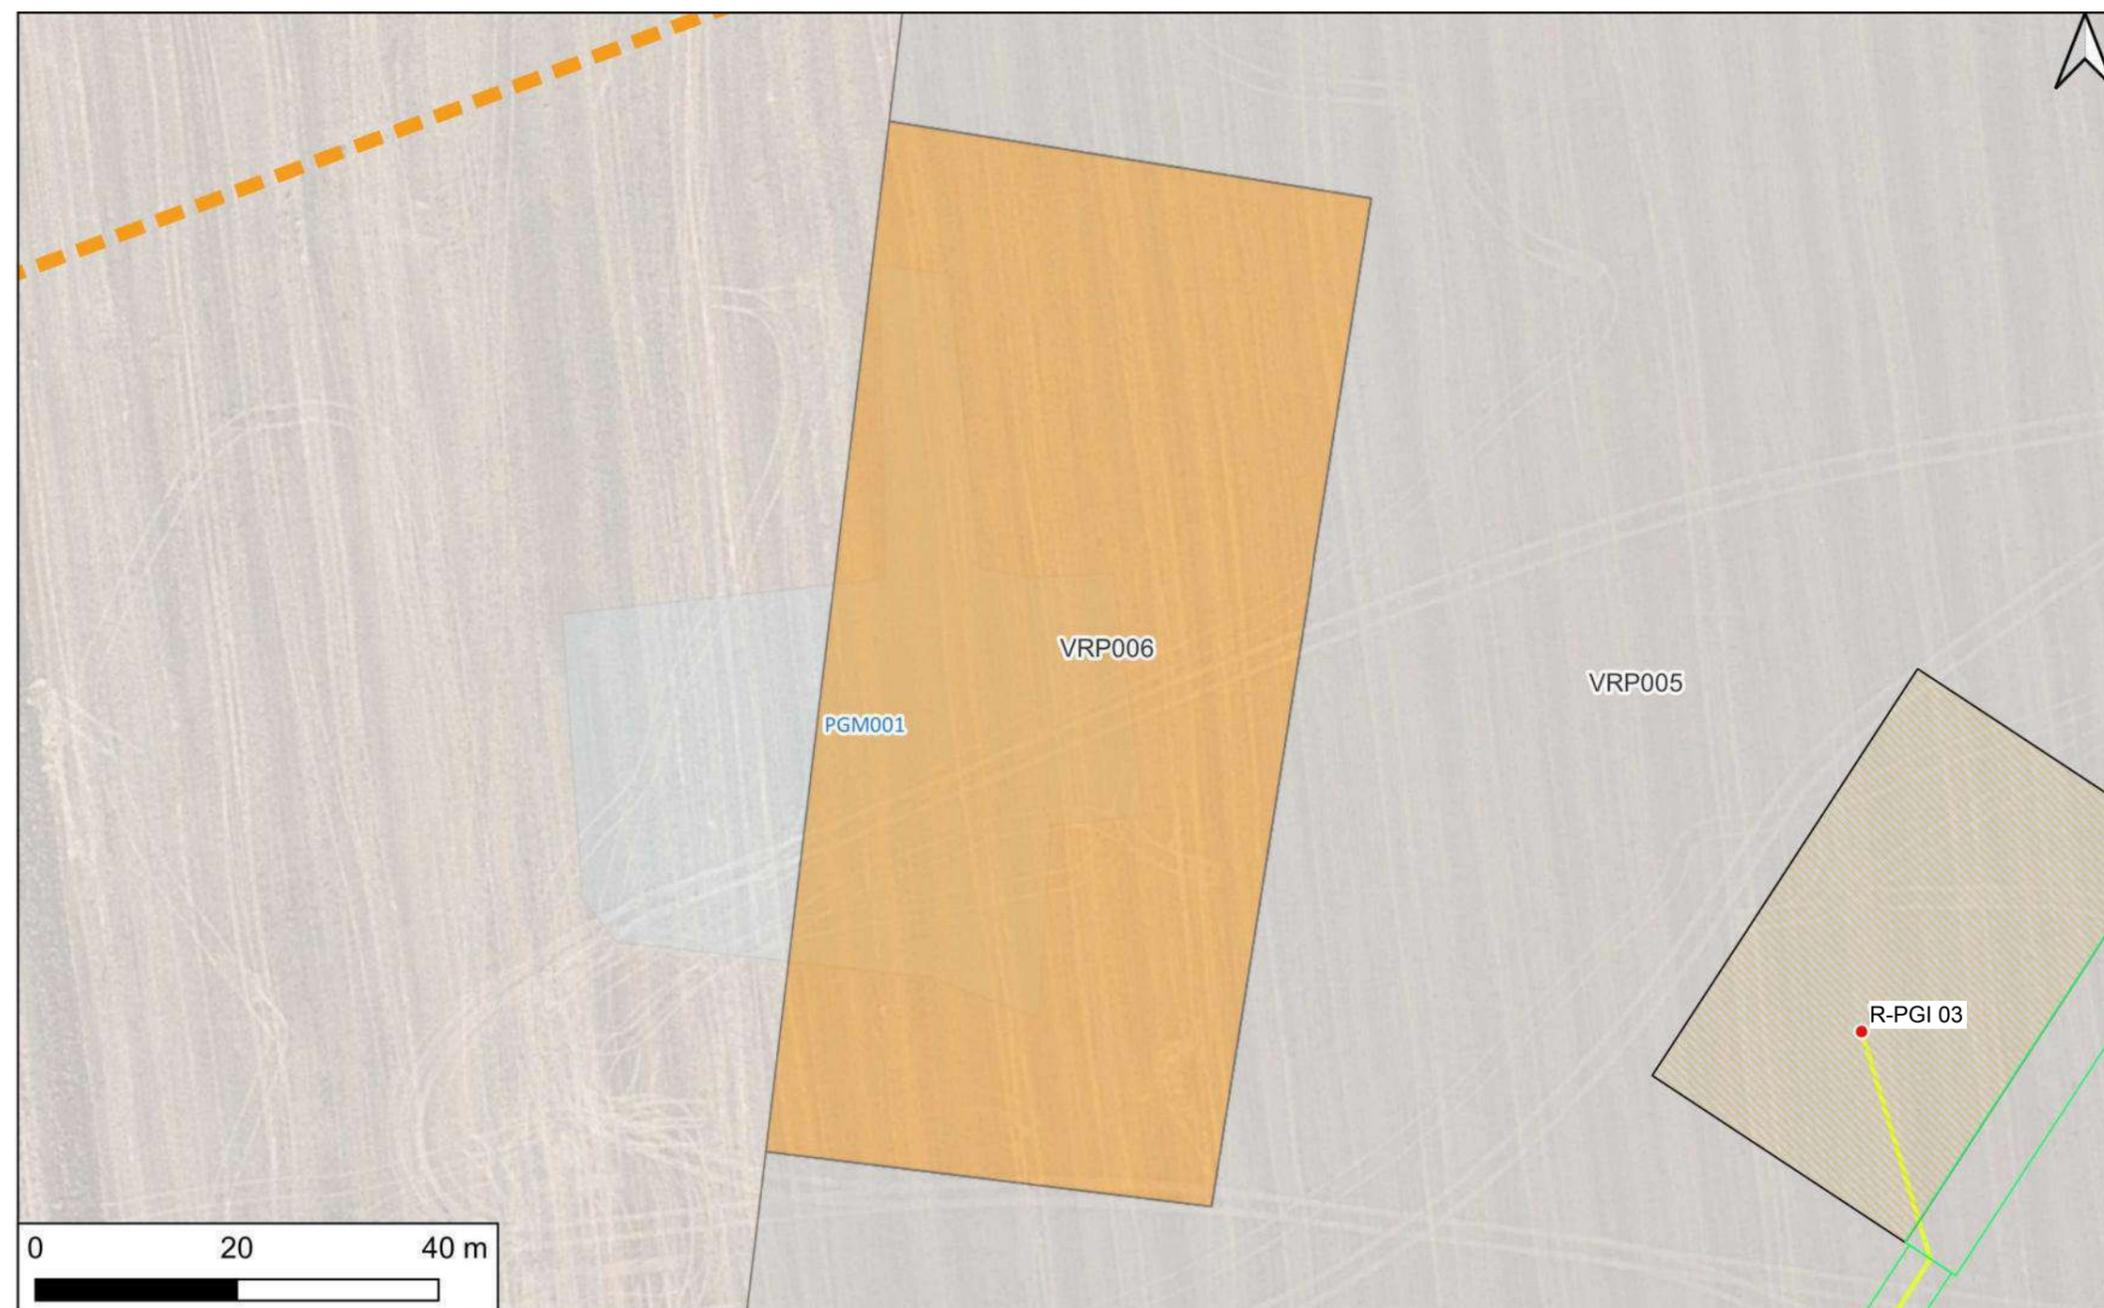

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP007

## potenziale basso - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

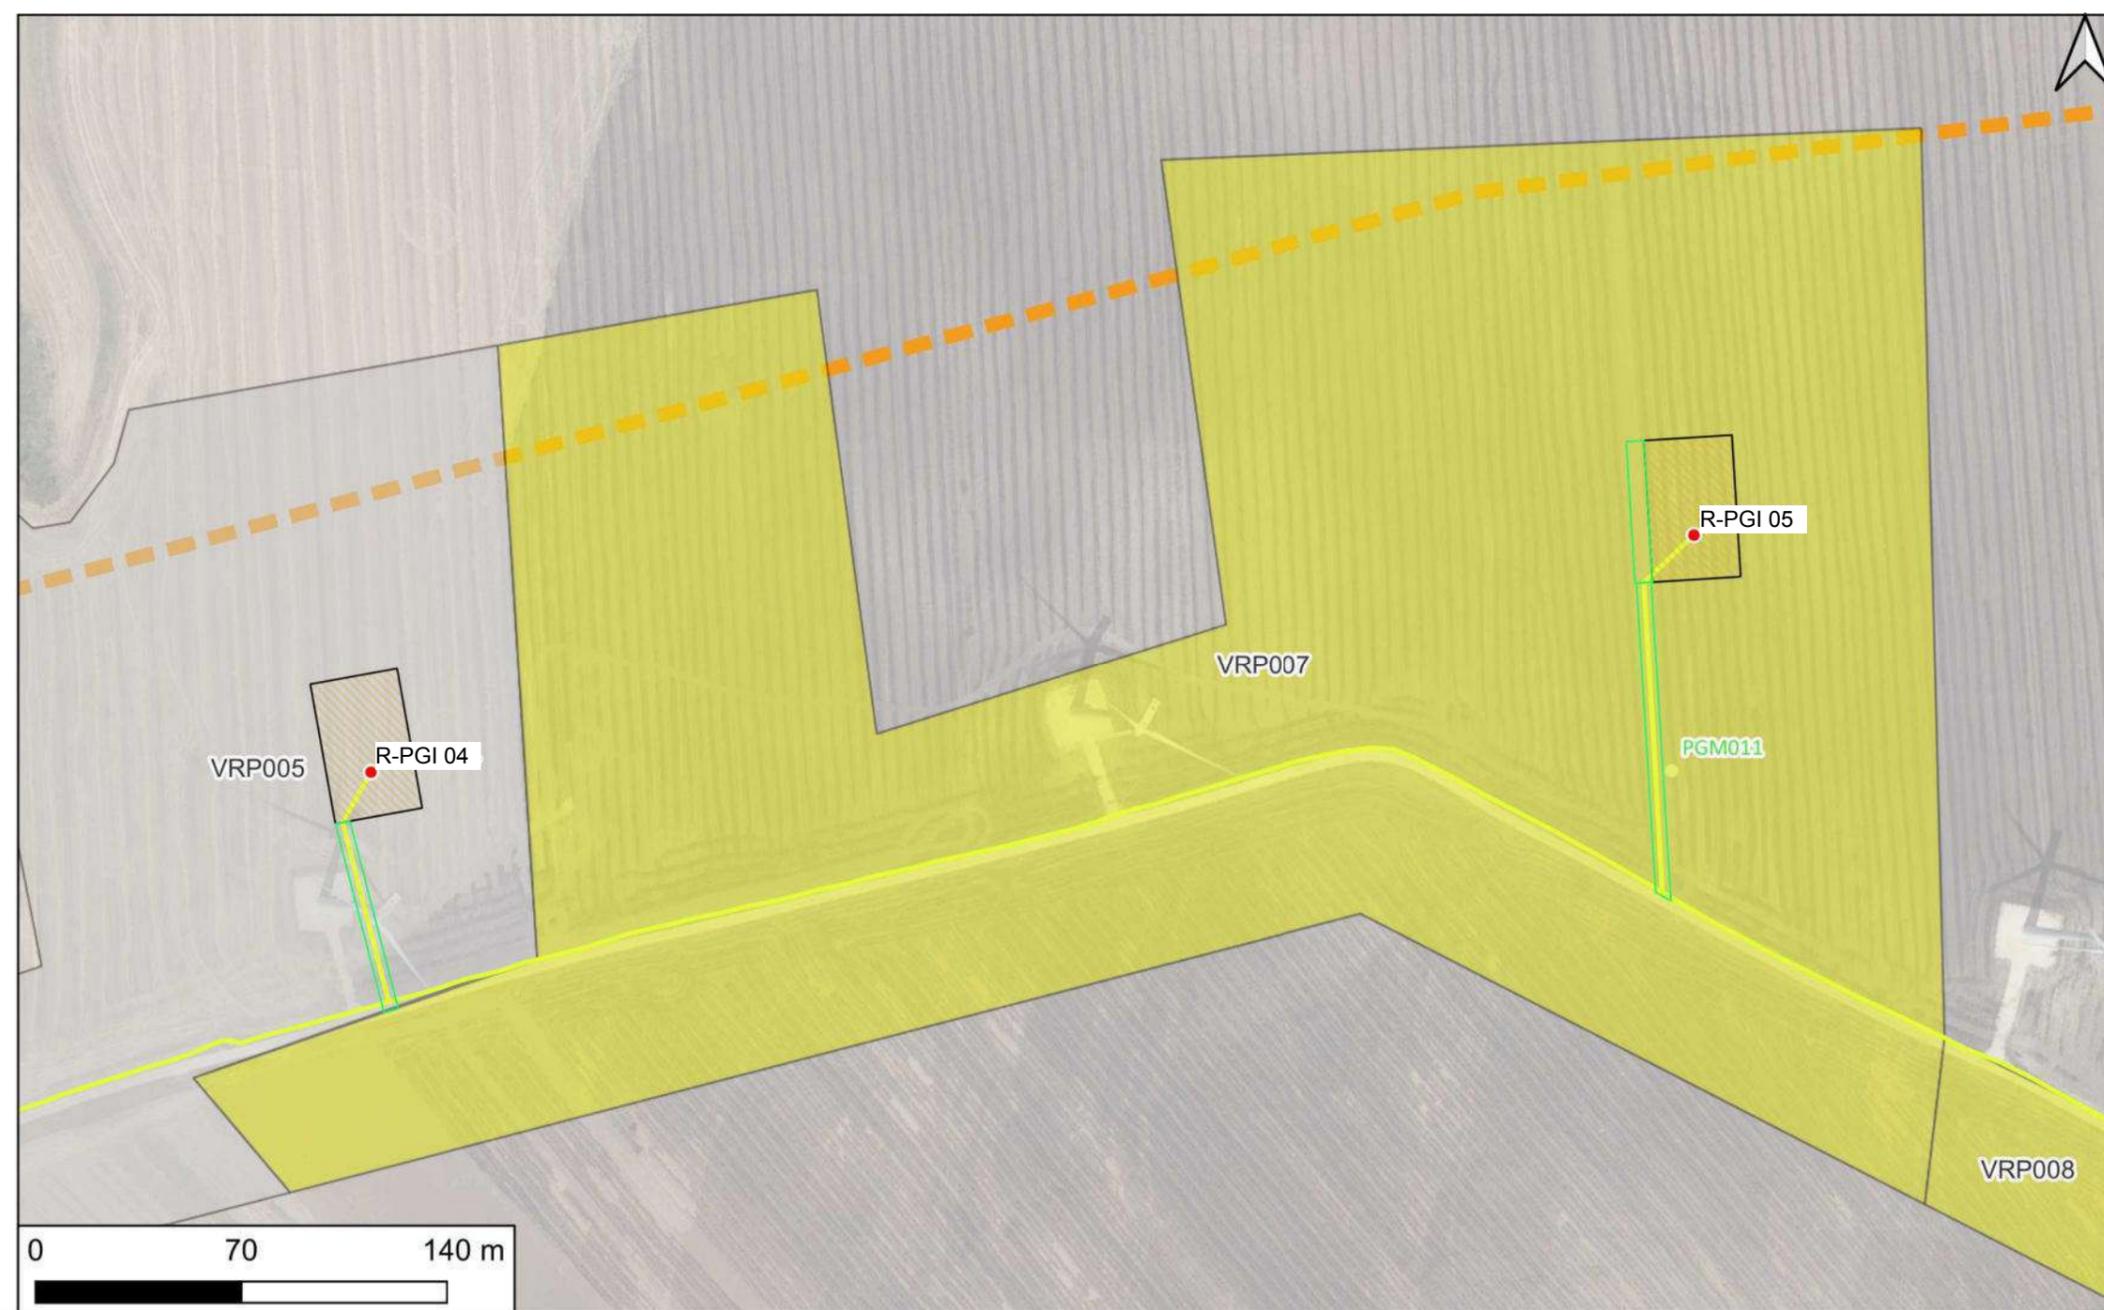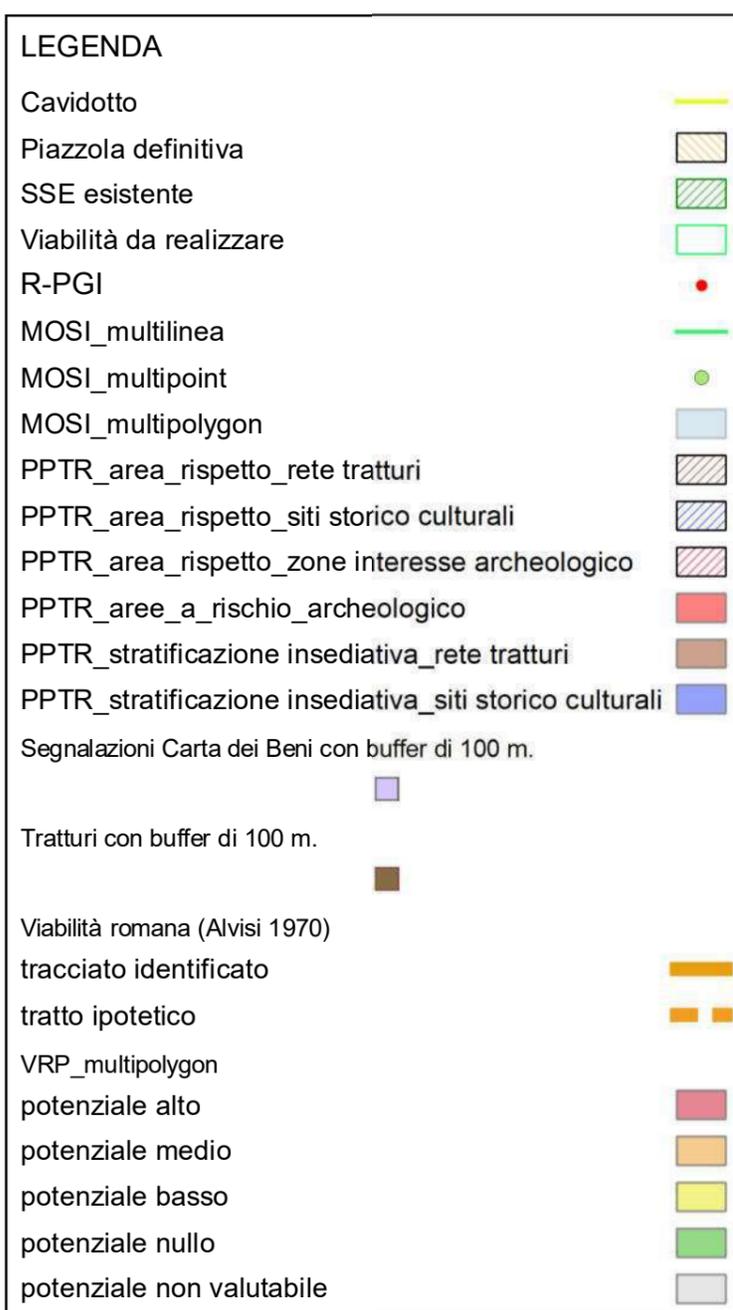

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP008

## potenziale basso - affidabilità buona



Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

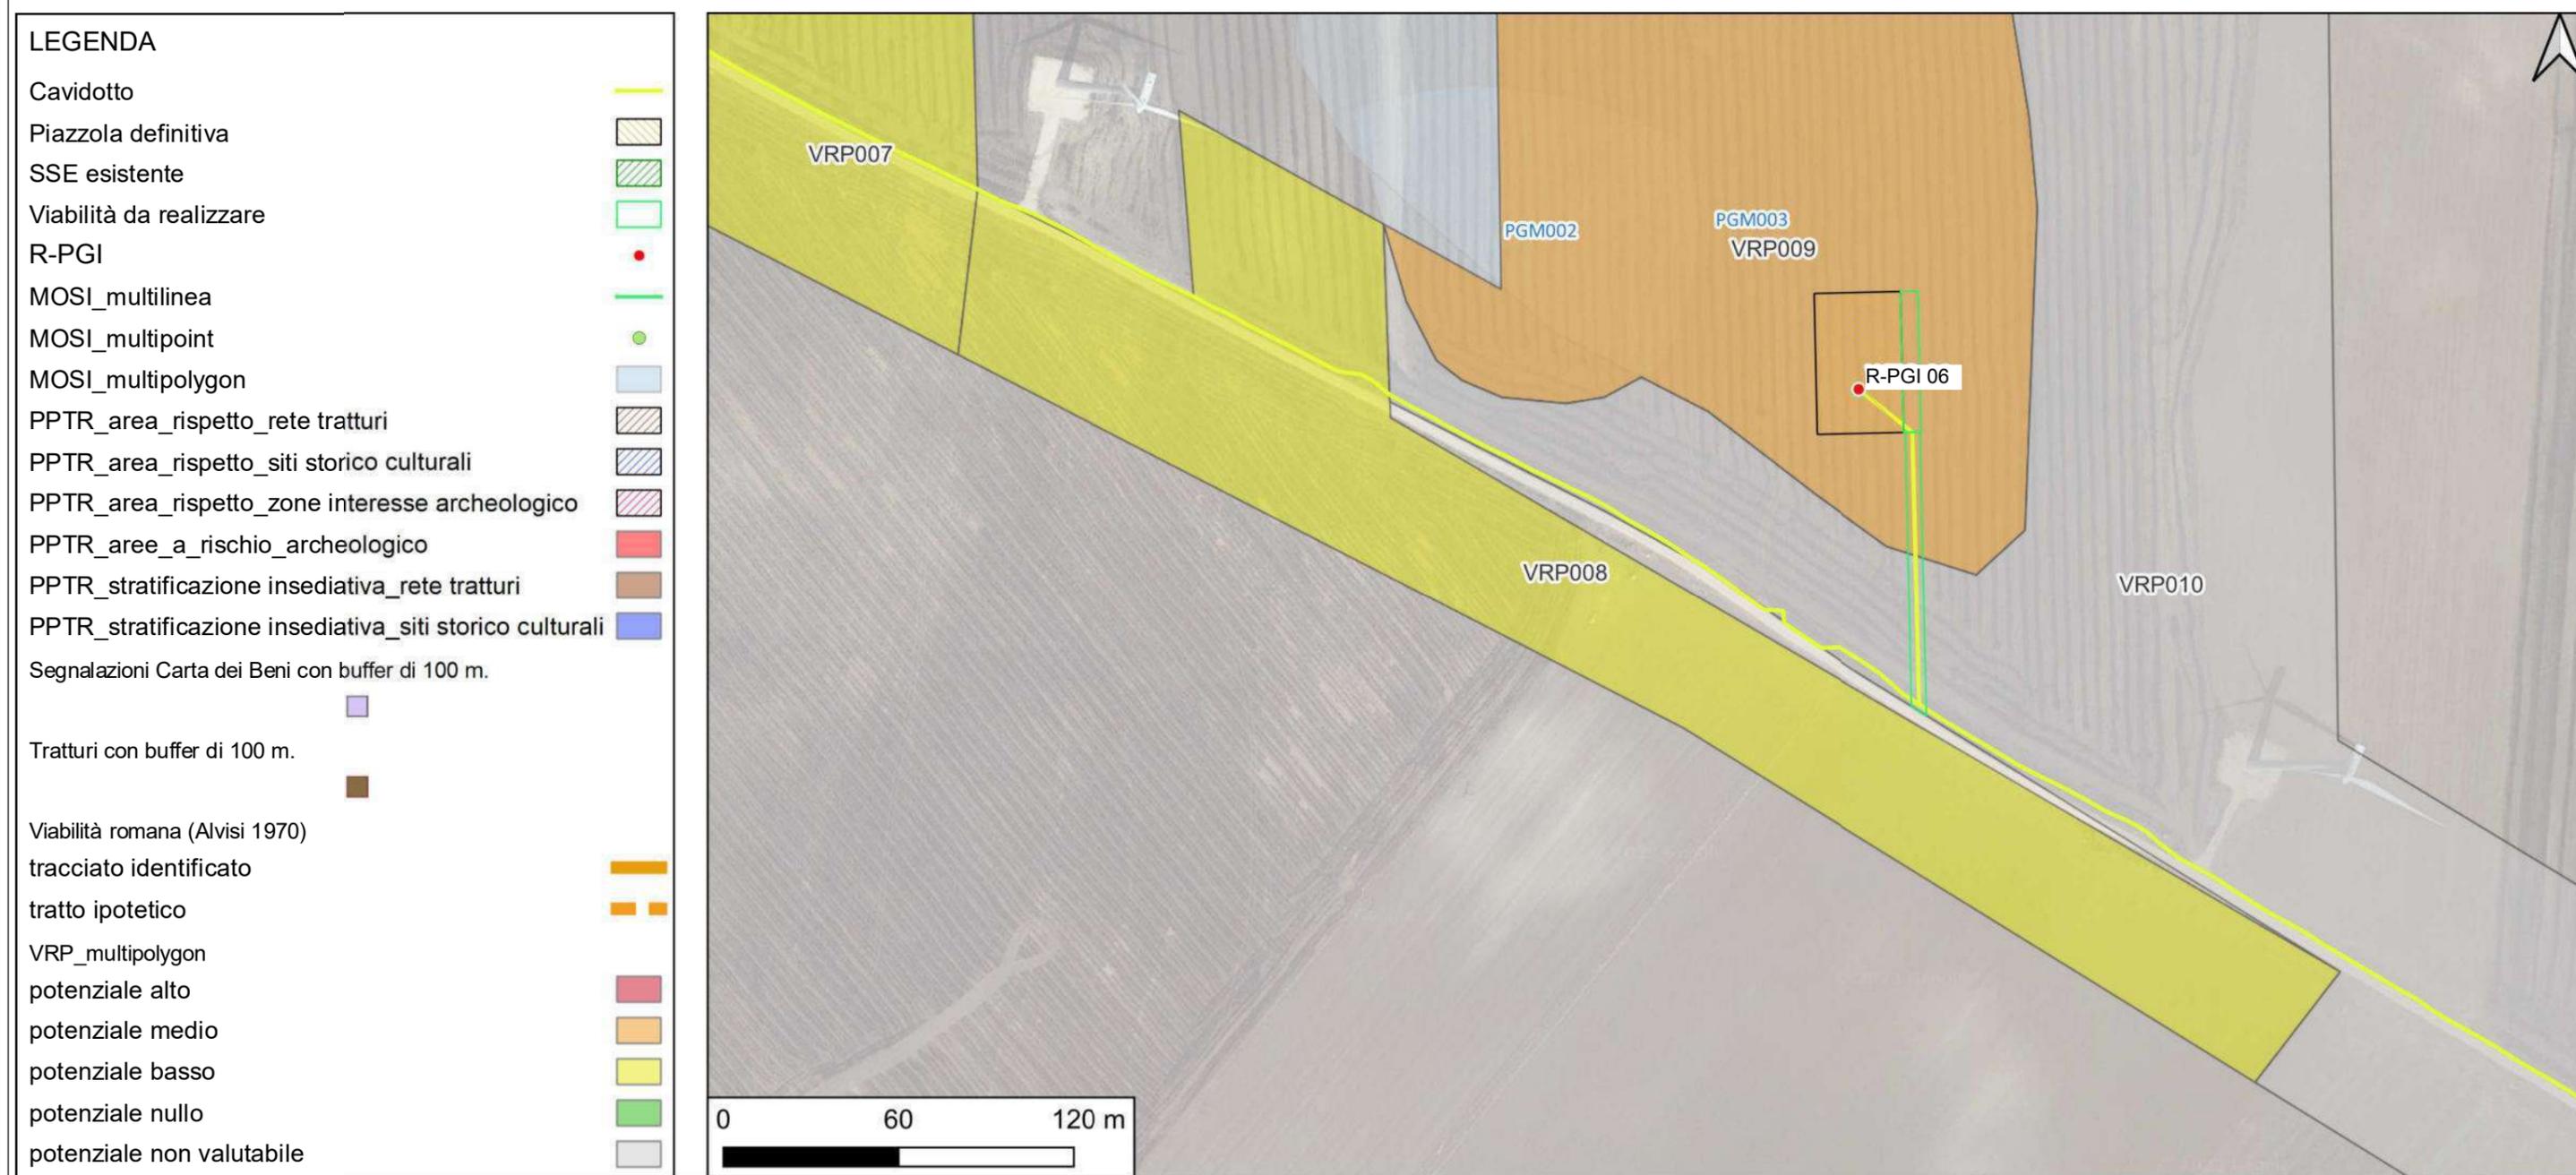

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP009

## potenziale medio - affidabilità buona


Quest'area è interessata dalla presenza di due evidenze, i siti noti PGM002 e PGM003. Nel dettaglio, il sito noto PGM002 è costituito da una serie di anomalie individuate grazie all'analisi delle fotografie aeree effettuata nel marzo 2023 dalla Se.Arch. S.r.l. nell'ambito della redazione di una VPIA relativa ad un parco fotovoltaico. Le anomalie, di forma semicircolare (denominate anomalia 1), afferiscono ad un possibile villaggio di età neolitica e sono localizzate a m 45 circa a W dell'aerogeneratore R-PGI 06. Il contesto sembrerebbe costituito da alcuni compounds di diametro compreso tra m 30 e m 18. L'orientamento degli stessi risulta variabile. Questi piccoli fossati risultano a loro volta presumibilmente compresi entro un fossato maggiore di non meglio precisabile dimensione in quanto visibile solo parzialmente (circa m 115) nella parte settentrionale. L'area interessata dall'anomalia si colloca a circa m 830 a N di Masseria Beccherini e a circa m 1560 a W di Stazione di Poggio Imperiale. In corrispondenza di queste tracce e in un'area estesa a E di queste, nel corso delle stesse indagini - la fase di survey di superficie - ha consentito di individuare un'area di frammenti ceramici (denominata Sporadico 3) e schedata nella presente VPIA come sito noto PGM003, localizzata in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG06. L'area, di forma grossomodo ovale, ha dimensioni pari a circa m 330x200 e si sviluppa con orientamento WNW-ESE; essa si colloca a m 420 a W della strada comunale Tratturo del Re, a km 1,17 a S di Masseria Iaccio Olivi, a m 840 circa a SE del Fosso Fontana, a m 360 circa a N di Casa Colio, a m 880 circa a NE di Masseria Beccherini e a m 800 circa a WNW di Iaccio Rodisani. L'area è caratterizzata dalla presenza di alcuni frammenti di laterizi di piccole dimensioni ed alcuni frammenti di ceramica comune acroma che non consentono di avanzare ipotesi circa l'arco cronologico di riferimento. A quest'area è stato assegnato un grado di potenziale medio, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

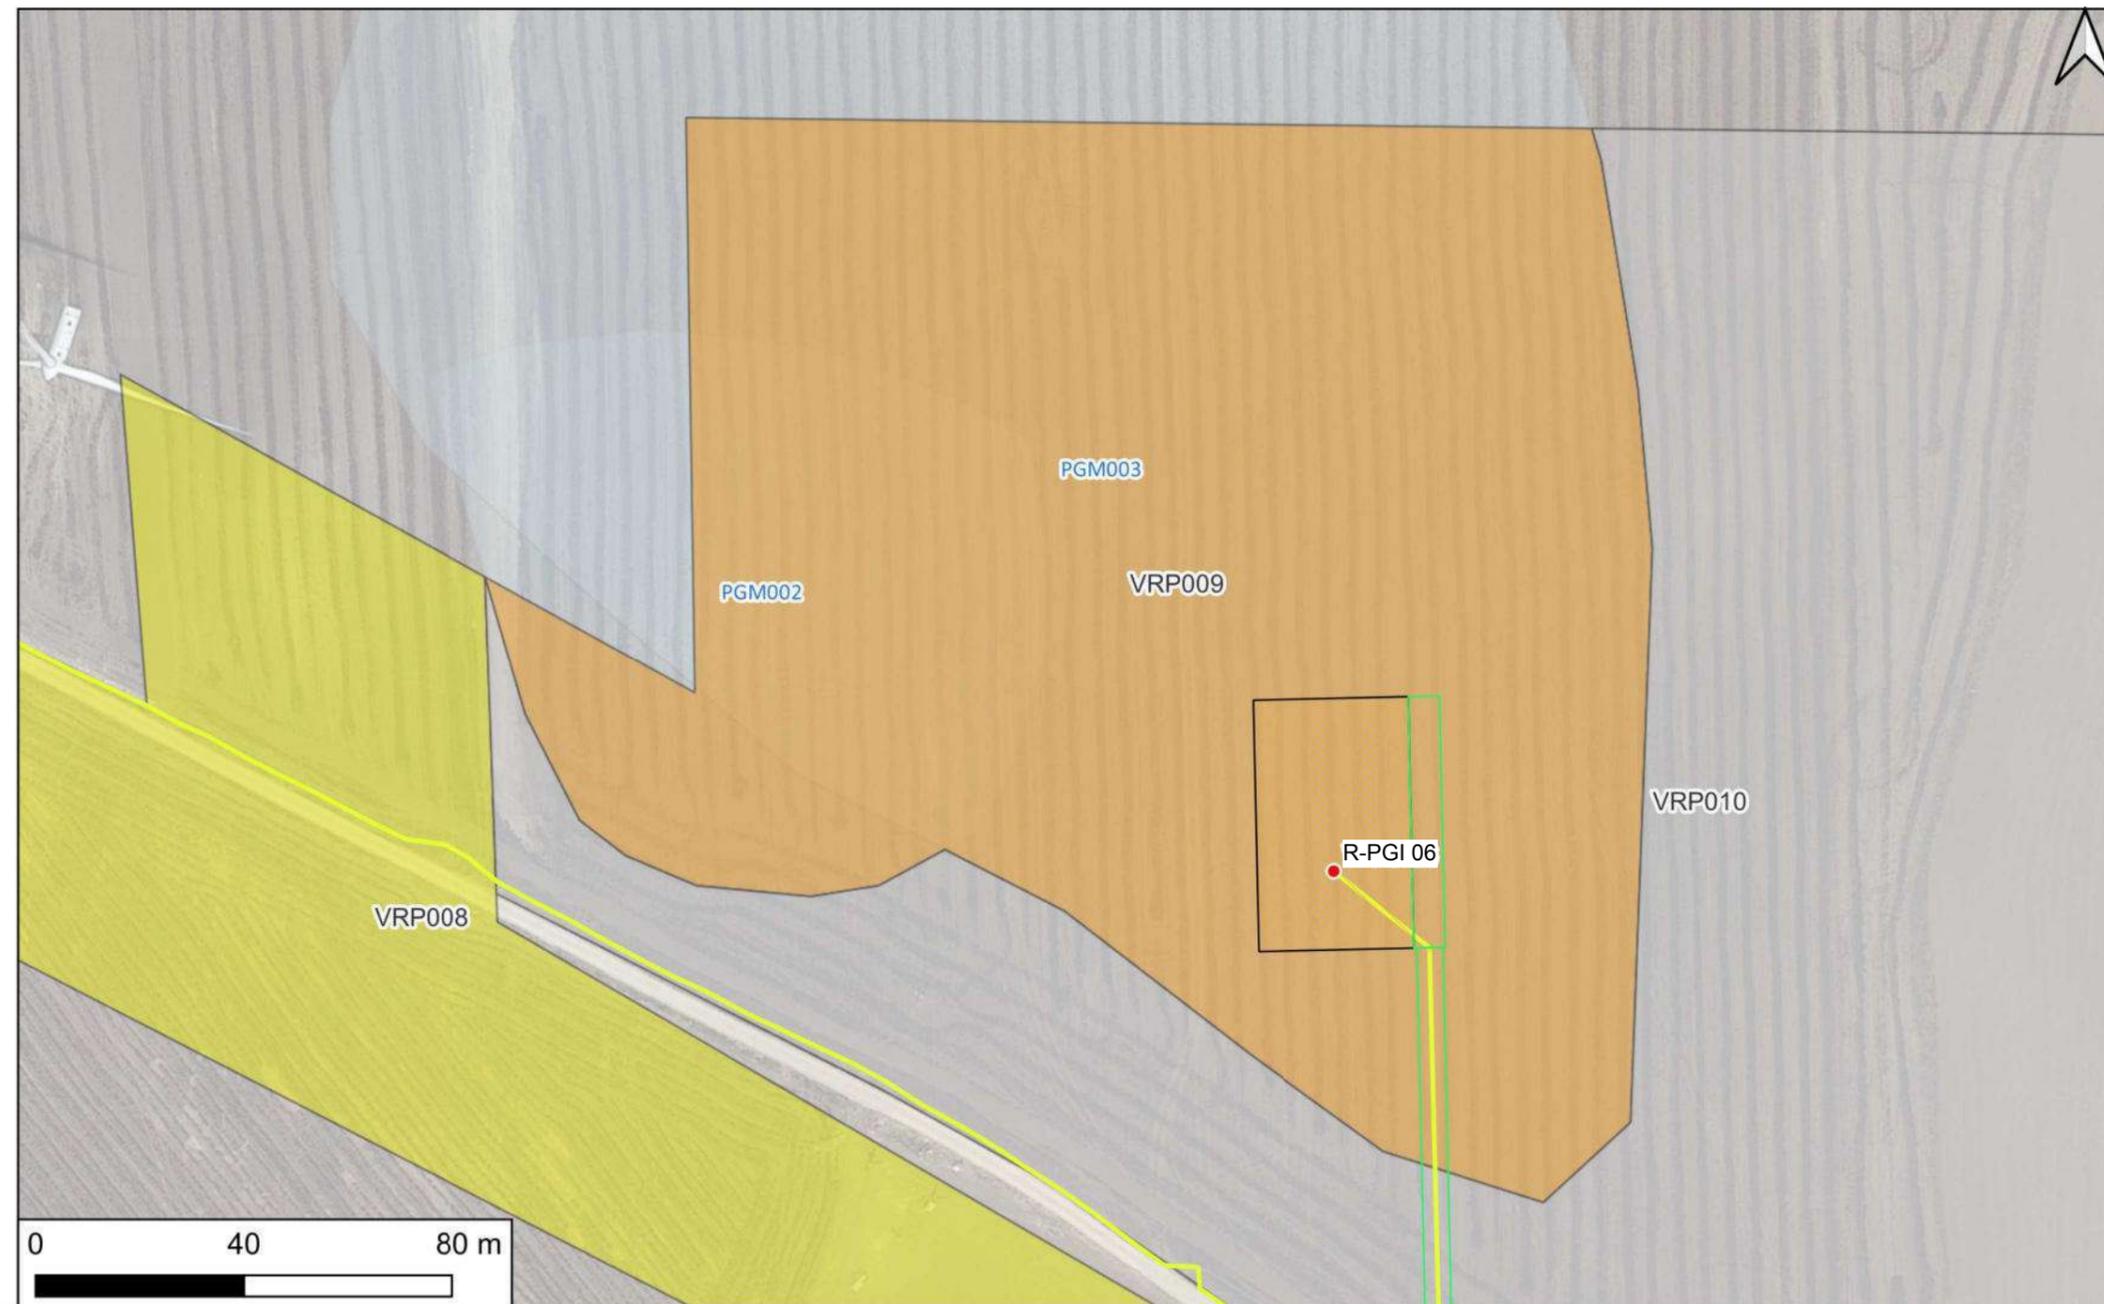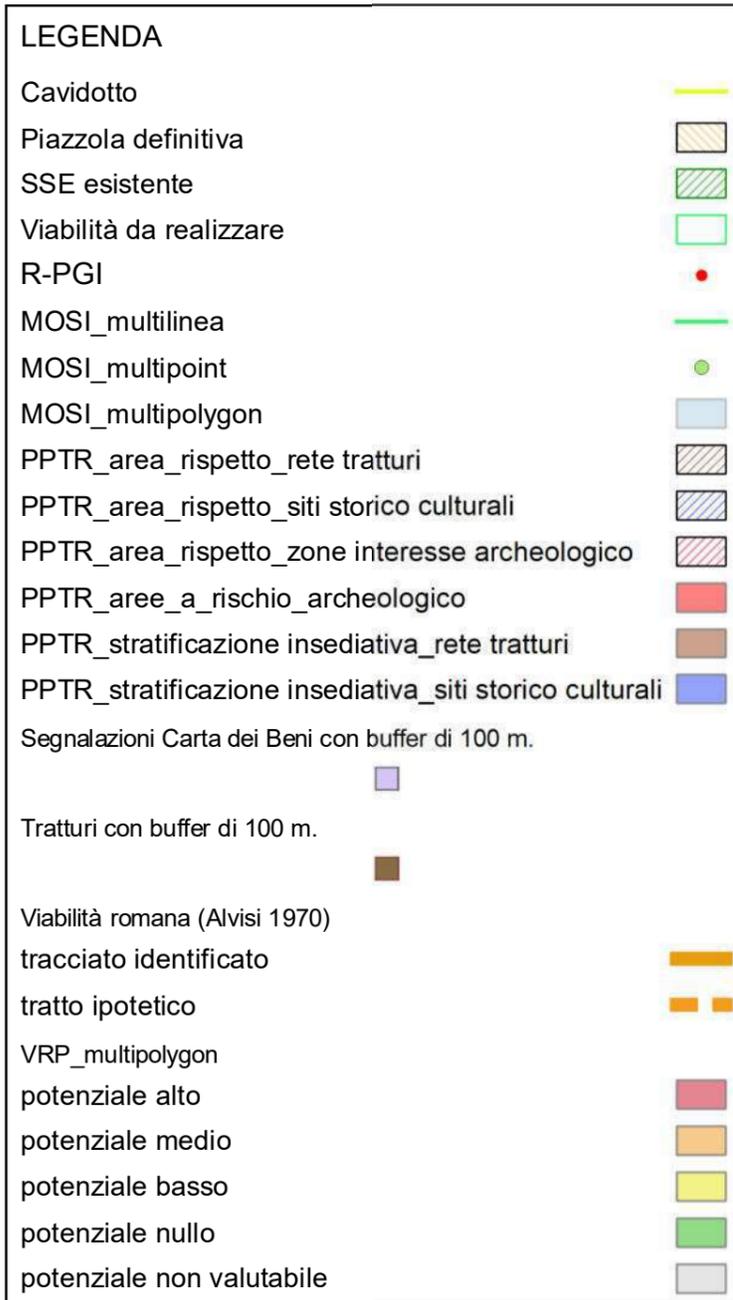

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP010

## potenziale non valutabile - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

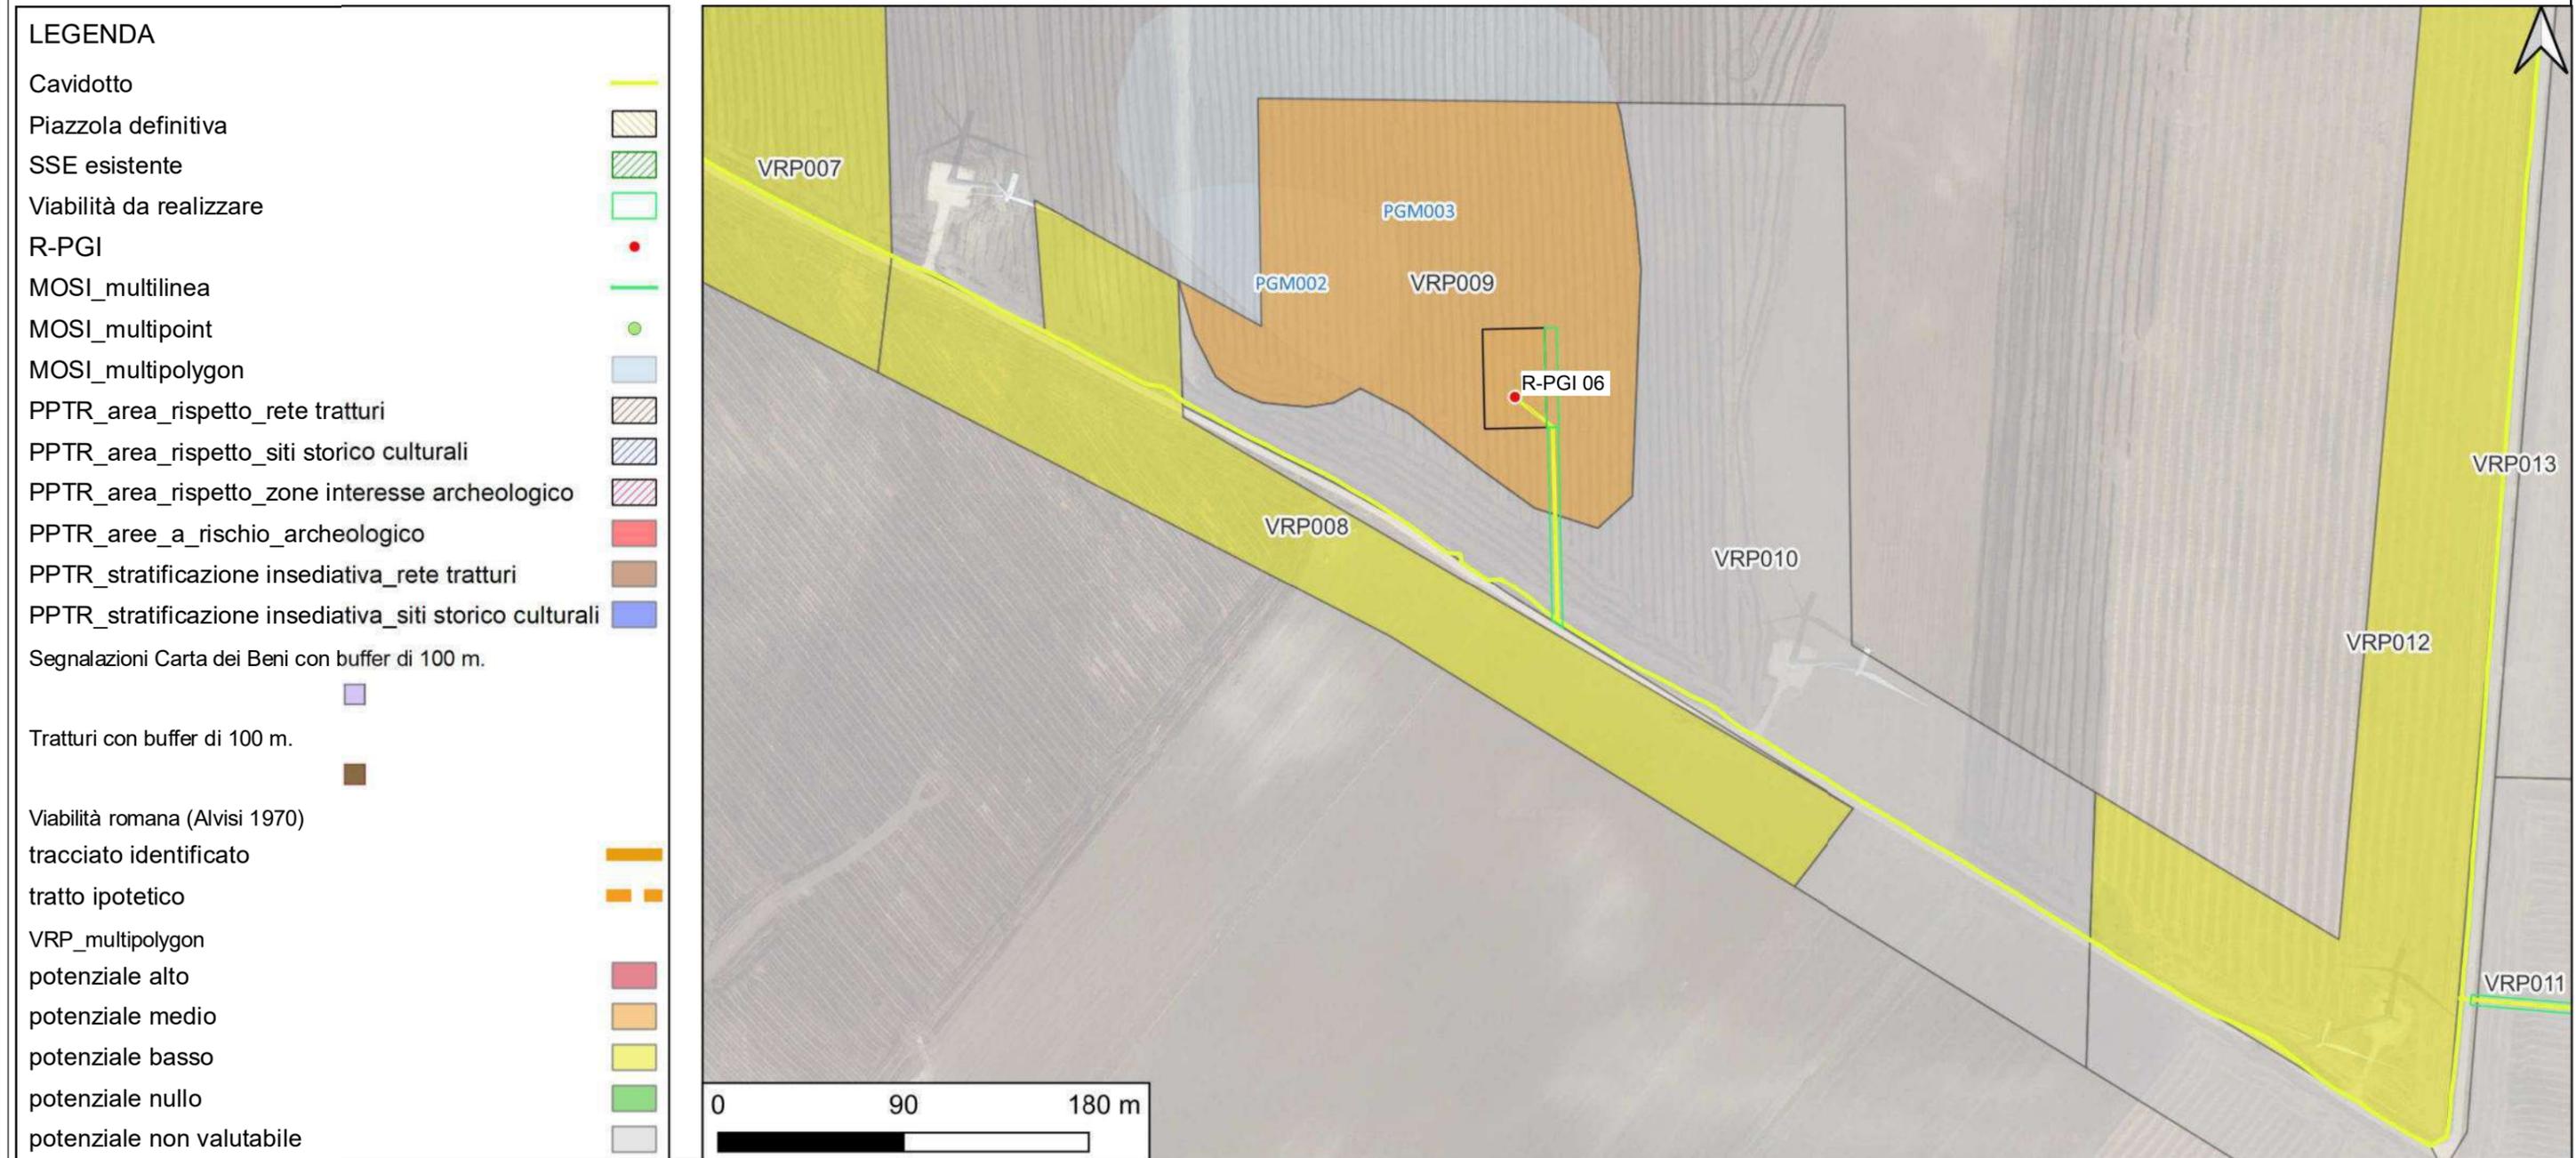

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP011

## potenziale non valutabile - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

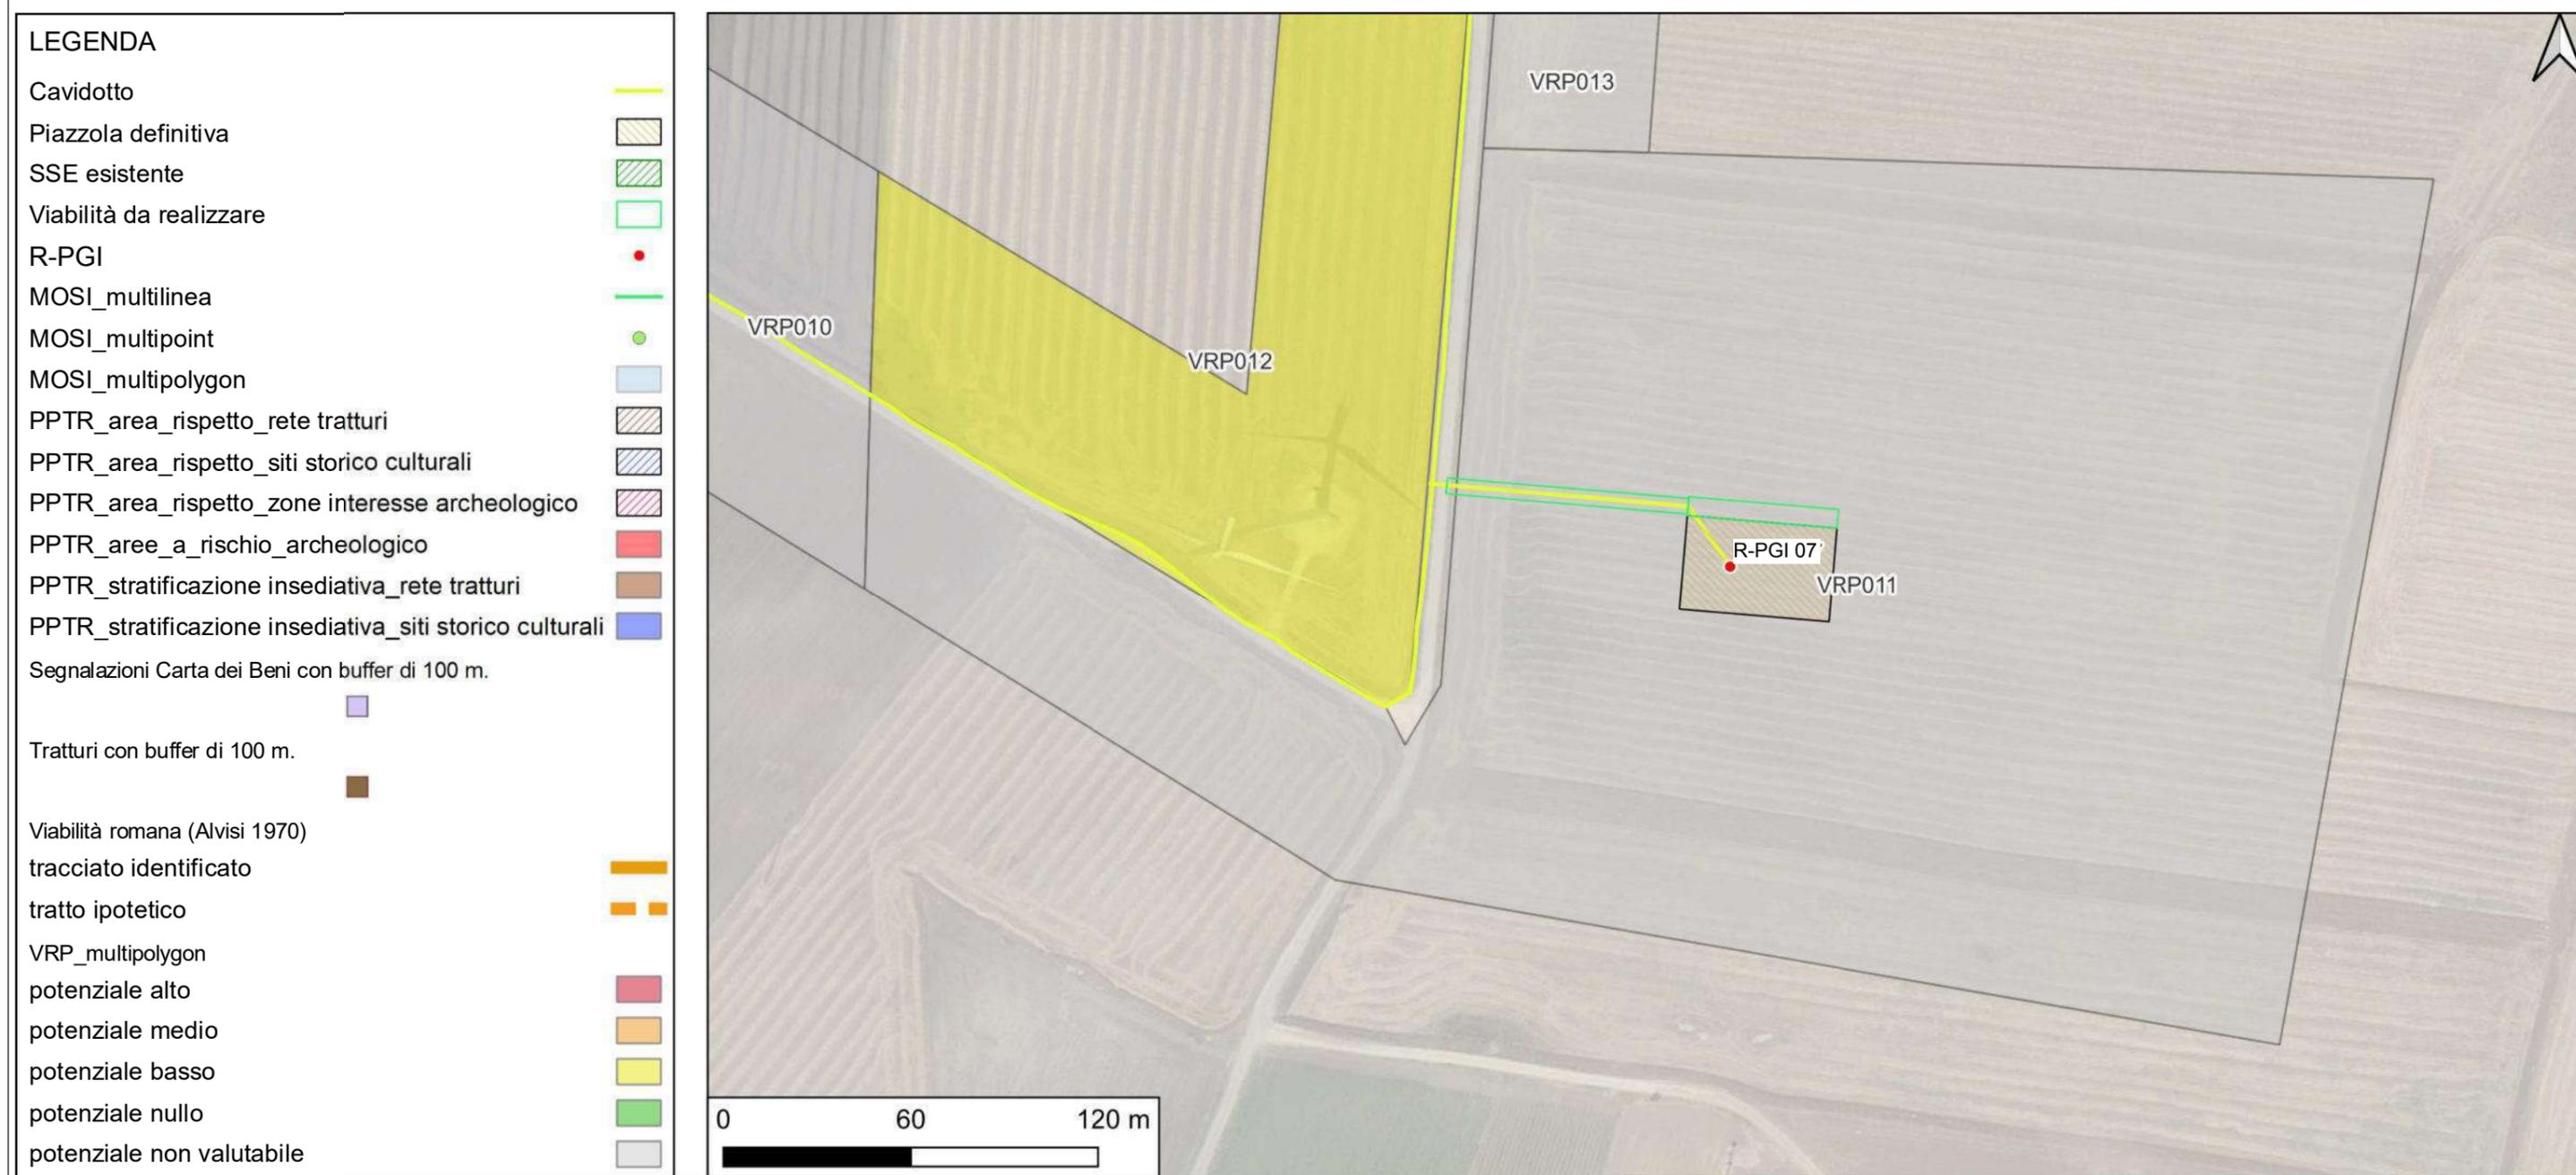

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP012

## potenziale basso - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

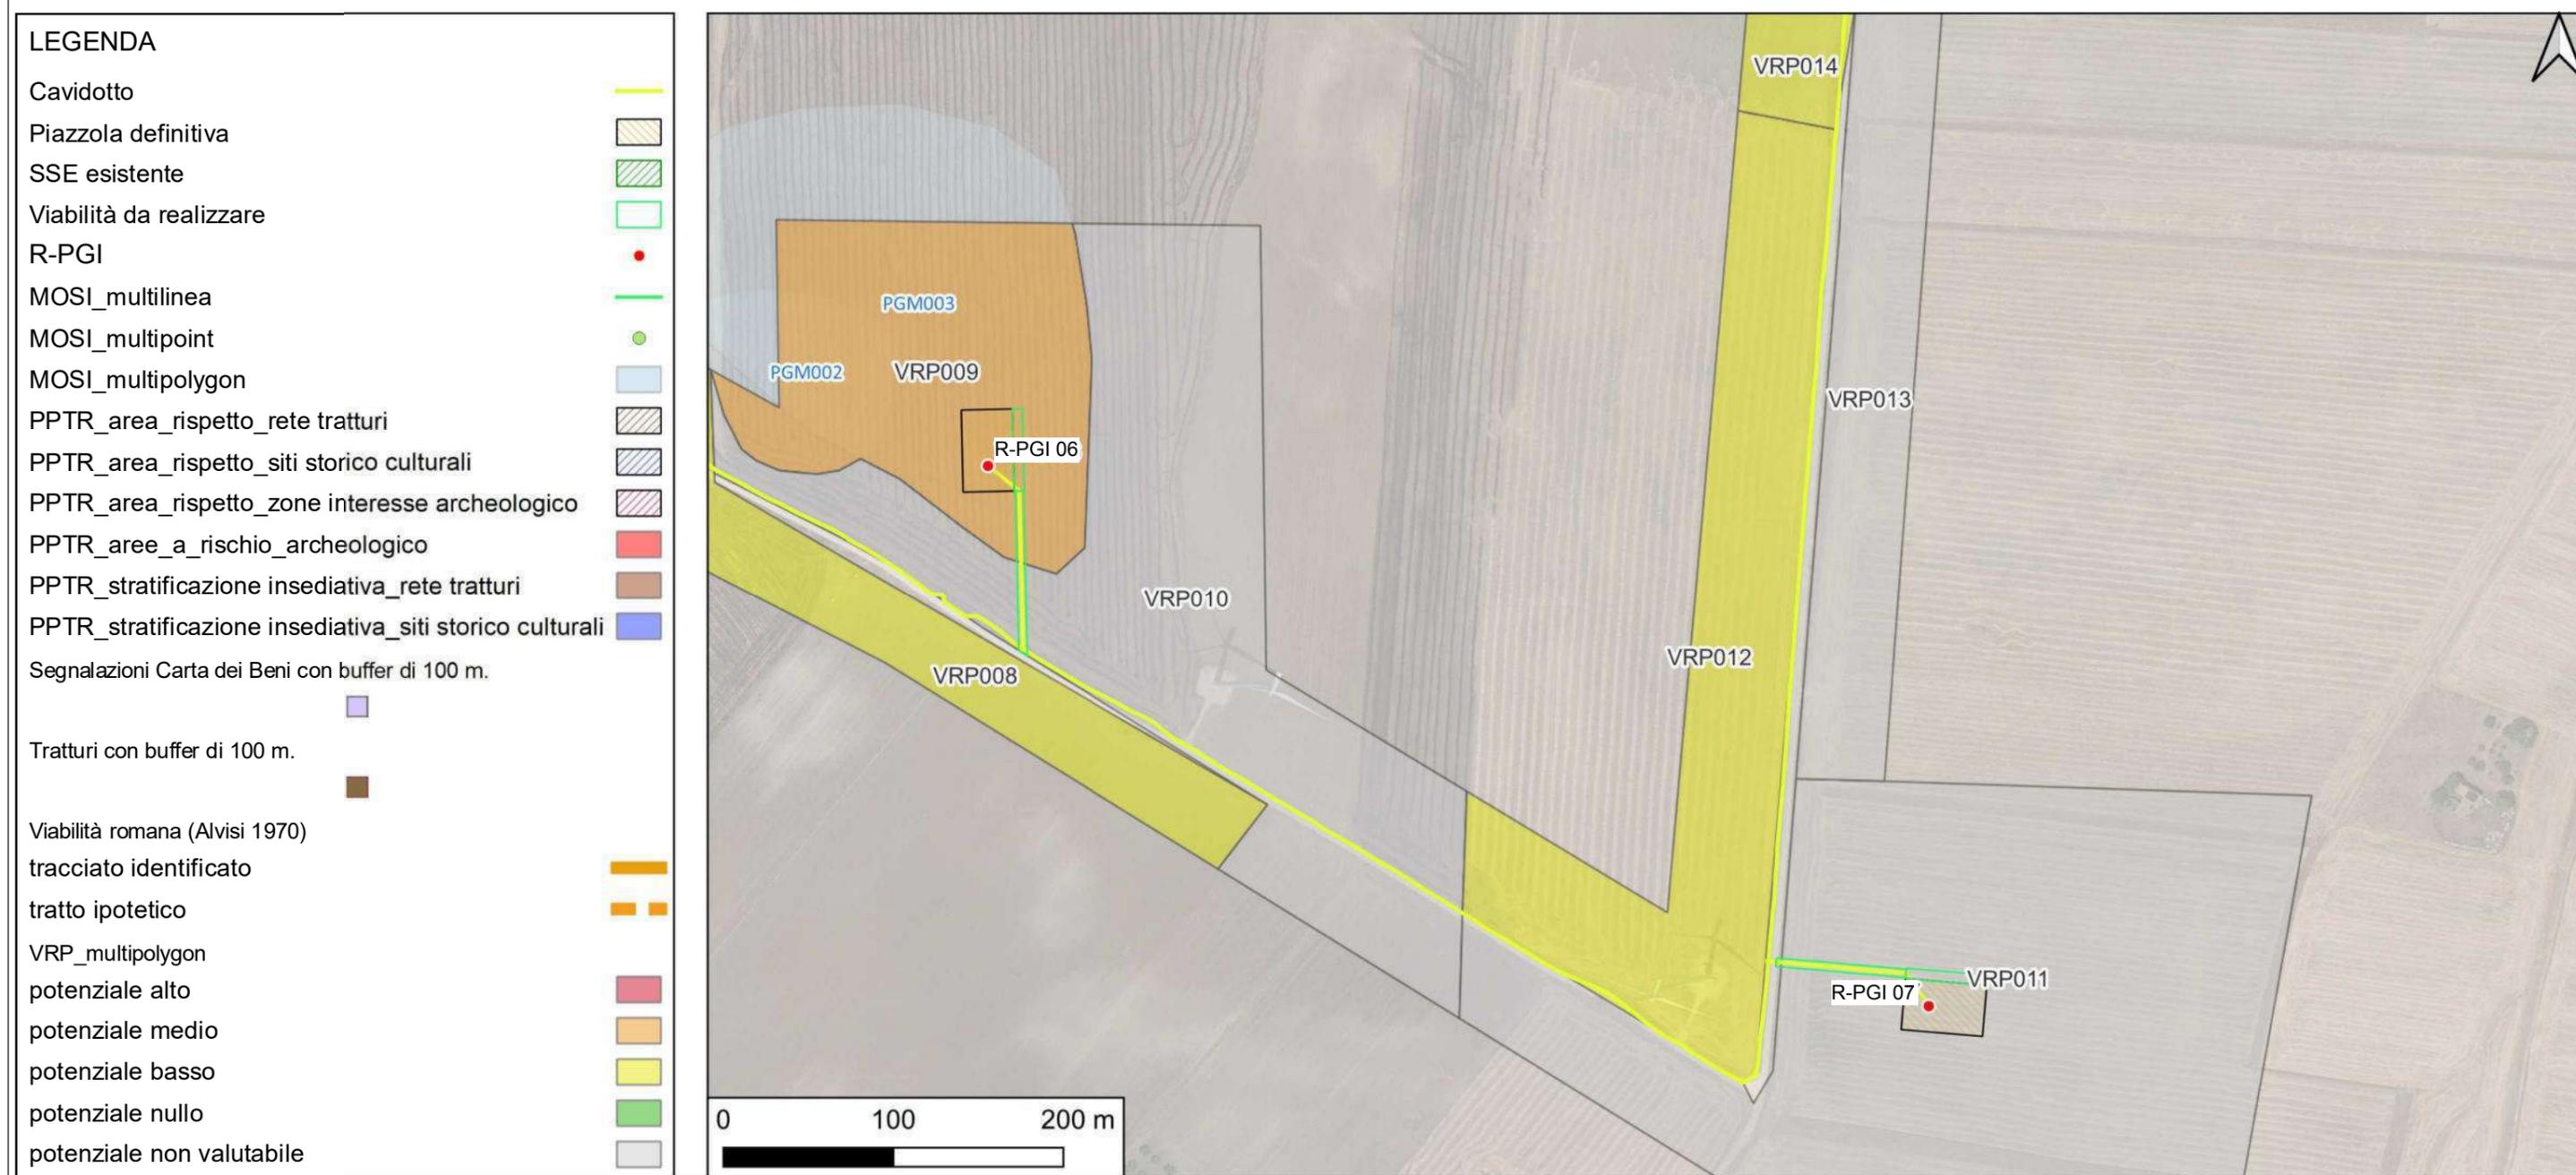

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP013

## potenziale non valutabile - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.




# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP014

## potenziale basso - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.


LEGENDA	
Cavidotto	
Piazzola definitiva	
SSE esistente	
Viabilità da realizzare	
R-PGI	
MOSI_multilinea	
MOSI_multipoint	
MOSI_multipolygon	
PPTR_area_rispetto_rete tratturi	
PPTR_area_rispetto_siti storico culturali	
PPTR_area_rispetto_zone interesse archeologico	
PPTR_aree_a_rischio_archeologico	
PPTR_stratificazione insediativa_rete tratturi	
PPTR_stratificazione insediativa_siti storico culturali	
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.	
Tratturi con buffer di 100 m.	
Viabilità romana (Alvisi 1970)	
tracciato identificato	
tratto ipotetico	
VRP_multipolygon	
potenziale alto	
potenziale medio	
potenziale basso	
potenziale nullo	
potenziale non valutabile	

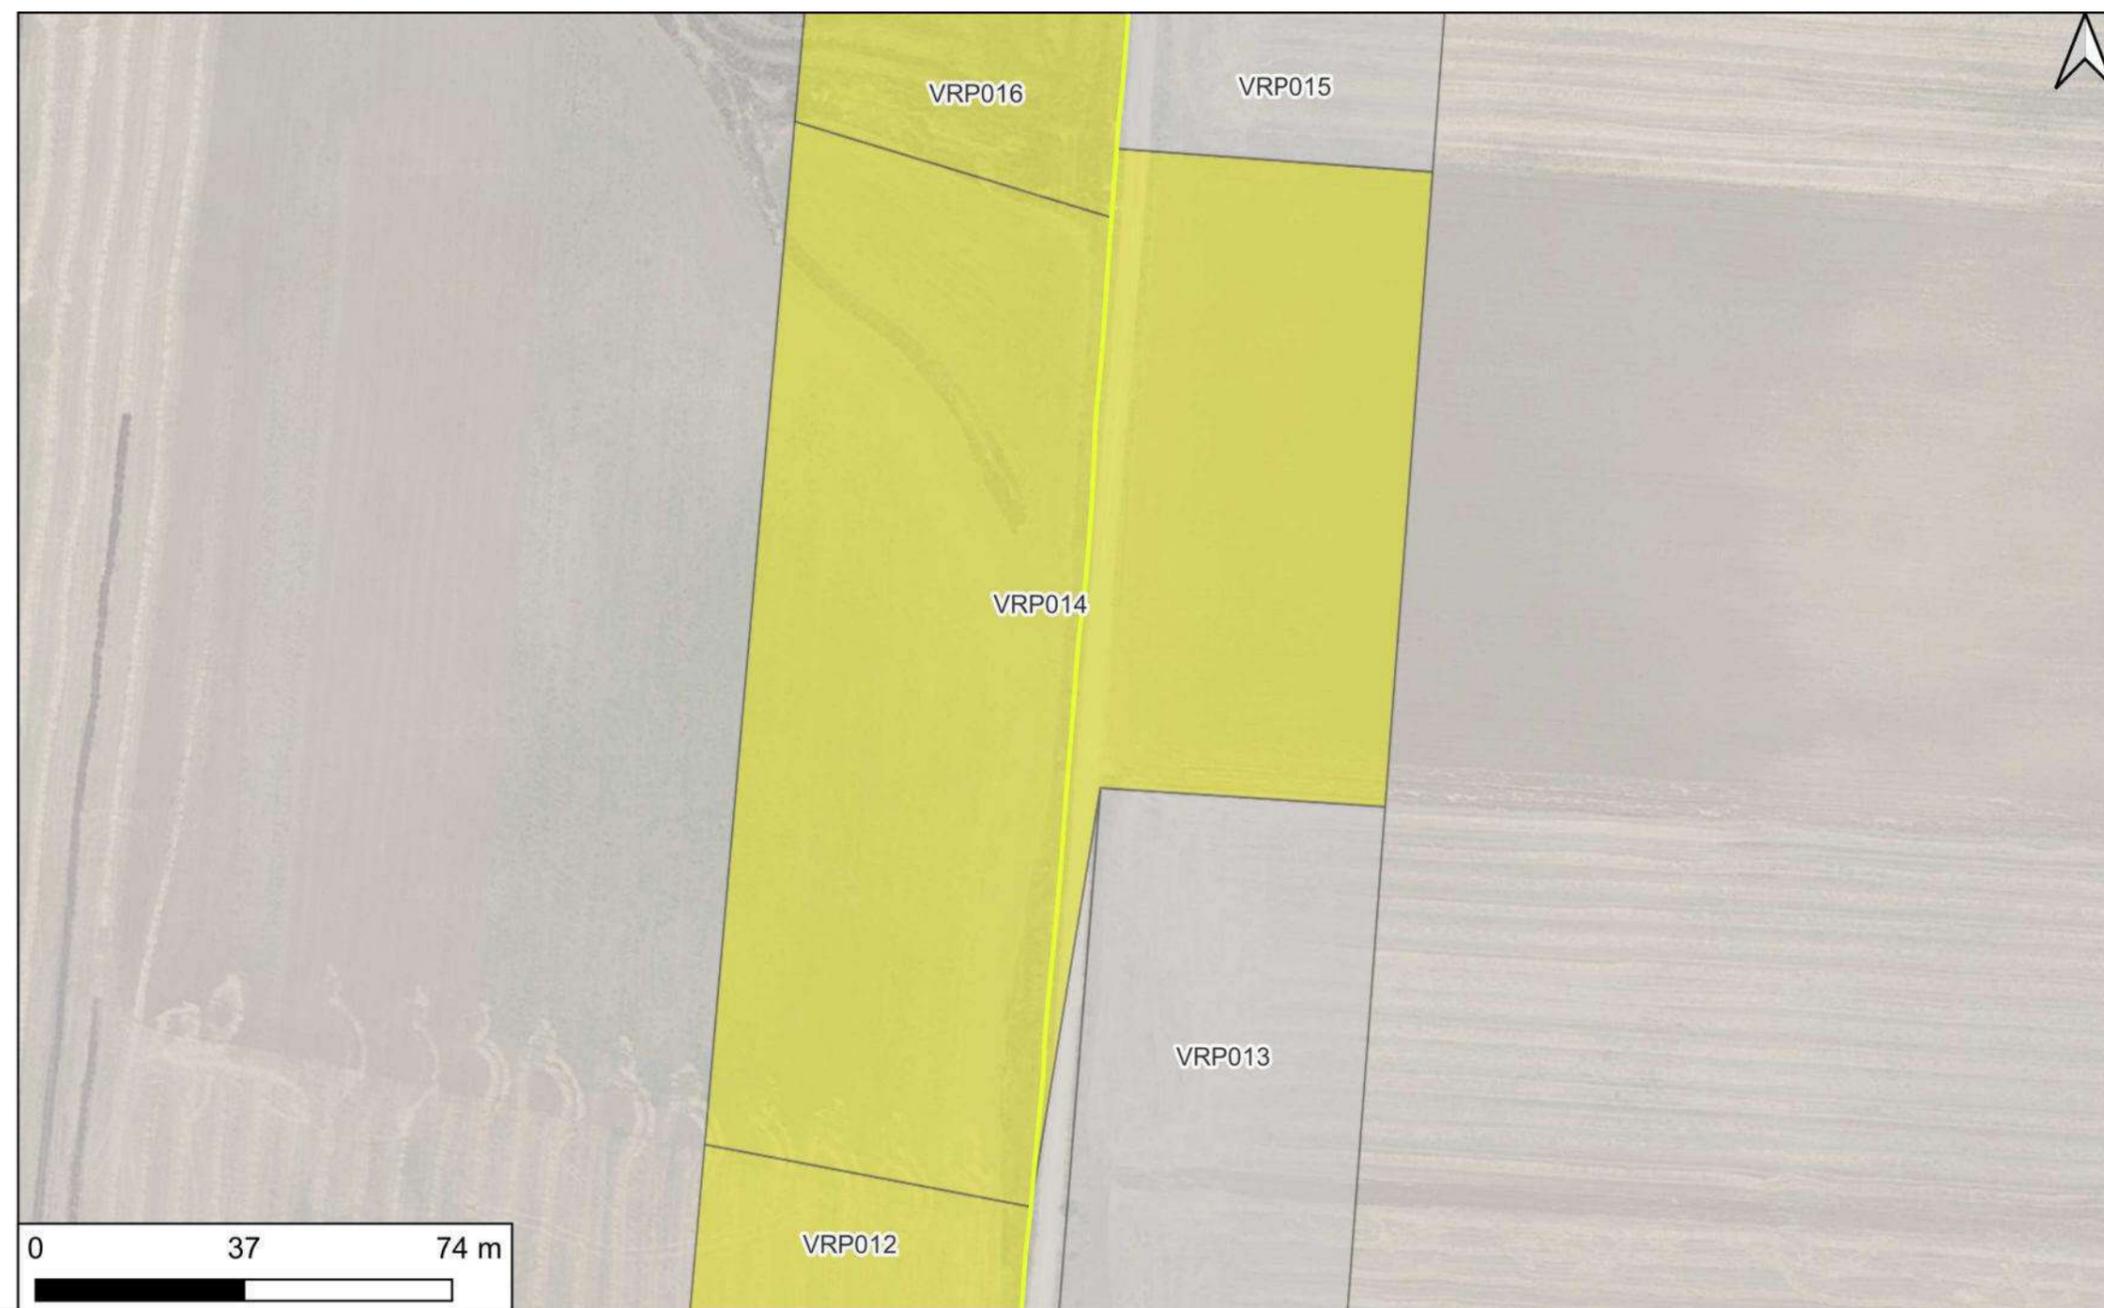

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP015

## potenziale non valutabile - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

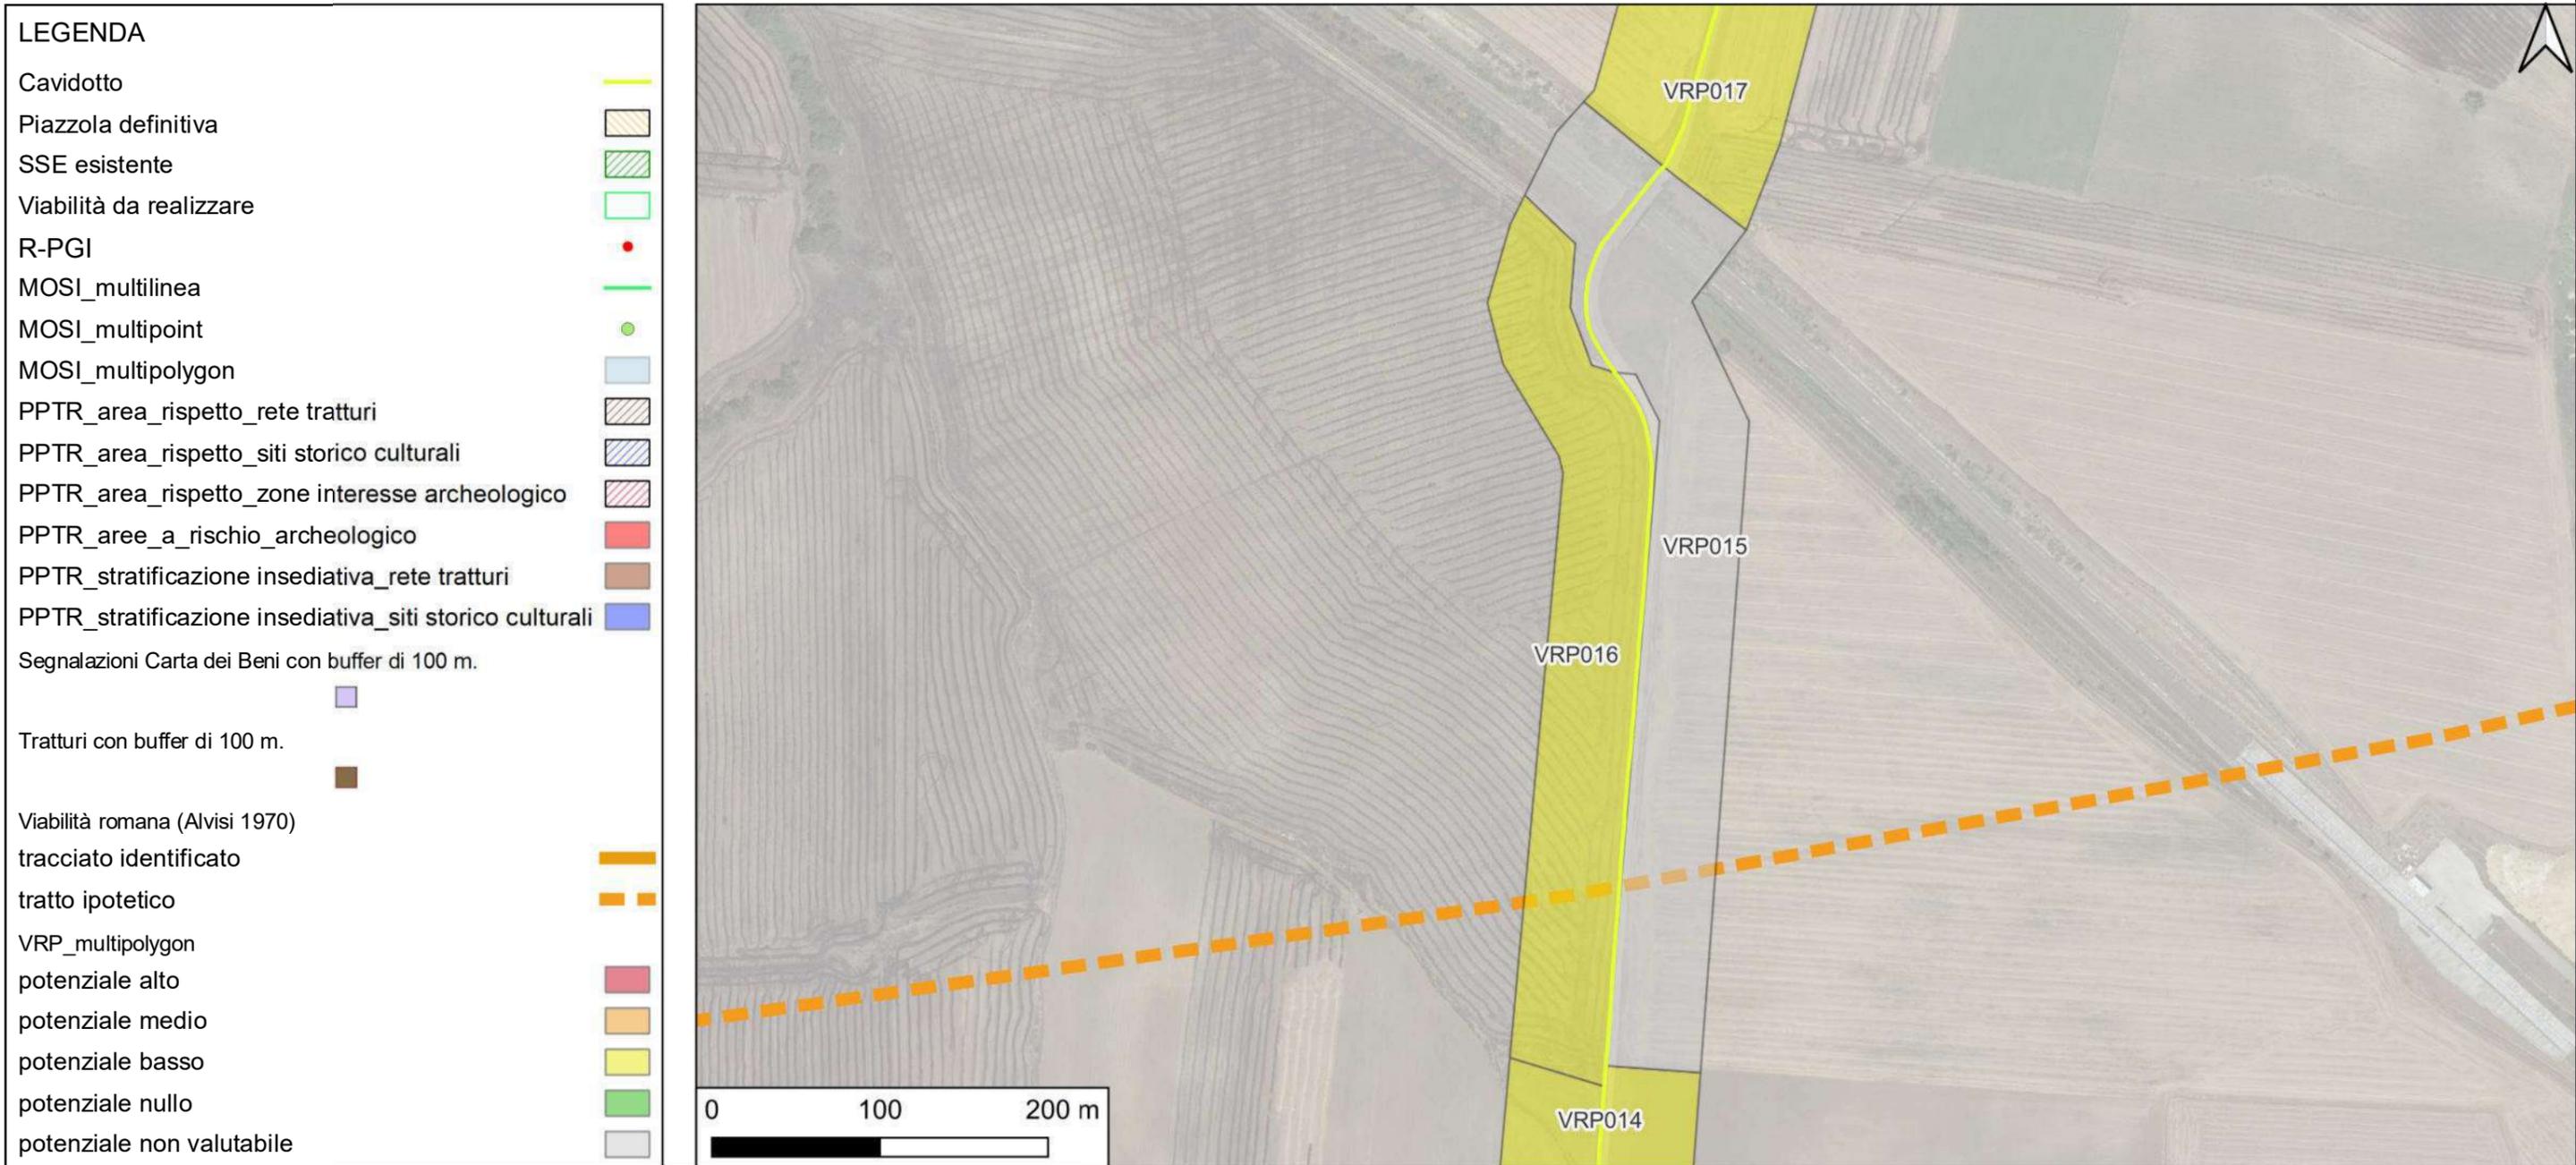

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP016

## potenziale basso - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

LEGENDA	
Cavidotto	
Piazzola definitiva	
SSE esistente	
Viabilità da realizzare	
R-PGI	
MOSI_multilinea	
MOSI_multipoint	
MOSI_multipolygon	
PPTR_area_rispetto_rete tratturi	
PPTR_area_rispetto_siti storico culturali	
PPTR_area_rispetto_zone interesse archeologico	
PPTR_aree_a_rischio_archeologico	
PPTR_stratificazione insediativa_rete tratturi	
PPTR_stratificazione insediativa_siti storico culturali	
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.	
Tratturi con buffer di 100 m.	
Viabilità romana (Alvisi 1970)	
tracciato identificato	
tratto ipotetico	
VRP_multipolygon	
potenziale alto	
potenziale medio	
potenziale basso	
potenziale nullo	
potenziale non valutabile	




# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP017

## potenziale basso - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

### LEGENDA


Cavidotto	
Piazzola definitiva	
SSE esistente	
Viabilità da realizzare	
R-PGI	
MOSI_multilinea	
MOSI_multipoint	
MOSI_multipolygon	
PPTR_area_rispetto_rete tratturi	
PPTR_area_rispetto_siti storico culturali	
PPTR_area_rispetto_zone interesse archeologico	
PPTR_aree_a_rischio_archeologico	
PPTR_stratificazione insediativa_rete tratturi	
PPTR_stratificazione insediativa_siti storico culturali	
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.	
Tratturi con buffer di 100 m.	
Viabilità romana (Alvisi 1970)	
tracciato identificato	
tratto ipotetico	
VRP_multipolygon	
potenziale alto	
potenziale medio	
potenziale basso	
potenziale nullo	
potenziale non valutabile	

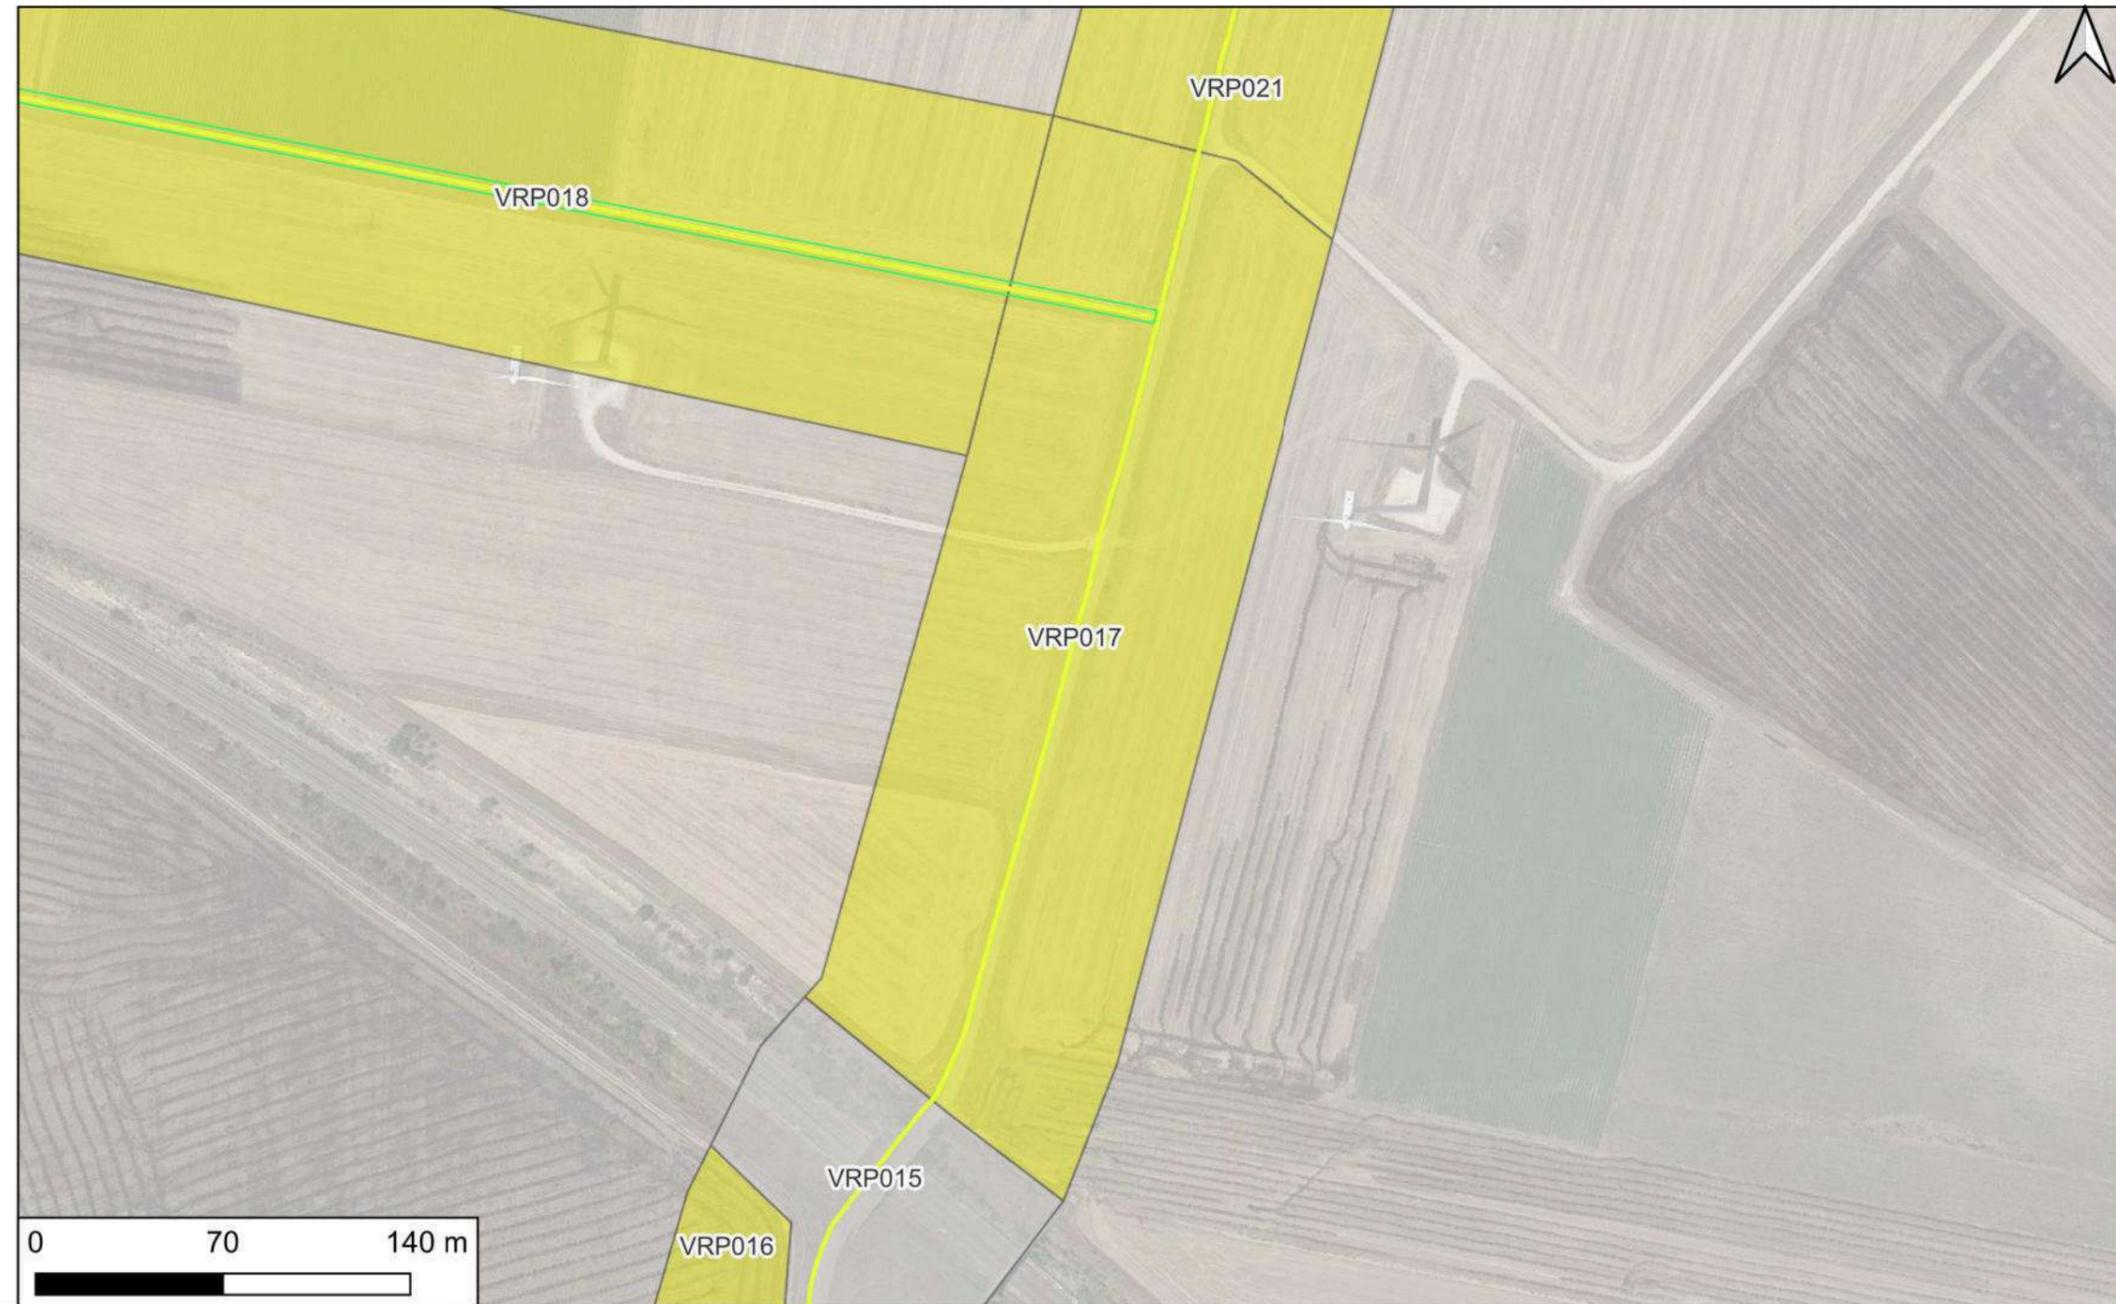

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP018

## potenziale basso - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

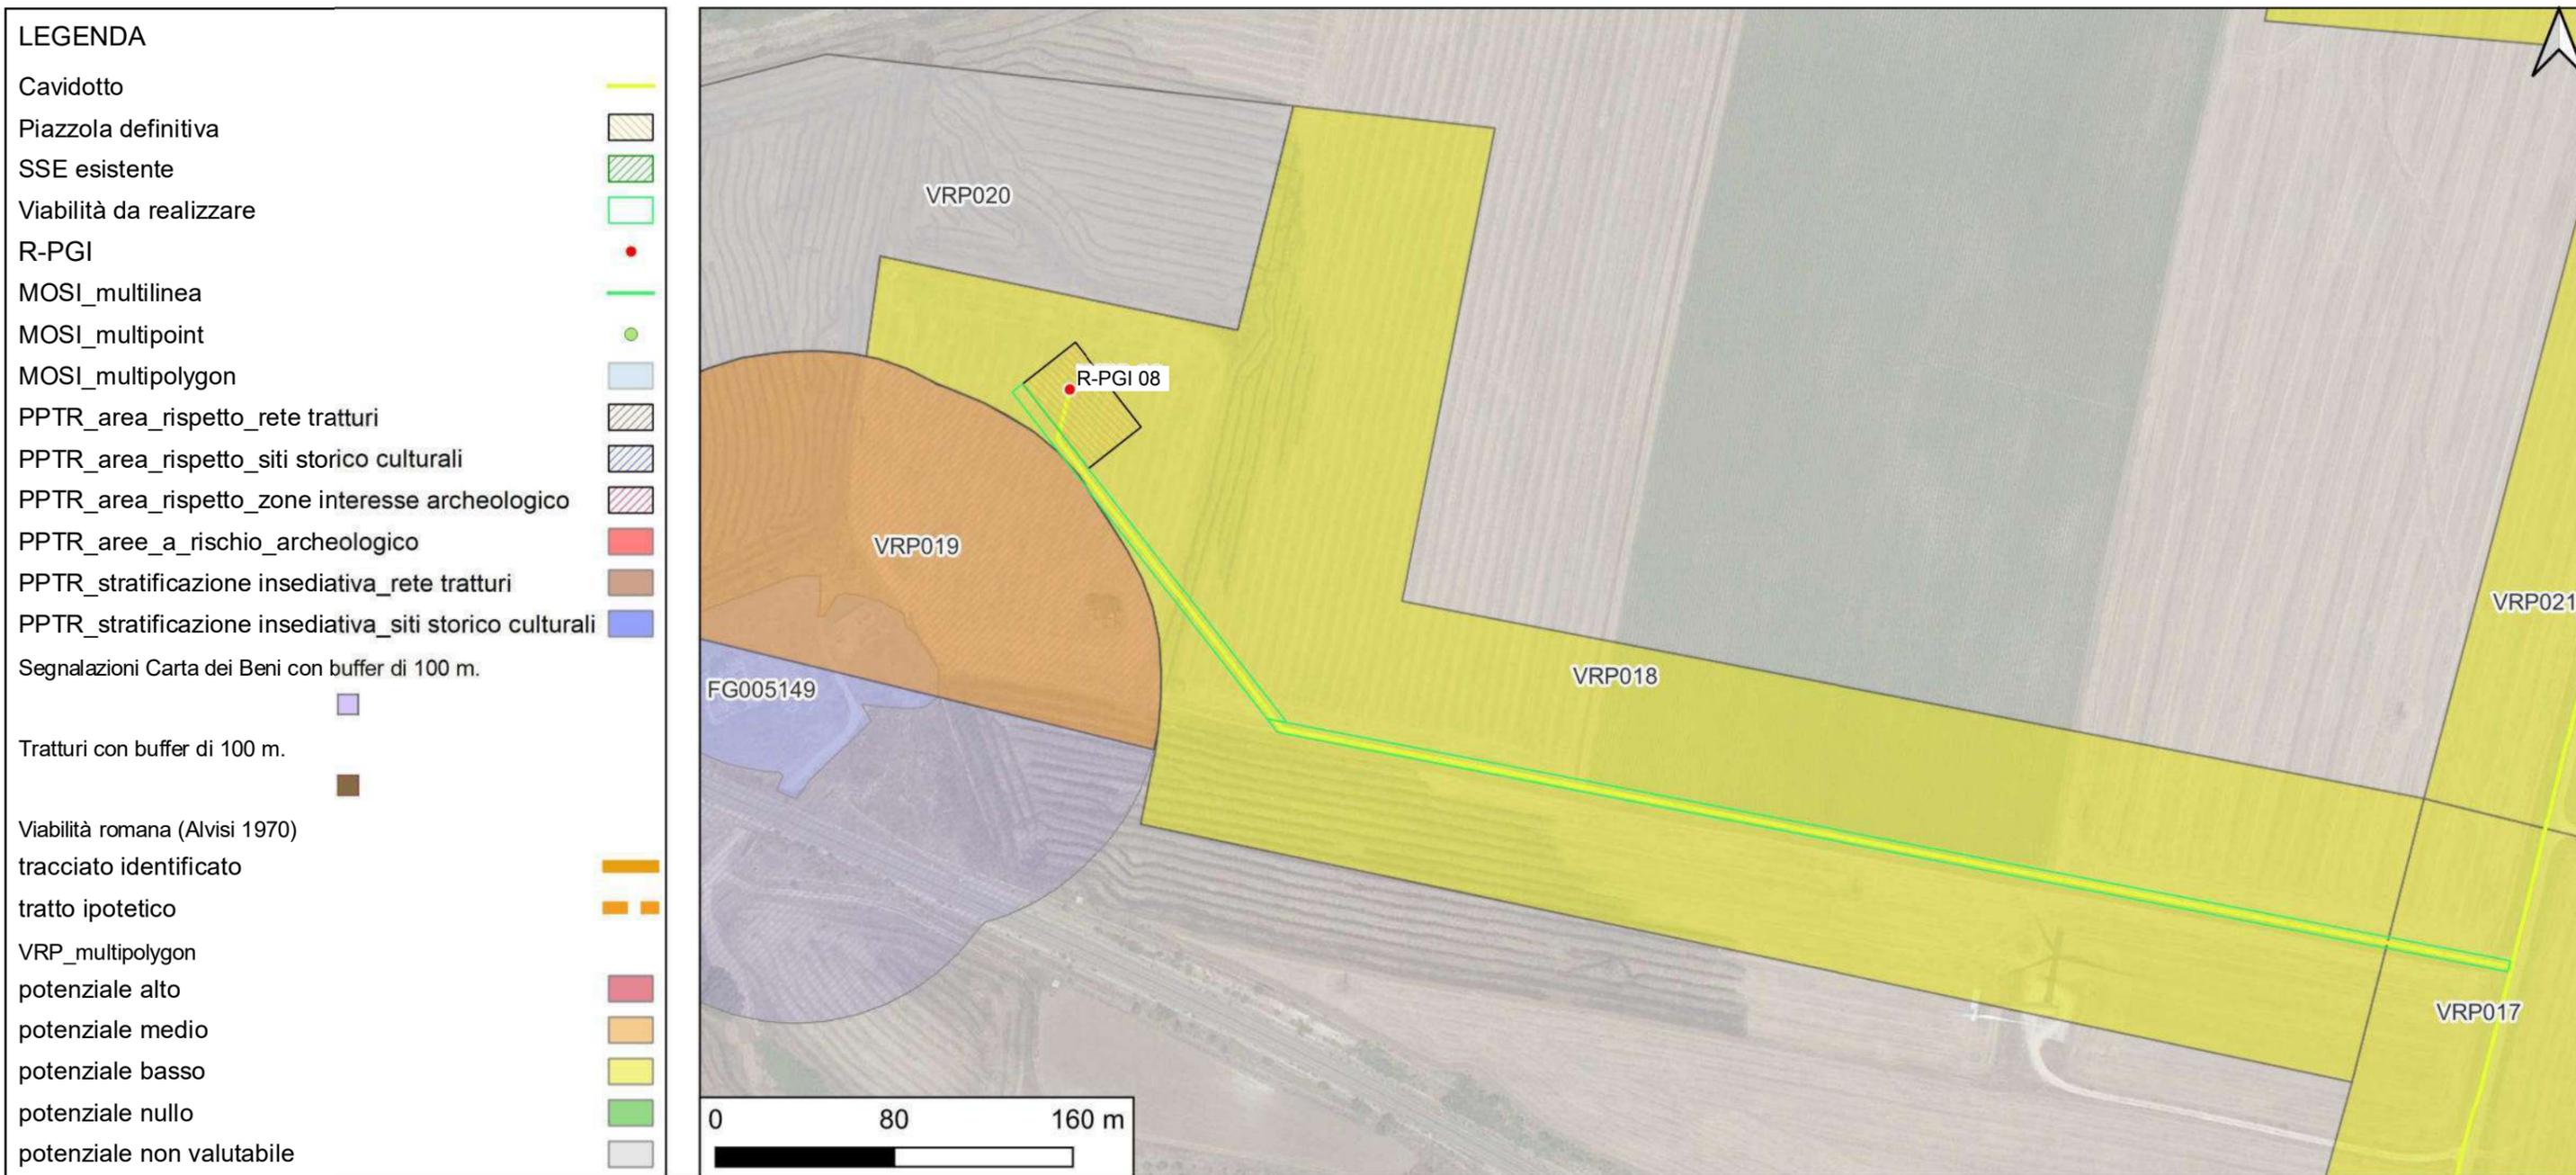

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP019

## potenziale medio - affidabilità buona


Quest'area è interessata dalla presenza di un bene tutelato dal PPTR Regione Puglia. Si tratta della Masseria Iaccio Olivi (cod. FG005149), risalente ad età contemporanea (XIX-XX secolo). A quest'area è stato assegnato un grado di potenziale medio, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

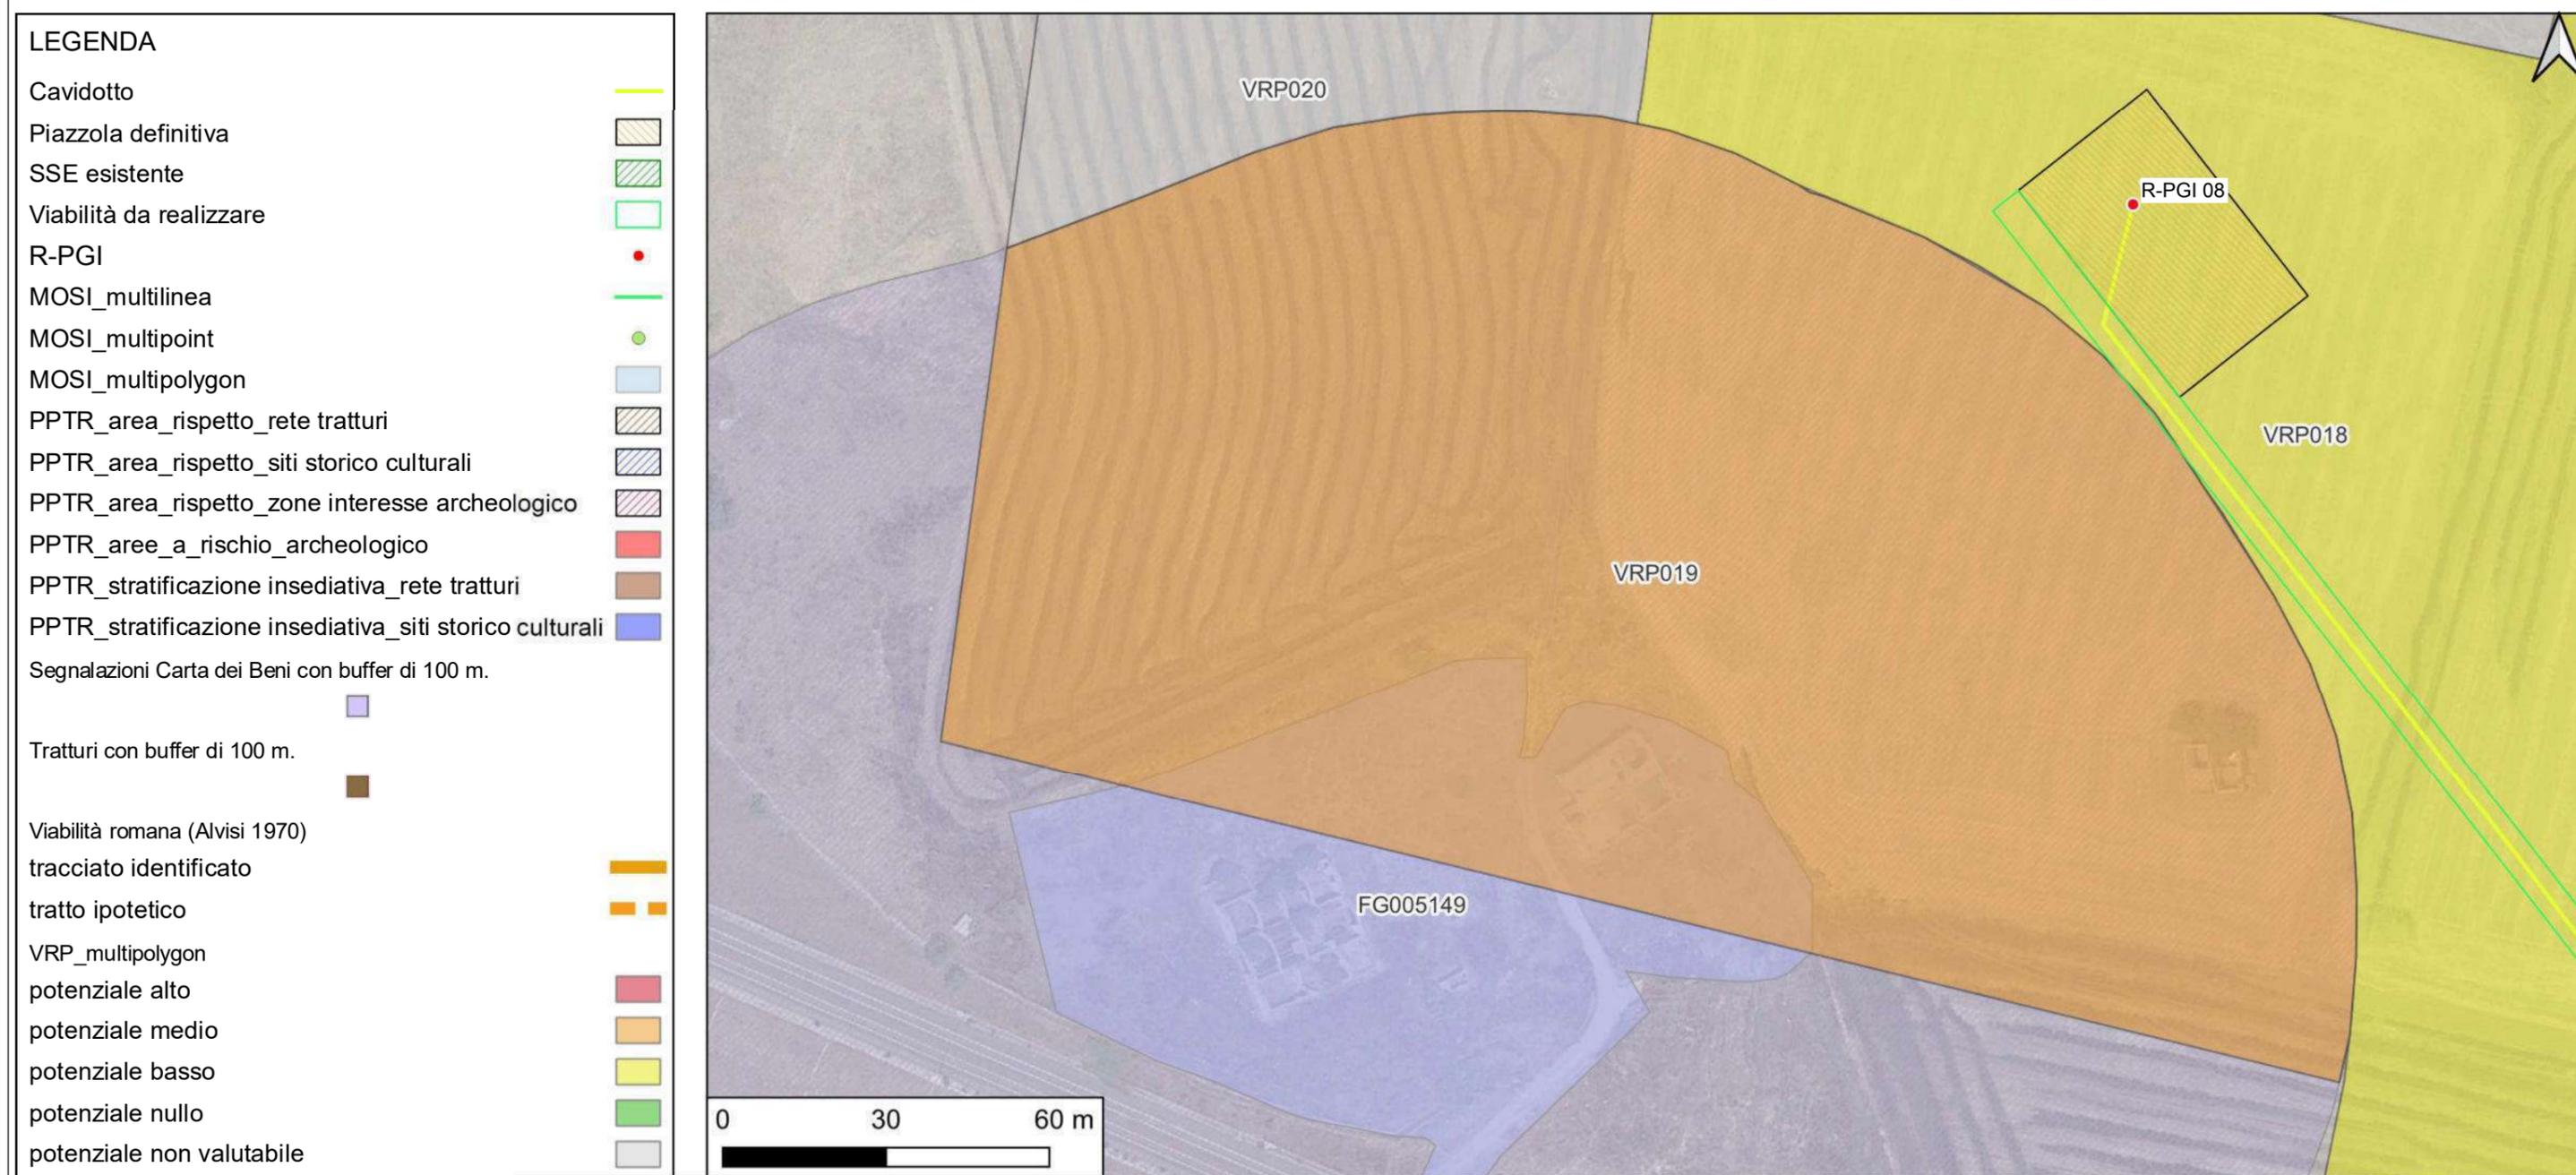

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP020

## potenziale non valutabile - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

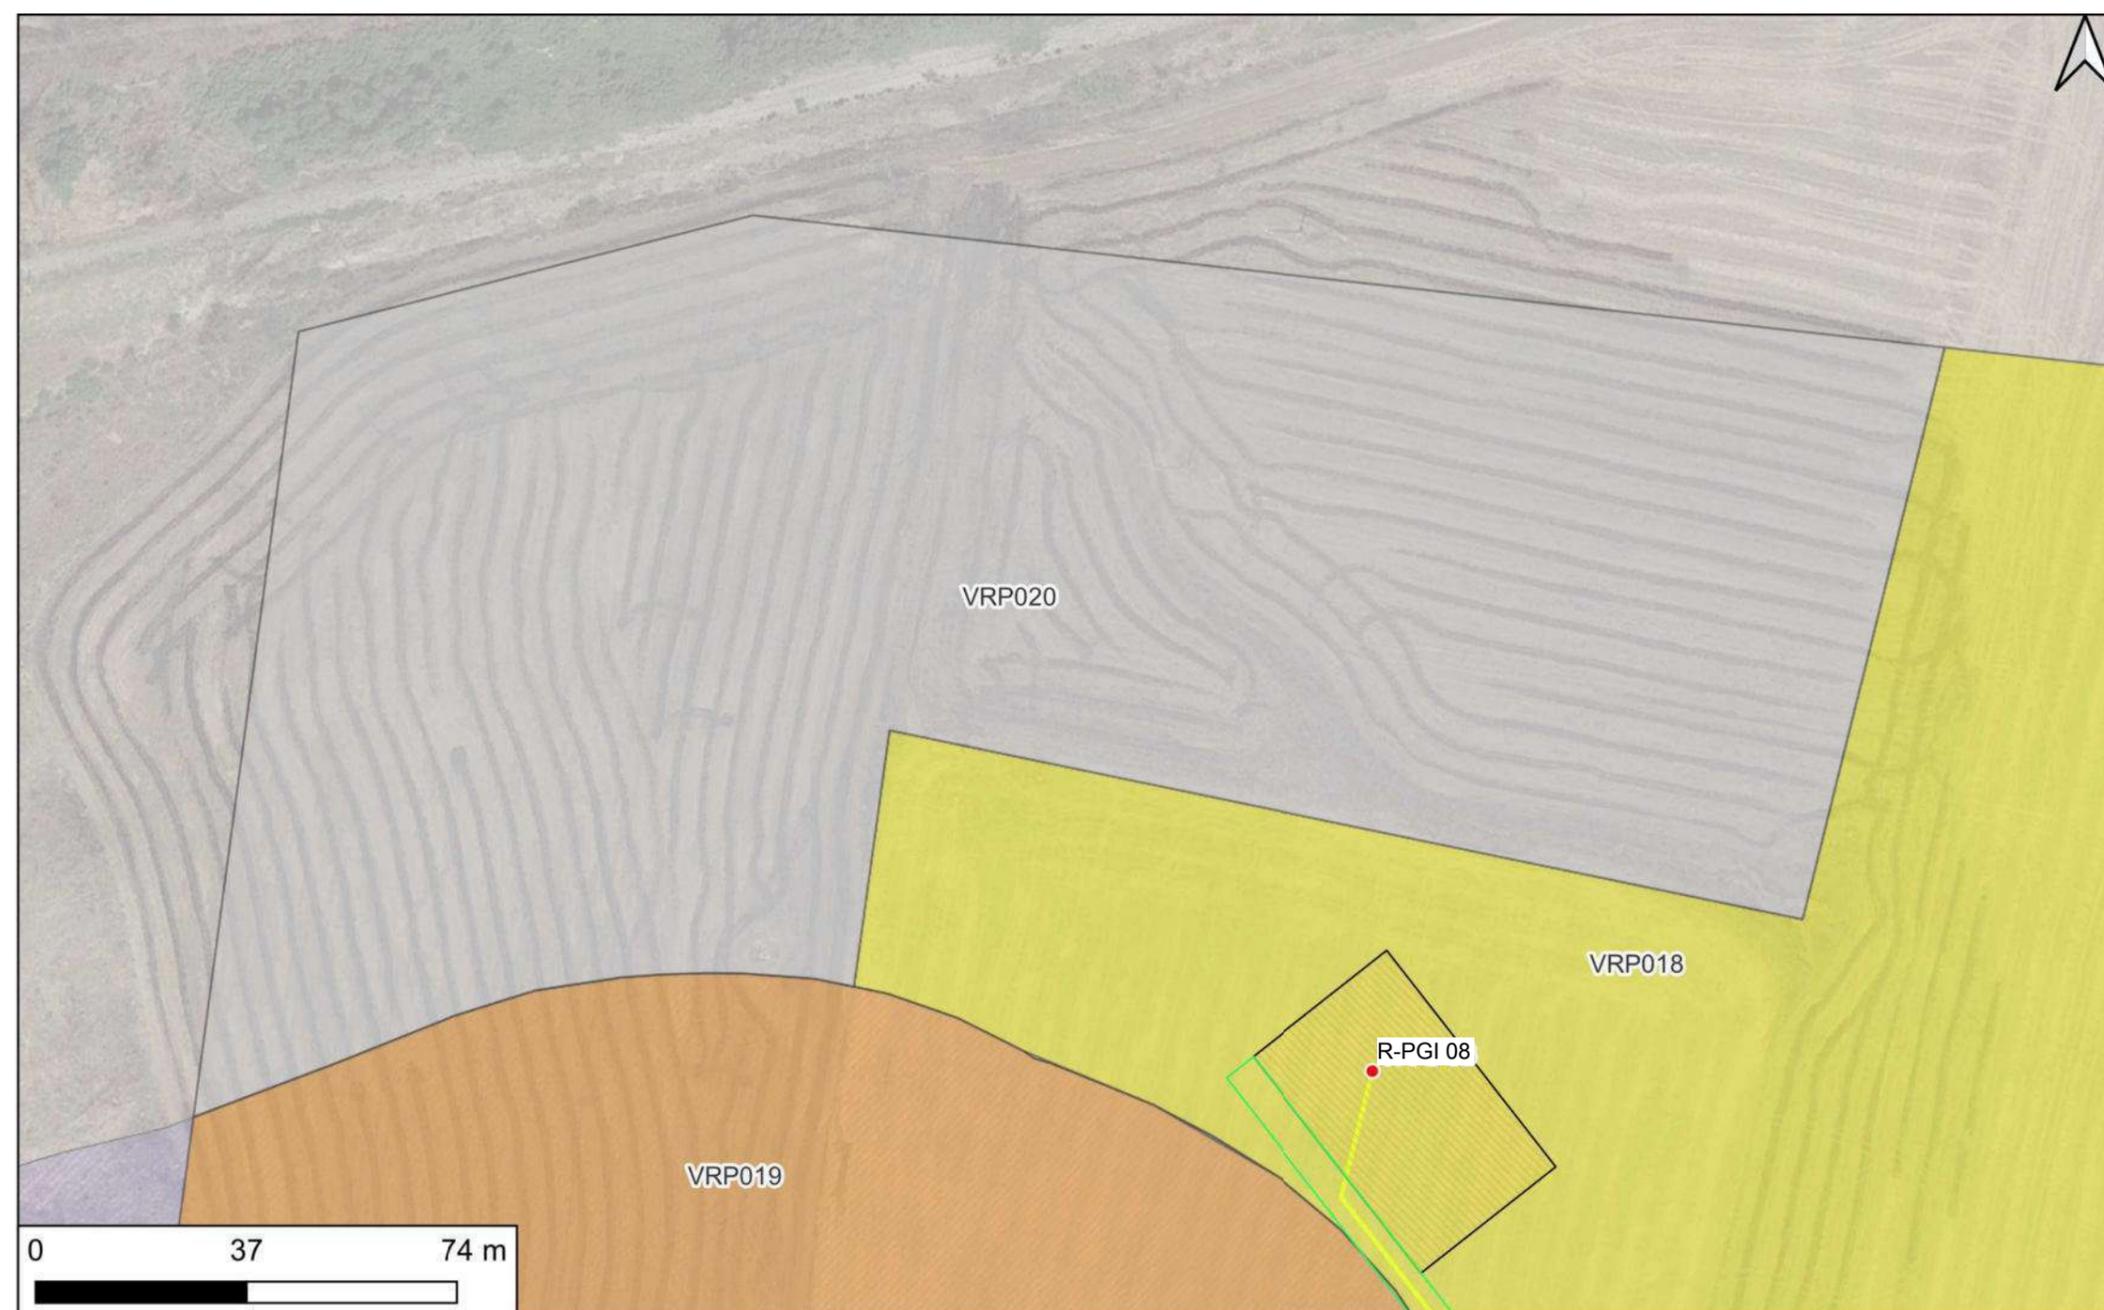

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP021

## potenziale basso - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

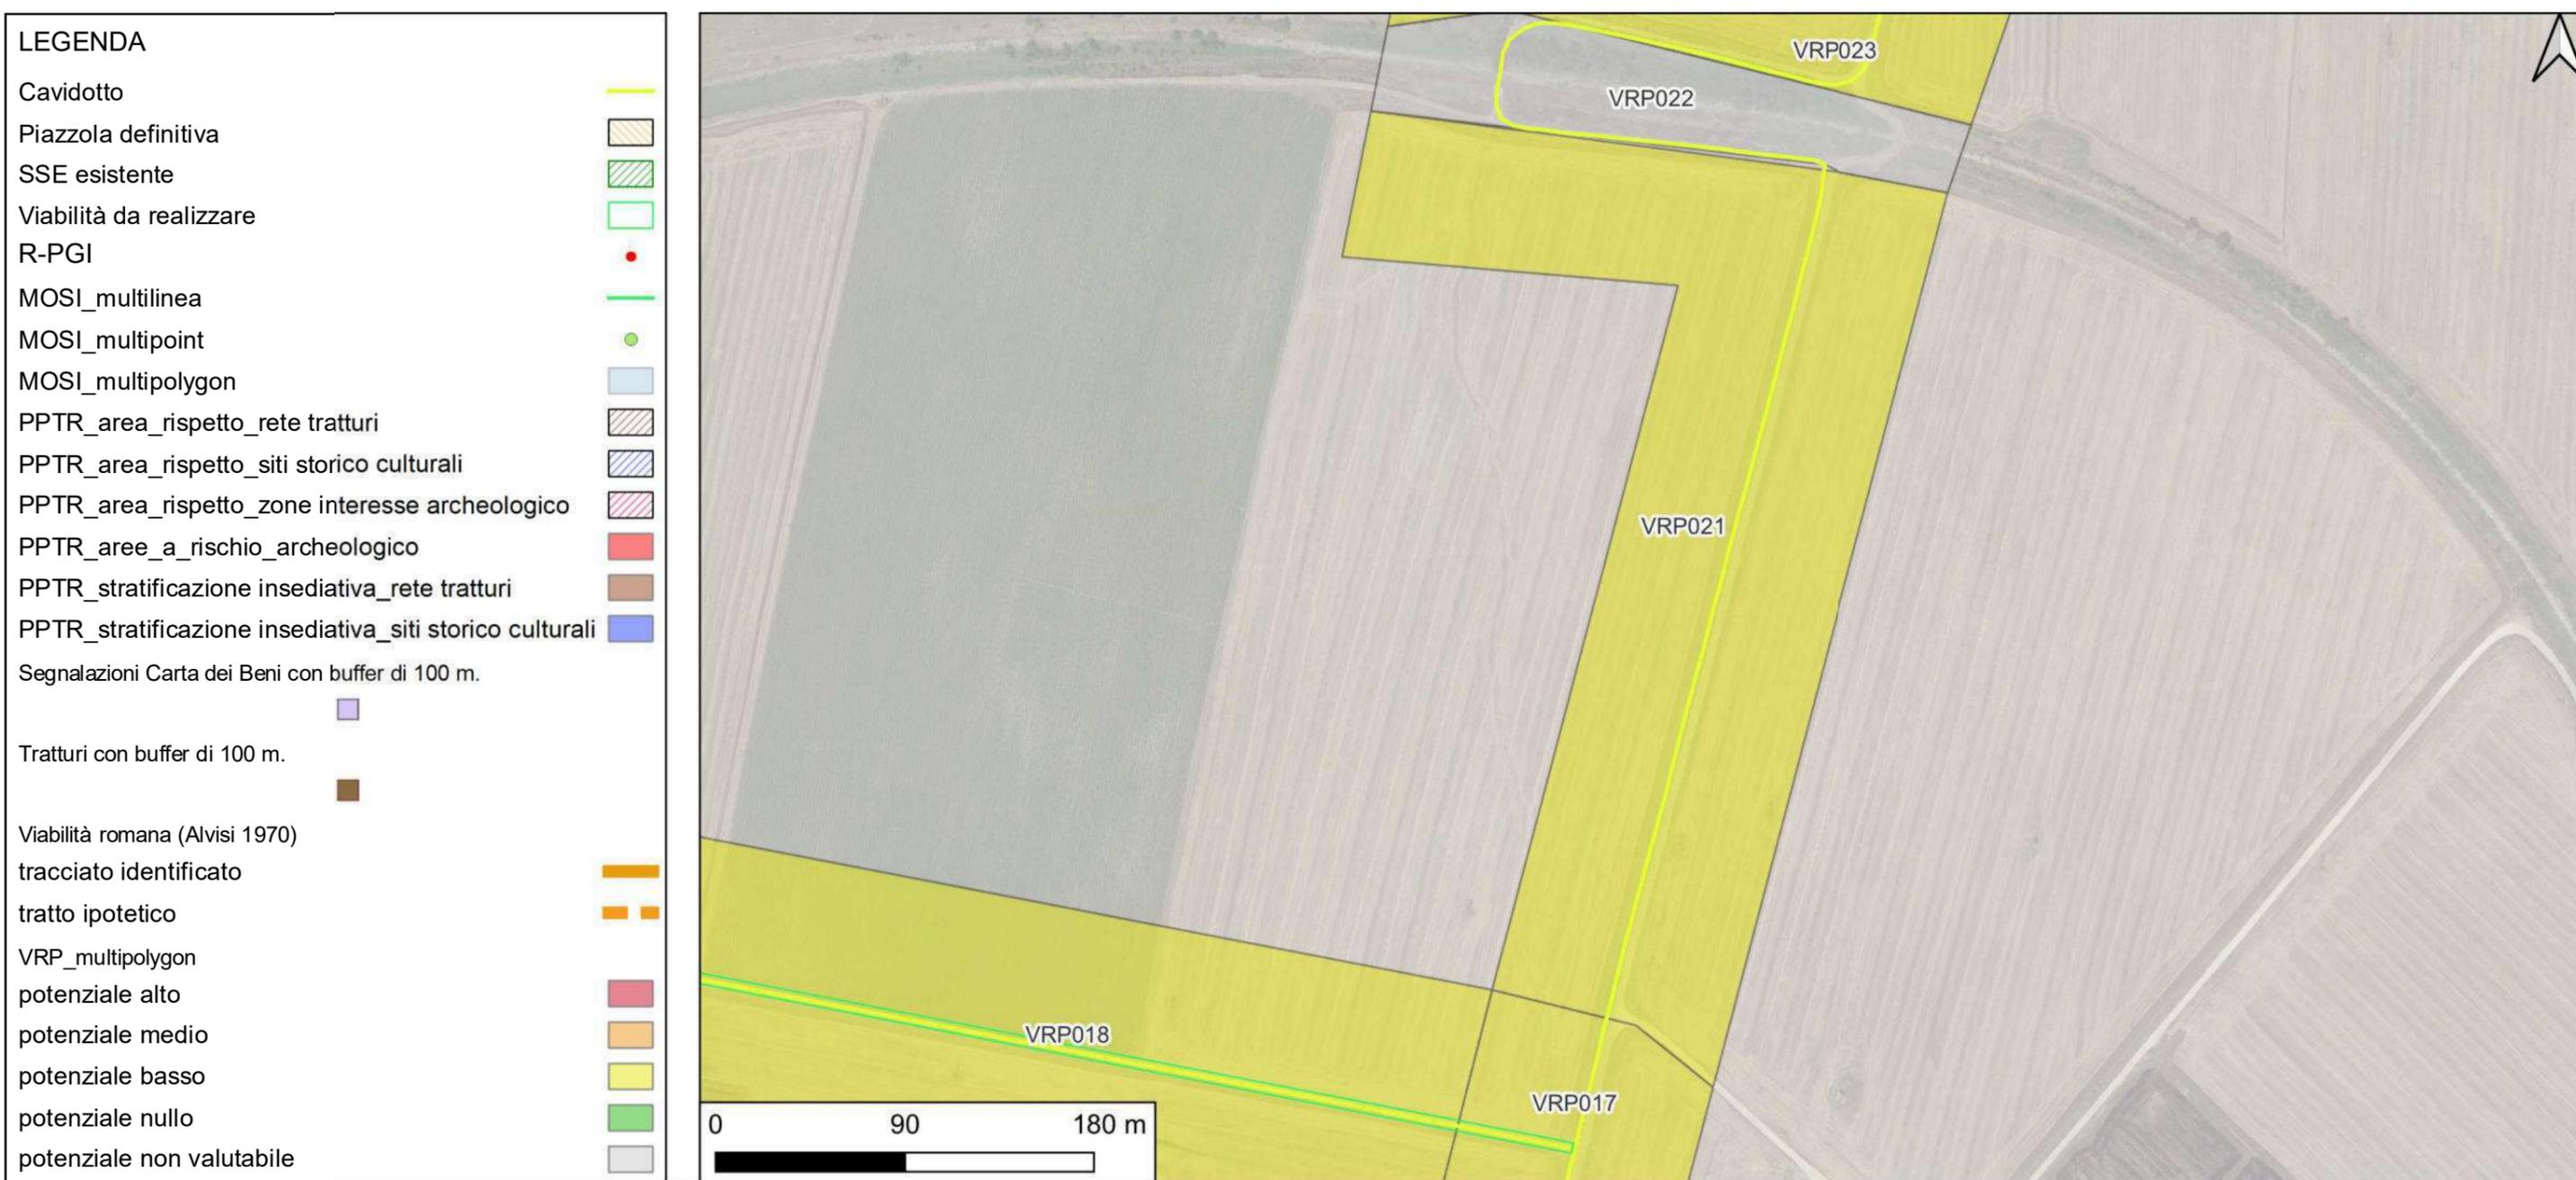

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP022

## potenziale non valutabile - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

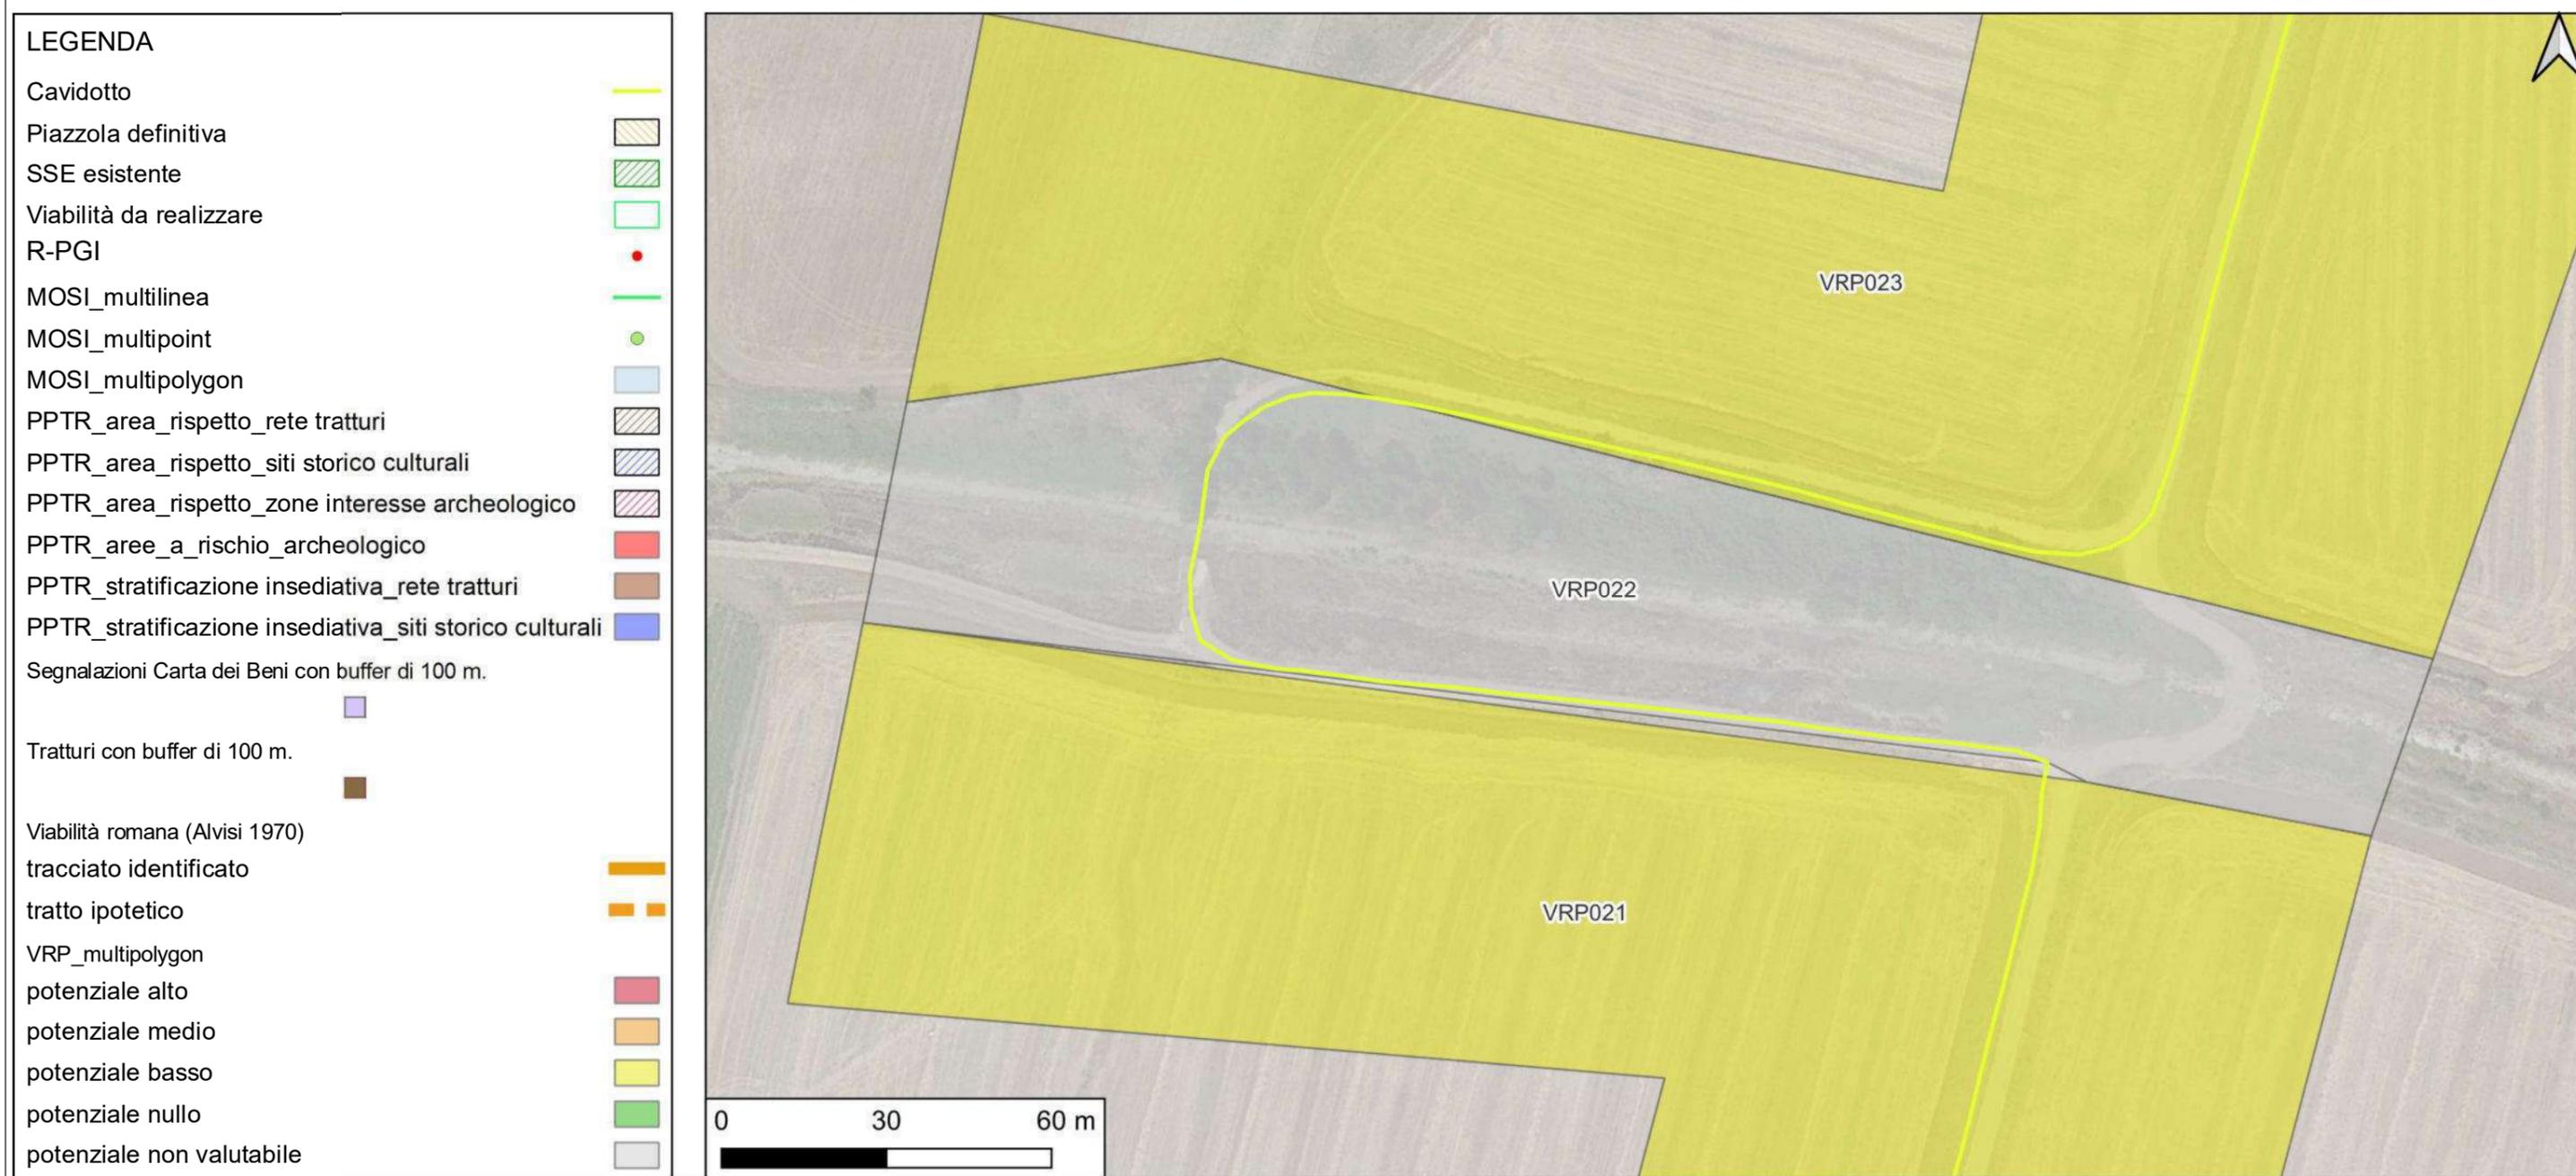

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP023

## potenziale basso - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

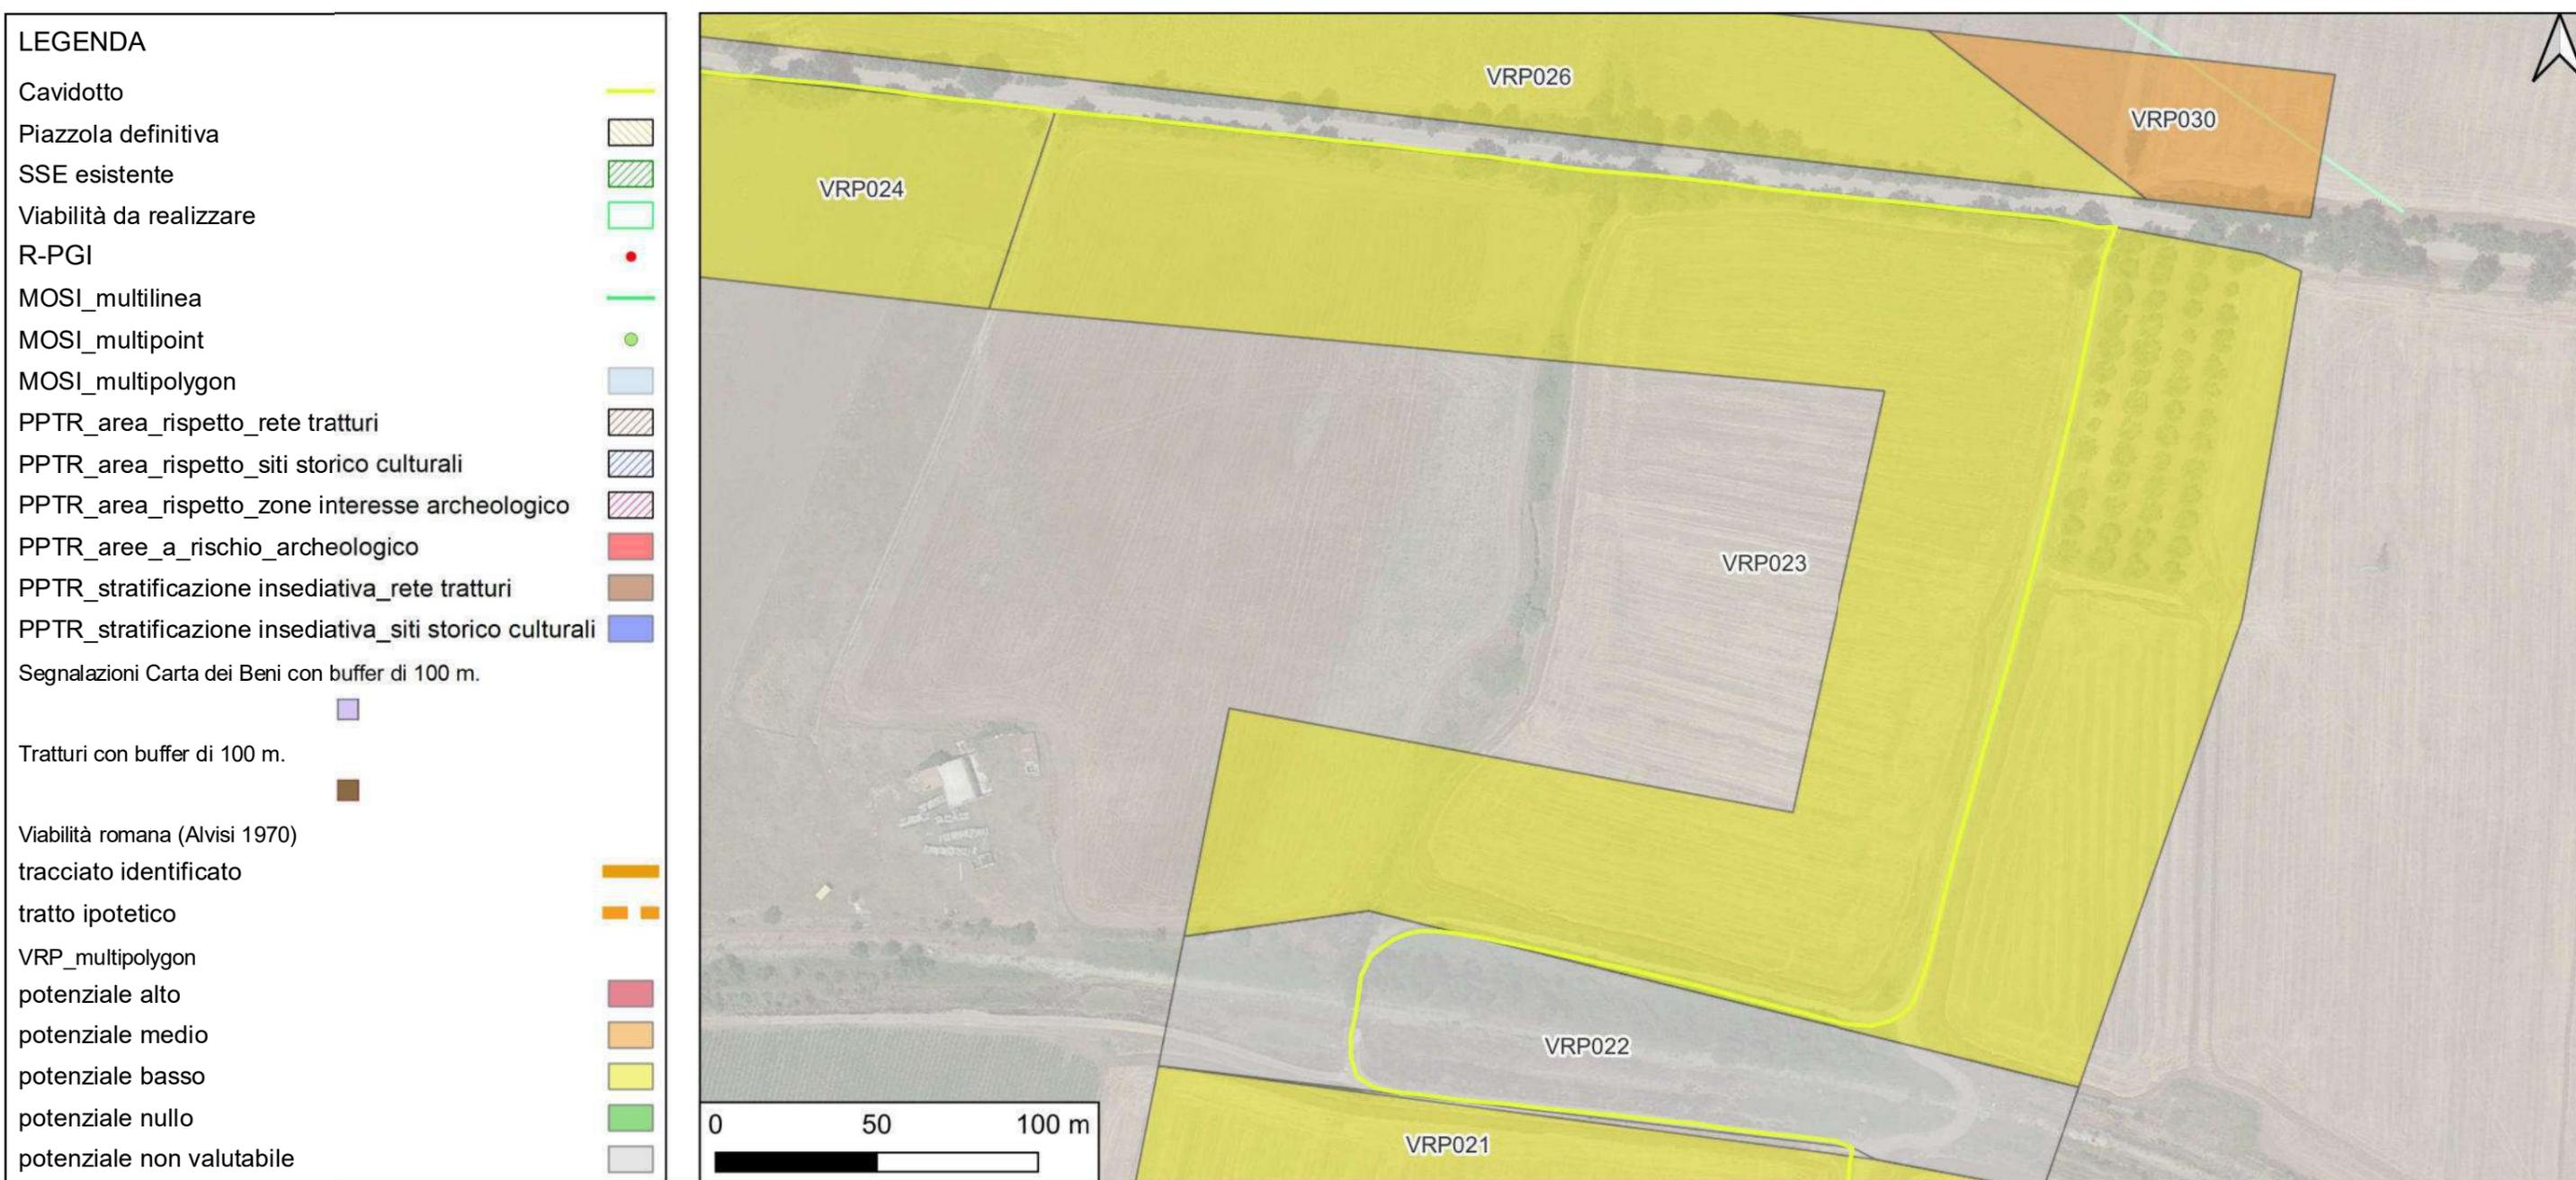

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP024

## potenziale basso - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

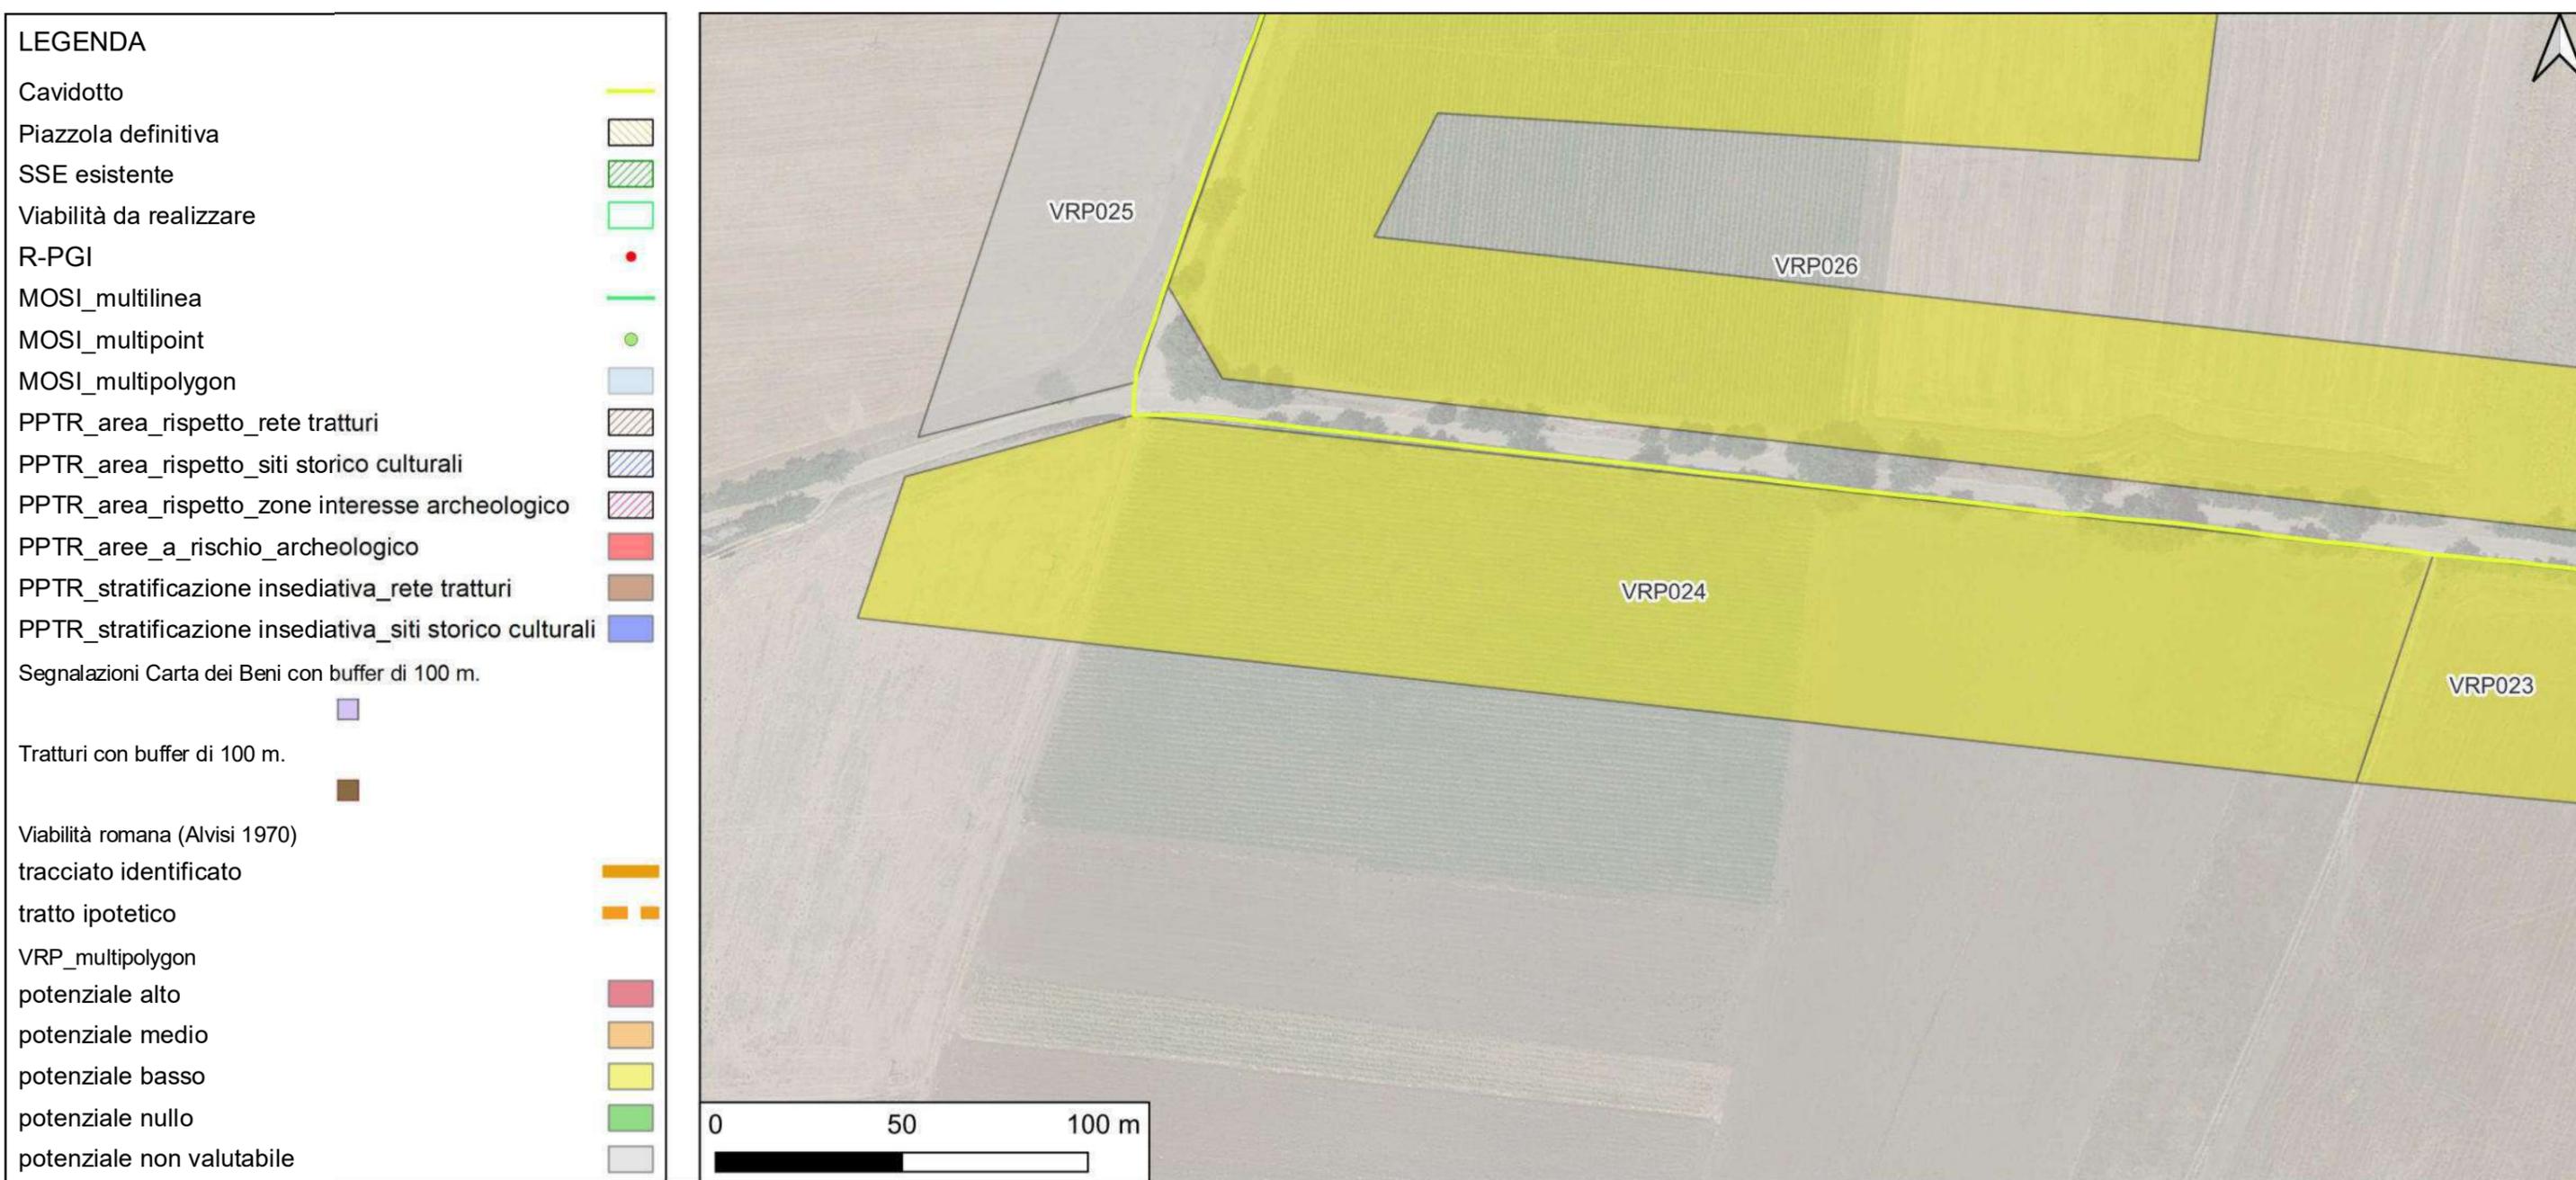

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP025

## potenziale non valutabile - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

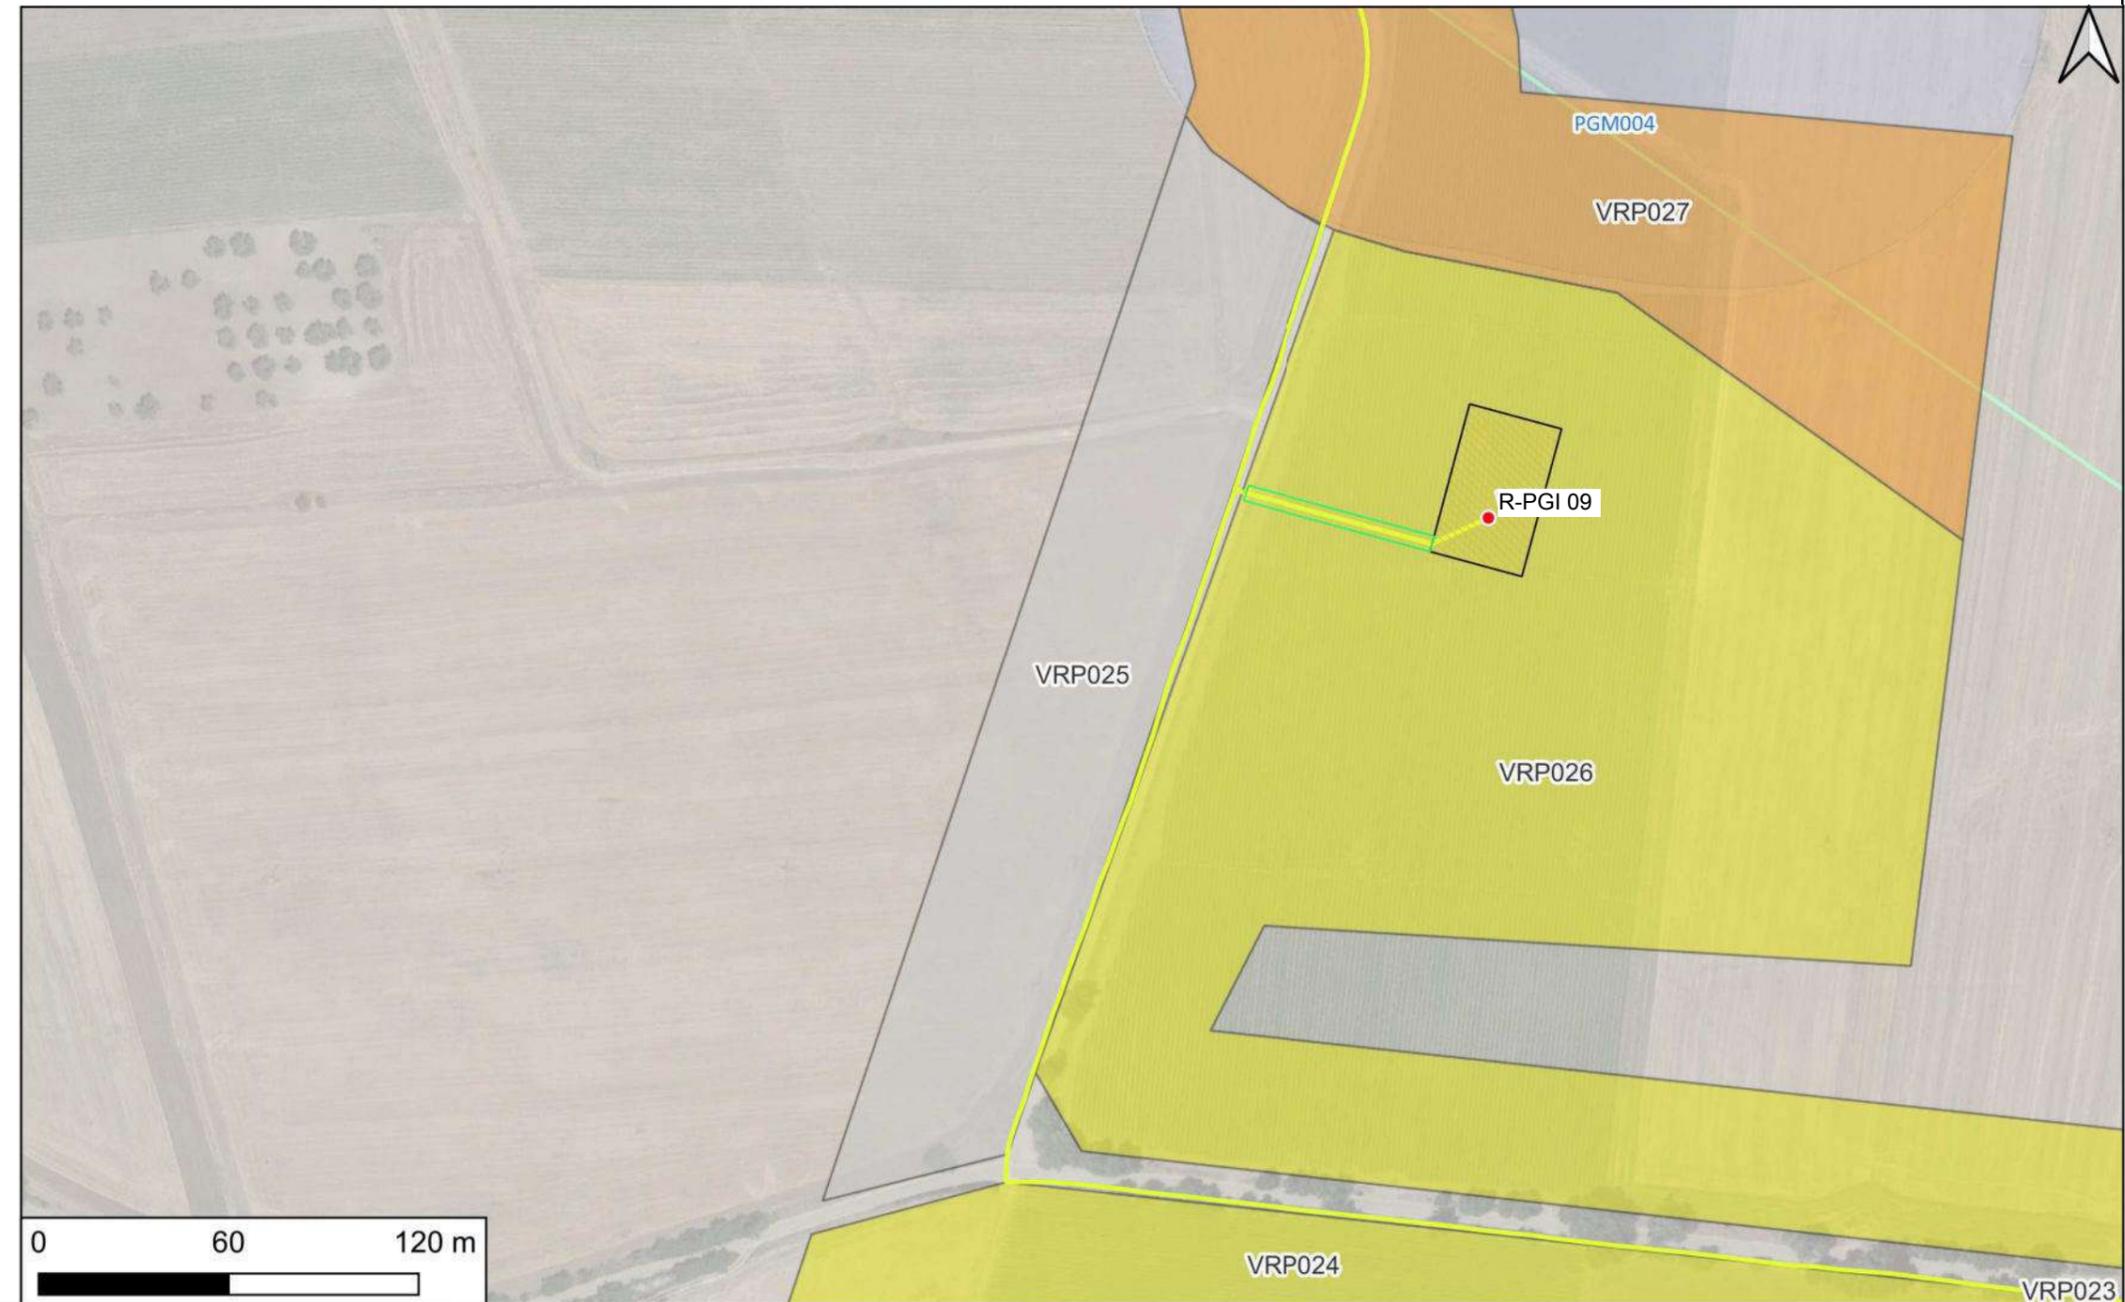

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP026

## potenziale basso - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

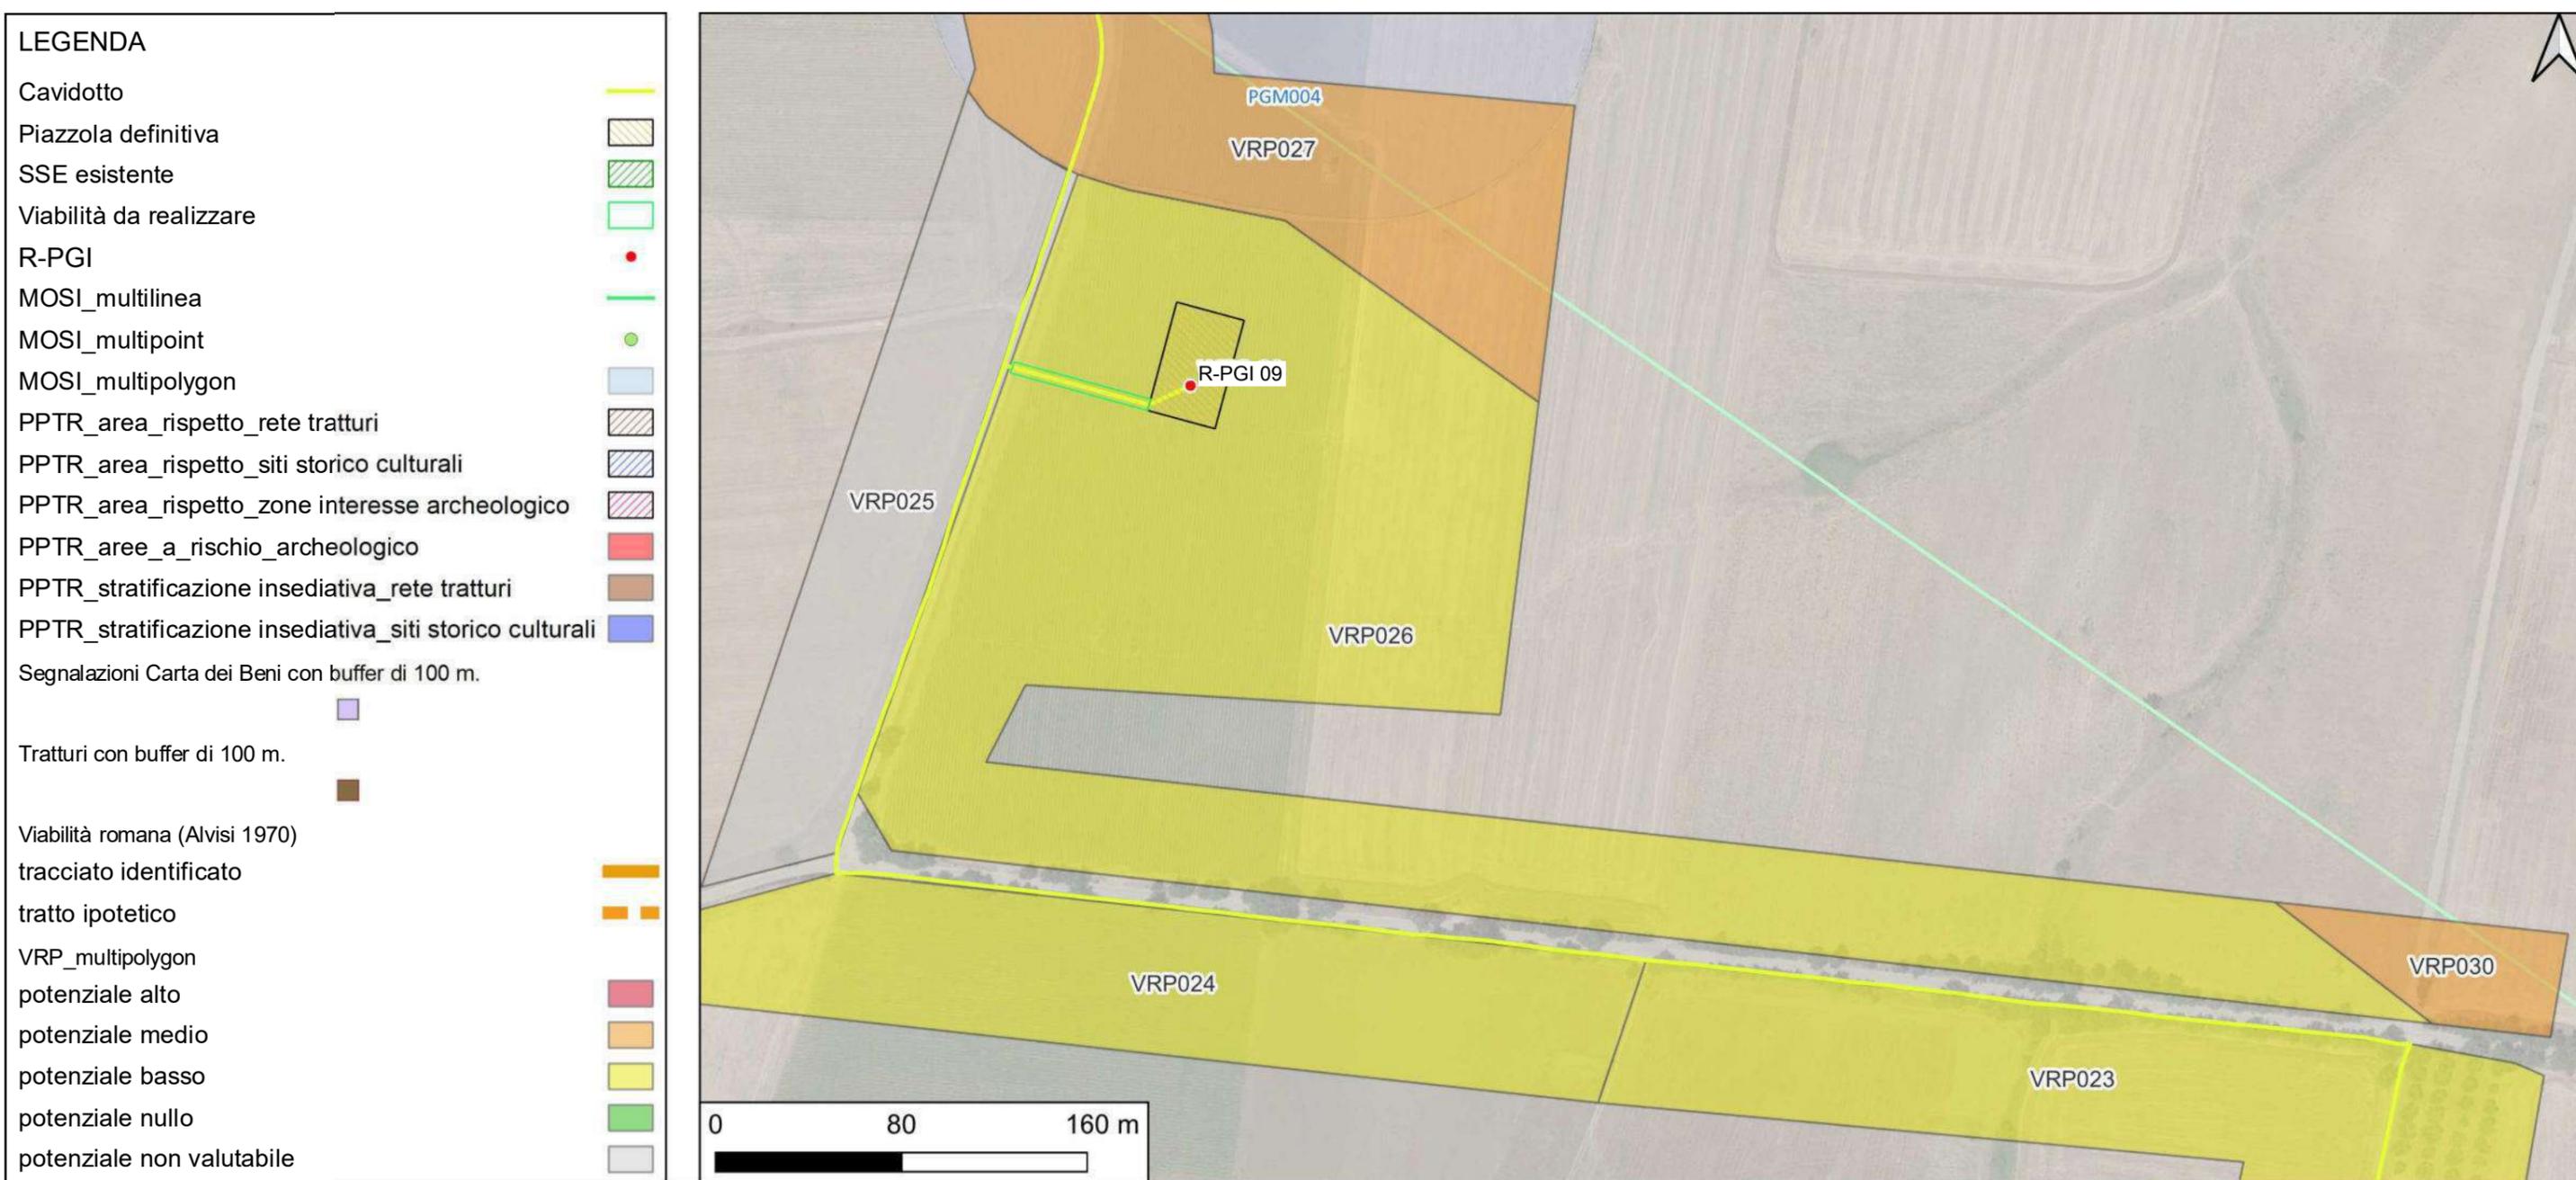

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP027

## potenziale medio - affidabilità buona



Quest'area è interessata dalla presenza di due evidenze, i siti noti PGM004 e PGM009. Nel dettaglio, il sito noto PGM004 è un insediamento con frequentazione stagionale databile al Neolitico iniziale, individuato in località La Torretta, nel territorio di Poggio Imperiale, a seguito di indagini di archeologia preventiva a cura della Soprintendenza. Il sito è ubicato a m 145 circa a N dell'aerogeneratore R-PGI 09, sulla sommità di una leggera altura che permetteva il controllo del territorio fino all'area lagunare di Lesina. L'area indagata, pari a circa 2000 mq, ha permesso di esplorare parte di un villaggio in cui sono venute in luce strutture abitative, impianti produttivi e tratti di opere trincerate, oltre ad un'area funeraria, relative a fasi diverse della lunga vita del sito. Nell'area del sito è documentata una necropoli riferibile all'insediamento, databile al Neolitico antico. L'area funeraria è costituita da otto deposizioni che testimoniano l'adozione di modalità funerarie diverse, includenti tombe a fossa terragna contenenti corpi generalmente integri, deposti in posizione fortemente contratta, senza corredo, e fosse con marcate evidenze rituali. Le sepolture sembrano riguardare prevalentemente individui adulti, un giovane e due subadulti. Una delle tombe con struttura circolare ricavata nel banco sabbioso-argilloso, sembra avere valore rituale: si tratta, infatti, di un cranio infantile deposto all'interno di una scodella in impasto nero-lucido. Il sito noto PGM009 è localizzato tra le località Fucicchia e Torretta. Sono state individuate tre tracce rettilinee che attraversano diversi campi con andamento NO-SE. Ad un confronto con la cartografia F. IGM 155ISO "Ripalta", 155IINO "Coppa Di Rose" e 155IINE "Apricena", la traccia coincide con un asse viario secondario di età moderna, oggi non più esistente. Essa interseca il cavidotto in località Mezzana Feudale, a m 125 circa a N dell'aerogeneratore R-PGI 09. A quest'area è stato assegnato un grado di potenziale medio, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

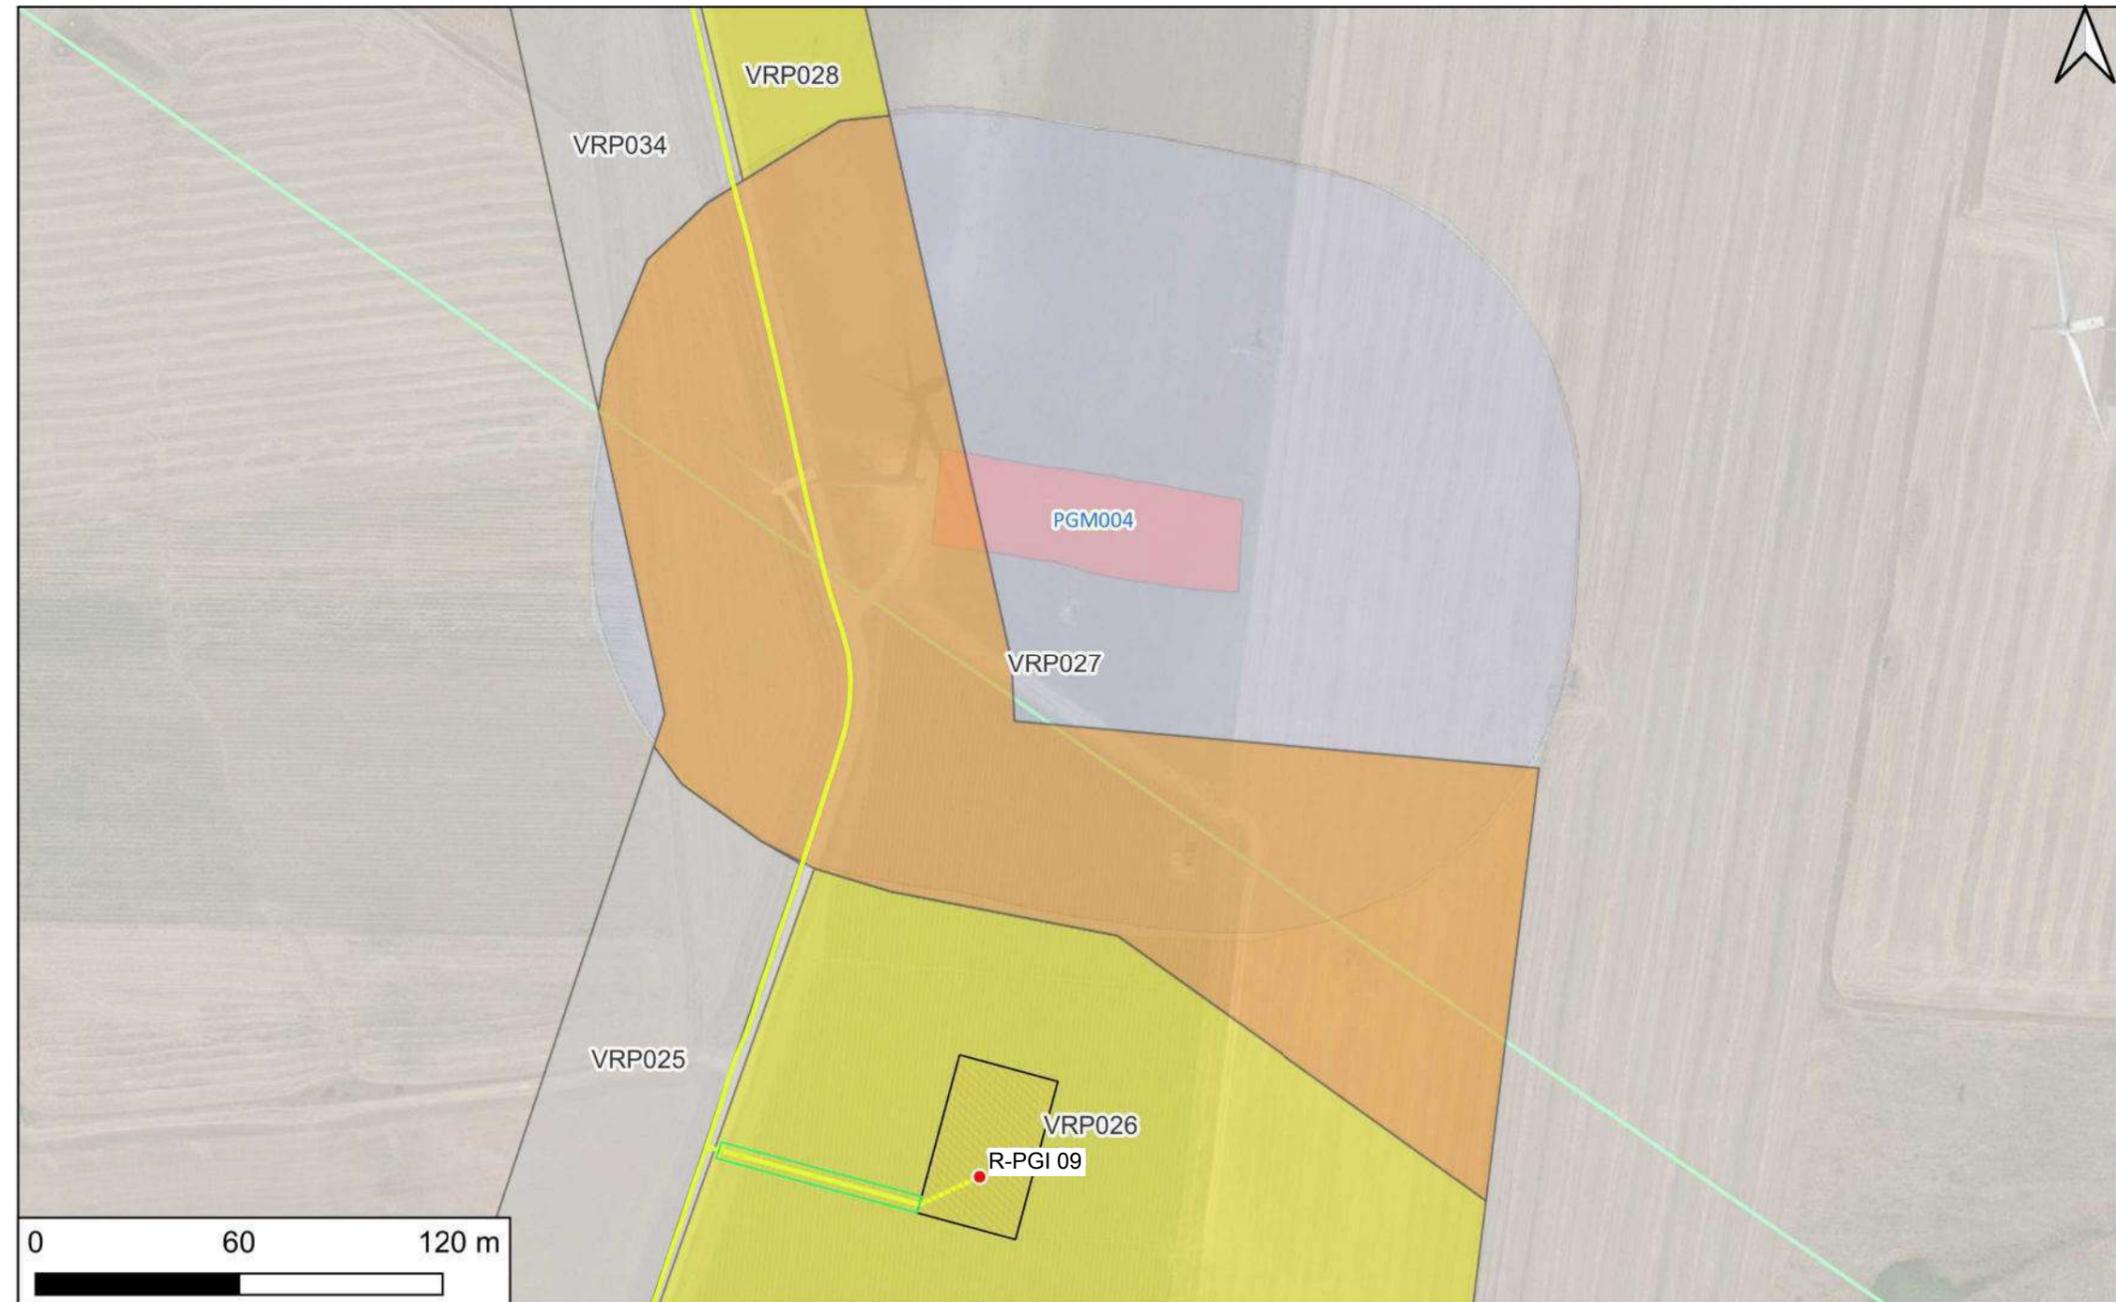

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP028

## potenziale basso - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

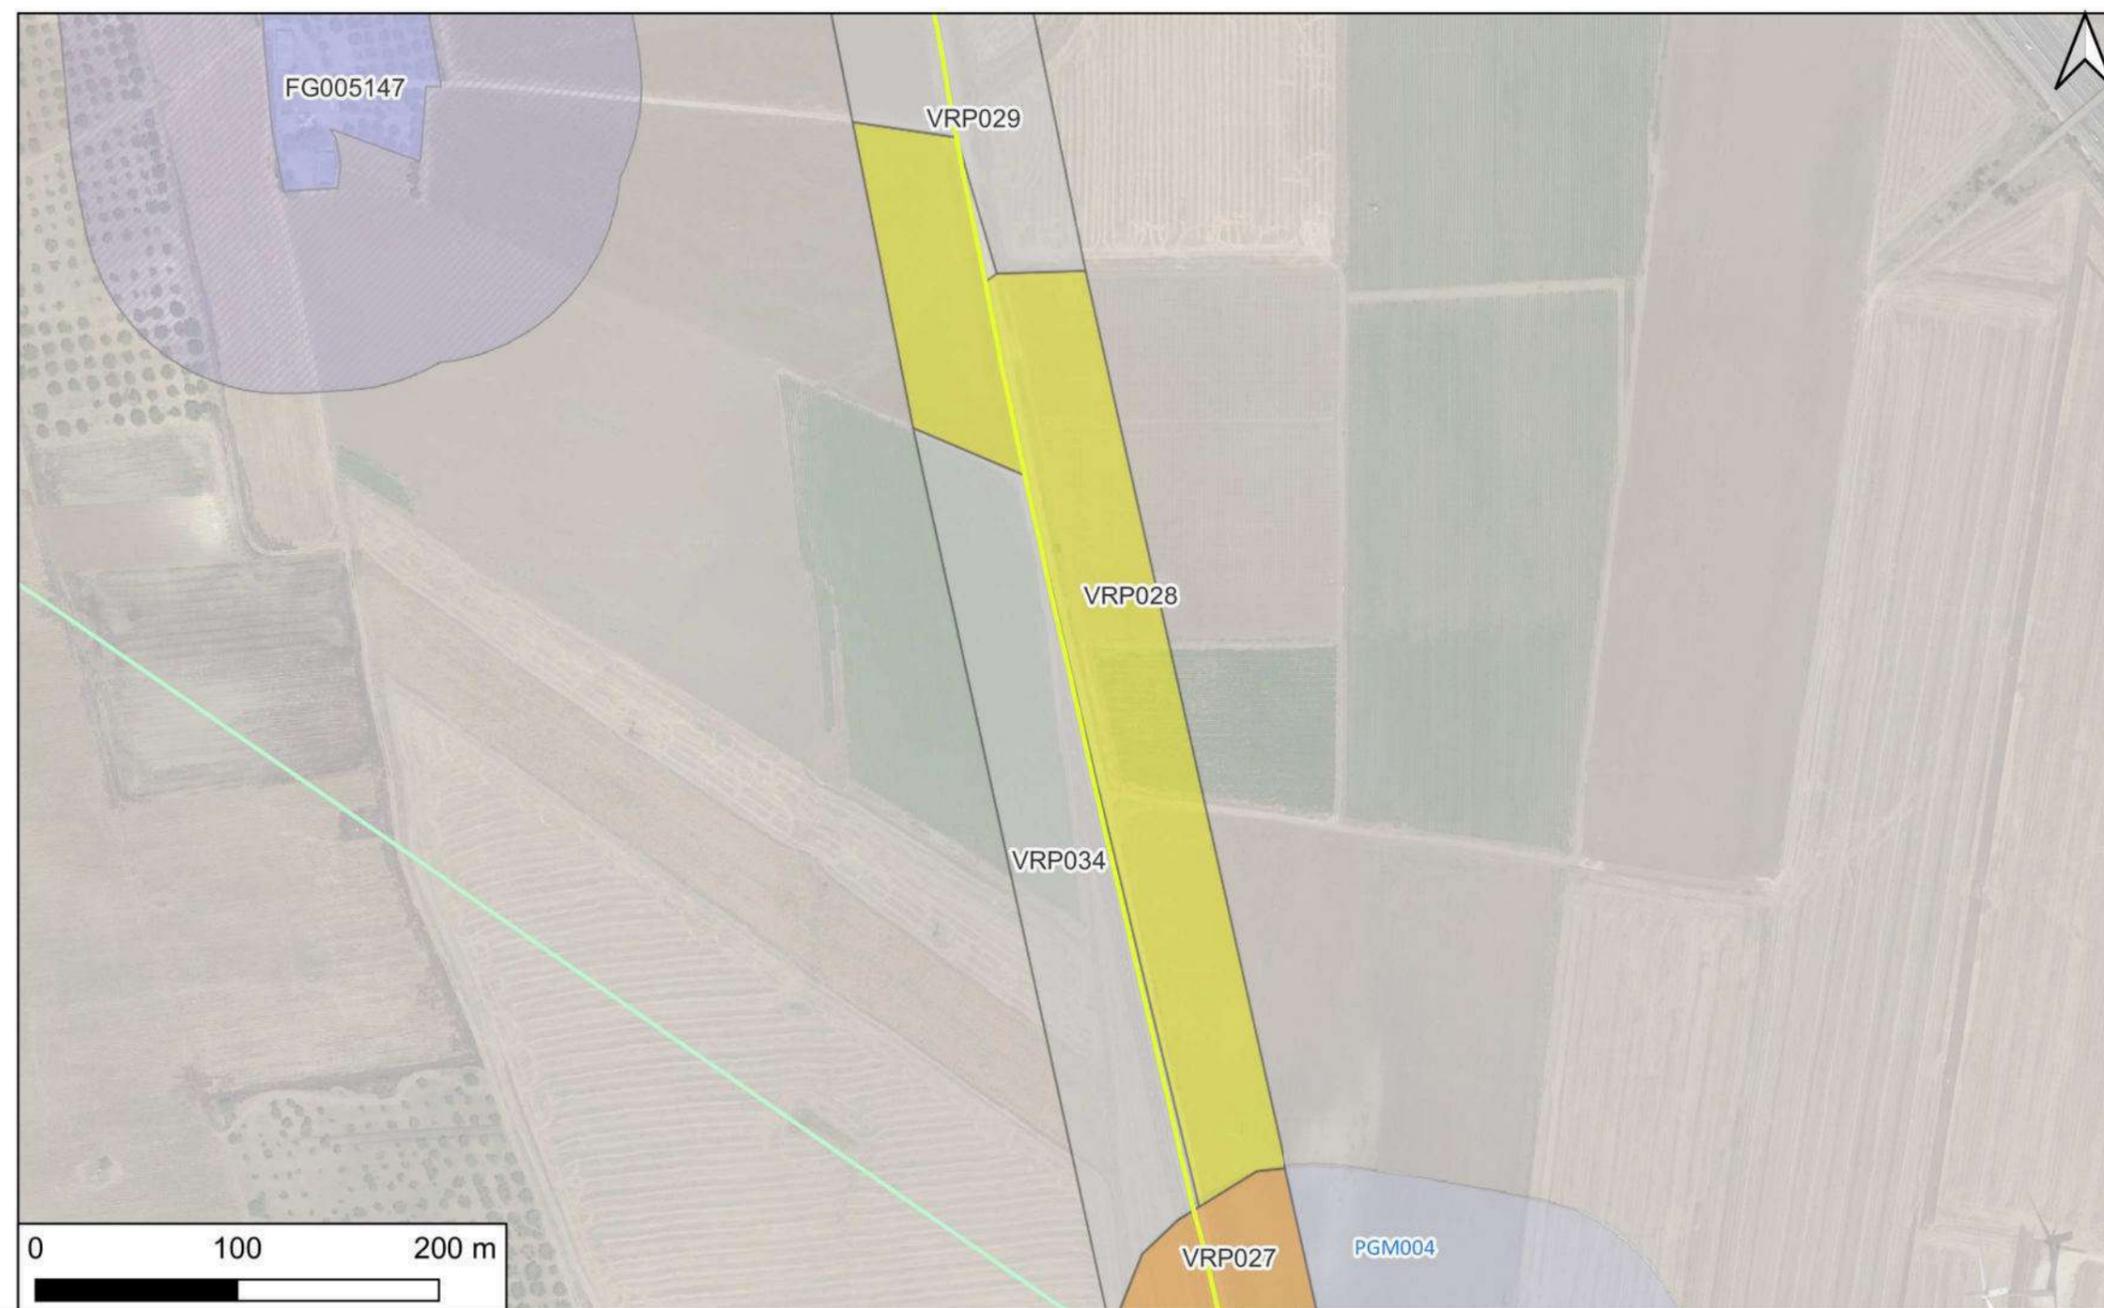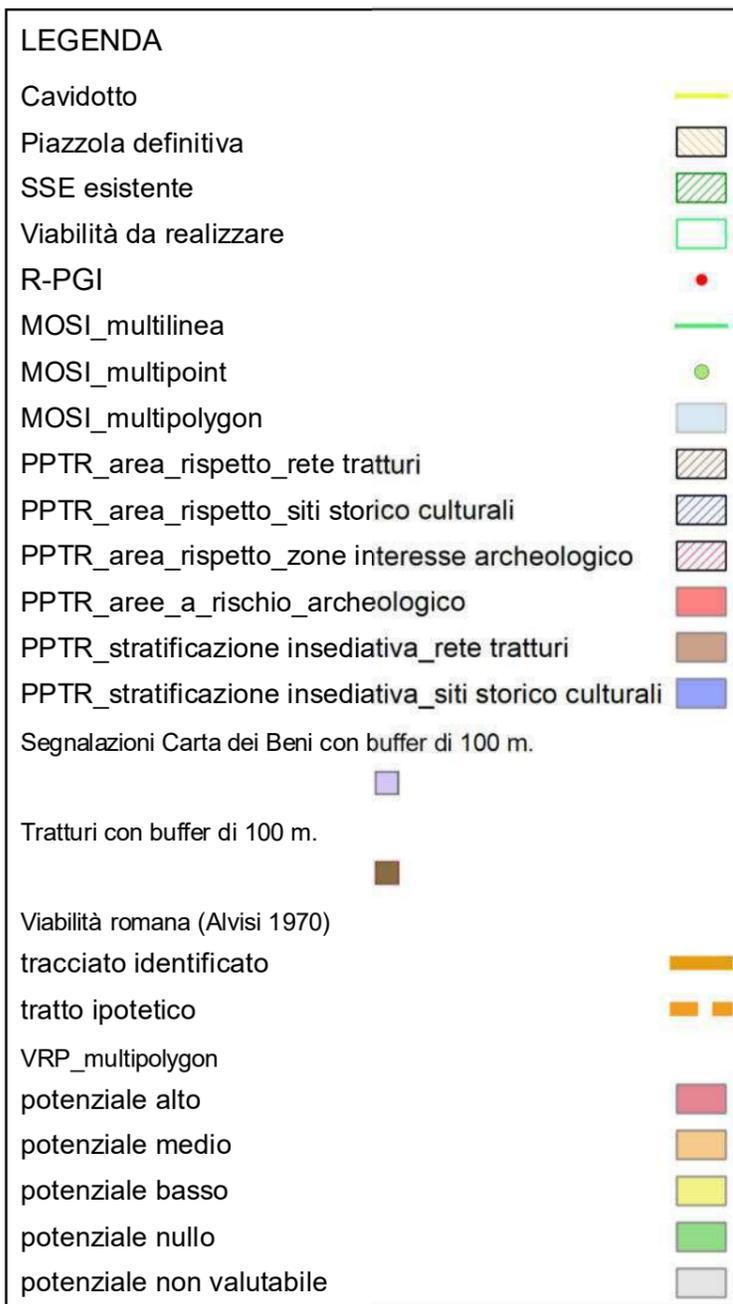

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP029

## potenziale non valutabile - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

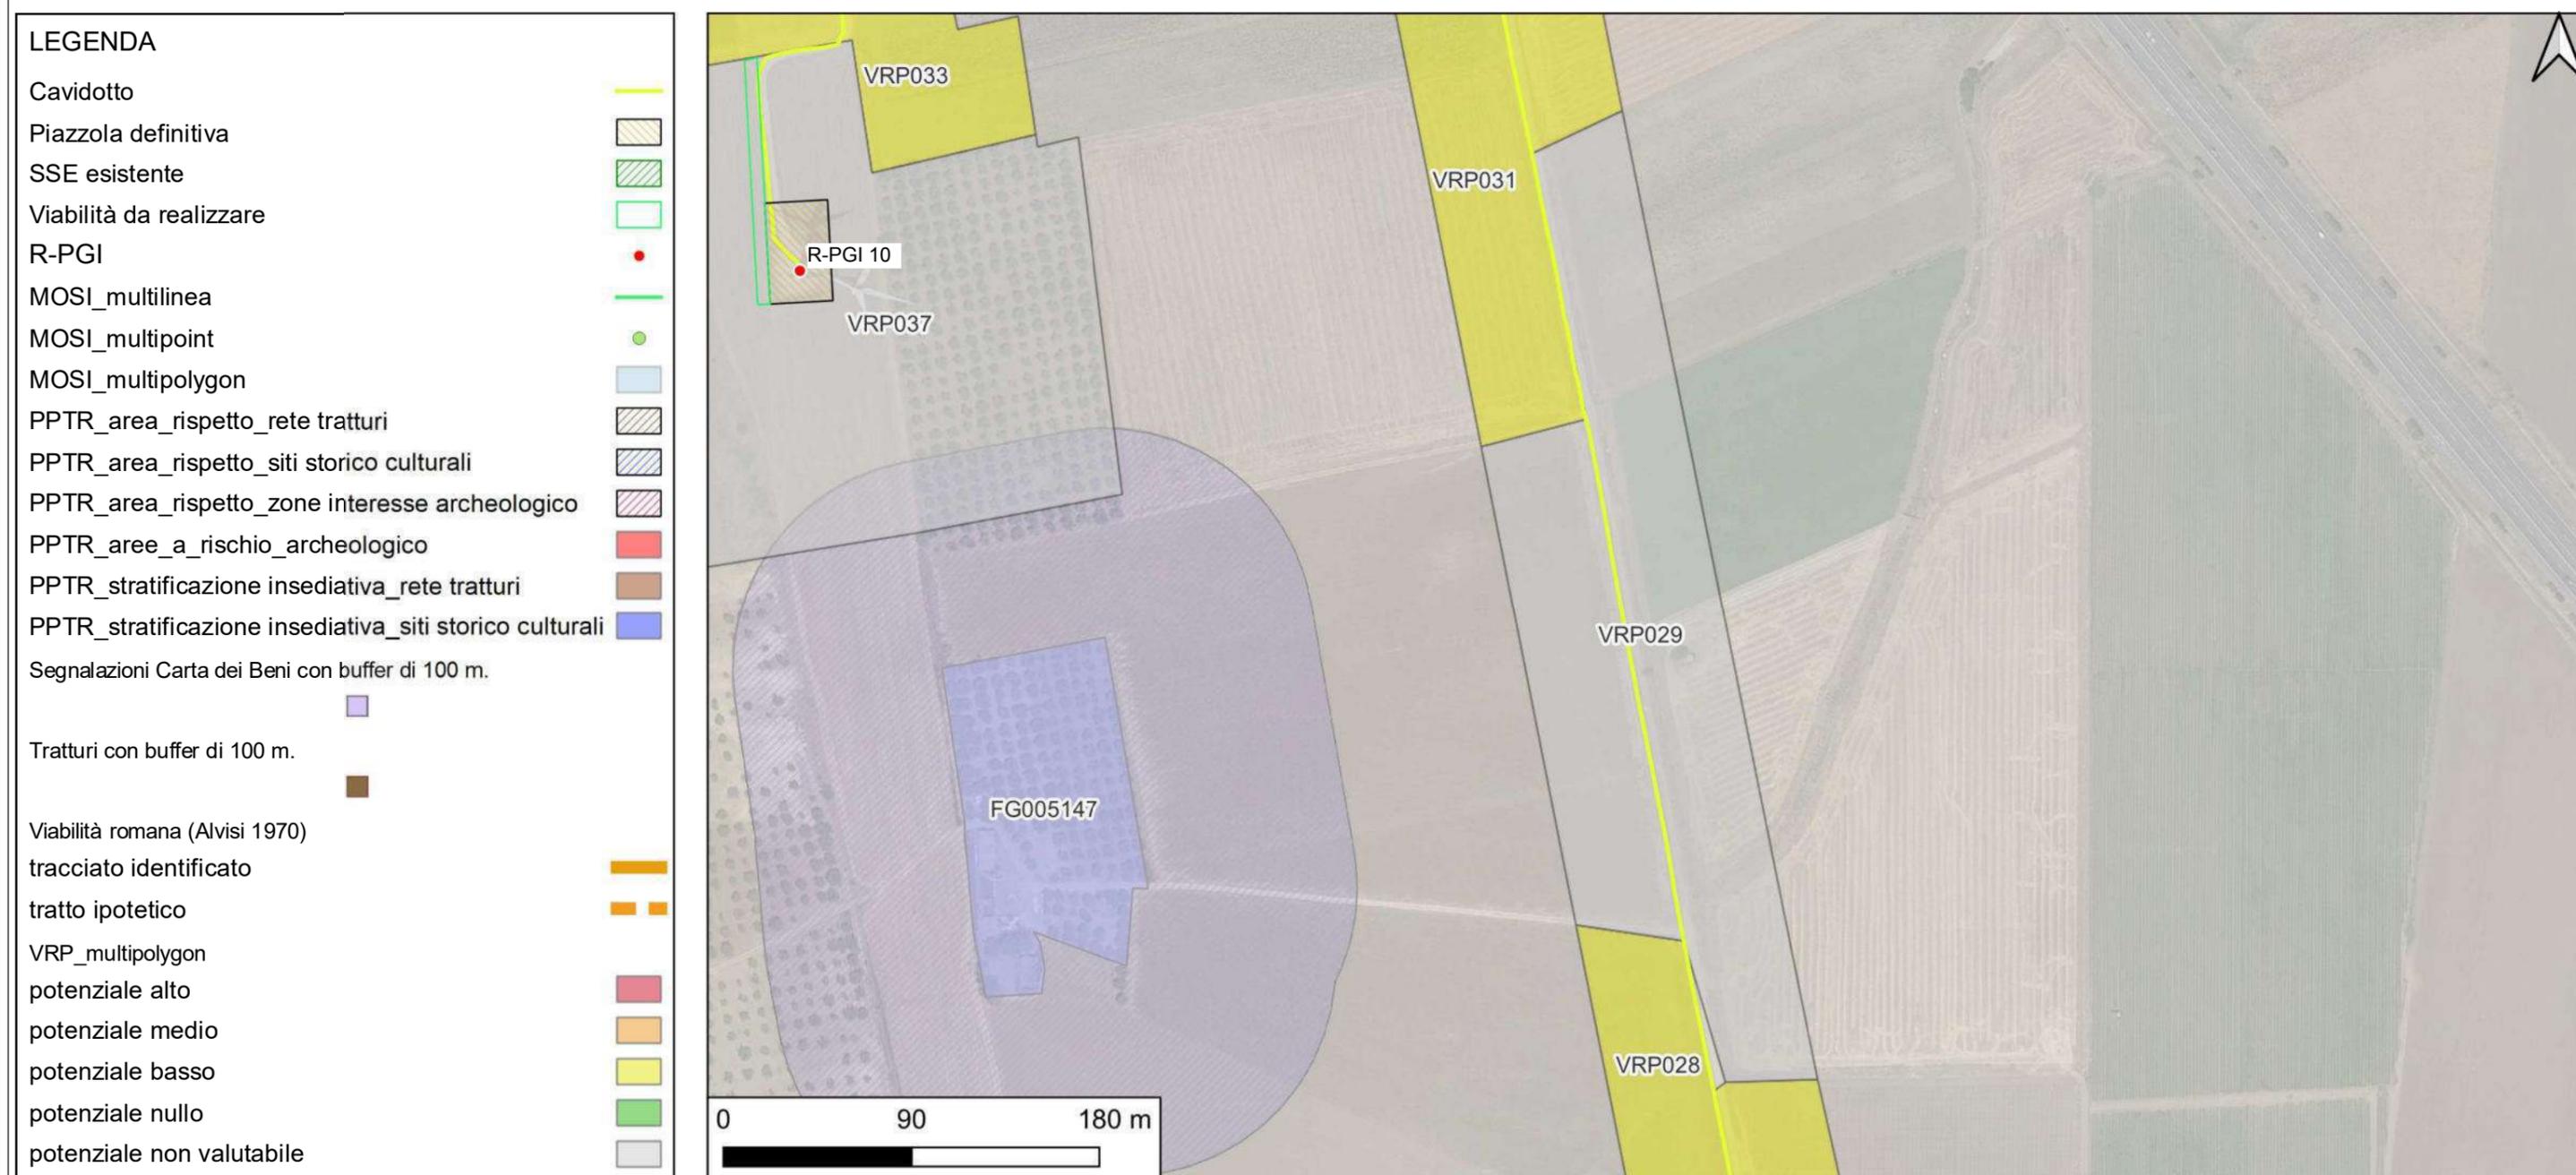

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP030

## potenziale medio - affidabilità buona



Quest'area è interessata dalla presenza del sito noto PGM009, localizzato tra le località Fucicchia e Torretta. Si tratta di tre tracce rettilinee che attraversano diversi campi con andamento NO-SE. Ad un confronto con la cartografia F. IGM 155ISO "Ripalta", 155IINO "Coppa Di Rose" e 155IINE "Apricena", la traccia coincide con un asse viario secondario di età moderna, oggi non più esistente. Essa interseca il cavidotto in località Mezzana Feudale, a m 125 circa a N dell'aerogeneratore WTG09 e a m 40 circa a NE del cavidotto. A quest'area è stato assegnato un grado di potenziale medio, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

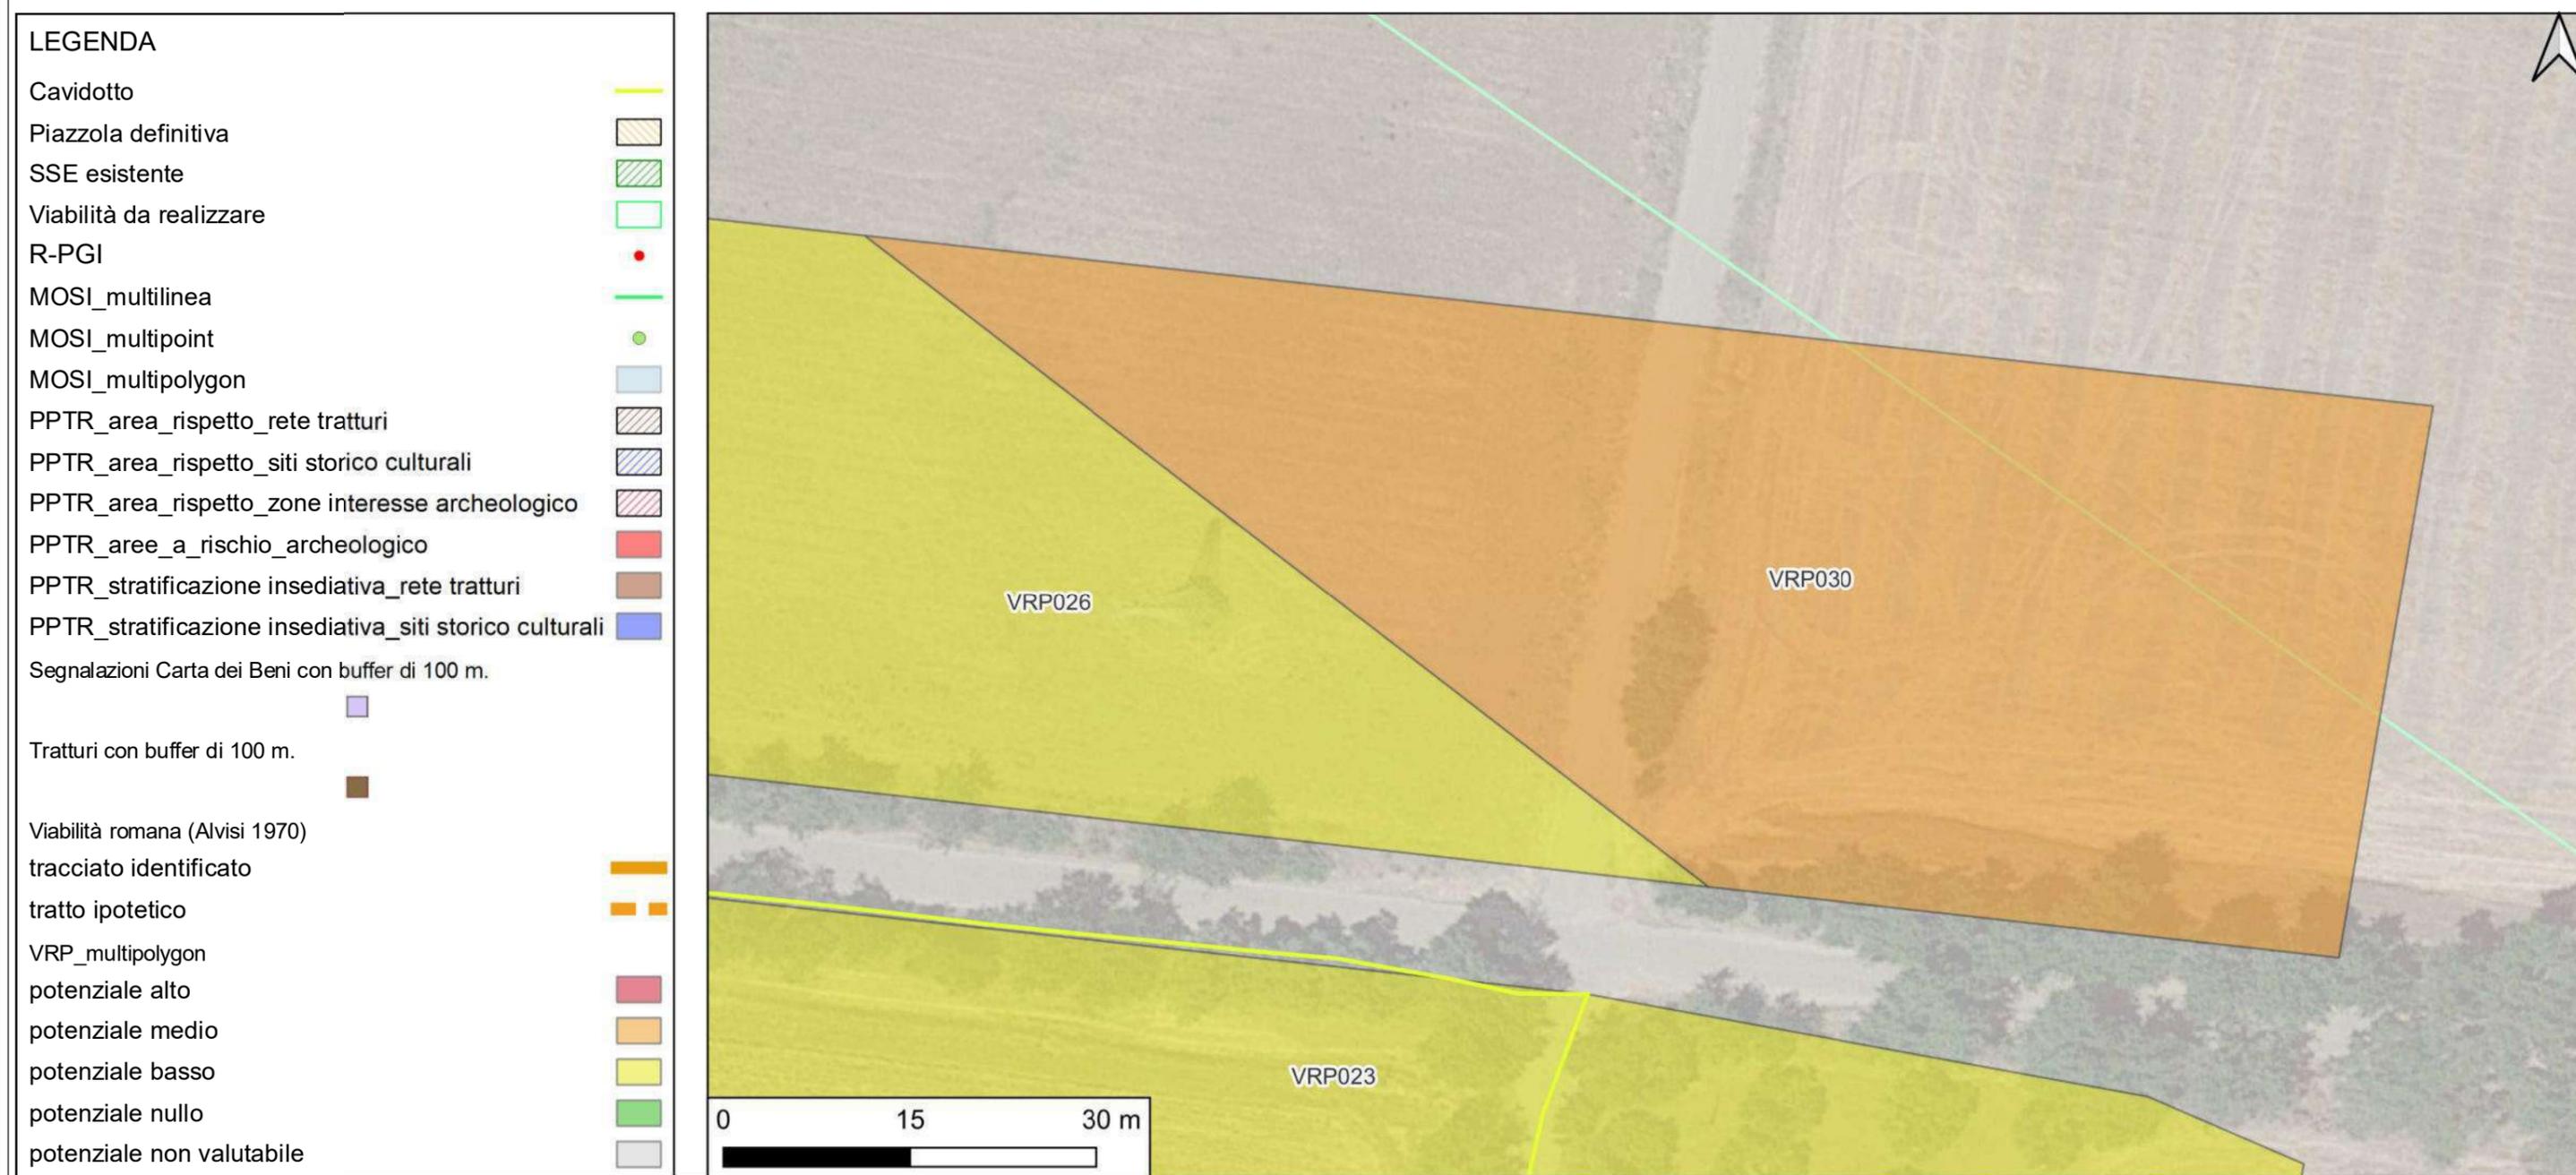

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP031

## potenziale basso - affidabilità buona



Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

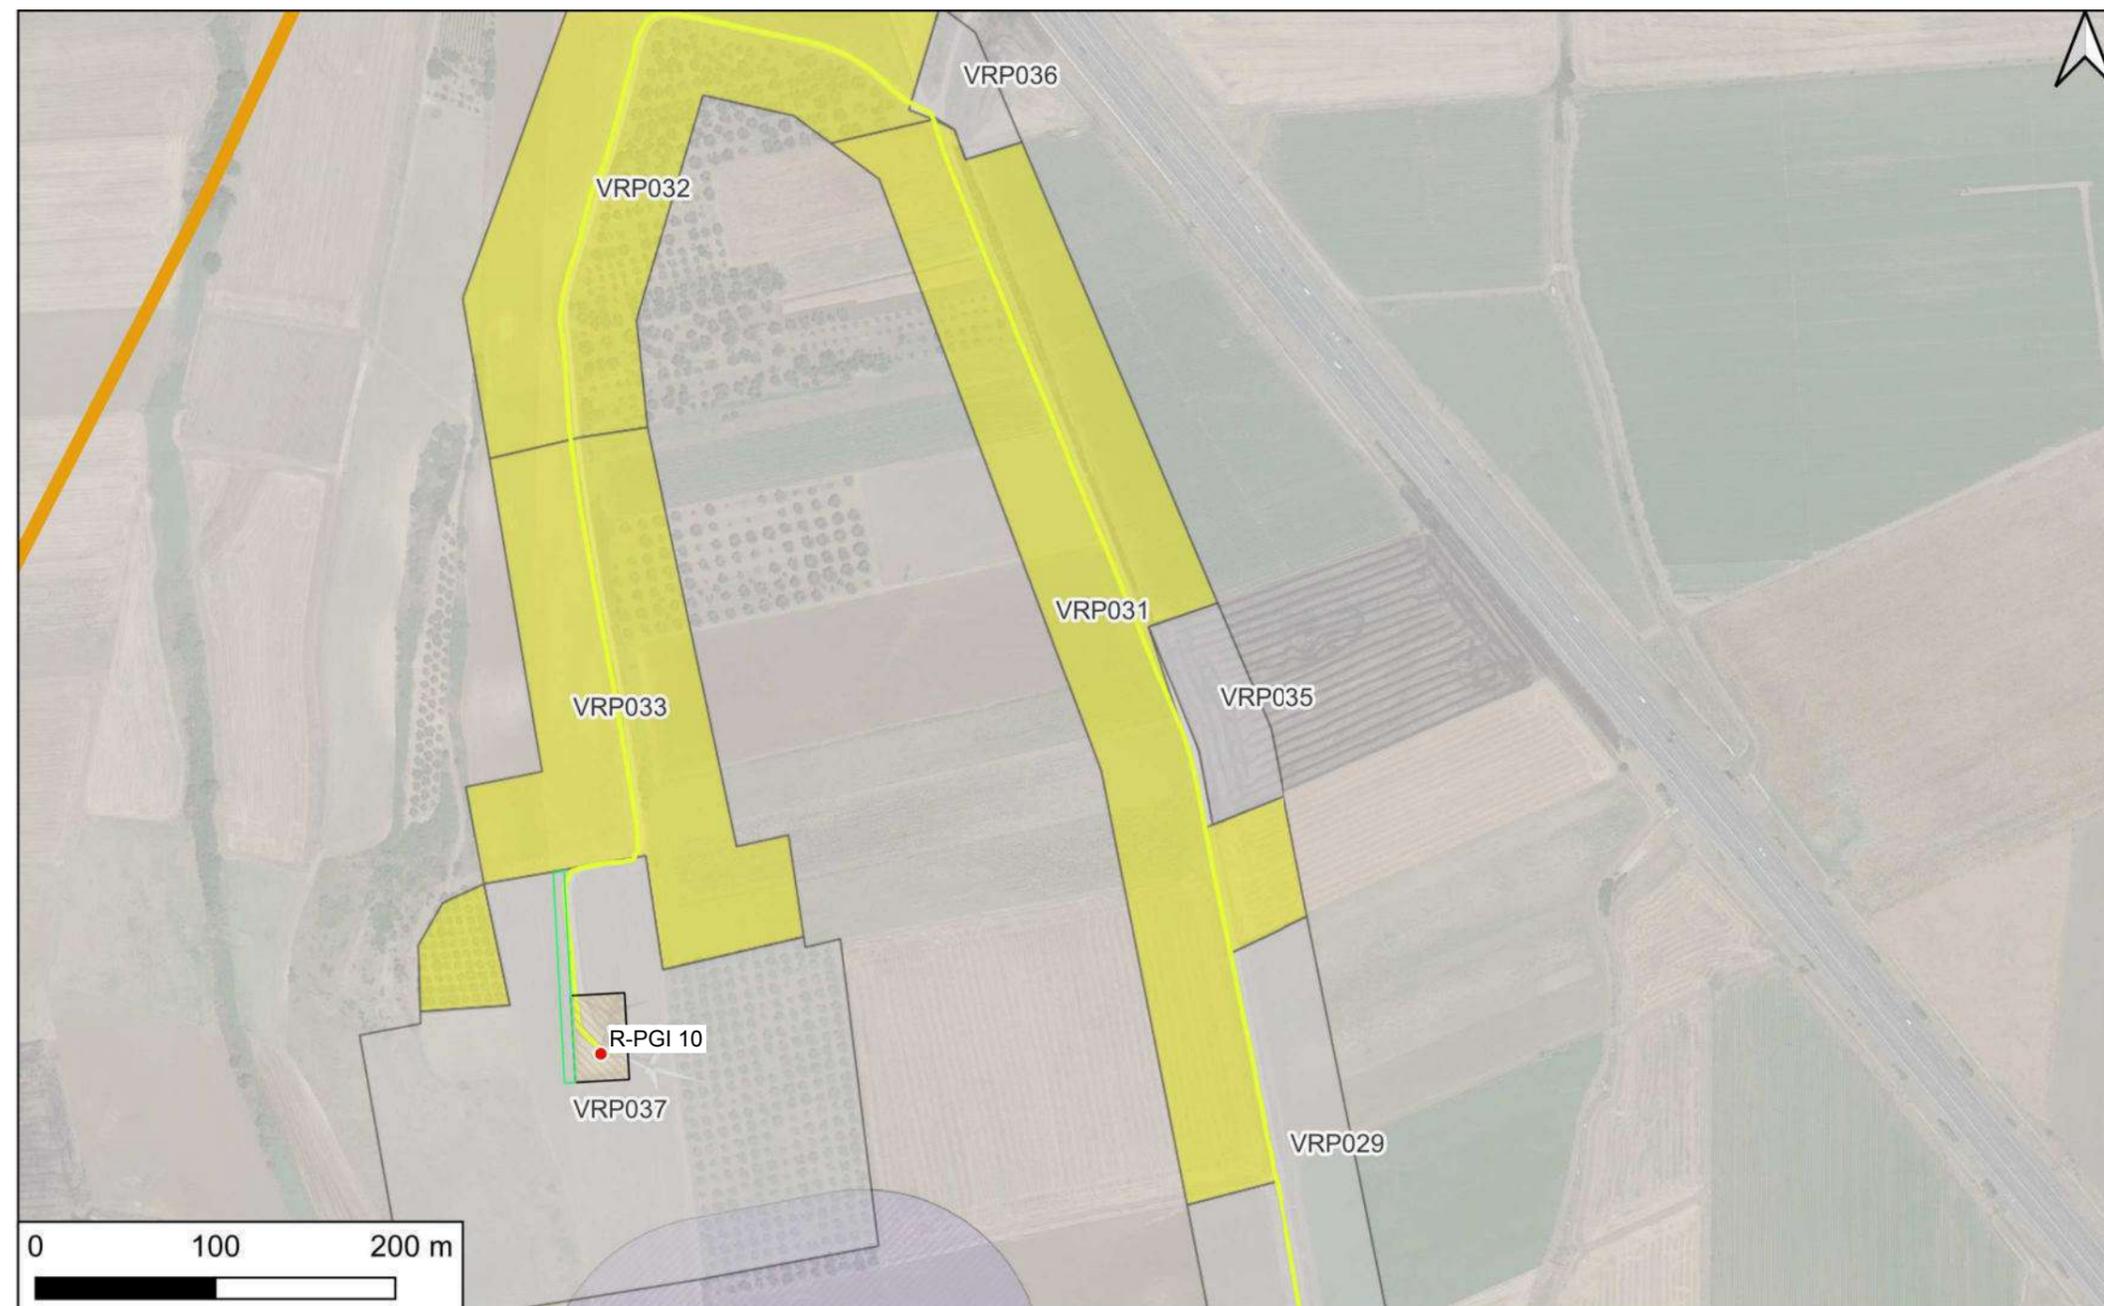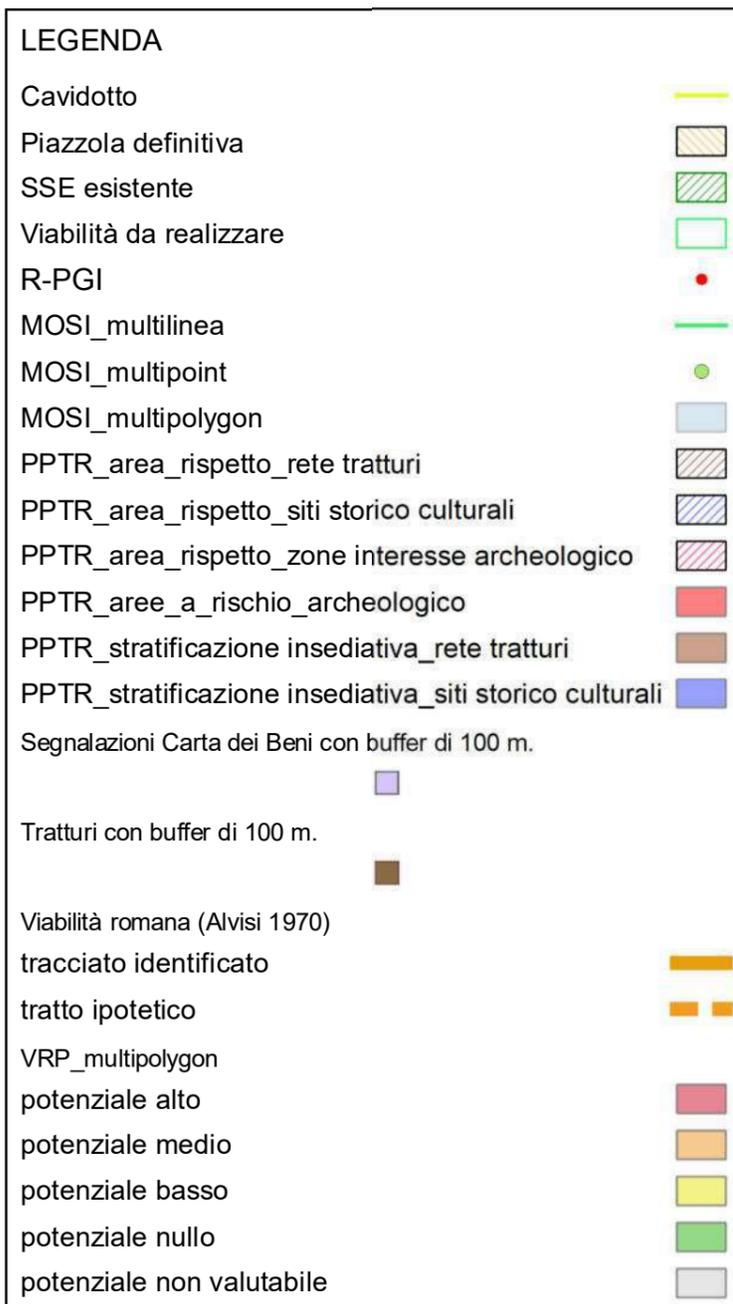

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP032

## potenziale basso - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

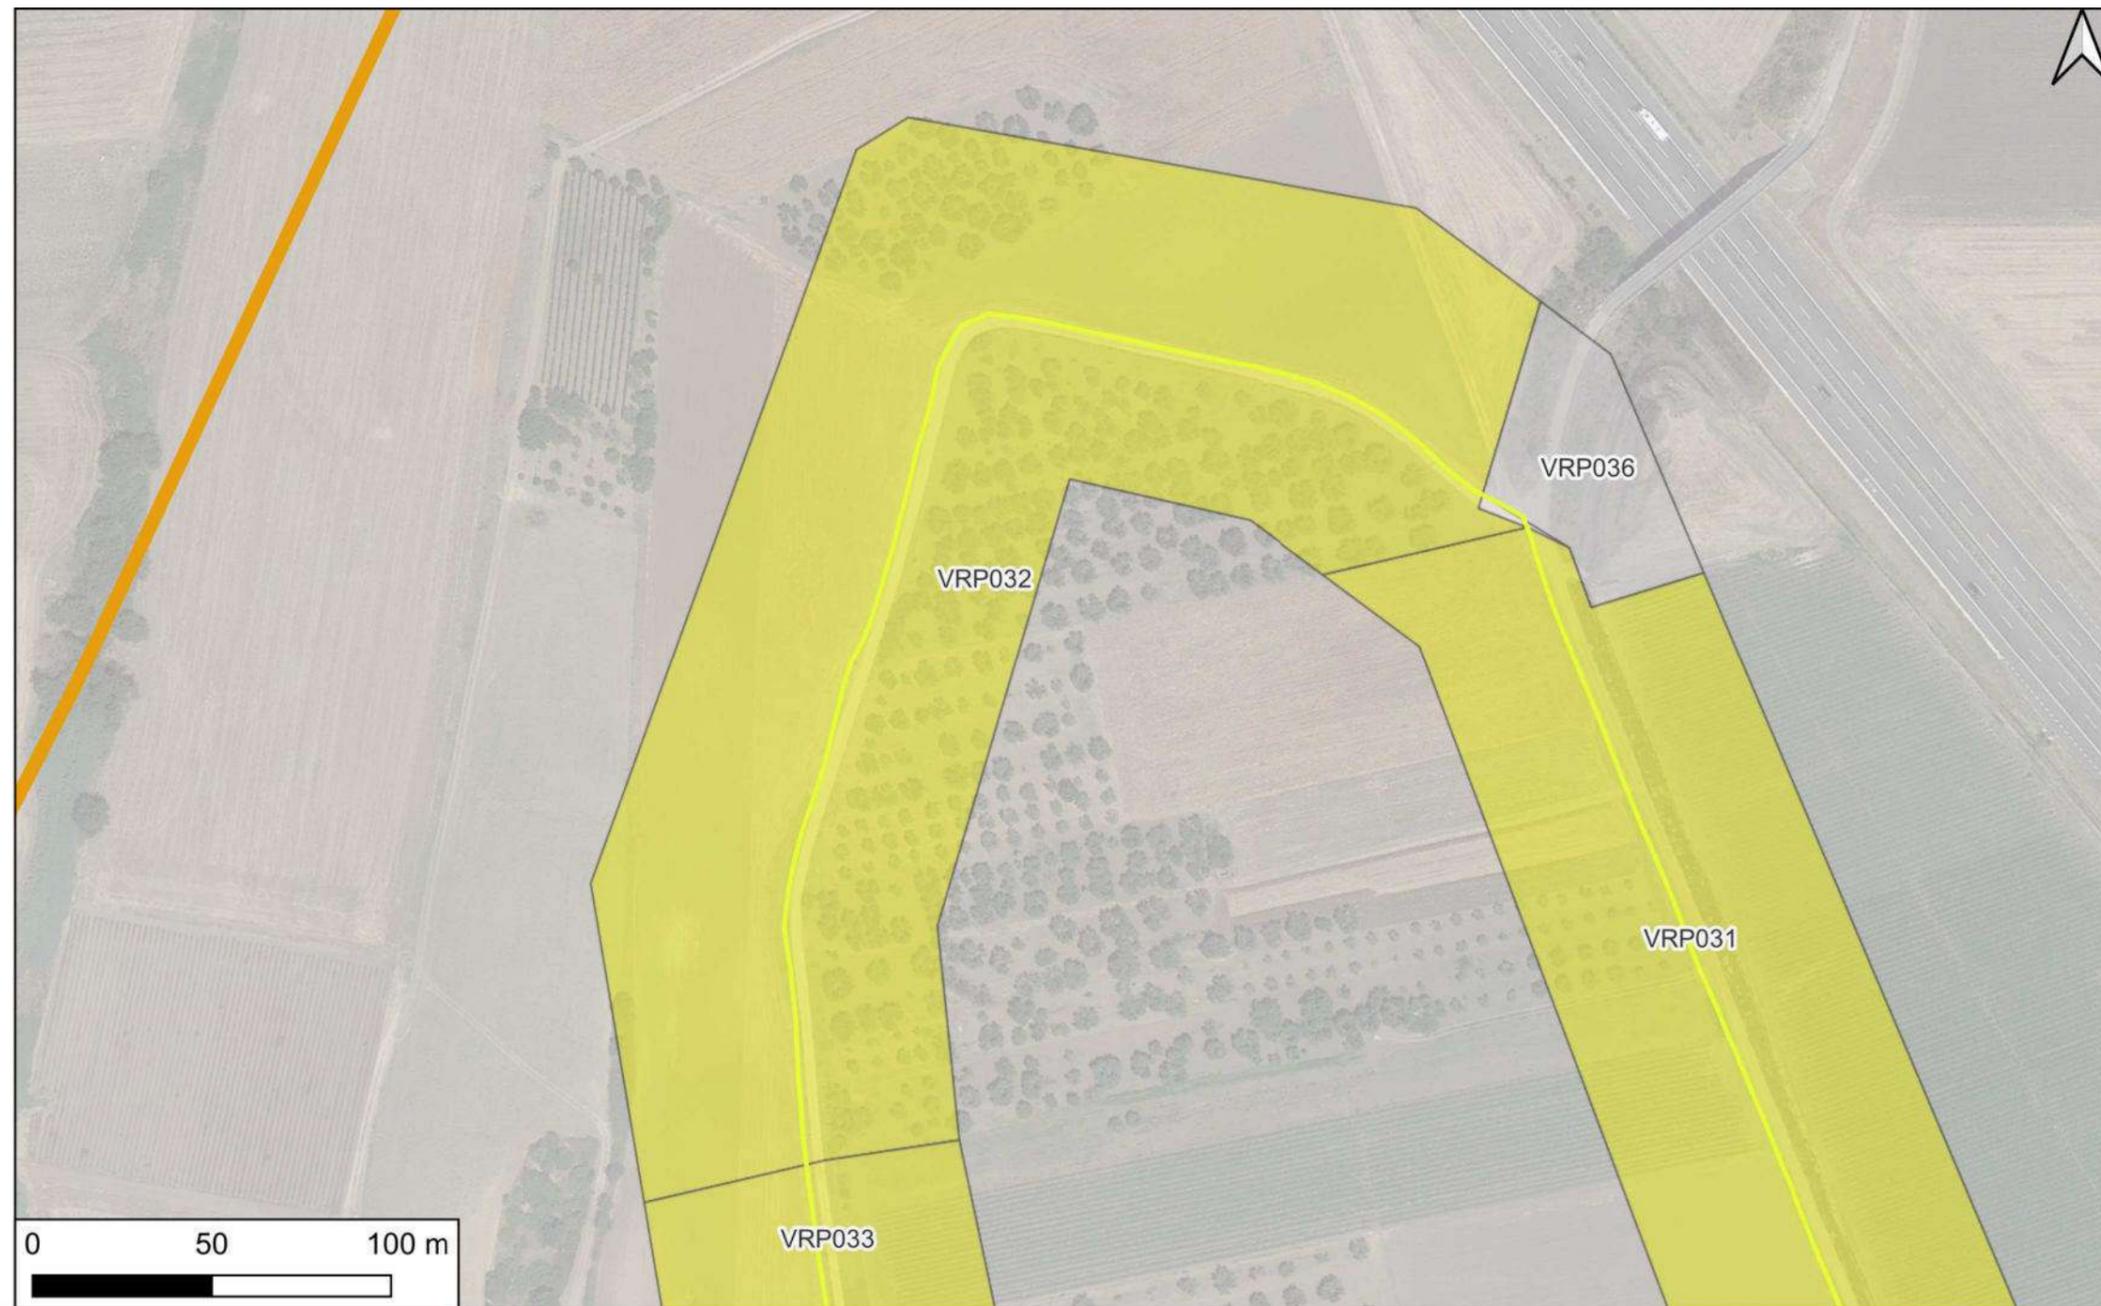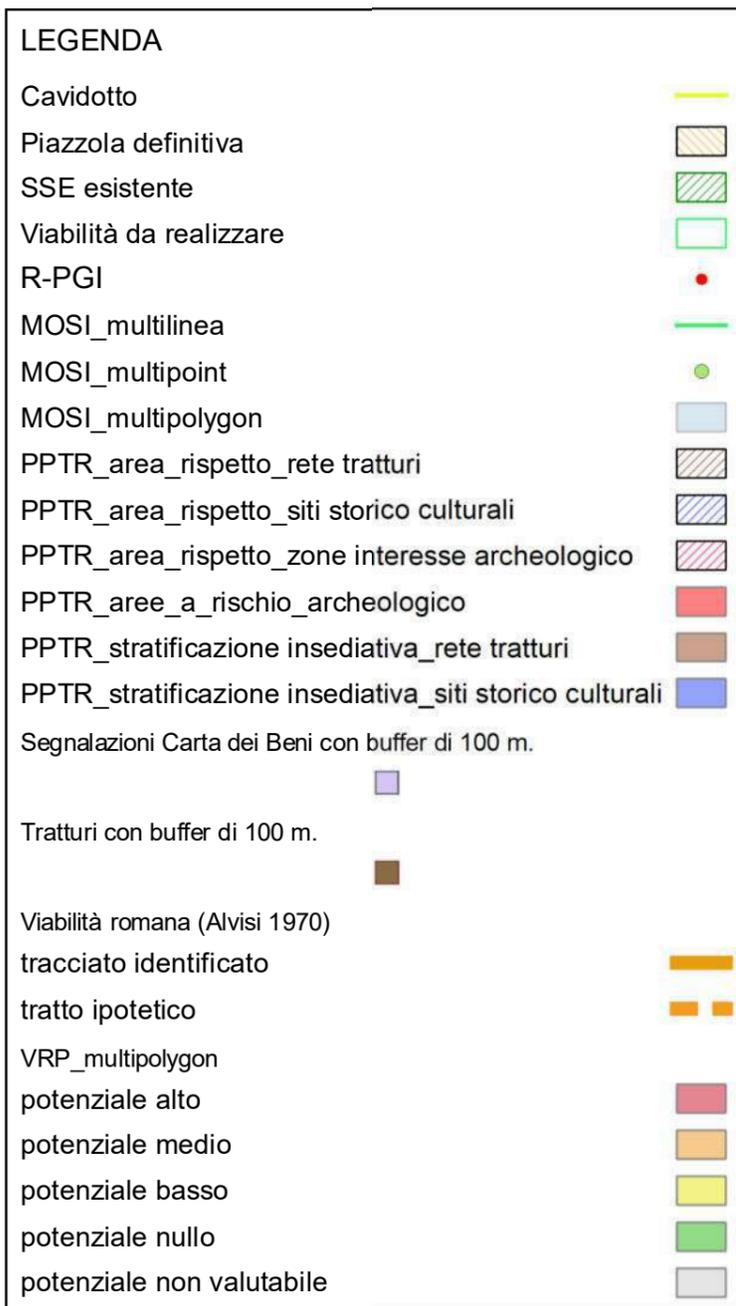


# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP033

## potenziale basso - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale basso, poichè si tratta di "Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.


LEGENDA	
Cavidotto	
Piazzola definitiva	
SSE esistente	
Viabilità da realizzare	
R-PGI	
MOSI_multilinea	
MOSI_multipoint	
MOSI_multipolygon	
PPTR_area_rispetto_rete tratturi	
PPTR_area_rispetto_siti storico culturali	
PPTR_area_rispetto_zone interesse archeologico	
PPTR_aree_a_rischio_archeologico	
PPTR_stratificazione insediativa_rete tratturi	
PPTR_stratificazione insediativa_siti storico culturali	
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.	
Tratturi con buffer di 100 m.	
Viabilità romana (Alvisi 1970)	
tracciato identificato	
tratto ipotetico	
VRP_multipolygon	
potenziale alto	
potenziale medio	
potenziale basso	
potenziale nullo	
potenziale non valutabile	

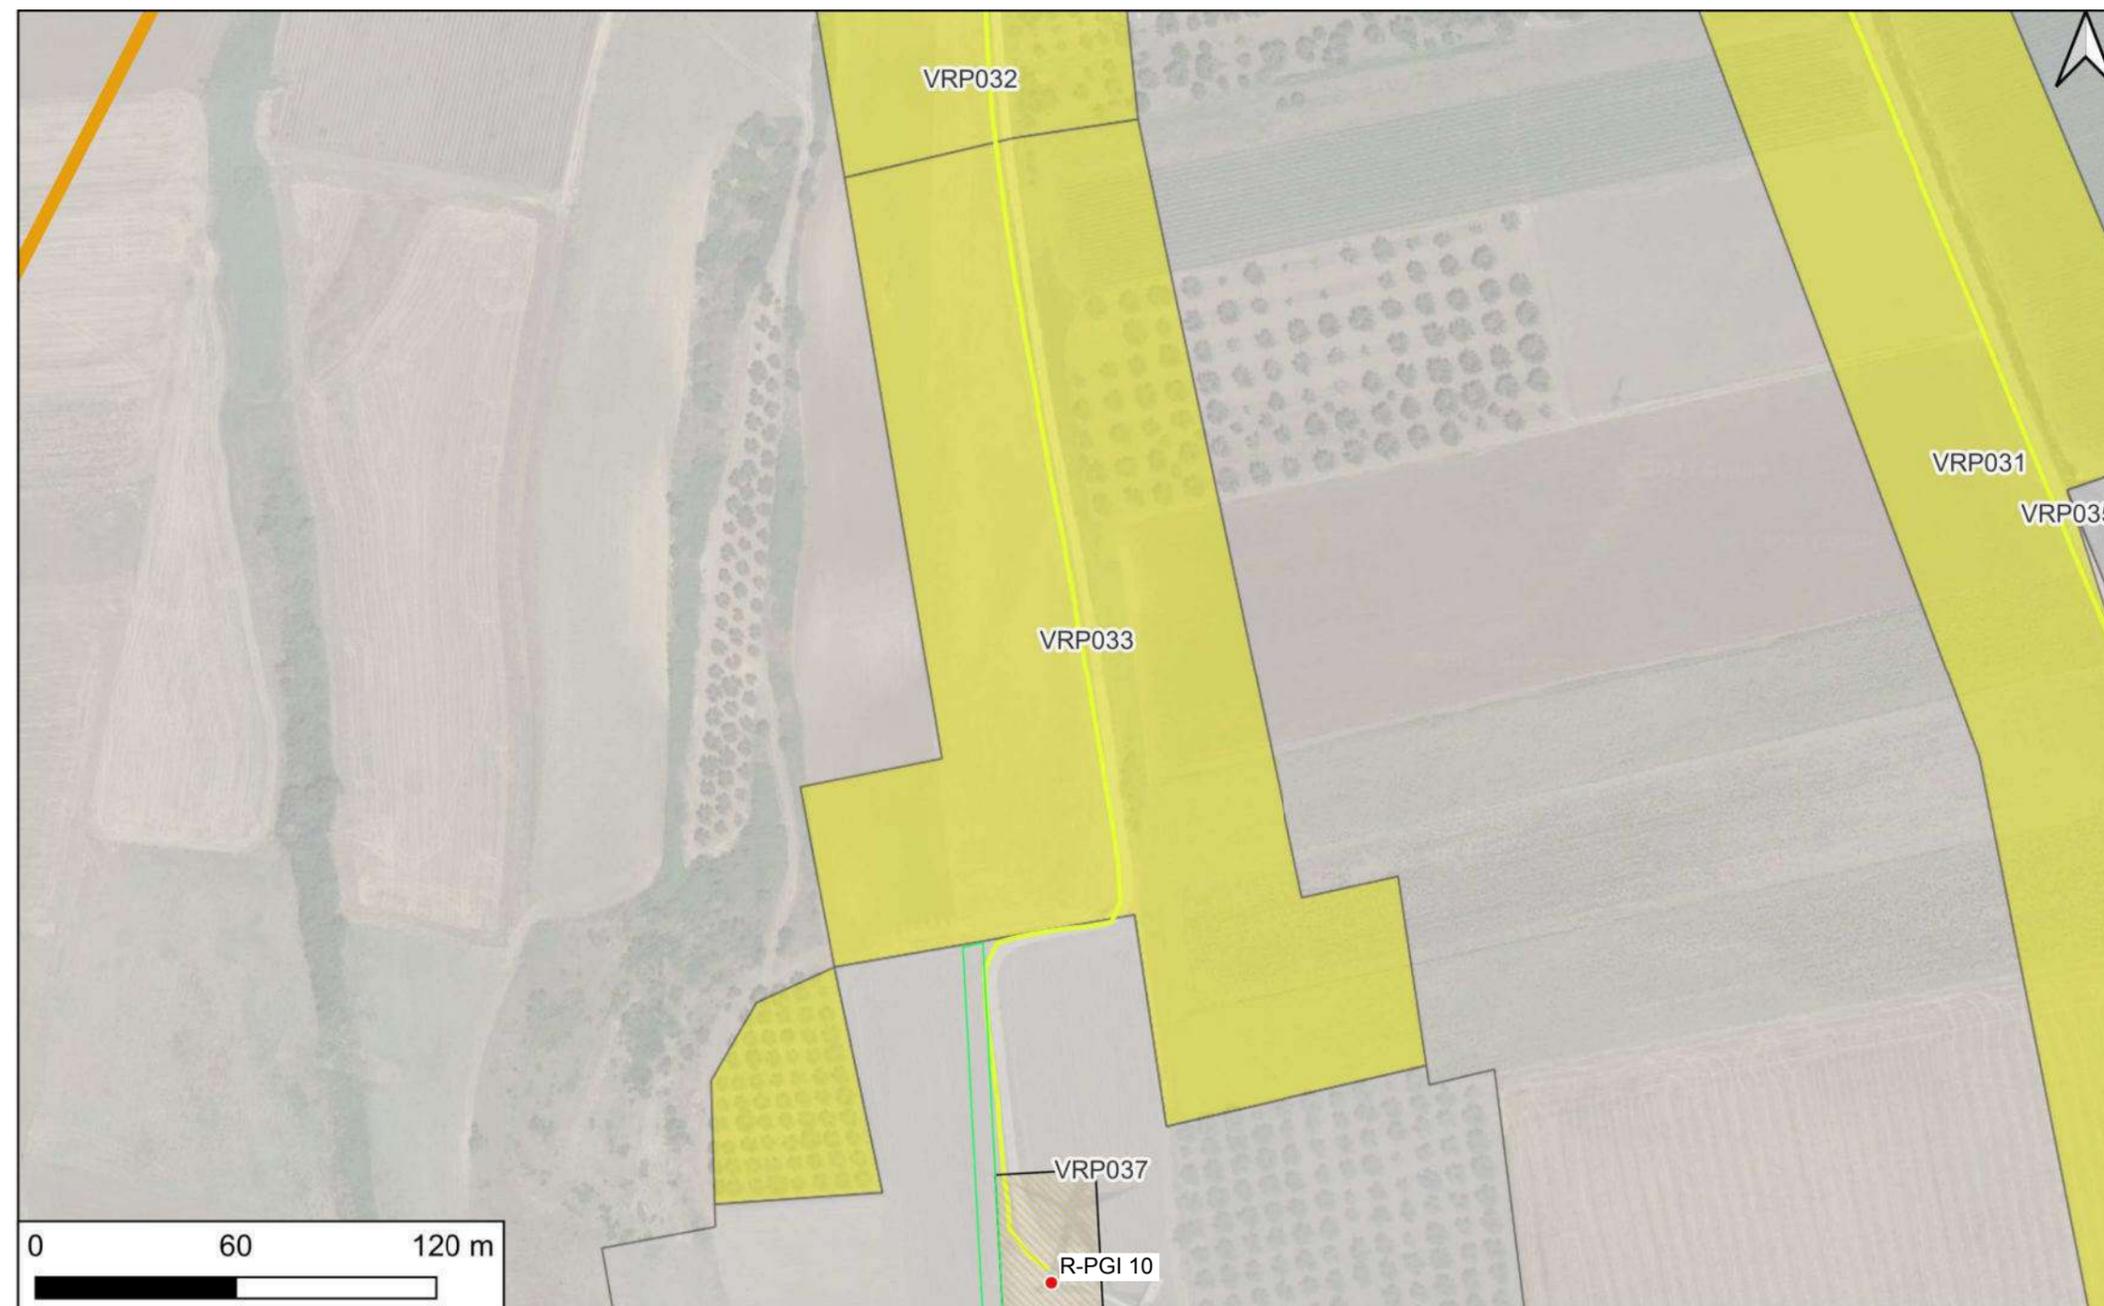

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP034

## potenziale non valutabile - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

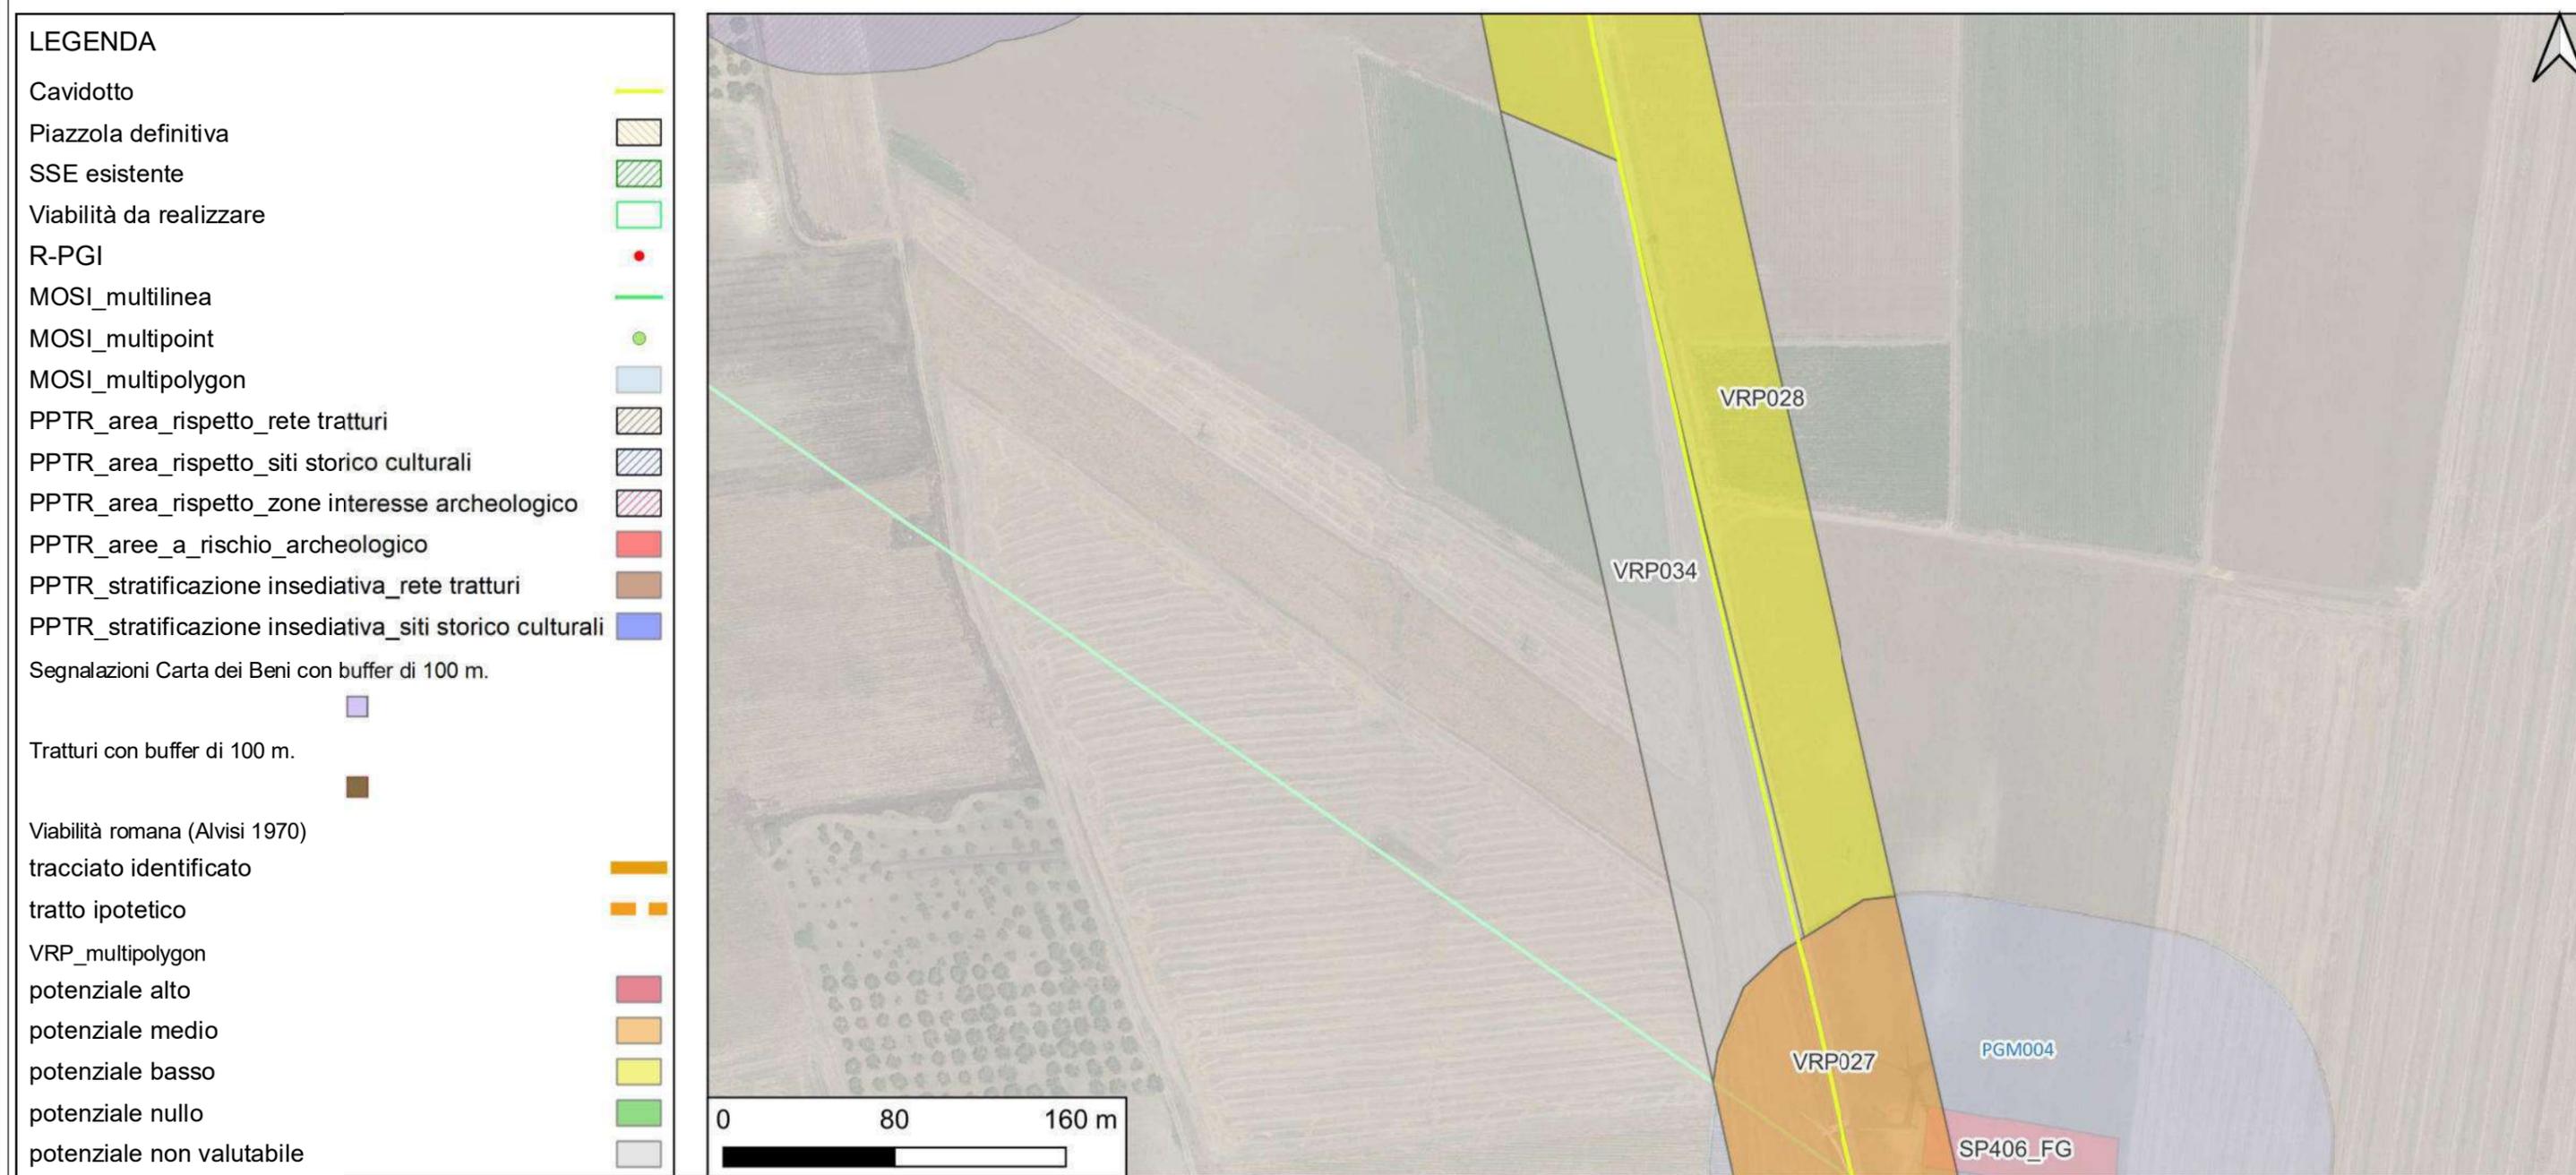

# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP035

## potenziale non valutabile - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.


LEGENDA	
Cavidotto	
Piazzola definitiva	
SSE esistente	
Viabilità da realizzare	
R-PGI	
MOSI_multilinea	
MOSI_multipoint	
MOSI_multipolygon	
PPTR_area_rispetto_rete tratturi	
PPTR_area_rispetto_siti storico culturali	
PPTR_area_rispetto_zone interesse archeologico	
PPTR_aree_a_rischio_archeologico	
PPTR_stratificazione insediativa_rete tratturi	
PPTR_stratificazione insediativa_siti storico culturali	
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.	
Tratturi con buffer di 100 m.	
Viabilità romana (Alvisi 1970)	
tracciato identificato	
tratto ipotetico	
VRP_multipolygon	
potenziale alto	
potenziale medio	
potenziale basso	
potenziale nullo	
potenziale non valutabile	



# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP036

## potenziale non valutabile - affidabilità buona


Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

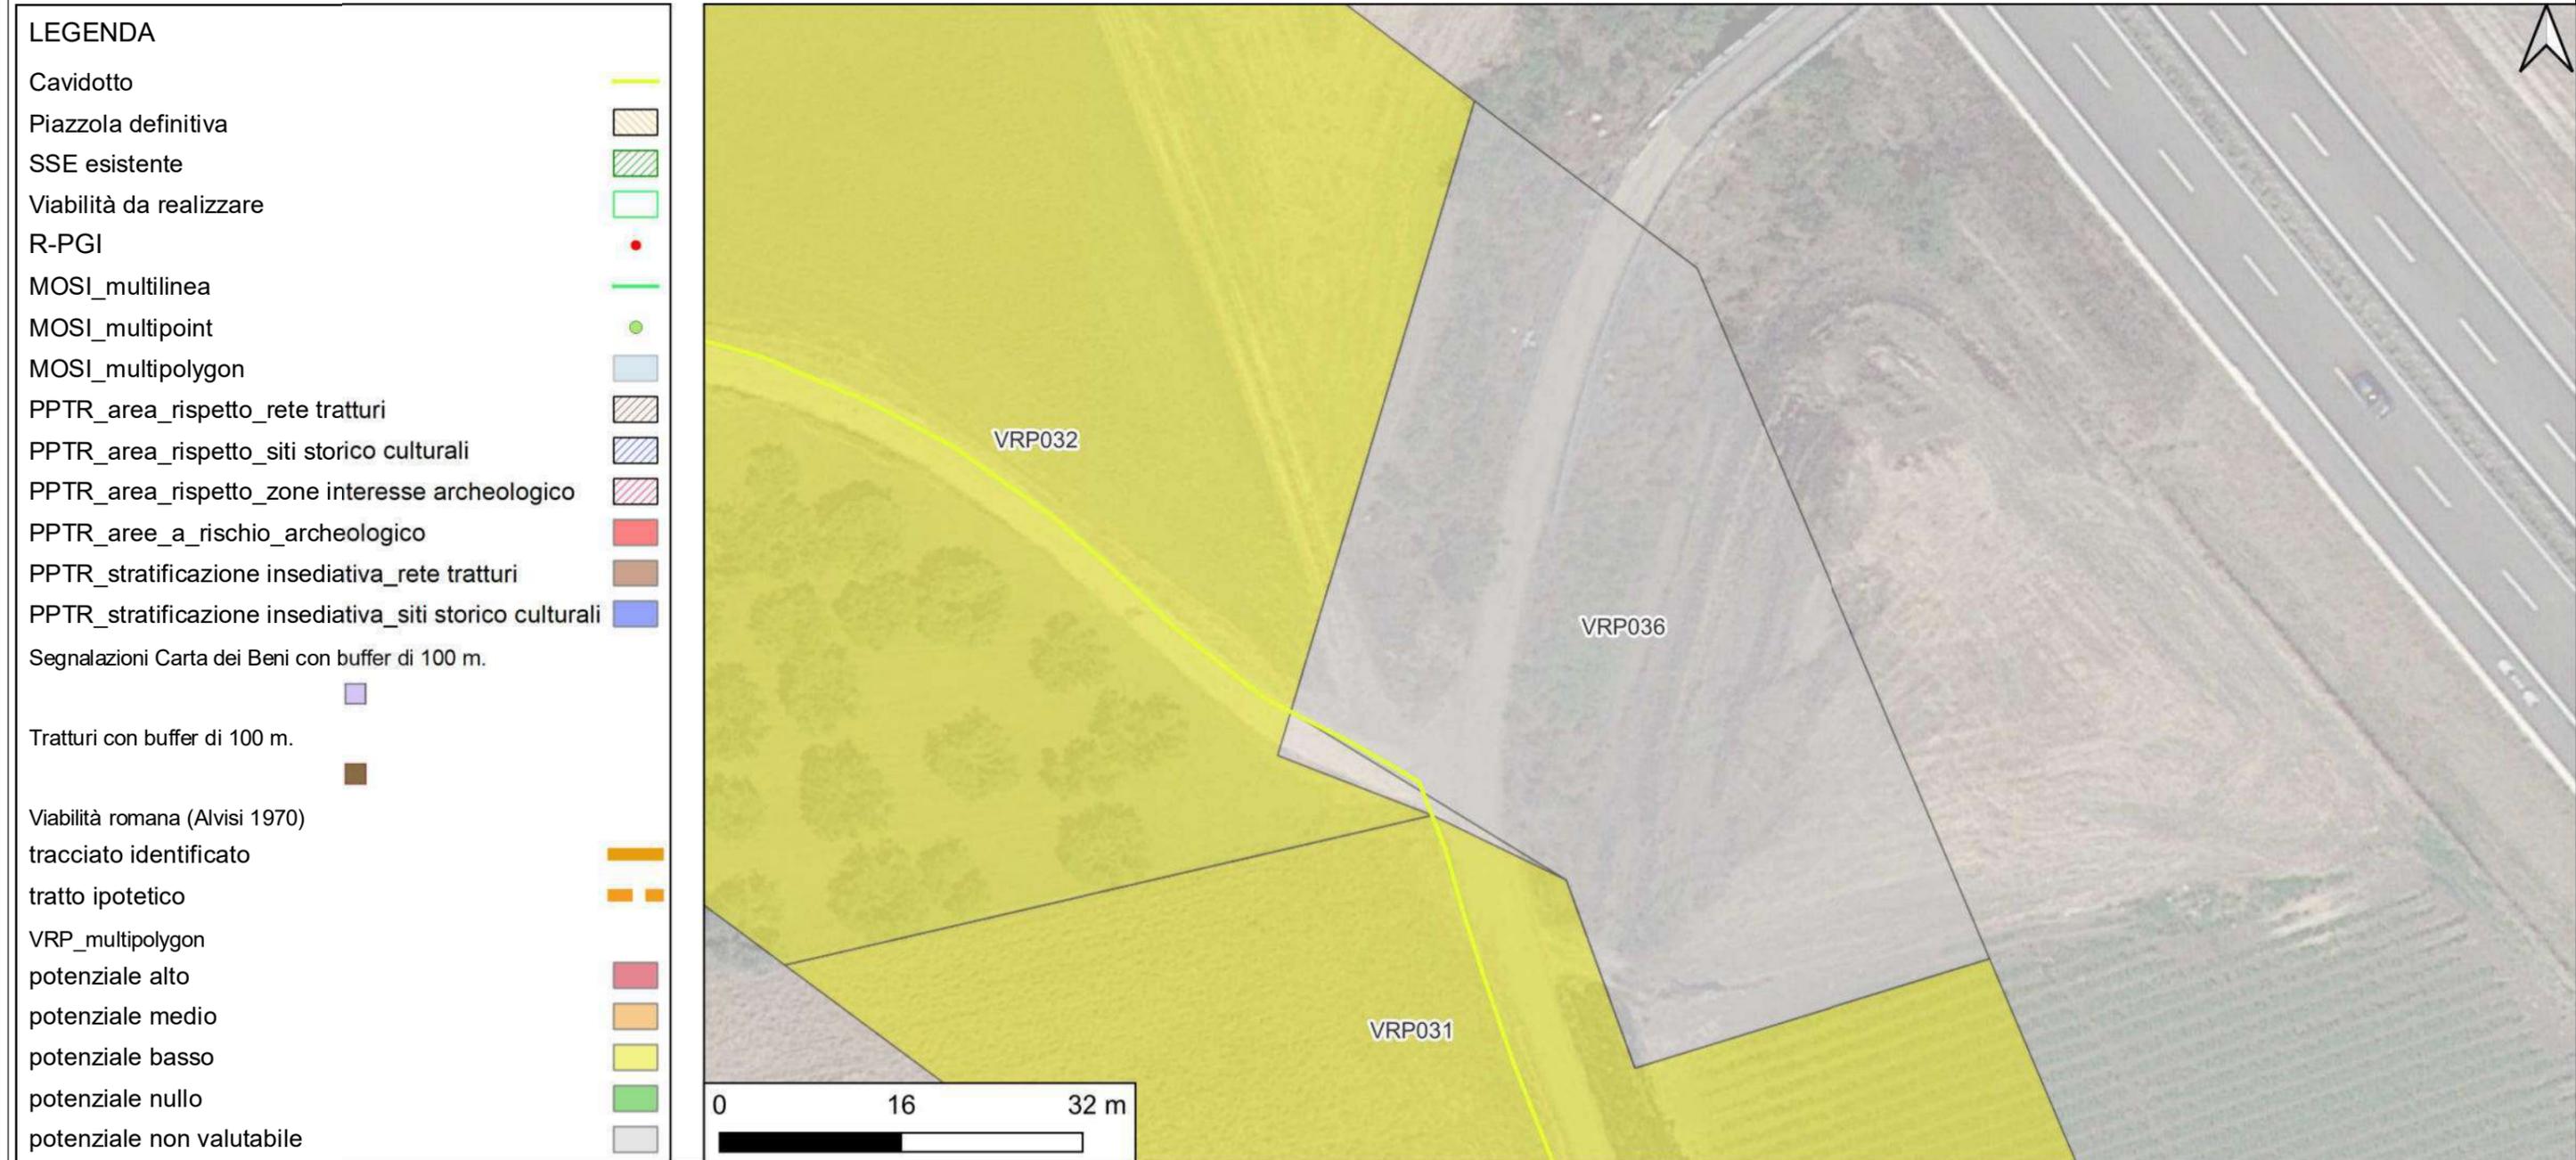


# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRP037

## potenziale non valutabile - affidabilità buona

Quest'area è stata valutata con un grado di potenziale non valutabile, poichè si tratta di "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

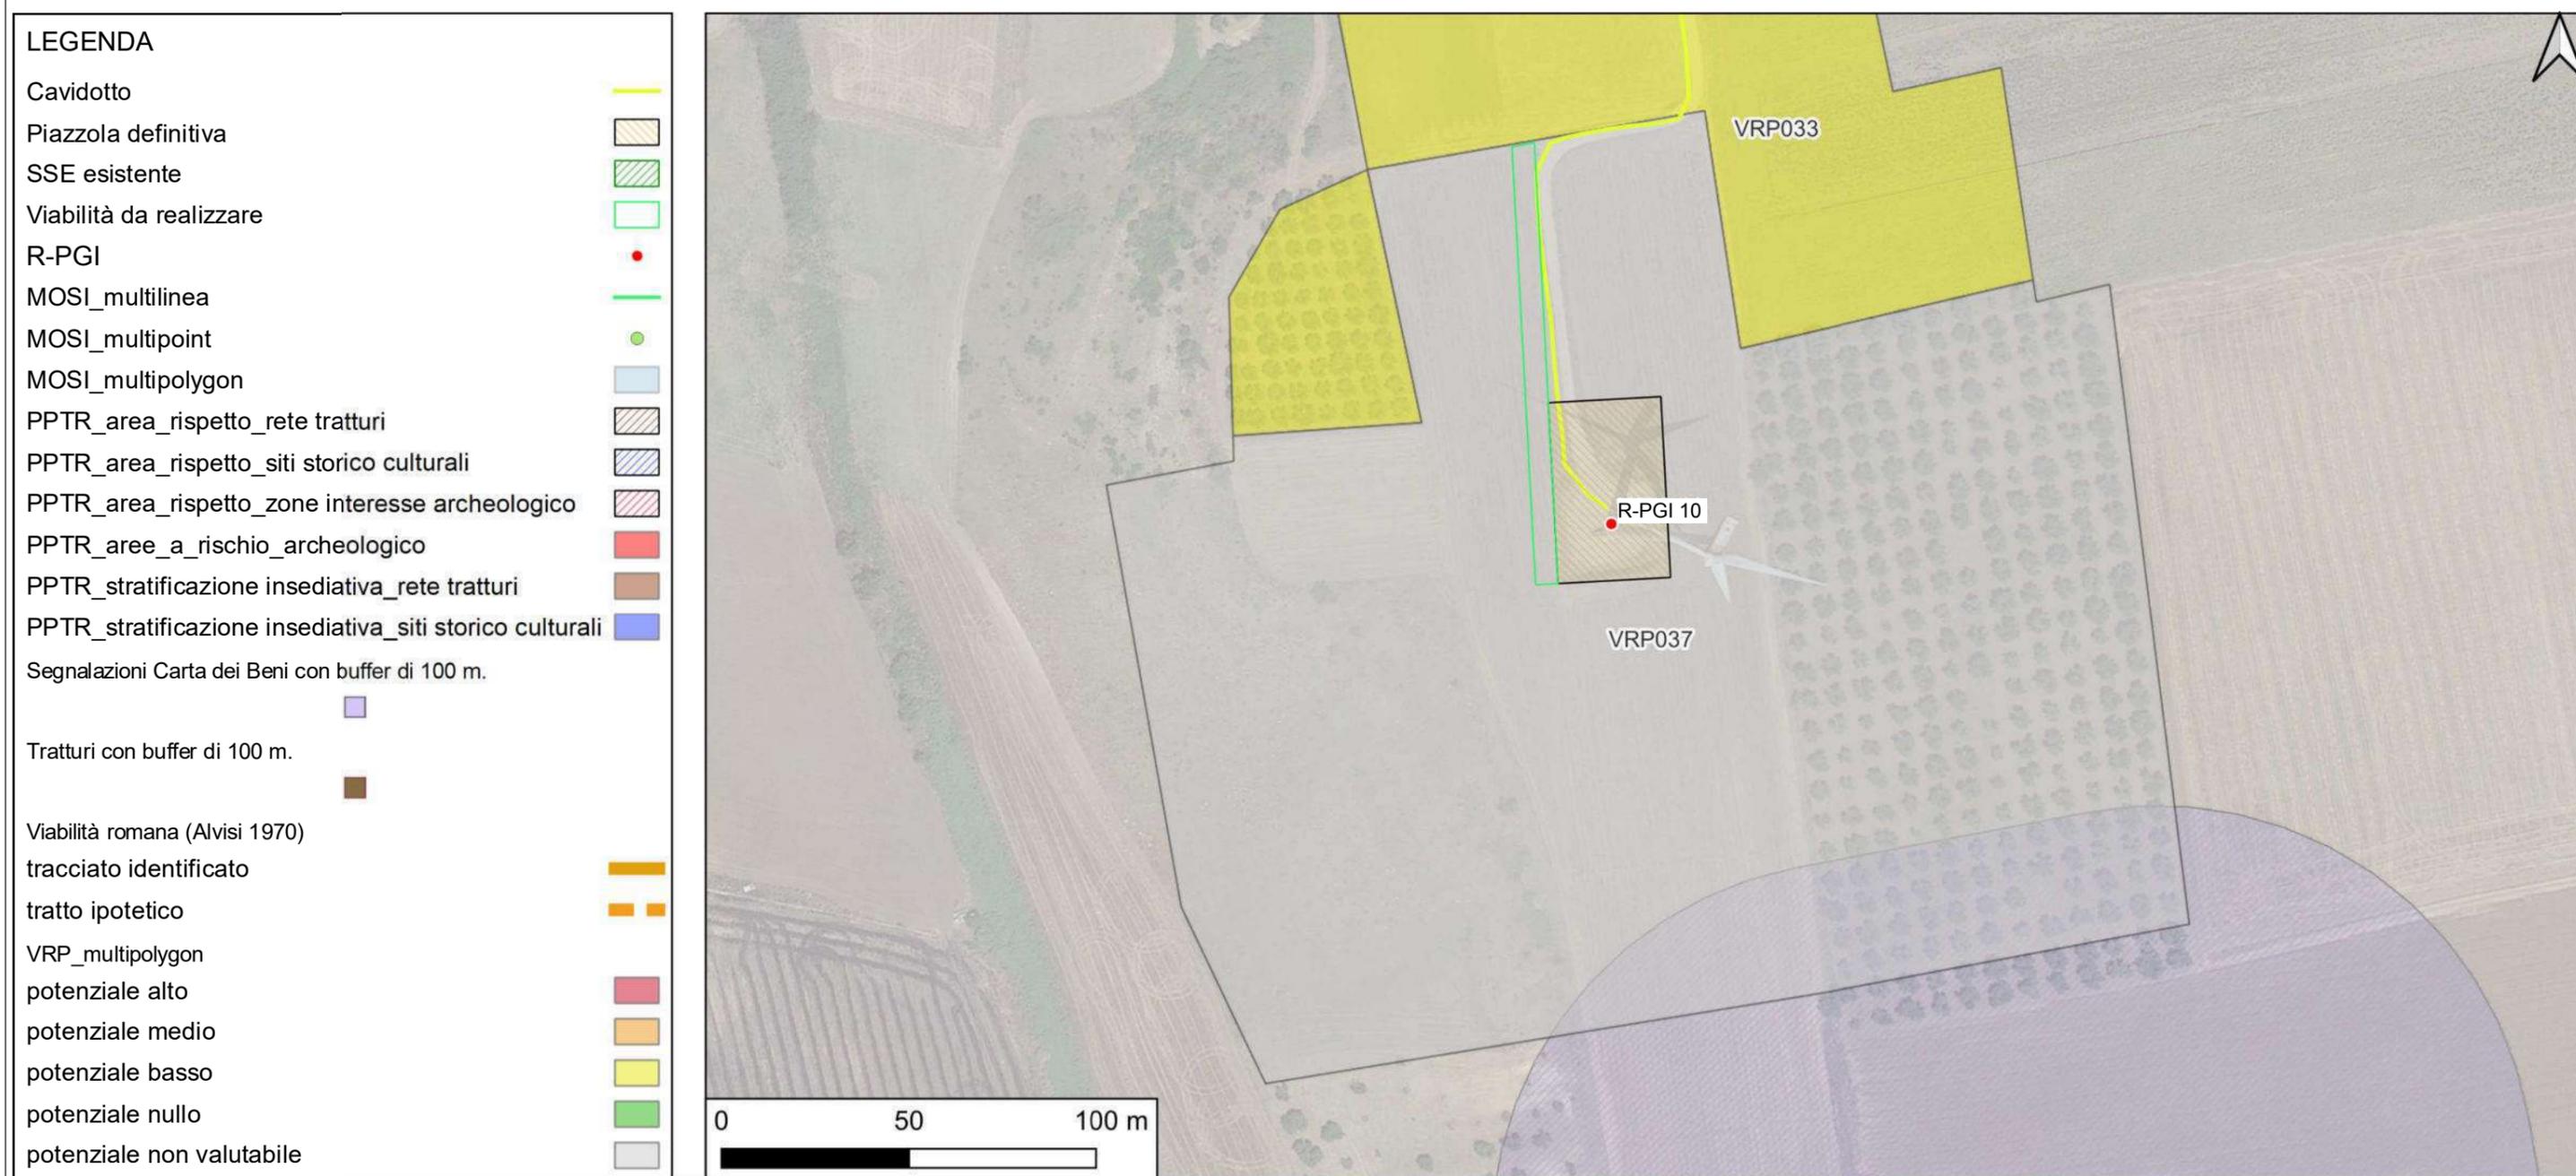

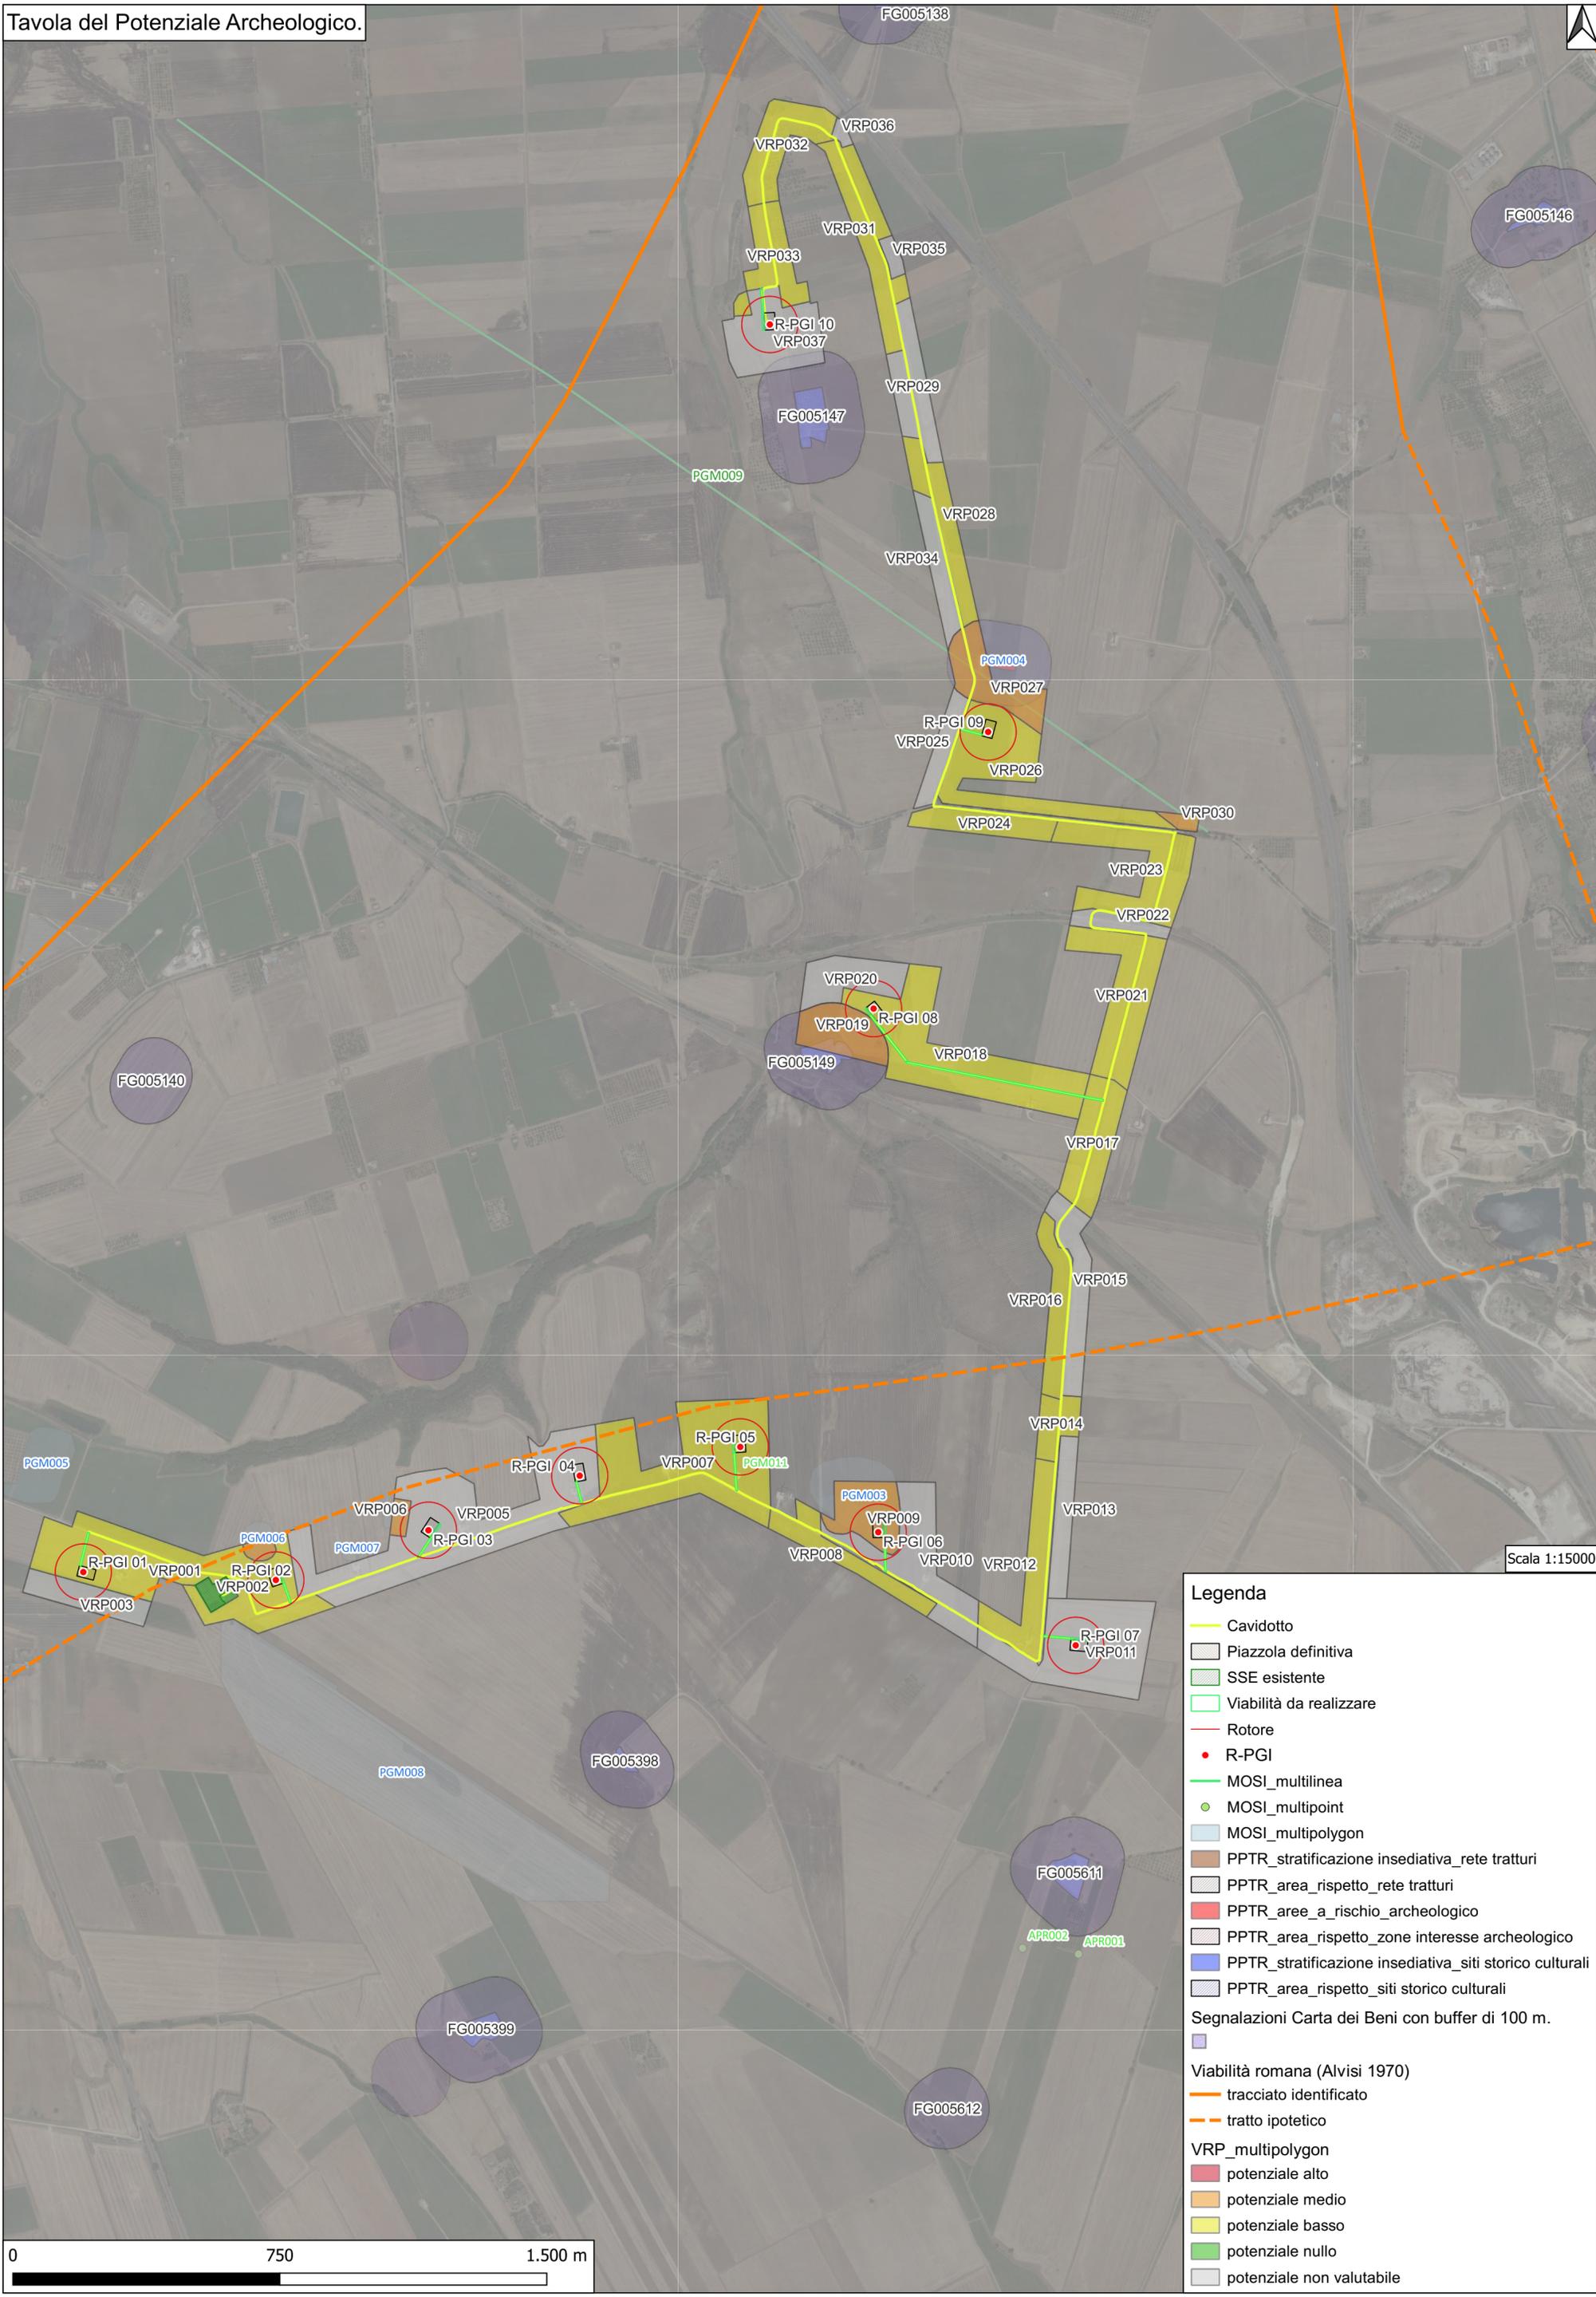

**Legenda**

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- Rotore
- R-PGI
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipoint
- MOSI\_multipolygon
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_ree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali

Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.


- 

Viabilità romana (Alvisi 1970)


- tracciato identificato
- tratto ipotetico

VRP\_multipolygon

- potenziale alto
- potenziale medio
- potenziale basso
- potenziale nullo
- potenziale non valutabile



# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD001

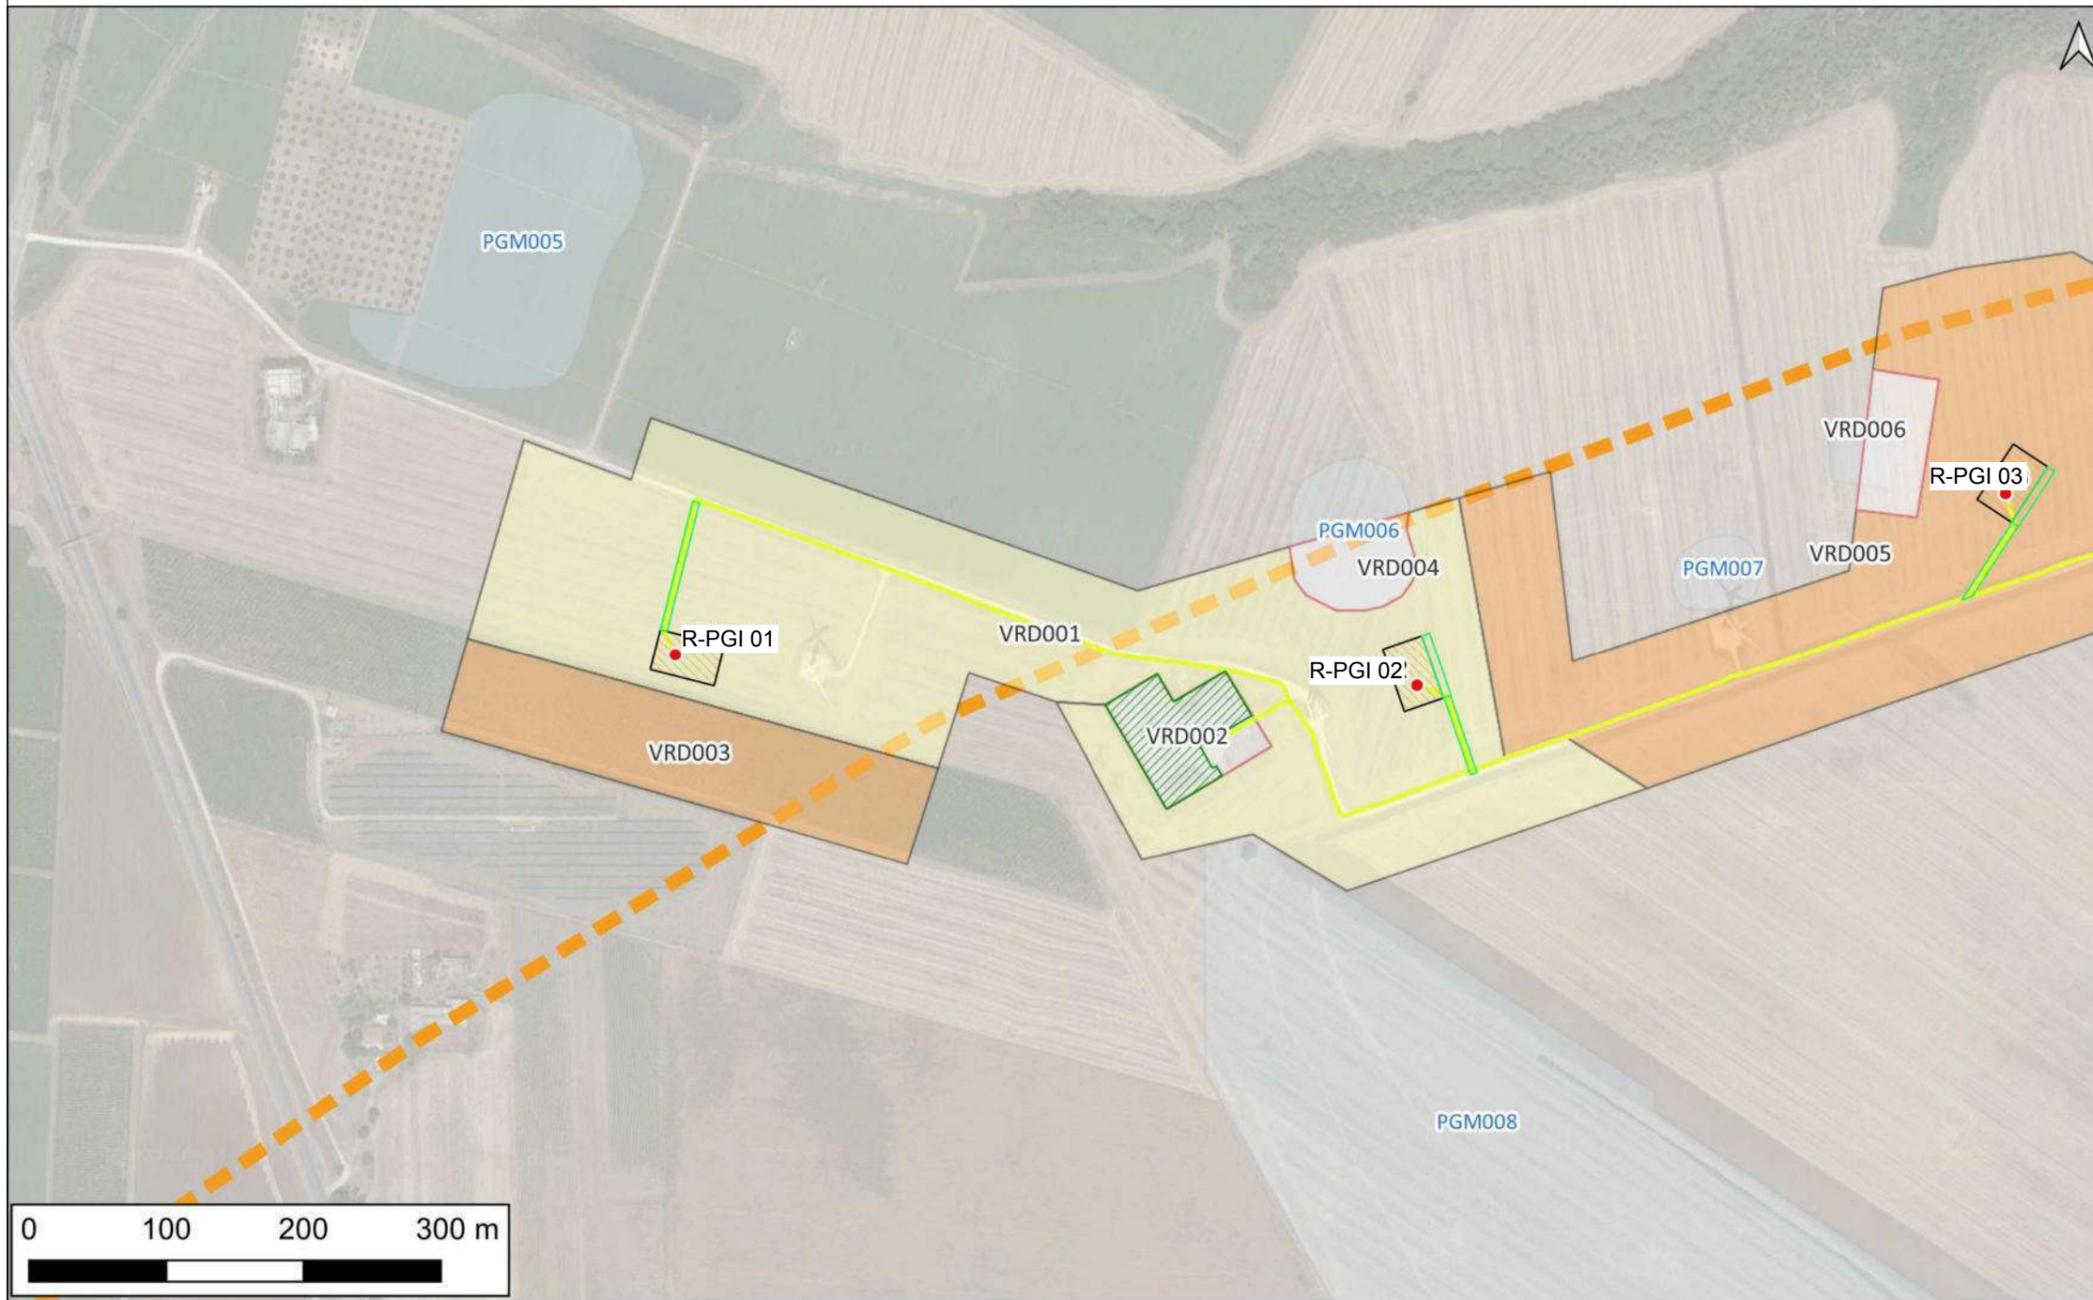


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD001	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD002

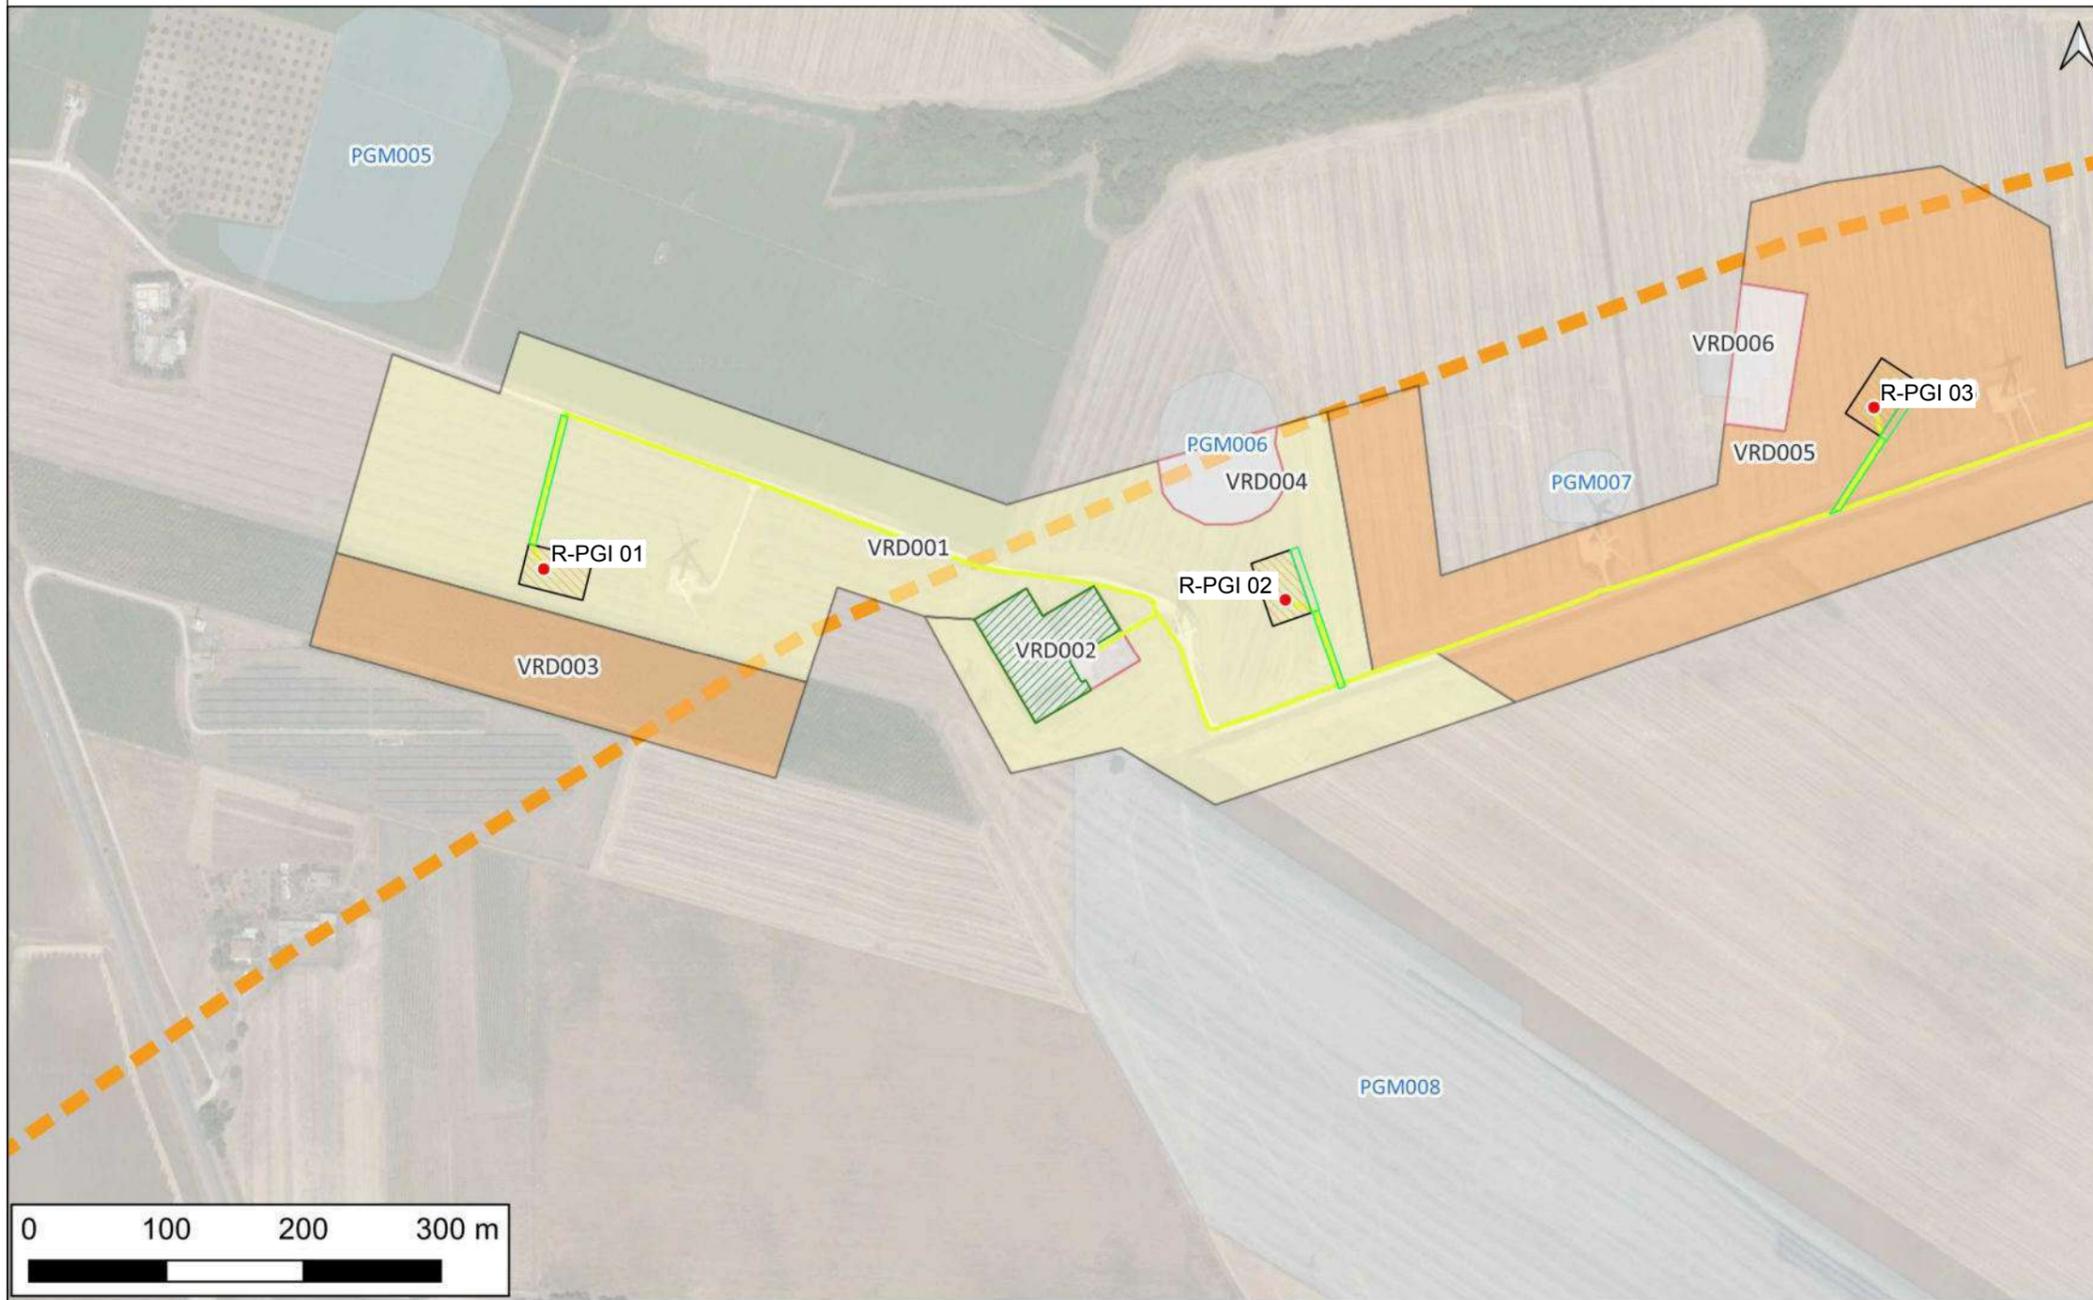


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD002	rischio nullo	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio nullo, poiché si tratta di un'area "[...] a potenziale archeologico nullo." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD003

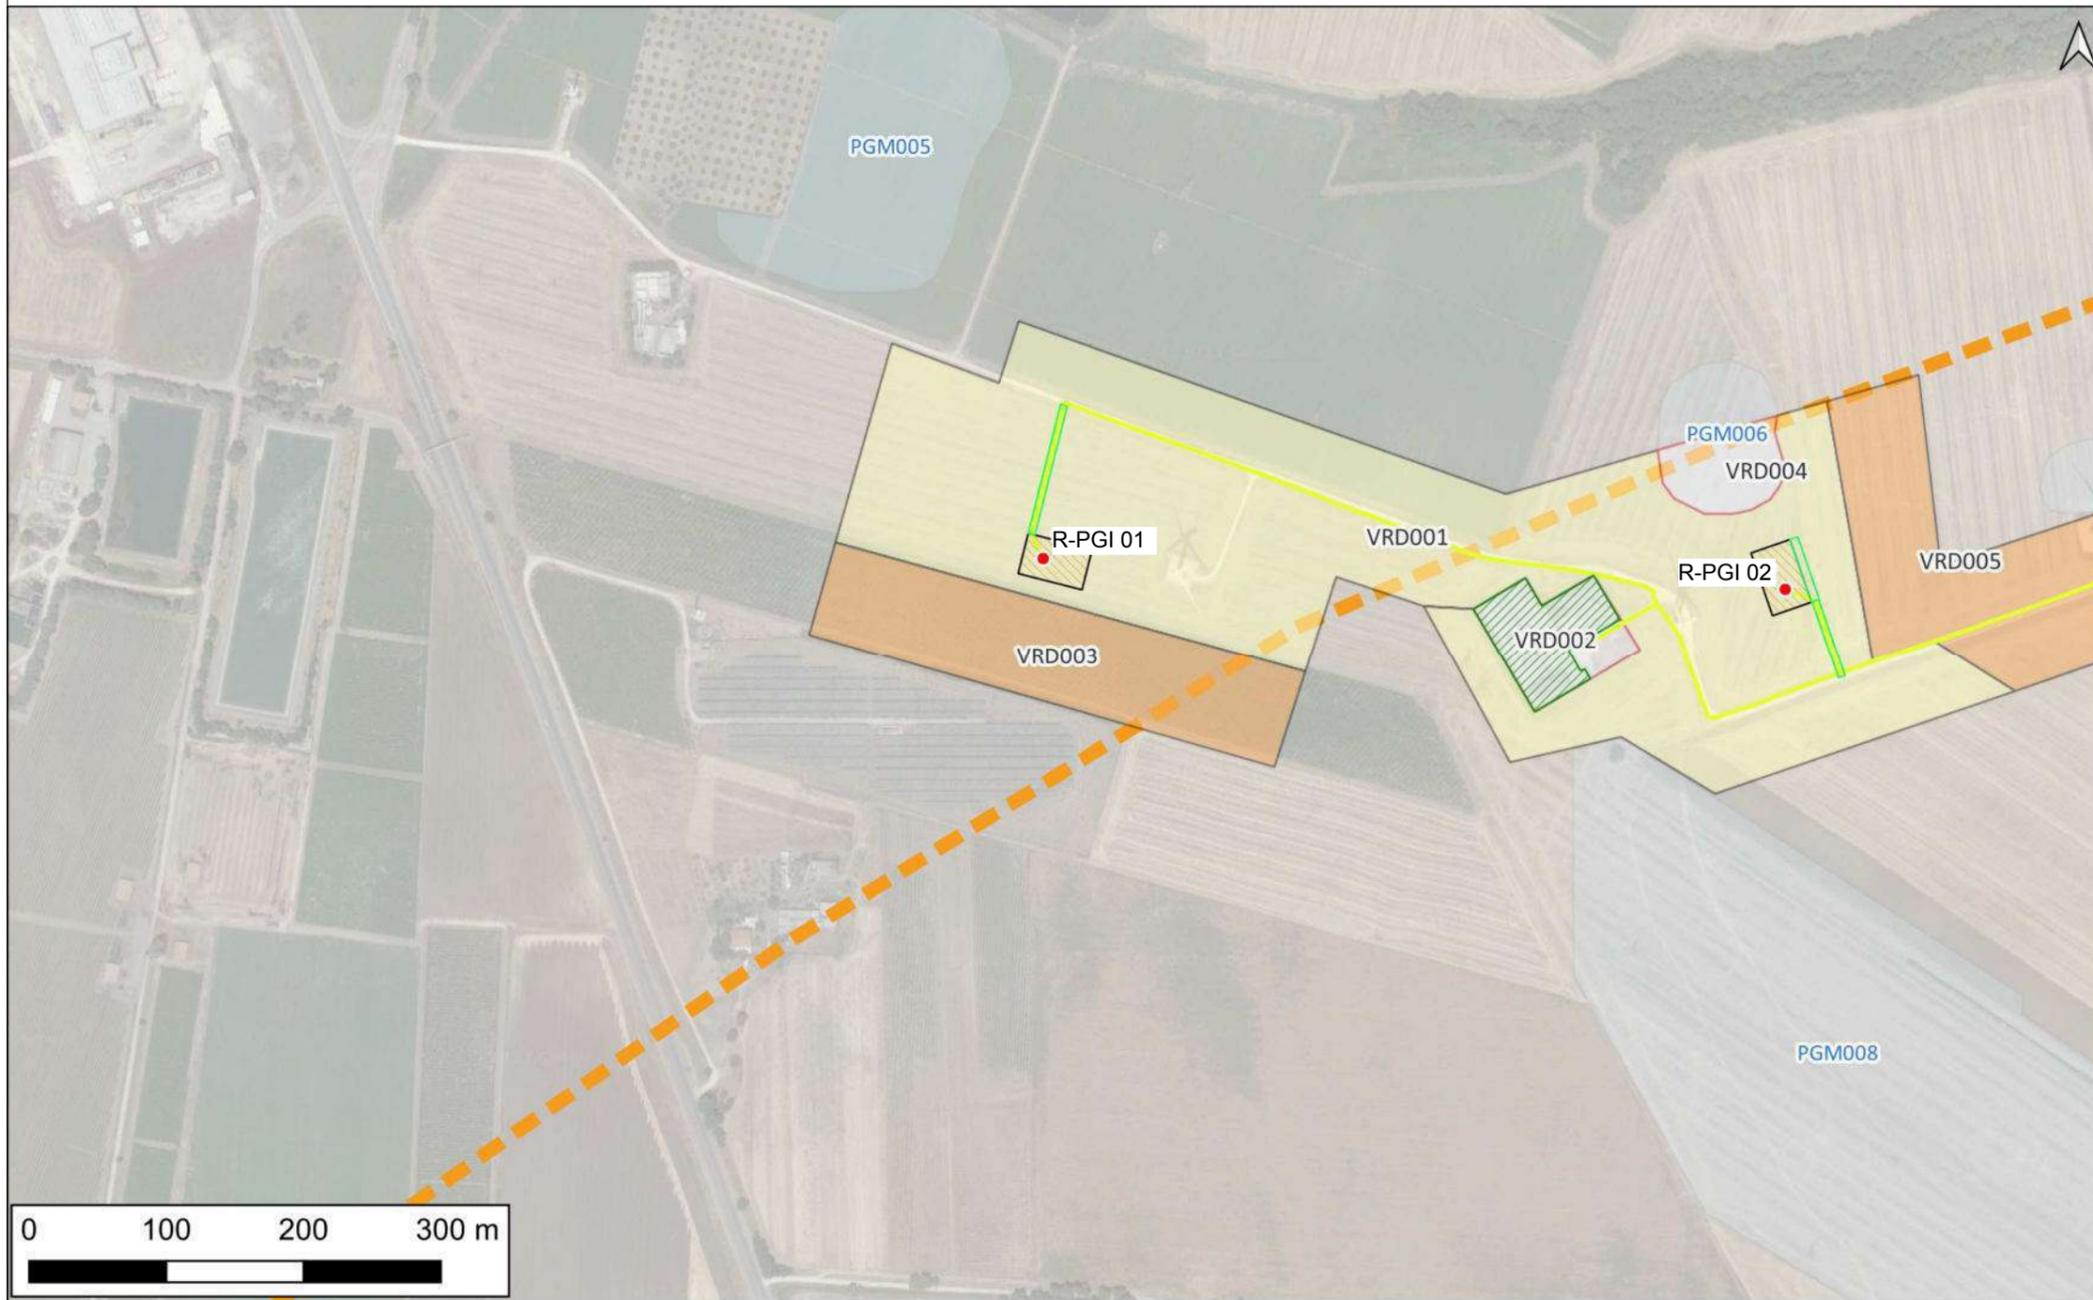


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD003	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD004

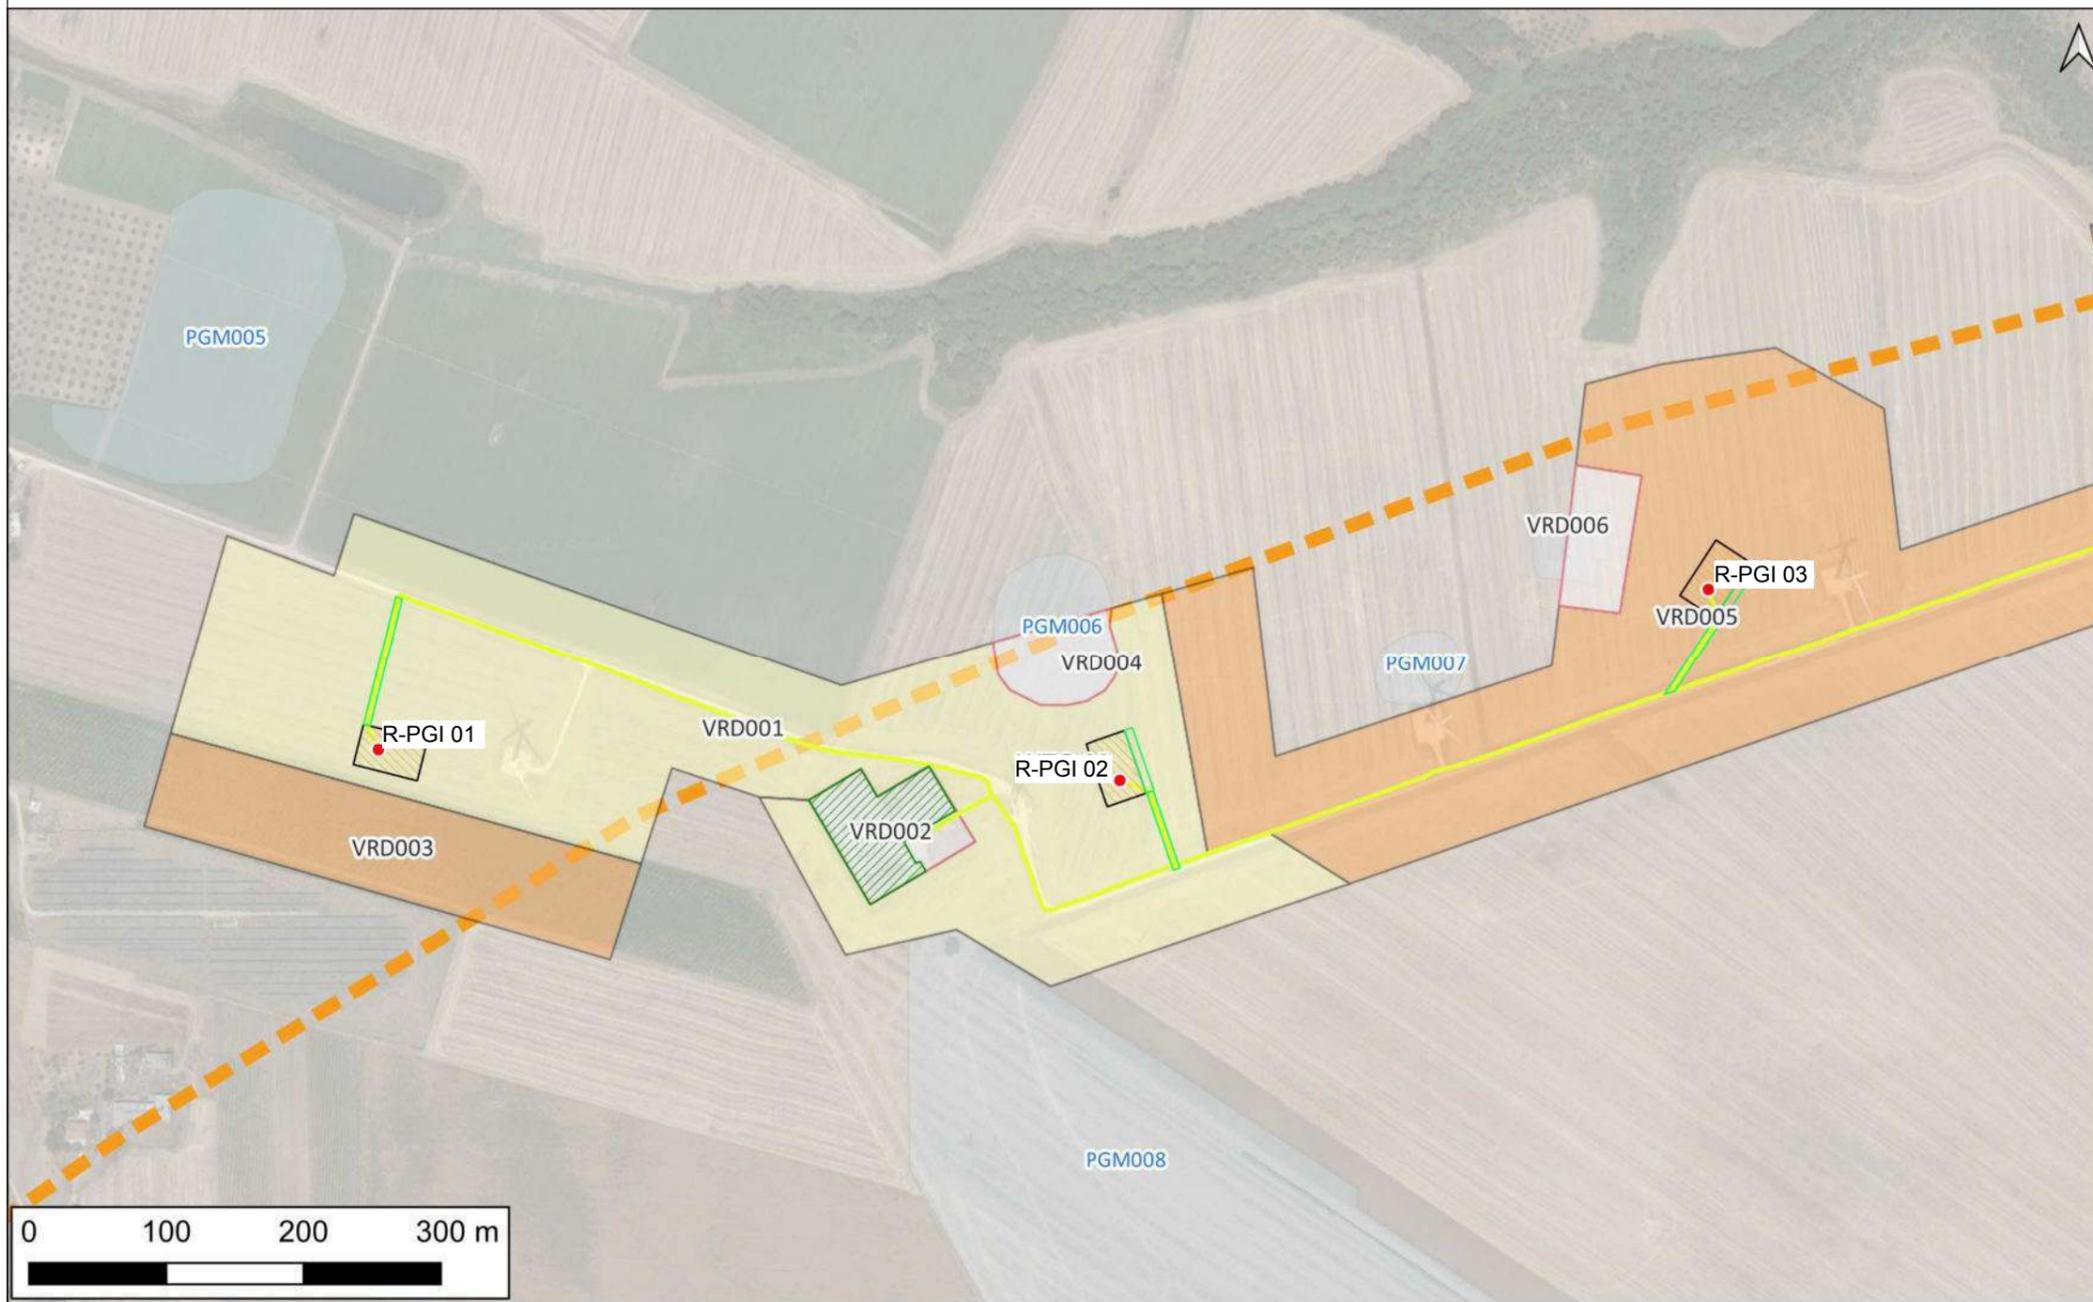


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- - - tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD004	rischio nullo	A quest'area è stato assegnato un grado di rischio nullo, poichè, nonostante questa sia interessata dalla presenza di un'area di frammenti (sito noto PGM006), non sussiste "Nessuna interferenza tra le quote/tipologie delle lavorazioni previste ed elementi di tipo archeologico". Essa è stata individuata nel corso delle indagini di superficie realizzate dall Se.Arch. S.r.l. nel marzo 2023 finalizzate alla redazione di una VPIA relativa ad un parco fotovoltaico e denominata Sporadico 1, è stata individuata nel territorio comunale di Poggio Imperiale, in località Masseria dei Frati Minori/Pozzilli, a m 30 circa a NW dell'aerogeneratore R-PGI 02. L'area, di forma circolare, ha dimensioni pari a m 110x85 circa; essa si colloca a m 150 a S del Fosso Fontana, a m 730 a E di Masseria dei Frati Minori, a m 860 a ENE della SS 16, a m 670 circa a SW di Casa San Nazzario e a circa km 1,09 a ESE di Casa San Michele. L'area è caratterizzata dalla presenza di alcuni frammenti di laterizi di piccole dimensioni ed alcuni frammenti di ceramica comune acroma che non consentono di avanzare ipotesi circa l'arco cronologico di riferimento. Non si esclude la possibilità che l'area possa estendersi verso E considerando la presenza, in tale direzione, di un seminativo con visibilità nulla che non ha permesso di verificare la reale estensione dell'area che potrebbe ipoteticamente svilupparsi in direzione del sito noto PGM007 (Sporadico 2) dal quale dista m 150 circa; in via ipotetica, lo Sporadico 1 e lo Sporadico 2 dunque potrebbero costituire le due estremità di un'unica area la cui porzione centrale non è stato possibile indagare. Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD005

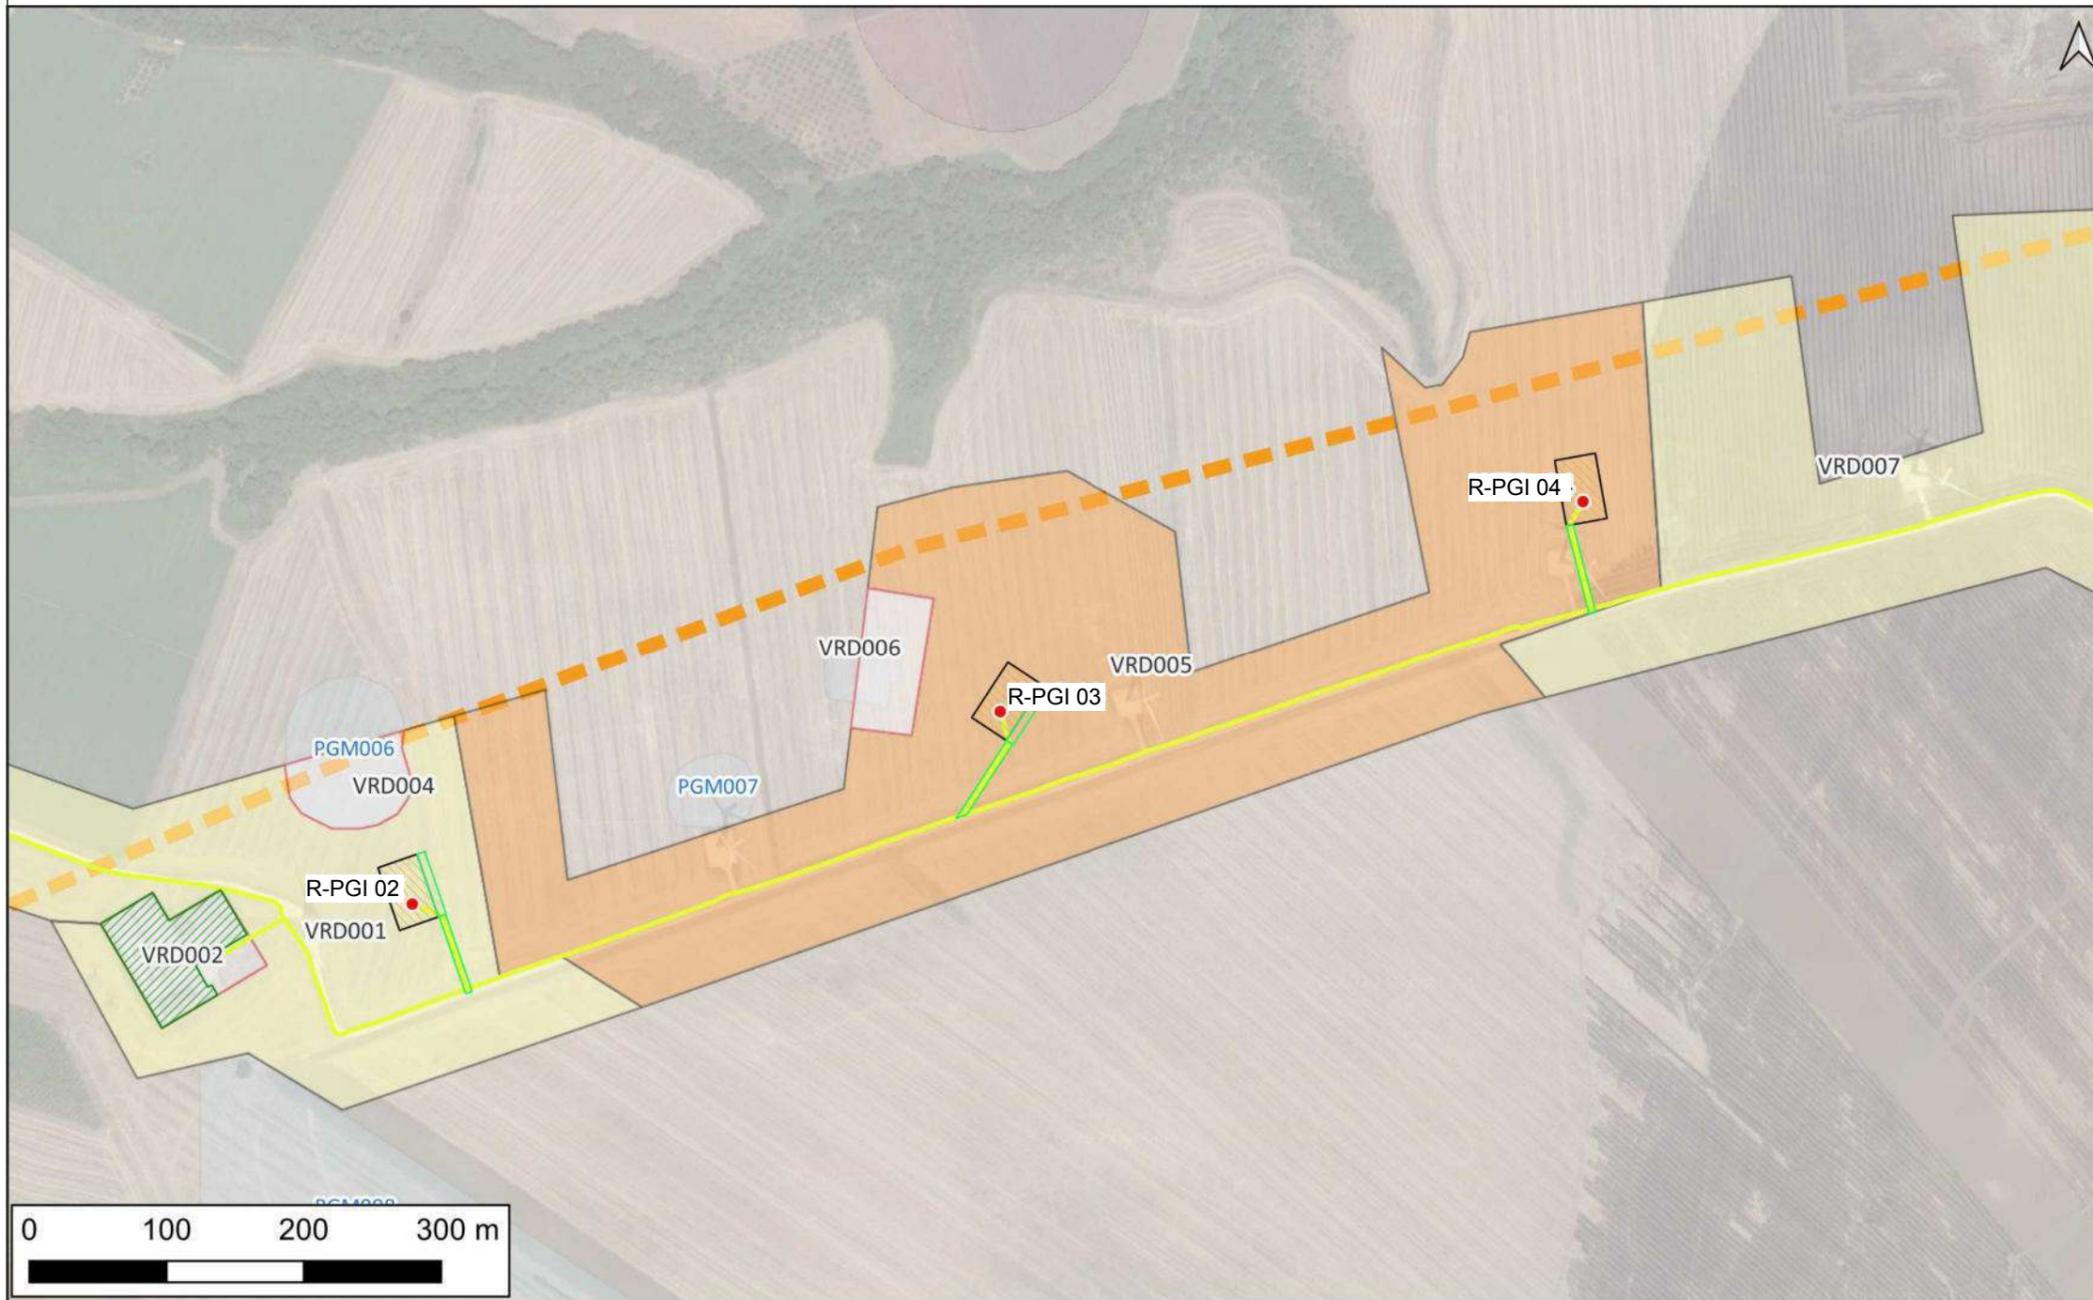


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD005	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD006

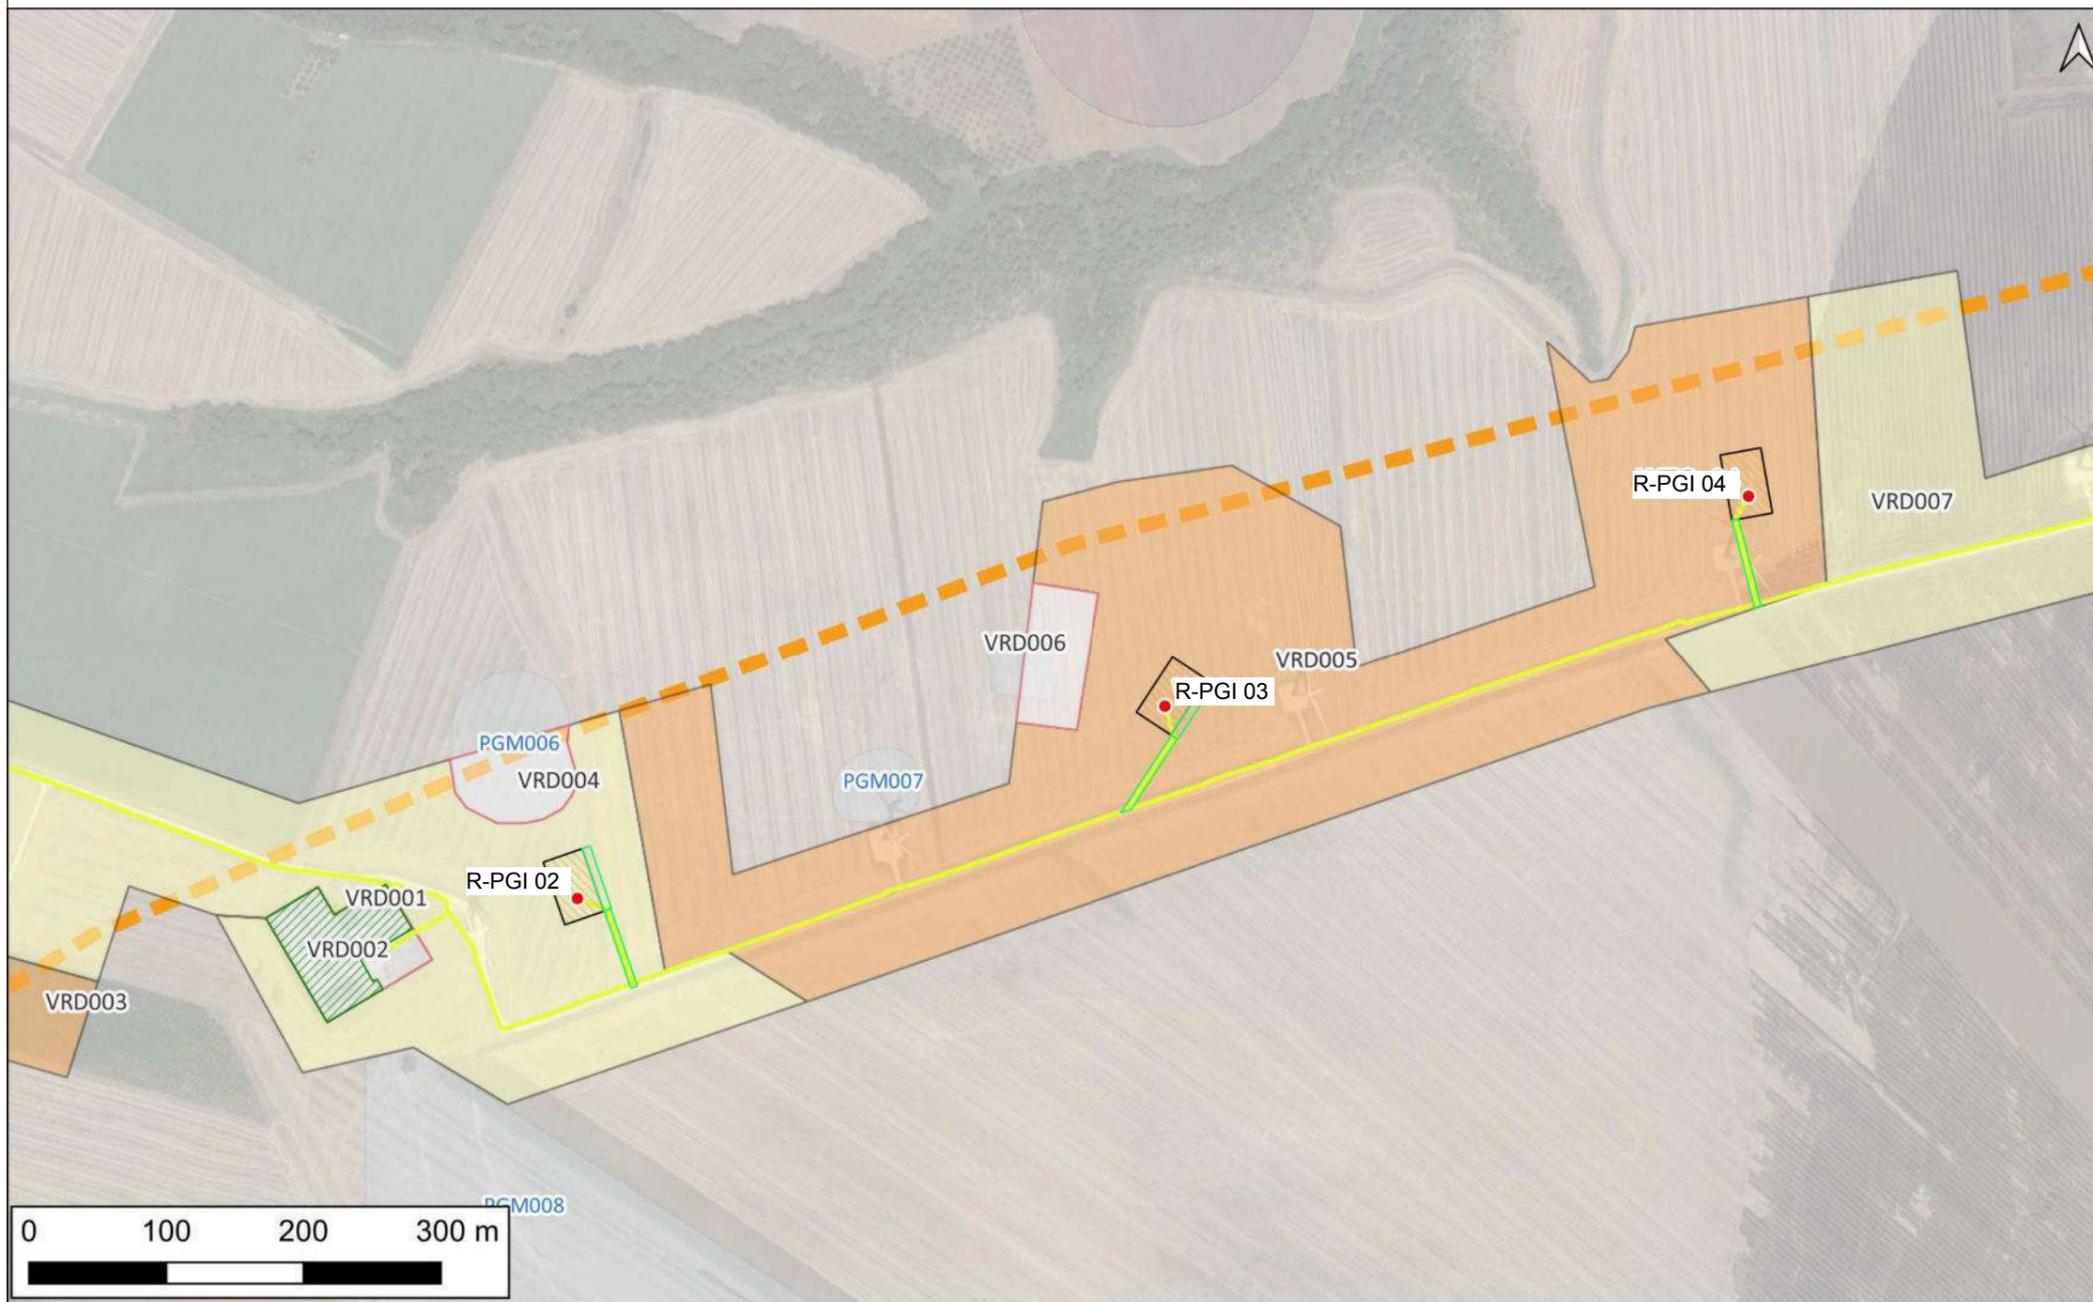


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD006	rischio nullo	A quest'area è stato assegnato un grado di rischio nullo, poichè, nonostante questa sia interessata dalla presenza di una serie di anomalie individuate grazie all'analisi delle fotografie aeree (sito noto PGM001), non sussiste "Nessuna interferenza tra le quote/tipologie delle lavorazioni previste ed elementi di tipo archeologico". Le analisi, effettuate nel marzo 2023 dalla Se.Arch. S.r.l. nell'ambito della redazione di una VPIA relativa ad un parco fotovoltaico, hanno consentito di individuare anomalie (denominate anomalia 2) presumibilmente pertinenti ad una grande struttura la cui cronologia, allo stato attuale delle conoscenze, non è definibile. La loro conformazione restituisce parzialmente la planimetria di una complessa e articolata struttura di forma regolare ed interessano un'area complessiva di circa m 55 x m 76. L'area interessata dall'anomalia si colloca a circa m 4000 a SW dell'abitato di Poggio Imperiale, a circa m 1100 a E di Masseria dei Frati Minori e a circa m 890 a NW di Masseria Beccherini. Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD007

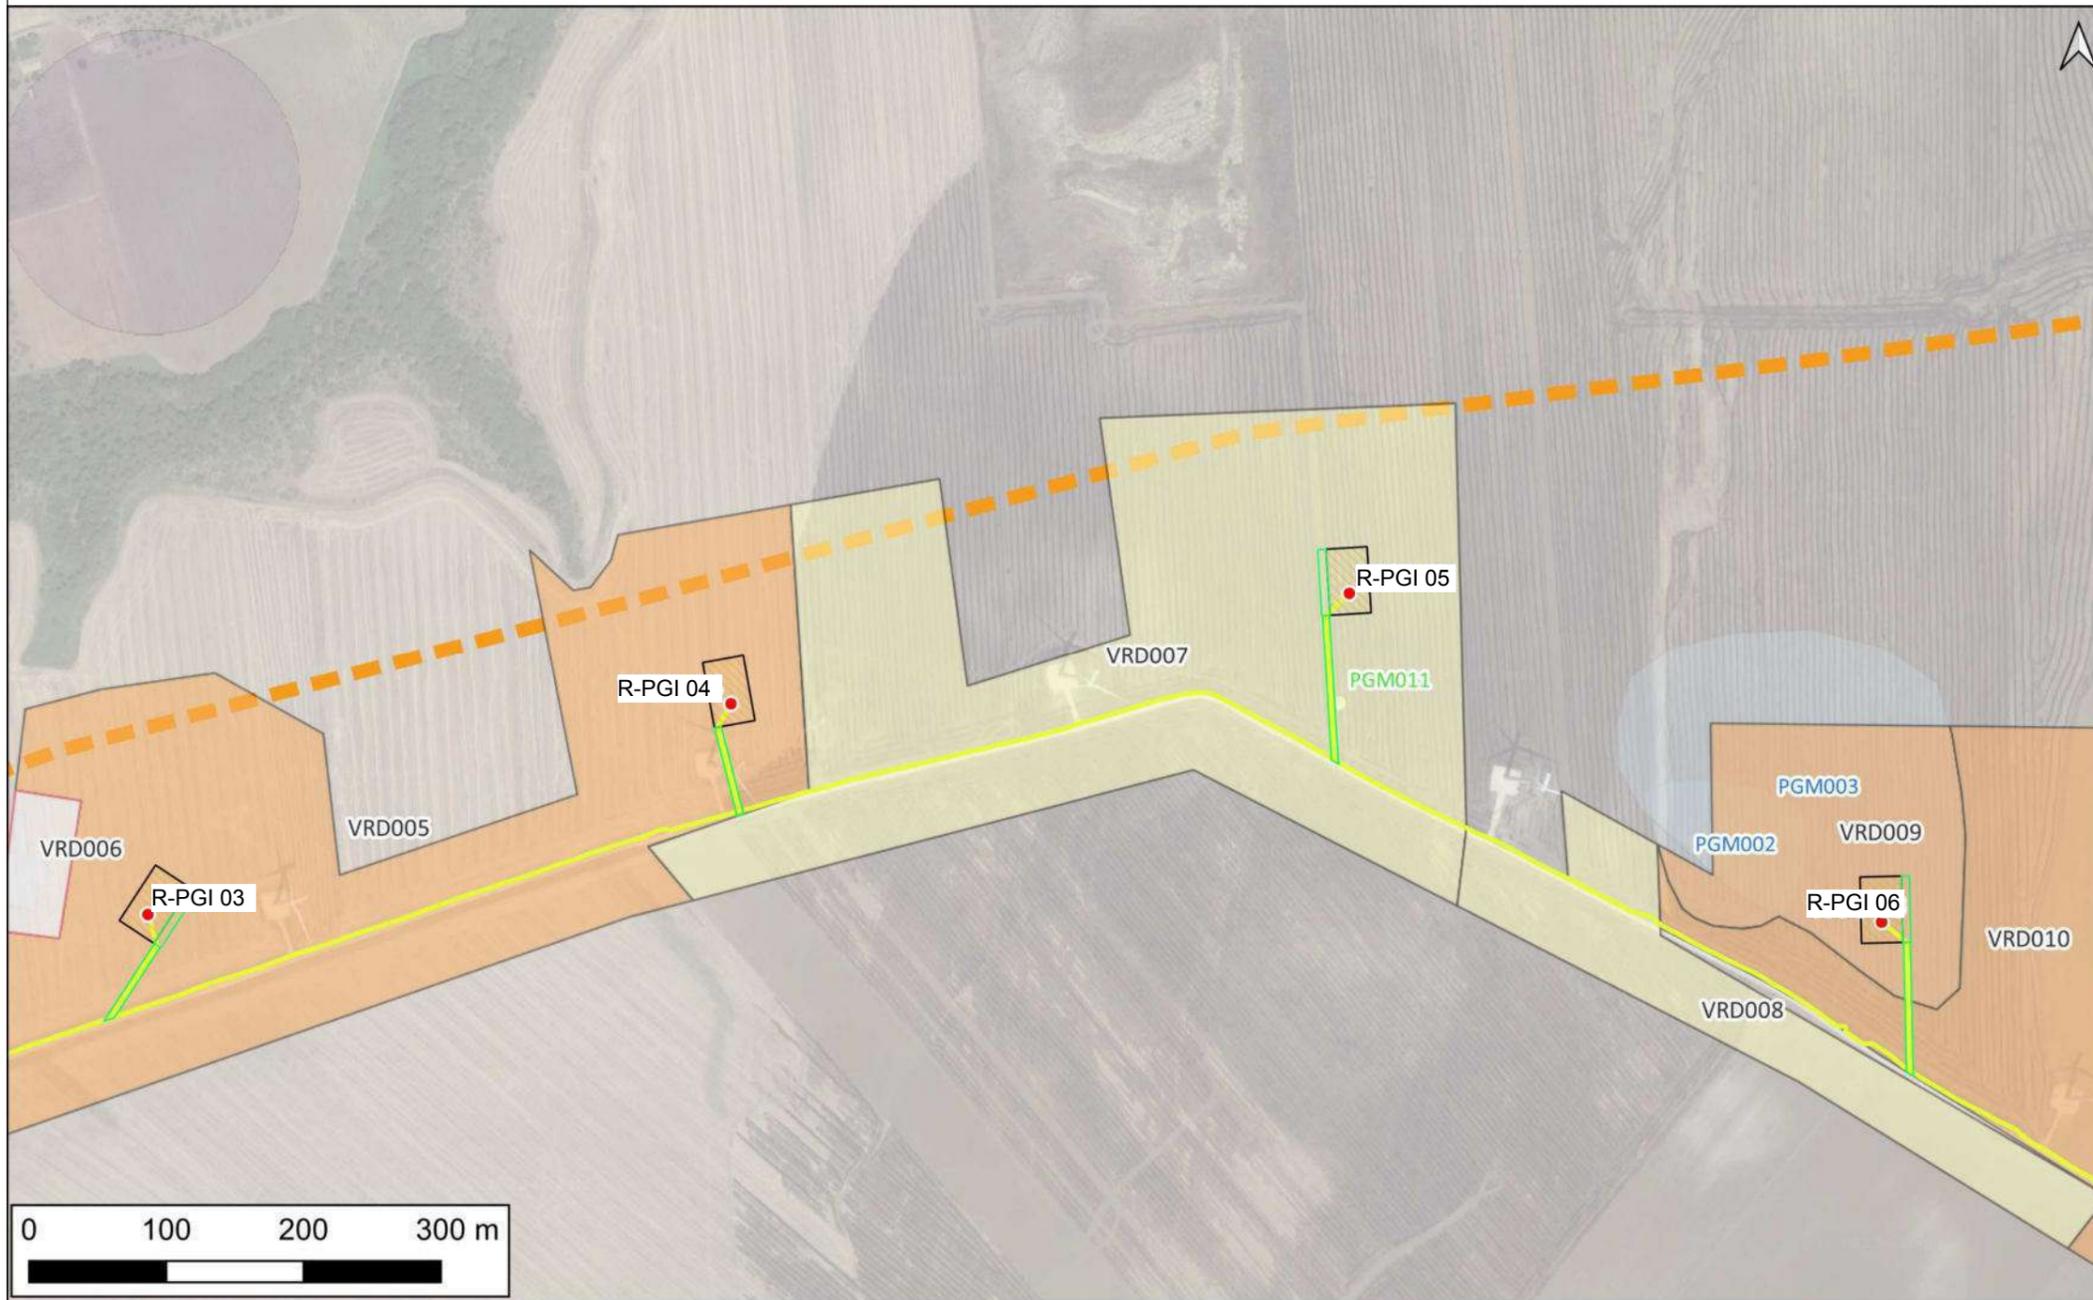


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD007	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD008

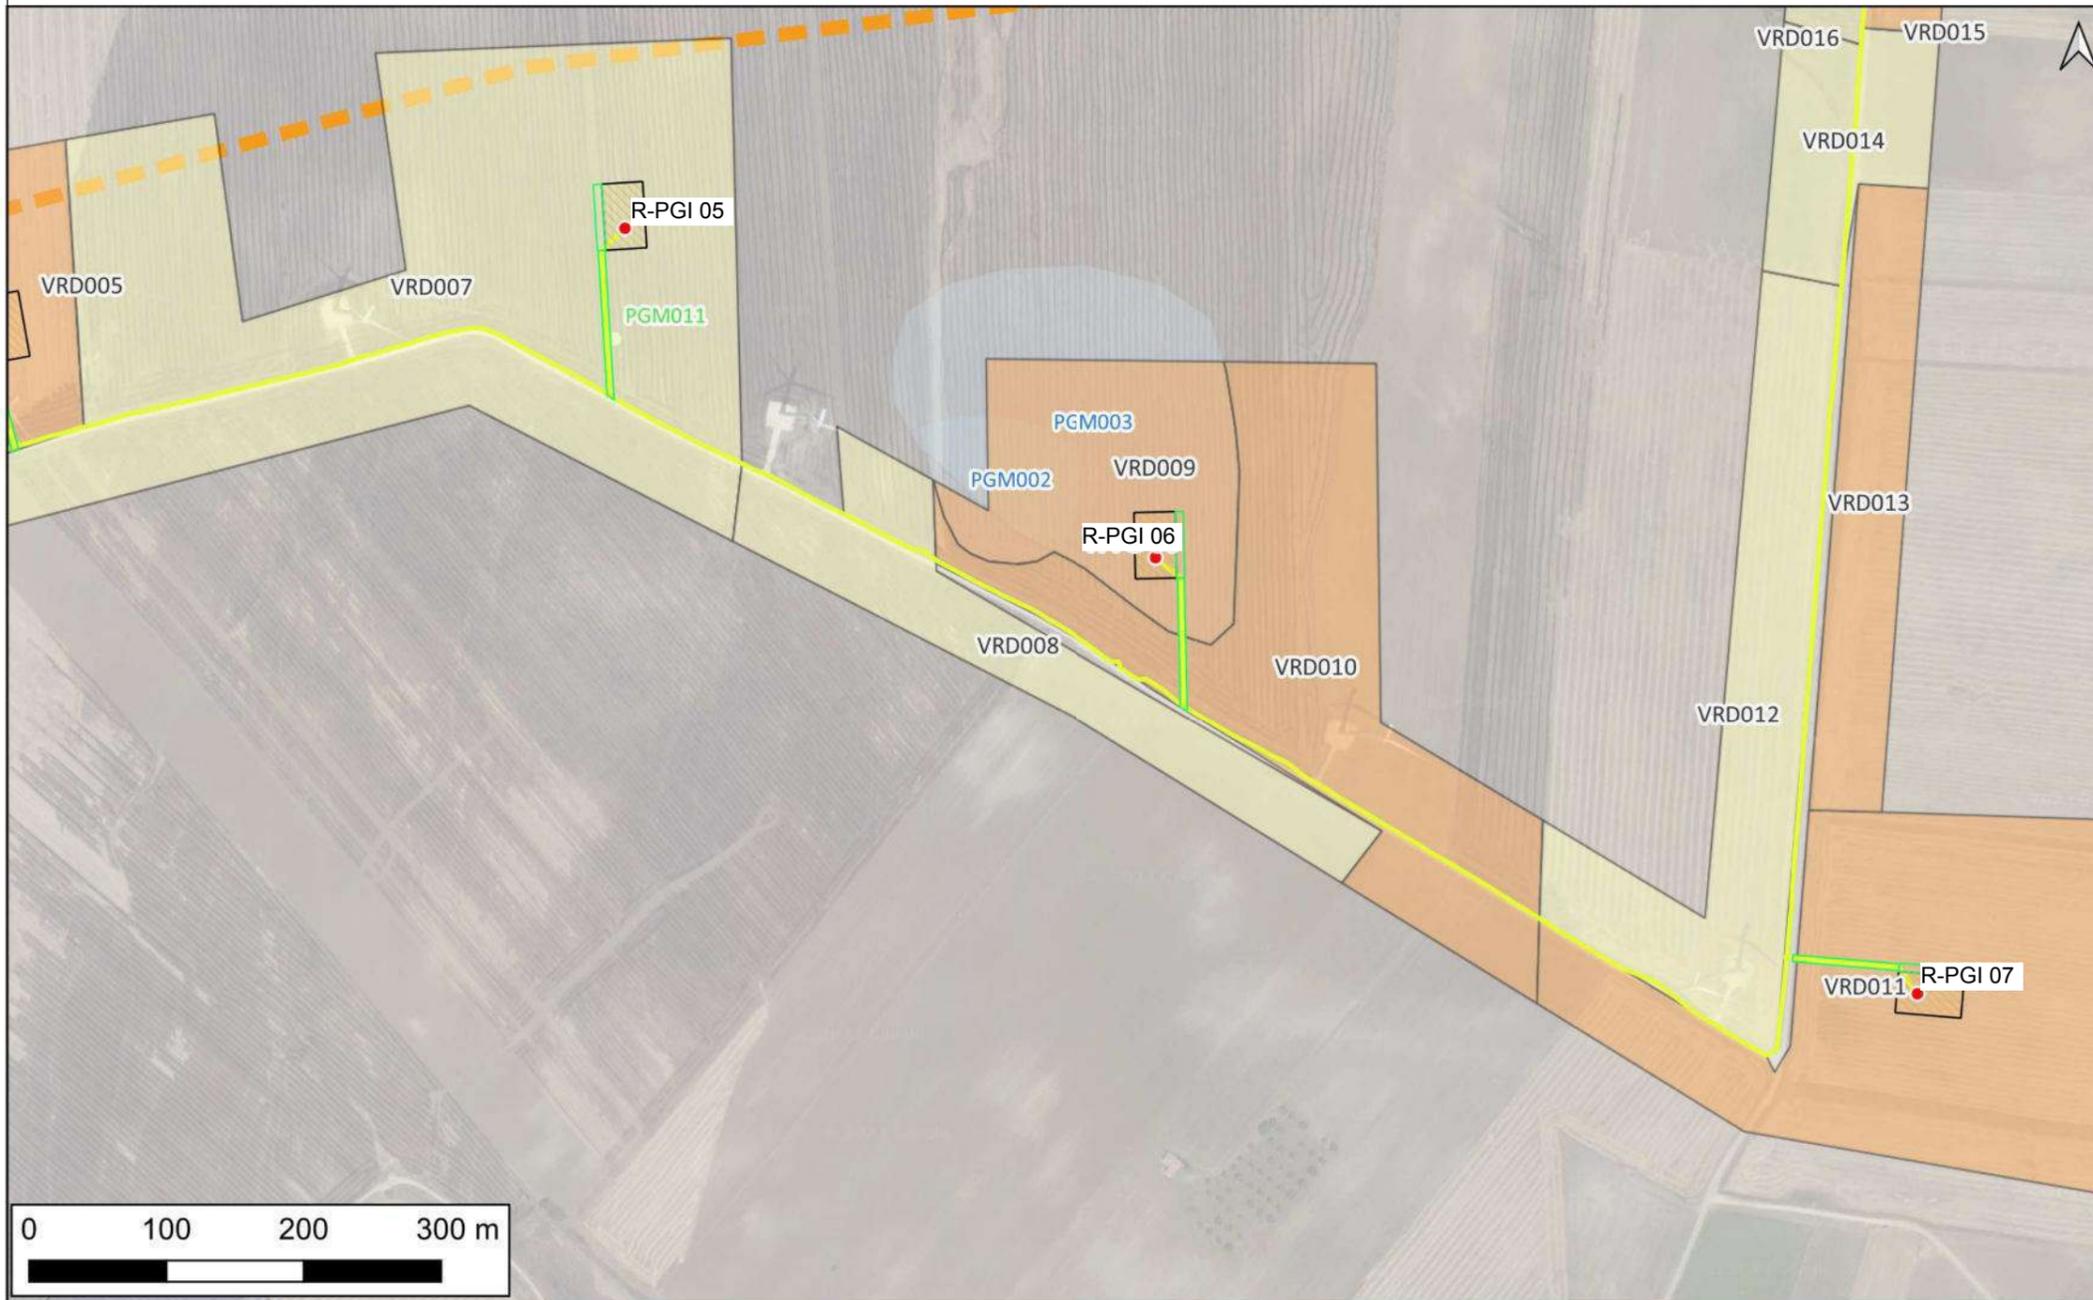


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD008	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD009

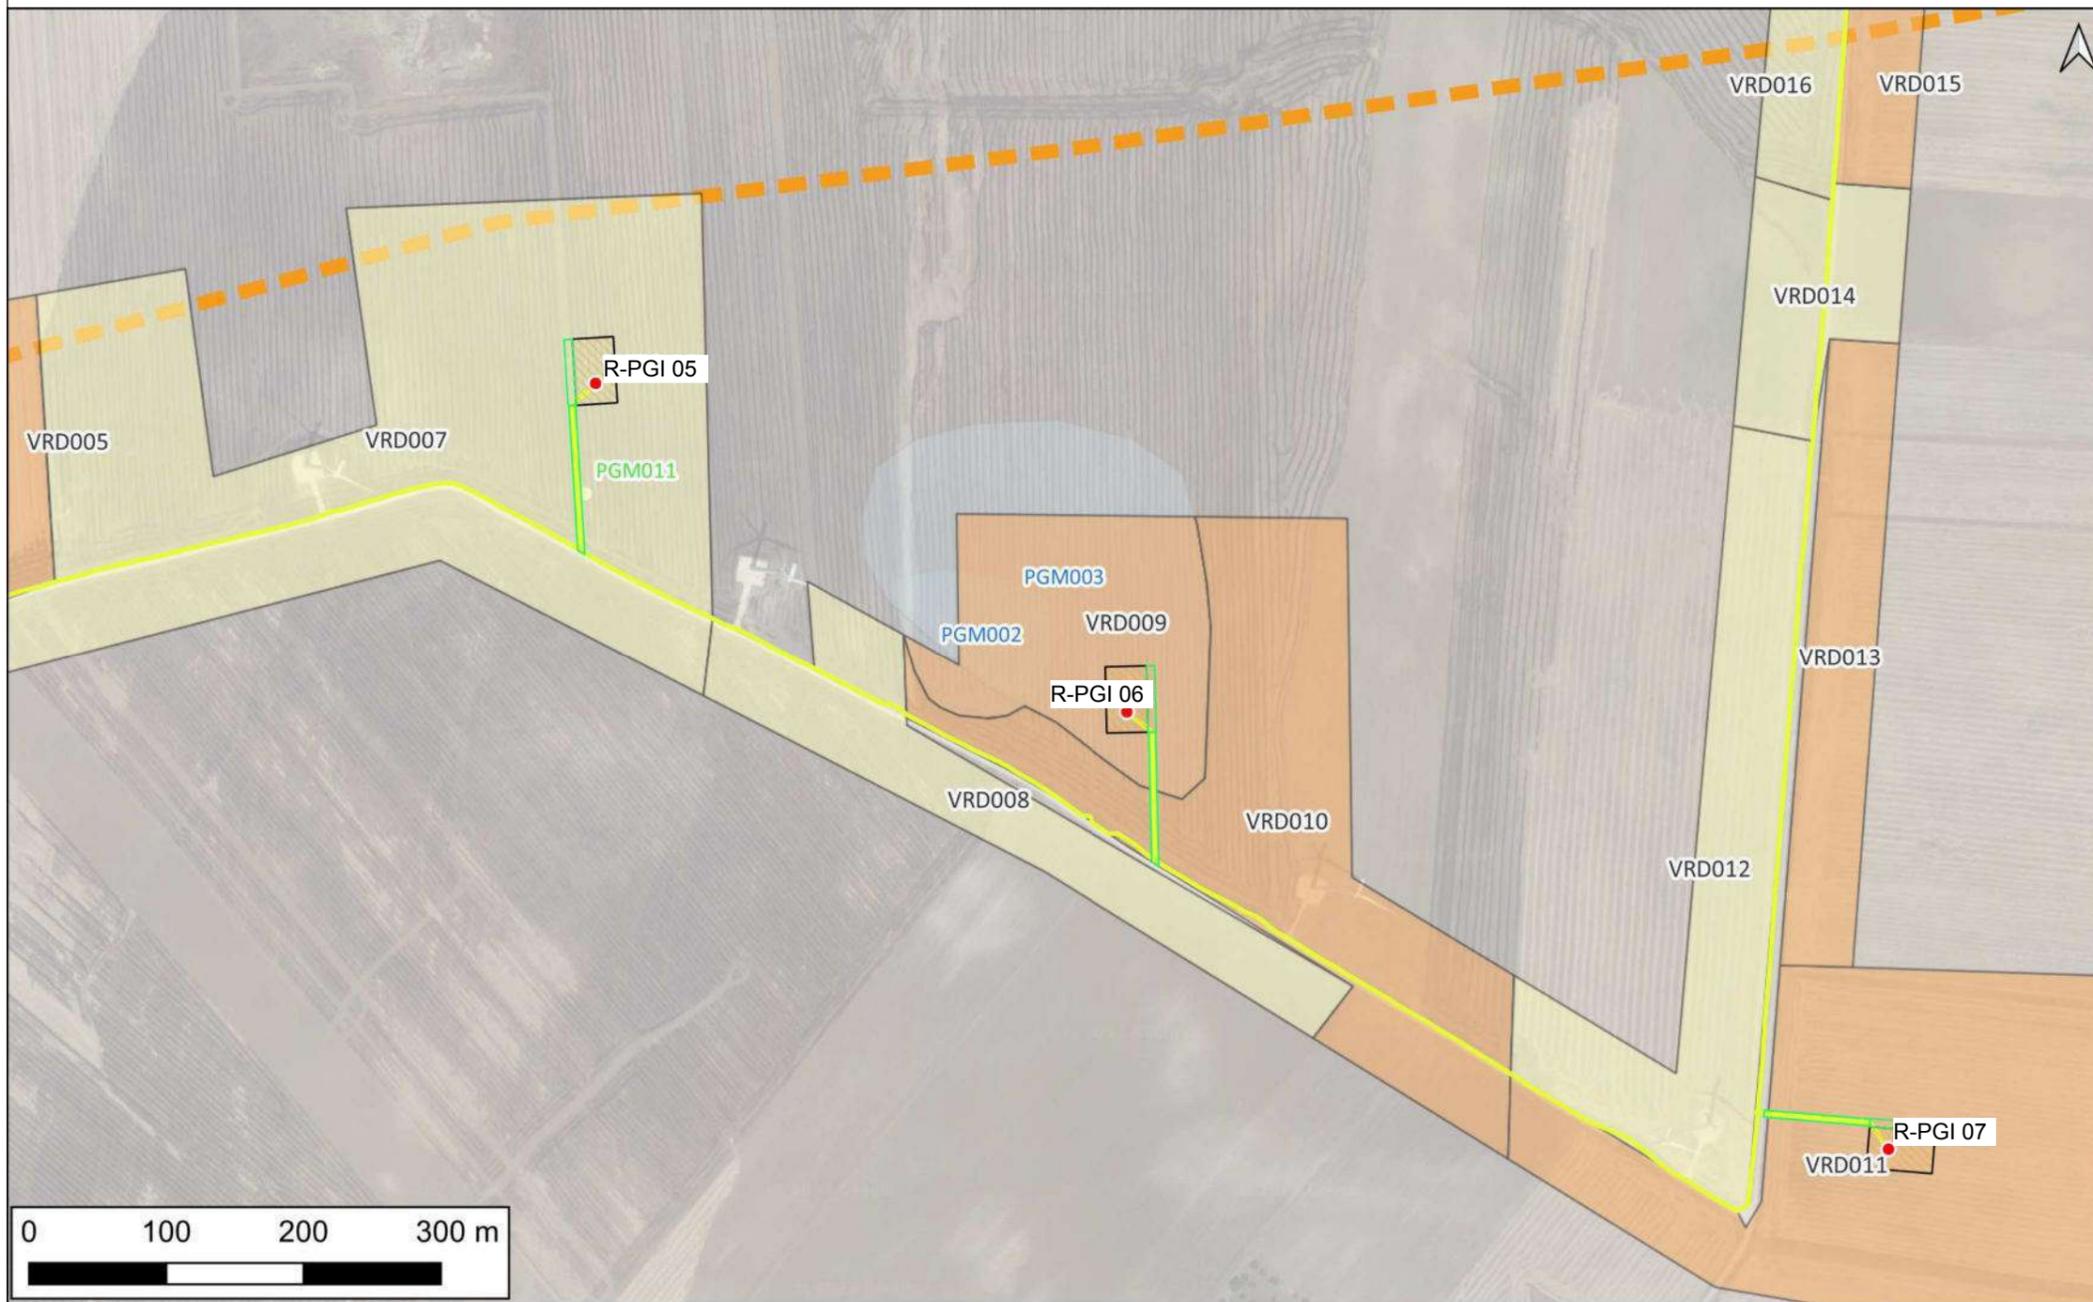


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD009	rischio medio	<p>Questo settore dell'opera in progetto è interessata da due evidenze, i siti noti PGM002 e PGM003. Il sito noto PGM002 è costituito da una serie di anomalie che afferiscono ad un possibile villaggio di età neolitica e sono localizzate a m 45 circa a W dell'aerogeneratore <b>R-PGI 06</b>. Il contesto sembrerebbe costituito da alcuni compounds di diametro compreso tra m 30 e m 18 compresi entro un fossato maggiore visibile solo parzialmente (circa m 115) nella parte settentrionale. L'area interessata dall'anomalia è a circa m 830 a N di Masseria Beccherini e a circa m 1560 a W di Stazione di Poggio Imperiale. In corrispondenza di queste tracce e in un'area estesa a E di queste, nel corso delle stesse indagini - la fase di survey di superficie - ha consentito di individuare un'area di frammenti ceramici (denominata Sporadico 3 - sito noto PGM003) localizzata in corrispondenza dell'aerogeneratore <b>R-PGI 06</b>. L'area, di forma grossomodo ovale, ha dimensioni pari a circa m 330x200 e si sviluppa con orientamento WNW-ESE; essa si colloca a m 420 a W della strada comunale Tratturo del Re, a km 1,17 a S di Masseria Iaccio Olivi, a m 840 circa a SE del Fosso Fontana, a m 360 circa a N di Casa Colio, a m 880 circa a NE di Masseria Beccherini e a m 800 circa a WNW di Iaccio Rodisani. L'area è caratterizzata dalla presenza di alcuni frammenti di laterizi di piccole dimensioni ed alcuni frammenti di ceramica comune acroma che non consentono di avanzare ipotesi circa l'arco cronologico di riferimento. A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.</p>

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD010

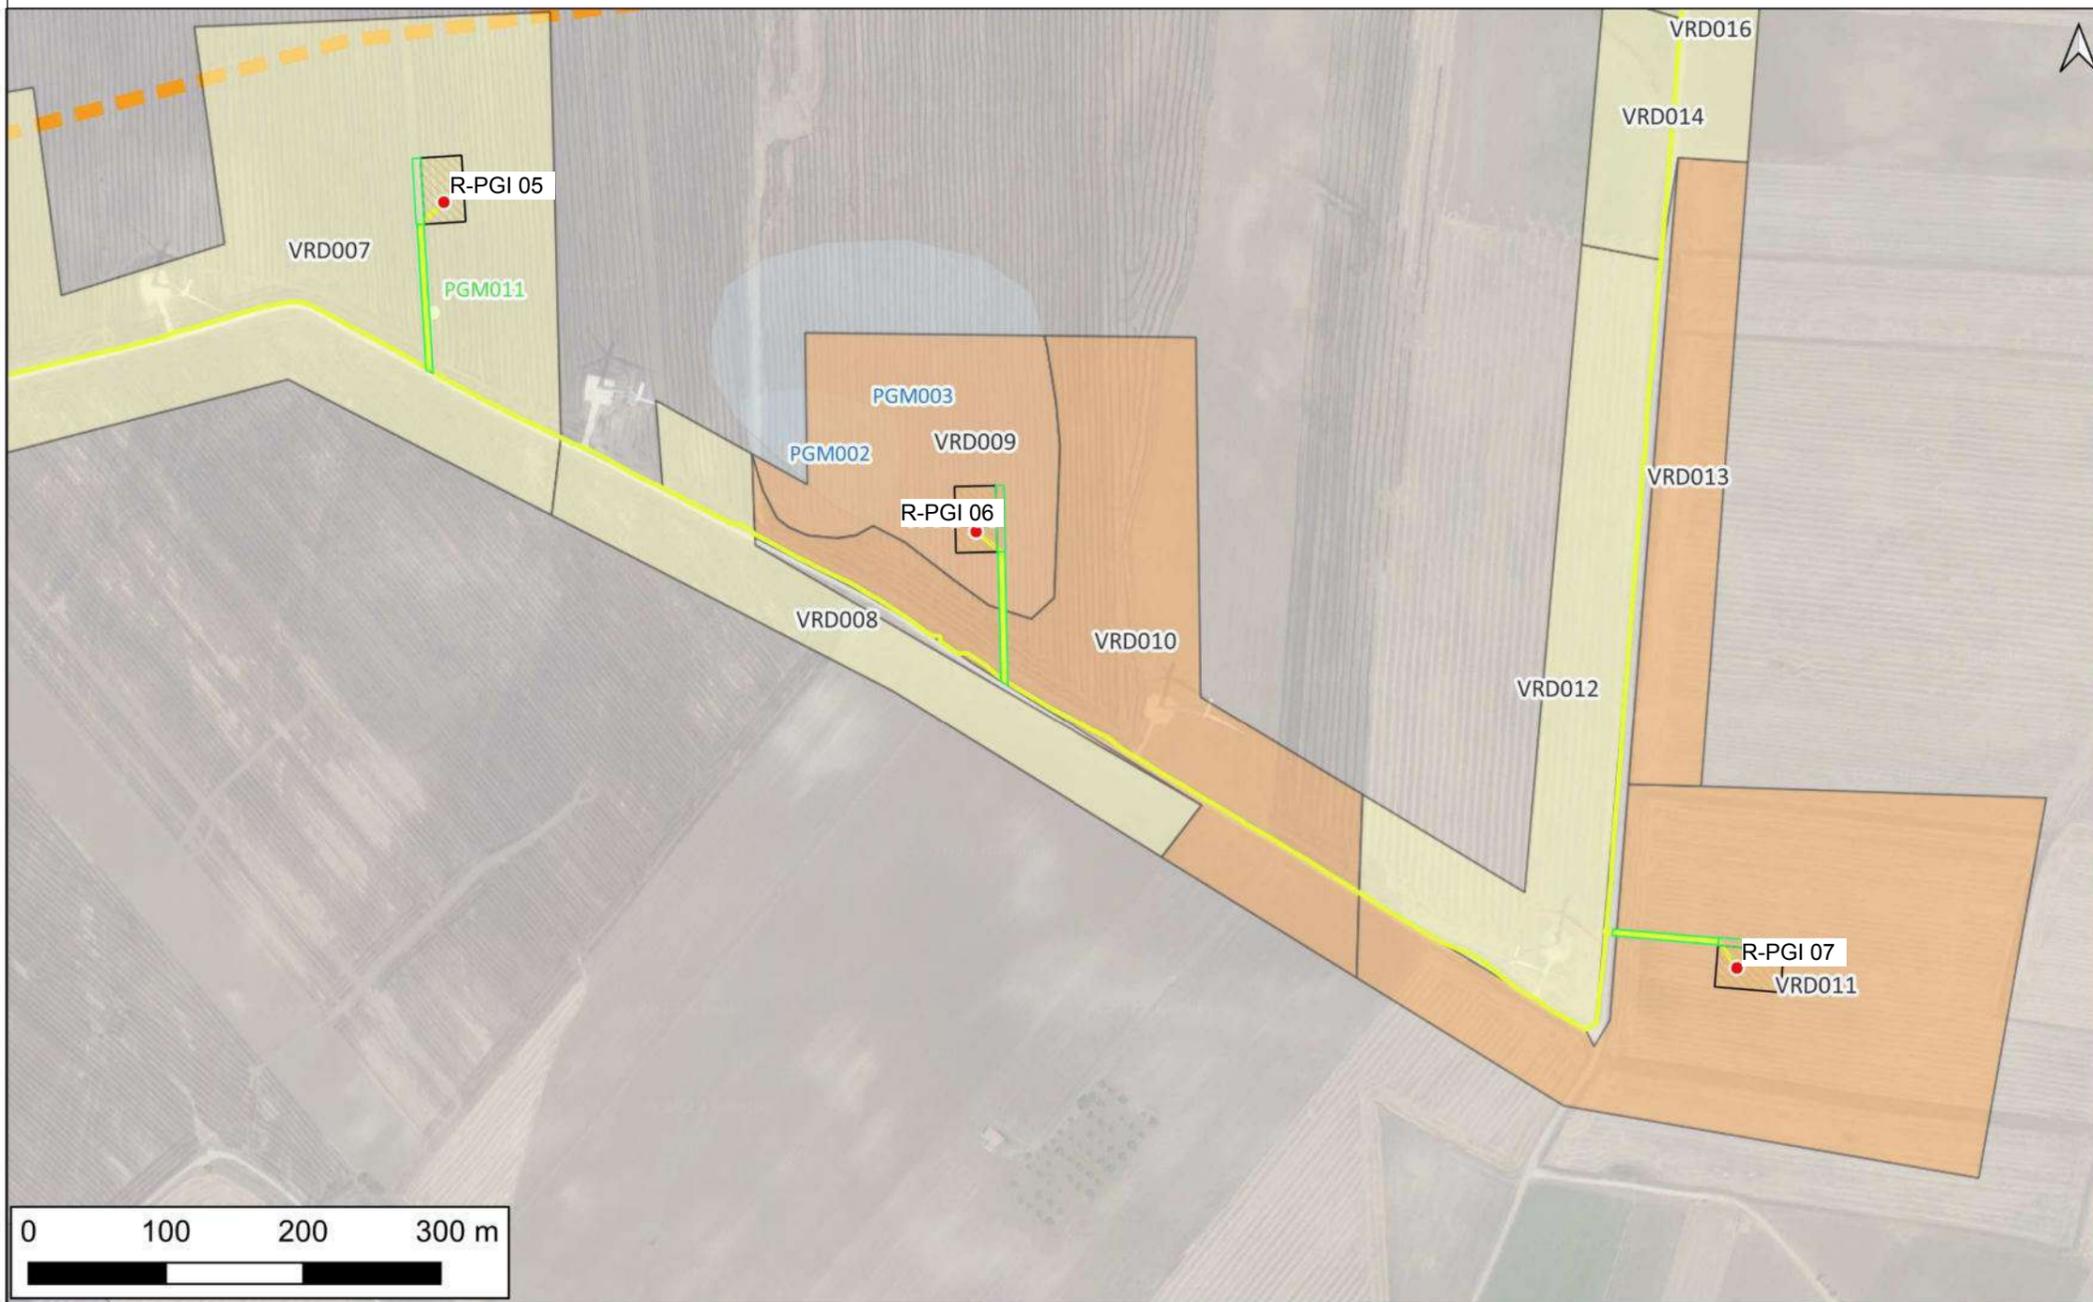


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD010	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD011

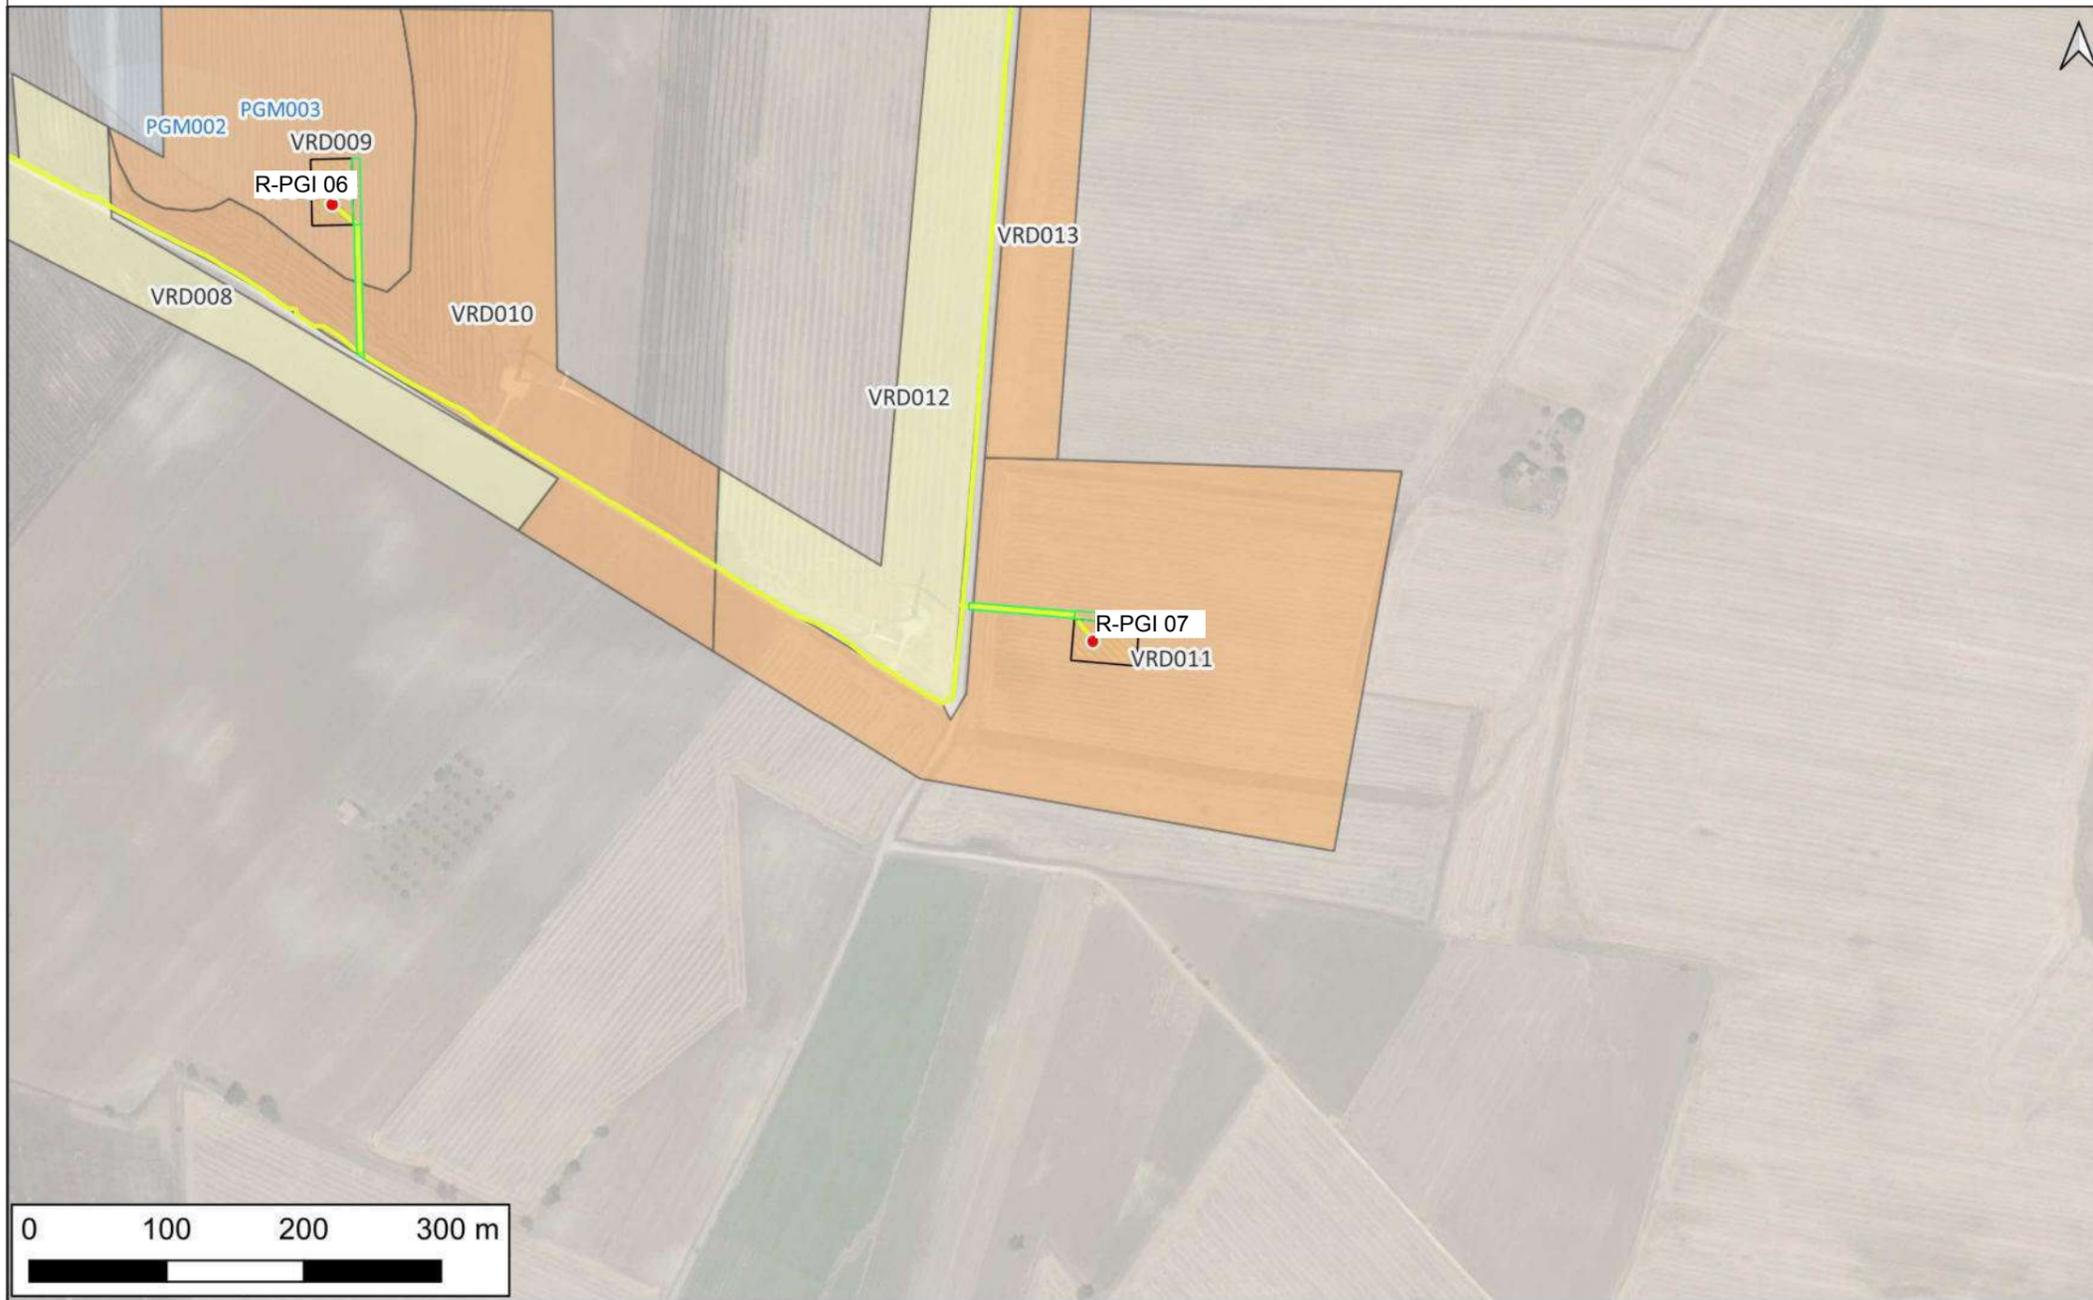


## LEGENDA

-  Cavidotto
-  Piazzola definitiva
-  SSE esistente
-  Viabilità da realizzare
-  R-PGI
- VRD\_multipolygon**
-  rischio alto
-  rischio medio
-  rischio basso
-  rischio nullo
-  MOSI\_multilinea
-  MOSI\_multipolygon
-  MOSI\_multipoint
-  PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
-  PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
-  PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
-  PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
-  PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
-  PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
-  tracciato identificato
-  tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD011	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD012

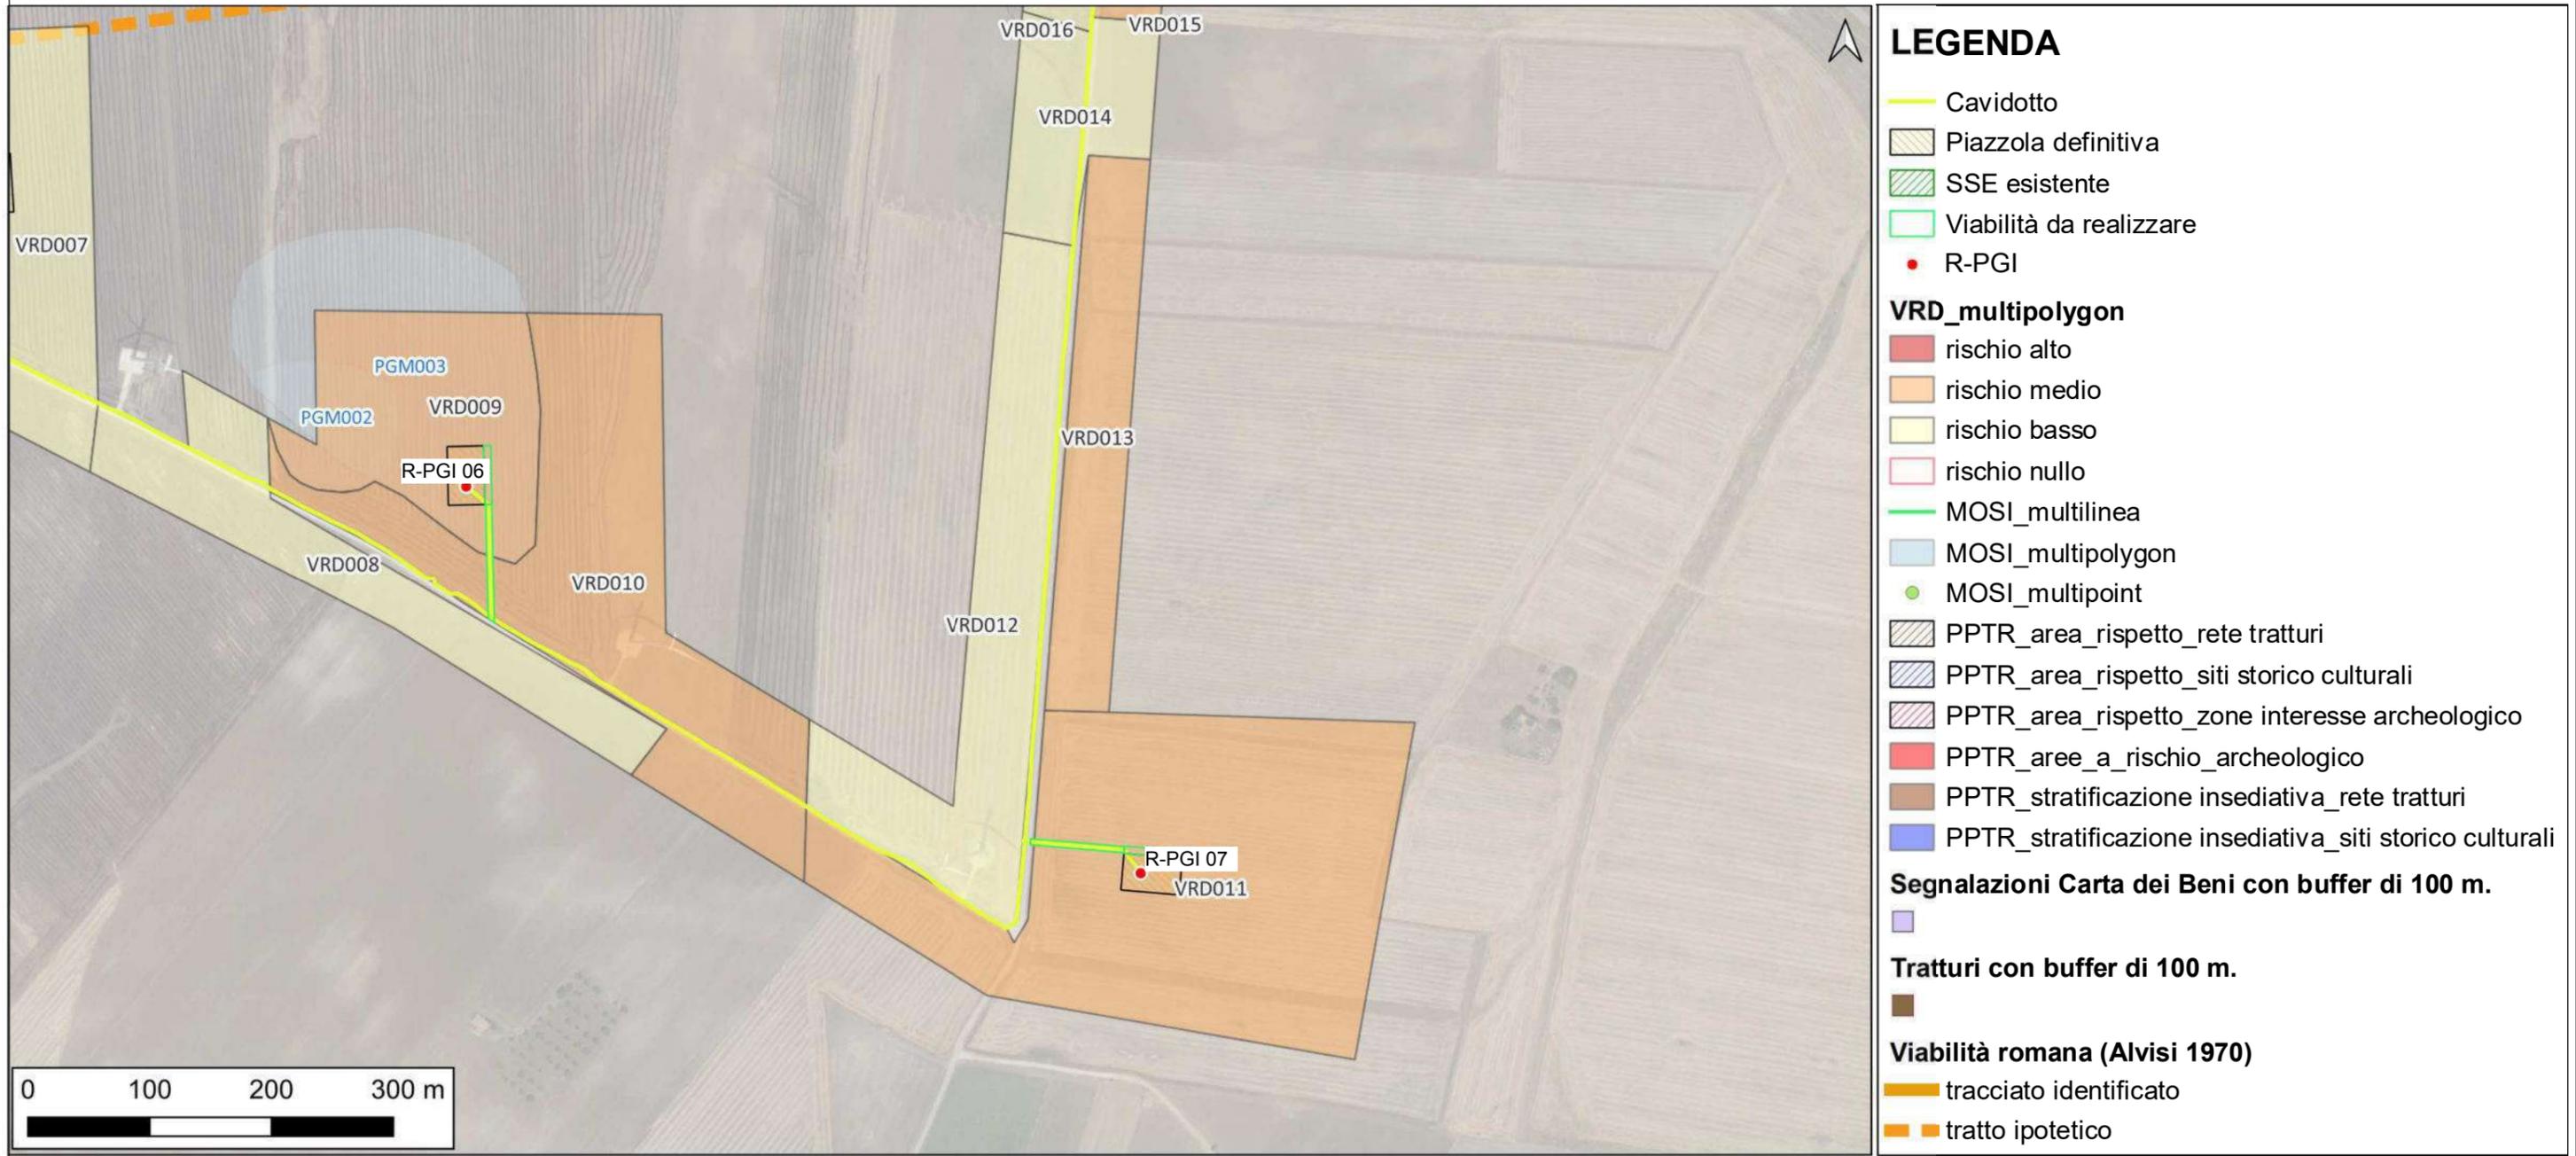

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD012	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD013

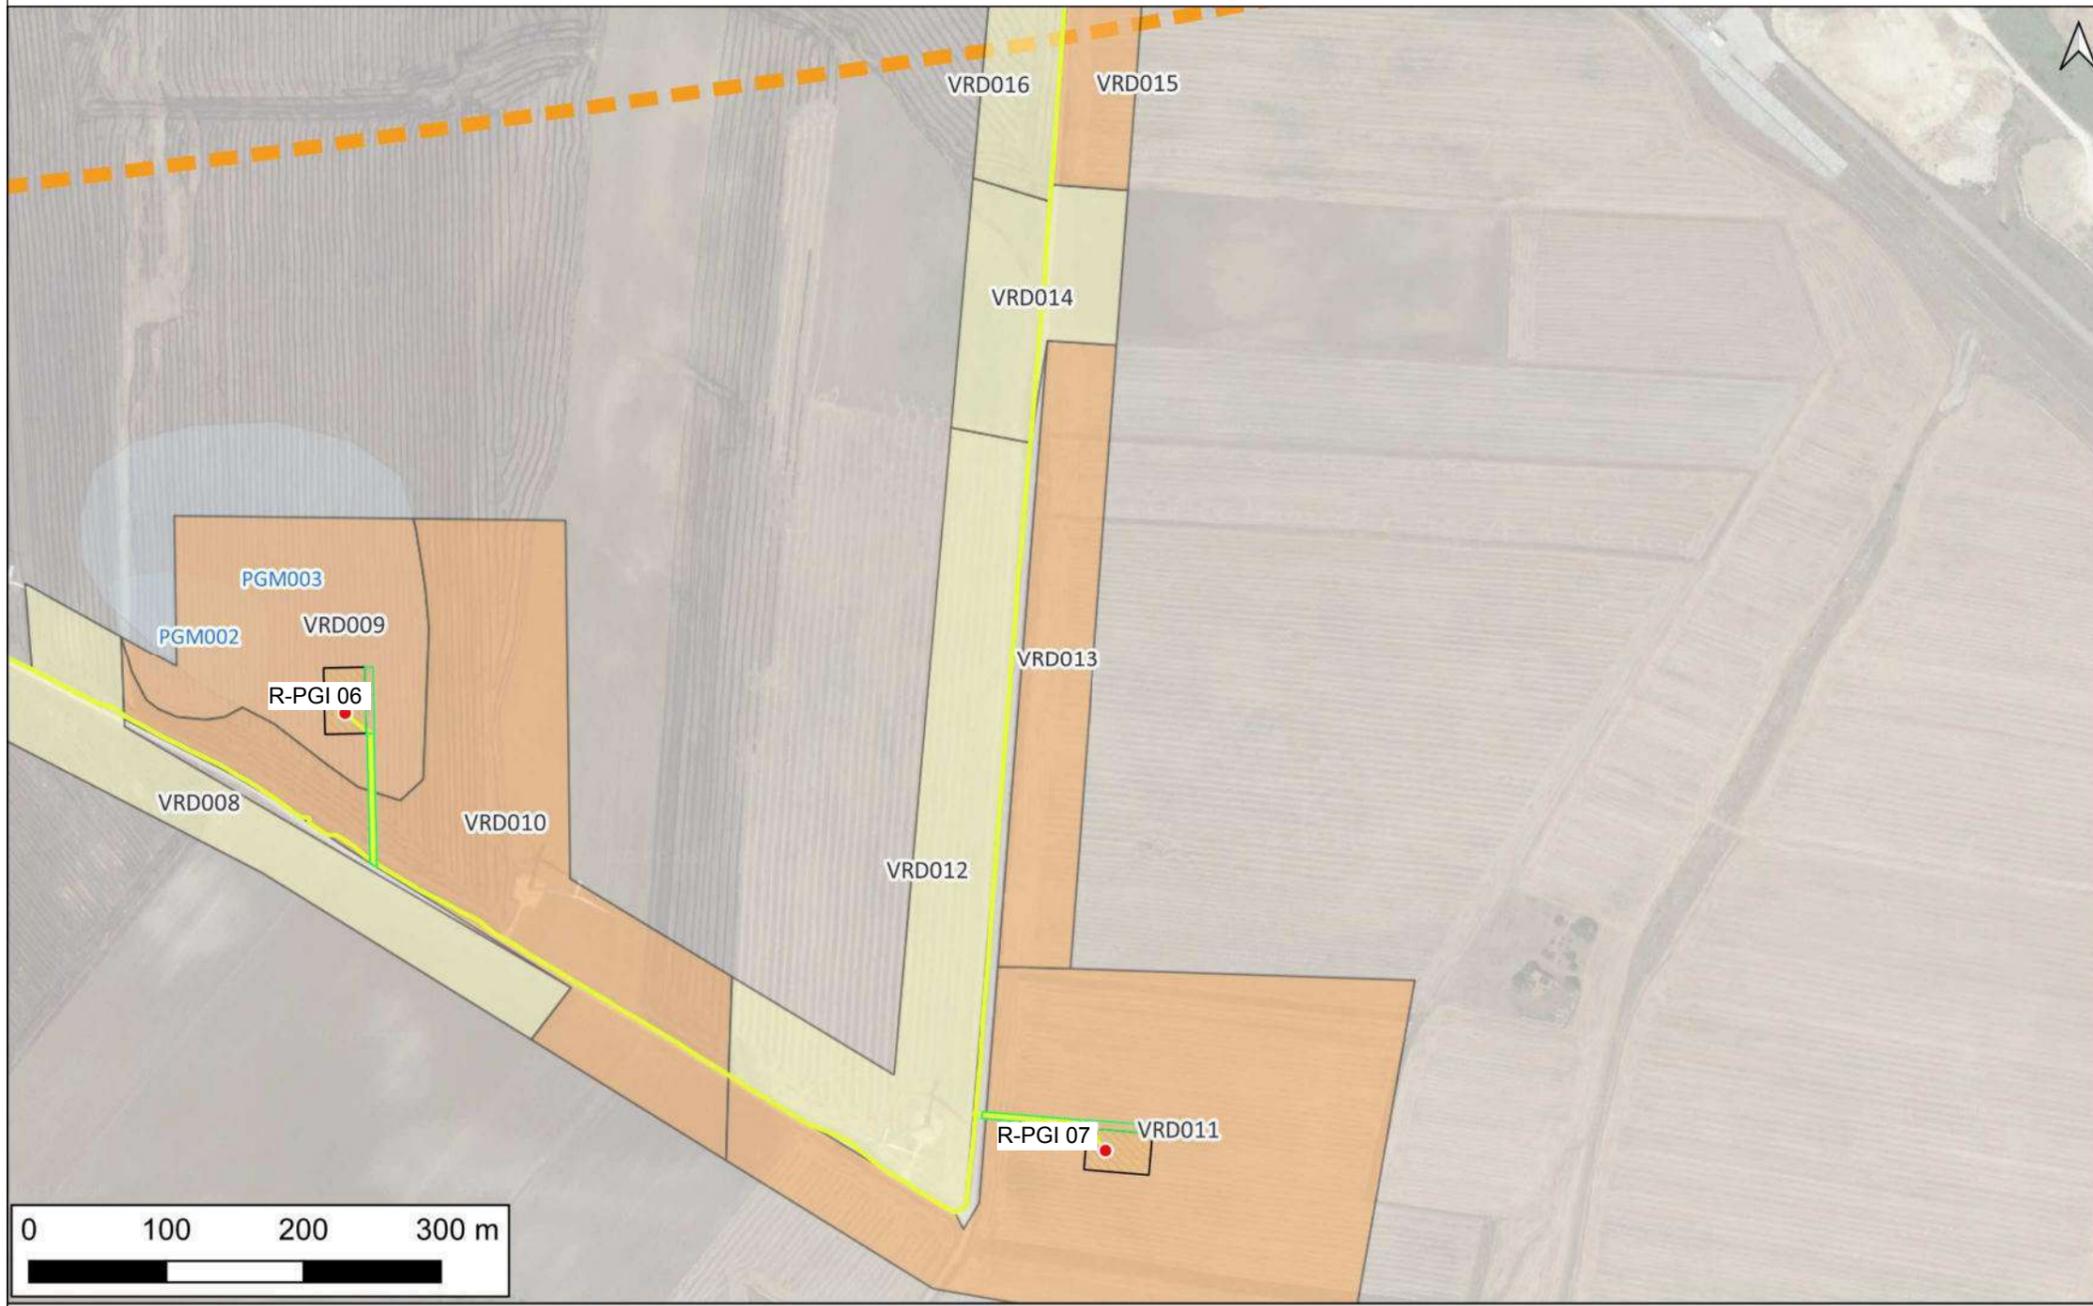


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD013	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD014

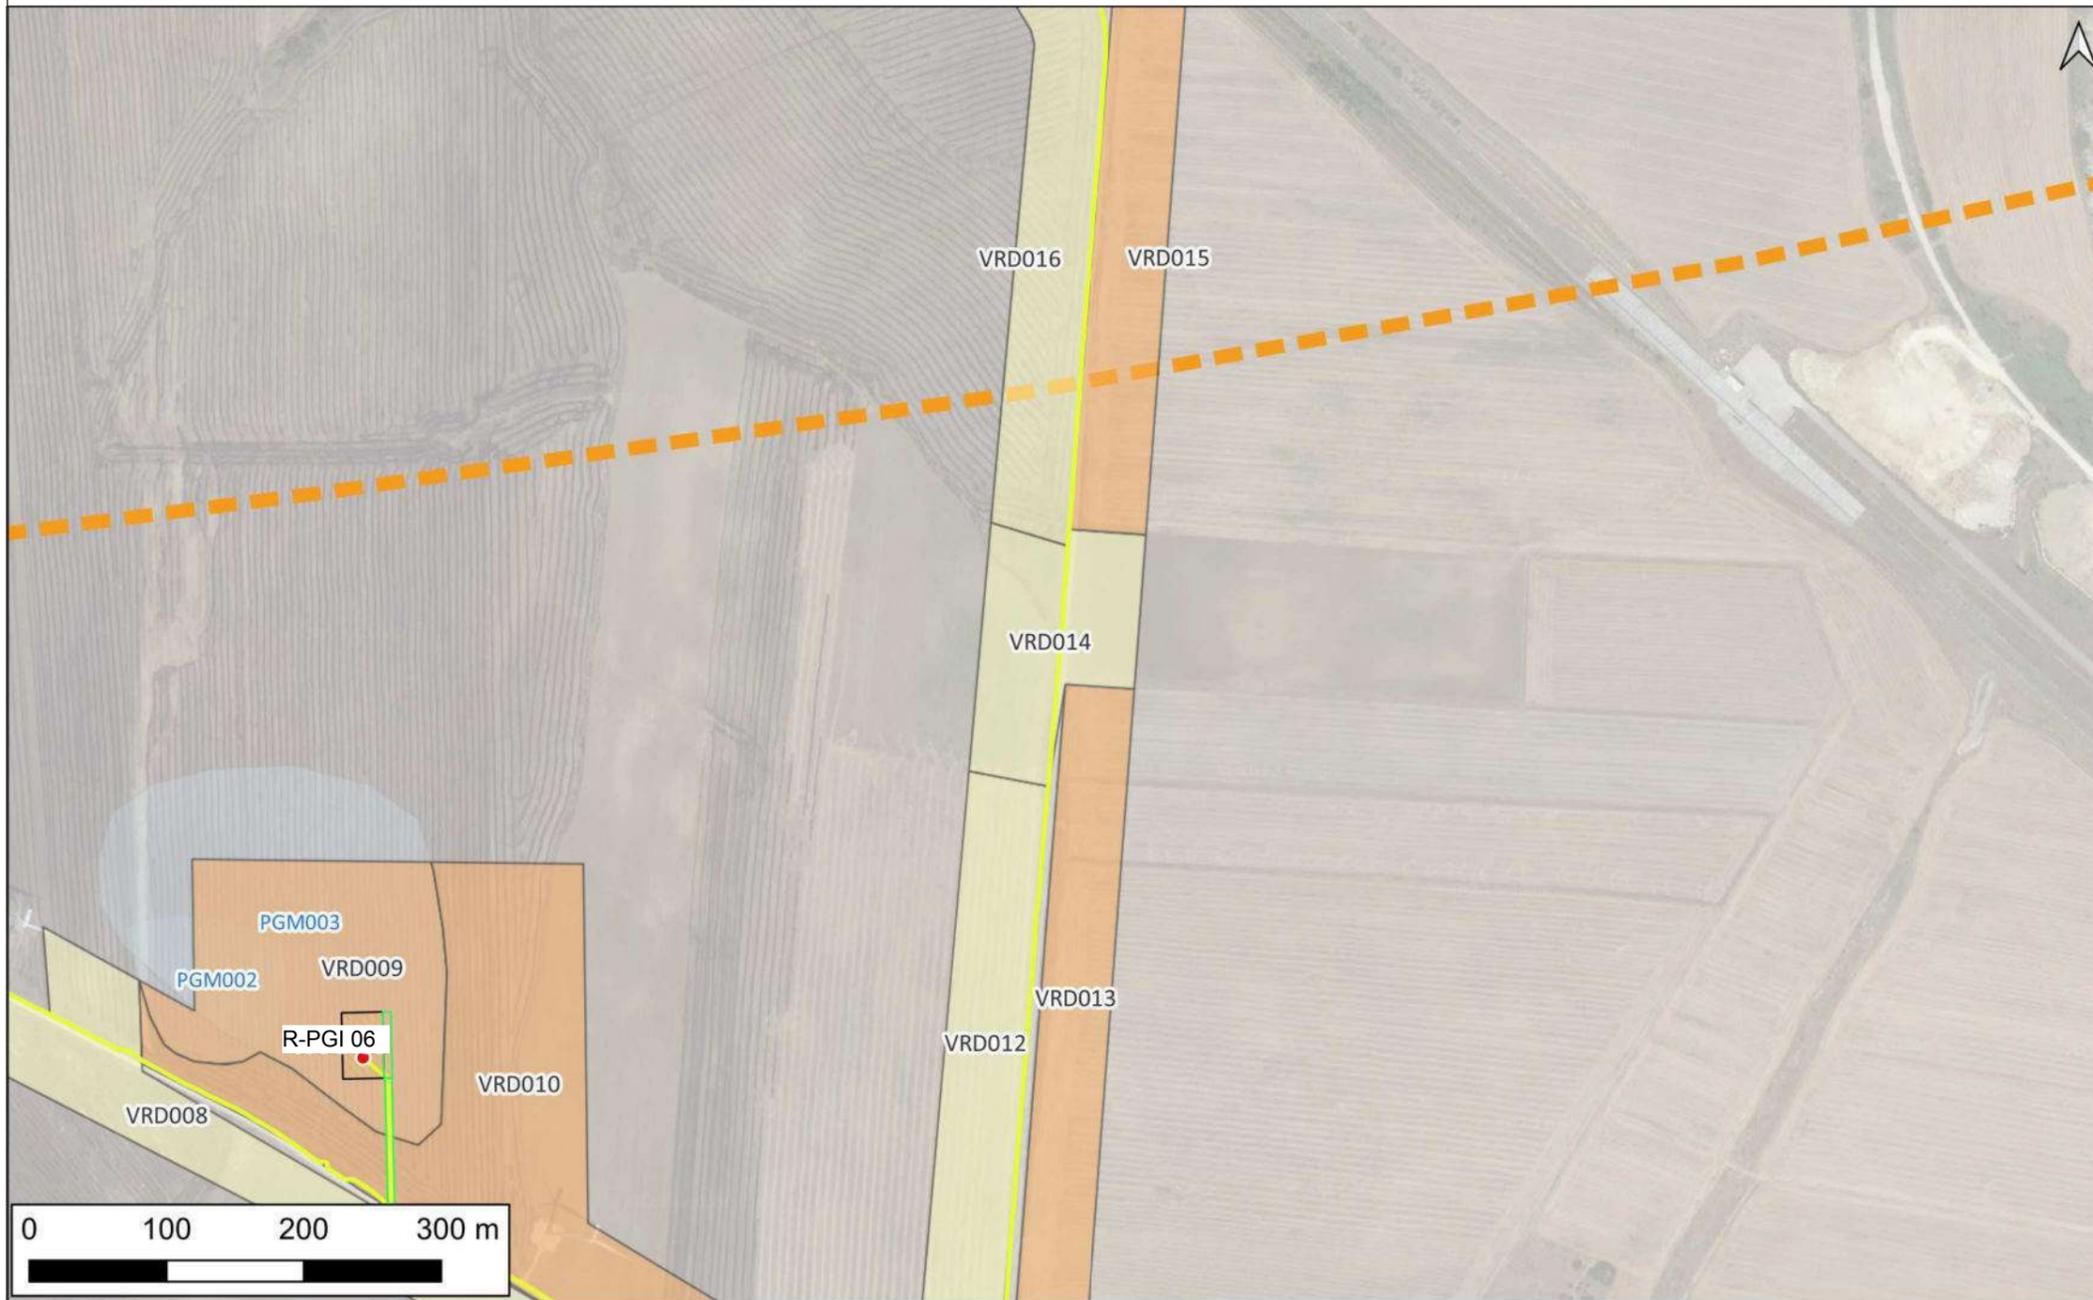


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD014	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD015

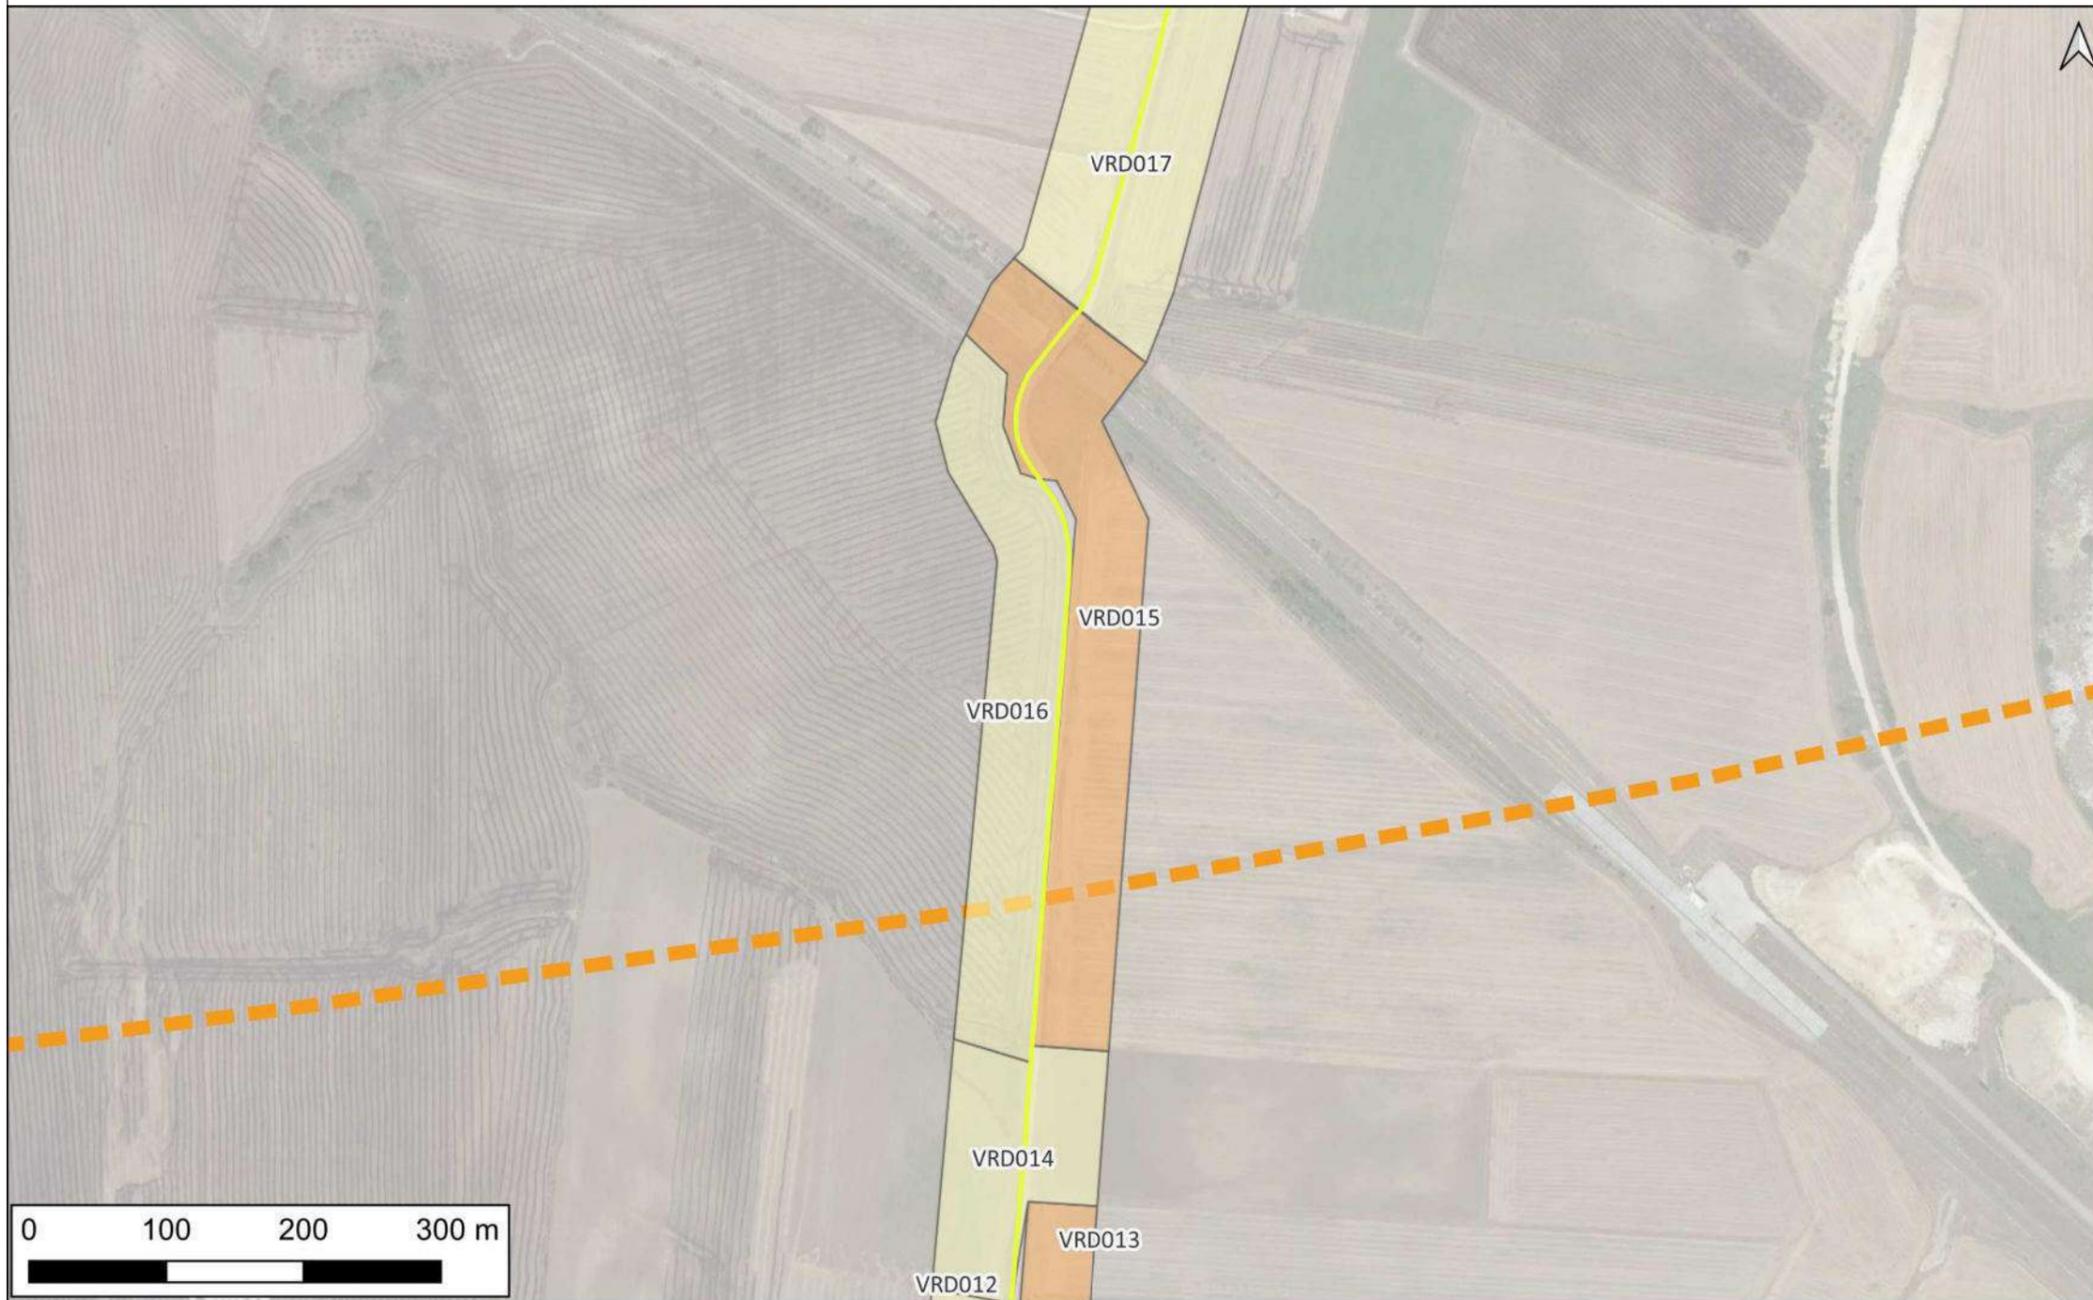


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD015	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD016

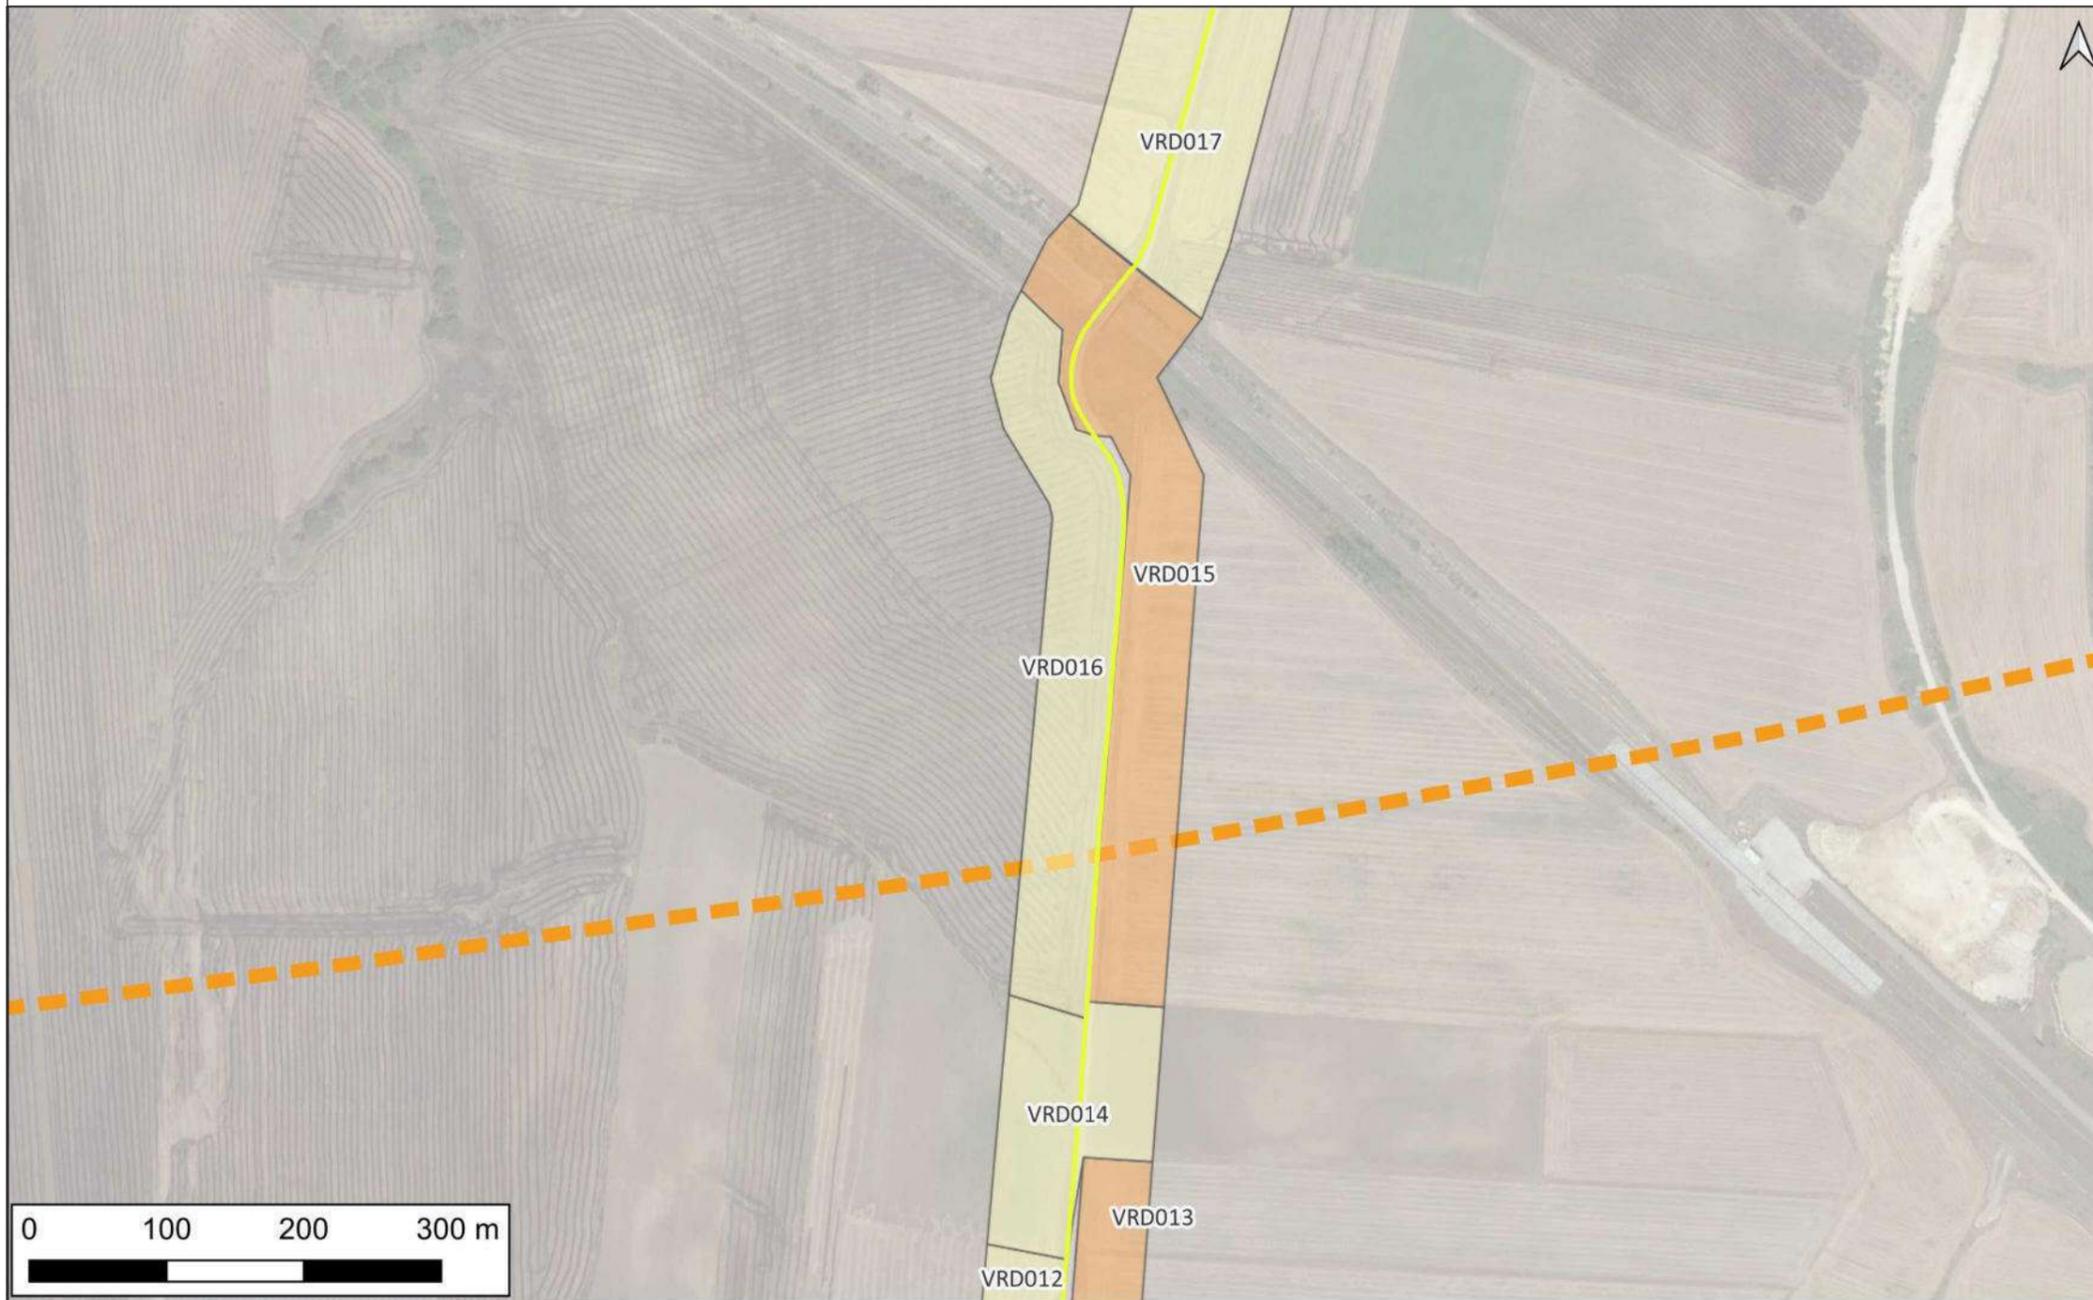


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- - - tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD016	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD018

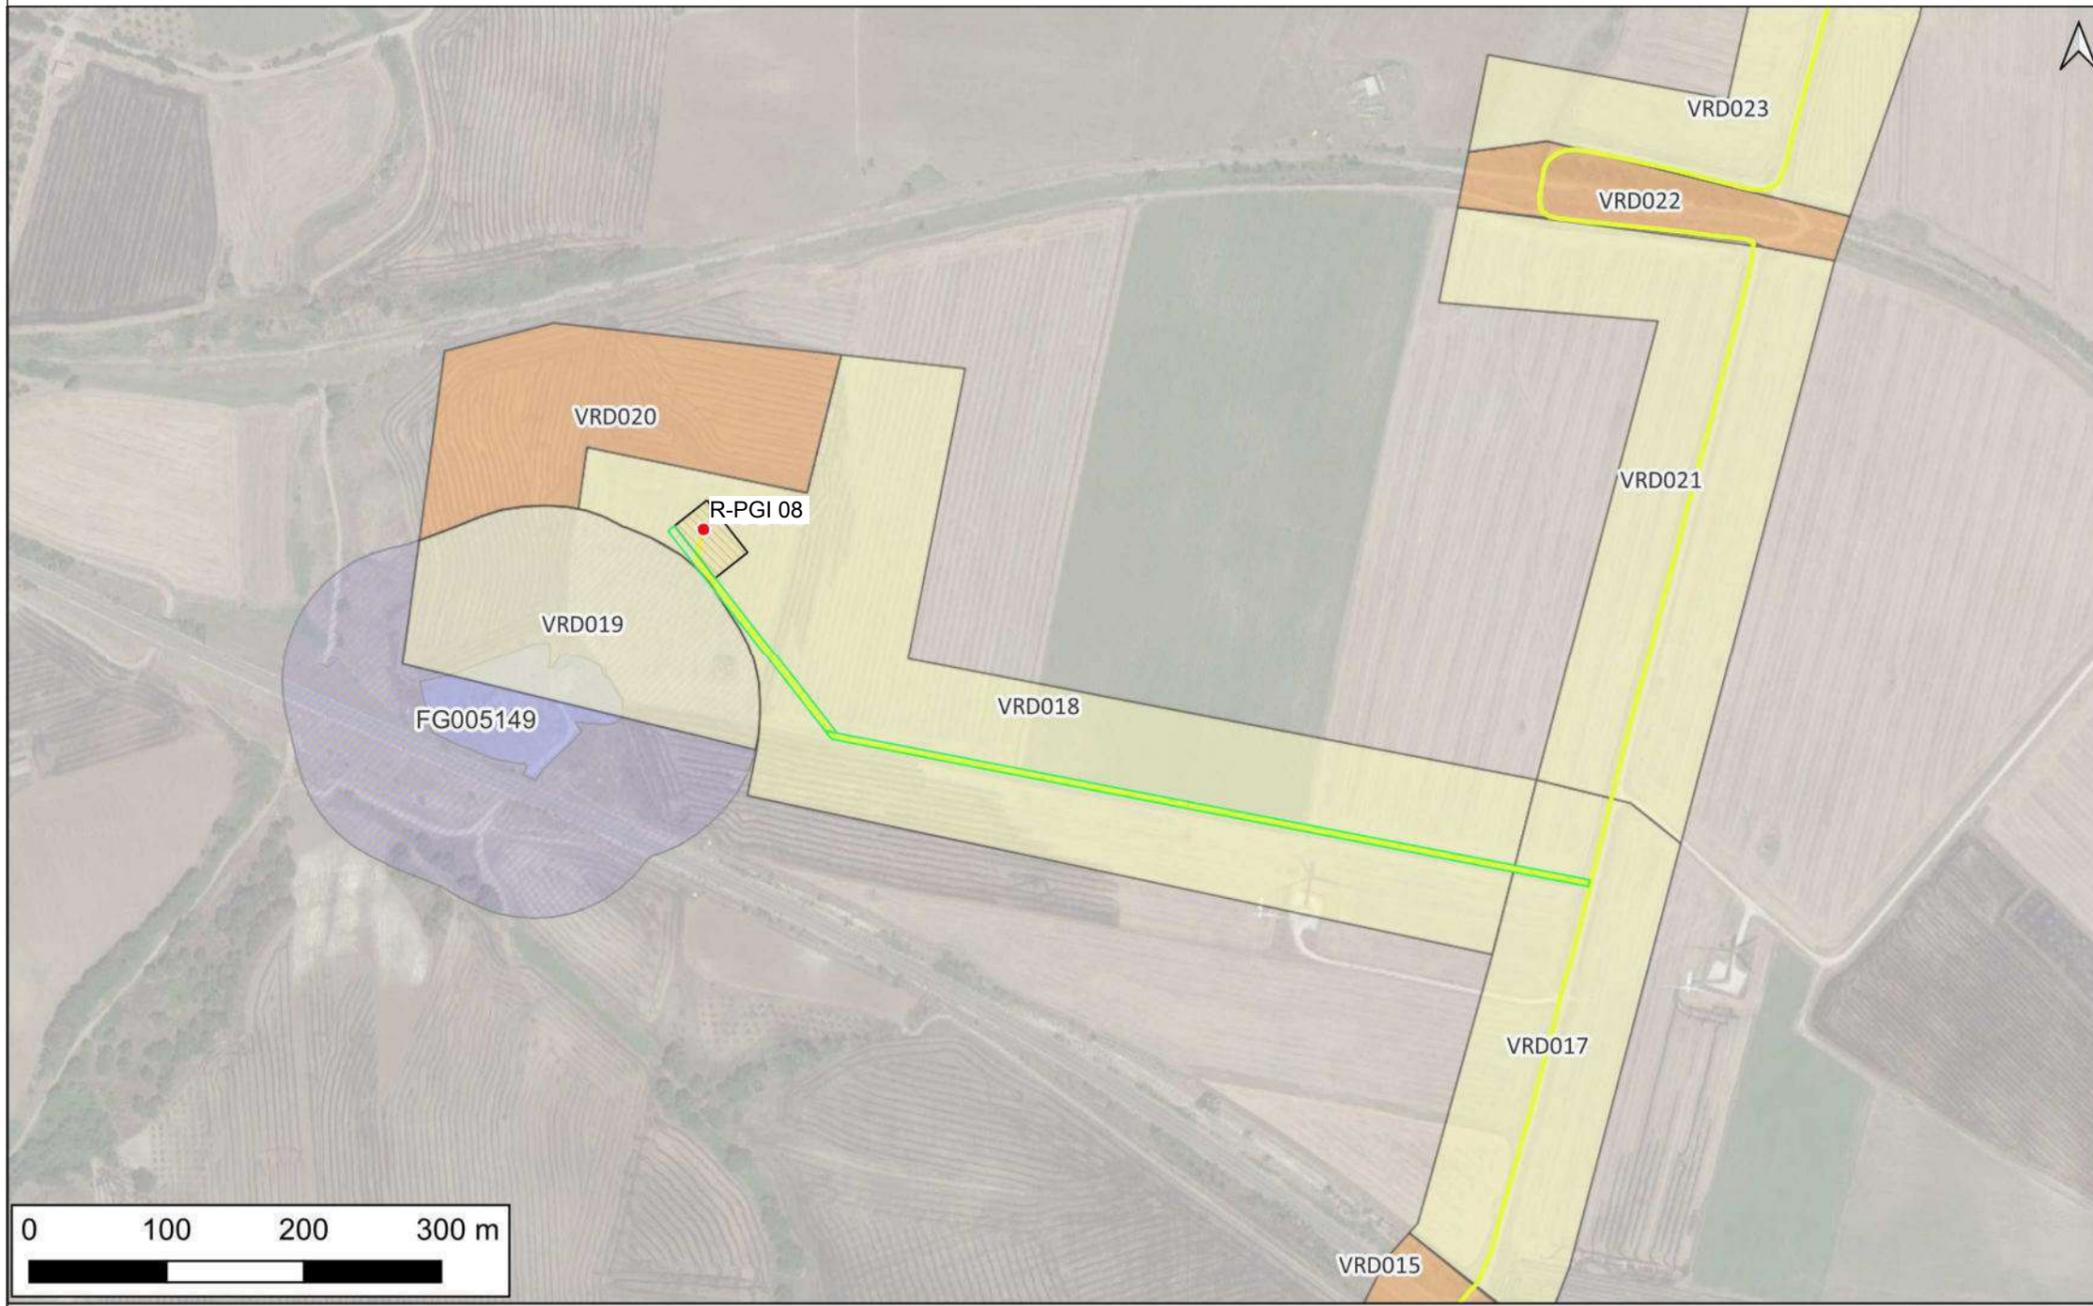


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD018	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD019

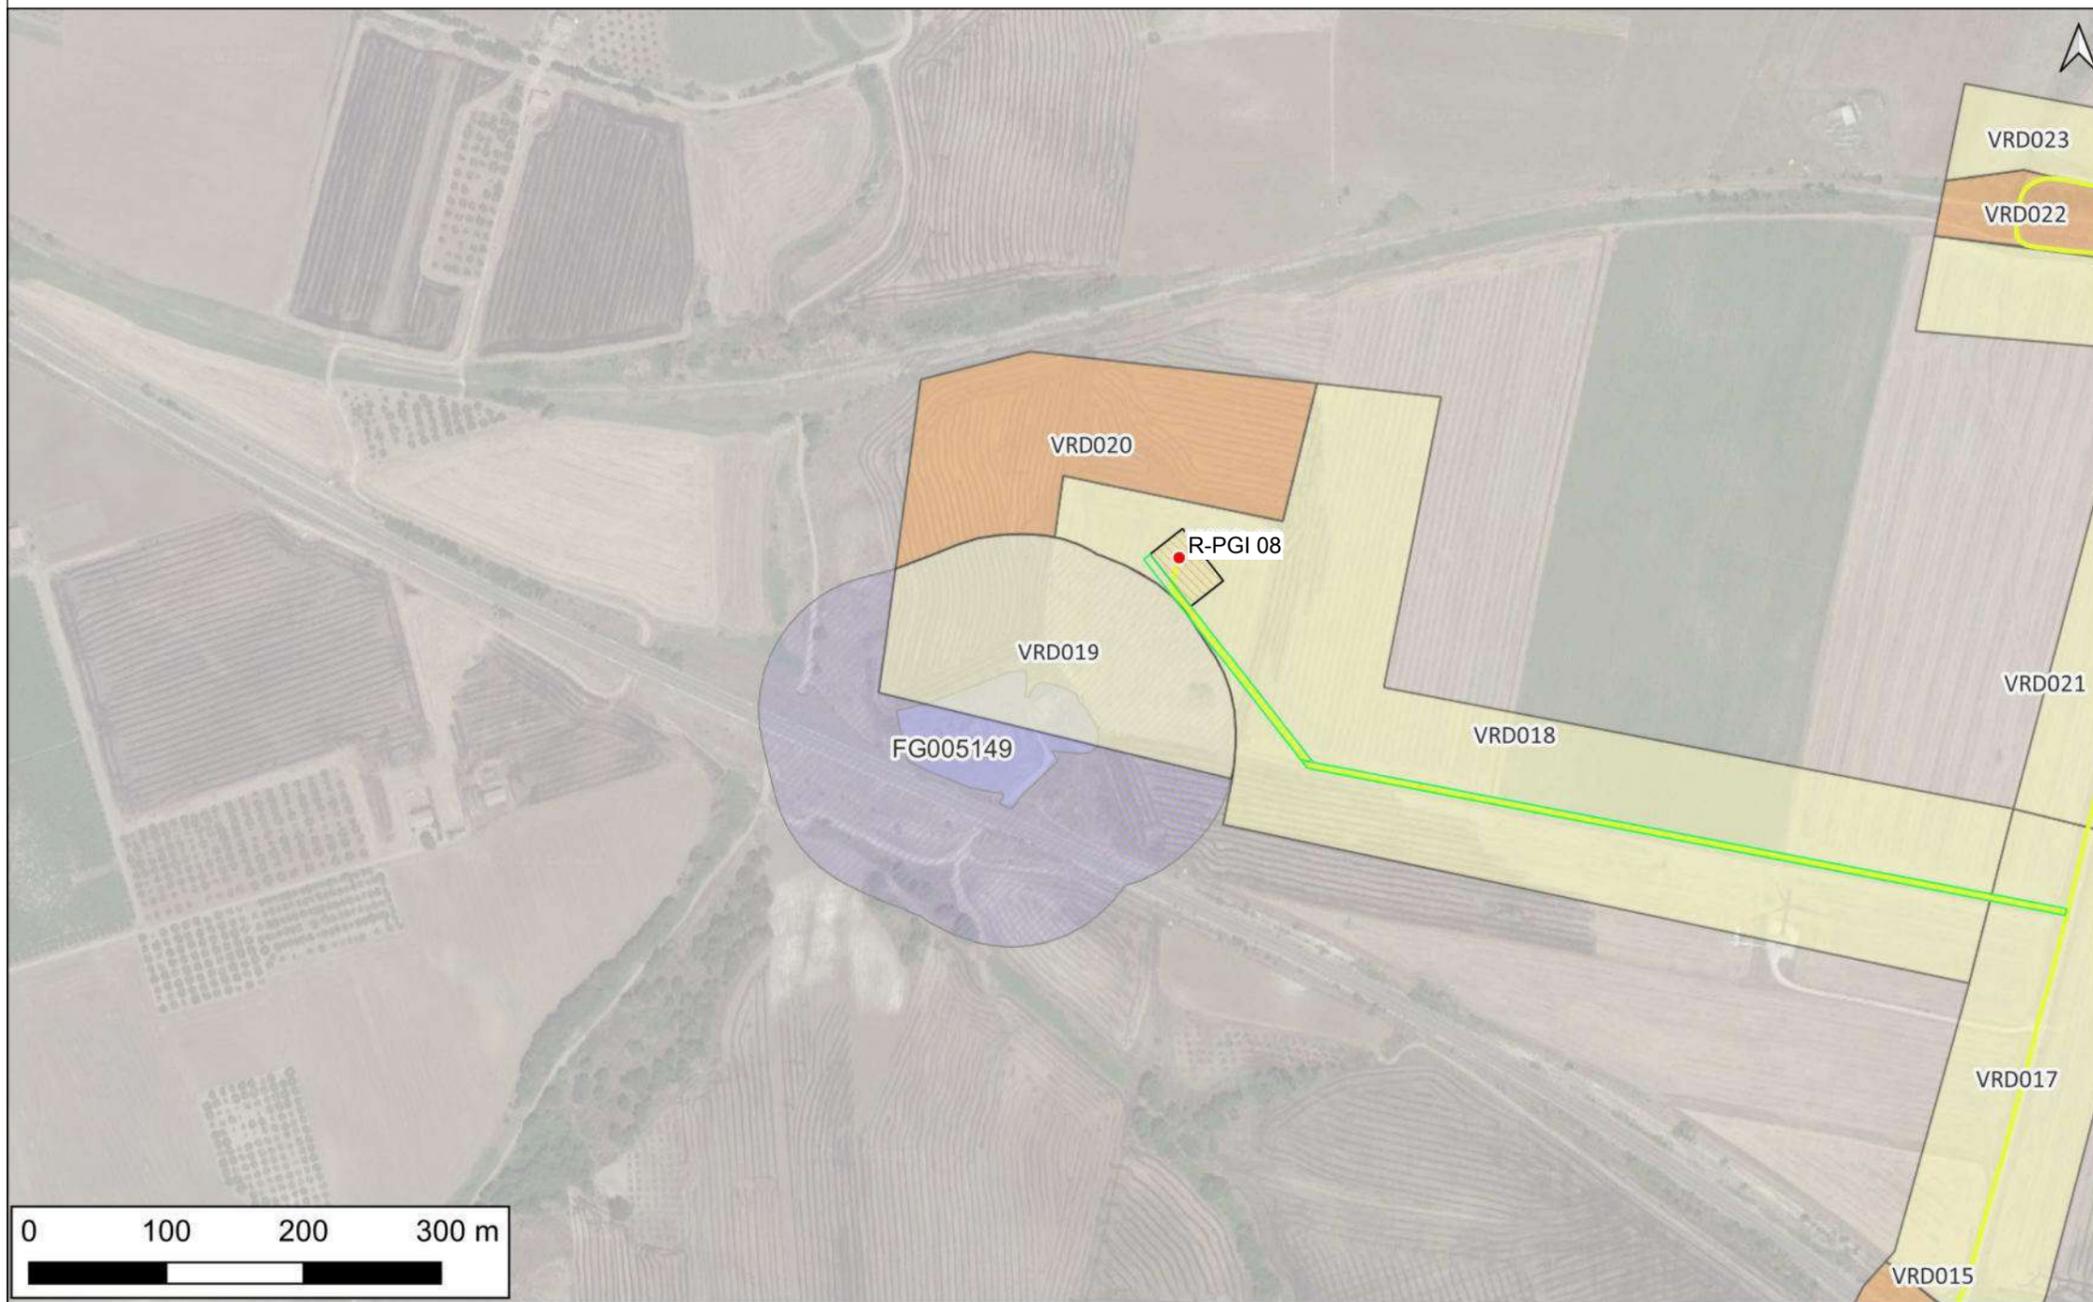

## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD019	rischio basso	A quest'area è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè, nonostante questa sia interessata dalla presenza di un bene tutelato dal PPTR Regione Puglia. Si tratta della Masseria Iaccio Olivi (cod. FG005149), risalente ad età contemporanea (XIX-XX secolo). Si tratta di "aree a potenziale alto o medio in cui le lavorazioni previste incidono su quote completamente differenti rispetto a quelle della stratificazione archeologica, e non sono ipotizzabili altri tipi di interferenza sul patrimonio archeologico." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD017



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD017	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD020

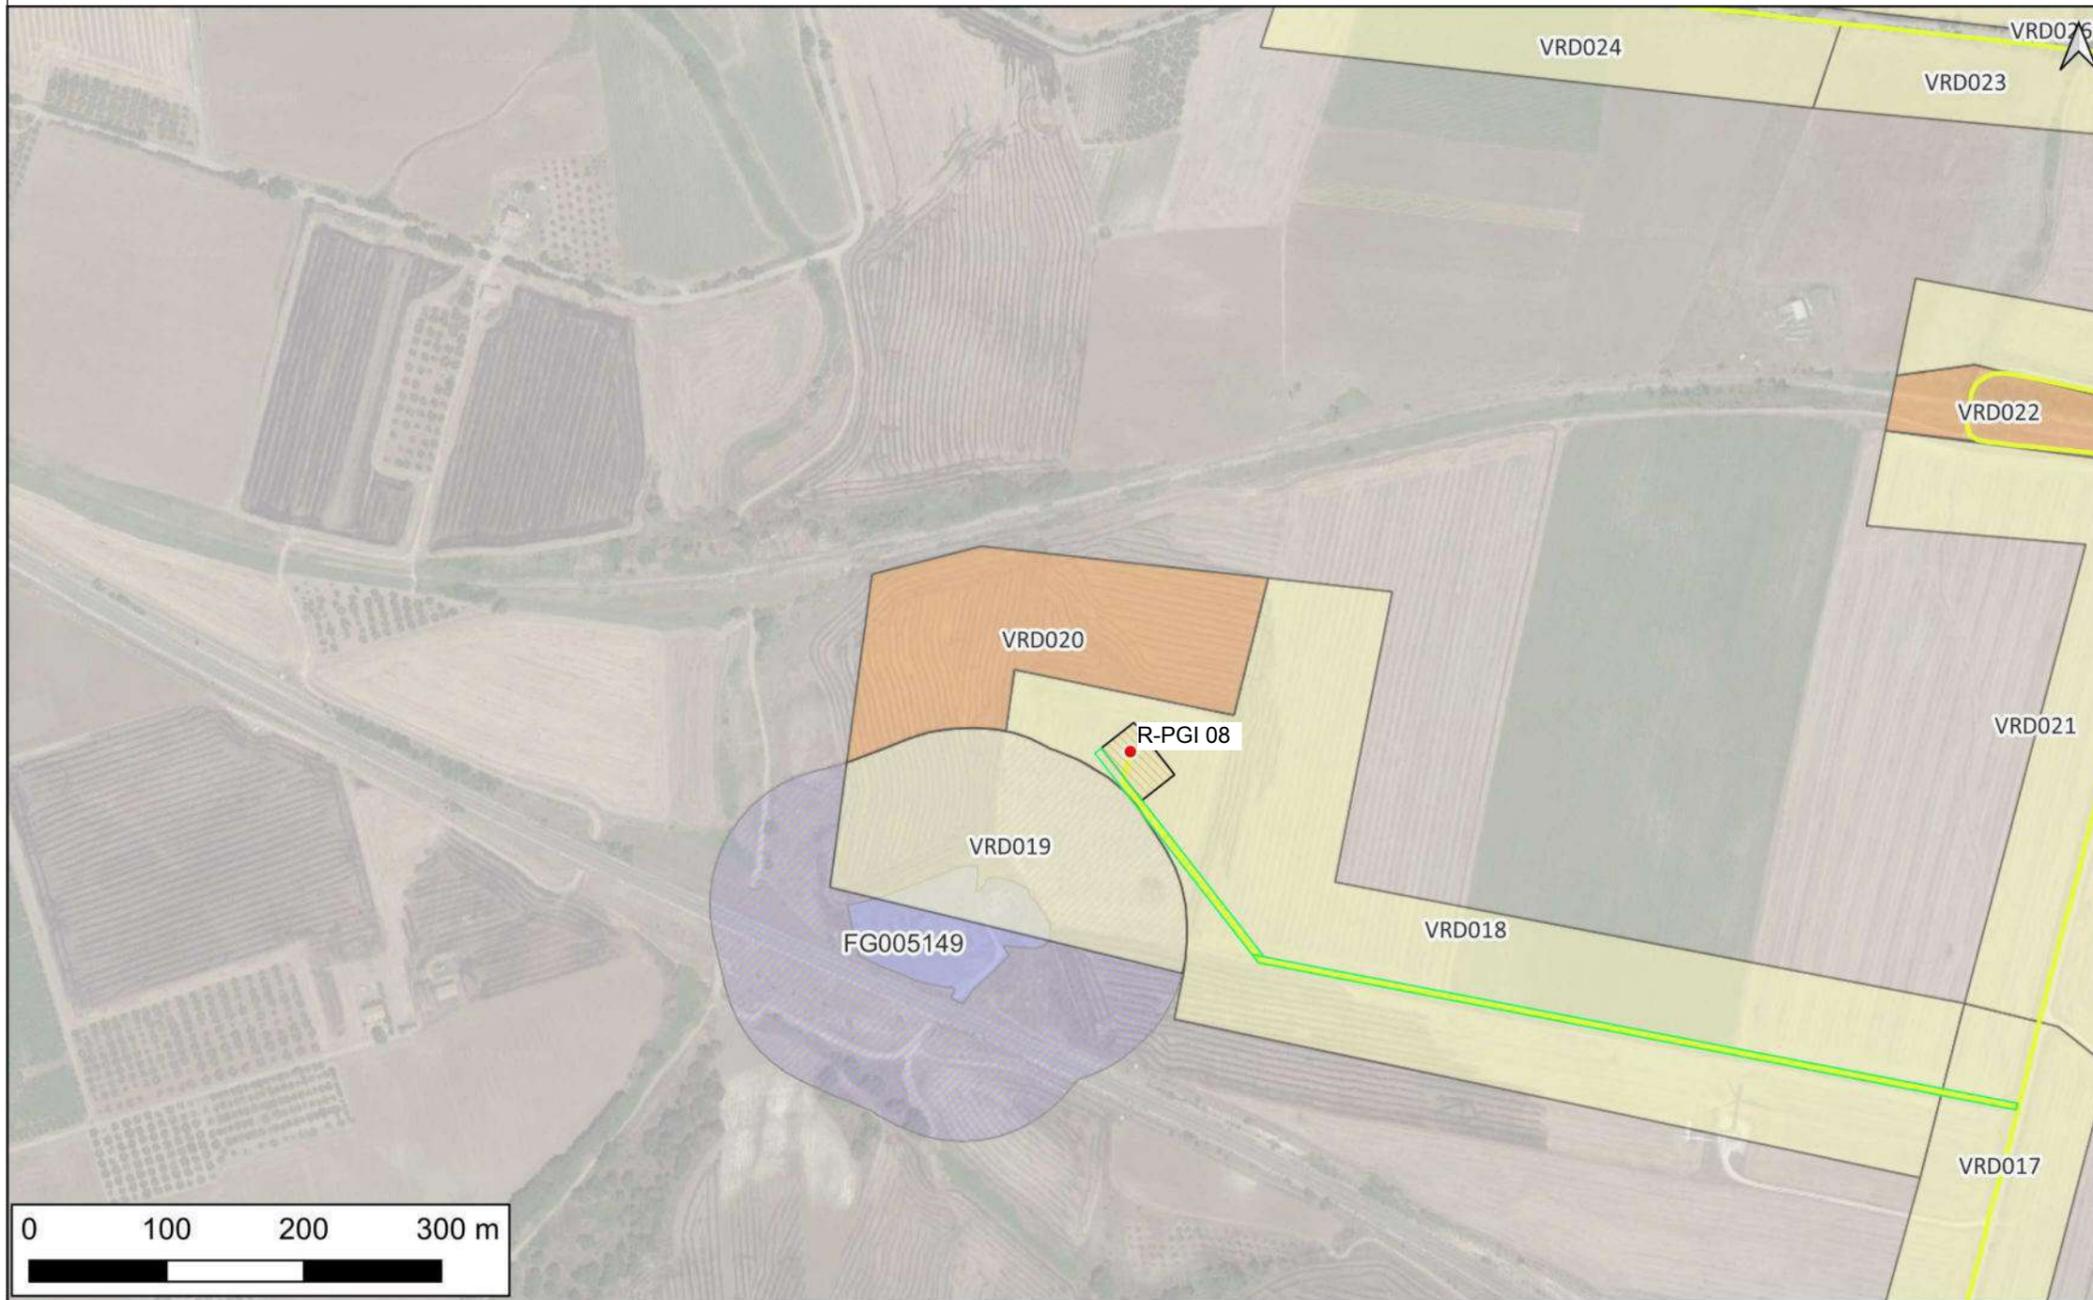

## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD020	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD021




## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD021	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD022

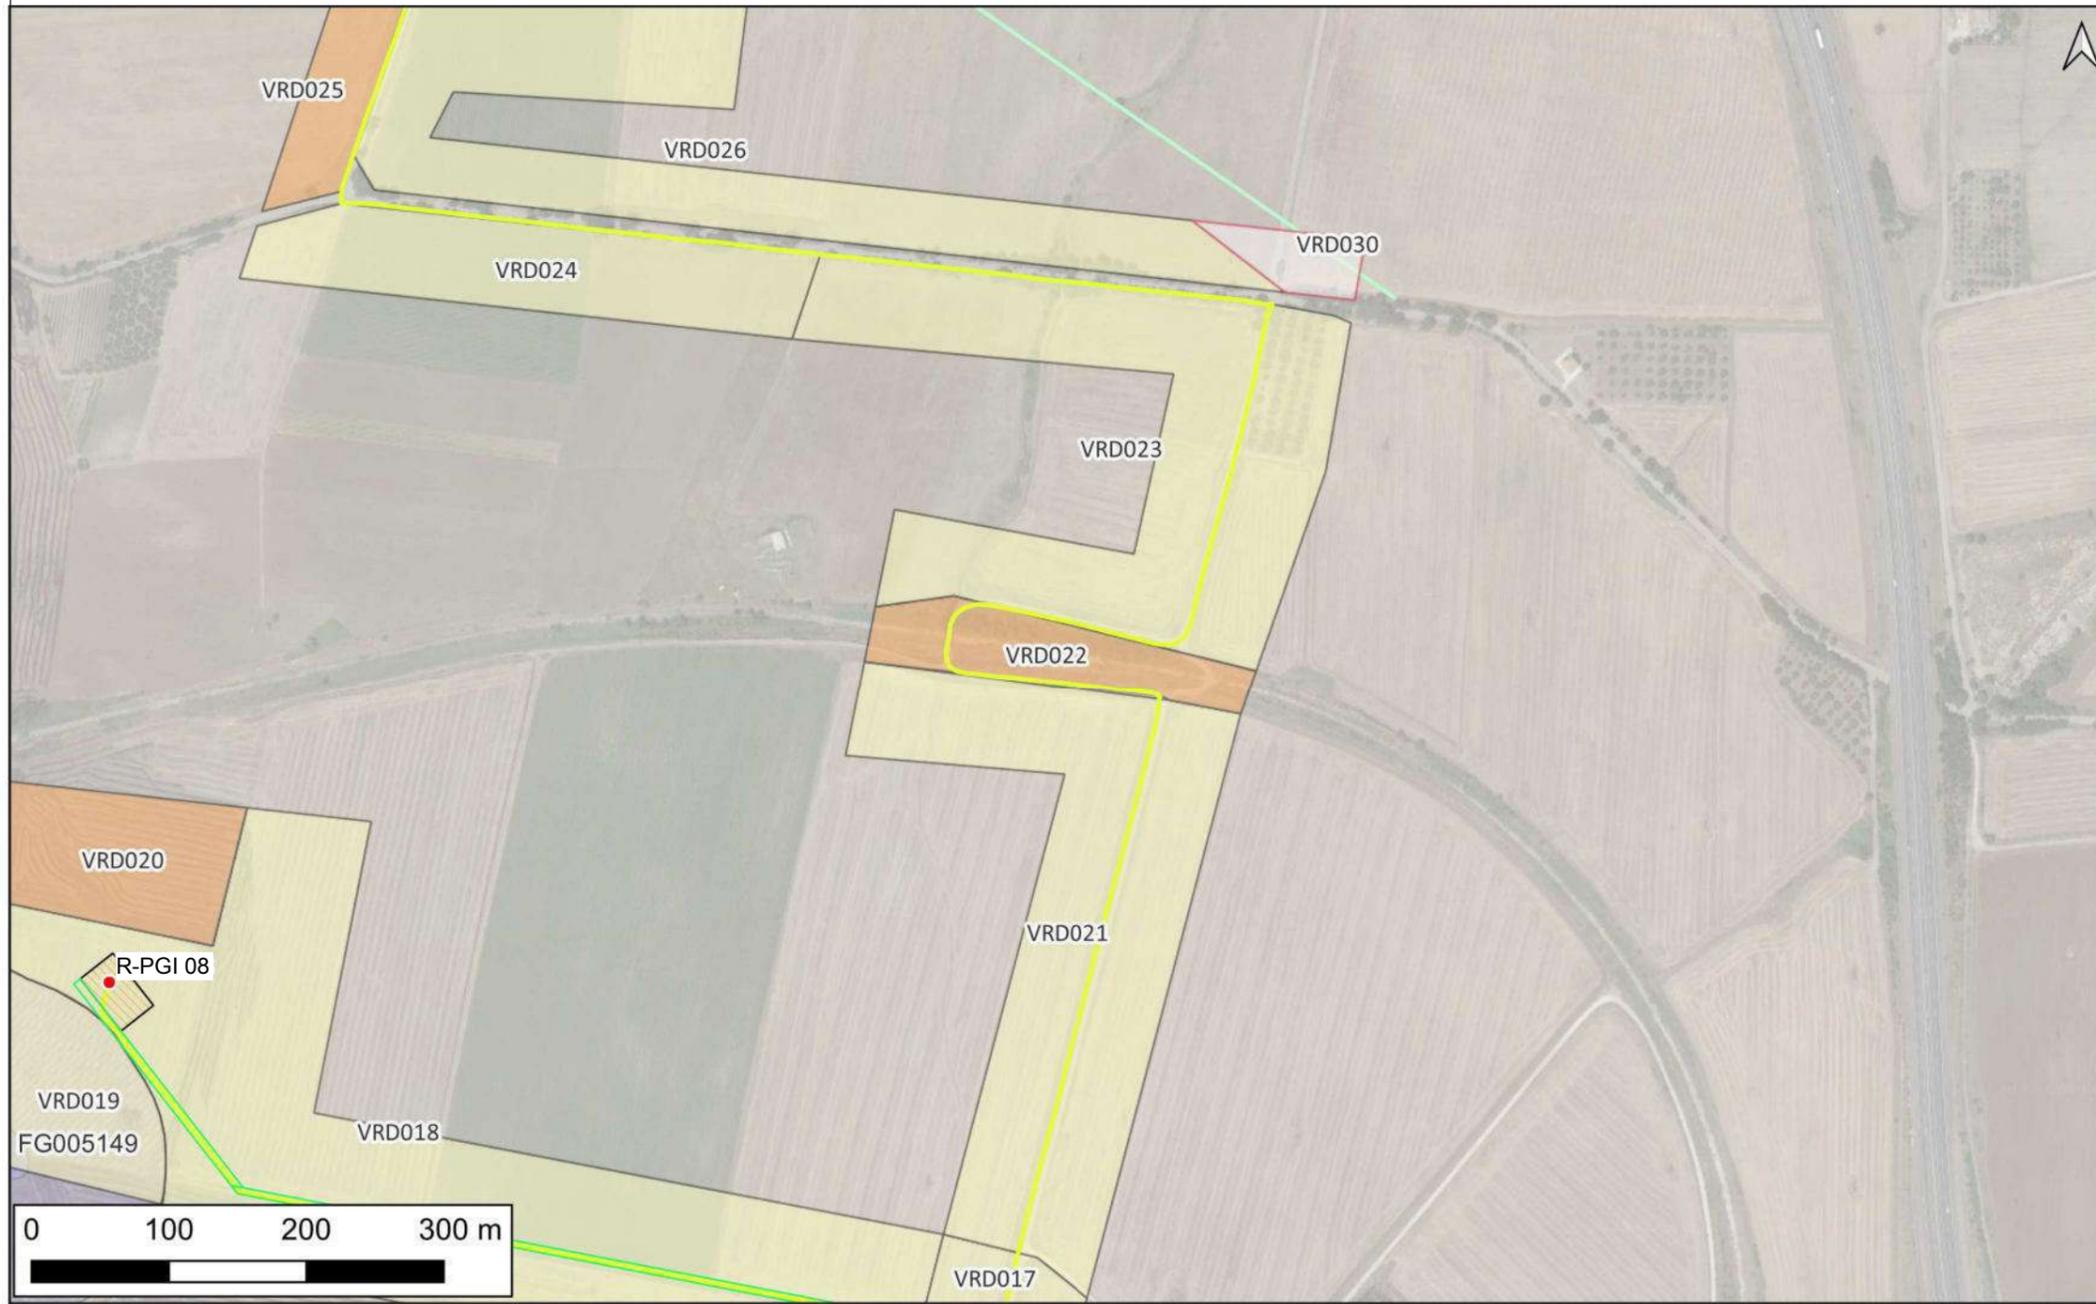


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD022	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD023

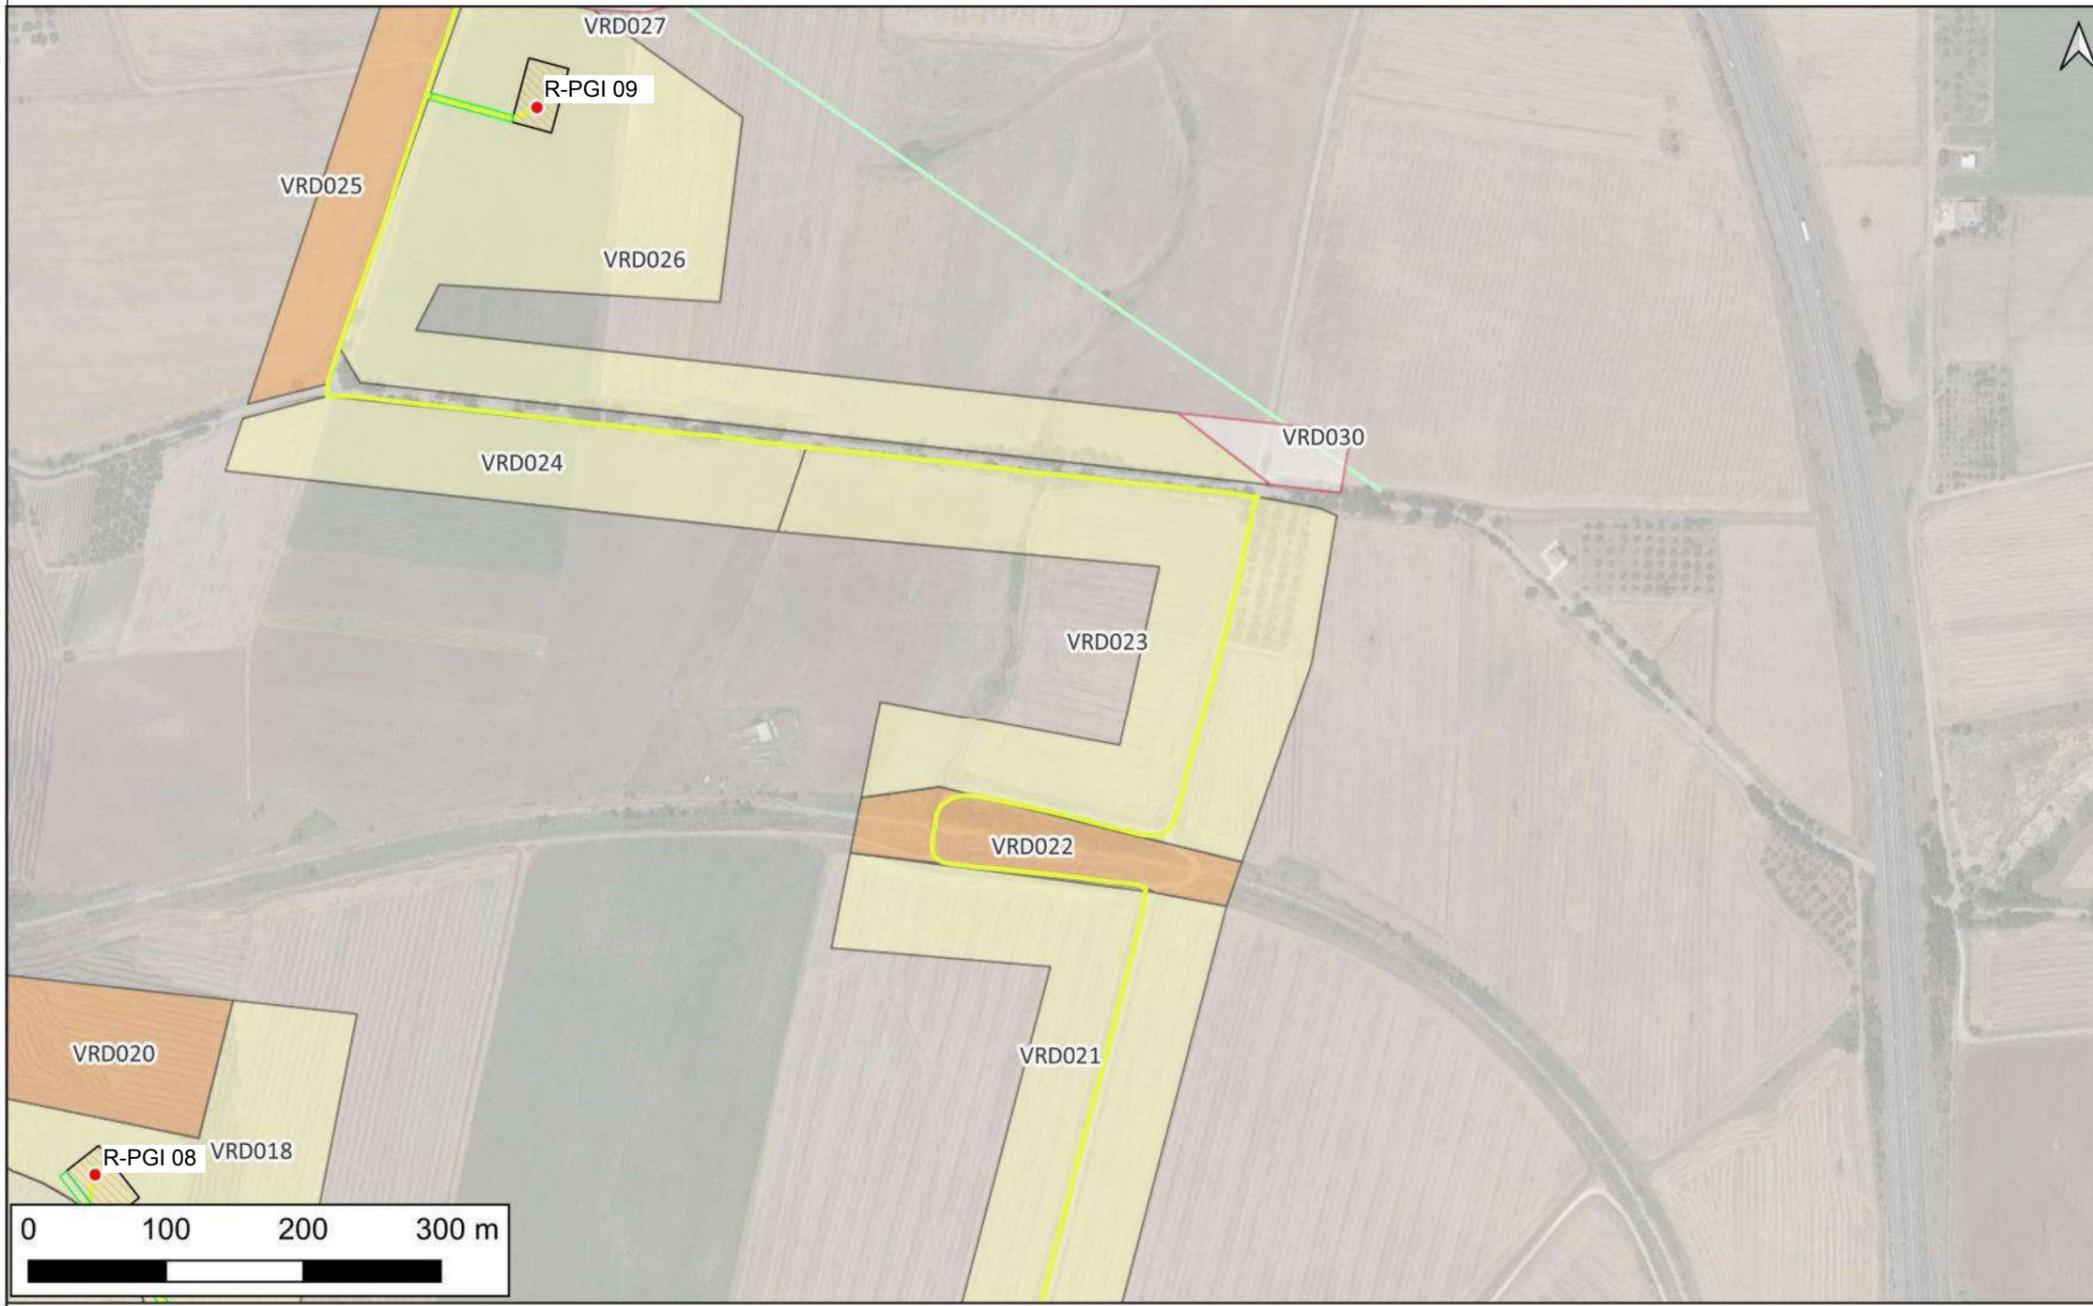


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD023	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD024

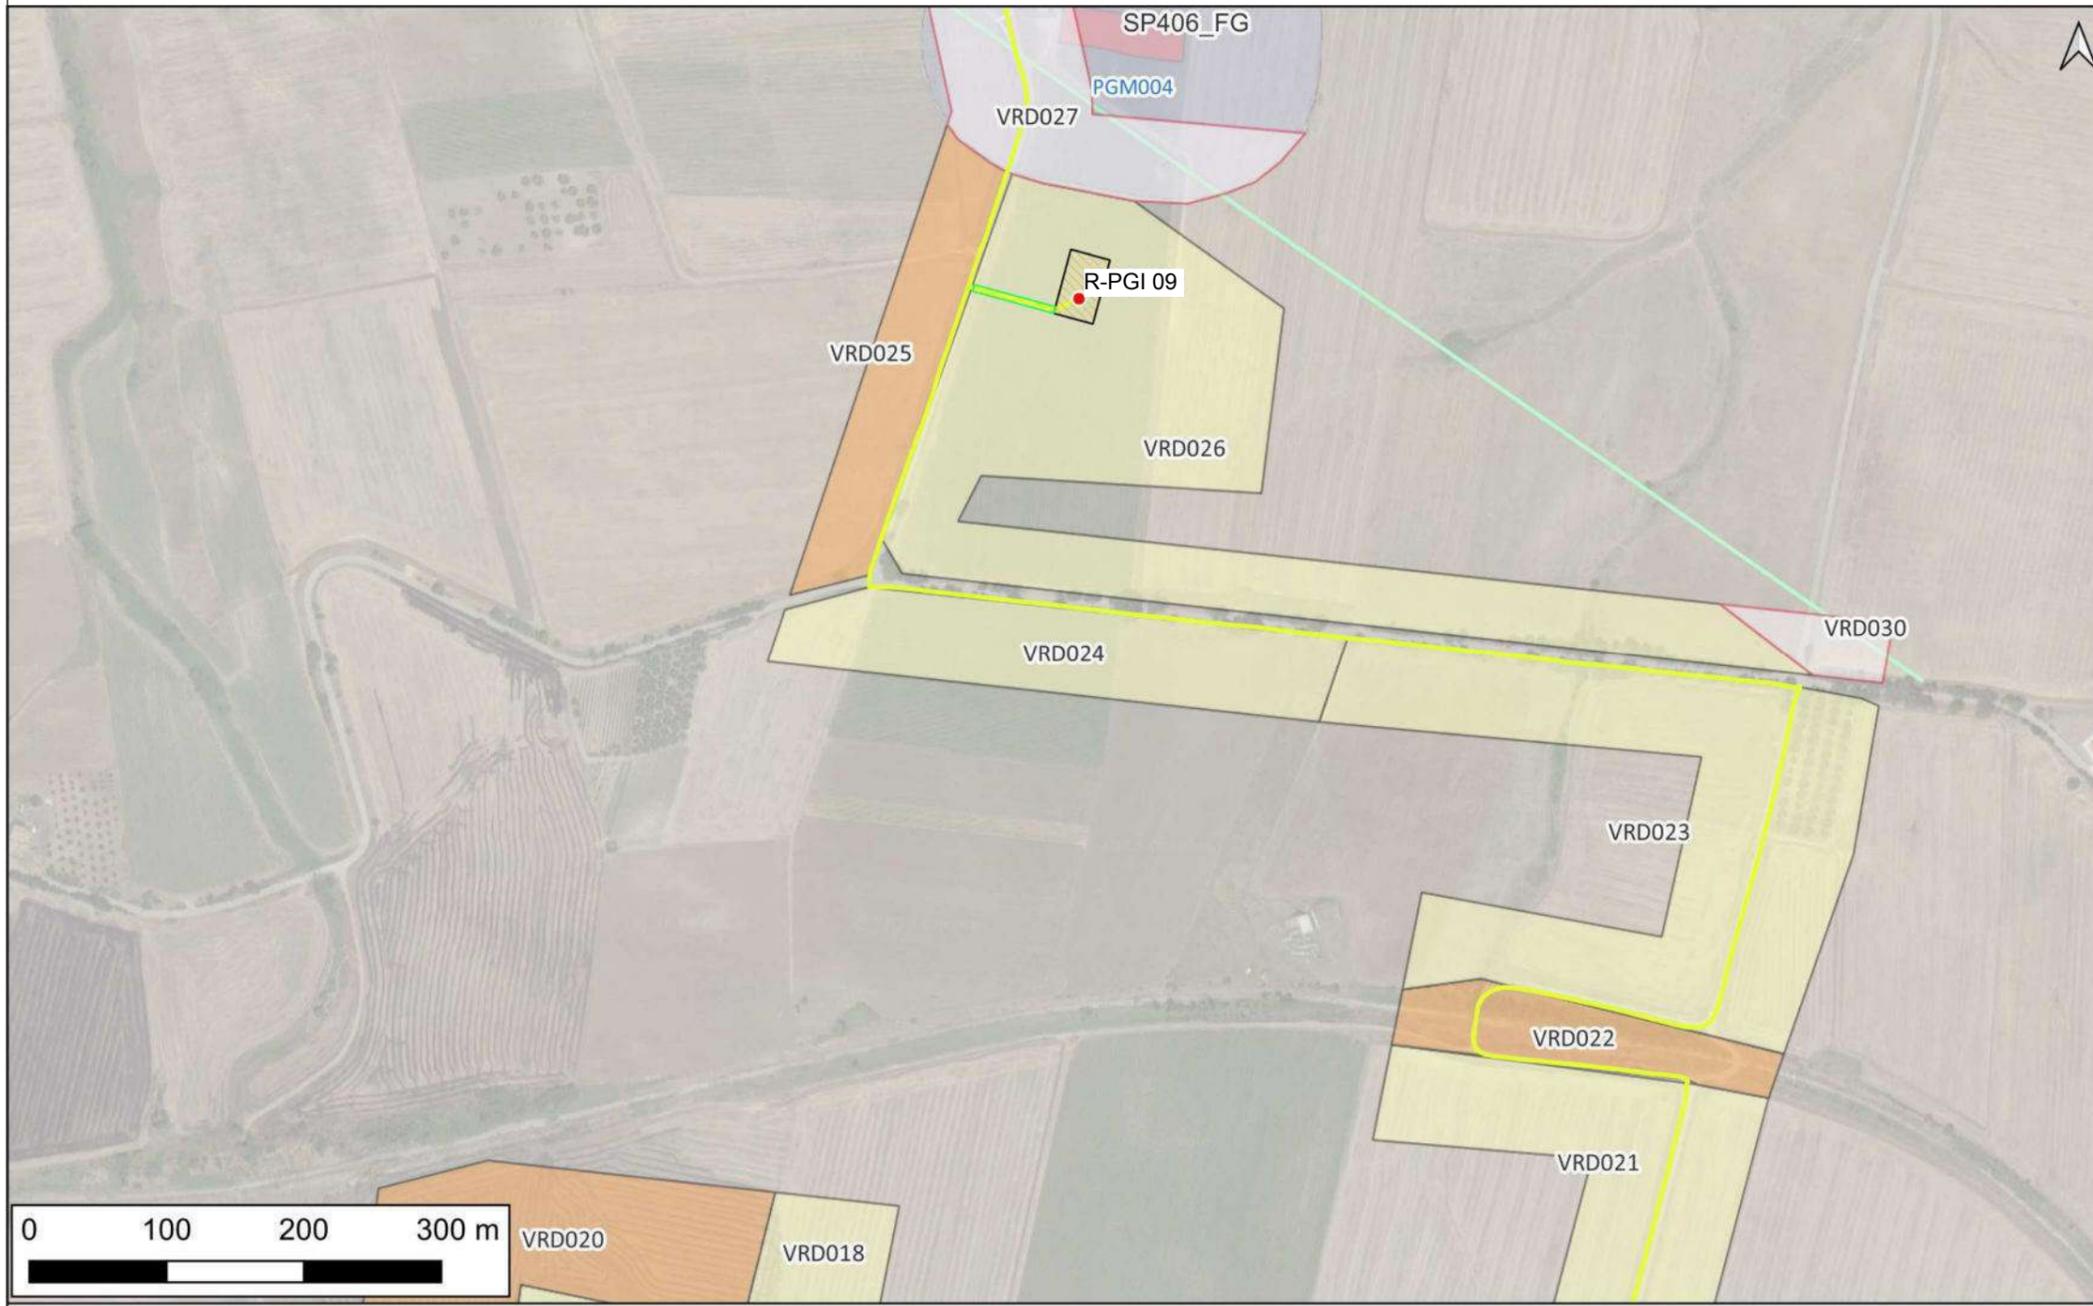


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD024	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD025

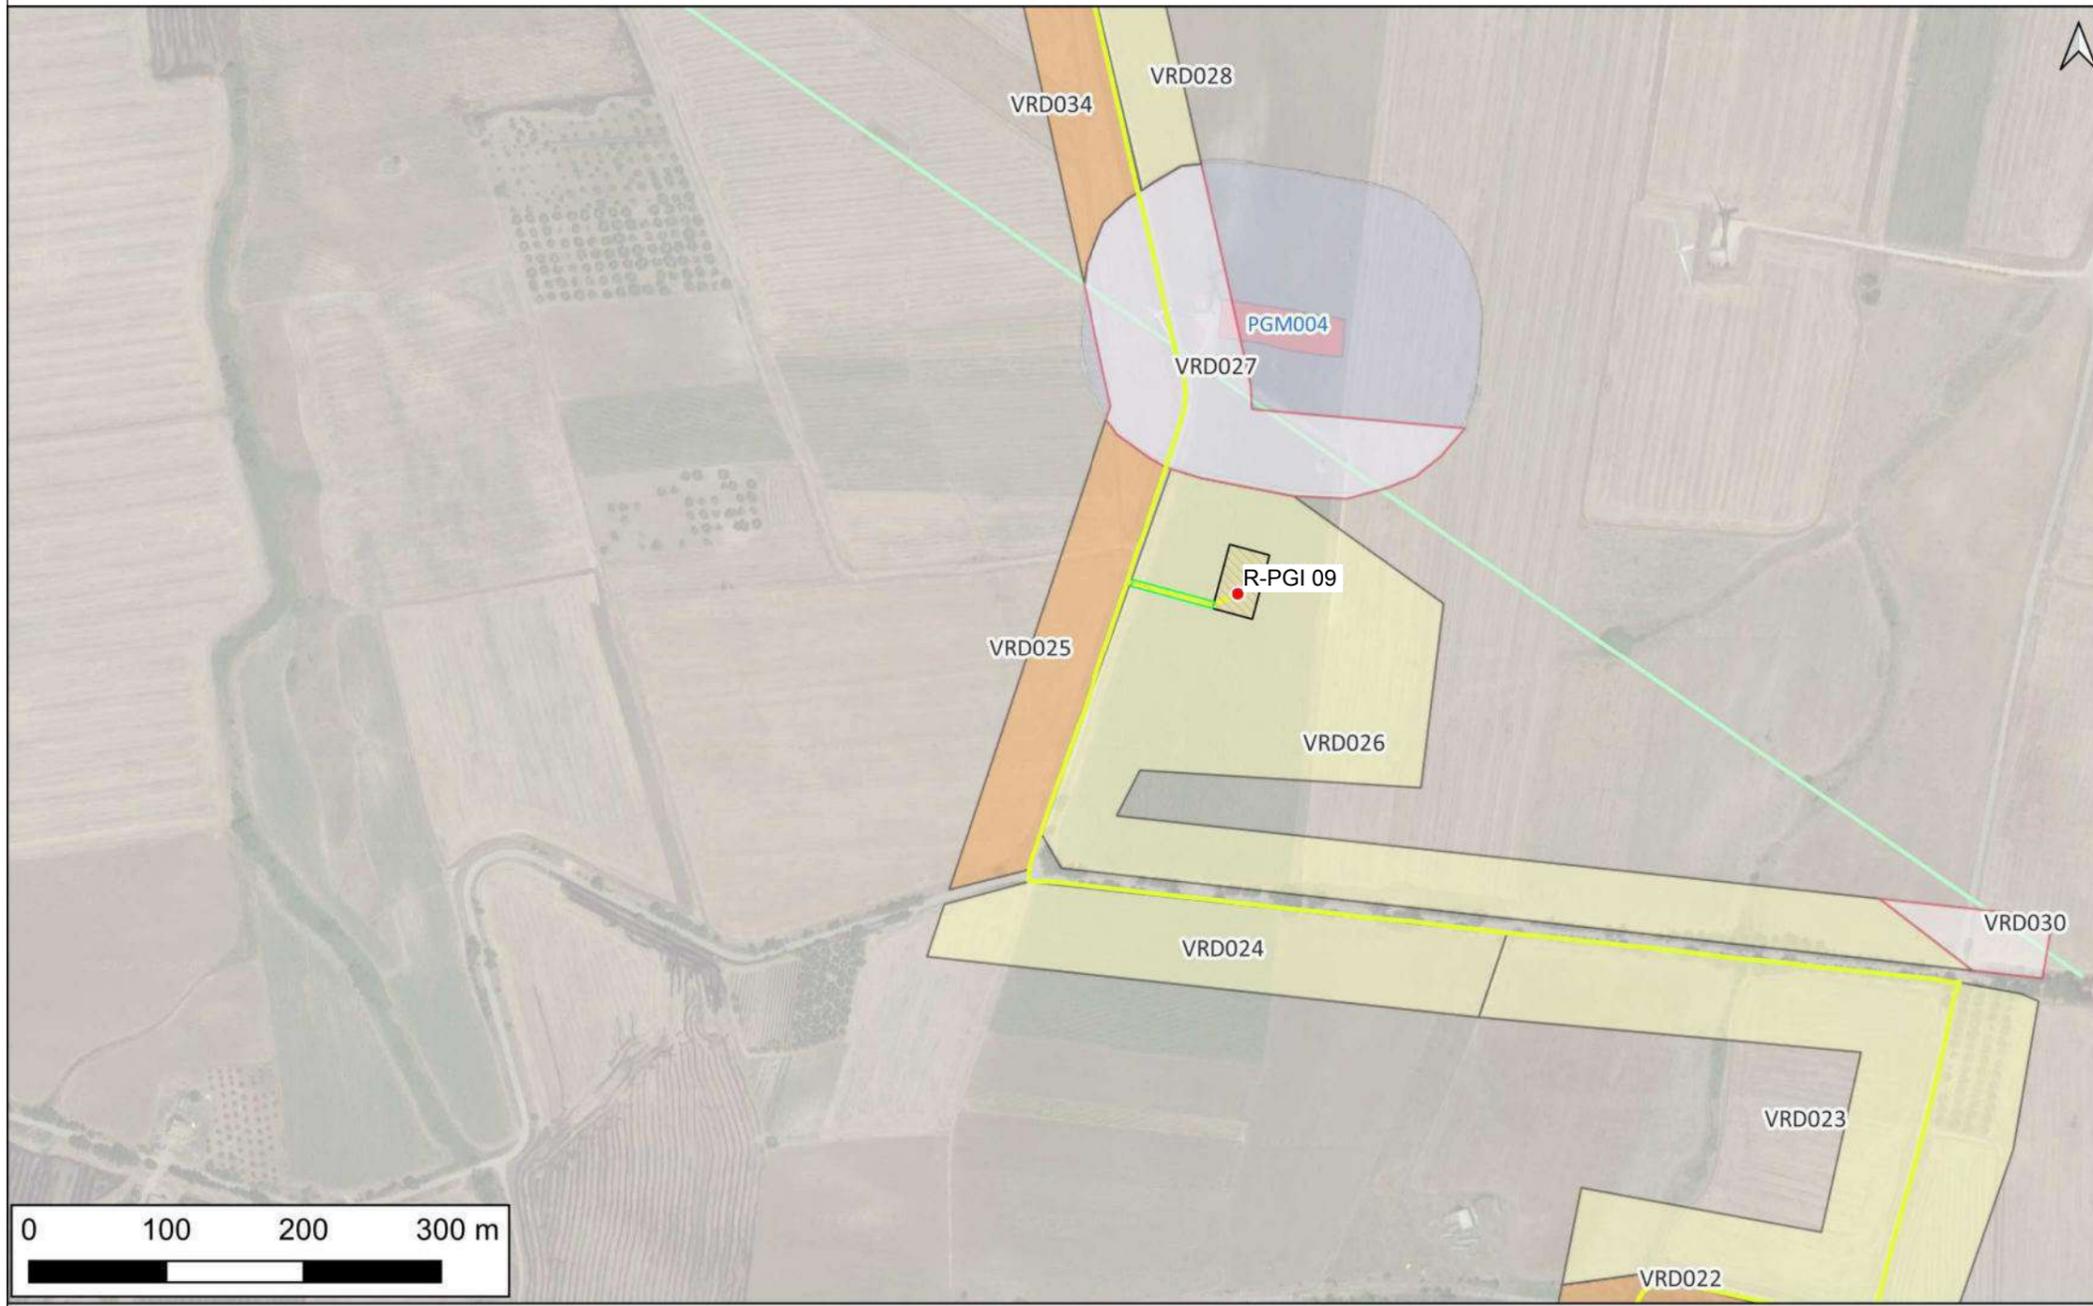


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD025	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD026

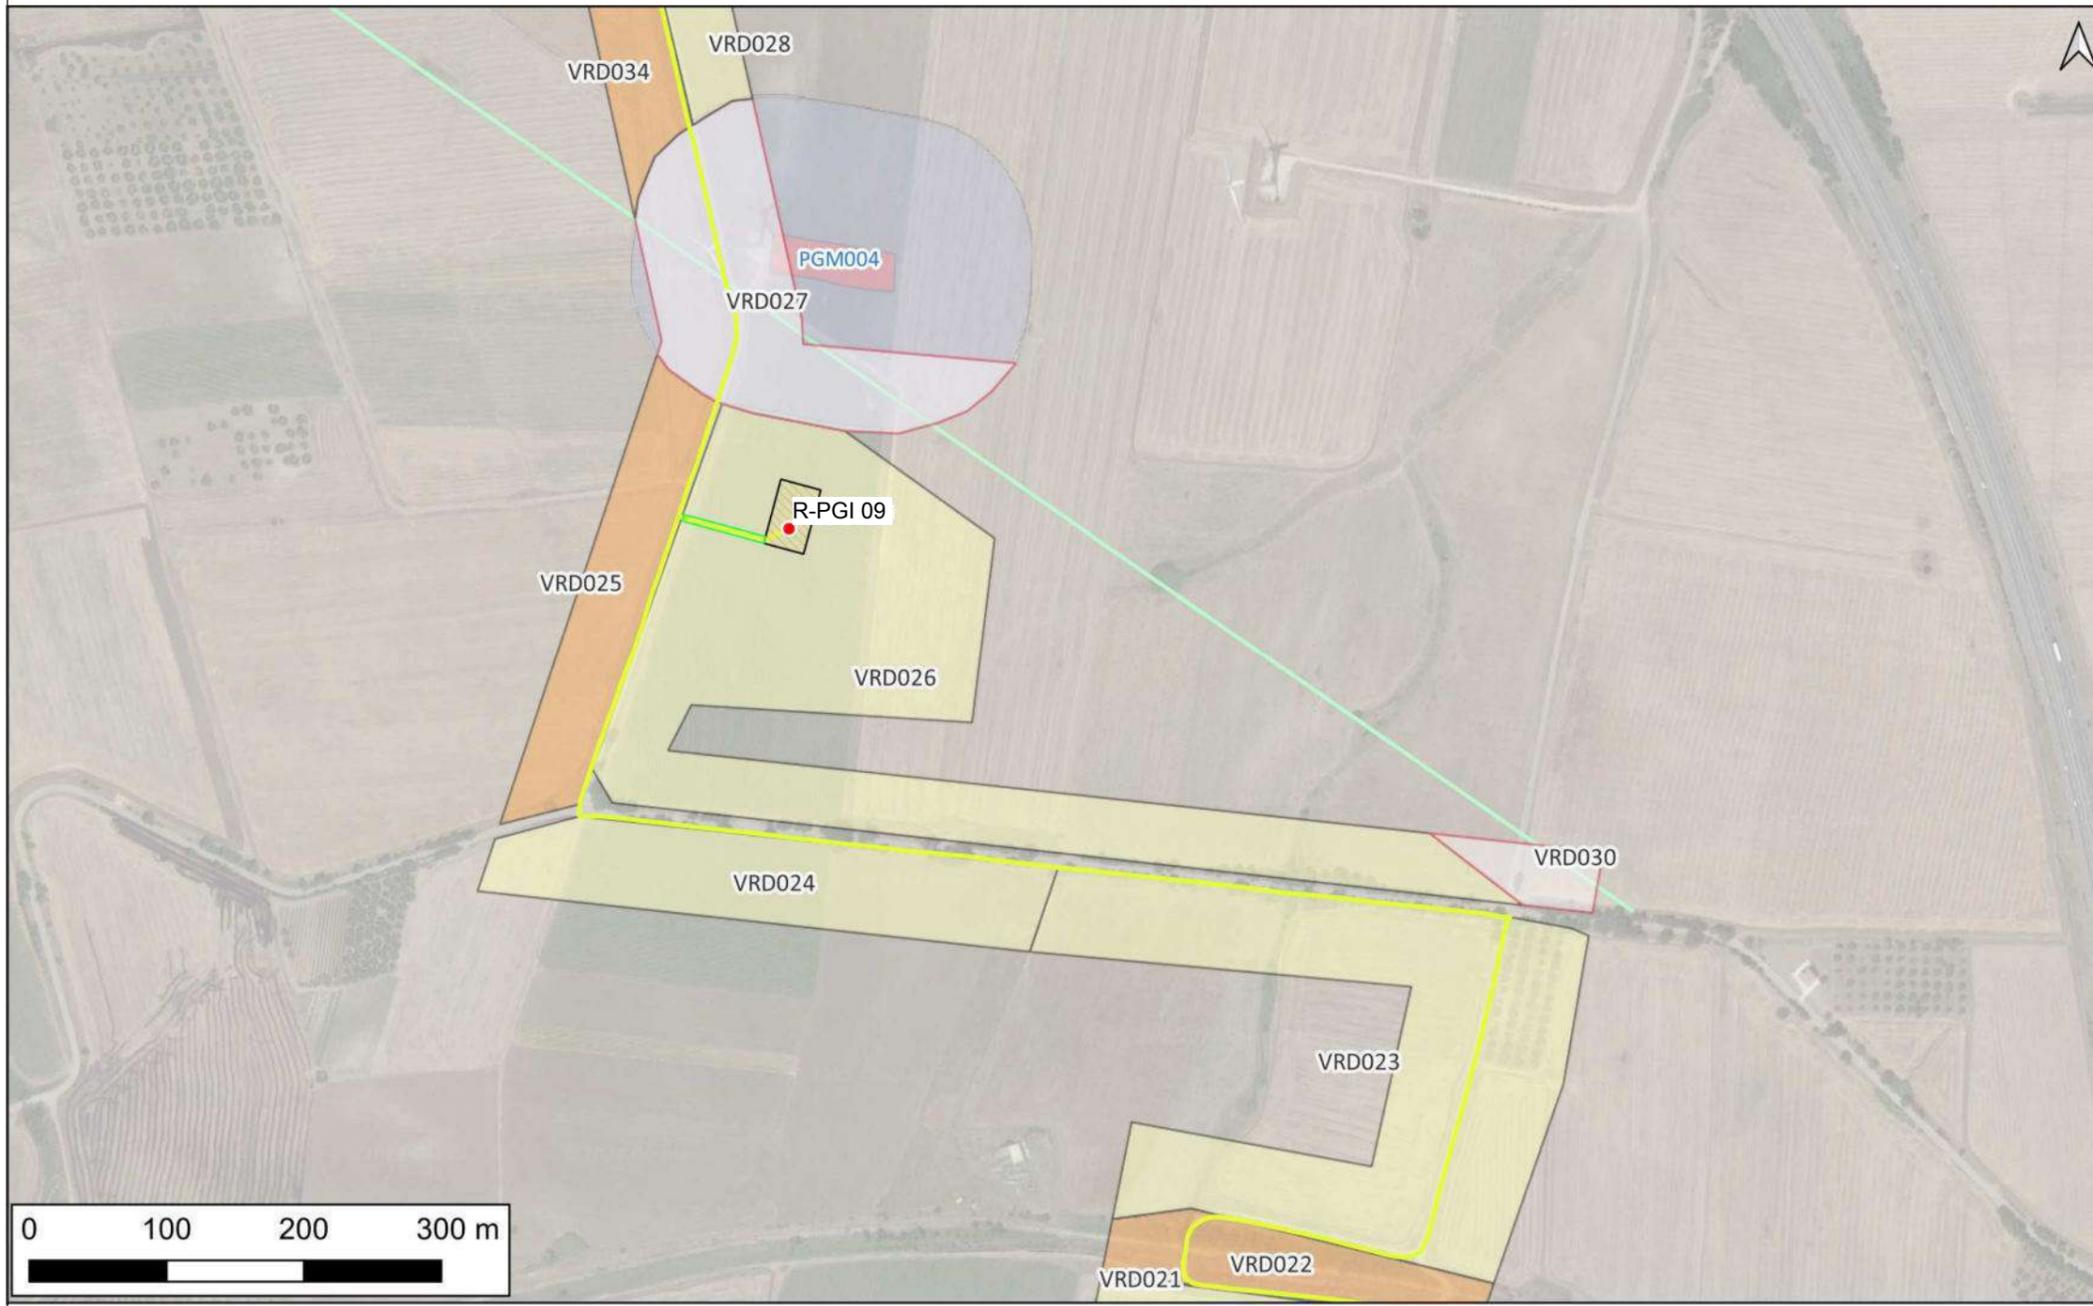


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD026	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD027

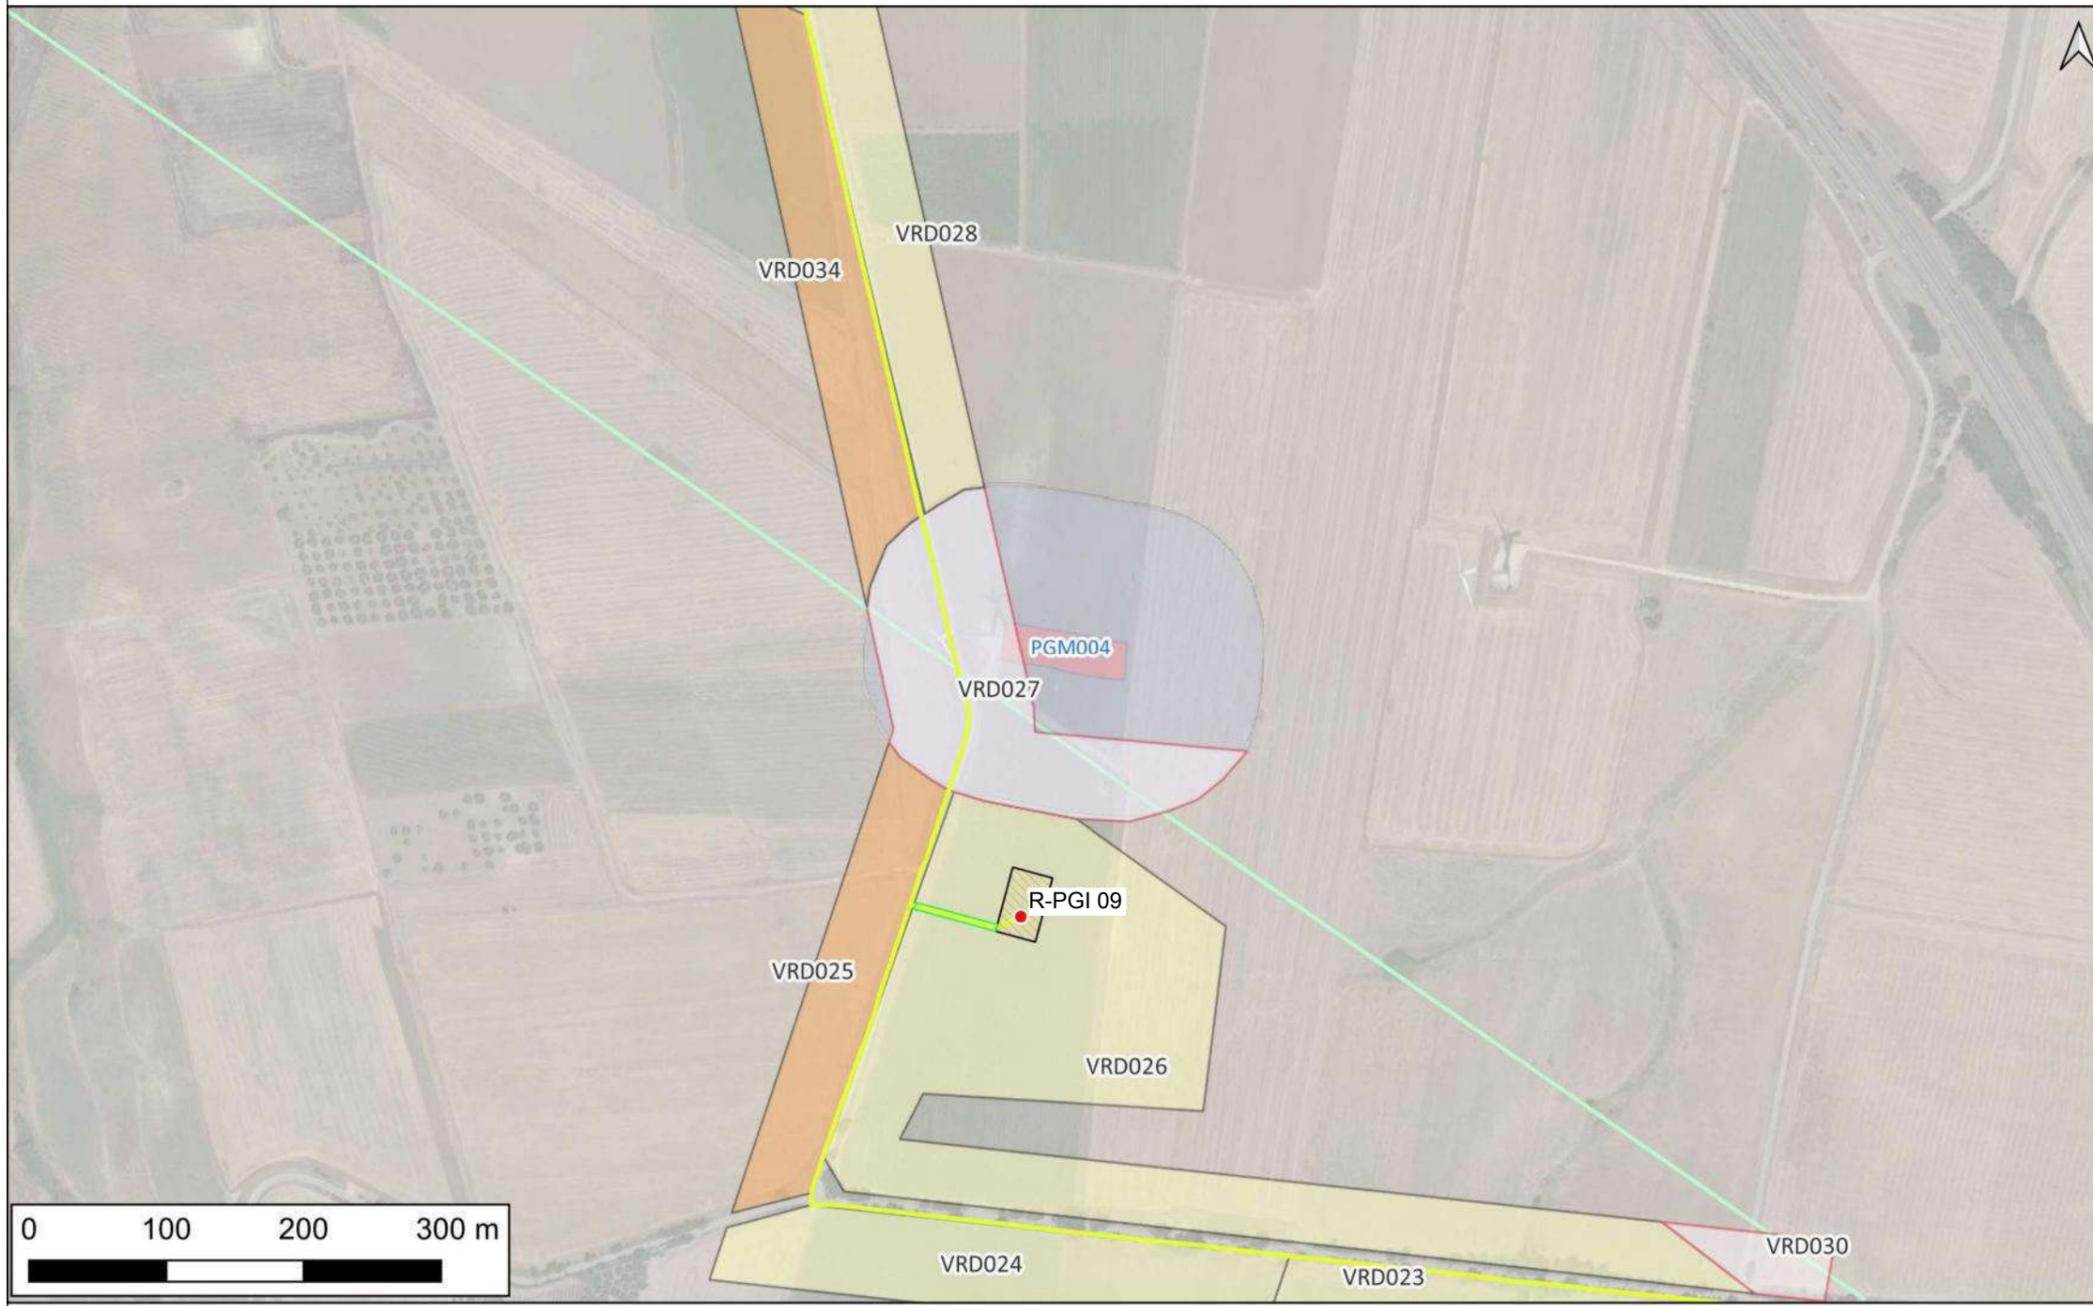


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD027	rischio nullo	A quest'area è stato assegnato un grado di rischio nullo, poichè, nonostante questa sia interessata dalla presenza di due evidenze, i siti noti PGM004 e PGM009, non sussiste "Nessuna interferenza tra le quote/tipologie delle lavorazioni previste ed elementi di tipo archeologico". Il sito noto PGM004 è un insediamento con frequentazione stagionale databile al Neolitico iniziale, individuato in località La Torretta, nel territorio di Poggio Imperiale, a seguito di indagini di archeologia preventiva a cura della Soprintendenza. Nell'area è documentata una necropoli costituita da otto deposizioni che testimoniano l'adozione di modalità funerarie diverse, includenti tombe a fossa terragna contenenti corpi generalmente integri, deposti in posizione fortemente contratta, senza corredo, e fosse con marcate evidenze rituali. Il sito noto PGM009 è localizzato tra le località Fucicchia e Torretta. Sono state individuate tre tracce rettilinee che attraversano diversi campi con andamento NO-SE. Ad un confronto con la cartografia F. IGM 155ISO "Ripalta", 155IINO "Coppa Di Rose" e 155IINE "Apricena", la traccia coincide con un asse viario secondario di età moderna, oggi non più esistente. Essa interseca il cavidotto in località Mezzana Feudale, a m 125 circa a N dell'aerogeneratore WTG09. Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD028

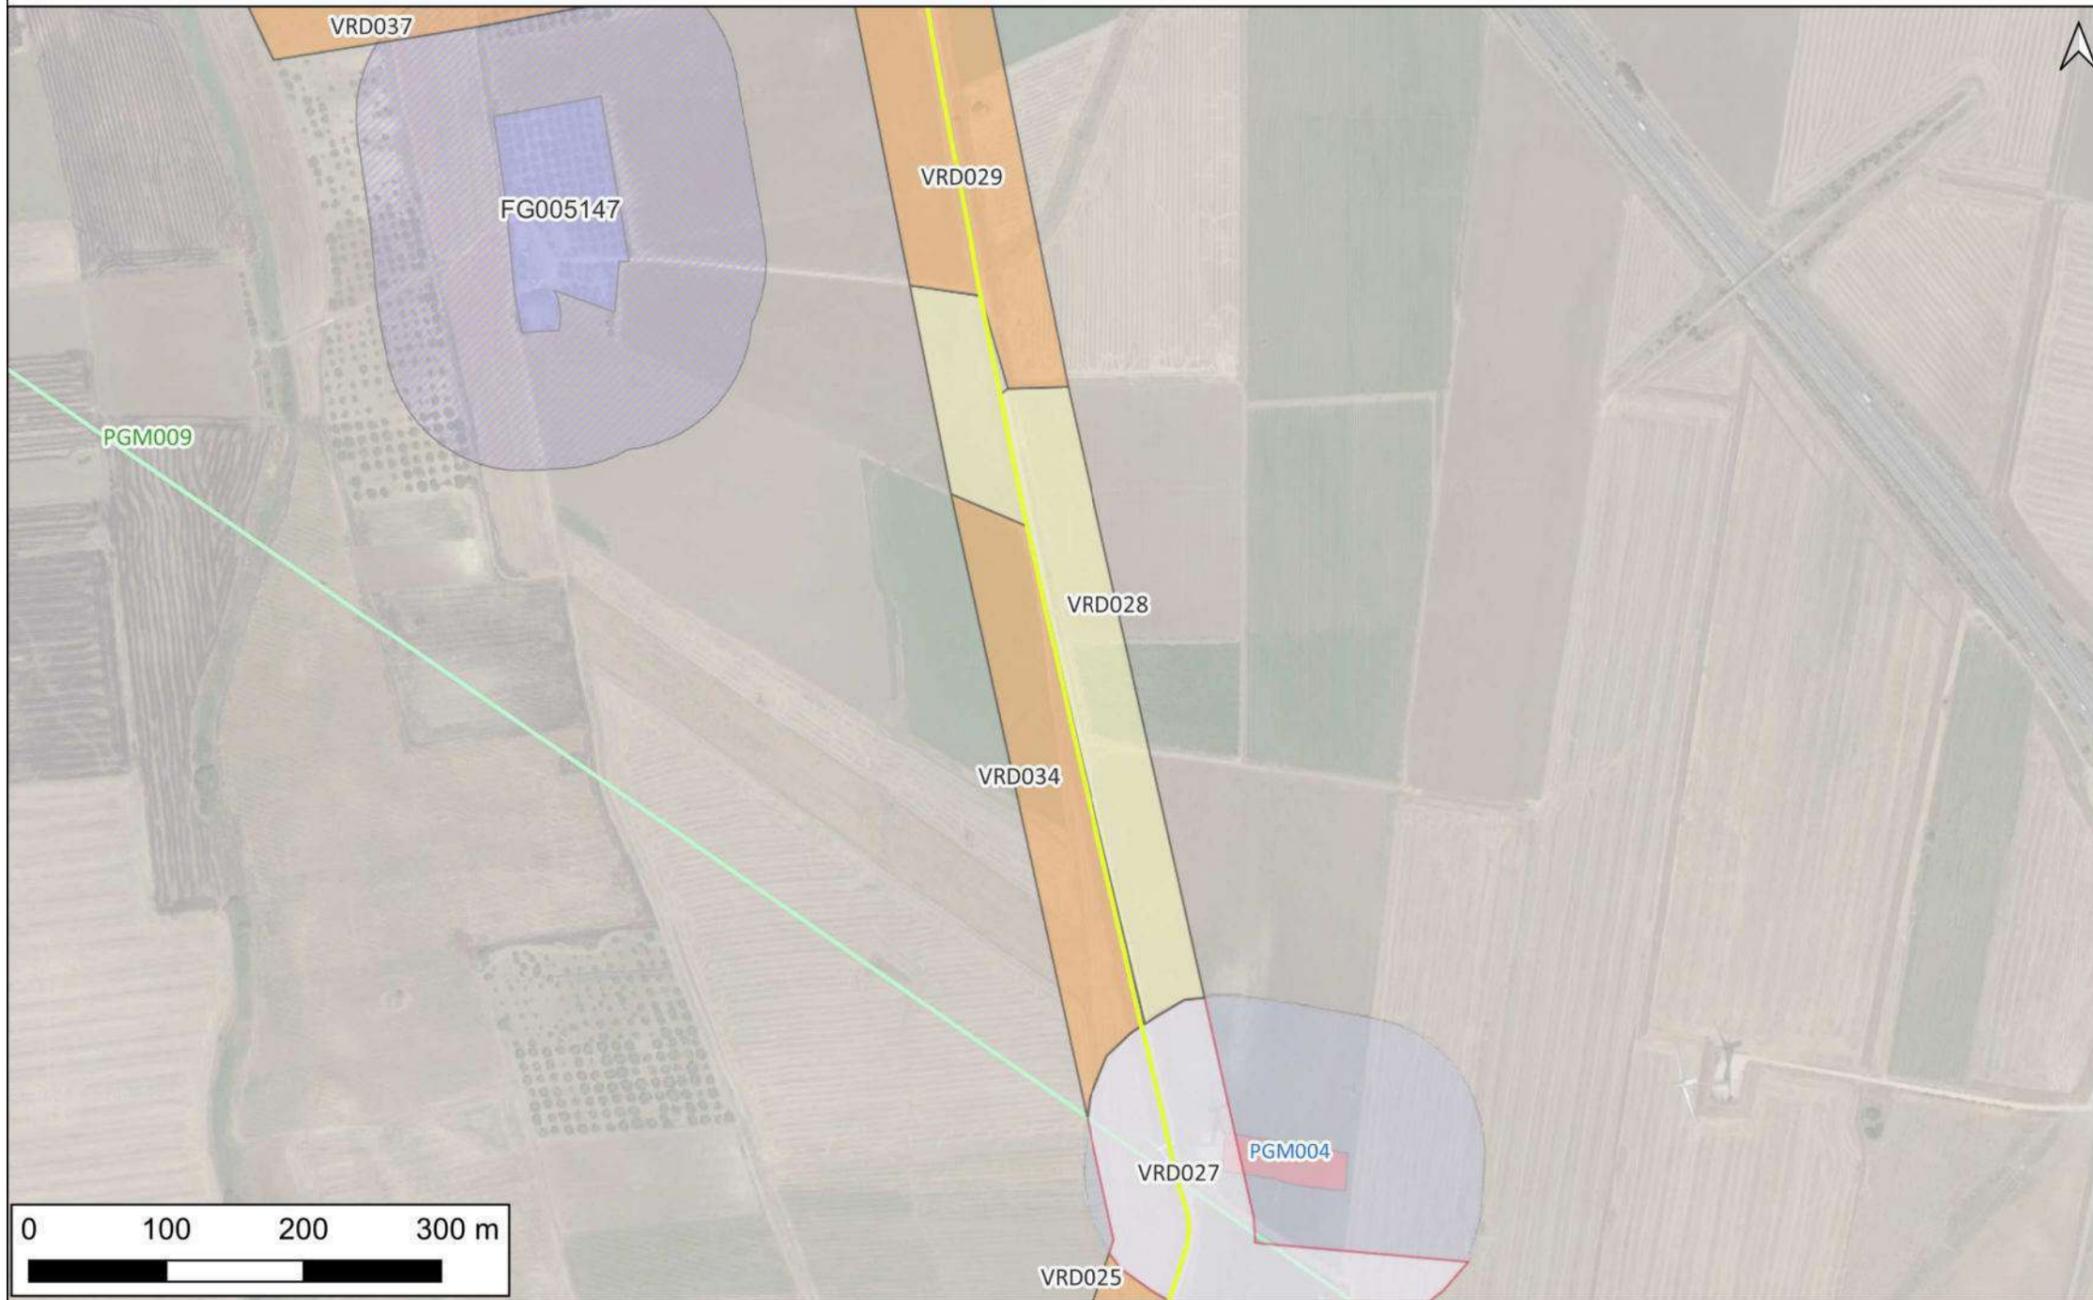


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD028	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD029

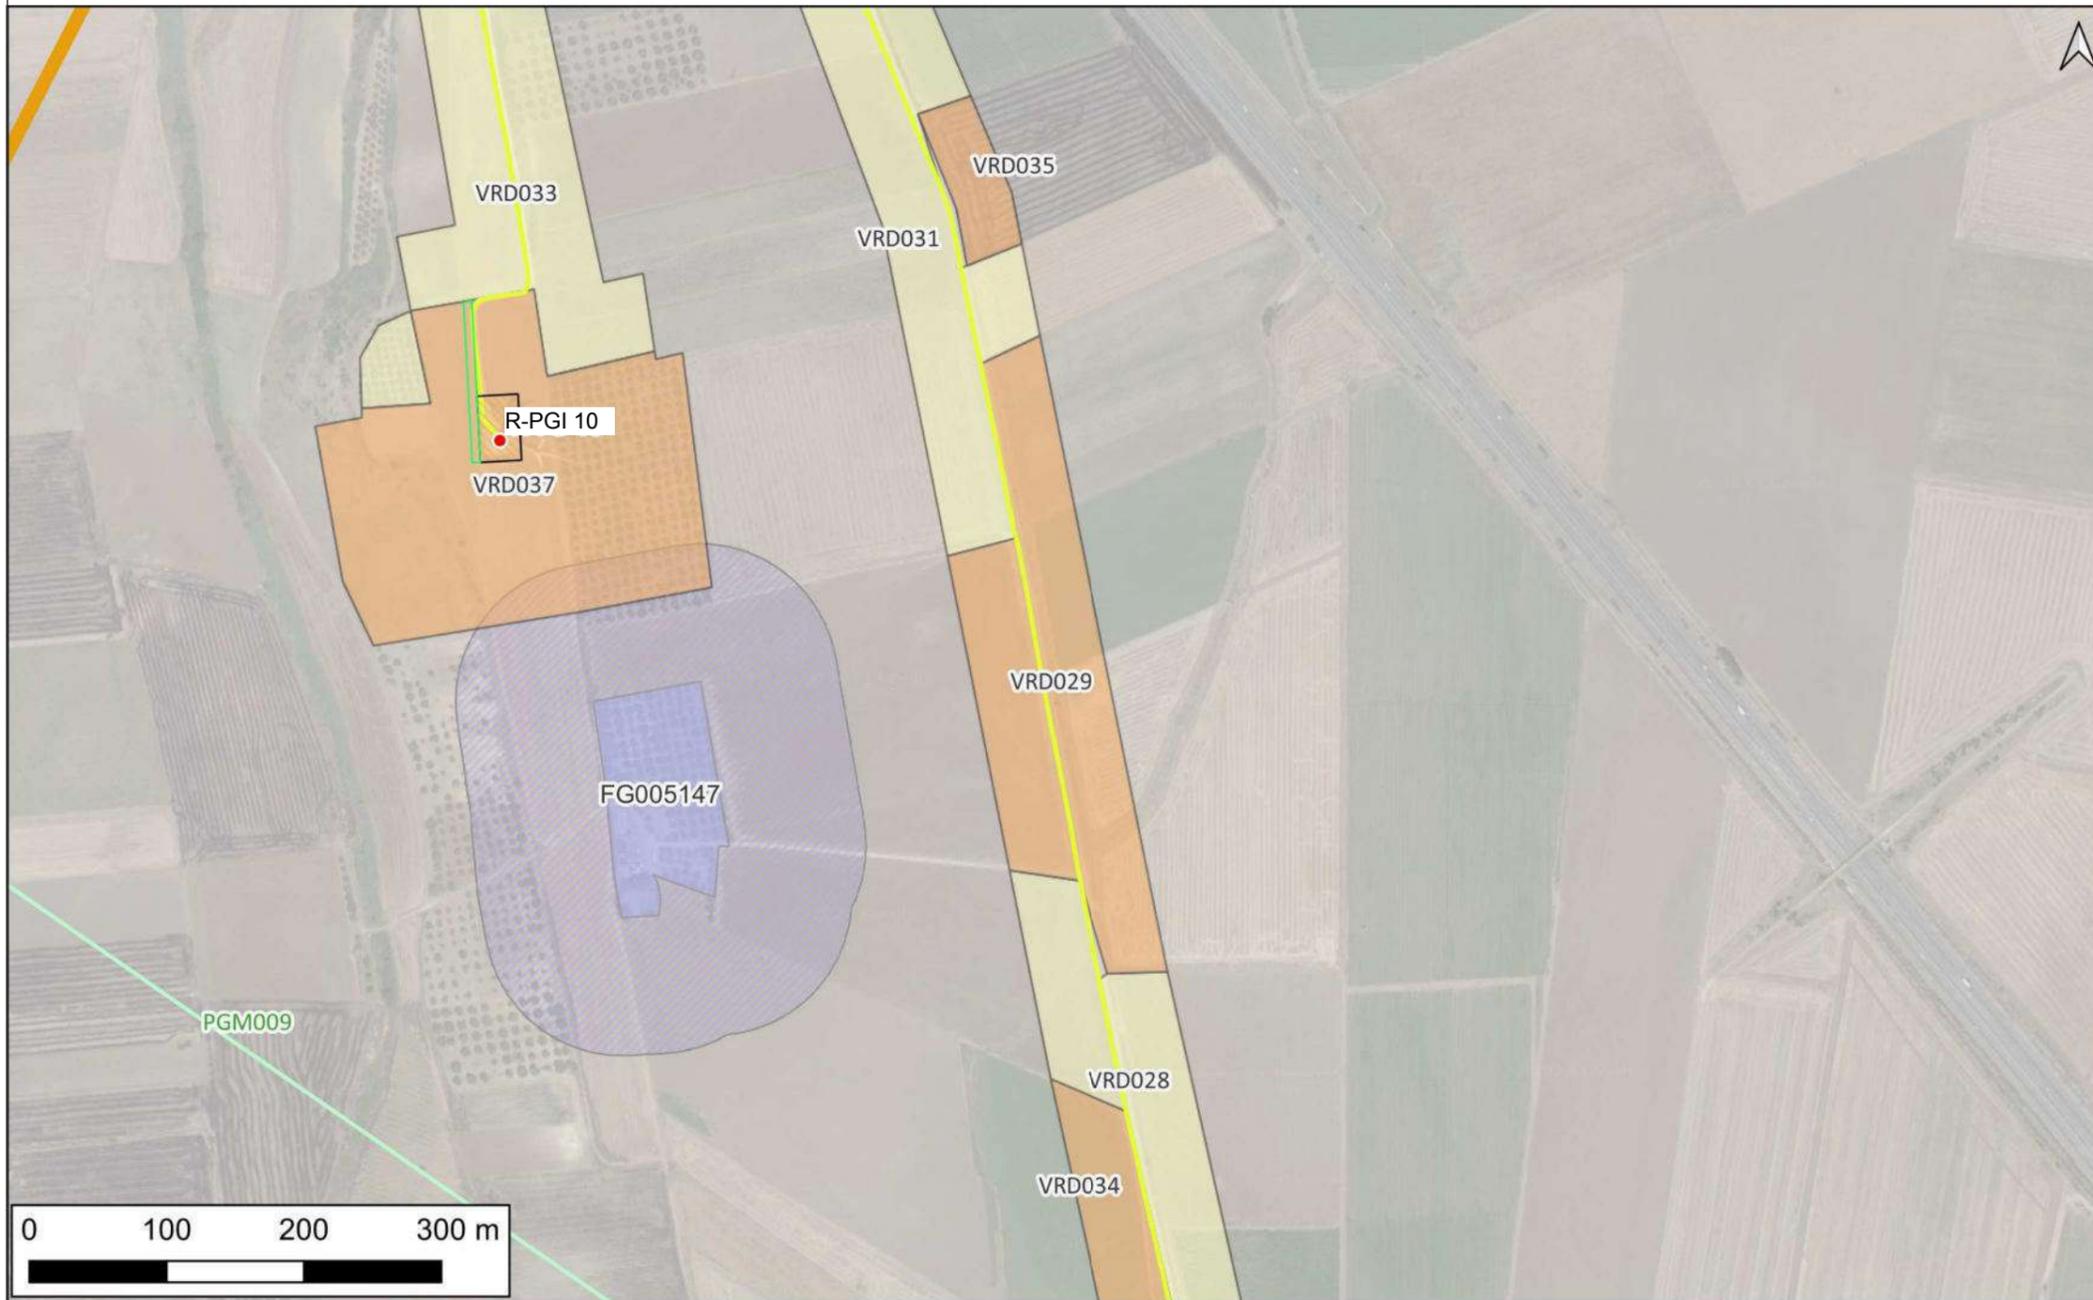


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD029	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD030

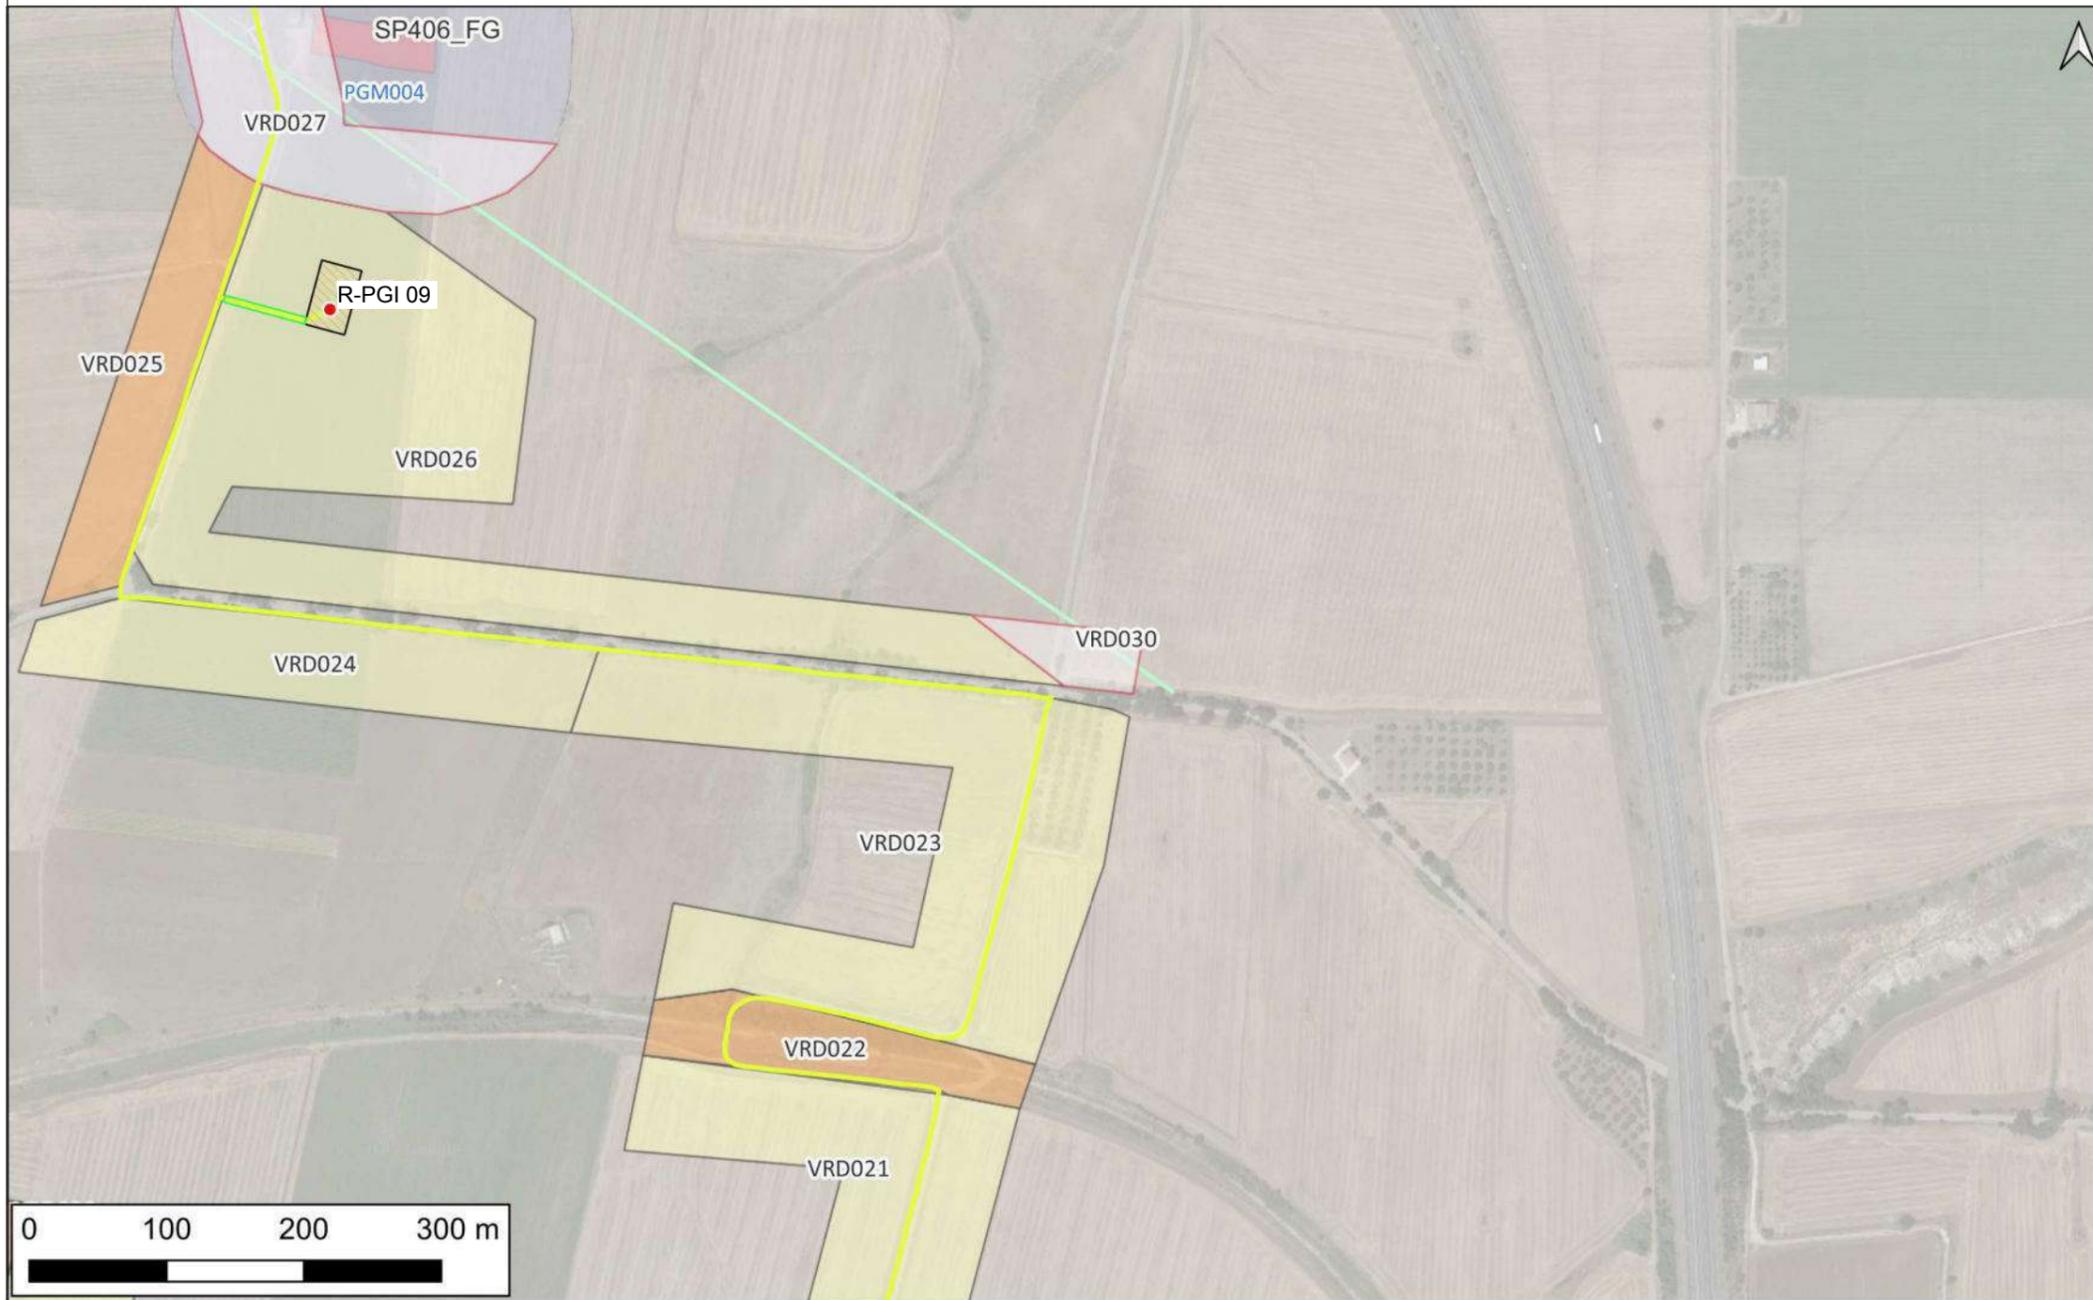


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD030	rischio nullo	A quest'area è stato assegnato un grado di rischio nullo, poichè, nonostante questa sia interessata dalla presenza del sito noto PGM009, non sussiste "Nessuna interferenza tra le quote/tipologie delle lavorazioni previste ed elementi di tipo archeologico". Il sito noto PGM009 è localizzato tra le località Fucicchia e Torretta. Si tratta di tre tracce rettilinee che attraversano diversi campi con andamento NO-SE. Ad un confronto con la cartografia F. IGM 155ISO "Ripalta", 155IINO "Coppa Di Rose" e 155IINE "Apricena", la traccia coincide con un asse viario secondario di età moderna, oggi non più esistente. Essa interseca il cavidotto in località Mezzana Feudale, a m 125 circa a N dell'aerogeneratore WTG09. Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD031

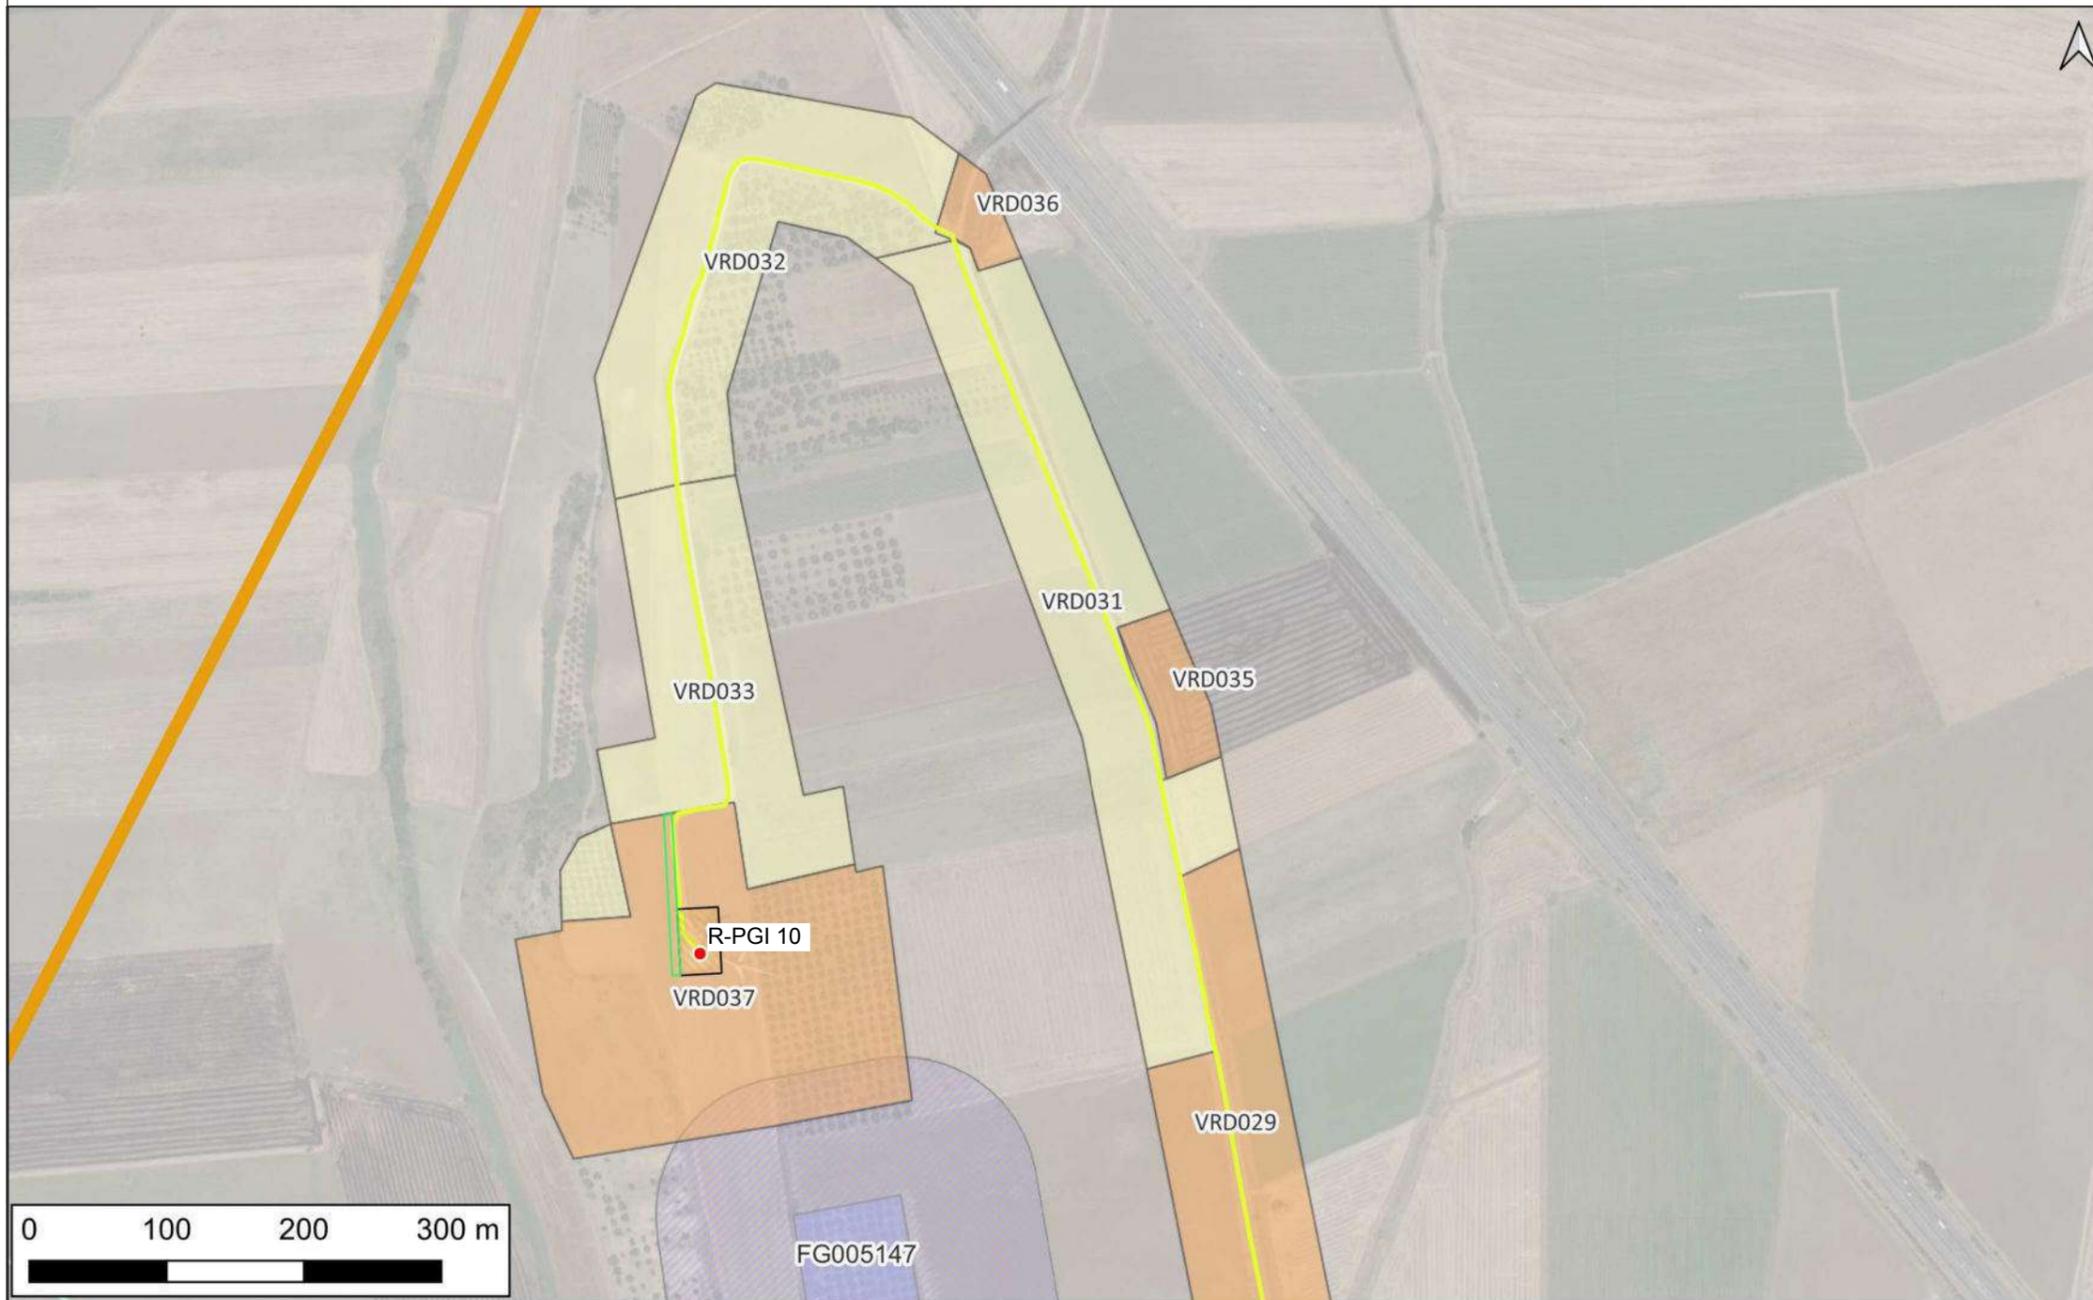


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD031	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD032

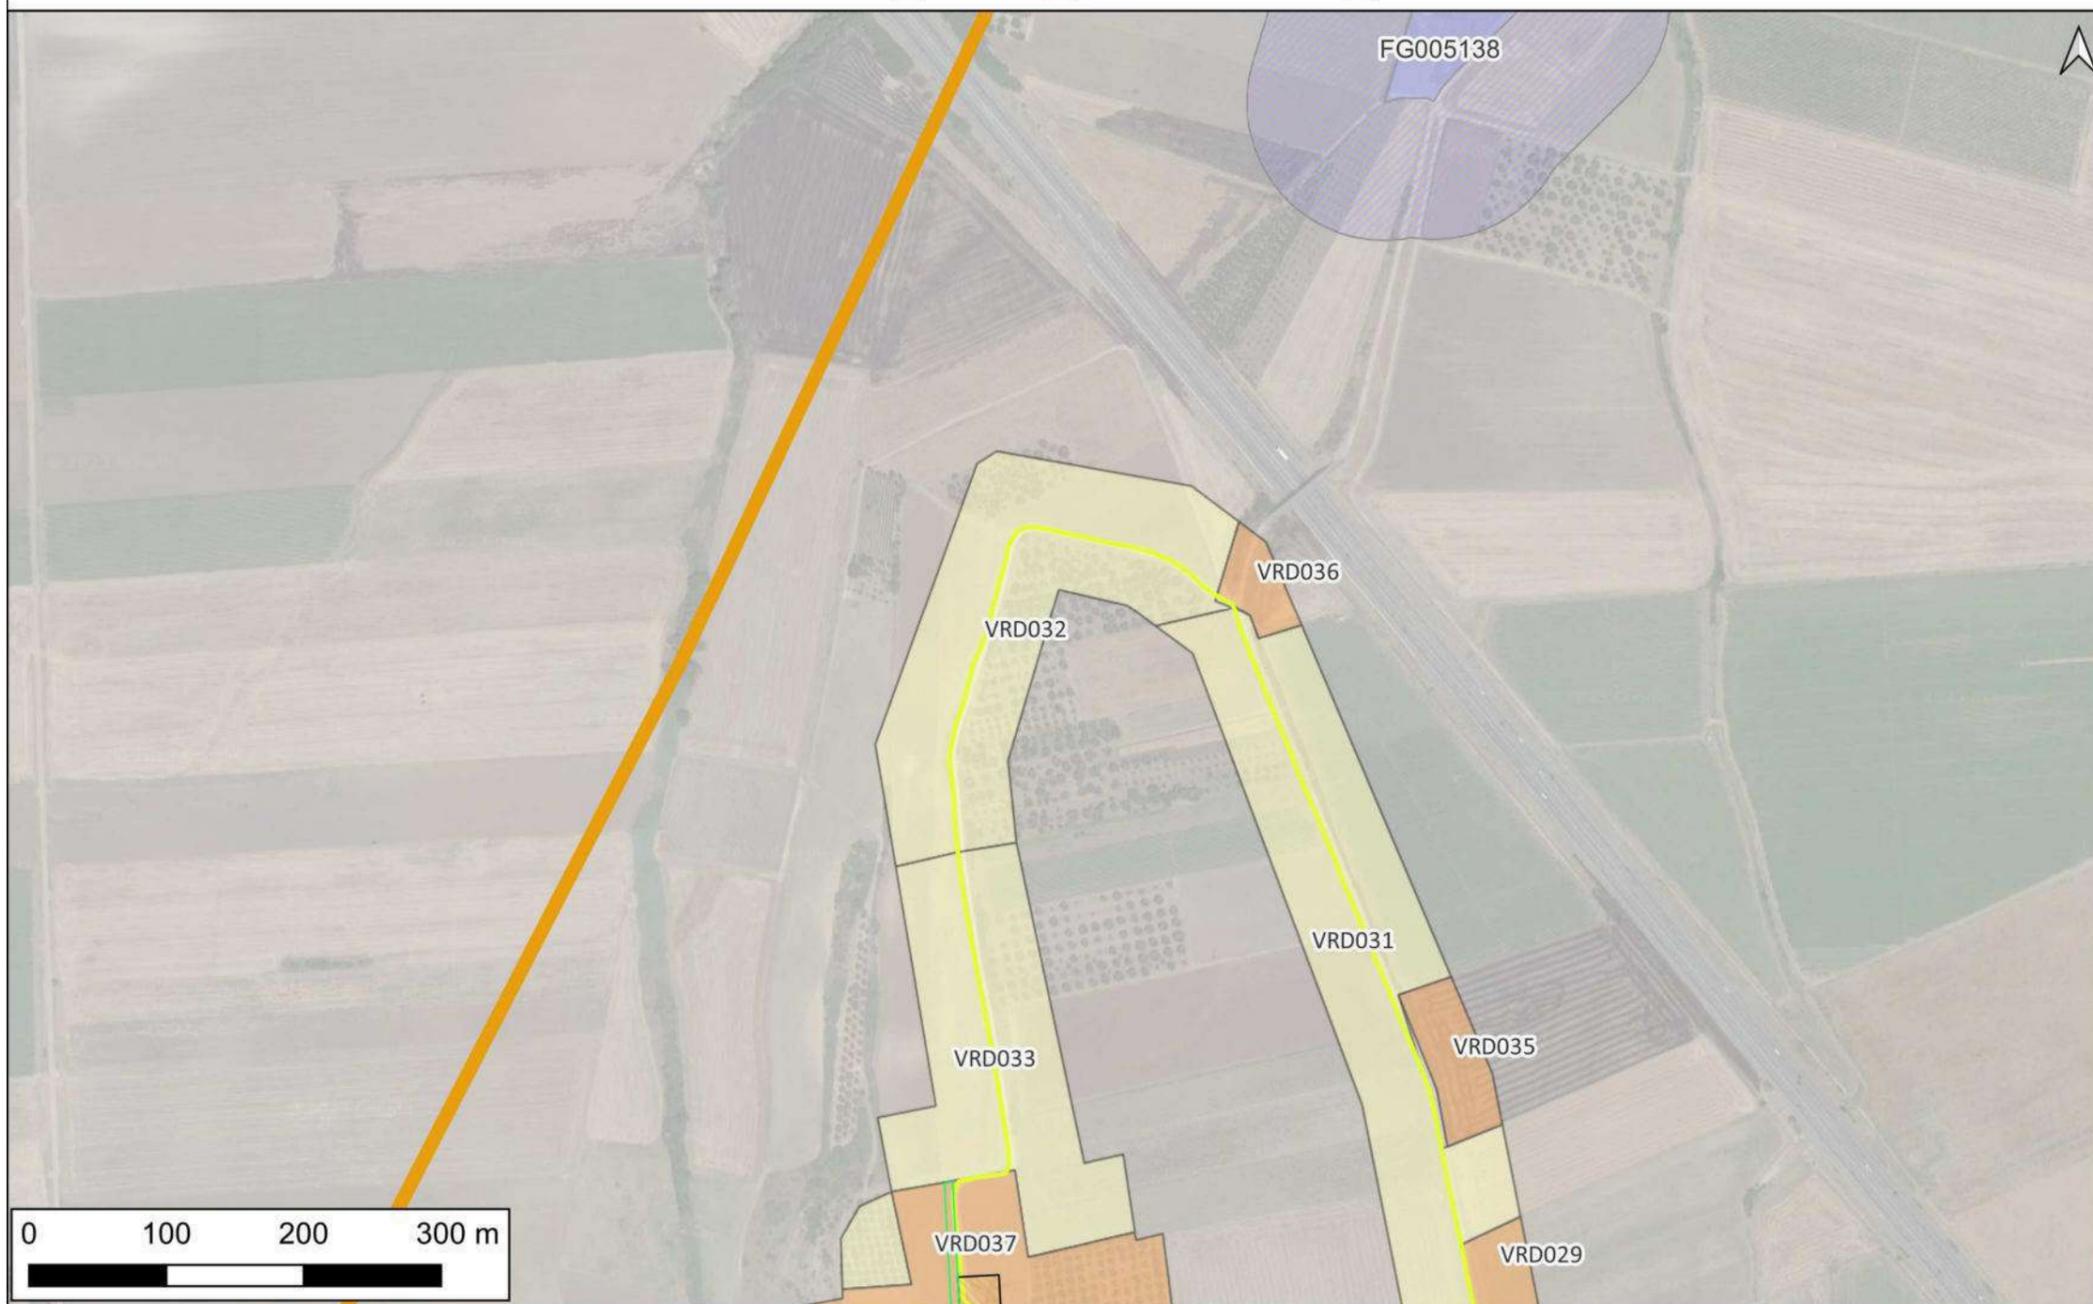


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD032	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD033

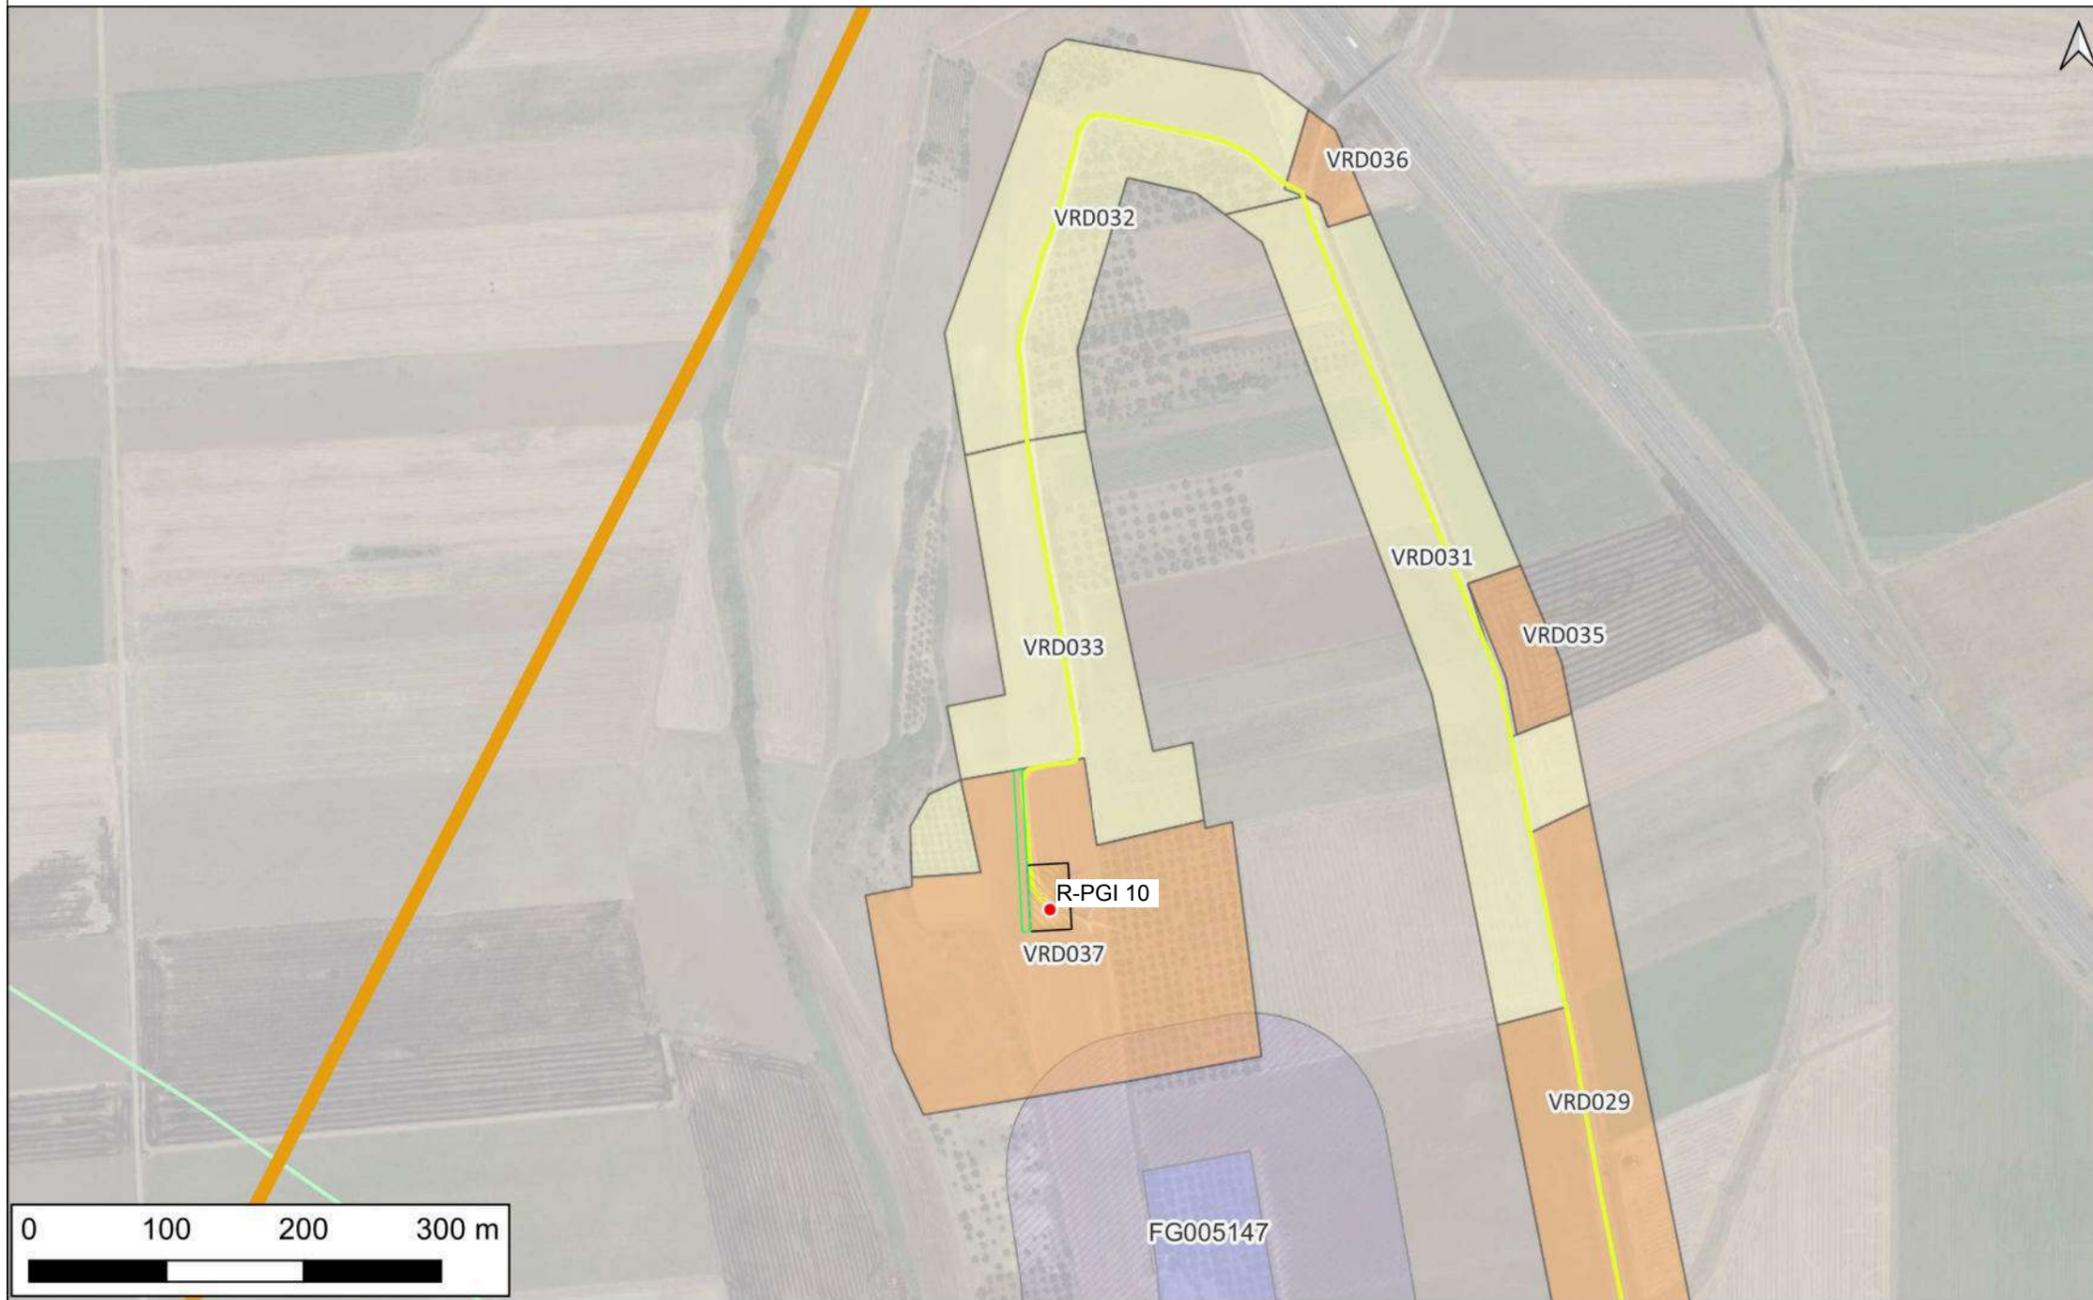


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD033	rischio basso	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio basso, poichè si tratta di "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD034

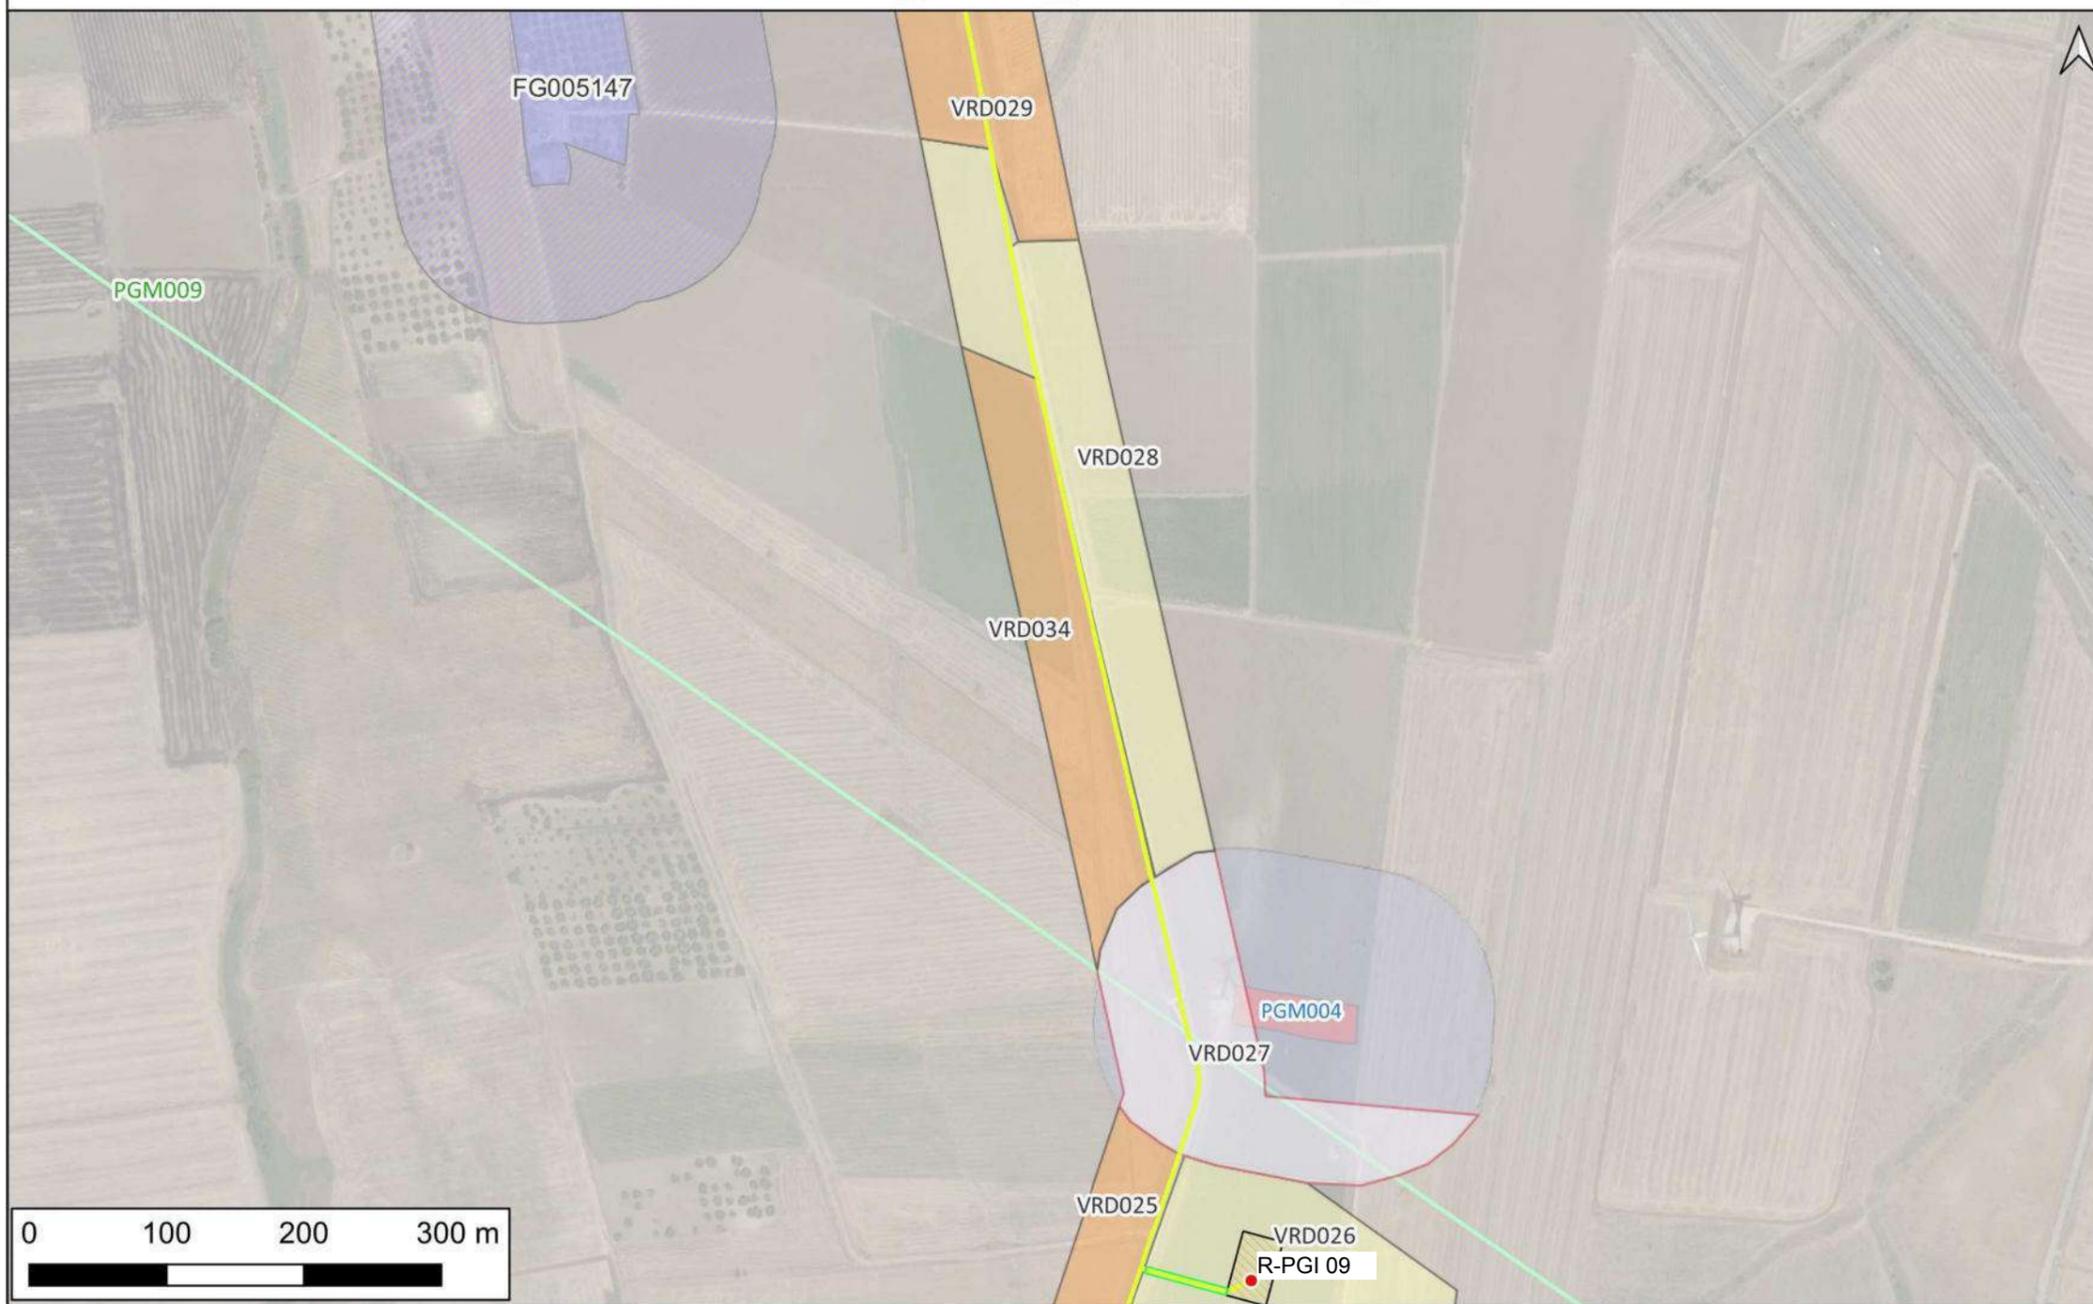


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD034	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD035

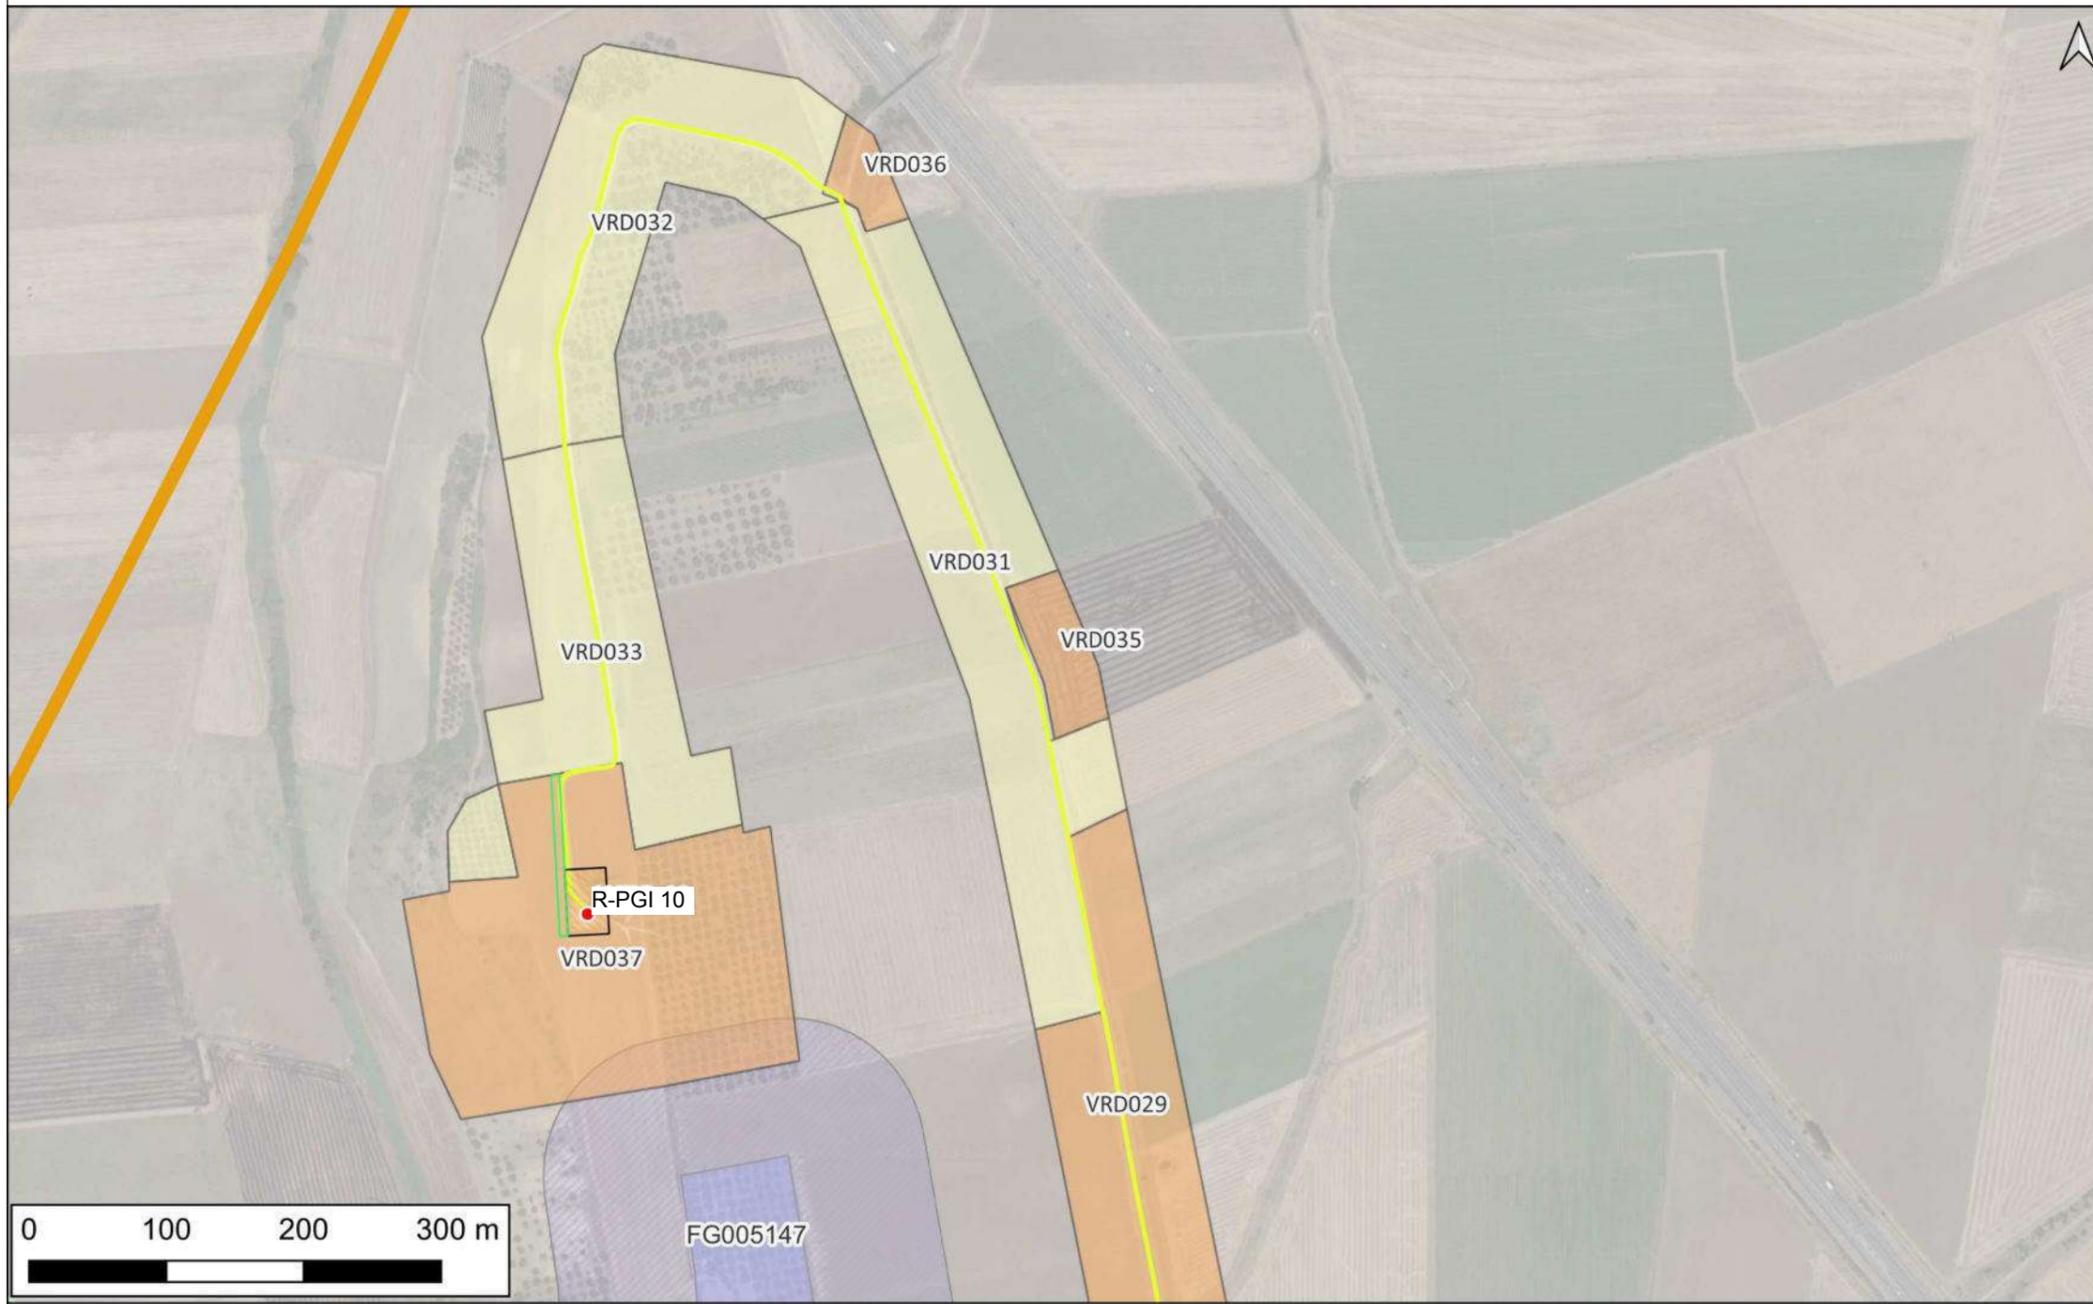


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD035	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD036

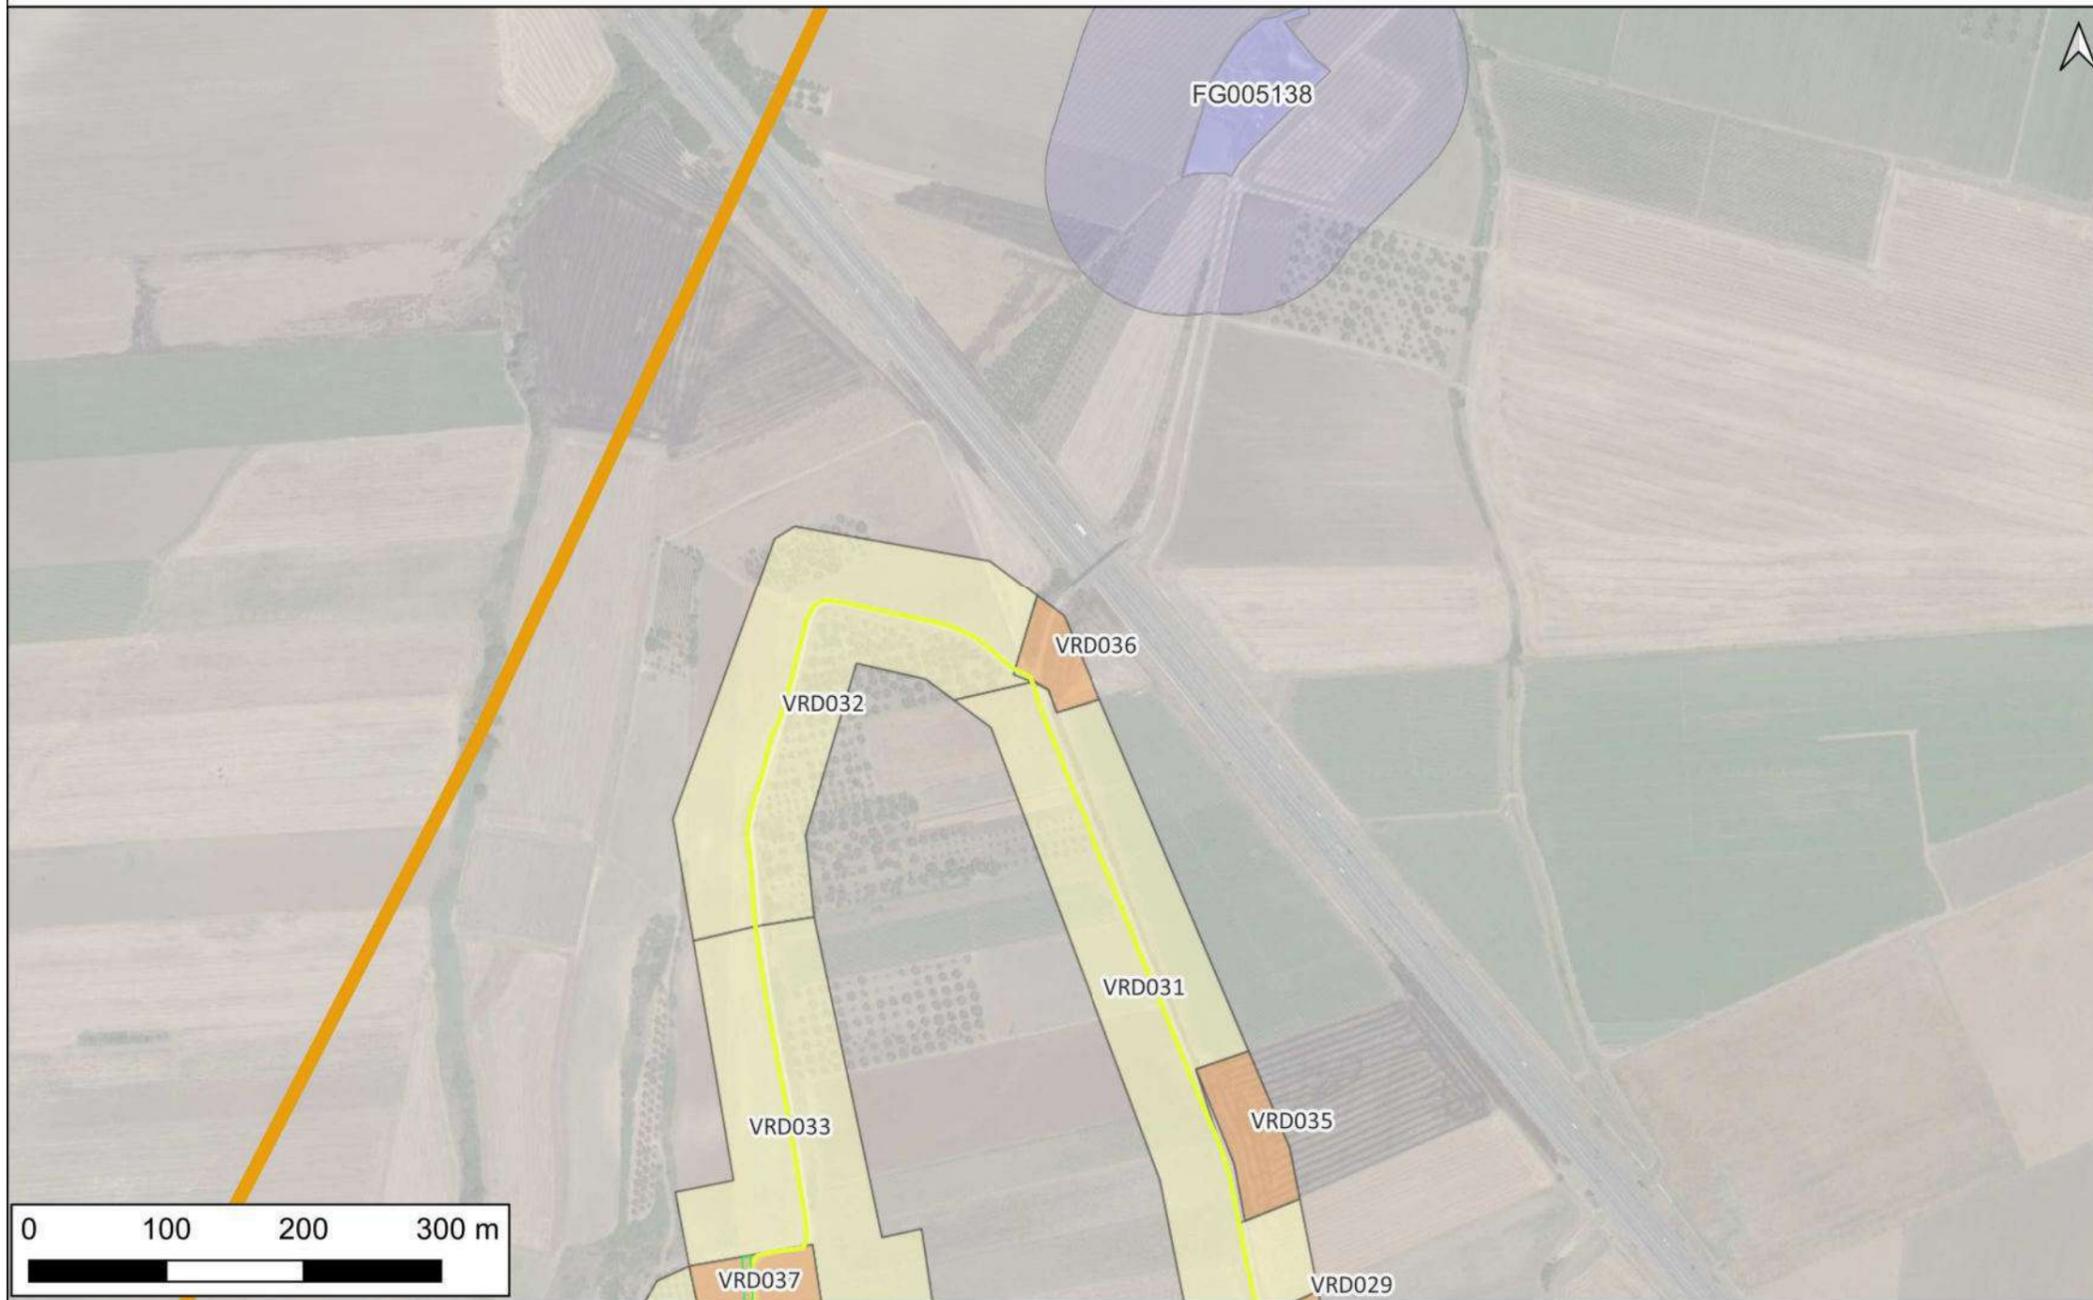


## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD036	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.

# CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BT-FG\_2023\_00201-SAR\_000037 - area VRD037

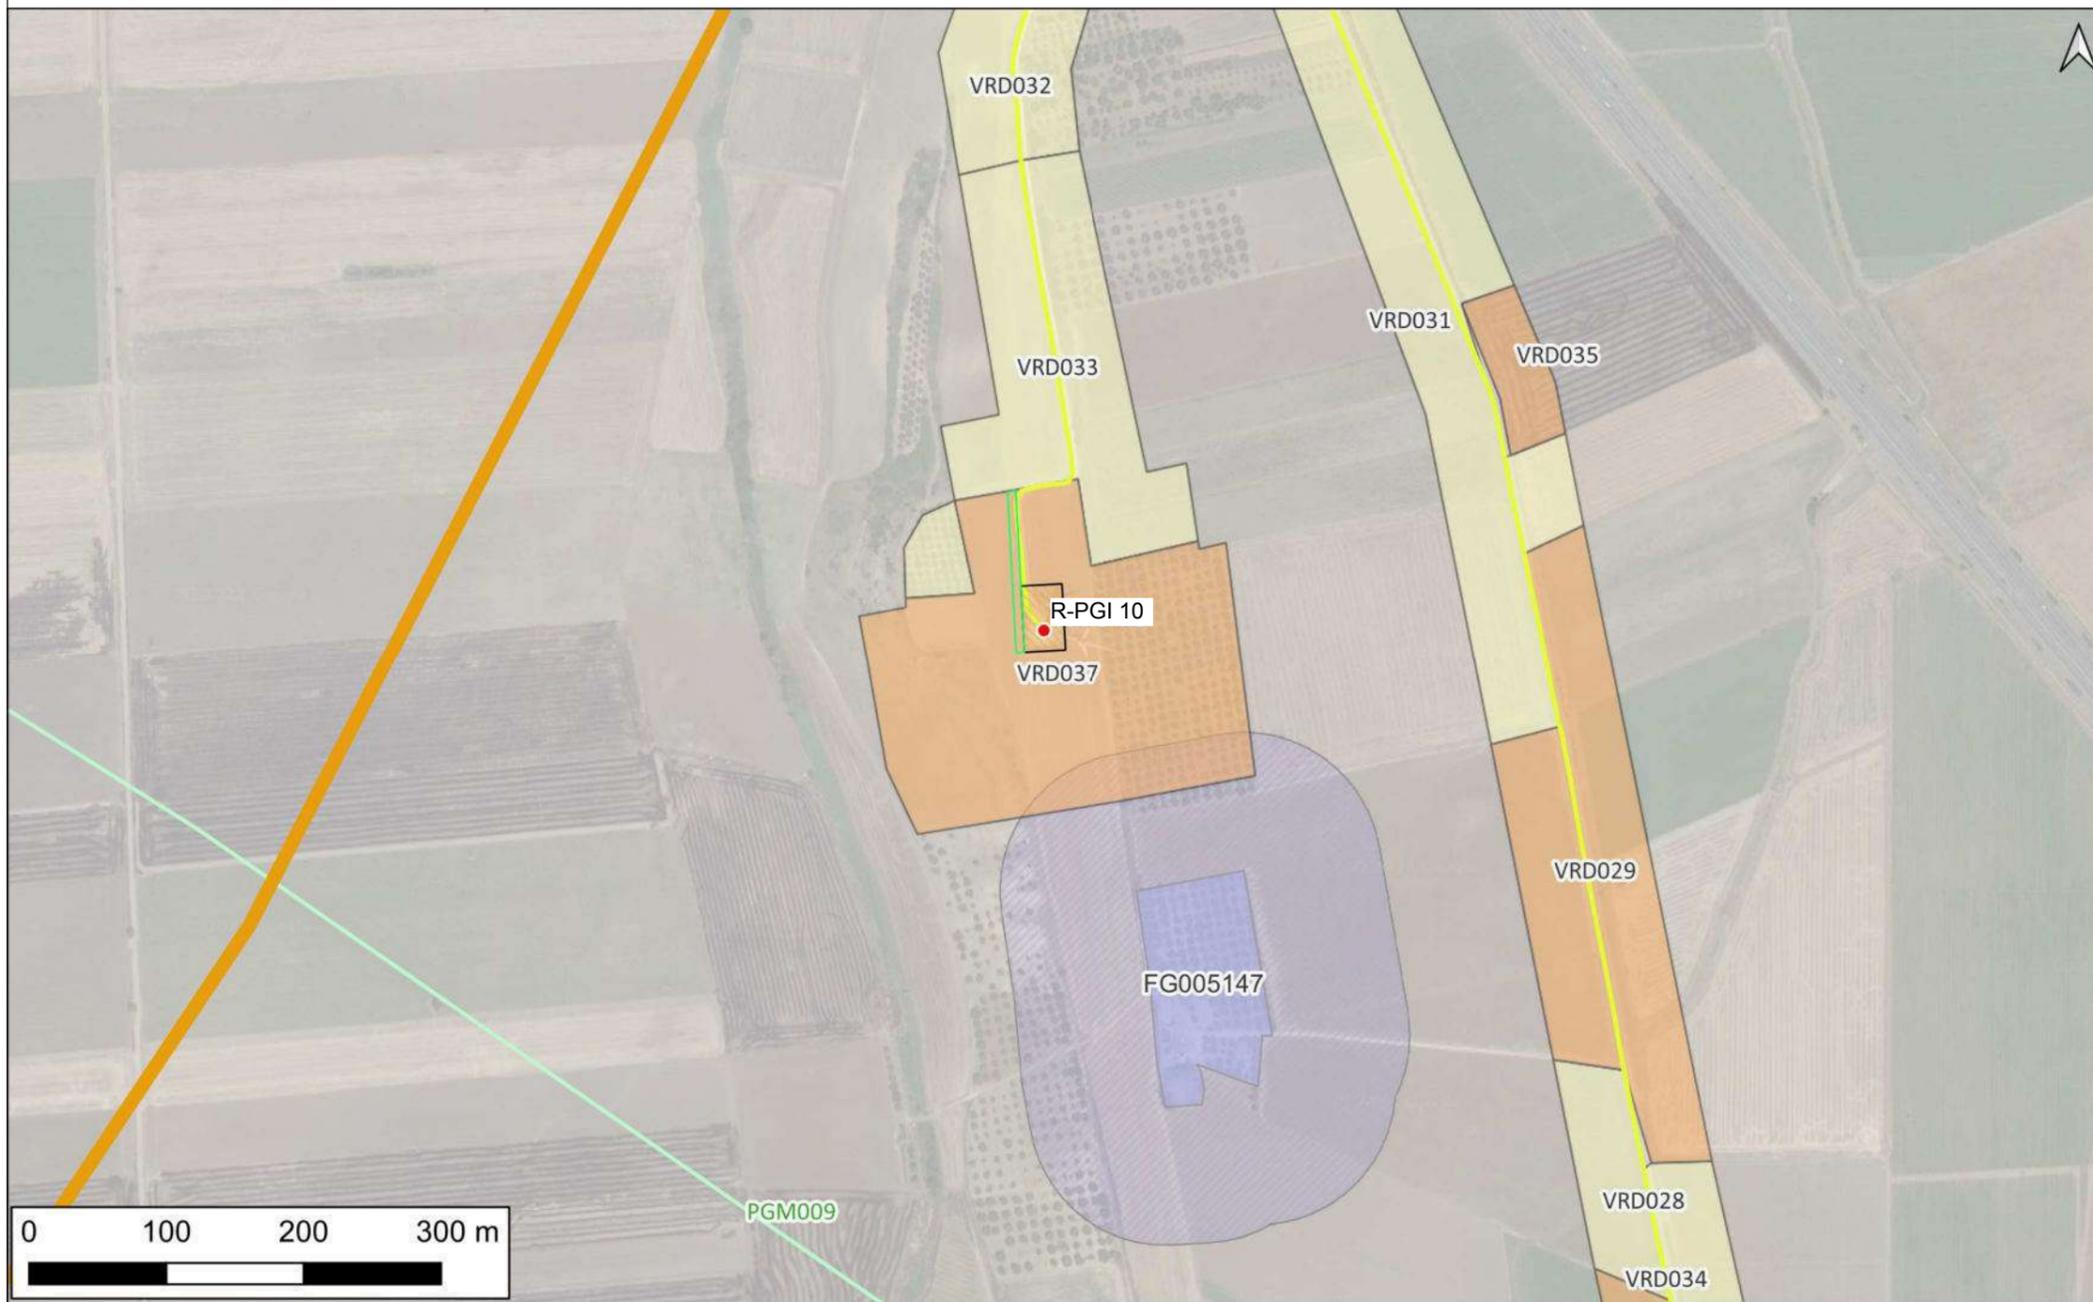

## LEGENDA

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- R-PGI
- VRD\_multipolygon**
- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipolygon
- MOSI\_multipoint
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.**
- 
- Tratturi con buffer di 100 m.**
- 
- Viabilità romana (Alvisi 1970)**
- tracciato identificato
- tratto ipotetico

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
VRD037	rischio medio	A questo settore dell'opera in progetto è stato assegnato un grado di rischio medio, poichè si tratta di "[...] aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile." - Allegato 1, Circolare 53-2022 del 22 dicembre 2022, Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico.



Scala 1:15000

**Legenda**

- Cavidotto
- Piazzola definitiva
- SSE esistente
- Viabilità da realizzare
- Rotore
- R-PGI
- MOSI\_multilinea
- MOSI\_multipoint
- MOSI\_multipolygon
- PPTR\_stratificazione insediativa\_rete tratturi
- PPTR\_area\_rispetto\_rete tratturi
- PPTR\_aree\_a\_rischio\_archeologico
- PPTR\_area\_rispetto\_zone interesse archeologico
- PPTR\_stratificazione insediativa\_siti storico culturali
- PPTR\_area\_rispetto\_siti storico culturali

Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.

- 

Viabilità romana (Alvisi 1970)

- tracciato identificato
- tratto ipotetico

VRD\_multipolygon

- rischio alto
- rischio medio
- rischio basso
- rischio nullo

