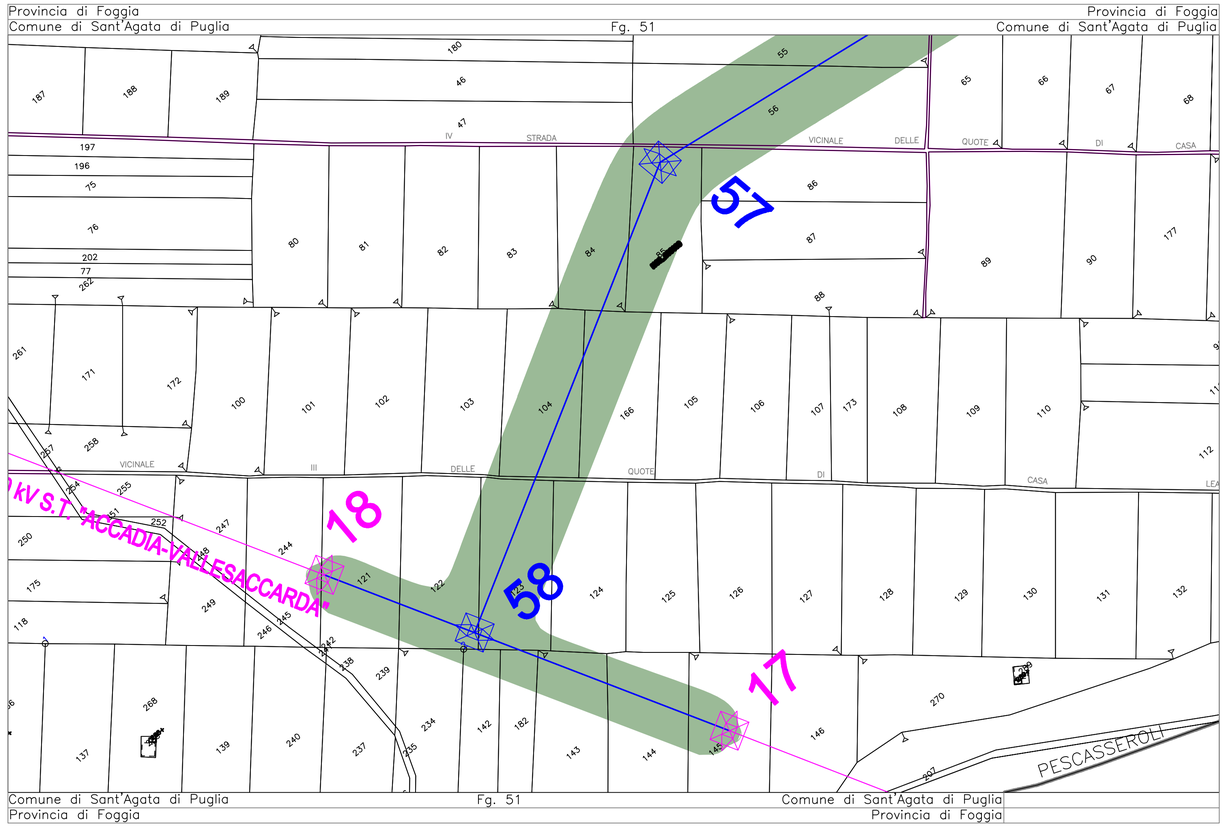

Quadro di Unione

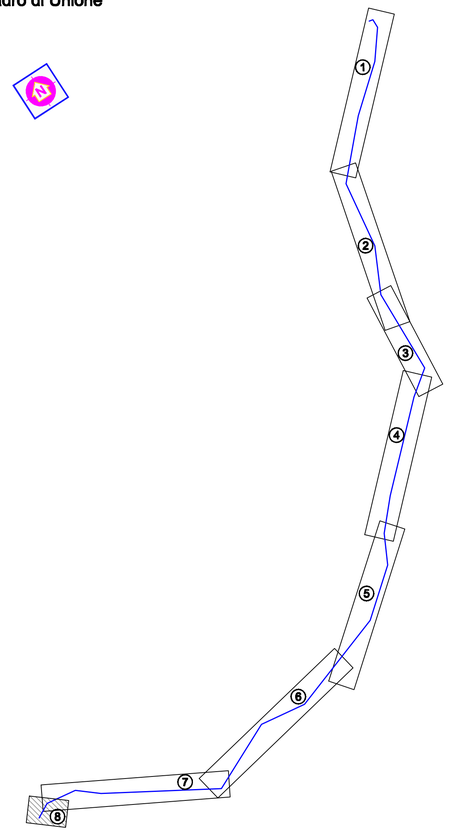

- LEGENDA -

- ELETTRODOTTO AEREO IN PROGETTO
- Linea Accadia-Vallesaccarda 150kV ST esistente
- Linea Bisaccia-Deliceto 380kV ST - *"in corso di autorizzazione con procedimento EL-267"*
- Linea Candela-Foggia 380kV ST esistente
- Esistente SE 380/150 kV Deliceto
- Confine Comunale
- XX Numero di Riferimento Sostegno
- Sostegno non in scala
- Fascia DPA ai sensi del DM del 29/05/2008 (approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica)

DR. ING. PAOLO PATERNO' ORDINE INGEGNERI ROMA N. 21938

REVISIONE N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	27.01.12	Inserimento Linee Esistenti	D. Cucchi Tecno Proget S.r.l.	A. Stabile SHE - PRI NA	P. Paterno' SHE - PRI NA
00	23.07.11	PRIMA EMISSIONE	D. Cucchi Tecno Proget S.r.l.	A. Stabile SHE - PRI NA	P. Paterno' SHE - PRI NA

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO
Planimetria Catastale	DEFR10001BGL01037_01
PROGETTO	TITOLO
TE-FR-10-001	Raccordi in doppia terna della SE di Deliceto alla linea esistente a 150kV "Accadia - Vallesaccarda" Planimetria catastale con indicazione della DPA
RICAVATO DAL DOC. TERNA	
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	
Uso Aziendale	

Terna

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DEFR10001BGL01037_01.dwg	1 unita' = 1m	970 x 297 mm	1:2000	8 / 8

Questo documento contiene informazioni di proprieta' Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalita' per le quali e' stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.