




LEGENDA

- Perimetro Area Impianto
- SET UTENTE ABEI 30-36kV
- Cavidotto 36kV SET UTENTE ABEI 30-36kV – TERNA
- Cavidotto 30kV CS ABEI 30kV – SET UTENTE ABEI 30-36kV
- Ampliamento RTN a 380-150 kV denominata "Bisaccia"
- Vincolo Idrogeologico

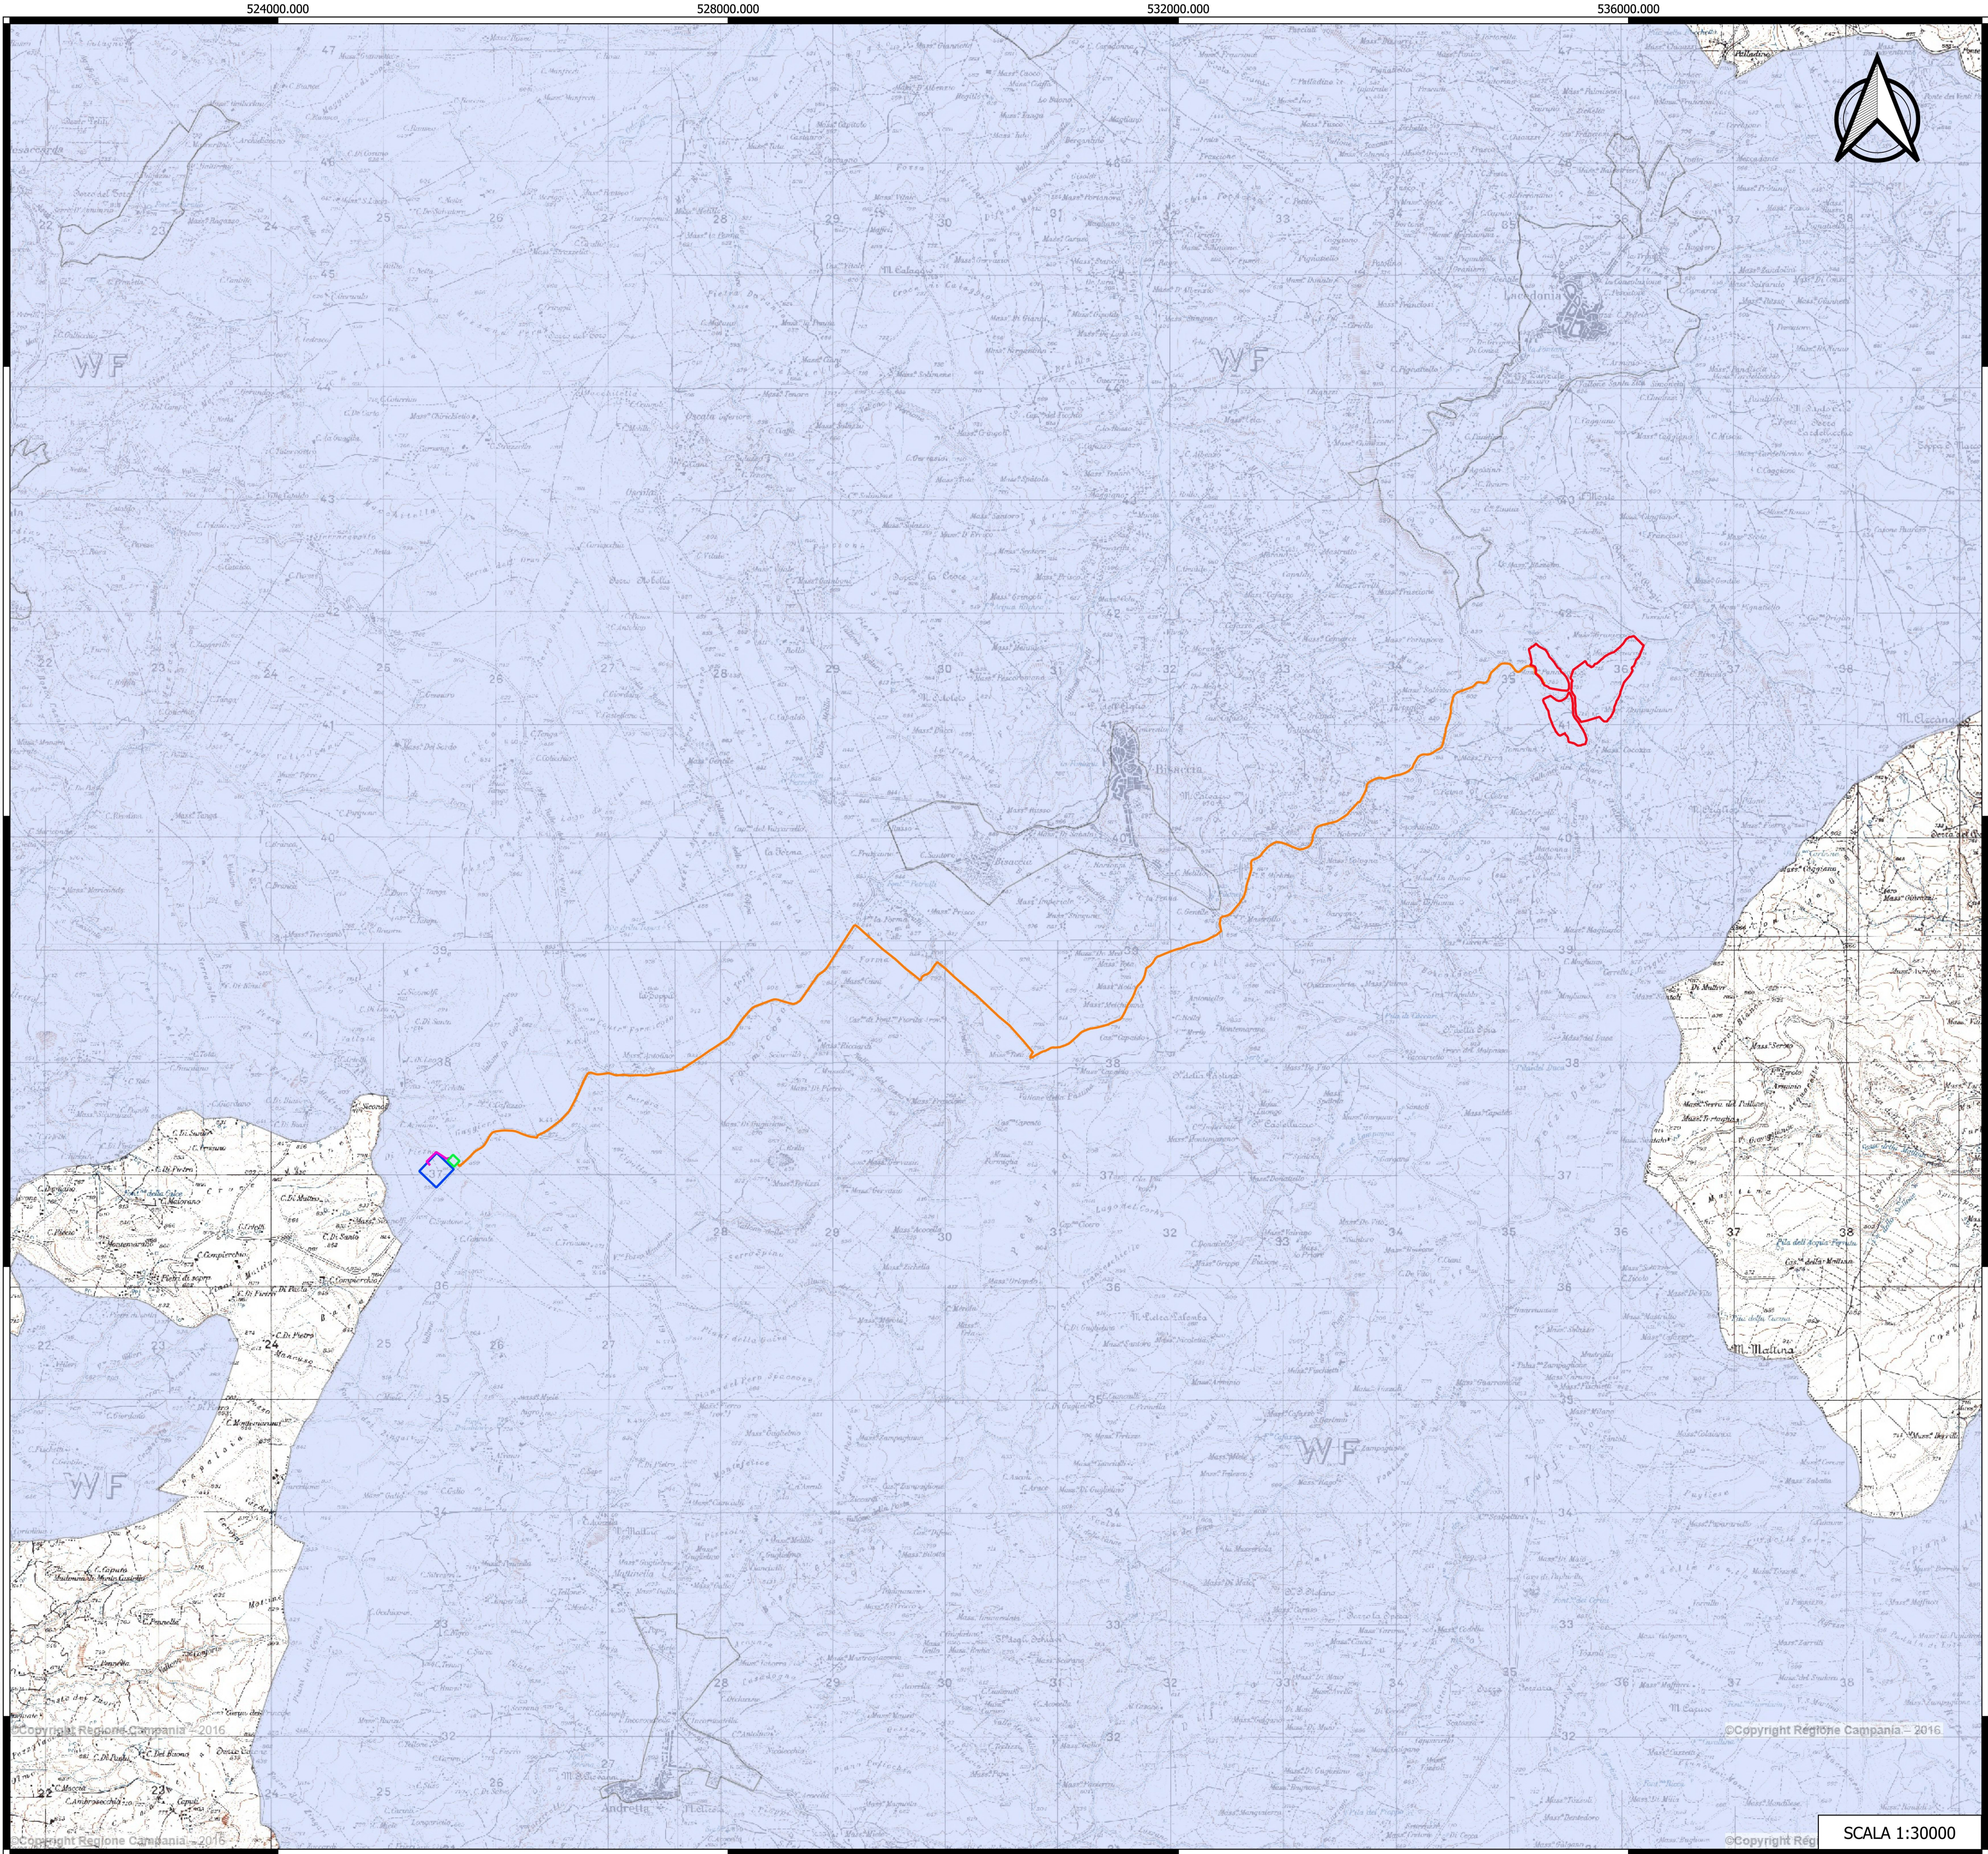

REGIONE CAMPANIA



PROVINCIA DI AVELLINO



COMUNE DI LACEDONIA



COMUNE DI BISACCIA

OGGETTO:
"Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "CSPV LACEDONIA", di potenza pari a 34,406 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Lacedonia (AV) e Bisaccia (AV)"

ELABORATO:
Sistema Vincolistico - Vincolo Idrogeologico



PROPRONTE:

ABEI ENERGY GREEN ITALY IV S.R.L.
16335511008

ABEI ENERGY GREEN ITALY IV S.R.L.
VIA VINCENZO BELLINI, 22
00198 - ROMA (RM)
P.IVA 16335511008

PROGETTAZIONE:

Ing. Carmen Martone
Iscr. n. 1872
Ordine Ingegneri Potenza
C.F. NR7CWN73D56H703E

EGM PROJECT S.R.L.
85100 - POTENZA (PZ)
P.IVA 02094310766
REA PZ-206983

Livello prog.	Cat. opera	N°. prog.elaborato	Tipo elaborato	N° foglio	Tot. fogli	Nome file	Scala
PD	I.IF	E.05	D			E.05_Vincolo idrogeologico	1:30000
REV.	DATA	DESCRIZIONE			ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	DICEMBRE 2023	Emissione					