



REVISIONE		DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	REVISIONE
AUTORE		MATERIA				
		SE 380132/36 kV PORTOMAGGIORE				
BRULLI Trasmissione		SCHEMA UNIFILARE AT				
SCALA	FORMATO	FUSO / N°	N° DOCUMENTO			
-	A0	1 / 2	4 8 4 5 1 B			

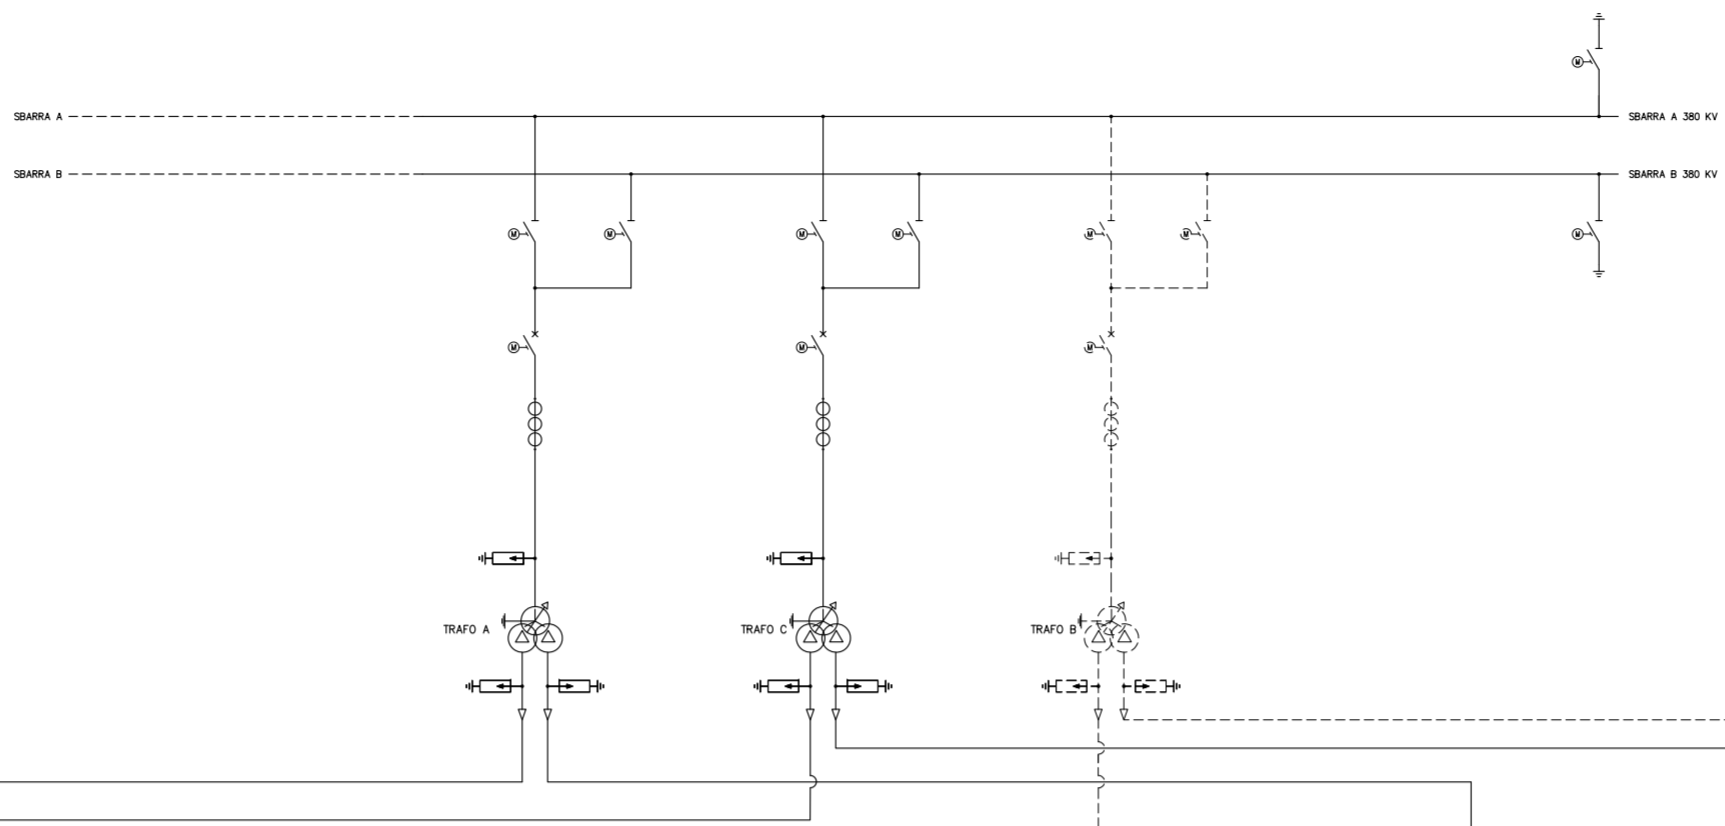

LEGENDA ELEMENTI 36 KV	
	TRASFORMATORE TORNANTE IN NEUTRO (TNO)
	RESISTENZA IN NEUTRO (RN)
	SEGNALAZIONE GUASTO A TERRA
	REINTERRAZIONE AUTOMATICA
	REINTERRAZIONE AUTOMATICA A TEMPI
	TI CON FIDUCIA
	CONDENSATORE
	SEGNALAZIONE A TERRA
	SEGNALAZIONE GUASTO A TERRA

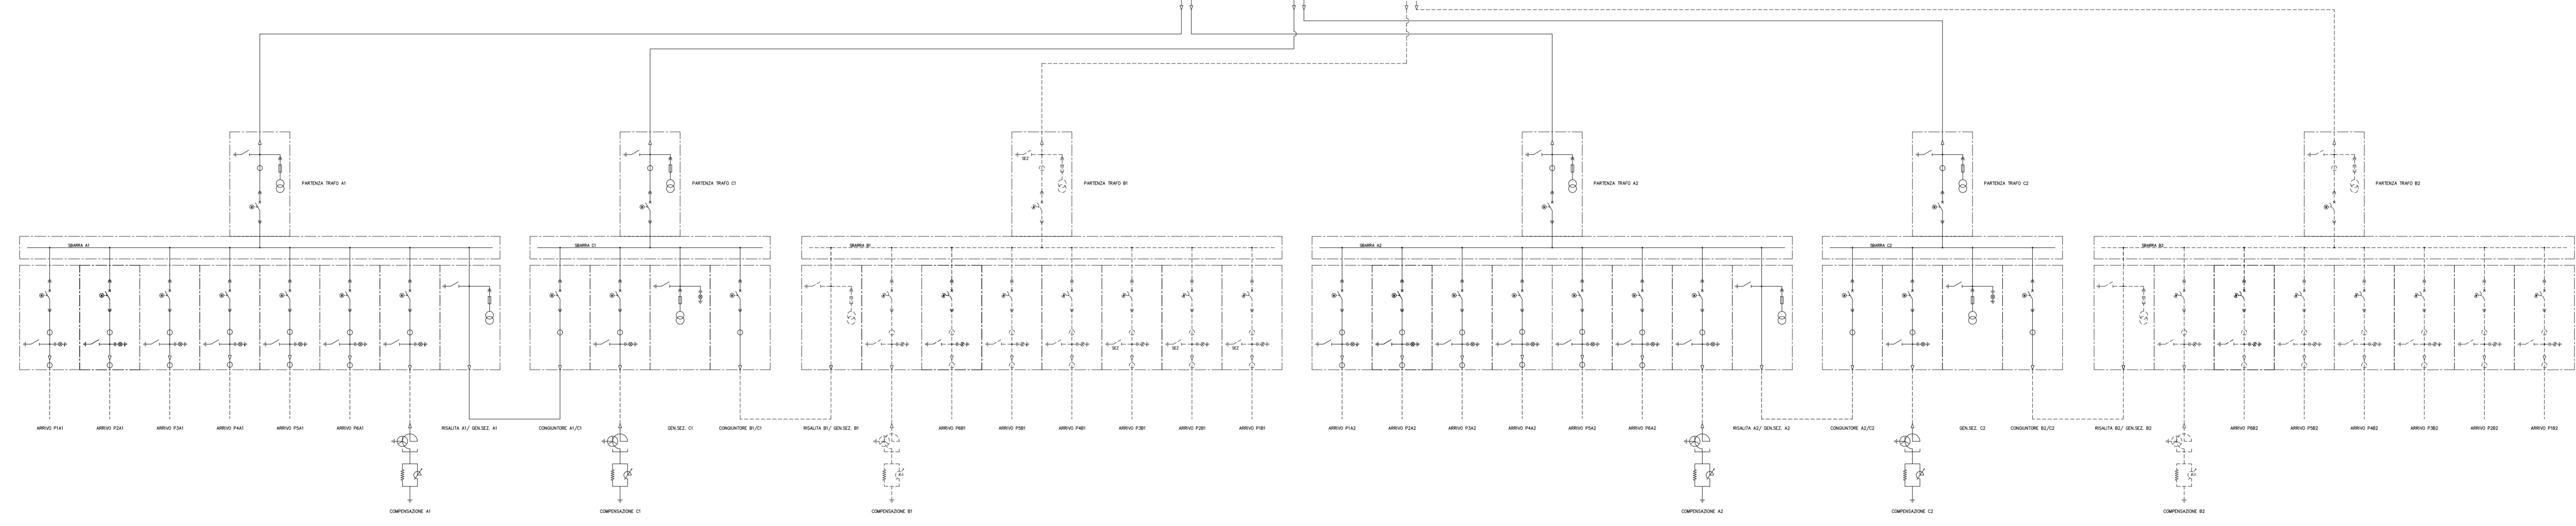

Autore: B. B. / data

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESEGNAZIONE
1	18.11.22	Carlini	Brulli	Brulli	Creazione carta da lavoro! Veri 18.11.2022
2	24.12	Carlini	Brulli	Brulli	Creazione per presentazione

SE 380132/36 KV PORTOMAGGIORE

BRULLI TRASMISSIONE

SCHEMA UNIFILARE AT