

**PROGETTO DEFINITIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
RICADENTE NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT),
IN LOCALITA' "SERRA SAN PIETRO" ED OPERE DI
CONNESSIONE NEL COMUNE DI GARAGUSO (MT).**




Tecnico
ing. Danilo Pomponio

Collaborazioni
ing. Milena Miglionico
ing. Antonio Crisafulli
ing. Tommaso Mancini
ing. Giovanna Scuderi
ing. Dionisio Staffieri
ing. Giuseppe Federico Zingarelli

Responsabile commessa
ing. Danilo Pomponio

TAVOLA	TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA
E11	Particolari tipologici risoluzione interferenze con cavidotto MT -Canali-	21062 D	D
REVISIONE		CODICE ELABORATO	
02		DW21062D-E11	
FOGLIO		SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA
1/1		CODICE ELABORATO	
REV	DATA	NOME FILE	SCALA
00	12/07/2021	Emissione	
01	10/06/2022	Aggiornamento in risposta alle interrogazioni richieste dal MC con nota prot. n. 0079384-P del 11/05/2022 e dall'ASL con nota prot. n. 7977/2022 del 22/03/2022	
02	24/11/2023	Aggiornamento posizione sottostazione elettrica	
03			
04			
05			

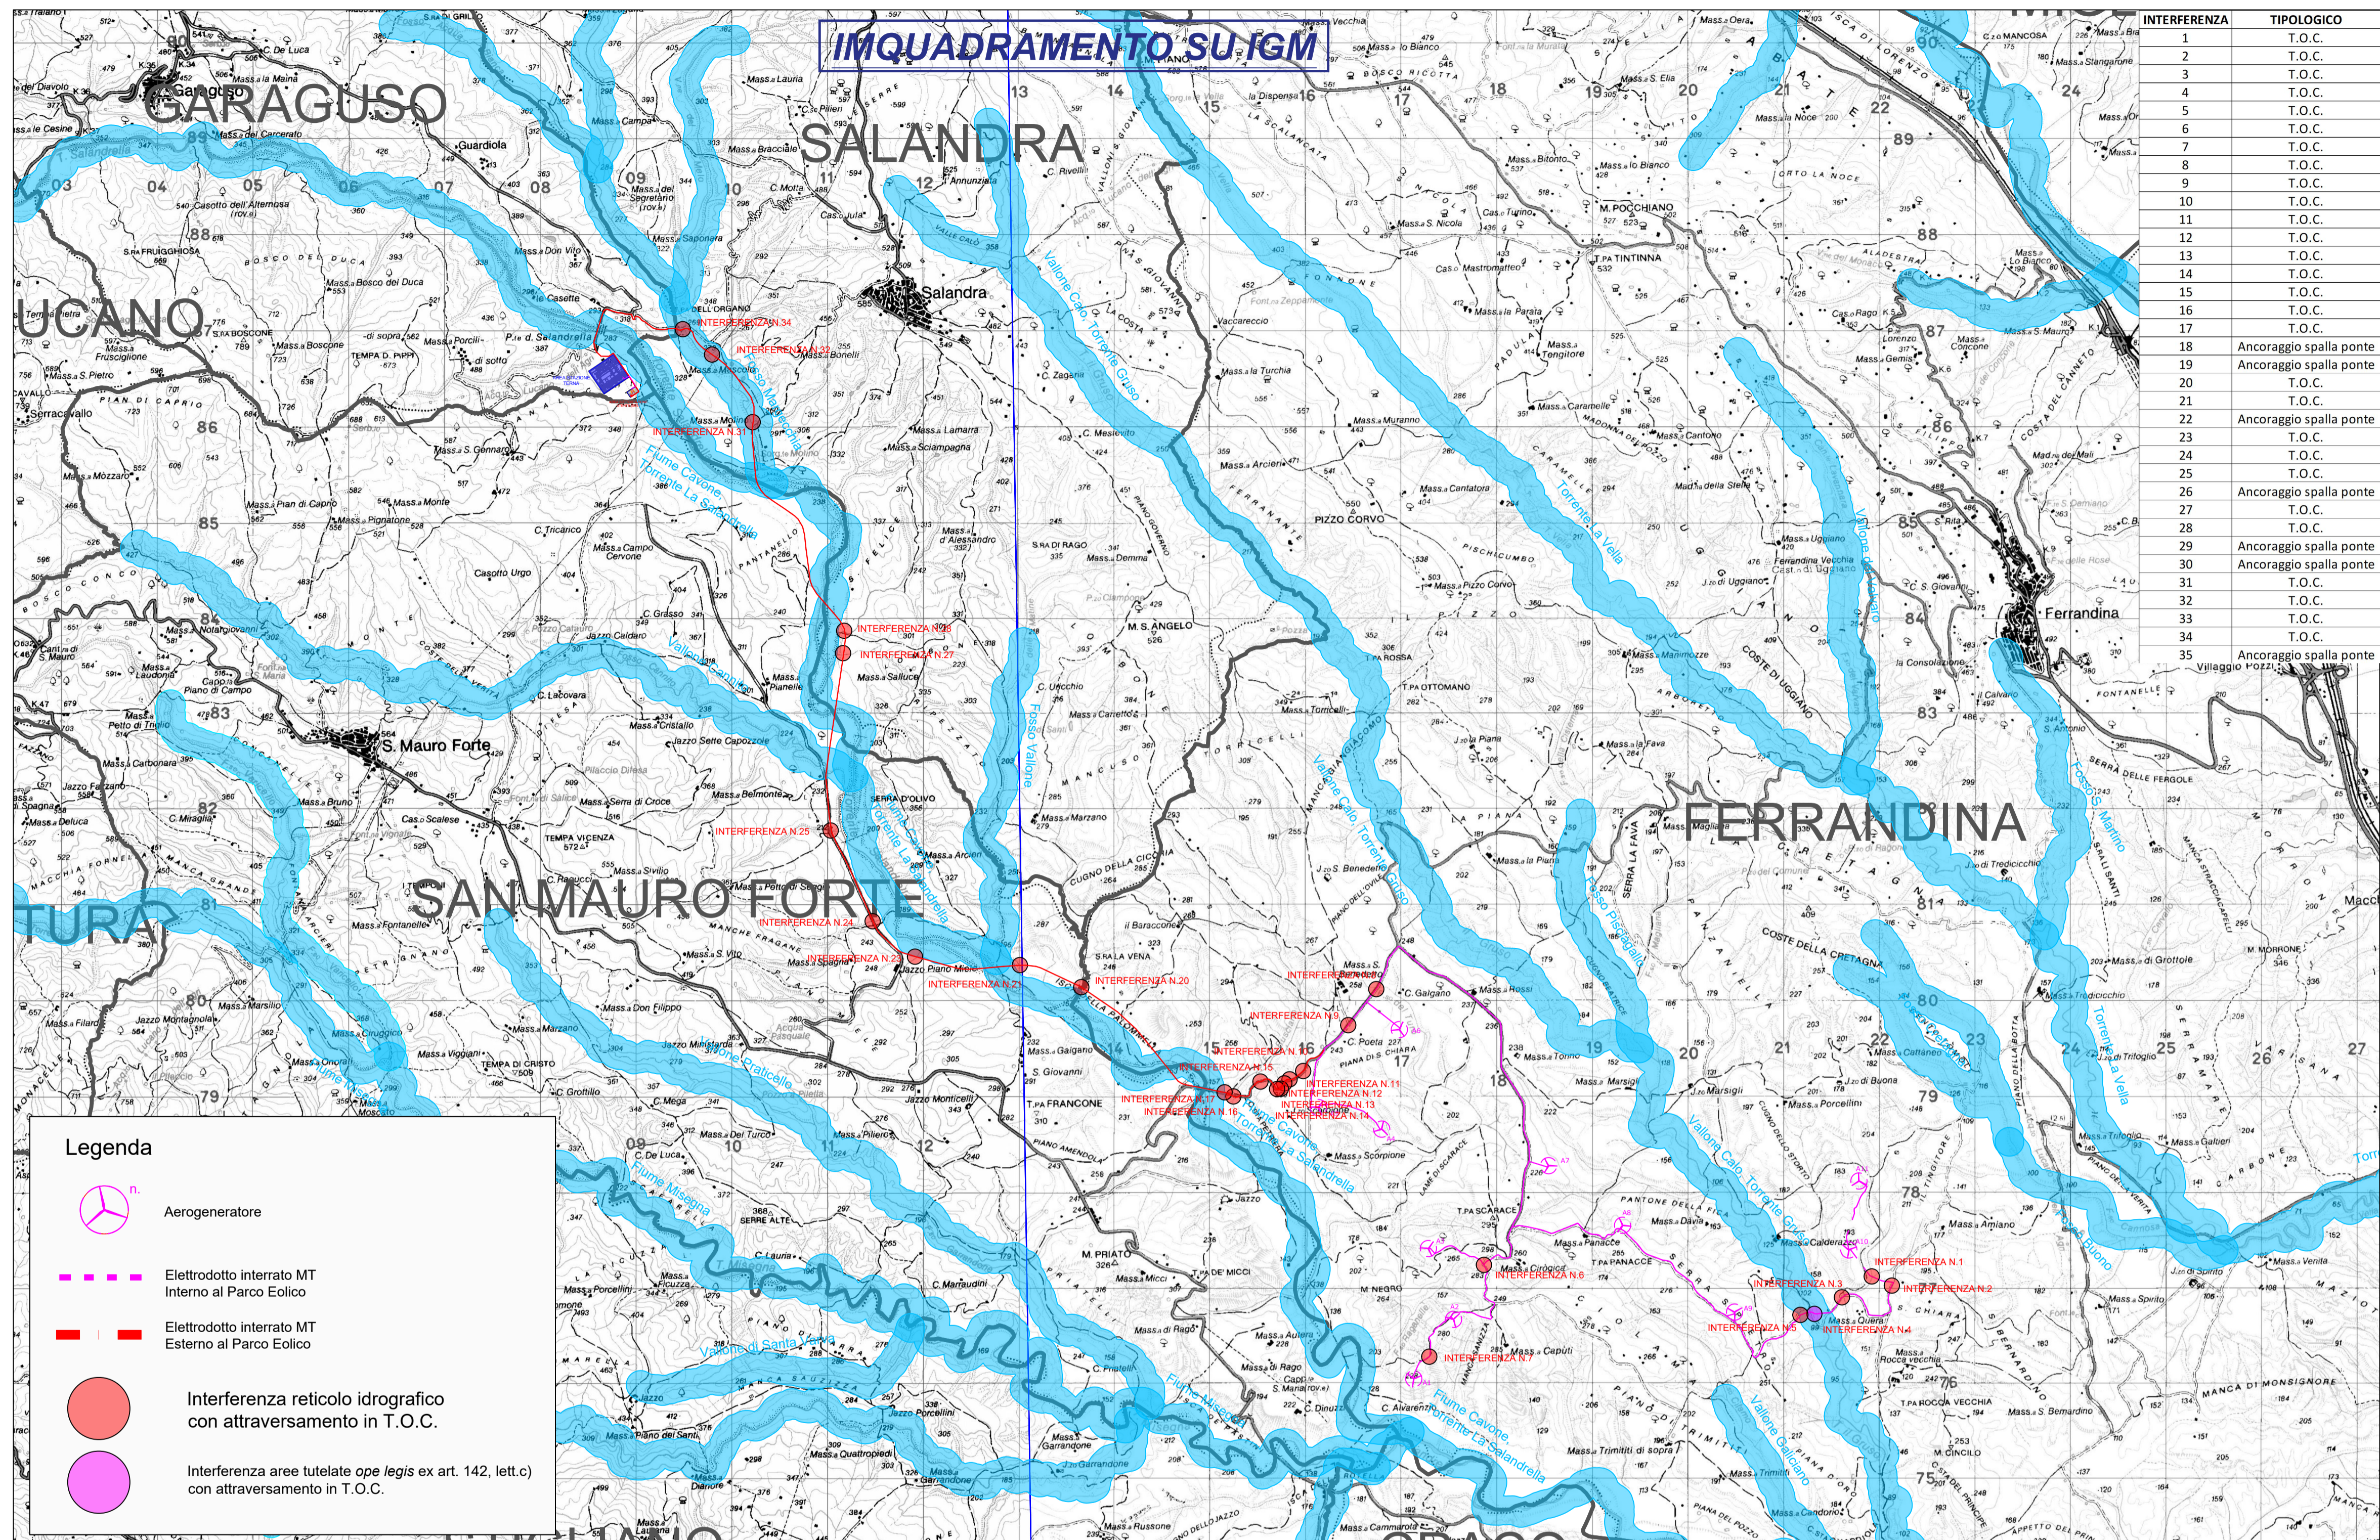

INTERFERENZA	TIPOLOGICO
1	T.O.C.
2	T.O.C.
3	T.O.C.
4	T.O.C.
5	T.O.C.
6	T.O.C.
7	T.O.C.
8	T.O.C.
9	T.O.C.
10	T.O.C.
11	T.O.C.
12	T.O.C.
13	T.O.C.
14	T.O.C.
15	T.O.C.
16	T.O.C.
17	T.O.C.
18	Ancoraggio spalla ponte
19	Ancoraggio spalla ponte
20	T.O.C.
21	T.O.C.
22	Ancoraggio spalla ponte
23	T.O.C.
24	T.O.C.
25	T.O.C.
26	Ancoraggio spalla ponte
27	T.O.C.
28	T.O.C.
29	Ancoraggio spalla ponte
30	Ancoraggio spalla ponte
31	T.O.C.
32	T.O.C.
33	T.O.C.
34	T.O.C.
35	Ancoraggio spalla ponte
36	Villaggio POZZETTO

