

PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE "ENERGIA DELL'OLIO DI SEGEZIA"

da 224,599 MWp a Troia (FG)



REGIONE
PUGLIA

E-30

PROGETTO DEFINITIVO

R.01

COROGRAFIA ATTRAVERSAMENTO E ACCESSO AL CANTIERE SE E RACCORDI_70434B

scala 1:5.000



Proponente
Peridot Solar Green S.r.l.
Via Alberico Albricci, 7 - 20122 Milano (MI)



Investitore agricolo superintensivo
OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.
Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)



Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione
Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi, Arch. Alessandro Visalli
Coordinamento: Arch. Riccardo Festa
Collaboratori: Urb. Daniela Marrone, Urb. Patrizia Ruggero, Arch. Anna Manzo, Arch. Paola Ferraioli, Arch. Ilaria Garzillo, Agr. Giuseppe Maria Massa, Agr. Francesco Palombo



Progettazione elettrica e civile
Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto
Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini




Progettazione oliveto superintensivo
Progettista: Agron. Giuseppe Rutigliano

Consulenza geologia
Geol. Gaetano Ciccarelli

Consulenza archeologia
ARES archeologia & restauro
via O. Marchione n. 24, 81031 Aversa (CE)

	rev	descrizione	formato	elaborazione	controllo	approvazione
01 ● 2024	00	Prima consegna	A1	Gianluca Brugnoni	Gianluca Brugnoni	Gianluca Brugnoni
	01					
	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
	07					

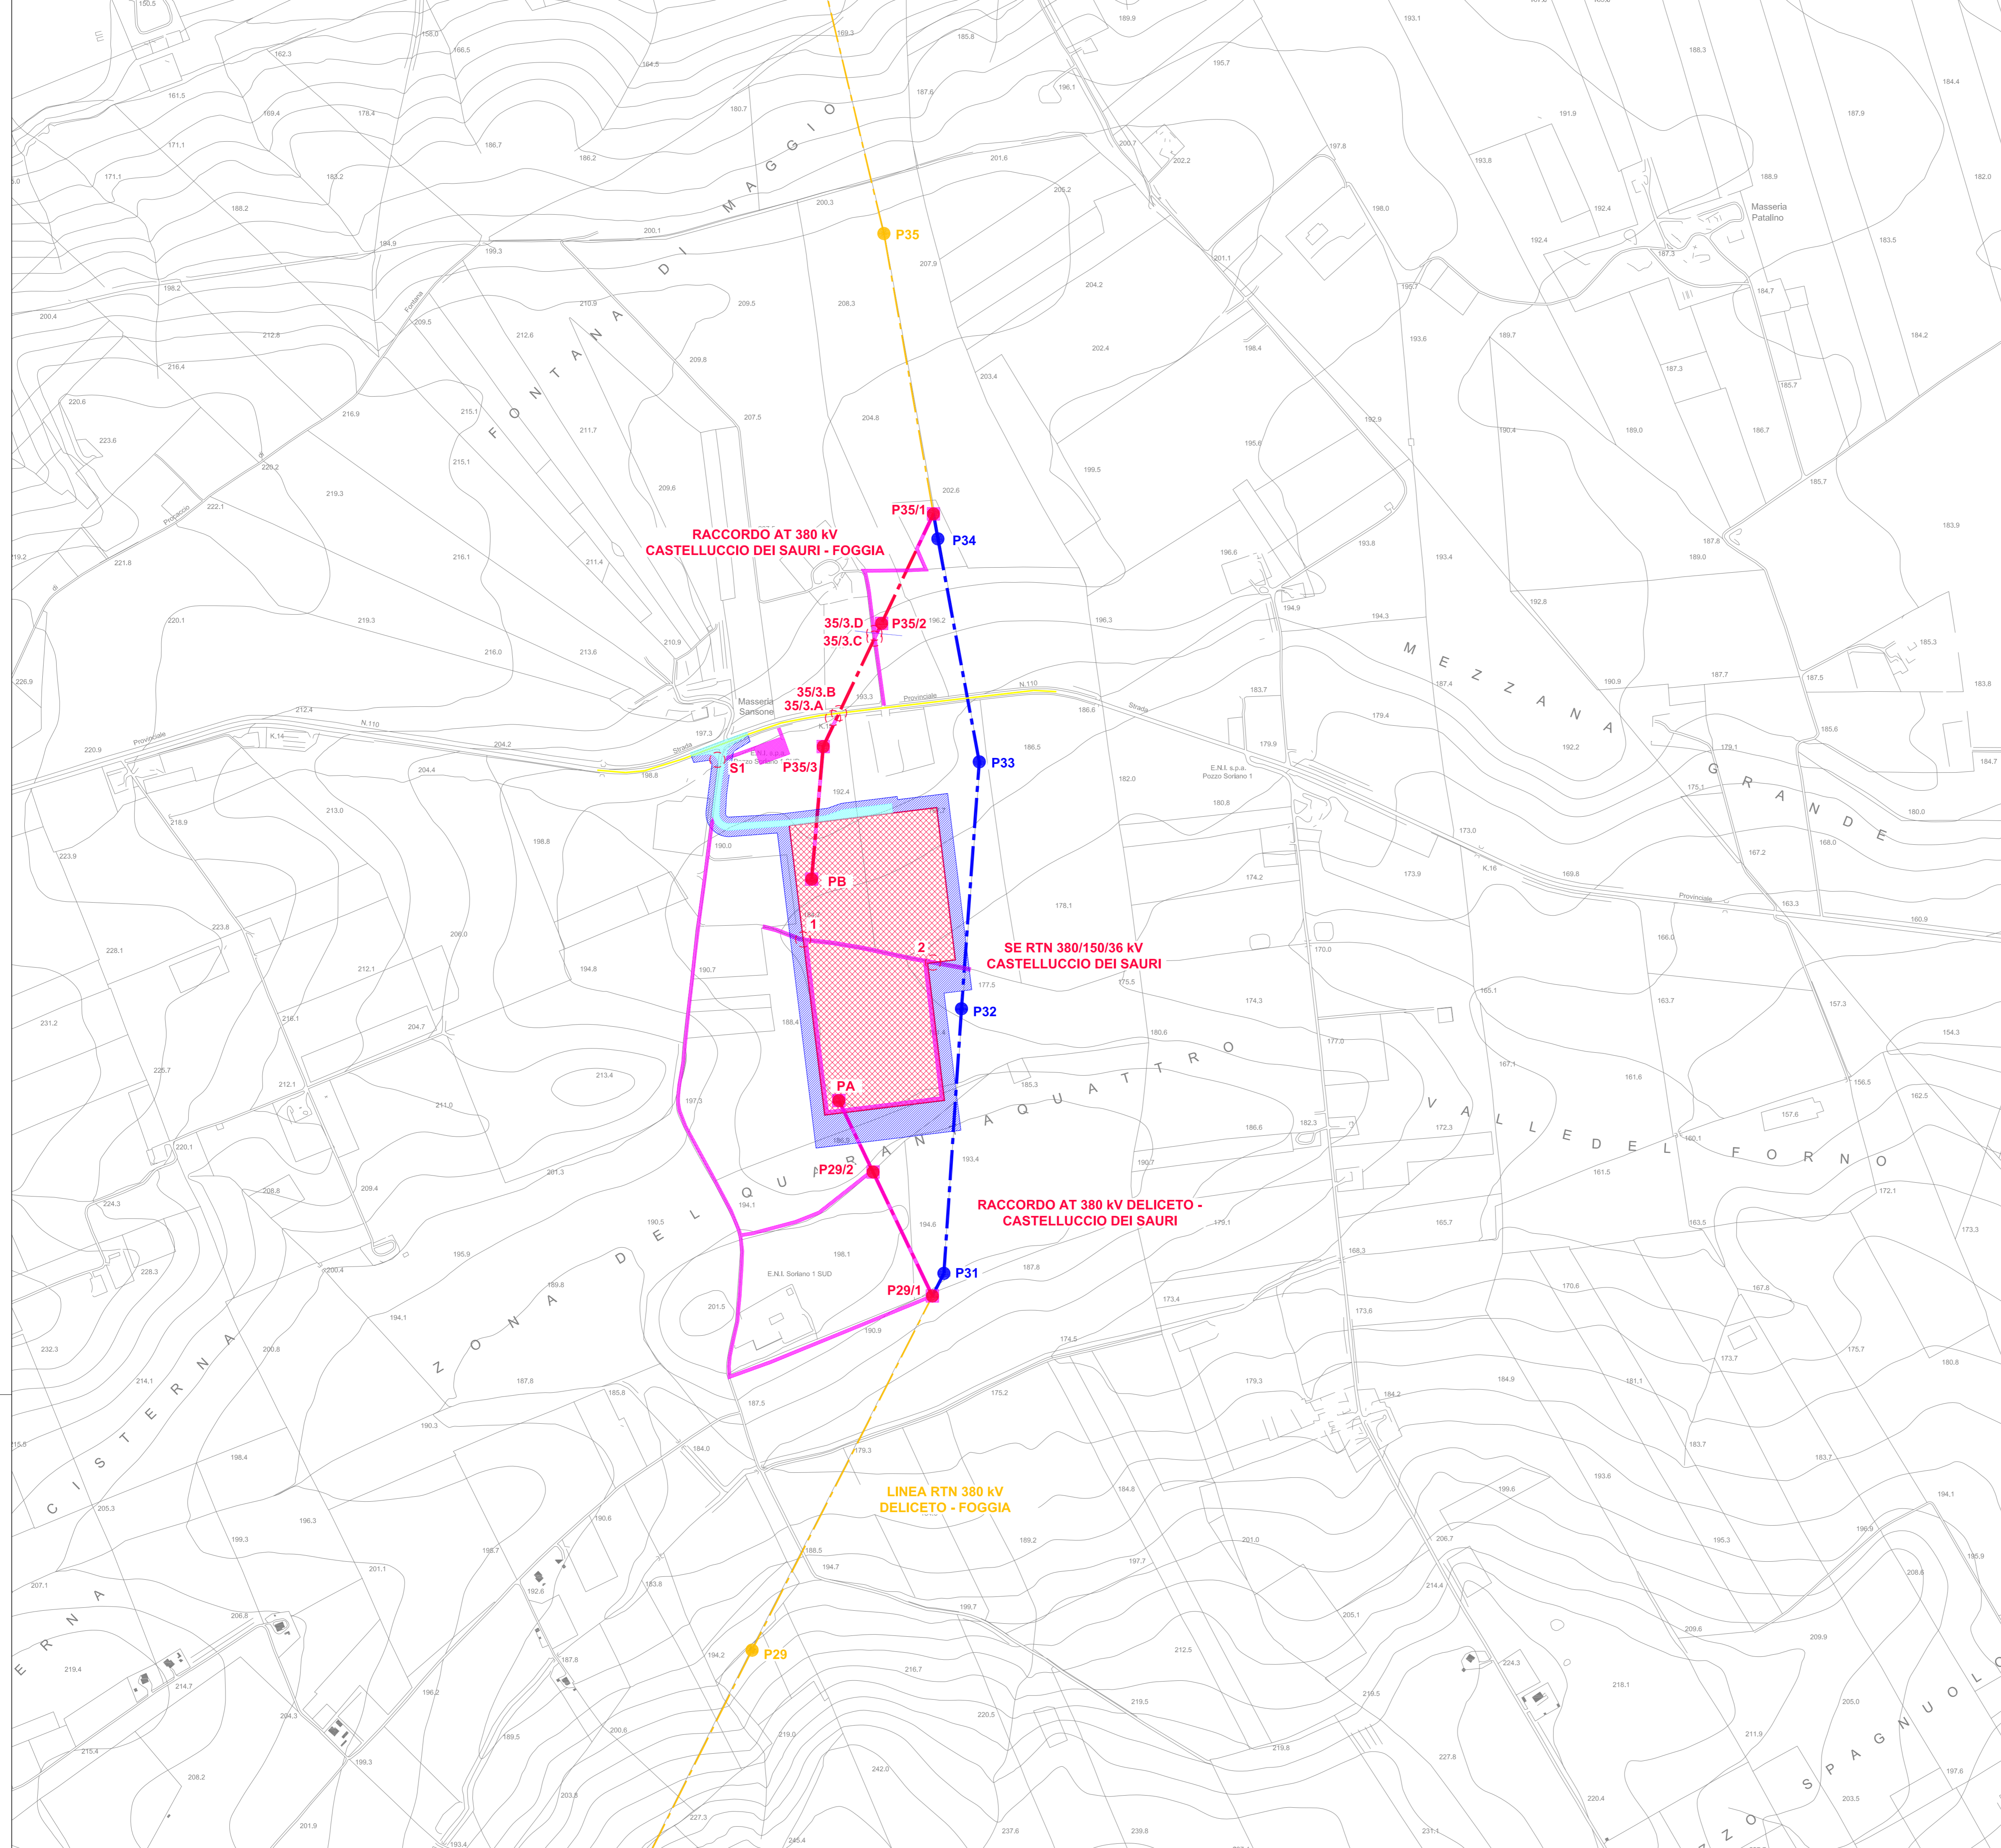

LEGENDA

- RACCORDI AEREI 380 kV IN PROGETTO
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA AEREA 380 kV IN PROGETTO
- LINEA AEREA 380kV DELICETO - FOGGIA TRATTA DA DEMOLIRE
- ASSE SOSTEGNI LINEA AEREA 380 kV DELICETO - FOGGIA DA DEMOLIRE
- LINEA AT 380 kV DELICETO - FOGGIA ESISTENTE
- ASSE SOSTEGNI LINEA AEREA 380 kV DELICETO - FOGGIA ESISTENTI
- CANALE DA DEVIARE E/O RIMUOVERE
- DEVIAZIONE CANALE
- AREA STAZIONE ELETTRICA 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI IN PROGETTO
- STRADA DI ACCESSO SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI IN PROGETTO
- AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI IN PROGETTO
- PISTE OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER ACCESSO AI SOSTEGNI E AREE PROVVISORIE DI CANTIERE
- + ATTRAVERSAMENTO
- VIABILITA' PRIMARIA

ATTRAVERSAMENTI - RACCORDI AEREI AT 380kV

- 35/3.A POSSIBILE LINEA BT INTERRATA e-distribuzione
- 35/3.B STRADA PROVINCIALE SP 110 Provincia di Foggia
- 35/3.C STRADA VICINALE strada vicinale
- 35/3.D LINEA AEREA MT e-distribuzione

ATTRAVERSAMENTI - SE 380/150/36 kV

- 1 INIZIO DEVIAZIONE FOSSO
- 2 FINE DEVIAZIONE FOSSO

ATTRAVERSAMENTI - STRADA DI ACCESSO SE 380/150/36 kV

- S1 LINEA BT AEREA DA INTERRARE e-distribuzione



<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">REVISIONE</td> <td style="width: 25%;">DATA</td> <td style="width: 25%;">ELABORATO</td> <td style="width: 25%;">VERIFICATO</td> <td style="width: 25%;">APPROVATO</td> <td style="width: 25%;">DESCRIZIONE</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>15.5.2023</td> <td>107</td> <td>013</td> <td>093</td> <td>Revisione per spostamento strada di accesso</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21.4.2023</td> <td>097</td> <td>013</td> <td>093</td> <td>Emissione per autorizzazione</td> </tr> </table>	REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE	B	15.5.2023	107	013	093	Revisione per spostamento strada di accesso	A	21.4.2023	097	013	093	Emissione per autorizzazione	<p style="text-align: center;">SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</p> <p style="text-align: center;">BRULLI trasmissione</p> <p style="text-align: center;">COROGRAFIA ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI AL CANTIERE</p>
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE														
B	15.5.2023	107	013	093	Revisione per spostamento strada di accesso														
A	21.4.2023	097	013	093	Emissione per autorizzazione														
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO																
1 : 5.000	A1	1 / 1	7 0 4 3 4 B																