
















-  Aerogeneratore (Diametro = 166 m, Hhub = 125 m)
-  Tipologico piazzola
-  Tipologico piazzola
-  Tipologico piazzola
-  Tipologico piazzola
-  Tipologico piazzola
-  Area di trasbordo/stoccaggio
-  Scavi e riporti
-  Strade di nuova realizzazione
-  Strade esistenti da adeguare
-  Cavidotto 30 kV composto da una tema di cavi
-  Cavidotto 30 kV composto da due terme di cavi
-  Cavidotto 30 kV composto da tre terme di cavi
-  Riferimento sezione scavo

* Le sezioni di tutti i cavidotti d'impianto sono rappresentate nei fogli 6 e 7 del presente elaborato

KEYPLAN

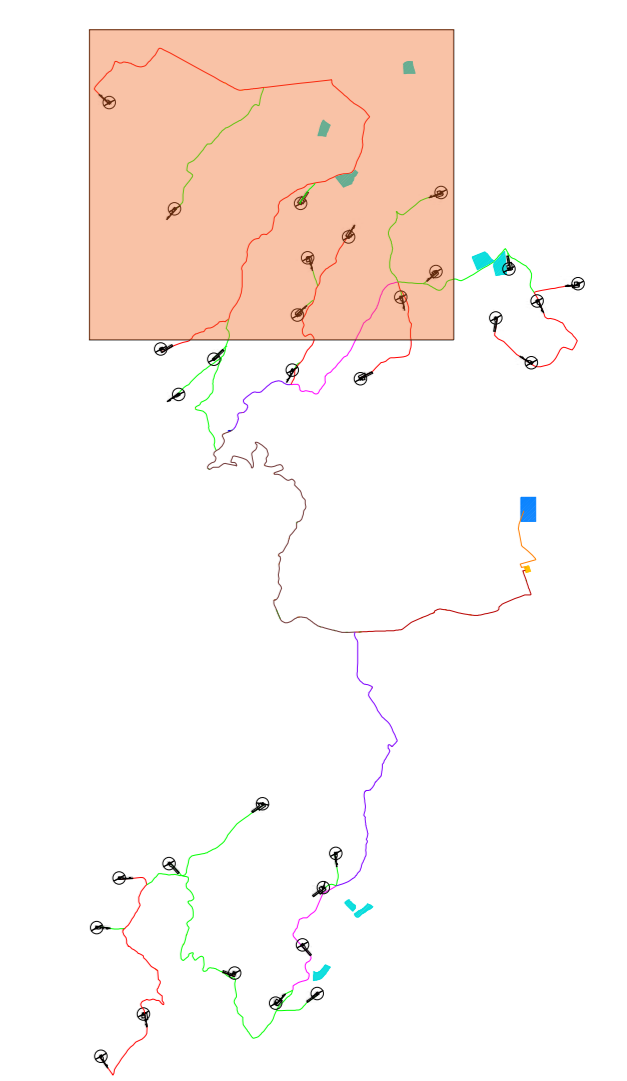

green & green
WE ENGINEERING



Green & Green S.r.l.
Via Edmondo de Amicis n.64
37036 Ronde (CS) - Italy
P.IVA 0290010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1214470
info@greengreen.it
www.greengreen.it

Il tecnico
Ing. Leonardo Sblendido


















00	22/12/2023	PRIMA EMISSIONE	C. Nicoletti	C. Nicoletti	L. Sblendido
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

"IMPIANTO EOLICO TERRANOVA DA SIBARI"
(COMUNI DI TERRANOVA DA SIBARI, SAN DEMETRIO CORONE, SPEZZANO ALBANESE, CORIGLIANO-ROSSANO, SANTA SOFIA D'EPSIRO E TARSIA (CS))

	PROGETTO:	DEFINITIVO					
	NOTE FILE:	C3FST002WD03100_Planimetria cavidotti e sezioni tipiche_part1.pdf					
FORMATO:	A0	SCALA:	1:5.000	SCALA PLOT:	1:1	FOGLIO:	1 di 6
TITOLO:	PLANIMETRIA CAVIDOTTI E SEZIONI TIPICHE_part 1						
	CODICE ELABORATO						
	IMPVTO	TRC	TRD	PROGRESSO	REVISIONE		
C23FSTR002WD03100							




LEGENDA DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA

-  Aerogeneratore (Diametro = 166 m, H.hub = 125 m)
-  Tipologico piazzola
-  Tipologico piazzola
-  Tipologico piazzola
-  Tipologico piazzola
-  Tipologico piazzola
-  Area di trasbordo/stoccaggio
-  Scavi e riporti
-  Strade di nuova realizzazione
-  Strade esistenti da adeguare
-  Cavidotto 30 kV composto da una tema di cavi
-  Cavidotto 30 kV composto da due theme di cavi
-  Cavidotto 30 kV composto da tre theme di cavi
-  Cavidotto 30 kV composto da quattro theme di cavi
-  Riferimento sezione scavo

* Le sezioni di tutti i cavidotti d'impianto sono rappresentate nei fogli 6 e 7 del presente elaborato

KEYPLAN - SCALA 1:100.000

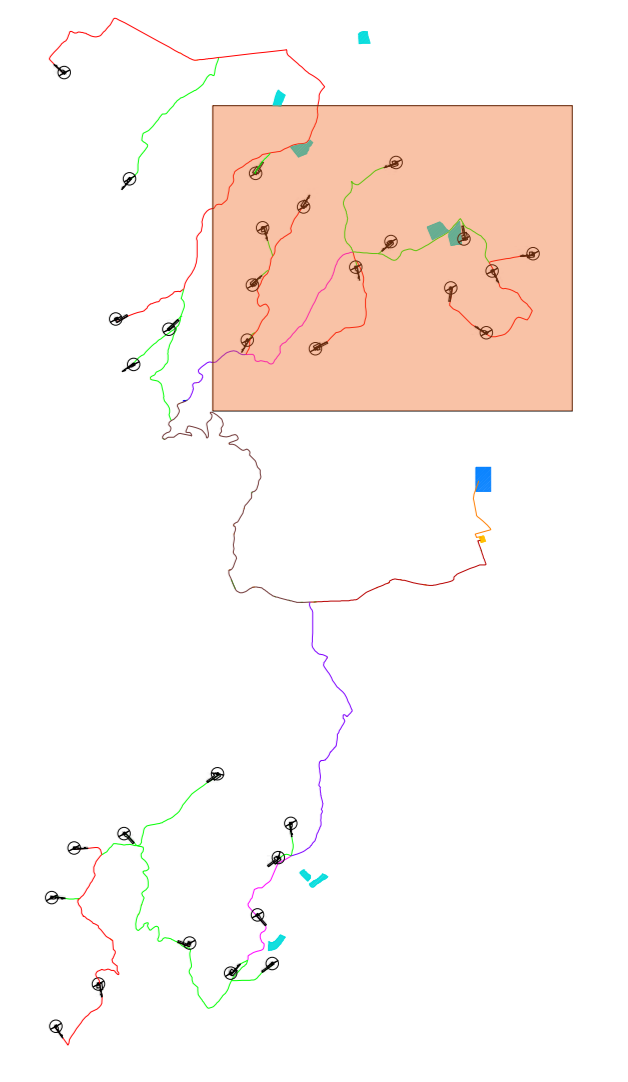

green & green
WE ENGINEERING

Green & Green S.r.l.
Via Edmondo de Amicis n.64
37036 Ronde (CS) - Italy
P.IVA 0290010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 121470
info@greengreen.it
www.greengreen.it

Il tecnico
Ing. Leonardo Sblendido



00	22/12/2023	PRIMA EMISSIONE	C. Niccolotti	C. Niccolotti	L. Sblendido
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

"IMPIANTO EOLICO TERRANOVA DA SIBARI"
(COMUNI DI TERRANOVA DA SIBARI, SAN DEMETRIO CORONE, SPEZZANO ALBANESE, CORIGLIANO-ROSSANO, SANTA SOFIA D'EPSIRO E TARSIA (CS))

	PROGETTO: DEFINITIVO			
	NOME FILE: C3FSTRO02W003100_Planimetria cavidotti e sezioni tipiche_part1.pdf			
FORMATO: A0	SCALA: 1:5.000	SCALA PLOT: 1:1	FOGLIO: 2 / 48	
TITOLO: PLANIMETRIA CAVIDOTTI E SEZIONI TIPICHE_parte 1				
CODICE ELABORATO				
C23FSTR002WD03100				

green & green
WE ENGINEERING