| | INTEGRAZIONI |
|---|---|
| POZZETTI BASSA TENSIONE DIMENSIONI UTILI interna 400x400mm | 40mt |
| POZZETTI IMPIANTI SPECIALI DIMENSIONI UTILI interna 400x400mm | 40mt |

KEYPLAN




NEL CASO DI DIFFORMITÀ GRAFICHE E/O DIMENSIONALI TRA I DISEGNI PROGETTUALI VALIDE LE RELATIVE TAVOLE ARCHITETTONICHE

PRIMA DELL'INIZIO DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE, CON LA DITTA RESPONSABILE DELLE MANOVRE, APRIRE ESCAVE AD ESPOSTI A MANUALI (POTENZIALI) PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI SOTTOSERVIZI NON PREVISTI. LA DITTA RESPONSABILE DELLA POSA PRIMA CHE IL PARTICOLARE DEBBA ESSERE EFFETTUATO CON MEZZI MECCANICI DEVE ESEGUIRE UNA PICCOLA ESCAVAZIONE A MANO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI SOTTOSERVIZI NON PREVISTI. LA REPRESA DI CUCIONI CIRCOSTANTI O DI PARTICOLARI CHE DOVESSERO RIGENERARE UNA SUPPOSTA ESISTENZA COMMERCIALE, DEVONO ESSERE CONCORDATI CON LA DIREZIONE LAVORI.




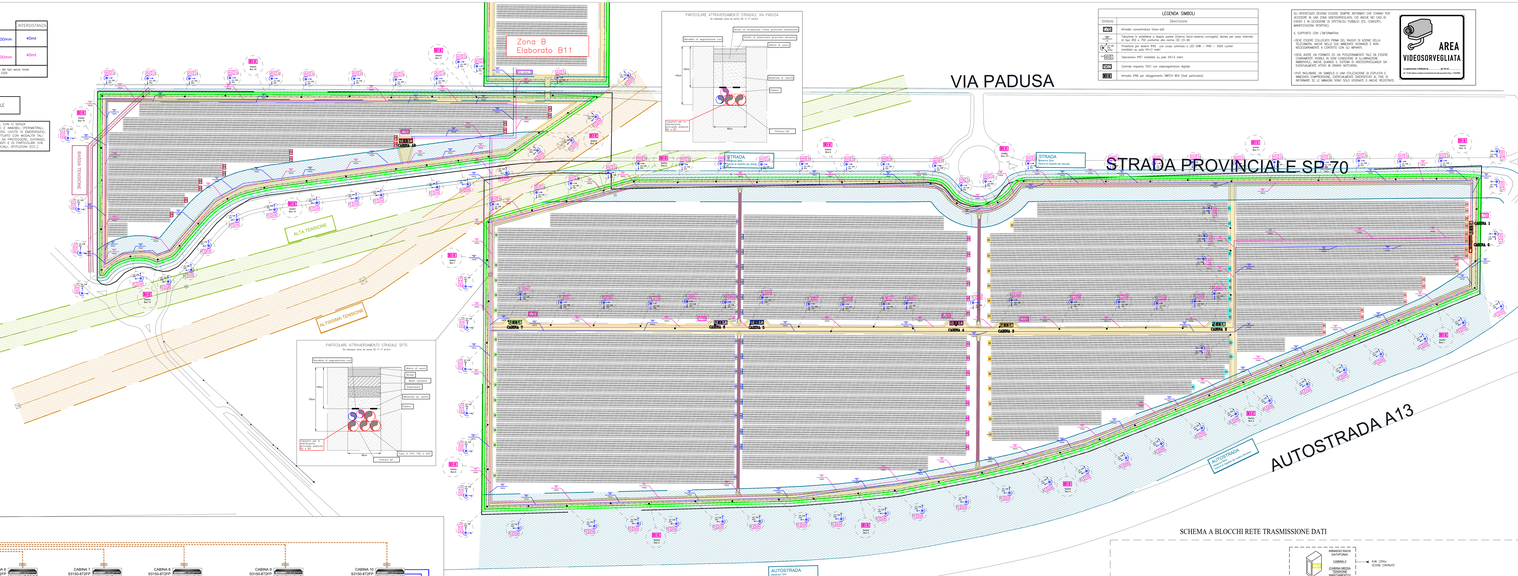


## LEGENDA SIMBOLI

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| | Armadio quadrettato fronte quadro |
| | Cassetta di derivazione stagna quadrettata (Stampo tipo/esterno corrugato) Grado per posa interrato di tipo IP67 e PVC autoestinguente classe 1 (0 CLM) |
| | Frutetta per alunni IP55 con corpo luminoso a LED 50W - IP65 - 5000 Lumen installata su palo Ø101 mm |
| | Telecamera PVC installata su palo Ø101 mm |
| | Centrale respiro TEC con elettrovalvola installata su pozzetto 40x40 |
| | Armadio IP66 per alloggiamento SWITCH ROX (Vedi particolare) |

SU MORSETTIERA DEVONO ESSERE SEMPRE REPERIBILI DEI STRAPPI PER ACCEDERE IN UNA ZONA ABBASTANZA(LUNGA) DA ALMENO NO CIRCA 10 MT. PER LA SICUREZZA DEI OPERATORI PUBBLICI DEL CIRCUITO, MANUTENZIONE DIVERSA.

IL SUPPORTO CON CARTOMANTIA.

CIASCUNA ZONA DEVONO ESSERE PRIMA DEL PALIO DI SCENDE DELLA ALTEZZA(PER MEZZO DELLE ZONE) AMBIENTE VICINANZE E NON DEVONO ESSERE PRIMA DEL PALIO DI SCENDE.

CIASCUNA ZONA DEVONO ESSERE ESEGUITE PER MEZZO DI ESCAVATORE DEVONO ESSERE CONCORDATE CON LA DIREZIONE DI ALTRI SERVIZI ESISTENTI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM, FIBRA OTTICA, ECC.) CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI PRIMA DEL PALIO DI SCENDE.

POSA MOLTEPLICE ON TRENCH O ON COLLOCAZIONE DI COPERTINA O PROTEZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE PRIMA DEL PALIO DI SCENDE ZONA DEVONO ESSERE ESEGUITE A MANO(A MEZZO DI ESCAVATORE) DEVONO ESSERE CONCORDATE CON LA DIREZIONE DI ALTRI SERVIZI ESISTENTI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM, FIBRA OTTICA, ECC.)

GLI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA UTILIZZATI DEVRANNO ESSERE CONFORMI AL D.L.G.S. n. 1732 del 12 novembre 1992 e alle norme CEI 34-33 e successive modifiche ed integrazioni.
GLI ELEMENTI ottici in materia di sicurezza ed ergonomia, dovranno, a seconda della classe di classificazione dell'ambiente, soddisfare le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 e successive modifiche ed integrazioni.
Tenuto di conto di ciascuno dell'ambiente interessato, e di requisiti energetici COSTituiti da apparecchi illuminanti aventi rendimento ALTO, ottica ADEGUATA, e lampade a bassi consumi e ad alto rendimento, CONTROLLO DEL FLUSSO EMESSO E, STABILITÀ DI LUCE DELLA STESSA.

| | | |